



Data Realització: 11/06/2015
Ultima Actualització:

Adreça de l'edifici:	Pl. Àgora, s/n Polígon Domenys II
Població i CP:	Vilafranca del Penedès - 08720
Telèfon:	93 817 05 34
Superfície Construïda:	
Cost de l'obra del Projecte:	2.813.056,68€
Data redacció del Projecte:	Febrer 2008
Data execució de l'obra:	
Règim propietat:	

Antecedents:

Elements estructurals: Oficina a la planta baixa de l'Edifici de l'INCAVI

ELECTRICITAT	Potència Contractada:	400kW	Potència Instal·lada :	kw
	Descripció: La instal·lació elèctrica esta composta per un quadre elèctric general de distribució i protecció i un sub quadre per la previsió d'un SAI. Aquests quadres no compleixen amb la normativa actual i les mesures de seguretat. S'adjunta com annex 01 l'esquema unifilar de la instal·lació elèctrica.			
	Quadre elèctric pertany a tot l'edifici de l'INCAVI. Està a l'entrada, davant de la taula de recepció.			
	Enllumenat: Lluminares instal·lades tot el local: - 37 lluminares tipus fluorescents 1x36W - 14 lluminares tipus downlight de 2x18W - 7 lluminares tipus aplic amb bombeta de rosca gran E27 de 60 W - 10 lluminares tipus emergència En el recorreguts d'evacuació han d'haver-hi les il·luminaries d'emergència pertinents, per tal de complir la normativa vigent.			

CLIMA	Climatització: La instal·lació de climatització esta composta per els següents equips: - 1 equip de climatització, tipus màquina de conductes, que funciona amb gas R-410 i formada per 8 conductes, de la casa Mitsubishi.
	S'han desinfectat les unitats interiors mitjançant netejador de bactèries, ja que durant la revisió es va trobar formació de bactèries.
	Un Split Mishubitsi dins de l'armari del Quadre Elèctric mod. MUZ-GE50VA 5000W/5800W Gas: R410A. Màquina externa al sostre de l'edifici. Màquines externes al sostre de l'edifici. Filtres per canviar (Filtrina) x 14 salidas de A/C
	Ventilació: En banys. No pertanyen a l'Oficina Comarcal.

VEU DADES	Rack:
	Cablejat tipus :
	Centraleta: Centraleta Alcatel OMNIPCX

AIGUA	Fontaneria
	Producció ACS :
	Sanejament:

ALARMA	Alarma Incendis : Alarma d'incendis a les dos entrades de la oficina. Una a la principal y una a la porta de darrera. Polsador d'alarma d'incendis
	Detectors : Extinció d'Incendis: 3 extintors Pols ABC de 6kg. 1 extintor CO2 Manguera d'incendis al costat de la porta de la sortida a escala d'emergència
	Alarma Intrusió: Central d'intrusisme microprocessada de 8 zones ampliable fins a 48 zones. Capacitat fins a 6 particions i fins a 50 codis d'usuaris Marcador telefònic programable.
	Detectors : Detectors volumètrics a la paret de la oficina (5 detectors) Sirena electrònica amb senyal lluminós d'alarma d'intrusisme
OBSERV.	Placas solares en el techo del edificio Màquina per recollir les gravacions de les càmeres de seguretat de tot l'edifici en armari a l'entrada/recepció.

DOSSIER FOTOGRÀFIC DE INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES



Quadre general de distribució i la protecció

A photograph of a ceiling with a circular air vent, a bright light fixture, and a small rectangular sign. The ceiling is made of brown acoustic tiles. The air vent is white with a circular grille. The light fixture is a bright, circular recessed light. The sign is small and rectangular, with some text that is difficult to read.

MITSUBISHI ELECTRIC
AIR CONDITIONER INDOOR UNIT

MODEL: PEFY-P30VMME-E (GD)
 SERVICE REF: PEFY-P30VMA-E

OPERATE	RATED VOLTAGE	FREQUENCY	COOLING			HEATING		
			W	W	W	W	W	W
CAPACITY	—	Hz	220	230	240	220	230	240
RATED INPUT	—	Hz	9.0	9.0	9.0	10.5	10.5	10.5
RATED CURRENT	—	Hz	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
RATED CONDITION	—	Hz	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
DBA	—	Hz	—	—	—	—	—	—

INDOOR: 27W
 OUTDOOR: 10W

MANUFACTURED BY: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 1-1, HIGASHI-KOJI, 4-CHOME, NAGANO-CITY, NAGANO-PREF., JAPAN

DATE OF MANUFACTURE: 08.2007
 SERIAL NO.: 7F01100

MADE IN LIMITED NAGANO

▲ MITSUBISHI ELECTRIC
AIR CONDITIONER INDOOR UNIT

MODEL: PE7Y-AY1000E (G)
REFY-AY1000E

POWER SUPPLY VOLTAGE: 220V

COOLING	HEATING
220	220
50	50
1.1	1.1
0.22	0.22
1.07	1.07

INDOOR: 20-25°C
OUTDOOR: 5-15°C


WEIGHT: 7.8kg

ALLOWABLE PRESSURE: 0.22MPa

YEAR OF MANUFACTURE: 02.2001

SERIAL NO: 7800

▲ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
1-1-1, HIGASHI-KOJI, 4-CHOME, NAGATSUKA-CITY, CHIBA-PREF., JAPAN
TEL: 0476-82-1111 FAX: 0476-82-1112
E-MAIL: mitsubishi@mitsubishi.com

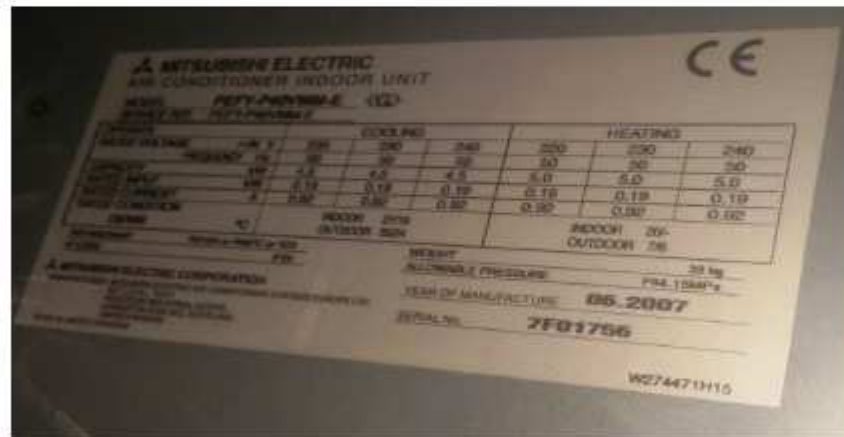

Placa de característiques dels diferents conductes que conformen l'equip de climatització de la casa Mitsubishi

Solar



Clima



Clima



Grup Electrogen



Clima



Clima



Producció ACS



ESQUEMA UNIFILAR

