



Segell i data d'entrada

23 MAR 2011

TITULAR

Nom AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
DNI o NIF P0824500C Tel. 934624000

Adreça Plaça de la Vila, s/n

Població STA. COLOMA DE GRAMENET

CP 08921 Província BARCELONA

La persona que subscriu MANIFESTA que són certes les dades de la instal·lació elèctrica descrita, la qual desitja posar en funcionament previs els tràmits corresponents.

(Signatura de la persona titular)

REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS

Nom Esteban Serrano Ortin

Adreça Plaça de l'Olimp, nº 3

Població STA. COLOMA DE GRAMENET

CP 08921 Província BARCELONA

Telèfon 934624000

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Adreça Plaça d'en Baró s/n

Població STA. COLOMA DE GRAMENET

CP 08921 Província BARCELONA

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

ÚS A QUÈ ES DESTINA	CONTROL REG I FONT	SUPERFÍCIE m²	6
---------------------	--------------------	---------------	---

AMB PROJECTE	AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY	x
--------------	--------------------------------	---

INSTAL·LACIÓ			
NOVA	x	AMPLIACIÓ	REFORMA

INTERRUPTORS DIFERENCIALS	CIRCUIT	NOMBRE	In	SENSIBILITAT
	1	1	40 A	30 mA
	2	1	40 A	30 mA
			A	mA

TENSIO	230 v	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL	2X10+10TT mm²
--------	-------	-----------------------------------	---------------

INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC	20 A	RESISTÈNCIA DE TERRA DE PROTECCIÓ PREVISTA	18,60 Ω
--	------	--	---------

POTÈNCIA/ POTENCIA	MÀXIMA ADMISSIBLE	4,60 kW
	A INSTAL·LAR	4,60 kW

Empresa distribuïdora d'energia ENDESA

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom INSTAL·LACIONS MONTES, S.L.

Núm. de Registre REIC-000300977

Categoria: Bàsica ☐ Especialista ☒

Adreça Avda. Ramón Berenguer 32 local 2

Població Sta. Coloma de G Telèfon 931129006

MANTENIMENT (Conservador inicial)

Nom INSTAL·LACIONS MONTES, S.L.

Núm. de Registre REIC-000300977

Categoria: Bàsica ☐ Especialista ☒

Núm. expedient

Núm. Registre Industrial

REIC-000300977

TIPUS DE TRAMIT

- ☒ Nova instal·lació ☐ Ampliació
☐ Modificació o reforma ☐ Canvi de nom

PROJECTE

Autor

Adreça

Població Tel.

Col·legi oficial

CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA

Autor

Adreça

Població Tel.

Col·legi oficial

REBUT núm.	IMPORT EUROS	
	TAXA	
	TARIFA	

CONTROLS	INSPECTOR	CONFORME
Documentació tècnica		
Instal·lació		

DOCUMENTS PRESENTATS

PER A TOT TIPUS DE TRÀMIT

- ☒ Impresos model ELEC 1
☒ Impresos model ELEC 5
☒ Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió
☒ Fotocòpia DNI o NIF Titular
☐

EN EL CAS D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE AFEGIR-HI

- ☐ Projecte
☐ Certificat de direcció i acabament d'obra
☐ Contracte de manteniment quan s'escaigui
☐ Certificat d'inspecció inicial quan s'escaigui, amb qualificació favorable

EN EL CAS D'INSTAL·LACIONS AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY, AFEGIR-HI

- ☒ Esquema i memòria models ELEC 2 i ELEC 3
☒ Croquis de l'emplaçament
☒ Croquis del traçat de la instal·lació

EN EL CAS D'AMPLIACIÓ O REFORMA, AFEGIR-HI

- ☐ Fotocòpia inscripció instal·lació existent

Nom

responsable de l'oficina receptora de

ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL

CERTIFICA que en la data del Registre d'Entrada de l'encapçalament s'ha rebut la documentació indicada al requadre de DOCUMENTS PRESENTATS corresponent a la instal·lació descrita.

☐ CONFORME

Grupo Bureau Veritas

(Segell i signatura de la persona receptora)



Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Indústria



CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

Expedient Núm 00471322411

Nom de l'empresa instal·ladora de baixa tensió

INSTAL·LACIONS MONTES, S.L.

Número Inscripció REIC-000300977

☐ EIBTB
☒ EIBTE

Nom i cognoms de l'instal·lador autoritzat

José Montes López

Telèfon 931129006

DNI 33910352A

NIF B63387203

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

☒ Nova☐ Ampliació☐ Modificació o reforma

SITUACIÓ:

Carrer o indret Plaça d'en Baró s/n

Localitat STA. COLOMA DE GRAMENET

Terme Municipal

BARCELONA

CP 08921

Us a què es destina: CONTROL REG I FONT

Superfície: 6 m²

TITULAR AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

NIF: P0824500C

Domicili Plaça de la Vila, s/n

Localitat: STA. COLOMA DE GRAMENET

Telèfon 934624000

CP 08921

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

☐ Projecte (Grup): ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g ☐ h ☐ i ☐ j ☐ l ☐ m ☐ n ☐ o☒ Memòria tècnica de disseny

Autor José Montes López

Objecte CONTROL REG I FONT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Potència màxima admissible 4,60 kW

Potència instal·lada 4,60 kW

Tensió 230 V

Secció derivació individual 2X10+10TT mm²

Resistència de terra de protecció 18,60 Ω

Resistència d'aïllament 500.000 Ω

Interruptor general automàtic de tall onipolar 20 A

Interruptors diferencials:

Nombre	In	Sensibilitat
1	40 A	30 mA
1	40 A	30 mA
	A	mA

OBSERVACIONS:

I.C.P.M. 20 AP. potencia a contratar 4,6 KW. - Existe contador de propiedad, se adjunta certificado contador-

CERTIFICAT d'inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)

Entitat d'Inspecció i Control que l'ha emès

Data de la inspecció

En / Na José Montes López
33910352A i DNI 33910352Aamb carnet individual identificatiu d'instal·lador autoritzat número
que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció

REIC-000300977, d'acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,


CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d'agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada.

Data 14-febrero-2011

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora


JOSE MONTES LOPEZ
INSTAL·LADOR AUTORIZAT EN BT
Categoria IBTE DNI. 33910352-A
Instal·lacions Montes, S.L. Sta. Coloma G.
REIE 000300977 Categoria Especialista
INSCRIT AL REGISTRE CORRESPONENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX: Informació a l'usuari per al correcte ús i manteniment de l'instal·lació

EIC contractada
per l'empresa
instal·ladora

☐ Exempler per al titular de la instal·lació
☒ Exempler per al Departament de Treball i Indústria
☐ Exempler per a l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica
☐ Exempler per a l'empresa instal·ladora autoritzada
(marcar el que pertorqui)

Model ELEC 2 - ESQUEMA UNIFILAR

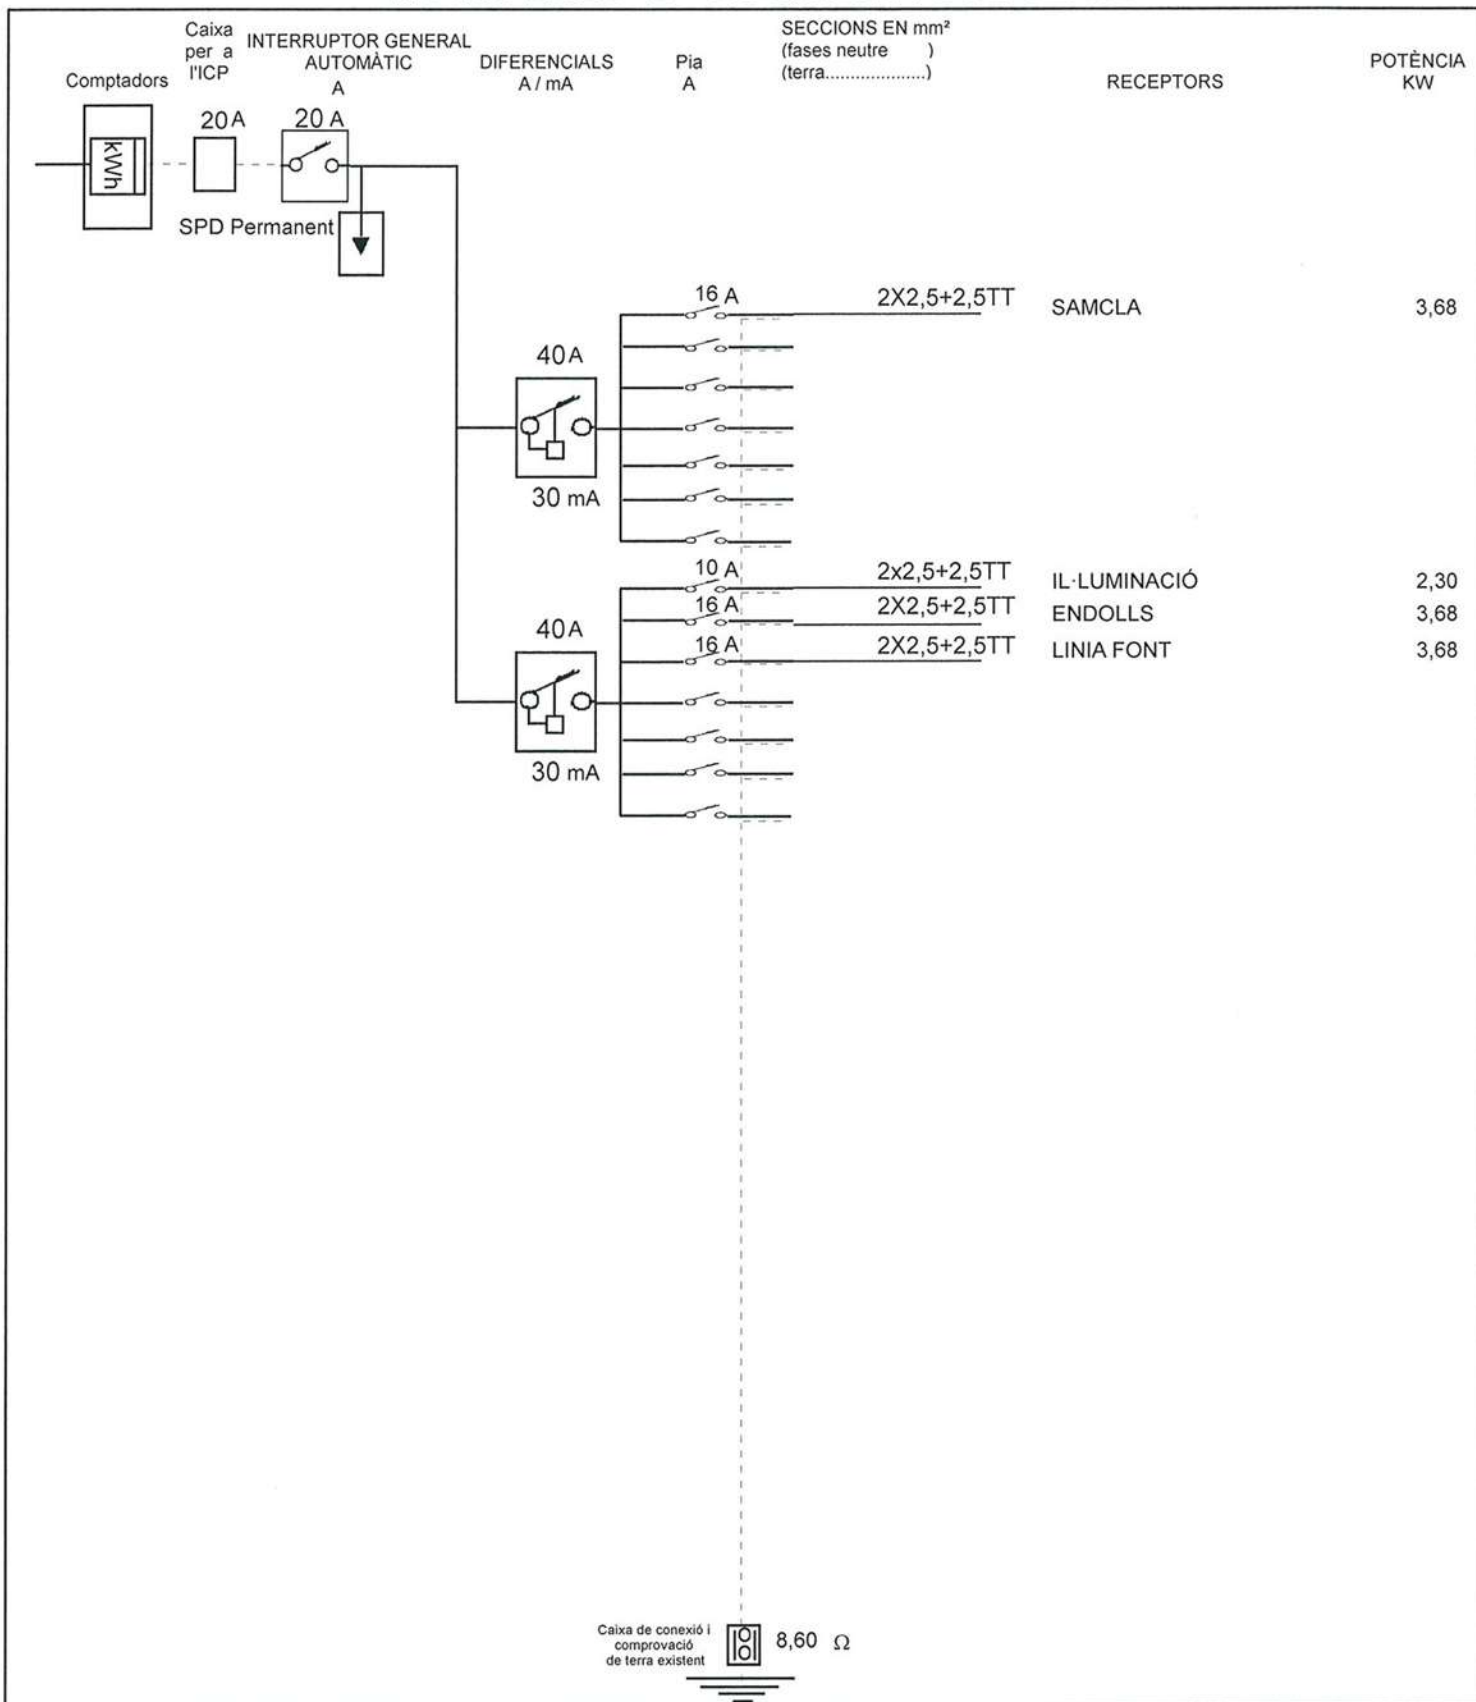

EMPRESA DISTRIBUÏDORA ENDESA	SECCIÓ CONEIXIÓ DE SERVEI 2X10+10TT	TENSIÓ 230	SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZATS
EMPLAÇAMENT	Plaça d'en Baró s/n STA. COLOMA DE GRAMEN 08921 BARCELONA		JOSE MONTES LOPEZ INSTAL·LADOR AUTORIZAT EN BT Categoria ISTE DNI. 33910352-A Instal·lacions Montes, S.L. Sta. Coloma G. REIE 000300977 Categoria Especialista INSCRIT AL REGISTRE CORRESPONDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTAL·LADOR AUTORIZAT	José Montes López 33910352A		
TITULAR	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENE P0824500C Plaça de la Vila, s/n STA. COLOMA DE GRAMEN		
ESQUEMA UNIFILAR			
NOTES	REGRUIXAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTAL·LATS Indicar con a mínim secció conductors, característiques aparells maniobra-protecció i potència màxima admissible en cada derivació.		DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR 14-febrero-2011

Model Elec 3 - MEMÒRIA TÉCNICA

TRAM	Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos ϕ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long m.	Moment elec. kW · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.	Tipus de canalitzacions					Aliam. instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²	
								parcial (%)	total (%)		TIPUS	tensió nominal d'aliam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.					conduct. enterrat. prof. m.
														encastat	sense encas.				
DI Línea A-B	100	4,60	1,00	20	2X10+10TT	3	13,80	0,09	0,09	AFUMEX H4Z/AS750V	750		25	0	500	10	10		
Der.SAMCLA	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	2	7	0,20	0,29	AFUMEX IRIST AS71000V	750		20		500	2,5	2,5		
Der.I.L.LUMINACIÓ	100	2,30	1,00	10	2X2,5+2,5TT	1	2	0,06	0,16	AFUMEX IRIST AS71000V	750		20		500	2,5	2,5		
Der.ENDOLLS	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	1	4	0,10	0,19	AFUMEX IRIST AS71000V	750		20		500	2,5	2,5		
Der.LINIA FONT	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	1	4	0,10	0,19	AFUMEX IRIST AS71000V	750		20		500	2,5	2,5		

OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparament i receptors en locals especials


IP —

TITULAR										AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET										ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ										CONTROL REG I FONT										SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZTATS																																																																																																																																																															
EMPLAÇAMENT										CARRER Plaça d'en Baró s/n										Núm.										Pis										Porta										NOVA										X										AMPLIACIÓ										REFORMA										SENSIBILITAT										SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV.										2X10+10TT mm ²										RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.										18,60 Ω										TENSIO										230 V										INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC										20 A										DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR										14-febrero-2011									
LOCALITAT										STA. COLOMA DE GRAMENET										NCP										08921										NOVA										X										AMPLIACIÓ										REFORMA										SENSIBILITAT										SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV.										2X10+10TT mm ²										RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.										18,60 Ω										TENSIO										230 V										INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC										20 A										DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR										14-febrero-2011																			
EMPRESA DISTRIBUIDORA										ENDESA										SUPERFÍCIE LOCAL m ²										6										POTÈNCIA A INSTAL·LAR										4,60 kW										INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC										20 A										DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR										14-febrero-2011																																																																																																													
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI																				SUPERFÍCIE LOCAL m ²										6										POTÈNCIA A INSTAL·LAR										4,60 kW										INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC										20 A										DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR										14-febrero-2011																																																																																																													



JOSE MONTE LOPEZ
INSTAL·LADOR AUTORIZAT EN BT
Categoría IRIE DNI. 33910352-A
Instal·lacions Montesa, S.L. Sta. Coloma de Gramenet
RIE 00030977 Categoria Especialista
INSCRIT AL REGISTRE CORRESPONDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CROQUIS INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

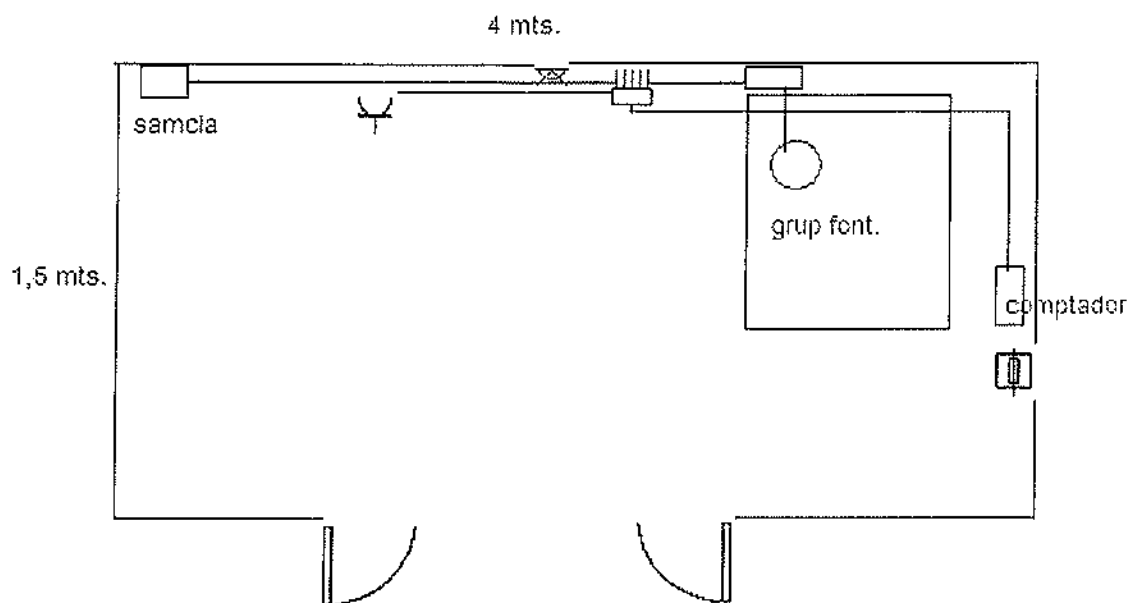

PLAÇA D'EN BARÓ S/N
08921 STA. COLOMA DE GRAMENET.
BARCELONA.

JOSE MONTES LOPEZ
INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
Categoria IBTE DNI. 33910352-A
Instal·lacions Montes, S.L. Sta. Coloma G.
REIE 000300977 Categoria Especialista
INSCRIT AL REGISTRE CORRESPONENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



**RELACIÓ D'INSTAL·LACIONS AUXILIARS I APARELLS SUBJECTATS ALS
REGLAMENTS ESPECÍFICS DE SEGURETAT INDUSTRIAL SEGÜENTS:**

Núm. d'Expedient BT

- I - Aparells a Pressió (AP)
- II - Aparells d'Elevació i Manutenció (AE)
- III - Gasos Combustibles (GC)
- IV a) - Emmagatzematge de Productes Químics (PQ)
- IV b) - Emmagatzematge de Productes Petrolers (PP)
- V - Fred Industrial (IF)
- VI - Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària (CC)

Que són alimentats o il·luminats per la INSTAL·LACIÓ elèctrica de BAIXA TENSIÓ de la qual n'és TITULAR
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA i que està emplaçada a Plaça d'en Baró s/n

Designació del Reglament que l'afecta	Núm. de Referència en els planols	DESCRIPCIÓ de la instal·lació o Aparell	Núm. de Registre Oficial PLACA (1)	Data de presentació de la Carpeta específica al o EIC

El qui subscriu manifesta que són certes les dades que figuren en la present RELACIÓ

Signat:



JOSE MONTES LOPEZ
INSTAL·LADOR AUTORIZAT EN BT
Categoria IBTE DNI. 33910352-A
Instal·lacions Montes, S.L. Sta. Coloma G.
REIE 000300977 Categoria Especialista
INSCRIT AL REGISTRE CORRESPONENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

lunes, 14 febrero, 2011



Notes (1) Si és desconegut deixar-ho en blanc