

REGLAMENT INTERN DELS USUARIS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA CIM EL CAMP (REUS)

Reus, 24 de febrer de 2010

1.- Objecte i àmbit

Està pendent de desenvolupament el projecte conjunt entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Reus per a la construcció d'una estació de bombament i un col·lector exterior a la CIM EL CAMP per impulsar les aigües residuals a la xarxa municipal de Sanejament de Reus pel seu tractament a l'EDAR de Reus.

Fins que no es disposi dels col·lectors i infraestructures esmentades de connexió a l'EDAR de Reus, la CIM el Camp aboca les seves aigües de forma indirecta a la llera pública, i fa necessari que la qualitat de l'aigua abocada compleixi amb els límits establerts en l'antiga "Taula III" de l'Annex al títol IV del RD 849/86 d'11 d'abril de Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Per aconseguir provisionalment la qualitat de l'abocament requerit s'ha construït una depuradora compacta d'aigües residuals en la que s'han de tractar temporalment les aigües residuals. La depuradora és de la marca REMOSA, model ROX-500, amb capacitat per a tractar un cabal de 100 m³/dia.

El present reglament té per objecte regular l'ús de la Depuradora compacta d'aigües residuals i l'equip de bombeig instal·lats a la CIM el Camp, i fixar el règim de drets i obligacions dels usuaris de les esmentades instal·lacions.

Cal remarcar que el sanejament de la CIM el Camp està compost per xarxes independents de pluvials i de residuals. Ambdues xarxes estan cedides a la companyia subministradora Aigües de Reus i per tant es regiran pels requeriments imposats per Aigües de Reus.

S'adjunta al present reglament, com **Annex núm. 1**, un plànol amb la ubicació de la EDAR compacta de la CIM el Camp.

L'entitat gestora del sistema de sanejament de la CIM el Camp és la Supracomunitat de propietaris de la CIM el Camp. Aquesta serà l'encarregada de vetllar per l'aplicació d'aquest reglament i tindrà potestat sancionadora i d'inspecció i control dels abocaments que es realitzin a la xarxa de sanejament comuna.

2.- Termini

Quan entri en servei el col·lector exterior de la CIM el Camp per impulsar les aigües residuals fins l'EDAR de Reus, la Depuradora compacta ROX 500 quedarà en desús i el present reglament quedarà extingit. A partir d'aquest moment serà Aigües de Reus l'empresa que gestionarà el sistema de sanejament de la CIM el Camp i qui tindrà potestat sancionadora i d'inspecció i control dels abocaments.

3.- Drets i obligacions dels usuaris i coeficients de participació

3.1- Drets i obligacions: Tindran la consideració d'usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp, i seran inclosos o exclosos successivament en el corresponent Padró d'Usuaris, que s'adjunta com **Annex núm. 2**, els propietaris i/o usuaris de parcel·les de la CIM el Camp i adjacents que vulguin realitzar abocaments a la xarxa de sanejament i que hagin obtingut el corresponent permís d'abocament per part de l'entitat gestora.

Tots els usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp tenen dret a abocar les seves aigües residuals a la xarxa de sanejament, en conformitat amb els límits i condicions dels abocaments establerts a l'apartat 4 del present reglament.

Tots els usuaris estan obligats a contribuir a les despeses de manteniment i explotació del sistema de sanejament de la CIM el Camp per mitjà del pagament de la corresponent quota en funció dels coeficients de participació calculats segons els criteris establerts en el punt següent. Els coeficients de participació vigents es recullen en l' **Annex núm. 2**.

Tots els usuaris estan obligats a permetre la inspecció i control dels seus abocaments per part de l'entitat gestora, d'acord amb l'establert a l'apartat 8 del present Reglament.

Els usuaris podran cessar en la seva condició en el supòsit que deixin d'abocar les seves aigües residuals al sistema de sanejament de la CIM El Camp objecte de la mateixa i sempre i quan remetin una notificació prèvia a l'entitat gestora per conducte fefaent..

3.2 Coeficients de participació: Els coeficients de repartiment de les despeses de manteniment i explotació del sistema de sanejament es calcularan de forma separada i diferent per les despeses fixes i variables.

Despeses fixes

El coeficient de participació en les despeses fixes de manteniment i explotació de la depuradora es calcularà en base a la superfície de cada parcel·la, sent el mateix que el coeficient de participació en la Supracomunitat de Propietaris de la CIM el Camp. Aquest coeficient correspon al dret a abocar i és un coeficient fix que no variarà en funció del cabal realment abocat o consumit.

Pel que fa als usuaris externs a la Supracomunitat de Propietaris de la CIM el Camp que hagin obtingut el corresponent permís d'abocament, el seu coeficient de participació es calcularà proporcionalment al cabal autoritzat respecte la capacitat total de l'EDAR.

Despeses variables

El coeficient de participació en les despeses variables de manteniment i explotació de la depuradora es calcularà proporcionalment al cabal d'aigua consumit per cada usuari.

Des del moment d'obtenció del permís d'abocament els nous usuaris seran inscrits en el Padró d'Usuaris i hauran de participar en el pagament de les despeses variables de manteniment de l'EDAR. Inicialment els coeficients de participació es calcularan en base al sostre construït a la parcel·la, considerant els següents cabals estàndard de consum d'aigua:

- 0,05 m3/dia per 100 m2 de nau
- 0,30 m3/dia per 100 m2 d'oficines

- 0,36 m3/dia per 100 m2 d'oficines en el cas de l'Edifici 112 Reus i d'edificis de serveis amb ús de personal extern a les oficines
- 1,5 m3/dia per 100 m2 de bar i botiga en el cas de la benzinera

Posteriorment es duran a terme actualitzacions anuals en base a les factures de subministrament d'aigua potable de cada usuari corresponents al mateix termini..

Els usuaris estan obligats a facilitar a l'òrgan gestor de l'entitat gestora les factures de subministrament d'aigua potable necessàries pel càlcul i actualització dels coeficients.

4.- Límits i condicions dels abocaments

4.1 - Les aigües residuals abocades pels diferents usuaris han de ser **assimilables a domèstiques** i amb una càrrega contaminant que compleixi els límits de paràmetres i característiques establertes en la taula següent:

LÍMITS PERMESOS PER ABOCAMENTS A EDAR CIM EL CAMP		
Contaminants	Concentració màxima permesa	Unitats
Temperatura	40	°C
PH	6-10	Uds PH
MES (Matèries en suspensió)	500	mg/l
DBO ₅ 20°C	500	mg/l O ₂
DQO	1.500	mg/l O ₂
Olis i greixos	150	mg/l
Clorurs	2.000	mg/l Cl ⁻
Conductivitat	6.000	µS/cm
Cianurs	1	mg/l CN ⁻
Diòxid de sofre	15	mg/l SO ₂
Índex de fenols	2	mg/l C ₆ H ₅ OH
Fluorurs	12	mg/l F ⁻
Sulfats	1.000	mg/l SO ₄ ²⁻
Sulfurs totals	1	mg/l S ²⁻
Sulfurs dissolts	0,3	mg/l S ²⁻
Alumini	20	mg/l AL
Arsènic	1	mg/l As
Bari	10	mg/l Ba
Bor	3	mg/l B
Cadmi	0,5	mg/l Cd
Coure	3	mg/l Cu
Crom hexavalent	0,5	mg/l CrVI
Crom total	3	mg/l Cr
Zinc	10	mg/l Zn
Estany	5	mg/l Sn
Fòsfor (total en forma P)	50	mg/l P
Nitrats	50	mg/l NO ₃ ⁻
Amoni	50	mg/l NH ₄ ⁺
Nitrogen Orgànic i amoniacal	70	mg/l N
Ferro	5	mg/l Fe

Manganès	2	mg/l Mn
Mercuri	0,1	mg/l Hg
Níquel	5	mg/l Ni
Plom	1	mg/l Pb
Seleni	0,5	mg/l Se
MI (Matèries Inhibidores)	25	Equitox/m ³
Color	Inapreciable en dissolució 1/30	
Tensioactius aniònics	6	mg/l LSS
Pesticides totals	0,10	mg/l
Carboni orgànic total (COT)	160	mg/l
Alcalinitat (com CaCo ₃)	100	mg/l
Coliformes totals	10 ⁷ - 10 ⁸	nº/100 ml
Composts orgànics volàtils (COVs)	100 - 400	µg/l
Hidrocarburs totals	< 5	mg/l

Queda expressament prohibit l'abocament directe o indirecte a la xarxa de clavegueram de qualsevol dels següents productes:

- Aigües residuals amb càrregues contaminants superiors als límits establerts a la taula anterior
- Qualsevol tipus de residu que no sigui biodegradable
- Matèries sòlides o viscoses quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment
- Aigües residuals provinents de processos industrials
- Pintures, dissolvents, líquids orgànics immiscibles amb aigua, combustibles o inflamables i cap mena de productes químics
- Olis i greixos flotants
- Substàncies sòlides potencialment perilloses
- Gasos, vapors o líquids combustibles inflamables, explosius o tòxics
- Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
 - Qualsevol tipus de molèstia pública
 - La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire
 - La creació d'atmosfera molestes o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament
- Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin a adquiereixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials de les instal·lacions de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació
- Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
 - Diòxid de sofre: 5 parts per milió
 - Monòxid de carboni: 100 parts per milió
 - Clor: 1 part per milió
 - Sulfhídric: 20 parts per milió

- Cianhídric: 10 parts per milió
- l) Llots procedents de sistemes de pretractament, tractament d'abocaments residuals, siguin quines siguin les seves característiques
- m) Residus d'origen pecuari

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes no contaminades (de refrigeració, pluvials, etc.) als col·lectors d'aigües residuals, ja que el sector disposa de xarxes separatives i per tant aquestes hauran d'abocar-se als col·lectors d'aigües pluvials.

4.2 - Les relacions establertes en el punt anterior podran ser revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

Si qualsevol usuari aboqués productes que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'entitat gestora del sistema de sanejament procedirà al que s'assenyala en les condicions i limitacions pels abocaments de cadascun dels referits productes. Així mateix podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la capacitat operativa de les instal·lacions de depuració i no alteri la qualitat.

4.3 - Si els efluent no compleixen les limitacions que s'estableixen en el present capítol, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions de l'apartat 7 del present Reglament.

L'entitat gestora podrà revisar i, en el seu cas, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Així mateix l'entitat gestora podrà definir i exigir les substàncies contaminants, els cabals abocats i els valors límits per a fluxos totals de contaminació (kg/dia, kg/mes, etc.)

5.- Sistemes d'emergència i mesures de seguretat

5.1 - S'entendrà que s'estableix una situació d'emergència o perill quan, degut a un accident en les instal·lacions d'un usuari, es produeix o existeix risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ésser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora o bé la pròpia xarxa.

Així mateix, i sota la mateixa denominació s'inclouen aquells cabals que excedeixen del doble del màxim autoritzat per a cada usuari.

5.2 - Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a l'entitat gestora la situació produïda amb l'objecte de reduir al mínim els danys que poguessin produir-se.

L'usuari haurà d'emprar també, i a la major rapidesa, tots aquells mitjans de que disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o deduir al màxim la perillositat.

En un termini màxim de 7 dies naturals l'interessat haurà de remetre a l'entitat gestora un informe detallat dels succeïments, en el qual hauran de figurar com a mínim les següents dades:

- Nom i identificació de l'empresa
- Ubicació de l'empresa
- Cabal i matèries abocades
- Motiu de l'accident
- Dia i hora en que es va produir l'accident
- Correccions efectuades in situ per l'usuari
- Dia, hora i forma en que es va comunicar a l'entitat gestora
- Totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències

Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram hauran de tenir recintes de seguretat capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas particular.

5.3 – L'entitat gestora facilitarà als usuaris un model de les instruccions a seguir en una situació d'emergència o perill, que s'adjunta com **Annex núm. 3**.

En aquest model figuraran en primer lloc els números de telèfon als quals l'usuari podrà comunicar l'emergència, el primer dels quals serà el del Centre de Control de la CIM el Camp i el segon el de la sala de control de l'Estació Depuradora receptora de l'efluent anòmal. En cas de no poder comunicar amb aquesta estació, podrà fer-ho amb els següents i en l'ordre que s'indiqui. Establerta la comunicació, l'usuari haurà d'indicar el tipus de productes i quantitat dels mateixos que s'han abocat al clavegueram.

En les instruccions s'inclouran pel propi usuari, si s'escau, les mesures a prendre per part d'ell mateix per a contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se, en funció de les característiques de la seva activitat.

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles per personal poc qualificat i se situaran en tots els punts en què els operaris hagin d'actuar per a portar a terme les mesures correctores.

La necessitat de disposar d'instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en l'autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram o en resolució posterior. En la mateixa autorització o resolució s'establirà també el text de les instruccions i el lloc mínim en què hauran de col·locar-se. Ambdós aspectes seran objecte d'aprovació i inspecció en tot moment pels serveis tècnics o personal de l'entitat gestora, o per les empreses subcontractades a aquests efectes.

6.- Permís d'abocament

6.1 - L'ús del clavegueram és obligatori per a totes les empreses ubicades al sector urbanístic CIM el Camp. No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o disposició sobre el terreny.

Totes les instal·lacions de clavegueram dels edificis ubicats a les parcel·les del sector urbanístic CIM el Camp, sigui quin sigui l'ús al que estiguin destinats hauran de complir les disposicions del present Reglament, llevat d'excepcions justificades degudament aprovades de forma expressa per l'entitat gestora.

6.2 – A la xarxa de clavegueram només s'admetran aigües residuals. Restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües no contaminades.

6.3 – La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de fer-se mitjançant les escomeses existents a cada parcel·la, previstes en el Projecte d'urbanització i en el Pla Parcial urbanístic CIM el Camp vigent.

6.4 – La utilització de la xarxa de clavegueram de la CIM el Camp requerirà a la força un permís d'abocament.

Les empreses instal·lades a la CIM el Camp hauran d'estar en possessió d'un permís d'abocament, a obtenir remetent a l'entitat gestora la documentació a la qual fa referència l'**Annex núm. 4** del present Reglament i complint els requisits oportuns.

El permís d'abocament està constituït per l'autorització emesa per l'entitat gestora de l'explotació del sistema de sanejament i té per finalitat garantir l'ús correcte del sistema, amb el compliment de les normes establertes per tal que la tipologia d'abocament s'adapti als requisits de qualitat fixats en cada cas.

El permís d'abocament serà indispensable per a la concessió de la Llicència Municipal necessària per a la implantació i desenvolupament de qualsevol tipus d'activitat. El funcionament d'aquestes serà inherent a la possessió del permís d'abocament actualitzat i vigent.

6.5 - La sol·licitud d'un permís d'abocament a la xarxa de clavegueram de la CIM el Camp comportarà l'acceptació íntegra d'aquest Reglament i dels seus annexes.

La concessió del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram de la CIM el Camp comportarà automàticament l'alta en el Padró d'Usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp i la obligatorietat de satisfer el pagament de les despeses de manteniment i explotació del sistema que proporcionalment li corresponguin.

7.- Instal·lacions d'escomesa a la xarxa

7.1 – Donat que la xarxa de sanejament interna (col·lectors d'aigües residuals) està cedida a la companyia subministradora Aigües de Reus, cal sol·licitar permís a aquesta companyia per realitzar qualsevol actuació en la xarxa de sanejament.

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de fer-se mitjançant les escomeses existents a cada parcel·la, executades durant les obres d'urbanització. En cap cas podrà trencar-se el paviment del vial existent per realitzar una nova escomesa des d'un altre pou de registre dels col·lectors de residuals que discorren sota els vials públics de la urbanització.

7.2 – A més de dimensionar adequadament la xarxa interior d'aigües residuals i la connexió a la xarxa de clavegueram, es recomana complir les següents prevencions:

- El diàmetre interior de la xarxa de residuals no serà en cap cas inferior a 150 mm i la seva pendent longitudinal no serà mai superior al 10%
- Caldrà instal·lar un sífó general en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids

7.3 – Seran condicions prèvies a la connexió a la xarxa de clavegueram existent les següents:

- Que l'efluent compleixi les limitacions que fixa el present Reglament
- Que el clavegueram estigui en servei

- L'obtenció del permís d'abocament.

En cas d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament de l'usuari fins a la xarxa general, per a la seva nova posta en servei serà preceptiva l'autorització de l'entitat gestora, després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats seran pel compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

7.4 – Les connexions a la xarxa hauran d'ésser independents per a cada establiment, llevat que hi hagi una agrupació legalment constituïda.

Tots els establiments hauran de disposar d'un pericó de registre i arqueta de presa de mostres. El registre haurà d'ésser accessible en tot moment pels serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres

7.5 – L'entitat gestora es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació del sistema de sanejament.

8.- Instal·lacions de pretractament

8.1 - Les aigües residuals que entrin en la xarxa de sanejament i en la EDAR de la CIM el Camp hauran de ser assimilables a domèstiques i per això complir els límits d'abocament establerts en el present Reglament.

Tots aquells abocaments que no compleixin els límits establerts hauran d'ésser objecte d'un pretractament necessari per:

- Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.
- Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en ells no es deteriorin.
- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la matèria.
- Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

8.2 - Les instal·lacions a les quals es refereix el paràgraf anterior hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari. Aquestes instal·lacions podran ésser realitzades per un únic usuari o una agrupació d'ells, sempre que aquesta última estigui legalment constituïda.

8.3 - L'entitat gestora, en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat amb la finalitat de preveure accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

9.- Mesures, inspecció i sancions

9.1 - Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats per a les anàlisis

d'aigües i aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'entitat gestora o autoritat o ens en qui delegui.

9.2 - Tots els usuaris estan obligats a permetre la inspecció i control dels seus abocaments per part de l'entitat gestora, i si aquesta ho considera necessari, a permetre l'accés a les seves naus o instal·lacions en qualsevol moment en que l'usuari estigui realitzant activitats en la nau.

9.3 - El titular de la instal·lació que generi abocaments que difereixin dels domèstics, estarà obligat, davant del personal facultatiu acreditat per l'entitat gestora, a:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- b) Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
- c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.
- d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on figurarà:

- a) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció, i amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
- b) Les preses i tipus de mostres realitzades
- c) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'usuari per corregir les eventuais deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració d'eficàcia de les mateixes.
- d) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimen oportunes.

Es notificarà al titular de la instal·lació per a que personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podran presentar les al·legacions oportunes davant de l'entitat gestora, a fi que aquesta, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.

L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

9.4 - Els serveis tècnics elaboraran un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per la seva potència contaminadora i cabal d'abocament.

En base a l'esmentat registre i el resultat de les comprovacions efectuades a la xarxa, l'entitat gestora quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

9.5 - Incorren en infracció aquells usuaris que, mitjançant frau o negligència, de manera activa o per omissió, cometin algun dels fets següents:

Infraccions lleus

- No mantenir en bon estat l'escomesa a la xarxa de clavegueram.
- Executar obres o treballs que afectin a l'abocament i/o als seus col·lectors de connexió i transport, sense sol·licitar autorització prèviament.
- Impedir a l'entitat gestora l'accés a l'abocament.

Infraccions greus

- Abocar per sobre de paràmetres o característiques d'abocament autoritzats, o fer-ho sense autorització vigent.
- Modificar la procedència de les aigües residuals.

Infraccions molt greus

- Provocar danys a la EDAR comunitària i/o als col·lectors de connexió i transport o elements comuns per mitjà d'abocaments no autoritzats o de qualsevol altre forma.
- No pagar les quotes o altres obligacions econòmiques envers el sistema de sanejament comú dins els terminis establerts.
- Abocar sense permís d'abocament vigent.

9.6 - Les infraccions en que incorrin els usuaris per incompliment del present reglament donaran lloc a la imposició als infractors, per part de l'entitat gestora, del corresponent deure d'indemnització pels perjudicis causats i una sanció pels següents imports:

- Infraccions lleus: entre 300 € i 3.000 €
- Infraccions greus: entre 3.000 € i 6.000 €
- Infraccions molt greus: entre 6.000 € i 12.000 €

Aquestes quantitats quedaran actualitzades anualment en funció de les variacions acumulades de l'IPC, sense necessitat de cap aprovació o comunicació addicional.

Els sota signants manifesten haver llegit el reglament i s'hi mostren tots conformes.

Sr. _____

President del Consell Rector de la Supracomunitat de Propietaris CIM el Camp, actuant en nom i representació de l'Assemblea General de la Supracomunitat de Propietaris CIM el Camp, segons apoderament exprés aprovat en el Punt _____ de l'Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària que va tenir lloc en data _____.

Sr. Josep Baudés Boronat

PHILAE Enginyeria de Projectes, S.L.
Exploador EDAR compacta ROX-500

**ANNEX 1: PADRÓ D'USUARIS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT
DE LA CIM EL CAMP**

Els usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp i els coeficients de participació en les despeses de gestió, manteniment, explotació i reparació d'aquest sistema són els que es detallen a continuació:

PADRÓ D'USUARIS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA CIM EL CAMP					
	Usuaris	Parcel·la	Data d'alta (data obtenció permís abocament)	Signatura	Data de baixa
1	Intatore	3.1A			
2	Intatore	3.1B			
3	Intatore	3.1C			
4	Fragadís	7			
5	TDN	8A			
6	Transportes Souto	8B			
7	Criscar logística	8C1			
8	Autocars Plana	10.2			
9	CIMALSA (Centre control)	13			
10	112 REUS (Equipaments)	21			
11	Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)	extern			
12					
13					
14					
....					


	Propietaris	Parcel·la	Sostre construït	Cabal aigua segons sostre construït (m3/dia)	Cabal d'aigua autoritzat (m3/dia)	Coeficient participació
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
TOTAL						

Signat: els membres del Consell Rector de la Supracomunitat de Propietaris de la CIM el Camp



Sr.
President Supracomunitat de Propietaris CIM el Camp

ANNEX 2: PLÀNOLS

PLANOL ÍNDEX

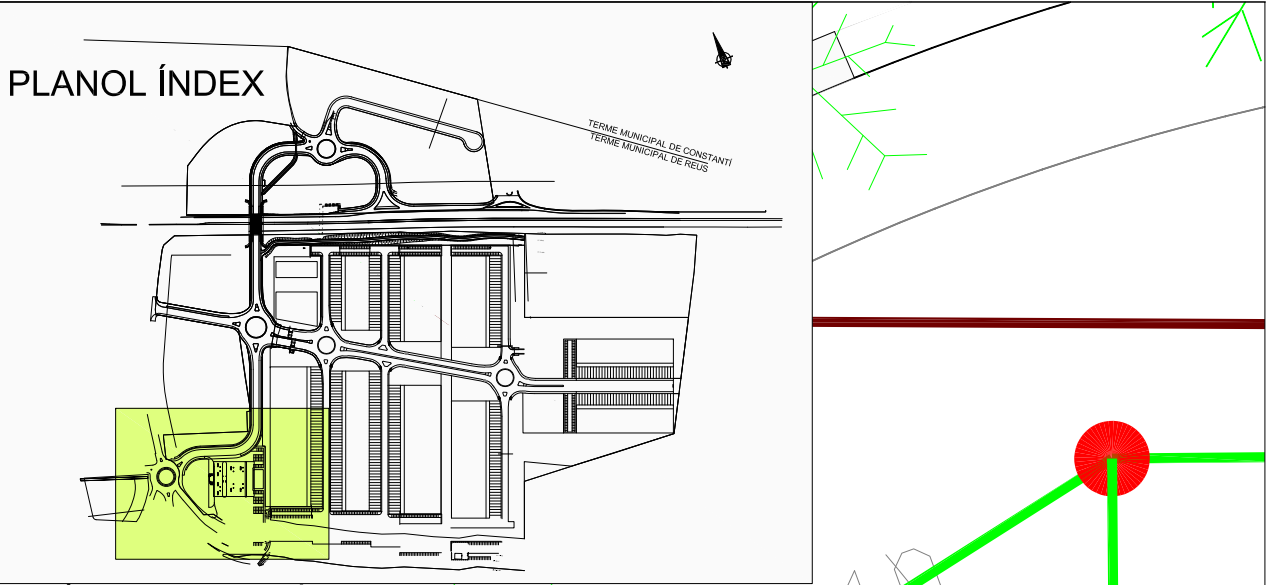

LLEGENDA					
01	Arqueta de trencament de càrrega de planta $\varnothing$ 100, sota de solera HM-20 i paret de maó	F	Caseta de servei.	06	Llums.
A	Reixa de desbast manual	01	Tancament exterior de 2.20m d'alçada format per malla de simple torsió electrosoldada.	07	Arqueta d'instal·lacions elèctriques
B	Equip d'oxidació total, per a 500 habitants, model ROX 500 de Remosa o similar.	02	Porta de 2 fulls de 2,5m d'amplada i 2 m d'alçada per a tancament exterior.	08	Vorera de panot i peça de vorada T2
C	Tub de PEAD DN 250 PN 6.3 bar.	03	Subministrament de Melia Azederach (Melia) de 20 a 22cm de perímetre de tronc, subministrat amb pa de terra.	09	Vorada de jardí 8x20cm.
D	Tub de PEAD DN 160 PN 10 bar.	04	Paviment de llambordins de formigó de dimensions variables, gruix 8 cm, sobre base de formigó HM-20 amb rigola perimetral	10	Connexió arqueta pluvials parcel·la AP-19.1
E	Bufant + Quadre elèctric	05	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.	11	Canal recollida escorrentia superficial

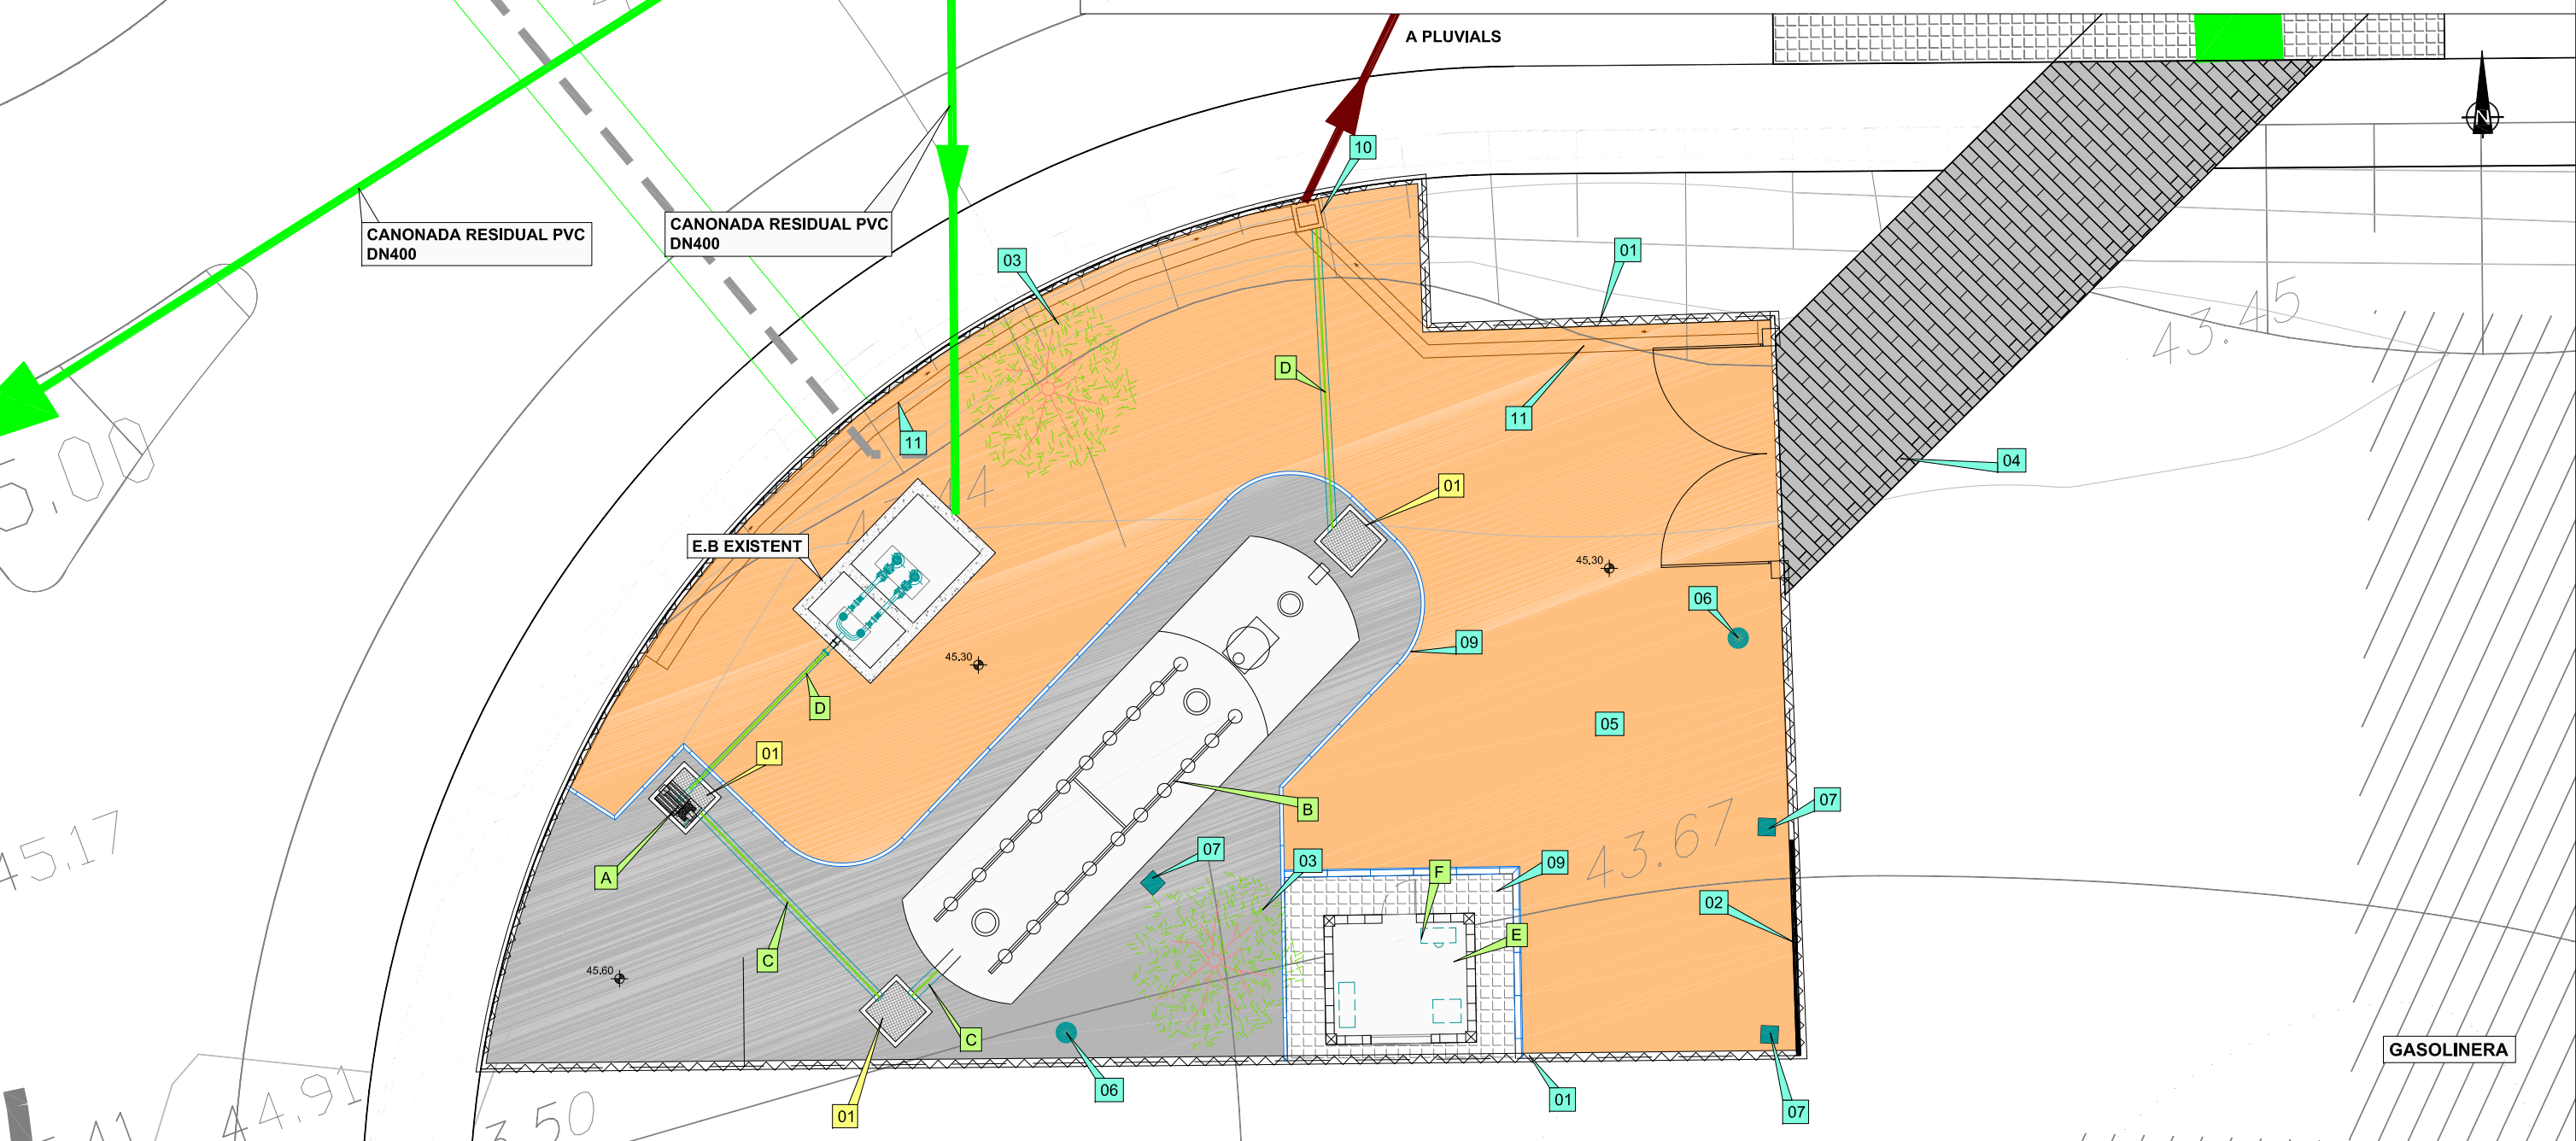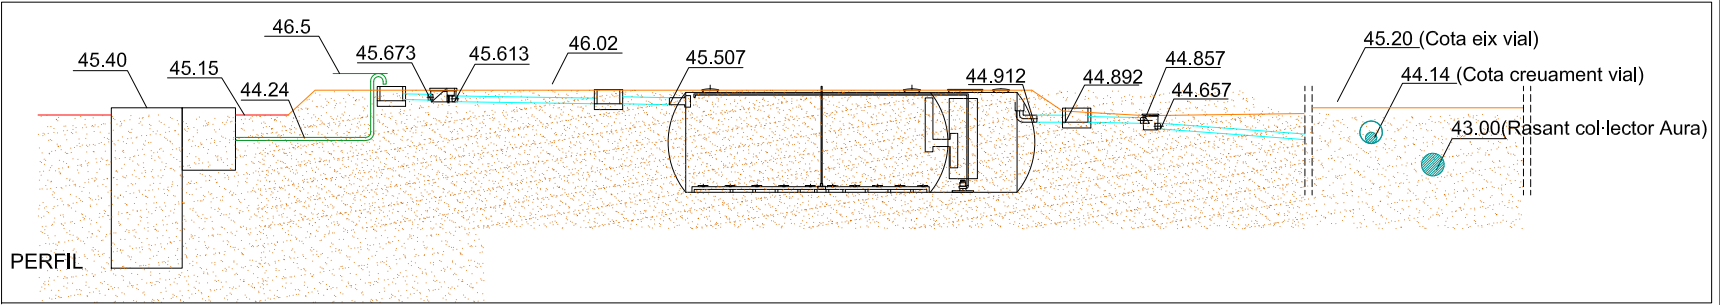

**ANNEX 3: INSTRUCCIONS A SEGUIR
EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA**

INSTRUCCIONS PER SITUACIONS D'EMERGÈNCIA PER **ABOCAMENTS ACCIDENTALS POTENCIALMENT PERILLOsos**

En cas de risc d'abocaments inusuals potencialment perillosos per al sistema de sanejament de la CIM el Camp cal comunicar la situació de forma imminent a les següents persones, seguint l'ordre que s'indica:

1 – Centre de Control de la CIM el Camp: 977 __ __ __

Gestor de la CIM el Camp: Sr. Jordi Casasayas 675 78 19 31
93 544 35 45

2 - Gestor de la EDAR:

Sr. Josep Baudés Boronat (PHILAE):

3 – En cas de no poder comunicar amb les persones anteriors trucar a CIMALSA:

Sr. David Ibañez 607 07 36 30

Sra. Carolina Guerrero 93 363 49 60

Sra. Fina Jarque 93 363 49 60

Mesures correctores a prendre per reduir al mínim els efectes nocius de l'abocament

(A omplir per cada usuari)

**ANNEX 4: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD
DE PERMÍS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE LA CIM EL CAMP**

SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA CIM EL CAMP

Documentació necessària

1. Nom i domicili social de l'empresa
2. Ubicació i característiques de l'establiment
3. Descripció i característiques de l'activitat
4. Cabals mig i punta d'aigües residuals i procedència
5. Règim i característiques dels abocaments resultants
6. Descripció dels pretractaments adoptats, abast i efectivitat prevista
7. Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació i descripció del règim d'abocament
8. Els plànols següents:
 - Situació
 - Xarxa interior de recollida d'aigües residuals en planta i en alçat
 - Instal·lacions de pretractament
 - Detall de les obres de connexió a la xarxa de clavegueram i ubicació de les arquetes de presa de mostres.
9. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i característiques de l'abocament a realitzar.
10. Acceptació expressa del *Reglament intern dels usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp*:

El Sr _____, en nom i representació de l'empresa _____ manifesta disposar d'una còpia del *Reglament intern dels usuaris del sistema de sanejament de la CIM el Camp* i els seus annexes i accepta íntegrament el seu contingut i obligacions.