


DOCUMENT CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 04/07/2023 14:07




CCB Serveis Mediambientals, SAU

Avinguda Sant Julià, 241 • Polígon. Ind. Congost • 08403 GRANOLLERS • CIF A-60618923
Tel.:93 840 52 70 • Fax :93 849 88 42 • a/e: ccb@besos-tordera.cat • www.besos-tordera.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT TAMÍS DE FINS A DE L'EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS. Exp: 2023/1710

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 2 de 6	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 04/07/2023 14:07



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 579063 4M1II-6CSC3-QJQ6S 3D33707EE3CBF04FC6C5B32626F84409BEAA32) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciutadania/verificarDocumentos.do?pes_codi=2&ent_id=2&idoma=1

Índex

0	
1.	<u>OBJECTE2</u>
2.	<u>DADES DE L'EQUIP A SUBSTITUIR.....2</u>
3.	<u>DADES DE LA INSTAL·LACIÓ.....4</u>
4.	<u>CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR.....5</u>
5.	<u>LLOC DE SUBMINISTRAMENT.....5</u>

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 04/07/2023 14:07


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 578063 4M1II-6CSC3-QJQ6S 3D3707EE3CBE4FCE6C5B26D26F84409BEAA32) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

1. OBJECTE


L'objecte del contracte és el subministrament d'un tamís de fins "A" de l'EDAR Montornès del Vallès.

2. DADES DE L'EQUIP A SUBSTITUIR


Marca: Andritz
Model: Aquaguard AG-ST-2500-1000-3-C
Alçada de descàrrega: 2.500mm
Amplada canal: 1.000mm
Llum de pas: 3mm
Material pantalla dents: ABS
Motorreductor: 0,55kW

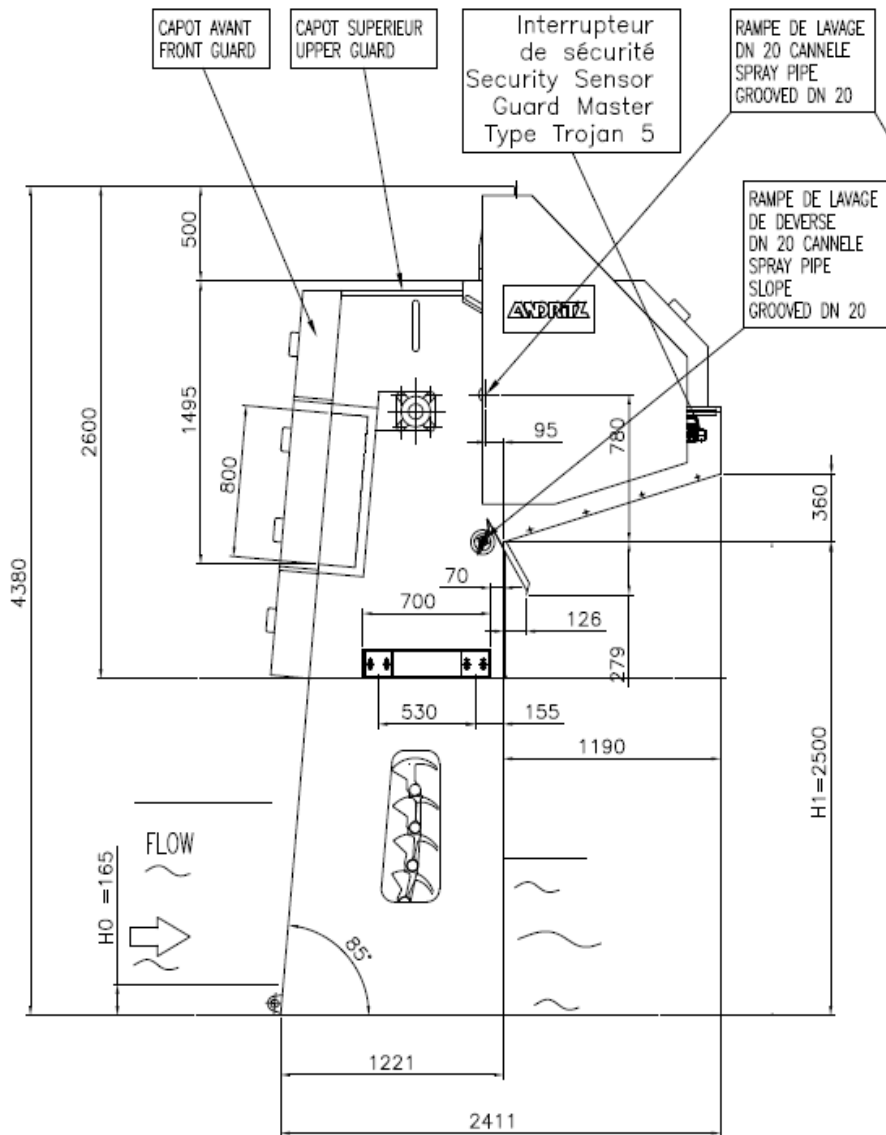

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 4 de 6		APROVAT 04/07/2023 14:07




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 579063 4M1II-6CSC3-QJQ6S 3D33707EE3CBF04FC6C5B326D26F84409BEAA32) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

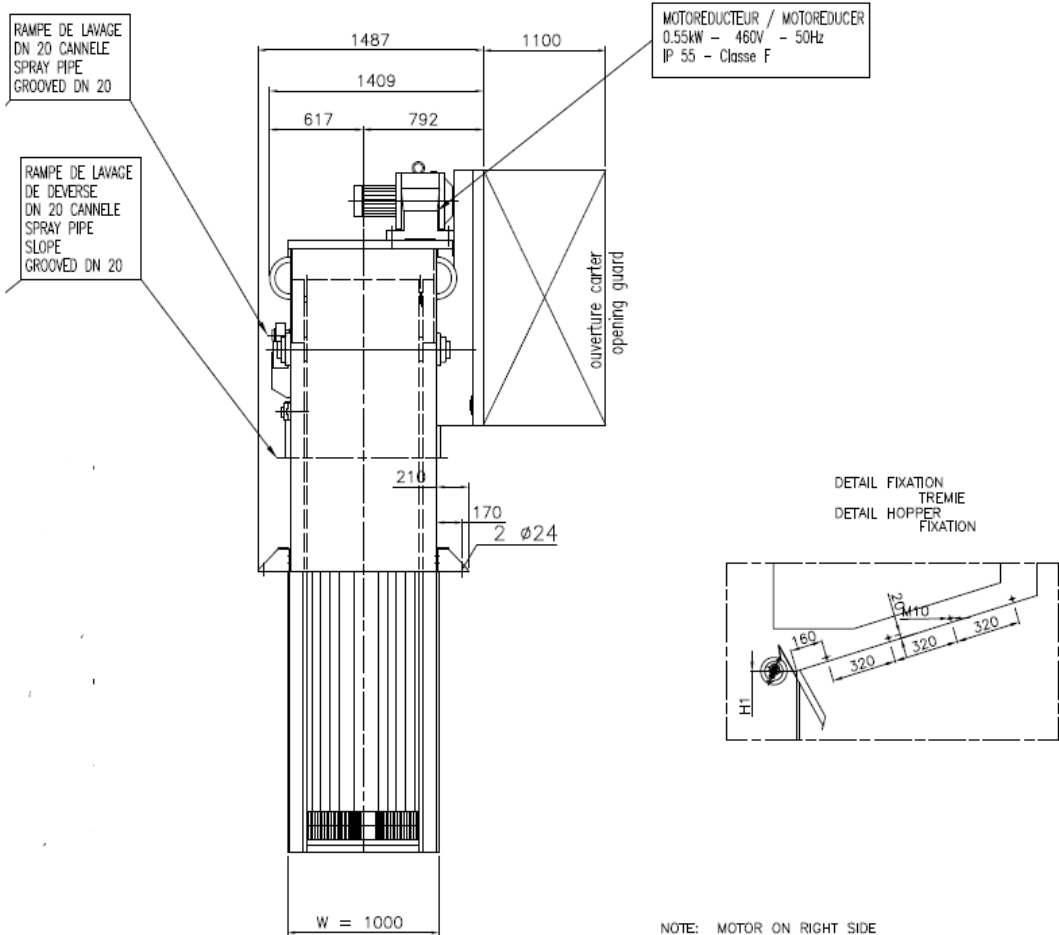




Les dades de l'equip actual no tenen la consideració d'especificacions tècniques sinó d'informació que considerem que pot ser útil de cara a que els licitadors puguin presentar una proposta que a més de complir amb les especificacions indicades en el punt 4 del present plec, s'adapti el millor possible a la instal·lació i d'aquesta manera es simplifiquin els treballs de muntatge.

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 5 de 6	SIGNATURES	ESTAT APROVAT 04/07/2023 14:07




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 578063 4M1II-6CSC3-QJQ6S 3D3707EE3CBF04CE6C8B2626E84409BEAA32) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadaportal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1

3. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

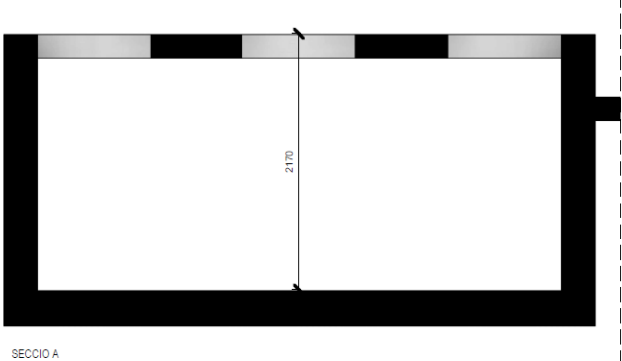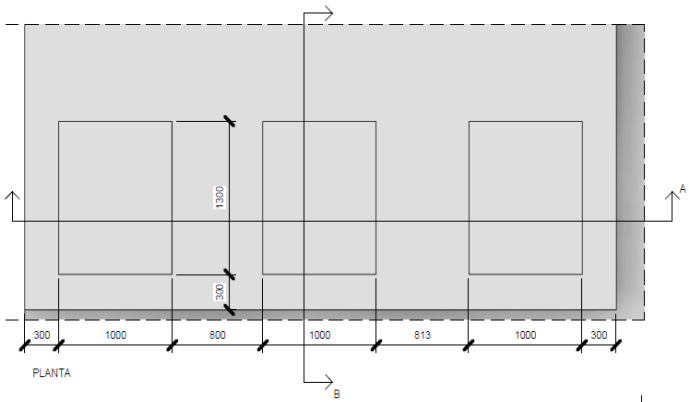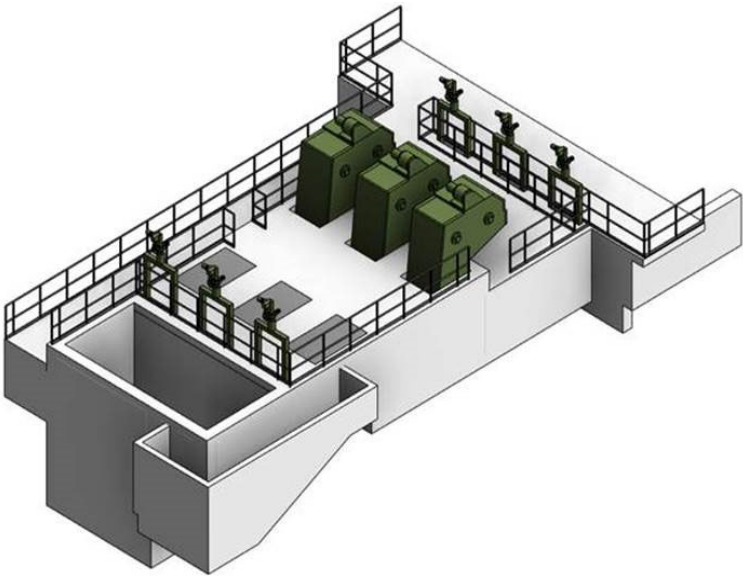


SECCIO A

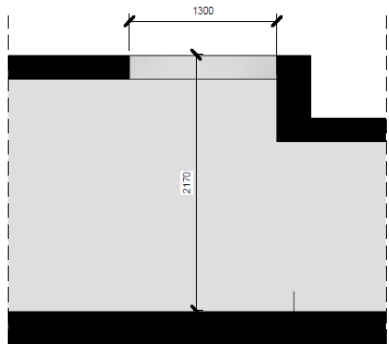

SECCIO B

DOCUMENT CCB_PLECS: Plec de prescripcions tècniques 2023-1710	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 4M1II-6CSC3-QJQ6S Data d'emissió: 4 de Juliol de 2023 a les 14:07:48 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES
	ESTAT APROVAT 04/07/2023 14:07



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 579063 4M1II-6CSC3-QJQ6S 3D33707EE3CBF04FC6C5B92626F84409BEAA32) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portal/Ciudadania/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idoma=1

4. CARACTERISTIQUES DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR

Les proposicions econòmiques i tècniques han de complir amb les següents especificacions tècniques i funcionals:

Característiques a complir del tamís:

- Tipus tamís: Auto netejant
- Material marc, eix d'accionament, eix tamís, eix raspall superior, canonada de rentat, placa lateral tamís: AISI-316L
- Material cadena: AISI-316L i AISI630
- Pas cadena: 200 mm
- Llum de pas: 3 mm
- Material dents: Plàstic ABS
- Material raspall superior de neteja: Cautxú
- Amplada canal: 1000 mm
- Profunditat canal: 2170 mm
- Altura descàrrega des del fons: ≥ 2800 mm
- Cabal de tractament: ≥ 1650 m³/h
- Contingut de sòlids suspesos (mg SS/l): <600 SS mg/l

Característiques a complir dels moto-reductors:

- Tensió: 230/400 V
- Freqüència: 50 HZ
- Protecció: $\geq$ IP-55
- Aïllament: classe F

5. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

L'equip es subministrarà a l'EDAR Montornès del Vallès.
Carrer Besòs, s/n. 08170 Montornès del Vallès