

***DUESAIGÜES***

**MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS  
ENSEULA I CALVARI DE DUESAIGÜES**



**CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP  
SERVEIS TÈCNICS**

## **ÍNDEX**

### **MEMÒRIA**

#### **1. Memòria descriptiva i justificativa**

- 1.1 Objecte del projecte
- 1.2 Situació actual
- 1.3 Àmbit d'actuació

#### **2. Treballs a realitzar**

#### **3. Termini d'execució**

#### **4. Normativa**

#### **5. Pressupost**

### **ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

### **AVALUACIÓ DE RESIDUS**

### **PLEC DE CONDICIONS**

### **CONTROL DE QUALITAT**

### **REPORTATGE FOTOGRÀFIC**

### **PLÀNOLS**

01- Situació

02- Emplaçament

### **PRESSUPOST**

Justificació de preus

Quadre de preus unitaris

Quadre de preus nº1

Quadre de preus nº2

Amidaments

Pressupost

Resum del Pressupost

**MEMÒRIA**

## **1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA**

### **1.1. Objecte del projecte**

L'Objecte d'aquest informe és la descripció de les obres de renovació de la pavimentació d'uns trams dels carrers Enseula i del Calvari del nucli antic de Duesaigües, per tal d'adequar aquests carrers a un nivell d'urbanització exigible per a la població. El projecte contempla una re urbanització de l'acabat superficial per tal d'integrar-lo al nucli antic, a la vegada que s'adequa la vialitat a les normatives vigents de supressió de les barreres arquitectòniques i d'altres normatives aplicables.

### **1.2. Situació actual**

Els carrers del nucli antic, objecte d'aquesta memòria, de Duesaigües es troben en un estat d'urbanització bastant precari, ja que no s'han efectuat obres de renovació de pavimentació des de fa 25 anys, data en la que es va realitzar una pavimentació amb formigó per sobre del paviment aleshores existent. És per això que requereix d'una nova pavimentació que doni als carrers un aspecte més integrat a un nucli antic com és el de Duesaigües.

És necessari renovar la pavimentació d'aquests vials per tal de millorar l'aspecte dels carrers i millorar les seves condicions d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, especialment important tractant-se de carrers que donen accés a les escoles del municipi.

Un cop executada l'actuació s'haurà aconseguit dotar el municipi d'uns vials amables i embellits, en concordància amb altres actuacions realitzades a la xarxa viària durant els darrers anys, capaços d'oferir als habitants del municipi i als turistes una experiència molt positiva de Duesaigües i del seu nucli antic, podent intervenir en la reversió del despoblament dels municipis petits.

Amb aquesta actuació s'incideix en un element essencial des del punt de vista turístic: l'aspecte que té el municipi a ulls del visitant. L'embelliment dels carrers incideix de manera directa en la bona percepció que té el turista del poble i en les ganes de recomanar-lo i/o tornar. Es considera que fomenta el turisme. L'actuació permetrà impulsar l'activitat econòmica existent.

### **1.3. Àmbit d'actuació**

L'àmbit d'actuació compren uns trams dels carrers Enseula i del Calvari i rodalies, amb una superfície total de l'actuació de 924,30 m2.

## **2.- TREBALLS A REALITZAR**

Es realitzaran els talls del paviment de formigó, corresponents als inicis dels trams, per a la seva unió amb el paviment existent.

Es picarà el paviment de formigó actual d'una alçada d'uns 15cm amb retroexcavadora amb martell trencador.

S'excavaràn les terres amb pala excavadora fins a una cota de menys 20 cm. de la rasant del paviment, per la creació de la caixa de paviment tan sols en les zones, assenyalades als plànols,

Els pendents transversals, des del centre del carrer amb sentit ascendent a les façanes de les cases, serà del 2 %, per facilitar la recollida de les aigües de pluja.

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

El paviment del carrer el formarà una base de tot-ú artificial amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Pavimentat amb formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres sintètiques entre 20 i 25 kg/m<sup>3</sup>, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic.

Seguidament es realitzarà l'encofrat i una base de formigó HM-20/P/10/I, per la posterior col·locació de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment.

L'acabat superficial serà un paviment de pedra natural de gruix de 50 mm, col·locades sobre morter amb la part proporcional de franja de 10 cm d'ample amb llambordins granítics de 20x9x12 cm, i es construiran unes franges amb llambordins del mateix tipus que les franges centrals als inicis dels trams.

Durant el temps que durin les obres, es senyalitzaran les zones perilloses i els desviaments d'acord amb les directrius donades per la Direcció Facultativa de l'obra i l'Ajuntament.

Es realitzaran 3 traspassos soterrats per l'enllumenat amb 2 tub de diàmetre 110 en dau de formigó, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda.

S'instal·larà un banc senzill de fusta tropical, de 200 cm de llargària, i 5 papereres.

## **3.- TERMINI D'EXECUCIÓ**

El termini d'execució de les obres s'estableix en 4 mesos.

#### 4.- NORMATIVA

##### GENERAL

- **Decret Legislatiu 1/2010** Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC).
- **Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos**

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; **en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10**)

- **Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI.**

##### **Anexo II**

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

- **Decret 123/2005**, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
- **Llei 20/1991** de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
- **Decret 135/1995** de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
- **Reial Decret 505/2007**, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
- **Llei 9/2003**, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

##### VIALITAT

- **Ordre FOM/3460/2003**, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
  - **Ordre FOM/3459/2003**, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
  - **Ordre 27/12/1999**, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras" (BOE núm. 28 de 2/02/2000)
  - **Orden de 14/05/1990** por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" (BOE 17/09/1990)
  - **UNE-EN-124 1995**. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
  - **Ordre 2/07/1976, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras"** (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). Posteriors modificacions: Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
- Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)**  
Ordre Circular 293/86 T.  
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.  
Ordre Circular 295/87 T

**Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88)** sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

**Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89)**, modificació de determinats articles del PG.

**Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)**

Ordre Circular 311/90, de 20 de març.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

**Ordre Ministerial de 27/10/99** pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

**Ordre Ministerial de 28/10/1999** pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

**Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer**, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

**Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig**, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d'explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l'11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

**Ordre FOM/891/2004, de l'1 de març**, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a fermes i paviments.

## **GENÈRIC D'INSTAL·LACIONS URBANES**

- **Decret 120/1992** del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

- **Especificacions Tècniques** de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- **Normes UNE** de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

## **XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE**

- **Reial Decret 606/2003**, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)

- **Decret Legislatiu 3/2003**, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)

- **Real Decreto 140/2003**, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)

- **Real Decreto Legislativo 1/2001** de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)

- **Llei 6/1999**, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. (DOGC 22/07/99)

- **Ordre 28/07/1974**, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

- **Norma Tecnològica NTE-IFA/1976**, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento"

- **Norma Tecnològica NTE-IFR/1974**, "Instalaciones de fontanería: Riego"

- **Real Decret 1942/1993** pel que s'aprova el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios" (BOE núm. 298 de 14/12/1993)
- **Decret 140/2003 del 7 de febrer**, per el que s'ha estableixen criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà

### **XARXES DE SANEJAMENT**

- **Decret 130/2003**, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
- **Real Decreto-Ley 11/1995**, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)
- **Ordre 15/09/1986**. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones". (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

### **XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT**

- **Real Decreto 919/2006** "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias":(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización  
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
- **Ordre 18/11/1974** s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos."  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos" derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006
- **Real Decret 2913/1973**, "Reglamento general del servicio público de gases combustibles" (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

### **XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA**

- **Llei 54/1997** del Sector elèctric
- **Real Decret 1955/2000**, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal·lacions d'energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d'errades (BOE 13/03/2001)
- **Real Decreto 223/2008** "Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09" (BOE: 19/3/2008). *En vigor des del 19.03.2008.*
- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).  
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió  
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió  
Baixa Tensió
- **Real Decreto 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular:  
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión  
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión  
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

- **Real Decret 3275/1982**, "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación" (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d'errors BOE núm. 15 de 18/01/83)

- **Ordre de 6/07/1984**, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación" (BOE núm. 183 de 01/08/1984)

- **Resolució 19/06/1984**: "Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación". (BOE núm. 152 de 26/06/1984)

- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

NTP – CT Centres de transformació en edificis

NTP – CTR Centres de transformació l'entorn rural

- **Real Decreto 1890/2008** Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE núm. 279 de 19/11/2008)

- **Llei 6/2001**, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001)

- **Real Decreto 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 de 18/09/2002)

- **Norma Tecnològica NTE-IEE/1978**. "Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior".

- **TIC/341/2003, de 22 de juliol**, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada .

## **XARXES DE TELECOMUNICACIONS**

- Especificacions tècniques de les Companyies

## **CONTROL DE QUALITAT**

- Directiva 89/106/CEE de productes de construcció

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

- Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

- Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

- Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

- Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

**5 . PRESSUPOST**

La valoració econòmica d'aquestes obres es troba desglossada per capítols en el pressupost següent:

| DESCRIPCIÓ                                | IMPORT             |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1- TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES  | 8.265,15 €         |
| 2- RAM DE PALETA I PAVIMENTACIÓ           | 53.203,24 €        |
| 3- INSTAL·LACIONS                         | 1.487,33 €         |
| 4- MOBILIARI URBÀ                         | 903,35 €           |
| 5- VARIS                                  | 1.071,36 €         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL</b> | <b>64.930,43 €</b> |
| 13% de Despeses Generals                  | 8.440,96 €         |
| 6% de Benefici Industrial                 | 3.895,83 €         |
| TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE | 77.267,22 €        |
| IVA 21%                                   | 16.226,12 €        |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>     | <b>93.493,34 €</b> |

El pressupost global de licitació puja a la quantitat de NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (93.493,34€).

Duesaigües, desembre de 2022

Josep Frederic Pérez Pastor  
Arquitecte Cap de Serveis Tècnics

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

# **ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

## **1 DADES DE L'OBRA**

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipus d'obra:         | RENOVACIÓ DE LA MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS ENSEULA I DEL CALVARI |
| Emplaçament:          | NUCLI ANTIC DE DUESAIGÜES                                                |
| Promotor:             | AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES                                                 |
| Pressupost Contracte: | 93.493,34 €                                                              |
| Núm. de treballadors: | 4                                                                        |

L'Objecte d'aquest informe és la descripció de les obres de renovació de la pavimentació d'uns trams dels carrers Enseula i del Calvari del nucli antic de Duesaigües, per tal d'adequar aquests carrers a un nivell d'urbanització exigible per a la població.

## **2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT**

L'àmbit d'actuació compren uns trams dels carrers Enseula i del Calvari i rodalies, ubicat els plànols de la documentació gràfica del projecte.

## **3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ**

### **3.1 INTRODUCCIÓ**

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

### **3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA**

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

- 1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar riscos
  - b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
  - c) Combatre els riscos a l'origen
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
  - f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
  - h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors
- 2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
- 3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- 4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
- 5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

### **3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS**

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

### 3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
  - Riscos derivats del funcionament de grues
  - Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

### 3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

### 3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

### 3.3.5 FONAMENTS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.6 ESTRUCTURA

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.7 RAM DE PALETA

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.8 COBERTA

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.3.10 INSTAL·LACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

### 3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

- 1 Treballs amb riscos especialment Salou de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

### 3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsible treballs posteriors (reparació, manteniment...).

#### 3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

#### 3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire

### 3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

## 3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

## 3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construcció)

Data d'actualització: 18/12/1997

- **Directiva 92/57/CEE** de 24 de Juny (DO: 26/08/92)  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
- **RD 1627/1997** de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

*Transposició de la Directiva 92/57/CEE*

*Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques*

- **Ley 31/1995** de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- **RD 39/1997** de 17 de enero (BOE: 31/01/97)  
Reglamento de los Servicios de Prevención
- **RD 485/1997** de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- **RD 486/1997** de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  
*En el capítol 1 excloïx les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.*  
*Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*
- **RD 487/1997** de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- **RD 488/97** de 14 de noviembre (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- **RD 664/1997** de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- **RD 665/1997** de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- **RD 773/1997** de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
- **RD 1215/1997** de 18 de julio (BOE: 07/08/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo  
*Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball*  
*Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*
- **O. de 20 de mayo de 1952** (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

*Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956*

- **O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º** (BOE: 03/02/40)  
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- **O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II** (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica  
Correcció d'errades:BOE: 17/10/70
- **O. de 20 de septiembre de 1986** (BOE: 13/10/86)  
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene  
Correcció d'errades:BOE: 31/10/86
- **O. de 16 de diciembre de 1987** (BOE: 29/12/87)  
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
- **O. de 31 de agosto de 1987** (BOE: 18/09/87)  
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- **O. de 23 de mayo de 1977** (BOE: 14/06/77)  
Reglamento de aparatos elevadores para obras  
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- **O. de 28 de junio de 1988** (BOE: 07/07/88)  
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras  
Modificació: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90)
- **O. de 31 de octubre de 1984** (BOE: 07/11/84)  
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- **O. de 7 de enero de 1987** (BOE: 15/01/87)  
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- **RD 1316/1989** de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
- **O. de 9 de marzo de 1971** (BOE: 16 i 17/03/71)  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo  
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71  
Modificació: BOE: 02/11/89

*Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997*

- **Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores**

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores  
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad  
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos  
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras  
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales  
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos  
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes  
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco  
Modificació: BOE: 01/11/75

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

## AVALUACIÓ DE RESIDUS

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase de Projecte</b> | <b>BÀSIC I D'EXECUCIÓ</b>                                                           |
| <b>Títol</b>            | <b>RENOVACIÓ DE LA MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS<br/>ENSEULA I DEL CALVARI</b> |
| <b>Emplaçament</b>      | <b>DUESAIGÜES</b>                                                                   |

### CONTINGUT DEL DOCUMENT

---

D'acord amb el D 210/2018 de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PRECAT20), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb el contingut següent:

- 1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)
- 1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)
- 1.3- Mesures de segregació "in situ"
- 1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)
- 1.5- Operacions de valoració "in situ"
- 1.6- Destí previst per als residus.
- 1.7- Instal·lacions per a l'emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.
- 1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del projecte.

### 1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d'acord amb La Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

---

#### Classificació i descripció dels residus

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives.

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres de construcció i demolició, inclosos els d'obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no.

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.

### 1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l'obra, en tones i metres cúbics.

---

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³.

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es:

| Estimació de residus                                |          |                                |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                                     |          |                                |
| Superfície construïda total                         | 1094,10  | m²                             |
| Volum de residus (S x 0,10)                         | 109,41   | m³                             |
| Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³)               | 1,00     | Tn/m³                          |
| Tones de residus                                    | 109,41   | Tn                             |
|                                                     |          |                                |
| Estimació de volum de terres procedents d'excavació | 218,82   | m3                             |
| Pressupost estimat de l'obra                        | 93493,34 |                                |
| Pressupost del moviment de terres en projecte       | 8.265,15 | ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) |

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:

| A.1.: RCDs Nivell II                                                                        |  |                            |                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                             |  | Tn                         | d                                | V                   |
| Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC                                              |  | Tones de cada tipus de RDC | Densitat tipus (entre 1,5 i 0,5) | m³ Volum de Residus |
| <b>1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ</b>                                                       |  |                            |                                  |                     |
| Terres i petris procedents de l'excavació estimats directament des de les dades de projecte |  | 328,23                     | 1,50                             | 218,82              |

| A.2.: RCDs Nivell II                           |          |                            |                                  |                     |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                | %        | Tn                         | d                                | V                   |
| Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC | % de pes | Tones de cada tipus de RDC | Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5) | m³ Volum de Residus |
| <b>RCD: Origen no petri</b>                    |          |                            |                                  |                     |
| 1. Betums                                      | 0,000    | 0,00                       | 1,30                             | 0,00                |
| 2. Fustes                                      | 0,090    | 0,00                       | 0,60                             | 0,00                |
| 3. Metalls                                     | 0,010    | 0,00                       | 1,50                             | 0,00                |
| 4. Papers                                      | 0,003    | 0,00                       | 0,90                             | 0,00                |
| 5. Plàstics                                    | 0,015    | 0,00                       | 0,90                             | 0,00                |
| 6. Vidre                                       | 0,000    | 0,00                       | 1,50                             | 0,00                |
| 7. Guix                                        | 0,100    | 0,00                       | 1,20                             | 0,00                |
| <b>TOTAL estimació</b>                         | 0,218    | <b>0,00</b>                |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>RCD: Origen petri</b>                       |          |                            |                                  |                     |
| 1. Sorres, Graves i altres àrids               | 0,000    | 0,00                       | 1,50                             | 0,00                |
| 2. Formigó                                     | 1,000    | 109,41                     | 1,50                             | 72,94               |
| 3. Maons , Rajoles i altres productes ceràmics | 0,000    | 0,00                       | 1,50                             | 0,00                |
| 4. Pedra                                       | 0,000    | 0,00                       | 1,50                             | 0,00                |
| <b>TOTAL estimació</b>                         | 1,000    | <b>109,41</b>              |                                  | <b>72,94</b>        |
| <b>RCD: Potencialment perillosos i altres</b>  |          |                            |                                  |                     |
| 1. Broses                                      | 0,000    | 0,00                       | 0,90                             | 0,00                |
| 2. Potencialment perillosos i altres           | 0,000    | 0,00                       | 0,50                             | 0,00                |
| <b>TOTAL estimació</b>                         | 0,000    | <b>0,00</b>                |                                  | <b>0,00</b>         |

**1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).**

Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents:

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Formigó                 | 160,00 T |
| Maons, teules, ceràmica | 80,00 T  |
| Metalls                 | 4,00 T   |
| Fusta                   | 2,00 T   |
| Vidre                   | 2,00 T   |
| Plàstics                | 1,00 T   |
| Paper i cartó           | 1,00 T   |

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, orgànics, perillosos...). Només en cas de superar les fraccions establertes a l'article 5.5 del D 89/2010 |
| <input type="checkbox"/>            | Enderroc integral o recollida de runes en obra nova "tot barrejat", i posterior tractament en planta                                                                                                            |

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la normativa vigent que els afecta.

**1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà el destí previst)**

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern)

|                                     | OPERACIÓ PREVISTA                                                                                                                    | DESTÍ INICIAL |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat | Extern        |
| <input type="checkbox"/>            | Reutilització de terres procedents de l'excavació                                                                                    | Pròpia obra   |
| <input type="checkbox"/>            | Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en urbanització                                                      |               |
| <input type="checkbox"/>            | Reutilització de materials ceràmics                                                                                                  |               |
| <input type="checkbox"/>            | Reutilització de materials no petris: fusta, vidre...                                                                                |               |
| <input type="checkbox"/>            | Reutilització de materials metàl·lics                                                                                                |               |
| <input type="checkbox"/>            | Altres (indicar)                                                                                                                     |               |

**1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.**

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern)

|                                     | OPERACIÓ PREVISTA                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat |
| <input type="checkbox"/>            | Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia                                                           |
| <input type="checkbox"/>            | Recuperació o regeneració de dissolvents                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Reciclat o recuperació d'altres matèries orgàniques                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>            | Regeneració d'àcids i bases                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | Acumulació de residus per al seu tractament segons l'Annex II.B de la Comissió 96/350/CE                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Altres (indicar)                                                                                                                     |

**1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ" (indicant característiques i quantitat de cada tipus de residus)**

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.

Terminologia:

RCD: Residus de la Construcció i la Demolició

RSU: Residus Sòlids Urbans

RNP: Residus NO peril·losos

RP: Residus peril·losos

**1.7.- Plans de les instal·lacions previstes**

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bajantes de escombros                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones...     |
| <input type="checkbox"/> | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos                                                |
| <input type="checkbox"/> | Contenedores para residuos urbanos                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Planta móvil de reciclaje "in situ"                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. |

### 1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del projecte

#### **Amb caràcter General:**

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra.

#### **Gestió de residus de construcció i demolició**

Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent

#### **Certificació dels mitjans emprats**

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.

#### **Neteja de les obres**

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.

#### **Amb caràcter Particular:**

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que s'apliquen a l'obra)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Per als enderroc: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars... per a les parts o elements peril·losos, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants<br>Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o peril·losos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres...).                                              |
| <input type="checkbox"/>            | Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i la resta d'elements que ho permetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El dipòsit temporal dels enderroc, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m <sup>3</sup> , contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregat de la resta de residus                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre.<br>En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui pertinent.<br>Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i magatzematge de residus. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei.                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres...), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit<br>En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent<br>Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus                                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals<br>Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos.<br>En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això.                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>            | Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/>            | Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | Altres (indicar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, repartit en funció del volum de cada material.

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de Nivell II s'utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió

S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establert a . El contractista posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés necessari.

S'estableixen en l'apartat "B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ" que inclou:

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, tals com lloguers, ports, maquinària, mà d'obra i mitjans auxiliars en general.

| A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)           |                |                                                            |               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Tipologia RCDs                                                                 | Estimació (m³) | Preu gestió en Planta / Abocador / Pedrera / Gestor (€/m³) | Import (€)    | % del pressupost d'Obra |
| <b>A1 RCDs Nivell I</b>                                                        |                |                                                            |               |                         |
| Terres i petris de l'excavació                                                 | 218,82         | 12,00                                                      | 2.625,84      | 1,3000%                 |
| <b>A2 RCDs Nivell II</b>                                                       |                |                                                            |               |                         |
| RCDs Natura Pètreea                                                            | 72,94          | 10,00                                                      | 729,40        | 0,0890%                 |
| RCDs Natura no Pètreea                                                         | 0,00           | 10,00                                                      | 0,00          | 0,0000%                 |
| RCDs Potencialment perillosos                                                  | 0,00           | 10,00                                                      | 0,00          | 0,0000%                 |
| Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra |                |                                                            |               | <b>0,0890%</b>          |
| <b>B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ</b>                                             |                |                                                            |               |                         |
| B1.- % Pressupost fins arribar RCD Nivell I                                    |                |                                                            | 0,00          | 0,0000%                 |
| B2.- % Pressupost fins arribar RCD Nivell II                                   |                |                                                            | 0,00          | 0,1110%                 |
| B3.- % Pressupost de l'obra per costos de gestió, lloguers, etc...             |                |                                                            | 0,00          | 0,1000%                 |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs</b>                                        |                |                                                            | <b>973,39</b> | <b>1,6000%</b>          |

**PLEC DE CONDICIONS**

## 1. PLEC DE CONDICIONS

|            |                                                                         |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1        | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS .....                             | 7  |
| 1.1.1      | PLEC DE CONDICIONS GENERALS.....                                        | 9  |
| 1.1.1.1    | Document del projecte .....                                             | 9  |
| 1.1.1.2    | Responsabilitat del contractista.....                                   | 9  |
| 1.1.1.3    | Obligacions del contractista.....                                       | 10 |
| 1.1.1.4    | Compliment de les disposicions vigents.....                             | 10 |
| 1.1.1.5    | Indemnitzacions a càrrec del contractista .....                         | 10 |
| 1.1.1.6    | Despeses a càrrec del contractista .....                                | 11 |
| 1.1.1.7    | Direcció de les obres .....                                             | 11 |
| 1.1.1.8    | Condicions generals d'execució de les obres .....                       | 11 |
| 1.1.1.9    | Modificacions d'obra .....                                              | 12 |
| 1.1.1.10   | Control d'unitats d'obra .....                                          | 12 |
| 1.1.1.11   | Mesures d'ordre i seguretat.....                                        | 12 |
| 1.1.1.12   | Consevació del medi ambient.....                                        | 12 |
| 1.1.1.13   | Obra defectuosa .....                                                   | 13 |
| 1.1.1.14   | Replanteig de les obres.....                                            | 13 |
| 1.1.1.15   | Senyalització de les obres .....                                        | 13 |
| 1.1.1.16   | Materials.....                                                          | 13 |
| 1.1.1.17   | Desviaments provisionals .....                                          | 14 |
| 1.1.1.18   | Abocadors.....                                                          | 14 |
| 1.1.1.19   | Explosius .....                                                         | 15 |
| 1.1.1.20   | Servituds, serveis i elements afectats .....                            | 15 |
| 1.1.1.21   | Col·locació de serveis .....                                            | 16 |
| 1.1.1.22   | Existència de trànsit durant l'execució de les obres .....              | 16 |
| 1.1.1.23   | Interferència amb altres contractistes .....                            | 16 |
| 1.1.1.24   | Desviament de serveis .....                                             | 16 |
| 1.1.1.25   | Recepció d'obra i termini de garantia .....                             | 17 |
| 1.1.1.26   | Conservació de les obres.....                                           | 17 |
| 1.1.1.27   | Liquidació .....                                                        | 18 |
| 1.1.1.28   | Preus unitaris .....                                                    | 18 |
| 1.1.1.29   | Partides alçades .....                                                  | 18 |
| 1.1.1.30   | Abonament d'unitats d'obra .....                                        | 18 |
| 1.1.1.31   | Revisió de preus.....                                                   | 19 |
| 1.1.1.32   | Disposicions aplicables .....                                           | 19 |
| 1.1.2      | CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ .....       | 24 |
| 1.1.2.1    | INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA.....                                         | 26 |
| 1.1.2.1.1  | Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres ..... | 26 |
| 1.1.2.1.2  | Excavacions en qualsevol tipus de terreny .....                         | 27 |
| 1.1.2.1.3  | Reblerts.....                                                           | 29 |
| 1.1.2.1.4  | Demolicions .....                                                       | 31 |
| 1.1.2.1.5  | Excavació i rebliment de rases.....                                     | 32 |
| 1.1.2.1.6  | Conduccions de clavegueram .....                                        | 35 |
| 1.1.2.1.7  | Elements singulars del clavegueram.....                                 | 37 |
| 1.1.2.1.8  | Conduccions de drenatge .....                                           | 43 |
| 1.1.2.1.9  | Obres de drenatge especial .....                                        | 45 |
| 1.1.2.1.10 | Encreuament de vial .....                                               | 46 |
| 1.1.2.1.11 | Subbases .....                                                          | 48 |
| 1.1.2.1.12 | Vorades, encintats i rigoles .....                                      | 50 |
| 1.1.2.2    | Infraestructura de serveis .....                                        | 55 |
| 1.1.2.2.1  | Abastament d'aigua .....                                                | 55 |
| 1.1.2.2.2  | Xarxes d'energia elèctrica i d'enllumenat públic.....                   | 65 |
| 1.1.2.2.3  | Xarxes de telecomunicacions.....                                        | 82 |
| 1.1.2.2.4  | Xarxa de gas canalitzat.....                                            | 89 |
| 1.1.2.2.5  | Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis .....              | 91 |
| 1.1.2.3    | PAVIMENTACIÓ .....                                                      | 94 |
| 1.1.2.3.1  | El formigó de base a voreres .....                                      | 94 |
| 1.1.2.3.2  | Capes de base .....                                                     | 95 |
| 1.1.2.3.3  | Bases de tot-ú artificial.....                                          | 95 |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.2.3.4 Bases de grava-ciment .....                                  | 96         |
| 1.1.2.3.5 Bases asfàltiques .....                                      | 97         |
| 1.1.2.3.6 Paviments de formigó .....                                   | 100        |
| 1.1.2.3.7 Paviments de peces de formigó .....                          | 103        |
| 1.1.2.3.8 Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit ..... | 105        |
| 1.1.2.3.9 Elements singulars .....                                     | 106        |
| 1.1.2.3.10 Senyalització .....                                         | 107        |
| 1.1.2.3.11 Senyalització horitzontal o marques vials .....             | 107        |
| 1.1.2.3.12 Senyalització vertical .....                                | 108        |
| 1.1.2.3.13 Elements d'abalisament i defensa .....                      | 109        |
| 1.1.2.3.14 Senyalització informativa bàsica del sector .....           | 109        |
| <b>1.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS .....</b>              | <b>115</b> |
| 1.2.1 OBRES DE FORMIGÓ .....                                           | 115        |
| 1.2.1.1 Argamassa de ciment .....                                      | 115        |
| 1.2.1.2 Formigons en massa i armats .....                              | 115        |
| 1.2.1.3 Encofrats .....                                                | 117        |
| 1.2.1.4 Cintres .....                                                  | 118        |
| 1.2.1.5 Armadures passives .....                                       | 118        |
| 1.2.2 ENJARDINAMENT .....                                              | 119        |
| 1.2.2.1 Terra vegetal fertilitzada .....                               | 119        |
| 1.2.2.2 Adobs .....                                                    | 120        |
| 1.2.2.3 Plantes .....                                                  | 121        |
| 1.2.2.4 Llavors .....                                                  | 122        |
| 1.2.2.5 Humus .....                                                    | 123        |
| 1.2.2.6 Obertura de clots .....                                        | 123        |
| 1.2.2.7 Plantacions .....                                              | 124        |
| 1.2.2.8 Plantacions a arrel nua .....                                  | 125        |
| 1.2.2.9 Aspres i vents .....                                           | 126        |
| 1.2.2.10 Reg de plantació .....                                        | 126        |
| 1.2.2.11 Mesurament i abonament .....                                  | 126        |
| 1.2.2.12 Sembres .....                                                 | 126        |
| 1.2.2.13 Hidrosembra .....                                             | 127        |
| 1.2.3 SISTEMES DE REG .....                                            | 130        |
| 1.2.3.1 Instal·lacions amb aspersors .....                             | 130        |
| 1.2.3.2 Especificacions dels materials .....                           | 130        |
| 1.2.3.3 Construcció .....                                              | 132        |
| 1.2.3.4 Control .....                                                  | 133        |
| 1.2.4 SEGURETAT I SALUT .....                                          | 135        |
| 1.2.4.1 Disposicions legals d'aplicació .....                          | 135        |
| 1.2.4.2 Senyalització i tancament de l'obra .....                      | 135        |
| 1.2.4.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius .....                  | 136        |
| 1.2.4.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu .....  | 136        |
| 1.2.4.5 Substàncies i materials peril·losos .....                      | 136        |
| 1.1.2.4 Riscos i mesures de protecció .....                            | 136        |
| 1.1.2.4.1 Riscos .....                                                 | 136        |
| 1.1.2.4.2 Mesures de protecció .....                                   | 137        |
| 1.1.2.4.3 Proteccions personals .....                                  | 137        |
| 1.2.4.5.1 Proteccions col·lectives .....                               | 138        |
| 1.2.4.6 Instal·lacions provisionals .....                              | 138        |
| 1.2.4.7 Serveis assistencials .....                                    | 138        |
| 1.2.4.8 Vigilant de seguretat .....                                    | 139        |
| 1.2.4.9 Comitè de seguretat i salut .....                              | 139        |
| 1.2.4.10 Pla de seguretat i salut .....                                | 139        |
| 1.2.5 TELECOMUNICACIONS .....                                          | 139        |
| 1.2.5.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .....                               | 139        |
| 1.2.5.1.1 Objecte del plec .....                                       | 139        |
| 1.2.5.1.2 Abast del plec .....                                         | 139        |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.2.5.1.3 Prescripcions generals.....                            | 139        |
| 1.2.5.1.4 Documents que defineixen les obres .....               | 140        |
| 1.2.5.1.5 Compatibilitat i relació d'aquests documents .....     | 140        |
| 1.2.5.1.6 Documents informatius.....                             | 140        |
| <b>1.2.5.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .....</b>                     | <b>141</b> |
| 1.2.5.2.1 Canalitzacions .....                                   | 141        |
| 1.2.5.2.2 Elements de Registre.....                              | 141        |
| 1.2.5.2.3 Connexió amb infraestructures de Telefónica.....       | 142        |
| 1.2.5.2.4 Senyalització de les obres .....                       | 142        |
| 1.2.5.2.5 Control de qualitat de les obres .....                 | 142        |
| <b>1.2.5.3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.....</b>  | <b>142</b> |
| 1.2.5.3.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres .....  | 142        |
| 1.2.5.3.2 Prescripcions comuns a tots els materials bàsics.....  | 142        |
| 1.2.5.3.3 Saulons .....                                          | 142        |
| 1.2.5.3.4 Condicions generals .....                              | 142        |
| 1.2.5.3.5 Terres .....                                           | 143        |
| 1.2.5.3.6 Àrids per a formigons.....                             | 143        |
| 1.2.5.3.7 Sorra per a formigons.....                             | 144        |
| 1.2.5.3.8 Grava per a formigons.....                             | 144        |
| 1.2.5.3.9 Granulometria dels àrids.....                          | 144        |
| 1.2.5.3.10 Aigua per a formigons.....                            | 144        |
| 1.2.5.3.11 Formigons.....                                        | 144        |
| 1.2.5.3.12 Acer .....                                            | 145        |
| 1.2.5.3.13 Acer en malles electrosoldades .....                  | 149        |
| 1.2.5.3.14 .....                                                 | 149        |
| 1.2.5.3.15 Estrebades i apuntalaments. ....                      | 149        |
| 1.2.5.3.16 Encofrats.....                                        | 150        |
| 1.2.5.3.17 Tubs de polietilè d'alta densitat. ....               | 152        |
| 1.2.5.3.18 Tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret..... | 156        |
| 1.2.5.3.19 Pericons i cambres de registre.....                   | 157        |
| 1.2.5.3.20 Marcs i tapes .....                                   | 158        |
| 1.2.5.3.21 Separadors.....                                       | 158        |
| 1.2.5.3.22 Obturadors de conductes .....                         | 158        |
| 1.2.5.3.23 Cinta de senyalització.....                           | 159        |
| 1.2.5.3.24 Fil guia.....                                         | 159        |
| 1.2.5.3.25 Mandrilat .....                                       | 159        |
| 1.2.5.3.26 Materials no esmentats en aquest plec .....           | 159        |
| 1.2.5.3.27 Bases i subbases de tot-u .....                       | 159        |
| 1.2.5.3.28 Vorades. ....                                         | 160        |
| 1.2.5.3.29 Rigoles de peces de morter de ciment. ....            | 161        |
| 1.2.5.3.30 Paviments de panot. ....                              | 161        |
| 1.2.5.3.31 Recs amb lligants hidrocarbonats. ....                | 162        |
| 1.2.5.3.32 Materials no esmentats en aquest Plec. ....           | 163        |
| <b>1.2.5.4 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES.....</b>              | <b>164</b> |
| 1.2.5.4.1 Excavació de rases i pous .....                        | 164        |
| 1.2.5.4.2 Excavació en desmunt .....                             | 164        |
| 1.2.5.4.3 Refinat de superfícies excavades .....                 | 164        |
| 1.2.5.4.4 Estrebades .....                                       | 164        |
| 1.2.5.4.5 Transport a l'abocador .....                           | 165        |
| 1.2.5.4.6 Rebliment de rases .....                               | 165        |
| 1.2.5.4.7 Obres de formigó .....                                 | 165        |
| 1.2.5.4.8 Obres de formigó en massa o armat.....                 | 166        |
| 1.2.5.4.9 Formació de prisma de canalització .....               | 167        |
| 1.2.5.4.10 Pericons .....                                        | 167        |
| 1.2.5.4.11 Col·locació de tapes .....                            | 168        |
| 1.2.5.4.12 Treballs no especificats .....                        | 168        |
| 1.2.5.4.13 Marxa de les obres.....                               | 168        |
| 1.2.5.4.14 Treballs nocturns .....                               | 168        |
| 1.2.5.4.15 Construcció i conservació de desviaments .....        | 168        |
| 1.2.5.4.16 Respecte a l'entorn .....                             | 168        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.2.5.5 DISPOSICIONS GENERALS .....</b>                              | <b>168</b> |
| <b>1.2.5.5.1 Termini d'execució de les obres .....</b>                  | <b>168</b> |
| <b>1.2.5.5.2 Revisió de plànols i mesures.....</b>                      | <b>168</b> |
| <b>1.2.5.5.3 Prescripcions generals per a l'execució .....</b>          | <b>168</b> |
| <b>1.2.5.5.4 Assaigs i reconeixements.....</b>                          | <b>169</b> |
| <b>1.2.5.5.5 Mesures de protecció i neteja.....</b>                     | <b>169</b> |
| <b>1.2.5.5.6 Proves que s'han d'efectuar abans de la recepció .....</b> | <b>169</b> |
| <b>1.2.5.5.7 Termini de garantia .....</b>                              | <b>169</b> |

## **1. PLEC DE CONDICIONS**

### **1.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS**



## **1.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS**

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra, i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lació i obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l'apartat 1.1.1.32

## **PLEC DE COONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS**

### **1.1.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS**

### **1.1.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS**

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui l'esmentat document.

#### **1.1.1.1 Document del projecte**

El projecte consta dels següents documents:

Document núm. 1: Memòria i annexos  
Document núm. 2: Plànols  
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives  
Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

Memòria  
Plànols  
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)  
Quadre de preus núm. 1  
Quadre de preus núm. 2  
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

#### **1.1.1.2 Responsabilitat del contractista**

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica

de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

### **1.1.1.3 Obligacions del contractista**

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs.
- b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d'obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.
- c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
- d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP).
- e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l'obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
- f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra d'una línia telefònica i de fax.
- g) En cas que el cap d'obra s'absentés de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
- h) El promotor, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
- i) Amb relació a l'oficina d'obra i al llibre d'ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

### **1.1.1.4 Compliment de les disposicions vigents**

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

### **1.1.1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista**

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

### 1.1.1.6 Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- despeses corresponents al material i a la Instal·lació i demuntatge de la xarxa provisional d'aigua
- despeses corresponents a l'aixecament topogràfic previ a l'inici de les obres amb definició detallada de cotes , rasants , serveis existents i les seves profunditats de l'àmbit de les obres de projecte i millores ofertades. Inclourà proposta de perfils longitudinals i transversals de noves rasants i pendents del paviment i acords amb façanes.
- despeses corresponents a la inspecció amb video de la xarxa de clavegueram.
- execució de les proves de pressió interior i d'estanqueïtat segons "*Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua*"
- despeses referents a la desinfecció de la xarxa d'aigua executada segons "*REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà*"
- despeses referents a l'aixecament de plànols asbuït amb definició detallada de cotes , rasants , serveis existents i les seves profunditats de l'àmbit de les obres de projecte i millores ofertades. Documentació signada per tècnic competent i entregada en format editable DWG i PDF.
- despeses corresponent als assajos de l'esplanació previs i posteriors al repàs i piconatge de la caixa de paviment (Assajos compactació proctor modificat)
- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
- despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- despeses ocasionades per la reparació i/o restitució dels serveis existents afectats per les obres
- despeses relacionades amb la carrega, transport i descàrrega interior de l'obra per tot tipus de materials i residus

### 1.1.1.7 Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

### 1.1.1.8 Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complint les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

#### **1.1.1.9 Modificacions d'obra**

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.

#### **1.1.1.10 Control d'unitats d'obra**

El control d'unitats d'obra s'executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.

L'import, fins a l'1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Promotor.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:

- 1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.  
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
- 2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.
- 3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s'especifica al segon paràgraf.

#### **1.1.1.11 Mesures d'ordre i seguretat**

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

#### **1.1.1.12 Conseqüència del medi ambient**

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a reduir la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

#### **1.1.1.13 Obra defectuosa**

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular d'aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

#### **1.1.1.14 Replanteig de les obres**

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

#### **1.1.1.15 Senyalització de les obres**

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l'inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s'haurà d'instal·lar.

#### **1.1.1.16 Materials**

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d'obra. Si fos prescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc, que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

#### **1.1.1.17 Desviaments provisionals**

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

#### **1.1.1.18 Abocadors**

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a llegar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

#### **1.1.1.19 Explosius**

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d'obra.

Anirà a càrrec del contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització d'aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i d'execució de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l'ús d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d'abril de 1985, de l'Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d'aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels danys causats.

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.

En tot cas, el contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.

#### **1.1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats**

Amb relació a les servituds existents, sempre que així sigui requerit per la propietat o la direcció facultativa, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions aquelles que apareixin definides als plànols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l'obra, se senyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l'existent abans de malmetre'l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Si com a conseqüència de tot l'anterior s'han d'efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s'han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.

#### **1.1.1.21 Col·locació de serveis**

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l'espai parcel·lat, amb l'excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons.

L'existència d'un servei dins l'espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

#### **1.1.1.22 Existència de trànsit durant l'execució de les obres**

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

#### **1.1.1.23 Interferència amb altres contractistes**

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

#### **1.1.1.24 Desviament de serveis**

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra està conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el que s'especifiqui al quadre de preus núm. 1.

L'empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l'execució de les dites obres, en cas que la direcció d'obra

consideri necessària l'adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l'empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d'indemnització.

#### **1.1.1.25 Recepció d'obra i termini de garantia**

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, i d'acord amb el que s'especifica al punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l'Promotor elaborar el plànol definitiu de l'obra.

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.

#### **1.1.1.26 Conservació de les obres**

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

### **1.1.1.27 Liquidació**

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepció, s'haurà d'acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent.

### **1.1.1.28 Preus unitaris**

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per a justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

### **1.1.1.29 Partides alçades**

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.

En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

### **1.1.1.30 Abonament d'unitats d'obra**

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los d'acord amb el quadre de preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.

L'omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.32.

#### **1.1.1.31 Revisió de preus**

La revisió de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l'adjudicació. S'aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Als efectes establerts a l'article 6è del Decret 2/1964, l'Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.

#### **1.1.1.32 Disposicions aplicables**

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) i tota la legislació complementària.
- Reglament General de Contractació de l'Estat, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
- Norma *Sismorresistente*
- Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986.

- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d'execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988).
- Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials.
- Decret 142/84, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83, d'7 d'abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de desembre de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
- Ordre de 9 d'abril de 1987 sobre impermeabilització d'abocador DOGC núm 833 de 29 d'abril de 1987.
- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d'octubre de 1988.
- Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.
- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
- O.C. 326/00 "Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes".
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976.
- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964.
- Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d'11 de desembre)
- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mesclures bituminoses.
- "Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes" aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989.
- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del *Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento*, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85).
- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Cement.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MOPU
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió
- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i guies d'interpretació.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia
- Reglament d'eficiència enllumenat exterior
- Legislació protecció lumínica
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura
- Codi de circulació vigent.
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
- Reial decret. 863/1985 "Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera".
- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d'11 d'abril) i del 16 d'abril de 1990 (BOE del 30 d'abril) ITC MIE SM "Instrucciones Tècniques Complementàries del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera"
- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) "Reglamento de explosivos".
- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

## **1.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS**

---

### **1.1.2 CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ**

## 1.1.2 CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ

### Introducció

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d'obra corresponents a les activitats successives presentades en l'ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s'ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ.

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn l'execució dels moviments de terres i formació de la línia d'esplanada, la construcció del clavegueram i de l'encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s'implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d'abastament d'aigües, gas canalitzat, telefònica, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic i d'altres serveis en estudi.

La tercera i última part de l'articulat recull l'activitat de pavimentació, amb la qual s'acaba l'obra d'urbanització primària. Les obres d'acabat i d'urbanització secundària que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d'aquestes especificacions.

A cada capítol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d'obra, en l'àmbit del plec de condicions generals.

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l'articulat, tot especificant la cadència d'assaig recomanada i les condicions mínimes d'acceptació.

Esquema gràfic de les activitats d'urbanització; ordre d'execució correcte d'una secció transversal d'un vial

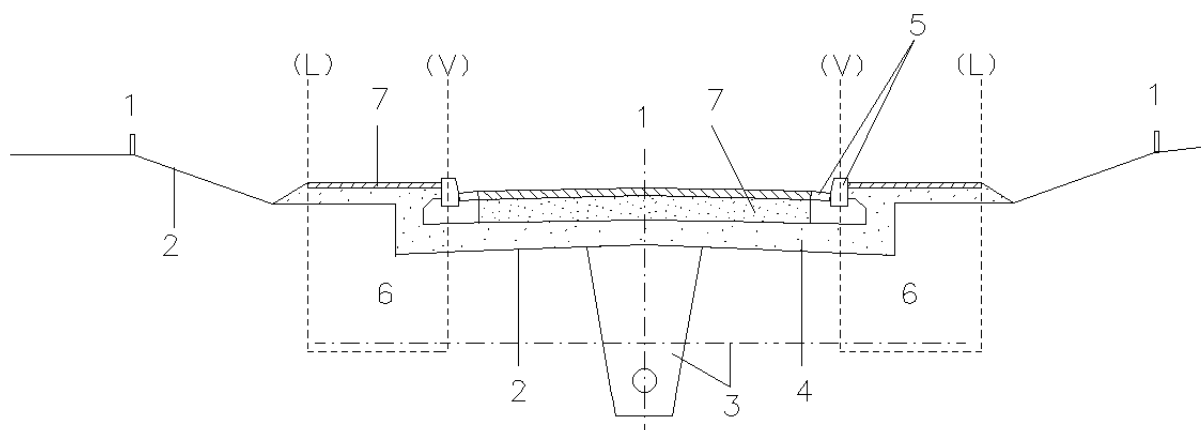


Fig. 1

(L) - Línia de façana  
(V) - Línia de vorada

1. Infraestructura de calçada

1. ESBROSSADA I REPLANTEIG GENERAL

2. FORMACIÓ DE L'ESPLANADA

3. CLAVEGUERAM I ENCREUAMENT DE VIALS

4. SUBBASE GRANULAR

5. VORADES I RIGOLES

2. Infraestructura de serveis

6. ZONES D'IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

3. Pavimentació i acabats

7. PAVIMENTACIÓ

8. ACABATS

#### Activitats bàsiques de les obres d'urbanització

Es considera que l'ordre d'execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d'aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d'execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat:

### 1.1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

#### 1.1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

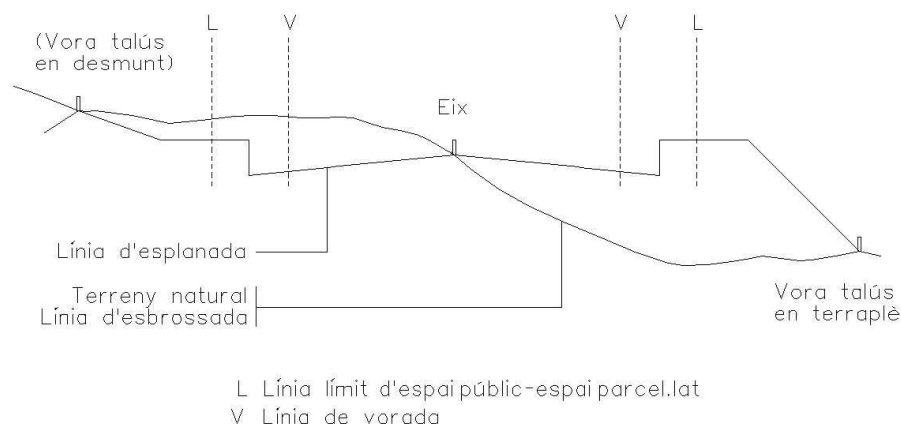


Fig. 2

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a l'abocador

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del

terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva.

#### Mesurament i abonament

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglegaran a les zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m<sup>3</sup> i s'abonaran al preu de l'excavació de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la càrrega, el transport a l'abocador o a l'aplec intermedi esmentat, i l'estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de l'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas, s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

#### Replanteig general de les obres

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estakes i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

#### **1.1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny**

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

La unitat d'excavació inclourà, si s'escau, l'ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Quan existeixi la possibilitat d'esllavissaments els talussos s'estabilitzaran amb geotèxtil d'armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d'armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents:

- pes per unitat de superfície :  $p = 350 \text{ g/m}^2$
- càrrega de ruptura :  $f1 \geq 40 \text{ KN/m}$
- càrrega de treball :  $f2 = 13 \text{ KN/m}$

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d'aquest geotèxtil seran:

- inalterable als raigs UV
- pes per unitat de superfície :  $p = 160 \text{ g/m}^2$
- càrrega de ruptura :  $f_1 \geq 13 \text{ KN/m}$

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior.

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d'hidrosembra per  $\text{m}^2$  de superfície vertical de mur verd.

- aigua  $18 \text{ l/m}^2$
- mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d'1  $\text{kg/m}^2$  que inclogui:
  - fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm
  - fertilitzant NPK d'alliberament lent
  - algues seques
  - micro i macro nodriments
  - fixador-estabilitzador
  - compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8  $\text{l/m}^2$  que afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades
- llavors de plantes herbàcies d'espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació del mur verd en quantitat de 30-40  $\text{gr/m}^2$
- la hidrosembra s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques favorables o regs

Fig. 3

#### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics ( $\text{m}^3$ ) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

La rectificació de talussos s'abonarà al preu d'excavació del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l'abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d'abonament independent.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra, així com les taxes i cànon dels abocadors.

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.

### 1.1.2.1.3 Reblerts

#### 1.1.2.1.3.1 Terraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.

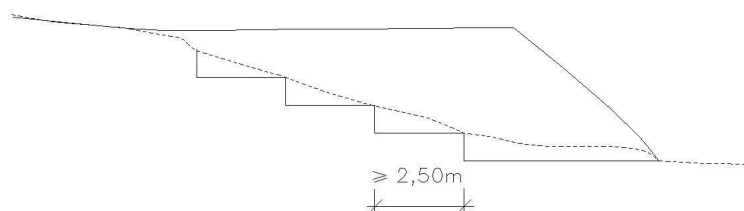


Fig. 4

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

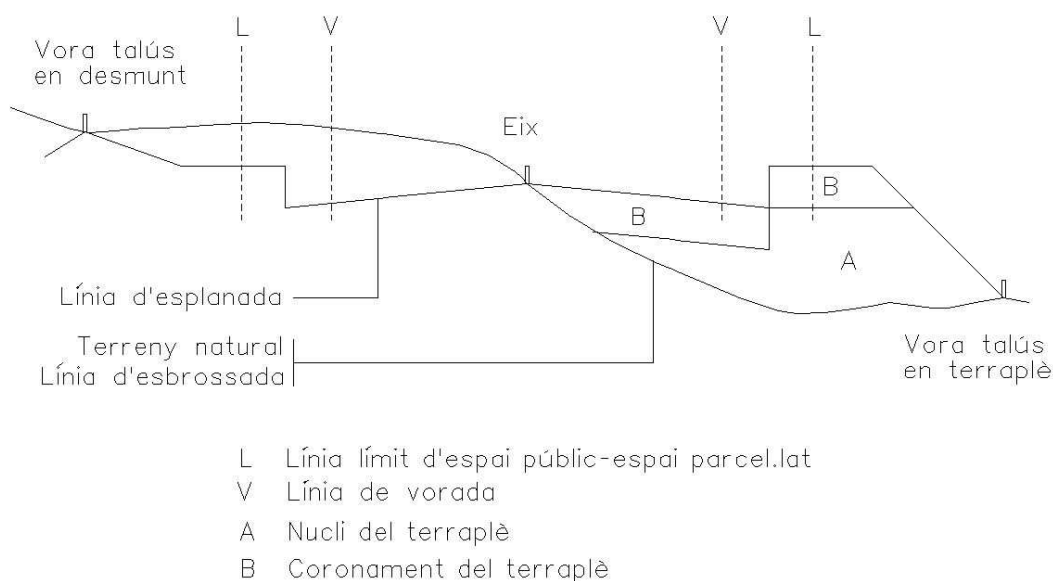


Fig. 5

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d'obra.

### Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

| SÒLS INADEQUATS                                   | SÒLS TOLERABLES                               | SÒLS ADEQUATS                                        | SÒLS SELECCIONATS                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No compleixin les condicions dels sòls tolerables | Menys del 25% en pes de pedres de mida >15 cm | Sense pedres de mida > 10 cm                         | Sense pedres de mida > 8 cm                        |
|                                                   |                                               | Menys del 35% en pes de partícules de mida <0,08 UNE | Menys del 25% en pes de partícules de mida 0,08UNE |
|                                                   | LL < 40<br>o<br>LL < 65<br>i<br>IP > 0,6LL-9  | LL < 40                                              | LL < 30<br>i<br>IP < 10                            |
|                                                   | densitat próctor >1,450 kg/dm <sup>3</sup>    | densitat próctor > 1,750 kg/dm <sup>3</sup>          |                                                    |
|                                                   | CBR > 3                                       | CBR > 5<br>sòl infable < 2%                          | CBR > 10<br>sòls no infables                       |
|                                                   | Contingut de matèria orgànica < 2%            | Contingut de matèria orgànica < 1%                   | Sense matèria orgànica                             |

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

#### 1.1.2.1.3.2 Pedraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats d'excavacions en roca.

#### 1.1.2.1.3.3 Reblerts de materials reciclats

Consisteix en l'extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m<sup>3</sup> i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions de formigó amb una densitat superior a 2.100 kg/m<sup>3</sup> i amb més d'un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m<sup>3</sup>, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó).

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

#### Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més properes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.

#### Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

#### **1.1.2.1.4 Demolicions**

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

- enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
- Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i previa autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament
- retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

#### Execució de les obres

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

#### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l'obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

#### Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

#### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m<sup>2</sup> executats.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució.

#### **1.1.2.1.5 Excavació i rebliment de rases**

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram i d'aigua.

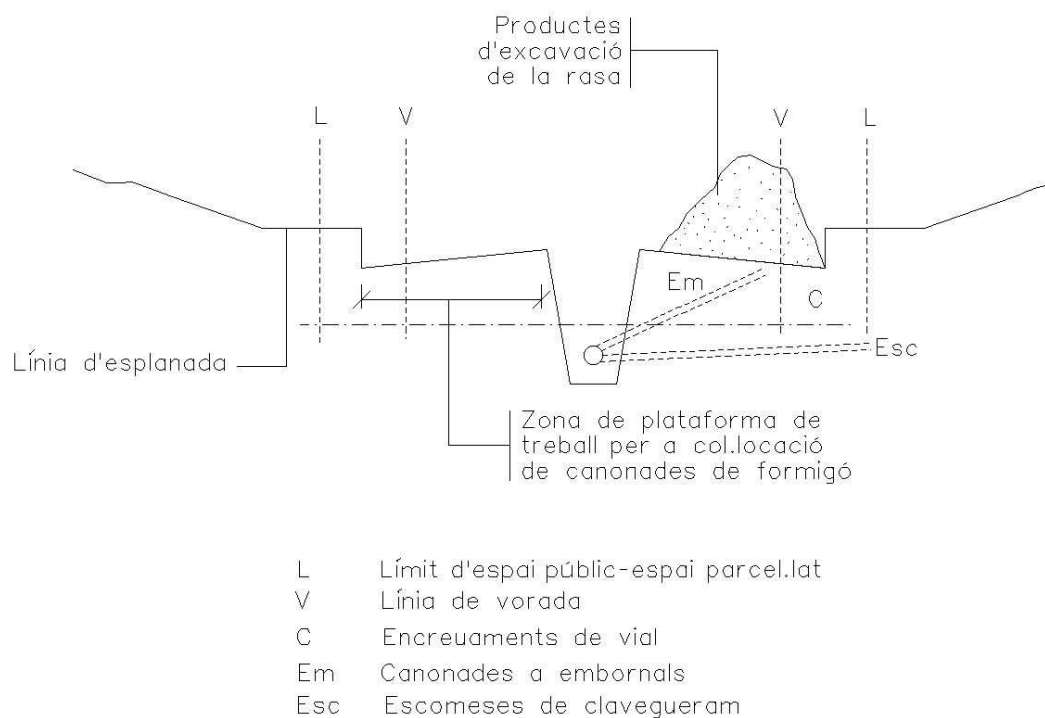


Fig. 6

### Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El reple de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

##### 1.1.2.1.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (*hincas*)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extreuran les terres a través de les hèlixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a l'extracció de terres.

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fosal per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

## Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les *hincas* es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la maquinària, l'extracció de terres i transport a l'abocador, el subministrament i col.locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l'obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l'excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l'adequació del fossar per a la col.locació de la maquinària i el tub.

### 1.1.2.1.6 Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col.locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.


#### Resistència:

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la línia divisòria de la subbase amb l'esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

#### Conduccions de formigó

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les normes d'aplicació oficials.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm<sup>2</sup>).

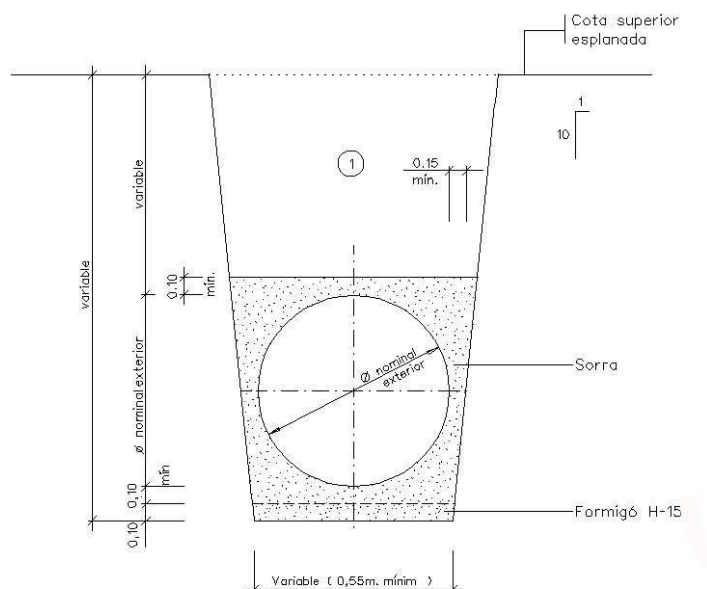

① Nota: Replè de les rases amb material purgat sense pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

Secció tub circular de PVC.

Fig. 8

## Resistència a la compressió (càrregues lineals)

| Diàmetre nominal         | Formigó sense armar<br>(serie C)<br>9.000 kg/m <sup>2</sup> | Formigó armat<br>(serie III)<br>10.000 kg/m <sup>2</sup> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 200                      | 1.800                                                       | -----                                                    |
| 300                      | 2.700                                                       | 3.000                                                    |
| 400                      | 3.600                                                       | 4.000                                                    |
| 500                      | 4.500                                                       | 5.000                                                    |
| 600                      | 5.400                                                       | 6.000                                                    |
| 700                      | 6.300                                                       | -----                                                    |
| 800                      | 7.200                                                       | 8.000                                                    |
| 1.000                    | -----                                                       | 10.000                                                   |
| 1.200                    | -----                                                       | 12.000                                                   |
| 1.400                    | -----                                                       | 14.000                                                   |
| (Dimensions Indicatives) |                                                             |                                                          |

Pel que fa a les condicions d'estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm<sup>2</sup>), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent:

$$W = \varnothing n \square L$$

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm<sup>2</sup>.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.

Quan els tubs de formigó siguin armats, l'armadura estarà uniformement repartida i exempta d'olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.

Els tubs de formigó armat tindran l'endoll de campana per a junta elàstica

### Execució de les obres

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- subministrament del tub
- preparació de l'assentament
- col.locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l'execució d'un llit per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 150 kg/cm<sup>2</sup>.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedirà a la col.locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropressat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcarà amb precisió els punts on s'han de construir les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d'urbanització. El tub de connexió, de  $\varnothing$  30 cm mínim, entrarà dins l'espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es tancarà en aquest extrem.

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt d'encreuament, i amb fites a base de tub de  $\varnothing$  20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denunciïn defectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

#### Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.


Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s'entendrà que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-20, si es fa, serà d'abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalització s'abonaran separatament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

#### **1.1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram**

##### **1.1.2.1.7.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors**

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d'obra de fàbrica o de PVC, construïts "in situ" o prefabricats.

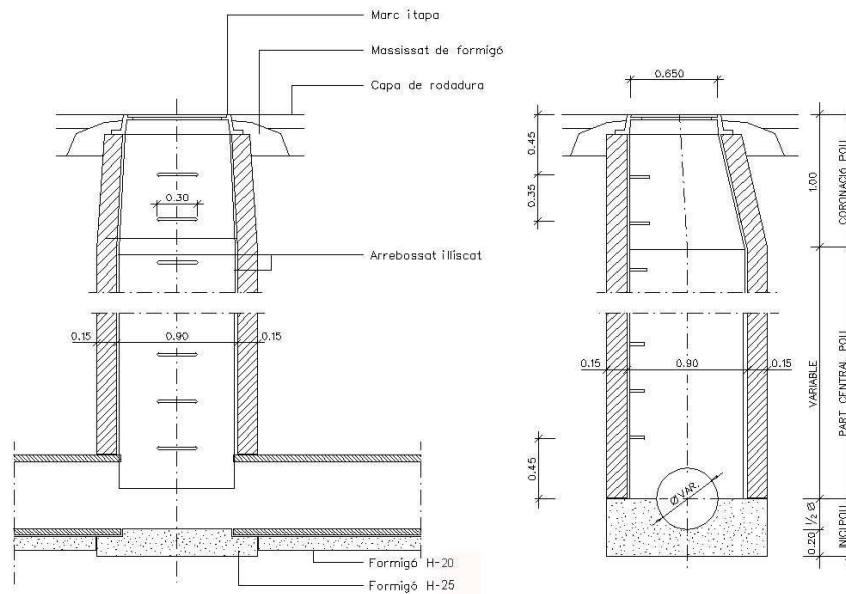

Pou de registre tipus A (quadrat)  
( per a tub circular  $\phi \leq 800$  )


Fig. 9

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s'utilitzaran formigons tipus H-200 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s'exigirà formigó H-250 (mínim).

Els “pates” d'accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d'obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent



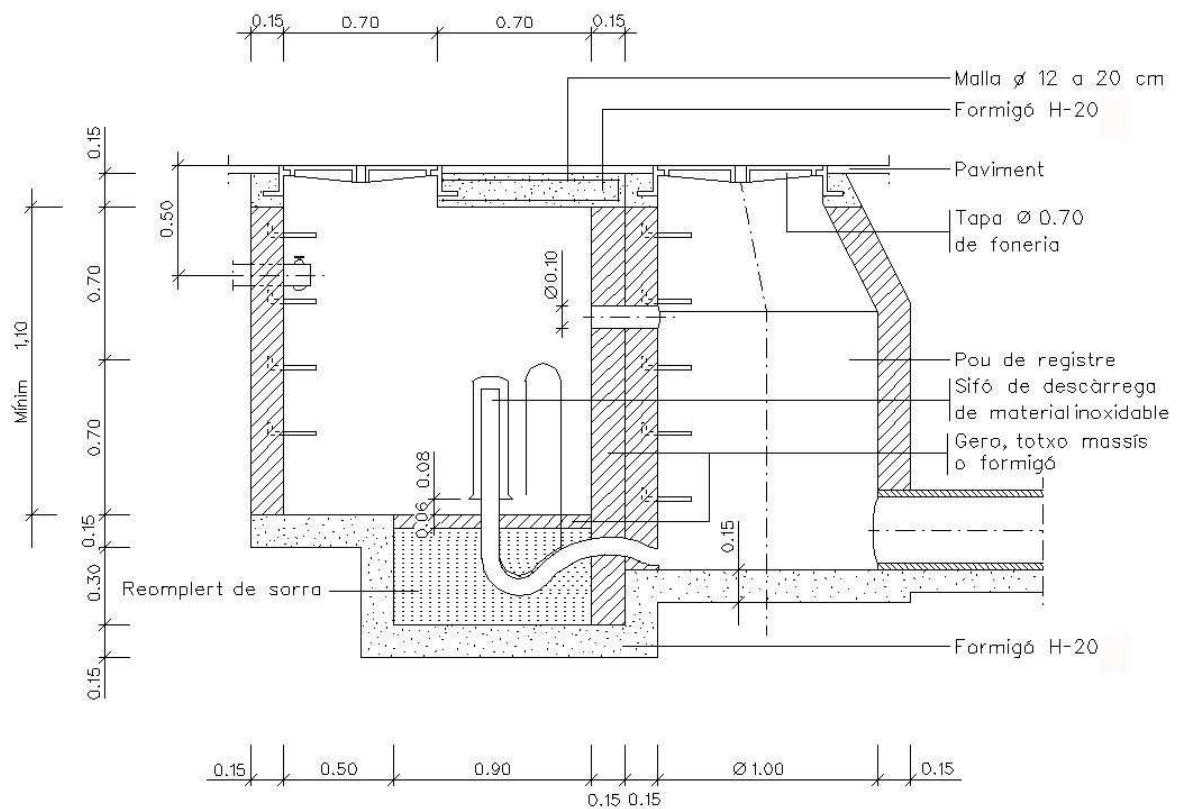

Cambra de descàrrega amb pou

Fig. 11

### Mesurament i abonament


Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreexidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat

#### 1.1.2.1.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seràn de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d'obra.


Les reixes seràn de fosa dúctil i hauràn de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn.

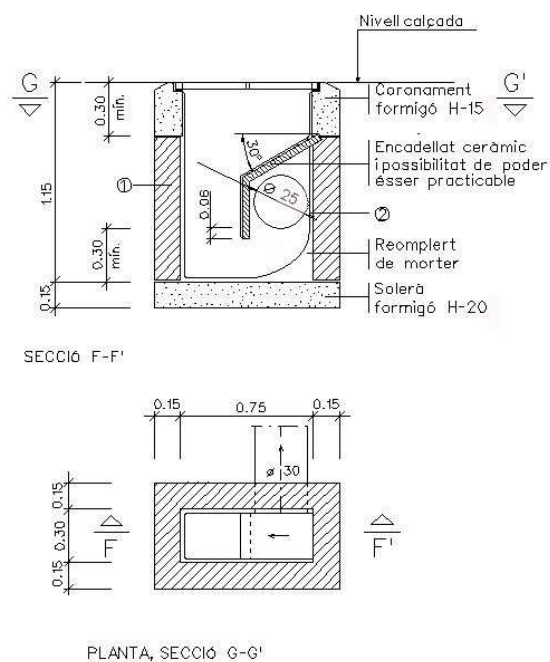


Embornalsifònic " in situ "

- ① Pot ésser de maó massís o formigó in situ
- ② Tot l'interior s'arrebossarà i lliscarà amb morter sense deixar arestes ni angles aguts

Fig. 12



- ① POT ÉSSER DE MAO MASSÍS, FORMIGO IN SITU
- ② TOT L'INTERIOR S'ARREBOSSARÀ I LLISCARÀ AMB MORTER SENSE DEIXAR ARESTES NI ANGLES AGUTS

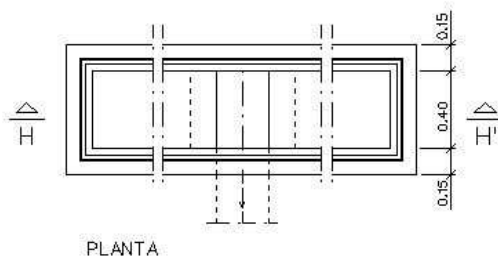

Interceptor amb reixa  
Fig. 13i


Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l'excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml.

#### 1.1.2.1.7.3 Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó "in situ" o prefabricat per a la recollida d'aigües pluvials.

Prèviament a la seva construcció o col.locació, s'excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit d'assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s'assentaran i uniran mitjançant morter de ciment.

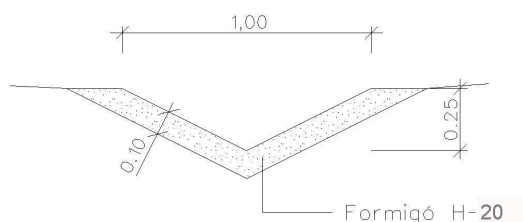


Cuneta de formigó "in situ" en "v"

Fig. 14

#### Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l'excavació i tots els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat (1.7.1).

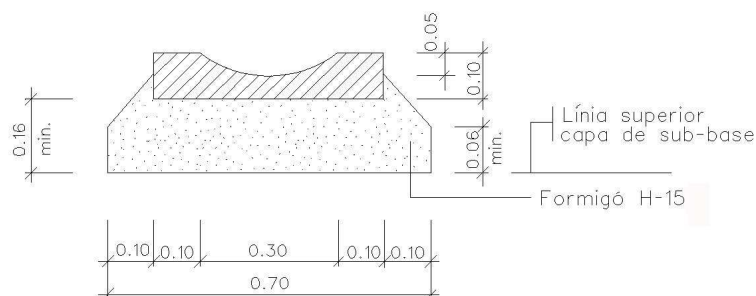

Canaleta prefabricada de formigó

Fig. 15

#### 1.1.2.1.8 Conduccions de drenatge

##### Definició:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col.loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades.

Llur execució inclou les operacions següents:

- execució del llit d'assentament de la canonada
- col.locació de la canonada
- rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

### Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col.locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

### Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d'obra.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

### Execució de les obres

L'excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l'article "Excavació de rases i pous".

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

El llit d'assentament serà impermeable o de formigó H-20.

Els tubs es col.locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l'altura indicada als plànols, col.locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

La direcció de l'obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).

### Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.

### Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.

### 1.1.2.1.9 Obres de drenatge especial

#### 1.1.2.1.9.1 Tubs d'acer corrugat

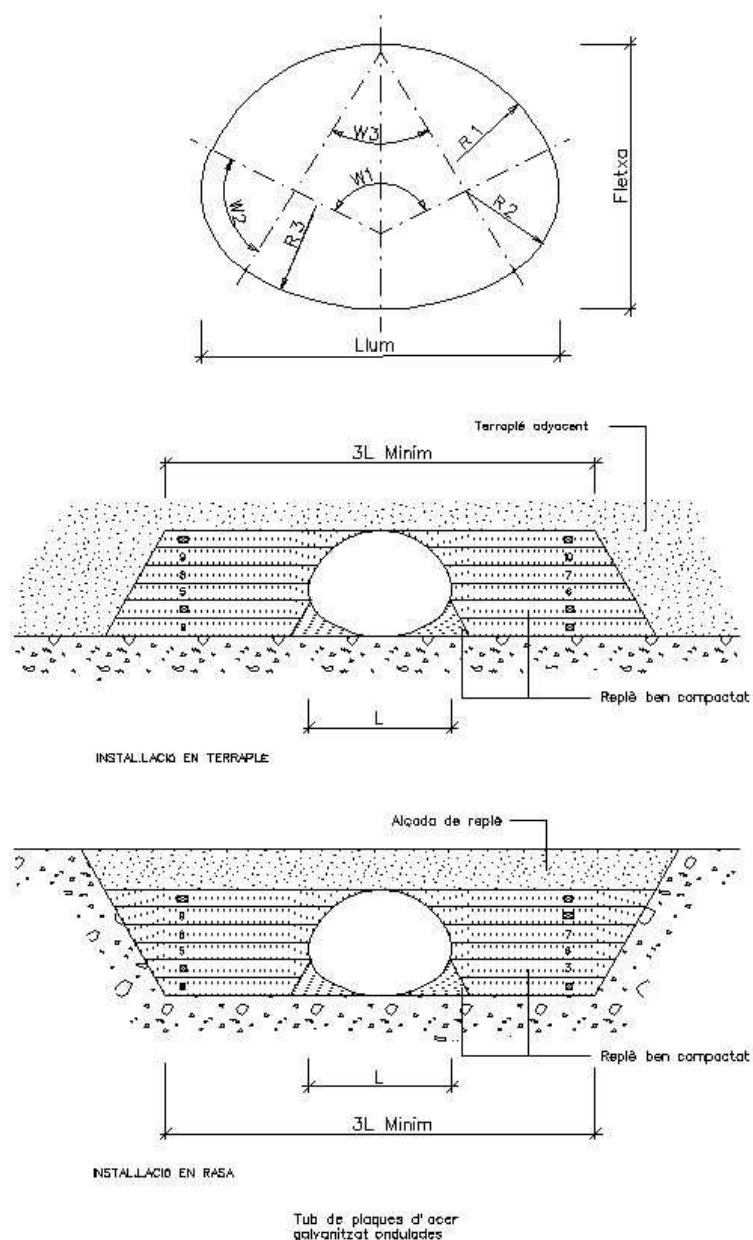


Fig. 17

#### Característiques dels materials

- Acer

L'acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a l'A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm<sup>2</sup> (UNE 7010).

- Galvanitzat

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m<sup>2</sup>, en doble exposició. El galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar.

La presa de mostres s'efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es comprovarà d'acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193.

#### Característiques i muntatge dels tubs

El contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s'indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues.

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d'elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s'instal·laran amb una ovalització del 5%, d'una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que s'utilitzi la soldadura per a compondre xapes, s'efectuarà en la fibra neutra de l'ondulació, per tal d'evitar tensions residuals al material.

Per a formar el perímetre del tub es distribuïran d'una manera adequada les diverses plaques, de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades.

#### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu l'excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada.

#### **1.1.2.1.10 Encreuament de vial**

##### Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.


En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

##### Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l'encreuament.

##### Plànols

Els encreuaments de calçada s'hauran de grafir en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.

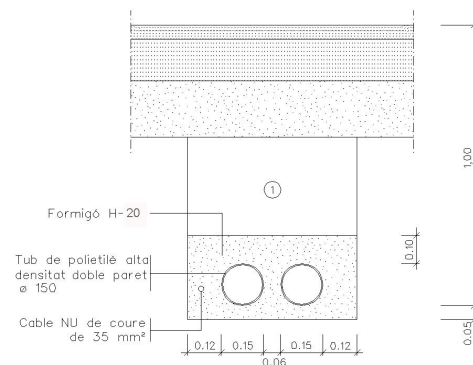


NOTA: Es col·locarà un nombre de tubs igual al de circuits més un de reserva.

##### **1.1.2.1.10.1 Encreuaments d'abastament d'aigua**

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fonèria n'hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó

serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L'alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d'1,15 m, com a mínim.

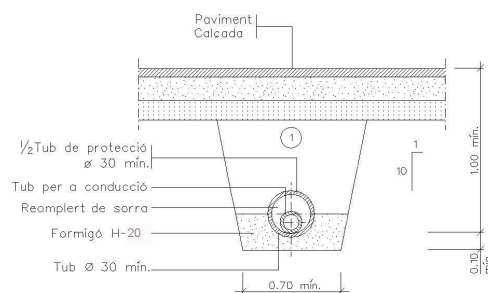

① Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

Si el tub és de fonèria o d'acer la rasa serà la mateixa de sota la vorera

Fig. 18

#### 1.1.2.1.10.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió

Els encreuaments s'executaran amb tubs de Polietilè d'alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,35 m des de la cota superior de la vorada col.locada.

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva.

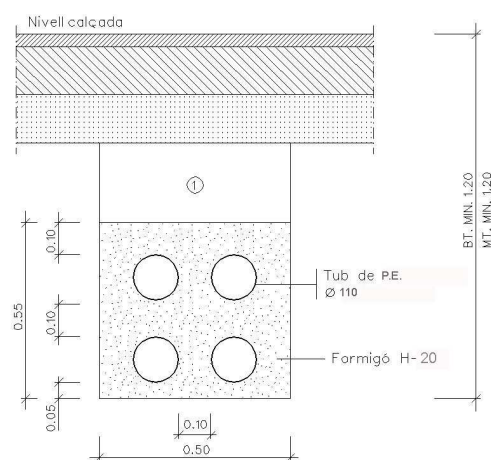


Fig. 19

① Replè amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

#### 1.1.2.1.10.3 Encreuaments d'enllumenat públic

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col.locats a una fondària mínima d'1 m des de la cota superior de la vorada col.locada.

Fig. 20

#### 1.1.2.1.10.4 Encreuaments de la xarxa telefònica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col.locada serà d'1,15 m.

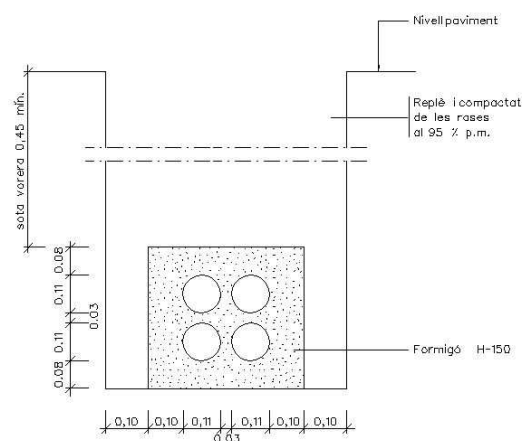



Fig. 21

#### 1.1.2.1.10.5 Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d'aigua (veure apartat 1.5 "Excavació i rebliment de rases").

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de fuga, a més de la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi que no s'hagin de col·locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d'1 m.

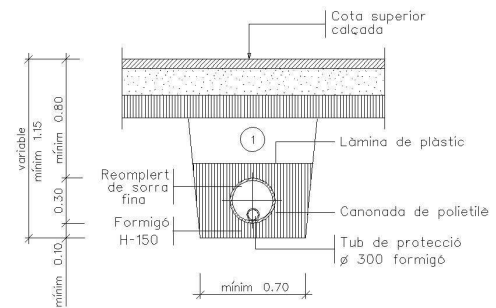

① Replé amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

Rasa per a conducció sota vial

#### 1.1.2.1.10.6 Encreuaments de reserva

Fig. 22

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.


#### 1.1.2.1.11 Subbases

La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

##### Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l'esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).

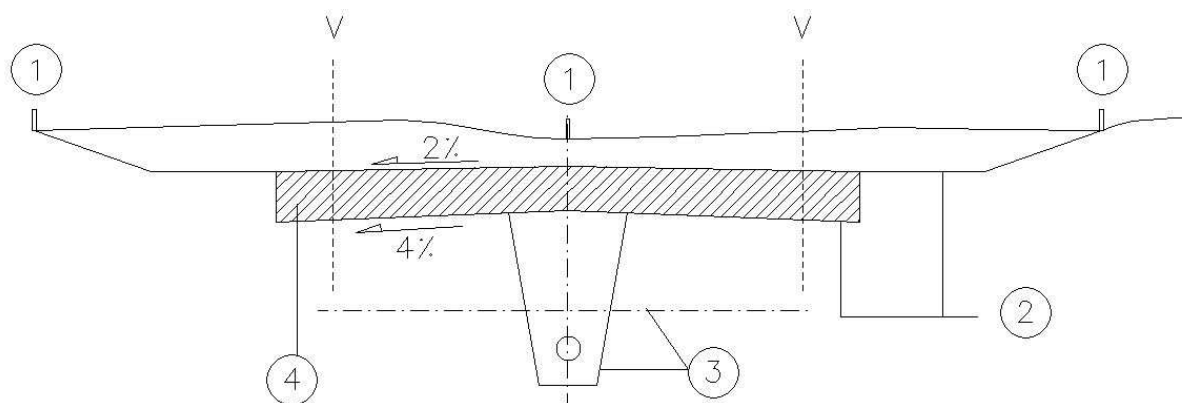

- 1 - Replanteig
- 2 - Formació de l'esplanada
- 3 - Clavegueram i encreuaments de vial
- 4 - Subbase granular
- 5 - Línia de vorada

Fig. 23

#### Condicions mínimes d'acceptació

La granulometria haurà de complir les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE.
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

#### QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS

| TAMISSOS UNE | Garbellament ponderal acumulat (%) |         |         |         |         |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|              | TN (50)                            | TN (40) | TN (25) | TN (20) | TNA     |
| 50           | 100                                | -----   | -----   | -----   | 100     |
| 40           | 80-95                              | 100     | -----   | -----   | -----   |
| 25           | 50-90                              | 75-95   | 100     | -----   | 60-100  |
| 20           | -----                              | 60-85   | 80-100  | 100     | -----   |
| 10           | 40-70                              | 45-75   | 50 - 80 | 70-100  | 40 - 85 |
| 5            | 25-50                              | 30-55   | 35 - 65 | 50 - 85 | 30 - 70 |
| 2            | 15-35                              | 20-40   | 25 - 50 | 30 - 60 | 15 - 50 |
| 400 m        | 6-22                               | 6-25    | 8 - 30  | 10 - 35 | 8 - 35  |
| 80 m         | 0-10                               | 0-12    | 0 - 12  | 0 - 15  | 0 - 18  |

#### QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D'ESMICOLAMENT DE PEDRERA

| TAMISSOS UNE | Garbellament ponderal acumulat (%) |         |
|--------------|------------------------------------|---------|
|              | TA (40)                            | TA (25) |
| 40           | 100                                | -----   |
| 25           | 75-100                             | 100     |
| 20           | 60 - 90                            | 75-100  |
| 10           | 45 - 70                            | 50 - 80 |
| 5            | 30 - 50                            | 35 - 60 |
| 2            | 16 - 22                            | 20 - 40 |

A més, el tot-ú natural o el procedent d'esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de Los Angeles, inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:

- límit líquid inferior a 25 ( $LL < 25$ )
- índex de plasticitat inferior a 6 ( $IP < 6$ )

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l'1% es restes d'asfalt. L'inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

La subbase s'estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

#### Subbase de sòl-ciment

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual s'exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l'aigua.

Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 512 del PG 3 i PG 4.

#### Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l'esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

##### **1.1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles**

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d'aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.

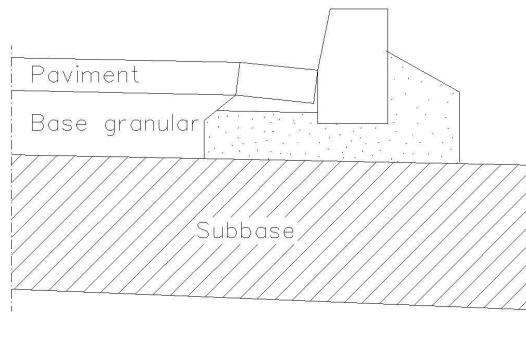


Fig. 24

#### 1.1.2.1.12.1 Vorades de formigó


##### Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

##### Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d'obra.

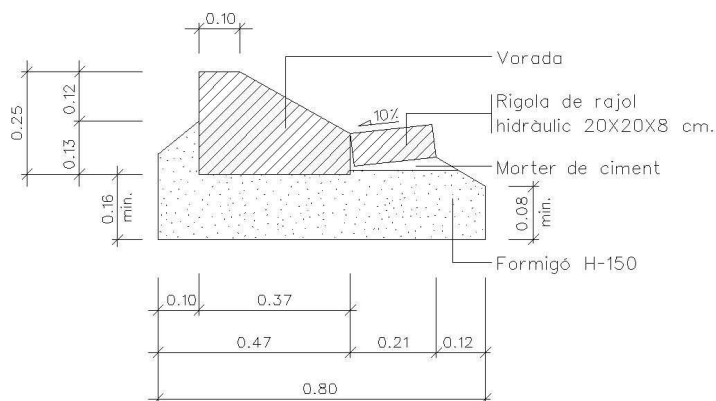


Vorada prefabricada de formigó amb rigola

Fig. 26

##### Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm<sup>2</sup>).

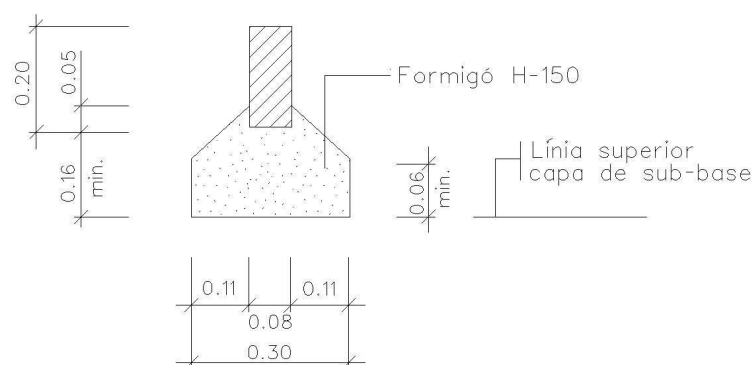

Vorada prefabricada de formigó

Fig. 27

Desgast per fregament:

- Recorregut: sis-cents metres (600 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm<sup>2</sup>)
- Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm<sup>2</sup> per via humida)
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

#### Recepció

Hom rebutjarà a l'amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s'acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

#### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terrenys.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

#### 1.1.2.1.12.2 Rigola de rajol hidràulic


Definició:

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

#### Característiques generals


Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

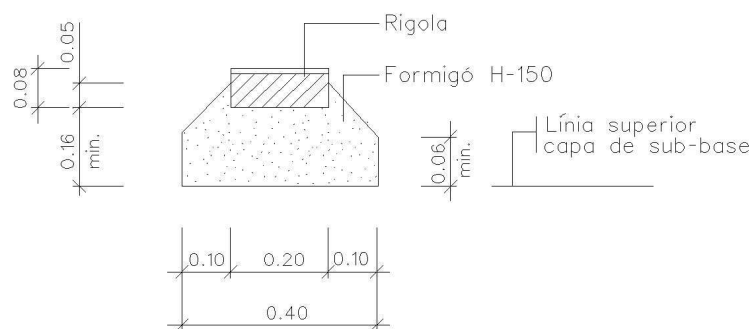

Rigola prefabricada doble capa morter de ciment

Fig. 28

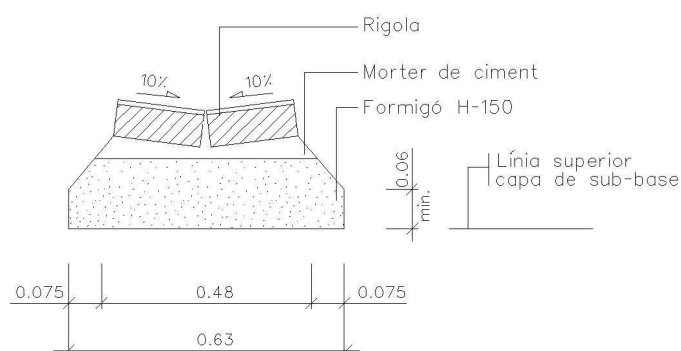

Doble rigola prefabricada doble capa morter de ciment

Fig. 29

### Normes de qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm<sup>2</sup>)
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm<sup>2</sup> per via humida)
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: menor d'un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)

### Recepció i col·locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de  $\pm 2$  cm.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada.

Qualsevol peça tacada durant l'execució de l'obra serà substituïda per una altra.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col.locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-150 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

##### 1.1.2.1.12.3 Vorades de pedra natural

#### Condicions mínimes d'acceptació

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifome i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant.
- No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.
- La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm).
- La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m<sup>3</sup> i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm<sup>2</sup>.
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.


#### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres linials (ml), realment col.locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó H-150 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

### 1.1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei.

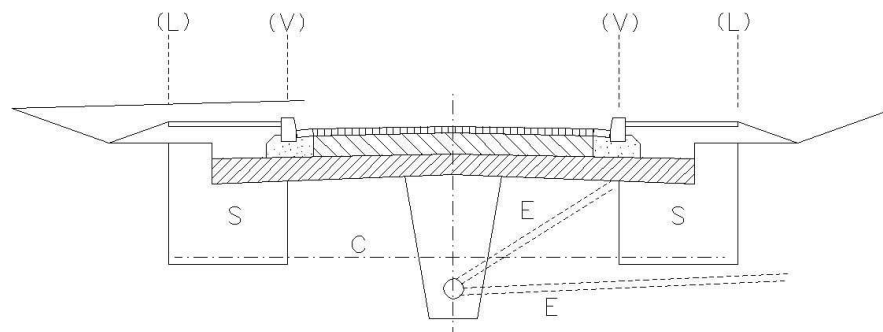

- L Límit d'espai públic-espai parcel·lat
- V Línia de vorada
- C Línia de creuaments de vials
- E Embornals i connexions a parcel·les
- S Zona de serveis

Fig. 30

#### 1.1.2.2.1 Abastament d'aigua

##### 1.1.2.2.1.1 Canonades

Cada tub portarà impreses les característiques següents:

- marca del fabricant
- any de fabricació
- diàmetre nominal
- pressió nominal o de treball
- norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del ministeri corresponent.

##### Canonades de fibrociment

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques

Generals per a canonades d'abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.

##### Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131.

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni d'incrustacions.

##### Canonades de PVC

Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112.

##### Canonades de fonèria

Les canonades de fonèria compliran la norma EN 545.

#### 1.1.2.2.1.2 Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

##### Unió de tubs de fibrociment

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”.

Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir l'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els anells de goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| de Ø 50 mm a Ø 60 mm   | 2 cargols |
| de Ø 80 mm a Ø 125 mm  | 3 cargols |
| de Ø 150 mm a Ø 200 mm | 4 cargols |
| de Ø 250 mm a Ø 350 mm | 6 cargols |
| de Ø 400 mm a Ø 500 mm | 8 cargols |

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanquitat.

##### Unió de tubs de polietilè

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.

Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.

##### Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del cap i junta de goma.

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s'acoblaran.

##### Unió de tubs de foneria

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, i s'hi interposarà material de junta.

Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastòmer.

#### 1.1.2.2.1.3 Peces especials

Seràn del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

- per a tubs de fibrociment ferro colat
- per a tubs de polietilè polietilè
- per a tubs de PVC PVC
- per a tubs de foneria foneria

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

#### Corbes

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim.

#### Cons

S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.


#### Derivació en T

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació

#### Collarins

S'empraran per a construcció de connexions en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Seràn de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.

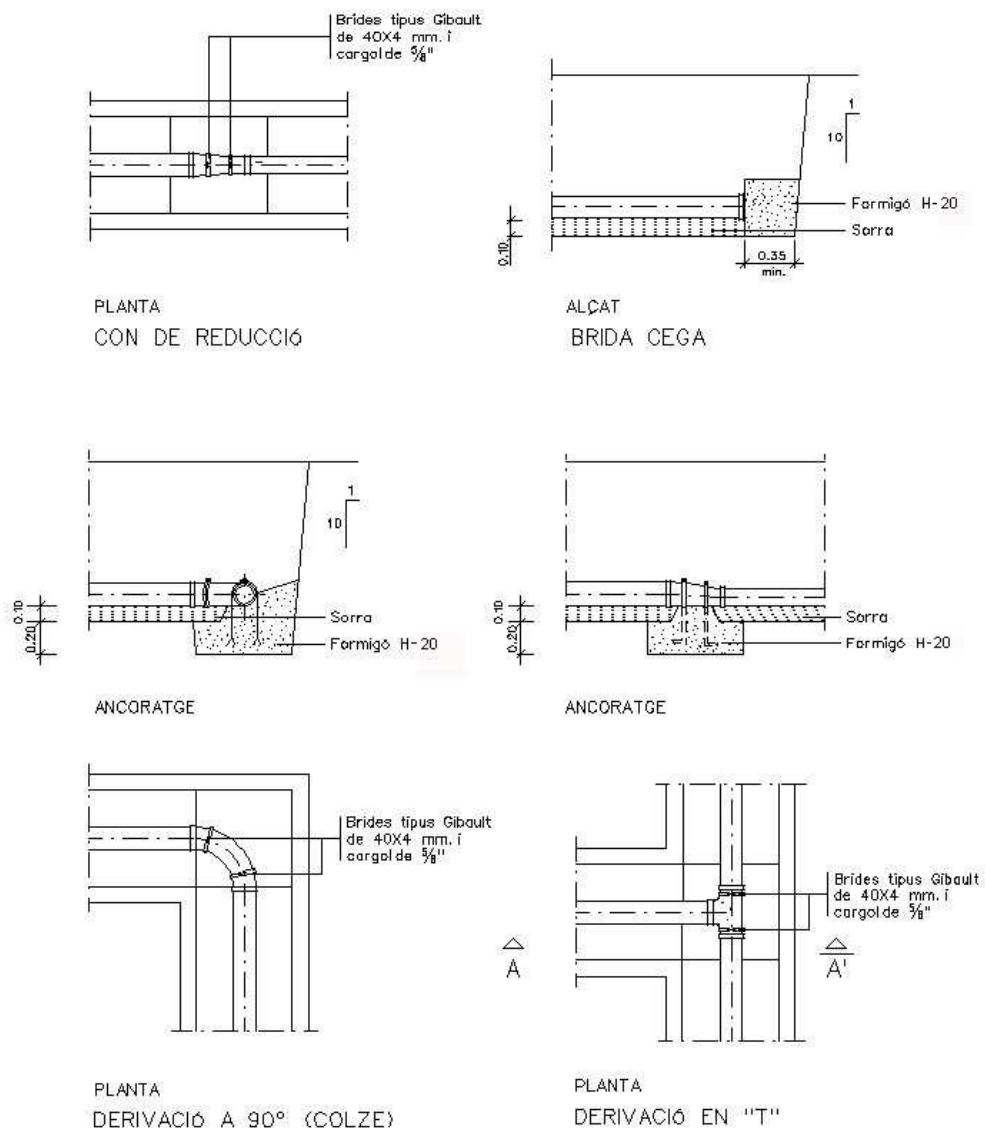

Peces especials

Fig. 31

#### 1.1.2.2.1.4 Vàlvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer o bronze i estaran perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxú o d'altres materials inalterables seran resistents a l'erosió i la corrosió.

Els models que es proposin seran sotmesos a l'aprovació del director de les obres.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.

S'instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d'arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l'arqueta.

### Vàlvules de comporta

S'empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm<sup>2</sup> i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer galvanitzat fet d'una única peça i la tija de fixació d'acer inoxidable.


La femella serà de bronze.

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions "Gibault".

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

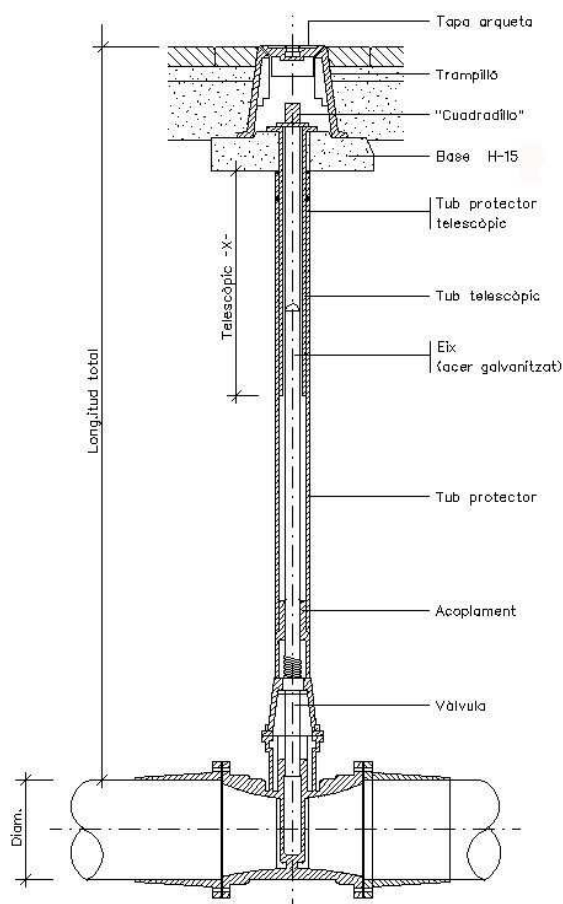

Vàlvula amb junta elàstica i eix telescòpic

Fig. 32

### Vàlvules de papallona

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm<sup>2</sup>, i d'acer fos per a pressions superiors.

La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona.

La tanca sempre serà estanca.

### Vàlvules de retenció

Seràn de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm<sup>2</sup>, i d'acer fos per a pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La tanca sempre serà estanca.

### Purga

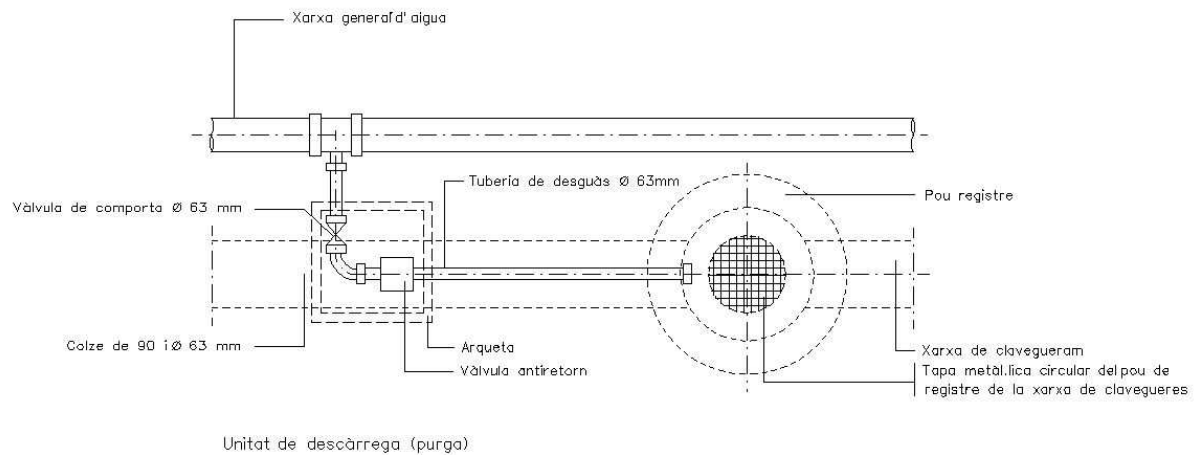


Fig. 33

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm.

El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm<sup>2</sup>, i d'acer fos per a pressions superiors.

#### Ventoses

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm<sup>2</sup>.

Aquestes vàlvules s'instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.


#### Boques de reg

El cos serà de ferro colat.

Les aixetes seran de bronze.

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

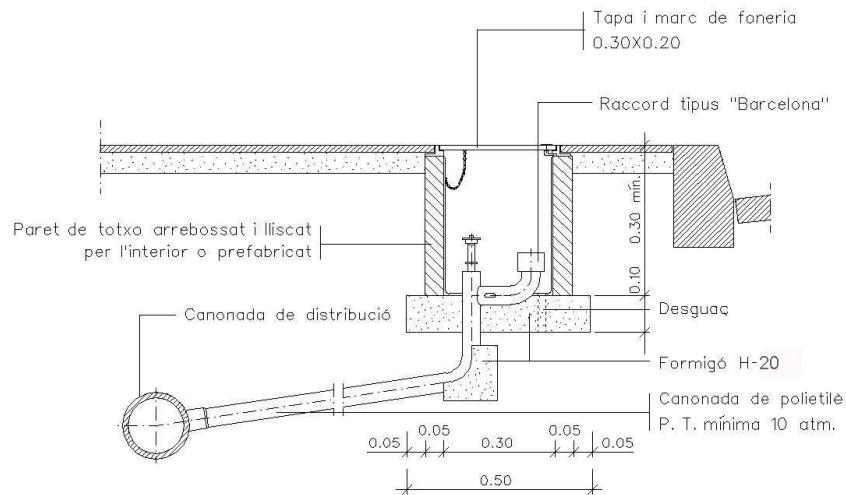

Boca de reg  $\varnothing$  45 mm.

Fig. 34

#### Comptadors per a les boques de reg

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d'obra.

#### 1.1.2.2.1.5 Hidrants

Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

La seva localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix l'annex a la norma UNE 23-033.

#### Hidrants soterrats

El tipus d'hydrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m.

S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400.

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

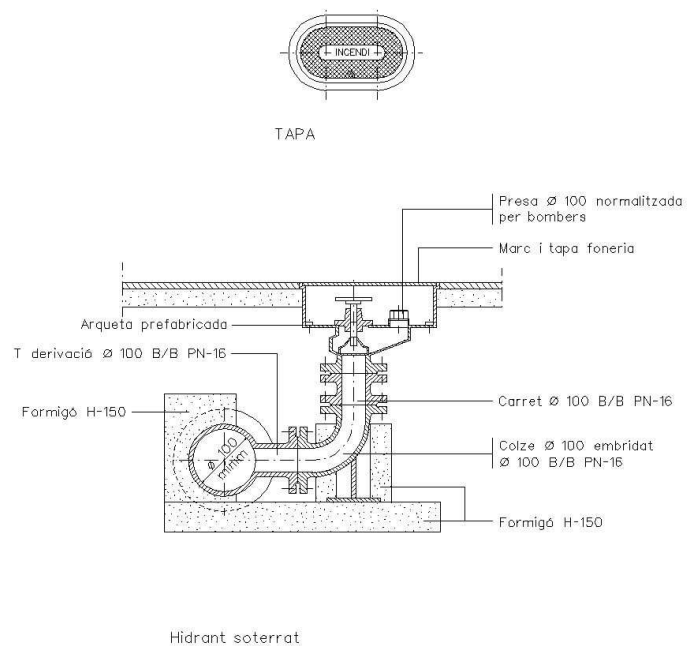


Fig. 35


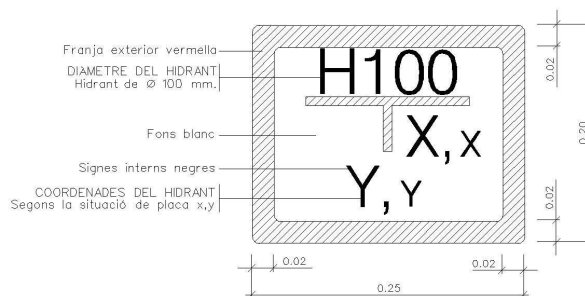


Fig. 36

### Hidrants aeris

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig.

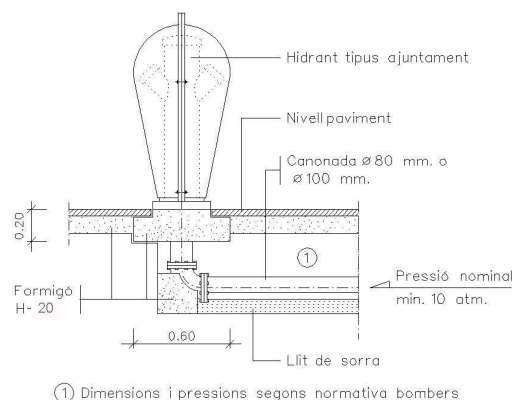

Hidrant aèri de columna

Fig. 37

#### 1.1.2.2.1.6 Execució de les obres

##### Rases

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s'instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim.

Un cop muntada la canonada es tancarà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d'obra, i es compactaran perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat 1.5 "Rebliment de ases".


La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l'apartat 1.9.1.

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior.

##### Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes)

Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de

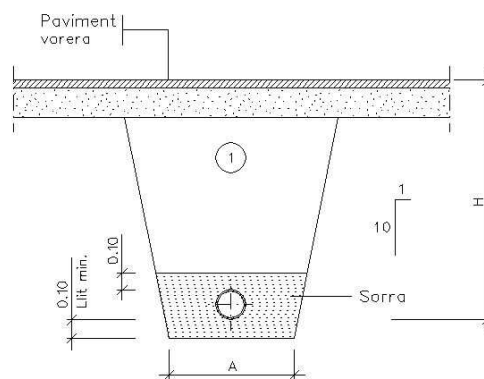

| Ø NOMINAL CANONADES (m/m) | A (m) | H (m) |
|---------------------------|-------|-------|
| de Ø 50 a Ø 125           | 0.50  | 1.00  |
| de Ø 125 a Ø 315          | 0.60  | 1.15  |
| de Ø 315 a Ø 500          | 0.70  | 1.40  |

Rasa per a conducció sota vorera

Fig. 38

0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que hi entri.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin.

En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

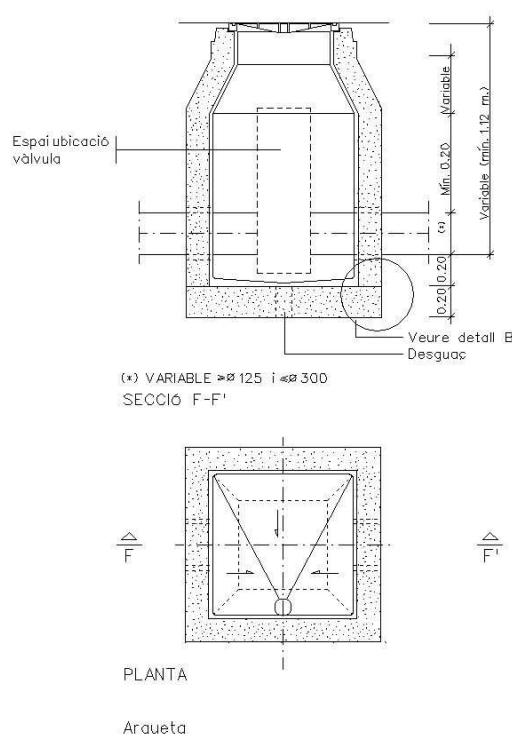


Fig. 39

#### 1.1.2.2.1.7 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Unicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.

#### 1.1.2.2.2 Xarxes d'energia elèctrica i d'enllumenat públic

Compliran els reglaments esmentats a l'apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals.

Seràn també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

#### 1.1.2.2.2.1 Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi professional corresponent.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

#### 1.1.2.2.2.2 Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l'obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del director de l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:

#### Cables

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d'empresa emès per AENOR segons ISO 9000.

#### Bàculs i columnes:

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d'aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985.

#### Certificat de colada

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor.

#### Llumeneres

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen el llum, concretament del reflector.

Corbes fotomètriques.

#### Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

#### Equip d'encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

#### 1.1.2.2.2.3 Xarxa elèctrica (MT i BT)

##### 1.1.2.2.2.3.1 Cables (conductors)

Els cables de mitjana tensió seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l'entrada de l'aigua i humitats.

Els cables de distribució en BT seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

##### Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "capuchones" o cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

##### 1.1.2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques


Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades.

##### Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 m per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions.

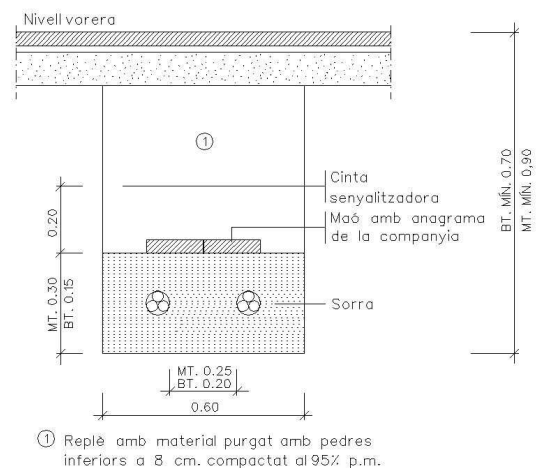

Rases sota vorera per a M.T.ó B.T.  
2 circuits

Fig. 40

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d'aquesta capa anirà una cinta de senyalització.

Per al reblè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

#### Conduccions sota calçada

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigó.

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.

L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en quals, i d'1 m sota calçada.

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin la manipulació dels conductors.

#### Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblenat, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems.

##### 1.1.2.2.3.3 Elements singulars

#### Arquetes


Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

#### Basaments i suports d'armaris

Seràn prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris.


#### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions.

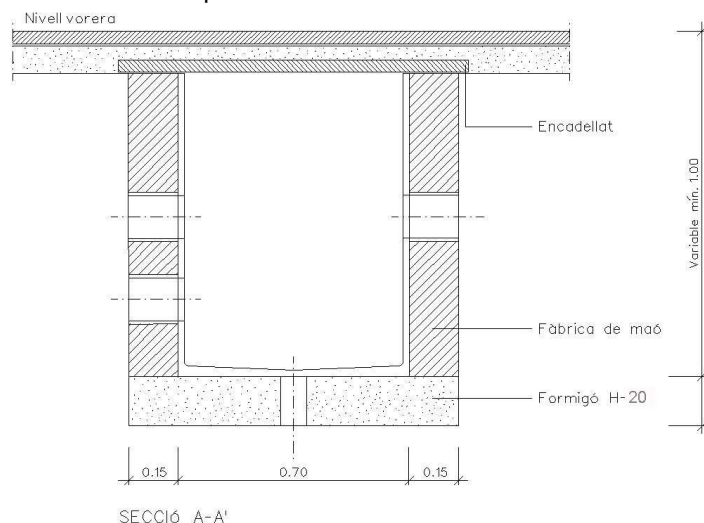

Arqueta no registrable per a M.T.ó B.T.

Fig. 42

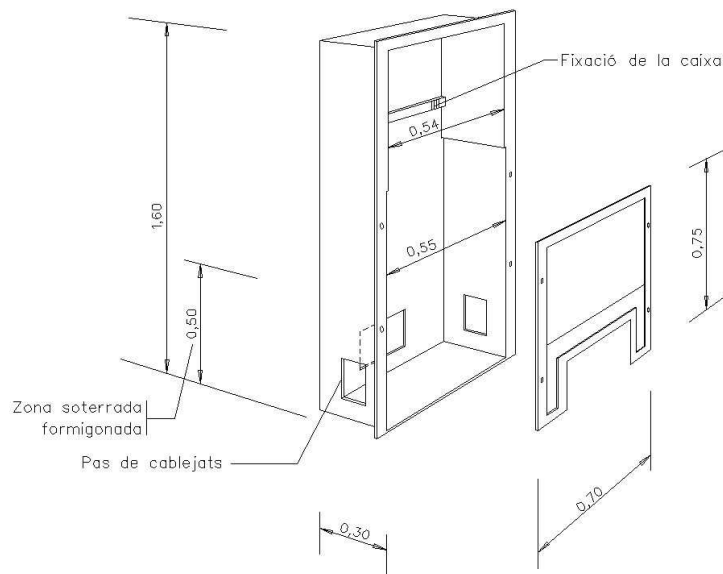

Soport armari escomesa de Baixa Tensió

Fig. 43

### Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui.

Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa.

### Mesurament i abonament

Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel.les, ferratges d'OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.

Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la col.locació i el tipus d'acabat exterior que determini la direcció d'obra.

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.

### Utillatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia subministradora elèctrica.

L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica.

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.

#### 1.1.2.2.4 Enllumenat públic

##### 1.1.2.2.4.1 Condicions dels materials

###### Llumeneres tancades

Seràn les pròpies de l'enllumenat públic, amb possibilitat d'anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa.

Seràn tancades amb un grau de protecció IP-44 com a mínim, classe I. L'hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seràn de classe II.

Tots els materials seràn inalterables a la intempèrie.

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d'alumini injectat a pressió, segons UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l'exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a  $60^\circ > 83\% + 5$ , segons UNE 48026 o normes equivalents.

El reflector serà de xapa d'alumini de gran puresa, enlletat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA"; segons UNE 38016 o 38017.

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc tèrmic i al mecànic.


Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seràn de material no oxidable.

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les làmpades d'ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d'alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l'ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d'aquests paràmetres, com a mínim s'han d'obtenir els resultats lluminotècnics projectats.

Les mides de les llumeneres no seràn mai inferiors a les que figuren als plànols.

El compartiment d'auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior als  $60^\circ \text{C}$  d'ambient. El grau de protecció del compartiment d'auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598.

Les juntes emprades per aconseguir l'hermeticitat del bloc òptic, seràn de materials elàstics que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a  $120^\circ \text{C}$ .

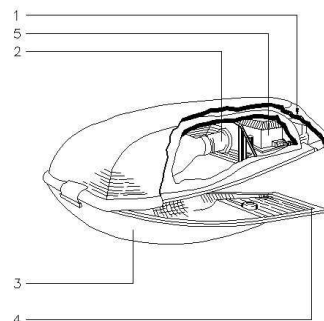

- 1—Part estructural
- 2—Grup òptic IP-65
- 3—Vidre trempat pla o de forma lleugerament corbada.
- 4—Junta d'estanqueïtat
- 5—Compartiment auxiliar elèctric. serà igual o superior a IP-54

Llumenera tancada

Fig. 44

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l'armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum.

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables.

El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la llumenera equipada.

La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, amb cable tricapa de polièster fibra de vidre.


El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25° C, cap punt dels distints components registri una temperatura superior a l'admesa per la norma UNE EN 60598.

#### Llumenera esfèrica

Tindrà el globus difusor de polietilè d'alta densitat o policarbonat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada.

La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per a allotjar l'equip d'encesa, el portallànties i la xapa reflectora.

Amb deflector-reflector incorporat per tal d'evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada.

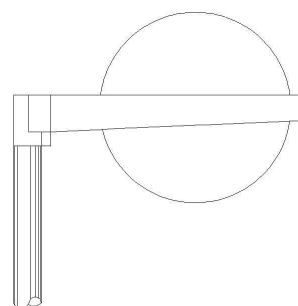

Lluminària esfèrica asimètrica

Fig. 45

#### Projectors

Serán especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d'elevada estanquitat i resistència mecànica.

El sistema d'obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d'eina per als projectors amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66.

Tindran capacitat per allotjar l'equip, d'alt factor i doble nivell.

L'armadura serà de fundició d'alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra de vidre.

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat d'allotjar làmpades de doble contacte.

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d'una premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10 x 38 mm.

El reflector serà de xapa d'alumini de gran puresa, enlluïtat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim "BONA", segons UNE 38016 o 38017.

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim.

Hi haurà una junta d'hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l'armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d'un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

La direcció d'obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d'acord amb aquest plec, s'ajusti a les necessitats de l'Ajuntament.

### Balastos

Característiques físiques:

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:

1. Marca d'origen
2. Número de model o referència del fabricant
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d'alimentació
4. Temperatura de treball nominal màxima  $T_w$
5. Potència nominal i tipus de llum
6. Augment de la temperatura nominal del balast
7. Tipus interior o exterior

Característiques constructives:

Els balastos hauran de ser construïts amb:

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180° C
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers

Característiques normatives:

Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes següents:

1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.

### Arrencadors

S'utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l'equip o la línia, així com perills innecessaris.

Característiques físiques:

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:

1. Marca d'origen
2. Número de model o referència del fabricant
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció
4. Tensió nominal, freqüència
5. Temperatura de treball nominal màxima  $T_w$
6. Potències i tipus de llum
7. Augment de la temperatura nominal de treball  $\Delta t$ .
8. Indicació de la capacitat de càrrega

Característiques constructives:

1. Components electrònics de qualitat professional
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d'alumini
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim

Característiques normatives:

Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes següents:

1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). Prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). Prescripcions de funcionament.

### Condensadors

Característiques físiques:

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:

1. Marca d'origen
2. Número de model o referència del fabricant
3. Capacitat nominal i tolerància
4. Tensió nominal
5. Quan s'hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s'hi posarà el símbol corresponent
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències
7. Temperatura nominal mínima i màxima
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable

Característiques constructives:

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metalitzat sobre nucli estable
2. La carcassa serà d'alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible

Característiques normatives:

Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes següents:

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de seguretat.
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.

### Proteccions

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una placa de terra a cada punt de llum i quadre. Unint tots les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 mm<sup>2</sup>) de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim.

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió.

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota l'operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació.

#### Caixa de connexió en columna

S'entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s'instal·laran en cada columna.

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l'interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s'adaptarà a les seccions de les línies que les connecten.

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies.

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:

- curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a la llumenera
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació i derivacions que figuren als plànols

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material inoxidable.

#### Centre de maniobra i comptatge

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d'instal·lacions que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament.

Principalment, consten dels elements següents:

- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari
- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors d'intensitat i tensió, en el seu cas
- Armari de protecció
- Contactors:  
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interrupcions. El consum en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.

Seràn els homologats per la companyia subministradora.

- Fusibles:  
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l'arc.
- Interruptors:  
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
- Interruptors de puenteig de contactors:

Seràn de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seràn tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

- Interruptor horari:

Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de:

- circuits per a la connexió del sistema d'estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada...)
- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària
- quadrant de visualització d'horaris i funcions
- reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NiCd)
- protegit davant de les pertorbacions elèctriques

- Conductors:

Seràn de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031).

- Plaques de terra:

Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.

La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col·locar, si fos necessari, més plaques a terra.

Les plaques a terra seràn segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

- Armaris metàl·lics:

Els armaris seràn de xapa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat RAL-7002 . La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d'acord a l'ET propera.

Recurrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta mil·límetres quadrats (50 mm<sup>2</sup>), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat.

L'armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions.

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents:


- doble aïllament
- resistència d'aïllament > 5 M
- rigidesa dielèctrica > 5 kV
- autoextingible (UNE 53315)
- IP 659 (UNE 20.324)
- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes

MÒDUL COMPANYIA: escomesa tipus T2 max. 31,5 Kw/380 V.  
segons normes de la cia. suministradora.

MÒDUL ABONAT:

- ① Contactor 80 A. (AC-1)
- ② Embornat distribució
- ③ Interruptor diferencial 40/4/0.3 A.
- ④ Interruptors magnetotèrmics fins 25 A. 4 "polos".
- ⑤ Estabilitzador-reductor fins a 30Kw (45Kva)
- ⑥ Interruptor magnetotèrmic 2 "polos" 6 A. protecció maniobra.
- ⑦ Interruptor diferencial 40/2/0,3 A. protecció maniobra.
- ⑧ Base d'endall 16 A. 2P+tt.
- ⑨ Interruptor astronòmic programable.
- ⑩ Selector MAN.-O-AUT. per accionament manual contactor.
- ⑪ Borns de sortida per cable fins 35 mm<sup>2</sup>.
- ⑫ "Prensaestopes" sortides de cable.
- ⑬ Enllumenat armari amb accionament manual (portalàmpada estana IP-659, incandescència 80 W.)
- ⑭ Espai lliure de 270x540 mm.

Tot l'aparellatge anirà dins de caixes de doble  
aïllament, amb finestres per a tots els accionaments.

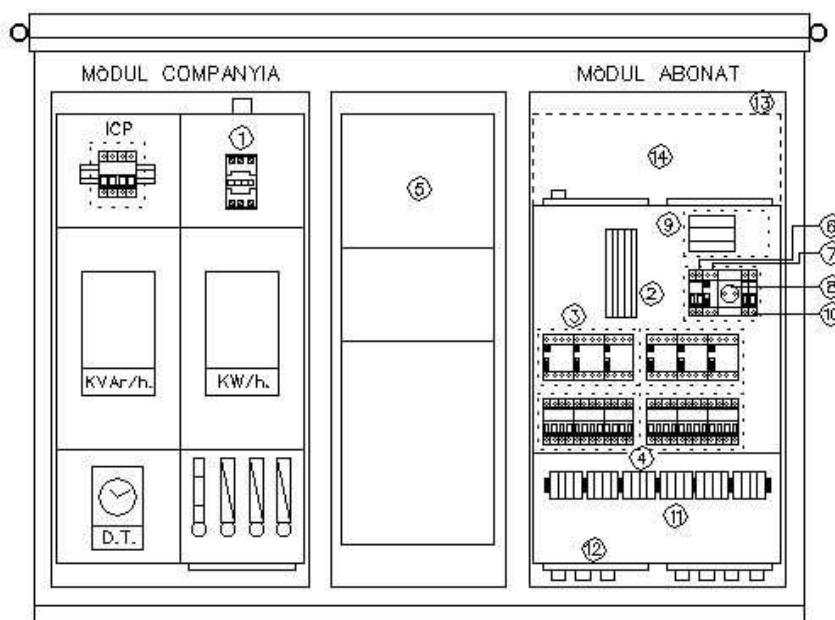

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

Fig. 46

La connexió entre si de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s'indetificarà en ambdós extrems de forma indeleble.

Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.

Borns de sortida de 35 mm<sup>2</sup> de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida.

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat.

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal.lacions elèctriques d'enllumenat

L'equip haurà de complir les especificacions mínimes següents:

- tensió d'alimentació..... 3x380 V amb neutre
- marges de regulació:
- amb U de sortida nominal..... +39% - 5%
- amb U de sortida en règim estalvi VM..... +18% - 20%
- amb U de sortida en règim estalvi VSAP..... +10% - 24%
- marges de freqüència..... 48 Hz a 63 Hz
- precisió de la tensió de sortida..... +/- 2% en qualsevol estat de funcionament
- estabilització..... regulació independent
- per fase
- distorsió armònica..... nul·la
- rendiment..... superior al 97%
- temperatura ambient de treball..... -40° a 45° C
- humitat relativa..... 0% al 95% no condensada
- altitud màxima de funcionament..... 2.400 m.s.n.m.
- factor de potència admissible..... 0,5 induc. a 0,7
- capacitiu
- proteccions d'entrada..... magnetotèrmica per fase
- ind. òptiques per fase en l'equip..... U de xarxa present U en borns de sortida
- l'equip estarà dotat de by-pass automàtic
- disposarà d'una sistema ràpid d'assaig per efectuar els ajustos d'instal·lació de forma ràpida i precisa
- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges.
- disposarà d'un limitador de puntes de corrent d'arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP
- haurà de disposar de la possibilitat d'ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància d'alimentació de les làmpades.
- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms.
- l'equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges, etc.
- incorporarà control per microprocessador
- disposarà de comunicació mitjançant interface RS 485 el qual permet l'ajust des d'un ordinador a un sistema de control d'enllumenat centralitzat

#### Cables per a enllumenat públic

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític de:

$$K = \frac{1}{58} = 0,014241 \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \text{ segons UNE 20.003}$$

de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE RVFV 0,6/1 kV.

L'armadura serà d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material magnètic (alumini) als unipolars.

La resistència màxima a vint graus centígrads (20° C) haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV) ,

designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm<sup>2</sup>), segons UNE 21.123-91.

#### Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de polipropilè inclosa. Segons norma UNE 50086-2-4N

De polietilè d'alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 90 mm per a canalitzacions sota vorera i 160 mm per les de sota calçada.

Estants i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60° C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra danys mecànics.

La unió es farà amb maneguet i junta.

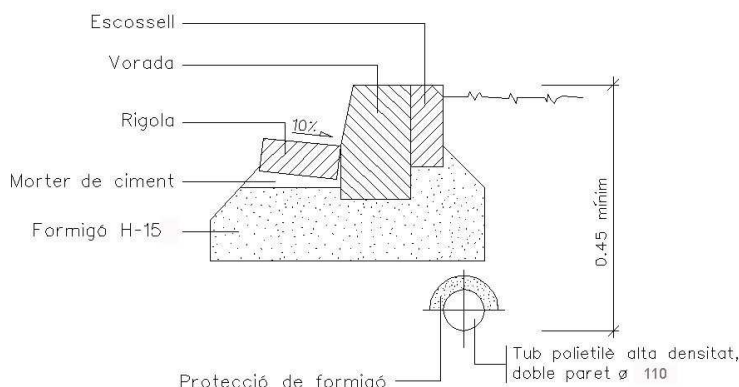


Fig. 47

#### Columnes i bàculs

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d'homologació de les columnes instal·lades.

En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran "troncocòniques" de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d'acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim.

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l'acer base.

A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cercol exterior de reforçament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els pernys, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s'agafi millor a la massa de formigó.

Els pernys d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d'acer F-111 UNE 36.011, i zincats.

L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits.

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia contínua, i interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.

Anirà proveïda de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.

El costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l'interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zinc pur en pes, i s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 g/m<sup>2</sup> sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres.


La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

Les columnes i bàculs seran d'un únic tram, sense soldadures transversals.

També s'admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l'interior dels trams per unir un maniquet interior, d'una longitud no inferior a 100 mm, i d'un espessor igual al de la menor d'ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatiru.

En cas que sigui de dos trams, s'haurà d'aportar certificat de laboratori oficial d'assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s'haurà d'adjuntar certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el guix dels trams sigui el mateix.

Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant el "Registre de l'Empresa".

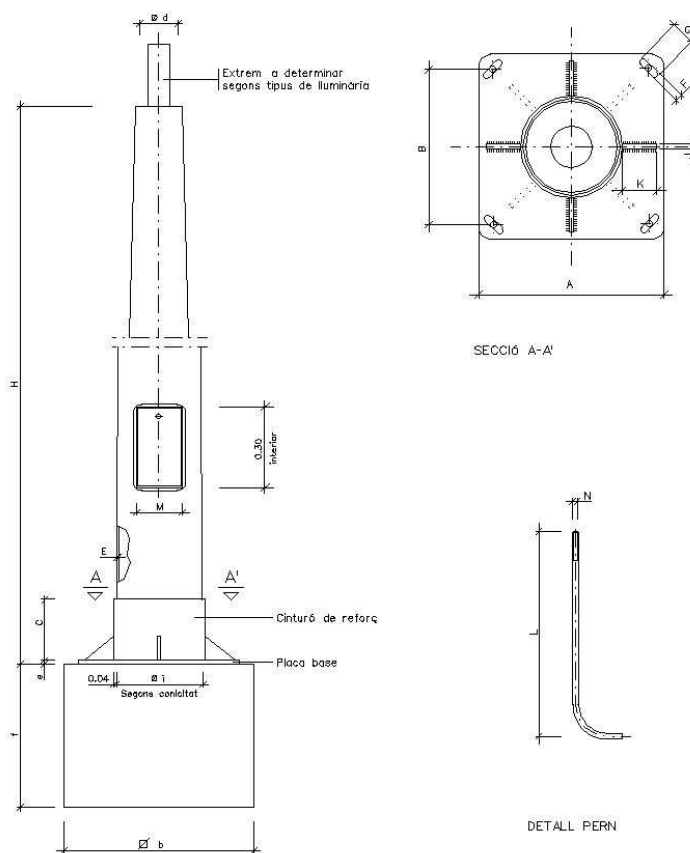

| COLUMNES | COS    |   |     |                                    |   | PLACA-BASE |     |    |       | Porta | CARTABONS |           |      | PERNS   |                | Cimentació |
|----------|--------|---|-----|------------------------------------|---|------------|-----|----|-------|-------|-----------|-----------|------|---------|----------------|------------|
|          | H (m.) | S | Ø d | Concitat<br>(tant per mil·límetre) | E | A          | B   | e  | F x G | M     | Núm.      | C x K x J | Núm. | Ø N x L | Ø b x f (m.)   |            |
|          | 4.00   | - | 60  | 20 ± 0,01                          | 3 | 300        | 215 | 6  | 22x35 | 103   | 4         | 100x80x8  | 4    | 14x400  | 0.65x0.65x0.75 |            |
|          | 4.50   | - | 60  | 12,5 ± 0,01                        | 3 | 300        | 215 | 6  | 22x35 | 95    | 4         | 100x80x8  | 4    | 14x400  | 0.70x0.70x0.80 |            |
|          | 5.00   | - | 60  | 12,5 ± 0,01                        | 3 | 300        | 215 | 6  | 22x35 | 120   | 4         | 100x80x8  | 4    | 14x400  | 0.70x0.70x0.80 |            |
|          | 6.00   | - | 60  | 12,5 ± 0,01                        | 3 | 300        | 215 | 6  | 22x35 | 125   | 4         | 100x80x8  | 4    | 18x600  | 0.70x0.70x0.80 |            |
|          | 7.00   | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 3 | 400        | 285 | 8  | 32x45 | 125   | 4         | 100x90x8  | 4    | 24x800  | 0.80x0.80x1.10 |            |
|          | 8.00   | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 3 | 400        | 285 | 8  | 32x45 | 125   | 8         | 100x90x8  | 4    | 24x800  | 0.80x0.80x1.10 |            |
|          | 9.00   | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 4 | 400        | 285 | 8  | 32x45 | 128   | 8         | 100x100x8 | 4    | 24x800  | 0.90x0.90x1.10 |            |
|          | 10.00  | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 4 | 400        | 285 | 10 | 32x45 | 128   | 8         | 100x100x8 | 4    | 27x1000 | 0.90x0.90x1.20 |            |
|          | 11.00  | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 4 | 400        | 285 | 10 | 32x45 | 128   | 8         | 100x100x8 | 4    | 27x1000 | 1.00x1.00x1.20 |            |
|          | 12.00  | - | 76  | 12,5 ± 0,01                        | 4 | 400        | 285 | 10 | 32x45 | 128   | 8         | 100x100x8 | 4    | 27x1000 | 1.00x1.00x1.20 |            |

NOTA: Totes les alçades en metres, tots els dimensions en mil·límetres.

NOTA: Totes les alçaries en metres, tots els dimensionats en mil·límetres.

Quadre de dimensions per a columnes

Fig. 48

### Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s'indiquen als plànols.

L'excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les arestes arrodonides.

La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència H-25 (si no s'especifica als plànols una resistència superior), en el qual s'encastaran les perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.


Fig. 49

#### 1.1.2.2.4.2 Conduccions

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d'alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei.

Dins de cada tub anirà un únic circuit.

El cable nu de coure s'estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra.

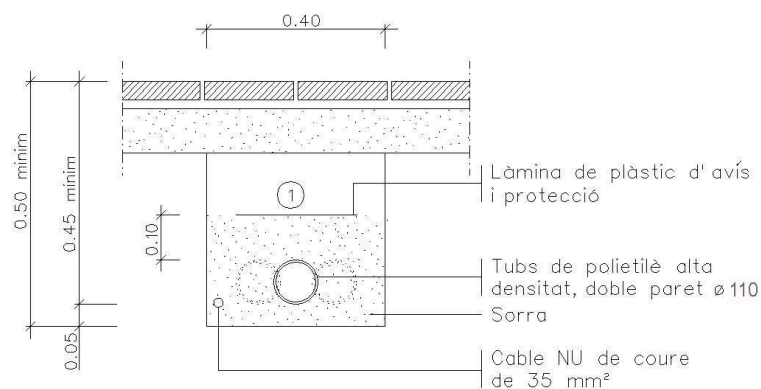

- ① Replè de les rases amb material purgat sense pedres superiors a Ø 8cm. i compactat al 98%.

Rasa tipus per a entubar cables a zona de voreres

Fig. 50

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d'amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats de formigó H-20 en comptes de la sorra.

En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.

A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta "in situ", amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat.

#### 1.1.2.2.2.4.3 Mesurament i abonament

##### Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó H-150 de protecció.

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal.

Es mesurarà per metre lineal (ml).

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.

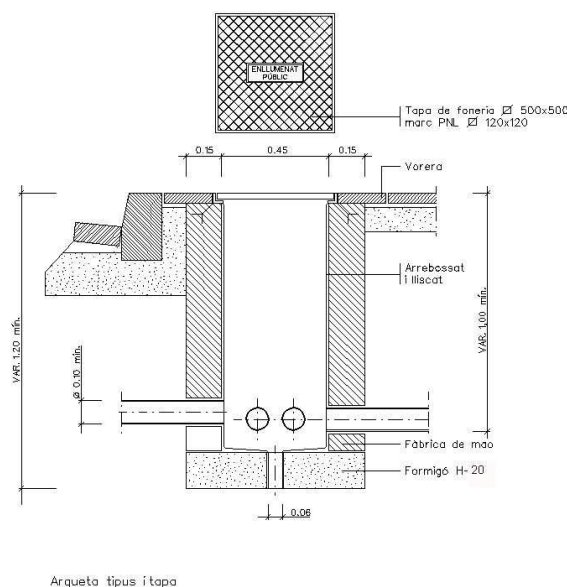


Fig. 51

### Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip d'encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexió des de la caixa fins a la llumenera, posada a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus pern d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada.

### Centre i quadres de maniobra

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal.lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal.lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics d'acer inoxidable, cèl.lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l'estació transformadora.

Inclou l'esmentada unitat, el subministrament i instal.lació de l'armari de maniobra, com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament d'aquest. Tot això degudament connexió i posat en servei.

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei.

### Cables

Al preu assignat per metre linial (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col.locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurarà per metres lineals realment instal.lats.

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.

### Equip estabilitzador-reductor de tensió

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal.lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal.lat.

## **1.1.2.2.3 Xarxes de telecomunicacions**

#### 1.1.2.2.3.1 Xarxa telefònica

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construïran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

##### 1.1.2.2.3.1.1 Materials


Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al present plec.

##### Materials homologats en telefònica

- Tubs de PVC rígids  $\varnothing$  110,  $\varnothing$  63 i  $\varnothing$  40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).
- Colzes de PVC rígids  $\varnothing$  110 i  $\varnothing$  63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
- Tapes per arquetes i cambres
- Arquetes prefabricades
- Cambres prefabricades

##### 1.1.2.2.3.1.2 Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construïran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m).

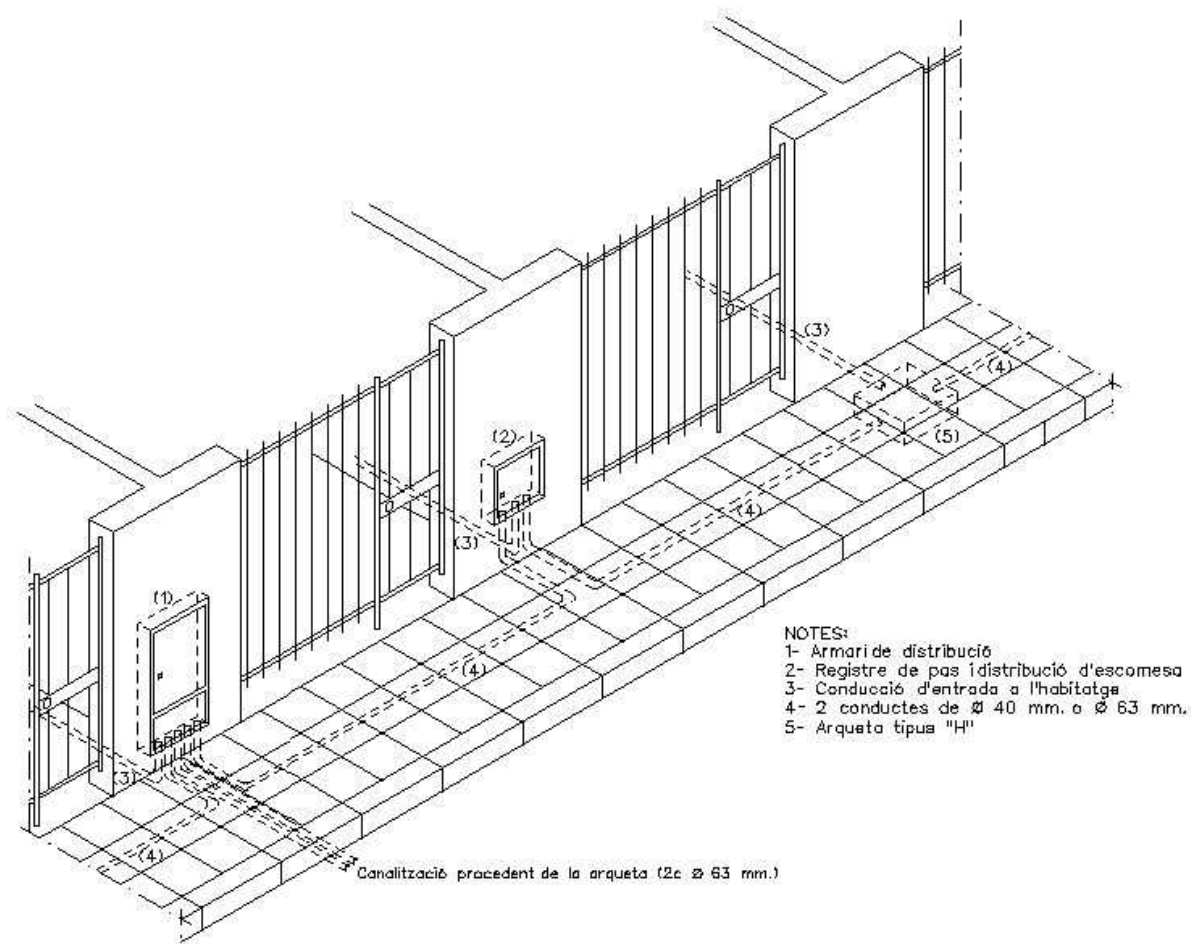

Esquema infraestructura de la xarxa de distribució de telèfon

Fig. 52

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis.

#### Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i sobre d'aquesta s'hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s'abocarà formigó dins fins a cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa.

L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'aquests amb l'extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil.

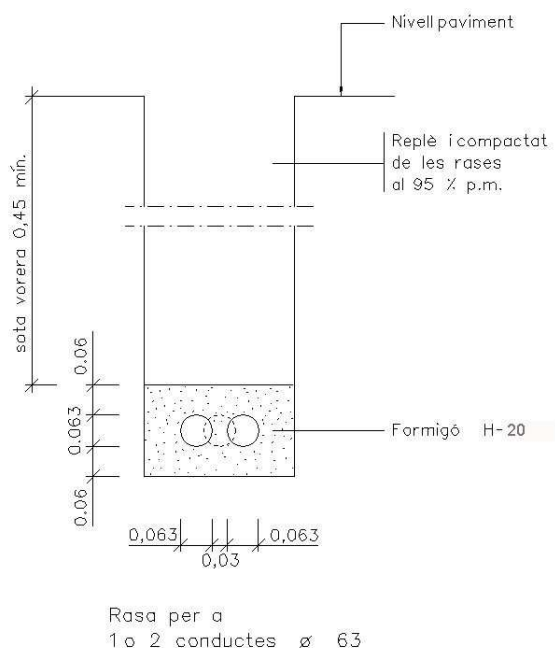


Fig. 53

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

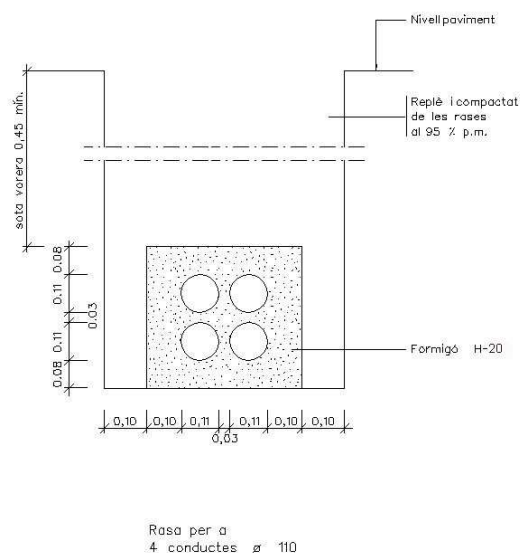


Fig. 54

Es recorda al contractista l'obligació de comprovar que els conductes per a l'estesa de les línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT.

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics.

#### 1.1.2.2.3.1.3 Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pús. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s'hi construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M.

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica (H-20).

La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d'1 m.

## Arqueta tipus H

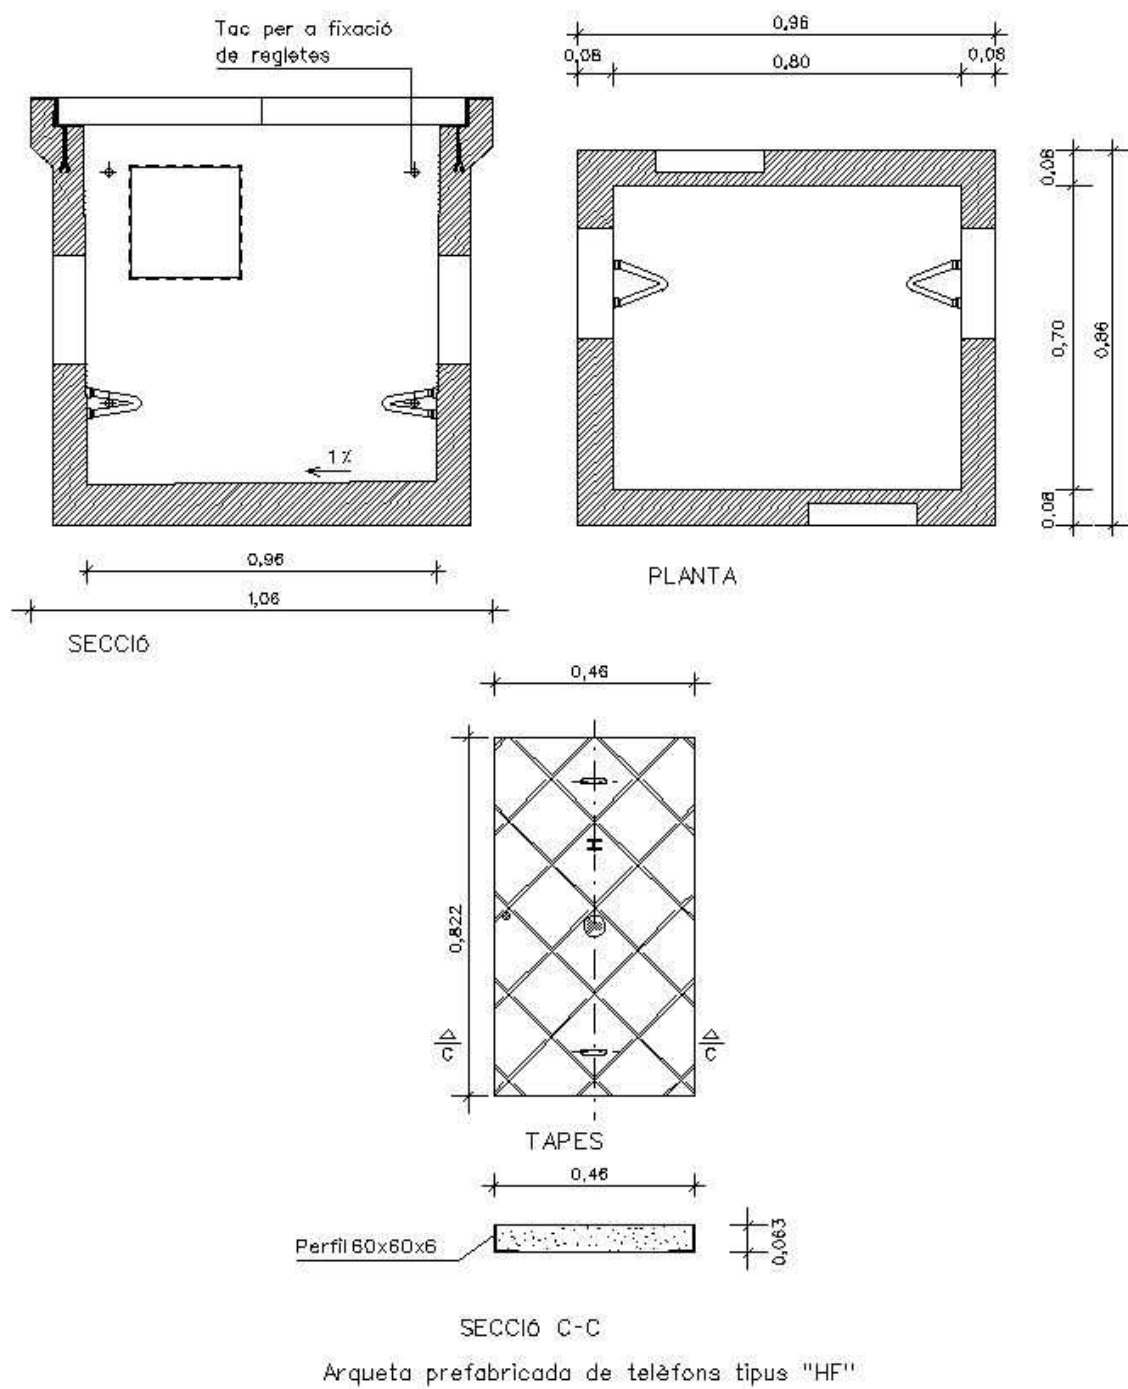


Fig. 56

Arqueta tipus D

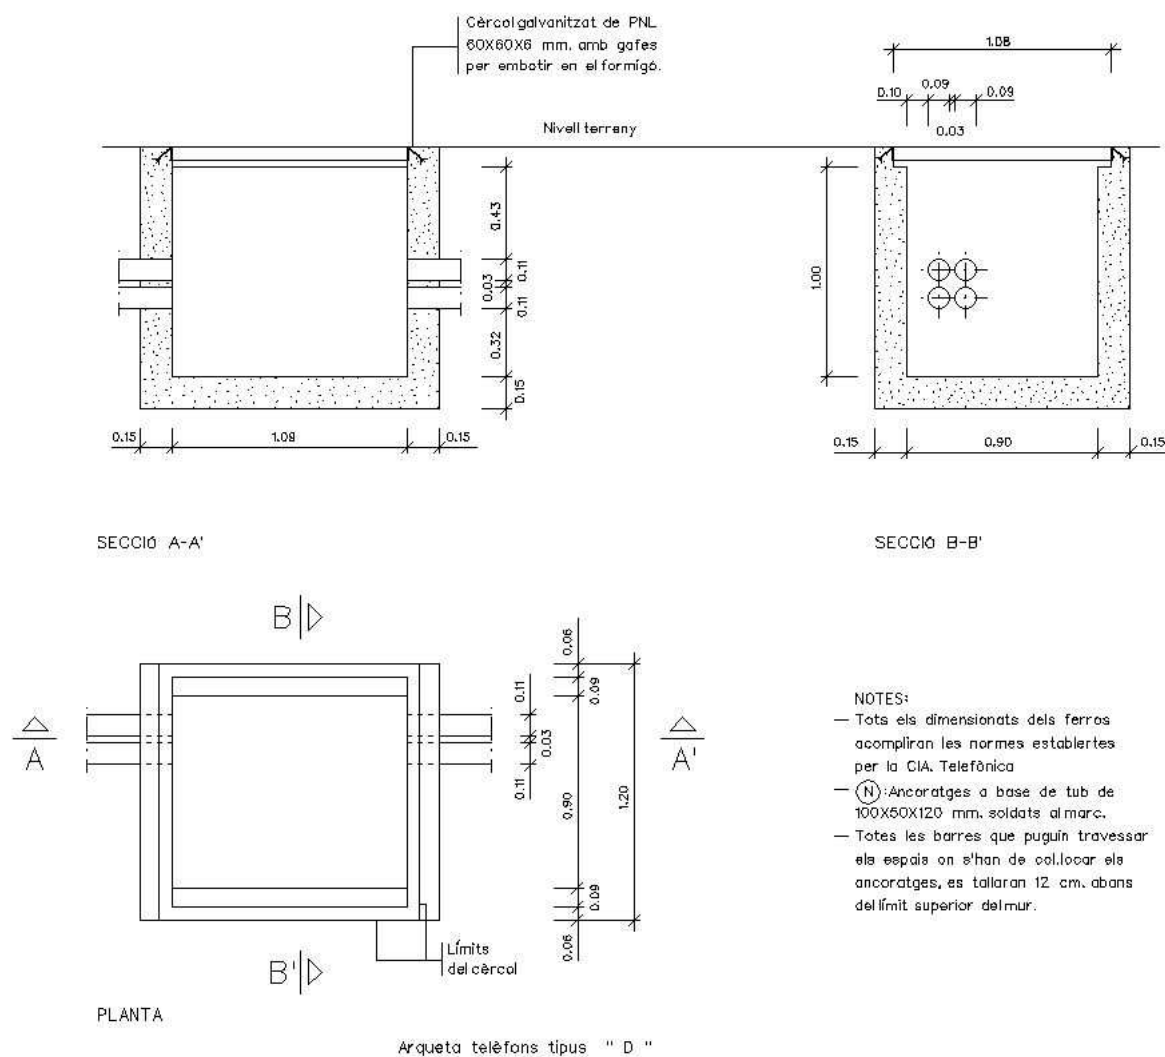


Fig. 57

## Cambra BR

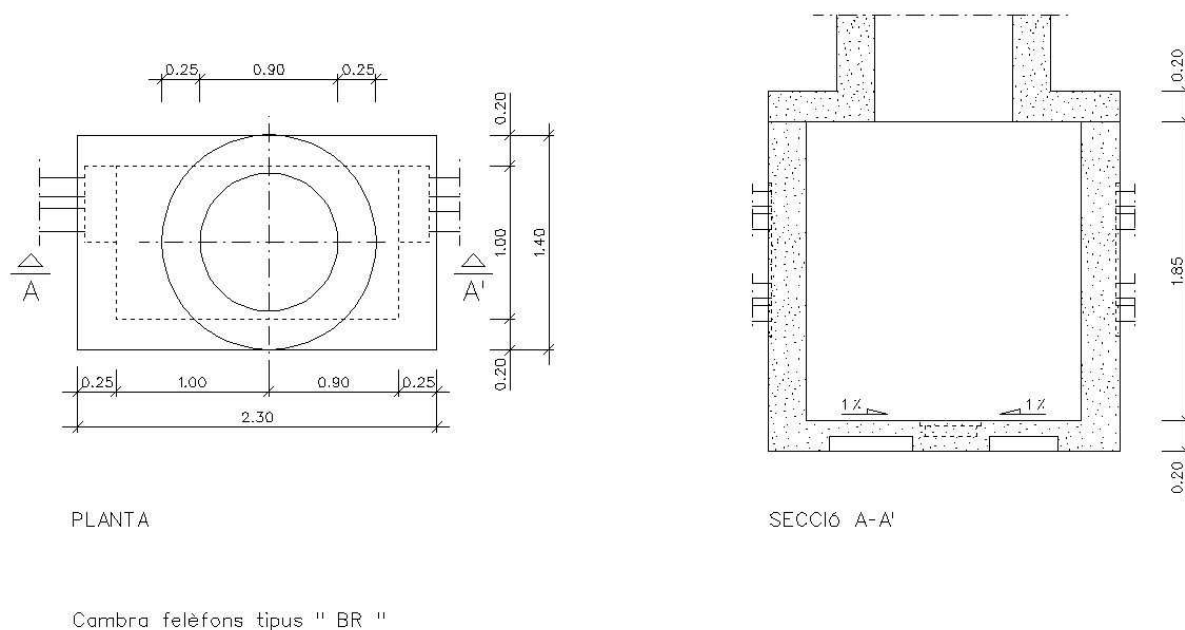


Fig. 58

### 1.1.2.2.3.1.4 Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l'excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.


Les conduccions telefòniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

### 1.1.2.2.4 Xarxa de gas canalitzat

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del *Ministerio de Industria i Energia* relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l'obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat 1.5, relatiu a rebliment de rases.

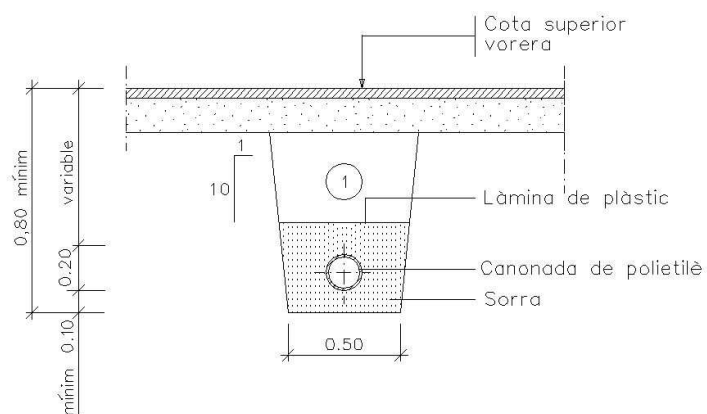

- ① Replé amb material purgat amb pedres inferiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

Rasa per a conducció sota vorera

Fig. 59

#### Profunditat de soterrament

##### Profunditats mínimes segons reglament

| Tipus de distribució | Lloc d'instal.lació |         |
|----------------------|---------------------|---------|
|                      | Vorera              | Calçada |
| AP                   | 0,60                | 0,80    |
| MP i BP              | 0,50                | 0,60    |

##### Distàncies mínimes a altres serveis

| Tipus de distribució | Encreuaments | Paral.lelismes |
|----------------------|--------------|----------------|
| AP                   | 0,20         | 0,40           |
| MP i BP              | 0,10         | 0,20           |

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s'hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents.

## Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i

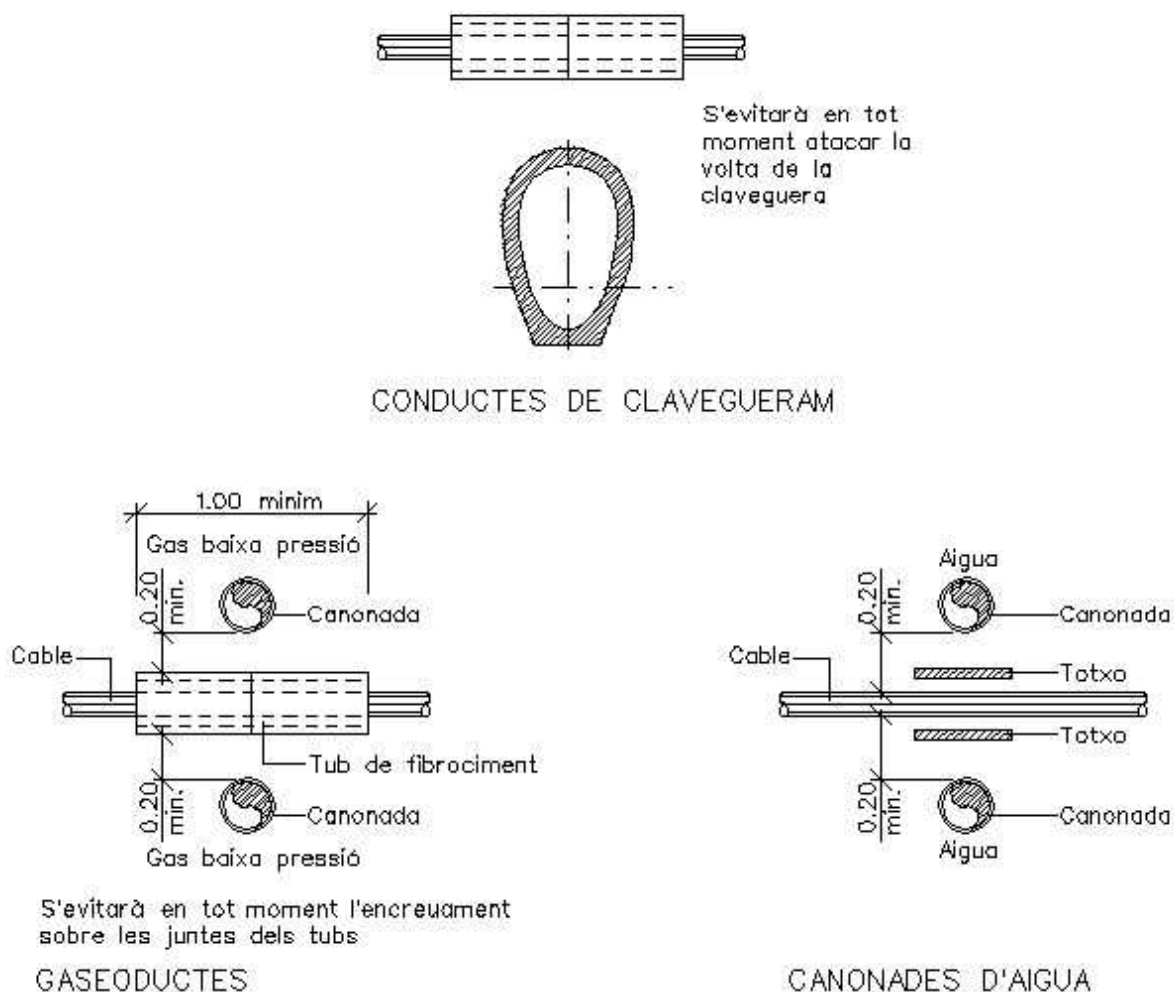


Fig. 60

abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l'excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d'acord amb els convenis, han de subministrar les companyies.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.


L'obra civil dels armaris i cambres de conversió d'alta a baixa pressió i d'alta a mitjana pressió, es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada

### 1.1.2.2.5 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l'encreuament amb altres xarxes.


## CREUAMENTS

### CONDUCTES ELÈCTRICS AMB

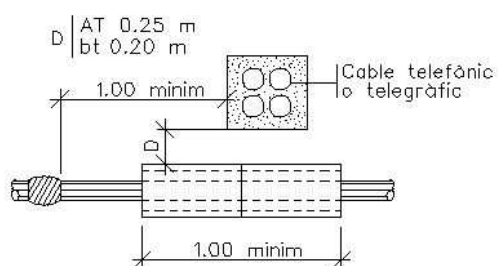


S'evitarà l'encreuament en correspondència amb l'empalmament de cables telefònics o telegràfics

### CABLES TELEFÒNICS O TELEGRÀFICS

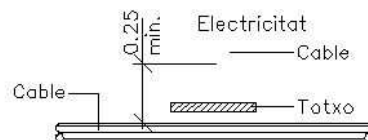


Protegint un dels cables amb peça ceràmica, la distància es podrà reduir, si no fos possible respectar-la

### CABLES TELEFÒNICS O TELEGRÀFICS

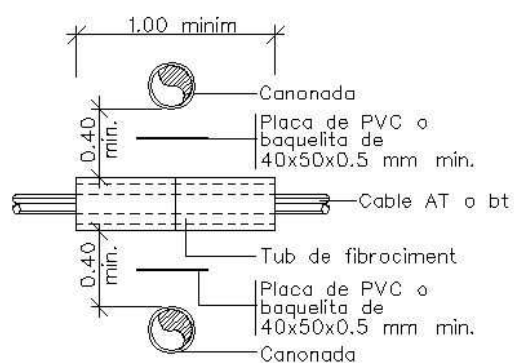

### GAS NATURAL MITJA PRESSIÓ

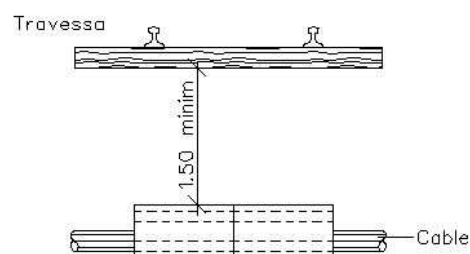


Tubs de fibrociment formigonats o be de ferro de Ø 150 mm. (cal deixar 1 tub de reserva)

### FERROCARRILS

Fig. 61


## PARALEL·LISMES

### CONDUCTES ELÈCTRICS AMB:

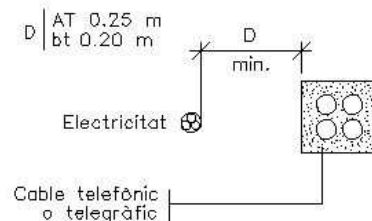


Almenys un dels conductes haurà d'anar canalitzat

### CABLES TELEFÒNICS O TELEGRÀFICS

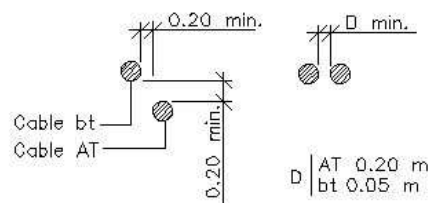


En cas de no poder-se respectar aquestes mínimes distàncies, col·locant canaleta ceràmica reomplerta amb sorra, es podran reduir

### CABLES D'ENERGIA ELÈCTRICA

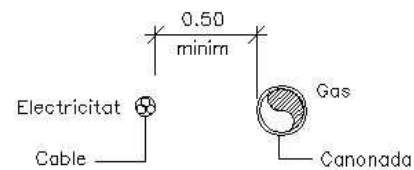

### GAS NATURAL

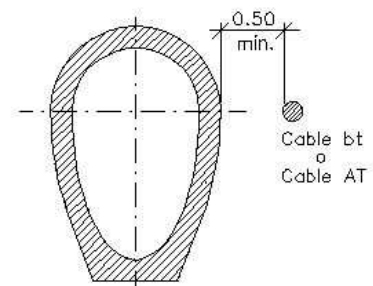

Col·locant canaleta o embucació es podrà reduir la distància, sino fos possible respectar-la

### CONDUCTES DE CLAVEGUERAM

Fig. 63



### Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m<sup>2</sup> realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

#### **1.1.2.3.2 Capes de base**

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

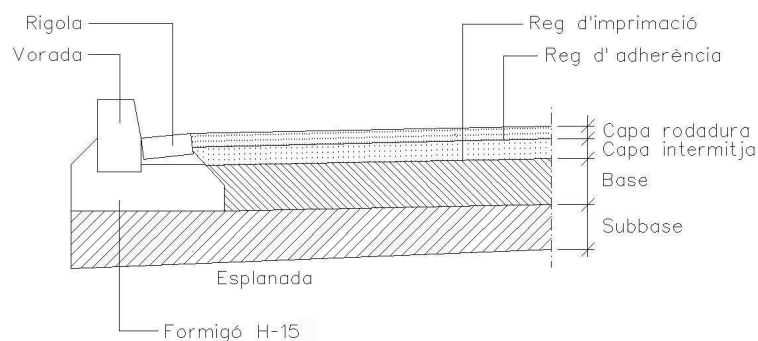


Fig. 66

#### **1.1.2.3.3 Bases de tot-ú artificial**

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent:

| Tamissos<br>UNE | Garbellament ponderat acumulat (%) |         |
|-----------------|------------------------------------|---------|
|                 | TA (40)                            | TA (25) |
| 45              | 100                                | -----   |
| 25              | 75-100                             | 100     |
| 20              | 60-90                              | 75-100  |
| 10              | 45-70                              | 50-80   |
| 5               | 30-50                              | 35-60   |
| 2               | 16-32                              | 20-40   |
| 400 m           | 6-20                               | 8-22    |
| 80 m            | 0-10                               | 0-10    |

- L'índex de "lajas" serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
- El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.
- El mòdul de compressibilitat amb l'assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà  $\leq 20$  mm.

#### Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

#### **1.1.2.3.4 Bases de grava-ciment**

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Granulometria dels àrids:

La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

| Tamissos<br>UNE | Acumulat en % |        |
|-----------------|---------------|--------|
|                 | GC1           | GC2    |
| 40              | -----         | 100    |
| 25              | 100           | 75-100 |
| 20              | 70-100        | 65-90  |
| 10              | 50-80         | 40-70  |
| 5               | 35-60         | 30-55  |
| 2               | 25-45         | 22-42  |
| 0,40            | 10-24         | 10-22  |
| 0,08            | 01-8          | 1-8    |

- La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.
- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%.
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%).
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm<sup>2</sup>).
- S'exigirà en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment.
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **1.1.2.3.5 Bases asfàltiques**

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d'àrids grossos i un lligant bituminós.

Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d'aquest plec.

Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat anteriorment.

### Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

### Paviments asfàltics en calent

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes.

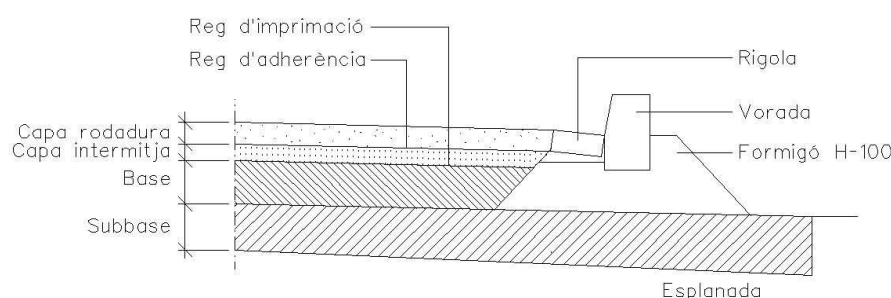


Fig. 67

### Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.

|            |                        |              |
|------------|------------------------|--------------|
| Rodadura   | D12 - S12<br>D20 - S20 | 3 - 5<br>≥ 6 |
| Intermèdia | D20 - S20 - G20        | 6 - 9        |

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).
- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

#### Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)

| CARACTERÍSTICA             | TRÀNSIT PESAT | TRÀNSIT MITJÀ | TRÀNSIT LLEUGER |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nombre de cops per cara    | 75            | 75            | 75              |
| Estabilitat (KN)           | > 10          | 7,5 - 12,5    | 7,5 - 12,5      |
| Deformació (mm)            | 2 - 3,5       | 2 - 3,5       | 2 - 3,5         |
| <u>Buits en mescla (%)</u> |               |               |                 |
| capa de rodadura           | 4 - 6         | 3 - 5         | 3 - 5           |
| capa in termèdia           | 4 - 8         | 3 - 8         | 3 - 8           |
| capa de base               | 4 - 9         | 3 - 9         | 3 - 9           |
| <u>Buits en àrids (%)</u>  |               |               |                 |
| mescles -8                 | □ 16          | □ 16          | □ 16            |
| mescles -12                | □ 15          | □ 15          | □ 1             |
| mescles -20                | □ 14          | □ 14          | □ 14            |
| mescles -25                | □ 13          | □ 13          | □ 13            |

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler:

- tamissos superiors al 2,5 UNE ..... ±4% del pes total d'àrids
- tamissos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m..... ±3% del pes total d'àrids
- tamís UNE 80 µ m ..... ±1% del pes total d'àrids

Lligant:

- lligant ..... ±0,3% del pes total d'àrids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejadore no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º).

#### Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d'àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm.

#### Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
- Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

| SEDAS<br>UNE                          | TAMISATGE PONDERAL<br>ACUMULAT (%) |                 |         |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|
| -----                                 | MC 12                              | MC 10           | MC 8    |
| 16                                    | 100                                | -----           | -----   |
| 12,5                                  | 85-100                             | 100             |         |
| 10                                    | 70-90                              | 85-100          | 100     |
| 88                                    | -----                              | -----           | 5-100   |
| 5                                     | 50-70                              | 60-80           | 70-85   |
| 2,5                                   | 35-50                              | 40-55           | 50-65   |
| 1,25                                  | 27-38                              | 28-40           | 34-49   |
| 0,63                                  | 15-25                              | 18-30           | 21-33   |
| 0,32                                  | 10-20                              | 10-20           | 12-23   |
| 0,16                                  | 7-15                               | 7-15            | 8-15    |
| 0,08                                  | 5-10                               | 6-10            | 6-10    |
| % lligant en pes<br>respecte de làrid | 5-7                                | 5,5-7           | 5,5-7,5 |
| GRUIX DE LA CAPA EN mm                |                                    | TIPUS DE MESCLA |         |
| 40 - 50                               |                                    | MC 12           |         |
| 20 - 40                               |                                    | MC 10 i MC 12   |         |
| 10 - 30                               |                                    | MC 8            |         |

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).
- Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.
- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S'assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.

- Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids:


- Sedassos superiors al 2,5 UNE
- Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  $\mu\text{m}$

Lligants:

- A establir per la direcció d'obra.

Coloració:

- Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.

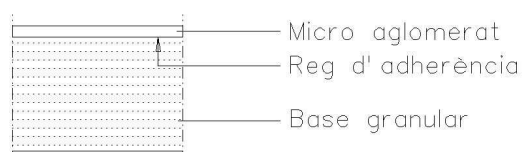

Paviment asfàltic microaglomerat. Ferm vorera

Fig. 68

#### Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

| Tamís UNE | Acumulat en % |
|-----------|---------------|
| 5         | 90-100        |
| 2,5       | 65-90         |
| 1,25      | 45-75         |
| 0,63      | 27-55         |
| 0,32      | 10-30         |
| 0,16      | 2-10          |
| 0,08      | 0-5           |


El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

#### Mescles asfàltiques en fred

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

#### **1.1.2.3.6 Paviments de formigó**

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

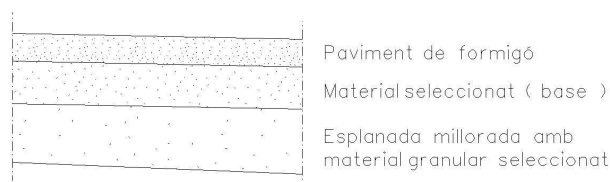

$$0,15 \text{ m} < g < 0,25 \text{ m}$$

Fig. 69

#### Condicions mínimes d'acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l'assaig a flexo-tracció, s'ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm<sup>2</sup>.

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

L'àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60°).

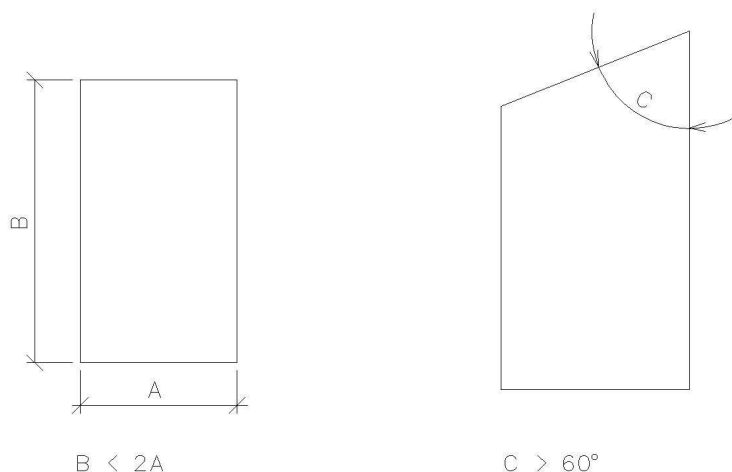


Fig. 70

elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.


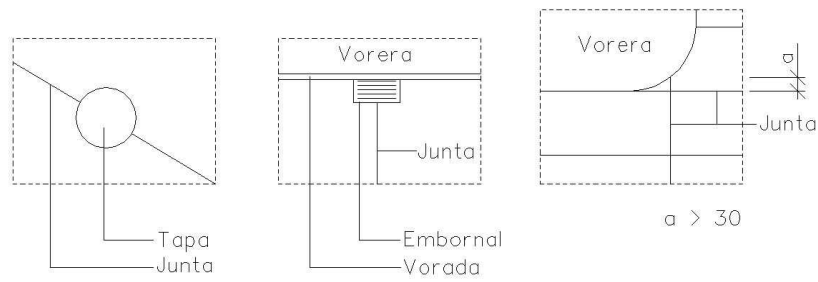


Fig. 71



Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

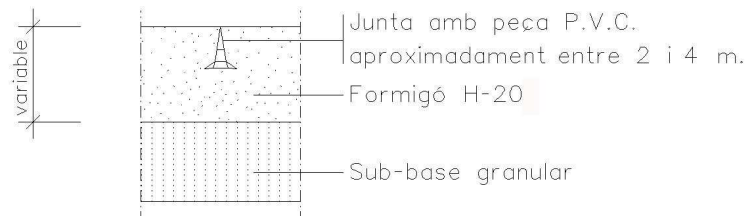

Paviment de formigó. Detall junta contracció amb peça P.V.C.

Fig. 72

Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col.locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

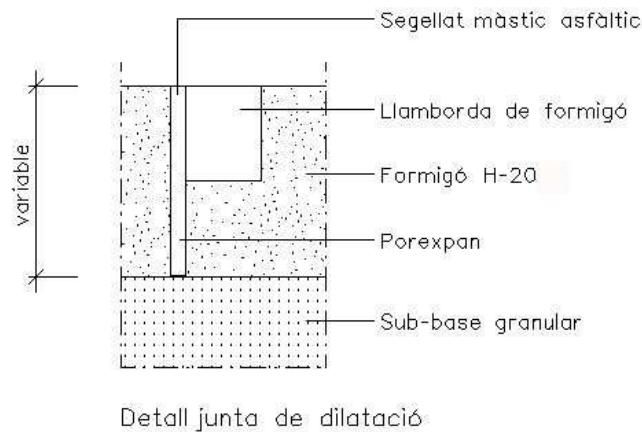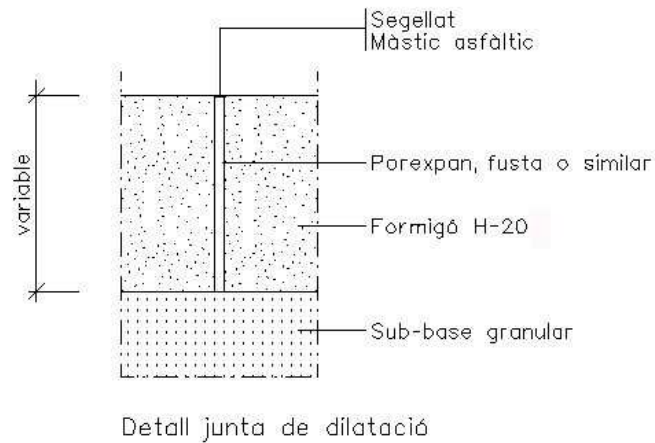

Paviment de formigó. Detall juntes


Fig. 74

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **1.1.2.3.7 Paviments de peces de formigó**

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes).

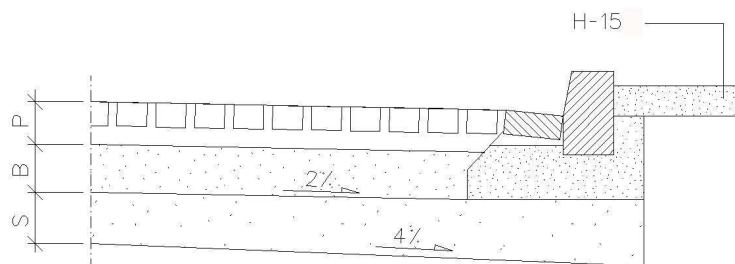

- P Llambordes sobre capa de sorra (9 cm.)  
 B base de tot-u artificial, natural o de formigó pobre  
 S subbase de tot-ú natural o de sòls seleccionats

Fig. 75

### Condicions mínimes d'acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

### Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

- tolerància màxima de mides en planta..... $\pm 2$  mm
- tolerància màxima de gruix..... $\pm 3$  mm

### Resistència

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat ( $> 40 \text{ N/mm}^2$ ) (Proveta cúbica de  $8 \times 8 \times 8 \text{ cm}$  UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres ( $> 2 \text{ mm}$ ). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

L'assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent:

| mm    | %que passa |
|-------|------------|
| 4,76  | 5-100      |
| 2,38  | 80-100     |
| 1,19  | 50-85      |
| 0,595 | 25-60      |
| 0,297 | 10-30      |
| 0,149 | 5-15       |
| 0,074 | 0-10       |

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres ( $< 3 \text{ mm}$ ).

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **1.1.2.3.8 Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit**

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els dissenys urbans. Ens referim als següents tipus de paviment:

#### Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Mida del granular.....                           | ≤ 50 mm |
| Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)..... | < 50    |
| Índex CBR (NLT-111).....                         | < 20    |

El contingut en matèria orgànica serà nul.

El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l'obra.

#### Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s'especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).

#### Paviments de macadam

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenat els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. S'humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic.

L'àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la granulometria següent:

- haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura
- el desgast del material segons l'Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35).

L'àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge o material local. Complirà les següents condicions mínimes d'acceptació:

- passarà per un garbell 10 UNE
- la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes
- la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes
- no serà plàstic i tindrà l'equivalent de sorra superior a 30

#### Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s'exigirà densitat superior a 2.500 kg/m<sup>3</sup>, resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm<sup>2</sup>, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070).

#### Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de calçada.

#### Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada.

#### Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

#### Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m<sup>2</sup> realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m<sup>3</sup> realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

### **1.1.2.3.9 Elements singulars**

#### Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una resistència de 15 N/mm<sup>2</sup> (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.

### Escosells

Seràn del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó H-15. En cap cas podran ser atravesats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

### Mesurament i abonament

Els guals i els escosells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

#### **1.1.2.3.10 Senyalització**

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seràn les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Promotor per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

#### **1.1.2.3.11 Senyalització horitzontal o marques vials**

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades,

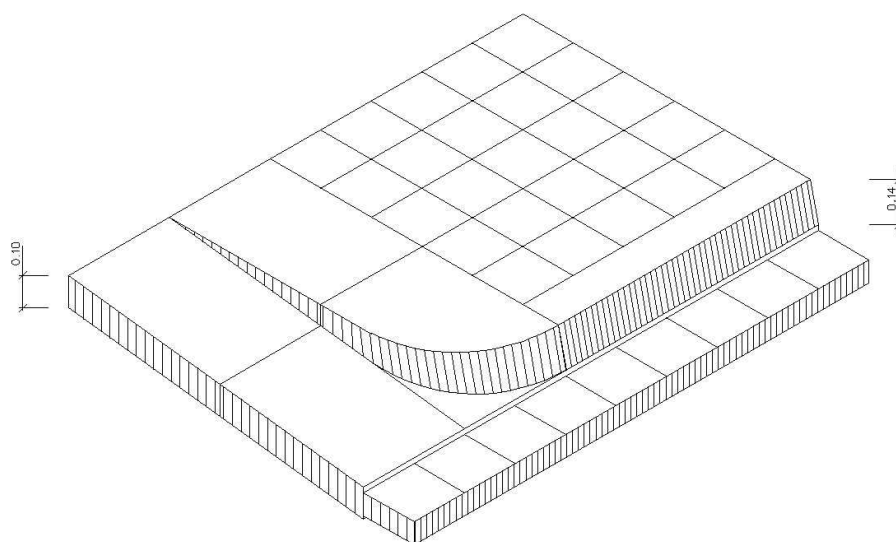


Fig. 79

realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:

- visibilitat diürna i nocturna
- resistència al lliscament
- resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marques vials", de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació:

- a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l'article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.
- b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

- c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat.
- d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l'obra, s'enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

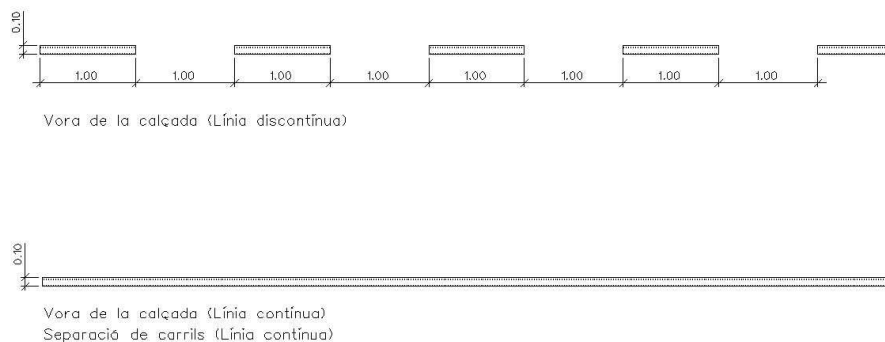



Fig. 81

#### Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, il·letes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", "STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m<sup>2</sup>) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que Figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

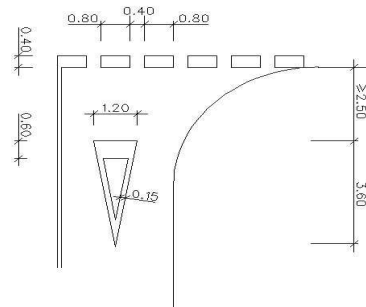

Esquema de marca i ratlla de cediu el pas

Fig. 82

#### **1.1.2.3.12 Senyalització vertical**

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

Seràn de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de  $\pm 0,2$  mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:


- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- cartells senyalitzadors
- cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

### Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.

Els cartells s'abonaran m<sup>2</sup>, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.

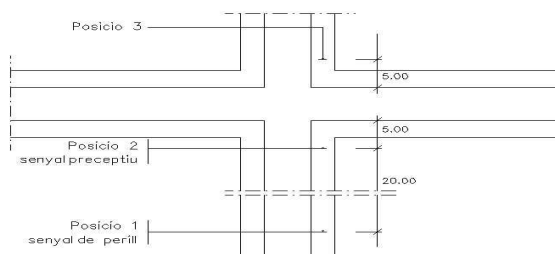

Esquema de col·locació dels senyals verticals en cruïlles

Fig. 83

### **1.1.2.3.13 Elements d'abalisament i defensa**

Els elements d'abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d'aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

### Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d'obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l'excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

### **1.1.2.3.14 Senyalització informativa bàsica del sector**

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d'aparcament d'ús exclusiu per a la informació del visitant.

Com a sistema d'informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s'han de considerar a l'hora d'escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució.

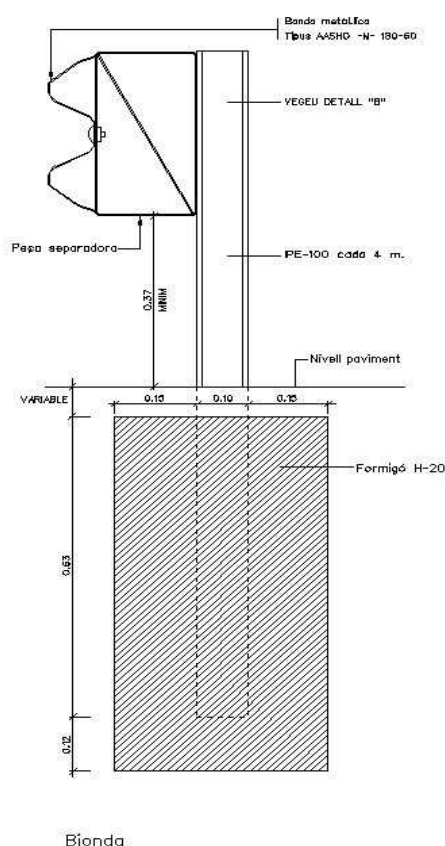


Fig. 84

### Senyals tipus SASA i SAS

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà:

- delimitació de l'àmbit del polígon
- identificació dels carrers i vies que l'envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc.
- identificació dels carrers del polígon
- numeració i delimitació exacta de cada parcel·la

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa.

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l'original al vist i plau de la direcció facultativa.

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d'acord amb el Manual de Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Tots els suports i ancoratges seran d'acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zinc. S'uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents.

### Zona reservada d'aparcament

Aquesta zona d'ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada; constarà d'una línia que delimitarà el perímetre i d'una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l'àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar "informació".

### Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m<sup>2</sup>) col·locat en obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més de l'enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m<sup>2</sup>) de superfície realment pintada en obra.

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d'informació, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

### Semaforització

La semaforització d'una cruïlla comporta la realització de l'obra civil per a la canalització de la xarxa, l'estesa i connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent.

### Canalitzacions

L'excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s'especifica a l'apartat 1.5, relatiu a rebliment de rases. La fondària de les rases serà d'1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Els tubs de 110 de PVC aniran sobre un llit de sorra o dins d'un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a ambdós extrems.

### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent l'excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l'excavació, l'obra civil, el subministrament, transport i col·locació de l'arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa.

### Columnes i bàculs

Seràn de xapa d'acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartel·les a la base i amb pern d'ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual s'accedirà a la caixa per a embornaments.


### Mesurament i abonament

Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el subministrament i col·locació, així com l'excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de materials i operacions necessàries per a un correcte acabat.

### Semàfors

Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies.


El sistema òptic estarà format per: reflectors d'alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o

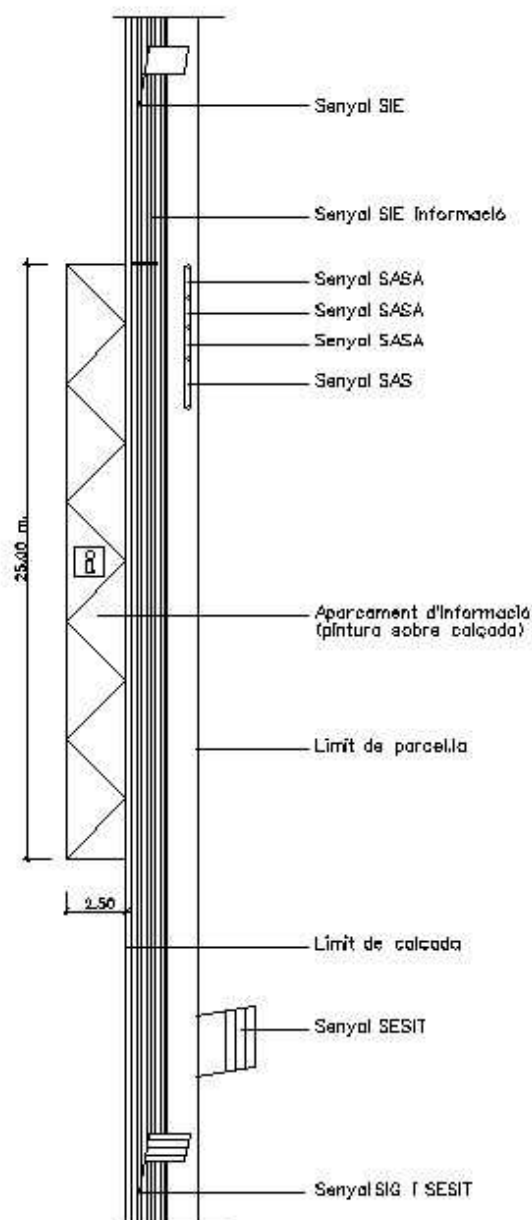

ESQUEMA D'UBICACIÓ DELS SUPORTS PER LA SENYALITZACIÓ

Fig. 85

policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

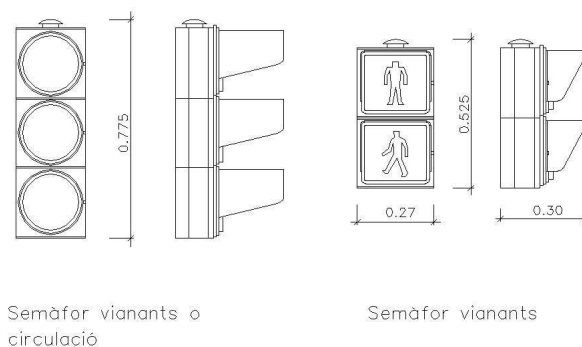

Semàfors circulació i vianants

Fig. 87

#### Mesurament i abonament

Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament, col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a una perfecta instal·lació.

#### Conductors

Seràn del tipus manguera negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot moment per fil de coure electrilitic aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàcil per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada.

La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents:

- De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm<sup>2</sup>
- Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Línia instal·lada sota terra: 6 mm<sup>2</sup> per a l'enllumenat públic i 1,5 mm<sup>2</sup> per a les instal·lacions semafòriques.

La protecció contra contactes directes queda garantida per l'ús de components elèctrics inaccessibles i cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s'instal·larà una piqueta individual per cada suport. Així mateix, s'instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables.

En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips de control o en les caixes d'embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de la xarxa de terra.

#### Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió.

#### Armaris i quadres elèctrics

Els armaris seran de doble capa d'acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d'alçària, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s'instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió.

### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. Al preu de l'armari s'inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per deixar la instal·lació totalment acabada.



## **1.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval sobre el que es digui en el Plec de Condicions Generals. Tot el que no quedi definit als esmentats Plecs s'executarà, mesurarà i abonarà d'acord amb el que disposi el director de l'obra.

### **1.2.1 OBRES DE FORMIGÓ**

#### **1.2.1.1 Argamassa de ciment**

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l'argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d'aigua serà la necessària per tal d'obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d'aigua de gruix apreciable quan s'introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l'argamassa precisa per a l'ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s'hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s'hagi d'escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.

#### **1.2.1.2 Formigons en massa i armats**

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S'entén per resistència característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l'EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s'hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d'aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d'aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

En el pla es farà constar:

- descomposició de l'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat
- forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es farà constar:

- sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d'altres)
- característiques del mitjans mecànics
- personal
- vibradors (característiques i nombre d'aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)
- seqüència d'ompliment dels motlles

- mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres)
- mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control
- sistema de curat de formigó

Per a tots els formigons que s'hagin d'utilitzar en l'execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l'EHE, i a més a més les següents:

- Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d'agulla o d'encofrat. El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d'extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d'evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'última passada s'haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l'obra o la d'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

- No es podrà formigonar quan la presència d'aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l'obra, el qual adoptarà les mesures adequades.
- Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.
- Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l'obra.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics.

- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l'obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l'element en qüestió.
- El formigó que s'utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l'àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d'evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l'aprovació del director de l'obra i, en tot cas, s'adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.
- En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i remouent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d'acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l'estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm),

perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.

- A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l'encofrat. Als pilars el formigonat s'efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s'hi recolzen s'executen d'una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi assentat definitivament.

#### Mesurament i abonament

El formigó s'abonarà per metres cúbic ( $m^3$ ) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s'inclou el següent:

- l'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra
- la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó
- l'execució i tractaments dels junts
- la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat
- l'acabat i la realització de la textura superficial
- qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

#### **1.2.1.3 Encofrats**

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d'encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l'obra i després que es demostrï la seva eficàcia i seguretat.

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S'hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressaltos o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l'obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el director de l'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l'obra.

Aquesta unitat d'obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d'obra.

#### **1.2.1.4 Cintres**

Llevat prescripció contrària del director de l'obra, les cintres hauran d'estar calculades per resistir el pes total propi i el de l'element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentarà al director de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s'efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d'una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafetxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d'acord amb les ordres del director de l'obra. La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l'obra.

#### **Mesurament i abonament**

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s'inclouran al preu del formigó, mentre no s'indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s'abonarà per metres cúbics (m³) mesurats entre la cara inferior de l'element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny.

#### **1.2.1.5 Armadures passives**

Les armadures passives per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries indicades a la "Instrucció de formigó estructural EHE".

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d'acer: B 400 S i B 500 S, amb límits elàstics  $f_y$  no menors de 400 i 500 i 6.000 N/mm², respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d'acer tipus B 500 T, amb límit elàstic  $f_y$  igual o superior a 500 N/mm²

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó estructural EHE", ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director d'obra. Els radis de doblegat i longituds d'ancoratge i solapament s'ajustaran al que dicta la instrucció EHE.

#### **Mesurament i abonament**

L'acer d'armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d'acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra. Les pèrdues per retalls no s'abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m²).

## **1.2.2 ENJARDINAMENT**

### **1.2.2.1 Terra vegetal fertilitzada**

#### DEFINICIÓ

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics.

#### CONDICIONS GENERALS

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s'han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent:

- sorra 23 - 52%
- llim 28 - 50%
- argila 7 - 27%

S'haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m<sup>3</sup>), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m<sup>2</sup>) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment.

## PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s'escau, s'efectuaran els enderrocs de l'obra existent. A continuació es procedirà a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior.

## REMOLTA I TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA

Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra esdevingui fang.

## ESTESA I CONFORMACIÓ

La terra vegetal fertilitzada s'esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg.

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals.

## MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics ( $m^3$ ) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats ( $m^2$ ) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte.

### **1.2.2.2 Adobs**

#### DEFINICIÓ

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:

- adobs orgànics
- adobs minerals
- adobs complexos

#### CONDICIONS GENERALS

a) Adob orgànic:

- L'adob orgànic que s'utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç.
- Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, s'escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.
- La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic ( $800 \text{ kg/m}^3$ ).

b) Adob mineral:

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran:

- Nitrogenats:

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac i urea i nitrosulfat amònic.

- Fosforats:

uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita).

- Potàsics:

Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals.

- Càlcics:

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.

a) Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants.

A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob que s'ha d'utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar.

### MESURAMENT I ABONAMENT

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sèmbrs.

#### **1.2.2.3 Plantes**

Les dimensions i característiques que s'assenyalin en les definicions d'aquest article són les que han de tenir les plantacions.

- a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija principal anomenada tronc.
- b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.
- c) Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb les seves tiges i fulles.
- d) Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se subjecten per si mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats.

### CONDICIONS GENERALS

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les condicions d'edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s'indiquen en aquesta documentació.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides.

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s'ajustaran a les descripcions del projecte.

El creixement serà proporcionat a l'edat, i no s'admetran plantes velles o criades en condicions precàries.

Les dimensions que figuren al projecte són:

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d'aquest, llevat dels casos en què s'especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs).

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la planta.

Seràn rebutjades les plantes:

- que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties
- que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres causes
- que durant l'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions
- que no vinguin protegides per l'embalatge oportú

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d'execució de l'obra.

#### CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l'especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d'anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formació d'una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l'edat. Tindran també la mateixa alçada.

#### PRESENTACIÓ

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben tallades. S'hauran de transportar al peu d'obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d'evitar que quedin bosses d'aire entre les arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l'obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades.

##### **1.2.2.4 Llavors**

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder germinatiu superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d'haver-les patit en el moment del subministrament.

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de sembra fins que s'assoleixi el resultat desitjat.

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista.

#### **1.2.2.5 Humus**

S'anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

#### **CONDICIONS GENERALS**

Haurà d'estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha de ser negrenca.

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl.

Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució.

#### **Mesurament i abonament**

S'ajustarà al que prescriu l'article 2.9 "Sembres".

#### **1.2.2.6 Obertura de clots**

#### **DEFINICIÓ**

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s'hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé hi càpiga folgadamente la mota.

#### **EXECUCIÓ DE LES OBRES**

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l'obertura de sots sense que la direcció d'obra n'aprovi prèviament el replanteig.

El treball d'obertura s'ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d'aquesta manera la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització del sòl.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè dels clots, s'hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s'ha de plantar, segons vingui preparada, amb mota o a arrel nua.

Si no s'especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents:

- per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
- per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m
- per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot s'aportarà una capa de 20 cm de material drenant
- per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m
- per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 0,50 x 0,50 x 0,50 m

- la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa de terra

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borro.

## MESURAMENT I ABONAMENT

L'obertura de clots s'abonarà per unitat d'obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg.

### **1.2.2.7 Plantacions**

#### DIPÒSIT

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s'ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, d'argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.).

L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l'aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d'alguna manera del contacte amb l'aire.

#### DESSECACIÓ

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels).

#### PRESENTACIÓ

Abans de "presentar" la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l'arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l'assentament posterior de l'aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d'adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s'incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l'adob en el fons del clot.

#### PODA DE PLANTACIÓ

El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l'adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d'aigua per transpiració.

Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa.

#### NORMES GENERALS

La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament.

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l'arrencada o per altres causes, tenint cura de conservar el major nombre possible d'arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no origini diferències de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A l'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta les arrels.

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d'un clot circular en la superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l'embassament de l'aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m.

#### MOMENT DE LA PLANTACIÓ

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d'hiverns suaus, perquè en arribar l'estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d'aigua.

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta...

Aquesta norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l'estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d'abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s'ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes.

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l'estiu, si el manteniment posterior és l'adequat.

#### **1.2.2.8 Plantacions a arrel nua**

La plantació a arrel nua d'espècies de fulla caduca s'ha de fer, com a norma general, en l'època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l'operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals:

- poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d'arrelam, procurant, al mateix temps, conservar la forma de l'arbre
- supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el punt d'inserció
- aportació de terra nova per al clot i utilització d'estimulant de l'arrelament
- protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats
- regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques

### **1.2.2.9 Aspres i vents**

#### **DEFINICIÓ**

S'entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin tombats.

#### **CONDICIONS GENERALS**

- **Vents:**  
Els vents s'utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l'arbre. Els cables i els ancoratges han d'anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d'un color molt visible.
- **Aspres:**  
L'alçada i el gruix de l'aspre està condicionat a la mida de l'arbre. L'aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrassiu per a l'escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta.

### **1.2.2.10 Reg de plantació**

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat l'arrelament; el reg s'ha de fer de manera que l'aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la terra més mollà que l'envolta.

### **1.2.2.11 Mesurament i abonament**

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el subministrament i transport, l'obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa.

### **1.2.2.12 Sombres**

#### **DEFINICIÓ**

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.

#### **MATERIALS**

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

#### **EXECUCIÓ DE LES SEMBRES**

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sables s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió.

La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.

Les sables es poden executar segons els procediments següents:

- a) Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més uniformement possible.

- Per tal d'evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra.
  - Les llavors s'han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.
  - Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corròns adients, i es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una a dues setmanes, i essent la direcció d'obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d'aquest període.
- b) Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial que tingui la potència necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades.

### **1.2.2.13 Hidrosembra**

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar.

#### Preparació de superfícies

Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada per a procedir a l'hidrosembra.

#### MATERIALS NECESSARIS

- a) Barreja de llavors
- La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d'acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent.
  - La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s'ha de veure una etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S'aportaran 300-400 kg/ha de llavor.
- b) Adobs
- Juntament amb la llavor, s'aportarà l'adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral.
- c) Mulch
- Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d'origen vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent.
- d) Fixador-estabilitzador
- Juntament amb el mulch s'aportarà una dispersió d'un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S'aportaran de 30 a 100 g/m<sup>2</sup> d'aquest producte en funció de l'estat de la superfície per hidrosempar.
- e) Maquinària
- La maquinària serà una hidrosempadora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l'aigua contínuament. Utilitzant la bomba d'alta pressió especial per a l'ús de llavors

de gespa, la barreja s'escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés.

- L'aplicació serà feta després de marcar l'àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d'hidrosembra es poden sembrar 5.000 m<sup>2</sup> amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d'aigua).

f) Reg

- El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de llavors.
- S'ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser contraproductius, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s'ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg.

### MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m<sup>2</sup>) mesurats al terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l'apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa.

### CONSERVACIÓ DE L'ENJARDINAMENT

La conservació de l'enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i sèmbras i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sèmbras i plantacions realitzades.

La conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l'obra" descrita a l'article 1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present article.

### EXECUCIÓ DE LES OBRES

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones confrontants, i transportarà a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc.

### REPOSICIÓ

La reposició és la resembra i substitució de plantes que el contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s'hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a direcció d'obra, o hagin estat malmeses per accidents.

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l'execució de les quals es repeteix.

### EXECUCIÓ DE LES OBRES

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a l'abocador.

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment.

### REGS D'AIGUA

El reg de l'arbrat i dels arbustos s'efectuarà a canó lliure i l'aportació anual d'aigua no serà inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La freqüència dels regs serà la següent:

Primer any: Un reg setmanal en el període comprès entre el mes de febrer i d'octubre, i un de quinzenal la resta de l'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes de març i d'octubre, essent quinzenal la resta de l'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de setembre.

Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d'agost.

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons l'època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys.

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d'estiu per a evitar l'atur vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

### CONDICIONS GENERALS

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigües salinitoses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s'utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6).

Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions subterrànies, l'elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d'abastar per si mateixes el nivell desitjat, s'haurà de prendre la precaució d'airejar-les prèviament.

Si es tracta d'aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d'evitar possibles intoxicacions.

### MESURAMENT I ABONAMENT

La conservació i regs de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d'aigua durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de l'enjardinament" que figuri al pressupost del projecte.

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada.

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s'ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

### **1.2.3 SISTEMES DE REG**

#### **1.2.3.1 Instal·lacions amb aspersors**

Es compona:

Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul.

Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu començament.

El seu diàmetre es determina en càlcul.

Les derivacions sobre les quals van connectats els aspersors s'estendran seguin les corbes de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin a la mateixa alçada.

Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al superfície circumdant.

Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal·lació estarà provista d'un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà cada una d'aquestes, tot permetent el pas de l'aigua fins als aspersors durant un període de temps determinat.

Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s'instal·larà al començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària.

Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a qualsevol d'aquests no superi al subministrament.

Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d'usos, com ara zona assolellada de piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg.

#### **1.2.3.2 Especificacions dels materials**

##### CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID-D

A la instal·lació amb aspersors no provista de programador, s'utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions, i a la provista de programador s'utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el programador.

##### CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND

A instal·lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s'utilitzarà al tram de distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control.

##### CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRIC-ND

A instal·lació amb aspersors provista de programador, s'utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions. A la provista de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el programador.

##### CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND

A instal·lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s'utilitzarà al tram de distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control.

## CLAU DE COMPORTA COL.LOCADA-D

A instal·lació amb aspersors provista de programador, es col·locarà al començament del distribuïdor, i a la no provista de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i de les derivacions.

## PROGRAMADOR INSTAL·LAT-N TIPUS

Es disposarà a instal·lació amb aspersors quan es desitgi que la seva posada en funcionament sigui automàtica i l'accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric.

El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d'arqueta i connectades a les vàlvules situades a una distància inferior.

### Aspersor instal·lat-PR tipus

El seu radi d'abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d'aspersors.

La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d'abast, augmentat en 1 m, i la seva disposició a portell.

El tipus fix s'utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles.

## VÀLVULA DE CONTROL INSTAL·LADA-D TIPUS

A instal·lació amb aspersors provista de programador hidràulic o elèctric, es disposaran vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels sectors de reg.

## PROGRAMADOR-N TIPUS

Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de comandaments que permetin seleccionar el dia i l'hora en què s'ha d'efectuar el reg.

El temps que ha d'estar oberta cadascuna de les N vàlvules.

El funcionament manual o automàtic del programador.

L'obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual.

El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l'aigua a cadascuna de les vàlvules de control.

El tipus hidràulic va provist d'orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs.

El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament.

El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, que contenen la informació del reg, associades al solenoide d'impulsos de les vàlvules de control.

## ASPERSOR-PR TIPUS

Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d'aigua sobre la superfície circumdant.

Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l'angle del sector regat.

Serà d'alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser roscat a la conducció.

Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a.

Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l'aspersor:

P : 4 10 15

Radi d'abast R en m:

R : 10, 12, 14, 16

Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no estigui en funcionament.

La caixa estarà provista d'orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la conducció.

### 1.2.3.3 Construcció

#### VÀLVULA DE CONTROL-D TIPUS

Permetrà el tall o pas d'aigua als aspersors. Estarà provista de mecanisme de funcionament que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d'aigua a pressió o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de les instal.lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d'impulsió.

#### Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND

Les mateixes característiques que a l'apartat 2.1 "Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització", a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil.

Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub.

|           |    |       |        |
|-----------|----|-------|--------|
| N : 2 a 5 | 6  | 7 a 8 | 9 a 12 |
| -----     |    |       |        |
| D : 11    | 13 | 15    | 21     |

#### CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULICA-ND

Les mateixes precaucions que les de l'apartat 2.1 "Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització", i a més a més s'instal.larà a la canonada de polietilè amb tub i peces especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla.

Profunditat no menor de 50 cm.

#### CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA

Les mateixes característiques que en l'apartat 2.1 "Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització", i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil.

|           |    |       |        |
|-----------|----|-------|--------|
| N : 2 a 5 | 6  | 7 a 8 | 9 a 12 |
| -----     |    |       |        |
| D : 11    | 13 | 15    | 21     |

Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d'1,5 mm<sup>2</sup> de secció.

#### PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS

Per a la seva instal.lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s'efectuaran les connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per alimentació del programador.

#### ASPERSOR INSTAL.LAT PR TIPUS

Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d'aquest a mini i estopa, pastes o cintes.

L'eix de l'aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l'aspersor no estigui en funcionament.

#### 1.2.3.4 Control

##### MATERIALS I EQUIPS D'ORIGEN INDUSTRIAL

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s'indiquen:

| <u>ESPECIFICACIÓ</u>                        | <u>NORMES UNE</u> |
|---------------------------------------------|-------------------|
| IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid    | UNE 53.112.73     |
| IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD | NE 53.131.53      |
| IFR-3 Boca de reg                           |                   |
| IFR-4 Boca de reg blindada                  |                   |
| IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg        |                   |
| IFR-6 Programador                           |                   |
| IFR-7 Aspersor                              |                   |
| IFR-8 Vàlvula de control                    |                   |

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

##### ASSAIGS DE PRESSIÓ INTERIOR DE CANONADES DE REG

Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200 metres). Abans de començar la prova s'han de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les juntes descobertes.

S'iniciarà omplint d'aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la canonada, almenys 48 hores.

L'emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d'aquesta, i es deixaran oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt s'hi col·locarà una aixeta de purga per expulsio de l'aire i per a comprovar que tot l'interior del tram es troba comunicat en la forma més adient.

Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a evitar desplaçaments de la canonada o fuites d'aigua, i cal que siguin fàcilment desmontables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes.

Els canvis de direcció, peces especials, hauran d'estar ancorats i les seves fàbriques caldrà que tinguin la resistència deguda.

La bomba per a la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular l'augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà provista de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l'increment d'aquesta no superi un kg/cm<sup>2</sup> i per minut.

Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm<sup>2</sup>. Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden

aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada.

#### ASSAIG D'ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG

Després d'haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s'haurà de realitzar la d'estancament. La pressió de prova d'estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova.

La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que cal subministrar al tram de canonada que es prova, mitjançant un "bombin" tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d'estancament després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La durada de la prova d'estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per fórmula  $V = KLD$ .

V = Pèrdua total en prova, en litres

L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres

D = Diàmetre interior en metres

K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300

El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l'admissible.

A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres.

#### MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metre lineal (ml) de canalització, que inclourà la part proporcional d'excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors.

Els programadors es mesuraran per unitat d'obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica.

El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s'especifia a l'apartat 2.1 "Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització".

## **1.2.4 SEGURETAT I SALUT**

### **1.2.4.1 Disposicions legals d'aplicació**

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71)
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71)
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11/3/71) (BOE 16/3/71)
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52)
- Reglaments dels Servei Mèdics d'Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59)
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70)

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (OM 20/9/73) (BOE 99/10/73)
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (OM 28/11/68)
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres (OM 14/3/60) (BOE 23/3/60)
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció
- RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball
- Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener).
- Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l'*Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo*
- Conveni núm. 62 de l'OIT de 23 de juny de 1937 i ratificat el 12 de juny de 1958.
- Conveni núm. 15 de l'OIT de 22 de juny de 1981 i ratificat el 26 de juliol de 1985.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut (Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny).
- Llei de prevenció de riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de gener).
- Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre). (BOE 25/10/97).

### **1.2.4.2 Senyalització i tancament de l'obra**

Caldrà delimitar tot l'àmbit de l'obra.

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra.

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra.

Tenint en compte que durant l'execució de l'obra circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra; per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Si la circulació d'algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.

#### **1.2.4.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius**

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

##### SENYALS, TANQUES I BALISAMENT

- senyals normalitzades de trànsit
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit
- fita de senyalització
- cordó de balisament reflectant
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V
- equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra

##### APARELLS D'ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment
- detector d'instal·lacions soterrades
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió

##### SISTEMES D'INSTAL·LACIONS PREVENTIVES

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V

##### MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'"oxicorte".

#### **1.2.4.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu**

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb "criolinas" i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

#### **1.2.4.5 Substàncies i materials perillosos**

Si durant el transcurs de l'obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

#### **1.2.4.6 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ**

##### **1.2.4.6.1 Riscos**

- despreniments

- caigudes de persones al mateix o a distint nivell
- bolcada per accidents de vehicles i màquines
- atropellaments per màquines o vehicles
- atrapaments i atrapaments per màquines
- explosions
- talls i cops
- soroll
- vibracions
- projecció de partícules als ulls
- pols i gasos
- interferències amb línies elèctriques en tensió
- caiguda d'objectes i materials
- ferides punxants als peus i les mans
- esquitxos de formigó als ulls
- dermatosi per ciment
- erosions i contusions en manipulació
- electrocucions
- topades i bolcades
- per utilització de productes bituminosos
- cremades
- radiacions de soldadures
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utilitatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
- Irrupció d'aigua

#### **1.2.4.6.2 Mesures de protecció**

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència.

#### **1.2.4.6.3 Proteccions personals**

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT).

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d'aquest.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d'aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista.

#### **1.2.4.6.4 Proteccions col·lectives**

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes.
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V.
- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l'època més seca de l'any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

#### **1.2.4.7 Instal·lacions provisionals**

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d'oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

#### **1.2.4.8 Serveis assistencials**

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit.

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

#### **1.2.4.9 Vigilant de seguretat**

El nomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò que preveu l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

#### **1.2.4.10 Comitè de seguretat i salut**

Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuació del qual seran les que assenyala l'OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

- President : el cap d'obra o persona que designi
- Vicepresident: el tècnic de seguretat de l'obra
- Secretari : un administratiu de l'obra
- Vocals : l'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l'obra

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de seguretat i higiene.

#### **1.2.4.11 Pla de seguretat i salut**

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l'obra, haurà de ser aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

### **1.2.5 TELECOMUNICACIONS**

#### **1.2.5.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC**

##### **1.2.5.1.1 Objecte del plec**

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte.

##### **1.2.5.1.2 Abast del plec**

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s'oposin a l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l'Ajuntament de LES BORGES DEL CAMP i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l'Administració.

##### **1.2.5.1.3 Prescripcions generals**

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s'atendrà a les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuació es relacionen:

- a) Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de ciments, RC-88 (B.O.E. de 4-11-1988).
- b) Plec General de Condicions per a la Recepció de conglomerants Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H.-64).
- c) Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa o armat (EHE).
- d) Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl (M.O.P.T.M.A.).

- e) Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.T.M.A.).
- f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes M.O.P.T.M.A.(PG-4/88).
- g) Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.
- h) Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones complementarias (orden del 11.4.1946 y 8.2.1951).
- i) Reglamentació i ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcció i Obres Públiques, especialment les de dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952, així com l'establert al Real Decret 555- 1986 de 21 de Febrer, en el que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Projecte de Seguretat i Higiene en el Treball.
- j) Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.
- k) Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos que no contradiguin l'exposat expressament en el Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les obres el decidir les prescripcions a complir.
- l)

#### **1.2.5.1.4 Documents que defineixen les obres**

Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com en la Documentació i Plànols corresponents al mateix Projecte.

#### **1.2.5.1.5 Compatibilitat i relació d'aquests documents**

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà allò prescrit en aquest últim.

Tot allò que es trobi esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i més en els Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós Documents, sempre que, a judici del Director de les Obres, quedi suficientment definida la unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el corresponent Quadre de Preus. Quan, a judici del Director d'Obra, l'esmentada unitat d'obra hagi de ser executada, i el seu preu no figuri en els Quadre de Preus, s'establirà el corresponent Preu Contradictori.

Es procedirà de manera anàloga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni l'execució d'unitats d'obra que no estiguin de cap manera compreses en el Projecte.

Els preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris existents a la justificació de preus. En el cas de no existir preus unitaris es recorrerà a la base de preus d'ITEC o en el seu defecte i cas de no existir preu en d'altres bases de preus reconegudes (ATTL, Ajuntament Barcelona, AMB, FCSA, IMU, INCASOL, PATRIMONI, ACA) de l'any d'execució de les obres. En el cas de no existir cap preu unitari en les bases de preus de l'ITEC o les altres bases de preus referides, els preus els proposarà el contractista i cas de considerar conformitat, seran aprovats per la direcció Facultativa.

#### **1.2.5.1.6 Documents informatius**

Les dades sobre justificació de preus i, en general, tots els que s'inclouen a la Memòria del present Projecte, tenen el caràcter d'informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com a complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

## 1.2.5.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

### 1.2.5.2.1 Canalitzacions

Els diversos prismes de canalització es configuren d'acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions .

En el cas que la canalització es trobi ubicada en **calçada**, el procediment constructiu, prèvia demolició dels paviments existents i excavació, s'iniciarà amb la construcció d'una base de formigó mestrejat, ( 5 cm de gruix), de resistència característica 175 Kg / cm<sup>2</sup>, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d'alta densitat amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d'acord als plànols de secció.

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm<sup>2</sup>, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d'acord als plànols, no situant-se la seva part superior a menys d'un metre respecte a la cota rasant final del terreny.

En el cas de canalitzacions en **vorera** el procediment constructiu, prèvia demolició dels paviments existents i excavació, s'iniciarà amb la construcció d'una base de formigó mestrejat, ( 5 cm de gruix ), de resistència característica 175Kg/cm<sup>2</sup>, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d'alta densitat que constitueixen la xarxa troncal, amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d'acord als plànols de secció.

Davant la **INEXISTÈNCIA DE XARXA D'ACCÉS** es formigonarà el perímetre amb formigó de resistència característica 175Kg/cm<sup>2</sup>, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d'acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota rasant final del terreny.

Si **EXISTÍS CANALITZACIÓ PER XARXA D'ACCÉS**, en qualsevol cas, es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d'alta densitat corresponents a la xarxa d'accés, encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d'acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota rasant final del terreny.

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub més elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l'existència de xarxa d'accés en vorera, segons els plànols de secció.

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l'execució de les obres, segons la secció i d'acord als plànols de secció, amb els recs d'adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l'Obra.

### 1.2.5.2.2 Elements de Registre

CAMBRES DE REGISTRE.

D'acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d'Obra.

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s'iniciarà amb l'estesa de 10 cm de gruix de formigó de resistència característica 175 Kg / cm<sup>2</sup> per capa de neteja.

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser formigonada amb formigó HA-25/P/20/II. Es deixarà un pou d'esgotament de mides interiors 20\*20 cm i 15 cm de fondària.

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l'armat dels murs costers i encofrat, per a continuació formigonar amb formigó HA-25/P/20/II.

Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l'encofrat del forjat i el coll del pou d'accés, muntar les armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA-25/P/20/II.

PERICONS DE REGISTRE.

D'acord amb el plànol de planta, es preveu la construcció de pericons de 70x70, 40x40 i pericons de 140x70, de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d'Obra.

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d'obturadors ( d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra ), i es deixi estès un fil guia.

#### **1.2.5.2.3 Connexió amb infraestructures de Telefónica**

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions.

#### **1.2.5.2.4 Senyalització de les obres**

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan existeixin, les senyals normalitzades vigents.

#### **1.2.5.2.5 Control de qualitat de les obres**

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l'obra, es realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d'Obra.

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l'establert en l'esmentat Pla, aniran per compte del Contractista fins a un import igual a l'u per cent (1 %) del Pressupost d'Execució per Contracta de les Obres.

### **1.2.5.3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS**

#### **1.2.5.3.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres**

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat).

#### **1.2.5.3.2 Prescripcions comuns a tots els materials bàsics**

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en l'Article 1.3 del present Plec.

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari.

#### **1.2.5.3.3 Saulons**

##### **1.2.5.3.3.1 Definició**

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

#### **1.2.5.3.4 Condicions generals**

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72) ..... < 50

Índex CBR (NLT-111)..... > 20

Contingut de matèria orgànica ..... Nul

Mida del granulat:

- Sauló garbellat ..... ≤ 50 mm

- Sauló no garbellat ..... ≤ 1/2 gruix de la tongada

### 1.2.5.3.5 Terres

#### 1.2.5.3.5.1 Definició

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.

S'han considerat els tipus següents:

- Terra sense classificar
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable

#### TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixen a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.

#### TERRA SELECCIONADA:

Elements de mida superior a 8 cm ..... Nul  
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ..... < 25%  
Límit líquid (NLT-105/72) ..... < 30  
Índex de plasticitat ..... < 10  
Índex CBR (NLT-111/78) ..... > 10  
Inflament dins de l'assaig CBR ..... Nul  
Contingut de matèria orgànica ..... Nul

#### TERRA ADEQUADA:

Elements de mida superior a 10 cm ..... Nul  
Límit líquid (NLT-105/72) ..... < 40  
Densitat del Próctor normal ..... ≥ 1,750 kg/dm<sup>3</sup>  
Índex CBR (NLT-111/78) ..... > 5  
Inflament dins de l'assaig CBR ..... < 2%  
Contingut de matèria orgànica ..... < 1%

#### TERRA TOLERABLE:

Contingut de pedres de D > 15 cm ..... ≤ 25% en pes  
S'han de complir una de les condicions següents:

- Condició A:
  - Límit líquid (L.L.) ..... < 40
- Condició B:
  - Límit líquid (L.L.) ..... < 65
  - Índex de plasticitat ..... > (0,6 x L.L. - 9)

Índex CBR (NLT-111/78) ..... > 3  
Contingut de matèria orgànica ..... < 2%

S'haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les condicions establertes en el vigent " PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

#### 1.2.5.3.5.2 Manipulació i emmagatzematge

En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball o contenidors apropiats atenent les indicacions de la Direcció d'Obra. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

### 1.2.5.3.6 Àrids per a formigons

Reuniran les condicions prescrites a l'article 7<sup>e</sup> de l'EHE.

Han d'ésser suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense trencar-se o descompondre's, per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es procurarà reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva classificació,

prenent-se les mesures necessàries per a evitar la seva segregació i la formació de formats deficients.

#### **1.2.5.3.7 Sorra per a formigons**

S'entendrà per "sorra" o "àrid fi" l'àrid o fracció del mateix que passa pel tamís de cinc mil·límetres (5 mm) de llum de malla (tamís 5 UNE 7050).

Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7<sup>e</sup> de l'EHE.

La sorra tindrà menys del 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a 0,5 mm, complint en l'interval marcat per aquests límits les condicions de composició granulomètrica determinada per als àrids en general.

La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, al menys en cada jornada de treball, havent de prendre el Contractista les disposicions necessàries per a assolir-ho, així com els mitjans per a poder determinar en obra el seu valor d'una manera ràpida i eficient.

#### **1.2.5.3.8 Grava per a formigons**

S'entendrà per "grava" o "àrid gros" l'àrid o fracció del mateix que és retingut pel tamís de cinc mil·límetres (5 mm) de llum de malla (tamís 5 UNE 7050).

Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7<sup>e</sup> de l'EHE.

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del matxuqueig i trituració de roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de matxuqueig, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan s'obtingui per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes o allargades es rebutjaran. Es defineix per partícula plana o allargada aquella, la dimensió màxima de la qual sigui major que cinc (5) vegades la dimensió mínima. En tot cas, l'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

#### **1.2.5.3.9 Granulometria dels àrids**

Per a assolir una dosificació adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin les condicions que en cada cas s'exigeixen, el Contractista proposarà al Tècnic Titulat Director de les obres la dosificació de les diferents mides d'àrids a utilitzar a la composició de cada classe de formigó.

Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del Tècnic Titulat Director, hauran de ser fruit dels corresponents assaigs de Laboratori, havent d'assolir totes les prescripcions de l'EHE.

#### **1.2.5.3.10 Aigua per a formigons**

L'aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, pedres i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l'article 27<sup>e</sup> de l'EHE.

#### **1.2.5.3.11 Formigons**

##### **1.2.5.3.11.1 Condicions generals**

Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Pòrtland o putzolànic, aigua, àrid fi, àrid gros i productes d'addició, que a l'adormir-se i endurir-se, adquireixen una notable resistència.

Abans de començar les obres, seran fixades pel Tècnic Titulat Director, les proporcions i mides dels àrids a barrejar, per a aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del formigó, adoptant-se una classificació de tres ( 3 ) mides d'àrids.

Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió als set ( 7 ) i vint-i-vuit ( 28 ) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic.

Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Plec de Prescripcions, i essent validat per la Direcció d'Obra, la dosificació pot admetre's com a bona sense perjudici de que després, en el transcurs de l'obra, la dosificació es modifiqui d'acord amb els resultats que es vagin obtenint del trencament de les provetes fabricades durant l'execució de la mateixa.

Les toleràncies en les dosificacions seran les prescrites a la Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó.

#### 1.2.5.3.11.2 Tipus de formigons.

Llevat d'indicació en contra de la Direcció d'Obra, s'utilitzaran els següents tipus de formigons als casos que s'indiquen:

Formigó amb  $f_{ck}=175 \text{ Kg/cm}^2$  :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la reposició de fermes flexibles

HM-20/P/20/II: Elements de formigó en massa.

HA-25/P/20/II: Elements de formigó armat.

La resistència característica a compressió ( segons es defineix a la Instrucció EHE ), serà com a mínim:

HM-20/P/20/II:  $200 \text{ Kg/ cm}^2$

HA-25/P/20/II:  $250 \text{ Kg/ cm}^2$

La dosificació mínima de ciment, no podrà ser inferior als següents valors, llevat de l'autorització expressa del Tècnic Titulat Director:

HM: Segons EHE

HA:  $300 \text{ Kg/ m}^3$

#### 1.2.5.3.11.3 Impermeabilitat del formigó

Tots els elements que han de contenir l'aigua, han estat projectats de manera que l'amplitud de les fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d'acord amb la Instrucció del M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs.

Per a assegurar aquesta estanqueïtat, la posta a l'obra del formigó d'aquests elements, es realitzarà amb tota cura evitant la formació de nius i vibrant la massa durant el temps necessari, per tal d'aconseguir una elevada compacitat de la mateixa.

Es recomana afegir al formigó durant el seu amassament, un airejant - plastificant que millori la seva treballabilitat i permeti la inclusió d'un 2-3% d'aire.

### 1.2.5.3.12 Acer

#### 1.2.5.3.12.1 Definició de les característiques dels elements

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ( $D_i$ ) han de complir:

Per a barres d'acer B400:

$D_i \geq 10 D$ .

Per a barres d'acer B500:

$D \leq 25 \text{ mm}$ ..... $D_i \geq 10 D$ .

$D > 25 \text{ mm}$ ..... $D_i \geq 12 D$ .

Per a barres d'acer B600:

$D \leq 12 \text{ mm}$ ..... $D_i \geq 10 D$ .

$12 \text{ mm} < D \leq 25 \text{ mm}$ ..... $D_i \geq 11 D$ .

$D > 25 \text{ mm}$ ..... $D_i \geq 12 D$ .

Per a tots els acers..... $\geq (2F_{yk}/3 F_{ck}) \times D$ ,

podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és  $> 2 D$ .

Essent:

$F_{yk}$ , límit elàstic de l'acer.

$F_{ck}$ , resistència de projecte del formigó.

$D$ , diàmetre nominal de la barra.

El diàmetre interior de doblegament dels estreps (  $D_i$  ), en qualsevol cas en barres corrugades haurà d'ésser  $\geq 3 \text{ cm}$ , i s'haurà de complir la relació del quadre següent:

|                        | Diàmetre interior doblegament. |       |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| Diàmetre barra ( $D$ ) | B400.                          | B500. | B600. |

$D \leq 12 \text{ mm.} \quad \geq 2,5 D. \quad \geq 3 D. \quad \geq 4 D.$

$12 \text{ mm} < D \leq 16 \text{ mm.} \quad \geq 3 D. \quad \geq 4 D. \quad \geq 5 D.$

$16 \text{ mm} < D \leq 25 \text{ mm.} \quad \geq 4 D. \quad \geq 5 D. \quad \geq 6 D.$

$D > 25 \text{ mm.} \quad \geq 5 D. \quad \geq 6 D. \quad \geq 7 D.$

Per l'execució de les Unitats d'Obra relatives a l'armat s'inclouen les operacions que a continuació es descriuen:

Preparació de la zona de treball.

Tallat, doblegat i preparació de l'armadura.

Neteja de les armadures.

Preparació del fons de l'encofrat i estesa del formigó de neteja.

Col·locació dels separadors.

Muntatge i col·locació de l'armadura.

Subjecció dels elements que formen l'armadura.

Subjecció de l'armadura a l'encofrat.

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ( $D_i$ ) ha de complir:

Per a barres d'acer AEH 400 o AE 215 L:

- $D_i \geq 10 D$

Per a barres d'acer AEH 500:

- $D \leq 25 \text{ mm} \quad D_i \geq 10 D$

- $D > 25 \text{ mm} \quad D_i \geq 12 D$

Per a barres d'acer AEH 600:

- $D \leq 12 \text{ mm} \quad D_i \geq 10 D$

- $12 \text{ mm} < D \leq 25 \text{ mm} \quad D_i \geq 11 D$

- $D > 25 \text{ mm} \quad D_i \geq 12 D$

Per a tots els acers:

- $\geq (2F_{yk}/3 F_{ck}) \times D$

Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de ,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és  $> 2 D$

Essent:

- $F_{yk}$ , el límit elàstic de l'acer

- $F_{ck}$ , la resistència de projecte del formigó

- $D$ , el diàmetre nominal de la barra

El diàmetre interior del doblegament dels estreps ( $D_i$ ) ha de complir:

En barres corrugades:

| Diàmetre barra (D)                     | Diàmetre interior doblegament |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|                                        | AEH 400                       | AEH 500    | AEH 600    |
| $D \leq 12 \text{ mm}$                 | $\geq 2,5 D$                  | $\geq 3 D$ | $\geq 4 D$ |
| $12 \text{ mm} < D \leq 16 \text{ mm}$ | $\geq 3 D$                    | $\geq 4 D$ | $\geq 5 D$ |
| $16 \text{ mm} < D \leq 25 \text{ mm}$ | $\geq 4 D$                    | $\geq 5 D$ | $\geq 6 D$ |
| $D > 25 \text{ mm}$                    | $\geq 5 D$                    | $\geq 6 D$ | $\geq 7 D$ |

En qualsevol cas el diàmetre de doblegament ha de ser  $\geq 3 \text{ cm}$

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

#### 1.2.5.3.12.2 Condicions generals

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.F.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.

No hi ha d'haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F.

Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerirà l'autorització de la D.F.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les garanties i normes de bona pràctica.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Si es realitza l'empiulament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan la D.F. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Distància lliure armadura - parament .....  $\geq D$  màxim  
.....  $\geq 0,80$  granulat màxim

- Estructures en Ambient I .....  $\geq 20$  mm
  - Estructures en Ambient II .....  $\geq 30$  mm
  - Estructures en Ambient III .....  $\geq 40$  mm
- (Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EHE)

Distància lliure barra doblegada - parament .....  $\geq 2 D$

Valors de L en posició d'adherència bona:

- $L = M \times D \times D$  .....  $\geq F_{yk} \times D / 200$   
.....  $\geq 15$  cm  
( $F_{yk}$  en  $\text{kp}/\text{cm}^2$ ; L, D en cm)

Valors de L en posició d'adherència deficient:

- $L = 1,4 \times M \times D \times D$  .....  $\geq F_{yk} \times D / 140$   
( $F_{yk}$  en  $\text{kp}/\text{cm}^2$ ; L, D en cm)

Valors de M:

| Formigó | AEH 400 | AEH 500 | AEH 600 |
|---------|---------|---------|---------|
| H-150   | 18      | ---     | ---     |
| H-175   | 16      | 21      | ---     |
| H-200   | 14      | 19      | 23      |
| H-225   | 13      | 17      | 21      |
| H-250   | 12      | 15      | 19      |
| H-300   | 10      | 13      | 17      |
| H-350   | 9       | 12      | 16      |

|       |   |    |    |
|-------|---|----|----|
| H-400 | 8 | 11 | 15 |
| H-500 | 7 | 0  | 14 |

Toleràncies d'execució:

- Llargària d'ancoratge..... Nul·la (mínima l'establerta)
- Llargària de la solapa..... Nul·la (mínima l'establerta)
- Distància lliure armadura - parament..... Nul·la (mínima l'establerta)
- Posició de les armadures.....  $\pm 10$  mm (no acumulatius)

#### 1.2.5.3.12.3 Barres corrugades:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empiulaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de  $D \geq 32$  mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 41.3 de l'EHE.

L'empulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a armadures de diàmetre superior a 25 mm.

Distància lliure entre barres d'armadures principals .....  $\geq D$  màxim  
.....  $\geq 1,25$  granulat màxim  
.....  $\geq 20$  mm

Distància entre els centres de les barres

empalmades, segons la direcció de l'armadura.....  $\geq$  longitud d'ancoratge (L)

Distància entre barres empalmades per solapa .....  $\leq 4 D$

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa .....  $\leq 4 D$

.....  $\geq D$  màxim

.....  $\geq 20$  mm

.....  $\geq 1,25$  granulat màxim

Secció de l'armadura transversal ( $A_t$ ):

-  $BI \leq 50\%$  .....  $A_t \geq D_{m\grave{a}x} / 3$

-  $BI > 50\%$  .....  $A_t \geq 2 \times D_{m\grave{a}x} / 3$

( $BI = \%$  de barres solapades en la mateixa secció)

( $D_{m\grave{a}x} =$  Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)

Llargària d'ancoratge en prolongació recta.....  $\geq L$

Llargària d'ancoratge en pota normal.....  $\geq 0,7 L$

.....  $\geq 10 \times D \times 15$  cm

(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EHE; L, D en cm)

Llargària de la solapa.....  $\geq a L$

MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargària de l'ancoratge:  $L \times A_s / A_s$  real:

- Ha de complir, com a mínim .....  $\geq 0,3 L$

.....  $\geq 10 D$

.....  $\geq 15$  cm

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades:  $a \times L \times A_s / A_s$  real:

- Ha de complir, com a mínim .....  $\geq 0,3 L$

.....  $\geq 10 D$

.....  $\geq 15$  cm

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades:  $1,7 L$ :

- Ha de complir com a mínim .....  $\geq 0,3 L$

.....  $\geq 15 D$

.....  $\geq 20$  cm

Llargària de la solapa transversal en malles superposades:

-  $D \leq 6$  mm .....  $\geq 150$  mm (mínim una trama)

-  $6 \text{ mm} < D \leq 8,5$  mm .....  $\geq 250$  mm (mínim dues trames)

-  $8,5 \text{ mm} < D \leq 12$  mm .....  $\geq 400$  mm (mínim dues trames)

### 1.2.5.3.13 Acer en malles electrosoldades

#### 1.2.5.3.13.1 Definició de les característiques dels elements

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, elaborats a l'obra.

El diàmetre interior del doblegament ( $D_i$ ) de les barres ha de complir:

$$D_i \geq 10D$$

$$D_i \geq (2F_{yk}/3F_{ck}) \times D$$

Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és  $> 2D$ .

Essent:

$F_{yk}$ , el límit elàstic de l'acer

$F_{ck}$ , la resistència de projecte del formigó

$D$ , el diàmetre nominal de la barra

en cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.

### 1.2.5.3.14

### 1.2.5.3.15 Estrebades i apuntaments.

#### 1.2.5.3.15.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades.

Col·locació d'elements d'apuntament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.

S'han considerat els elements següents:

Apuntament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada.

Apuntament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada.

Apuntament i estrebada de túnel.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Preparació de la zona de treball

Excavació de l'element

Col·locació de l'apuntament i l'estrebada

#### 1.2.5.3.15.2 Condicions generals.

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran d'ésser les que determini la D.F.

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments per tal d'aconseguir una forta compressió de les terres, havent-se en acabar la jornada, quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

#### 1.2.5.3.15.3 Condicions del procés d'execució.

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de la D.F.

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçada igual a la distància entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal no quedant en acabar la jornada parts inestables sense estrebar.

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntament i estrebadura realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades, reforçar-se en cas necessari.

En cas d'imprevistos ( terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.F.

#### **1.2.5.3.16 Encofrats.**

##### **1.2.5.3.16.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades.**

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per a revestir.

L'execució de l'Unitat d'Obra, ( i així s'inclou a la partida corresponent ), inclourà les operacions següents:

Neteja i preparació del pla de recolzament.

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat.

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant.

Tapat dels junts entre peces.

Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostament.

Aplomat i anivellament de l'encofrat.

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d'acord a les indicacions de la D.F.

Humectació de l'encofrat, si fos de fusta.

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços.

##### **1.2.5.3.16.2 Condicions generals.**

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents per a suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament.

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims essent autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col·locació d'aquests productes. Caldrà que el desencofrant no impedeixi la ulterior aplicació de revestiment, ni la possible execució de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.

Així mateix caldrà que l'encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts, essent necessari netejar el fons de l'encofrat abans de començar a formigonar.

Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l'alçada màxima de formigonat, essent necessària abans de començar a formigonar, i/o del posterior desencofrat, l'aprovació per part de la D.F.

Hauran d'estar degudament travats els puntals de suport de l'encofrat en tots dos sentits, així com adoptar les mesures oportunes per tal que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Abans de formigonar s'haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplatat i la solidesa del conjunt, havent de no transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.

En qualsevol cas la D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú, i/o prendre les mesures necessàries per tal d'evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions prematures de gran envergadura.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o tallar al ras del parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat:

Moviments locals de  
l'encofrat.....≤ 5 mm.

Moviments del conjunt (L=llum)  
.....≤ L/1000.

Plano:

Formigó vist.....± 5 mm/m.

.....±0.5% de la dimensió

Per a revestir.....± 15 mm/m.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tensat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

#### ELEMENTS VERTICALS

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'hauran de disposar obertures provisionals a la part inferior d'aquest.

Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó disposant les obertures amb un espaïament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, havent-se de tancar quan el formigó arribi a la seva alçada.

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o utilitzar encofrats d'elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

#### ELEMENTS HORITZONTALS.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafleixa necessària per tal que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.

Aquesta contrafleixa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

#### SOSTRES I LLOSES D'ESTRUCTURES.

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els criteris següents:

Forats de ≤ 1,00  
m<sup>2</sup>.....No es dedueixen.

Forats de superfície > 1,00

m<sup>2</sup>.....Es dedueix el 100%.

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.

#### **1.2.5.3.17 Tubs de polietilè d'alta densitat.**

##### **1.2.5.3.17.1 Característiques físiques.**

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d'alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el present Plec.

###### **1.2.5.3.17.1.1 Polietilè d'alta densitat.**

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm<sup>3</sup> mesurada segons la norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183.

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma ISO 1133.

El punt de reblaniment VICAT (1Kg) °C serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118.

El coeficient de dilatació (mm/m°C) serà inferior a 0,2.

La conductivitat tèrmica (kcal/m°C) serà 0,35.

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.

La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4.

###### **1.2.5.3.17.1.2 Additius.**

El contingut de l'estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%.

El contingut d'antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151)

El contingut de colorant serà inferior al 1%.

Tots els additius seran distribuïts homogèniament.

##### **1.2.5.3.17.2 Característiques mecàniques.**

###### **1.2.5.3.17.2.1 Resistència a la tensió longitudinal i a l'allargament.**

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconductor durant la instal·lació, essent un tros de conductor, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conductor no ha d'estirar-se més d'una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conductor ha de tornar a la seva longitud original.

Amb una força aplicada als extrems d'una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l'elongació no ha de superar 15 mm en una distància de 500 mm.

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l'increment de distància del punt anterior no ha de superar els 5 mm.

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.

###### **1.2.5.3.17.2.2 Resistència a l'aixafament.**

La funció del conductor és ésser una protecció pel cable, d'aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir una certa força compressiva o esclafant.

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412.

La resistència a l'impacte serà superior a 1100 Kpa.

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.

###### **1.2.5.3.17.2.3 Impacte a baixa temperatura.**

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d'aguantar la caiguda lliure d'una certa càrrega existent  
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte.  
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444.  
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a -20°C durant una hora.  
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la caiguda des de 1,5 metres d'alçada d'un pes de 4 Kg.

#### 1.2.5.3.17.2.4 Reversió per calor.

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte.  
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2.  
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%.  
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.  
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció.

#### 1.2.5.3.17.2.5 Fregament extern.

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el subconductor.  
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23°C +/-2°C durant una hora.  
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d'una posició horitzontal es determinarà l'angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat.  
Per un angle màxim de 19° el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la fórmula:  
$$\text{Coeficient de fregament} = \tan(\text{angle comprès}).$$

#### 1.2.5.3.17.2.6 Fregament intern.

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d'un conducte ve determinat per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte.  
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356.  
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar serà inferior a 0,1.  
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d'estesa de cable serà inferior a 0,056.

#### 1.2.5.3.17.2.7 Resistència ambiental.

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar l'atac medi ambiental de l'ambient que el rodeja.  
Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2°C durant un temps mínim de 168 hores.  
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d'oferir signes de trencament o esquerdes.  
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil.

#### 1.2.5.3.17.2.8 Memòria de bobinat.

Quan el conducte es desenrotlla d'una bobina o d'un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació.  
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm.

#### 1.2.5.3.17.2.9 Radi de curvatura mínim.

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern.

#### 1.2.5.3.17.3 Característiques elèctriques.

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030.

La resistivitat transversal (ohmios \* cm) serà superior a  $10 \times 10^{17}$  segons la norma UNE 53-032.

#### 1.2.5.3.17.4 Característiques químiques.

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat.

#### 1.2.5.3.17.5 Formació del tub

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l'interior del tub tant en secció transversal com longitudinal.

#### 1.2.5.3.17.6 Dimensió i tolerància.

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm amb el que el seu diàmetre interior serà de 34 mm.

##### 1.2.5.3.17.6.1 Diàmetre exterior.

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al  $\pm 0.5\%$ .

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.

##### 1.2.5.3.17.6.2 Espessor de la paret.

L'espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al  $\pm 6\%$ .

L'espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l'efecte. Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte.

##### 1.2.5.3.17.6.3 Ovalitat.

L'ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la paret:

3% per conductes de paret de 3 mm de espessor.

#### 1.2.5.3.17.7 Fabricació.

##### 1.2.5.3.17.7.1 Conduïte.

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme.

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d'aconseguir-les.

Els tubs estaran exempts d'esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d'ondulacions i altres defectes.

No s'admetrà als tubs, porus, taques, falta d'uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització.

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè.

#### 1.2.5.3.17.7.2 Corda d'arrossegament.

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d'una corda al seu interior de polietilè/polièster per la posterior estesa del cable a l'interior del tub. La corda s'insserirà al tub al moment en que aquest sigui fabricat.

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda. Igualment aquesta corda s'insserirà uniformement en tota la longitud del tub.

#### 1.2.5.3.17.7.3 Longituds de subministrament.

La planta de producció haurà d'estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 4000 metres si es requereix.

#### 1.2.5.3.17.7.4 Temperatura de bobinat.

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini haurà de ser inferior a 22°C.

#### 1.2.5.3.17.7.5 Laboratori de control de qualitat.

Totes les plantes disposaran d'un laboratori equipat amb l'instrumental necessari per realitzar totes les proves especificades.

#### 1.2.5.3.17.8 Marcatge i color.

##### 1.2.5.3.17.8.1 Marcatge.

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima.

La llegenda contindrà com mínim les següents dades:

El nom del fabricant.

PEAD 40/34

El número de lot / any de fabricació.

La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada.

Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d'Obra.

Els codis d'identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça.

La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%.

##### 1.2.5.3.17.8.2 Color.

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte.

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d'alta densitat amb el colorant corresponent.

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc.

#### 1.2.5.3.17.9 Empaquetat.

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte acopi.

Cadascun dels conductes d'una bobina no contindrà unions o juntes.

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l'entrada d'aigua o altres materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament.

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l'aigua amb el següent contingut:

Nom del fabricant.

Codi de producte.

Longitud en metres.  
Pes total de la bobina i del conducte en quilograms.  
Altres dades especificades.

#### 1.2.5.3.17.10 Qualitat i control de fabricació.

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d'un 2º examen per part del client.

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa.

No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc.

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació.

El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista.

#### 1.2.5.3.18 Tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables.

Caldrà que presentin un aspecte homogeni, sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern.

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d'Obra.

Els diàmetres mínims per als tubs seran.

Diàmetre Nominal ( DN ).....125 mm.

Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % ).....125 mm.

Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ).....107 mm.

Les característiques dels conductes hauran de complir:

|                                                                | Norma<br>ASTM | Norma<br>DIN      | Unitat        | PEBD       | PEAD          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Característiques físiques</b>                               |               |                   |               |            |               |
| Densitat                                                       | D1505         | 53479             | gr/cm³        | ≤ 0.925    | >0.945        |
| Índex fluïdesa                                                 | D1238         | 53735 ISO<br>1133 | gr/10 min     | <0.6       | <0.6          |
| Contingut cendra<br>O.I.T.                                     |               | ISO 3451          | min           | Nul<br>>10 | Nul<br>>10    |
| <b>Característiques mecàniques</b>                             |               |                   |               |            |               |
| Càrrega d'aplastament deformació<br>màx. 5% (UNE-EN 50086-2-4) |               |                   | N             |            | >450          |
| Càrrega trencament a tracció                                   | D638M         | 53455             | N/mm²         | >17        | 23 a 30       |
| Allargament en trencament                                      | D638M         | 53455             | %             | >600       | 600 a<br>1000 |
| Duresa Shore D                                                 | D2240         | 53505             | Punts         | 40 a 64    | 50 a 80       |
| Resil·liència                                                  | D256          | 53453             | J/m<br>MJ/mm² | 35         | >5            |
| <b>Característiques tèrmiques</b>                              |               |                   |               |            |               |

|                                     |       |       |         |                      |   |                      |
|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------|---|----------------------|
| Temperatura d'ús                    |       |       | °C      | -40                  | a | -40 a                |
|                                     |       |       |         | 105                  |   | 105                  |
| Dilatació tèrmica lineal            | D696  | 52328 | 1/K     | 1.2-                 |   | 1.2-                 |
|                                     |       |       |         | $2.0 \times 10^{-4}$ |   | $2.0 \times 10^{-4}$ |
| Conductivitat tèrmica               | D4351 | 52612 | W/mK    | 0.4                  | a | 0.4 a                |
|                                     |       |       |         | 0.46                 |   | 0.46                 |
| <b>Característiques elèctriques</b> |       |       |         |                      |   |                      |
| Resistivitat de massa               | D257  | 53482 | Ohms.cm | $10^{16}$            |   | $10^{16}$            |
| Rígides dielèctrica                 | D149  | 53481 | KV/cm   | 800                  | a | 800 a                |
|                                     |       |       |         | 900                  |   | 900                  |

#### 1.2.5.3.19 Pericons i cambres de registre

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades.

La separació màxima entre pericons serà de 300 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat dels tubulars que connecten entre ells.

Es construïran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts caldrà valorar la seva utilitat.

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als mateixos amb un màxim d'una caixa de connexió de fibra òptica per pericó.

La solera dels pericons tindrà un gruix de 10 cm formada amb formigó amb resistència característica  $f_{ck} = 175 \text{ kp/cm}^2$ .

Els pericons generalment seran modulars construïts "in situ" del tipus "StakkaBox" o similar de peces de plàstic d'alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó  $f_{ck} = 175 \text{ kp/cm}^2$  o formats per peces prefabricades de formigó.

Els pericons configurats amb mòduls es formaran a partir de seccions o anelles d'una alçada fixa. Cada secció, a la seva vegada estarà formada per peces de plàstic dissenyades per assolir les dimensions requerides en cada cas. El conjunt de peces estarà dotat d'una bona estabilitat dimensional.

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les parets

El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericó sigui totalment llis, dotant al mateix d'una bona accessibilitat pels cables.

Les peces es fabricaran mitjançant un procés d'injecció amb motlle. Els pericons es compondran de tres tipus de peces, les cantoneres, els laterals i les peces d'unió.

Les cantoneres seran fixes mentre que les peces laterals tindran diferents longituds segons la configuració del pericó. Per unir les diferents peces entre si s'utilitzaran uns clips del mateix material. La superposició d'aquests anells permetrà assolir les alçades requerides en cada cas.

#### **Característiques físiques**

Totes les peces estaran construïdes amb polipropilè verge, PPCP C2467 amb un 20% de talc

Mòdul de Young: 950 Mpa.

Ratio de Poisson: 0,35.

Força de trencament: 28 Mpa.

Rang d'aplicació de temperatures serà de  $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+140 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Els pericons seran de color negre amb total estabilitat davant dels raigs ultravioletes.

#### **Característiques mecàniques**

Els pericons hauran de suportar els següents test:

*Test de càrrega vertical:*

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s'ubicarà recolzat sols per la seva base.

*Test de càrrega lateral:*

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada

màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual.

S'aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%.

Es completarà el test en menys de 6 minuts.

Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10°C.

El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m<sup>2</sup>, i no s'haurà d'apreciar cap signe de rotura, fissura o desperfecte.

Test d'impacte al fred. Segons l'especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una energia d'impacte mínima de 24J.

Test d'estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60°C durant 30 dies, després cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d'impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests segons les especificacions descrites.

Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s'aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions descrites.

Test de temperatura d'estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S'haurà d'obtenir una temperatura superior a 140°C.

Test de stress cracking. Segons l'especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·locaran les peces del pericó en un forn estabilitzat a 150°C durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte.

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas.

#### **1.2.5.3.20 Marcs i tapes**

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o polyester, es podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil.

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en la via pública, complint en tots els casos la normativa europea EN-124.

Les càrregues de trencament de les tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers peatonals oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en voreres, zones peatonals o similars.

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades amb la tapa.

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats.

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del fabricant s'indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa.

#### **1.2.5.3.21 Separadors**

Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidaria, en el interior de l'excavació, l'estructura de canalització composta per varis tubs.

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d'ésser tal que no permeti el desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra.

L'esforç d'extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N.

#### **1.2.5.3.22 Obturadors de conductes**

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d'obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d'aigua, pols, rosegadors, etc.

L'obturador haurà d'exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d'un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d'estendre subconductes o cables.

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l'anell de segellat serà de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre.

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat.

#### **1.2.5.3.23 Cinta de senyalització**

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís.

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com a mínim.

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa.

#### **1.2.5.3.24 Fil guia**

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions.

El fil serà de niló d'alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d'un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions.

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.

El fil guia es deixarà en l'interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament.

#### **1.2.5.3.25 Mandrilat**

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència de la Direcció d'Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres.

#### **1.2.5.3.26 Materials no esmentats en aquest plec**

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista.

#### **1.2.5.3.27 Bases i subbases de tot-u .**

##### **1.2.5.3.27.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades.**

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Aportació de material.

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada.

Allisada de la superfície de l'última tongada.

##### **1.2.5.3.27.2 Condicions generals.**

La capa haurà de tenir el pendent especificat, i la superfície haurà de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes segons les indicacions de la D.F.

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig Pròctor Modificat).

Toleràncies d'execució:

Replanteig de rasants.....+ 0.01

.....1/5 del gruix teòric.

Nivell de la superfície:

| TOT-U | TRÀFIC | NIVELL |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| Natural | T0, T1, o T2 | ± 20 mm |
|---------|--------------|---------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Natural | T3 o T4 | ± 30 mm |
|---------|---------|---------|

|            |              |         |
|------------|--------------|---------|
| Artificial | T0, T1, o T2 | ± 15 mm |
|------------|--------------|---------|

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| Artificial | T3 o T4 | ± 20 mm |
|------------|---------|---------|

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| Plano..... |  | ± 10 mm/3 m. |
|------------|--|--------------|

#### 1.2.5.3.27.3 Condicions del procés d'execució.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.

El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatològiques, no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat òptima.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix compreses entre 10 i 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'hauran de compactar amb els medis adequats per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.

Els defectes que es deriven d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F.

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor escarificant una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari, tornant a compactar i allisar.

TOT-U-ARTIFICIAL.

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

TOT-U-NATURAL.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

#### 1.2.5.3.28 Vorades.

##### 1.2.5.3.28.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades.

Formació de vorada de pedra o peces de formigó.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

Sobre base de formigó.

Sobre esplanada compactada.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:

Col·locació sobre base de formigó:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Col·locació del formigó de la base.

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter.

Col·locació sobre esplanada compactada:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

#### 1.2.5.3.28.2 Condicions generals.

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces haurà de ésser  $\leq 1$  cm quedant rejuntats amb morter.

Pendent

transversal..... $\geq 2\%$ .

Toleràncies d'execució:

Replanteig..... $\pm 10$  mm (no acumulatius).

Nivell..... $\pm 10$  mm.

Plano..... $\pm 4$  mm/2 m (no acumulatius).

Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l'estat òptim.

#### 1.2.5.3.28.3 Condicions del procés d'execució.

Caldrà treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

El suport haurà de tenir una compactació  $\geq 95\%$  de l'assaig PM, la rasant prevista, i l'abocada del formigó s'haurà de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una massa compacta.

Les peces s'hauran de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment, mantenint humida la superfície durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resistència prevista.

Aquest procés ha de ser com a mínim de 3 dies.

#### 1.2.5.3.29 Rigoles de peces de morter de ciment.

##### 1.2.5.3.29.1 Definició.

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Col·locació de la capa de morter.

Col·locació de les peces.

Col·locació de la beurada.

Neteja de la superfície acabada.

##### 1.2.5.3.29.2 Condicions generals.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superfície plana i uniforme, estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de ser  $\leq 6$  mm quedant rejuntats amb beurada de ciment.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell, d'acord a les indicacions de la D.F.

Toleràncies d'execució:

Replanteig..... $\pm 10$  mm (no acumulatius).

Nivell..... $\pm 10$  mm.

Planimetria..... $\pm 4$  mm/2 m.

#### 1.2.5.3.30 Paviments de panot.

##### 1.2.5.3.30.1 Definició.

Formació de paviments de panot.

S'han considerat els casos següents:

Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra.

Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.

Col·locació de la sorra-ciment.

Col·locació de les peces de panot.

Humectació de la superfície.

Confecció i col·locació de la beurada.

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.

Col·locació de la capa de morter.

Humectació de les peces per col·locar.

Col·locació de les peces de panot.

Humectació de la superfície.

Confecció i col·locació de la beurada.

#### 1.2.5.3.30.2 Condicions generals.

El paviment haurà de formar una superfície plana, aspecte totalment uniforme, ajustant-se a les alineacions i rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

Caldrà col·locar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m<sup>2</sup>, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Pendent transversal.....≥ 2%.

Toleràncies d'execució:

Replanteig.....± 10 mm.

Nivell.....± 10 mm.

Plano.....± 4 mm/2 m.

Alineació de la filada.....± 3 mm/2 m

Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l'estat òptim, essent el cost a càrrec del Contractista.

#### 1.2.5.3.30.3 Condicions del procés d'execució.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació.

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

#### 1.2.5.3.31 Recs amb lligants hidrocarbonats.

##### 1.2.5.3.31.1 Definició.

Recs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.

S'han considerat els següents recs:

Rec d'emprimació.

Rec d'adherència.

Rec de penetració.

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents:

Al rec d'emprimació o de penetració:

Preparació de la superfície existent.

Aplicació del lligant bituminós.  
Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

Al rec d'adherència:

Preparació de la superfície existent.  
Aplicació del lligant bituminós.

#### 1.2.5.3.31.2 Condicions generals.

El rec ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.

Quan el rec s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada a la unió de dues franges.

##### 1.2.5.3.31.2.1 Condicions del procés d'execució.

Caldrà suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades per la D.F. complint les condicions especificades per la Unitat d'Obra corresponent, i no essent reblanida per un excés d'humitat, estant neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal, tenint que fer-se manualment, en cas de no ésser possible.

S'ha de prohibir el tràfic fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REC D'ADHERÈNCIA:

Si el rec s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'haurà d'eliminar els excessos de betum i reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.

A una segona aplicació es podrà rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.

El granulat haurà d'ésser sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats havent de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).

REC D'IMPRIMACIÓ O PENETRACIÓ:

S'haurà d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.

S'haurà de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant.

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'haurà d'estendre un granulat de cobertura, havent els vehicles de circular a velocitat  $\leq 30$  km/h.

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m<sup>2</sup> i tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

#### 1.2.5.3.32 Materials no esmentats en aquest Plec.

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran d'ésser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en harmonia i amb les aplicacions a què hagin d'ésser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà d'ésser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista.

#### **1.2.5.4 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES**

##### **1.2.5.4.1 Excavació de rases i pous**

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions d'excavació, anivellament, i a més dels materials excavats, així com l'eventual esgotament de les aigües freàtiques.

Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzarà l'inici de les obres d'excavació.

L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en els Plànols. Tanmateix, el Director podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i a la seva substitució per material apropiat, sempre que l'hi ho ordeni el Director.

Si apareix aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions auxiliars necessaris per a esgotar-la.

L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació haurà de ser fet de forma que eviti la segregació dels materials que han de compondre el formigó de fonamentació, i, en cap cas, s'efectuarà des de l'interior de l'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des del formigonat. El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director els plànols de detall i els altres documents que expliquin i justifiquin els mètodes de construcció proposats.

Les toleràncies de les superfícies acabades seran de cinc centímetres (5 cm) per excés o defecte. Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a l'Article següent d'aquest Plec.

Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindrà al voltant de rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1 m).

##### **1.2.5.4.2 Excavació en desmunt**

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en que s'implanti el canal excavat. Inclou, així mateix, la finalització i el refinatge dels talussos de l'excavació, en els termes indicats en els articles 340 i 341 del PG-4.

L'excavació contemplada en aquest Projecte és de tipus no classificada, per la qual cosa aquesta s'abonarà de manera idèntica amb independència de les característiques del terreny a excavar.

Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions que es detallen en els Plànols, i amb la qual cosa a l'efecte determini el Director de les Obres.

Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per a no disminuir la resistència del terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments deguts al drenatge defectuós de les obres.

Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i terraplens, sempre que, a judici de la Direcció de l'Obra, reuneixin les condicions adequades. Anàlogament, no es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director.

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel Tècnic Titulat Director.

##### **1.2.5.4.3 Refinat de superfícies excavades**

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG-4.

##### **1.2.5.4.4 Estrebades**

Es defineix com a estrebada l'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o pous excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als treballadors en el fons de l'excavació quan aquesta és profunda.

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans del seu ús hauran de ser aprovats pel Director d'Obra.

En el present projecte l'estrebada s'ha suposat semiquallada a tota la longitud de les rases dels col·lectors, considerant com a tal una estrebada formada per dos taulons, un a cada costat i els puntals necessaris cada metre lineal de rasa.

El dimensionament de tots els components de l'estrebació es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats en el corresponent "Projecte de Sosteniment" per a que aquest procedeixi al seu estudi i aprovació, amb anterioritat a l'execució de l'estrebació pròpiament dita.

#### **1.2.5.4.5 Transport a l'abocador**

Consisteix en les tasques de càrrega a un camió dels productes extrets de les excavacions i que no seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que prèviament haurà d'haver estat aprovat per la Direcció de l'Obra.

#### **1.2.5.4.6 Rebliment de rases**

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials terrosos o petris procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona, les dimensions de les quals no permetin l'utilització dels mateixos equips de maquinària amb que es porta a terme normalment l'execució de terraplens.

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la pròpia rasa excavada, llevat d'ordre expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en aquest cas, indicarà la procedència de les terres.

Els materials a utilitzar en el rebliment de l'extradós d'obres de fàbrica seran de tipus granular, filtrant, per a reduir les tensions que d'altra manera es produirien com a conseqüència de la presència d'aigües. Aquests materials granulars procediran també d'excavacions a realitzar en altres parts de l'obra, llevat d'indicació en contrari.

Per a l'execució dels treballs, s'estarà al dispost a l'Article 332 apartat 5<sup>e</sup> del PG-4, amb les limitacions expressades a l'apartat 6<sup>e</sup> del mateix article.

#### **1.2.5.4.7 Obres de formigó**

##### **1.2.5.4.7.1 Definició i execució**

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros i, eventualment, productes d'addició, que a l'adormir-se i endurir-se adquireixen una notable resistència.

L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes.

##### **1.2.5.4.7.2 Dosificació del formigó**

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar seran les especificades a l'article corresponent del Capítol 3 del present Plec de Prescripcions.

Per a aconseguir aquestes condicions mínimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i àrids més convenients.

Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assaigs amb antelació suficient al formigonat. Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es determinaran en base a aquests assaigs i segons indiqui el Tècnic Titulat Director.

La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes. Les toleràncies admeses seran les establertes per la vigent "Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó".

##### **1.2.5.4.7.3 Fabricació del formigó**

El pastat es farà obligatòriament en formigonera abocant primerament els àrids i ciment en sec i afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de formigonera, l'eficàcia de barreja la qual estigui degudament comprovada i que permeti reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no serà inferior a un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg) com fraccions de quatre-cents litres (400 l) de excés sobre els set-cents cinquanta litres (750 l) tingui la capacitat de la formigonera.

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se perfectament les formigoneres.

#### 1.2.5.4.7.4 Transport del formigó

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui possible, segons mètodes aprovats pel Tècnic Titulat Director i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients.

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions especials, el transport i la col·locació tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin disgregacions en el material.

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres (1,50 m).

El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu patat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d'adormiment, disgregació o dessecació.

Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons de diferents proporcions de ciment.

#### 1.2.5.4.7.5 Posta en obra del formigó

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura monolítica, on així vingui indicat en els plànols. Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de treball aprovades i d'acord amb les instruccions que dicti el Tècnic Titulat Director.

Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin necessàries per a cerciorar-se de l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos.

S'autoritza per a sostenir els motlles l'ús de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense autorització del Tècnic Titulat Director.

Els espessors de revestiment no tindran cap error en menys.

És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del mateix, vigilant-se especialment la condició de que la lletada de ciment reflueixi a la superfície.

La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que l'utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la superfície.

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, serà el necessari per a aconseguir que la compactació s'extengui sense disgregació de la barreja a tot l'interior de la massa.

#### 1.2.5.4.7.6 Cura del formigó

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les causes externes, tals com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigó.

Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les amb terra, sorra o arpillera, o per l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat pel Tècnic Titulat Director. Aquest termini mínim de cura s'augmentarà en temps sec, segons indiqui el Tècnic Titulat Director.

El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert a la Instrucció EHE per al control anomenat de "nivell normal".

#### 1.2.5.4.8 Obres de formigó en massa o armat

Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com material fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d'acer, que col·laboren amb el formigó per resistir els esforços, i que son executades "in situ".

Els materials bàsics d'aquestes obres son, doncs, formigó i acer en armadures, les característiques dels quals han estat especificades en el Capítol 3 d'aquest Plec.

L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou les operacions següents:

- Col·locació d'estintolaments i cindris.
- Col·locació d'encofrats.
- Col·locació d'armadures.

- Dosificació i fabricació del formigó.
  - Transport del formigó.
  - Abocament del formigó.
  - Compactació del formigó.
  - Execució de juntes.
  - Cura del formigó.
  - Desencofrat.
  - Descindrament.
  - Reparació de defectes.
  - Proves de càrrega.
- El control de qualitat s'executarà segons l'establert a la Instrucció EHE.

#### **1.2.5.4.9 Formació de prisma de canalització**

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilè, per a despenjar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc.

Els tubs es subministraran amb un maniguet d'unió que incorpora una junta d'estanquitat per així formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas.

Les fases per una correcta execució de connexió són:

- a) Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l'extrem del tub.
- b) Impregnar amb vaselina la junta d'estanquitat i la zona del tub al voltant de la junta.
- c) Introduir l'extrem del tub en el interior del maniguet de l'altre tub i empènyer fins que arribi al límit.

Els tubs s'hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del centre d'una possible corba.

Per a unir els tubs entre sí s'utilitzaran abraçaderes de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçaderes, restaran junts i tangents els uns amb els altres.

Durant la construcció de la canalització, a fi d'evitar l'entrada en els conductes d'elements o matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilè.

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó  $f_{ck} = 175 \text{ kp/cm}^2$  de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d'alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 5 cm per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 8 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de 60 cm, com a mínim. Encara que segons la secció de ferm es regruixirà fins a 75 cm.

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants.

Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 40 mm de diàmetre exterior, s'obturaran amb un obturador tripolar estanc 3x40 mm i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d'un obturador de 40 mm. D'altra banda, aquells conductes on no s'instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm.

#### **1.2.5.4.10 Pericons**

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons.

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre.

Els pericons s'han previst modulars construïts "in situ" del tipus "StakkaBox" o similar de peces de plàstic d'alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó  $f_{ck} = 175 \text{ kp/cm}^2$  o formats per peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats "in situ" i maó massís.

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, l'abocament del formigó de neteja, la disposició dels mòduls de plàstic d'alta resistència, i el rebliment amb formigó de l'extradós de les parets.

Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles del Capítol 3 d'aquest Plec.

#### **1.2.5.4.11 Col·locació de tapes**

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així com la fixació i acabament de la superfície.

#### **1.2.5.4.12 Treballs no especificats**

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives.

#### **1.2.5.4.13 Marxa de les obres**

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte.

#### **1.2.5.4.14 Treballs nocturns**

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra, i realitzats únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui.

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

#### **1.2.5.4.15 Construcció i conservació de desviaments**

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades.

#### **1.2.5.4.16 Respecte a l'entorn**

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir net sempre el tall.

### **1.2.5.5 DISPOSICIONS GENERALS**

#### **1.2.5.5.1 Termini d'execució de les obres**

El termini d'execució de les obres especificades s'ha estimat en dos (2.-) mesos a comptar des de la data d'inici.

#### **1.2.5.5.2 Revisió de plànols i mesures**

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que apreciï en ells. Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet.

#### **1.2.5.5.3 Prescripcions generals per a l'execució**

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció.

#### **1.2.5.5.4 Assaigs i reconeixements**

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig.

#### **1.2.5.5.5 Mesures de protecció i neteja**

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el període de construcció.

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les deixalles i escombraries produïdes.

#### **1.2.5.5.6 Proves que s'han d'efectuar abans de la recepció**

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra.

#### **1.2.5.5.7 Termini de garantia**

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció provisional de l'obra.

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació de les obres.

## CONTROL DE QUALITAT

## **CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS**

Relació i definició dels controls que s'han de fer d'acord  
amb el Decret **375/88** d'1 de desembre de 1988

**Adaptat a CTE i EHE-08**

## ÍNDEX

### JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

01. Formigó fabricat en central

02. Acer en barres o rotlles

2.1. Acer B 400 S

2.2. Acer B 400 SD

2.3. Acer B 500 S

2.4. Acer B 500 SD

03. Armadures elaborades <sup>(1)</sup> i ferralla armada <sup>(2)</sup>

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració)

3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració)

3.3. Acer AP 500 S

3.4. Acer AP 500 SD

04. Armadures normalitzades <sup>(3)</sup>

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració)

4.2. Acer ME 500 T

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració)

06. Maons amb funció estructural

07. Sistemes de sostres prefabricats

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc

#### Llegenda:

<sup>(1)</sup> Armadures elaborades: les que arriben a l'obra tallades a mida

<sup>(2)</sup> Ferralla armada: la que arriba a l'obra ja muntada

<sup>(3)</sup> Armadures normalitzades: "mallazo"

#### Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):

Acer **B**: en barres

Acer **T**: de baixa ductilitat

Acer **S**: soldable, de ductilitat normal

Acer **SD**: soldable, amb característiques especials de ductilitat

Acer **AP**: armadures passives

Acer **ME**: malles electrosoldades

Acer **SR**: resistent a sulfats

Acer **MR**: resistent a aigua de mar

**JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88**

El present document té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L'arquitecte autor del projecte d'execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l'arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assajos i proves preceptius, i ordenant d'altres complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

L'arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d'obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte d'Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, el tipus d'assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l'obra en funció del desenvolupament d'aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l'edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

## 1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l'obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.

### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | p.e. HA/25/B/12/Ila,<br><br>ó es pot indicar Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i durabilitat segons s'especifiquen en els Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del projecte |
| <b>Situació en projecte i obra:</b>                                          | p.e. fonaments ó tota l'obra ó segons plànols, etc.                                                                                                                                                              |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat                                                                                                    |

### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

#### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

##### Característiques resistents:

Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si s'afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l'EHE-08.

##### Característiques de docilitat:

Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

##### Característiques de durabilitat:

Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s'estableix a l'EHE-08.

Pels cassos de classes d'exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de penetració d'aigua segons UNE EN 12390-8

#### Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.50 |
| Situació accidental               | 1.30 |

### CONTROL DE RECEPCIÓ

**Tipus de Control:** Estadístic

**Control abans del subministrament:** (segons punt 1.2.6 de l'annex 21 de l'EHE-08)

- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
- Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
- Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
- Certificat de penetració d'aigua pels formigons amb classe general d'exposició III o IV o amb qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

Si no es disposa d'aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa naturalesa i origen que els que s'utilitzaran a l'obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions

i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteri d'acceptació o rebuig seran els establerts a l'art. 86.7.1 de l'EHE-08.

**Control durant el subministrament:**

- Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l'annex 21 de l'EHE-08
- Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament aportats.
- Control de les característiques de docilitat segons criteris de l'art. 86.5.2 de l'EHE, control estadístic de les característiques de resistència segons l'especificació de lots, provetes, assajos i criteris d'acceptació o rebuig establerts a l'art. 86.5.4 i 86.7.3 de l'EHE-08

**Control després del subministrament:**

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s'indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l'obra. Si s'han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat d'entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament.

**Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:**

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l'EHE-08.

**Presa de mostres:**

La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es realitzarà en el punt d'abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i entre  $\frac{1}{4}$  i  $\frac{3}{4}$  de la descàrrega.

L'entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents <sup>(1)</sup> i se'n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministradors del formigó i el representant del Laboratori.

## 2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S

### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Diàmetres nominals:</b>                                                   | p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE)                                                                                                             |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat<br><br>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08) |

### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

#### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

##### Característiques mecàniques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE <sup>(2)</sup>

##### Característiques d'adherència:

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(3)</sup>

##### Característiques químiques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

#### Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

### CONTROL DE RECEPCIÓ

#### Control abans del subministrament:

- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s'escau, d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut.

#### Control durant el subministrament:

- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
- comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08

##### Control organolèptic i assajos:

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)

- característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
- doblegat-desdoblejat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
- límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

**Control després del subministrament:**

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

**Presa de mostres:**

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia

- (1) La possessió d'un DOR exigeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08
- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

## 2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD

### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Diàmetres nominals:</b>                                                   | p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE-08)                                                                                                                 |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | <p>Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat</p> <p>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08)</p> |

### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

#### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

##### Característiques mecàniques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblecat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 <sup>(2)</sup>

Pel que fa a la fatiga s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternativa s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX

##### Característiques d'adherència:

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(3)</sup>

##### Característiques químiques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

#### Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

### CONTROL DE RECEPCIÓ

#### Control abans del subministrament:

- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Informe d'assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l'apartat 38.10 de l'EHE-08 (amb antiguitat màxima d'1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament

#### Control durant el subministrament:

- comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

**Control organolèptic i assajos:**

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de l'EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
- característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
- doblegat-desdoblejat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
- límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
- deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

**Control després del subministrament:**

- Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

**Presa de mostres:**

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

- (1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08
- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

**2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S****IDENTIFICACIÓ**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Diàmetres nominals:</b>                                                   | p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE-08)                                                                                                          |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat<br><br>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08) |

**PARÀMETRES A CONTROLAR** (segons requeriments del material)**Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)****Característiques mecàniques:**

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblejat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08<sup>(2)</sup>

**Característiques d'adherència:**

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080<sup>(3)</sup>

**Característiques químiques:**

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

**Coefficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

**CONTROL DE RECEPCIÓ****Control abans del subministrament:**

- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament

**Control durant el subministrament:**

- comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

Control organolèptic i assajos:

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
- característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
- doblegat-desdoblejat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08)

- límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

**Control després del subministrament:**

- Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

**Presa de mostres:**

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

- (1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08
- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

## 2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diàmetres nominals:</b>                                                   | Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d'armat)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | p.e. Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE)                                                                                                        |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat<br><br>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08) |

### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

#### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

##### Característiques mecàniques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblejat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 <sup>(2)</sup>

Pel que fa a la fatiga s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternativa s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX

##### Característiques d'adherència:

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(3)</sup>

##### Característiques químiques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

#### Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

### CONTROL DE RECEPCIÓ

#### Control abans del subministrament:

- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Informe d'assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l'apartat 38.10 de l'EHE-08 (amb antiguitat màxima d'1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

#### Control durant el subministrament:

- comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte

##### Control organolèptic i assajos:

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d'acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
- característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)
- doblegat-desdoblejat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
- límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
- fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
- deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

**Control després del subministrament:**

- Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08

**Presa de mostres:**

La Direcció d'Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran una còpia.

- (1) La possessió d'un DOR exigeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08
- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b>      | <b>ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S</b> |
| (En elaboració) |                                                        |

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 SD</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| (En elaboració) |
|-----------------|

**3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S****IDENTIFICACIÓ****Material:**

Armatures elaborades i ferralla armada AP 500 S

L'acer destinat a la elaboració de les armatures ha de ser conforme amb l'EHE-08 i a la UNE EN 10080.

**Diàmetres nominals:**

p.e. Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la geometria de les armatures elaborades i la ferralla s'especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.

Excepte en les malles electrosoldades, no s'utilitzarà el diàmetre 6 mm si s'aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de l'armadura.

**Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:**

Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l'EHE-08).

**Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:**

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat.

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08).

**PARÀMETRES A CONTROLAR** (segons requeriments del material)**Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)**

Els següents controls s'aplicaran tant si les armatures procedeixen d'una instal·lació industrial aliena a l'obra com si s'elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.

**Característiques mecàniques:**

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l'EHE-08 <sup>(2)</sup>

**Característiques d'adherència:**

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(3)</sup>

**Característiques químiques:**

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

**Coefficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l'elaborador de la ferralla, el Pla d'Obra, fixant les comandes de les armatures i les dates límit per a la seva recepció a l'obra. En resposta, l'elaborador de l'armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

**CONTROL DE RECEPCIÓ**

Es comprovarà, segons els criteris de control de l'art. 87 de l'EHE-08, que l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura compleix amb les característiques mecàniques, d'adherència i químiques corresponents a l'acer B 500 S.

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les especificacions dels plànols d'armat del projecte.

Es comprovarà que l'especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la Direcció Facultativa.

**Control abans del subministrament:**

- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Revisió de les planilles d'especejament elaborades específicament per a l'obra
- Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
- Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

**Control durant el subministrament:**

- **Acer:** la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- **Armadures normalitzades:** el full de subministrament de cada remesa d'armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l'annex 21 de l'EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l'obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d'elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
- comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura
- comprovació de les característiques mecàniques
- comprovació de les característiques d'adherència
- comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de l'EHE-08

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l'EHE-08

**Control després del subministrament:**

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

En el cas d'elaboració de les armadures a l'obra, el Constructor entregará a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a l'esmentat.

**Comprovació de les instal·lacions de ferralla:**

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de ferralla on s'elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a l'obra. En particular, s'atendrà al compliment de les exigències establertes a l'apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l'obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es comprovarà que s'ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l'aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinària i processos d'elaboració i muntatge i un espai per a les armadures elaborades.

La Direcció Facultativa podrà demanar de l'Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu control de producció, conforme a l'apartat 69.2.4 de l'EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els resultats dels assajos de l'autocontrol.

**Presa de mostres:**

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions

destinades a l'obra. En el cas d'armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.

L'entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l'Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i se'n quedaran una còpia.

- (1) La possessió d'un DOR exigeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08
- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

### 3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD

#### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Diàmetres i geometria:</b>                                                | p.e. Els especificats a la documentació del projecte i concretament als plànols d'armat                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir substancialment el control per assajos                                                                                                                       |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat<br><br>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08) |

#### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

##### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

Les característiques de l'acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l'acer B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l'EHE-08.

##### Característiques mecàniques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l'EHE-08 <sup>(2)</sup>

Pel que fa a la fatiga s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

Pel que fa a la deformació alternativa s'hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065 EX

##### Característiques d'adherència:

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(3)</sup>

##### Característiques químiques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

##### Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Situació persistent o transitòria | 1.15 |
| Situació accidental               | 1.00 |

#### CONTROL DE RECEPCIÓ

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l'elaborador de la ferralla, el Pla d'Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l'obra. En resposta, l'elaborador de l'armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

##### Control abans del subministrament:

- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Informe d'assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l'apartat 38.10 de l'EHE-08 (amb antiguitat màxima d'1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
- Revisió de les planilles d'espejament elaborades específicament per a l'obra (art. 69.3.1 de l'EHE-08)
- Documentació de l'autocontrol de producció de l'armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l'art 69.2 de l'EHE-08.

Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l'EHE-08.

- Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
- Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

**Control durant el subministrament:**

- comprovar que la documentació subministrada de l'acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- comprovar que el full de subministrament de cada remesa d'armadures compleix amb el punt 2.7 de l'annex 21 de l'EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l'obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d'elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
- comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura

**Control després del subministrament:**

- Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080. En el cas d'elaboració de les armadures a l'obra, el Constructor entregará a la Direcció Facultativa un certificat equivalent a l'esmentat.

**Control organolèptic i assajos:**

El control de l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura serà el corresponent a l'acer **B 500 SD??** i la definició de lots, nombre de provetes i criteris d'acceptació estaran d'acord amb l'art. 87 de la EHE-08.

Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà segons els criteris establerts a l'article 88.5.3 de l'EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

- comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l'EHE-08)
- comprovació de les característiques d'adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l'EHE-08)
- comprovació de la geometria de l'armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les barres, diàmetres, longitud, ample, cantell...) de conformitat amb el projecte, amb els articles 69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l'EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de la mateixa Instrucció i a la UNE 36831.
- comprovacions addicionals en cas d'utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 88.5.3.1)
- comprovacions addicionals en cas d'utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)

**Comprovació de les instal·lacions de ferralla:**

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans de l'inici del subministrament, una visita d'inspecció a la instal·lació de ferralla on s'elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l'obra. En particular, s'atendrà al compliment de les exigències establertes a l'apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l'obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a mínim es comprovarà que s'ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a l'aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinària i processos d'elaboració i muntatge, i un espai per a les armadures elaborades.

**Presa de mostres:**

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions destinades a l'obra. En el cas d'armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.

L'entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s'especifica a l'annex 21 de l'EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se'n quedaran

una còpia.

- (1) La possessió d'un DOR exigeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l'EHE-08

- (3) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>4.1</b> | <b>ARMADURES NORMALITZADES ME 400 T</b> |
|------------|-----------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| (En elaboració) |
|-----------------|

## 4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T

### IDENTIFICACIÓ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Armatures normalitzades ME 500 T<br><br>L'acer destinat a la elaboració d'armatures normalitzades haurà de ser conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080                                                                                                                                               |
| <b>Diàmetres i geometria:</b>                                                | p.e. Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions s'especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i la Memòria del projecte                                                                                                                                        |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | Es valorarà positivament la possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) <sup>(1)</sup> i si és així es podrà reduir substancialment el control per assajos                                                                                                                       |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que s'indiquin al Programa de Control de Qualitat<br><br>(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l'estructura de formigó, cal que l'acer disposi d'un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l'EHE-08) |

### PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

#### Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)

##### Característiques mecàniques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades.

##### Característiques d'adherència:

Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l'EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN 10080 <sup>(2)</sup>

##### Característiques químiques:

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080

#### Coefficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Persistent o transitòria | 1.15 |
| Accidental               | 1.0  |

### CONTROL DE RECEPCIÓ

Es comprovarà, segons els criteris de control de l'art. 87 de l'EHE-08, que l'acer resultant dels processos d'elaboració de l'armadura compleix amb les característiques mecàniques, d'adherència i químiques corresponents a l'acer B 500 T

Es comprovarà la correspondència amb les especificacions dels plànols d'armat del projecte.

#### Control abans del subministrament:

- Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, que constati que, a data de la mateixa, l'armadura està en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament
- Certificat d'homologació d'adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
- Si s'utilitza soldadura no resistent s'aportaran els certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
- Si s'utilitza soldadura resistent s'aportaran els certificats d'homologació de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

**Control durant el subministrament:**

- **acer:** la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l'annex 21 de l'EHE-08
- **armadures normalitzades:** el full de subministrament de cada remesa d'armadures complirà amb el punt 1.2.9 de l'annex 21 de l'EHE-08
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
- comprovació de la geometria
- comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l'acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l'armadura
- comprovació de les característiques mecàniques
- comprovació de les característiques de d'adherència
- comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies màximes establertes a l'Annex 11 de l'EHE-08
- comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l'EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en possessió d'un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les comprovacions experimentals.

**Control després del subministrament:**

Certificat de garantia final segons punt 3 de l'annex 21 de l'EHE-08, signat per persona física amb representació suficient, en el que s'expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d'acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

- (1) La possessió d'un DOR eximeix de la realització d'assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
- (2) Alternativament es pot realitzar l'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l'article 32.2 de l'EHE-08

**5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES**

(En elaboració)

**IDENTIFICACIÓ****Material:****Geometria:****Distintius de Qualitat i avaluacions  
de idoneïtat tècnica voluntaris:****Marques (inclòs marcatge CE),  
certificacions i altres distintius:****PARÀMETRES A CONTROLAR** (segons requeriments del material)**Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)****Característiques mecàniques:**

.

**Característiques d'adherència:****Característiques químiques:****Coefficient parcial de seguretat de l'acer per a Estats Límits Últims:**Persistent o transitòria  
Accidental**CONTROL DE RECEPCIÓ****Control abans del subministrament:****Control durant el subministrament:****Control després del subministrament:**

**6 MAONS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL**
**IDENTIFICACIÓ**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                                             | Totxo calat. Extrusionat. Categoria I<br>Els maons ceràmics subministrats a l'obra hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb l'establert al DB SE- F del CTE. |
| <b>Geometria:</b>                                                            | p.e. Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons s'indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc.                                                               |
| <b>Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneïtat tècnica voluntaris:</b> | p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)                                                                                                                                    |
| <b>Marques (inclòs marcatge CE), certificacions i altres distintius:</b>     | Amb marcatge CE (UNE EN 771)                                                                                                                                                           |

**PARÀMETRES A CONTROLAR** (segons requeriments del material)

**Requeriments de Seguretat Estructural**
**Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:**

Segons s'especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.

**Classe d'exposició de la fàbrica:**

Ilb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.

**Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:**

10 N/mm<sup>2</sup>, segons UNE EN 772-1 (certificada)

**Expansió final per humitat:**

&lt; 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)

**Geladicitat:**

Classificats com a no geladissos

**Eflorescències:**

Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents

**Coefficient parcial de seguretat de la fàbrica:**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Situació persistent o transitòria | 3.0 |
| Situació accidental               | 1.8 |

**CONTROL DE RECEPCIÓ**
**Tipus de control:**

El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega

**Control abans del subministrament:**

- Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
- Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
- Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
- Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
- Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les

especificacions del projecte.

**Control durant el subministrament:**


- full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament
- comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada. comprovació del bon estat del material a l'arribada a l'obra
- la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d'aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el grau d'expansivitat s'ajusten a les prescripcions del projecte i de l'EHE-08

## REPORTATGE FOTOGRÀFIC






## PLÀNOLS

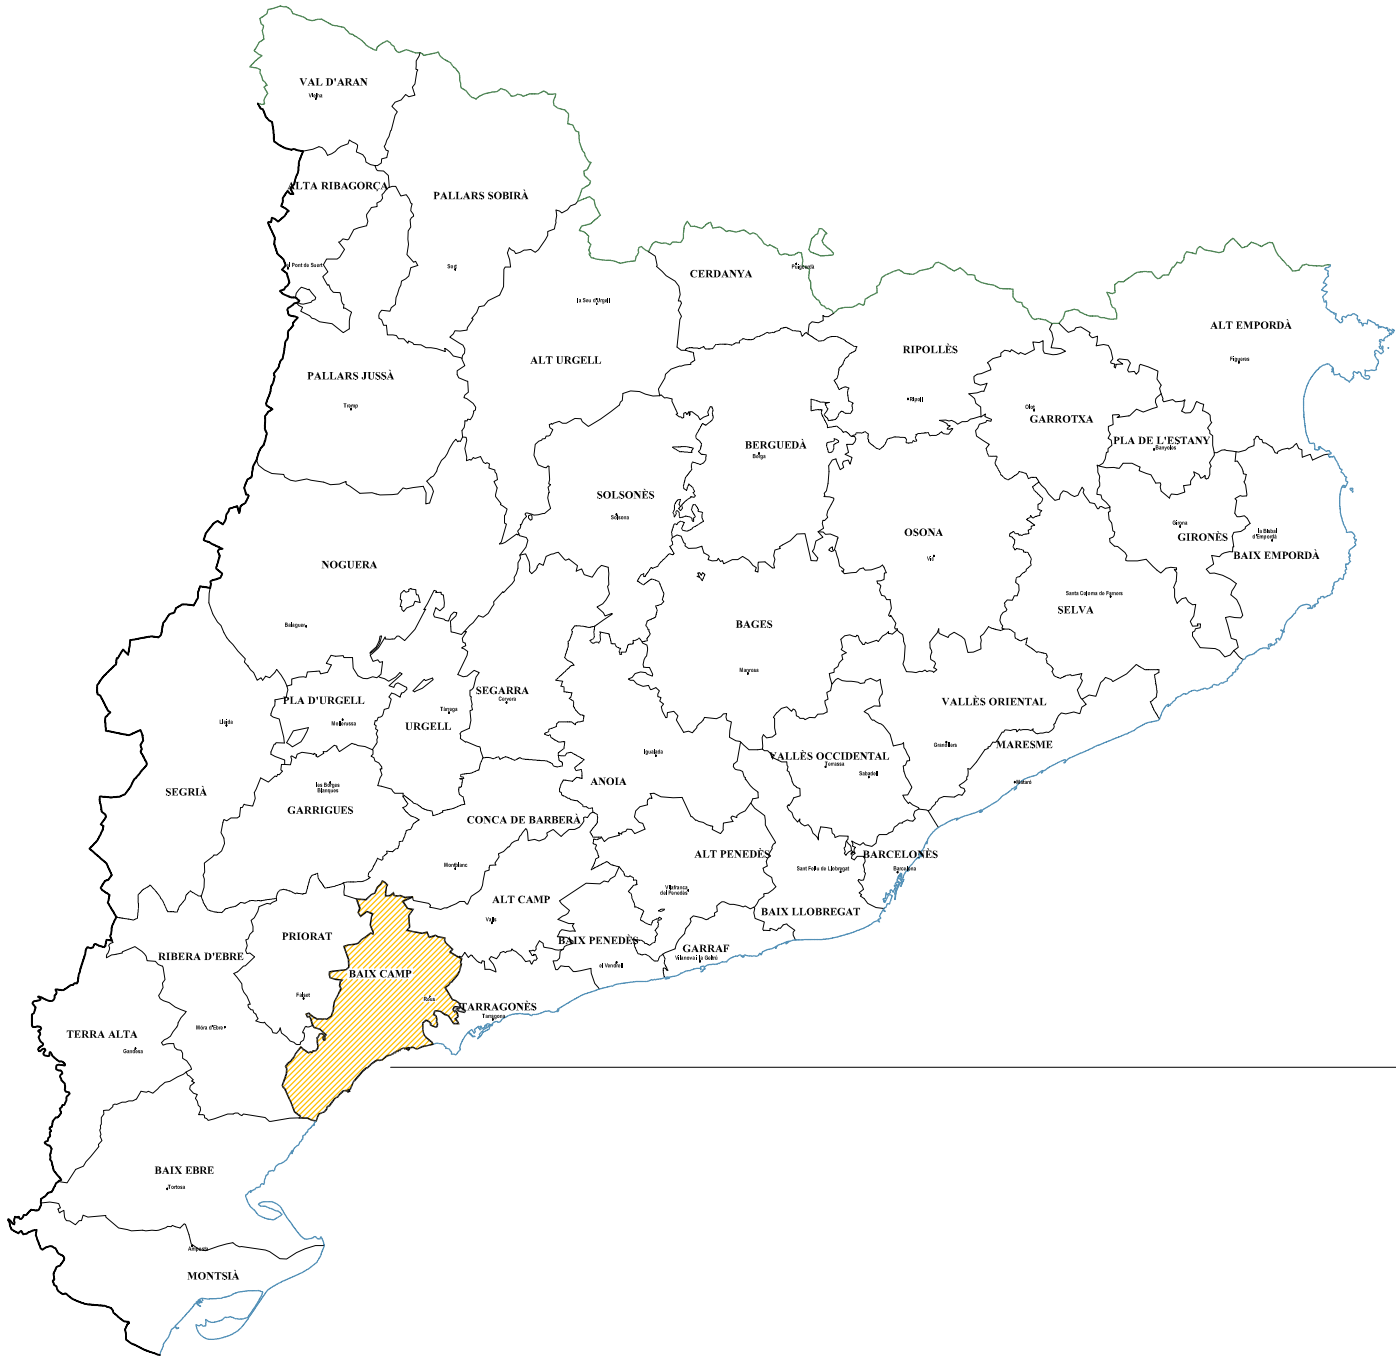

BAIX CAMP

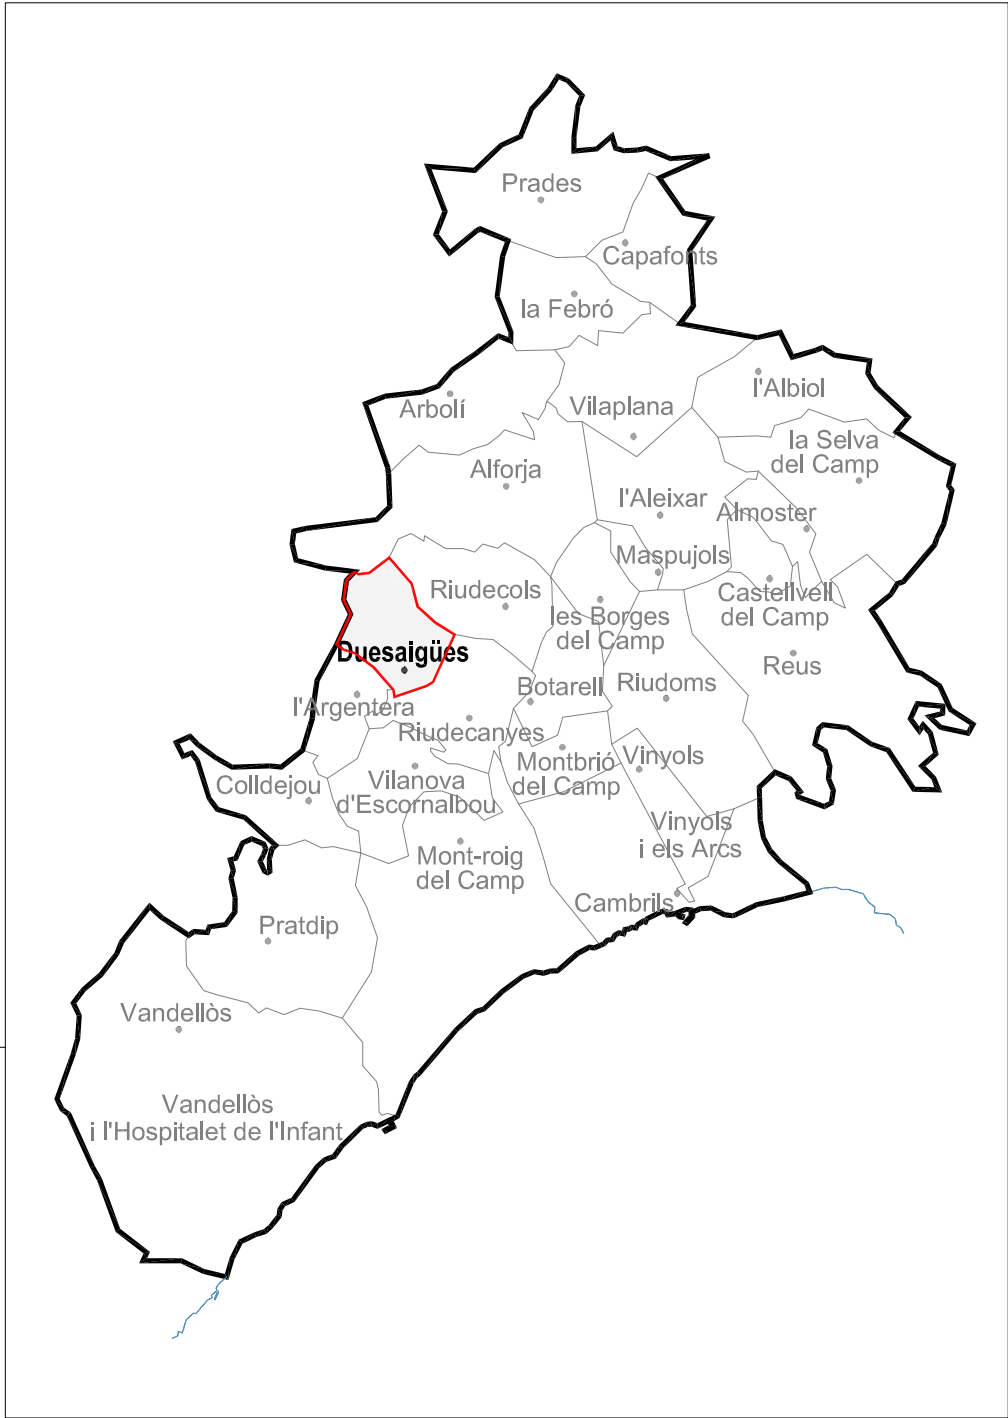

ARQUITECTE  
CAP SERVEIS TÈCNICS  
JOSEP FREDERIC PÉREZ



CONSELL COMARCAL  
DEL BAIX CAMP  
[SERVEIS TÈCNICS]

PLÀNOL

SITUACIÓ

PLÀNOL NUM.

ESCALA



01

MEMÒRIA TÈCNICA

# MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS EUSELA I DEL CALVARI

EXPEDIENT  
DAG-2022.119

DATA  
DESEMBRE 2022

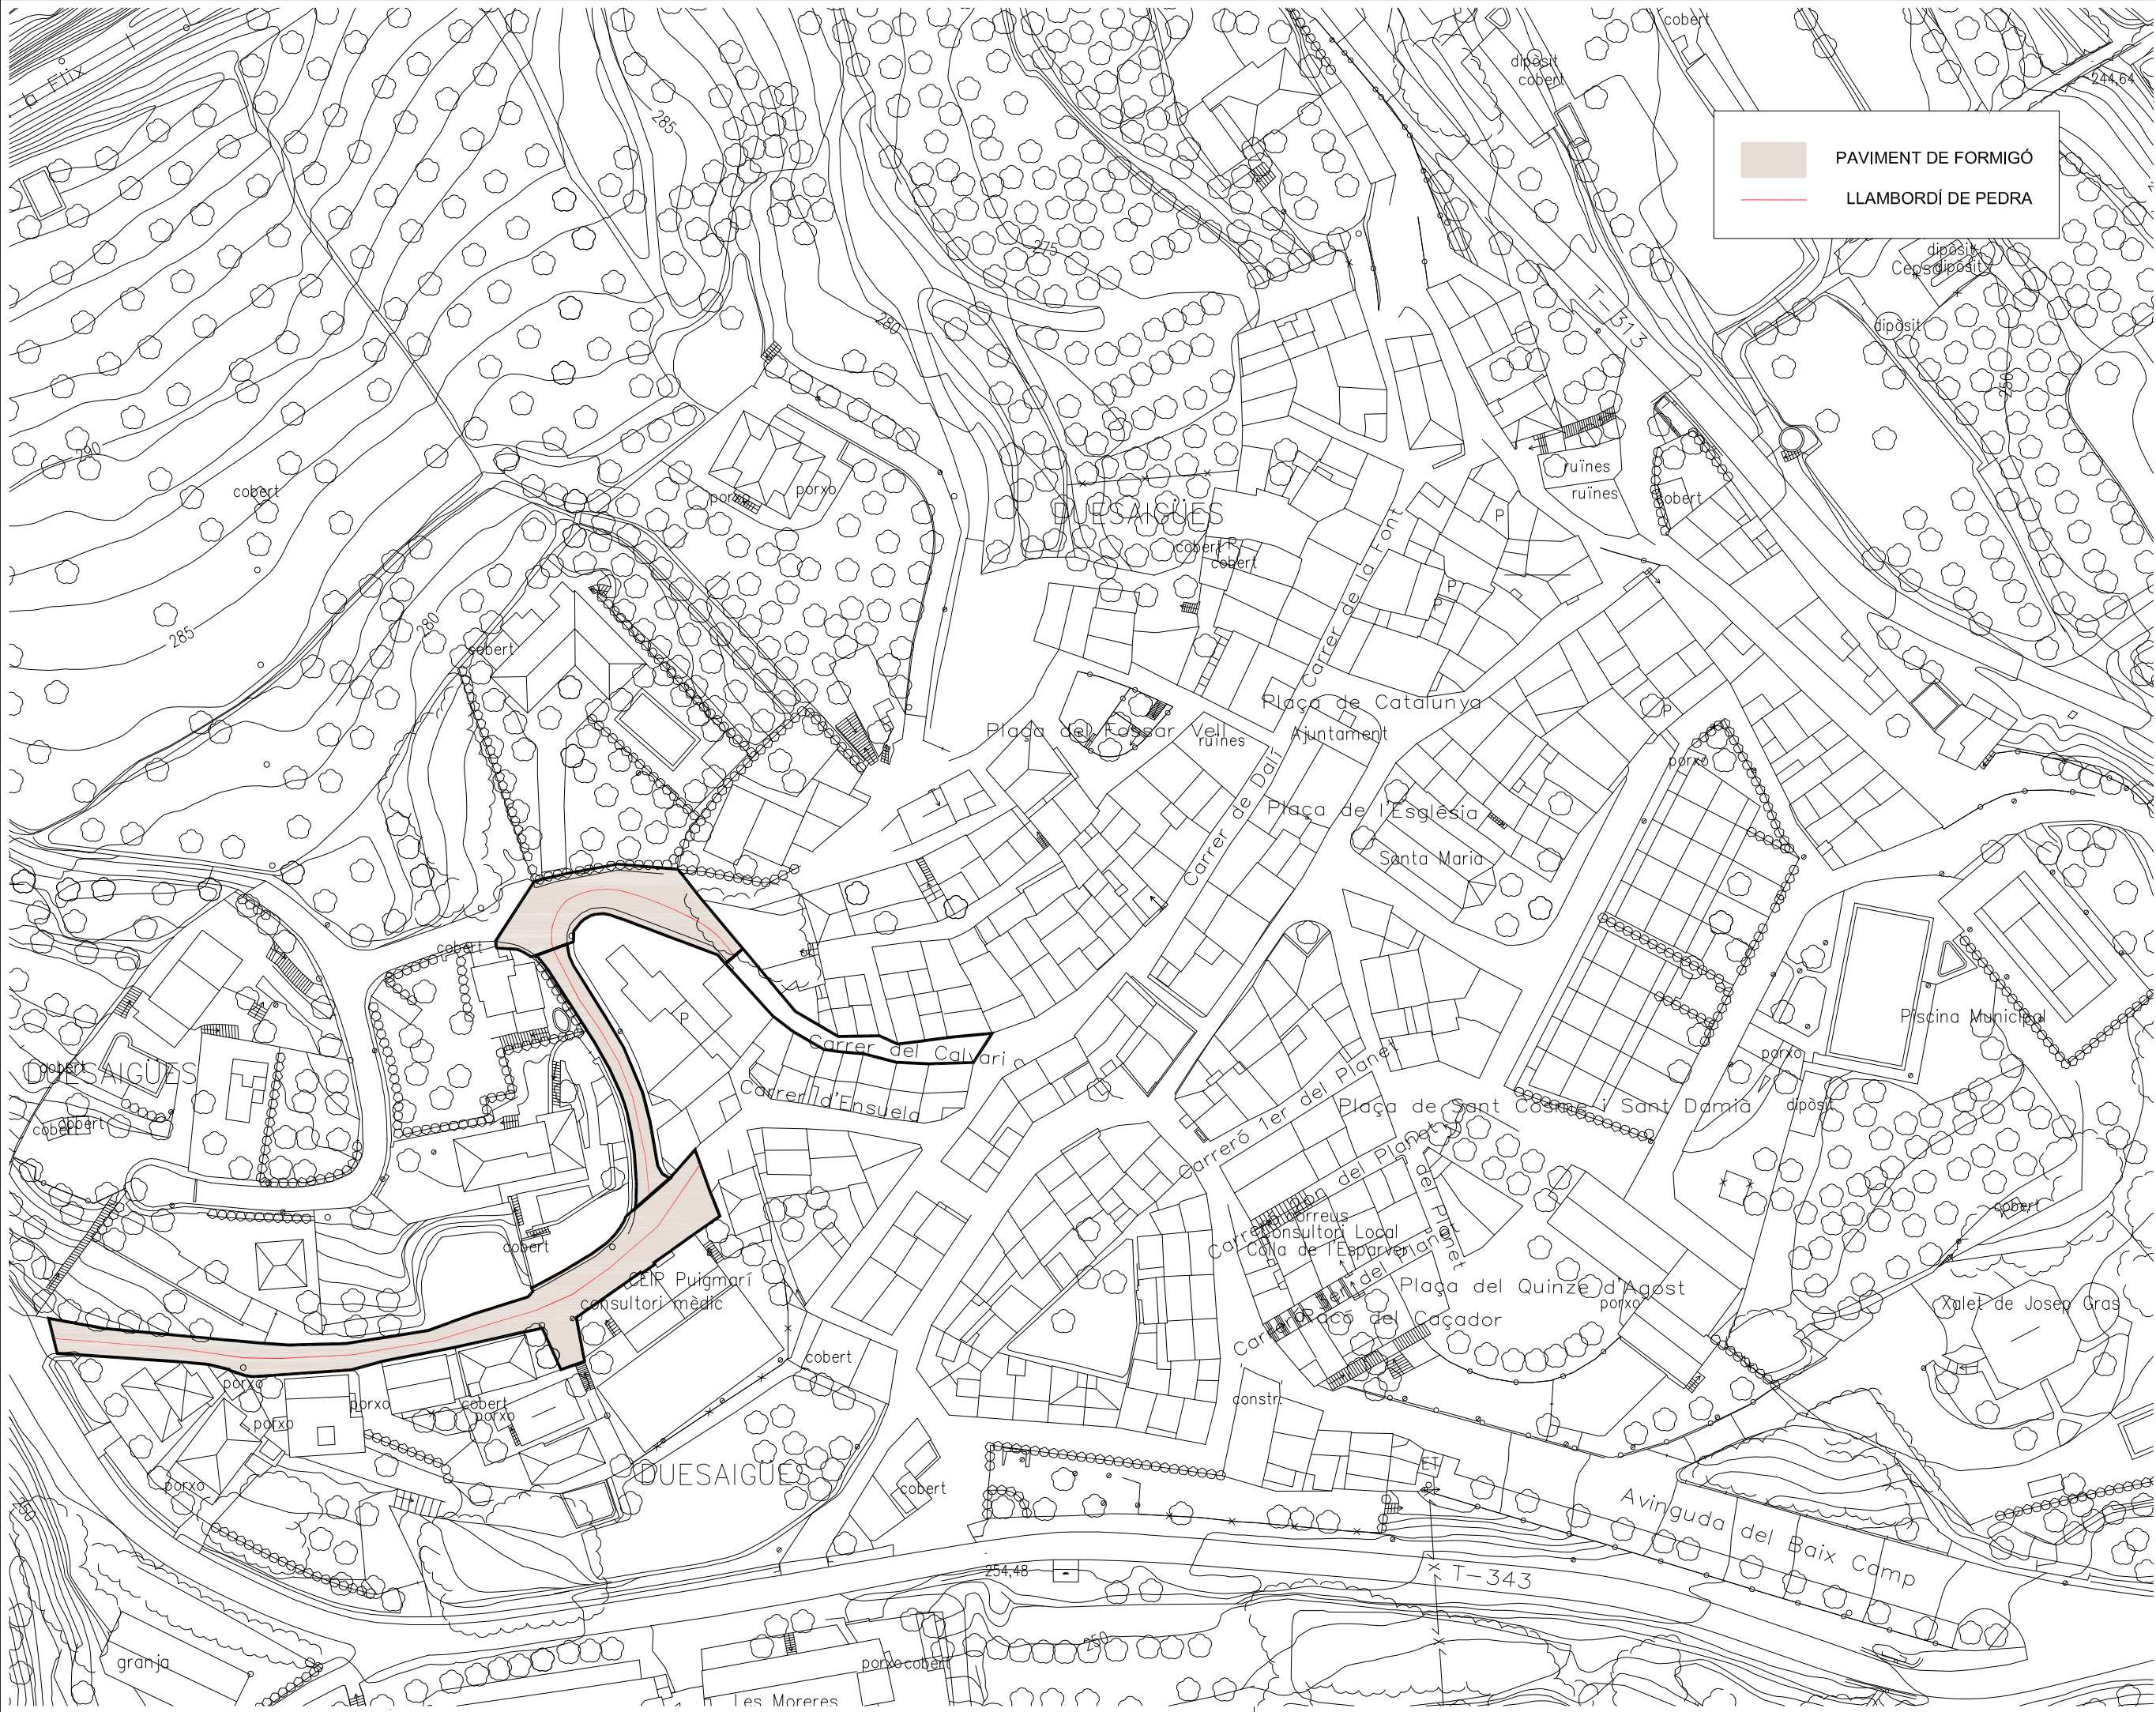

# MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS EUSELA I DEL CALVARI

## **PRESSUPOST**

## **Justificació de preus**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU                |              |           |           |
|-----------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| ASBUILT         | U    |    | PLANOLS I JUSTIFICACIONS AS-BUILT SIGNATS PER TECNIC COMPETENT                                                                                                                                                                 | Rend.: 1,000350,00€ |              |           |           |
|                 |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |           | 350,00000 |
|                 |      |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %              |              |           | 0,00000   |
|                 |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                         |                     |              |           | 350,00000 |
| CATA            | PA   |    | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSARIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIO I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR                                                                                        | Rend.: 1,000130,73€ |              |           |           |
|                 |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |           | 130,73000 |
|                 |      |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %              |              |           | 0,00000   |
|                 |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                         |                     |              |           | 130,73000 |
| CATA01          | u    |    | Execució i reposicio de cata per qualsevol tipus de servei i paviment                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000184,75€ |              |           |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats             | Preu         | Parcial   | Import    |
| Partides d'obra |      |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |           |           |
| F222H622        | m3   |    | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat                                                                                         | 6,000               | x 15,86250 = | 95,17500  |           |
| F228F10F        | m3   |    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | 6,000               | x 10,76850 = | 64,61100  |           |
| F2RA2620        | m3   |    | Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3                                                                                                                         | 0,150               | x 5,95000 =  | 0,89250   |           |
| F2R65069        | m3   |    | Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics        | 0,150               | x 7,28500 =  | 1,09275   |           |
| G2194AL4        | m2   |    | Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i qualsevol amplada amb retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                             | 0,600               | x 4,60680 =  | 2,76408   |           |
| G219Q105        | m    |    | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de qualsevol fondària                                                                                                                                     | 2,500               | x 4,08363 =  | 10,20908  |           |
| F9365G11        | m3   |    | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                            | 0,120               | x 83,38800 = | 10,00656  |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:           |              | 184,75097 | 184,75097 |
|                 |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |           | 184,75097 |
|                 |      |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %              |              |           | 0,00000   |
|                 |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                         |                     |              |           | 184,75097 |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 11

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                | PREU                   |                 |           |           |
|-----------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P-1             | CATES01  | U  | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSARIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIO I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR                                                                                                   | Rend.: 0,997           |                 | 236,81    | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |           |           |
|                 | A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                 | 2,000                  | /R x 25,78000 = | 51,71515  |           |
|                 | A0D-0007 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000                  | /R x 21,48000 = | 43,08927  |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |                 | 94,80442  | 94,80442  |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |           |           |
|                 | CATA     | PA | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSARIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIO I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR                                                                                                   | 1,000                  | x 130,73000 =   | 130,73000 |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |                 | 130,73000 | 130,73000 |
| Altres          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |           |           |
|                 | %AUX001  | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                     | 5,000                  | % s 225,53440 = | 11,27672  |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |                 | 11,27672  | 11,27672  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |                 |           | 236,81114 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00 %    | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 236,81114 |
| P-2             | CONQUAL  | pa | Partida alçada control qualitat                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |                 | 80,00     | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |                 |           | 80,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00 %    | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 80,00000  |
| E2RA1200        | m3       |    | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000           |                 | 2,00      | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |           |           |
|                 | B2RA1200 | m3 | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                                            | 1,000                  | x 2,00000 =     | 2,00000   |           |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |                 | 2,00000   | 2,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |                 |           | 2,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00 %    | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |           | 2,00000   |
| EF22L911        | m        |    | Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Rend.: 1,000           |                 | 11,99     | €         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                | Preu            | Parcial   | Import    |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 12

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                |              |      |            |         | PREU     |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|----------|
| Ma d'obra              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | A012M000 | h                                                                                                                                                                          | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                       | 0,100        | /R x | 23,65000 = | 2,36500 |          |
|                        | A013M000 | h                                                                                                                                                                          | Ajudant muntador                                                                                                                                                          | 0,100        | /R x | 20,42000 = | 2,04200 |          |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            | 4,40700 | 4,40700  |
| Materials              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | BF22L900 | m                                                                                                                                                                          | Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255 | 1,020        | x    | 6,29000 =  | 6,41580 |          |
|                        | BFY21910 | u                                                                                                                                                                          | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2'', roscat                                                                            | 0,500        | x    | 1,67000 =  | 0,83500 |          |
|                        | B0A71K00 | u                                                                                                                                                                          | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior                                                                                                                      | 0,290        | x    | 0,92000 =  | 0,26680 |          |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            | 7,51760 | 7,51760  |
| DESPESES AUXILIARS     |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      | 1,50 %     |         | 0,06611  |
| COST DIRECTE           |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         | 11,99071 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      | 0,00 %     |         | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         | 11,99071 |
|                        |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
| F2194JB5               | m2       | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió |                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000 |      |            | 5,45    | €        |
|                        |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu | Parcial    | Import  |          |
| Maquinària             |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | C1313330 | h                                                                                                                                                                          | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                              | 0,015        | /R x | 56,20000 = | 0,84300 |          |
|                        | C1105A00 | h                                                                                                                                                                          | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                     | 0,060        | /R x | 76,78000 = | 4,60680 |          |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            | 5,44980 | 5,44980  |
| COST DIRECTE           |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         | 5,44980  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      | 0,00 %     |         | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         | 5,44980  |
|                        |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
| F221C620               | m3       | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics                                                                           |                                                                                                                                                                           | Rend.: 0,999 |      |            | 4,77    | €        |
|                        |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Unitats      | Preu | Parcial    | Import  |          |
| Ma d'obra              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | A0140000 | h                                                                                                                                                                          | Manobre                                                                                                                                                                   | 0,020        | /R x | 18,00000 = | 0,36036 |          |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            | 0,36036 | 0,36036  |
| Maquinària             |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | C1311120 | h                                                                                                                                                                          | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW                                                                                                                      | 0,080        | /R x | 55,00000 = | 4,40440 |          |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            | 4,40440 | 4,40440  |
| Altres                 |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |      |            |         |          |
|                        | A%AUX001 | %                                                                                                                                                                          | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                     | 1,500        | % s  | 0,36067 =  | 0,00541 |          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 13

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU                |            |              |          |
|------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00541             |            | 0,00541      |          |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 4,77017  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %              |            |              | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 4,77017  |
| <b>F222H622</b>        | m3       |    | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat                                                                                         | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>15,86</b> | <b>€</b> |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import   |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              |          |
|                        | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                        | 0,010 /R x          | 18,00000 = | 0,18000      |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            | 0,18000      | 0,18000  |
| Maquinària             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              |          |
|                        | C1313330 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                   | 0,279 /R x          | 56,20000 = | 15,67980     |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            | 15,67980     | 15,67980 |
| DESPESES AUXILIARS     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | 1,50 %              |            |              | 0,00270  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 15,86250 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %              |            |              | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 15,86250 |
| <b>F227T00F</b>        | m2       |    | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                             | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>2,31</b>  | <b>€</b> |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import   |
| Maquinària             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              |          |
|                        | C1331100 | h  | Motoanivelladora petita                                                                                                                                                                                                        | 0,020 /R x          | 53,50000 = | 1,07000      |          |
|                        | C13350C0 | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R x          | 62,23000 = | 1,24460      |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            | 2,31460      | 2,31460  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 2,31460  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %              |            |              | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              | 2,31460  |
| <b>F228F10F</b>        | m3       |    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | <b>Rend.: 1,000</b> |            | <b>10,77</b> | <b>€</b> |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                | Unitats             | Preu       | Parcial      | Import   |
| Maquinària             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |              |          |
|                        | C1313330 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                   | 0,121 /R x          | 56,20000 = | 6,80020      |          |
|                        | C1335080 | h  | Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                     | 0,070 /R x          | 56,69000 = | 3,96830      |          |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |            | 10,76850     | 10,76850 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                              | PREU                   |            |         |          |
|-----------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |         | 10,76850 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 10,76850 |
| F2R4506A        | m3       |    | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, inclos canon d'abocament                                     | Rend.: 1,000           |            | 6,35    | €        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Maquinària      |          |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|                 | C1311120 | h  | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW                                                                                                                                                                    | 0,010 /R x             | 55,00000 = | 0,55000 |          |
|                 | C1501800 | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                                           | 0,100 /R x             | 38,00000 = | 3,80000 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 4,35000 | 4,35000  |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|                 | E2RA1200 | m3 | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 2,00000 =  | 2,00000 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 2,00000 | 2,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |         | 6,35000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 6,35000  |
| F2R65069        | m3       |    | Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics | Rend.: 1,000           |            | 7,29    | €        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Maquinària      |          |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|                 | C1311120 | h  | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW                                                                                                                                                                    | 0,015 /R x             | 55,00000 = | 0,82500 |          |
|                 | C1501800 | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                                           | 0,170 /R x             | 38,00000 = | 6,46000 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 7,28500 | 7,28500  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |            |         | 7,28500  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 7,28500  |
| F2RA1200        | m3       |    | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000           |            | 2,00    | €        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |         |          |
|                 | B2RA1200 | m3 | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                          | 1,000 x                | 2,00000 =  | 2,00000 |          |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |            | 2,00000 | 2,00000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                |                        |      |            |         | PREU    |
|--------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|---------|---------|
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |      |            |         | 2,00000 |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %     | 0,00000 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |         | 2,00000 |
| F2RA2620     | m3        |    | Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3                                                                                                                    | Rend.: 1,000           |      |            |         | 5,95 €  |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                |      | Preu       | Parcial | Import  |
| Materials    | B2RA2620  | m3 | Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3                                                                                                                    | 1,000                  | x    | 5,95000 =  | 5,95000 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |      |            |         | 5,95000 |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |      |            |         | 5,95000 |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %     | 0,00000 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |         | 5,95000 |
| F7B451D0LBIZ | m2        |    | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 tipus ref. 1951-21 de la serie Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX o equivalent, col·locat sense adherir                    | Rend.: 1,000           |      |            |         | 2,06 €  |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                |      | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra    | A0127000  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                    | 0,040                  | /R x | 21,00000 = | 0,84000 |         |
|              | A0137000  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                       | 0,020                  | /R x | 19,00000 = | 0,38000 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |      |            |         | 1,22000 |
| Materials    | B7B151D0L | m2 | Feltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de polièster, Geoflex 150 polièster, de 150 g/m2 en rotllos de 125 m x 2 m, tipus ref. 1951-21 de la serie Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX o equivalent | 1,100                  | x    | 0,75000 =  | 0,82500 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |      |            |         | 0,82500 |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50 %     | 0,01830 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE           |      |            |         | 2,06330 |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00 %     | 0,00000 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            |         | 2,06330 |
| F931201J     | m3        |    | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                                                               | Rend.: 0,999           |      |            |         | 25,18 € |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                |      | Preu       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra    | A0140000  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                   | 0,050                  | /R x | 18,00000 = | 0,90090 |         |
|              |           |    |                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:              |      |            |         | 0,90090 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 16

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      |         |              |          |         | PREU     |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|----------|
| Maquinària             |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | C1331100 | h                                                                                                                                                                   | Motoanivelladora petita                                                                                                                         | 0,035   | /R x         | 53,50000 | =       | 1,87437  |
|                        | C1502E00 | h                                                                                                                                                                   | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                          | 0,025   | /R x         | 40,03000 | =       | 1,00175  |
|                        | C13350C0 | h                                                                                                                                                                   | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                     | 0,040   | /R x         | 62,23000 | =       | 2,49169  |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 5,36781  |
| 5,36781                |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| Materials              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | B0111000 | L                                                                                                                                                                   | AIGUA                                                                                                                                           | 0,050   | x            | 0,01000  | =       | 0,00050  |
|                        | B0372000 | m3                                                                                                                                                                  | Tot-u artificial                                                                                                                                | 1,050   | x            | 18,00000 | =       | 18,90000 |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 18,90050 |
| 18,90050               |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| Altres                 |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | A%AUX001 | %                                                                                                                                                                   | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                           | 1,500   | % s          | 0,90067  | =       | 0,01351  |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 0,01351  |
| 0,01351                |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| COST DIRECTE           |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 25,18272 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          | 0,00 %  | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 25,18272 |
|                        |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| F9365B11               | m3       | Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |                                                                                                                                                 |         | Rend.: 1,000 |          | 53,04   | €        |
|                        |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Unitats |              | Preu     | Parcial | Import   |
| Ma d'obra              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | A0140000 | h                                                                                                                                                                   | Manobre                                                                                                                                         | 0,450   | /R x         | 18,00000 | =       | 8,10000  |
|                        | A012N000 | h                                                                                                                                                                   | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,150   | /R x         | 20,00000 | =       | 3,00000  |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 11,10000 |
| 11,10000               |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| Maquinària             |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | C2005000 | h                                                                                                                                                                   | Regle vibratori                                                                                                                                 | 0,150   | /R x         | 5,51000  | =       | 0,82650  |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 0,82650  |
| 0,82650                |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| Materials              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | B0641070 | m3                                                                                                                                                                  | Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1,050   | x            | 39,00000 | =       | 40,95000 |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 40,95000 |
| 40,95000               |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| Altres                 |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
|                        | A%AUX001 | %                                                                                                                                                                   | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                           | 1,500   | % s          | 11,10000 | =       | 0,16650  |
| Subtotal:              |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 0,16650  |
| 0,16650                |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         |          |
| COST DIRECTE           |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 53,04300 |
| DESPESES INDIRECTES    |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          | 0,00 %  | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |              |          |         | 53,04300 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 17

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |          |          |
|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
| F9365G11   | m3       |    | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                               | Rend.: 1,000           |             | 83,39    | €        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|            | A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                         | 0,150 /R x             | 20,00000 =  | 3,00000  |          |
|            | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,450 /R x             | 18,00000 =  | 8,10000  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 11,10000 | 11,10000 |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|            | C2005000 | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                   | 0,150 /R x             | 5,51000 =   | 0,82650  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 0,82650  | 0,82650  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|            | B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                   | 1,050 x                | 67,90000 =  | 71,29500 |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 71,29500 | 71,29500 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,16650  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 83,38800 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 83,38800 |
| F973XXX    | m        |    | Rigola de 10 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10                                                                                   | Rend.: 1,000           |             | 9,68     | €        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|            | A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                         | 0,150 /R x             | 20,00000 =  | 3,00000  |          |
|            | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,080 /R x             | 18,00000 =  | 1,44000  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 4,44000  | 4,44000  |
| Materials  |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                        |             |          |          |
|            | B9B11200 | u  | Llambordí granític de 10x8x10 cm                                                                                                                                                                  | 10,000 x               | 0,40000 =   | 4,00000  |          |
|            | D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0105 x               | 112,13556 = | 1,17742  |          |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 5,17742  | 5,17742  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,06660  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |          | 9,68402  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 9,68402  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 18

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                             | PREU                   |                 |          |          |
|-----------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------|
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| F9B4XXXX        | m2   |    | Paviment de pedra natural de 40 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclou part proporcional de rigola de llambordí granític de dimensions 10x8x10 cm col·locat sobre morter | Rend.: 1,000           |                 | 34,81    | €        |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra       |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| A0140000        | h    |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                | 0,300                  | /R x 18,00000 = | 5,40000  |          |
| A0121000        | h    |    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                             | 0,500                  | /R x 20,72000 = | 10,36000 |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 15,76000 | 15,76000 |
| Materials       |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| D0701641        | m3   |    | Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                      | 0,050                  | x 69,43376 =    | 3,47169  |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 3,47169  | 3,47169  |
| Partides d'obra |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| F973XXX         | m    |    | Rigola de 10 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                        | 0,500                  | x 9,68402 =     | 4,84201  |          |
| PEDRA           | m2   |    | pedra natural de gruix 40 mm                                                                                                                                                                                                           | 1,050                  | x 10,00000 =    | 10,50000 |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 10,50000 | 10,50000 |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |                 | 1,50 %   | 0,23640  |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |                 |          | 34,81010 |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |                 | 0,00 %   | 0,00000  |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |          | 34,81010 |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| F9C21324        | m2   |    | Paviment de terratzó amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior                                                                                            | Rend.: 1,000           |                 | 23,98    | €        |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu            | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra       |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| A0127000        | h    |    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                 | 0,300                  | /R x 21,00000 = | 6,30000  |          |
| A0137000        | h    |    | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                    | 0,150                  | /R x 19,00000 = | 2,85000  |          |
| A0140000        | h    |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                | 0,040                  | /R x 18,00000 = | 0,72000  |          |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |                 | 9,87000  | 9,87000  |
| Materials       |      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |          |          |
| B0310400        | t    |    | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                                                                                                                                                                                           | 0,0347                 | x 16,59000 =    | 0,57567  |          |
| B9C21324        | m2   |    | Terratzó de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior                                                                                                                                                             | 1,040                  | x 11,20000 =    | 11,64800 |          |
| B9CZ2000        | kg   |    | Beurada de color                                                                                                                                                                                                                       | 0,300                  | x 0,92000 =     | 0,27600  |          |
| D0701641        | m3   |    | Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                      | 0,021                  | x 69,43376 =    | 1,45811  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU     |
|------------------------|------|----|------------|----------|
| Subtotal:              |      |    |            | 13,95778 |
| DESPESES AUXILIARS     |      |    |            | 1,50 %   |
| COST DIRECTE           |      |    |            | 23,97583 |
| DESPESES INDIRECTES    |      |    |            | 0,00 %   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |    |            | 23,97583 |

|                        |          |    |                                                            |              |           |         |
|------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| P-3                    | FAÇA3467 | Pa | Partida alçada per l'arranjament d'entregues amb la façana | Rend.: 1,000 | 781,36    | €       |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                            |              | 781,36000 |         |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                            |              | 0,00 %    | 0,00000 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                            |              | 781,36000 |         |

|                        |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|----------|
| FDK262B7               | u  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Rend.: 1,000 |      |          |   | 58,59    | €        |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                            | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
| A012N000               | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                  | 0,500        | /R x | 20,00000 | = | 10,00000 |          |
| A0140000               | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                    | 1,000        | /R x | 18,00000 | = | 18,00000 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 28,00000 | 28,00000 |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
| C1503000               | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                 | 0,200        | /R x | 51,05000 | = | 10,21000 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 10,21000 | 10,21000 |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          |          |
| B064500B               | m3 | Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                | 0,0567       | x    | 65,24000 | = | 3,69911  |          |
| BDK21495               | u  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis                                                                                                                       | 1,000        | x    | 16,26000 | = | 16,26000 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                            | Subtotal:    |      |          |   | 19,95911 | 19,95911 |
| DESPESES AUXILIARS     |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      | 1,50     | % |          | 0,42000  |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          | 58,58911 |
| DESPESES INDIRECTES    |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      | 0,00     | % |          | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |          |   |          | 58,58911 |

|           |   |                                                                                                                                                                    |              |            |         |  |        |   |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--|--------|---|
| FDKZH9C4  | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Rend.: 1,000 |            |         |  | 63,96  | € |
|           |   |                                                                                                                                                                    |              |            |         |  |        |   |
|           |   |                                                                                                                                                                    | Unitats      | Preu       | Parcial |  | Import |   |
| Ma d'obra |   |                                                                                                                                                                    |              |            |         |  |        |   |
| A012N000  | h | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                          | 0,350 /R x   | 20,00000 = | 7,00000 |  |        |   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 20

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          |                     |           |          |   | PREU            |
|-----------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|---|-----------------|
|                 | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                             | 0,350               | /R x      | 18,00000 | = | 6,30000         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     | Subtotal: |          |   | 13,30000        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | 13,30000        |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
|                 | B0710150 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                              | 0,0032              | x         | 37,99000 | = | 0,12157         |
|                 | BDKZH9C0 | u  | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1,000               | x         | 50,34000 | = | 50,34000        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     | Subtotal: |          |   | 50,46157        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | 50,46157        |
|                 |          |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                  |                     |           | 1,50     | % | 0,19950         |
|                 |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                        |                     |           |          |   | 63,96107        |
|                 |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                 |                     |           | 0,00     | % | 0,00000         |
|                 |          |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                       |                     |           |          |   | <b>63,96107</b> |
| <hr/>           |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
| <b>G2194AL4</b> | m2       |    | Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix i qualsevol amplada amb retroexcavadora amb martell trencador                                  | <b>Rend.: 1,000</b> |           |          |   | <b>4,61 €</b>   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     | Unitats             |           | Preu     |   | Parcial         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | Import          |
| Maquinària      |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
|                 | C1105A00 | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                               | 0,060               | /R x      | 76,78000 | = | 4,60680         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     | Subtotal: |          |   | 4,60680         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | 4,60680         |
|                 |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                        |                     |           |          |   | 4,60680         |
|                 |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                 |                     |           | 0,00     | % | 0,00000         |
|                 |          |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                       |                     |           |          |   | <b>4,60680</b>  |
| <hr/>           |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
| <b>G219Q105</b> | m        |    | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de qualsevol fondària                                                          | <b>Rend.: 1,000</b> |           |          |   | <b>4,08 €</b>   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     | Unitats             |           | Preu     |   | Parcial         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | Import          |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
|                 | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                          | 0,070               | /R x      | 20,72000 | = | 1,45040         |
|                 | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                | 0,070               | /R x      | 19,12000 | = | 1,33840         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     | Subtotal: |          |   | 2,78880         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | 2,78880         |
| Maquinària      |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   |                 |
|                 | C110U070 | h  | Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar                                                                                           | 0,070               | /R x      | 14,61000 | = | 1,02270         |
|                 | C110A0G0 | h  | Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h                                                                                                                | 0,070               | /R x      | 3,29000  | = | 0,23030         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     | Subtotal: |          |   | 1,25300         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                     |                     |           |          |   | 1,25300         |
|                 |          |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                  |                     |           | 1,50     | % | 0,04183         |
|                 |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                        |                     |           |          |   | 4,08363         |
|                 |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                 |                     |           | 0,00     | % | 0,00000         |
|                 |          |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                       |                     |           |          |   | <b>4,08363</b>  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 21

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU                          |            |          |                 |
|-----------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------------|
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |            |          |                 |
| <b>G961AP57</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29,92 €</b>                |            |          |                 |
|                 | m        |    | Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de <= 15 cm d'alçària, com a màxim i rejuntada                                    |                               |            |          |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu       | Parcial  | Import          |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |          |                 |
|                 | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,350 /R x                    | 18,00000 = | 6,30000  |                 |
|                 | A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                            | 0,250 /R x                    | 20,00000 = | 5,00000  |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |            | 11,30000 | 11,30000        |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |          |                 |
|                 | B06NN14C | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                                                                           | 0,0473 x                      | 57,13000 = | 2,70225  |                 |
|                 | B9611P50 | m  | Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm                                                                                                                                                                                         | 1,050 x                       | 15,00000 = | 15,75000 |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |            | 18,45225 | 18,45225        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |          | 0,16950         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                  |            |          | 29,92175        |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |          | 0,00000         |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |          | <b>29,92175</b> |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |            |          |                 |
| <b>GDG52437</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14,18 €</b>                |            |          |                 |
|                 | m        |    | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors              |                               |            |          |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu       | Parcial  | Import          |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |          |                 |
|                 | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,015 /R x                    | 20,72000 = | 0,31080  |                 |
|                 | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,030 /R x                    | 18,00000 = | 0,54000  |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |            | 0,85080  | 0,85080         |
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |          |                 |
|                 | B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                      | 0,1122 x                      | 67,90000 = | 7,61838  |                 |
|                 | BDGZFN50 | m  | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                    | 2,040 x                       | 0,17000 =  | 0,34680  |                 |
|                 | BDGZPA00 | u  | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                  | 2,020 x                       | 0,26000 =  | 0,52520  |                 |
|                 | BG22TK10 | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2,100 x                       | 2,30000 =  | 4,83000  |                 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |            | 13,32038 | 13,32038        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              | PREU                   |             |          |          |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,01276  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 14,18394 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 14,18394 |
| P-4        | P2146-DJ22 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics   | Rend.: 1,000           |             | 4,82     | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
|            | C115-00EE  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                   | 0,057 /R x             | 73,44000 =  | 4,18608  |          |
|            | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                          | 0,0059 /R x            | 106,66000 = | 0,62929  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 4,81537  | 4,81537  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 4,81537  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 4,81537  |
|            | P2146-DJ26 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Rend.: 1,000           |             | 16,39    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
|            | C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                            | 0,054 /R x             | 58,73000 =  | 3,17142  |          |
|            | C115-00EE  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                   | 0,180 /R x             | 73,44000 =  | 13,21920 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 16,39062 | 16,39062 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           |             |          | 16,39062 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 16,39062 |
|            | P2146-DJ2J | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics   | Rend.: 1,000           |             | 11,41    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                         |                        |             |          |          |
|            | C115-00EE  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                   | 0,061 /R x             | 73,44000 =  | 4,47984  |          |
|            | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                          | 0,065 /R x             | 106,66000 = | 6,93290  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                         | Subtotal:              |             | 11,41274 | 11,41274 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU                   |            |         |          |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 11,41274 |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 11,41274 |
| P-5        | P214W-FEMD | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                                                                                        | Rend.: 1,000           |            | 6,52    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |         |          |
|            | A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,200 /R x             | 22,74000 = | 4,54800 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 4,54800 | 4,54800  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |         |          |
|            | C178-00GF  | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,200 /R x             | 9,51000 =  | 1,90200 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 1,90200 | 1,90200  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |         | 0,06822  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 6,51822  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 6,51822  |
| P-6        | P2214-I2HM | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3                                                                     | Rend.: 1,000           |            | 8,77    | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                | Preu       | Parcial | Import   |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |         |          |
|            | C139-00LK  | h  | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0885 /R x            | 99,13000 = | 8,77301 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:              |            | 8,77301 | 8,77301  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE           |            |         | 8,77301  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |         | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 8,77301  |
|            | P2214-JKKB | m3 | Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Rend.: 1,000           |            | 48,85   | €        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                             | PREU                   |             |          |          |  |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|--|
|            |            |    |                                                                                                                        | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                        |                        |             |          |          |  |
|            | C139-00L9  | h  | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador                                         | 0,3379 /R x            | 112,88000 = | 38,14215 |          |  |
|            | C138-00KQ  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                         | 0,1004 /R x            | 106,66000 = | 10,70866 |          |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:              |             | 48,85081 | 48,85081 |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST DIRECTE           |             |          | 48,85081 |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 48,85081 |  |
| P-7        | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM                                                     | Rend.: 1,000           |             | 1,56     | €        |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                        |                        |             |          |          |  |
|            | C136-00F4  | h  | Motoanivelladora petita                                                                                                | 0,010 /R x             | 70,19000 =  | 0,70190  |          |  |
|            | C131-005G  | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                            | 0,011 /R x             | 77,69000 =  | 0,85459  |          |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:              |             | 1,55649  | 1,55649  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST DIRECTE           |             |          | 1,55649  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 1,55649  |  |
|            | P2258-DRNH | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Rend.: 1,000           |             | 4,41     | €        |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |  |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                        |                        |             |          |          |  |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                | 0,010 /R x             | 21,48000 =  | 0,21480  |          |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:              |             | 0,21480  | 0,21480  |  |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                        |                        |             |          |          |  |
|            | C133-00EW  | h  | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t                                                                          | 0,033 /R x             | 50,83000 =  | 1,67739  |          |  |
|            | C131-005D  | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t                                                                          | 0,055 /R x             | 45,81000 =  | 2,51955  |          |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | Subtotal:              |             | 4,19694  | 4,19694  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |          | 0,00322  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST DIRECTE           |             |          | 4,41496  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |  |
|            |            |    |                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 4,41496  |  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  | PREU                   |             |          |          |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
| P-8        | P2R6-4I51 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Rend.: 1,000           |             | 8,58     | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
|            | C138-00KQ | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                                                              | 0,007 /R x             | 106,66000 = | 0,74662  |          |
|            | C154-003M | h  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                               | 0,173 /R x             | 45,29000 =  | 7,83517  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 8,58179  | 8,58179  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |             |          | 8,58179  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 8,58179  |
| P-9        | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus         | Rend.: 1,000           |             | 13,04    | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
|            | B2RA-28TN | t  | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus         | 1,450 x                | 8,99000 =   | 13,03550 |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 13,03550 | 13,03550 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE           |             |          | 13,03550 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |          | 0,00000  |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |          | 13,03550 |
|            | P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                            | Rend.: 1,000           |             | 1,97     | €        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats                | Preu        | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
|            | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                                                      | 0,006 /R x             | 25,78000 =  | 0,15468  |          |
|            | A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                                                         | 0,008 /R x             | 23,01000 =  | 0,18408  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 0,33876  | 0,33876  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                             |                        |             |          |          |
|            | B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                          | 0,0051 x               | 1,51000 =   | 0,00770  |          |
|            | B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                      | 1,000 x                | 1,61629 =   | 1,61629  |          |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Subtotal:              |             | 1,62399  | 1,62399  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                        | PREU                   |             |           |           |
|-----------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,00508   |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 1,96783   |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |           | 0,00000   |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 1,96783   |
| P312-D408       | m3   |    | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qb, abocat amb bomba | Rend.: 1,000           |             | 147,19    | €         |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra       |      |    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| A0D-0007        | h    |    | Manobre                                                                                                                                                                                                           | 0,300 /R x             | 21,48000 =  | 6,44400   |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 6,44400   | 6,44400   |
| Maquinària      |      |    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| C172-003J       | h    |    | Camió amb bomba de formigonar                                                                                                                                                                                     | 0,100 /R x             | 176,02000 = | 17,60200  |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 17,60200  | 17,60200  |
| Materials       |      |    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| B06E-11ZC       | m3   |    | Formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qb                                                     | 1,100 x                | 111,86000 = | 123,04600 |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 123,04600 | 123,04600 |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %      |           | 0,09666   |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |             |           | 147,18866 |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %      |           | 0,00000   |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |           | 147,18866 |
| P352-4RYV       | m3   |    | Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades                                                                                      | Rend.: 1,000           |             | 216,06    | €         |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu        | Parcial   | Import    |
| Partides d'obra |      |    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |             |           |           |
| P312-D408       | m3   |    | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qb, abocat amb bomba | 1,000 x                | 147,18866 = | 147,18866 |           |
| P310-D51N       | kg   |    | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                  | 35,000 x               | 1,96783 =   | 68,87405  |           |
|                 |      |    |                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:              |             | 216,06271 | 216,06271 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU         |            |           |           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                        |              |            | 216,06271 |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | %          | 0,00000   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                              |              |            | 216,06271 |           |
| P4E0-DAVK | kg        | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000 |            | 1,89      | €         |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                                                                                                                                                                                                             | Preu         | Parcial    | Import    |           |
| Ma d'obra |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |           |           |
|           | A0F-000T  | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 0,010 /R x   | 25,78000 = | 0,25780   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                                                                                                                                                                                                           |              |            | 0,25780   | 0,25780   |
| Materials |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |           |           |
|           | B0AM-078F | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                  | 0,005 x      | 1,51000 =  | 0,00755   |           |
|           | B0B6-107E | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                              | 1,000 x      | 1,61629 =  | 1,61629   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                                                                                                                                                                                                           |              |            | 1,62384   | 1,62384   |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                  | 1,50         | %          | 0,00387   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                        |              |            | 1,88551   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | %          | 0,00000   |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                              |              |            | 1,88551   |           |
| P4E2-DWXX | m3        | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment |                                                                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000 |            | 145,88    | €         |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                                                                                                                                                                                                             | Preu         | Parcial    | Import    |           |
| Ma d'obra |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |           |           |
|           | A0F-000T  | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 0,400 /R x   | 25,78000 = | 10,31200  |           |
|           | A0D-0007  | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 1,600 /R x   | 21,48000 = | 34,36800  |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                                                                                                                                                                                                           |              |            | 44,68000  | 44,68000  |
| Materials |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |           |           |
|           | B06D-0L9K | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1,050 x      | 95,74389 = | 100,53108 |           |
|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                                                                                                                                                                                                           |              |            | 100,53108 | 100,53108 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|-----|------|----|------------------------|----------------|
|     |      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 % 0,67020 |
|     |      |    | COST DIRECTE           | 145,88128      |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % 0,00000 |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 145,88128      |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |   |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P4E4-5NS2 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | Rend.: 1,000 | 40,67 | € |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|                 |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu                | Parcial  | Import   |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Partides d'obra |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |          |
| P4E0-DAVK       | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment                                                                                                                                                                          | 1,050 x 1,88551 =   | 1,97979  |          |
| P4E5-DKMN       | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 1,000 x 35,77119 =  | 35,77119 |          |
| P4E2-DWXX       | m3 | Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment          | 0,020 x 145,88128 = | 2,91763  |          |
|                 |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 40,66861 | 40,66861 |
|                 |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          | 40,66861 |
|                 |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %              |          | 0,00000  |
|                 |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          | 40,66861 |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |   |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|
| P4E5-DKMN | m2 | Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | Rend.: 1,000 | 35,77 | € |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|

|           |  | Unitats | Preu | Parcial | Import |
|-----------|--|---------|------|---------|--------|
| Ma d'obra |  |         |      |         |        |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 29

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |   | PREU     |
|-----------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|
|                 | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,240        | /R x | 21,48000  | = | 5,15520  |
|                 | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,480        | /R x | 25,78000  | = | 12,37440 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |      |           |   | 17,52960 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 17,52960 |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 | B0E2-0EKY | u  | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                                                                                                                                                       | 13,125       | x    | 1,15000   | = | 15,09375 |
|                 | B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                      | 0,0168       | x    | 156,06817 | = | 2,62195  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |      |           |   | 17,71570 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 17,71570 |
|                 |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | 3,00      | % | 0,52589  |
|                 |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |           |   | 35,77119 |
|                 |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | 0,00      | % | 0,00000  |
|                 |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |           |   | 35,77119 |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 | P783-8D35 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes                                                                                                                           | Rend.: 1,000 |      |           |   | 9,24 €   |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
| Ma d'obra       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | Import   |
|                 | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,150        | /R x | 25,78000  | = | 3,86700  |
|                 | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,150        | /R x | 21,48000  | = | 3,22200  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |      |           |   | 7,08900  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 7,08900  |
| Materials       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 | B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED                                                                                                                                                                                                                                           | 2,200        | x    | 0,93000   | = | 2,04600  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal:    |      |           |   | 2,04600  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | 2,04600  |
|                 |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | 1,50      | % | 0,10634  |
|                 |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |           |   | 9,24134  |
|                 |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | 0,00      | % | 0,00000  |
|                 |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |           |   | 9,24134  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 | P791-8A6Z | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006                | Rend.: 1,000 |      |           |   | 17,23 €  |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   |          |
|                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
| Partides d'obra |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |   | Import   |
|                 | PD5J-43CZ | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | 1,000        | x    | 7,99272   | = | 7,99272  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                   |              |           |          |   | PREU     |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|---|----------|
|           | P783-8D35 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | 1,000        | x         | 9,24134  | = | 9,24134  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              | Subtotal: |          |   | 17,23406 |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   | 17,23406 |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                 |              |           |          |   | 17,23406 |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                          |              | 0,00      | %        |   | 0,00000  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                       |              |           |          |   | 17,23406 |
|           | P7A3-5QHB | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida                                               | Rend.: 1,000 |           |          |   | 1,53 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                              | Unitats      | Preu      | Parcial  |   | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                          | 0,015        | /R x      | 23,01000 | = | 0,34515  |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                       | 0,030        | /R x      | 25,78000 | = | 0,77340  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              | Subtotal: |          |   | 1,11855  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   |          |
|           | B775-0KR5 | m2 | Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2                                                                                           | 1,100        | x         | 0,36000  | = | 0,39600  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              | Subtotal: |          |   | 0,39600  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   | 0,39600  |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                           |              | 1,50      | %        |   | 0,01678  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                 |              |           |          |   | 1,53133  |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                          |              | 0,00      | %        |   | 0,00000  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                       |              |           |          |   | 1,53133  |
|           | P7B1-6Q3I | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir                            | Rend.: 1,000 |           |          |   | 4,44 €   |
|           |           |    |                                                                                                                                              | Unitats      | Preu      | Parcial  |   | Import   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   |          |
|           | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                          | 0,020        | /R x      | 23,01000 | = | 0,46020  |
|           | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                       | 0,040        | /R x      | 25,78000 | = | 1,03120  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              | Subtotal: |          |   | 1,49140  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   |          |
|           | B7B1-0KQ5 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2                                                    | 1,100        | x         | 2,66000  | = | 2,92600  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              | Subtotal: |          |   | 2,92600  |
|           |           |    |                                                                                                                                              |              |           |          |   | 2,92600  |
|           |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                           |              | 1,50      | %        |   | 0,02237  |
|           |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                 |              |           |          |   | 4,43977  |
|           |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                          |              | 0,00      | %        |   | 0,00000  |
|           |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                       |              |           |          |   | 4,43977  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 31

### PARTIDES D'OBRA

| NÚM              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                           | PREU                          |              |          |                |
|------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|
| <b>P7B1-6Q54</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           | <b>2,71</b>  | <b>€</b> |                |
|                  | m2        |    | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                    |                               |              |          |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu         | Parcial  | Import         |
| Ma d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |          |                |
|                  | A0F-000D  | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                               | 0,040 /R x                    | 25,78000 =   | 1,03120  |                |
|                  | A01-FEP3  | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                  | 0,020 /R x                    | 23,01000 =   | 0,46020  |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |              | 1,49140  | 1,49140        |
| Materials        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |          |                |
|                  | B7B1-0KPZ | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2                                                                                                                                                            | 1,100 x                       | 1,09000 =    | 1,19900  |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |              | 1,19900  | 1,19900        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %       |          | 0,02237        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                  |              |          | 2,71277        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %       |          | 0,00000        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |              |          | <b>2,71277</b> |
| <b>P924-DX6V</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           | <b>6,45</b>  | <b>€</b> |                |
|                  | m2        |    | Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                |                               |              |          |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu         | Parcial  | Import         |
| Ma d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |          |                |
|                  | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                              | 0,050 /R x                    | 21,48000 =   | 1,07400  |                |
|                  | A0E-000A  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                 | 0,100 /R x                    | 22,74000 =   | 2,27400  |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |              | 3,34800  | 3,34800        |
| Maquinària       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |          |                |
|                  | C13A-00FR | h  | Compactador duplex manual de 700 kg                                                                                                                                                                                                                  | 0,050 /R x                    | 8,73000 =    | 0,43650  |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |              | 0,43650  | 0,43650        |
| Materials        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |              |          |                |
|                  | B036-21CG | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm                                                                                                                                                                                                  | 0,1717 x                      | 15,22000 =   | 2,61327  |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |              | 2,61327  | 2,61327        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %       |          | 0,05022        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                  |              |          | 6,44799        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %       |          | 0,00000        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |              |          | <b>6,44799</b> |
| <b>P931-3G6K</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           | <b>94,04</b> | <b>€</b> |                |
|                  | m3        |    | Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |                               |              |          |                |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu         | Parcial  | Import         |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 32

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          |              |      |          |   | PREU     |   |
|------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---|----------|---|
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                           | 0,150        | /R x | 25,78000 | = | 3,86700  |   |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                             | 0,450        | /R x | 21,48000 | = | 9,66600  |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 13,53300 |   |
| 13,53300               |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| Maquinària             |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                                                                                     | 0,150        | /R x | 5,07000  | = | 0,76050  |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 0,76050  |   |
| 0,76050                |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1,050        | x    | 75,76000 | = | 79,54800 |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 79,54800 |   |
| 79,54800               |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 1,50     | % | 0,20300  |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 94,04450 |   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 0,00     | % | 0,00000  |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 94,04450 |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 94,04450 |   |          |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| P-10                   | P938-DFU8 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                         | Rend.: 1,000 |      |          |   | 28,82    | € |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     | Unitats      |      | Preu     |   | Parcial  |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | Import   |   |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                             | 0,050        | /R x | 21,48000 | = | 1,07400  |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 1,07400  |   |
| 1,07400                |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| Maquinària             |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | C136-00F4 | h  | Motoanivelladora petita                                                                                                                             | 0,035        | /R x | 70,19000 | = | 2,45665  |   |
|                        | C131-005G | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                         | 0,040        | /R x | 77,69000 | = | 3,10760  |   |
|                        | C151-002Z | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                              | 0,025        | /R x | 50,11000 | = | 1,25275  |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 6,81700  |   |
| 6,81700                |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
|                        | B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial                                                                                                                                    | 1,150        | x    | 18,11000 | = | 20,82650 |   |
|                        | B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                               | 0,050        | x    | 1,75000  | = | 0,08750  |   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 20,91400 |   |
| 20,91400               |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 1,50     | % | 0,01611  |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 28,82111 |   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   |          |   |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 0,00     | % | 0,00000  |   |
|                        |           |    |                                                                                                                                                     |              |      |          |   | 28,82111 |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                     |              |      | 28,82111 |   |          |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         | PREU                   |            |          |          |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| P972-DQ7J  | m          |    | Encofrat per a rigoles a una cara amb fusta, d'una alçària <= 60 cm                                                                                                                | Rend.: 1,000           |            | 5,90     | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |            |          |          |
|            | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                          | 0,110 /R x             | 25,78000 = | 2,83580  |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,110 /R x             | 21,48000 = | 2,36280  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 5,19860  | 5,19860  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |            |          |          |
|            | B0DZ1-0ZLZ | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                       | 0,040 x                | 2,80000 =  | 0,11200  |          |
|            | B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                                                          | 0,039 x                | 1,53000 =  | 0,05967  |          |
|            | B0D21-07O  | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                 | 1,000 x                | 0,45000 =  | 0,45000  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 0,62167  | 0,62167  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS     | 1,50 %     |          | 0,07798  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST DIRECTE           |            |          | 5,89825  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %     |          | 0,00000  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 5,89825  |
| P-11       | P9B3-DMSO  | m2 | Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius | Rend.: 1,000           |            | 120,17   | €        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Unitats                | Preu       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |            |          |          |
|            | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                          | 0,9263 /R x            | 25,78000 = | 23,88001 |          |
|            | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                            | 0,2993 /R x            | 21,48000 = | 6,42896  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 30,30897 | 30,30897 |
| Maquinària |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |            |          |          |
|            | C17A-00JM  | h  | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel                                                                                                                         | 0,2316 /R x            | 1,91000 =  | 0,44236  |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 0,44236  | 0,44236  |
| Materials  |            |    |                                                                                                                                                                                    |                        |            |          |          |
|            | B05A-2MTK  | kg | Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques          | 10,000 x               | 1,45000 =  | 14,50000 |          |
|            | B07L-1PYC  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                        | 0,0504 x               | 40,80000 = | 2,05632  |          |
|            | B9B0-0GWE  | u  | Llambordí granític de 18x9x12 cm                                                                                                                                                   | 62,963 x               | 1,15000 =  | 72,40745 |          |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                    | Subtotal:              |            | 88,96377 | 88,96377 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 34

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                | PREU                          |            |              |                  |
|------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,45463          |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE                  |            |              | 120,16973        |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000          |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>120,16973</b> |
| <b>P9B3-I18Z</b> | m2        |    | Paviment de llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius        | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>90,96</b> | <b>€</b>         |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import           |
| Ma d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                           |                               |            |              |                  |
|                  | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                 | 0,975 /R x                    | 25,78000 = | 25,13550     |                  |
|                  | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                   | 0,315 /R x                    | 21,48000 = | 6,76620      |                  |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |            | 31,90170     | 31,90170         |
| Maquinària       |           |    |                                                                                                                                                                                                           |                               |            |              |                  |
|                  | C17A-00JM | h  | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel                                                                                                                                                | 0,2438 /R x                   | 1,91000 =  | 0,46566      |                  |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |            | 0,46566      | 0,46566          |
| Materials        |           |    |                                                                                                                                                                                                           |                               |            |              |                  |
|                  | B07L-1PYC | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                               | 0,0504 x                      | 40,80000 = | 2,05632      |                  |
|                  | B05A-2MTK | kg | Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques                                 | 10,000 x                      | 1,45000 =  | 14,50000     |                  |
|                  | B9B0-H4TZ | u  | Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació                                                                                                                                                          | 47,2222 x                     | 0,88000 =  | 41,55554     |                  |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |            | 58,11186     | 58,11186         |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %     |              | 0,47853          |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE                  |            |              | 90,95775         |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %     |              | 0,00000          |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |            |              | <b>90,95775</b>  |
| <b>P9G7-9LS9</b> | m2        |    | Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-3.5-3/F/20-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic | <b>Rend.: 1,000</b>           |            | <b>42,76</b> | <b>€</b>         |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Unitats                       | Preu       | Parcial      | Import           |
| Ma d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                           |                               |            |              |                  |
|                  | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                         | 0,165 /R x                    | 25,78000 = | 4,25370      |                  |
|                  | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                   | 0,242 /R x                    | 21,48000 = | 5,19816      |                  |
|                  |           |    |                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |            | 9,45186      | 9,45186          |
| Maquinària       |           |    |                                                                                                                                                                                                           |                               |            |              |                  |
|                  | C20L-00DO | h  | Remolinador mecànic                                                                                                                                                                                       | 0,050 /R x                    | 5,75000 =  | 0,28750      |                  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 35

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |   | PREU     |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---|----------|
|      | C20K-00DP  | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                          | 0,024        | /R x | 5,07000   | = | 0,12168  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal: |   | 0,40918  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | 0,40918  |
|      | Materials  |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      | B060-2CJ1  | m3 | Formigó amb fibres HAF-35/A-3.5-3/F/20-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E   | 0,210        | x    | 156,00000 | = | 32,76000 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal: |   | 32,76000 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | 32,76000 |
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                       |              |      | 1,50      | % | 0,14178  |
|      |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |   | 42,76282 |
|      |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                      |              |      | 0,00      | % | 0,00000  |
|      |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                   |              |      |           |   | 42,76282 |
| P-12 | P9G7-9LSA  | m2 | Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic              | Rend.: 1,000 |      |           |   | 27,11 €  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          | Unitats      |      | Preu      |   | Parcial  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | Import   |
|      | Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                  | 0,202        | /R x | 21,48000  | = | 4,33896  |
|      | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                        | 0,155        | /R x | 25,78000  | = | 3,99590  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal: |   | 8,33486  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | 8,33486  |
|      | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      | C20K-00DP  | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                          | 0,020        | /R x | 5,07000   | = | 0,10140  |
|      | C20L-00DO  | h  | Remolinador mecànic                                                                                                                                                                                                      | 0,050        | /R x | 5,75000   | = | 0,28750  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal: |   | 0,38890  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | 0,38890  |
|      | Materials  |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      | B060-2CIZ  | m3 | Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F | 0,180        | x    | 101,44000 | = | 18,25920 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      | Subtotal: |   | 18,25920 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |              |      |           |   | 18,25920 |
|      |            |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                       |              |      | 1,50      | % | 0,12502  |
|      |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |   | 27,10798 |
|      |            |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                      |              |      | 0,00      | % | 0,00000  |
|      |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                   |              |      |           |   | 27,10798 |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 36

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                          |                 |          |                 |
|------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| P9G7-9LTT  | m2        |    | Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIb+F, de 15 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic                                                                                                                                    | Rend.: 1,000                  |                 | 32,48    | €               |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                       | Preu            | Parcial  | Import          |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150                         | /R x 25,78000 = | 3,86700  |                 |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,220                         | /R x 21,48000 = | 4,72560  |                 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 8,59260  | 8,59260         |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,024                         | /R x 5,07000 =  | 0,12168  |                 |
|            | C20L-00DO | h  | Remolinator mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,050                         | /R x 5,75000 =  | 0,28750  |                 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 0,40918  | 0,40918         |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | B060-2D7A | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIb+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIb+F                                                                                                                        | 0,1575                        | x 148,26000 =   | 23,35095 |                 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 23,35095 | 23,35095        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %          |          | 0,12889         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE                  |                 |          | 32,48162        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |          | 0,00000         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |          | <b>32,48162</b> |
| P9G8-F5S1  | m2        |    | Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 20 - 60 / IIIa + E, de 20 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland | Rend.: 1,000                  |                 | 34,23    | €               |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                       | Preu            | Parcial  | Import          |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,082                         | /R x 25,78000 = | 2,11396  |                 |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,410                         | /R x 21,48000 = | 8,80680  |                 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 10,92076 | 10,92076        |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,023                         | /R x 5,07000 =  | 0,11661  |                 |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal:                     |                 | 0,11661  | 0,11661         |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 |          |                 |
|            | B060-2CI1 | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E                                                                                                                    | 0,210                         | x 108,48000 =   | 22,78080 |                 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 37

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM       | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             |                        |      |           |   | PREU      |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|---|-----------|
|           | B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                      | 0,002                  | x    | 124,33000 | = | 0,24866   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |           |   | 23,02946  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | % | 0,16381   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |           |   | 34,23064  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00      | % | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 34,23064  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |
| P9Z3-DP4Y | m2        |    | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                            | Rend.: 1,000           |      |           |   | 4,13 €    |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   | Import    |
|           | A0F-000I  | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                 | 0,018                  | /R x | 25,78000  | = | 0,46404   |
|           | A01-FEP0  | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                    | 0,018                  | /R x | 23,01000  | = | 0,41418   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |           |   | 0,87822   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   | 0,87822   |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |
|           | B0B8-107X | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                       | 1,200                  | x    | 2,68000   | = | 3,21600   |
|           | B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                     | 0,0122                 | x    | 1,51000   | = | 0,01842   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |           |   | 3,23442   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS     |      | 1,50      | % | 0,01317   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |           |   | 4,12581   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00      | % | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 4,12581   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |
| PAREIXA   | pa        |    | Partida reposició de reixa d'aigües pluvials                                                                                                                           | Rend.: 1,000           |      |           |   | 210,00 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |      |           |   | 210,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    |      | 0,00      | % | 0,00000   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |           |   | 210,00000 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |
| PB12-DISG | m         |    | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter | Rend.: 1,000           |      |           |   | 140,34 €  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Unitats                |      | Preu      |   | Parcial   |
| Ma d'obra |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   | Import    |
|           | A01-FEPB  | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                          | 0,200                  | /R x | 23,10000  | = | 4,62000   |
|           | A0F-000P  | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                       | 0,400                  | /R x | 26,19000  | = | 10,47600  |
|           | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                | 0,200                  | /R x | 21,48000  | = | 4,29600   |
|           | A0F-000T  | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                      | 0,300                  | /R x | 25,78000  | = | 7,73400   |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        | Subtotal:              |      |           |   | 27,12600  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   | 27,12600  |
| Materials |           |    |                                                                                                                                                                        |                        |      |           |   |           |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 38

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |           |           | PREU      |   |
|------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|---|
|                        | B07L-1PYB  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                             | 0,010        | x    | 44,65000  | =         | 0,44650   |   |
|                        | BB10-0XMP  | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària                                                                                                                               | 1,000        | x    | 112,09000 | =         | 112,09000 |   |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           | 112,53650 | 112,53650 |   |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 2,50      | %         | 0,67815   |   |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           | 140,34065 |   |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 0,00      | %         | 0,00000   |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           | 140,34065 |   |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | PB1D-52WL  | m  | Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locat cargolat                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000 |      |           |           | 23,42     | € |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      |      | Preu      | Parcial   | Import    |   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | A0F-000P   | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,330        | /R x | 26,19000  | =         | 8,64270   |   |
|                        | A01-FEPB   | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,330        | /R x | 23,10000  | =         | 7,62300   |   |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           | 16,26570  | 16,26570  |   |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | B5ZZB-131C | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm                                                                                                                                                                      | 2,000        | x    | 0,25000   | =         | 0,50000   |   |
|                        | BB1A-0XQ2  | m  | Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament                                                                                                                                                                                      | 1,000        | x    | 6,25000   | =         | 6,25000   |   |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           | 6,75000   | 6,75000   |   |
| DESPESES AUXILIARS     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 2,50      | %         | 0,40664   |   |
| COST DIRECTE           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           | 23,42234  |   |
| DESPESES INDIRECTES    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | 0,00      | %         | 0,00000   |   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           | 23,42234  |   |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | PD5J-43CZ  | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | Rend.: 1,000 |      |           |           | 7,99      | € |
|                        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      |      | Preu      | Parcial   | Import    |   |
| Ma d'obra              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | A0F-000D   | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,066        | /R x | 25,78000  | =         | 1,70148   |   |
|                        | A01-FEP3   | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,033        | /R x | 23,01000  | =         | 0,75933   |   |
| Subtotal:              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           | 2,46081   | 2,46081   |   |
| Materials              |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |           |           |   |
|                        | B0AO-07II  | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                           | 2,000        | x    | 0,19000   | =         | 0,38000   |   |
|                        | BD5G-0LIE  | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària                                                                                                                   | 1,100        | x    | 4,65000   | =         | 5,11500   |   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU         |             |           |           |
|------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|            |           |    | aproximada i una resistència a la compressió<br>aproximada de 150 kN/m2                                                                                                                                              |              |             |           |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |             | 5,49500   | 5,49500   |
|            |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                   | 1,50 %       |             |           | 0,03691   |
|            |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 7,99272   |
|            |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %       |             |           | 0,00000   |
|            |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                               |              |             |           | 7,99272   |
| P-13       | PQ12-403G | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó   | Rend.: 1,000 |             | 382,05    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |           |           |
|            | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                           | 1,140 /R x   | 25,78000 =  | 29,38920  |           |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                              | 1,140 /R x   | 21,48000 =  | 24,48720  |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |             | 53,87640  | 53,87640  |
| Materials  |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |           |           |
|            | BQ11-0SP5 | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa                                | 1,000 x      | 302,01000 = | 302,01000 |           |
|            | B06D-0L92 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,2816 x     | 88,14166 =  | 24,82069  |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |             | 326,83069 | 326,83069 |
|            |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                   | 2,50 %       |             |           | 1,34691   |
|            |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                         |              |             |           | 382,05400 |
|            |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %       |             |           | 0,00000   |
|            |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                               |              |             |           | 382,05400 |
| P-14       | PQ23-DLWG | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó                                                               | Rend.: 1,000 |             | 104,26    | €         |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu        | Parcial   | Import    |
| Ma d'obra  |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |           |           |
|            | A0F-000B  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                           | 0,400 /R x   | 25,78000 =  | 10,31200  |           |
|            | A0D-0007  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                              | 0,750 /R x   | 21,48000 =  | 16,11000  |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |             | 26,42200  | 26,42200  |
| Maquinària |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |             |           |           |
|            | C20H-00DN | h  | Martell trencador manual                                                                                                                                                                                             | 0,750 /R x   | 3,91000 =   | 2,93250   |           |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:    |             | 2,93250   | 2,93250   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           |              |      |           |         | PREU      |
|------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|-----------|
| Materials              |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         |           |
|                        | BQ23-0TCX | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm                                                              | 1,000        | x    | 67,53000  | =       | 67,53000  |
|                        | B06D-0L92 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,0792       | x    | 88,14166  | =       | 6,98082   |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 74,51082  |         | 74,51082  |
| DESPESES AUXILIARS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 1,50 %    |         | 0,39633   |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 104,26165 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 0,00 %    |         | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 104,26165 |
| P-15                   | SEGSAT    | PA | Partida alçada seguretat i salut                                                                                                                                                                                     | Rend.: 1,000 |      |           |         | 210,00 €  |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 210,00000 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 0,00 %    |         | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 210,00000 |
|                        | TRANSOB   | u  | Carrega i Transport amb dumper interior a obra de material nou, runa , residus i terra                                                                                                                               | Rend.: 1,000 |      |           |         | 390,00 €  |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Ma d'obra              |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         |           |
|                        | A0140000  | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                              | 15,000       | /R x | 18,00000  | =       | 270,00000 |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 270,00000 |         | 270,00000 |
| Maquinària             |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         |           |
|                        | C1505120  | h  | Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                                                              | 15,000       | /R x | 8,00000   | =       | 120,00000 |
| Subtotal:              |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 120,00000 |         | 120,00000 |
| COST DIRECTE           |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 390,00000 |
| DESPESES INDIRECTES    |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | 0,00 %    |         | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         | 390,00000 |
| P-16                   | TRASPSEN  | u  | Traspas soterrat enllumenat amb 2 tub de diam. 110 en dau de formigo, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda                                                                                     | Rend.: 1,000 |      |           |         | 416,84 €  |
|                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats      |      | Preu      | Parcial | Import    |
| Partides d'obra        |           |    |                                                                                                                                                                                                                      |              |      |           |         |           |
|                        | FDKZH9C4  | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                   | 2,000        | x    | 63,96107  | =       | 127,92214 |
|                        | GDG52437  | m  | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional           | 4,500        | x    | 14,18394  | =       | 63,82773  |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 41

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                       | PREU     |   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| C1705600 | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                             | 1,20000  | € |
| FIBRES   | kg | Fibres de vidre tipus ANTI CRAK HP 67/36 12 mm o similar, amb un contingut de fibres de 10 kg/m3 | 5,88000  | € |
| PEDRA    | m2 | pedra natural de gruix 40 mm                                                                     | 10,00000 | € |

## Quadre de preus unitaris

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU     |   |
|----------|----|---------------------------|----------|---|
| A01-FEP0 | h  | Ajudant ferrallista       | 23,01000 | € |
| A01-FEP3 | h  | Ajudant col·locador       | 23,01000 | € |
| A01-FEPB | h  | Ajudant manyà             | 23,10000 | € |
| A0121000 | h  | Oficial 1a                | 20,72000 | € |
| A0127000 | h  | Oficial 1a col·locador    | 21,00000 | € |
| A012M000 | h  | Oficial 1a muntador       | 23,65000 | € |
| A012N000 | h  | Oficial 1a d'obra pública | 20,00000 | € |
| A0137000 | h  | Ajudant col·locador       | 19,00000 | € |
| A013M000 | h  | Ajudant muntador          | 20,42000 | € |
| A0140000 | h  | Manobre                   | 18,00000 | € |
| A0150000 | h  | Manobre especialista      | 19,12000 | € |
| A0160000 | h  | Peó                       | 13,75000 | € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                   | 21,48000 | € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista      | 22,74000 | € |
| A0F-000B | h  | Oficial 1a                | 25,78000 | € |
| A0F-000D | h  | Oficial 1a col·locador    | 25,78000 | € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista    | 25,78000 | € |
| A0F-000P | h  | Oficial 1a manyà          | 26,19000 | € |
| A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública | 25,78000 | € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta         | 25,78000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

## MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                     | PREU        |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C1105A00  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                          | 76,78000 €  |
| C110A0G0  | h  | Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h                                           | 3,29000 €   |
| C110U070  | h  | Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar                      | 14,61000 €  |
| C115-00EE | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                          | 73,44000 €  |
| C1311120  | h  | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW                           | 55,00000 €  |
| C1313330  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                   | 56,20000 €  |
| C131-005D | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t                                  | 45,81000 €  |
| C131-005G | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                    | 77,69000 €  |
| C1331100  | h  | Motoanivelladora petita                                                        | 53,50000 €  |
| C1335080  | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                     | 56,69000 €  |
| C13350C0  | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                    | 62,23000 €  |
| C133-00EW | h  | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t                                  | 50,83000 €  |
| C136-00F4 | h  | Motoanivelladora petita                                                        | 70,19000 €  |
| C138-00KQ | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                 | 106,66000 € |
| C139-00L9 | h  | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador | 112,88000 € |
| C139-00LK | h  | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t                        | 99,13000 €  |
| C13A-00FR | h  | Compactador duplex manual de 700 kg                                            | 8,73000 €   |
| C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                   | 58,73000 €  |
| C1501800  | h  | Camió per a transport de 12 t                                                  | 38,00000 €  |
| C1502E00  | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                         | 40,03000 €  |
| C1503000  | h  | Camió grua                                                                     | 51,05000 €  |
| C1505120  | h  | Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                        | 8,00000 €   |
| C151-002Z | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                         | 50,11000 €  |
| C154-003M | h  | Camió per a transport de 12 t                                                  | 45,29000 €  |
| C172-003J | h  | Camió amb bomba de formigonar                                                  | 176,02000 € |
| C176-00FW | h  | Formigonera de 250 l                                                           | 3,24000 €   |
| C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                           | 2,00000 €   |
| C178-00GF | h  | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                          | 9,51000 €   |
| C17A-00JM | h  | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel                     | 1,91000 €   |
| C2005000  | h  | Regle vibratori                                                                | 5,51000 €   |
| C20H-00DN | h  | Martell trencador manual                                                       | 3,91000 €   |
| C20K-00DP | h  | Regle vibratori                                                                | 5,07000 €   |
| C20L-00DO | h  | Remolinador mecànic                                                            | 5,75000 €   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 3

## MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               | PREU        |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B0111000  | L  | AIGUA                                                                                                                                                                                                                    | 0,01000 €   |
| B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                    | 1,75000 €   |
| B0310020  | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                           | 21,56000 €  |
| B0310400  | t  | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                                                                                                                                                                             | 16,59000 €  |
| B036-21CG | t  | Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm                                                                                                                                                                      | 15,22000 €  |
| B0372000  | m3 | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                         | 18,00000 €  |
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                         | 18,11000 €  |
| B03J-0K7V | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                           | 18,57000 €  |
| B03J-0K88 | t  | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                          | 21,69000 €  |
| B03L-05MQ | t  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                       | 18,78000 €  |
| B03L-05MS | t  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons                                                                                                                                                                      | 20,66000 €  |
| B03L-05N7 | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                           | 20,15000 €  |
| B0512401  | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                        | 90,00000 €  |
| B0532310  | kg | Calç aèria CL 90                                                                                                                                                                                                         | 0,10000 €   |
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                    | 0,29000 €   |
| B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                        | 124,33000 € |
| B05A-2MTK | kg | Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques                                                | 1,45000 €   |
| B060-2C1I | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E   | 108,48000 € |
| B060-2CIZ | m3 | Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F | 101,44000 € |
| B060-2CJ1 | m3 | Formigó amb fibres HAF-35/A-3.5-3/F/20-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+E   | 156,00000 € |
| B060-2D7A | m3 | Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIb+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIb+F       | 148,26000 € |
| B0641070  | m3 | Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                          | 39,00000 €  |
| B064300C  | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                          | 67,90000 €  |
| B064500B  | m3 | Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                              | 65,24000 €  |
| B06E-11ZC | m3 | Formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qb                                                            | 111,86000 € |
| B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                      | 75,76000 €  |
| B06NN14C  | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                                               | 57,13000 €  |
| B0710150  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                   | 37,99000 €  |
| B07L-1PYB | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                               | 44,65000 €  |
| B07L-1PYC | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                              | 40,80000 €  |
| B0A71K00  | u  | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior                                                                                                                                                                     | 0,92000 €   |
| B0AK-07AS | kg | Clau acer                                                                                                                                                                                                                | 1,53000 €   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 4

## MATERIALS

| CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU        |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B0AM-078F    | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                   | 1,51000 €   |
| B0AO-07II    | u  | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis                                                                                                                                                                                                                         | 0,19000 €   |
| B0B7-106Q    | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | 1,29000 €   |
| B0B8-107X    | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                     | 2,68000 €   |
| B0D21-07OY   | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                   | 0,45000 €   |
| B0DZ1-0ZLZ   | l  | Desencofrant                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,80000 €   |
| B0E2-0EKY    | u  | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                                                                                                                                                     | 1,15000 €   |
| B2RA1200     | m3 | Disposició controlada a monodipòsit, de terres                                                                                                                                                                                                                       | 2,00000 €   |
| B2RA2620     | m3 | Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | 5,95000 €   |
| B2RA-28TN    | t  | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                                                     | 8,99000 €   |
| B5ZZB-131C   | u  | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm                                                                                                                                                                    | 0,25000 €   |
| B775-0KR5    | m2 | Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       | 0,36000 €   |
| B7B1-0KPZ    | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | 1,09000 €   |
| B7B1-0KQ5    | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | 2,66000 €   |
| B7B151D0LBIZ | m2 | Feltre de teixit no teixit, geotèxtil, punxonat de fibra de polièster, Geoflex 150 polièster, de 150 g/m <sup>2</sup> en rotllos de 125 m x 2 m, tipus ref. 1951-21 de la serie Geotèxtils i làmines drenants d'ASFALTEX o equivalent                                | 0,75000 €   |
| B7Z0-13F3    | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED                                                                                                                                                                                                                                         | 0,93000 €   |
| B9611P50     | m  | Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm                                                                                                                                                                                         | 15,00000 €  |
| B9B0-0GWE    | u  | Llambordí granític de 18x9x12 cm                                                                                                                                                                                                                                     | 1,15000 €   |
| B9B0-H4TZ    | u  | Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació                                                                                                                                                                                                                     | 0,88000 €   |
| B9B11200     | u  | Llambordí granític de 10x8x10 cm                                                                                                                                                                                                                                     | 0,40000 €   |
| B9C21324     | m2 | Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior                                                                                                                                                                                           | 11,20000 €  |
| B9CZ2000     | kg | Beurada de color                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,92000 €   |
| BB10-0XMP    | m  | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària                                                                                                                             | 112,09000 € |
| BB1A-0XQ2    | m  | Passamà de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament                                                                                                                                                                                    | 6,25000 €   |
| BD5G-0LIE    | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m <sup>2</sup>                                | 4,65000 €   |
| BDGZFN50     | m  | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                    | 0,17000 €   |
| BDGZPA00     | u  | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                  | 0,26000 €   |
| BDK21495     | u  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis                                                                                                                                                                 | 16,26000 €  |
| BDKZH9C0     | u  | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124                                                                                                                  | 50,34000 €  |
| BF22L900     | m  | Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255                                                                                            | 6,29000 €   |
| BFY21910     | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2'', roscat                                                                                                                                                                       | 1,67000 €   |
| BG22TK10     | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2,30000 €   |
| BQ11-0SP5    | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respall de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa                                                                                   | 302,01000 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                              | PREU       |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BQ23-0TCX | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm | 67,53000 € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 6

## ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU                          |             |                 |                 |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>B06D-0L92</b> | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | <b>Rend.: 1,000</b>           |             | <b>88,14000</b> | <b>€</b>        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu        | Parcial         | Import          |
| Ma d'obra        |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| A0E-000A         | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                 | 0,900 /R x                    | 22,74000 =  | 20,46600        |                 |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |             | 20,46600        | 20,46600        |
| Maquinària       |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| C176-00FW        | h  | Formigonera de 250 l                                                                                                                                                                                                 | 0,450 /R x                    | 3,24000 =   | 1,45800         |                 |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |             | 1,45800         | 1,45800         |
| Materials        |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| B011-05ME        | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                | 0,180 x                       | 1,75000 =   | 0,31500         |                 |
| B055-067M        | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                    | 0,150 x                       | 124,33000 = | 18,64950        |                 |
| B03J-0K88        | t  | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                      | 1,550 x                       | 21,69000 =  | 33,61950        |                 |
| B03L-05MS        | t  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons                                                                                                                                                                  | 0,650 x                       | 20,66000 =  | 13,42900        |                 |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |             | 66,01300        | 66,01300        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | DESPESES AUXILIARS            | 1,00 %      |                 | 0,20466         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE                  |             |                 | 88,14166        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |                 | <b>88,14166</b> |
| <b>B06D-0L9K</b> | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  | <b>Rend.: 1,000</b>           |             | <b>95,74000</b> | <b>€</b>        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Unitats                       | Preu        | Parcial         | Import          |
| Ma d'obra        |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| A0E-000A         | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                 | 1,100 /R x                    | 22,74000 =  | 25,01400        |                 |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |             | 25,01400        | 25,01400        |
| Maquinària       |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| C176-00FX        | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                 | 0,600 /R x                    | 2,00000 =   | 1,20000         |                 |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal:                     |             | 1,20000         | 1,20000         |
| Materials        |    |                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |                 |                 |
| B055-067M        | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                    | 0,225 x                       | 124,33000 = | 27,97425        |                 |
| B03J-0K7V        | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                       | 1,550 x                       | 18,57000 =  | 28,78350        |                 |
| B03L-05MQ        | t  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                   | 0,650 x                       | 18,78000 =  | 12,20700        |                 |
| B011-05ME        | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                | 0,180 x                       | 1,75000 =   | 0,31500         |                 |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 7

## ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                          |             |                  |                  |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 69,27975         | 69,27975         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,00 %      |                  | 0,25014          |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |             |                  | 95,74389         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |                  | <b>95,74389</b>  |
| <b>B07F-0LSZ</b> | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | <b>Rend.: 1,000</b>           |             | <b>156,07000</b> | <b>€</b>         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                       | Preu        | Parcial          | Import           |
| Ma d'obra        |    |                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                  |                  |
| A0E-000A         | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050 /R x                    | 22,74000 =  | 23,87700         |                  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 23,87700         | 23,87700         |
| Maquinària       |    |                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                  |                  |
| C176-00FX        | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725 /R x                    | 2,00000 =   | 1,45000          |                  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 1,45000          | 1,45000          |
| Materials        |    |                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                  |                  |
| B03L-05N7        | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,380 x                       | 20,15000 =  | 27,80700         |                  |
| B055-067M        | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,380 x                       | 124,33000 = | 47,24540         |                  |
| B011-05ME        | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x                       | 1,75000 =   | 0,35000          |                  |
| B054-06DH        | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 190,000 x                     | 0,29000 =   | 55,10000         |                  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 130,50240        | 130,50240        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,00 %      |                  | 0,23877          |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |             |                  | 156,06817        |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |             |                  | <b>156,06817</b> |
| <b>B0B6-107E</b> | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                            | <b>Rend.: 1,000</b>           |             | <b>1,62000</b>   | <b>€</b>         |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                       | Preu        | Parcial          | Import           |
| Ma d'obra        |    |                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                  |                  |
| A01-FEP0         | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                                               | 0,005 /R x                    | 23,01000 =  | 0,11505          |                  |
| A0F-000I         | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                                            | 0,005 /R x                    | 25,78000 =  | 0,12890          |                  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 0,24395          | 0,24395          |
| Materials        |    |                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                  |                  |
| B0B7-106Q        | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                     | 1,050 x                       | 1,29000 =   | 1,35450          |                  |
| B0AM-078F        | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                | 0,0102 x                      | 1,51000 =   | 0,01540          |                  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |             | 1,36990          | 1,36990          |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 23/12/22

Pàg.: 8

## ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                          | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU                |                 |                  |                 |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DESPESES AUXILIARS            |    |                                                                                                                                                                                                   | 1,00                | %               |                  | 0,00244         |
| COST DIRECTE                  |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  | 1,61629         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  | <b>1,61629</b>  |
| <b>D0701641</b>               | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                 | <b>Rend.: 1,000</b> |                 | <b>69,43000</b>  | <b>€</b>        |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats             | Preu            | Parcial          | Import          |
| Ma d'obra                     |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  |                 |
| A0150000                      | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 0,800               | /R x 19,12000 = | 15,29600         |                 |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 15,29600         | 15,29600        |
| Materials                     |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  |                 |
| B0512401                      | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,200               | x 90,00000 =    | 18,00000         |                 |
| B0310020                      | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,630               | x 21,56000 =    | 35,14280         |                 |
| B0111000                      | L  | AIGUA                                                                                                                                                                                             | 0,200               | x 0,01000 =     | 0,00200          |                 |
| C1705600                      | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                              | 0,700               | x 1,20000 =     | 0,84000          |                 |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 0,84000          | 0,84000         |
| DESPESES AUXILIARS            |    |                                                                                                                                                                                                   | 1,00                | %               |                  | 0,15296         |
| COST DIRECTE                  |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  | 69,43376        |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  | <b>69,43376</b> |
| <b>D070A4D1</b>               | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | <b>Rend.: 1,000</b> |                 | <b>112,14000</b> | <b>€</b>        |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats             | Preu            | Parcial          | Import          |
| Ma d'obra                     |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  |                 |
| A0150000                      | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050               | /R x 19,12000 = | 20,07600         |                 |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 20,07600         | 20,07600        |
| Materials                     |    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                  |                 |
| B0111000                      | L  | AIGUA                                                                                                                                                                                             | 0,200               | x 0,01000 =     | 0,00200          |                 |
| B0512401                      | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,200               | x 90,00000 =    | 18,00000         |                 |
| B0532310                      | kg | Calç aèria CL 90                                                                                                                                                                                  | 400,000             | x 0,10000 =     | 40,00000         |                 |
| B0310020                      | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,530               | x 21,56000 =    | 32,98680         |                 |
| C1705600                      | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                              | 0,725               | x 1,20000 =     | 0,87000          |                 |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 0,87000          | 0,87000         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ             | PREU           |
|------|----|------------------------|----------------|
|      |    | DESPESES AUXILIARS     | 1,00 % 0,20076 |
|      |    | COST DIRECTE           | 112,13556      |
|      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 112,13556      |

**Quadre de preus nº1**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU   |   |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-1    | CATES01    | U  | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSÀRIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIÓ I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                      | 236,81 | € |
| P-2    | CONQUAL    | pa | Partida alçada control qualitat (VUITANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,00  | € |
| P-3    | FAÇA3467   | Pa | Partida alçada per l'arranjament d'entregues amb la façana (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781,36 | € |
| P-4    | P2146-DJ22 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                     | 4,82   | € |
| P-5    | P214W-FEMD | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                   | 6,52   | € |
| P-6    | P2214-I2HM | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 8,77   | € |
| P-7    | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,56   | € |
| P-8    | P2R6-4I51  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                               | 8,58   | € |
| P-9    | P2RA-EU2Q  | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                             | 13,04  | € |
| P-10   | P938-DFU8  | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,82  | € |
| P-11   | P9B3-DMSO  | m2 | Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius (CENT VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                           | 120,17 | € |
| P-12   | P9G7-9LSA  | m2 | Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic (VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                   | 27,11  | € |
| P-13   | PQ12-403G  | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                               | 382,05 | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                           | PREU   |   |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-14   | PQ23-DLWG | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó<br>(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 104,26 | € |
| P-15   | SEGSAT    | PA | Partida alçada seguretat i salut<br>(DOS-CENTS DEU EUROS)                                                                                                                                            | 210,00 | € |
| P-16   | TRASPSN   | u  | Traspas soterrat enllumenat amb 2 tub de diam. 110 en dau de formigo, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda<br>(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)           | 416,84 | € |

**Quadre de preus nº2**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU      |   |
|--------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-1    | CATES01    | U  | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSARIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSÍO I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR                                                                                                                                                                                                      | 236,81    | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 236,81000 | € |
| P-2    | CONQUAL    | pa | Partida alçada control qualitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,00     | € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00000  | € |
| P-3    | FAÇA3467   | Pa | Partida alçada per l'arranjament d'entregues amb la façana                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781,36    | € |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 781,36000 | € |
| P-4    | P2146-DJ22 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                        | 4,82      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82000   | € |
| P-5    | P214W-FEM  | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                    | 6,52      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,52000   | € |
| P-6    | P2214-I2HM | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 8,77      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,77000   | € |
| P-7    | P2241-52SN | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,56      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,56000   | € |
| P-8    | P2R6-4I51  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                                                                                                                                  | 8,58      | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58000   | € |
| P-9    | P2RA-EU2Q  | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                          | 13,04     | € |
|        | B2RA-28TN  | t  | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                                                          | 13,03550  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00450   | € |
| P-10   | P938-DFU8  | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,82     | € |
|        | B011-05ME  | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,08750   | € |
|        | B03F-05NW  | m3 | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,82650  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90600   | € |
| P-11   | P9B3-DMSO  | m2 | Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius                                                                                                                                                           | 120,17    | € |
|        | B07L-1PYC  | t  | Mortier per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                 | 2,05632   | € |
|        | B05A-2MTK  | kg | Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques                                                                                                                                                                    | 14,50000  | € |
|        | B9B0-0GWE  | u  | Llambordí granític de 18x9x12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72,40745  | € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,20623  | € |
| P-12   | P9G7-9LSA  | m2 | Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic                                                                                                                                  | 27,11     | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               | PREU        |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | B060-2CIZ | m3 | Formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIIa+F | 18,25920 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                         | 8,85080 €   |
| P-13   | PQ12-403G | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó       | 382,05 €    |
|        | BQ11-0SP5 | u  | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa                                    | 302,01000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                         | 80,04000 €  |
| P-14   | PQ23-DLW  | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó                                                                   | 104,26 €    |
|        | BQ23-0TCX | u  | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm                                                                  | 67,53000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                         | 36,73000 €  |
| P-15   | SEGSAT    | PA | Partida alçada seguretat i salut                                                                                                                                                                                         | 210,00 €    |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                      | 210,00000 € |
| P-16   | TRASPSSEN | u  | Traspas soterrat enllumenat amb 2 tub de diam. 110 en dau de formigo, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda                                                                                         | 416,84 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                         | 416,84000 € |

## **Amidaments**

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DAG2022-119  
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214W-FEMD | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

| Num.            | Text                 | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Carrer Enseula       |       |       | 12,800 |     |     | 12,800  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Carrer de la Vinyeta |       |       | 37,700 |     |     | 37,700  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                      |       | 2,000 | 57,000 |     |     | 114,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |       |        |     |     | 164,500 |             |

| 2               | P2146-DJ22           | m2    | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |         |       |     |           |             |
|-----------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------|-------------|
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                   | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               |                      |       |                                                                                                                                                                       | 722,000 |       |     | 722,000   | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Carrer de la Vinyeta |       |                                                                                                                                                                       | 355,000 |       |     | 355,000   | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                      |       |                                                                                                                                                                       | 57,000  | 0,300 |     | 17,100    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                       |         |       |     | 1.094,100 |             |

| 3               | P2214-I2HM           | m3    | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 |         |       |       |         |             |
|-----------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Carrer Enseula       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722,000 |       | 0,200 | 144,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Carrer de la Vinyeta |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 355,000 |       | 0,200 | 71,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,000  | 0,300 | 0,200 | 3,420   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |       | 218,820 |             |

Obra 01 PRESSUPOST DAG2022-119  
Capítol 02 RAM DE PALETA I PAVIMENTACIÓ

| NUM.            | CODI                 | UA    | DESCRIPCIÓ                                                         |         |       |     |           |             |
|-----------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------|-------------|
| 1               | P2241-52SN           | m2    | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM |         |       |     |           |             |
| Num.            | Text                 | Tipus | [C]                                                                | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
| 1               | Carrer Enseula       |       |                                                                    | 722,000 |       |     | 722,000   | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Carrer de la Vinyeta |       |                                                                    | 355,000 |       |     | 355,000   | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                      |       |                                                                    | 57,000  | 0,300 |     | 17,100    | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                    |         |       |     | 1.094,100 |             |

| 2    | P938-DFU8            | m3    | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM |         |       |       |         |             |
|------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| Num. | Text                 | Tipus | [C]                                                                         | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
| 1    | Carrer Enseula       |       |                                                                             | 722,000 |       | 0,150 | 108,300 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Carrer de la Vinyeta |       |                                                                             | 355,000 |       | 0,150 | 53,250  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       |                                                                             | 57,000  | 0,300 | 0,150 | 2,565   | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 164,115

3 P9B3-DMSO m2 Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

| Num. | Text                 | Tipus | [C] | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-----|---------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Carrer Enseula       |       |     | 12,800  | 0,300 |     | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                      |       |     | 119,000 | 0,300 |     | 35,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer de la Vinyeta |       |     | 55,000  | 0,300 |     | 16,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                      |       |     | 57,000  | 0,300 |     | 17,100 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 73,140

4 P9G7-9LSA m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic

| Num. | Text                 | Tipus | [C] | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-----|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Carrer Enseula       |       |     | 722,000 |     |     | 722,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | llambordí            |       |     | -73,140 |     |     | -73,140 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Carrer de la Vinyeta |       |     | 355,000 |     |     | 355,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.003,860

5 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Carrer Enseula       |       | 1,300 | 722,000 |       | 0,350 | 328,510 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Carrer de la Vinyeta |       | 1,300 | 355,000 |       | 0,350 | 161,525 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 1,300 | 57,000  | 0,300 | 0,350 | 7,781   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 497,816

6 P2RA-EU2Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Carrer Enseula       |       | 1,300 | 722,000 |       | 0,350 | 328,510 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Carrer de la Vinyeta |       | 1,300 | 355,000 |       | 0,350 | 161,525 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                      |       | 1,300 | 57,000  | 0,300 | 0,350 | 7,781   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 497,816

Obra 01 PRESSUPOST DAG2022-119  
Capítol 03 INSTAL·LACIONS

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              |
|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | CATES01 | U  | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSARIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIÓ I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TRASPSSEN u Traspas soterrat enllumenat amb 2 tub de diam. 110 en dau de formigo, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 3

|                 |  |  |       |  |  |  |  |       |             |
|-----------------|--|--|-------|--|--|--|--|-------|-------------|
| 1               |  |  | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |  |  |       |  |  |  |  | 3,000 |             |

|         |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST DAG2022-119 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítol | 04 | MOBILIARI URBÀ         |  |  |  |  |  |  |  |

| NUM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                             |       |     |     |       |             |  |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------------|--|
| 1               | PQ23-DLWG | u     | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó |       |     |     |       |             |  |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |  |
| 1               |           |       |                                                                                                                                                        | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                        |       |     |     |       | 5,000       |  |

|                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |     |     |       |             |  |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-------------|--|
| 2               | PQ12-403G | u     | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó |       |     |     |       |             |  |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |  |
| 1               |           |       |                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                    |       |     |     |       | 1,000       |  |

|         |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST DAG2022-119 |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítol | 05 | VARIS                  |  |  |  |  |  |  |  |

| NUM.              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                 |  |  |  |  |       |  |
|-------------------|----------|----|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 1                 | SEGSAT   | PA | Partida alçada seguretat i salut                           |  |  |  |  |       |  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                            |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 2                 | CONQUAL  | pa | Partida alçada control qualitat                            |  |  |  |  |       |  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                            |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 3                 | FAÇA3467 | Pa | Partida alçada per l'arranjament d'entregues amb la façana |  |  |  |  |       |  |
| AMIDAMENT DIRECTE |          |    |                                                            |  |  |  |  | 1,000 |  |

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost DAG2022-119  
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. CODI            | UA            | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU | AMIDAMENT | IMPORT          |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|
| 1                    | P214W-FEMD m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 5)                                                                                                                                                                                    | 6,52 | 164,500   | 1.072,54        |
| 2                    | P2146-DJ22 m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)                                                                                                                                                                        | 4,82 | 1.094,100 | 5.273,56        |
| 3                    | P2214-I2HM m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 6) | 8,77 | 218,820   | 1.919,05        |
| <b>TOTAL Capítol</b> |               | <b>01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           | <b>8.265,15</b> |

Obra 01 Pressupost DAG2022-119  
 Capítol 02 RAM DE PALETA I PAVIMENTACIÓ

| NUM. CODI            | UA            | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                           | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT           |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1                    | P2241-52SN m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 7)                                                                                                                                           | 1,56   | 1.094,100 | 1.706,80         |
| 2                    | P938-DFU8 m3  | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)                                                                                                                                 | 28,82  | 164,115   | 4.729,79         |
| 3                    | P9B3-DMSO m2  | Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius (P - 11)                          | 120,17 | 73,140    | 8.789,23         |
| 4                    | P9G7-9LSA m2  | Paviment de formigó amb fibres HAF-35/A-2.5-2.5/F/20-60/IIIa+F, de 18 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic (P - 12) | 27,11  | 1.003,860 | 27.214,64        |
| 5                    | P2R6-4I51 m3  | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 8)  | 8,58   | 497,816   | 4.271,26         |
| 6                    | P2RA-EU2Q m3  | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)          | 13,04  | 497,816   | 6.491,52         |
| <b>TOTAL Capítol</b> |               | <b>01.02</b>                                                                                                                                                                                                         |        |           | <b>53.203,24</b> |

Obra 01 Pressupost DAG2022-119  
 Capítol 03 INSTAL·LACIONS

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1         | CATES01 U   | ELABORACIÓ DE LES CATES NECESSÀRIES PER A LA LOCALITZACIÓ DE CABLES DE BAIXA TENSIÓ I ALTRES SERVEIS, AIXÍ COM EL SEU REBLERT POSTERIOR (P - 1) | 236,81 | 1,000     | 236,81   |
| 2         | TRASPSSEN u | Traspas soterrat enllumenat amb 2 tub de diam. 110 en dau de formigó, amb arquetes i muntants d'acer galvanitzat a banda i banda (P - 16)       | 416,84 | 3,000     | 1.250,52 |

**PRESSUPOST**

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| TOTAL     | Capítol   | 01.03                  | 1.487,33                                                                                                                                                                                                                    |           |        |        |
| Obra      | 01        | Pressupost DAG2022-119 |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
| Capítol   | 04        | MOBILIARI URBÀ         |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ             | PREU                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |        |
| 1         | PQ23-DLWG | u                      | Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó (P - 14)                                                             | 104,26    | 5,000  | 521,30 |
| 2         | PQ12-403G | u                      | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (P - 13) | 382,05    | 1,000  | 382,05 |
| TOTAL     | Capítol   | 01.04                  | 903,35                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| Obra      | 01        | Pressupost DAG2022-119 |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
| Capítol   | 05        | VARIS                  |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ             | PREU                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |        |
| 1         | SEGSAT    | PA                     | Partida alçada seguretat i salut (P - 15)                                                                                                                                                                                   | 210,00    | 1,000  | 210,00 |
| 2         | CONQUAL   | pa                     | Partida alçada control qualitat (P - 2)                                                                                                                                                                                     | 80,00     | 1,000  | 80,00  |
| 3         | FAÇA3467  | Pa                     | Partida alçada per l'arranjament d'entregues amb la façana (P - 3)                                                                                                                                                          | 781,36    | 1,000  | 781,36 |
| TOTAL     | Capítol   | 01.05                  | 1.071,36                                                                                                                                                                                                                    |           |        |        |

## **Resum del pressupost**

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/12/22

Pàg.: 1

| NIVELL 2 : Capítol |           |                                       | Import           |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| Capítol            | 01.01     | TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES | 8.265,15         |
| Capítol            | 01.02     | RAM DE PALETA I PAVIMENTACIÓ          | 53.203,24        |
| Capítol            | 01.03     | INSTAL·LACIONS                        | 1.487,33         |
| Capítol            | 01.04     | MOBILIARI URBÀ                        | 903,35           |
| Capítol            | 01.05     | VARIS                                 | 1.071,36         |
| <b>Obra</b>        | <b>01</b> | <b>Pressupost DAG2022-119</b>         | <b>64.930,43</b> |
|                    |           |                                       | <b>64.930,43</b> |
| NIVELL 1 : Obra    |           |                                       | Import           |
| Obra               | 01        | Pressupost DAG2022-119                | 64.930,43        |
|                    |           |                                       | <b>64.930,43</b> |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....     | 64.930,43        |
| 6 % SOBRE 64.930,43.....                | 3.895,83         |
| 13 % SOBRE 64.930,43.....               | 8.440,96         |
| <b>Subtotal</b>                         | <b>77.267,22</b> |
| <br>                                    |                  |
| 21 % IVA SOBRE 77.267,22.....           | 16.226,12        |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> € | <b>93.493,34</b> |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

---