


PLEC TÉCNIC

Títol del Contracte : Subministrament i substitució d'una cel·la de 25kV CBGS-0

Objecte

Subministrament i substitució d'una cel·la avariada del fabricant MESA model CBGS-0 a la receptora Backup de Can Zam, posició JA02.

La posició JA02 forma part del conjunt de cel·les que alimenta els serveis d'estació de L9 segons aquest unifilar.

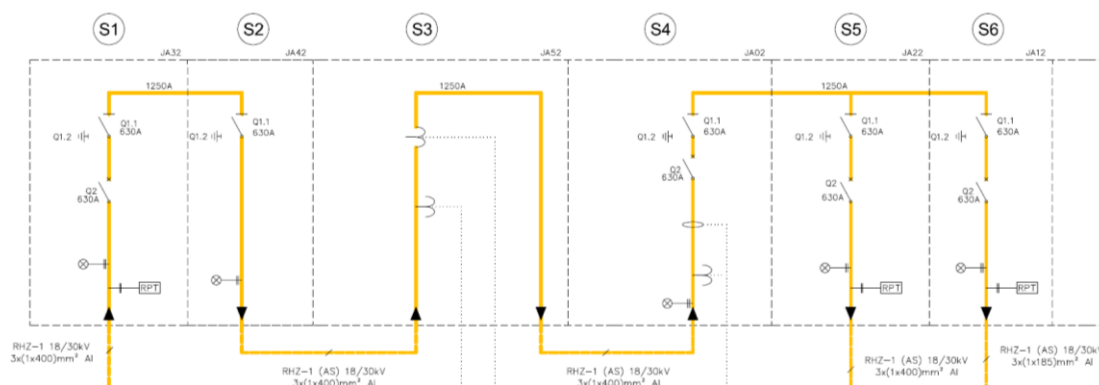

Abast dels treballs


Llistat de feines:

- Introduir cel·la de recanvi a la receptora Backup CAN ZAM mitjançant pou de ventilació i pont grua de la instal·lació.
- Substitució de la cel·la JA02 avariada per la de recanvi.
- Fer les proves de rigidesa dielèctrica.
- Fer proves funcionals amb centre de control de comandaments i senyals.
- Posada en servei de la posició.
- De la cel·la avariada recuperar el motor i joc de engranatges reductors de tensat de molles.
- Instal·lar el motor i joc de engranatges reductors de tensat de molles a la cel·la JA21 de la mateixa instal·lació.
- Retirada de la cel·la avariada per desballestar.

Condicions d'execució

La cel·la CBGS-0 subministrada ha de ser del mateix model avariada i complir amb les especificacions tècniques descrites a l'annex 2 d'aquest document.

Fotografia del la placa de característiques de la cel·la avariada:

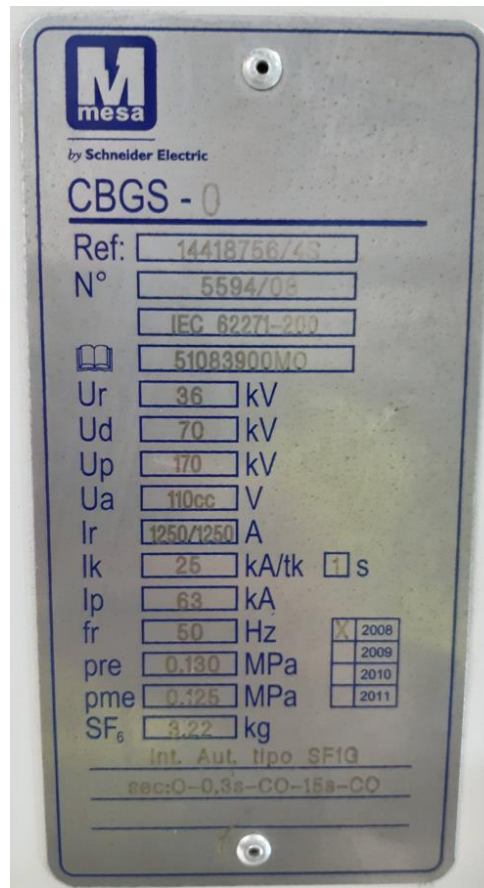

El personal que farà les feines ha de tenir l'habilitació per fer a anar el pont grua de la receptora.

No admissió d'equivalents.

La cel·la sol·licitada forma part d'un conjunt de cel·les d'Alta Tensió que constructivament queden acoblades entre elles. Aquest fet impossibilita la possibilitat d'acoblar un model equivalent, doncs tècnicament no encaixaria amb la resta de cel·les del conjunt.