

CODI EXPEDIENT: EME240057

INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA
(art. 120 LCSP) DELS CONTRACTES PREVISTOS A L'ANNEX I DE LA LLEI 9/2023,
DEL 19 DE MAIG. OBRA D'EMERGÈNCIA DE GERMÀ JOAQUIM I AV. STA. EULÀLIA

ÍNDEX

1	Descripció dels fets	2
2	Justificació de la emergència de contractar	3
3	Objecte	4
4	Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment	4
4.1	Responsable del contracte	4
4.2	Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte	4
5	Codi CPV i descripció	5
6	Durada del contracte	5
7	Proposta d'adjudicatari	5
8	Pressupost	5
9	Consignació de la despesa al pressupost de TAIGUA	5
10	Forma de pagament	5

1 DESCRIPCIÓ DELS FETS

El nostre territori està sempre sotmès a un estrès hídric que provoca períodes de sequera cada vegada més freqüents. Degut a la sequera que s'està patint enguany i el conseqüent estat d'excepcionalitat declarat, el control dels recursos hídrics es fa més important que mai.

Per aquest motiu es fa necessari la substitució immediata d'aquells trams de xarxa que estan patint una tipologia d'avaries successives que denoten l'estat obsolet de la canonada a on es localitzen.


Als carrers Germà Joaquim i Av. Sta. Eulàlia s'han produït diverses avaries. Primer es va localitzar una avaria a la cantonada Est dels carrers Germà Joaquim amb Sta. Eulàlia. Aquesta avaria, produïda per l'arrel d'un arbre, es va reparar el dia 13 de febrer. Tot i així els prelocalitzadors van detectar una altra fuita, la qual es va reparar el 20 de febrer. El 21 de febrer els prelocalitzadors continuaven marcant fuita.

Vist, per tant, les condicions en què es troba la canonada de la zona i la dificultat per localitzar i reparar totes les avaries, es decideix substituir la canonada de fibrociment per canonada de fosa, per tal de garantir el bon funcionament de la xarxa en aquest carrer i evitar així la pèrdua d'aigua.

Finalment es presenta el plànol de la zona afectada i la proposta de substitució, en total 92m de fibrociment de DN50 que es canviaran per canonada de fosa de manera que s'unirà, en cada extrem, a altres canonades de fosa de DN100.



Il·lustració 1: Fotografies de les l'avaries reparades.

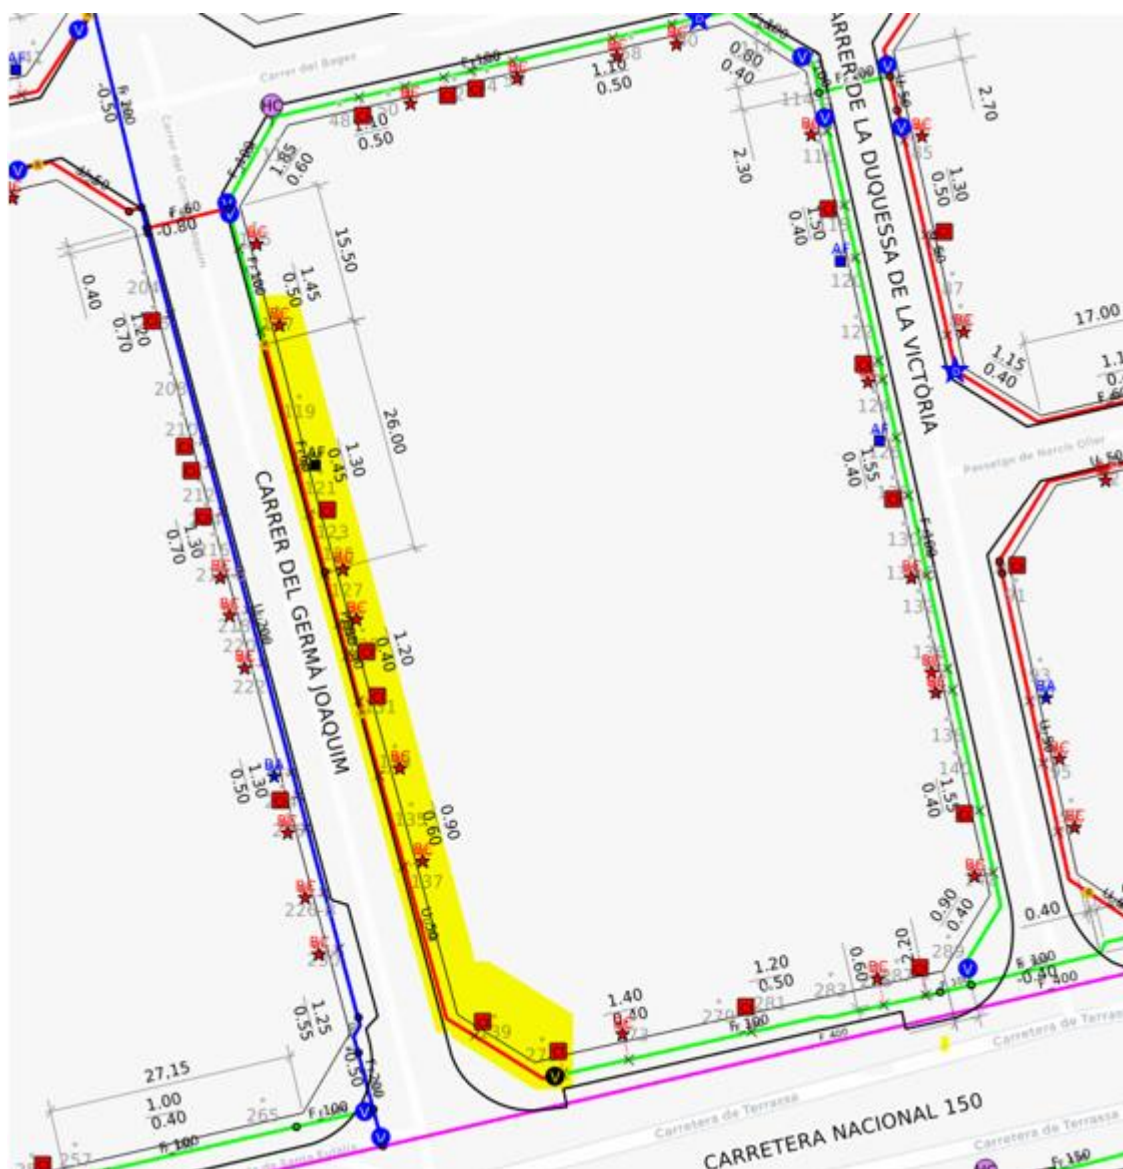

Il·lustració 2: Plànol de la zona afectada per les avaries.

2 JUSTIFICACIÓ DE LA EMERGÈNCIA DE CONTRACTAR

El dia 22 de maig de 2023, es va publicar al DOGC, la LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

Aquesta norma es publica amb l'objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

Per poder realitzar aquest objecte, la Llei 9/2023 ja estableix al seu Annex 1 una tipologia d'actuacions que les entitats subjectes a la norma poden efectuar pel procediment d'emergència regulat a l'article 120 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

L'objecte d'aquest contracte figura a l'Annex 1 de la Llei, apartat "3. Emergència en l'abastament" lletra b) Renovació de les xarxes de distribució d'aigua en mal estat per a reduir pèrdues d'aigua.

3 OBJECTE

L'objecte d'aquest informe és exposar la inajornable necessitat de recórrer a la substitució del tram afectat per avaries als carrers Germà Joaquim i Av. Sta. Eulàlia.

Així, es proposa contractar el servei a l'empresa Obres i Rases León per executar aquesta substitució, segons el plànol de l'apartat 1 d'aquest informe.

També es va encarregar a ORL la reparació prèvia de les avaries que van donar lloc a l'obra de substitució de la canonada afectada per les mateixes

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT

4.1 Responsable del contracte

Cap d'àrea d'Infraestructura i Operació de TAIGUA.

El responsable del contracte supervisarà l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.

Són funcions del responsable del contracte, entre altres:

- a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el contracte o en disposicions oficials.
- b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en cadascuna de les seves fases.
- c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte.
- d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis.
- e) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons els terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat.
- f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis.
- g) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'entitat adjudicatària, assistida d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció en l'execució del servei.

4.2 Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

Personal de l'àrea d'Infraestructura i Operació i del Servei de Compres de TAIGUA.

5 CODI CPV I DESCRIPCIÓ

- 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua potable.
- 45232151-5 Treballs de construcció de recondicionament de canonades d'aigua potable.

6 DURADA DEL CONTRACTE

Es preveu que l'objecte del contracte es pugui efectuar en un termini no superior a 1 mes a comptar des del dia hàbil següent a la signatura de la present resolució..

7 PROPOSTA D'ADJUDICATARI

Es proposa com adjudicatària l'empresa Obres i Rases León SLU. Les seves dades són:

- Nom: OBRES I RASES LEÓN SLU..
- CIF: B64657521
- Adreça: C/ JILOCA, nº 3 - 08223 TERRASSA (BARCELONA)
- Contacte: info@orlslu.com ; tecnica@orlslu.com

8 PRESSUPOST

Concepte	Import total
Preu	24.000 €
IVA (21%)	5.040 €
Total	29.040 €

9 CONSIGNACIÓ DE LA DESPESA AL PRESSUPOST DE TAIGUA

- El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte es farà a càrrec dels pressupostos de l'Entitat corresponents durant tota la durada del contracte
- La despesa per a la contractació del servei ha estat aprovada pel Cap d'Àrea corresponent.

10 FORMA DE PAGAMENT

El contractista presentarà la documentació que estableixi el responsable del contracte juntament amb la factura electrònica (facturae), amb la informació codificada (codis DIR3).

La forma de pagament serà mitjançant una única certificació al finalitzar l'obra.

Els Codis DIR3 a efectes de remissió de factures per a Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, són els següents:

Oficina comptable	Òrgan gestor	Unitat tramitadora
LA0012832	LA0012832	LA0012832


A les factures s'ha de fer constar el número d'expedient de contractació i el número de comanda, per poder identificar correctament el bé o servei al que correspon la factura.

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s'hagin realitzat de forma parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre.


D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del preu del contracte.

La forma de pagament serà per transferència bancària a 60 dies de la data de registre de la factura electrònica.


Terrassa, a la data de la darrera signatura digital



Redacció: Mariló Martínez
Cap del Servei d'Obres
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL



Visat: Pere Mora
Cap d'àrea d'Infraestructura i Operació
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL



Aprovat: Ramón Vázquez
Gerent
Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL