

CEIP LA PAU

EQ023

Caldera FER Mod. Taurus 221	243 kW
Caldera FER Mod. Echós N36EL	36 kW
Caldera FERROLI Mod. Pegasus F2N682S	74,8 kW
Sistema de col·lectors solars	

Acta inspecció IPIC	13/01/16 condicionada nivell II
Certificat de manteniment	11/02/16
Memòria tècnica simplificada	24/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació de seguretat industrial

27/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació tèrmica

31/10/16

Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC d'una ITE

04/11/16 (ID)3DRL5XTB

Acta inspecció IPE	02/05/22 condicionada nivell II
Acta inspecció IPE	18/01/23 favorable nivell I documentació




CALEFACIÓ GAS



ACUMULADOR




VARIADOR

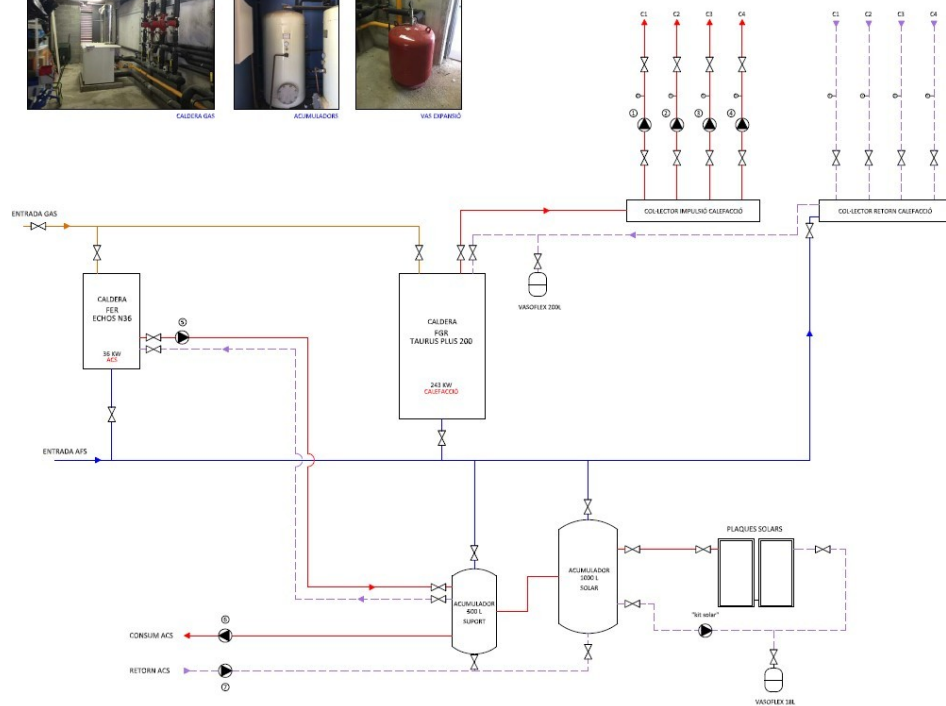

CALEFACIÓ GAS



BOMBA IMPULSIÓ

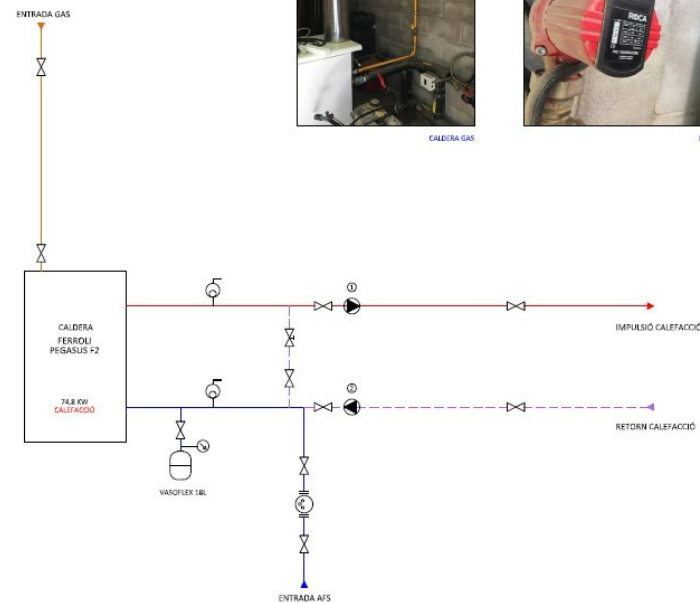

INDEX

EQ009

1 ut. CALDERA ROCA mod. G100/70 80 kW calefacció
(amb sala de màquines)

Acta inspecció IPE 14/01/16 condicionada nivell II
Acta inspecció IPIC 14/01/16 condicionada nivell II

Acta inspecció IPE	11/05/22 condicionada nivell II	==>	==>	==>	gruix aïllament no conforme falten termometres falten registres seguiment de consum	II I I	Data límit de correcció 11/02/2023
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	---	--------------	------------------------------------

Certificat de manteniment 26/02/16 (caldera ROCA CC108 100kW!)

Memòria tècnica simplificada 24/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació de seguretat industrial 27/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació tèrmica 31/10/16


Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC d'una ITE 04/11/16 (ID)FFK4HZZ75



CALDERA GAS



BOMBES IMPULSIÓ

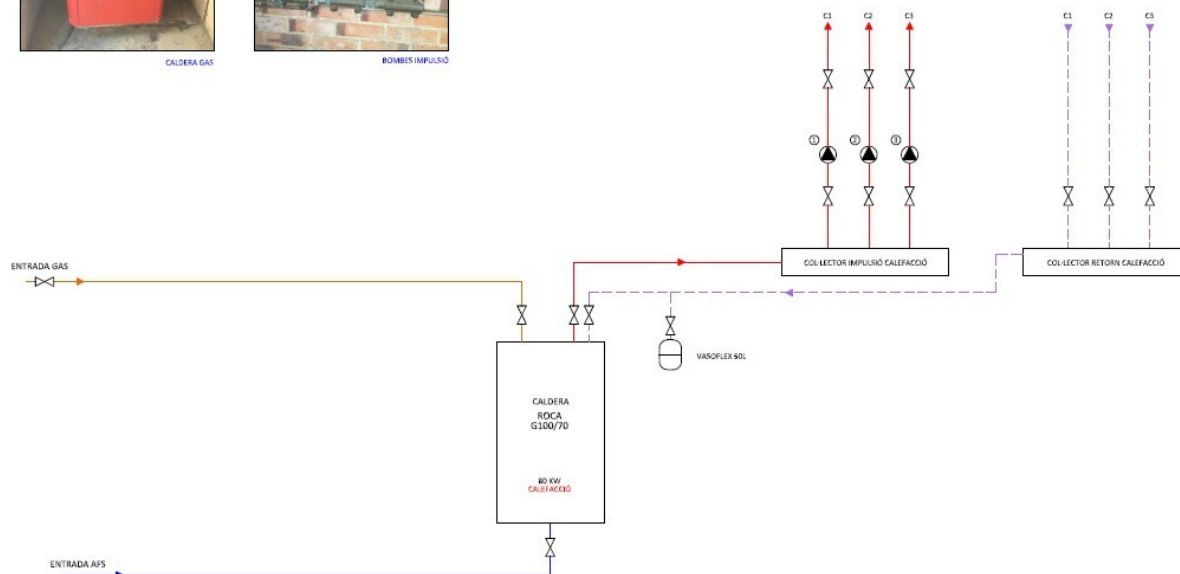

CENTRE CÍVIC VILARNAU

EQ010

1 ut. CALDERA ROCA mod. AR55
(amb sala de màquines)

76,2 kW

calefacció

Acta inspecció IPE 14/01/16 condicionada nivell II risc baix seguretat elevada
Acta inspecció IPIC 13/01/16 condicionada nivell II ==> ==> ==>

Acta inspecció IPE 11/05/22 condicionada nivell II ==> ==> ==> Ha de presentar-se registre de la instal·lació. II
Manquen manòmetres o termòmetres. I
gruix aïllament no conforme II
no control de temperatura II
no integració de tots els equips al sistema de control de temperatura II
aïllament deteriorat I
falten termometres I
falten manòmetres I
falten registres de consum I

Certificat de manteniment 26/02/16 (caldera ROCA AR GT 55 75kW)

Memòria tècnica simplificada 24/10/16


Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació de seguretat industrial 27/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació tèrmica 31/10/16


Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC d'una ITE 04/11/16 (ID)3S2PPTR3Y



CALDERA GAS



COL·LECTORS

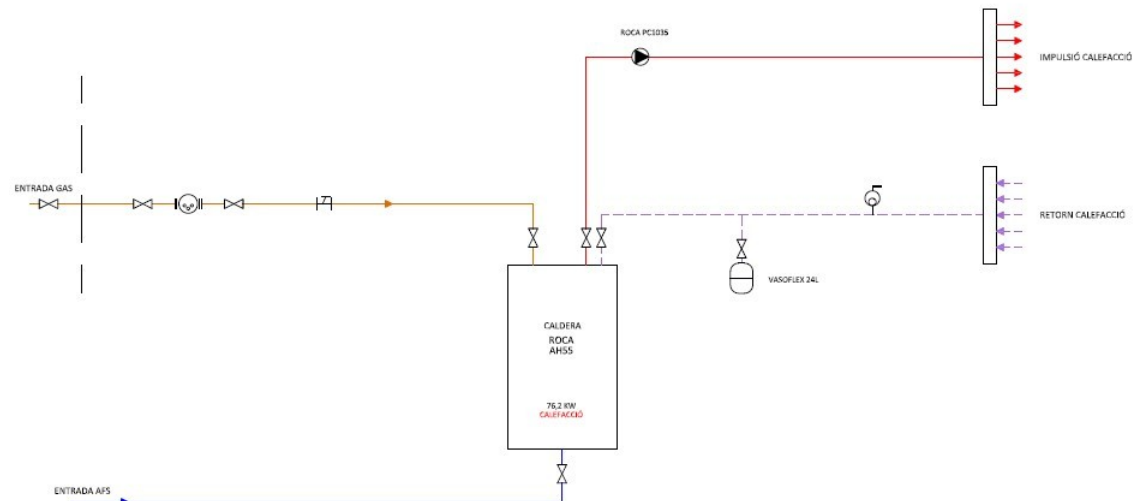

EDIFICI AJUNTAMENT

EQ006

1 ut. CALDERA VIESSMAN mod. Vitogas 100 66,2 kW calefacció
(amb sala de màquines)

Acta inspecció IPE 13/01/16 condicionada nivell II risc baix seguretat normal
Acta inspecció IPIC 13/01/16 condicionada nivell II


Acta inspecció IPE 11/05/22 condicionada nivell II ==> ==> ==> gruix aïllament no conforme II
bomba fora de servei II
indicis d'òxid a les canonades I

Certificat de manteniment 11/02/16

Memòria tècnica simplificada 24/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació de seguretat industrial 27/10/16
Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació tèrmica 31/10/16

Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC d'una ITE 04/11/16 (ID)VYBB654MJ

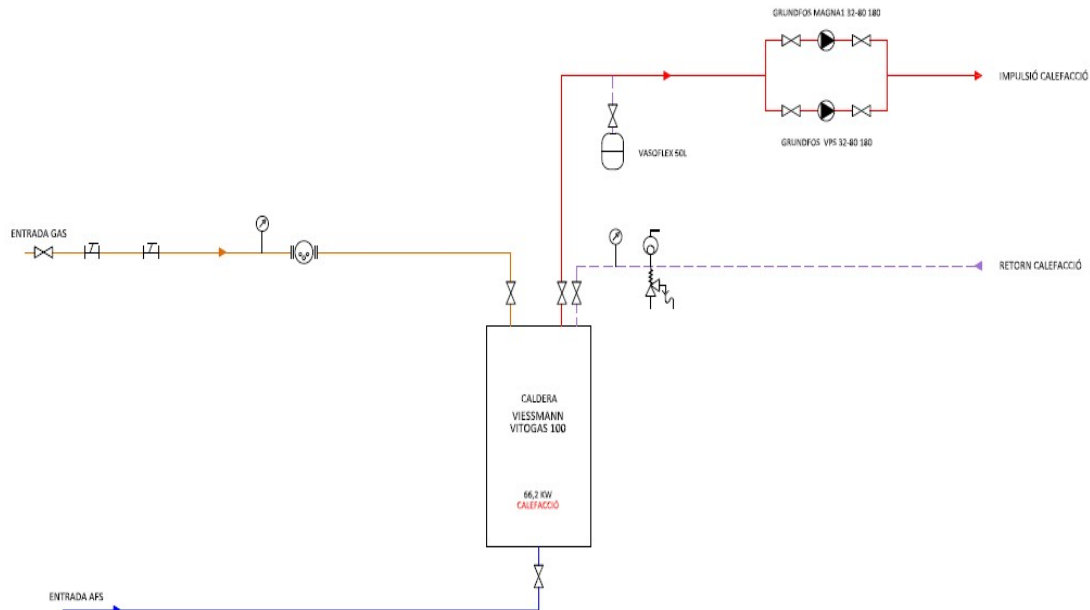

ESCOLA ESPURNA

EQ028

1 ut. Caldera ADISA mod.45E 59,7 kW
1 ut. Caldera mural ROCA mod. NORA24F 24,4 kW
sistema de col·lectors solars
(sala de màquines)


Acta inspecció IPE 14/01/16 condicionada nivell II risc baix seguretat elevada
Acta inspecció IPIC 14/01/16 condicionada nivell II

Memòria tècnica simplificada 24/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació de seguretat industrial 27/10/16

Declaració responsable per posada en servei d'una instal·lació tèrmica 31/10/16

Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC d'una ITE 04/11/16 (ID) 2Z9SWP5TM

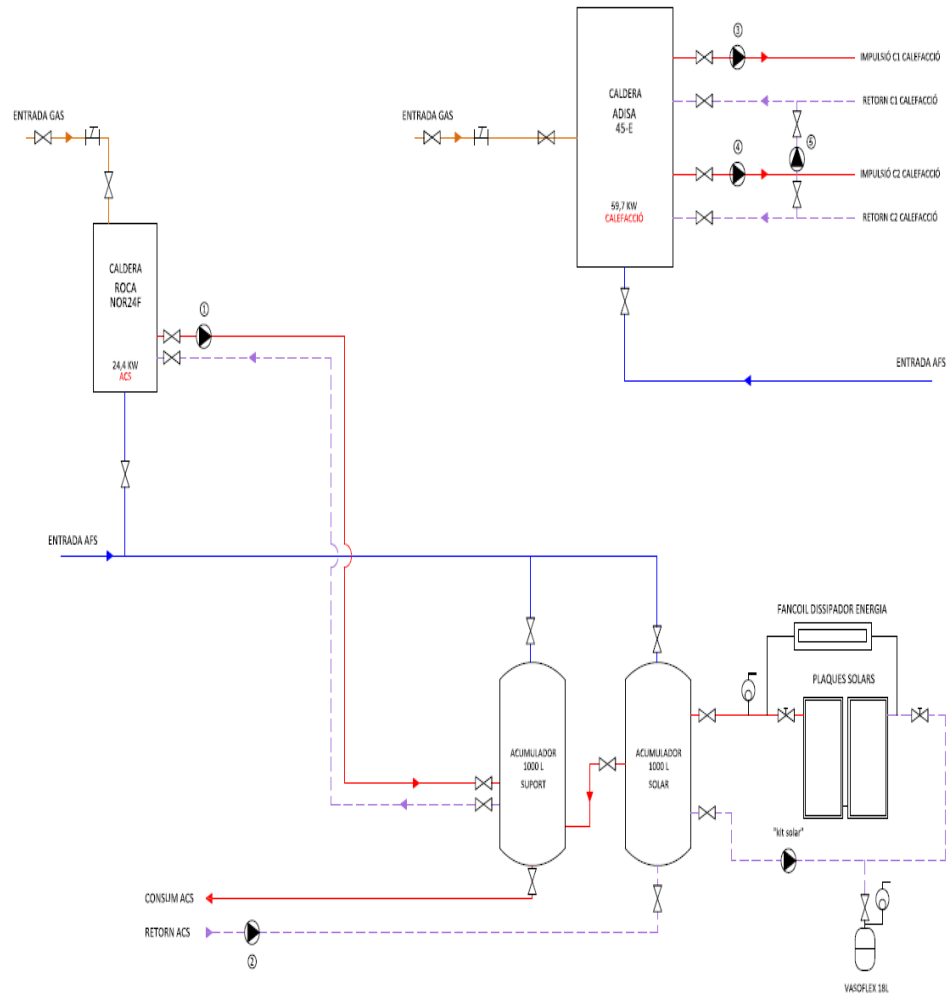

ESCOLA DE MÚSICA

EQ040

1 ut. Caldera mural ROCA mod. G100