


DETALL DETECCIÓ I EXTINCIÓ SALA RB1

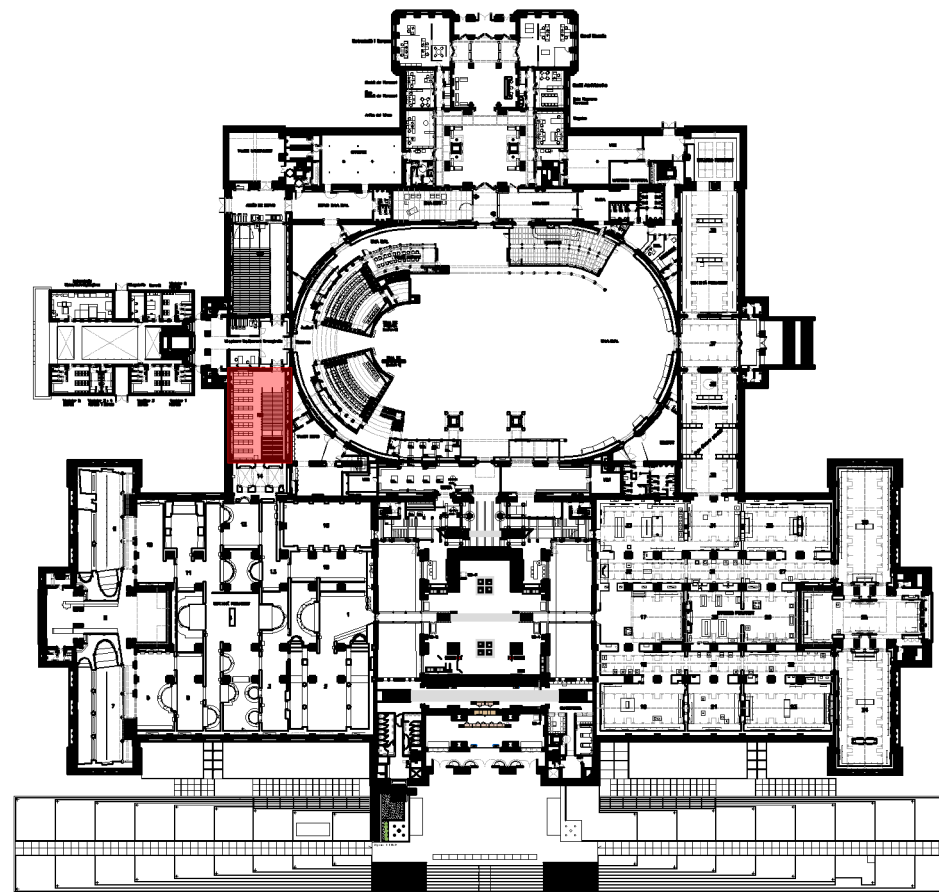

UBICACIÓ DE LA SALA RB1

LLEENDA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
| | CENTRAL DE EXTINCIÓ CONVENCIONAL DETNOV CCD-103 O EQUIVALENT |
| | DETECTOR DE FUMS CONVENCIONAL D0D-220 DETNOV O EQUIVALENT |
| | PULSADOR D'ATURADA D'EXTINCIÓ |
| | PULSADOR D'ACTIVACIÓ DE L'EXTINCIÓ |
| | INDICADOR LLUMINÓS D'ACTIVACIÓ AMB BRUNZIDOR |
| | SIRENA FLASH INTERIOR EN54-3/EN54-23 COLOR VERMELL W0W99 O EQUIVALENT |
| | DIFUSOR RADIAL 360° DE 1 1/4 " DE NOVEC DIFUSOR PER A GAS NOVEC EN LLAUTÓ |
| | CANONADA ACER GALVANITZAT ESTIRAT SENSE SOLDADURA |
| | BATERIA DE 4 CIL. DE 150L @ 24 BAR DE NOVEC (FK 5-1-12) |

UBICACIÓ PLANTA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Planta coberta (pc) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Sobre altell (psa) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Altell (pa) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Sobre primera (pp) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Entresòl (pe) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Baixa (po) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Soterrani (ps) | <input type="checkbox"/> |
| Planta Galeries (pg) | <input type="checkbox"/> |