AJUNTAMENT DE
RODA DE BERÀ

INFORME DE L'ENGINYERA MUNICIPAL DE SERVEIS

1. Identificació de l'expedient:

Assumpte: Informe sobre l'abast de les obres "Projecte de millora de canonades d'aigua potable al casc al casc antic de Roda de Berà Fase 2" sense l'autorització de Adif.

Expedient: 7345/2023

2. S'informa:

2.1. D'acord a l'article 14 de la Llei 38/2015 de 29 de setembre del sector ferroviari, per tal de dur a terme les obres de "Projecte de millora de canonades d'aigua potable al casc al casc antic de Roda de Berà Fase 2", cal l'autorització de l'administrador d'infraestructures ferroviàries (Adif).

2.2. En el cas de sòl urbà o urbanitzable, la distancia establerta per a la protecció serà de 20 metres comptats des de les arestes exteriors d'explanació. Dins d'aquesta zona, no serà possible treballar sense autorització.

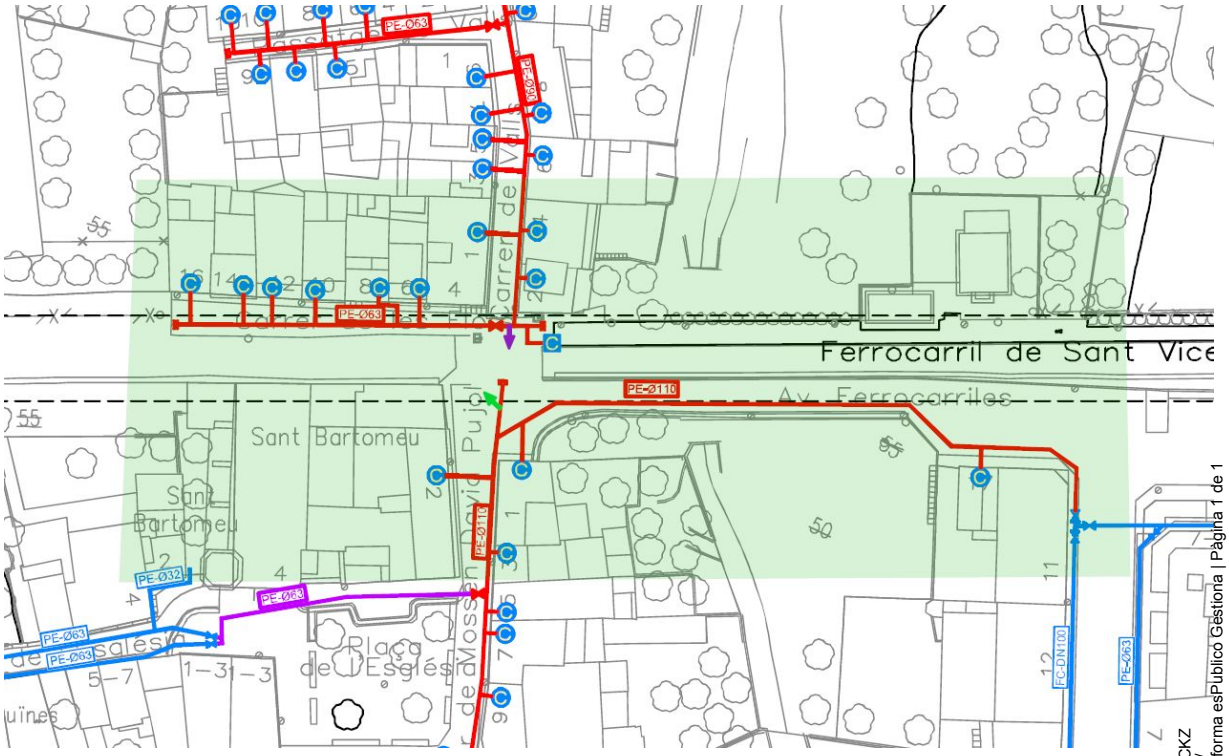

2.3. El pressupost del projecte és de 99.996,62€ sense IVA i de 120.995,92€ amb IVA.

2.4. En cas de no poder treballar dins de la zona d'afectació de Adif, el pressupost del projecte serà de 59.891,84€ sense IVA i de 72.469,13€ amb IVA.

L'Enginyera Municipal de Serveis

Document signat electrònicament

Codi Validació: 9EEGGLPMKEG7F3DZC3GPKJCKZ
Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

C. Joan Carles I, 15, 43883 Roda de Barà. Tarragona | Tel. 977 657 009 - Fax. 977 809 071 | oac@rodadebara.cat
NIF P4313300H | **www.rodadebara.cat**