


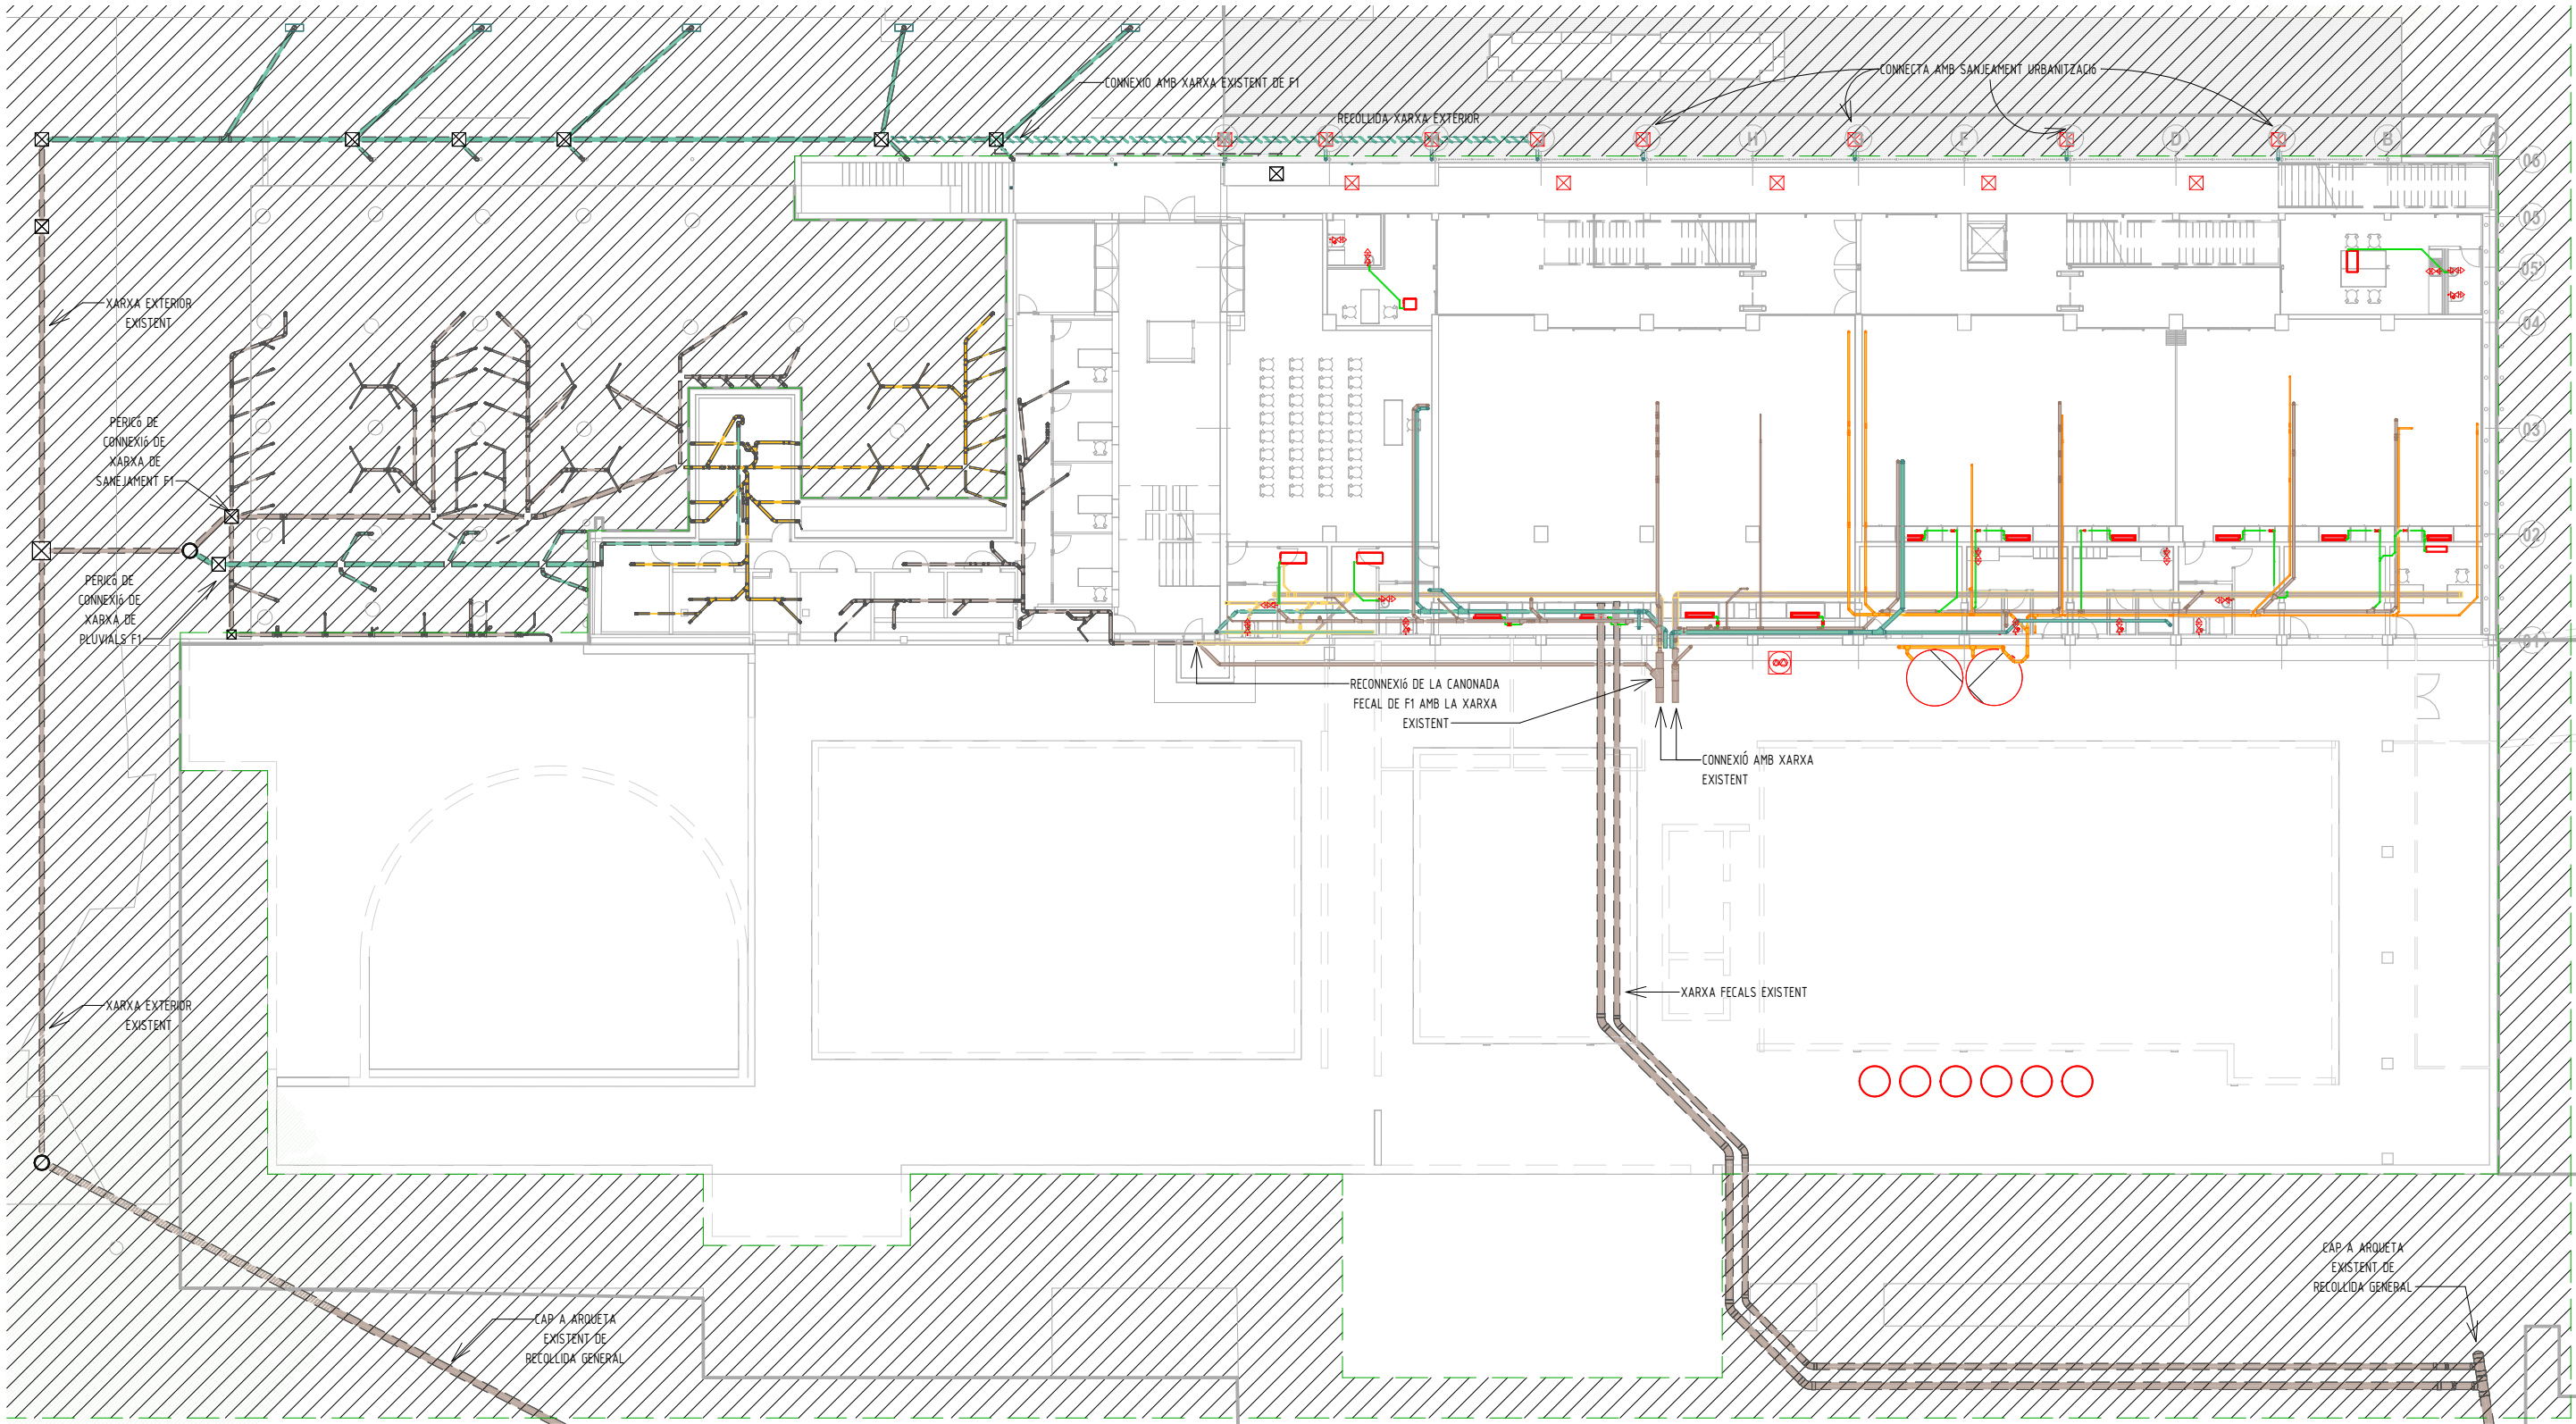

LLEGGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

- | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| — | CANONADA D'AIGÜES FECALS PER SOSTRE | ☐ | POU DE BOMBEIG | ☐ | FANCOIL HORIZONTAL |
| — | CANONADA D'AIGÜES FECALS SOTERRAT | ○ | EMBORNAL LINEAL | ☐ | FANCOIL VERTICAL |
| — | CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS PER SOSTRE | ☐ | BONERA SIFÒNICA | ☐ | BOMBA D'ELEVACIÓ D'AIGUA DE CONDENSATS |
| — | CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS SOTERRAT | ☐ | CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES | ☐ | DIPÒSIT D'AIGÜES GRISES 12.000LTS |
| — | CANONADA D'AIGUA DE CONDENSATS | ☐ | CANAL DE RECOLLIDA DUTXA | | |
| — | CANONADA D'AIGÜES GRISES | | BAIXA A PLANTA INFERIOR. | | |
| — | CANONADA DE VENTILACIÓ | | PROVÉ DE PLANTA INFERIOR. | | |
| — | CANONADA EXISTENT | | PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR. | | |
| ☐ | ARQUETA DE PAS | | PUJA A PLANTA SUPERIOR. | | |

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÁLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS S'Hauran DE REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGGENDES PODRAN SER CANVIADÉS PER D'ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTS ELS TUBS SERAN DE PVC/POLIPROPILEN.

TOTES LES DERIVACIONS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 2%.
TOTS ELS COLLECTORS PENJATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 1%.
TOTS ELS COLLECTORS SOTERRATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 2%.

