


Annex 12:

Volum del manteniment preventiu:

- Compliment del manteniment preventiu (2024). Quantitat de OTs generades i realitzades per mes.

Mes	Realizados	En Curso	Pendientes	Total	Porcentaje
Enero	740			740	100,00%
Febrero	740			740	100,00%
Marzo	808		1	809	99,88%
Abril	915			915	100,00%
Mayo	804	2		806	99,75%
Junio	736			736	100,00%
Julio	749			749	100,00%
Agosto	728	5		733	99,32%
Septiembre	663			663	100,00%
Octubre	899		4	903	99,56%
Noviembre	780	8		788	98,98%
Diciembre	845	69		914	92,45%
	9.407	84	5	9.496	

- Tant per cent d'hores per tipus de manteniment preventiu.

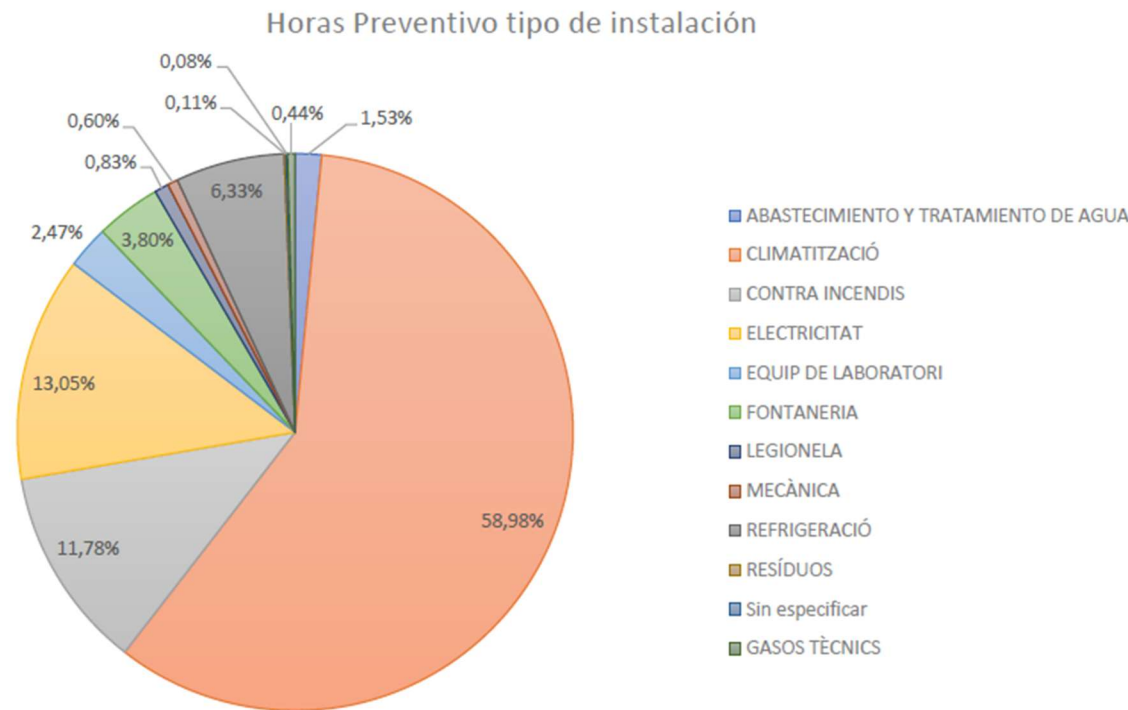


Volum del manteniment correctiu:

- Compliment del manteniment correctiu (2022-2024). Quantitat de OTs generades i realitzades per mes.

MES	TOTAL POR REALIZAR	GENERADAS ESTE MES	REALIZADAS ESTE MES	Porcentaje
ene-22	295	910	869	95,49%
feb-22	234	491	552	112,42%
mar-22	177	627	684	109,09%
abr-22	164	492	505	102,64%
may-22	199	994	959	96,48%
jun-22	228	836	807	96,53%
jul-22	122	758	864	113,98%
ago-22	206	689	605	87,81%
sep-22	273	827	760	91,90%
oct-22	238	619	654	105,65%
nov-22	255	833	816	97,96%
dic-22	363	690	582	84,35%
ene-23	262	875	976	111,54%
feb-23	257	802	807	100,62%
mar-23	252	794	799	100,63%
abr-23	221	631	662	104,91%
may-23	201	910	930	102,20%
jun-23	300	916	817	89,19%
jul-23	229	805	876	108,82%
ago-23	261	639	607	94,99%
sep-23	240	742	763	102,83%
oct-23	270	879	849	96,59%
nov-23	290	840	820	97,62%
dic-23	306	640	624	97,50%
ene-24	263	903	946	104,76%
feb-24	249	744	758	101,88%
mar-24	270	725	704	97,10%
abr-24	310	828	788	95,17%
may-24	309	740	741	100,14%
jun-24	340	711	680	95,64%
jul-24	365	825	800	96,97%
ago-24	348	543	560	103,13%
sep-24	344	718	722	100,56%
oct-24	321	876	899	102,63%
nov-24	351	773	743	96,12%
dic-24	342	559	568	101,61%

- Hores de correctiu segons tipus d'instal·lació (mensual).

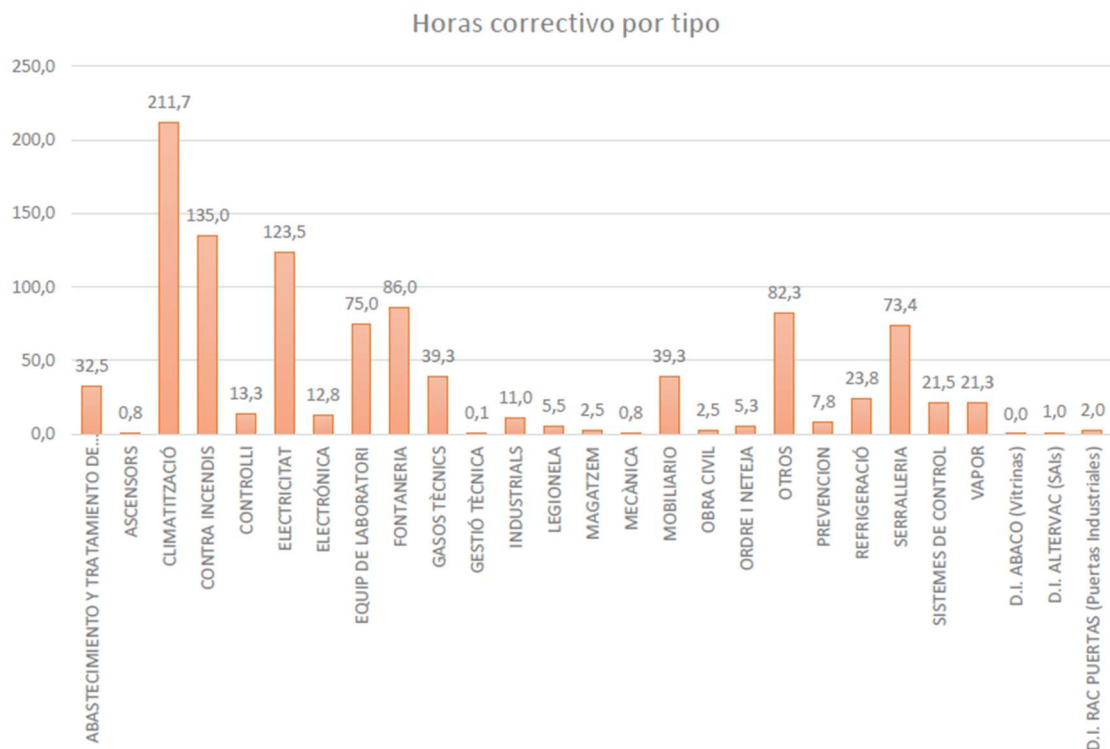

Volum del manteniment preventiu/correctiu dels SATs:

- Llistat d'equips de producció de fred i calor (Veure Annex 8).
- 200 OTs anual d'equips de laboratori o altres contractes del PCB derivats a industrial.

Volum del manteniment conductiu:

- Gammes manteniment conductiu (Veure annex 3).
- Rondes diàries d'instal·lacions i gasos (Veure annex 6).

Volum de treball a Quionia:

- 10 hores per setmana.

Volum de valoracions tècnico-econòmiques:

- 5 peticions per setmana.

Volum de treball en plànols:

- Cal actualitzar la majoria de plànols d'instal·lacions i mantenir-los actualitzats a mesura que es fan modificacions.

Volum d'avisos Call Center:

- Horari de 8:00 – 18:00 hores de dilluns a divendres.
- Recepció de una mitjana de 10 trucades per hora.

Volum de la gestió administrativa:

- Gestió de 40 correus per dia.

- Creació de 35 OTs per dia.
- Realització de 10 comandes per dia.
- Valoració de OTs de clients del PCB per facturació.