




INS CLU CAN CAP II CAP VALLÈS ORIENTAL

LLEGENDA

- Vàlvula de pas
- Vàlvula de pas retorn
- Conducció aigua
- Conducció aigua retorn
- Conducte desguas
- vàlvula TA
- vàlvula 3 vies
- bomba Sasi-NK Q=0-100m³/h
- vàlvula de retenció
- Comptador energia

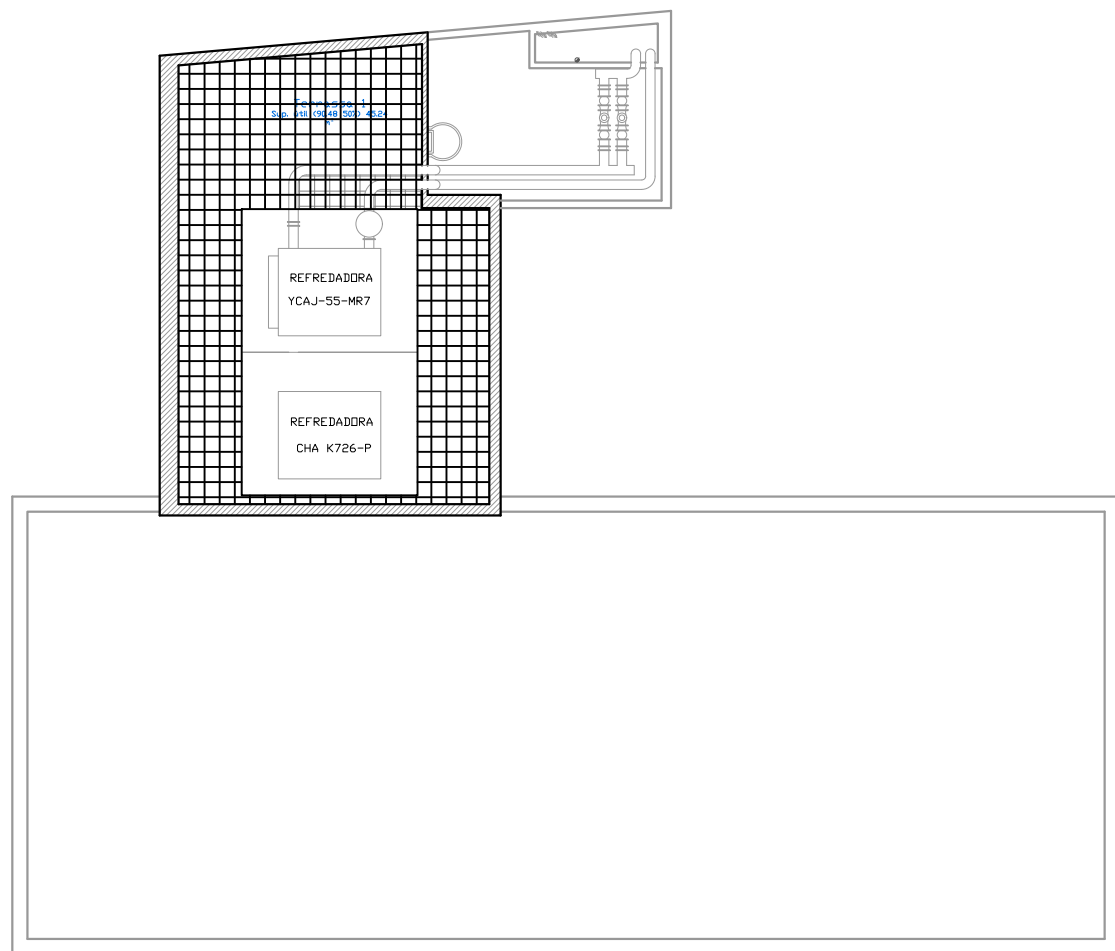


PLANTA COBERTA

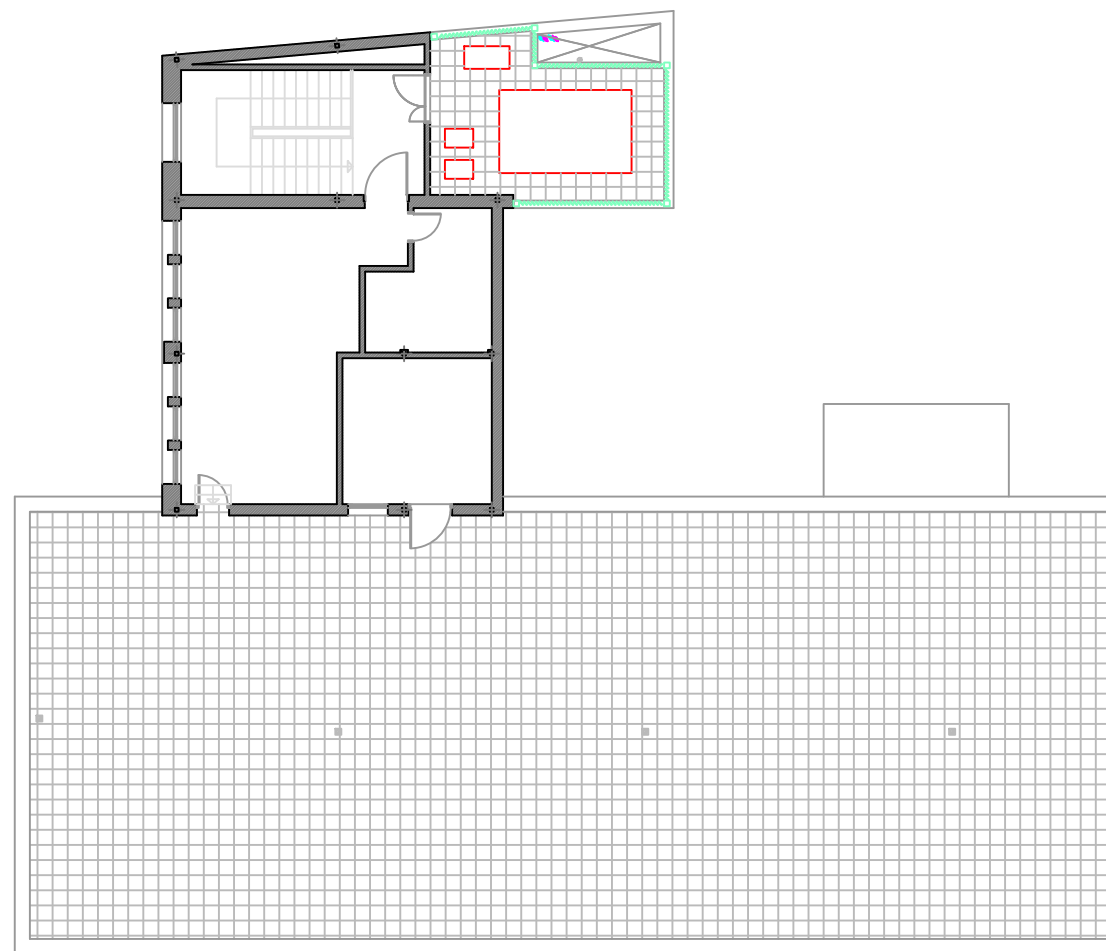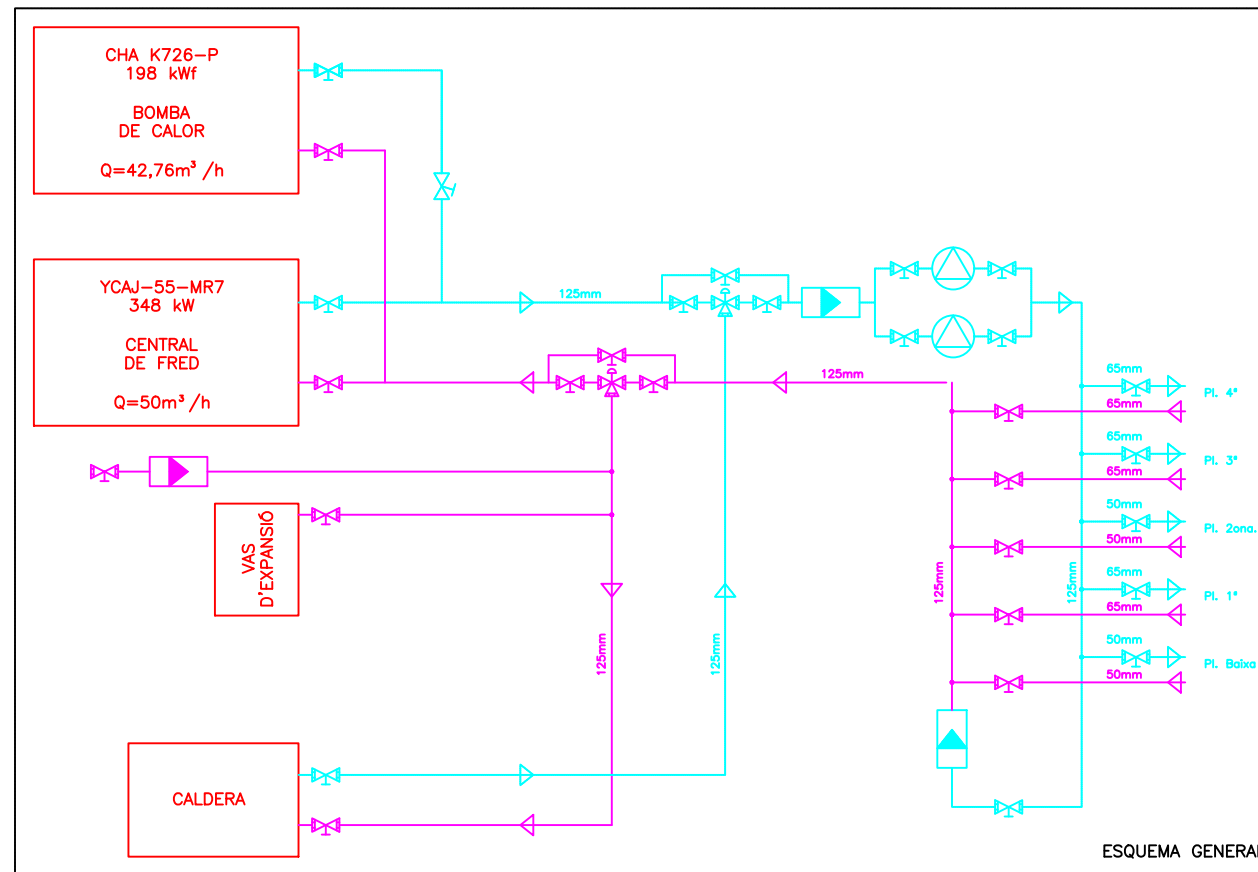


PLANTA CINQUENA

LLEGENDA


- Vàlvula de pas
- Vàlvula de pas retorn
- Conducció aigua
- Conducció aigua retorn
- Conducte desguas
- vàlvula TA
- vàlvula 3 vies
- bomba Sasi-NK Q=0-100m³/h
- vàlvula de retenció
- Comptador energia kWh

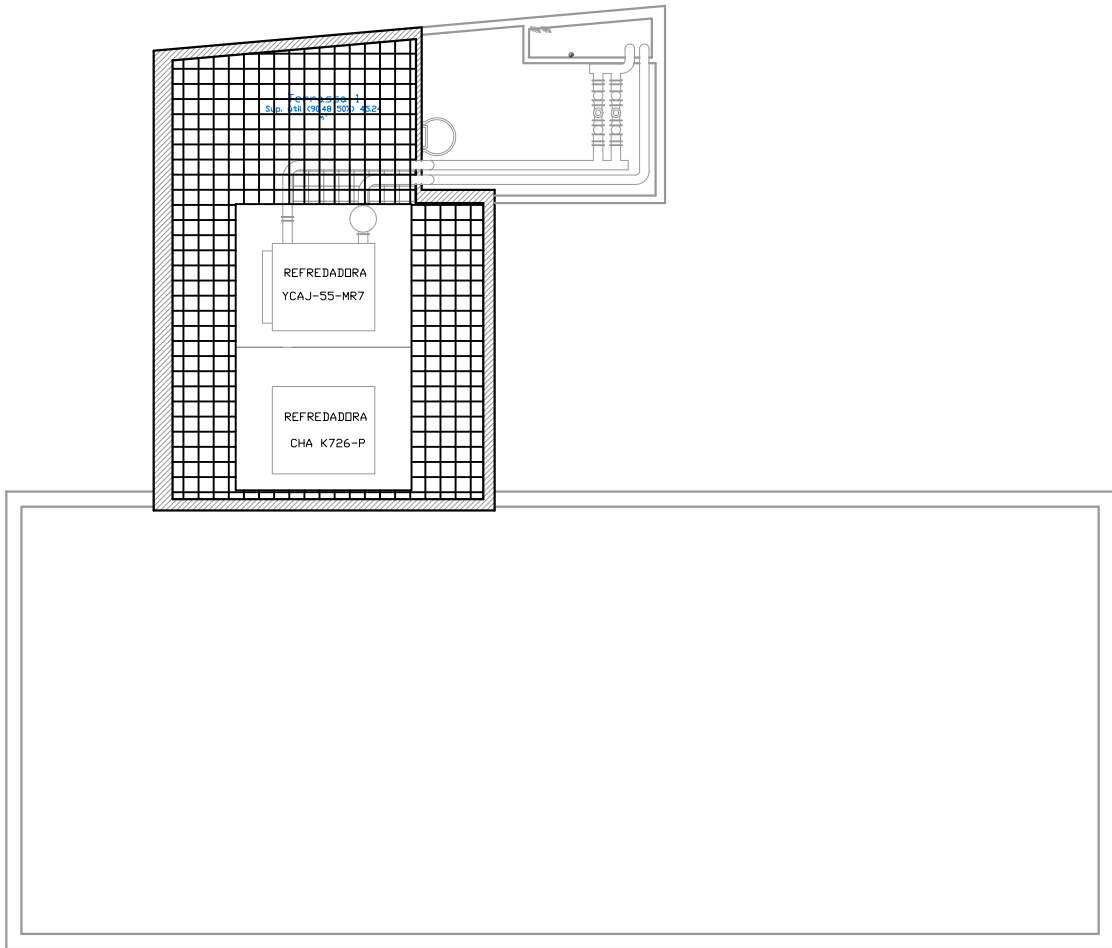

PLANTA COBERTA

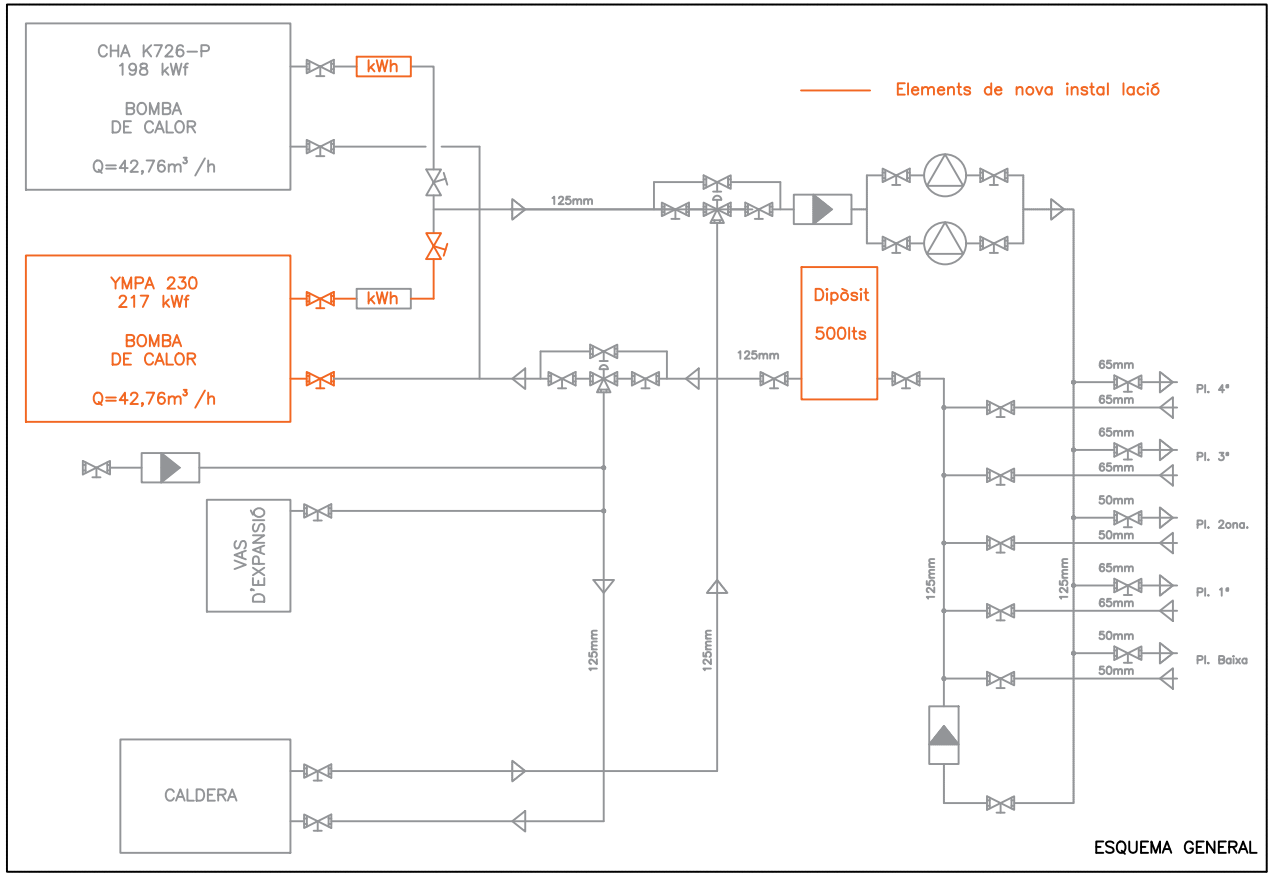

ESQUEMA GENERAL

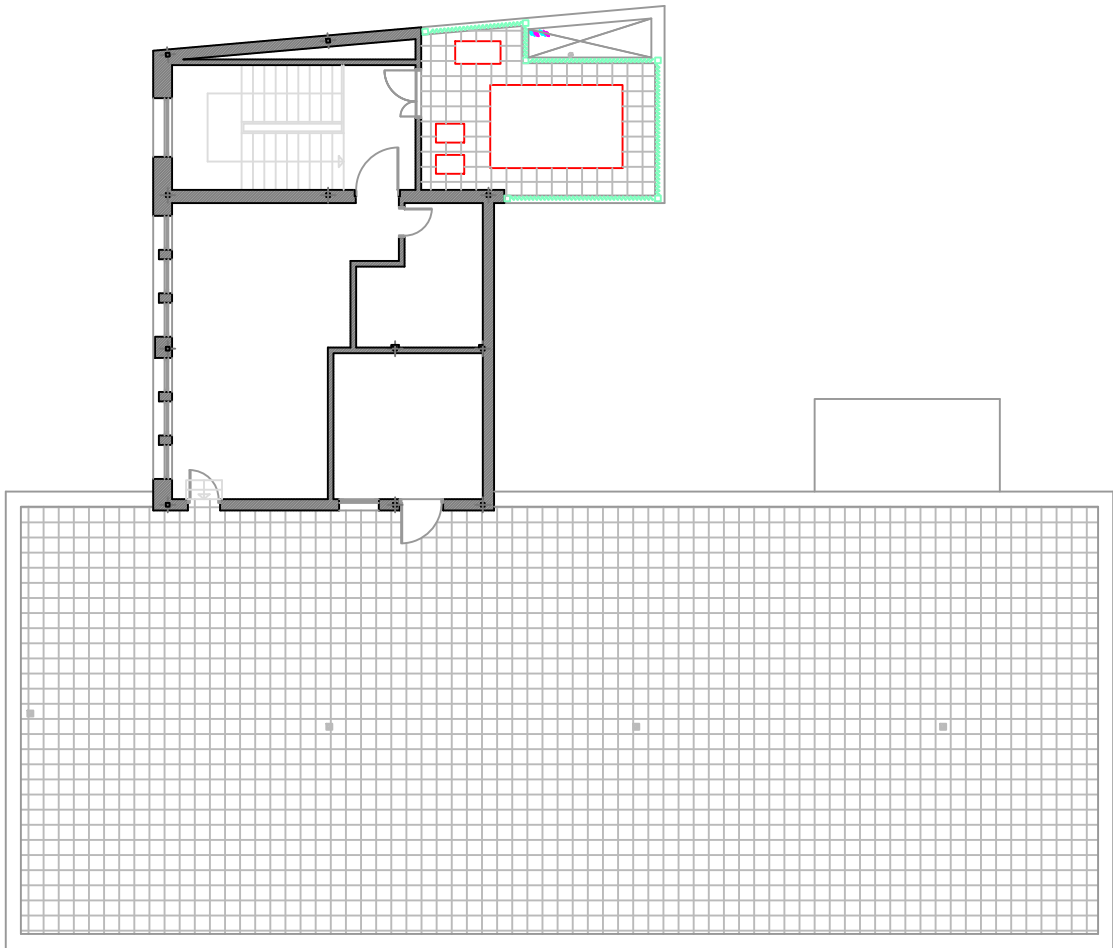

PLANTA CINQUENA