



ANNEX 3

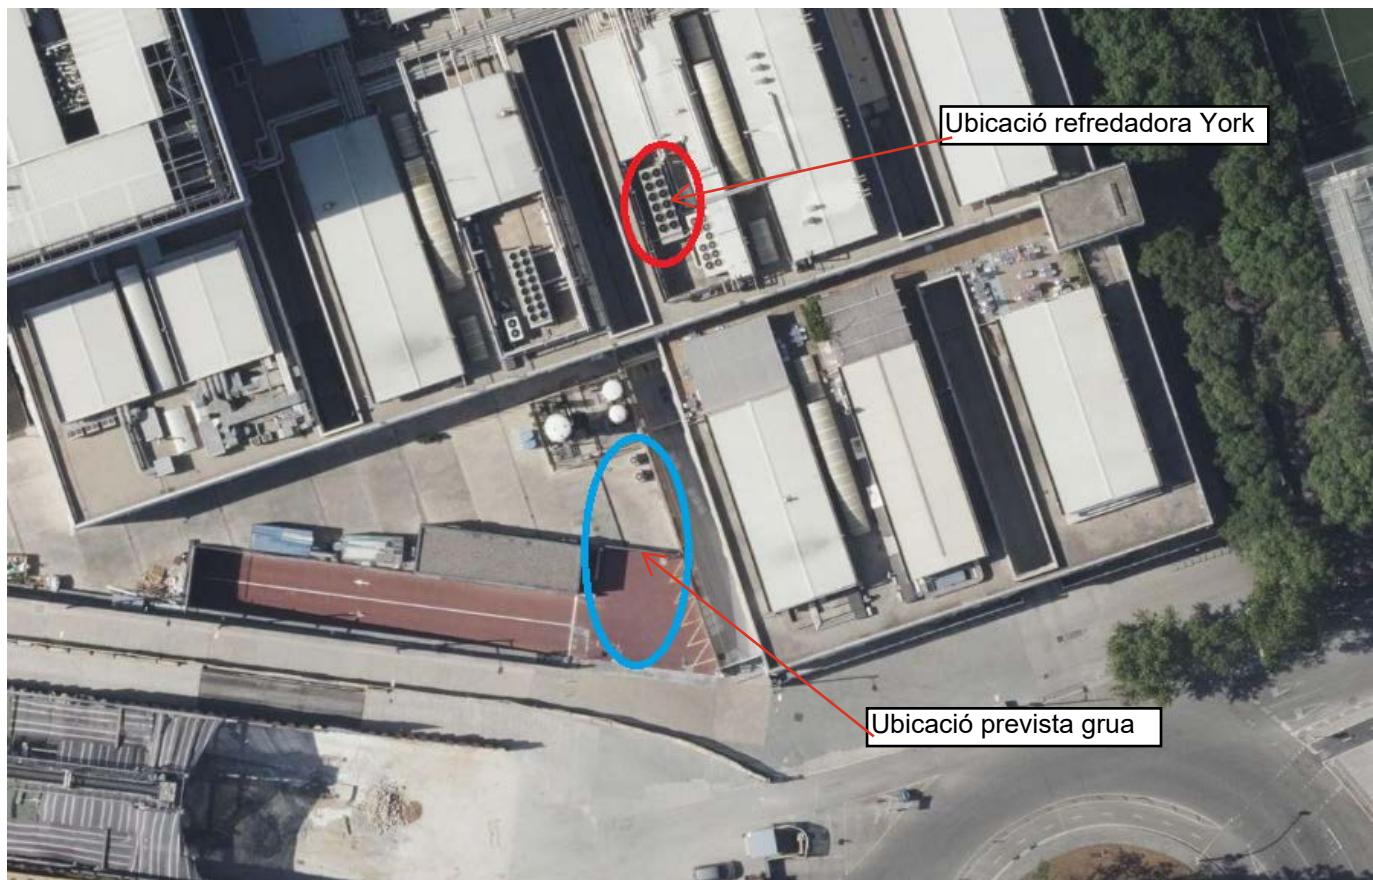

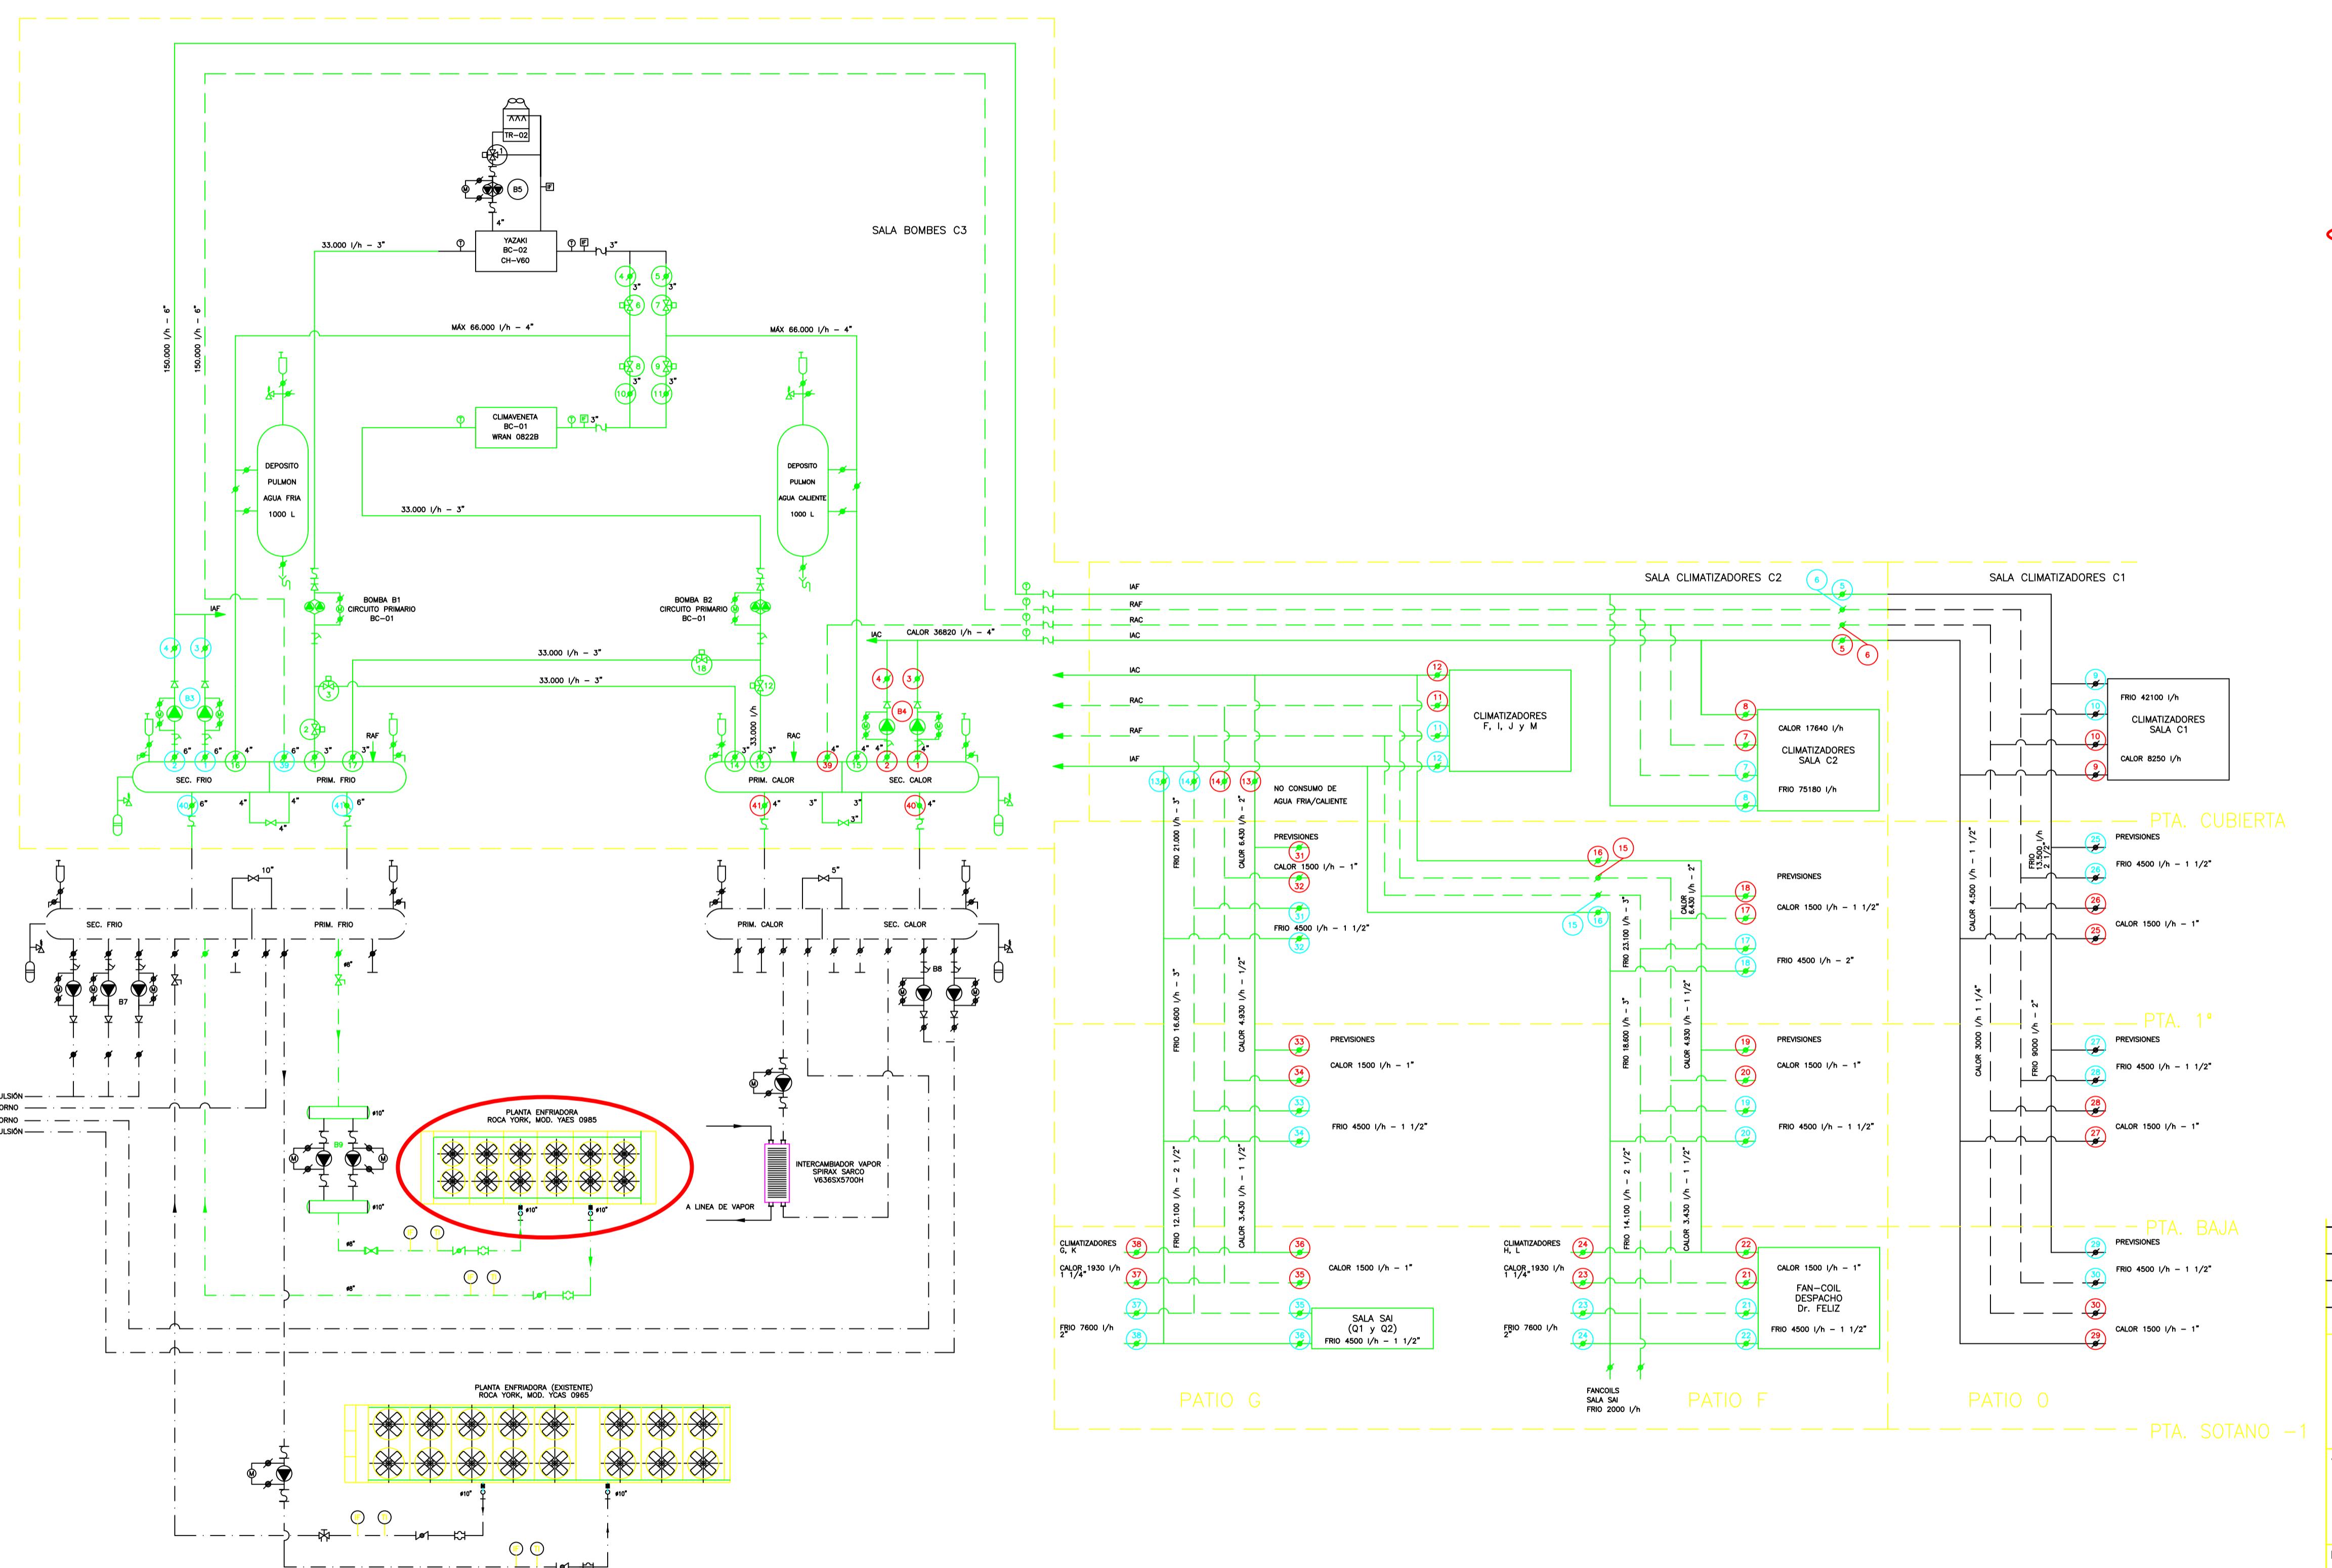

CODIGO	Uds.	DESCRIPCION	MARCA/MODELO
B1	1	RMN–Circ. primario (Yazaki)	GRUNDFOS UPSD 65–180F
B2	1	RMN–Circ. primario (Climaveneta)	GRUNDFOS UPSD 65–180F
B3	2	RMN–Circ. secundario frio	GRUNDFOS LMB 125/4–242
B4	2	RMN–Circ. secundario calor	GRUNDFOS LP 65–125/117
B5	1	RMN–Torre refrigeración	GRUNDFOS LPD 100–125/124
B6	2	Resto edif. circ. prim. (TERMAX)	GRUNDFOS CLM 125–197
B7	2	Resto edif. circ. sec. frio	GRUNDFOS
B8	2	Resto edif. circ. sec. calor	GRUNDFOS
B9	2	Planta enfriadora YAES 0985	GRUNDFOS TP 150–160/4

SIMBOLOGIA	
—	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 1º FASE
— —	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 2º FASE OBJETO DE PROYECTO
— — —	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN GLOBAL
— — — —	INSTALACIÓN TUBERÍA NUEVA

SIMBOLOGIA	
	>=2 1/2" VÁLVULA DE MARIPOSA; <=2" VÁLVULA DE BOLA
	VÁLVULA MOTORIZADA
	VÁLVULA COMPUERTA
	VÁLVULA DE ASIENTO
	ANTIRETORNO
	FILTRO
	MANGUITO-ONDA SIMPLE
	MANÓMETRO
	TERMÓMETRO
	INTERRUPTOR DE FLUJO
	PURGA AUTOMÁTICA/MANUAL
	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	VASO EXPANSIÓN
	BOMBA SIMPLE
	BOMBA DOBLE

Actualització	26-05-00	Firma				
Actualització	09-12-99	Nom				
Actualització	29-11-99	Data				
Descripció	Data modif.		O.T.	Projectat	Revisat	Aprovat

Imtechintesa

Av. Meridiana, 354, Planta 13 • 08027 Barcelona • Tel. 93 274 10 00 • Fax 93 274 15 42

	CONCEPTO	DIBUJADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	VERIFICADO POR	 
0 N° :	M.22701.00670	IDIOMA :	ES	ESCALA :	S/E	 
<u>CLIMATIZACION</u> <u>ESQUEMA DE PRINCIPIO</u>		DIBUJADO POR	R.R.	14-03-06		
		REVISADO POR	J.LL.	14-03-06		
		APROBADO POR	G.P.	14-03-06		
		VERIFICADO POR				

AXIMA
SUEZ

PARC CIENTIFIC EDIFICI EXPERIMENTAL

FORMATO : **A1** PLANO N° : **M 22701 00670 001**

