

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS. 03- PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT. 22082025	IDENTIFICADORS		
ALTRES DADES Codi per a validació: 0L1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 1 de 7	<table><tr><td>SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24</td><td>ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24</td></tr></table>	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24
SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_0L1G0-TAR53-F5V8N 83064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codig0_entidad=torrelavit




**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE MITJANÇAT CAMIONS
CISTERNA AL MUNICIPI DE TORRELAVIT PEL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT**

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (TRÀMIT ORDINARI)

EXP. 2025_243

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_03-PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT_22082025	IDENTIFICADORS		
ALTRES DADES Codi per a validació: 0L1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 2 de 7	<table><tr><td>SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24</td><td>ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24</td></tr></table>	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24
SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_0L1G0-TAR53-F5V8N 83064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codig0_entidad=torrelavit




AJUNTAMENT
DE TORRELAVIT

ÍNDEX

1. FONAMENTS DE DRET	3
2. OBJECTE DEL PLEC	3
3. LLOC ON S'HA D'EFFECTUAR EL SUBMINISTRAMENT	3
4. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT	4
5. PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	4
6. PREU A OFERTAR	4
7. REQUERIMENTS GENERALS I OBLIGACION	5
8. ANNEX (PLÀNOL UBICACIONS)	6

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS. 03- PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT_22082025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OL1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 3 de 7	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_OL1G0-TAR53-F5V8N-P3064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit



AJUNTAMENT
DE TORRELAVIT

1. FONAMENTS DE DRET

ÀMBIT ESTATAL

- Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

ÀMBIT AUTONÒMIC

- Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

2. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és definir les condicions en les que s'haurà d'efectuar el subministrament d'aigua potable mitjançant camions cisterna al municipi de Torrelavit per tal de garantir l'abastament d'aigua i donar resposta immediata a episodis de puntes de consum, avaries, escassetat i de forma excepcional per contaminació.

S'entén per subministrament d'aigua el transport d'aigua des del punt de càrrega fins al dipòsit o pou del municipi de Torrelavit on s'hagi d'abocar l'aigua.

3. LLOC ON S'HA D'EFFECTUAR EL SUBMINISTRAMENT

El municipi de Torrelavit compta amb diferents ubicacions (dipòsit), que donen abastament d'aigua als veïns/ínes dels diferents nuclis, que poden ser objecte del subministrament i són:

DIPÒSITS:

- ZONA 1: S.M. POBLACIÓ
ETAP del Polígon. Coordenades x=394219, y=4588672
Dipòsit Sant Isidre. Coordenades x=394476, y=4588856
Aquesta zona s'abasta dels 3 pous i font de Sant Isidre i del Pou del Polígon
- ZONA 2: S.M. CAN ROSSELL
ETAP Can Rossell. Coordenades x=395196, y=4586787
Aquesta zona s'abasta del Pou del Baldri
- ZONA 3: S.M. MAS VENDRELL
Dipòsit Mas Vendrell. Coordenades x=393680, y=4590169
Aquesta zona s'abasta del pou de Mas Vendrell
- ZONA 4: S.M. PISCINA
Dipòsit de les escoles-piscina. Coordenades x=393936, y=4589494
Aquesta zona s'abasta del Pou de les Escoles
- ZONA 5: S.M. LES CASETES D'EN RASPALL
Sense dipòsit. Compra en alta al municipi de Font-Rubí

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_03-PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT_22082025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OL1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 4 de 7	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_OL1G0-TAR53-F5V8N-B3064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit



AJUNTAMENT
DE TORRELAVIT

En annex s'adjunta plànols d'ubicació.

El subministrament d'aigua per part de l'adjudicatària s'haurà de realitzar en qualsevol de les ubicacions abans indicades i serà comunicat el lloc exacte a l'empresa subministradora en el moment de realitzar el subministrament, ja que anirà en funció de la necessitat i zona a cobrir.

4. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT

En els últims anys, el municipi de Torrelavit està patint una escassetat d'aigua majoritàriament motiva per l'efecte del canvi climàtic i per l'augment del consum de la població.

A causa d'això i al tractar-se d'un servei essencial, l'Ajuntament es veu amb la necessitat de licitar el contracte pel subministrament d'aigua potable mitjançant camions cisterna, amb una vigència d'un any, per tal de garantir l'abastament d'aigua i poder cobrir la necessitat real dels veïns/ines.

S'incorpora a l'expedient l'informe de necessitat del subministrament objecte d'aquesta contractació.

5. PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Els subministraments s'hauran de realitzar per part de l'adjudicatària quan el responsable del contracte o la persona que el substitueixi comprovi la necessitat d'omplir el dipòsit o pous del municipi, en aquest cas, l'Ajuntament comunicarà a l'empresa adjudicatària la ubicació on haurà de subministrar l'aigua potable, havent-se de descarregar en el punt convingut en el termini màxim de 24 hores a partir del moment de la comunicació (inclosos dissabtes, diumenges i festius).

L'adjudicatària, una vegada comunicat l'avís per part de l'Ajuntament, haurà de comunicar al responsable del contracte o la persona que el substitueixi la matrícula del vehicle que realitzarà el subministrament i remetre, per cada subministrament, la documentació necessària (certificat de material de la cisterna, inspeccions o auditories, així com el certificat de neteja i desinfecció en el moment de la càrrega), veure clàusula 24.1 del PCAP.

6. PREU A OFERTAR

L'adjudicatària en la seva oferta econòmica haurà d'indicar el preu/m³ desglossant l'IVA) i la capacitat dels vehicles cisternes on transportarà l'aigua potable a subministrar.

El pressupost base de licitació del contracte és de 54.527,20 euros, (iva inclòs*).
*l'IVA aplicat és del 21%.

El present contracte es configura en termes de preu unitari, i es desglossa de la següent manera:


Preu unitari de licitació - Preu/m³ d'aigua = 10,70 euros/m³ (IVA inclòs*)

*L'IVA serà el d'aplicació vigent per aquest tipus de subministrament, per aquest càlcul s'ha tingut el compte el 21%

El pressupost base de licitació s'ha calculat a partir del preu unitari de licitació pel transport d'aigua potable de 10,70 euros/m³ (IVA inclòs) i una capacitat de 28 m³ per vehicle cisterna:

Preu per vehicle cisternes de 28.000 litres (28 m³): 299,60 euros (IVA inclòs)

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_03-PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT_22082025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OL1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 5 de 7	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_OL1G0-TAR53-F5V8N-P3064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit



El cost resultant de calcular el preu/m³ per la capacitat del vehicle serà l'import d'un viatge de subministrament d'aigua complet que es facturarà a l'Ajuntament sense cap altre cost addicional.

També s'haurà d'especificar a l'oferta econòmica el % d'IVA a aplicar en les factures.

El valor estimat del contracte és de 90.127,60 euros (sense iva), que inclou les despeses generals del 13%, el benefici industrial del 6% i possible pròrroga.

7. REQUERIMENTS GENERALS I OBLIGACIONS

L'Ajuntament podrà resoldre el contracte amb l'adjudicatària si es comprova que qualsevol de les cisternes no presenten les condicions de neteja i desinfecció o si l'aigua subministrada està contaminada per causes imputables a l'adjudicatària.

El responsable del contracte o els Serveis tècnics municipals podran realitzar totes les inspeccions o comprovacions que consideri necessàries i oportunes.

El control de la quantitat i qualitat de l'aigua correspondrà a l'Ajuntament essent el responsable del contracte o el seu/va substitut/a qui haurà de signar i segellar els corresponents albarans com a senyal de conformitat, i que l'adjudicatària haurà de remetre per correu electrònic a l'adreça torrelavit@torrelavit.cat com a annex a la factura electrònica emesa.



Serà obligació de l'adjudicatària:

- Complir amb l'establert en el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableix els criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament i en especial els articles:
 - o 34 Subministrament d'aigua mitjançant cisternes i dispositius mòbils
 - o 35 Característiques de les cisternes o dipòsits mòbils.
- La càrrega, transport i subministrament de l'aigua potable en el dipòsit on s'hagi de subministrar, corrent al seu càrrec totes les despeses que es derivin d'aquestes operacions exclòs el cost de l'aigua que haurà de facturar a l'Ajuntament.
- Facilitar al responsable del contracte de l'Ajuntament totes les operacions que es precisin per conèixer el compliment de les clàusules del contracte.




8. ANNEX (PLÀNOL UBICACIONS)


ESQUEMA DEL SISTEMA D'ABASTAMENT DE TORRELAVIT:

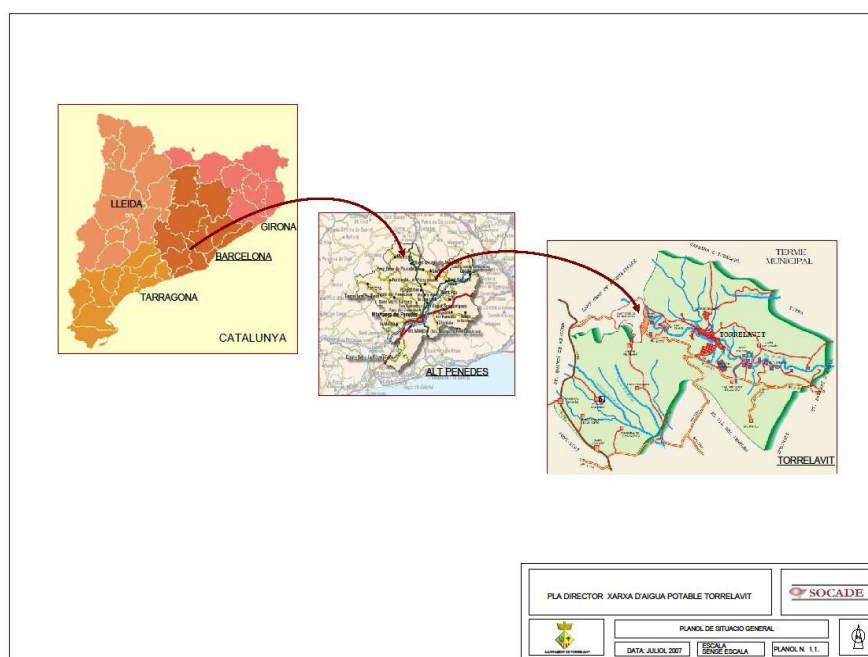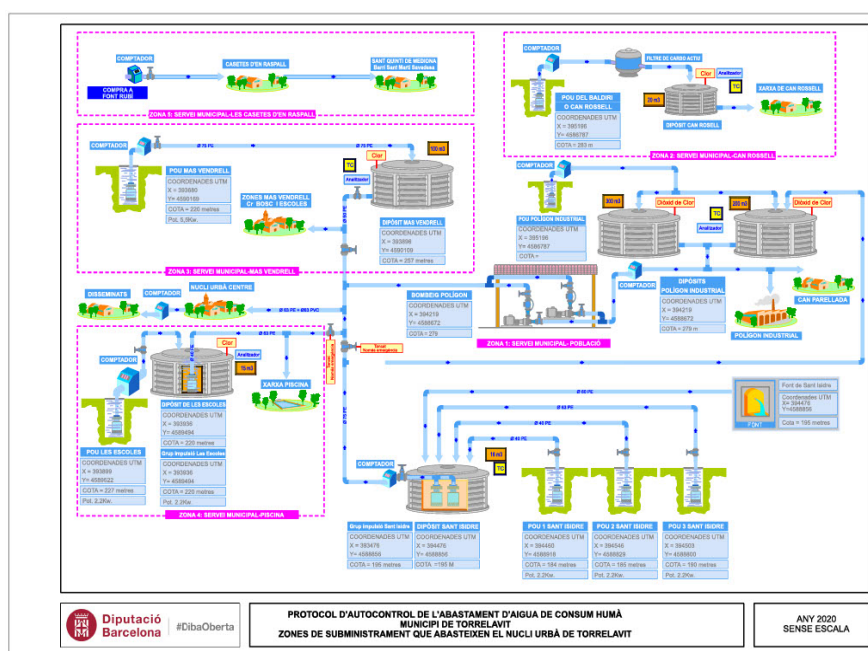

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_03-PPT SUBMINISTRAMENT CUBES AIGUA OBERT SIMPLIFICAT_22082025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OL1G0-TAR53-F5V8N Pàgina 7 de 7	SIGNATURES 1.- Garcia Garces, Roberto, Enginyer/a, de Ajuntament de Torrelavit. Signat 22/08/2025 13:24	ESTAT SIGNAT 22/08/2025 13:24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36141640_OL1G0-TAR53-F5V8N 93064630D6C942ADC24B7475A0226F4CD5675B29) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codig0_entidad=torrelavit

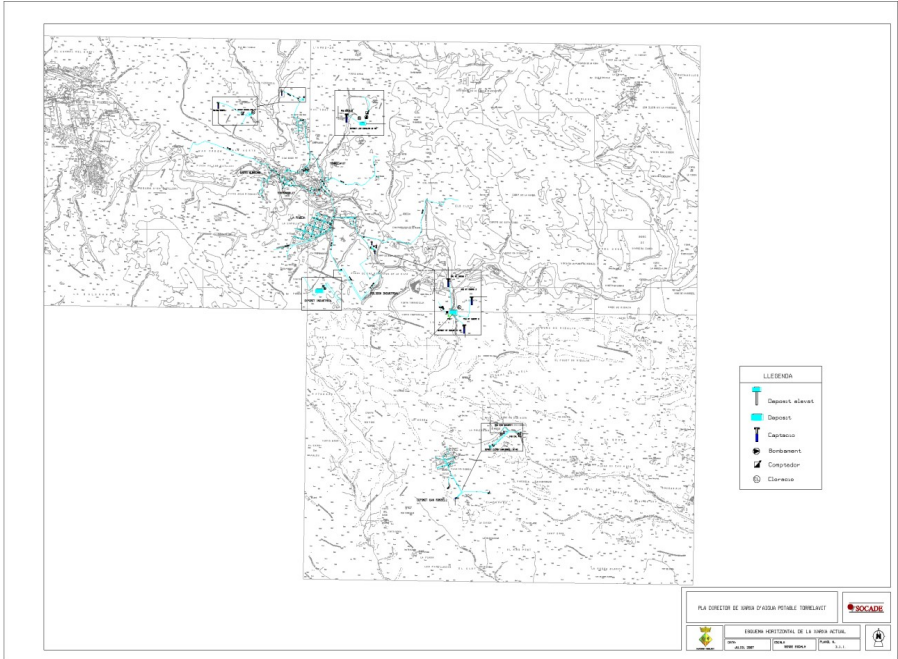

L'Enginyer Municipal,

Robert Garcia

Torrelavit a la data de la signatura electrònica.