

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER FRANCESC LAYRET ENTRE L'AV. MARTÍ PUJOL I L'AV. PRESIDENT COMPANYS I PLAÇA DE LA VILA DE BADALONA

ABRIL 2025

DOC. NÚM 5. PLÀNOLS



DOCUMENT NÚM. 5 PLÀNOLS





Ajuntament de Badalona

 engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

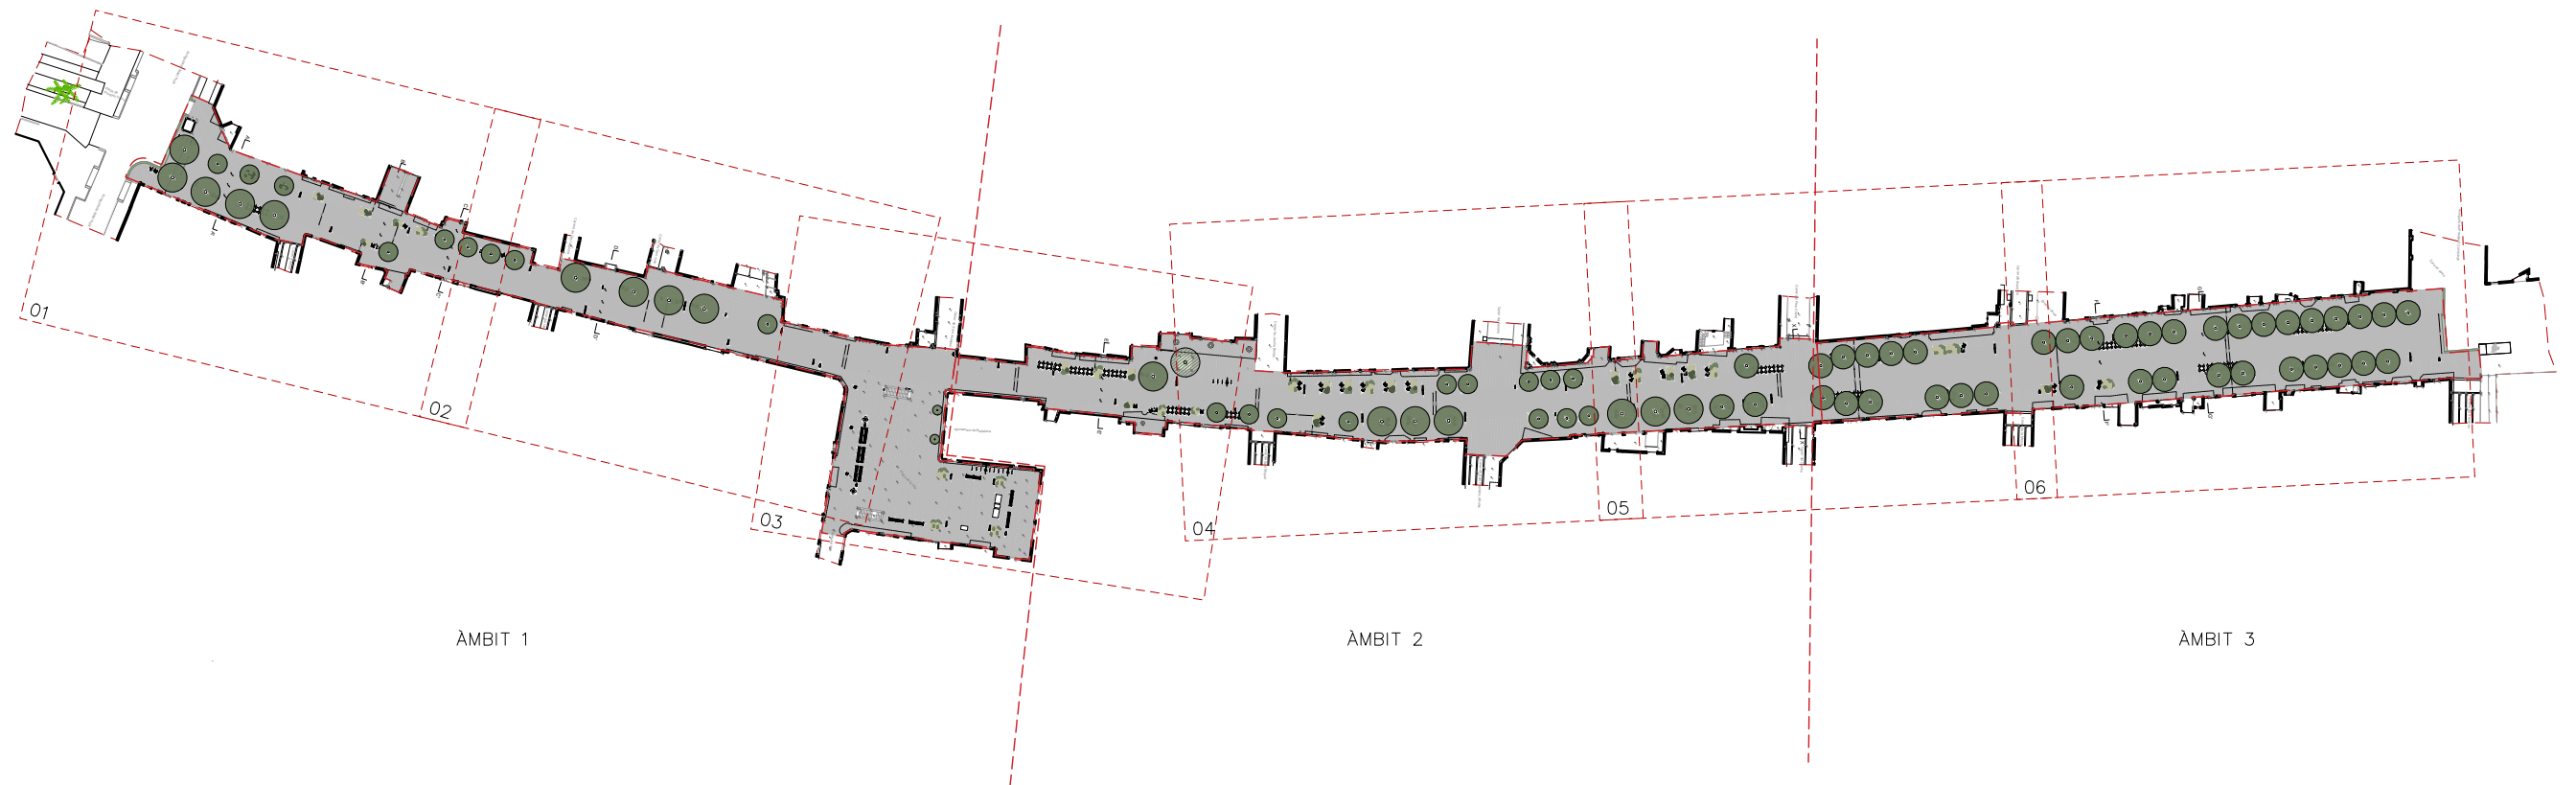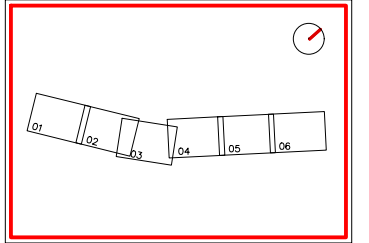



ÀMBIT 1

ÀMBIT 2


ÀMBIT 3



LLEENDA
— — — — —
LIMIT ÀMBIT



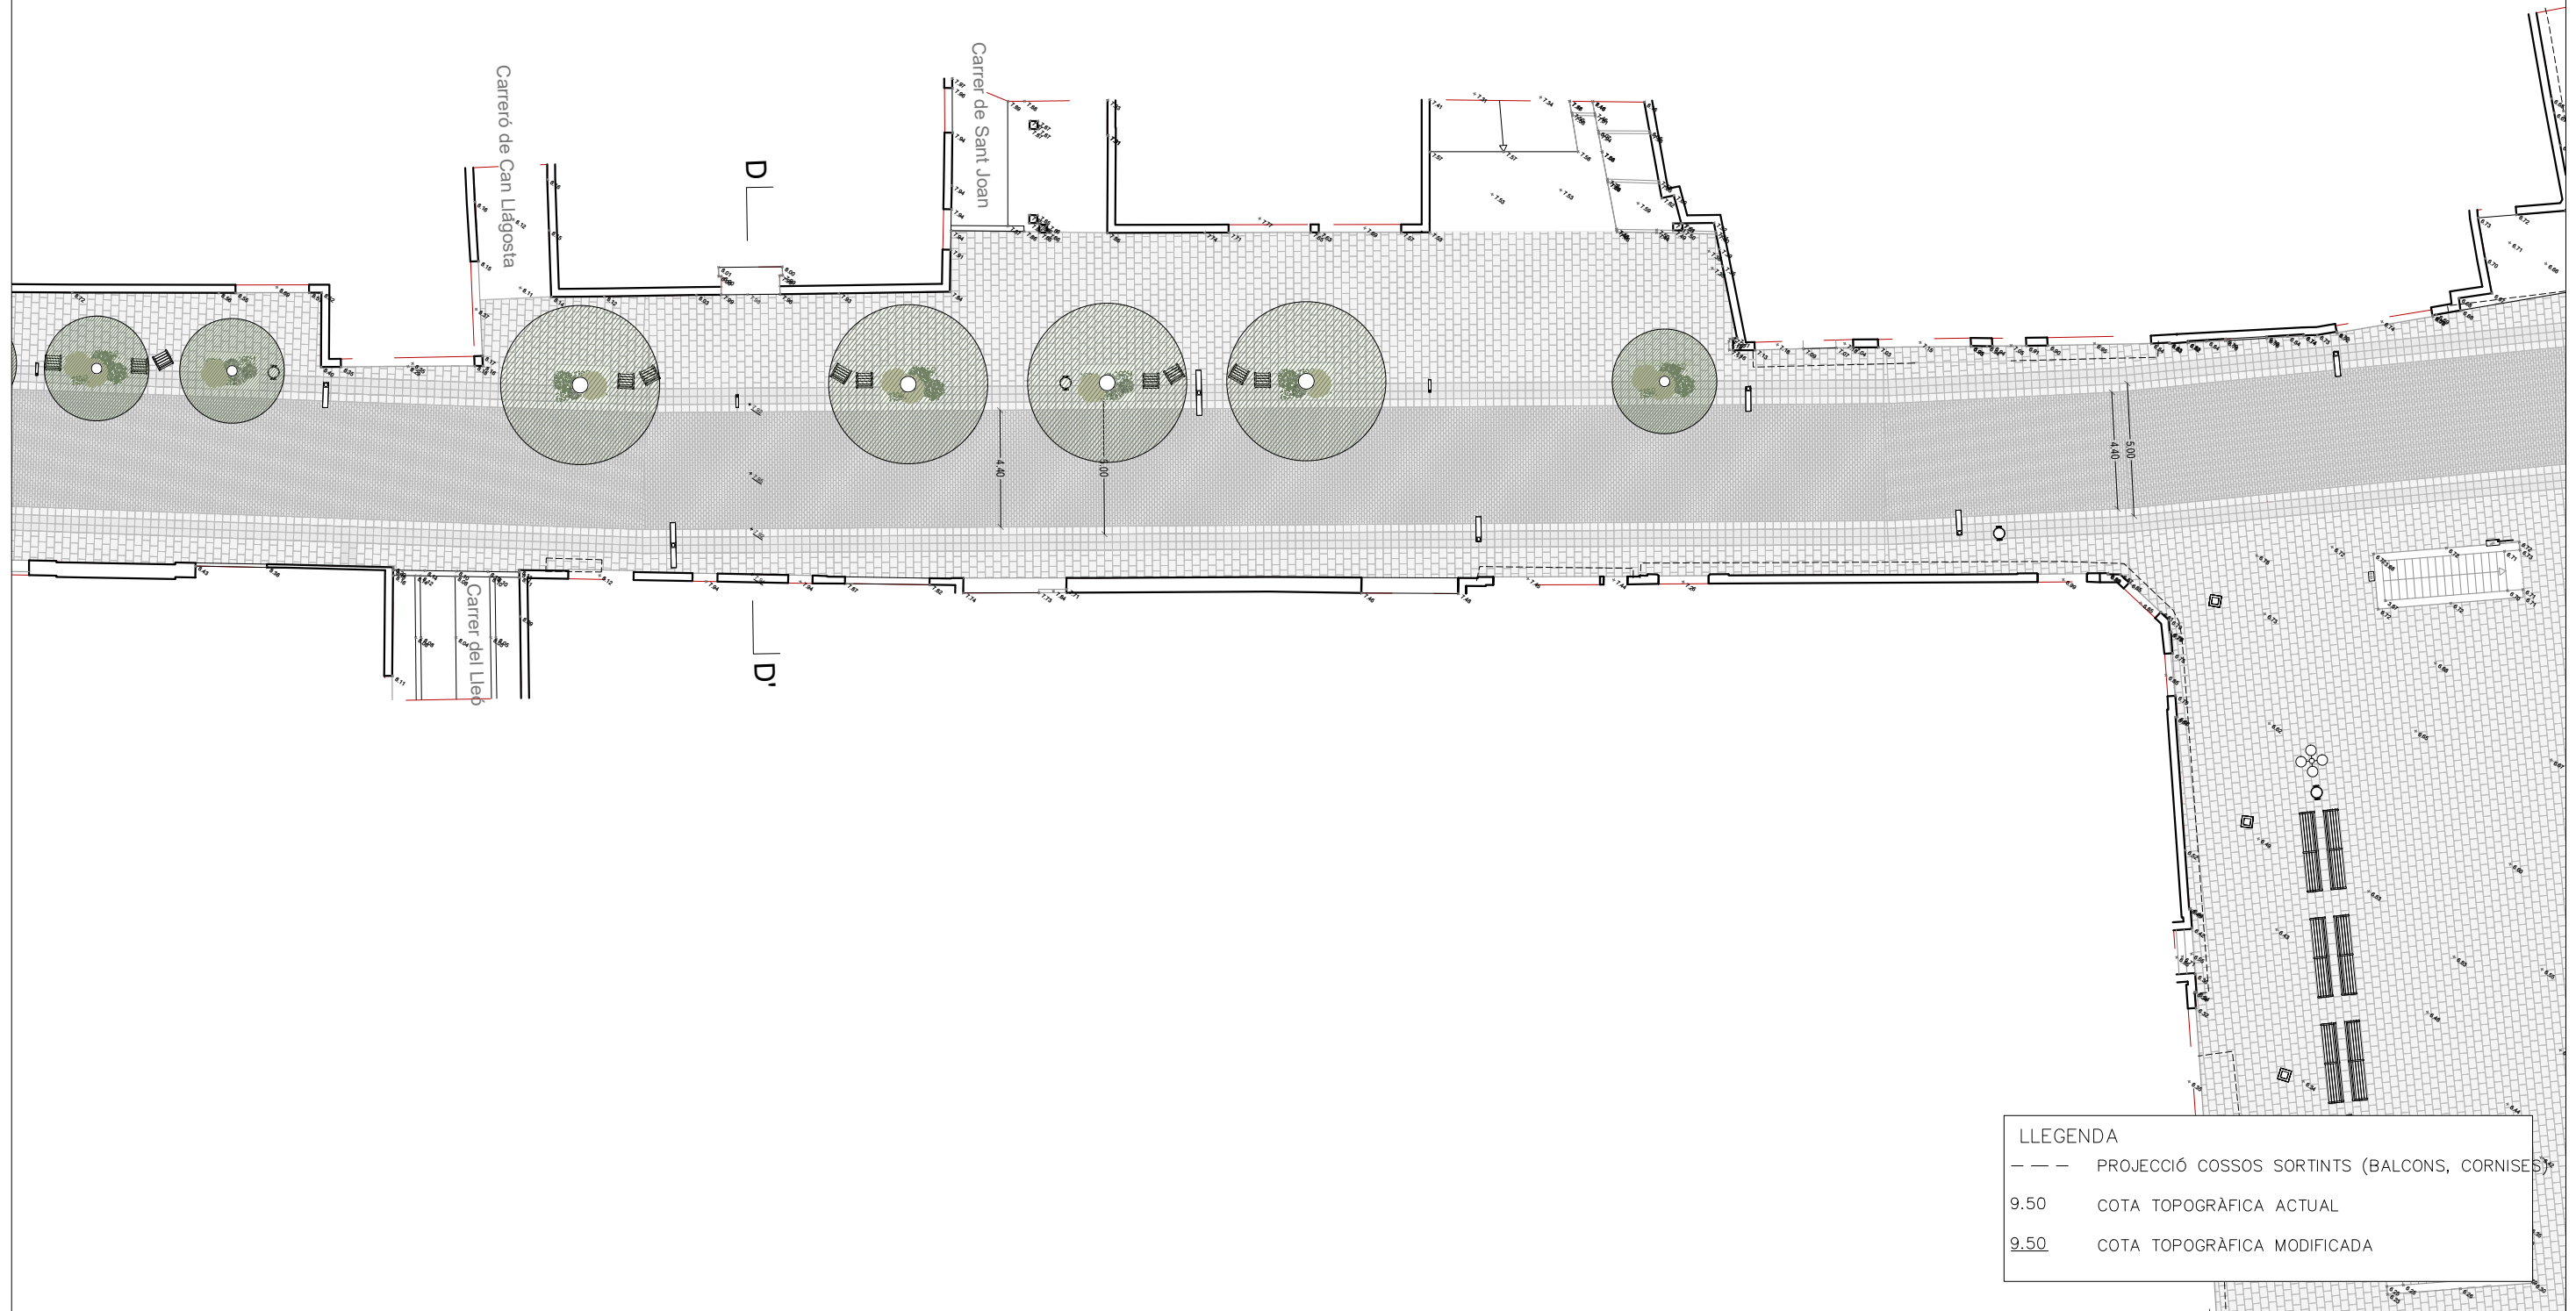
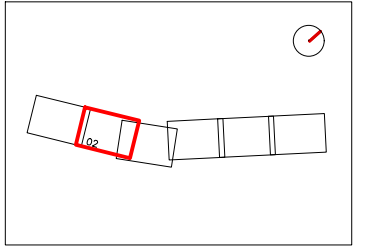



LLEGENDA	
---	PROJECCIÓ COSSOS SORTINTS (BALCONS, CORNISES)
9.50	COTA TOPOGRÀFICA ACTUAL
<u>9.50</u>	COTA TOPOGRÀFICA MODIFICADA

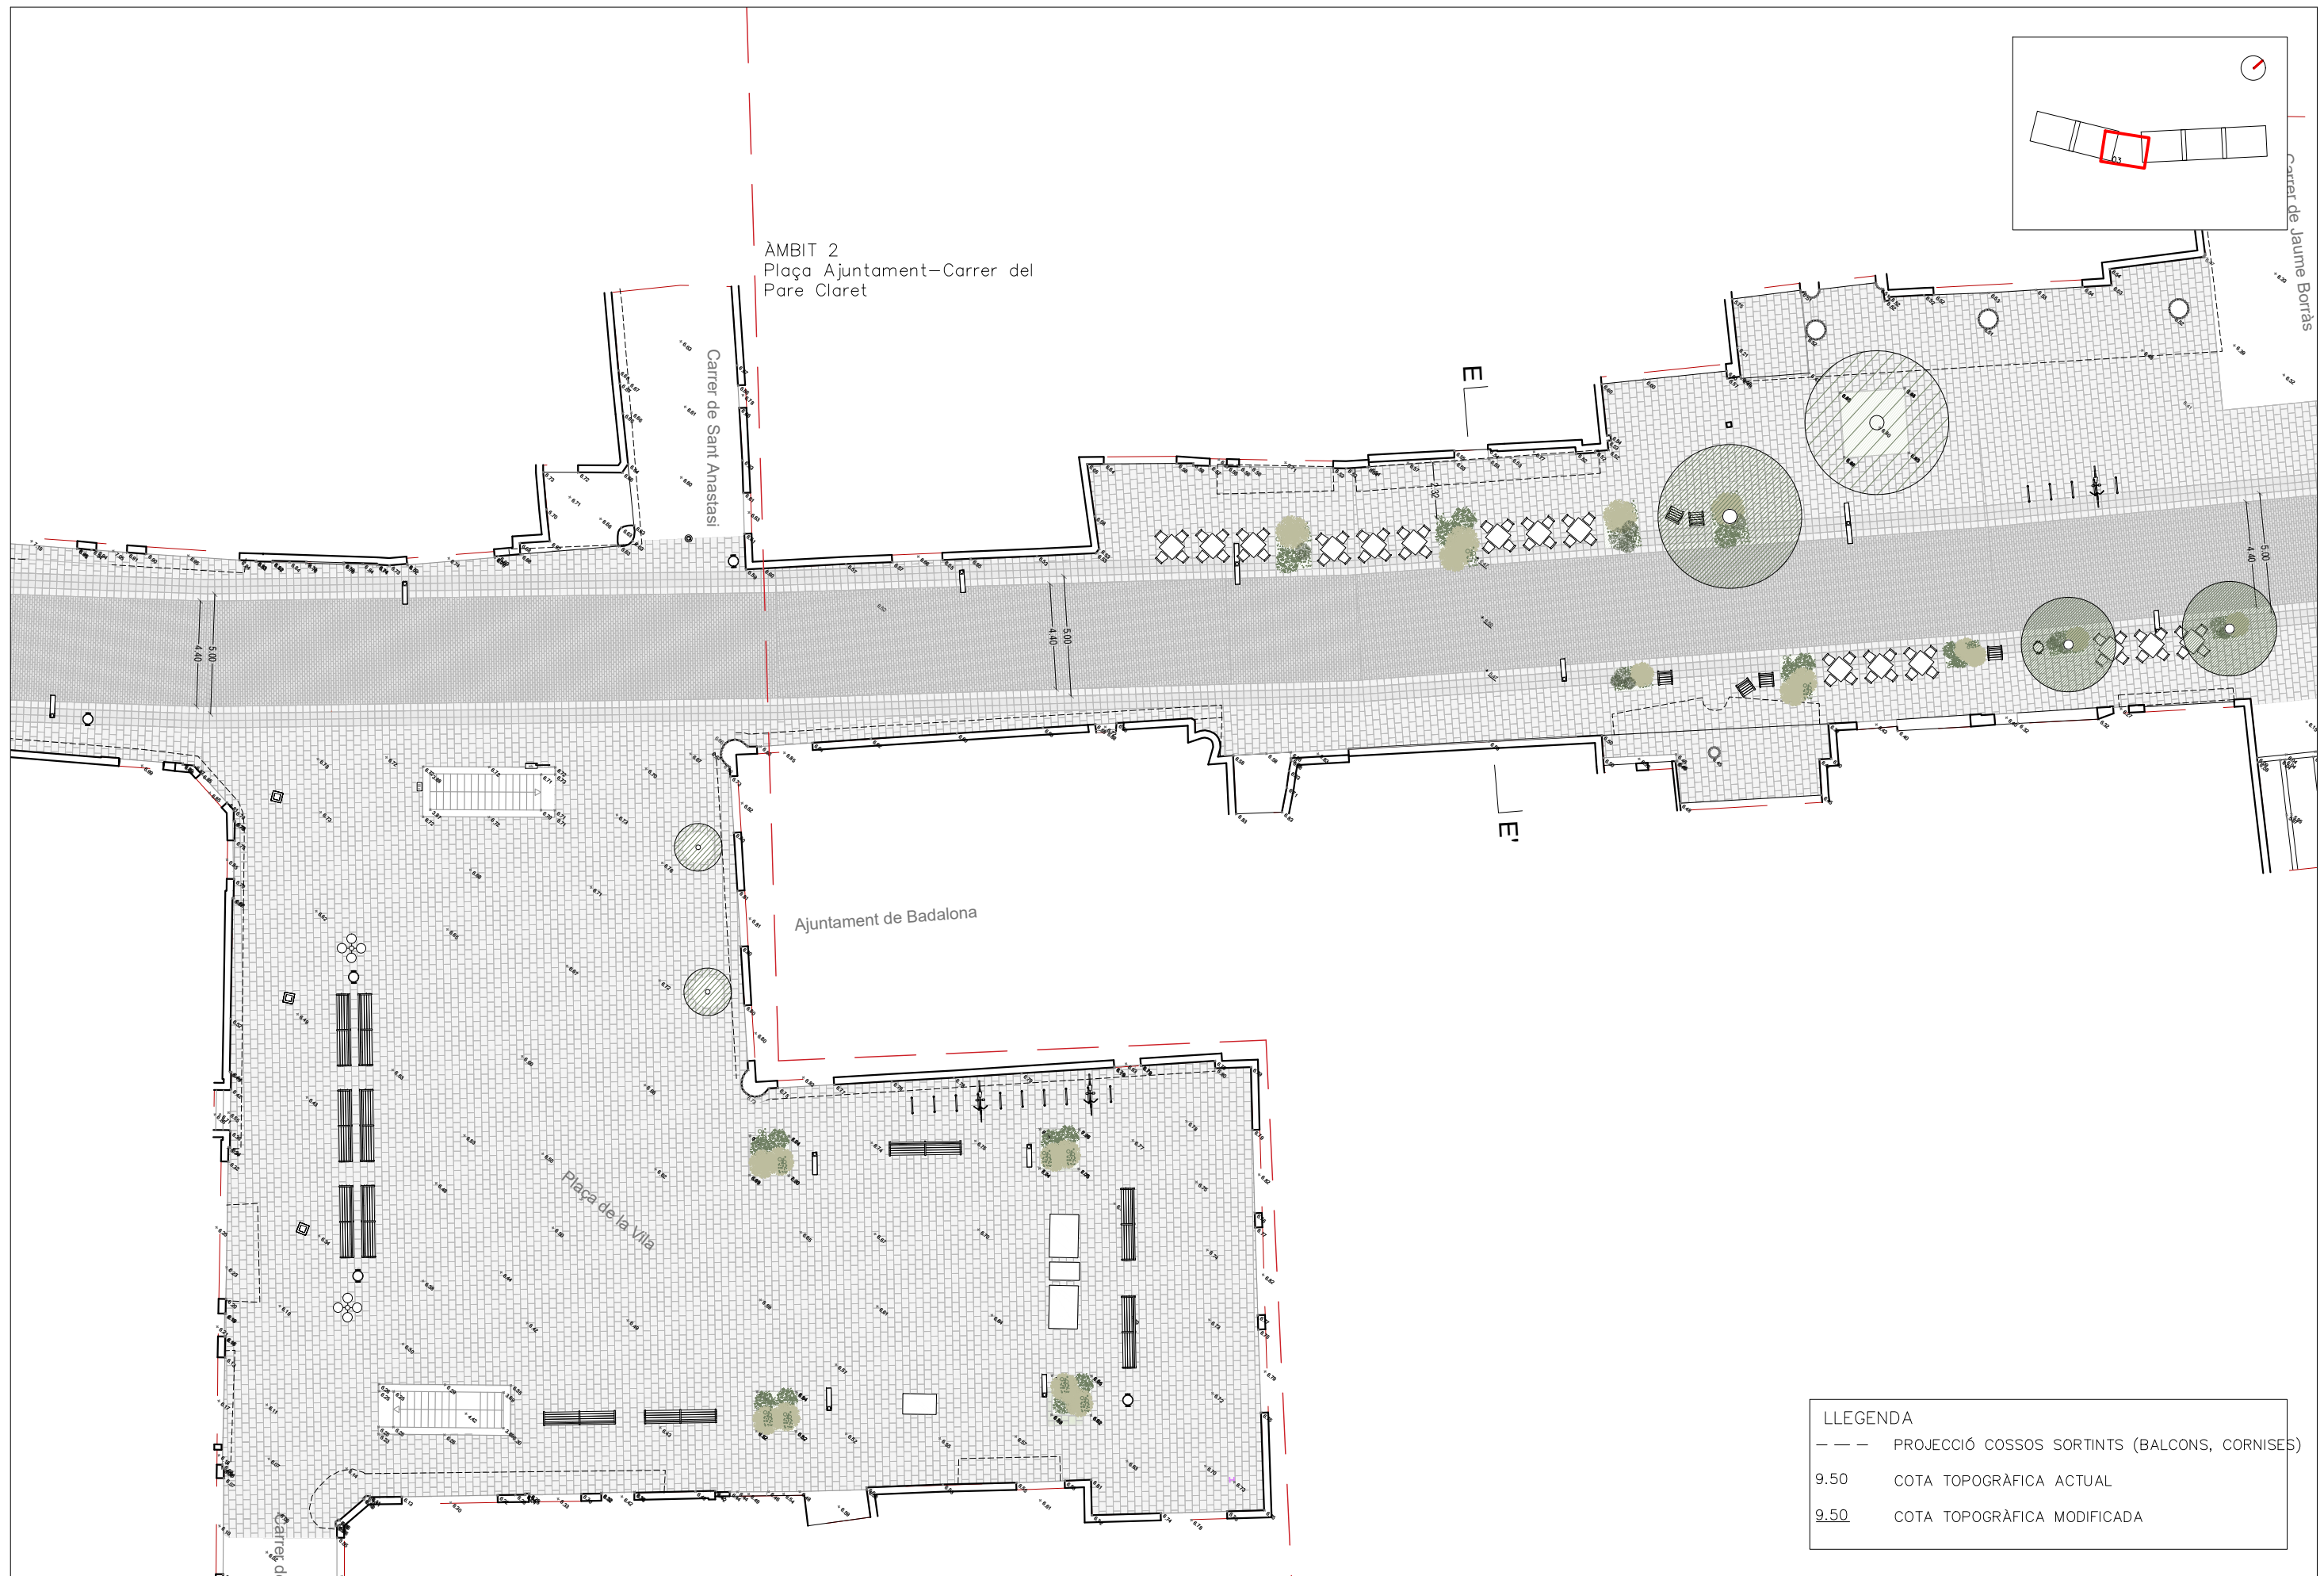

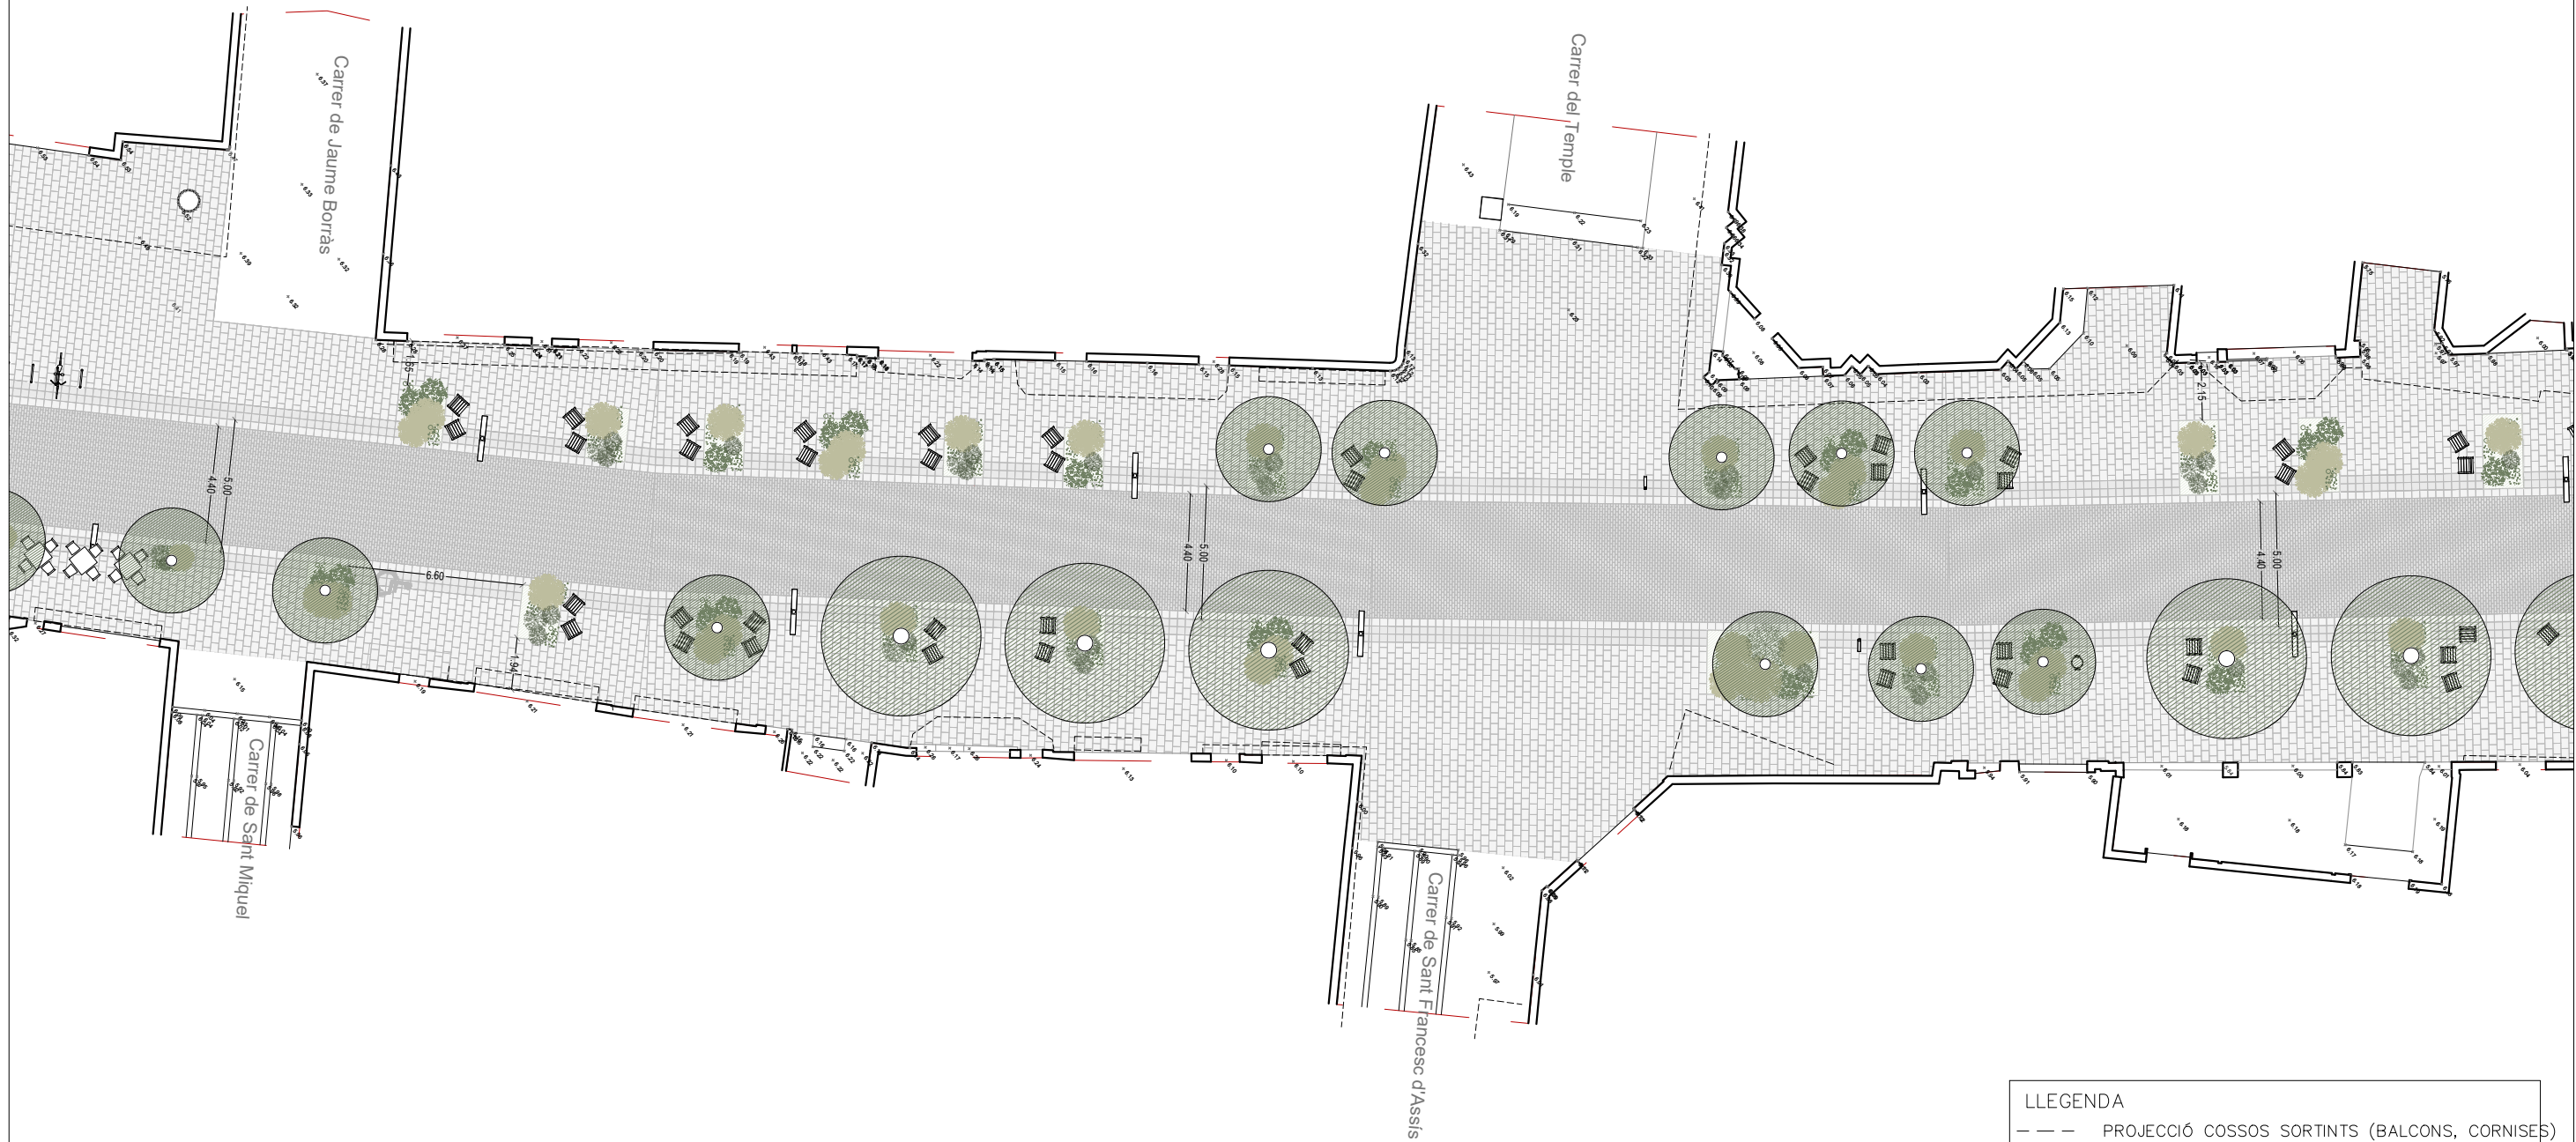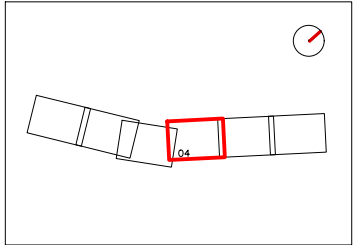



LLEGENDA	
— — —	PROJECCIÓ COSSOS SORTINTS (BALCONS, CORNISES)
9.50	COTA TOPOGRÀFICA ACTUAL
<u>9.50</u>	COTA TOPOGRÀFICA MODIFICADA

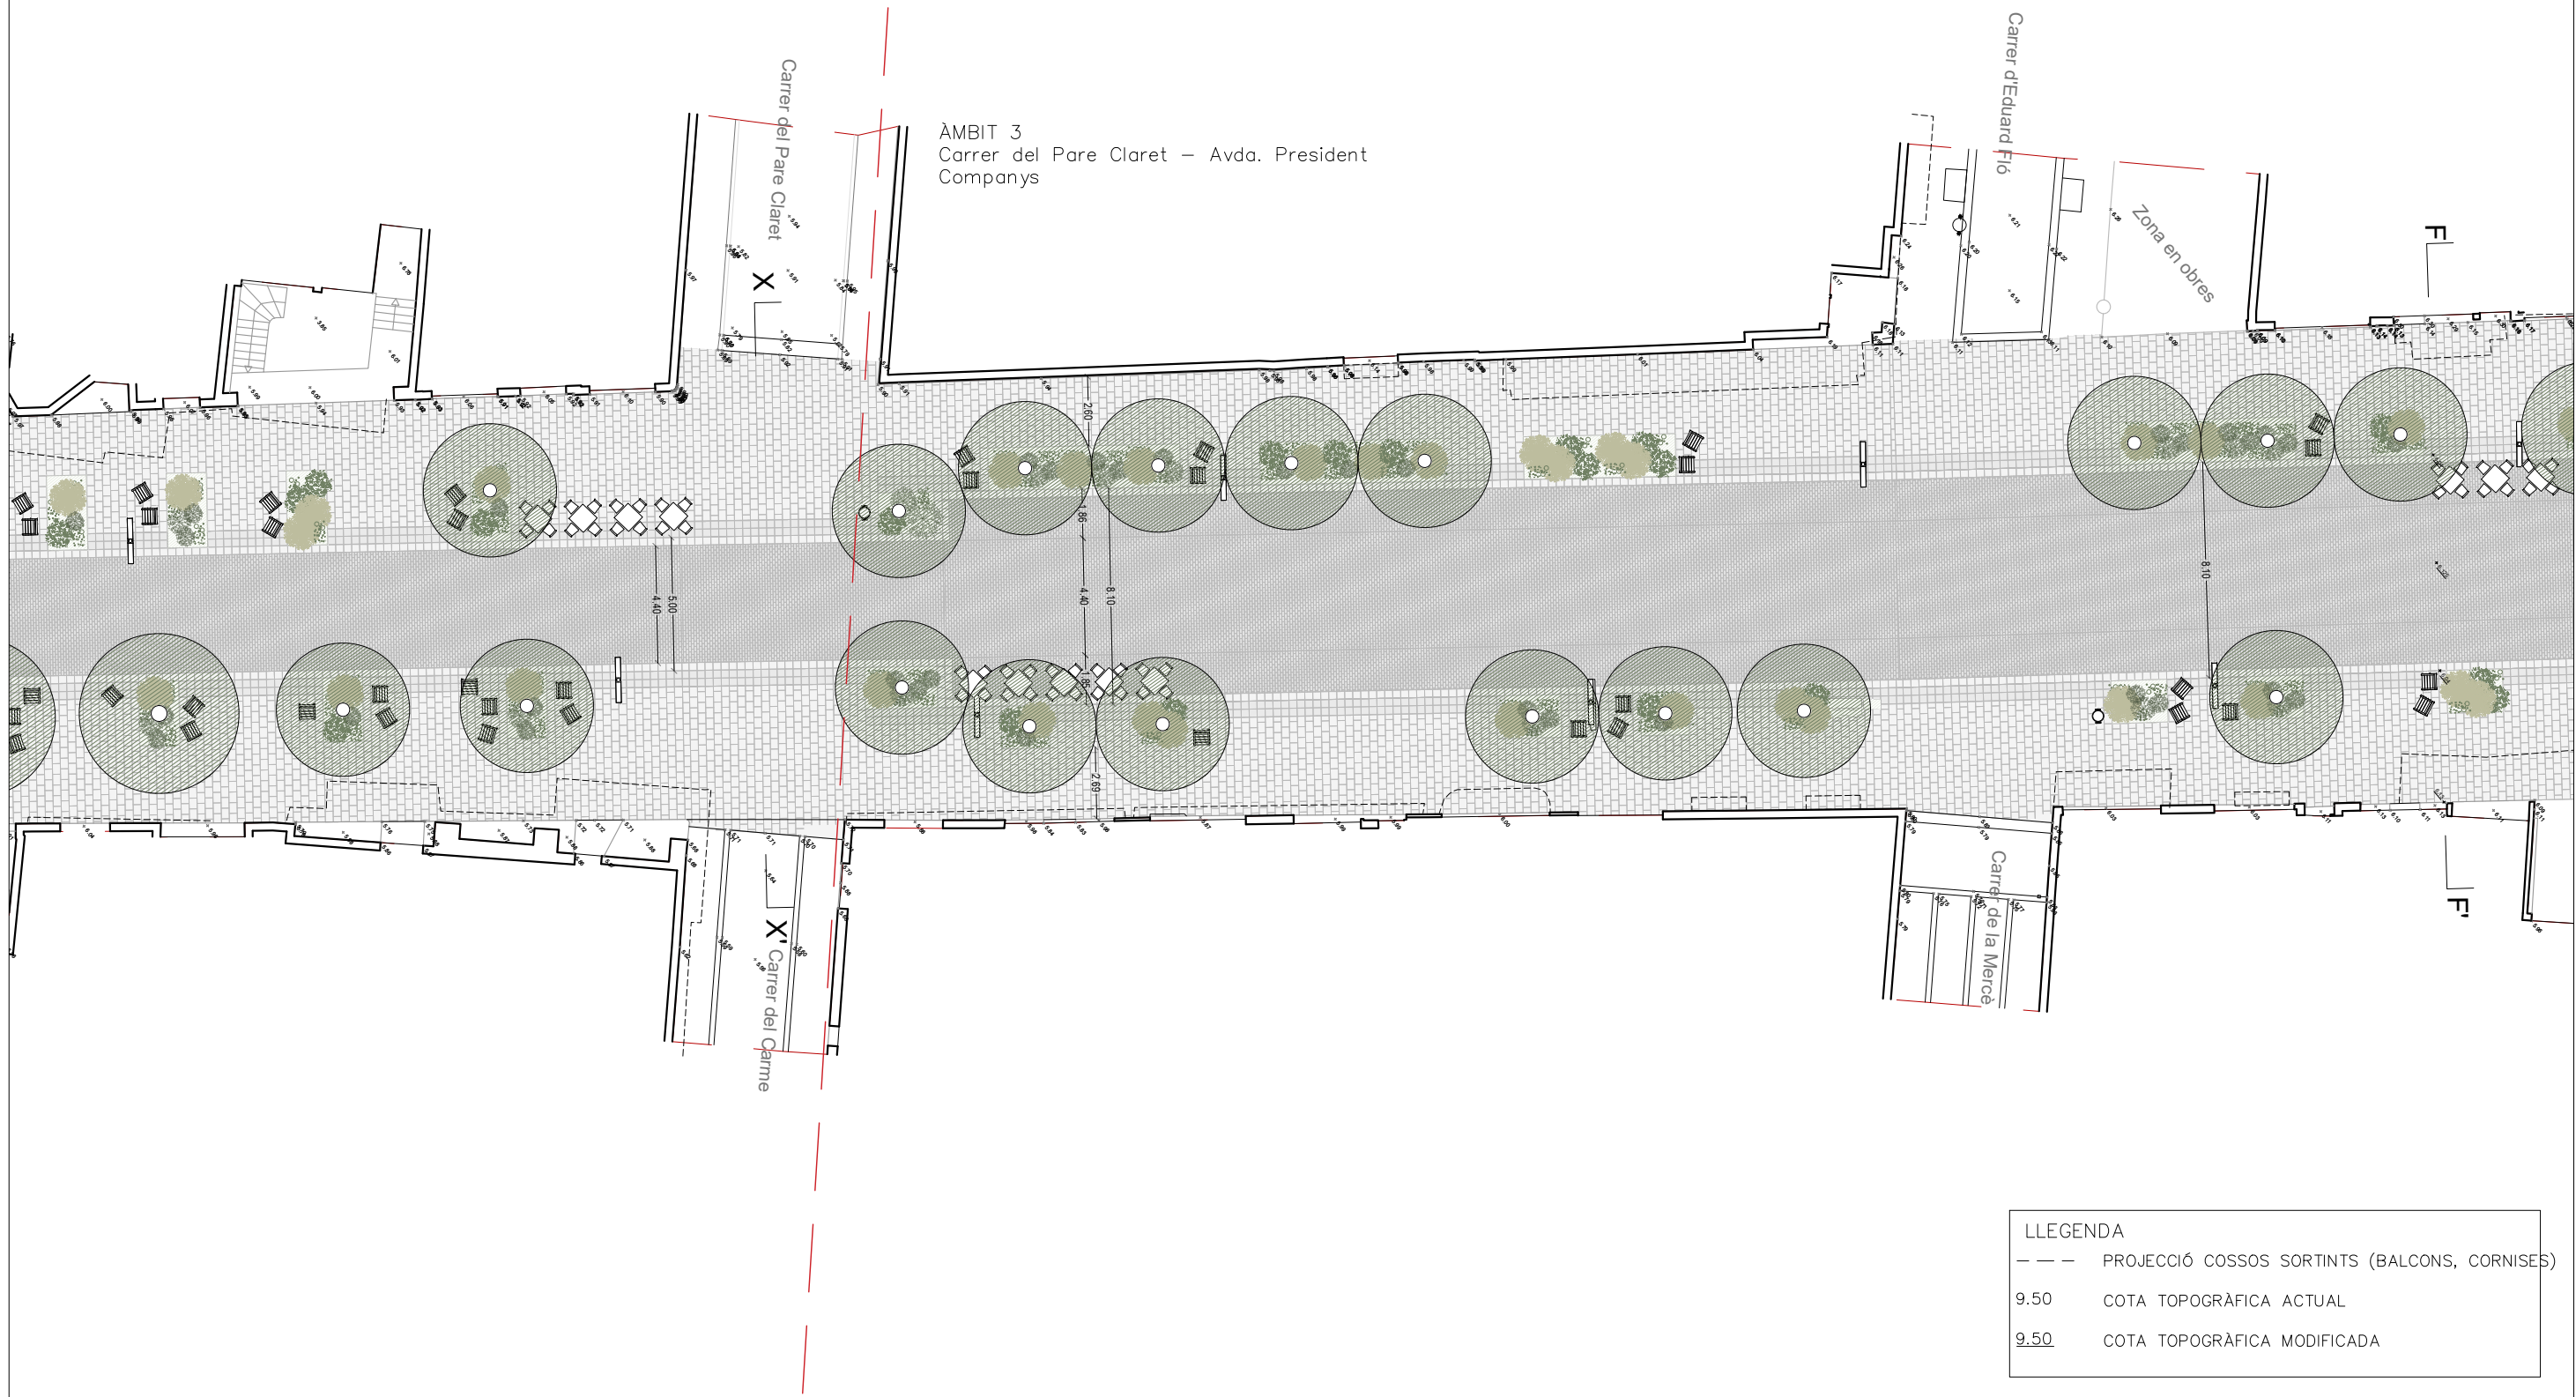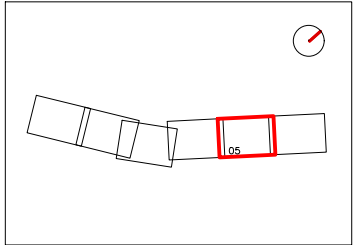


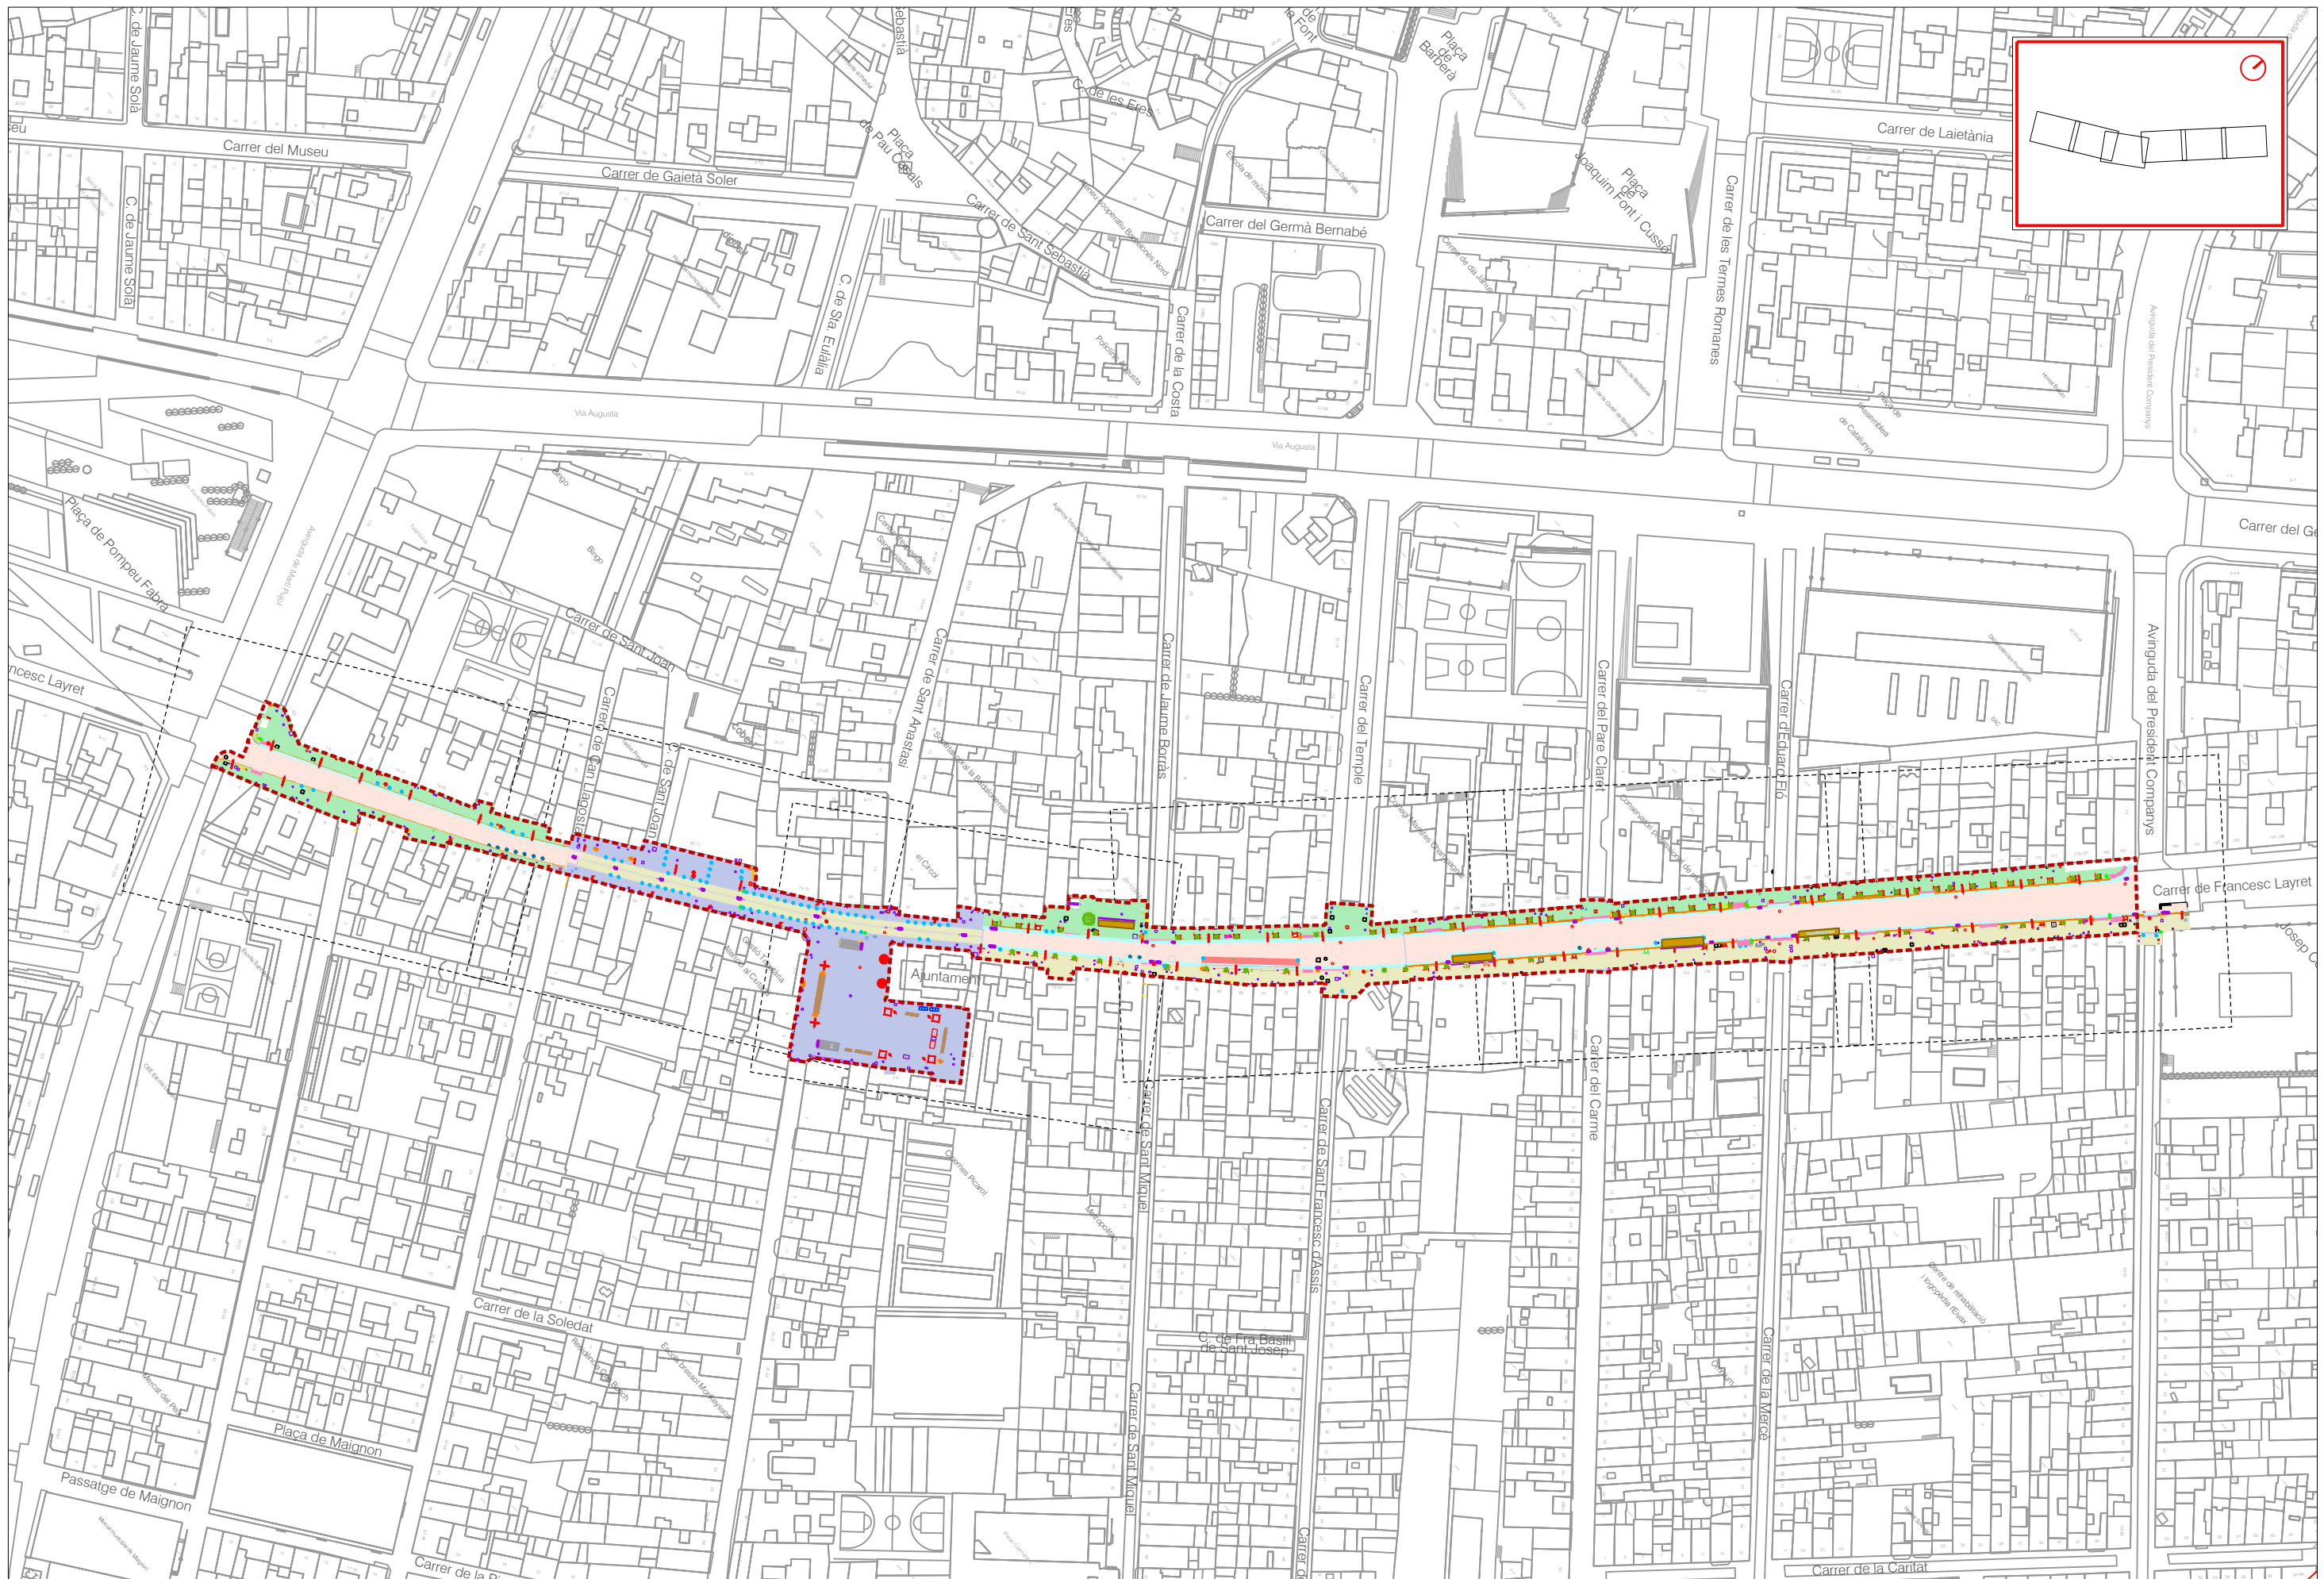





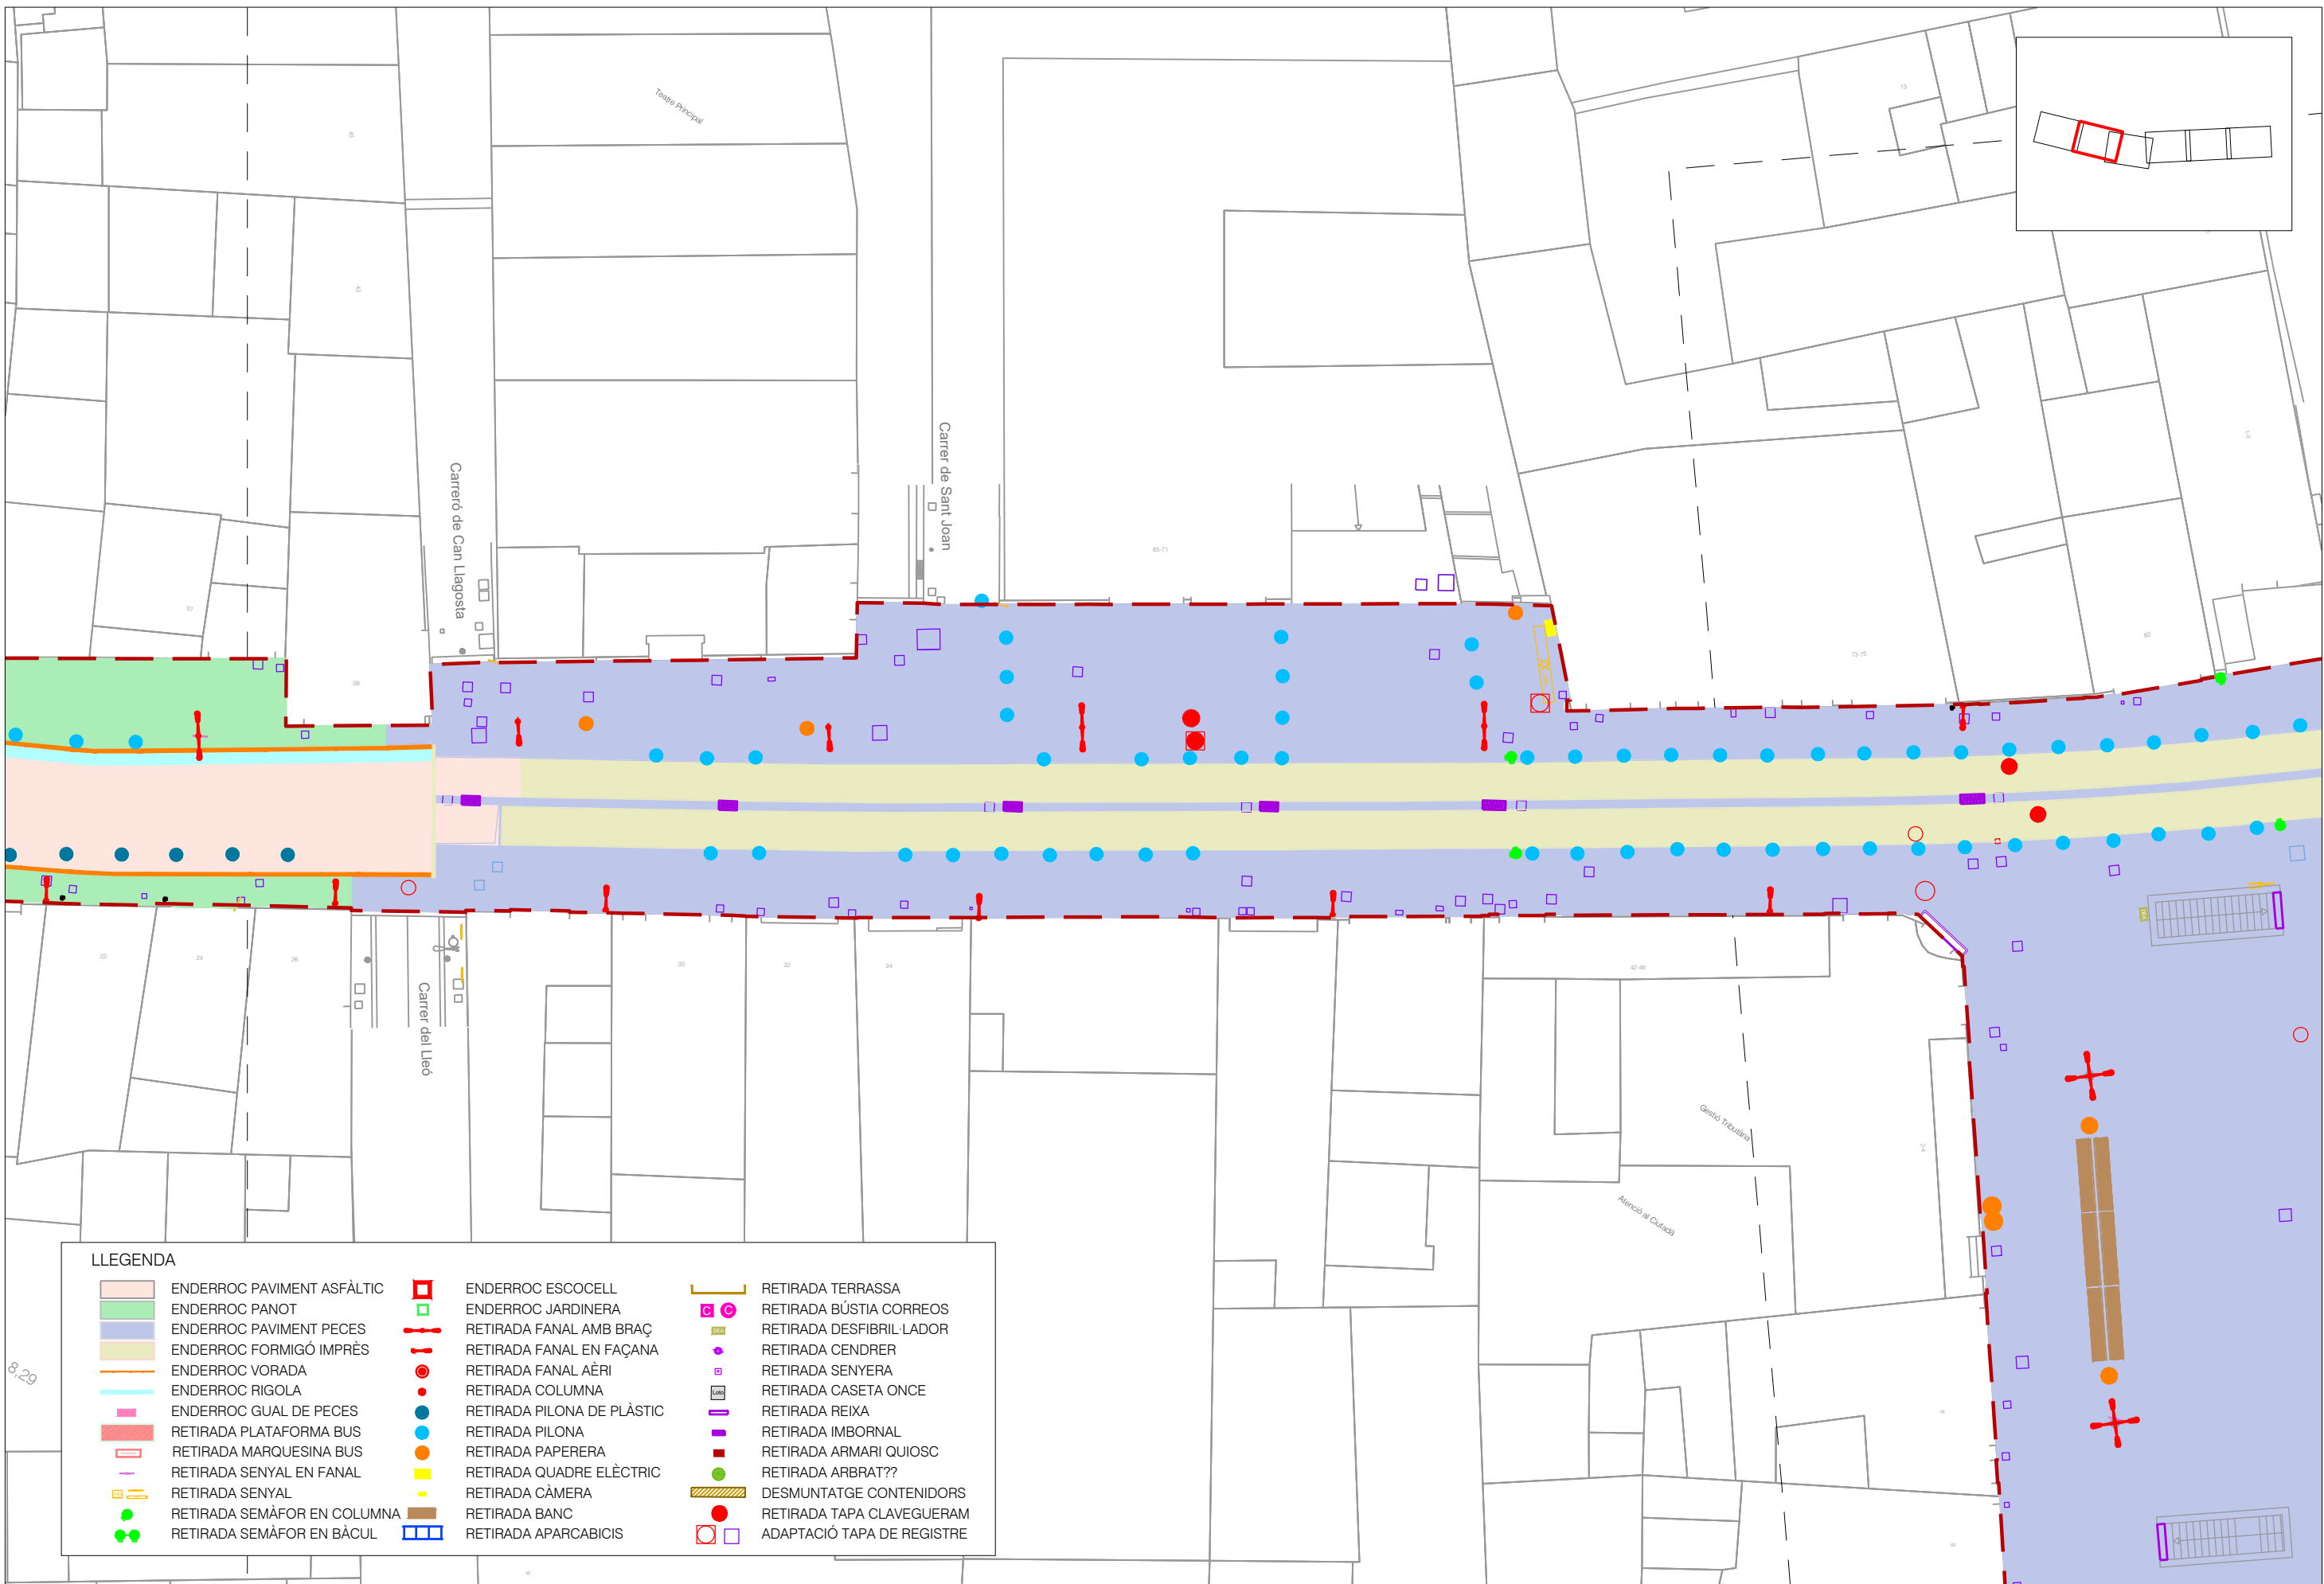


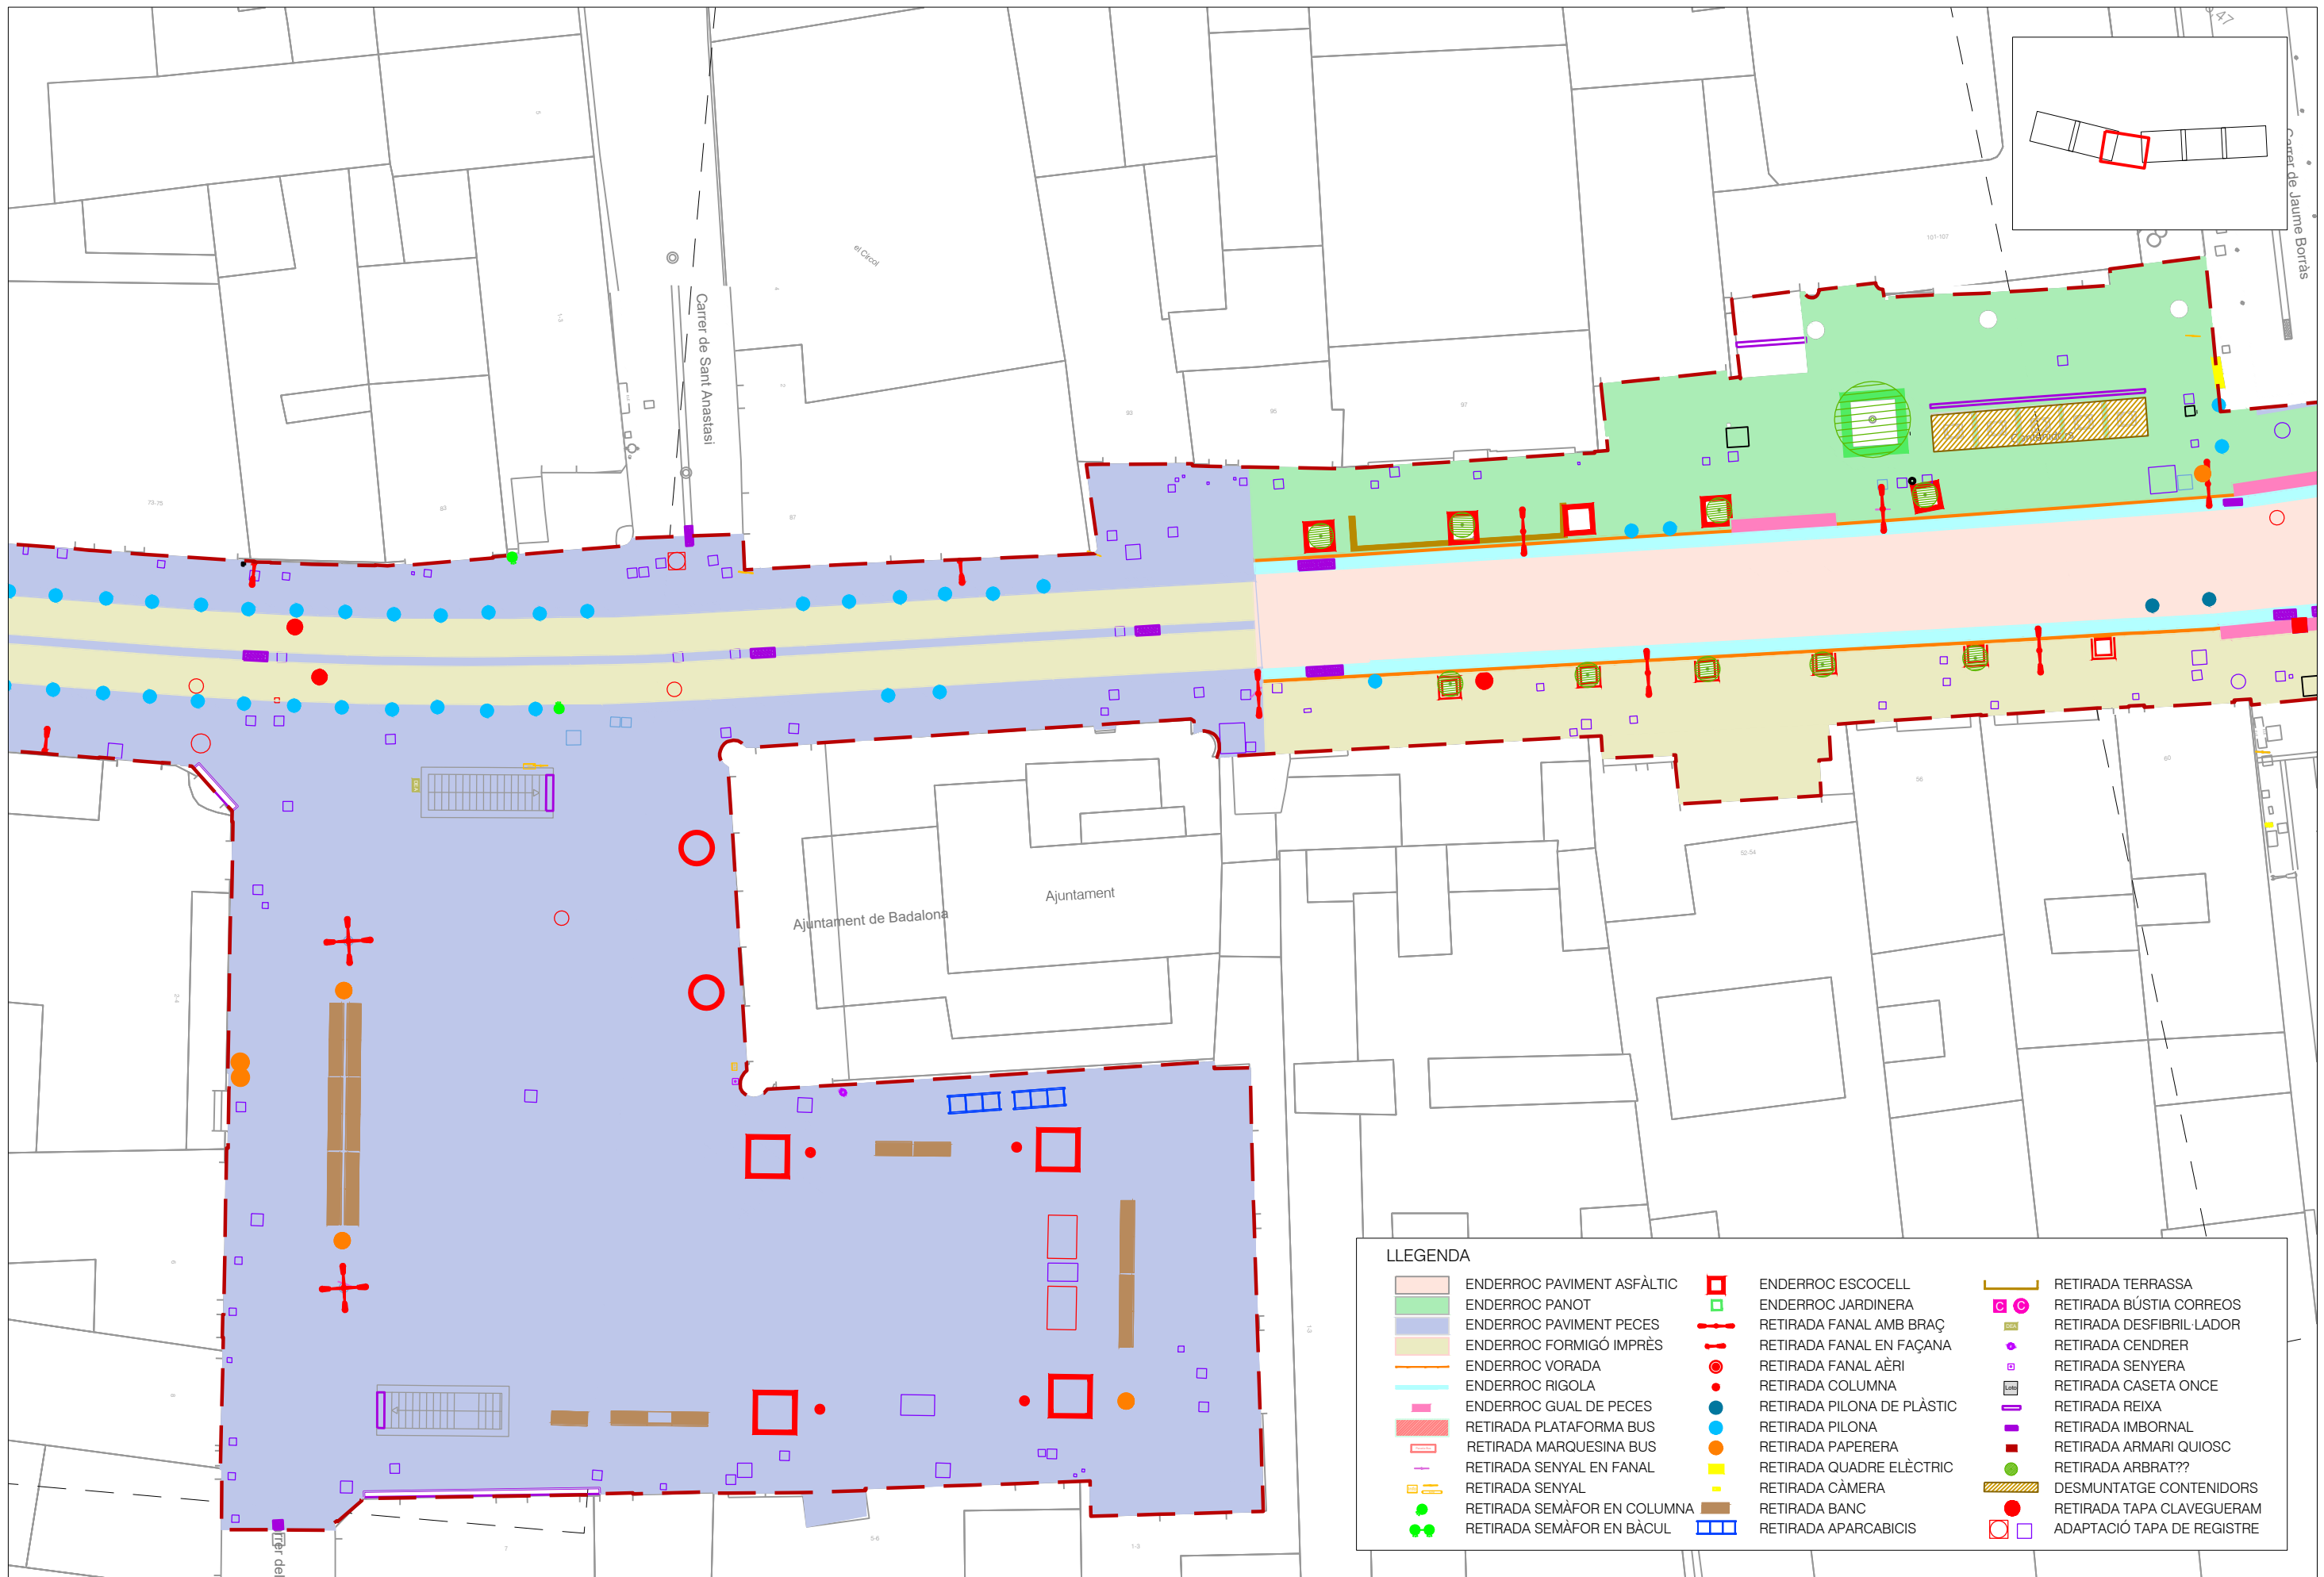

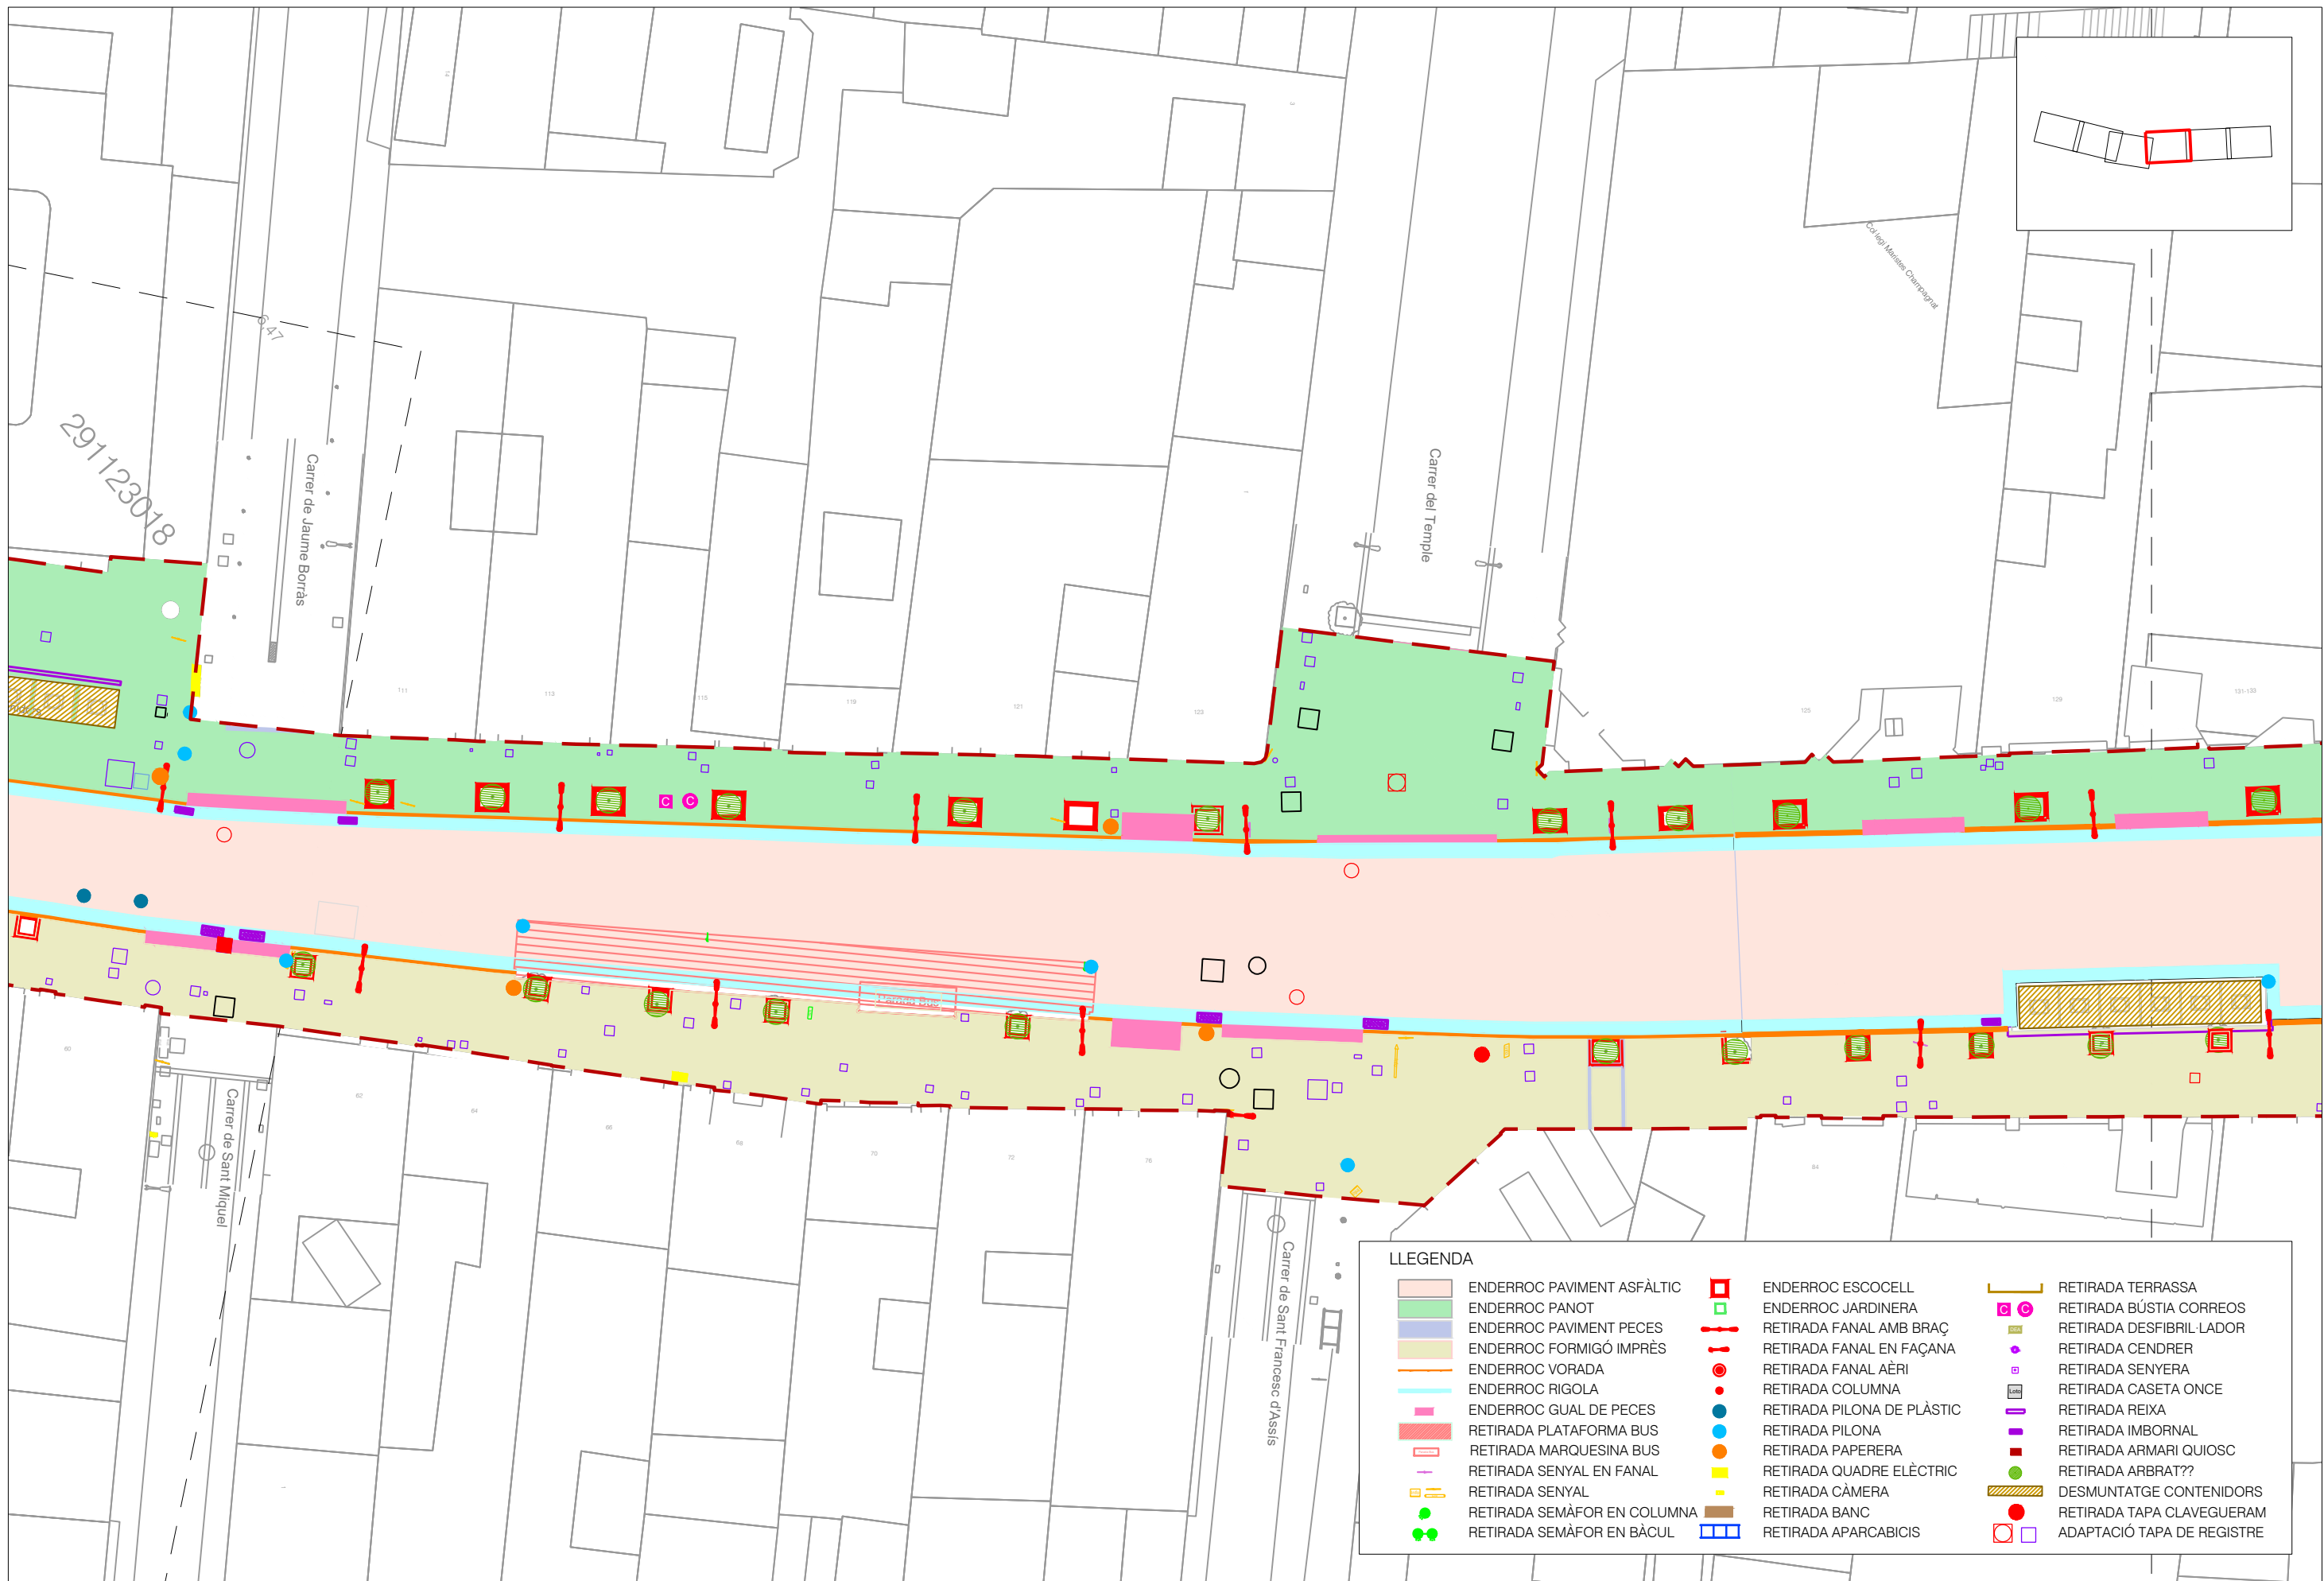

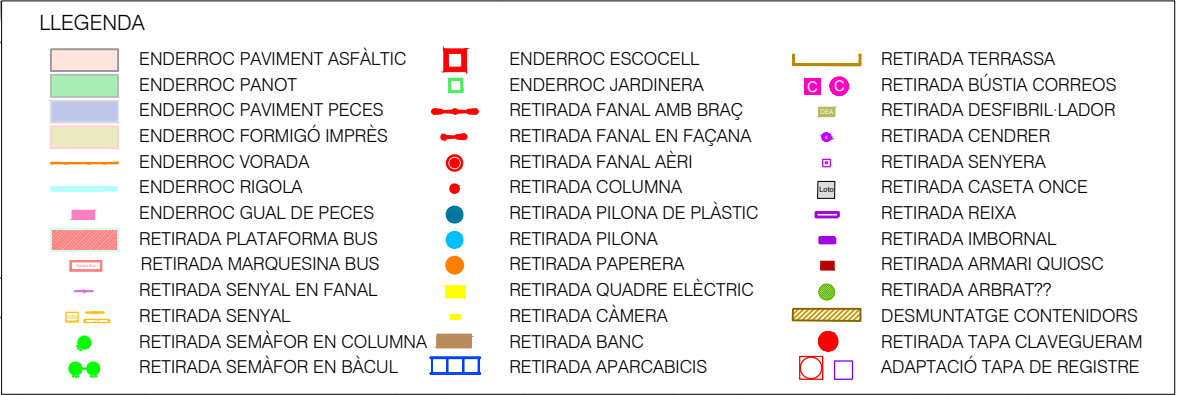



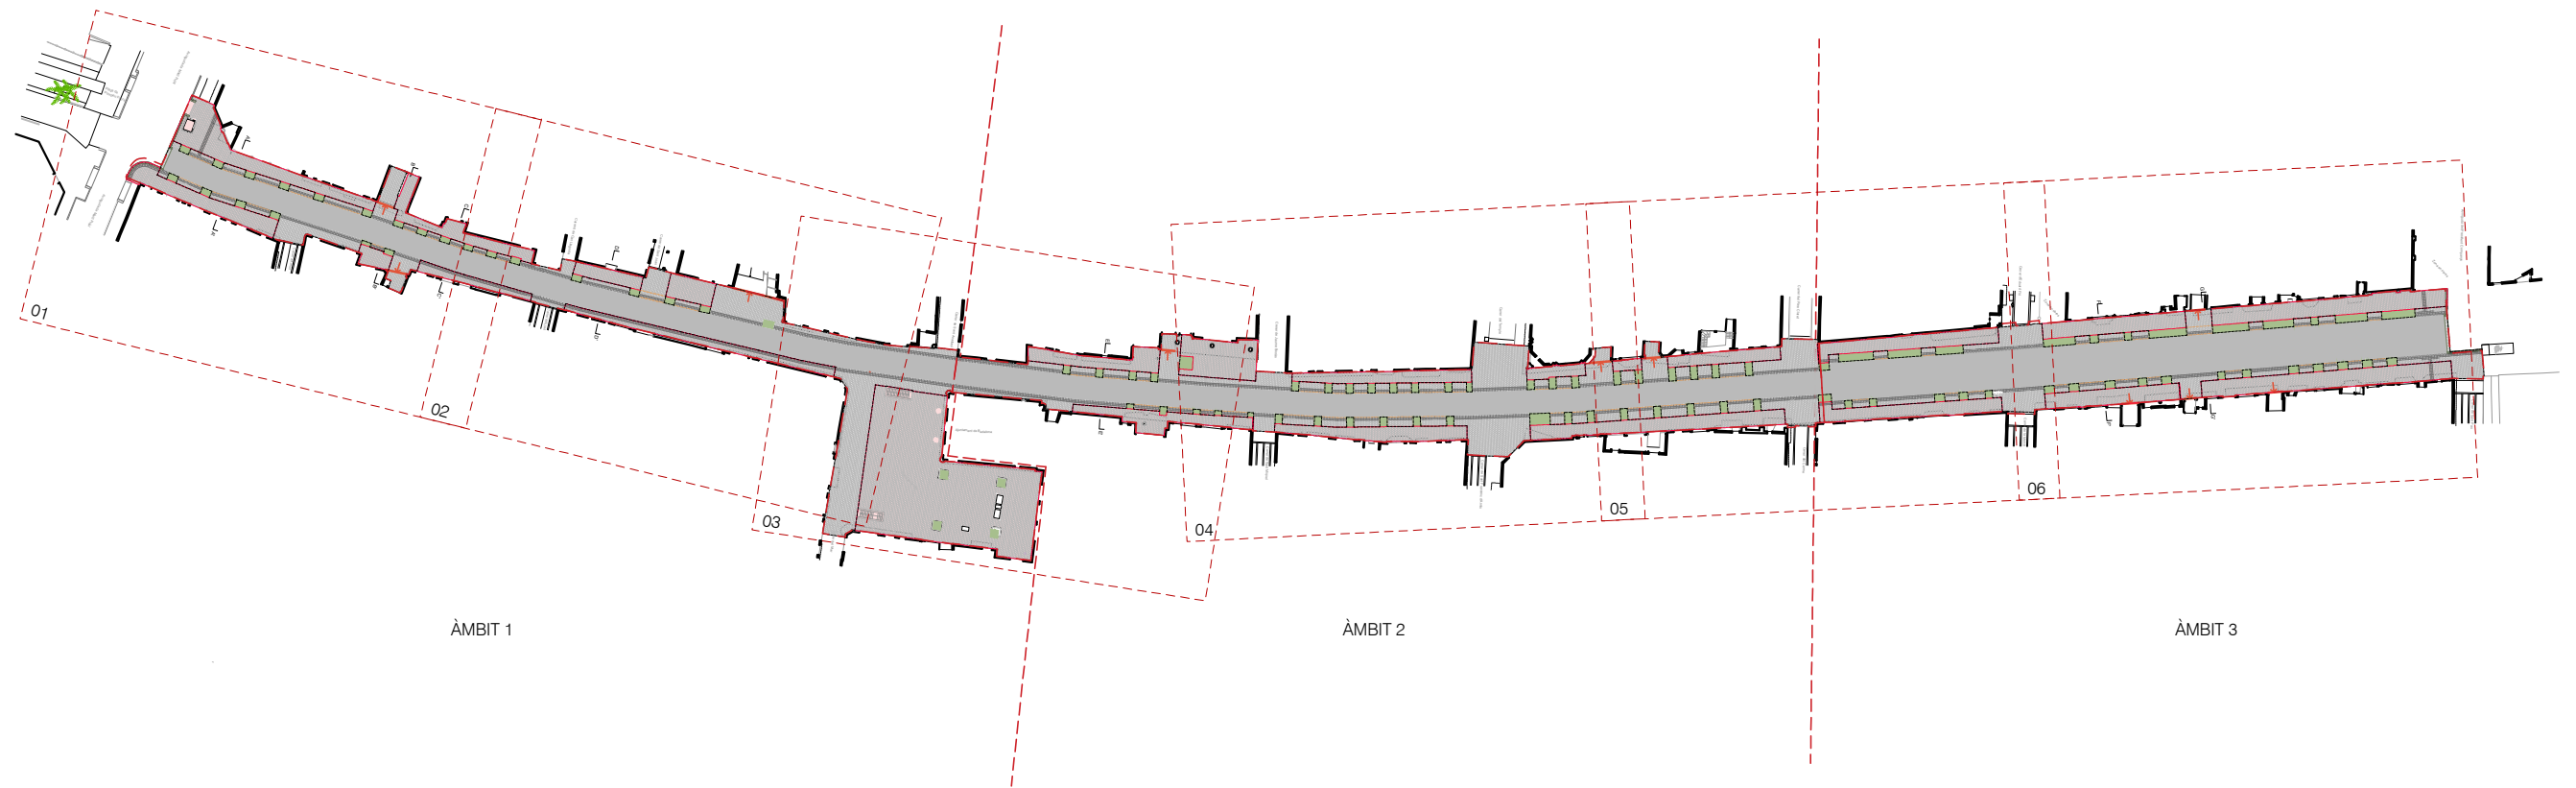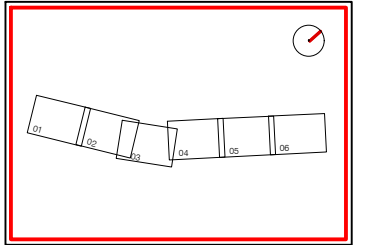


ÀMBIT 1

ÀMBIT 2

ÀMBIT 3



LLEGENDA
— LÍMIT ÀMBIT

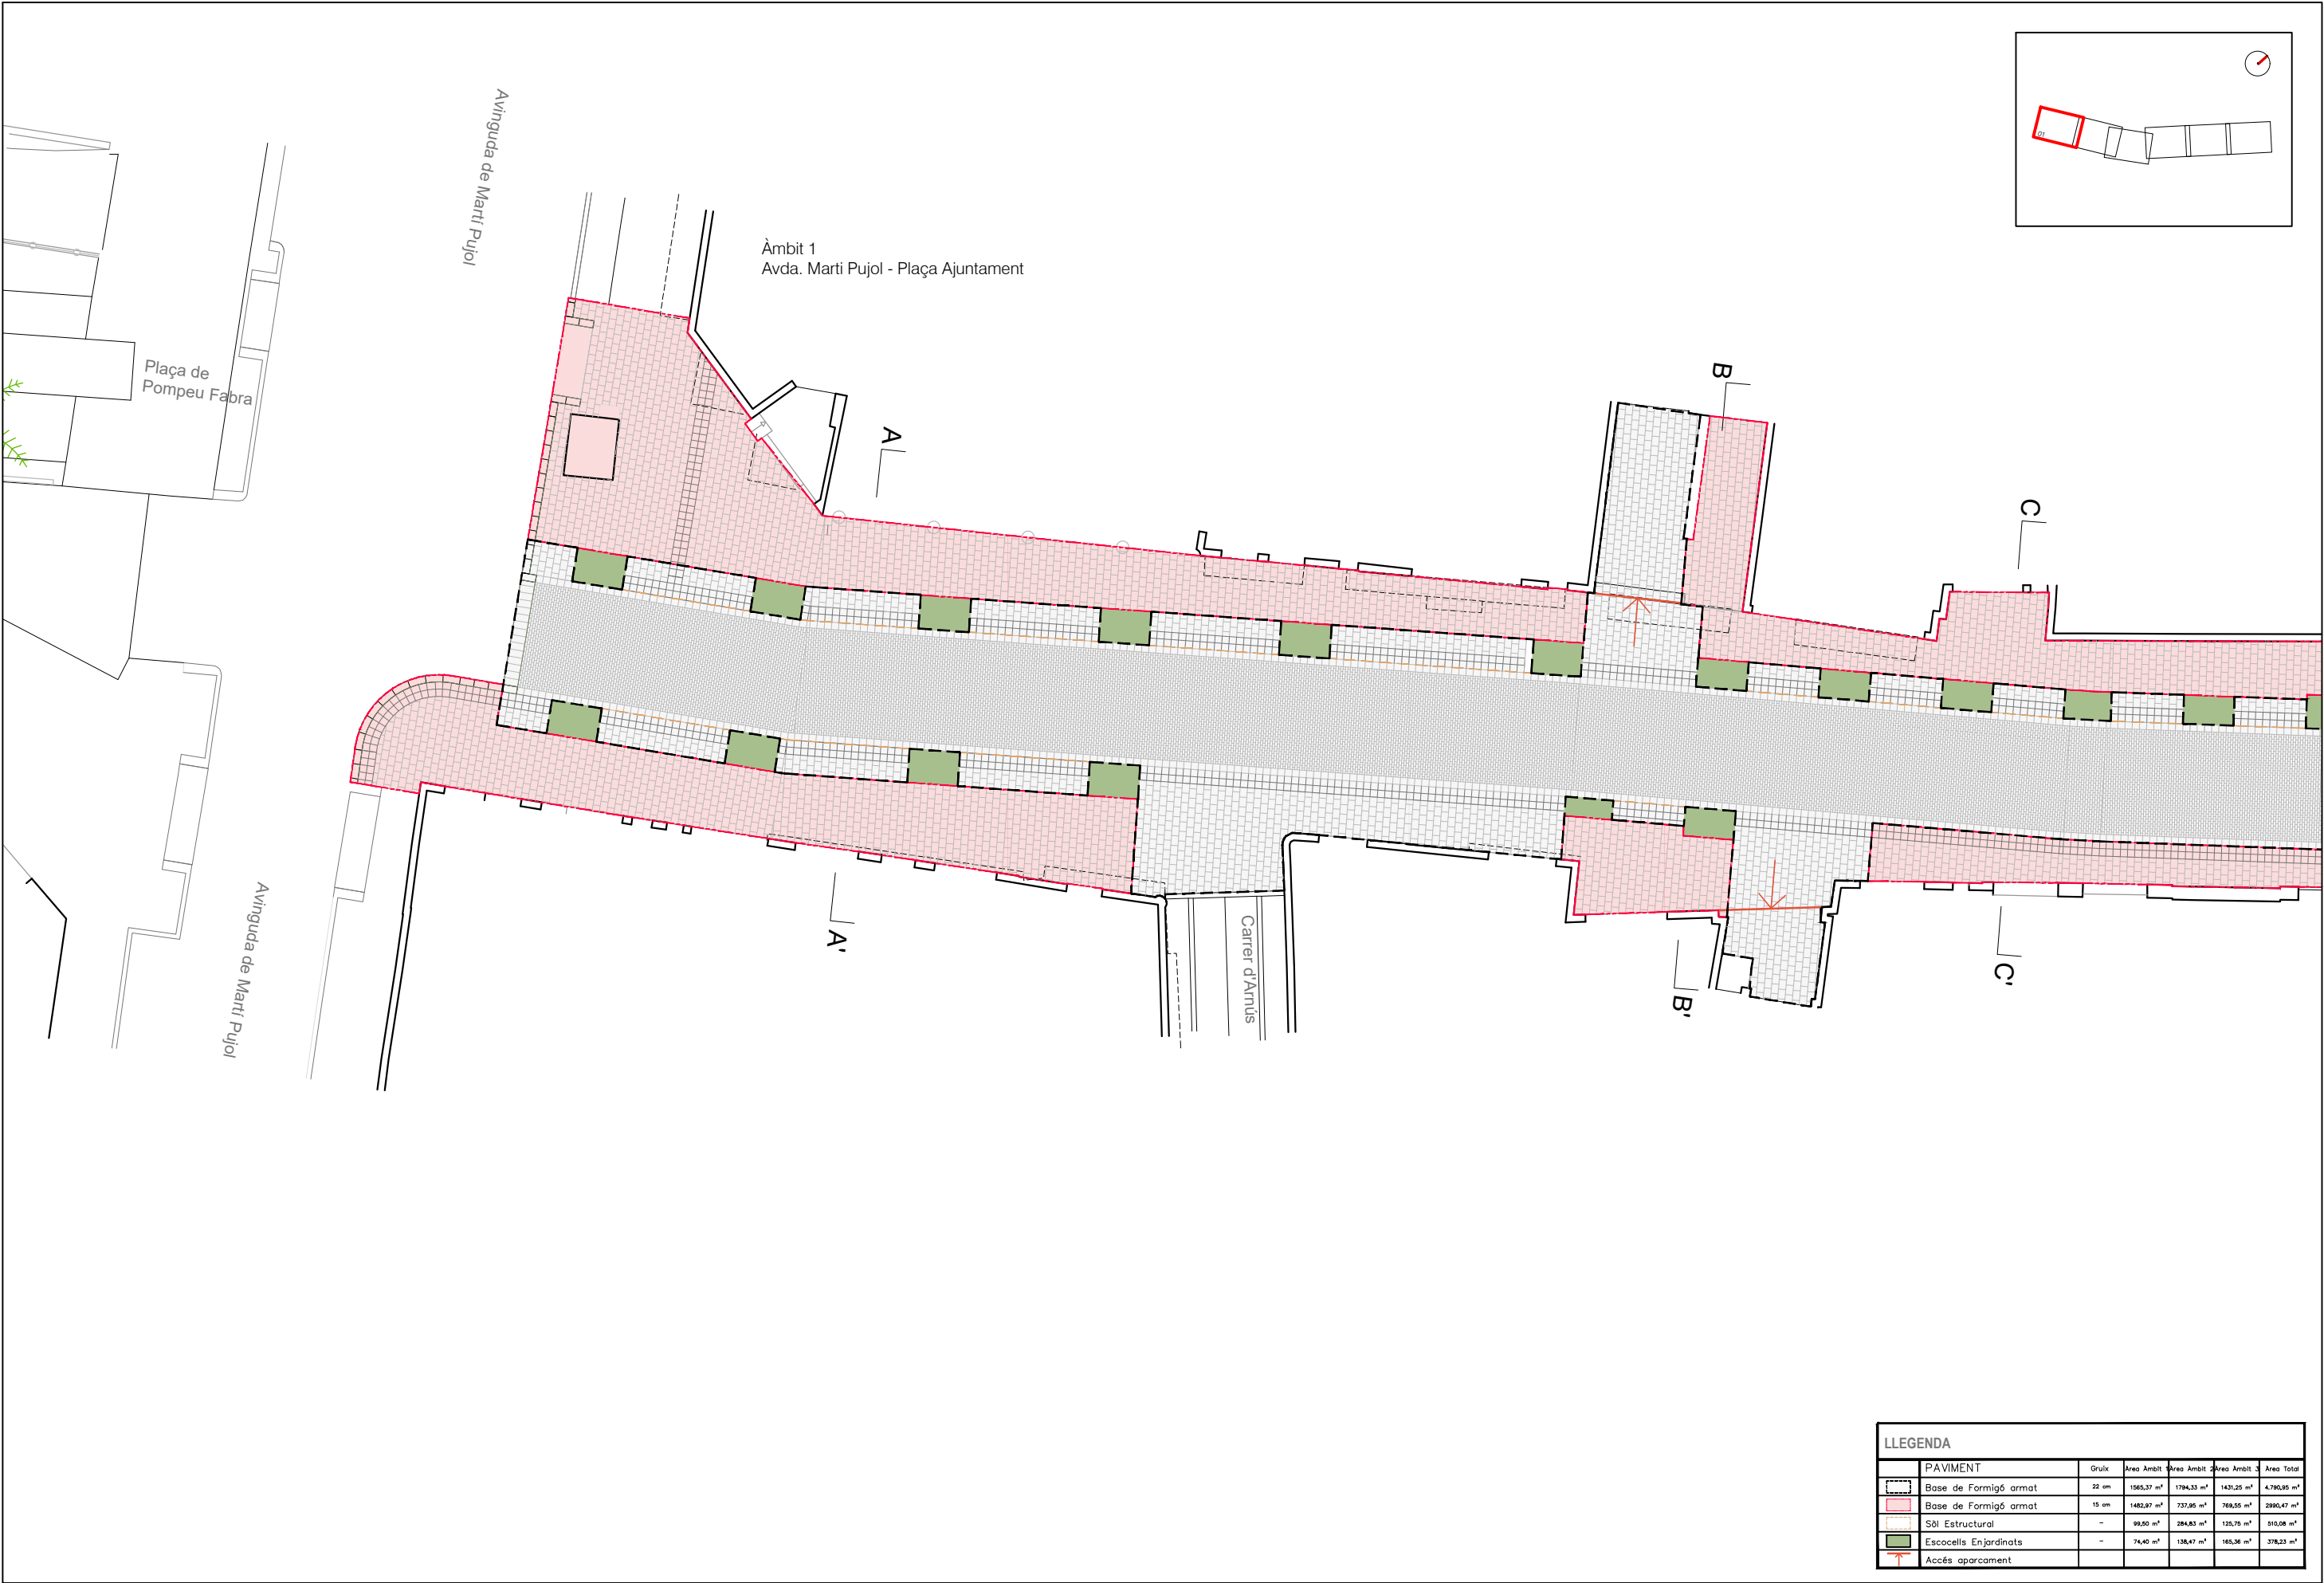







LLEENDA					
PAVIMENT	Gruix	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Total
Base de Formigó armat	22 cm	1565,37 m²	1794,33 m²	1431,25 m²	4.790,95 m²
Base de Formigó armat	15 cm	1482,91 m²	737,86 m²	768,55 m²	2990,41 m²
Sòl Estructural	-	99,50 m²	284,83 m²	125,75 m²	510,08 m²
Escocells Enjardinats	-	74,40 m²	138,41 m²	165,36 m²	378,23 m²
Accés aparcament	-	-	-	-	-

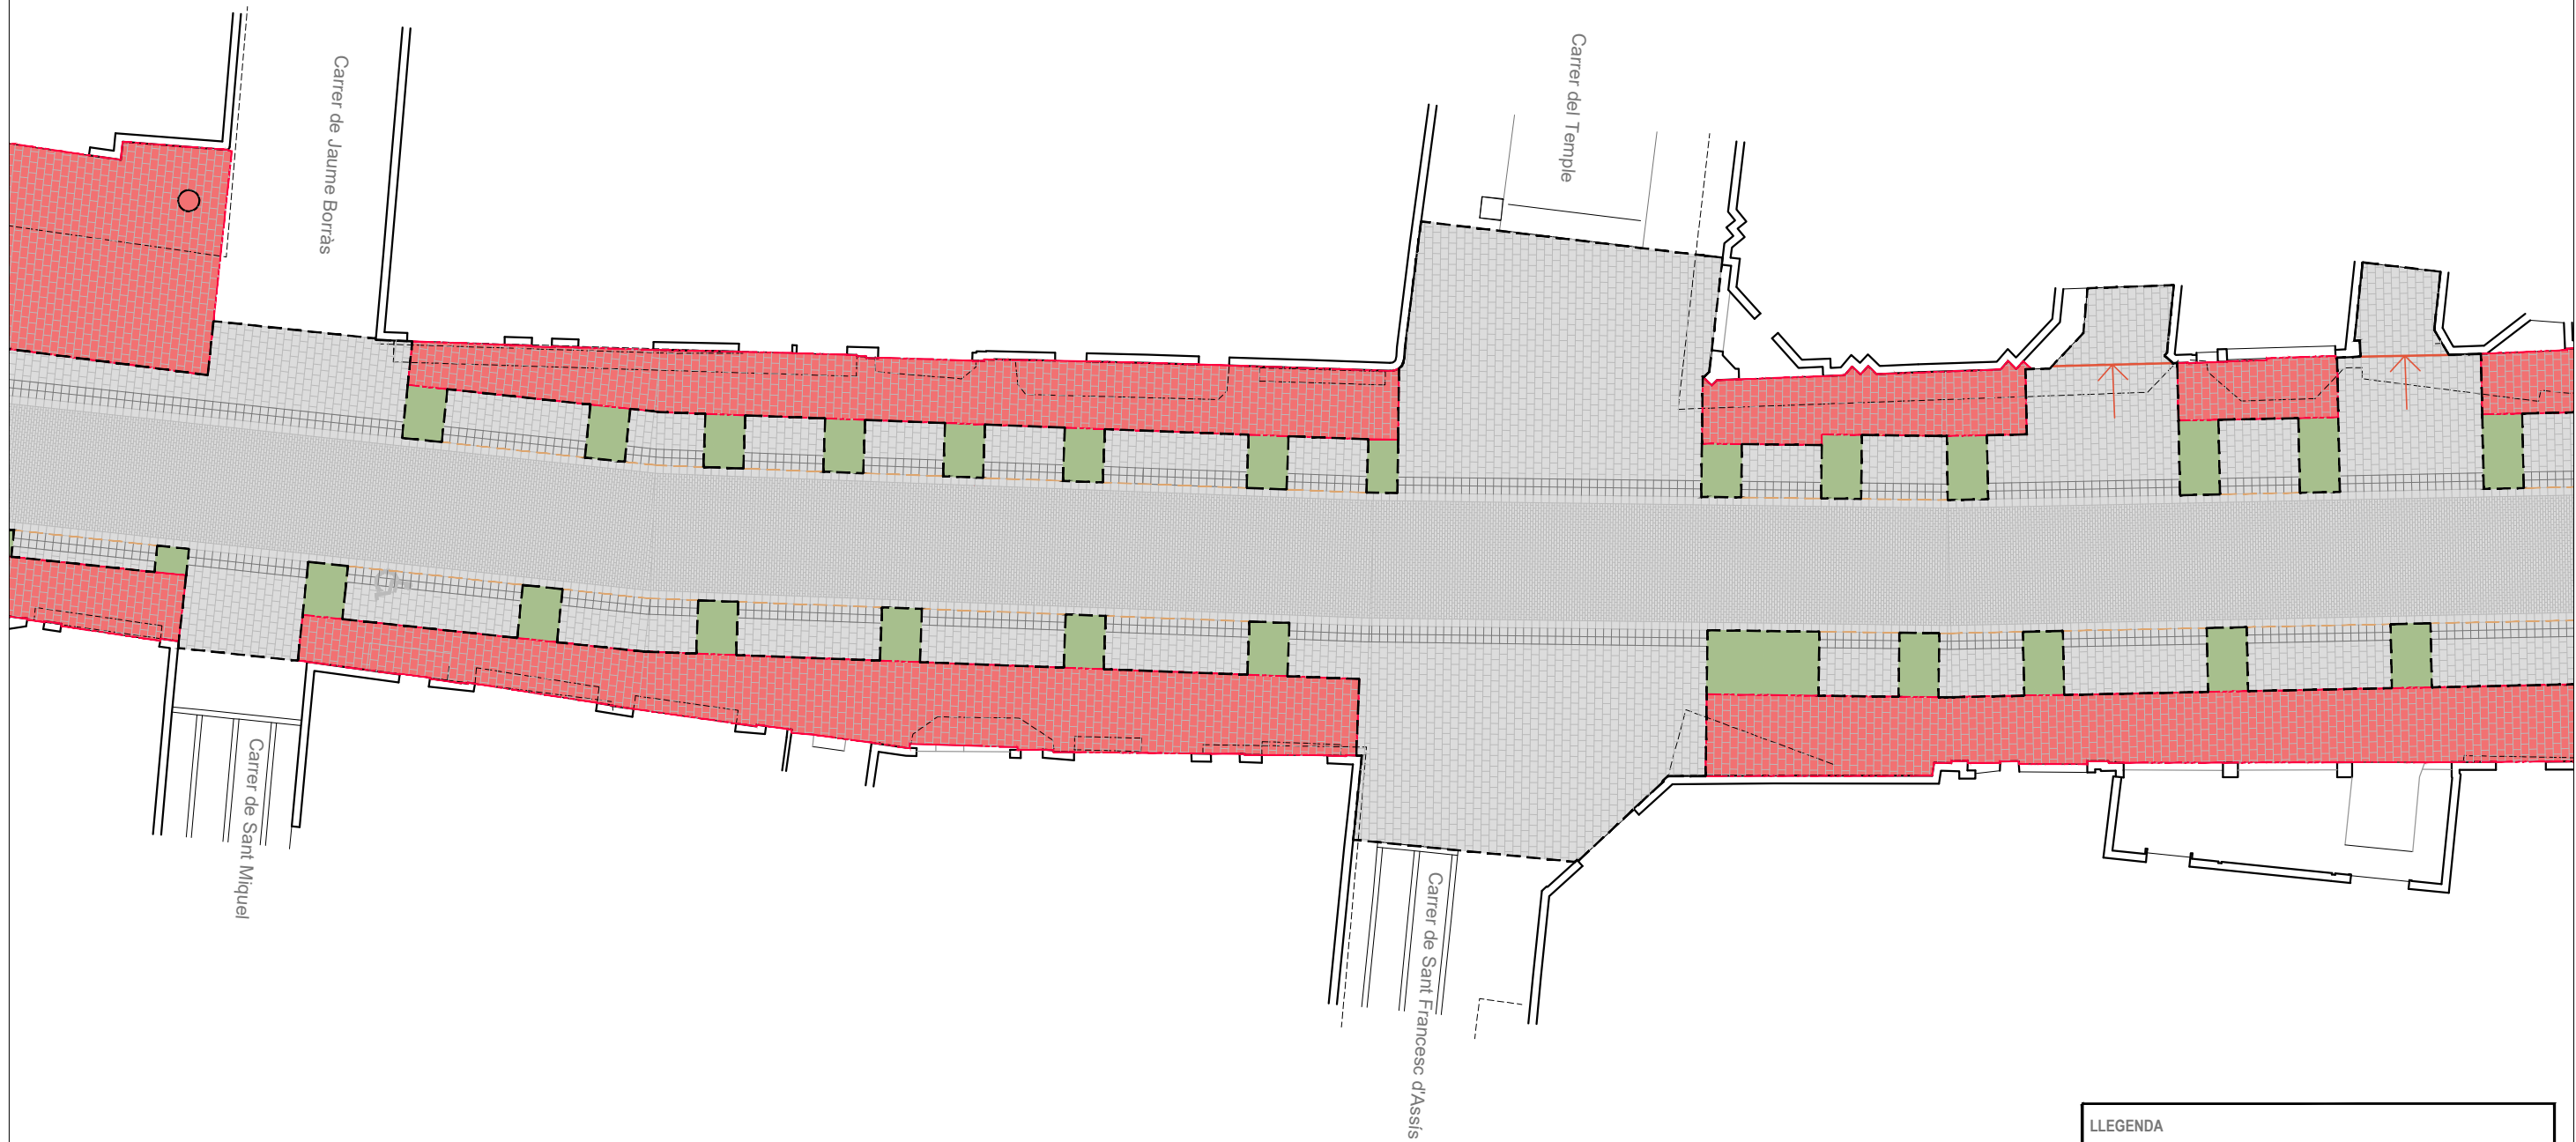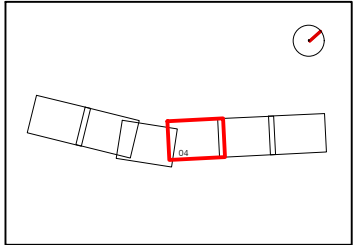



LLEGENDA						
PAVIMENT	Gruix	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Total
Base de Formigó armat	22 cm	1565,37 m²	1794,33 m²	1431,25 m²	4.790,95 m²	
Base de Formigó armat	15 cm	1482,91 m²	737,86 m²	768,55 m²	2990,41 m²	
Sòl Estructural	-	99,50 m²	284,83 m²	125,75 m²	510,08 m²	
Escocells Enjardinats	-	74,40 m²	138,41 m²	165,36 m²	378,23 m²	
Accés aparcament	-	-	-	-	-	

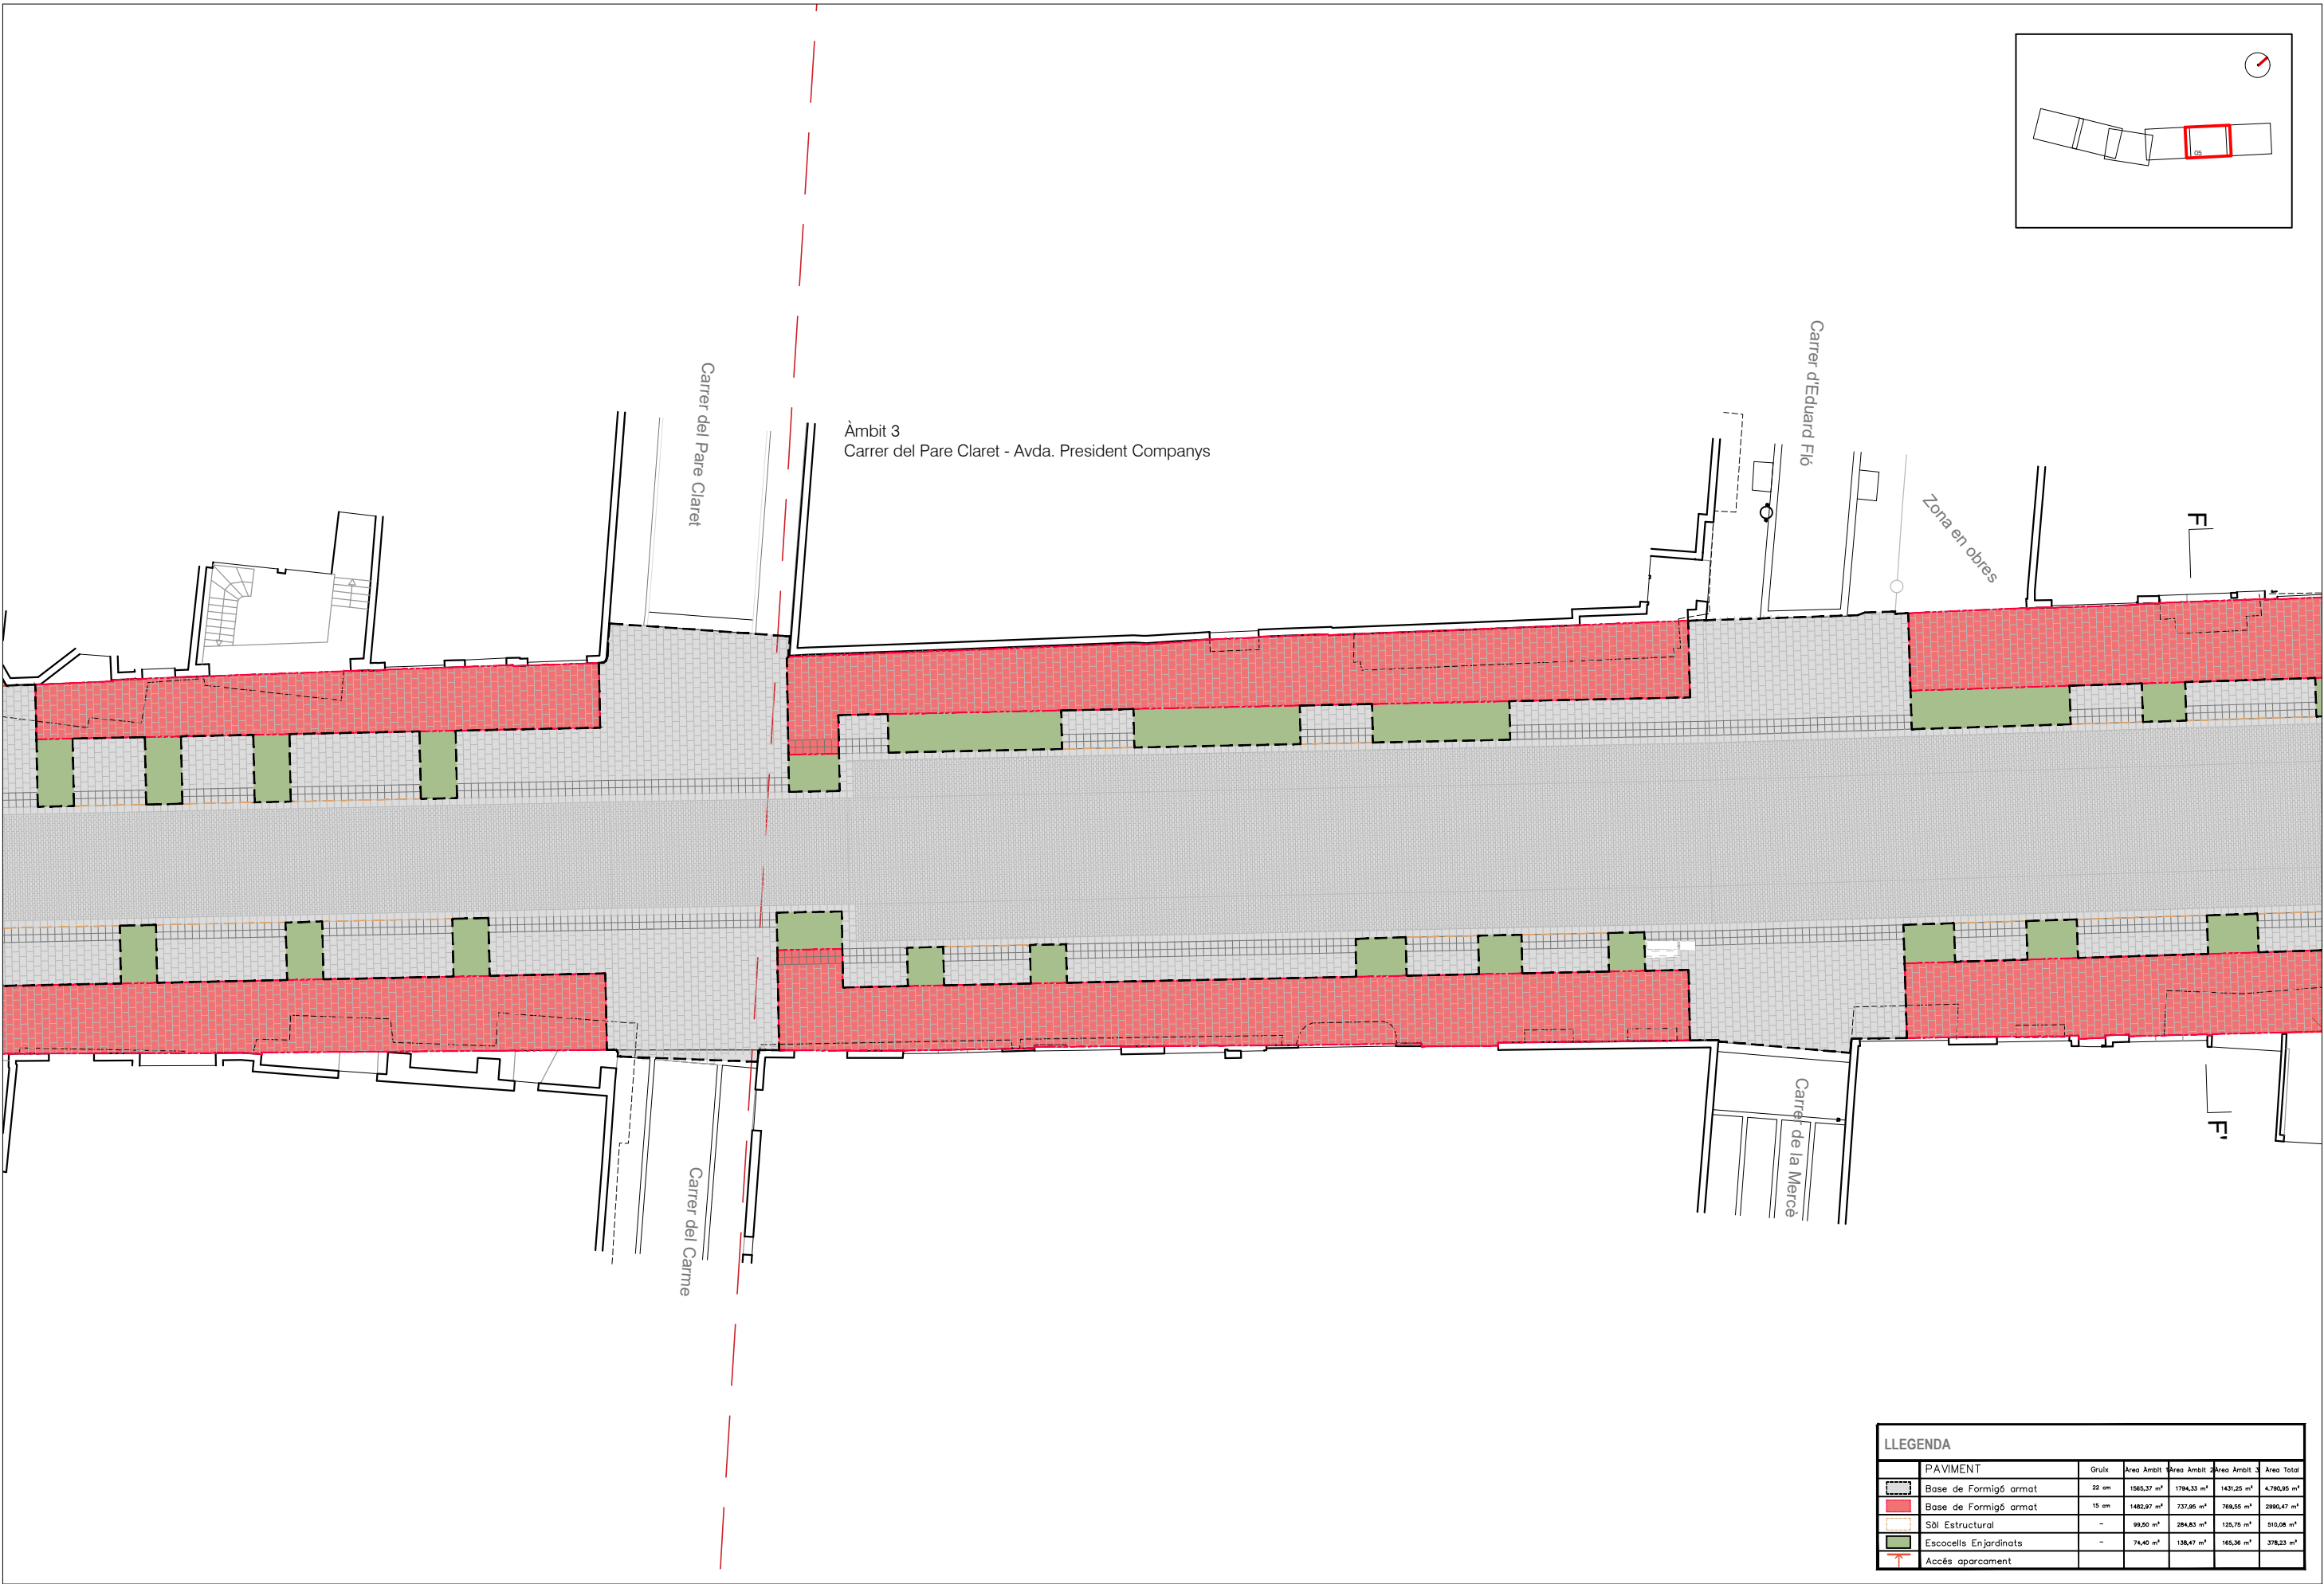

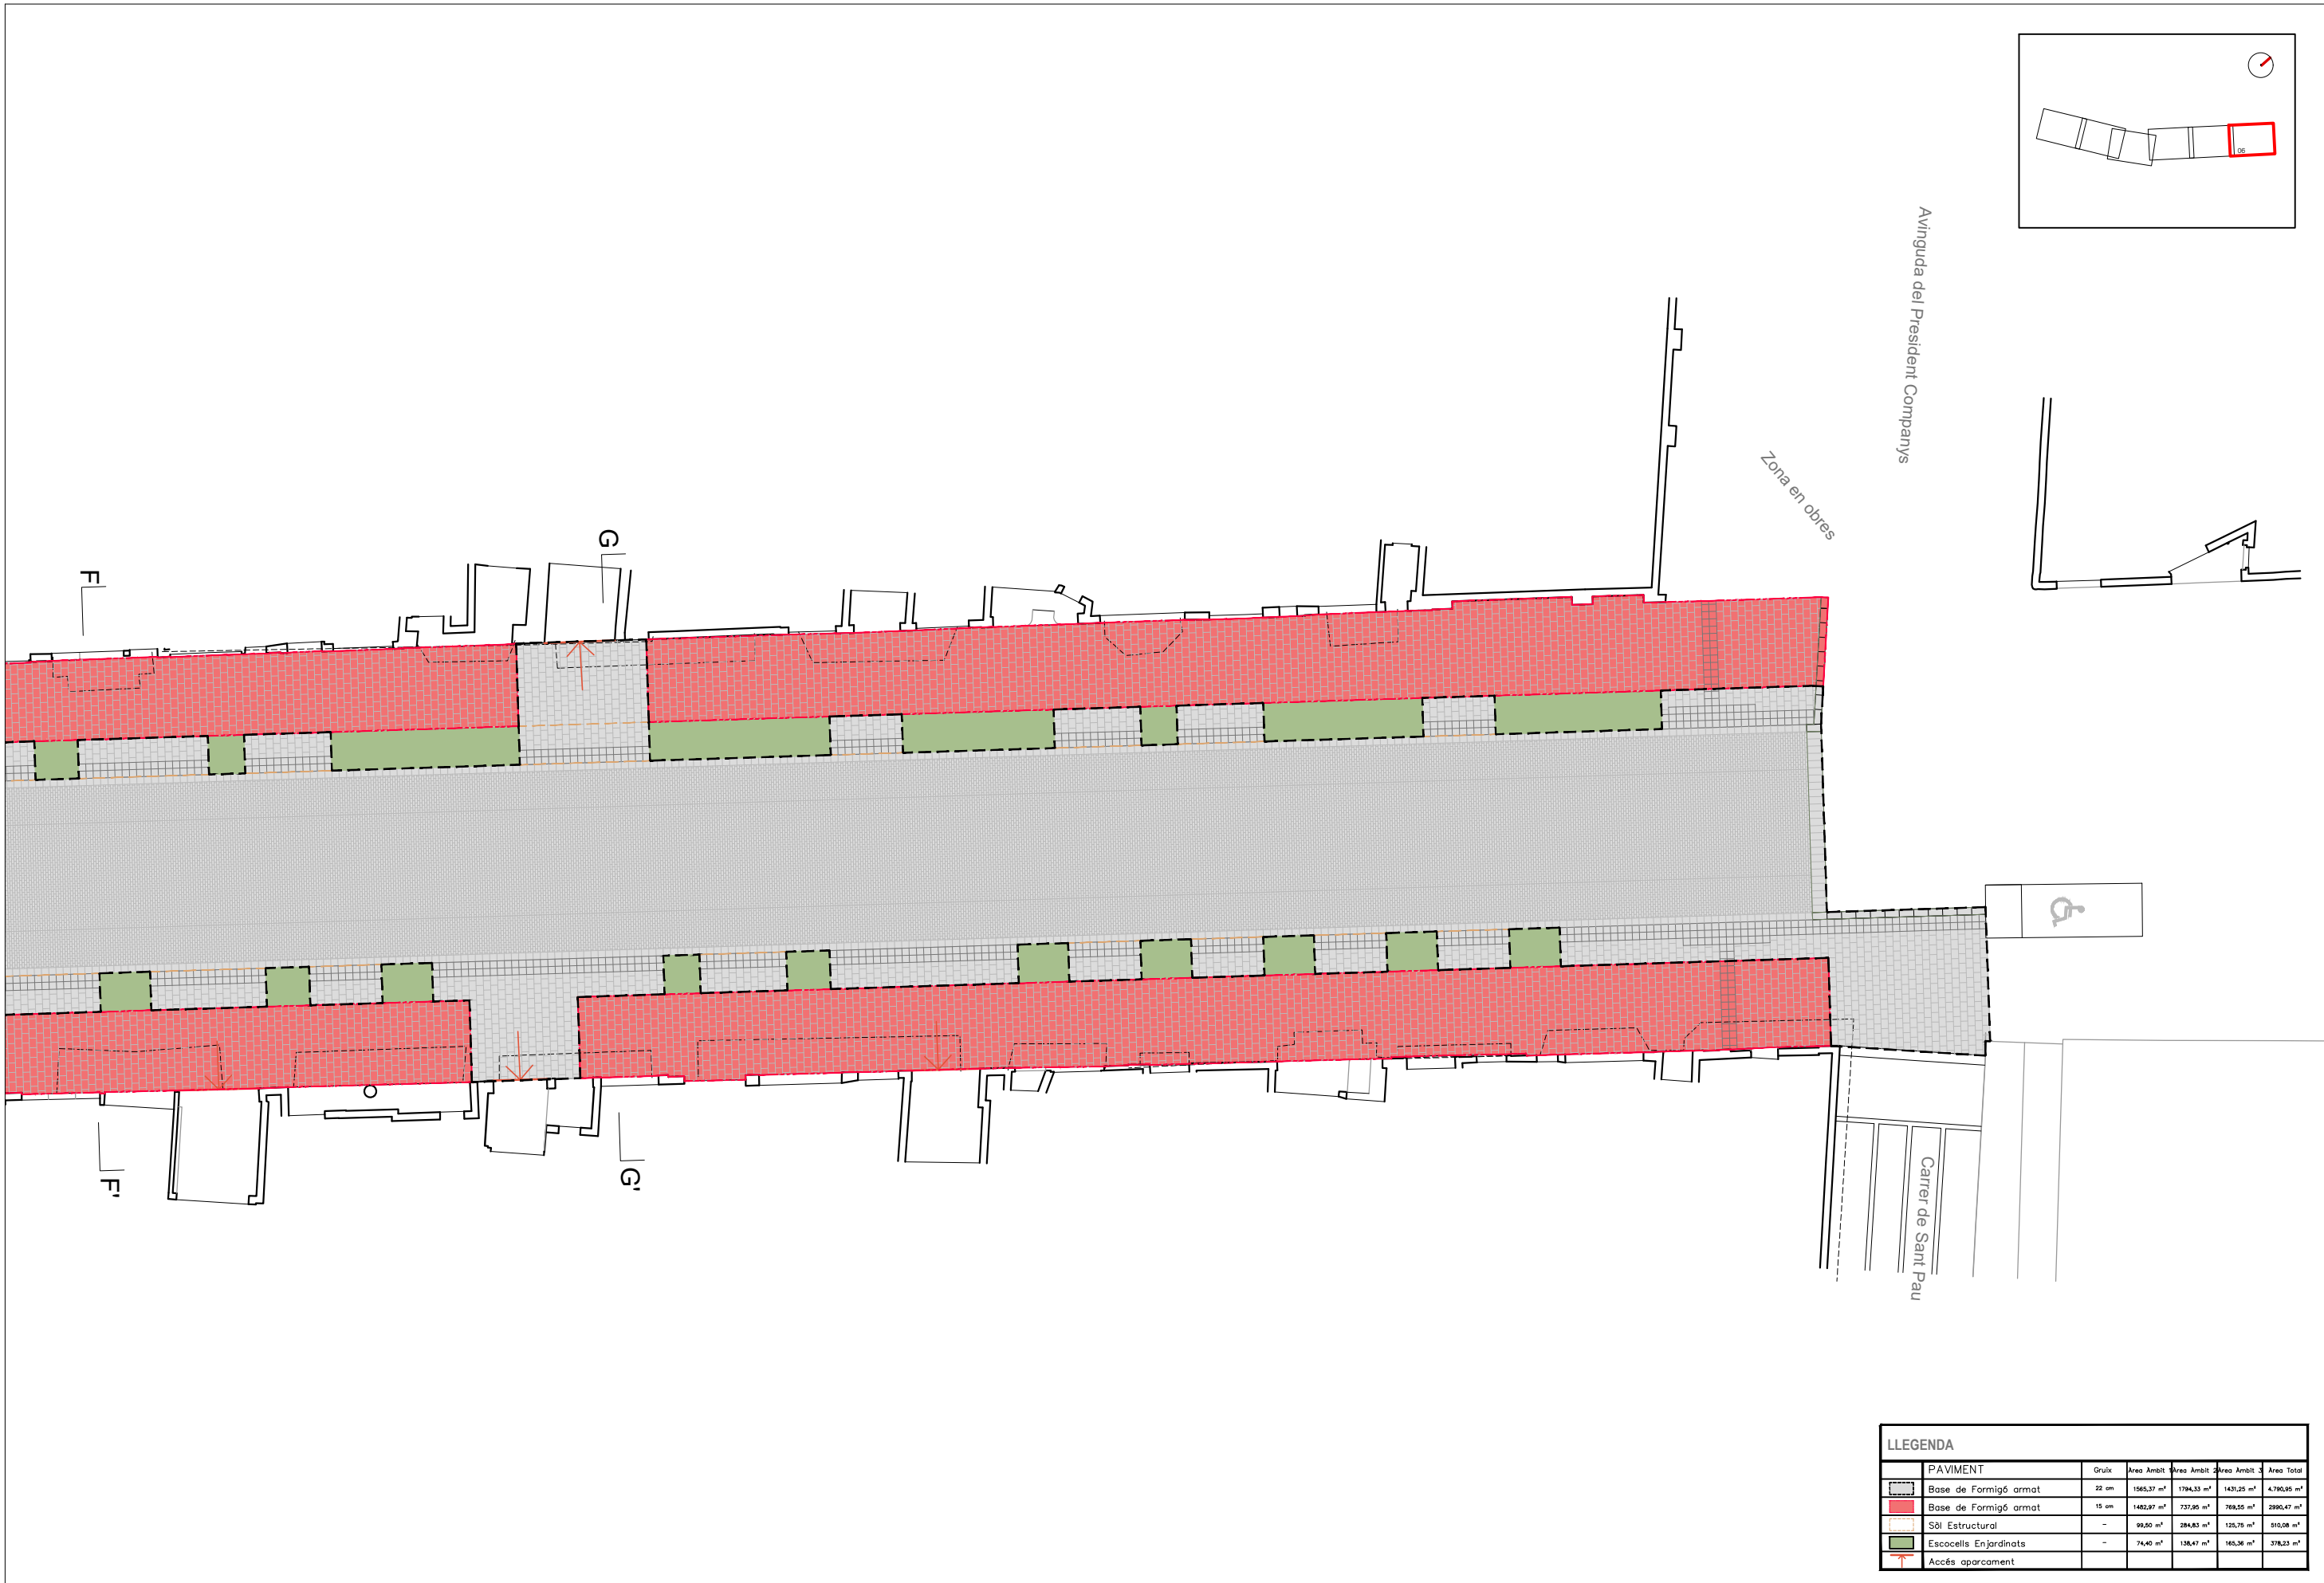


LLEGENDA					
PAVIMENT	Gruix	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Àmbit	Àrea Total
Base de Formigó armat	22 cm	1565,37 m²	1794,33 m²	1431,25 m²	4.790,95 m²
Base de Formigó armat	15 cm	1482,91 m²	737,85 m²	768,55 m²	2990,41 m²
Sòl Estructural	-	99,50 m²	284,83 m²	125,75 m²	510,08 m²
Escocells Enjardinats	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²
Accés aparcament					

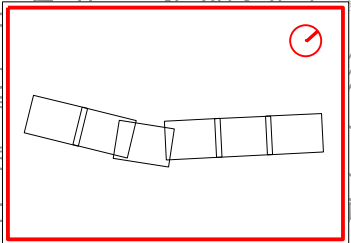

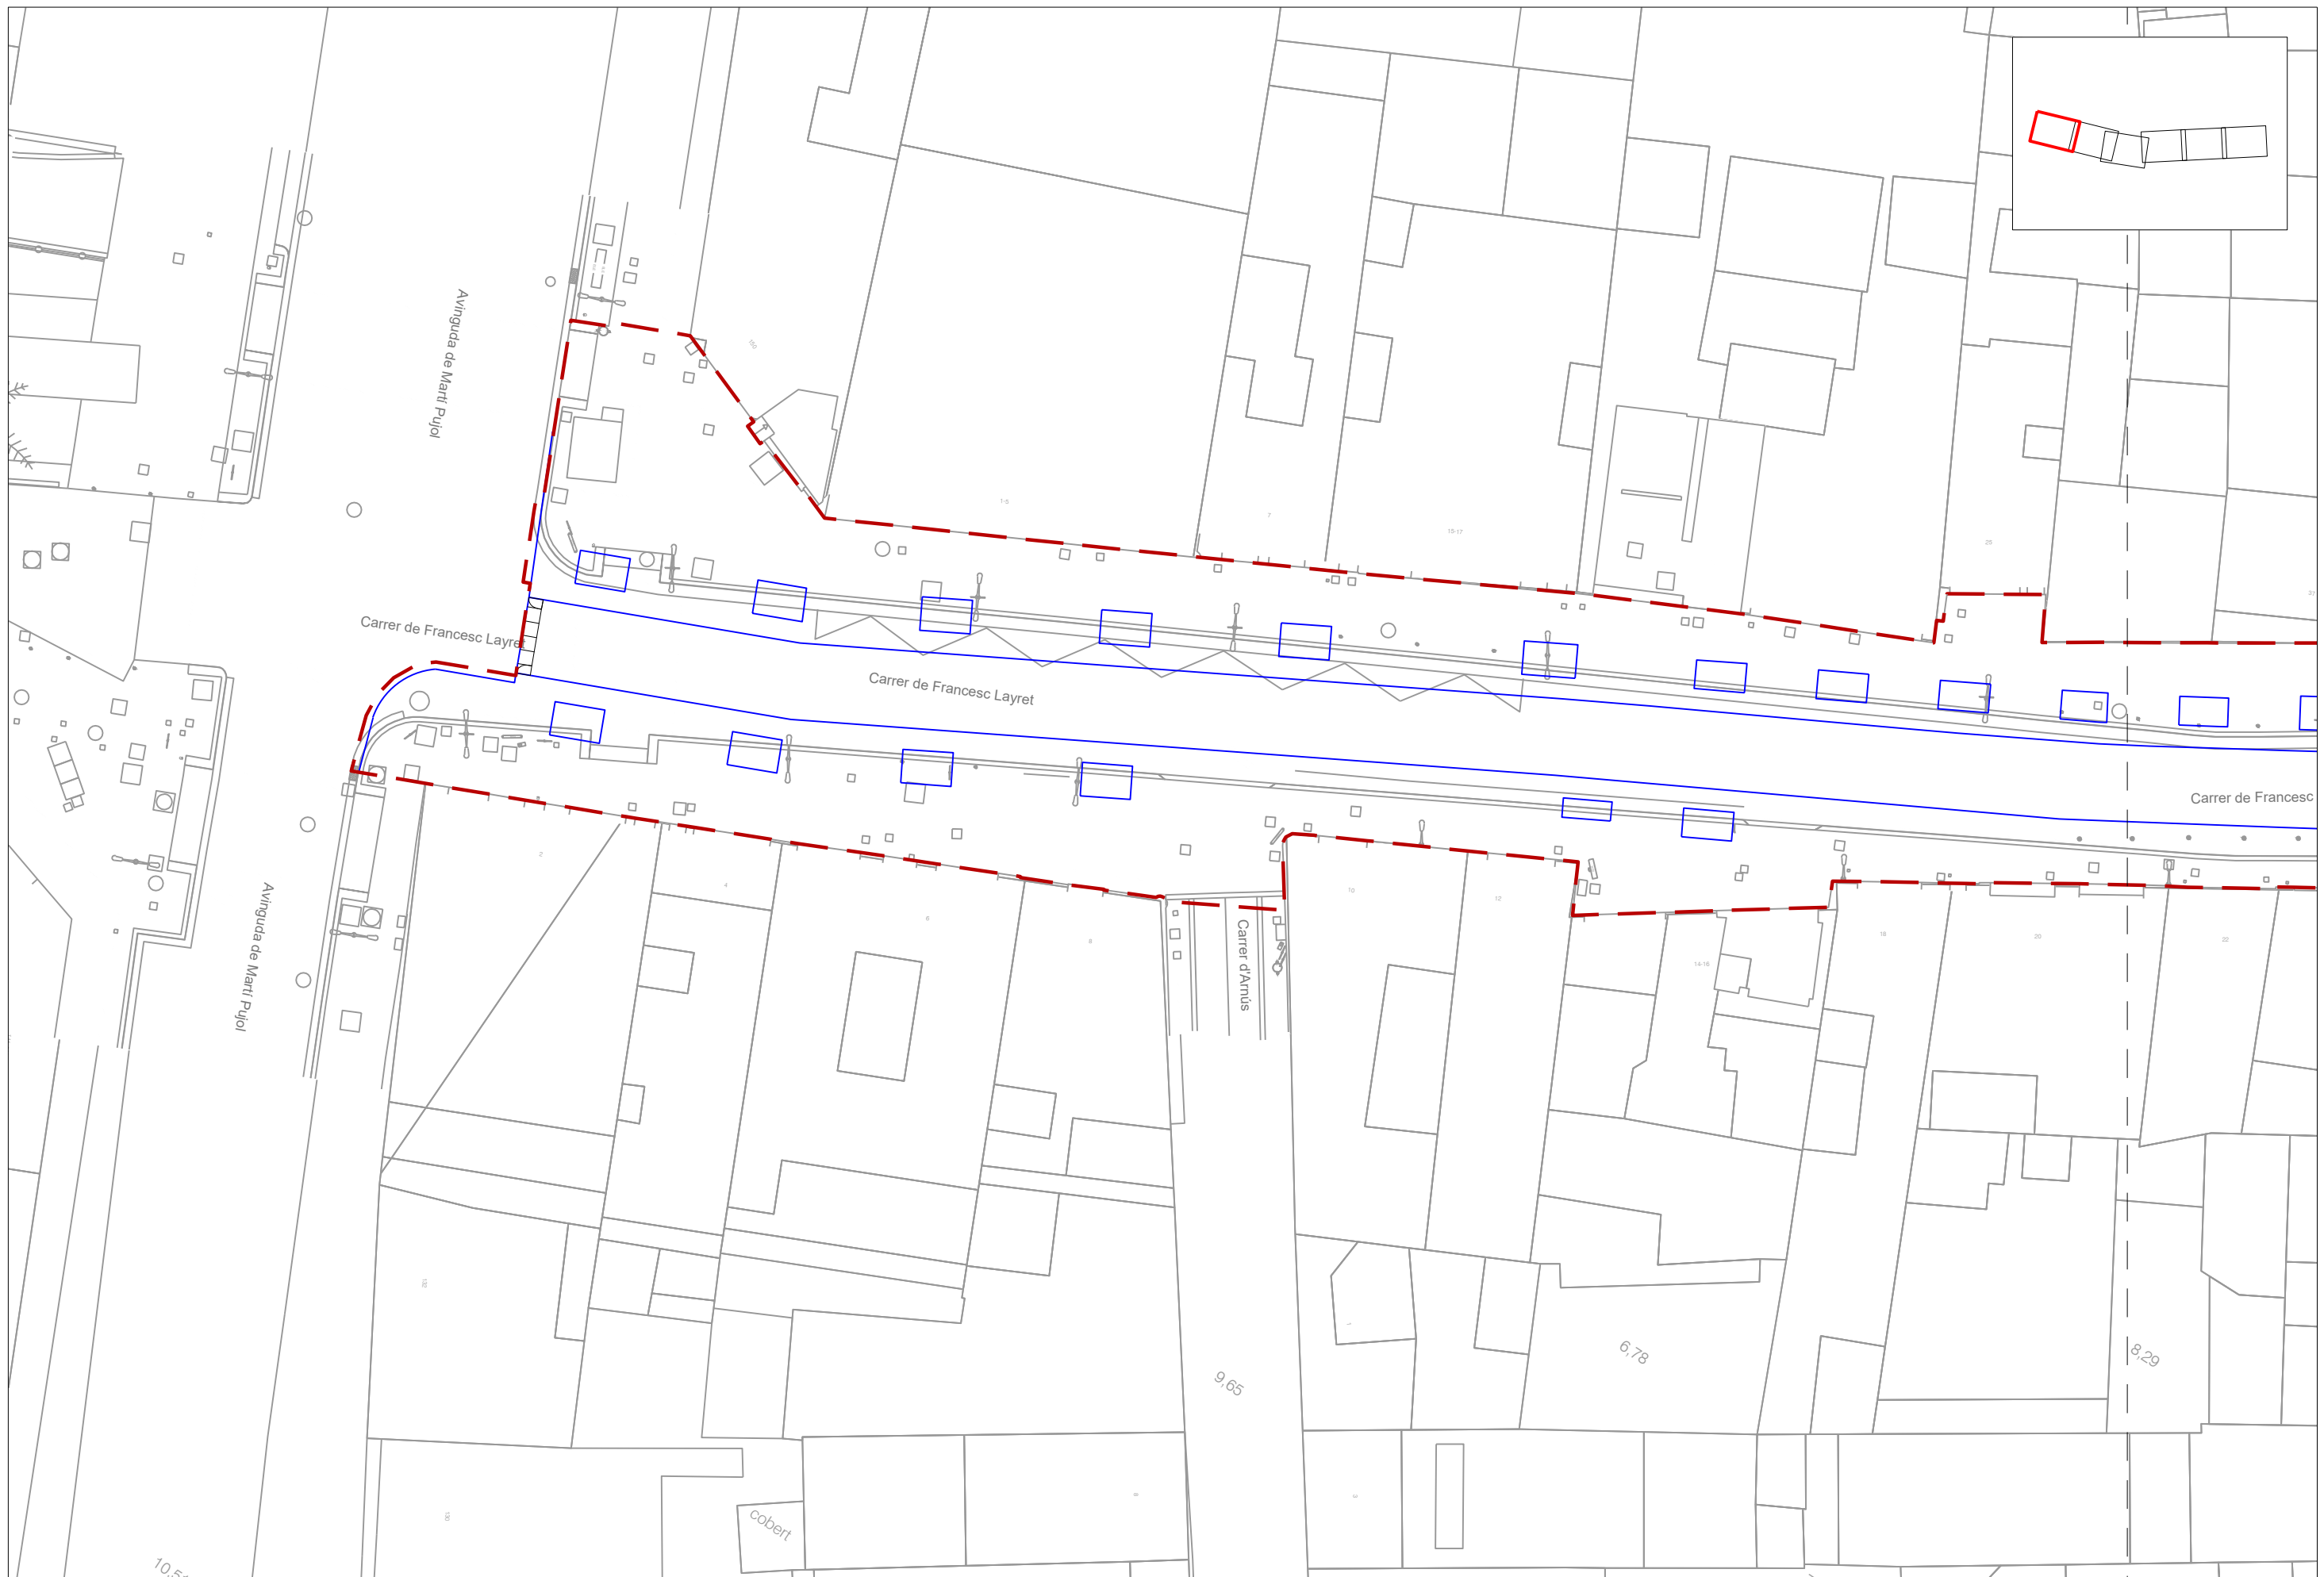





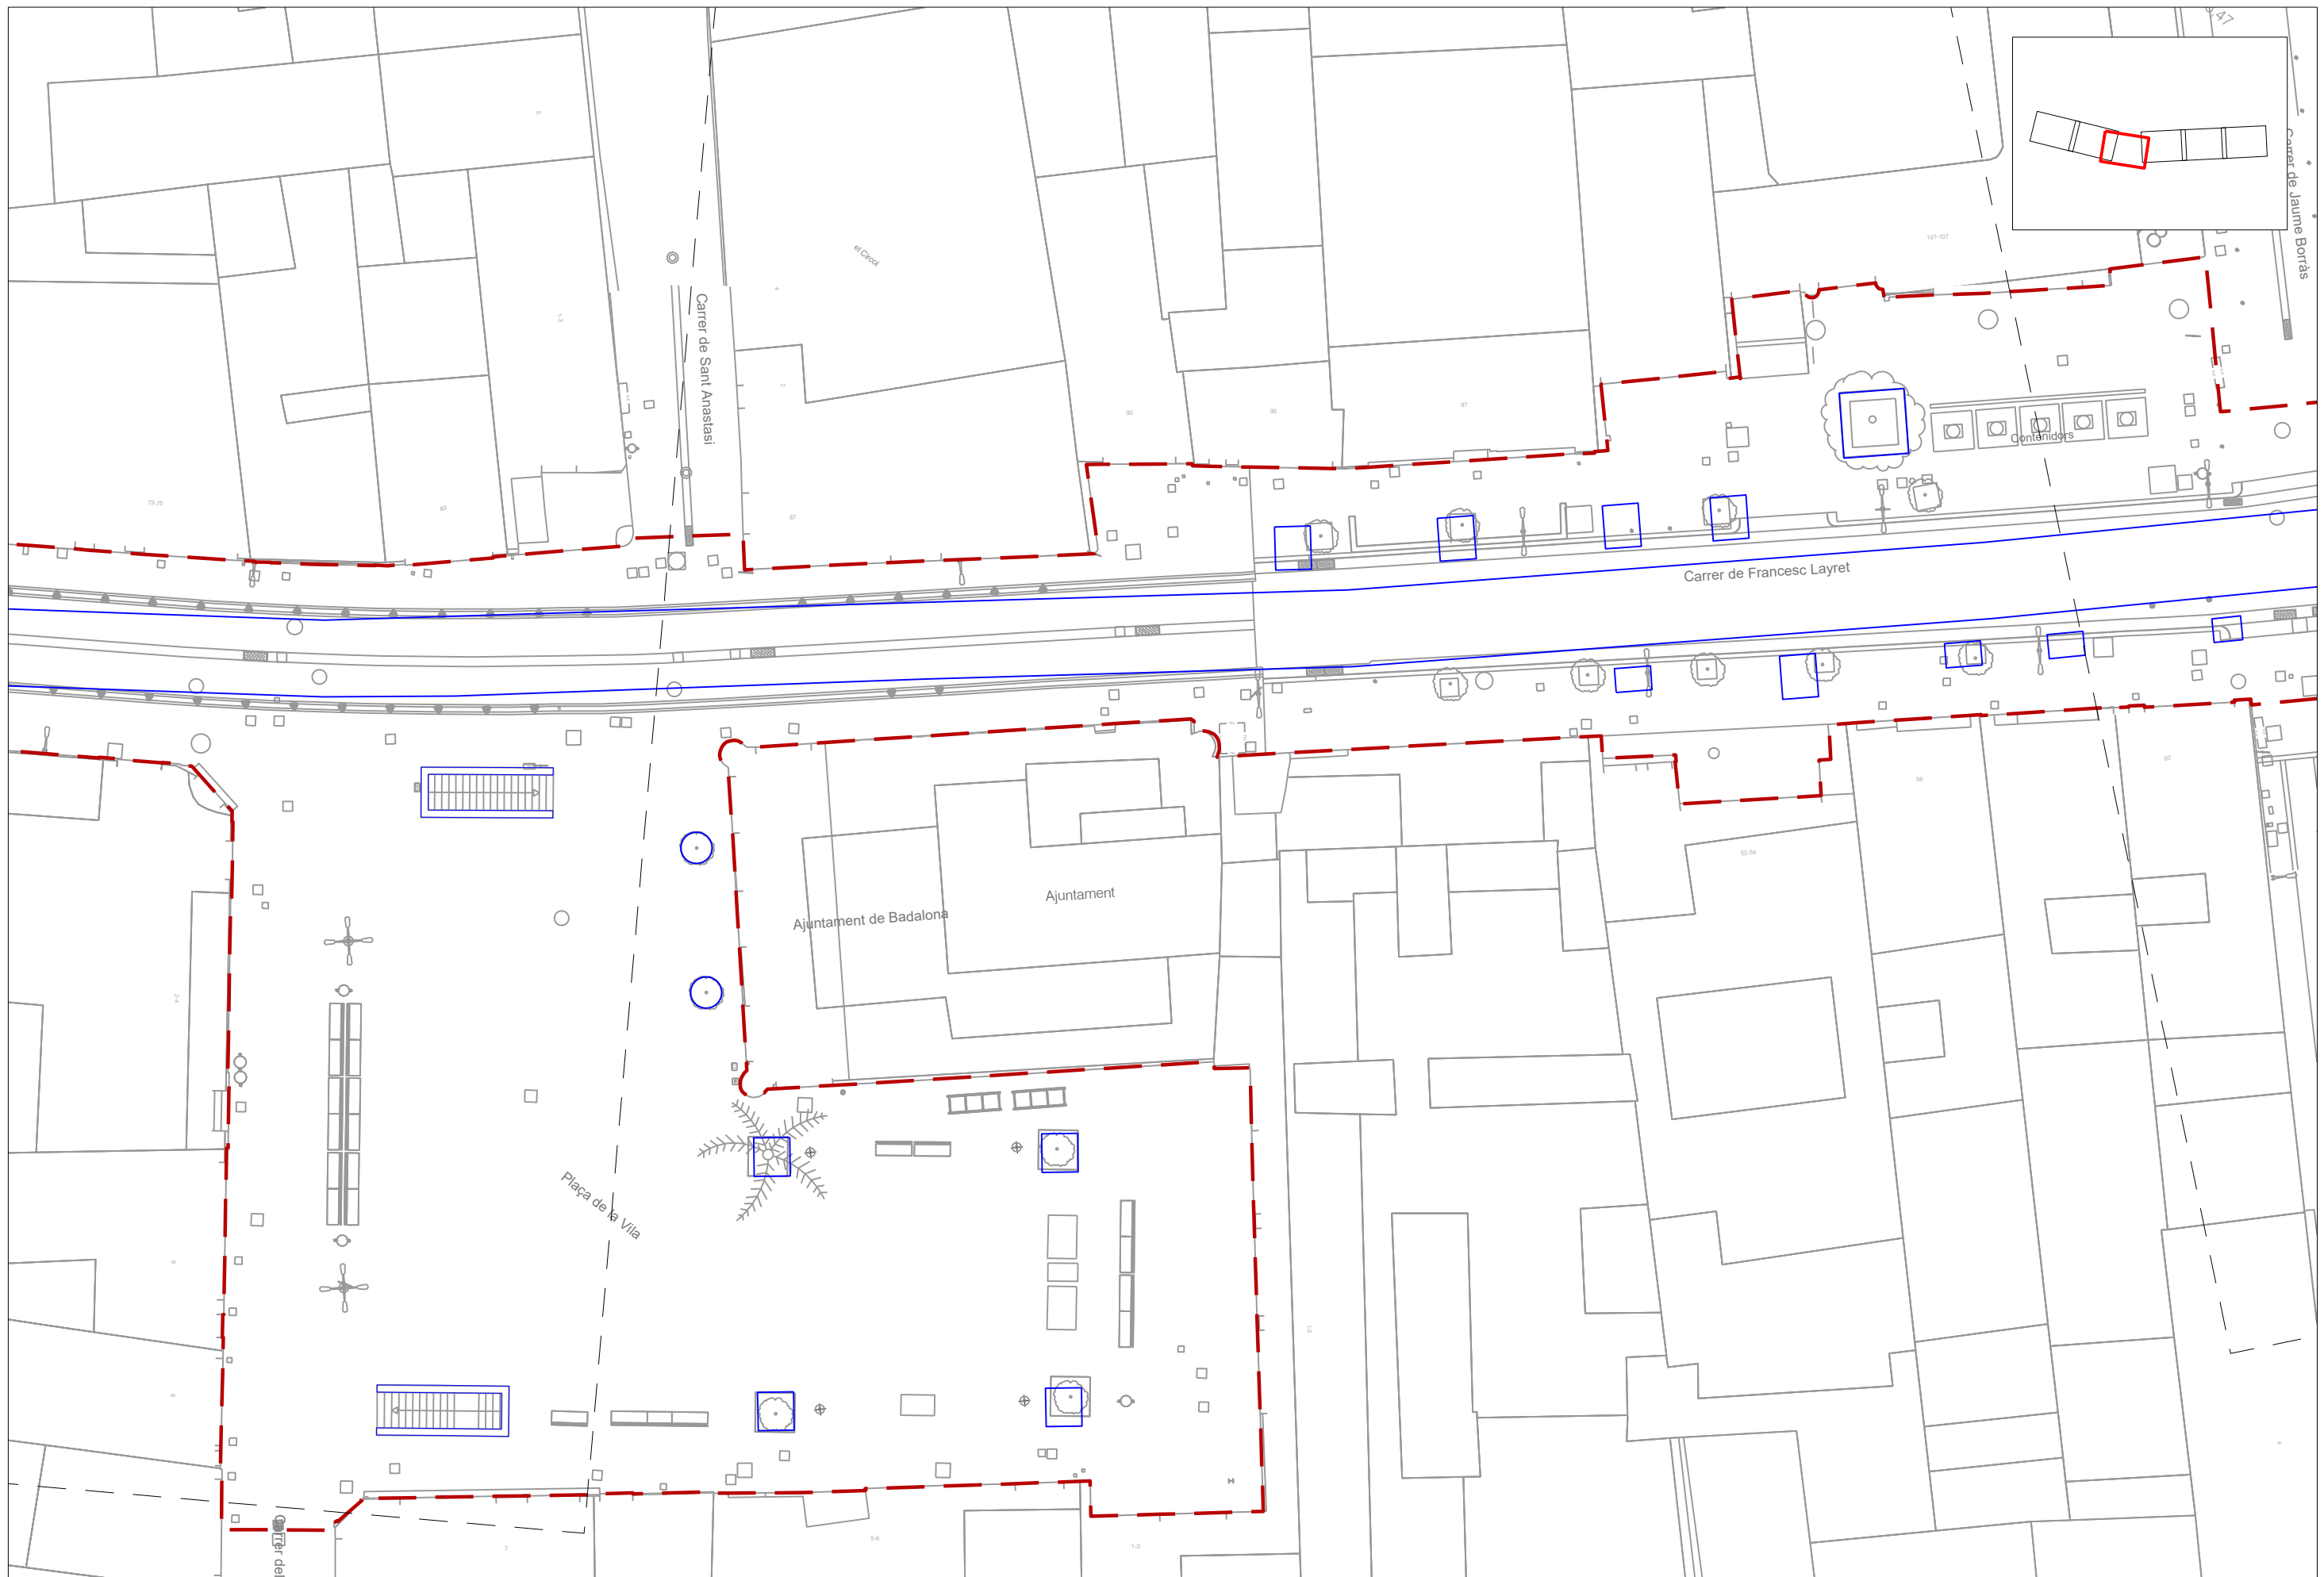







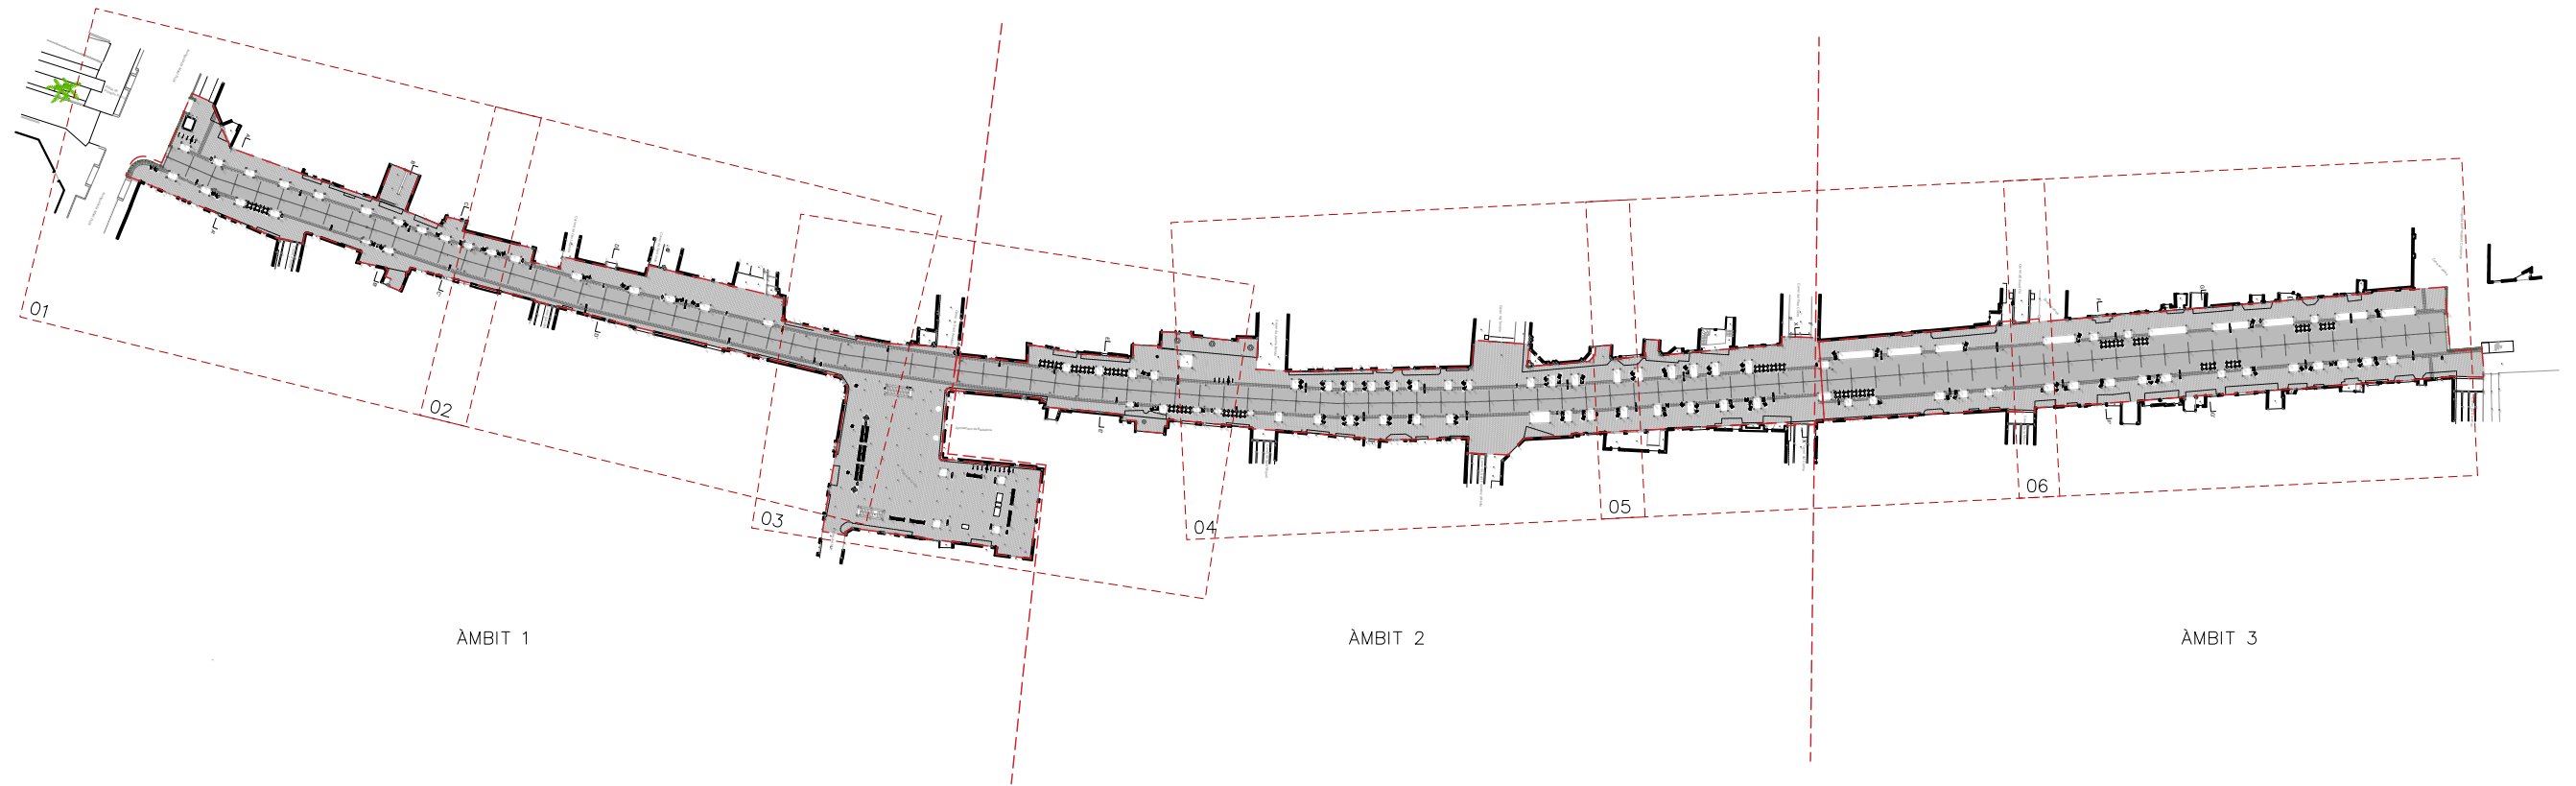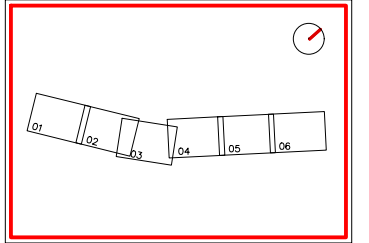




ÀMBIT 1

ÀMBIT 2


ÀMBIT 3



LLEGENDA
— — — — —
LIMIT ÀMBIT

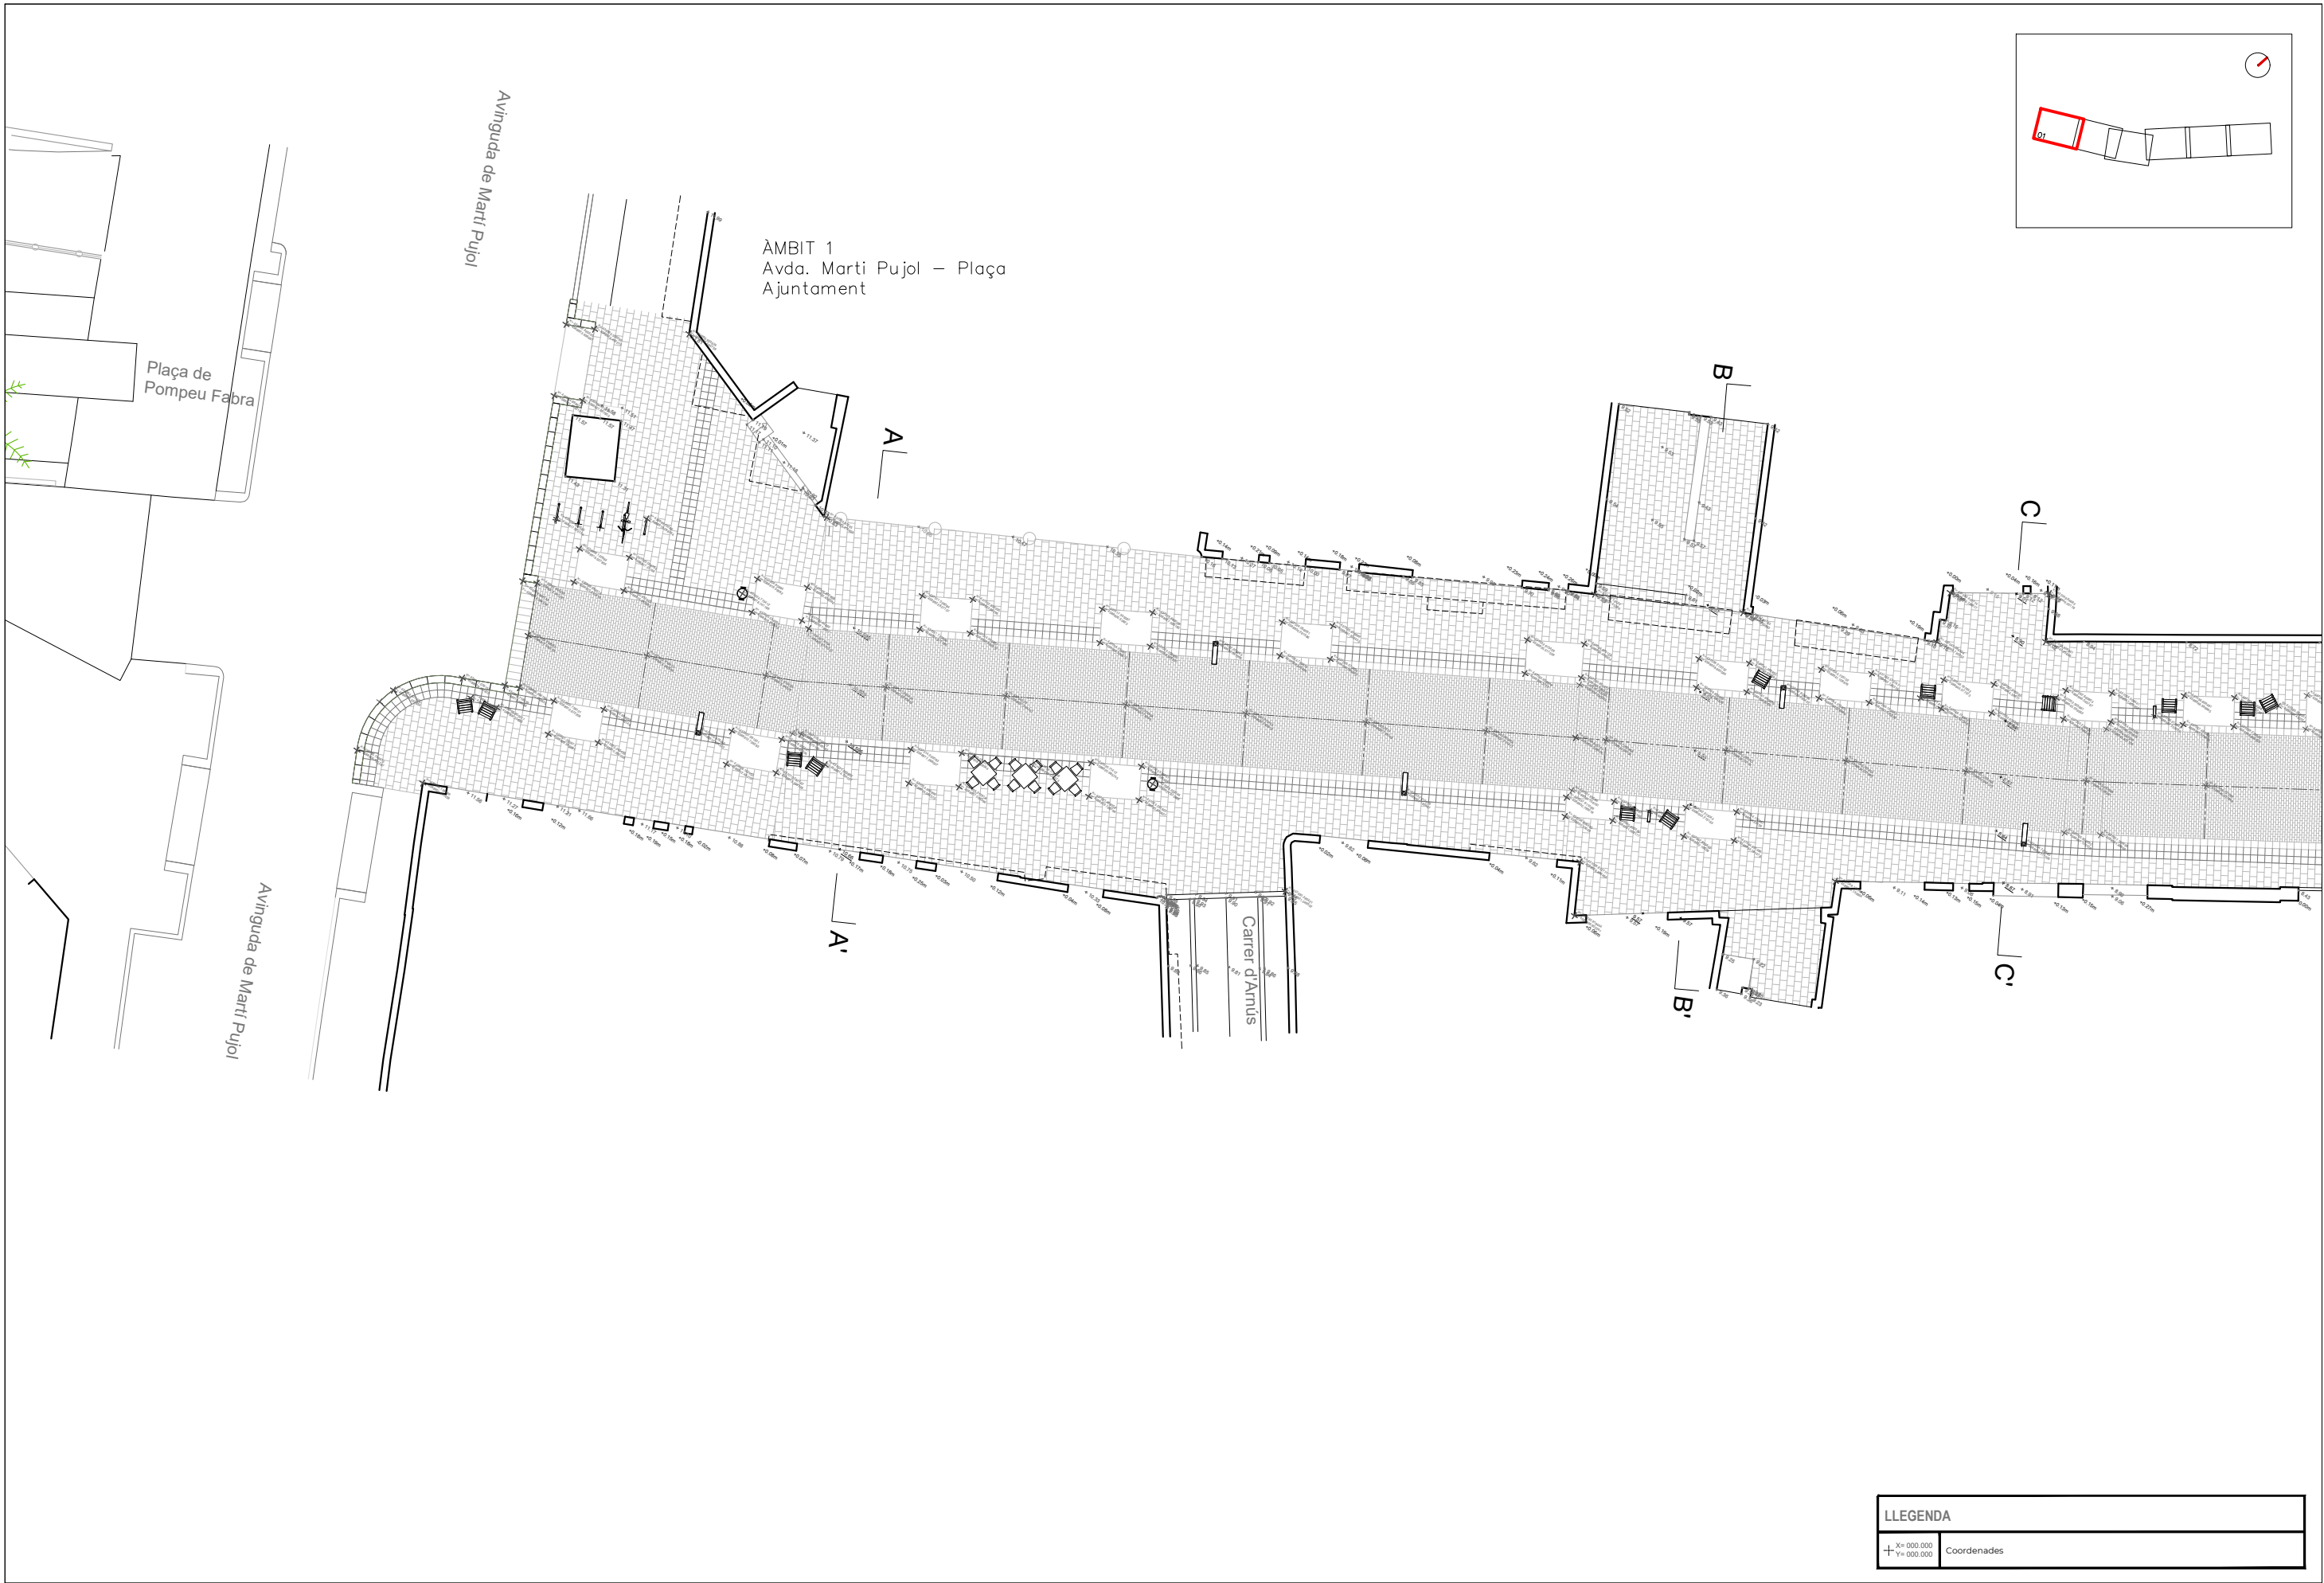

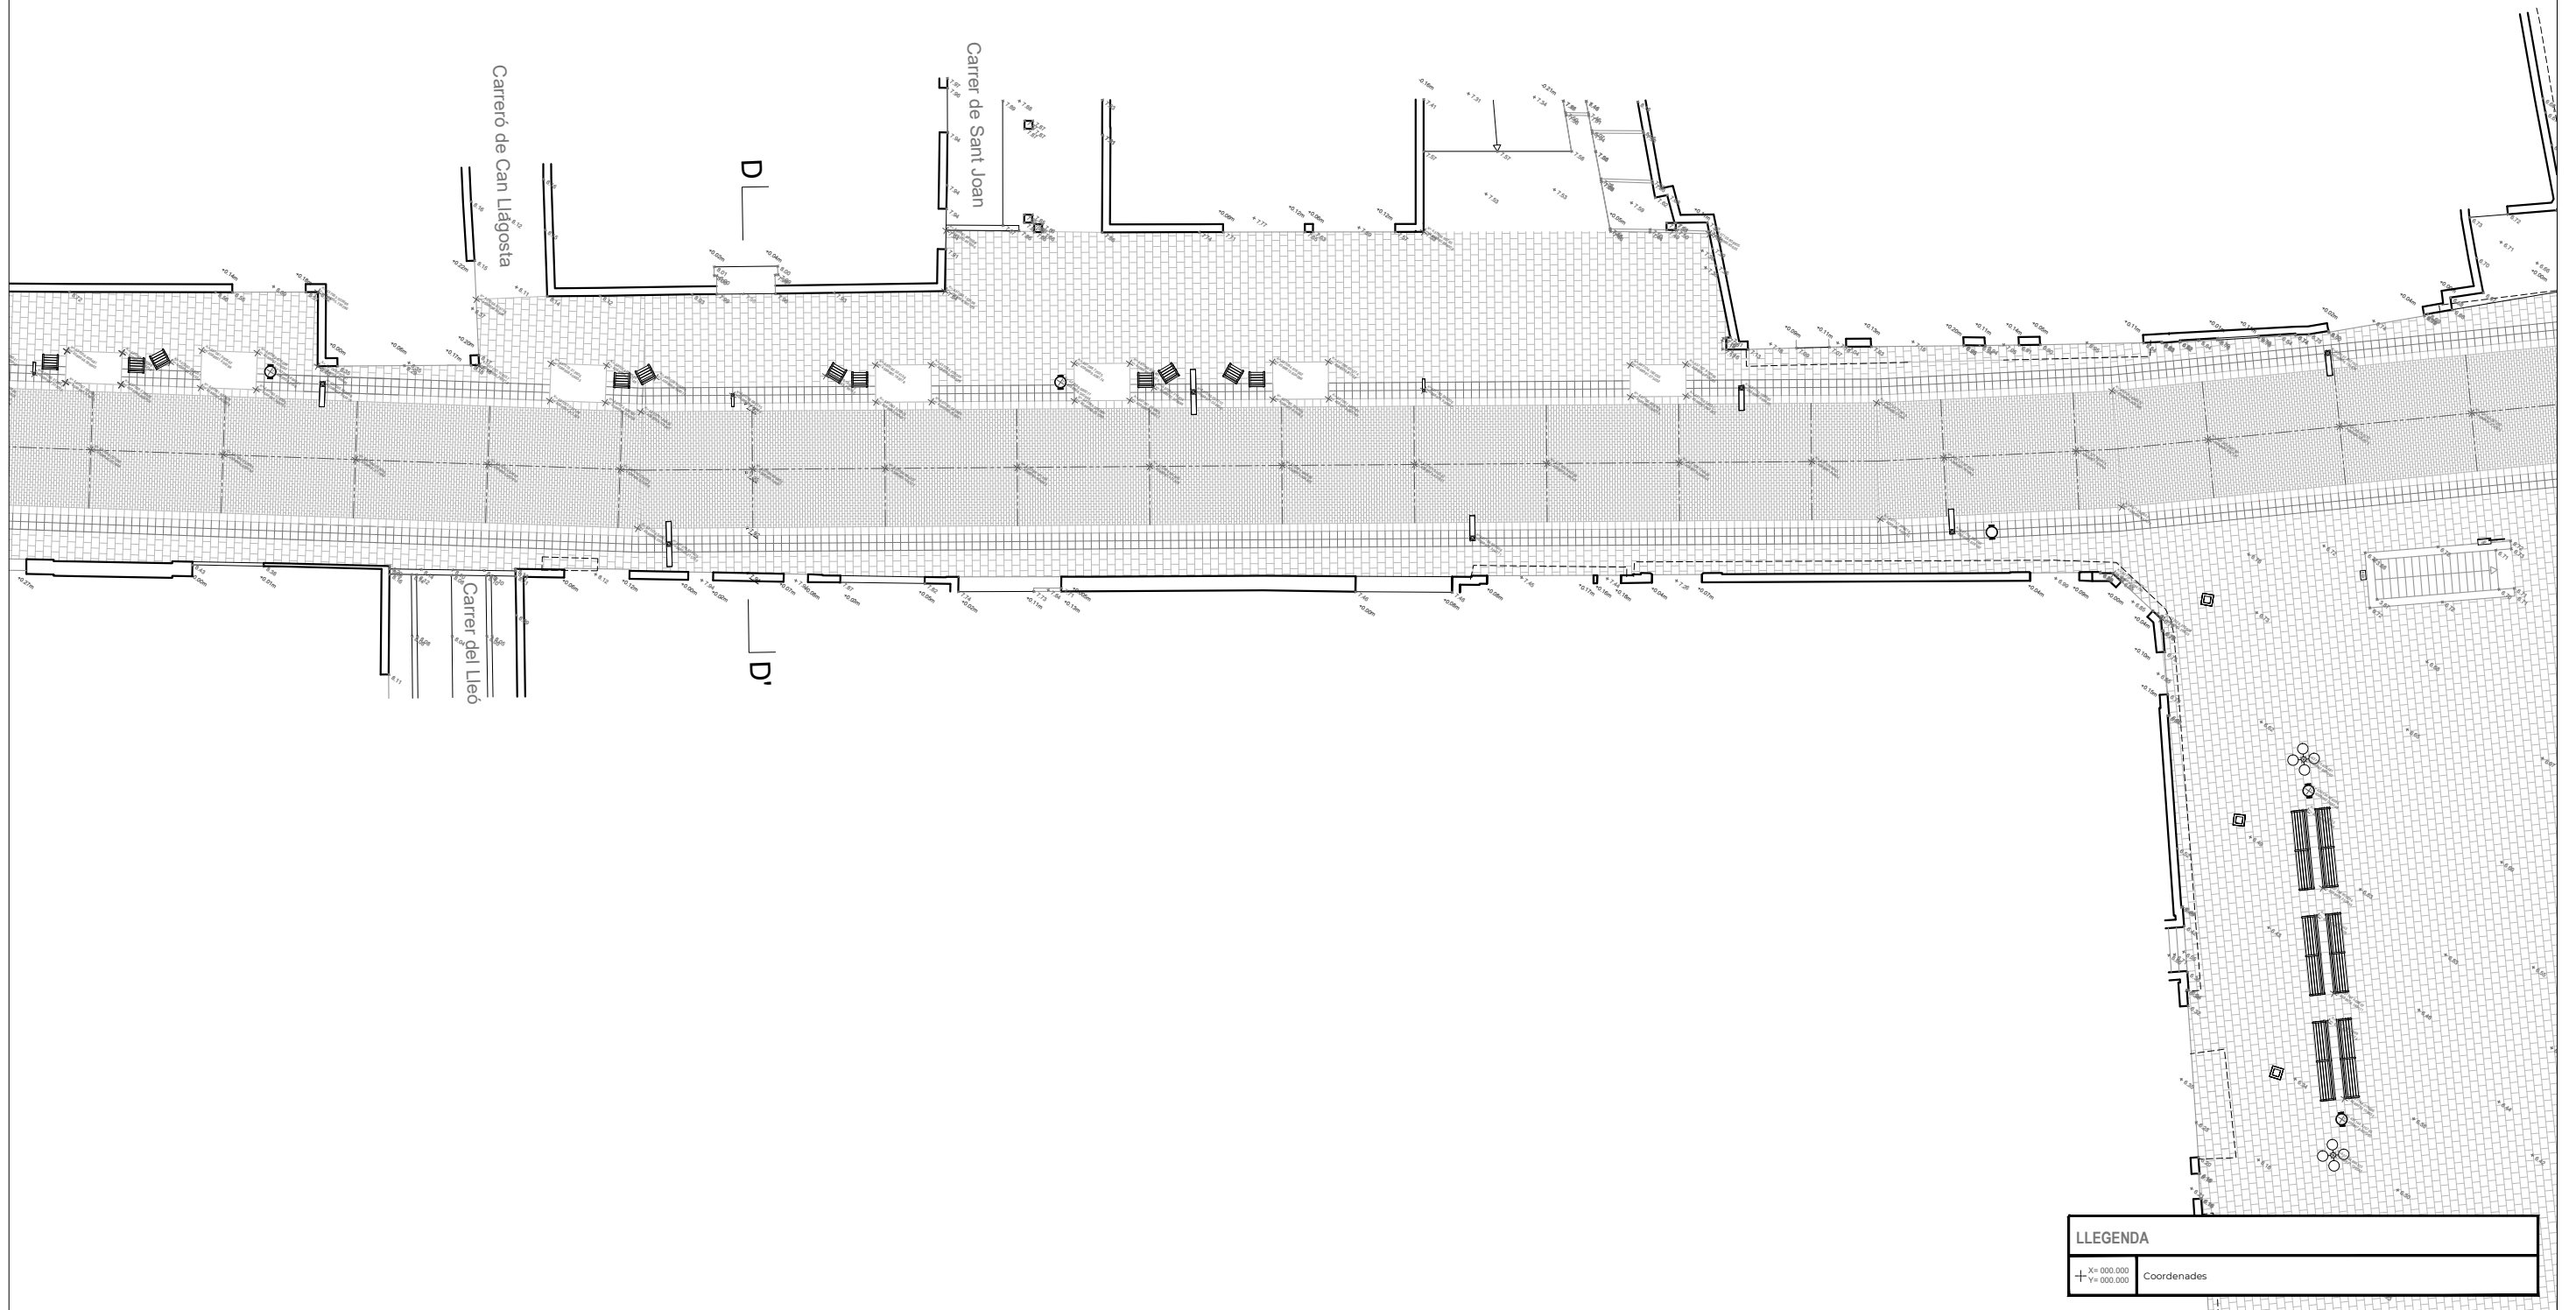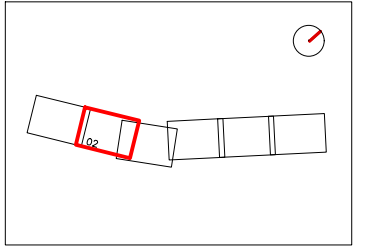


LLEGENDA	
+ X= 000.000 + Y= 000.000	Coordenades

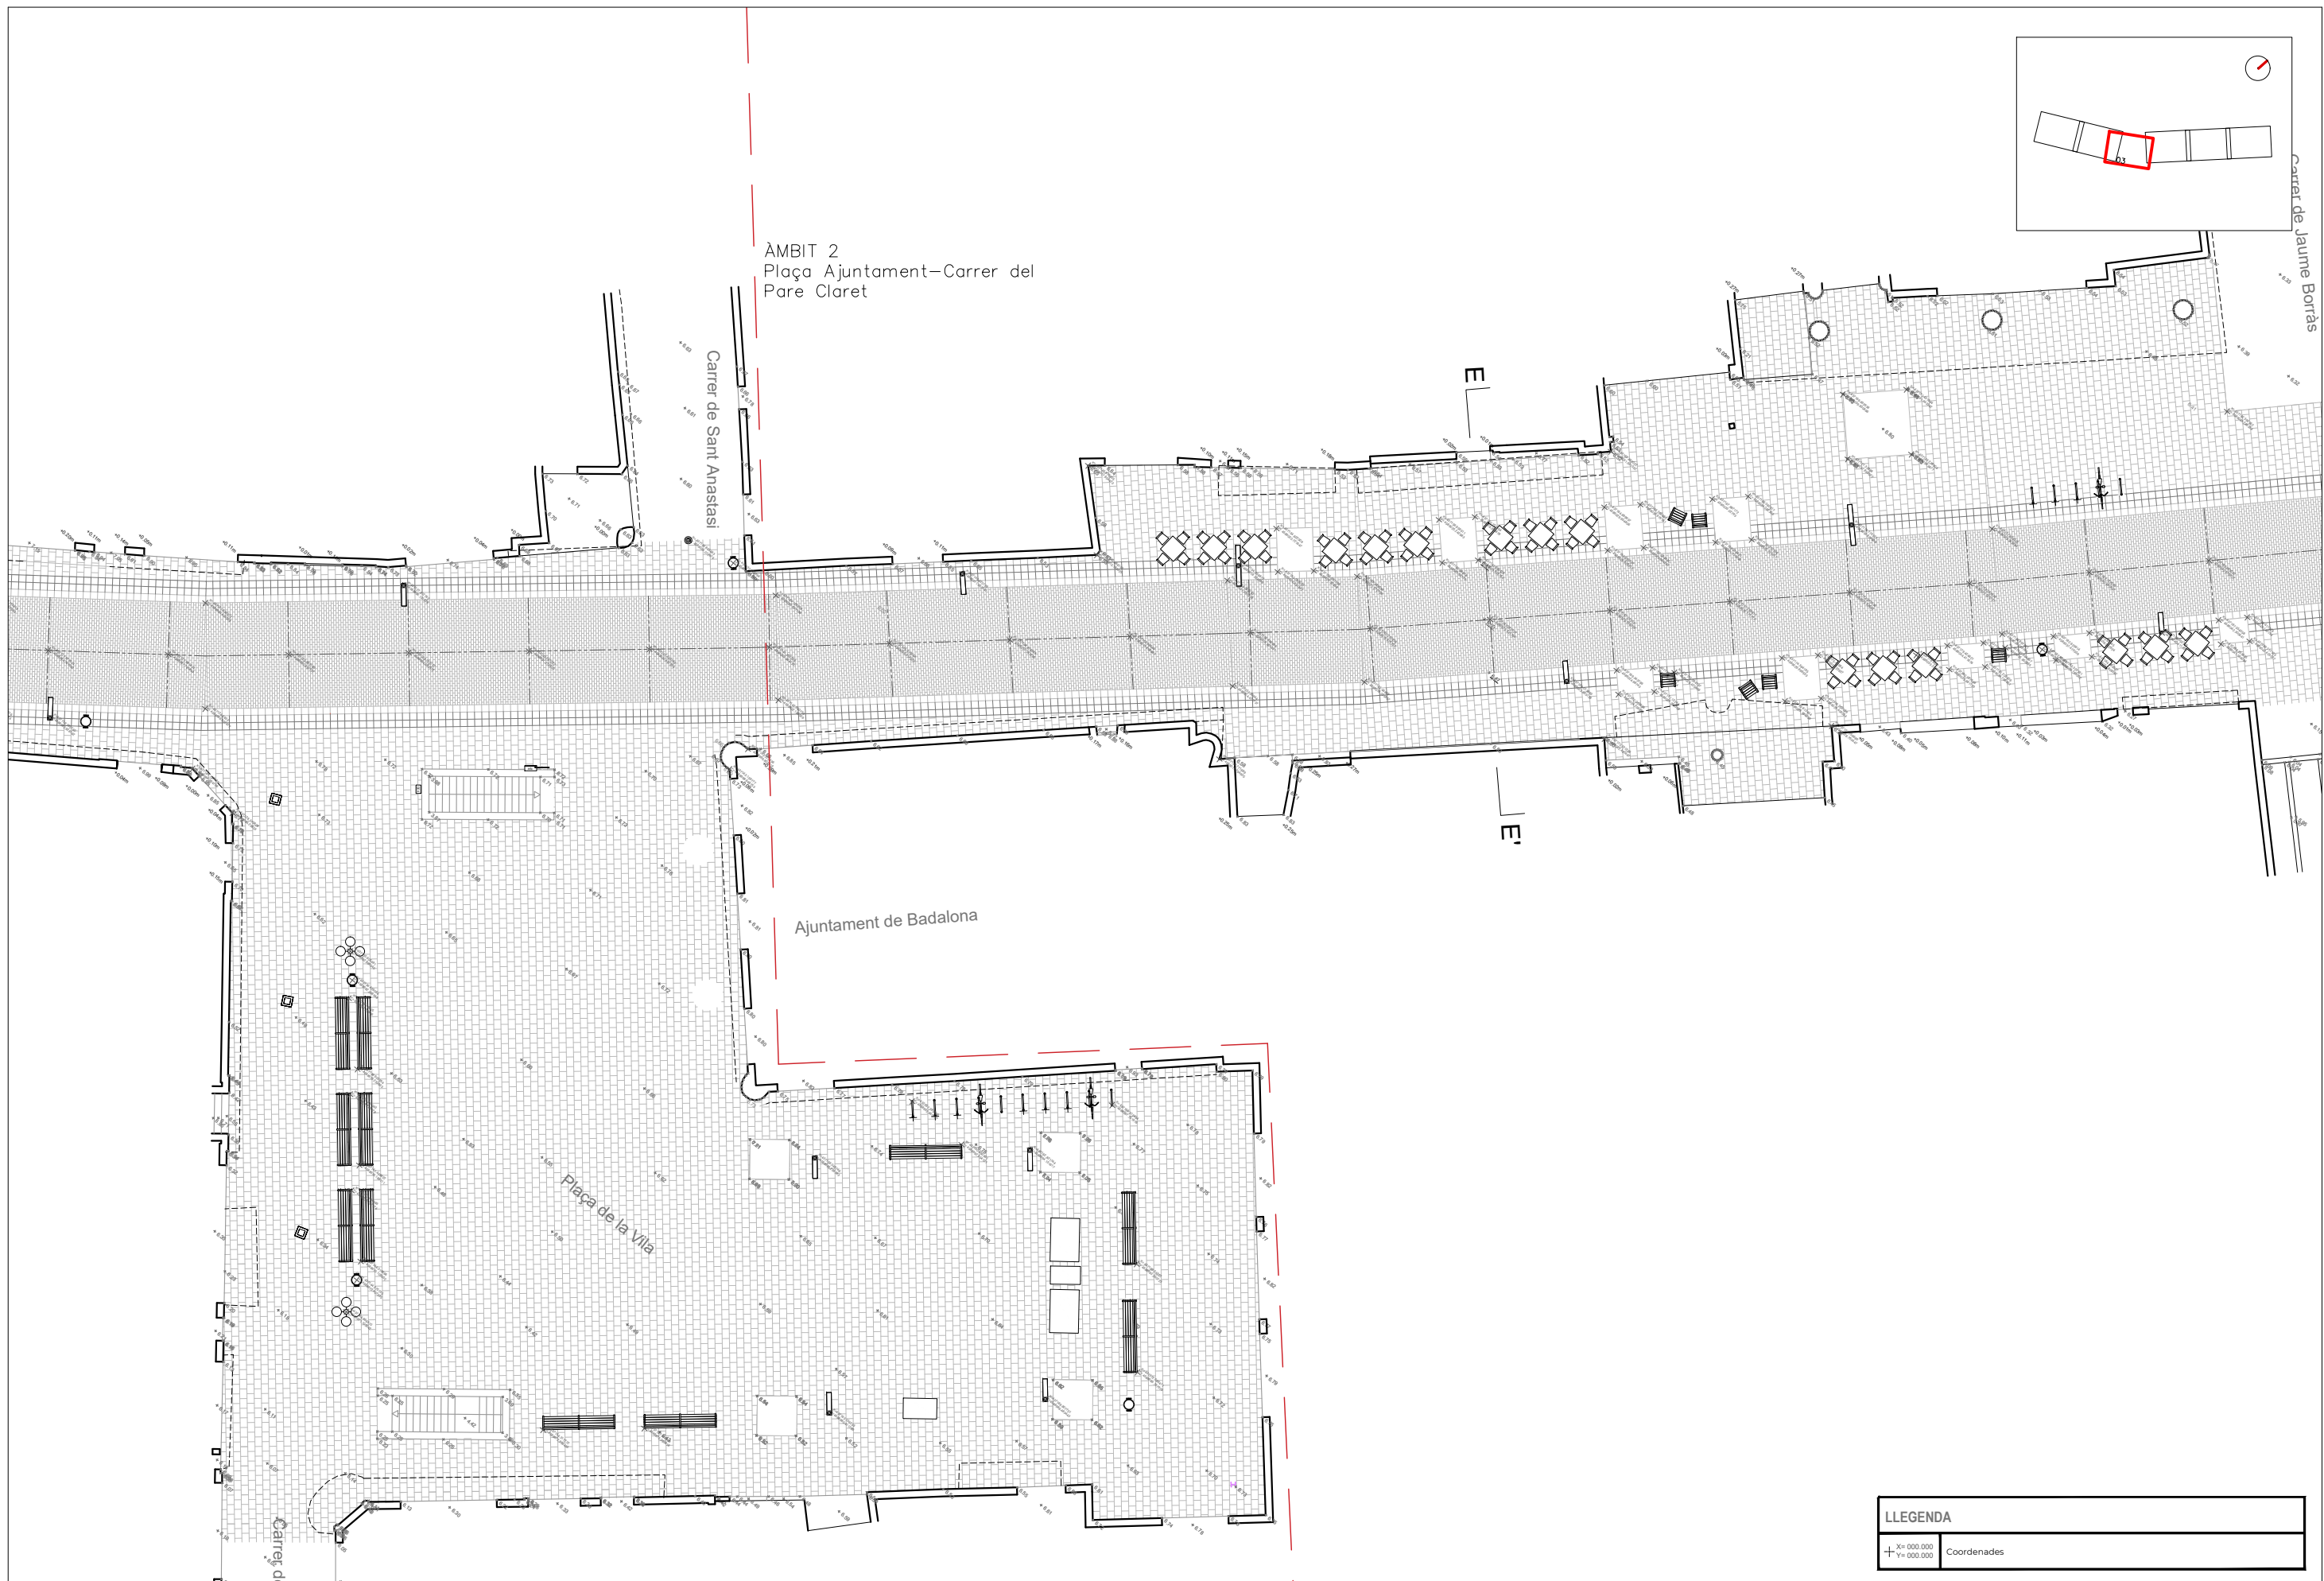


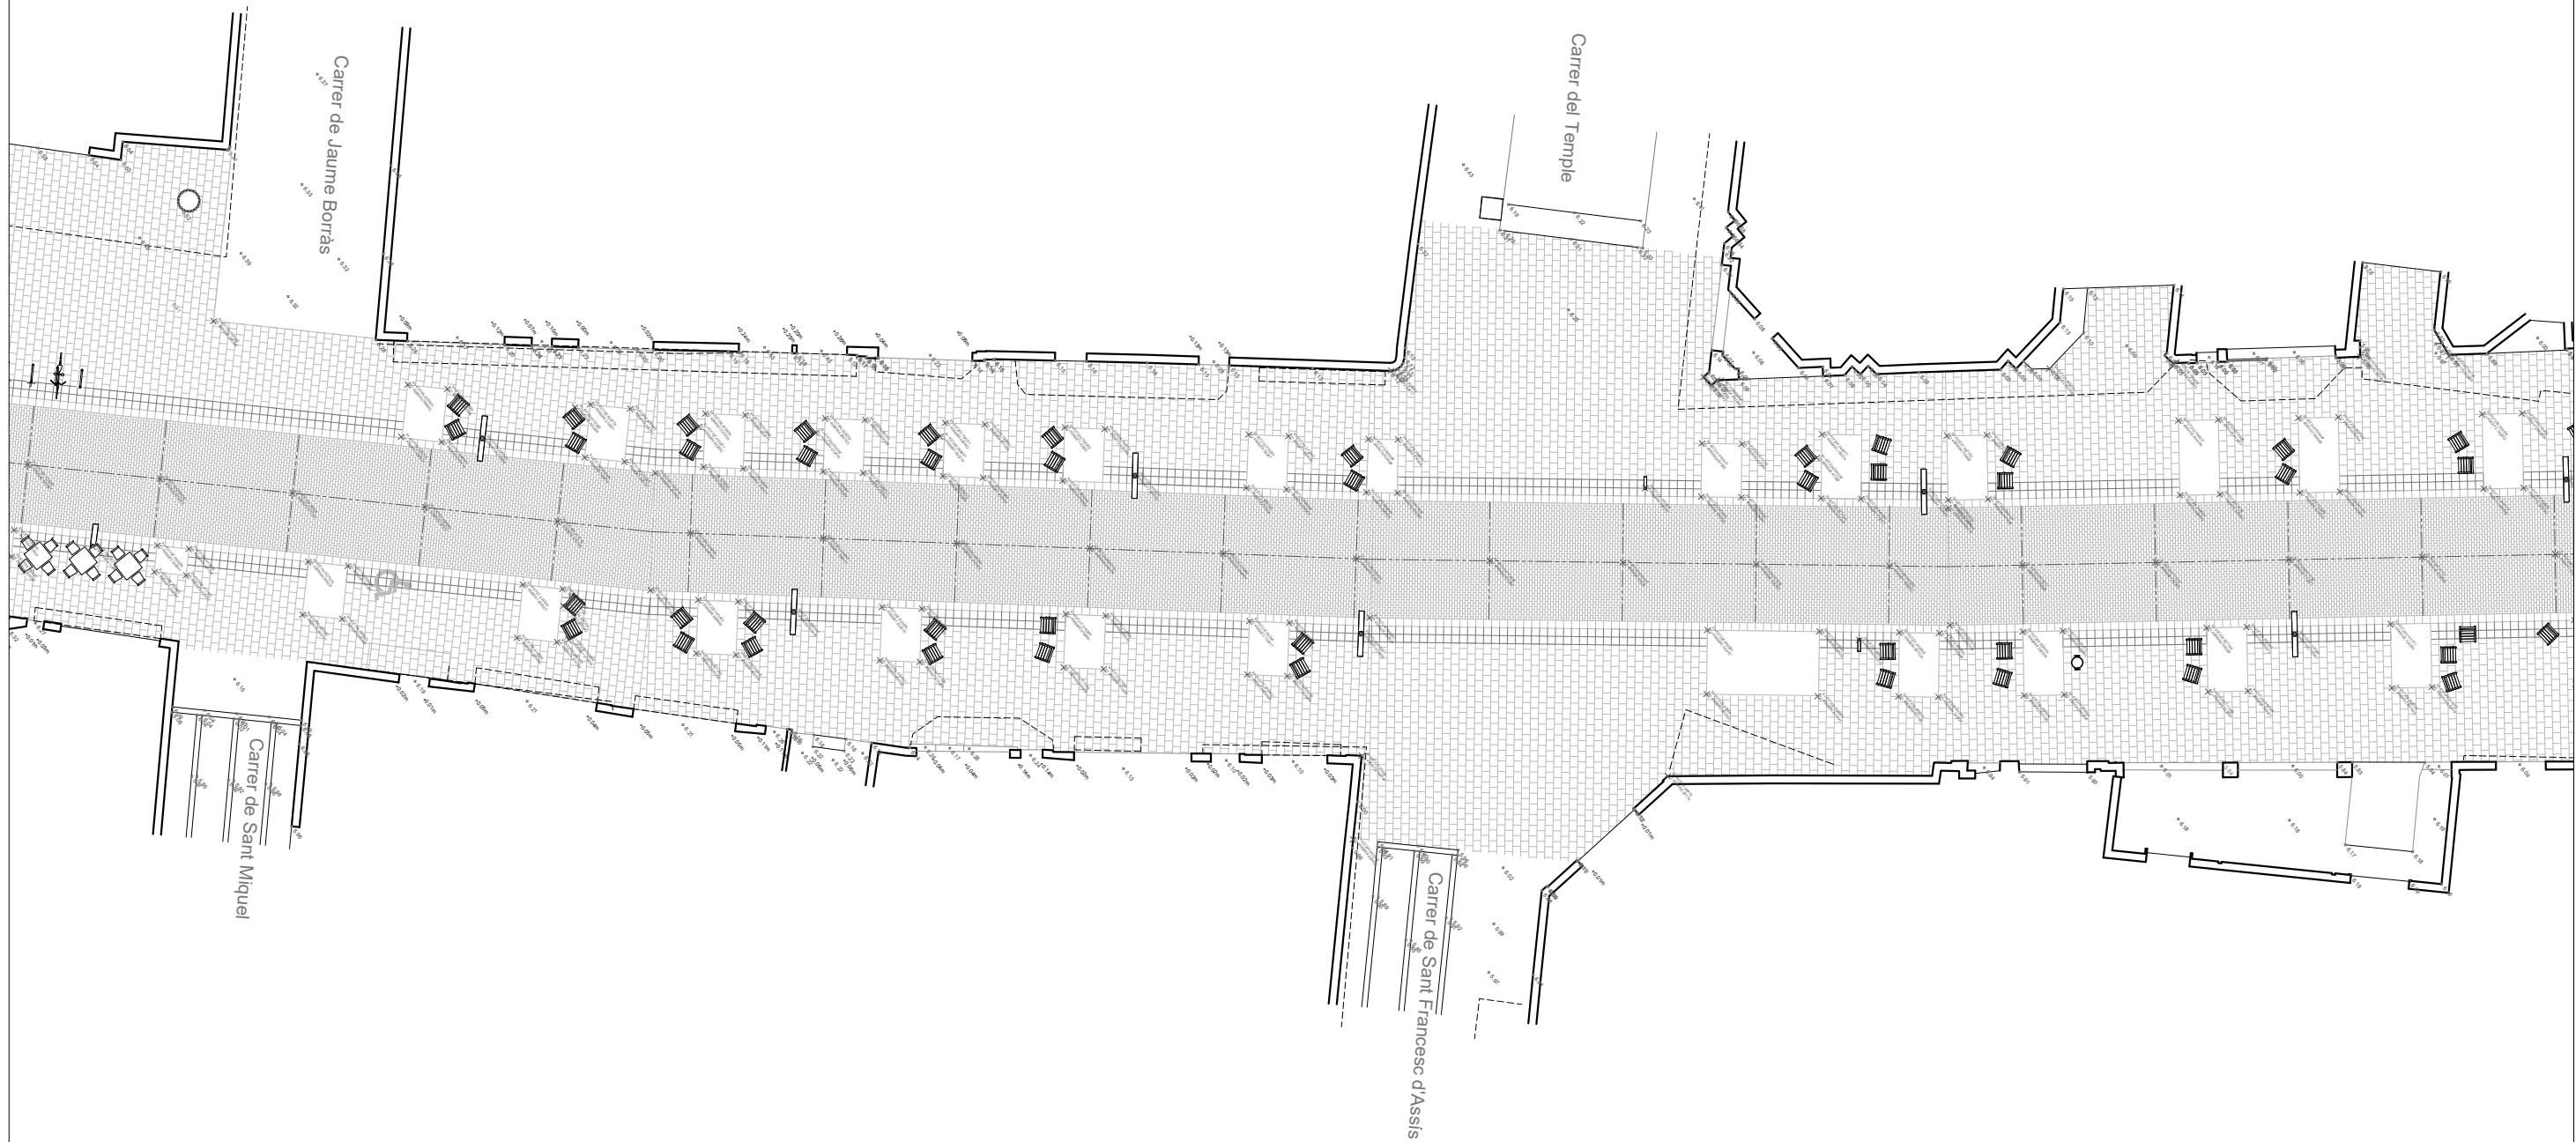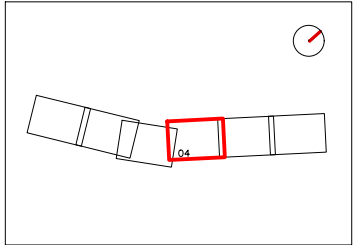


LLEENDA	
+ X= 000.000 + Y= 000.000	Coordenades

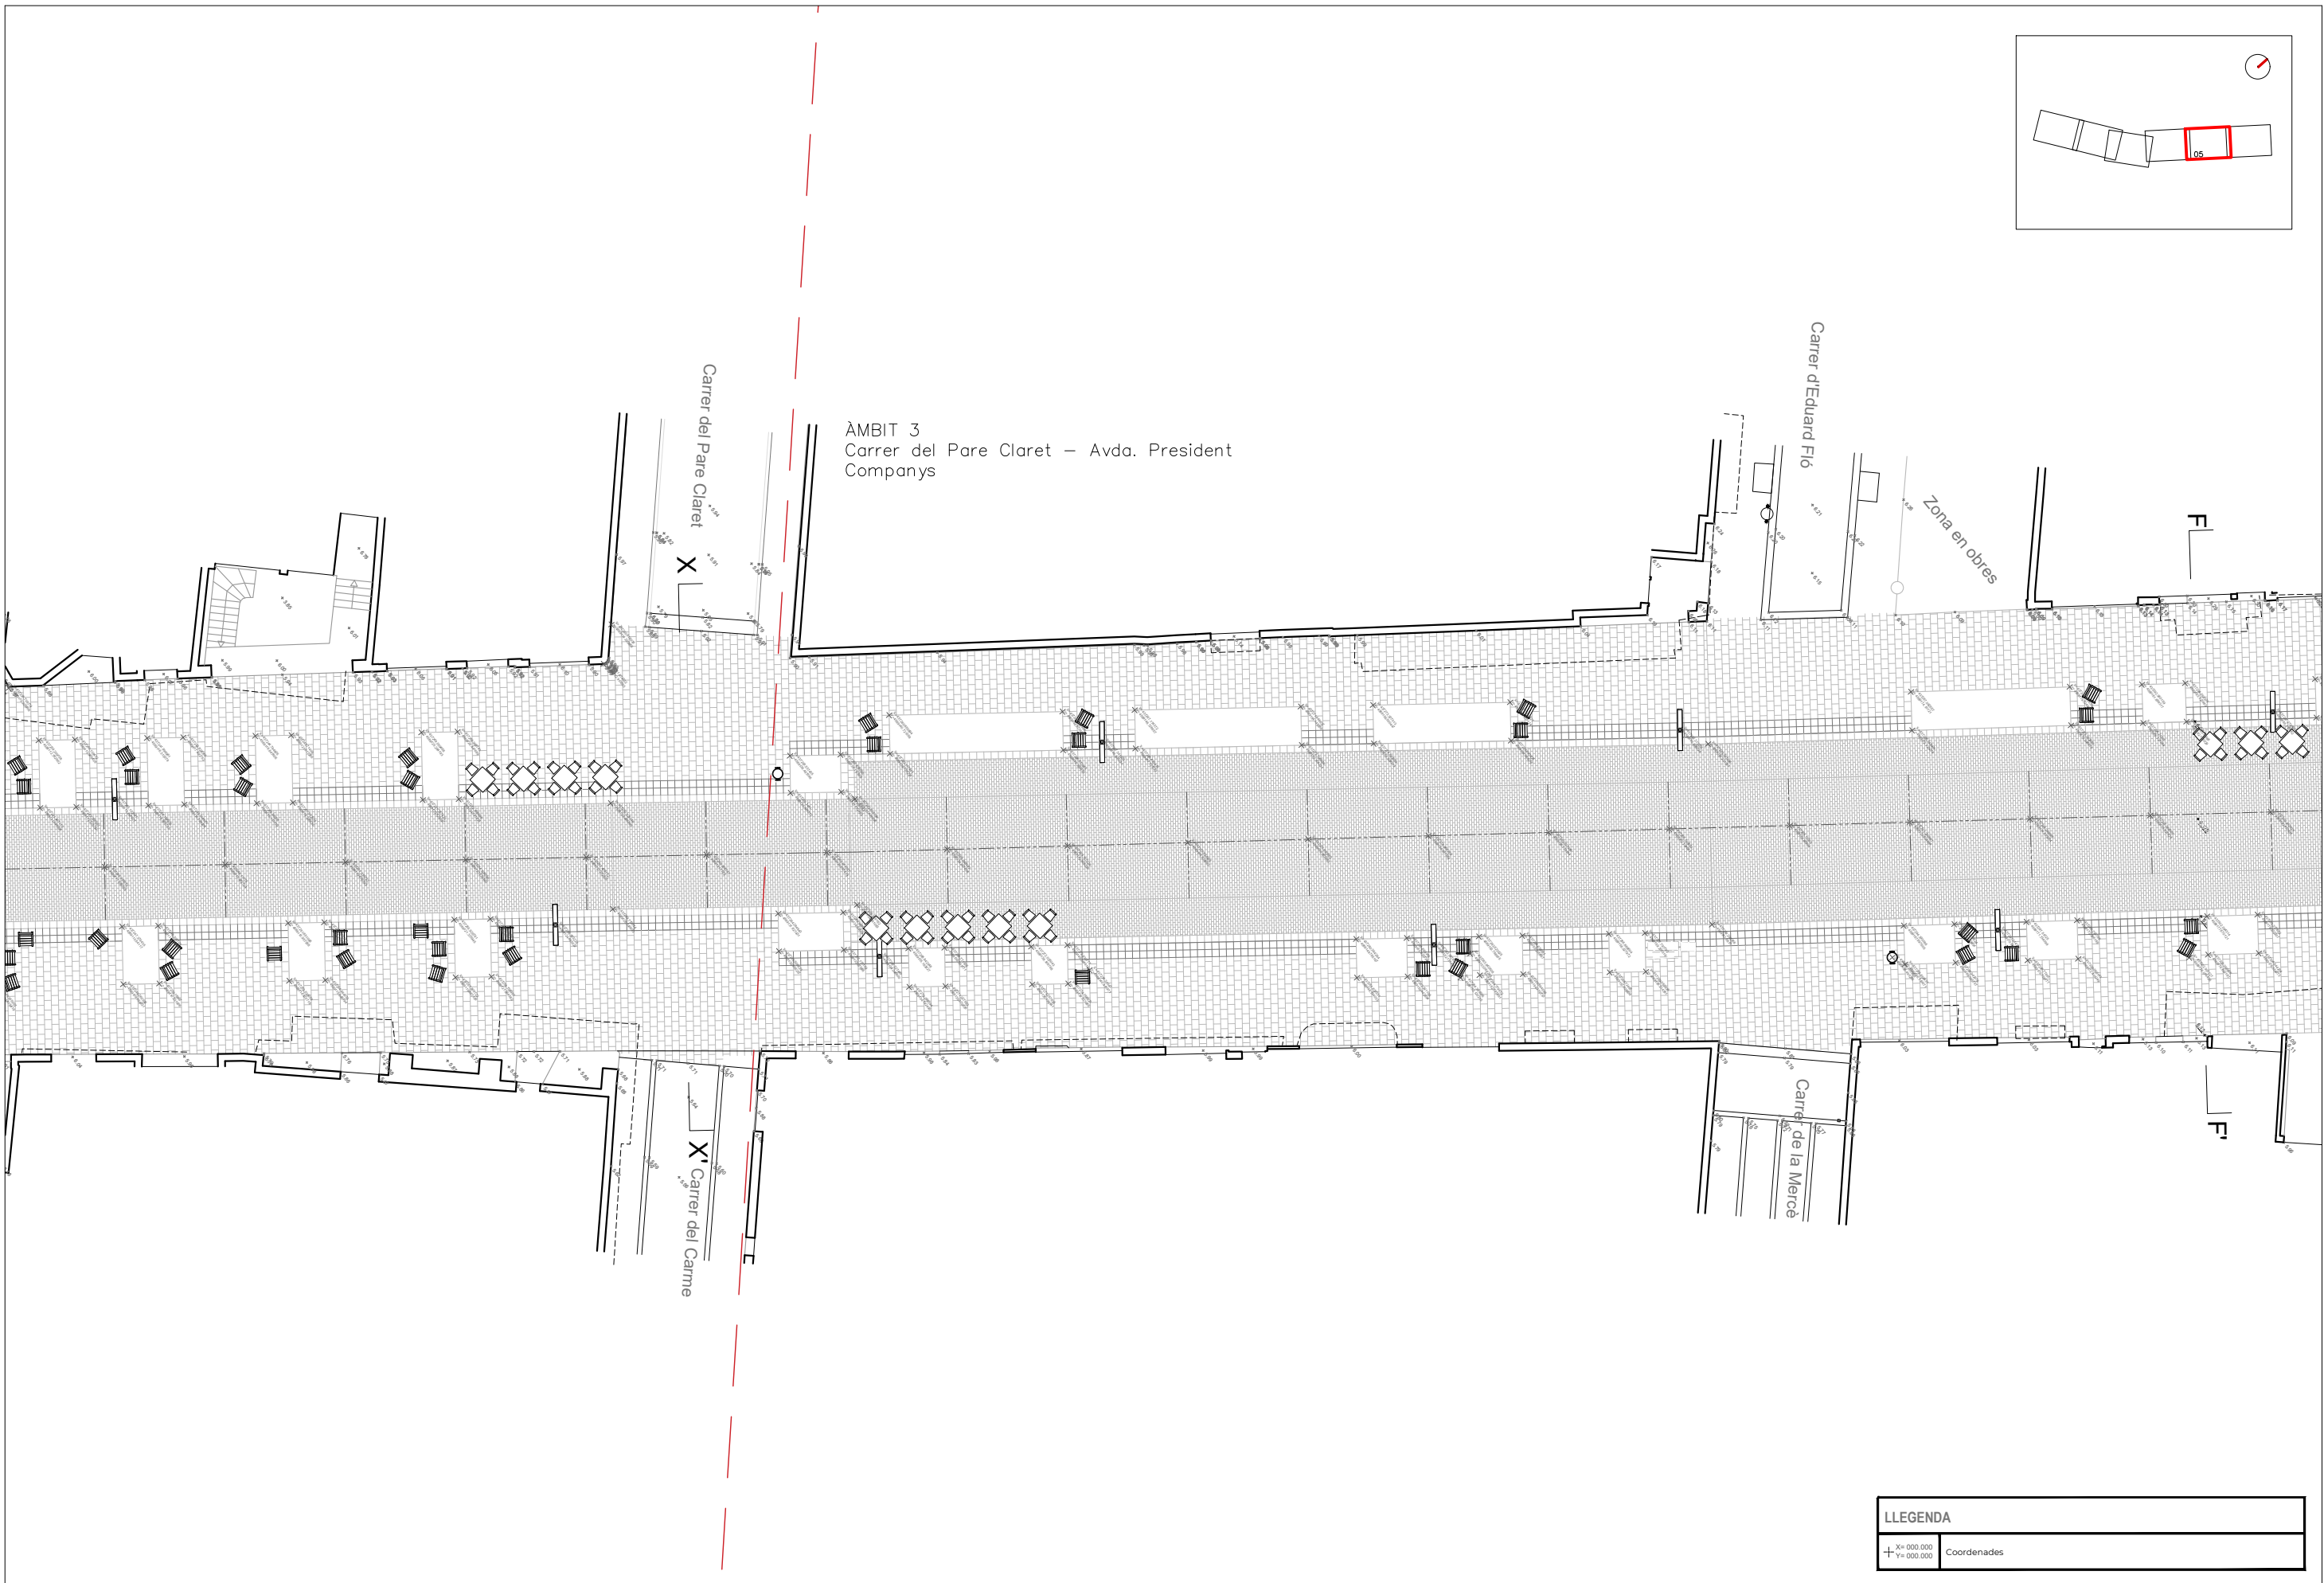



LLEGENDA	
+ X= 000.000 + Y= 000.000	Coordenades

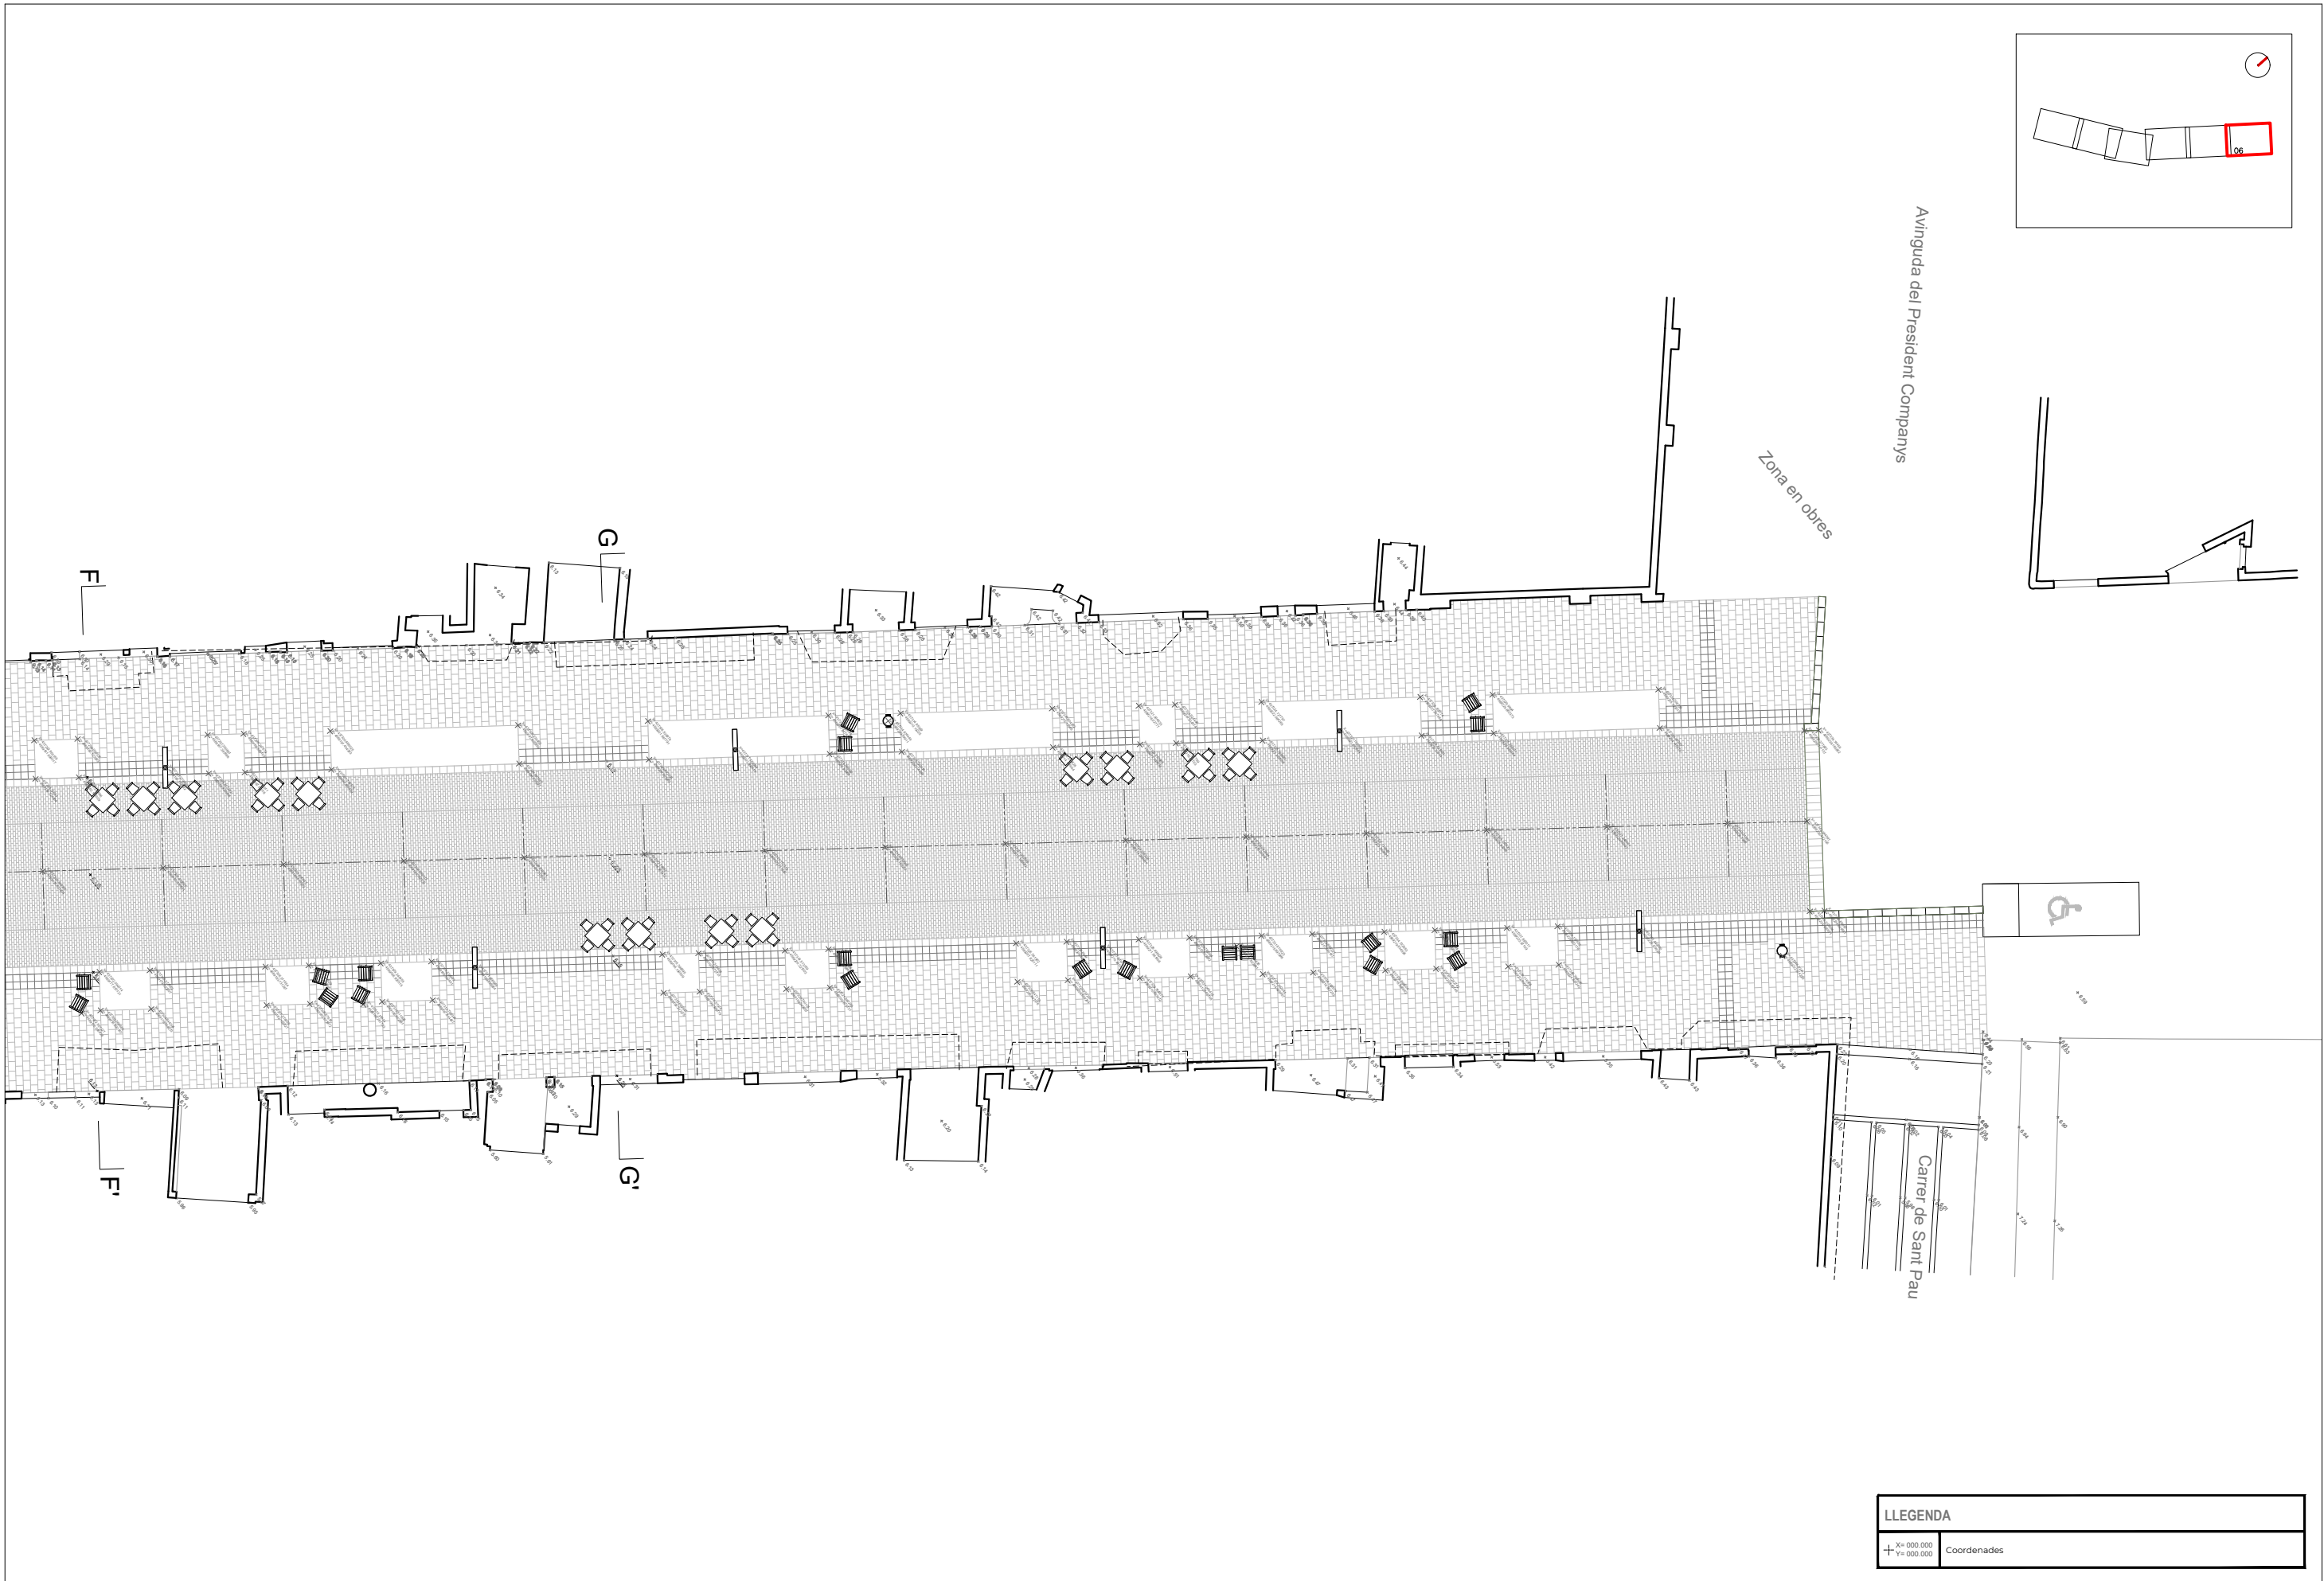

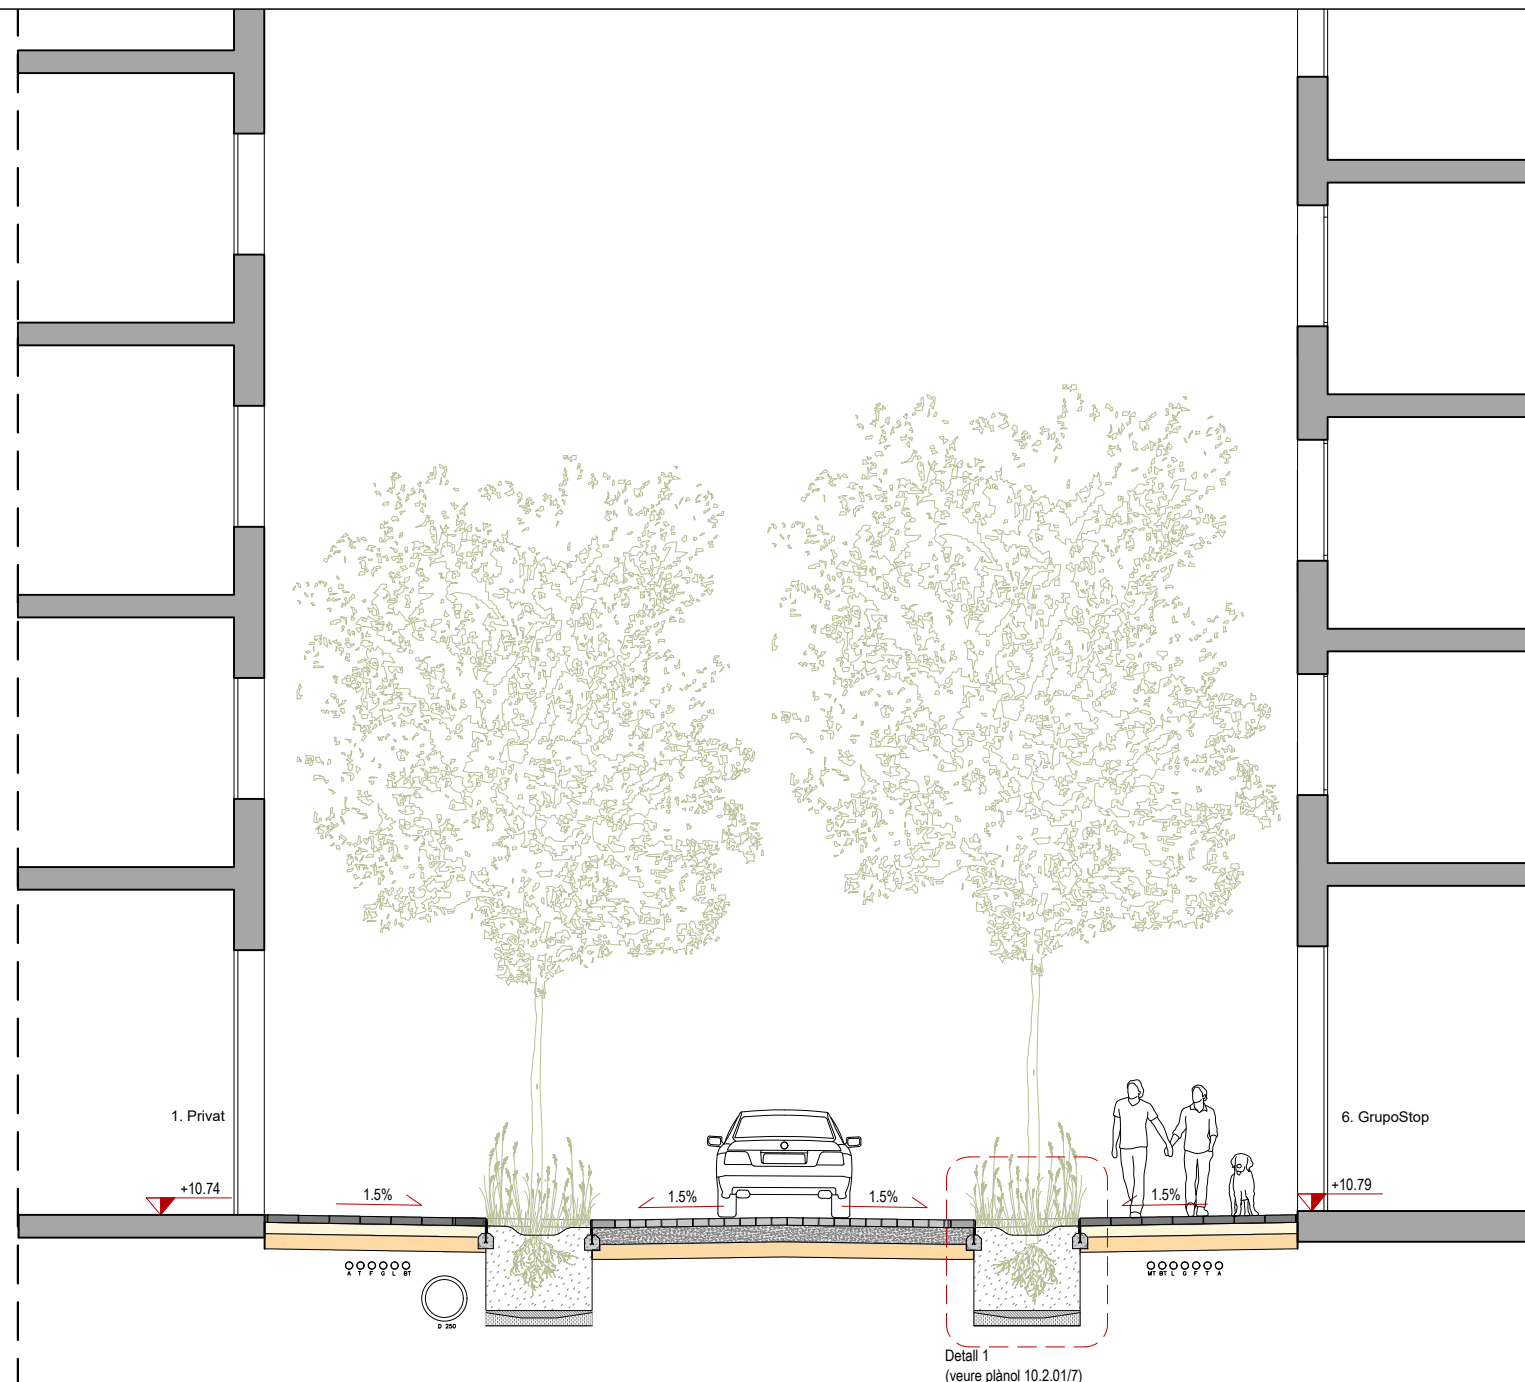


A

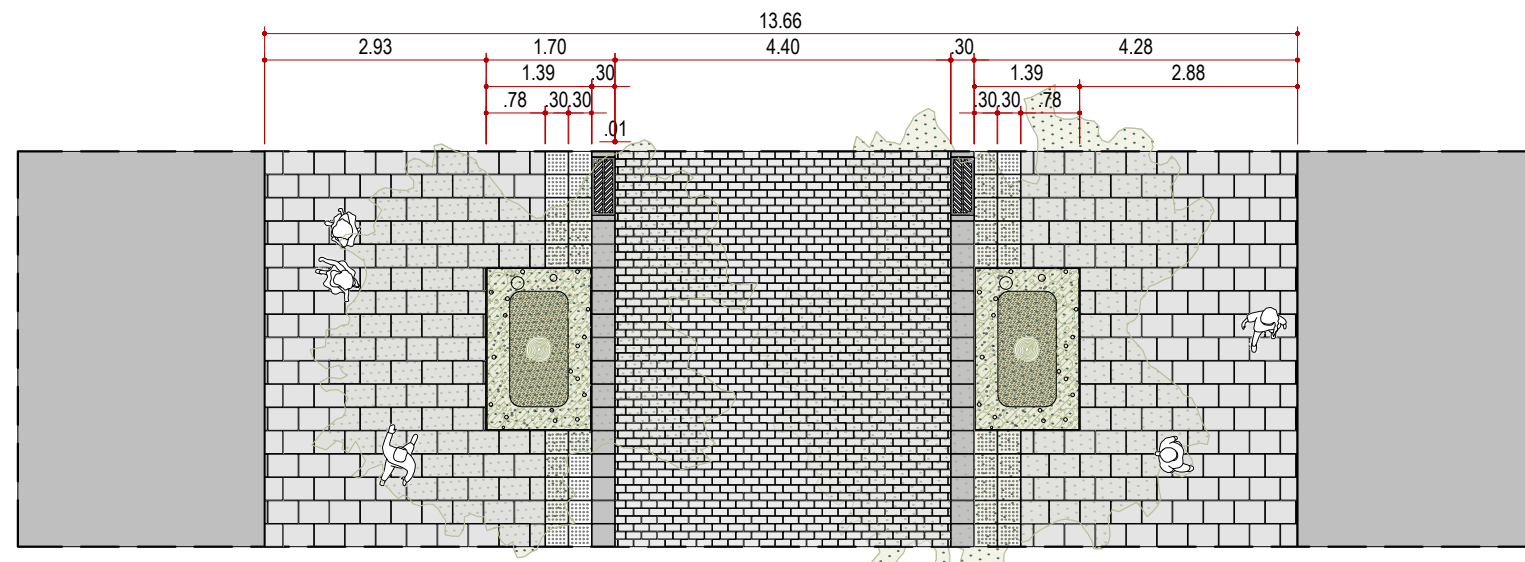


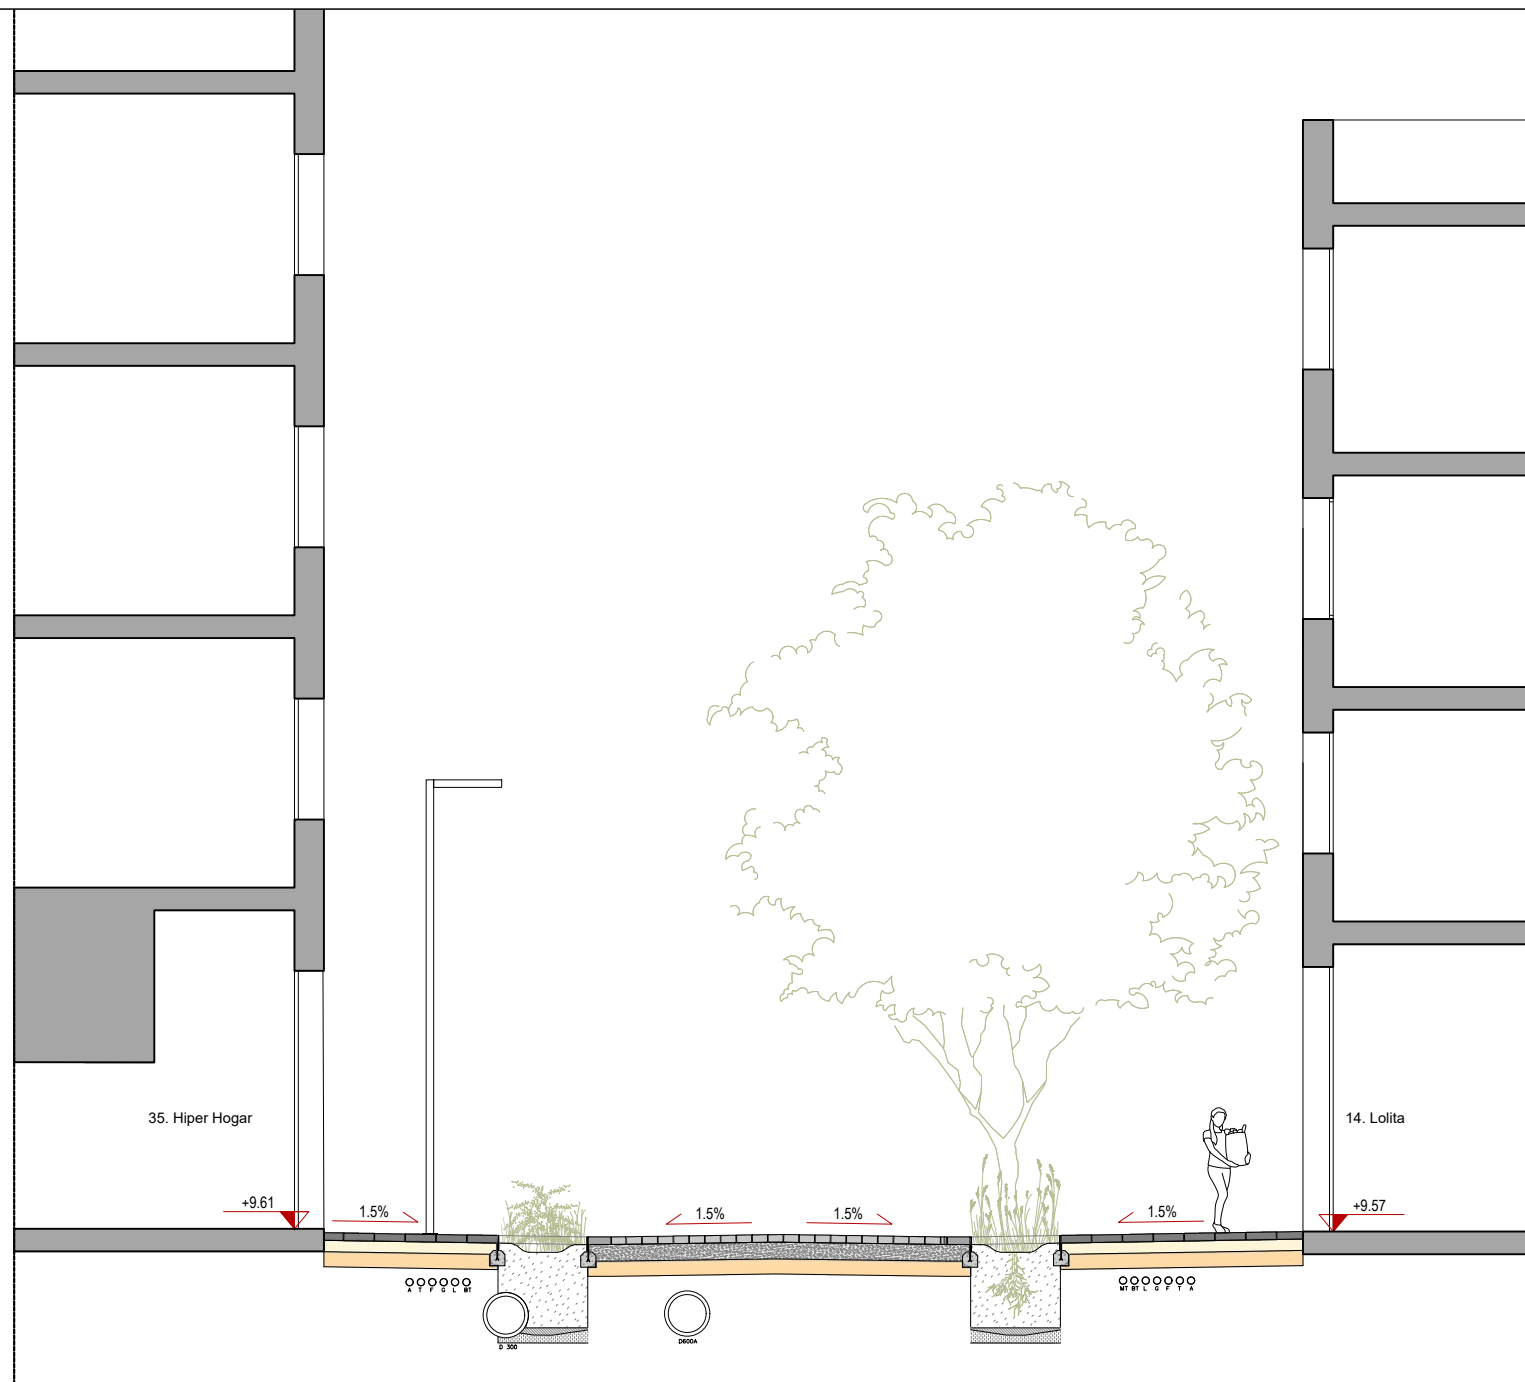


B


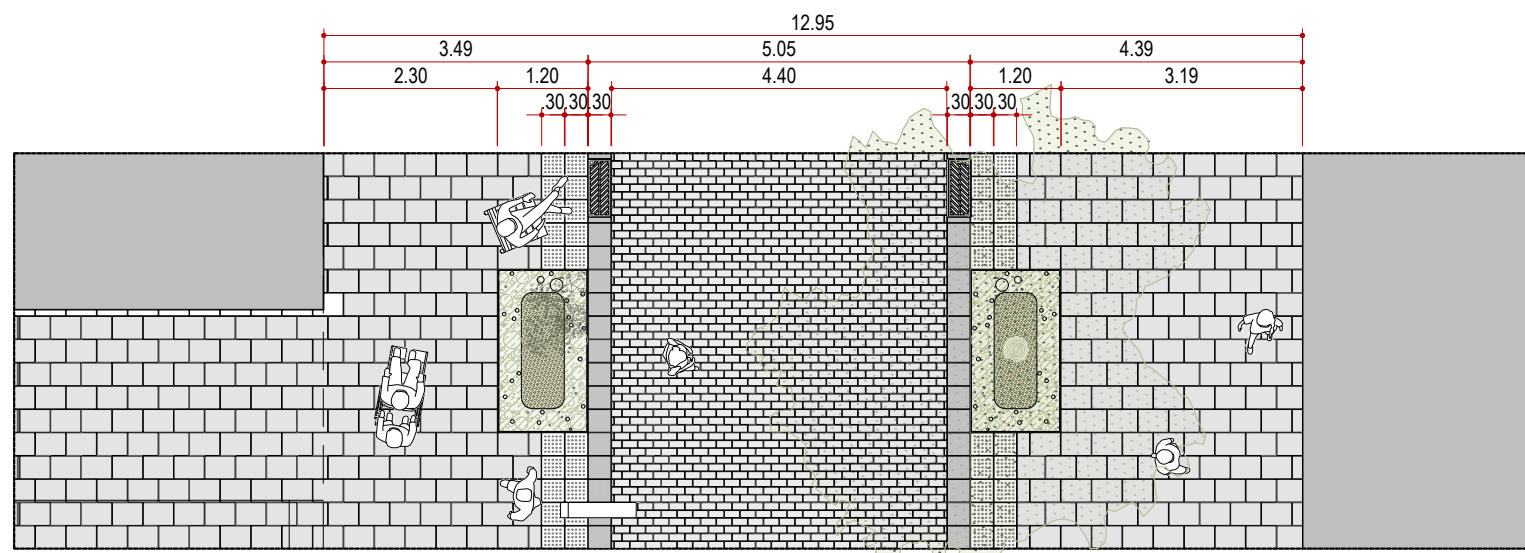


D



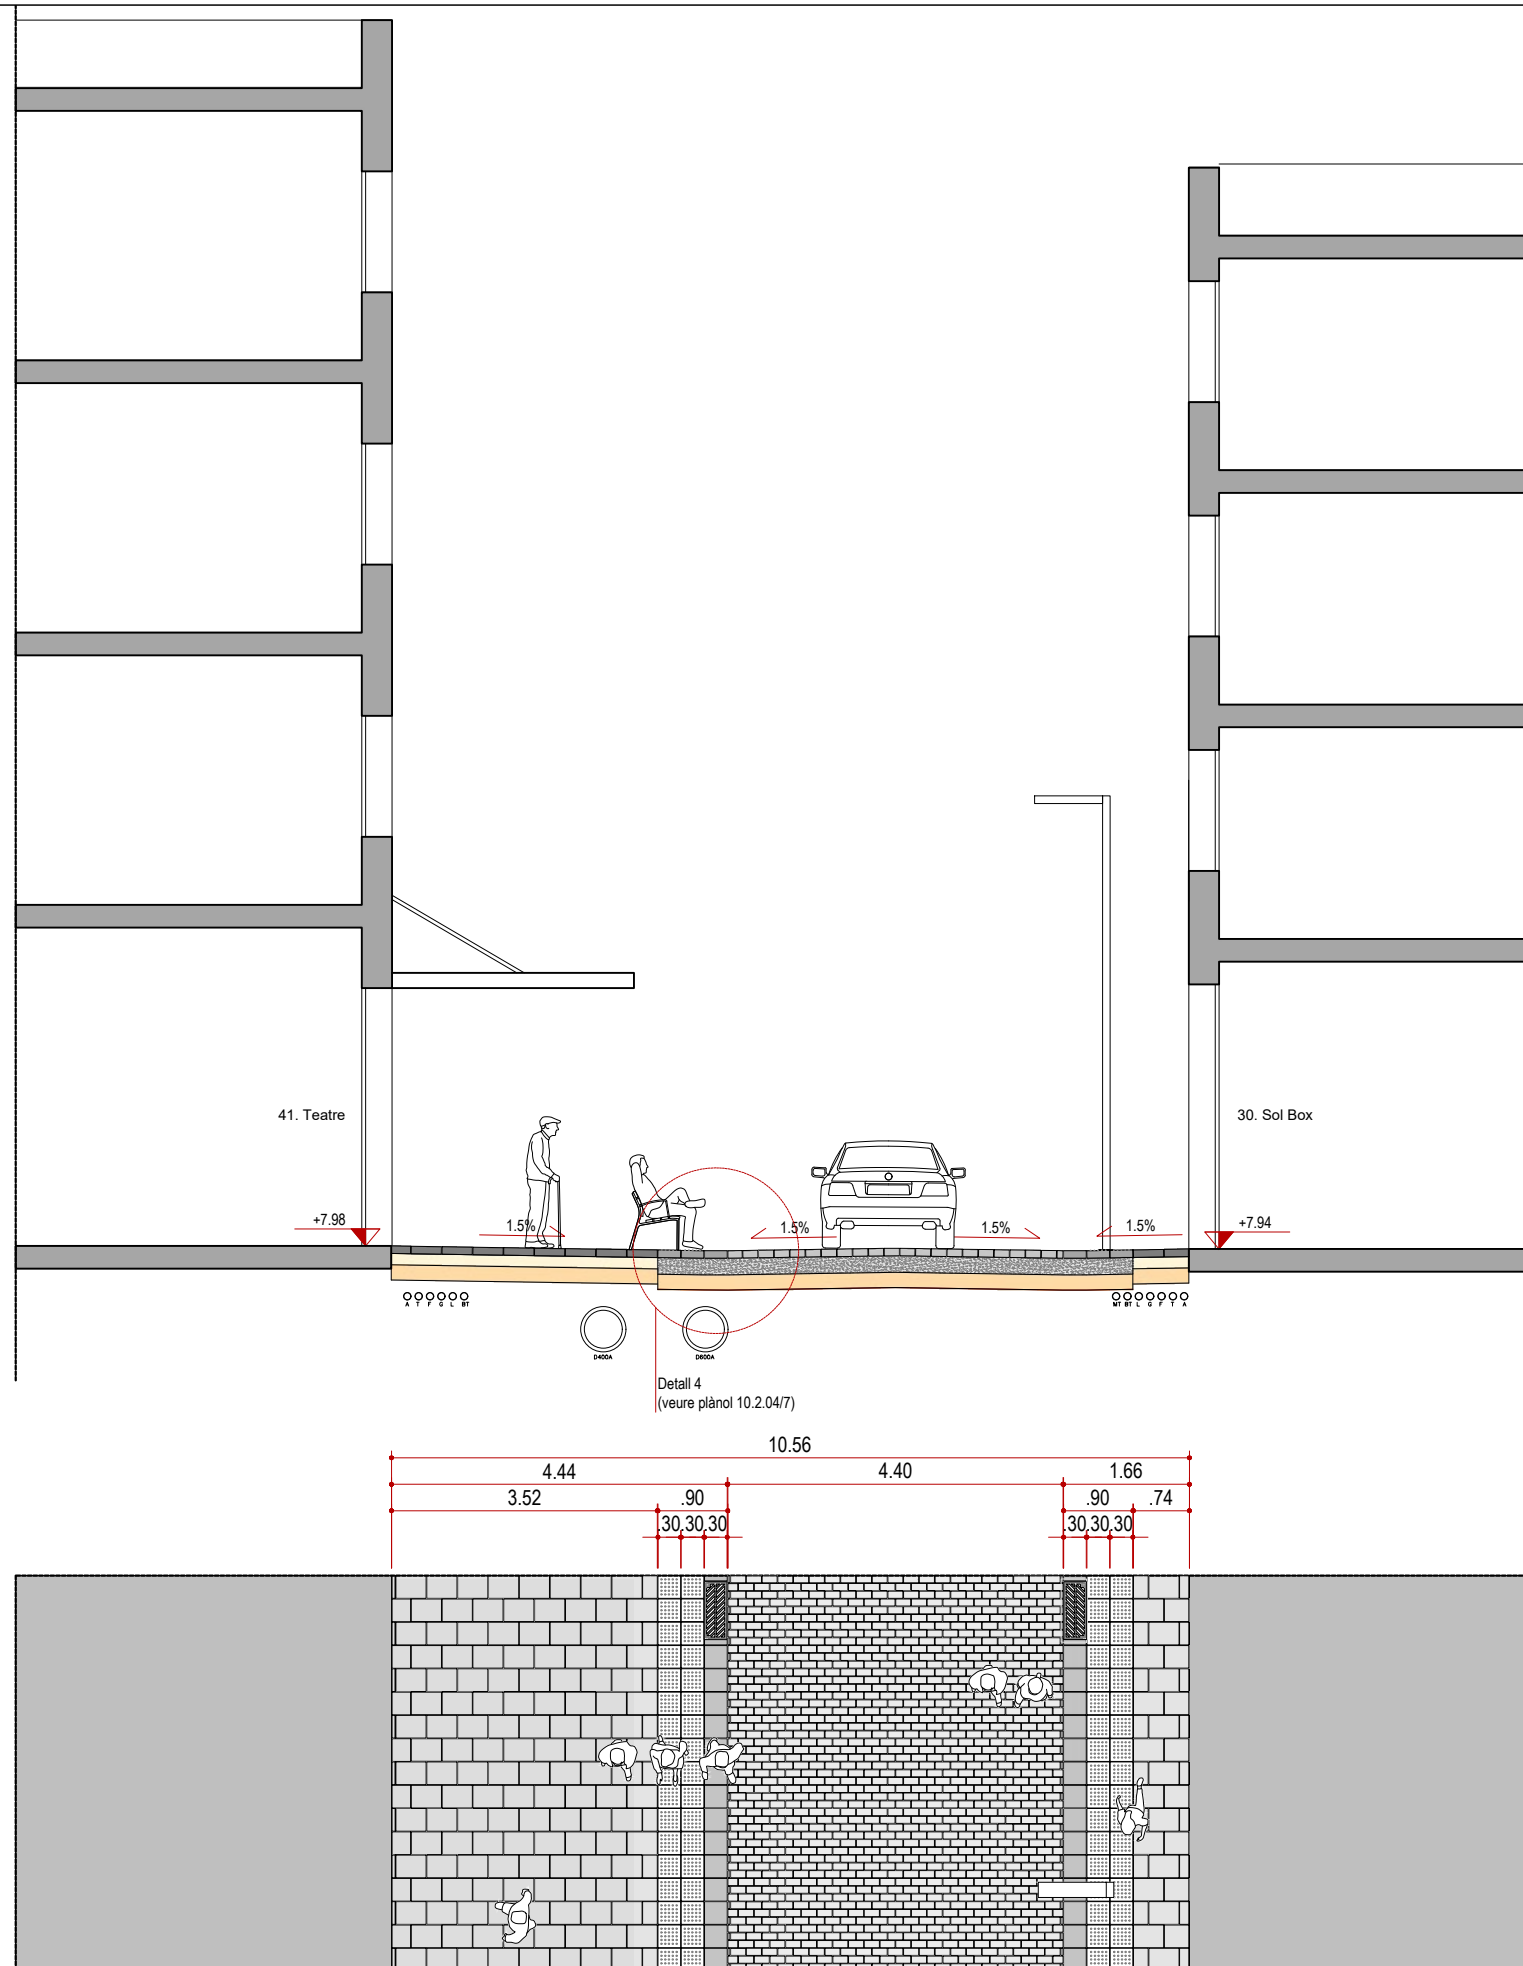


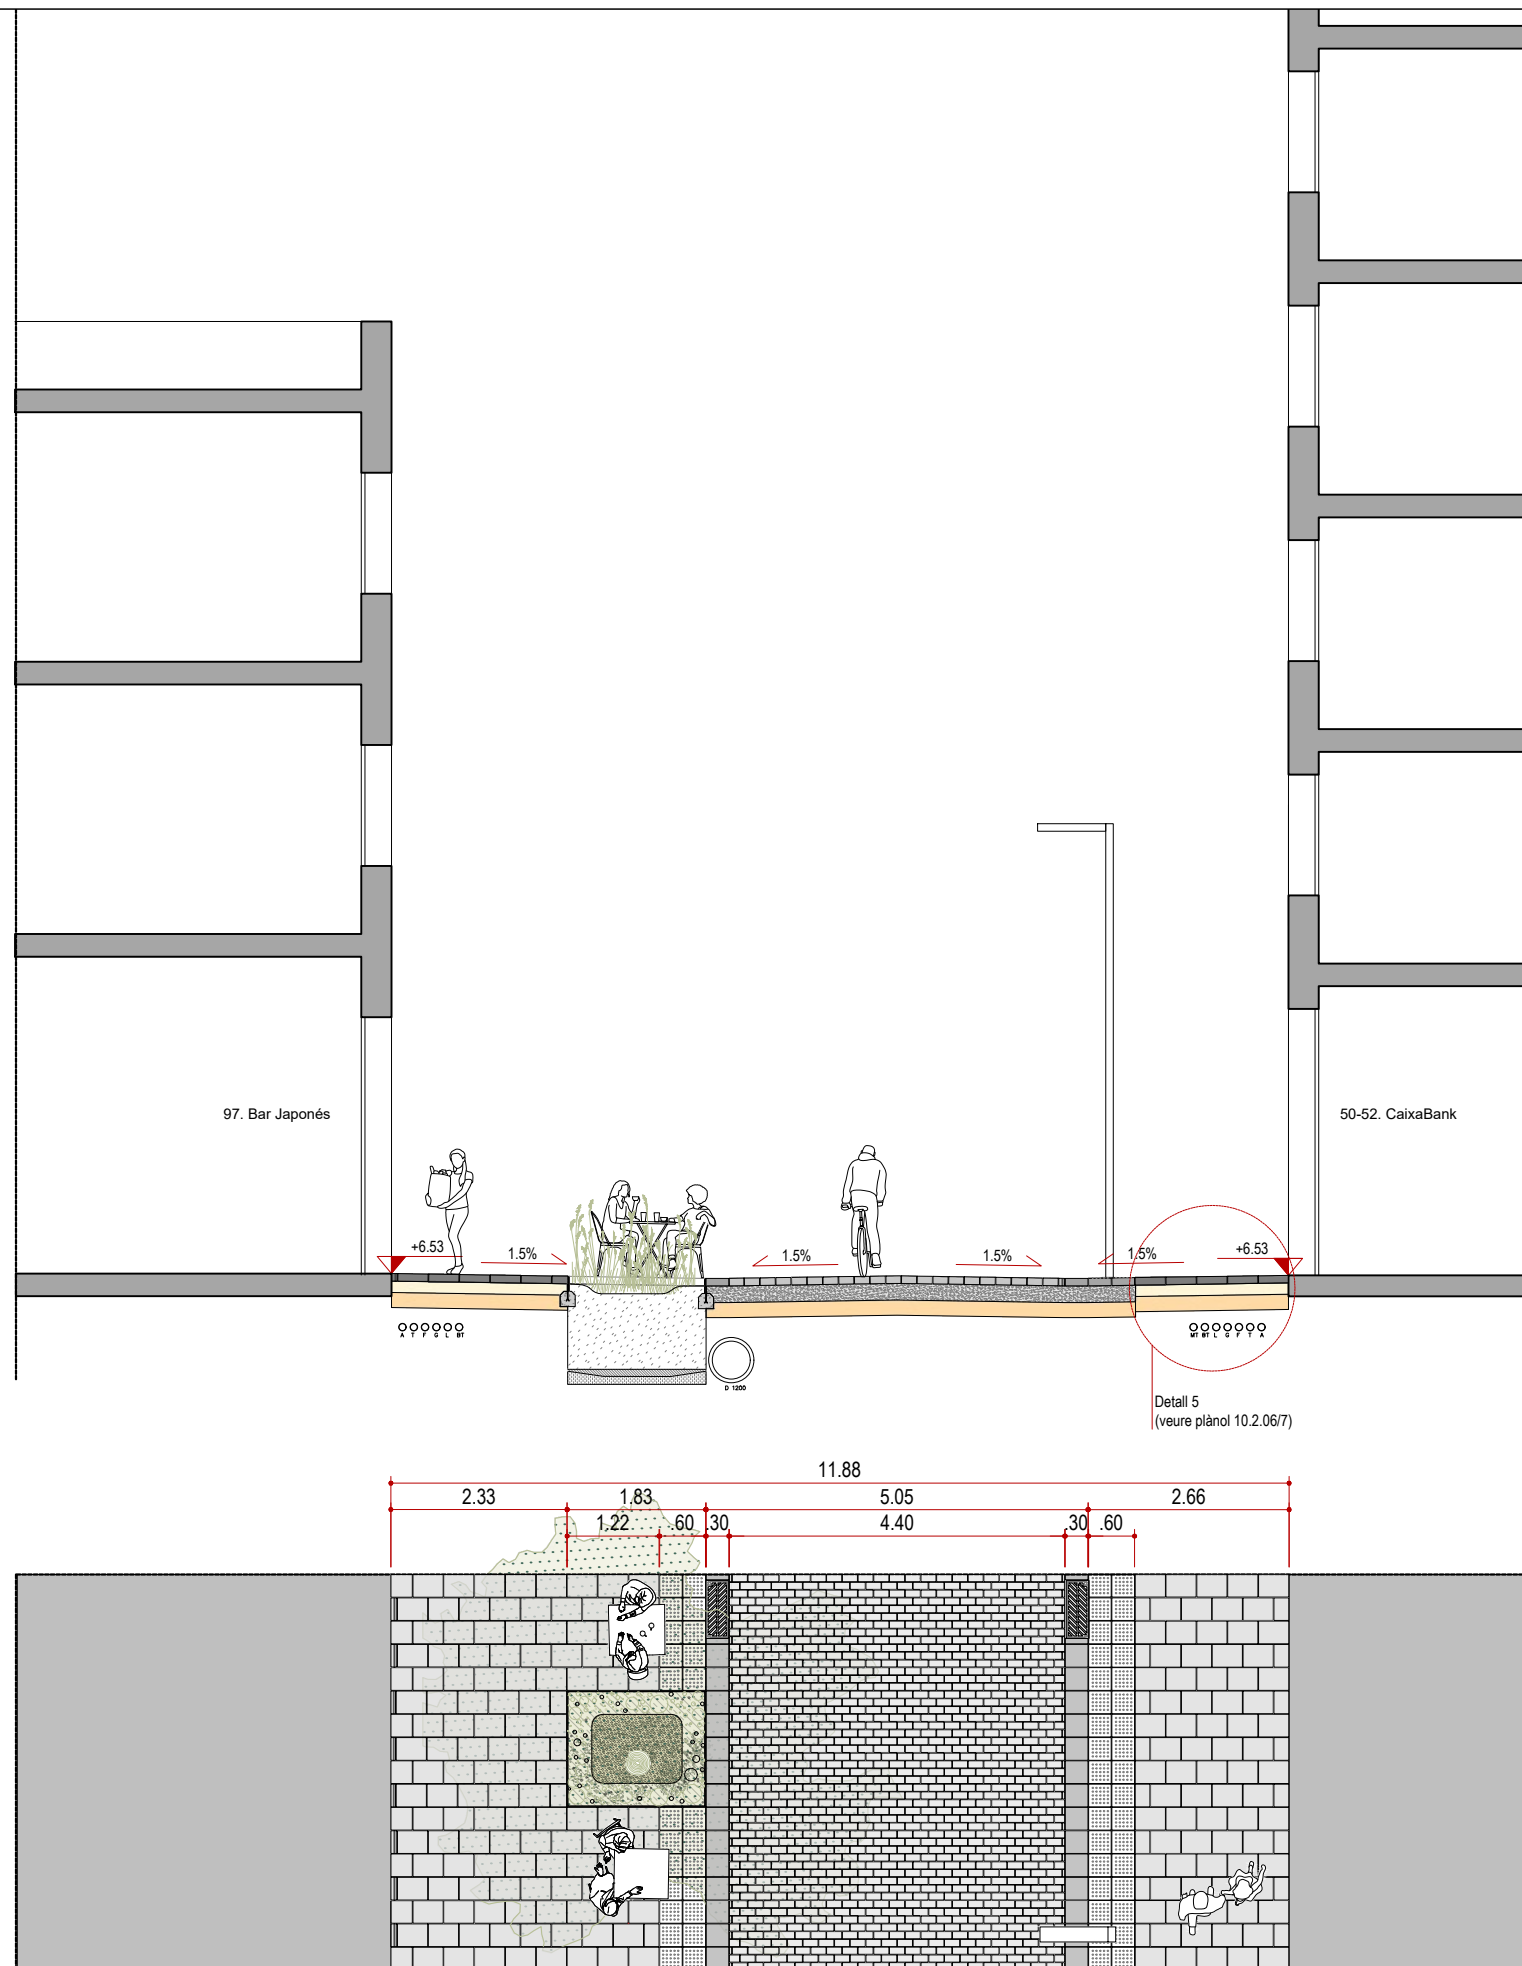



E

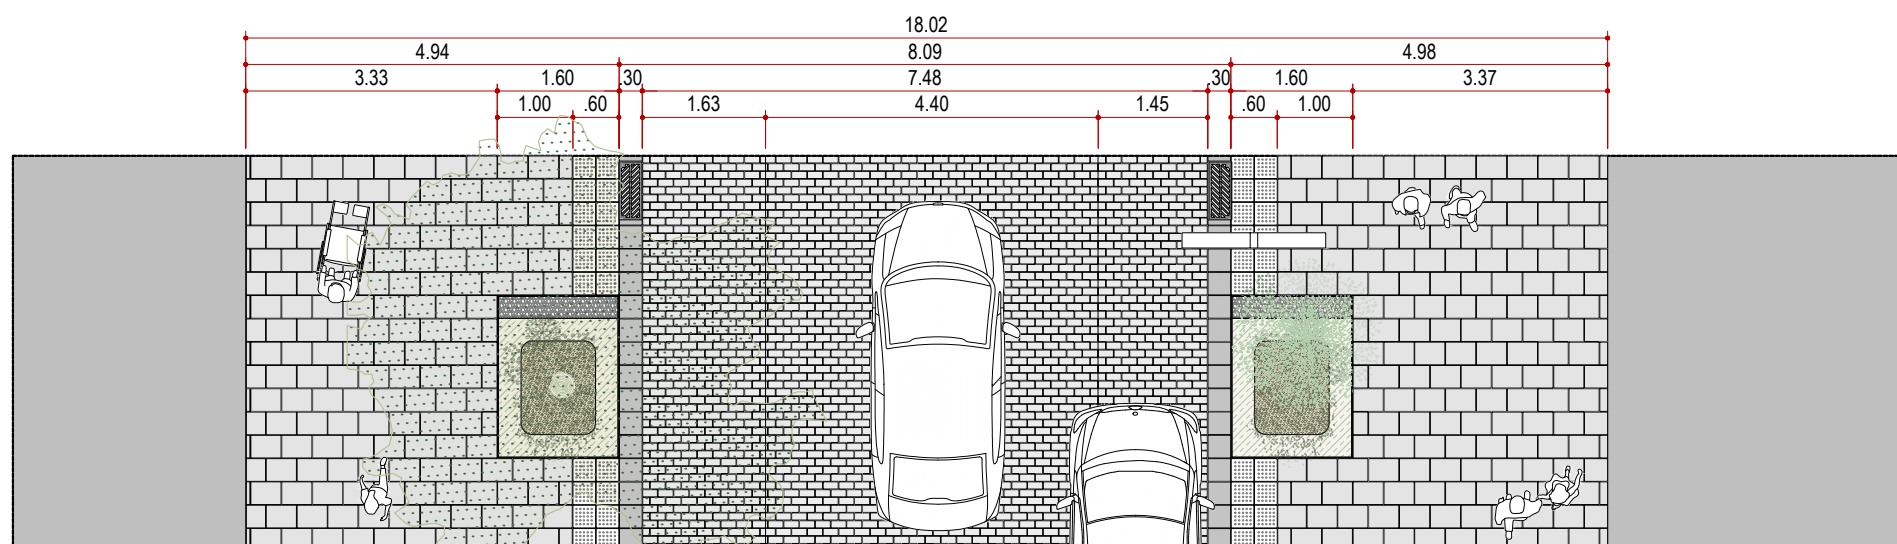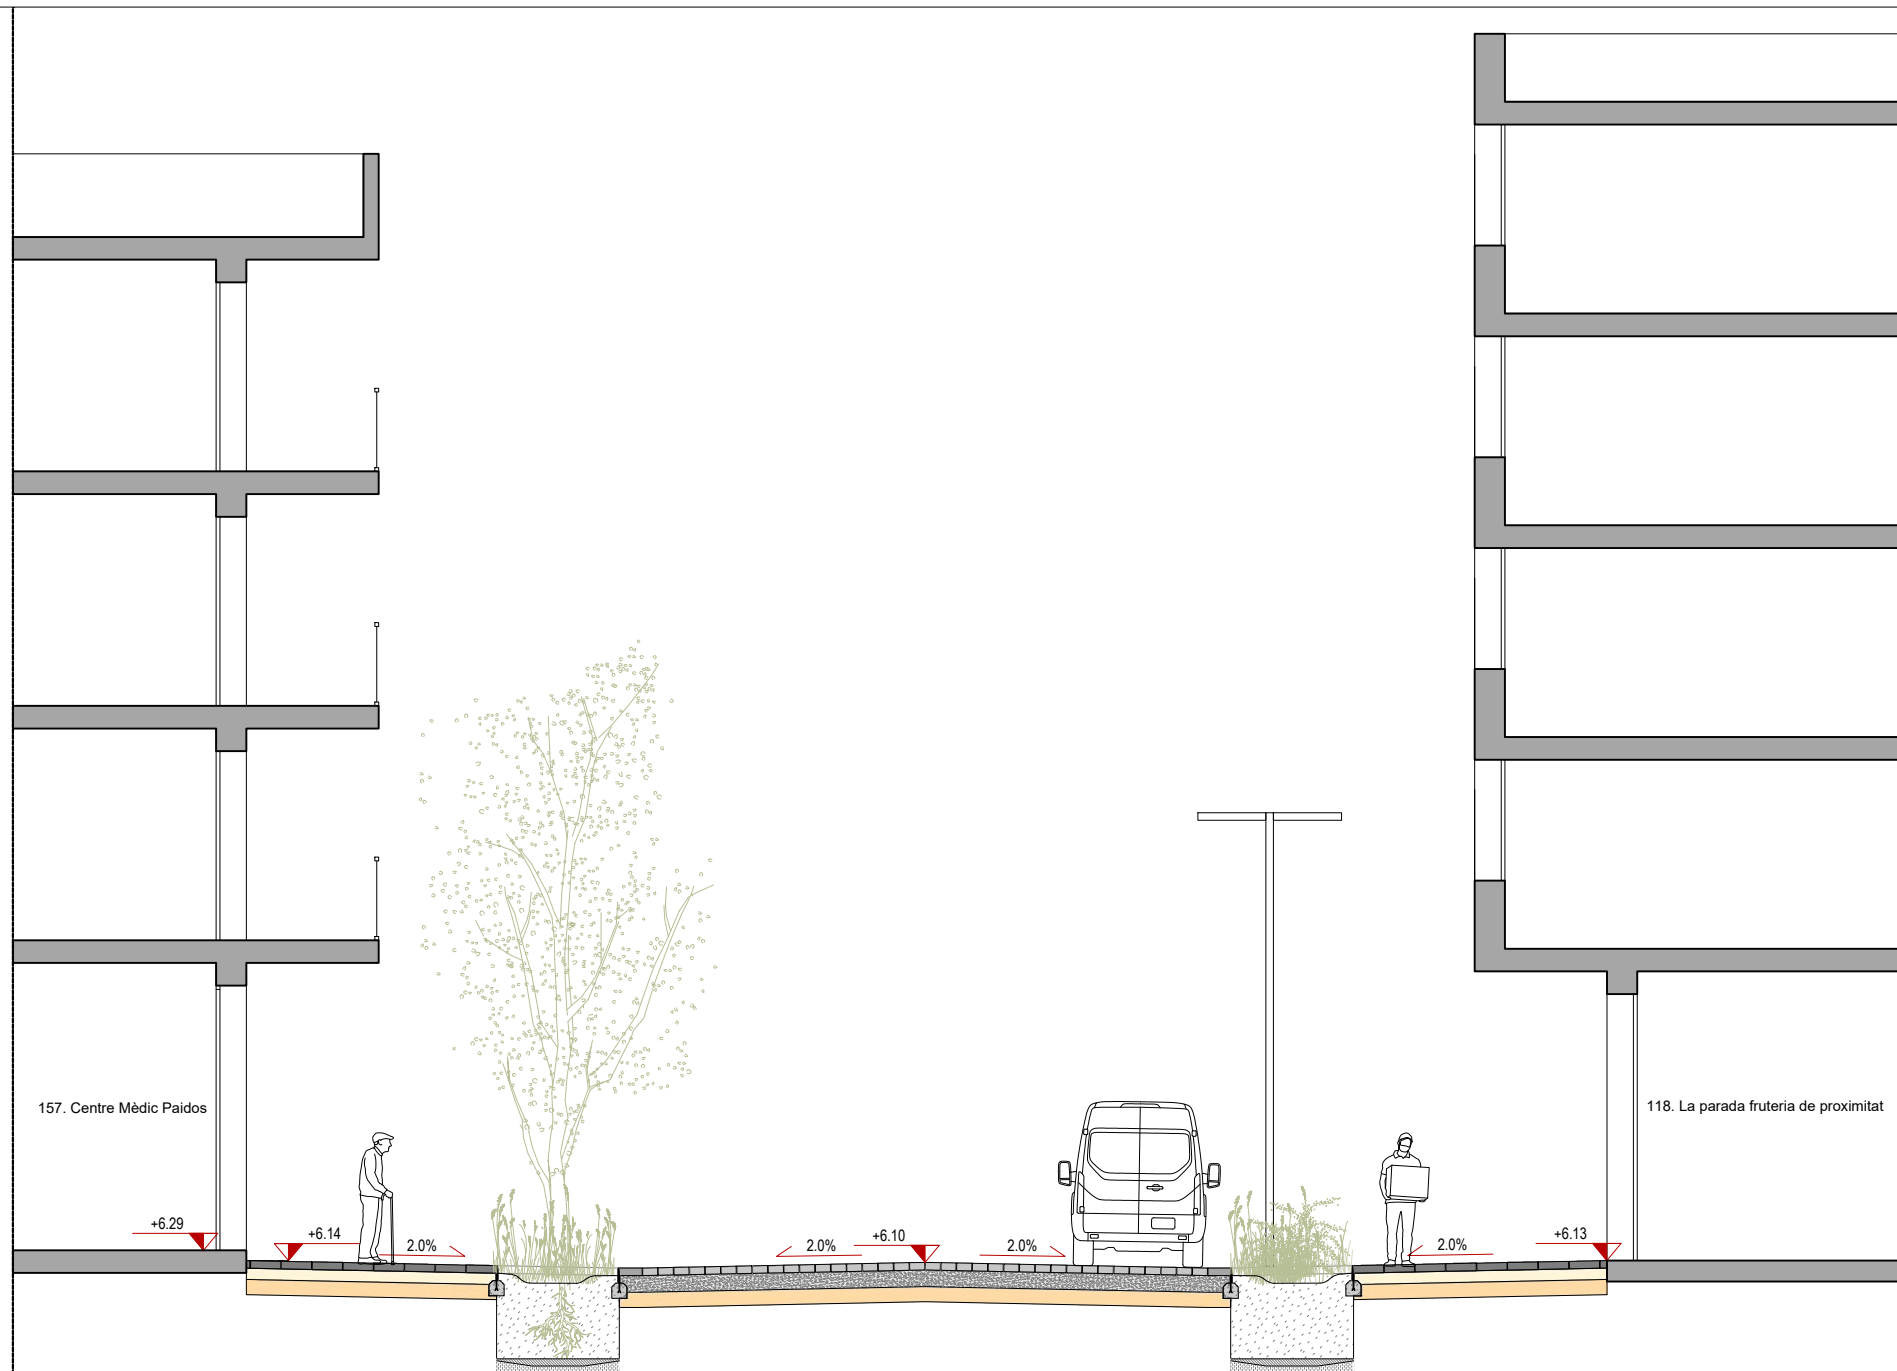

F

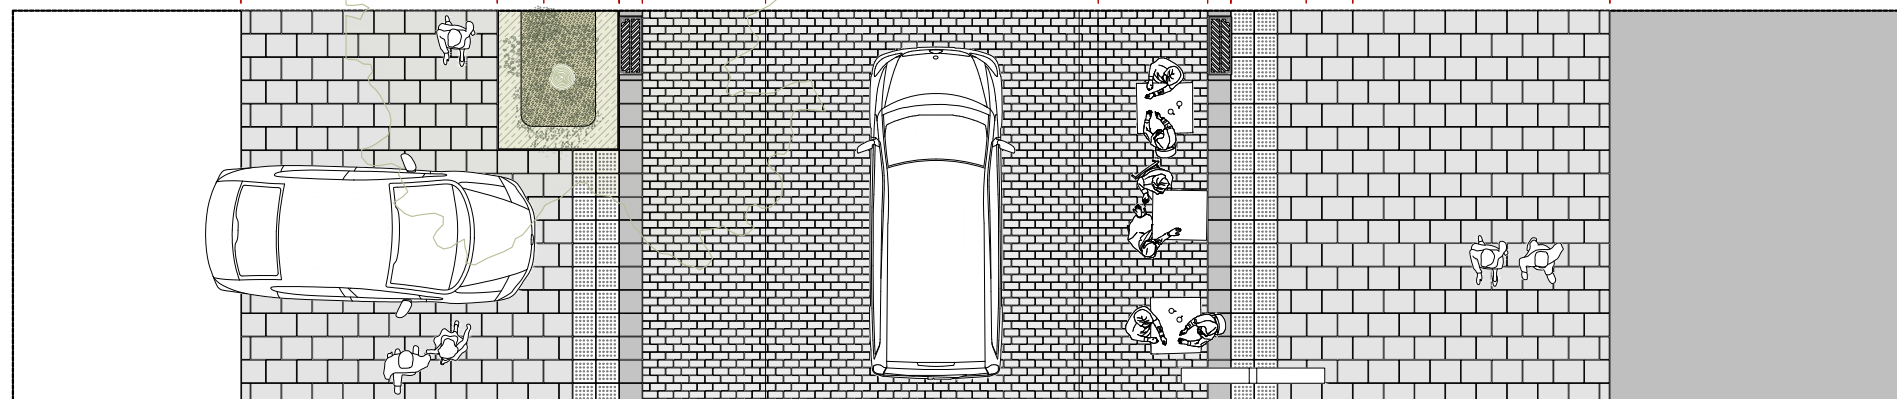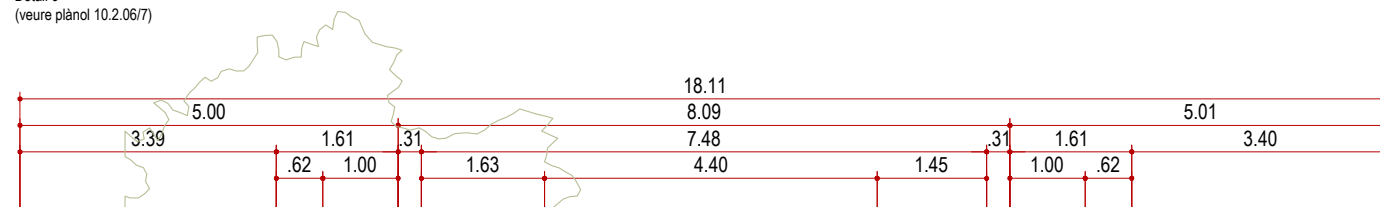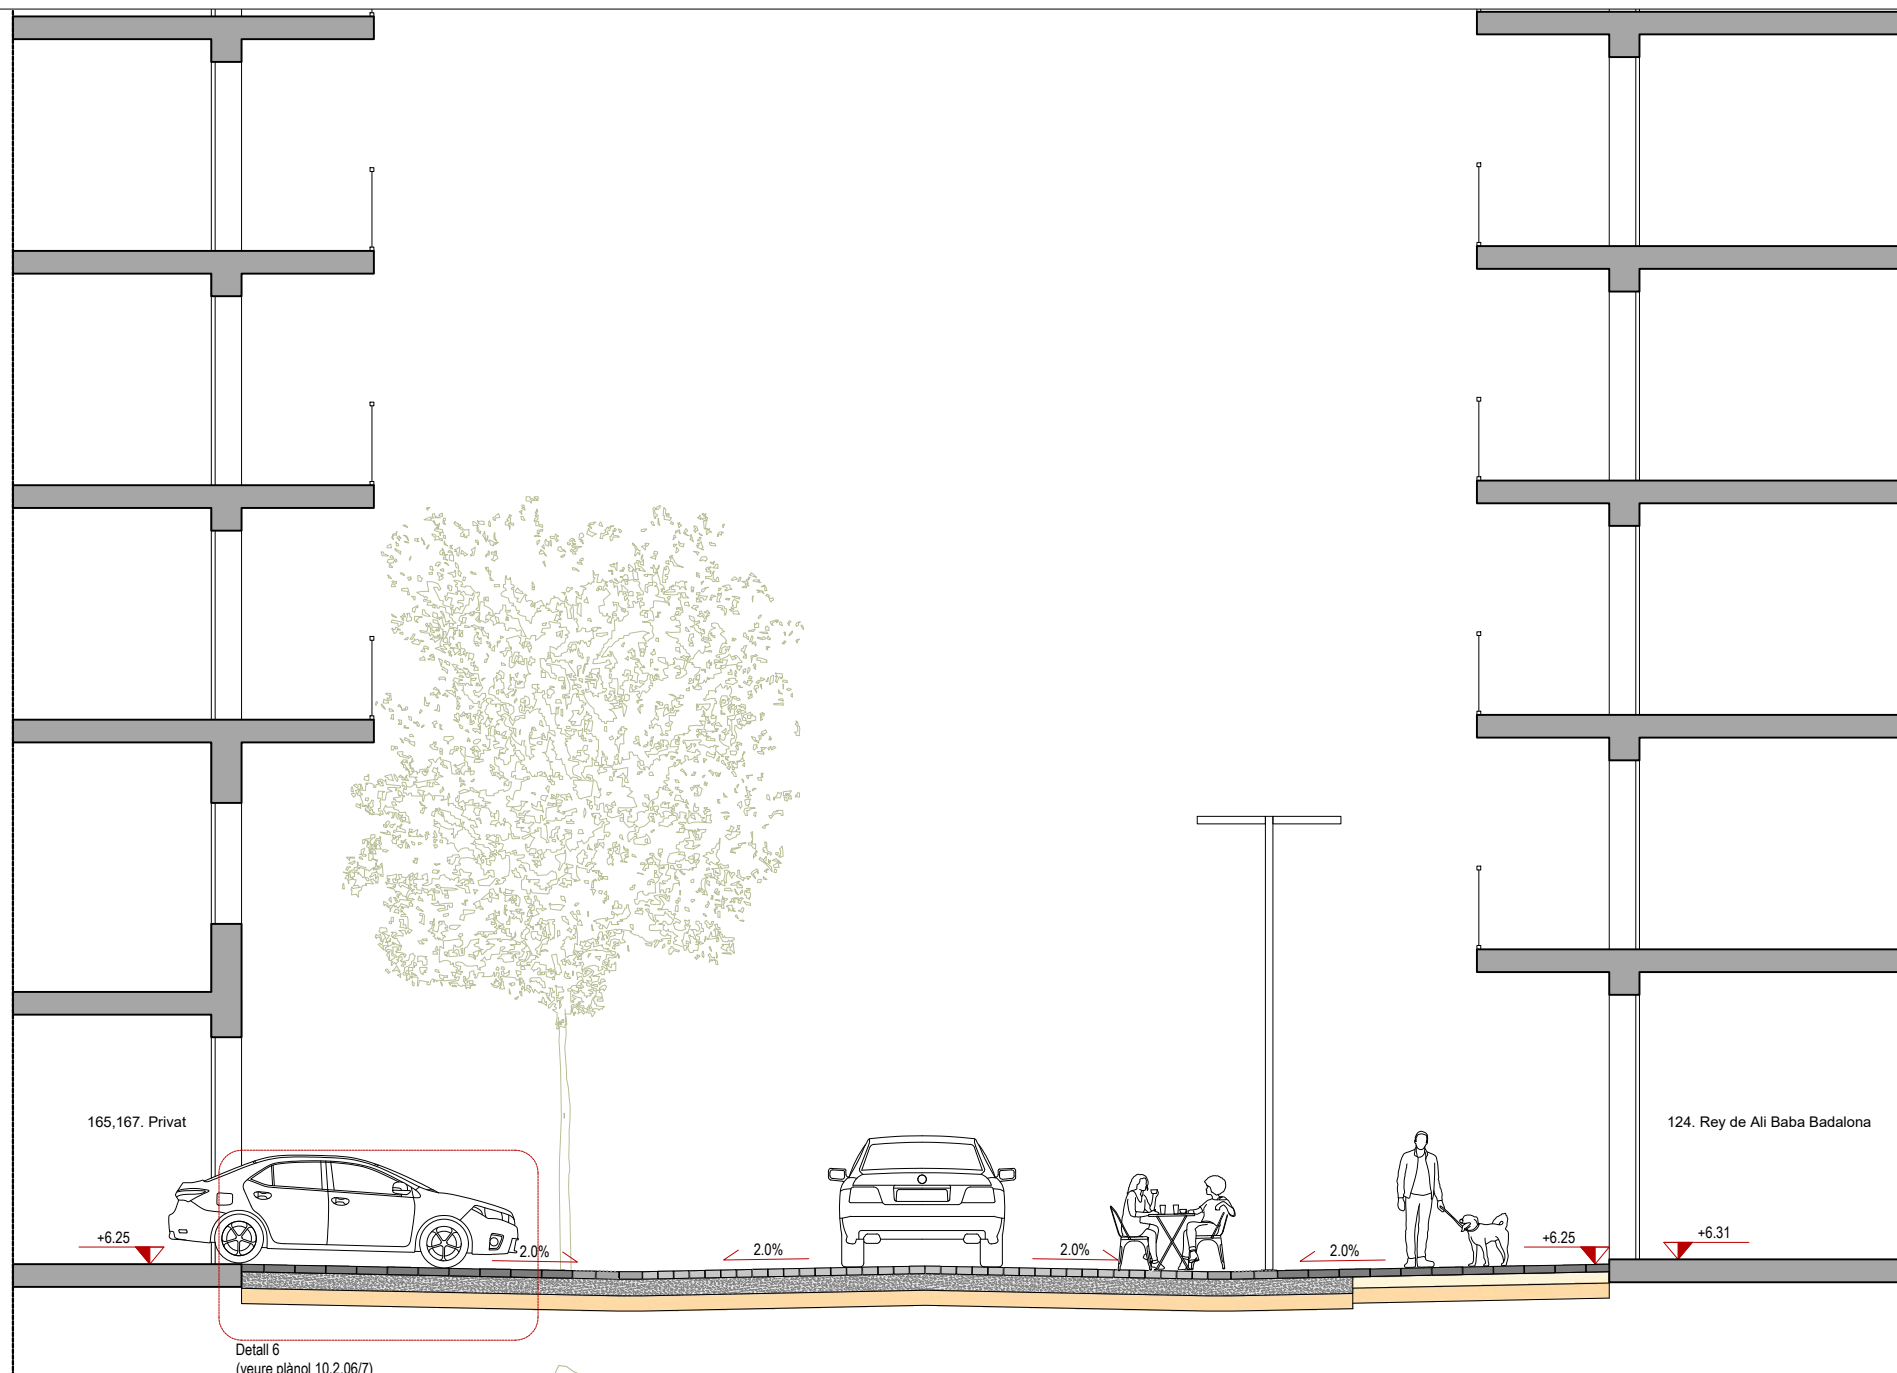

G

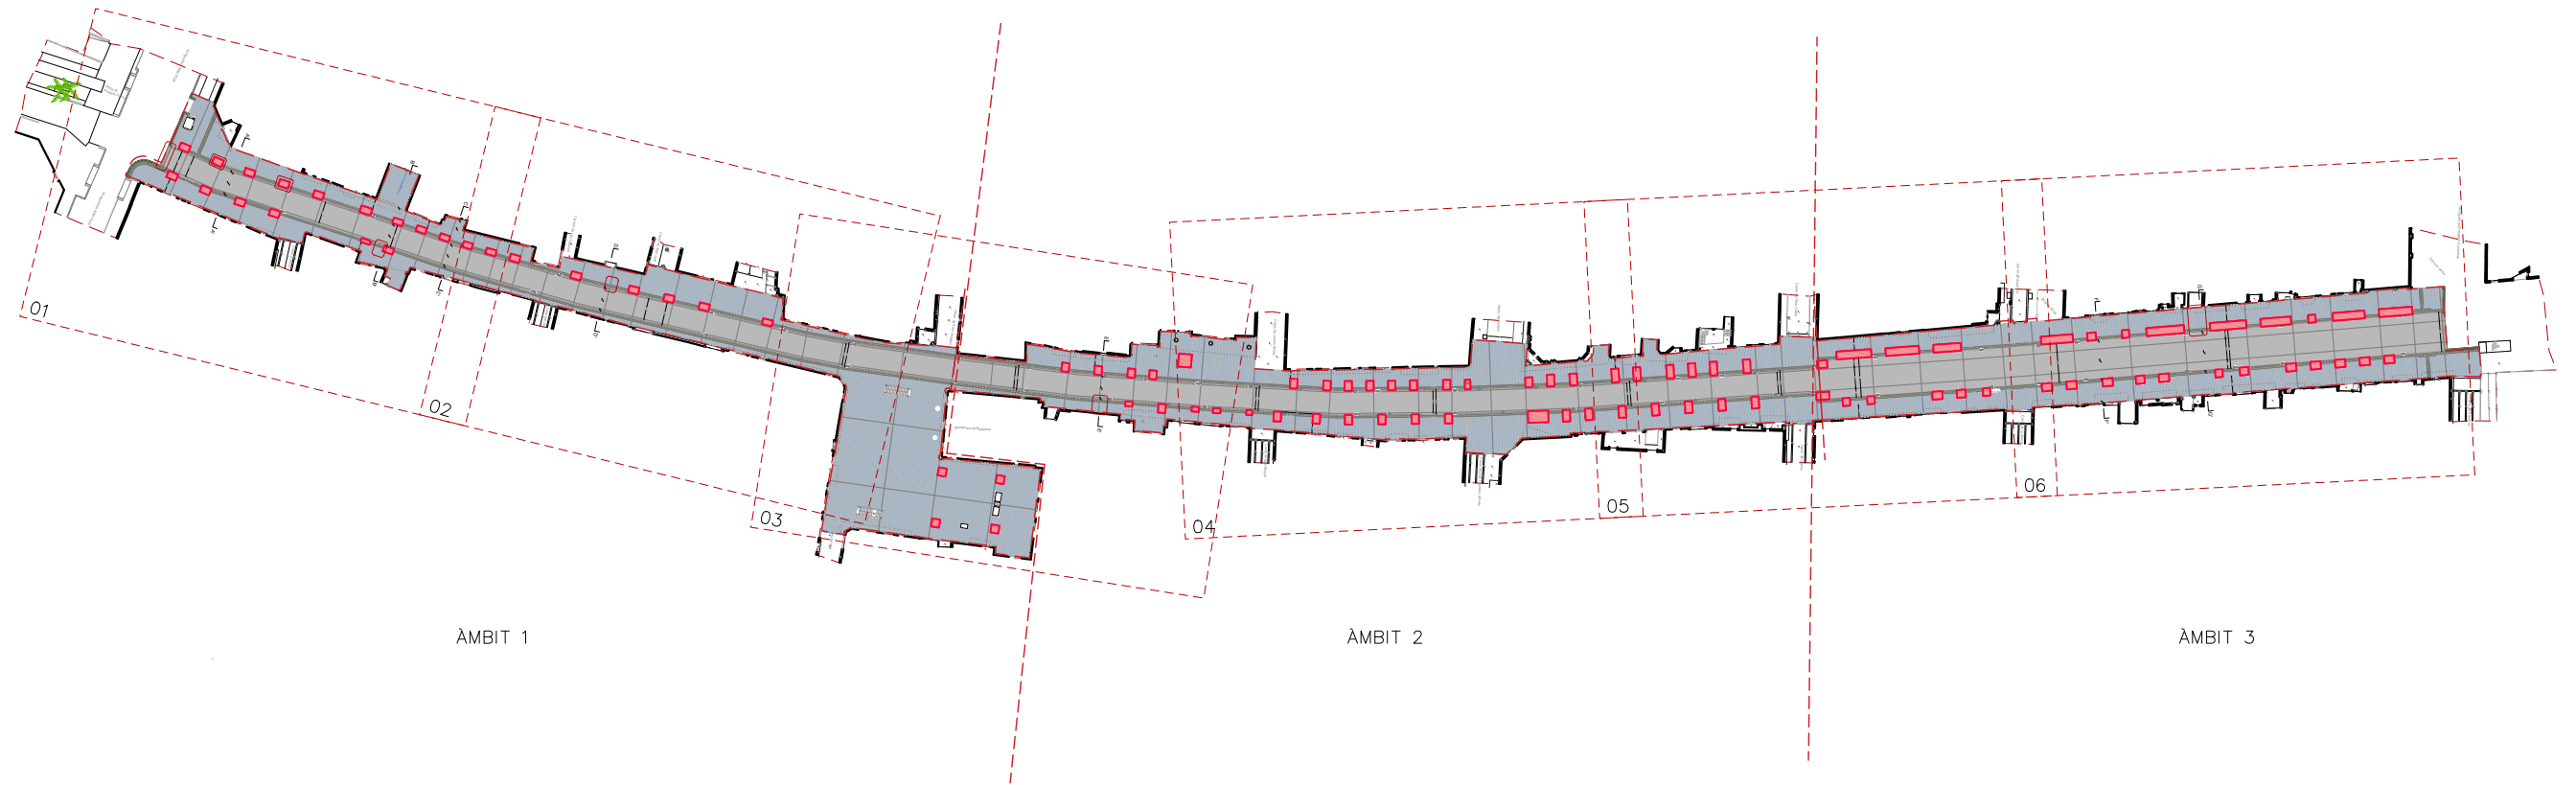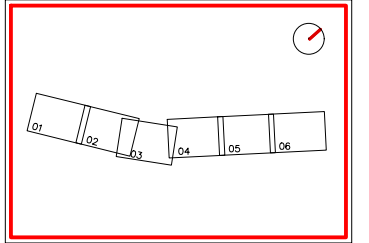

ÀMBIT 1


ÀMBIT 2

ÀMBIT 3


LLEENDA
— — — — —
LÍMIT ÀMBIT




LLEGENDA					
PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total
Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	1934,54 m²	1469,30 m²	1037,52 m²	4.531,35 m²
Paviment Granit Podotàctil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	777,87 m²	108,86 m²	1070,78 m²
Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,68 m²
Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	744,08 m²	790,94 m²	943,75 m²	2.478,77 m²
Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,05 cm	4,34 m²	-	3,91 m²	10,25 m²
Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²
Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²
Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	183,38 ml	312,48 ml	390,40 ml	786,26 ml
Juntes	-	-	-	-	-

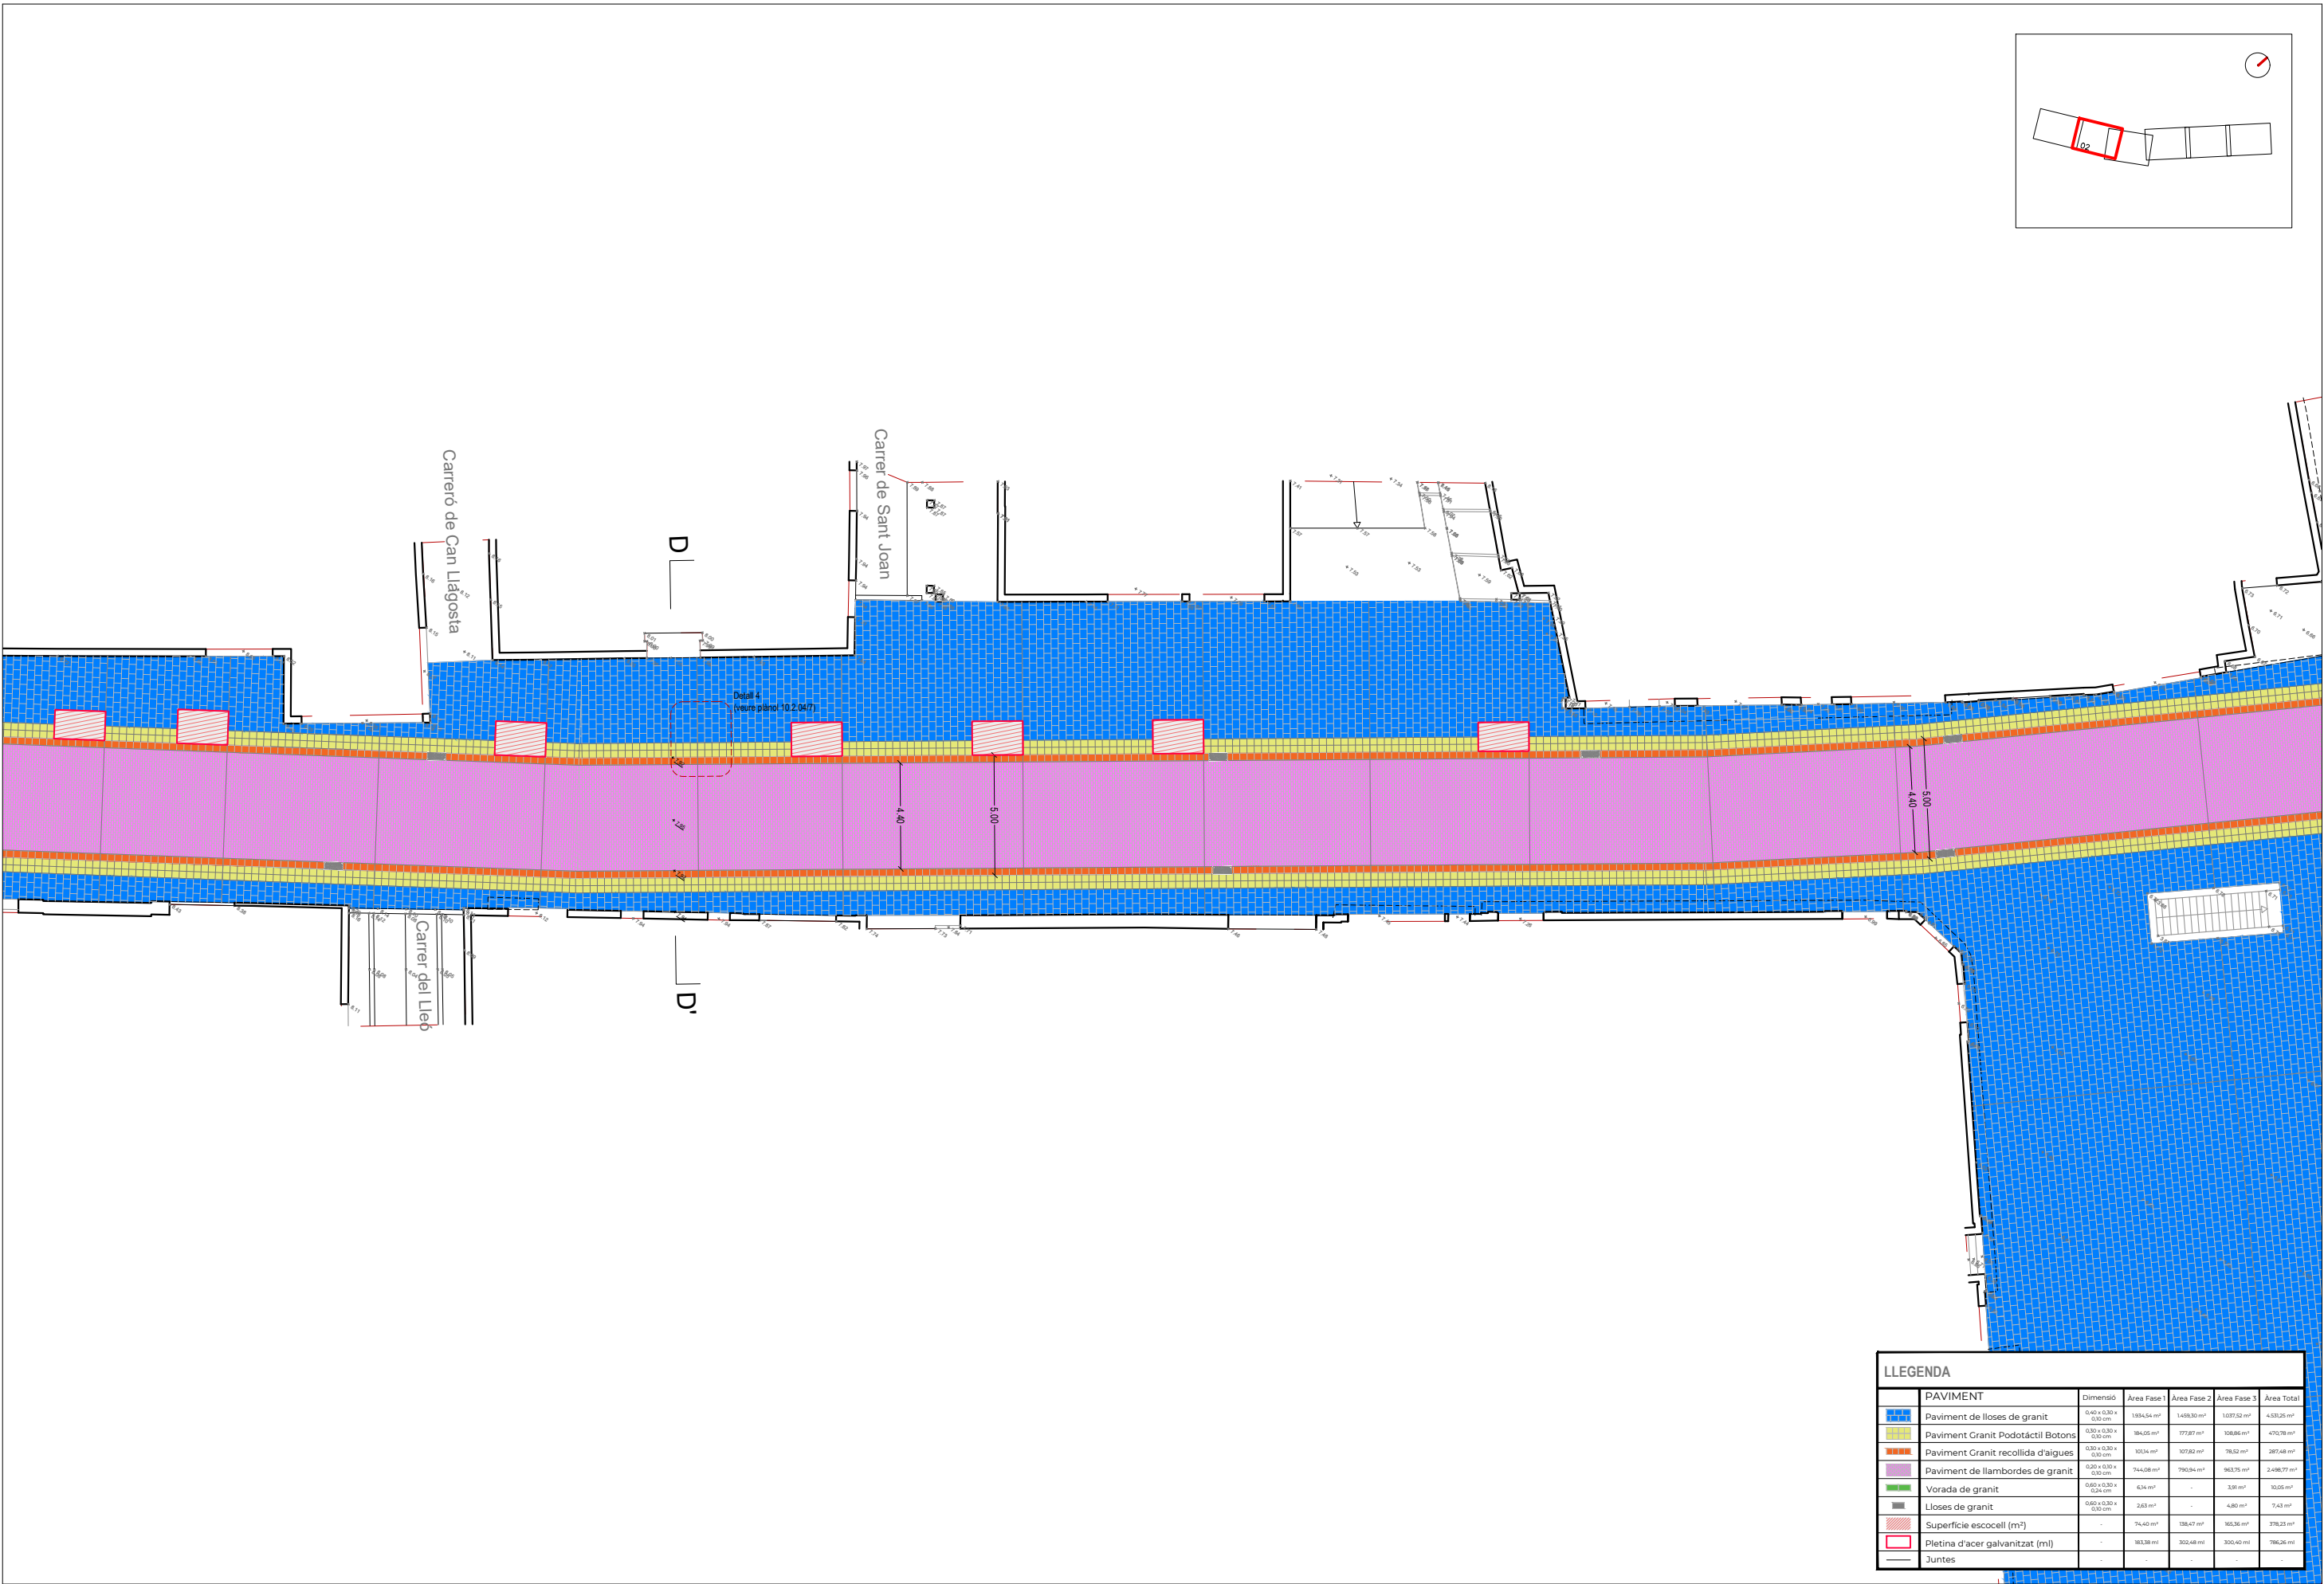



LLEGGENDA						
	PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total
	Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	1394,54 m²	1469,30 m²	1037,52 m²	4.531,25 m²
	Paviment Granit Podotàtil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	177,87 m²	108,86 m²	470,78 m²
	Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,48 m²
	Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	744,08 m²	790,94 m²	943,75 m²	2.496,77 m²
	Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,04 cm	4,34 m²	-	3,91 m²	10,25 m²
	Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²
	Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²
	Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	183,38 ml	302,48 ml	300,40 ml	786,26 ml
	Juntures	-	-	-	-	-

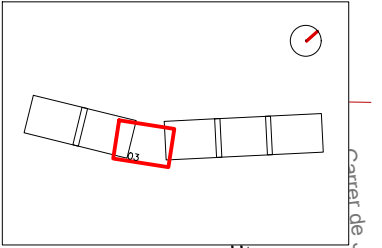


LLEGENDA						
PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total	
Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	139,54 m²	1,499,30 m²	1,037,52 m²	4,531,25 m²	
Paviment Granit Podotàctil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	777,87 m²	108,86 m²	1,070,78 m²	
Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,68 m²	
Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	74,408 m²	790,94 m²	943,75 m²	2,496,77 m²	
Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,05 cm	4,34 m²	-	3,91 m²	8,25 m²	
Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²	
Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²	
Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	183,38 ml	323,48 ml	390,40 ml	796,26 ml	
Juntres	-	-	-	-	-	

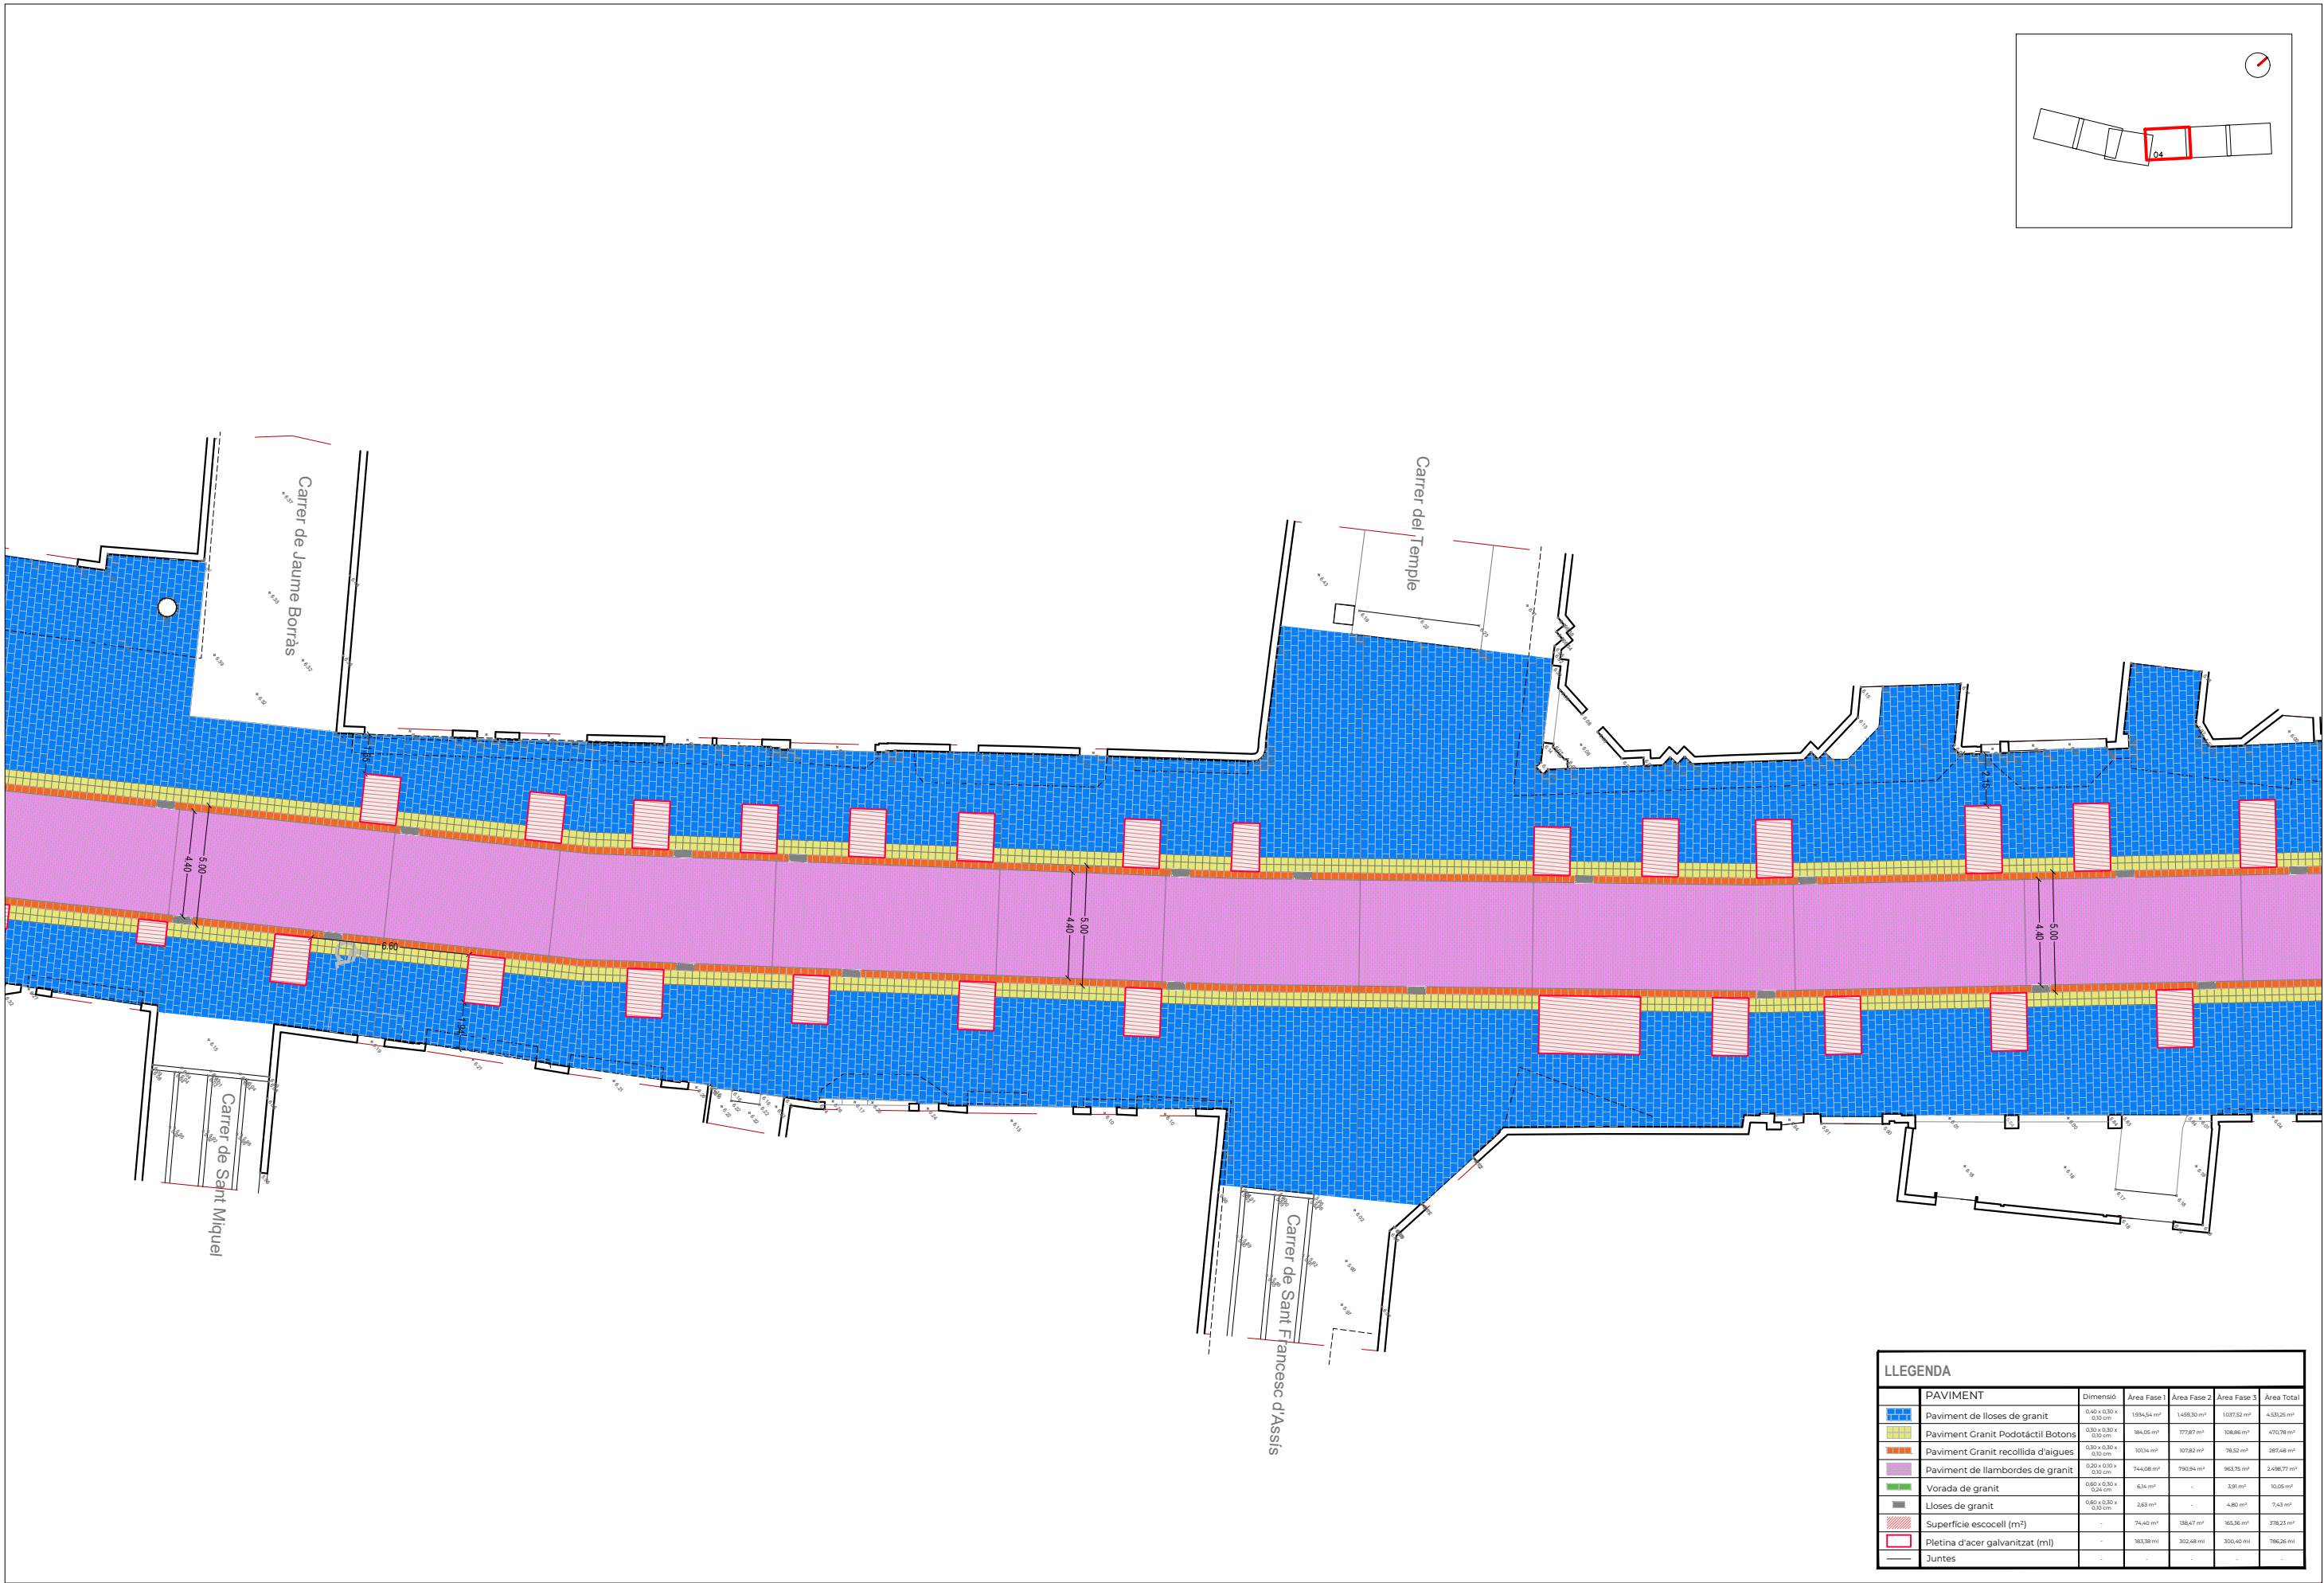


LLEGGENDA						
PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total	
Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	139,54 m²	1,499,30 m²	1,037,52 m²	4,531,25 m²	
Paviment Granit Podotàctil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	777,87 m²	108,86 m²	1,070,78 m²	
Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,68 m²	
Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	74,40 m²	790,94 m²	943,75 m²	2,496,77 m²	
Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,04 cm	4,34 m²	-	3,91 m²	8,25 m²	
Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²	
Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²	
Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	183,38 ml	303,48 ml	300,40 ml	786,26 ml	
Juntes	-	-	-	-	-	

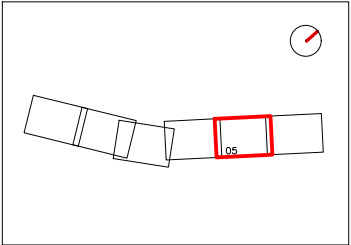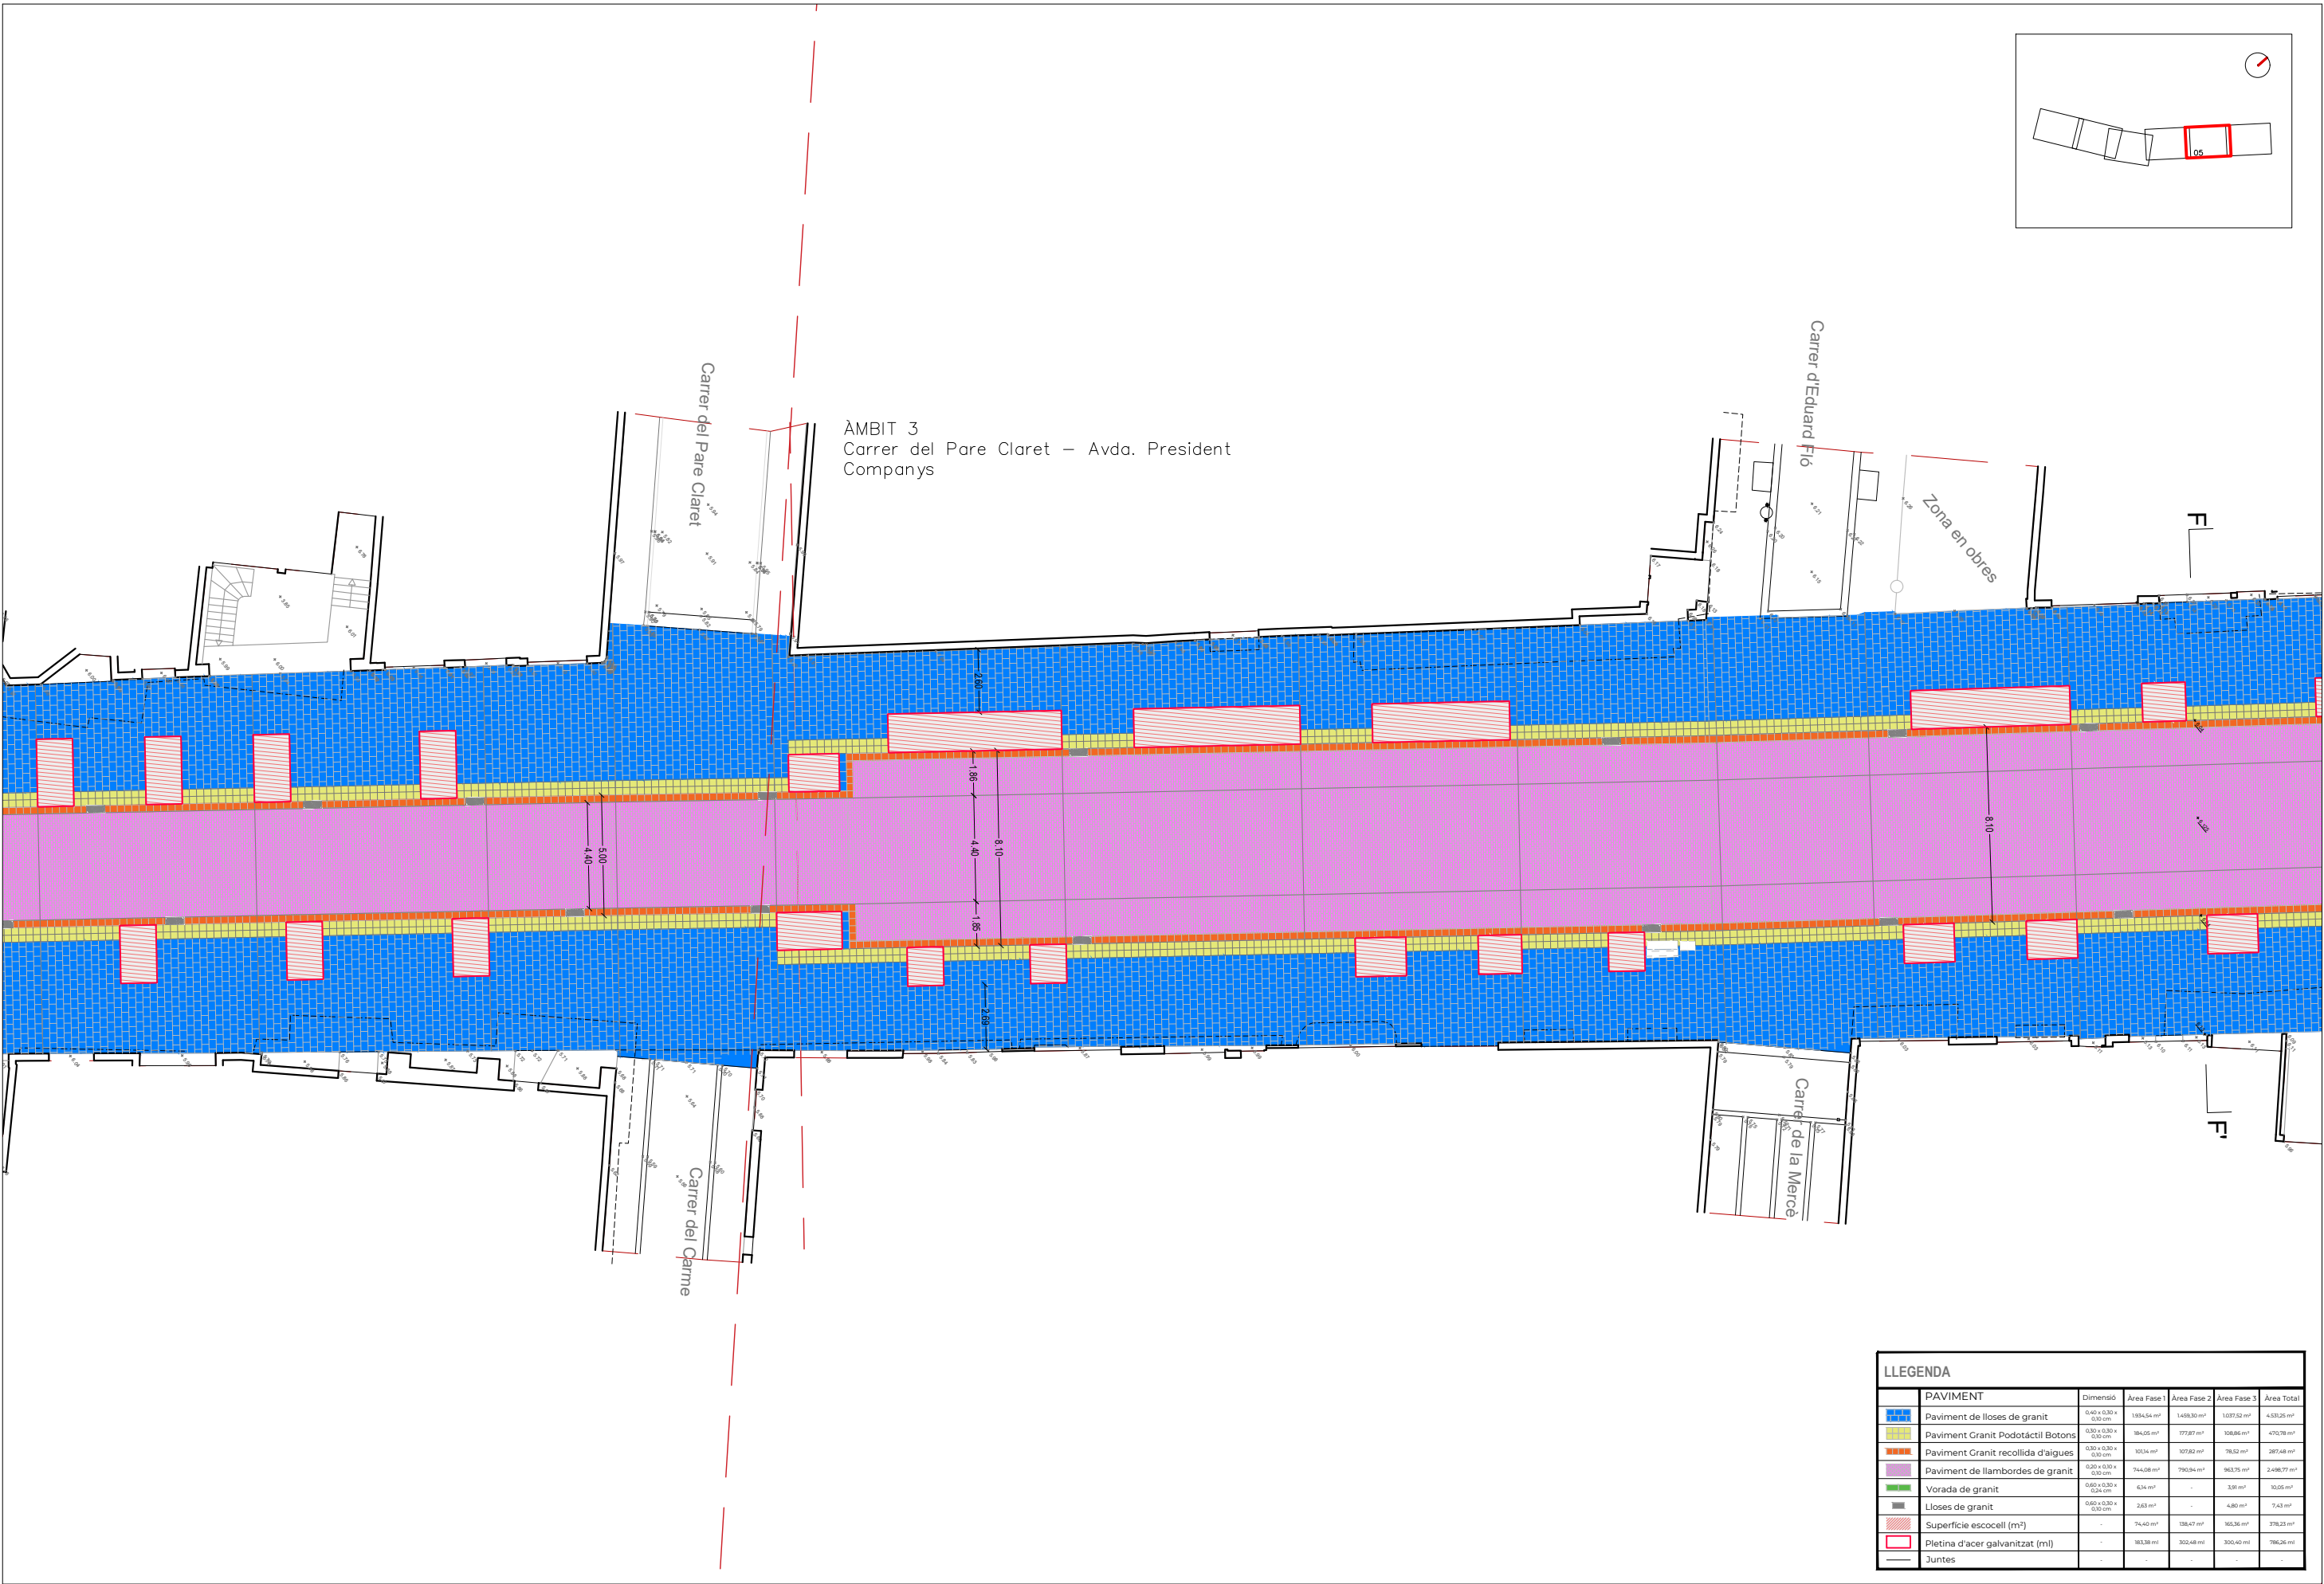


LLEGGENDA						
	PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total
	Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	1394,54 m²	1469,30 m²	1037,52 m²	4.531,35 m²
	Paviment Granit Podotàctil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	177,87 m²	108,86 m²	470,78 m²
	Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,68 m²
	Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	744,08 m²	790,94 m²	943,75 m²	2.478,77 m²
	Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,04 cm	4,34 m²	-	3,31 m²	10,05 m²
	Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²
	Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²
	Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	163,38 ml	312,48 ml	300,40 ml	776,26 ml
	Juntres	-	-	-	-	-

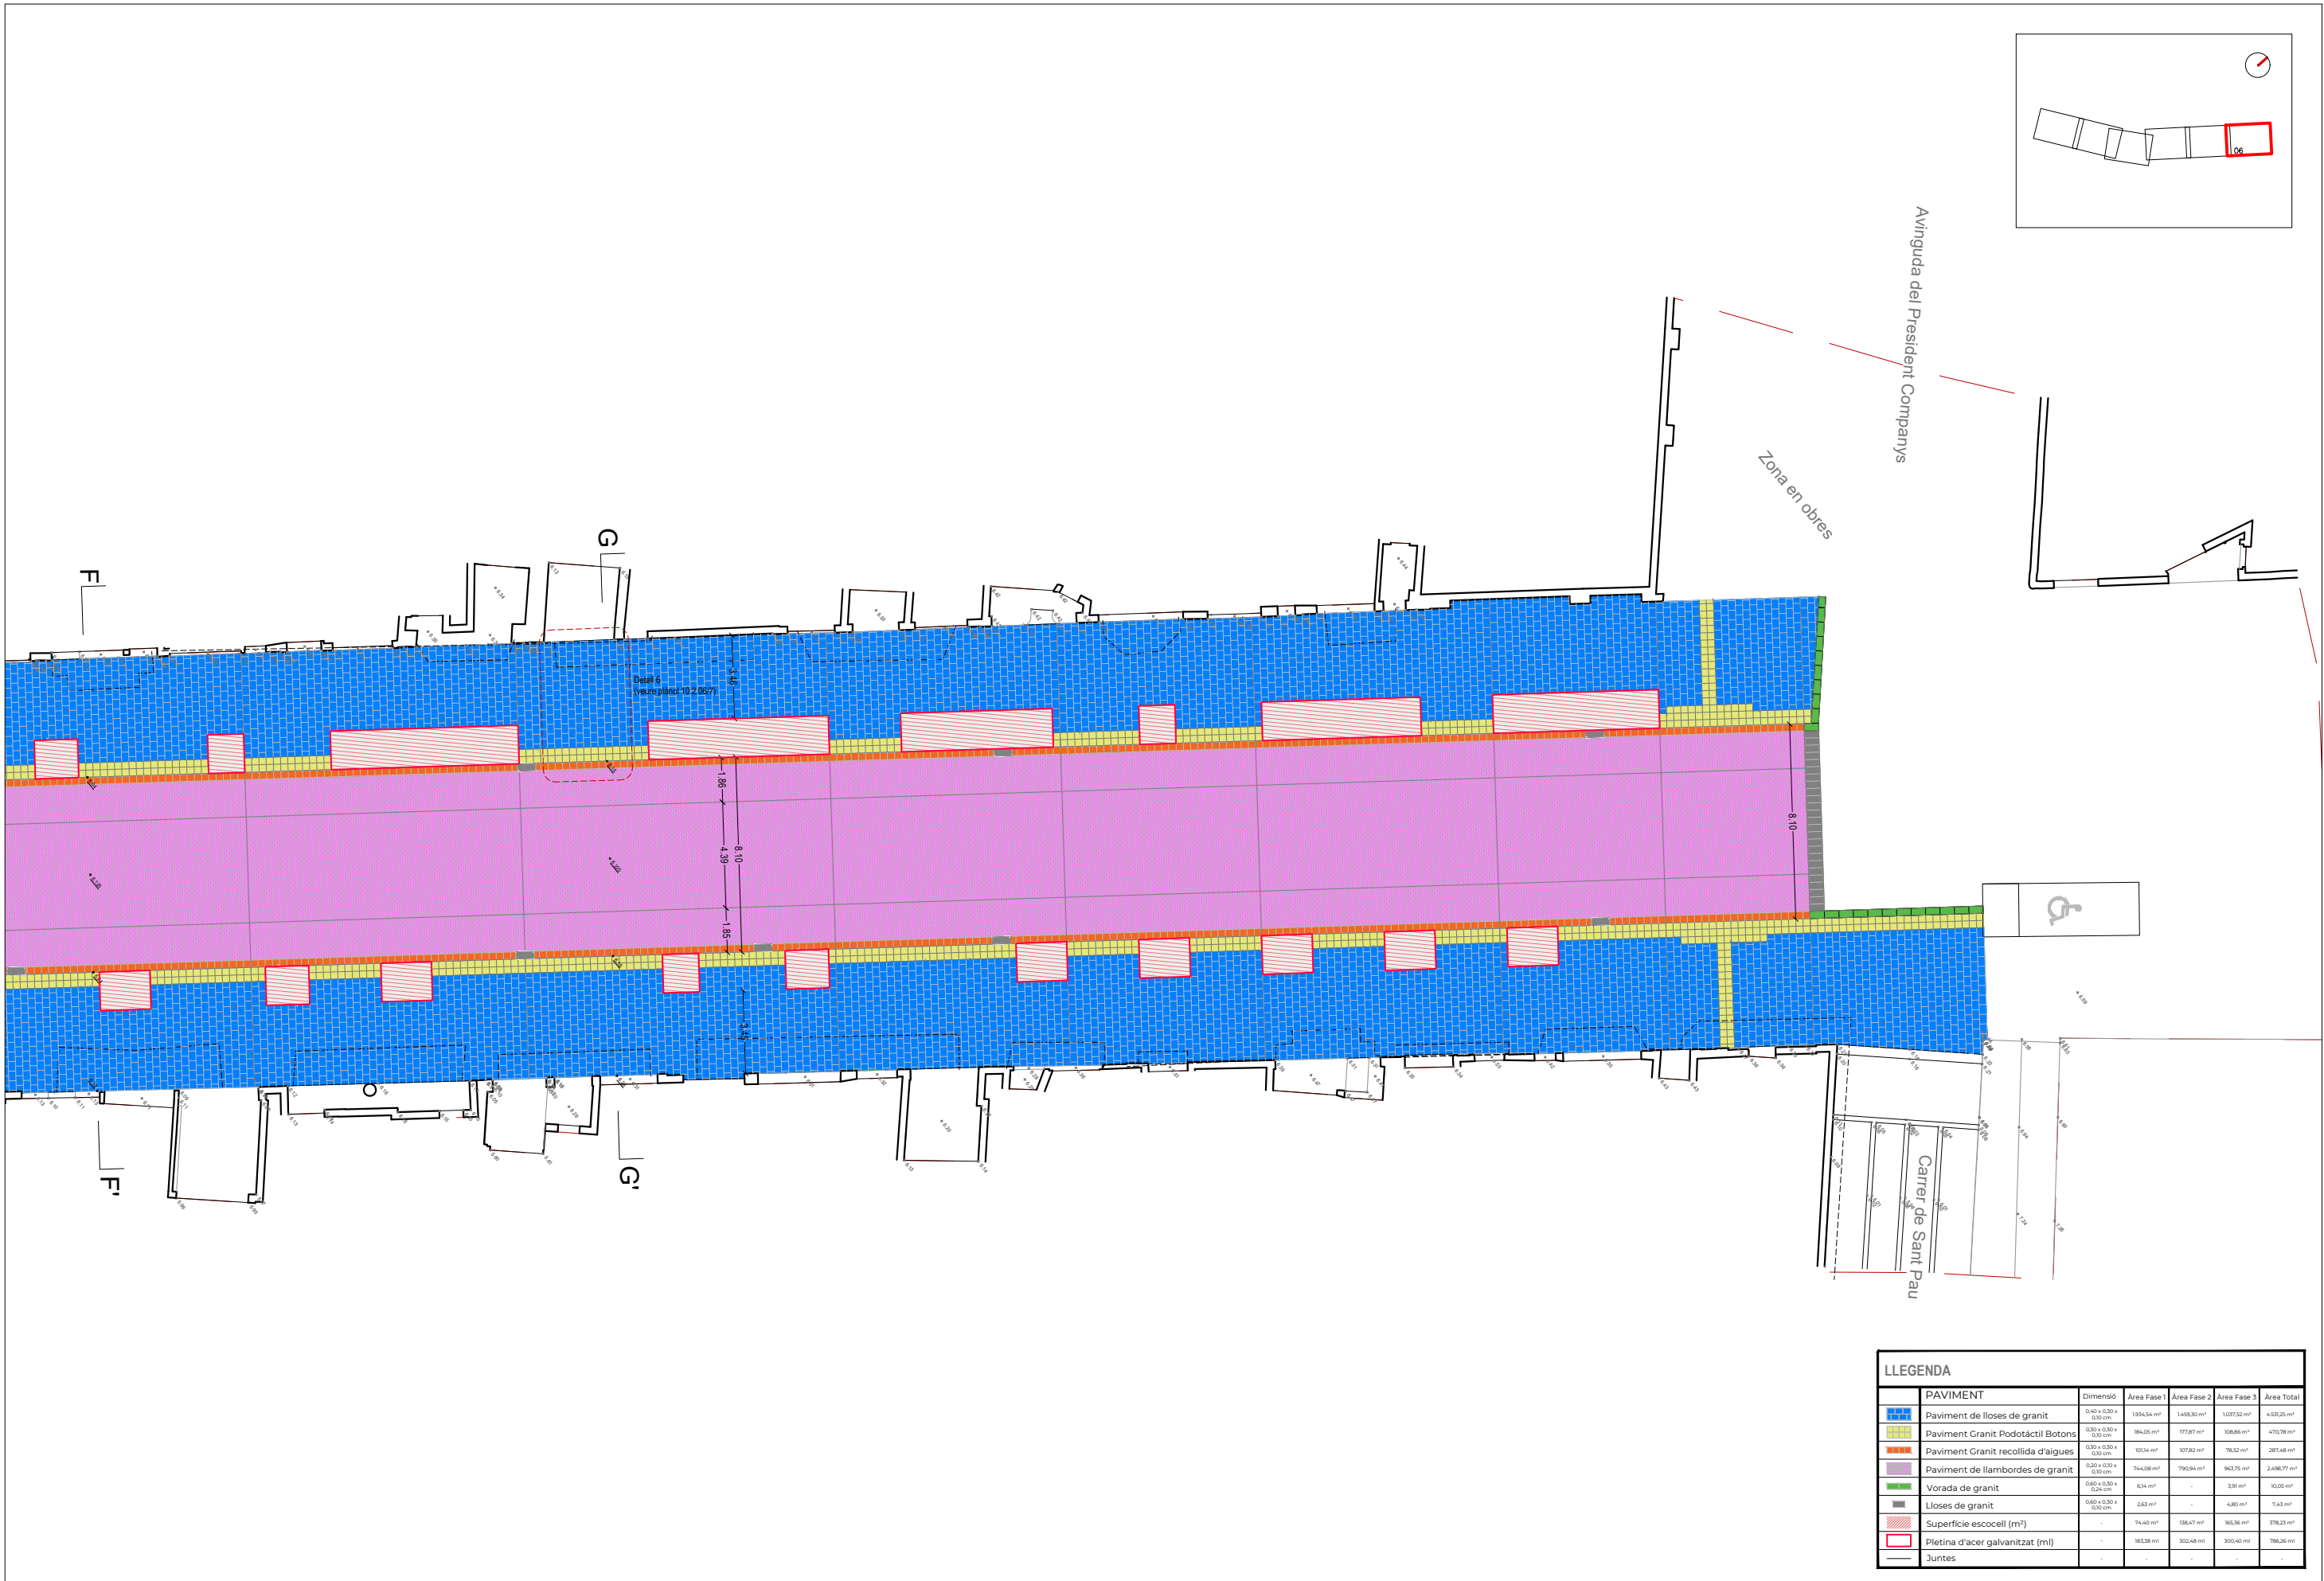



LLEGGENDA					
PAVIMENT	Dimensió	Àrea Fase 1	Àrea Fase 2	Àrea Fase 3	Àrea Total
Paviment de lloses de granit	0,40 x 0,30 x 0,05 cm	1394,54 m²	1499,30 m²	1037,52 m²	4.531,35 m²
Paviment Granit Podotàctil Botons	0,30 x 0,30 x 0,05 cm	184,05 m²	777,87 m²	108,86 m²	1070,78 m²
Paviment Granit recollida d'aigües	0,30 x 0,30 x 0,10 cm	101,34 m²	107,82 m²	78,52 m²	287,68 m²
Paviment de llambordes de granit	0,20 x 0,30 x 0,05 cm	744,08 m²	790,94 m²	943,75 m²	2.480,77 m²
Vorada de granit	0,60 x 0,30 x 0,05 cm	4,34 m²	-	3,91 m²	10,25 m²
Lloses de granit	0,60 x 0,30 x 0,10 cm	2,63 m²	-	4,80 m²	7,43 m²
Superfície escocell (m²)	-	74,40 m²	138,47 m²	165,36 m²	378,23 m²
Pletina d'acer galvanitzat (ml)	-	163,38 ml	302,48 ml	300,40 ml	766,26 ml
Juntes	-	-	-	-	-

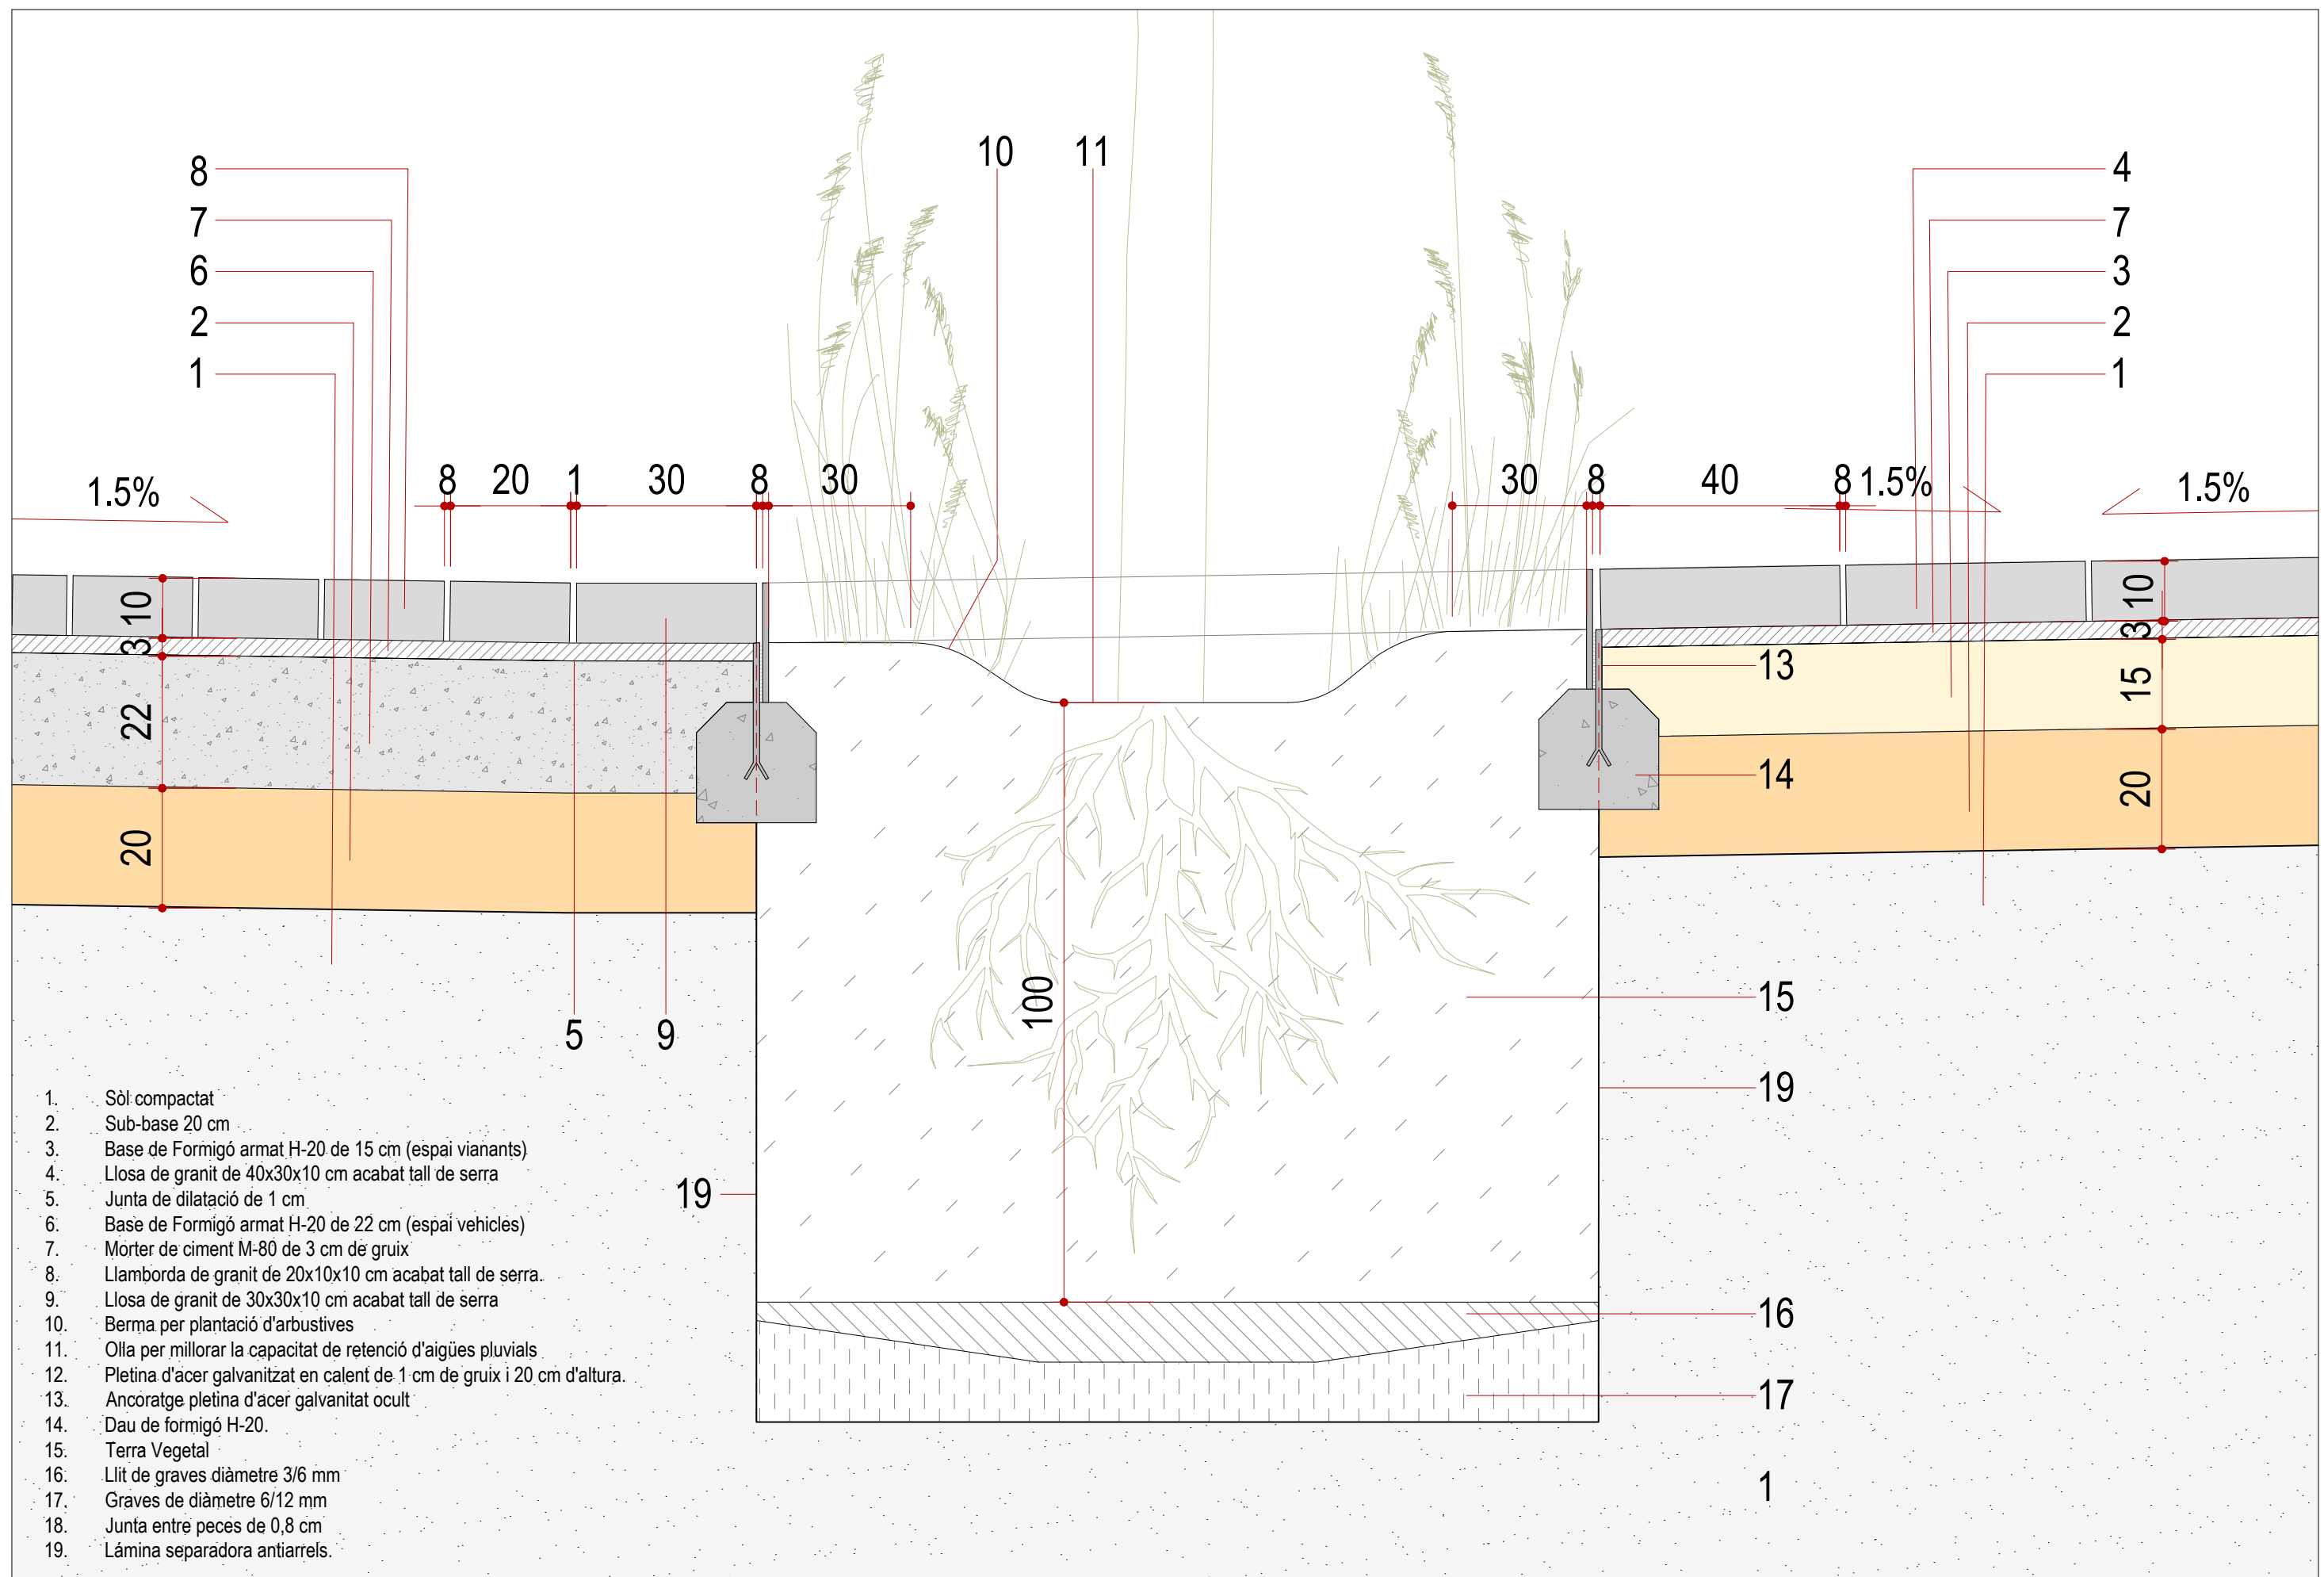


1. Sòl compactat
2. Graves de diàmetre 6/12 mm
3. Llit de graves diàmetre 3/6 m
4. Terra Vegetal
5. Làmina separadora antiarrels.
6. Fixació elàstica al tronc de l'arbre
7. Tutor
8. Olla per millorar la capacitat de retenció d'aigües pluvials
9. Berma per plantació d'arbustives
10. Dau de formigó H-20
11. Ancoratge pletina d'acer galvanitzat ocult
12. Sub-base 20cm
13. Base de Formigó armat H-20 de 15cm (espai vianants)
14. Morter de ciment M-80 de 3cm de gruix
15. Llosa de granit de 40x30x10 cm acabat tall de serra
16. Llamborda de granit de 20x10x10 cm acabat tall de serra
17. Base de Formigó armat H-20 de 22cm (espai vehicles)
18. Junta de dilatació de 1 cm
19. Llosa de granit de 30x30x10 acabat tall de serra
20. Junta de dilatació de 0,8 cm

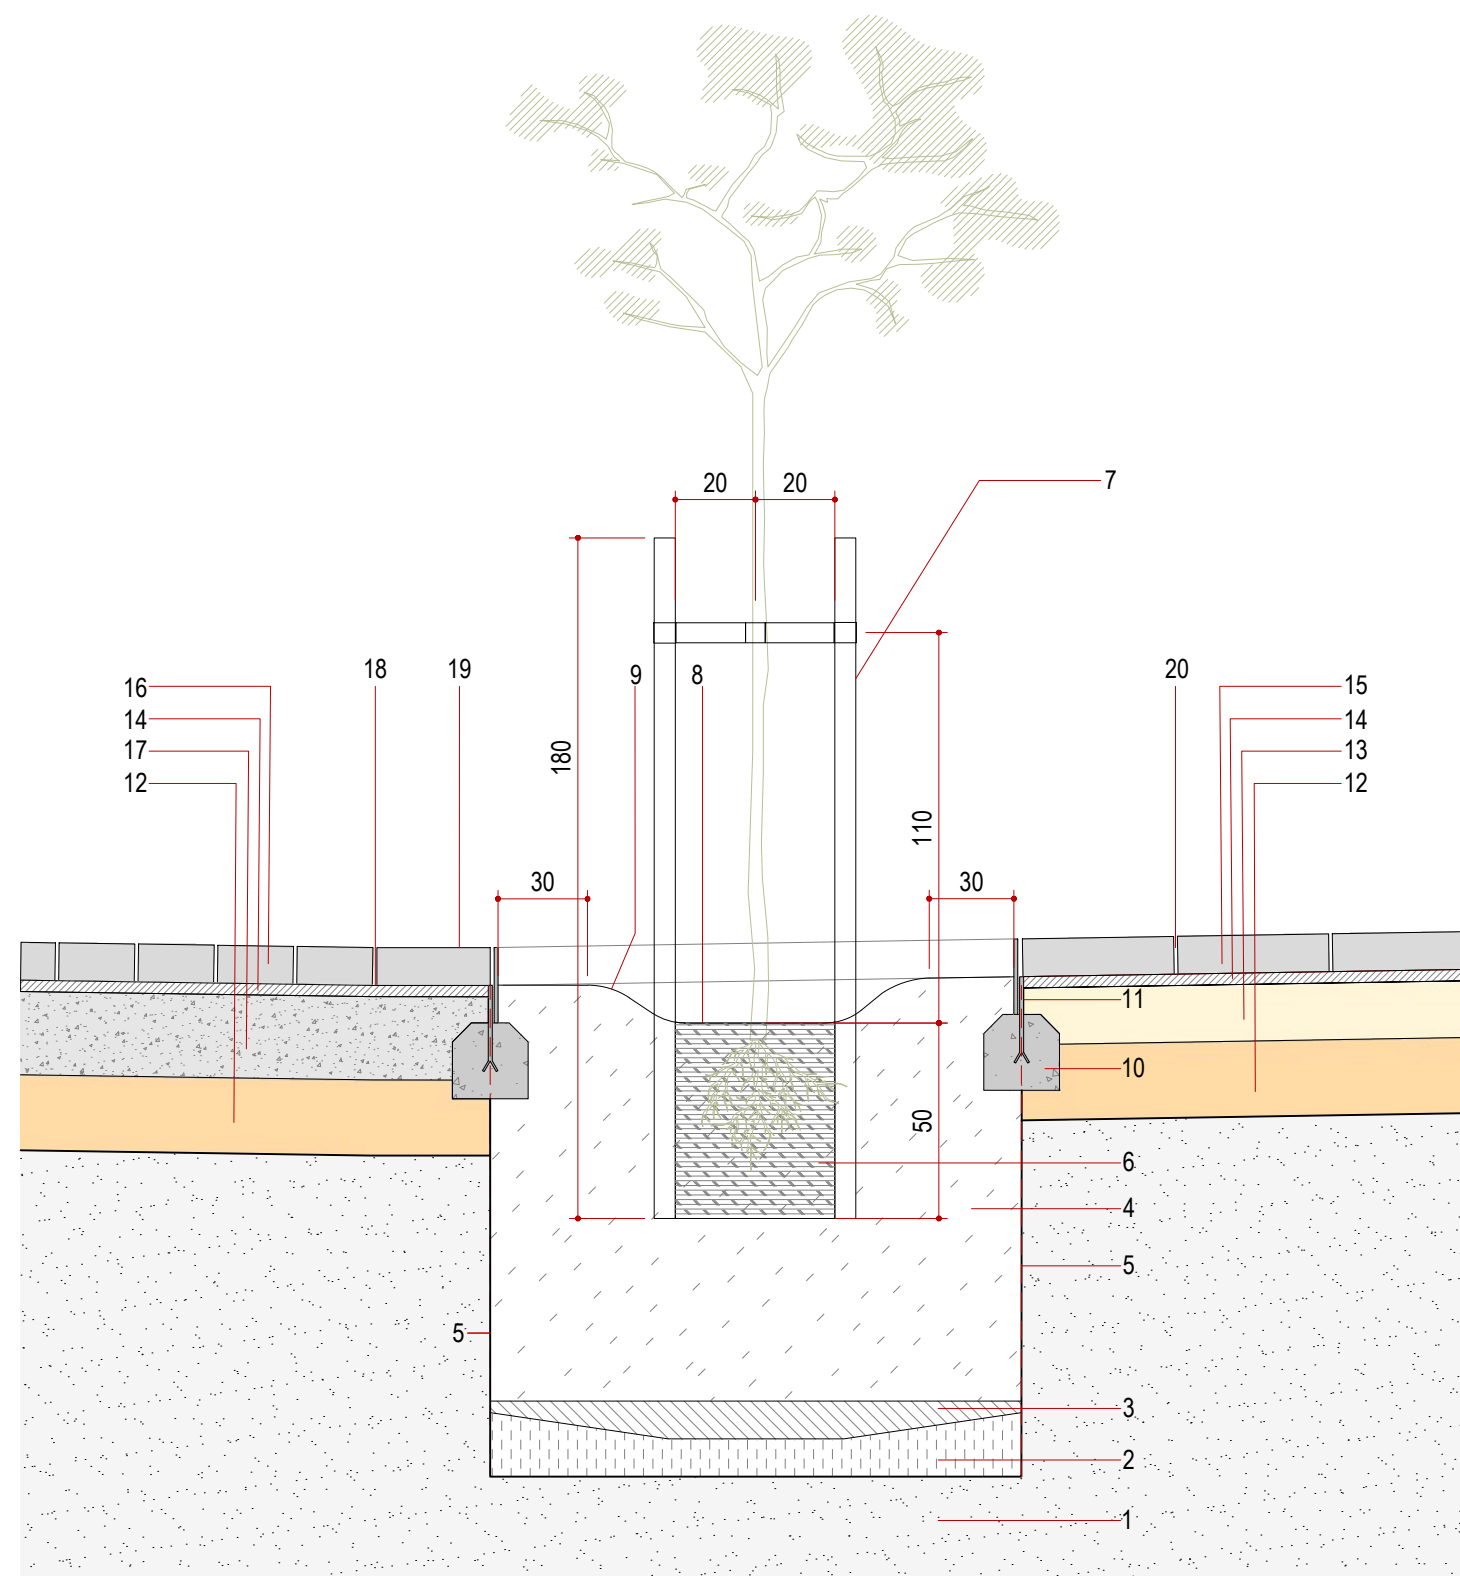


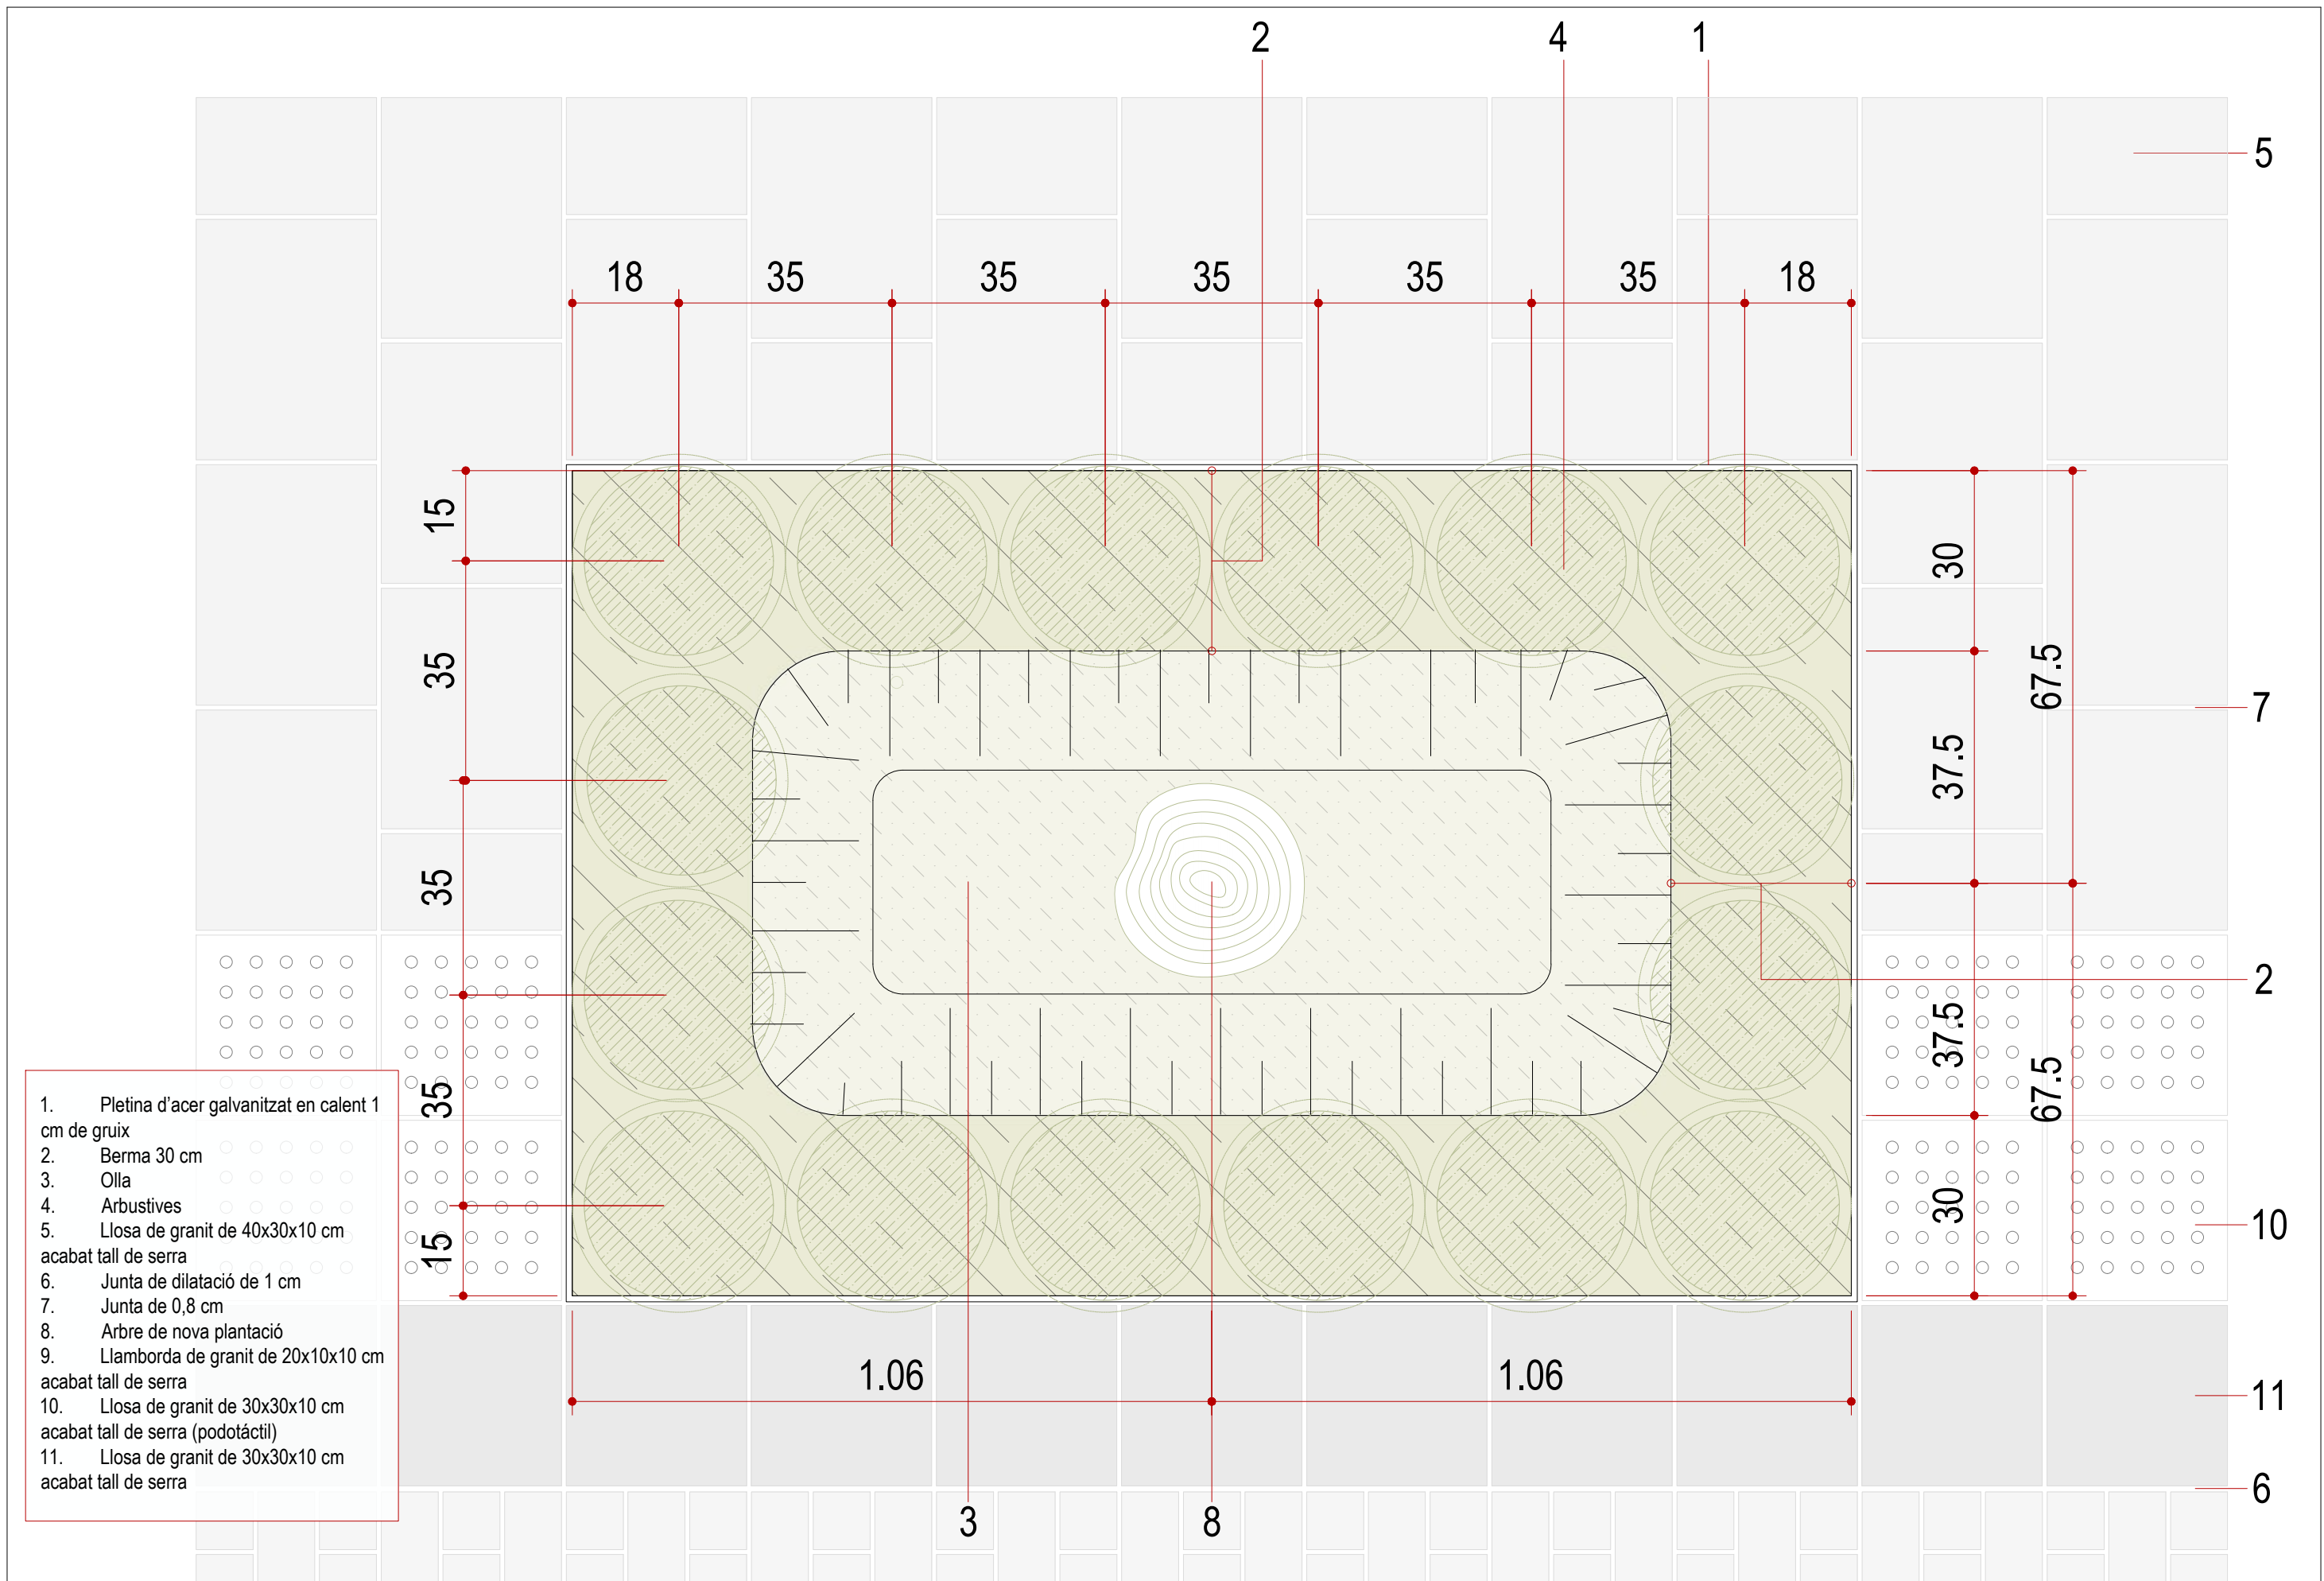

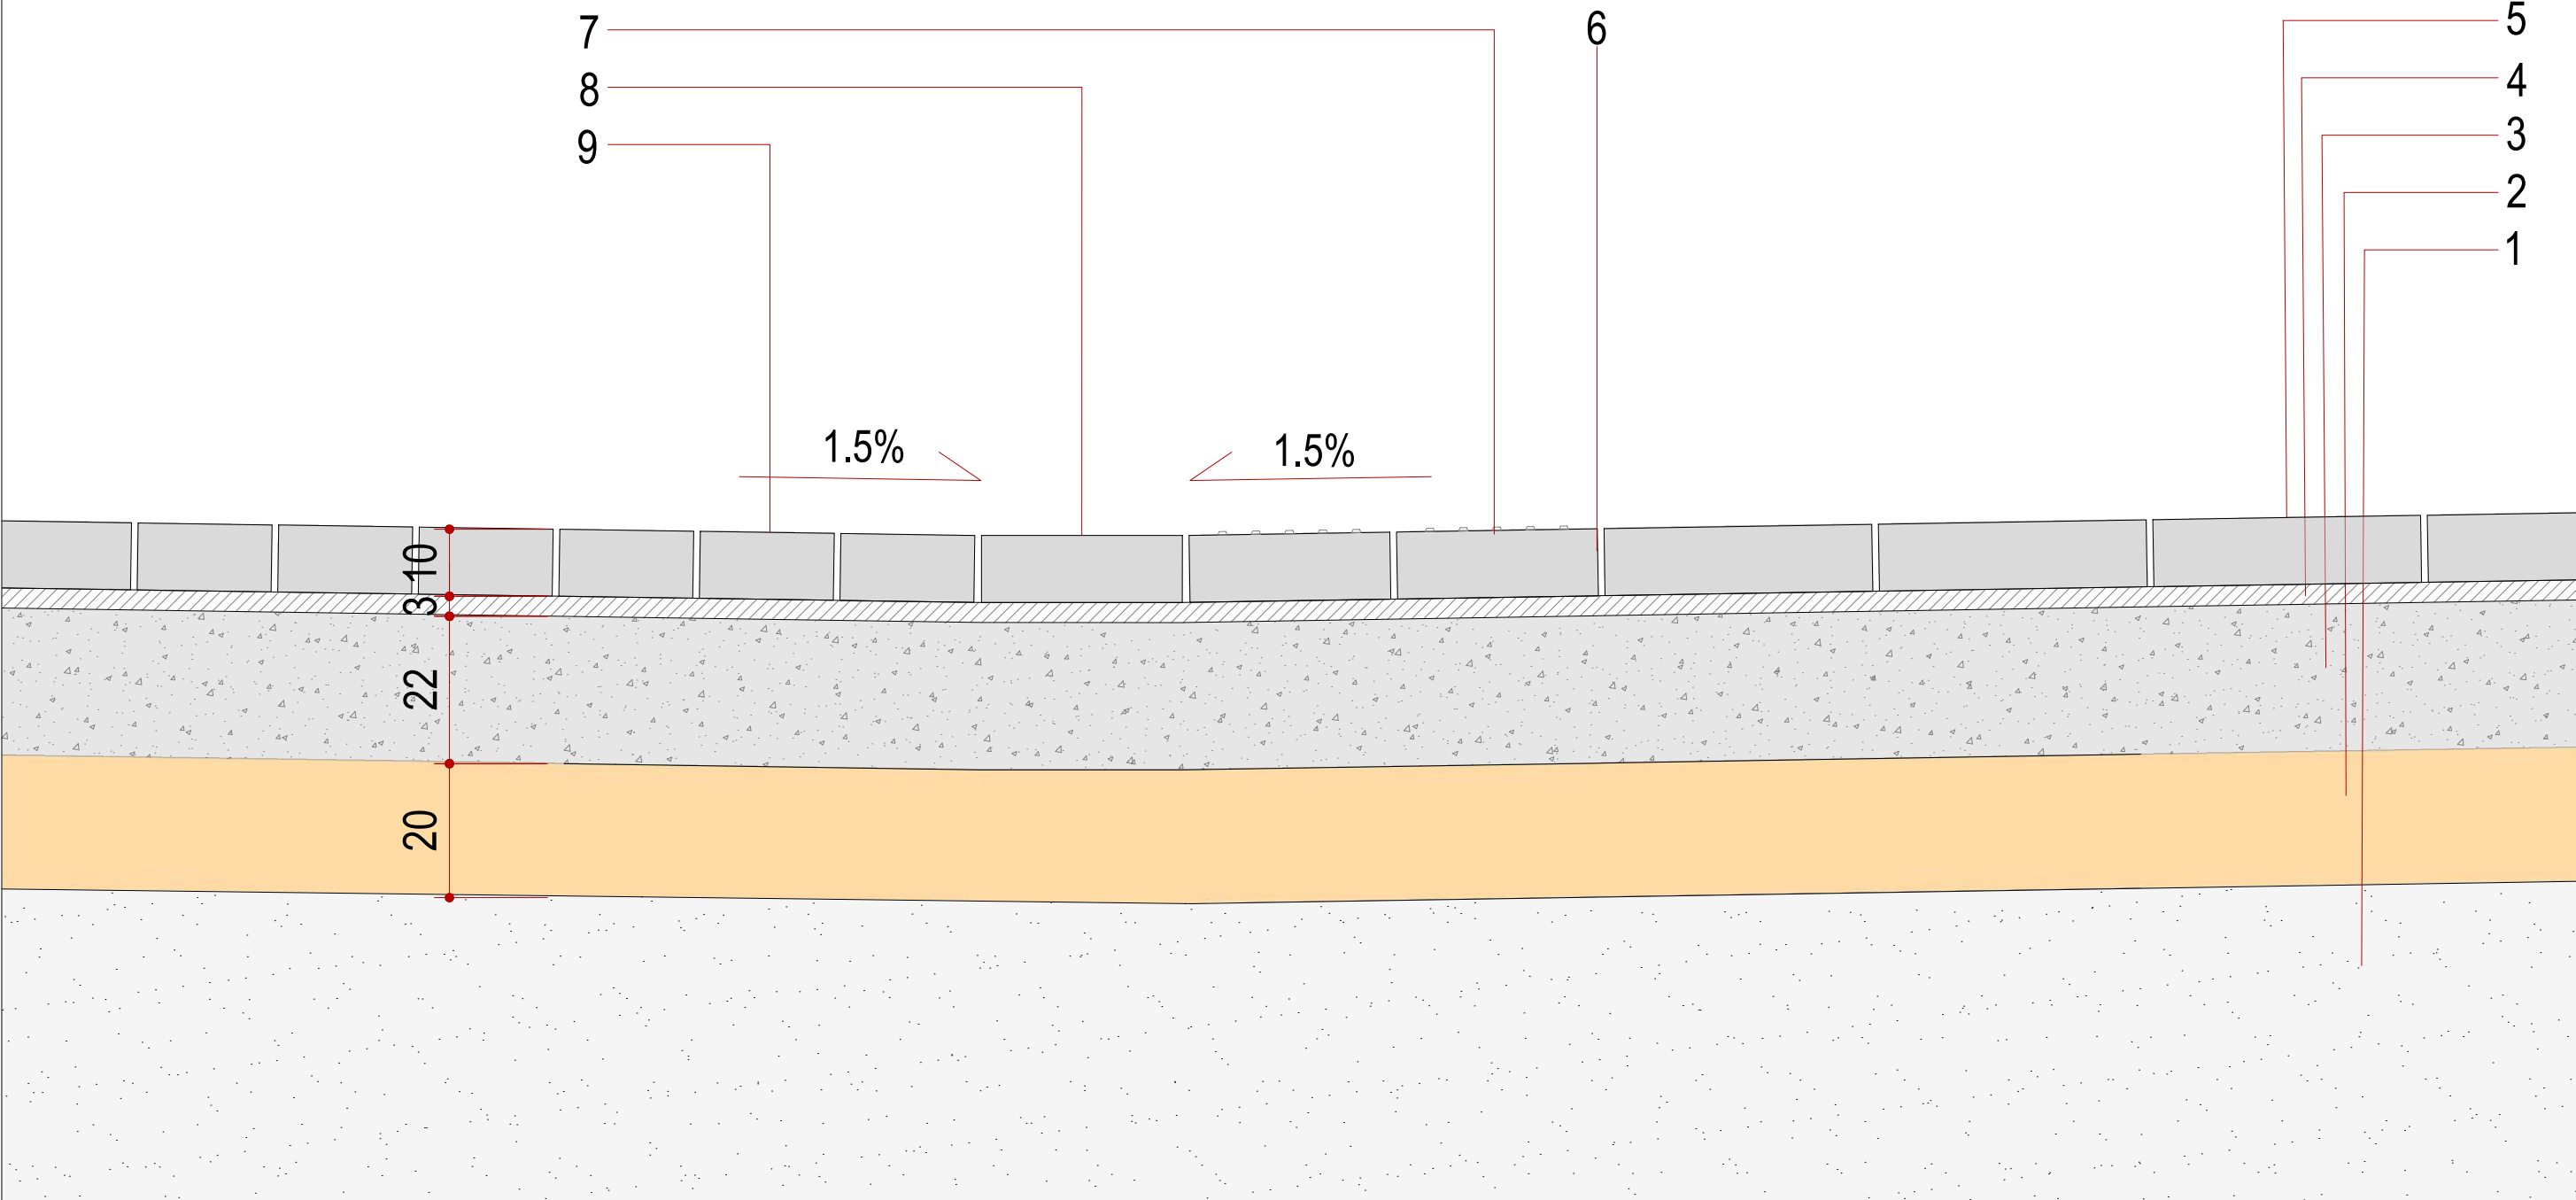


- 1. Sòl compactat
- 2. Sub-base 20 cm
- 3. Base de Formigó armat H-20 de 22 cm (espai vehicles)
- 4. Morter de ciment M-80 de 3 cm de gruix
- 5. Llosa de granit de 40x30x10 cm acabat tall de serra
- 6. Junta de dilatació de 1 cm
- 7. Llosa de granit de 30x30x10 cm acabat tall de serra (podotàctil)
- 8. Llosa de granit de 30x30x10 cm acabat tall de serra
- 9. Llamborda de granit de 20x10x10 cm acabat tall de serra

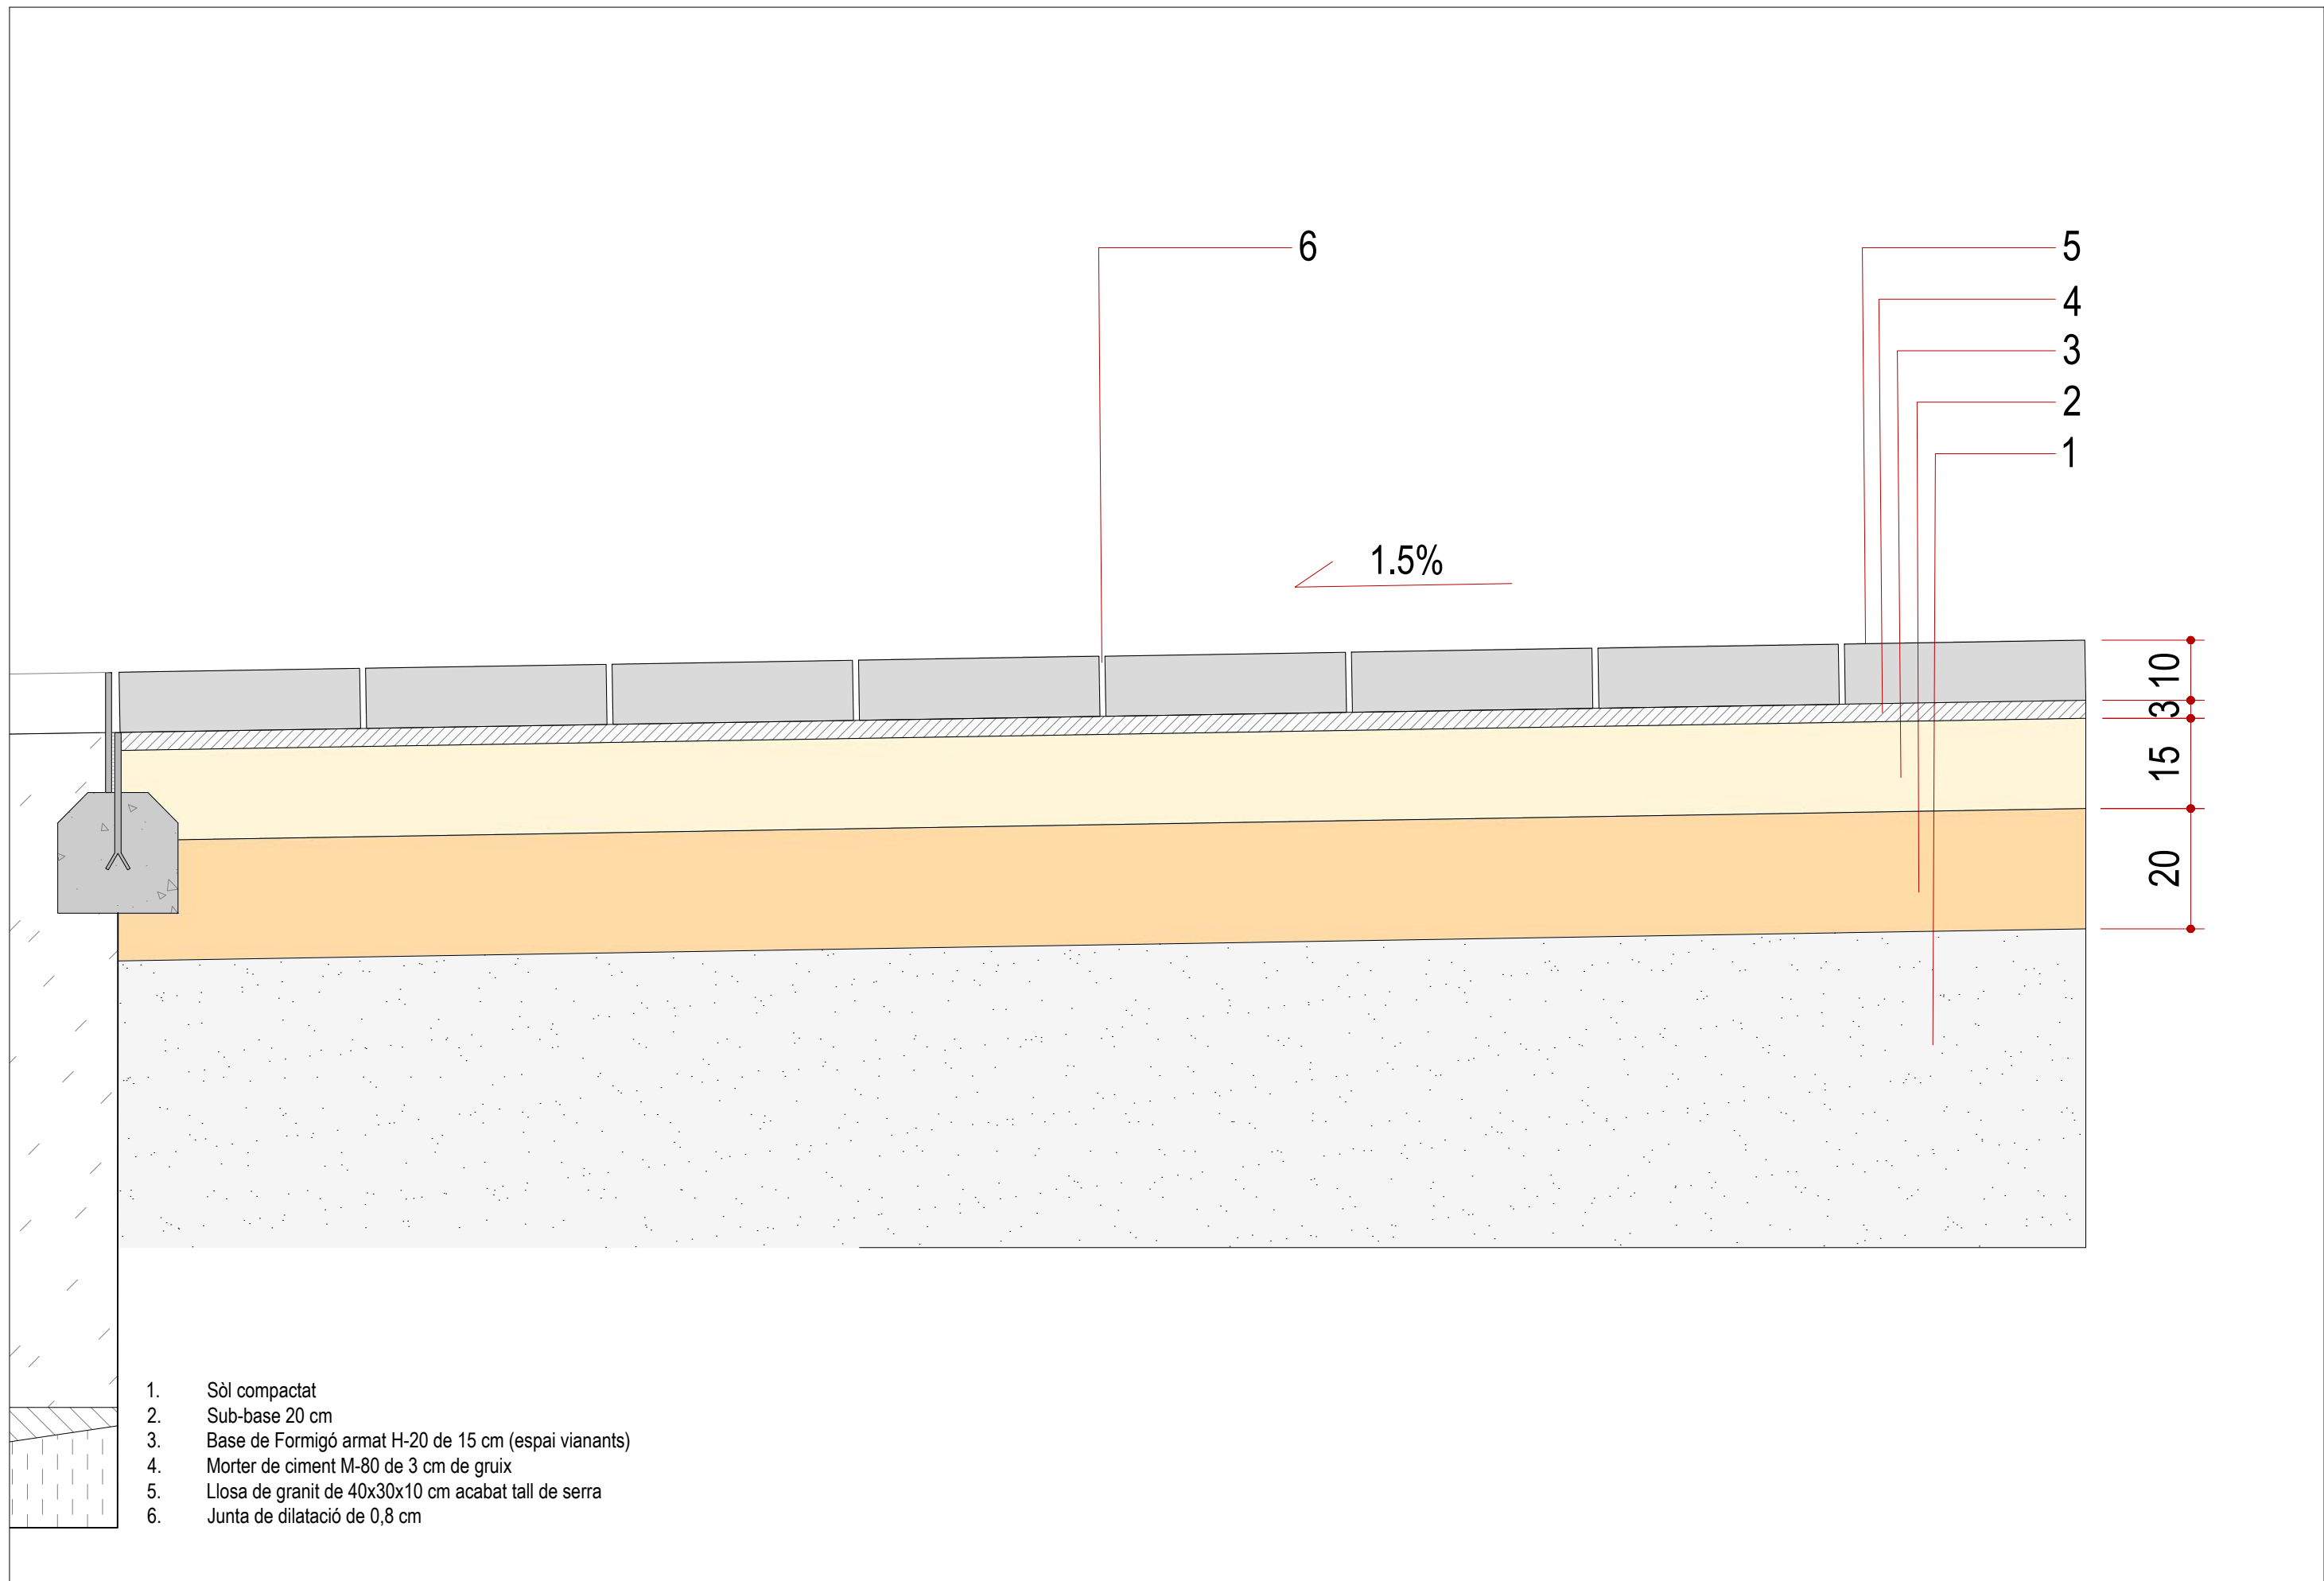


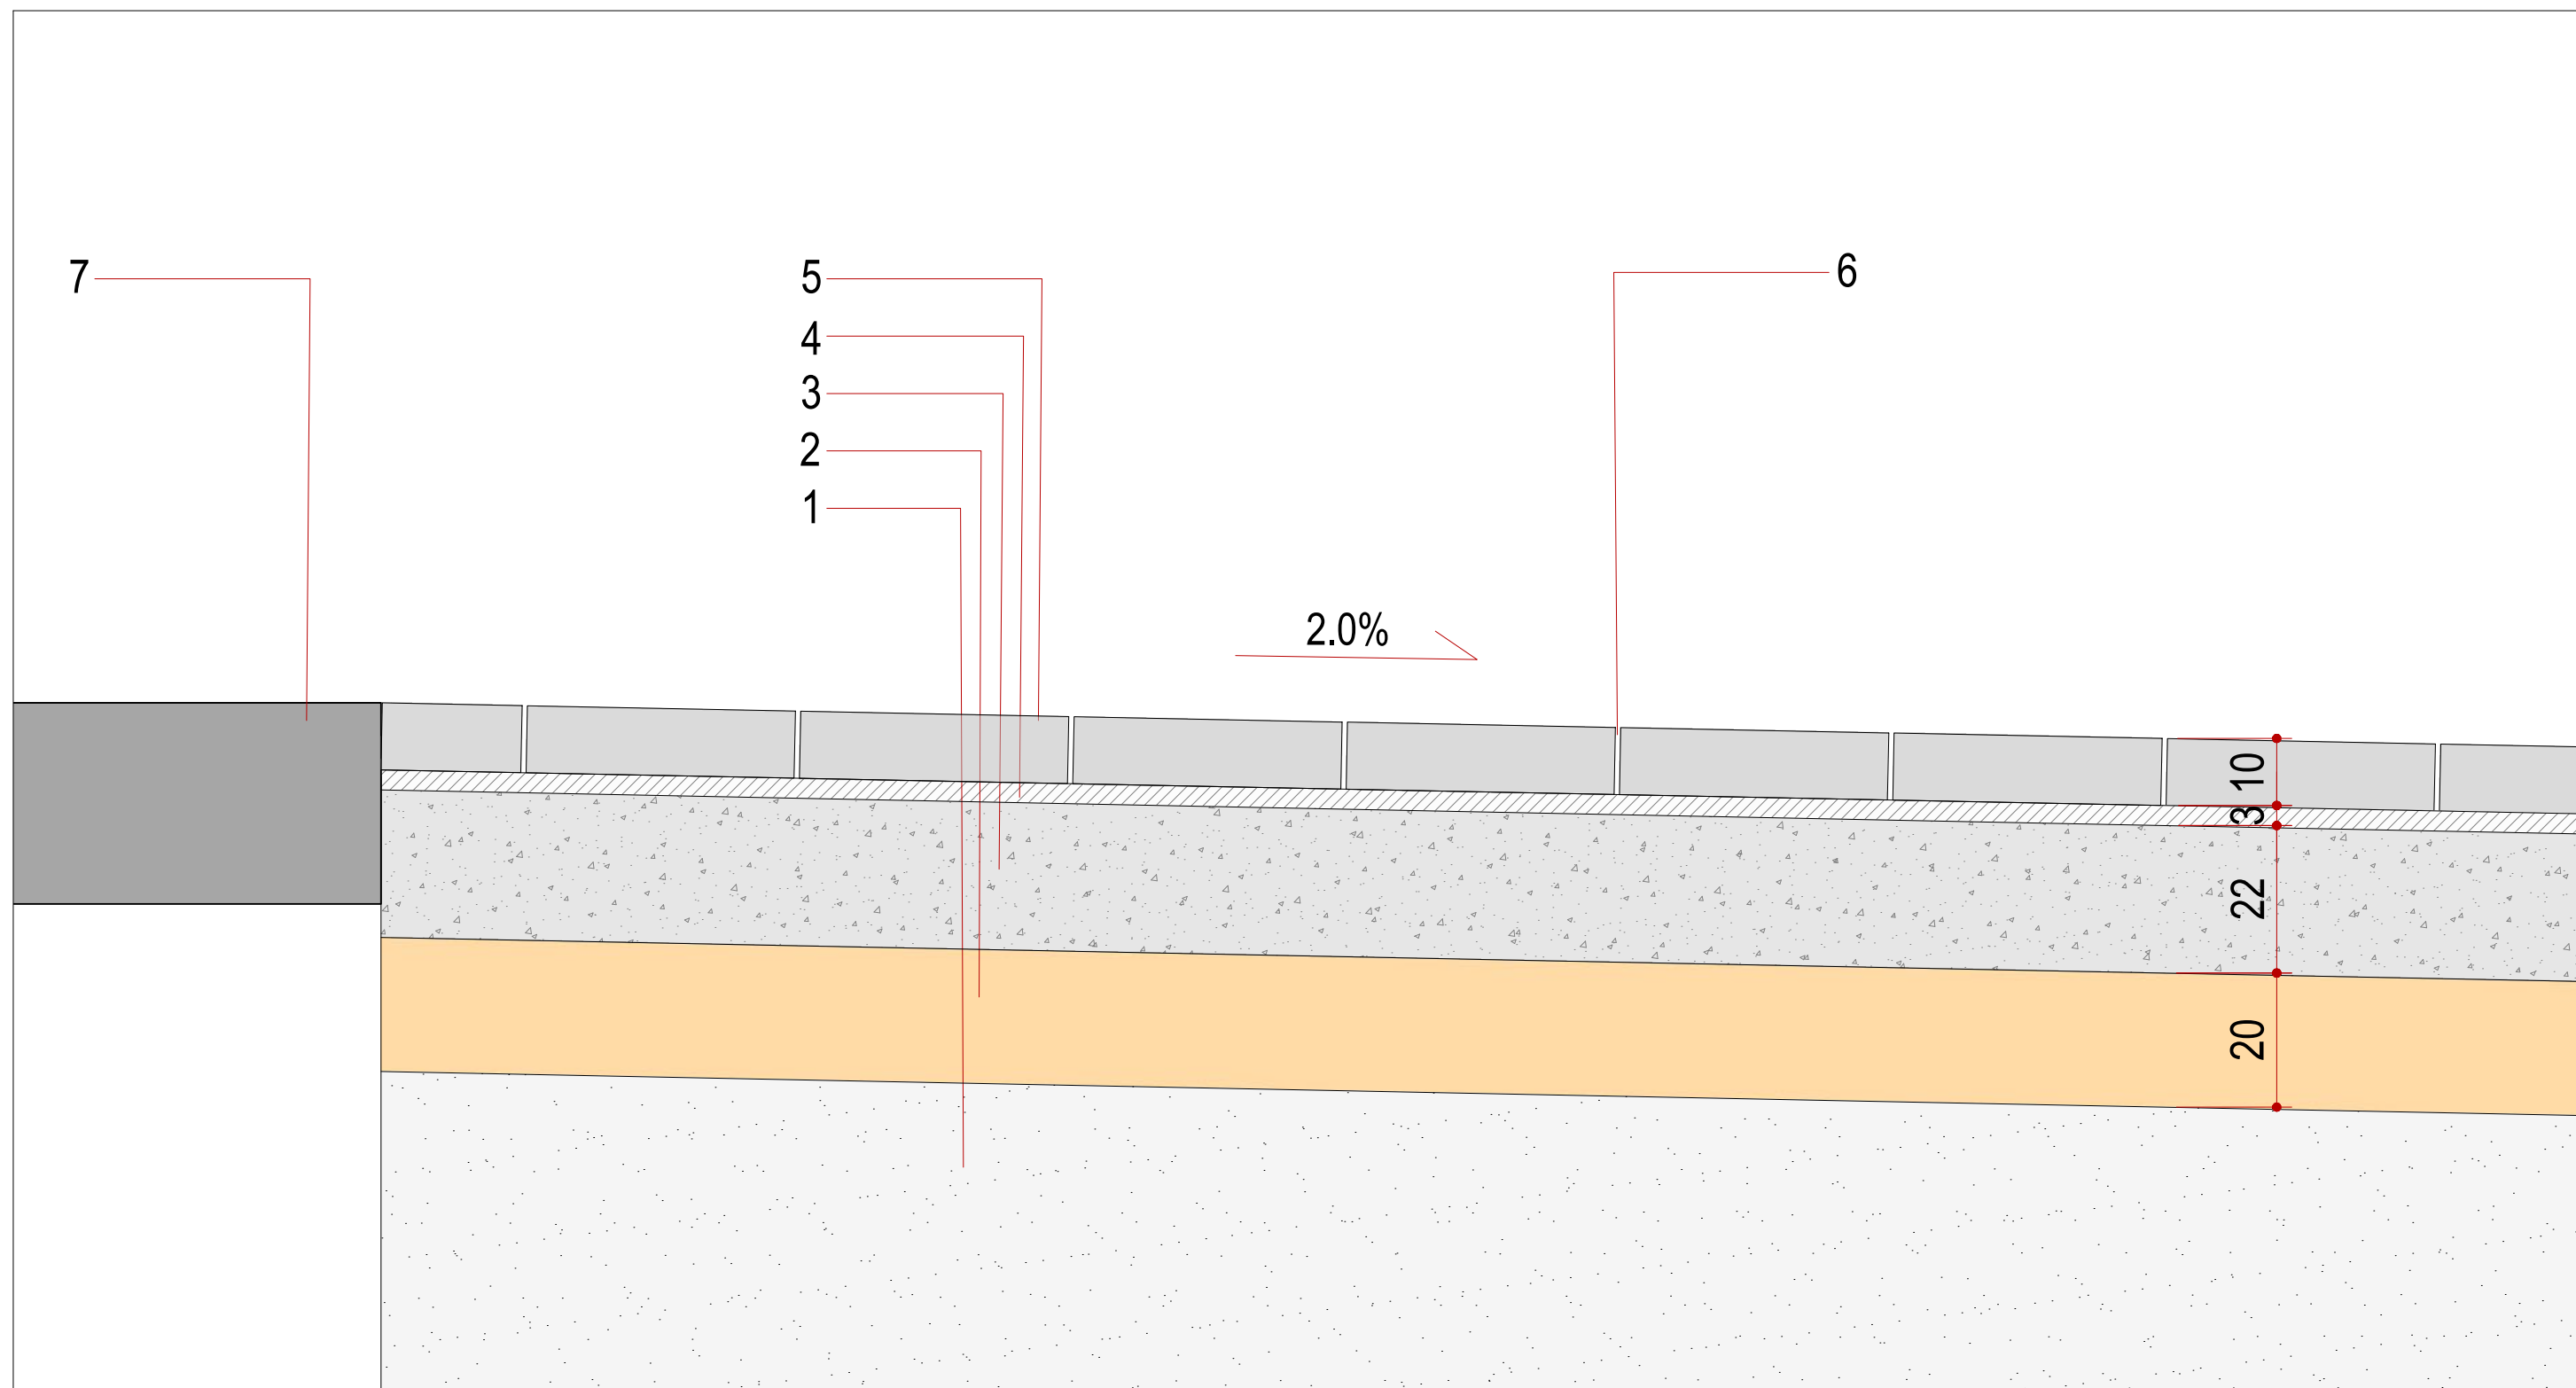



1. Sòl compactat
2. Sub-base 20 cm
3. Base de Formigó armat H-20 de 22 cm (espai vehicles)
4. Morter de ciment M-80 de 3 cm de gruix
5. Llosa de granit de 40x30x10 cm acabat tall de serra
6. Junta de dilatació de 0,8 cm
7. Accés al garatge

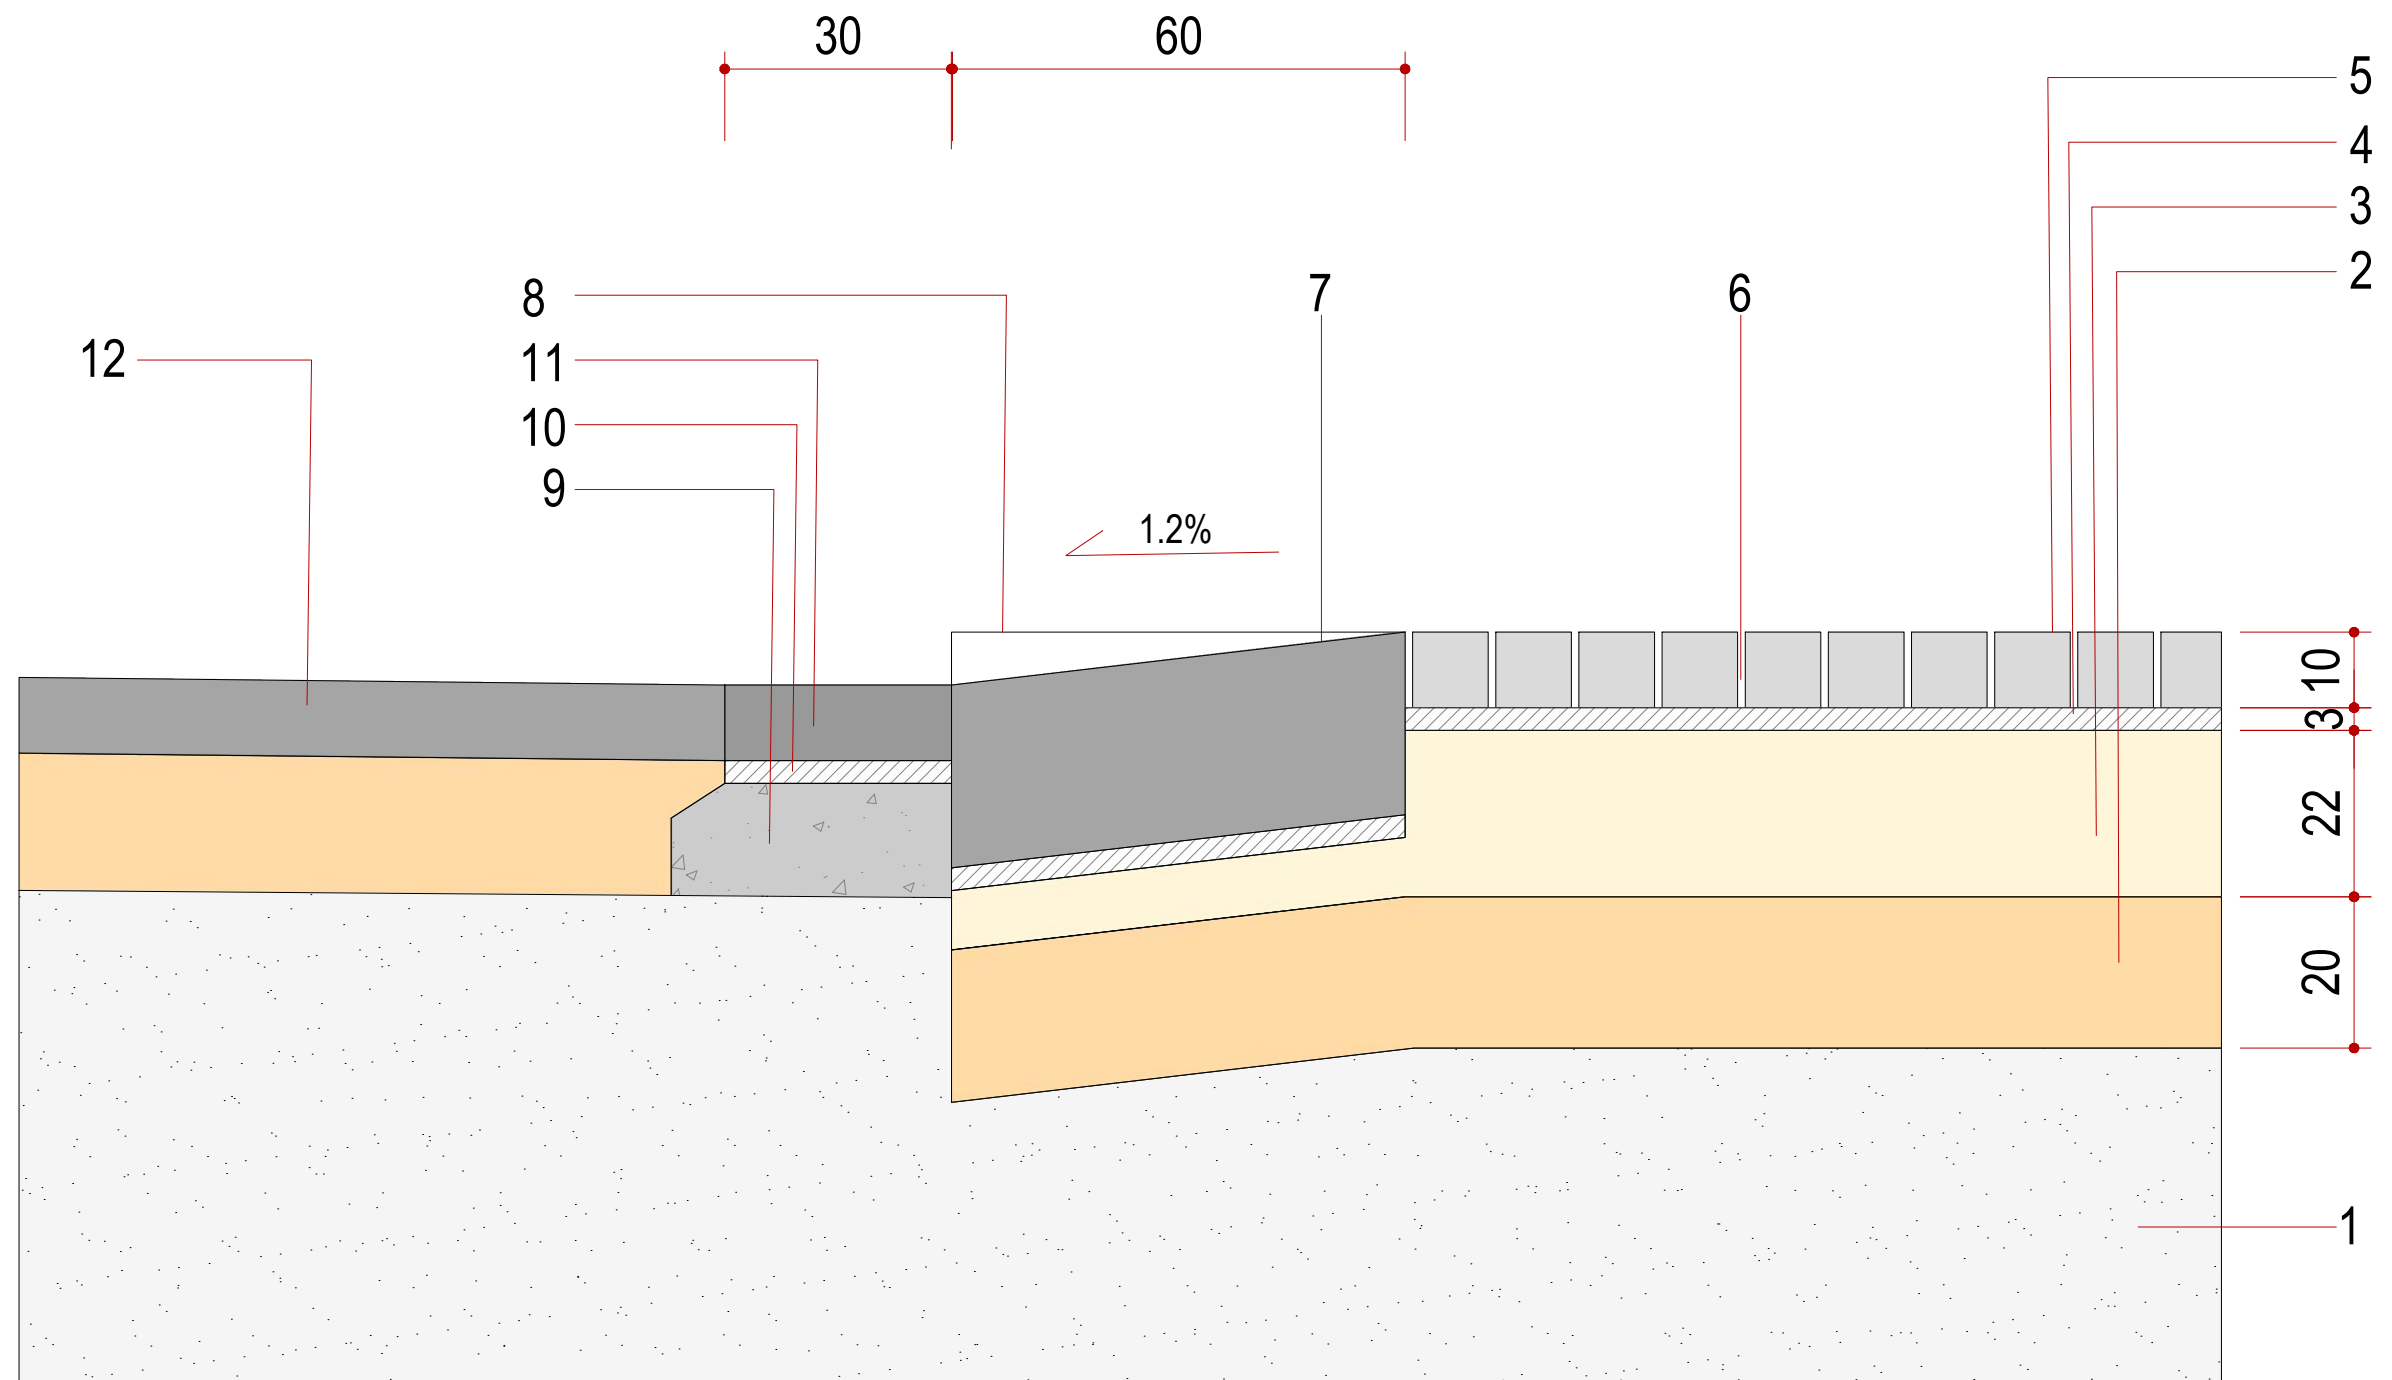



1. Sòl compactat
2. Sub-base 20 cm
3. Base de Formigó armat H-20 de 22 cm
4. Morter de ciment M-80 de 3 cm de gruix
5. Llamborda de granit de 20x10x10 cm acabat tall de serra.
6. Junta entre peces de 0,8 cm
7. Llosa de 60x30x24 cm trapezoidal. Formació de rampa
8. Vorada de 60x30x24 cm lateral rampa.
9. Fonament rigola
10. Morter de ciment M-80 de 3 cm de gruix
11. Peça de rigola de 30x30x10 cm
12. Asfalt

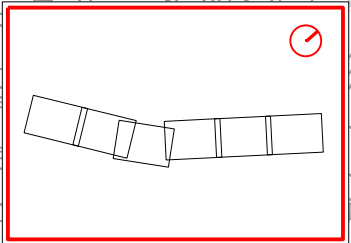

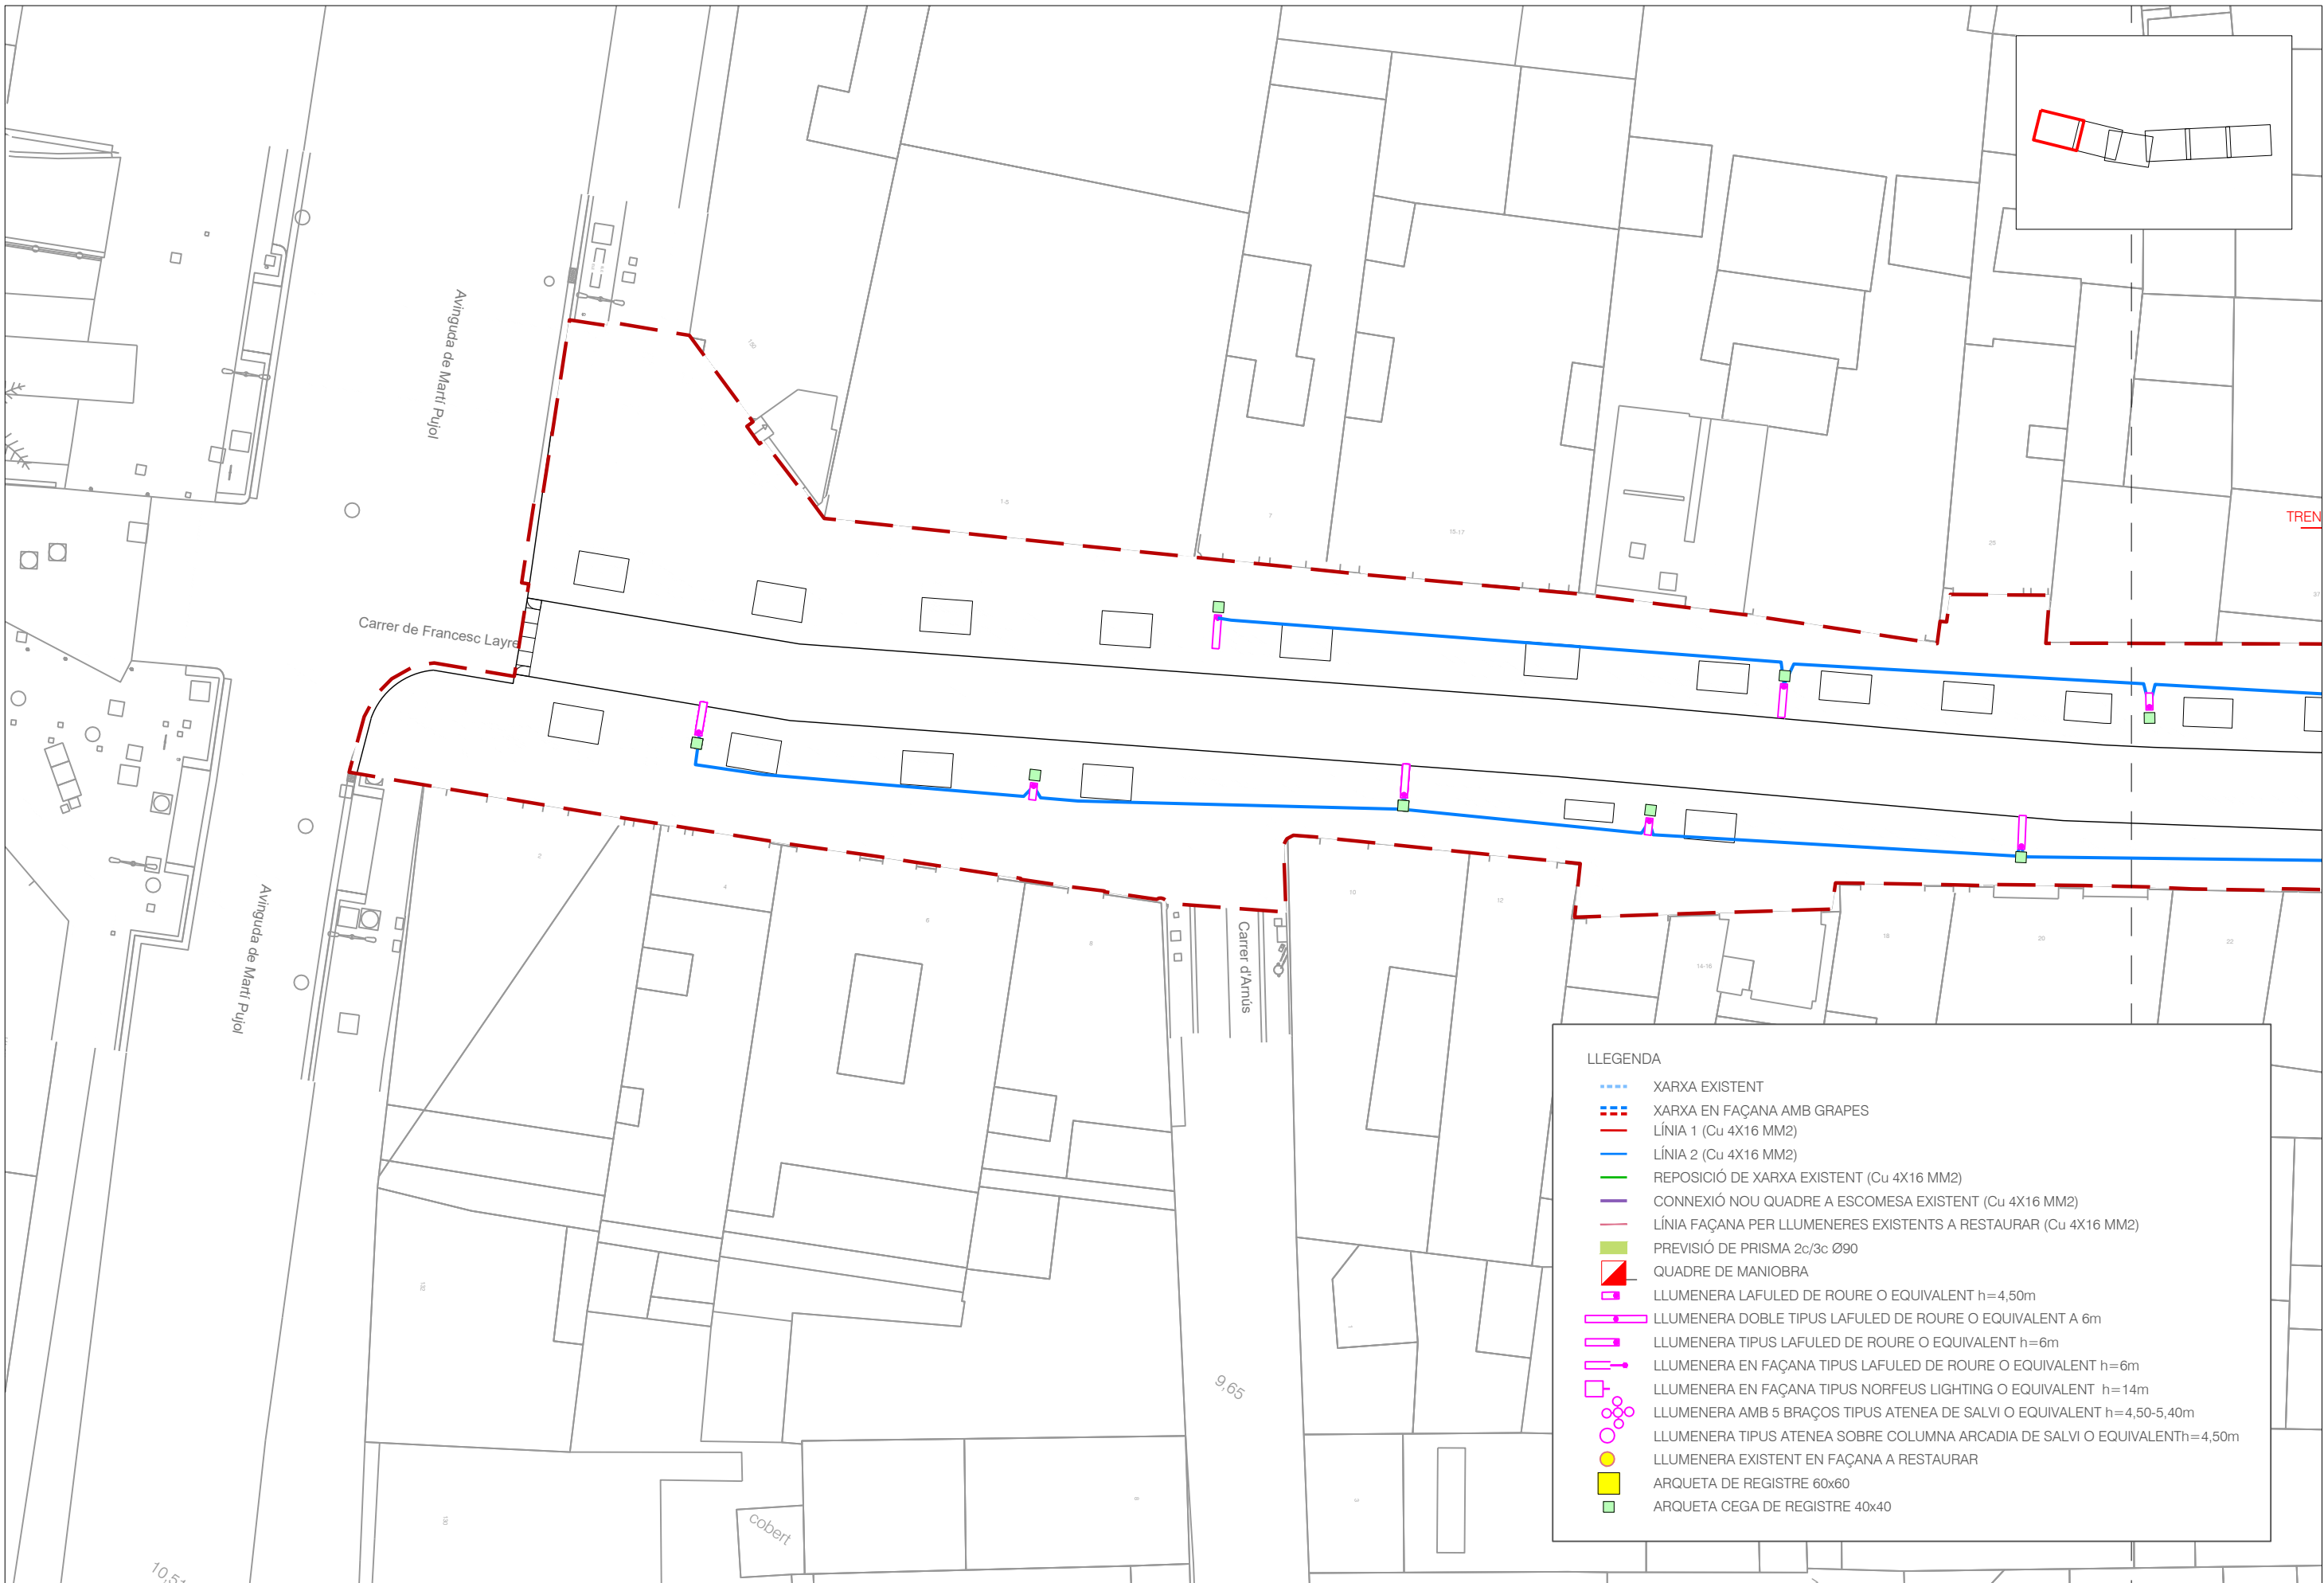

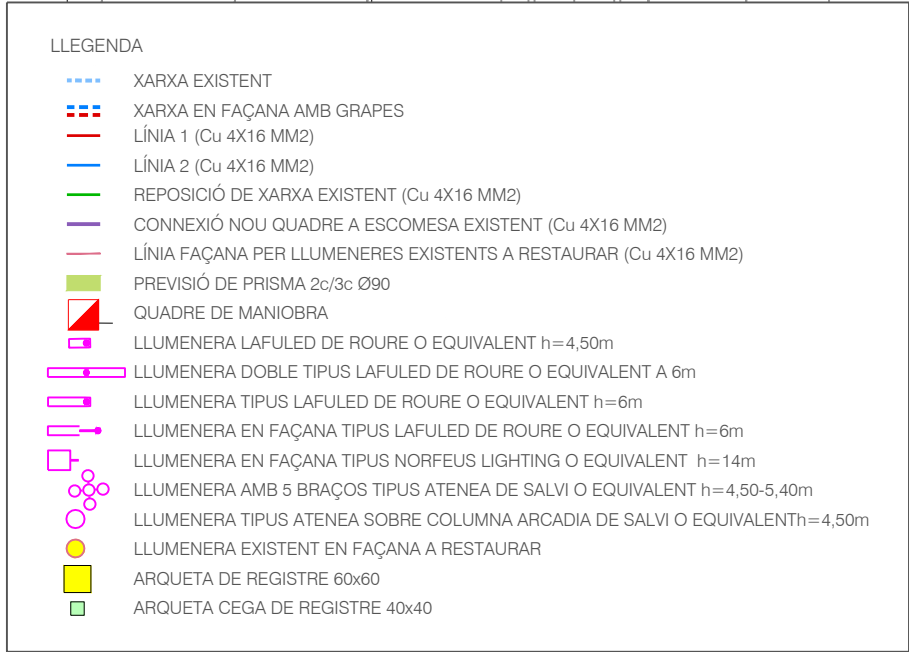


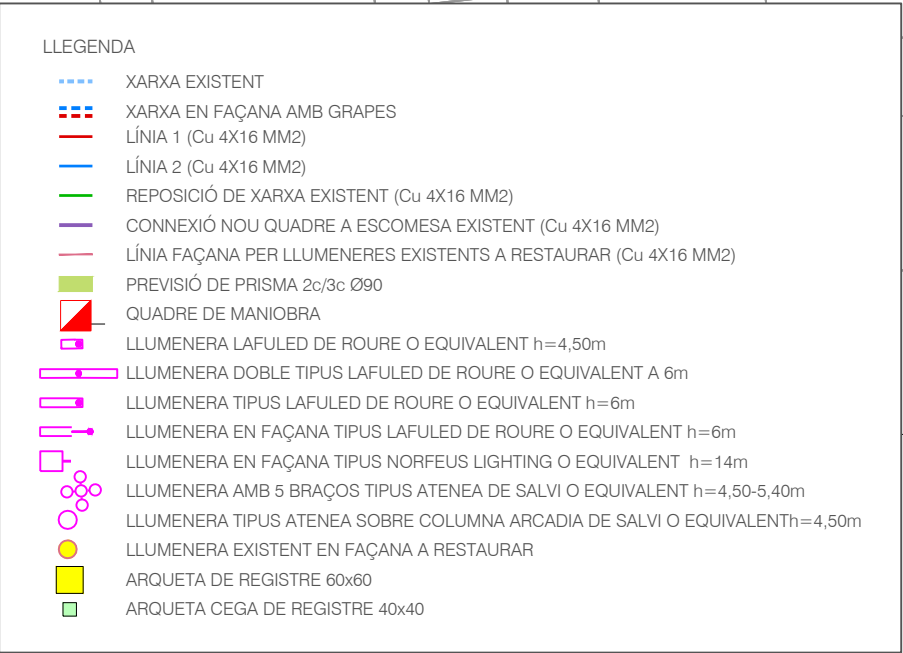


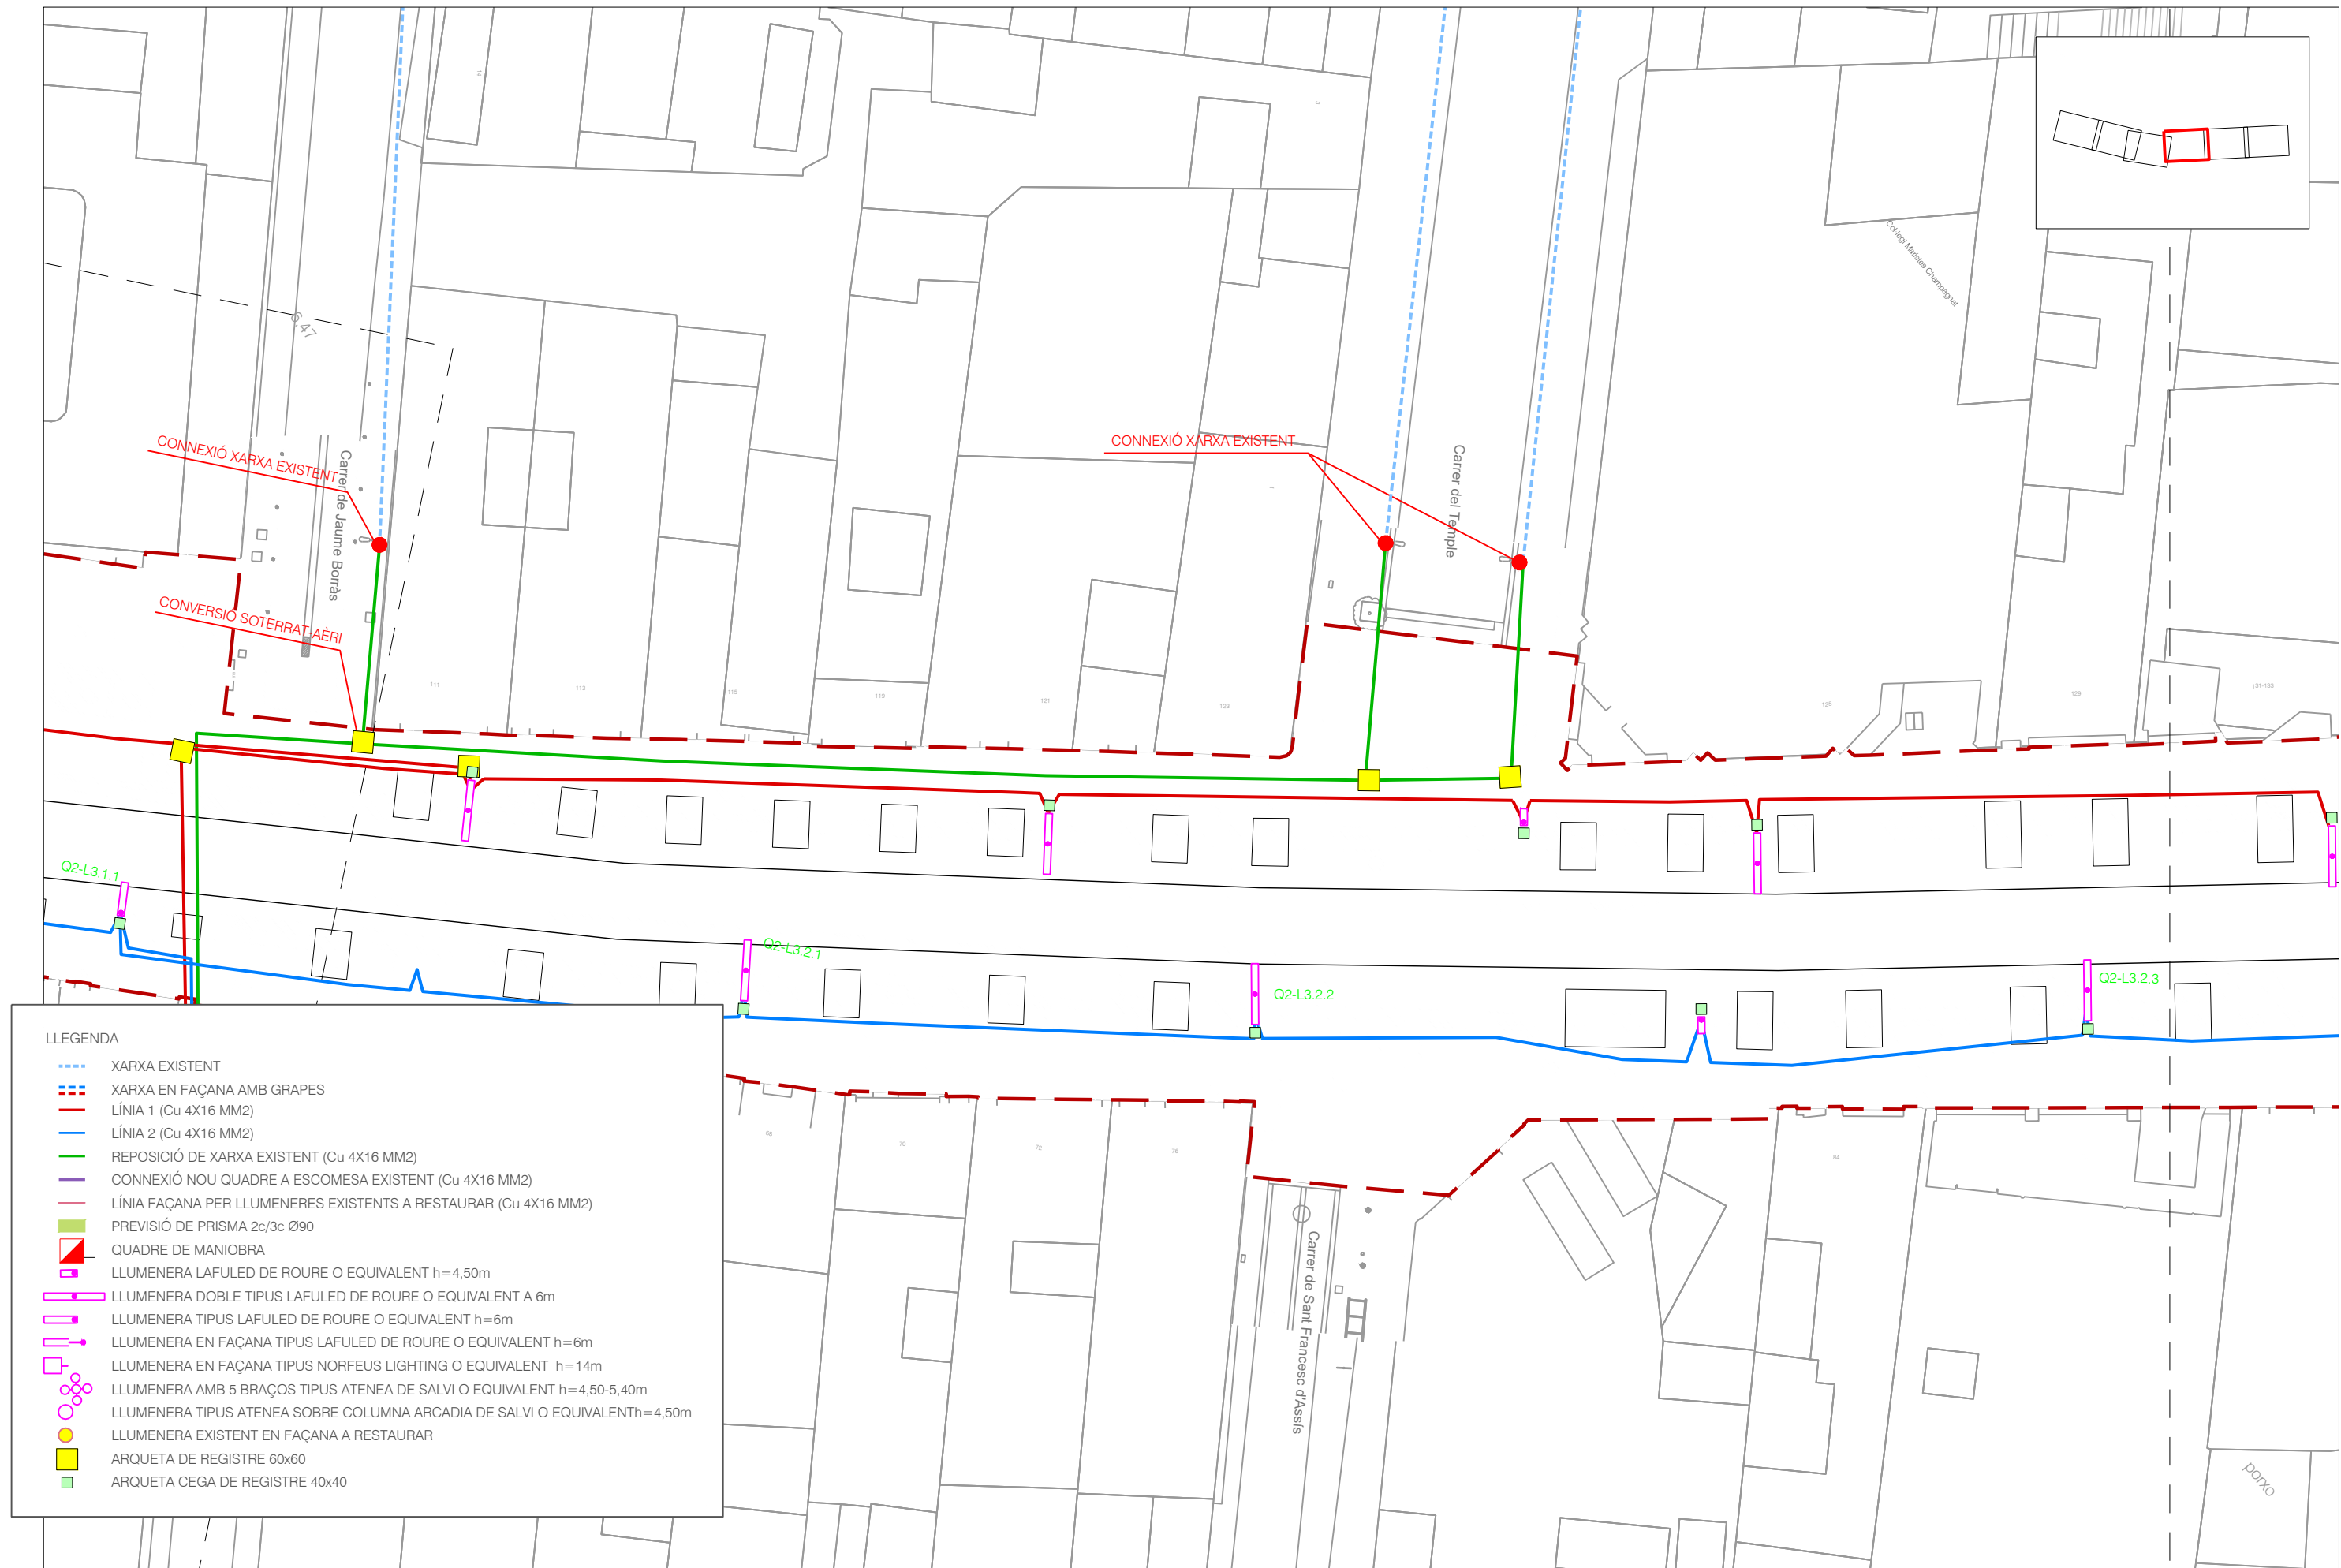

LLEGENDA

- XARXA EXISTENT
- XARXA EN FAÇANA AMB GRAPES
- LÍNIA 1 (Cu 4X16 MM2)
- LÍNIA 2 (Cu 4X16 MM2)
- REPOSICIÓ DE XARXA EXISTENT (Cu 4X16 MM2)
- CONNEIXIÓ NOU QUADRE A ESCOMESA EXISTENT (Cu 4X16 MM2)
- LÍNIA FAÇANA PER LLUMENERES EXISTENTS A RESTAURAR (Cu 4X16 MM2)
- PREVISIÓ DE PRISMA 2c/3c Ø90
- QUADRE DE MANIOBRA
- LLUMENERA LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=4,50m
- LLUMENERA DOBLE TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT A 6m
- LLUMENERA TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=6m
- LLUMENERA EN FAÇANA TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=6m
- LLUMENERA EN FAÇANA TIPUS NORFEUS LIGHTING O EQUIVALENT h=14m
- LLUMENERA AMB 5 BRAÇOS TIPUS ATENEA DE SALVI O EQUIVALENT h=4,50-5,40m
- LLUMENERA TIPUS ATENEA SOBRE COLUMNA ARCADIA DE SALVI O EQUIVALENT h=4,50m
- LLUMENERA EXISTENT EN FAÇANA A RESTAURAR
- ARQUETA DE REGISTRE 60x60
- ARQUETA CEGA DE REGISTRE 40x40

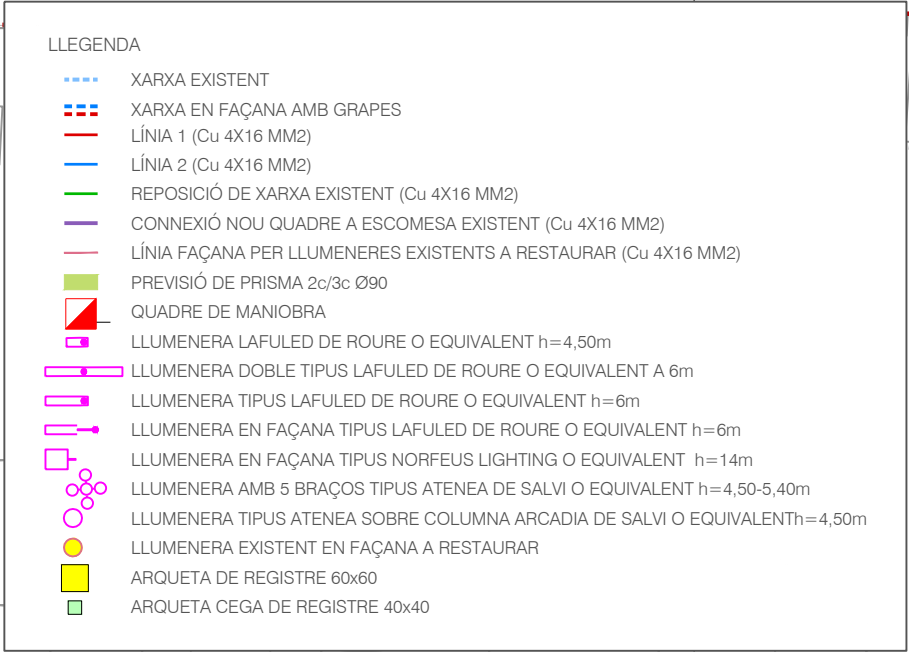

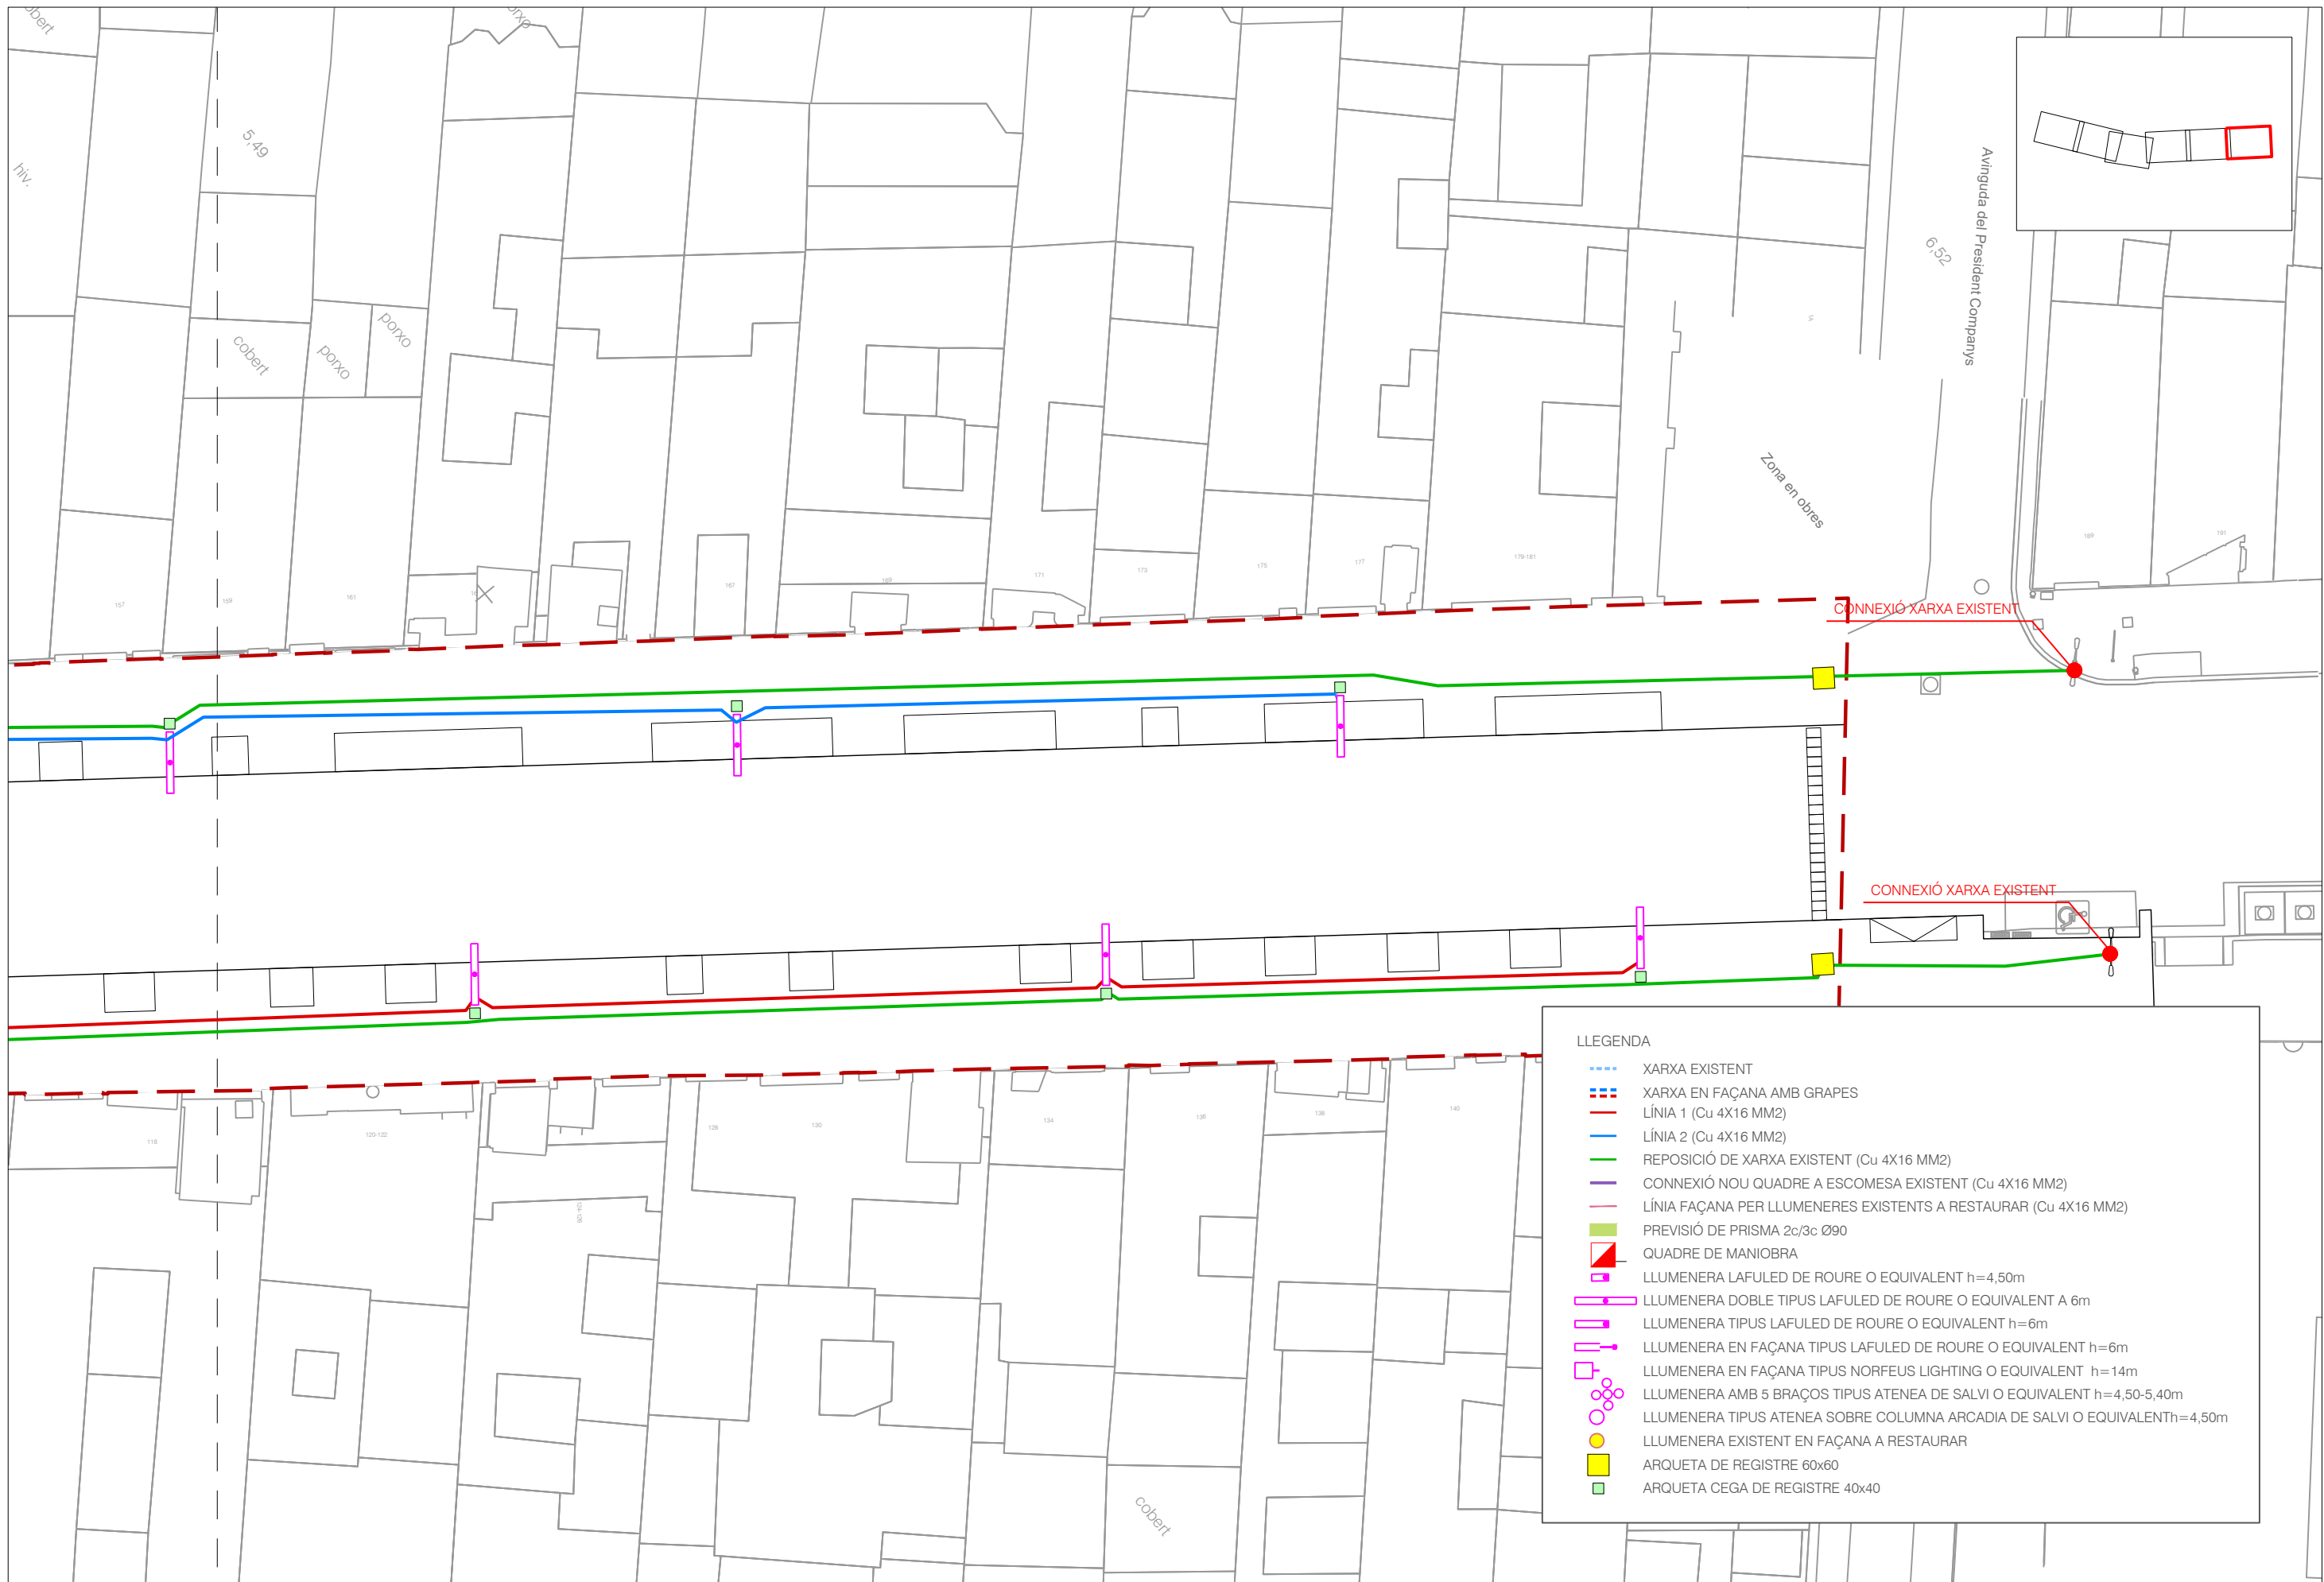

LLEGGENDA

- XARXA EXISTENT
- XARXA EN FAÇANA AMB GRAPES
- LÍNIA 1 (Cu 4X16 MM2)
- LÍNIA 2 (Cu 4X16 MM2)
- REPOSICIÓ DE XARXA EXISTENT (Cu 4X16 MM2)
- CONNEXIÓ NOU QUADRE A ESCOMESA EXISTENT (Cu 4X16 MM2)
- LÍNIA FAÇANA PER LLUMENERES EXISTENTS A RESTAURAR (Cu 4X16 MM2)
- PREVISIÓ DE PRISMA 2c/3c Ø90
- QUADRE DE MANIOBRA
- LLUMENERA LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=4,50m
- LLUMENERA DOBLE TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT A 6m
- LLUMENERA TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=6m
- LLUMENERA EN FAÇANA TIPUS LAFULED DE ROURE O EQUIVALENT h=6m
- LLUMENERA EN FAÇANA TIPUS NORFEUS LIGHTING O EQUIVALENT h=14m
- LLUMENERA AMB 5 BRAÇOS TIPUS ATENEA DE SALVI O EQUIVALENT h=4,50-5,40m
- LLUMENERA TIPUS ATENEA SOBRE COLUMNA ARCADIA DE SALVI O EQUIVALENT h=4,50m
- LLUMENERA EXISTENT EN FAÇANA A RESTAURAR
- ARQUETA DE REGISTRE 60x60
- ARQUETA CEGA DE REGISTRE 40x40


Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9

Cos fi: 1

□ Cuadro Mando
 ○ 100x1,8
 ◇ 150x1,8
 △ 250x1,8
 ● 50x1,2
 ◆ 15x1,8
 ▲ 60x1,2
 ⊕ 26x1,2
 ⊕ 70x1,8
 △ 60x1,8
 ● 42x1,2
 ◆ 125x1,8
 ▲ 20x1,2
 ● 84x1,8


● Caja de registro o derivación
 □ Arqueta

QUADRE 1
PLANTA

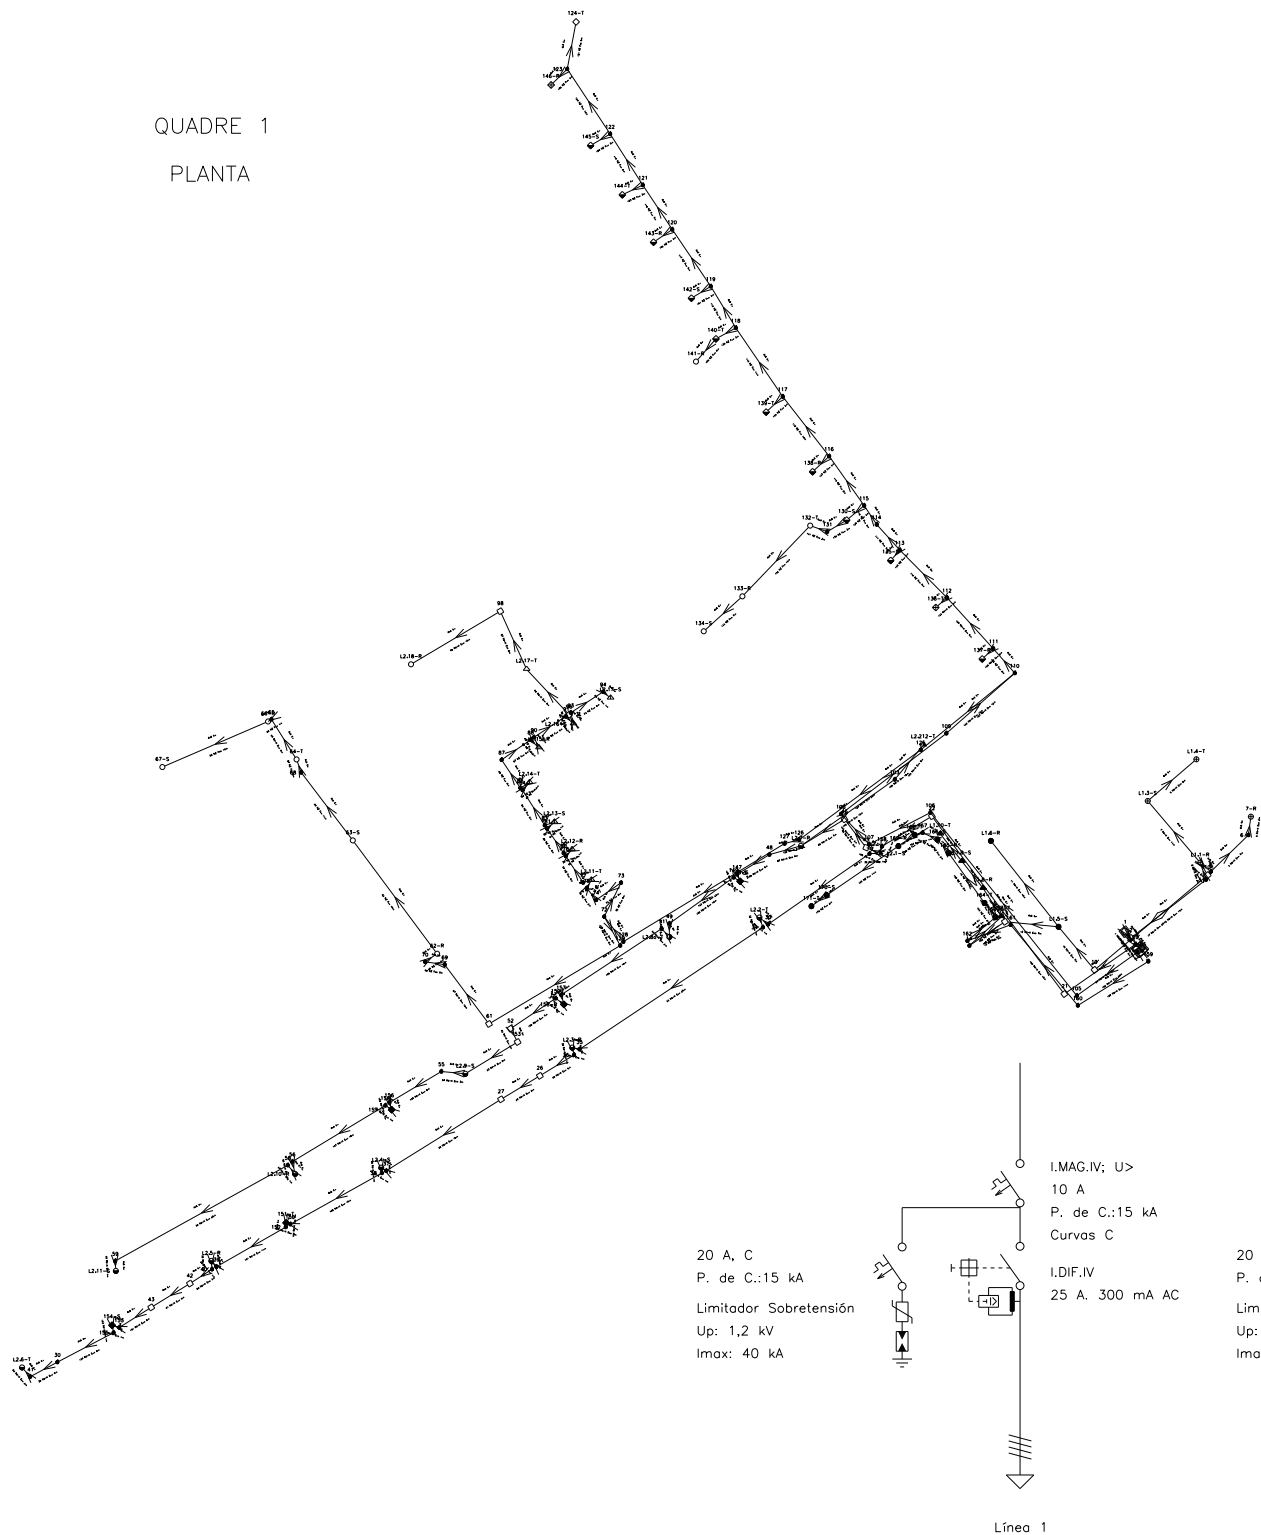

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.In/Ireg(A)	PdeC(kA)	Curvas Validas
1	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
2-12	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
13-17	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
17-18	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
19	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
20-59	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
62	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
64	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
65-67	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
67	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
68-95	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
96-103	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
101	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
102-107	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
108	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
109	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
110-121	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
122-127	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
129-134	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
135-136	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
137-145	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
145-157	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
158	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
159-160	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
161-166	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
167	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.			
168-170	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			


PROTECCIONES

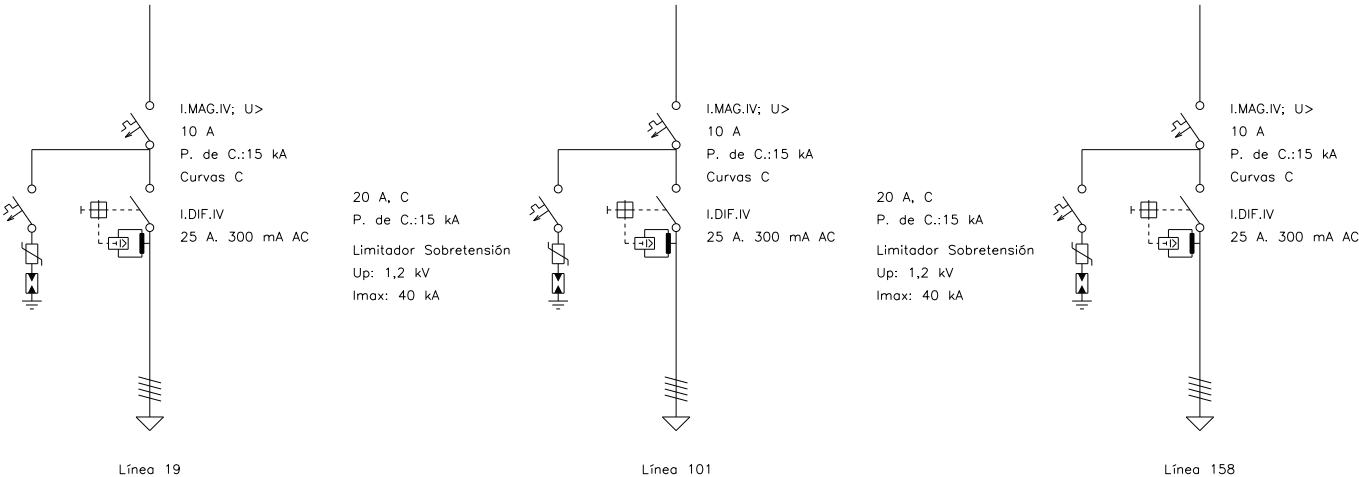

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9

Cos fi: 1

□ Cuadro Mando
◇ 150x1,8
▲ 84x1,2
● 20x1,2
◆ 15x1,8
● 38x1,2
● Caja de registro o derivación
□ Arqueta

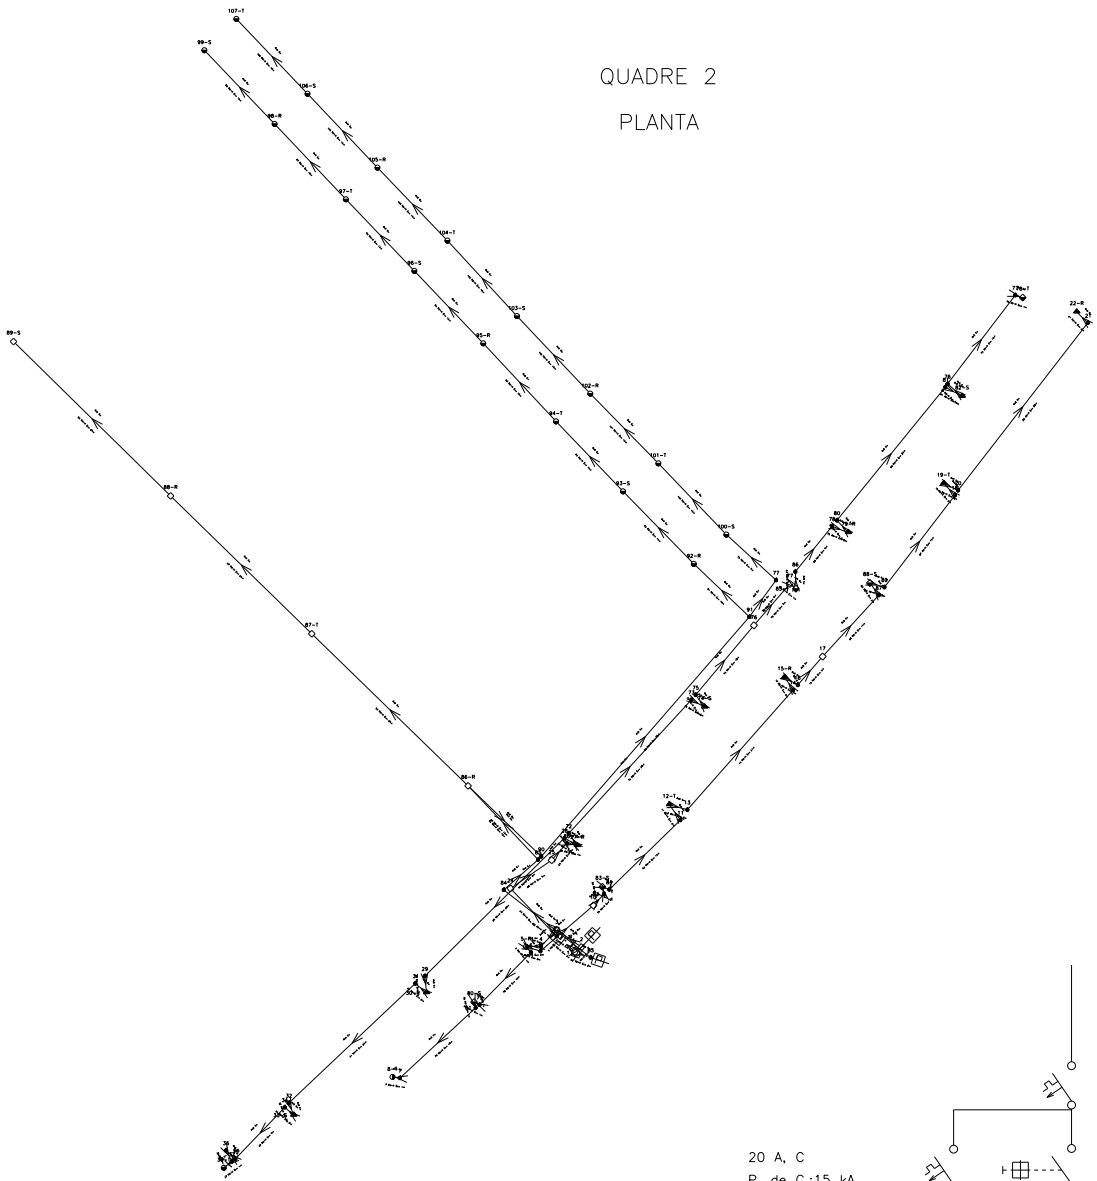


QUADRE 2
PLANTA

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.In/Ireg(A)	PdeC(kA)	Curvas Validas
1	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
2-21	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
22	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
23-34	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
35-36	Trenz.Pos.	RZ Fca	Tetra.			
37-81	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
82	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
83-88	Ent.Bojo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C


PROTECCIONES

20 A, C
P. de C.:15 kA
Limitador Sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

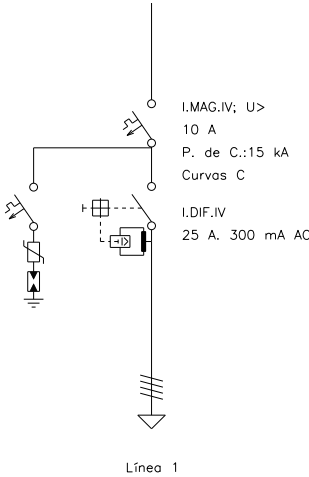


Línea 1

20 A, C
P. de C.:15 kA
Limitador Sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

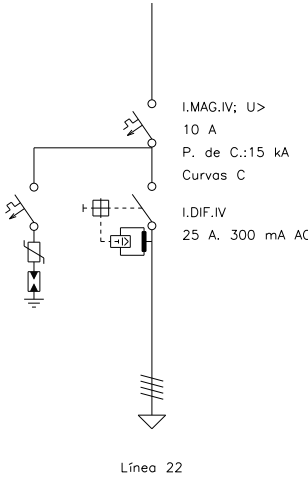

Línea 22

20 A, C
P. de C.:15 kA
Limitador Sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

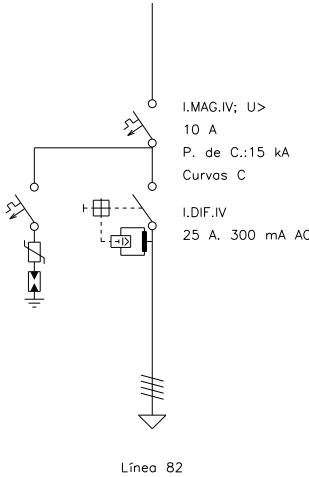


Línea 82

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9


Cos fi: 1


□ Cuadro Mando
△ 150x1,8
▲ 84x1,2
⊕ 100x1,8
△ 100x1,8
◆ 150x1,8
● Caja de registro o derivación
□ Arqueta

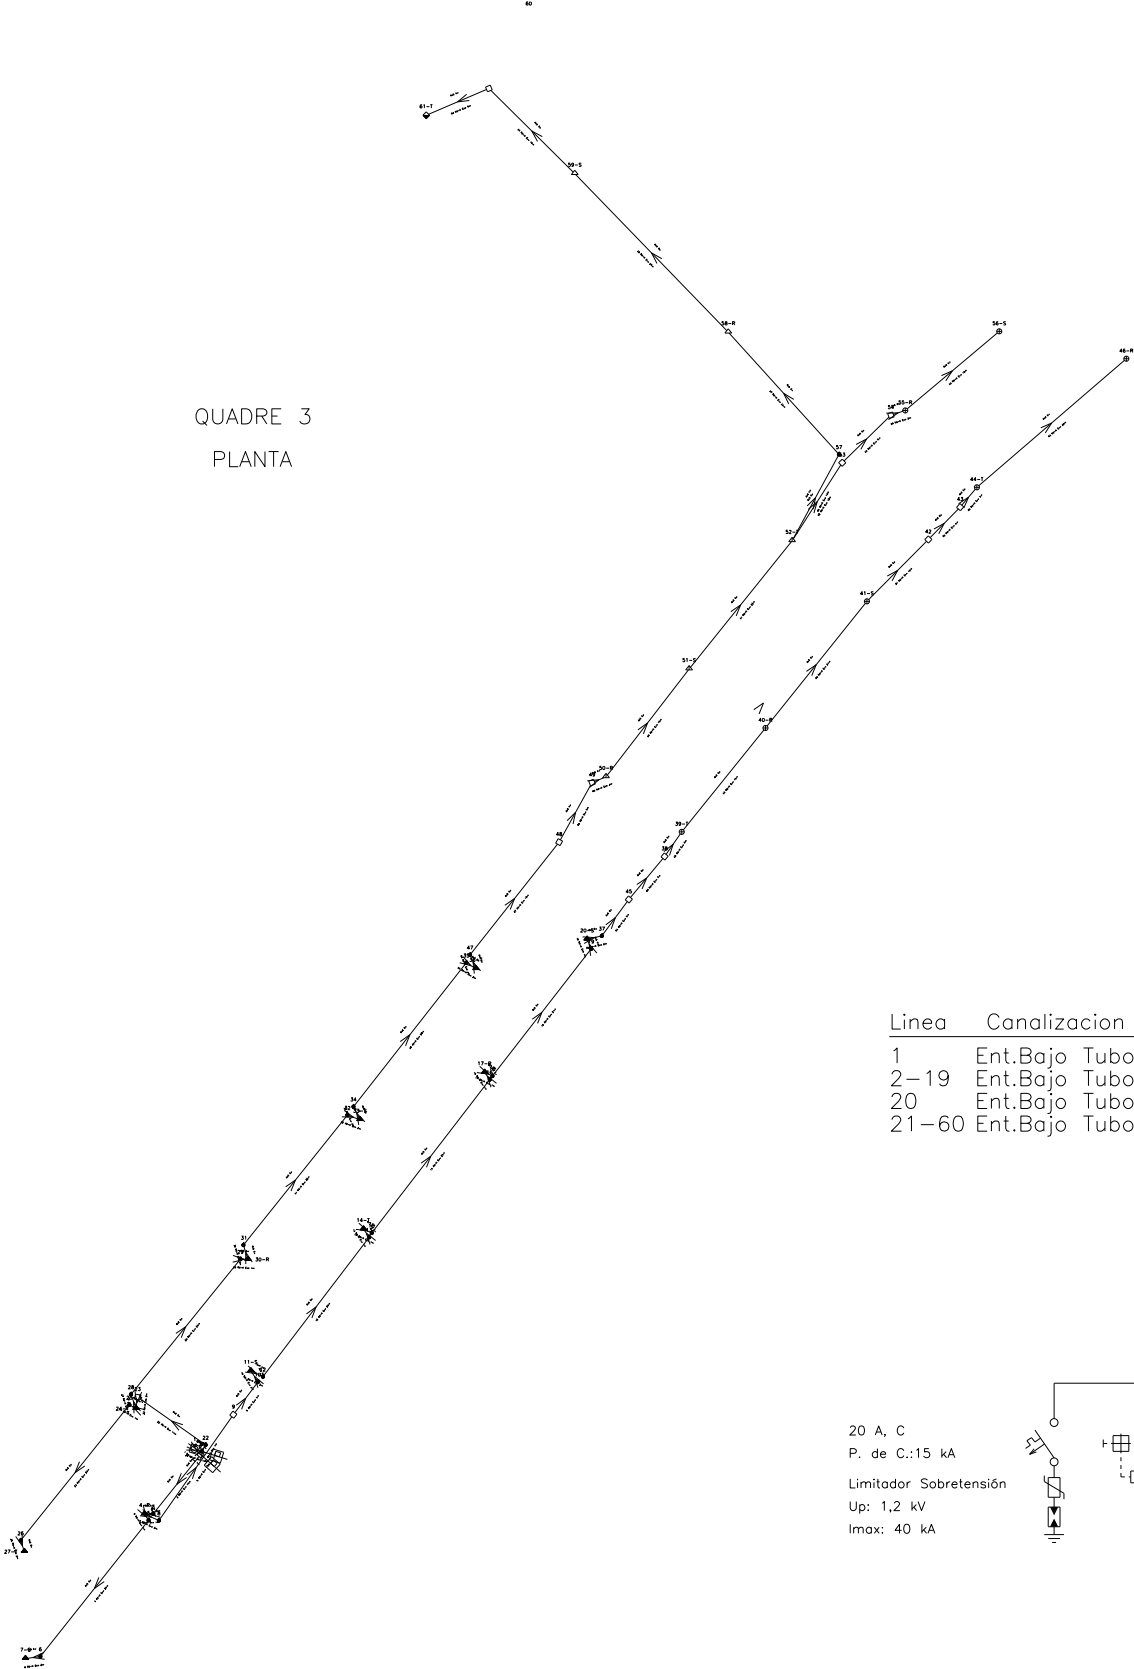

Línea	Canalización	Aislamiento	Polaridad	Prot.In/Ireg(A)	PdeC(kA)	Curvas Validas
1	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
2-19	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
20	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C
21-60	Ent.Bajo Tubo	RV-K Eca	3 Unp.	10	15	C


PROTECCIONES

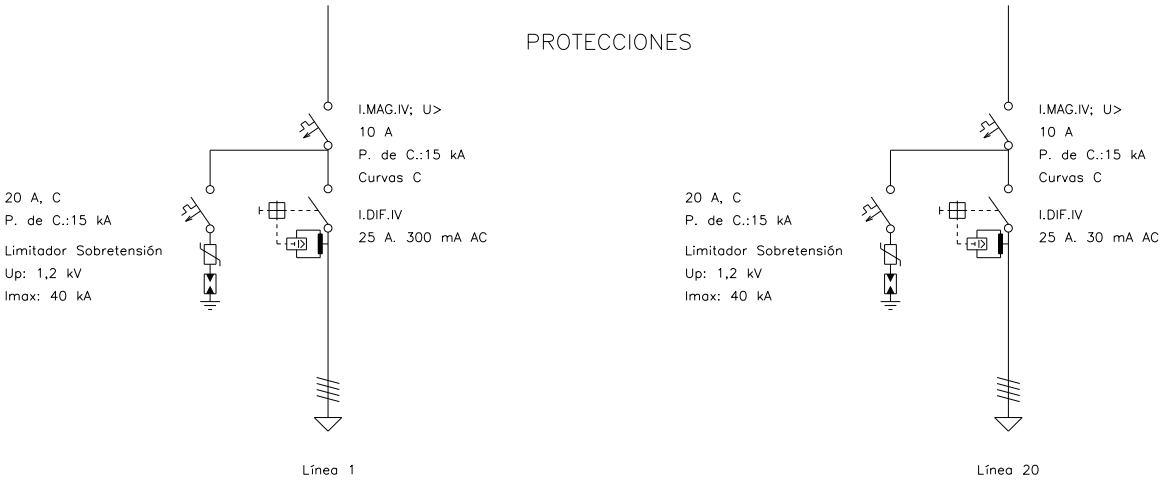

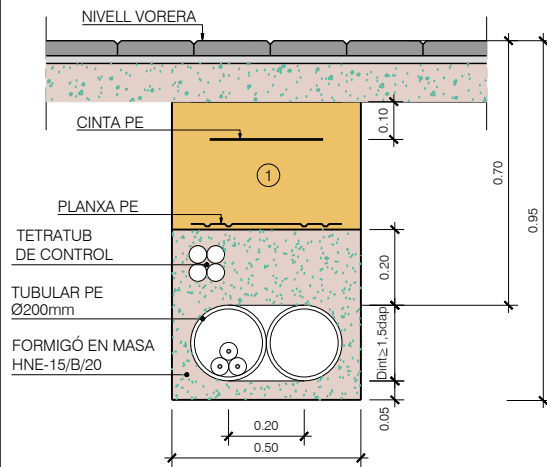


① REPLÈ DE LES RASES AMB MATERIAL PORCAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 CM. COMPACTAT AL 95 % P.M.

RASA MT AMB 2 CIRCUITS
EN VORERA, TUB FORMIGONAT
ESCALA 1/25

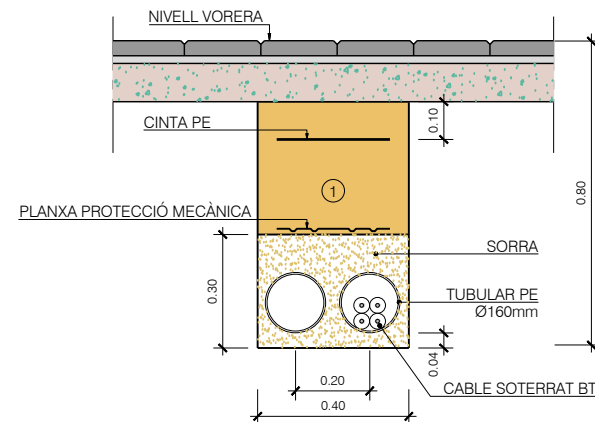


① REPLÈ DE LES RASES AMB MATERIAL PORCAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 CM. COMPACTAT AL 95 % P.M.

RASA BT AMB 1 CIRCUIT
EN VORERA, TUB SEC
ESCALA 1/25

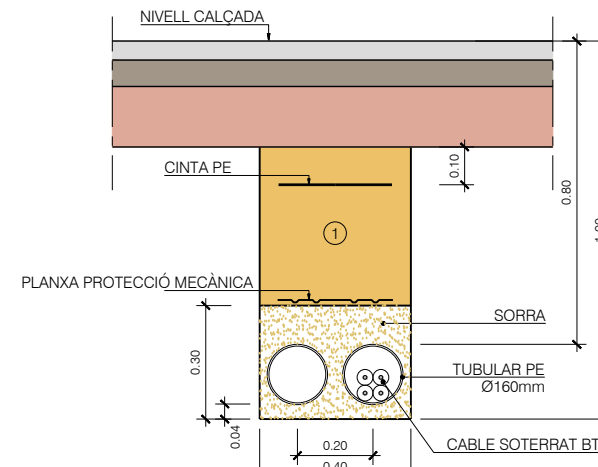


① REPLÈ DE LES RASES AMB MATERIAL PORCAT SENSE PEDRES SUPERIORS A 8 CM. COMPACTAT AL 95 % P.M.


RASA BT AMB 1 CIRCUIT
EN CALÇADA, TUB SEC
ESCALA 1/25

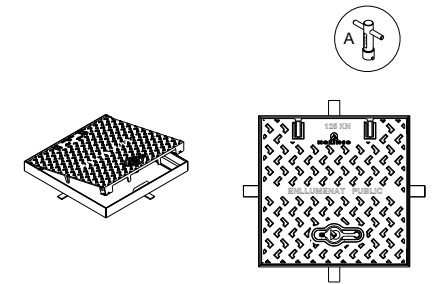

MARC I TAPA

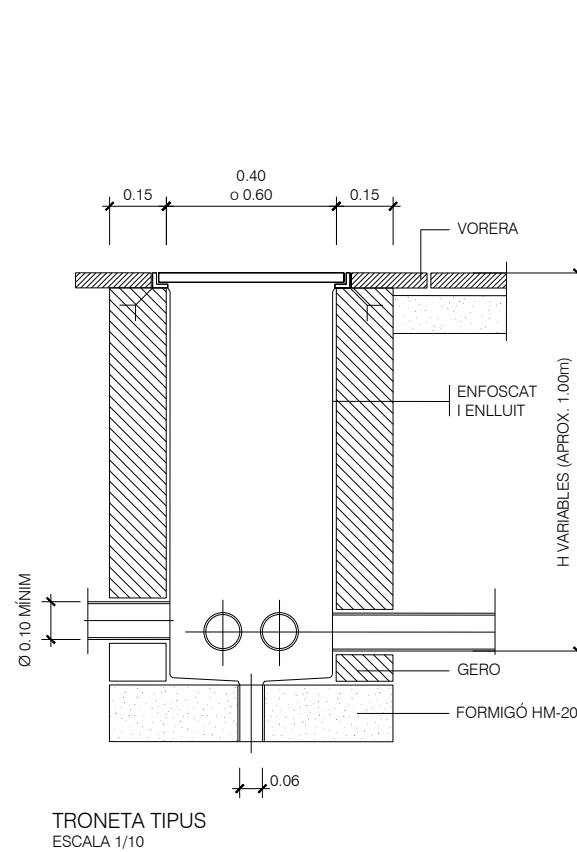


TRONETA TIPUS
ESCALA 1/10

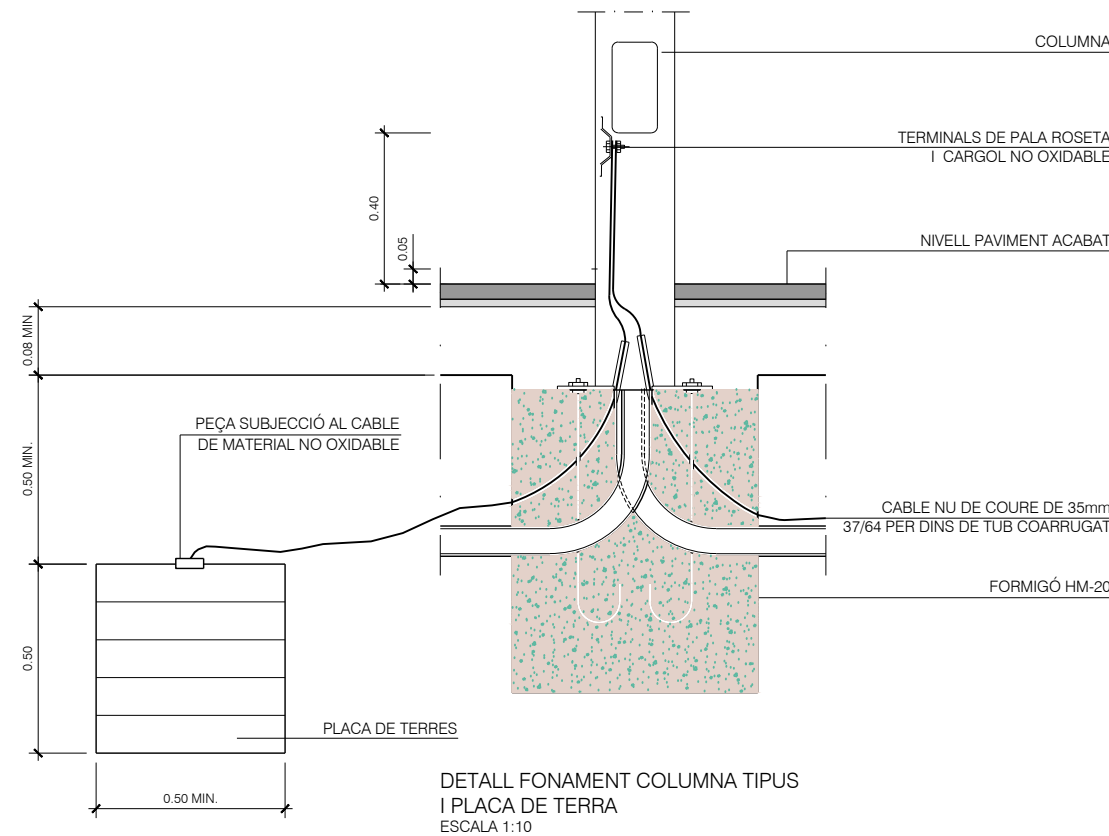



DETALL FONAMENT COLUMNA TIPUS
I PLACA DE TERRA
ESCALA 1:10

ALCADA		3	3.50	4	4.50	5	6	7	8	9	10	11	12
CIMENTACIO	Ø	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90
	H	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.80	0.80	0.80	0.95	1.00	1.00	1.20
PERNS	I	400	400	500	500	500	500	700	700	700	900	900	900
	Ø P	14	14	22	22	22	22	24	24	24	27	27	27
	R	100	100	100	100	100	100	110	110	110	130	130	130
FAMELLES	T	27	27	27	27	27	36	36	36	40	40	40	40
	T	15	15	15	15	15	19	19	19	22	22	22	22
VOLANDERES	M	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60
	M	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
	Ø A	15	15	21	21	21	21	25	25	25	28	28	28


NOTA: TOTES LES DIMENSIONS ESTAN EN MILIMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS D'ALCADES I CIMENTACIÓ QUE ESTAN EN METRES

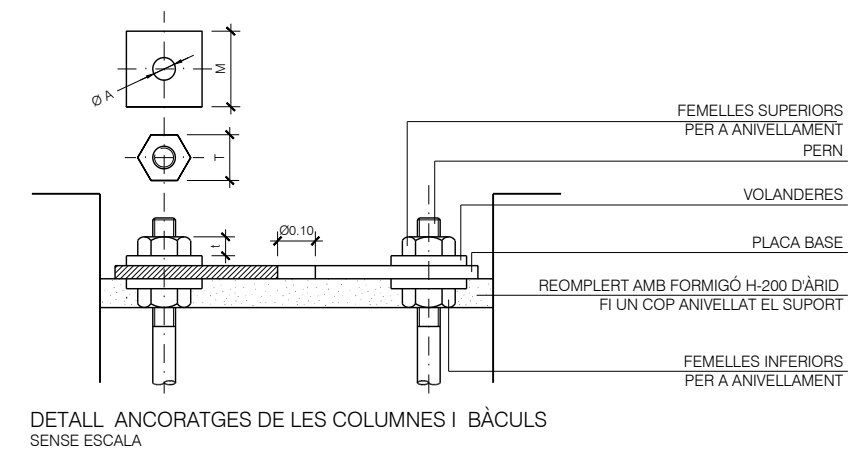


DETALL ANCORATGES DE LES COLUMNES I BÀCULS
SENSE ESCALA

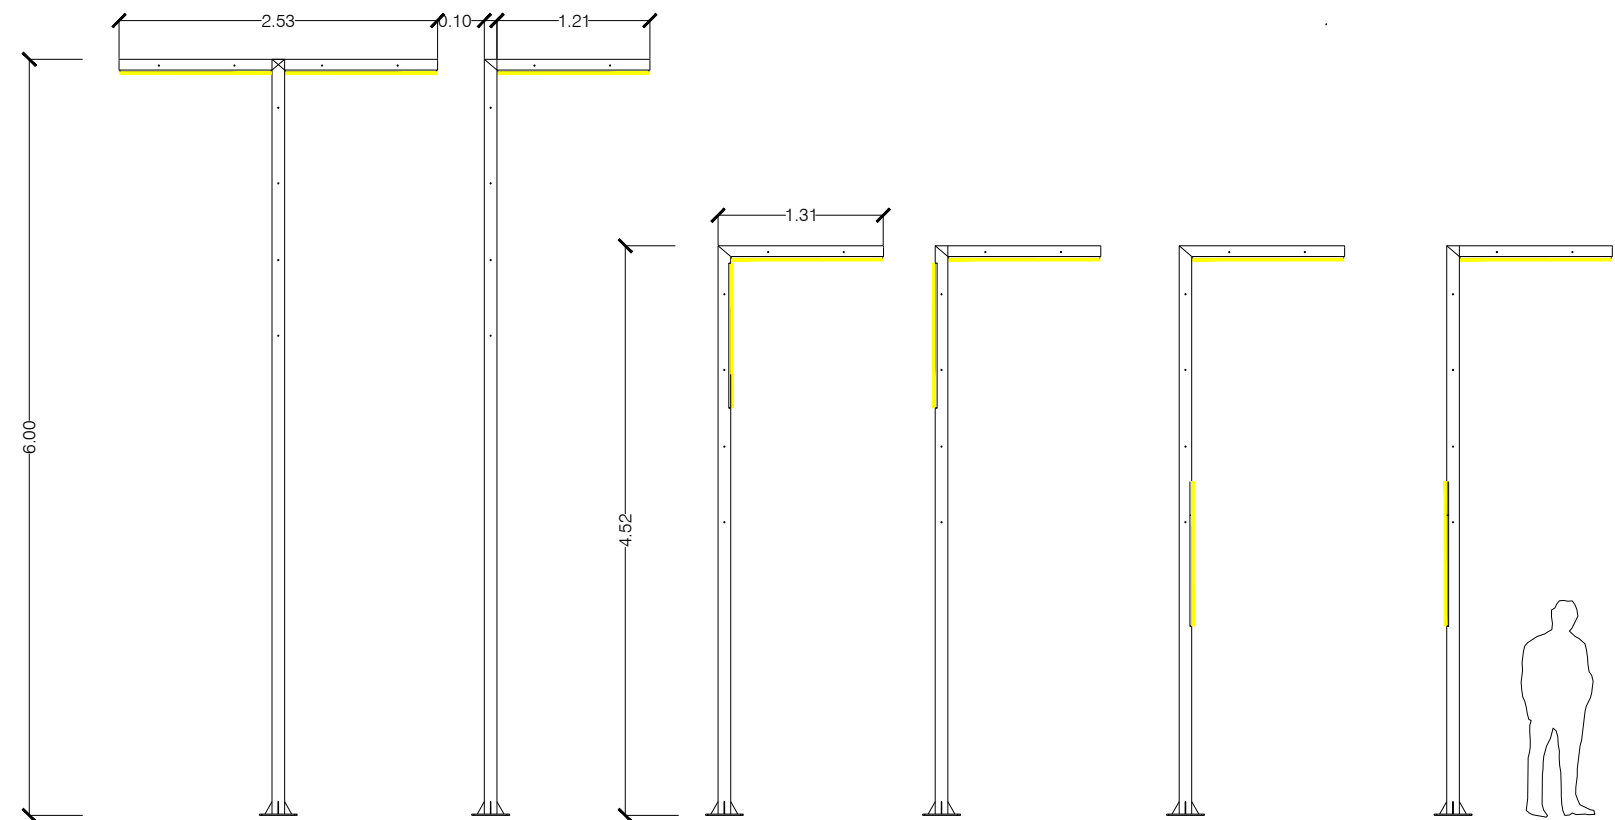


MONOLIT-2 ALUMB./FESTEJOS
ESQUEMA TOPOGRÁFICO

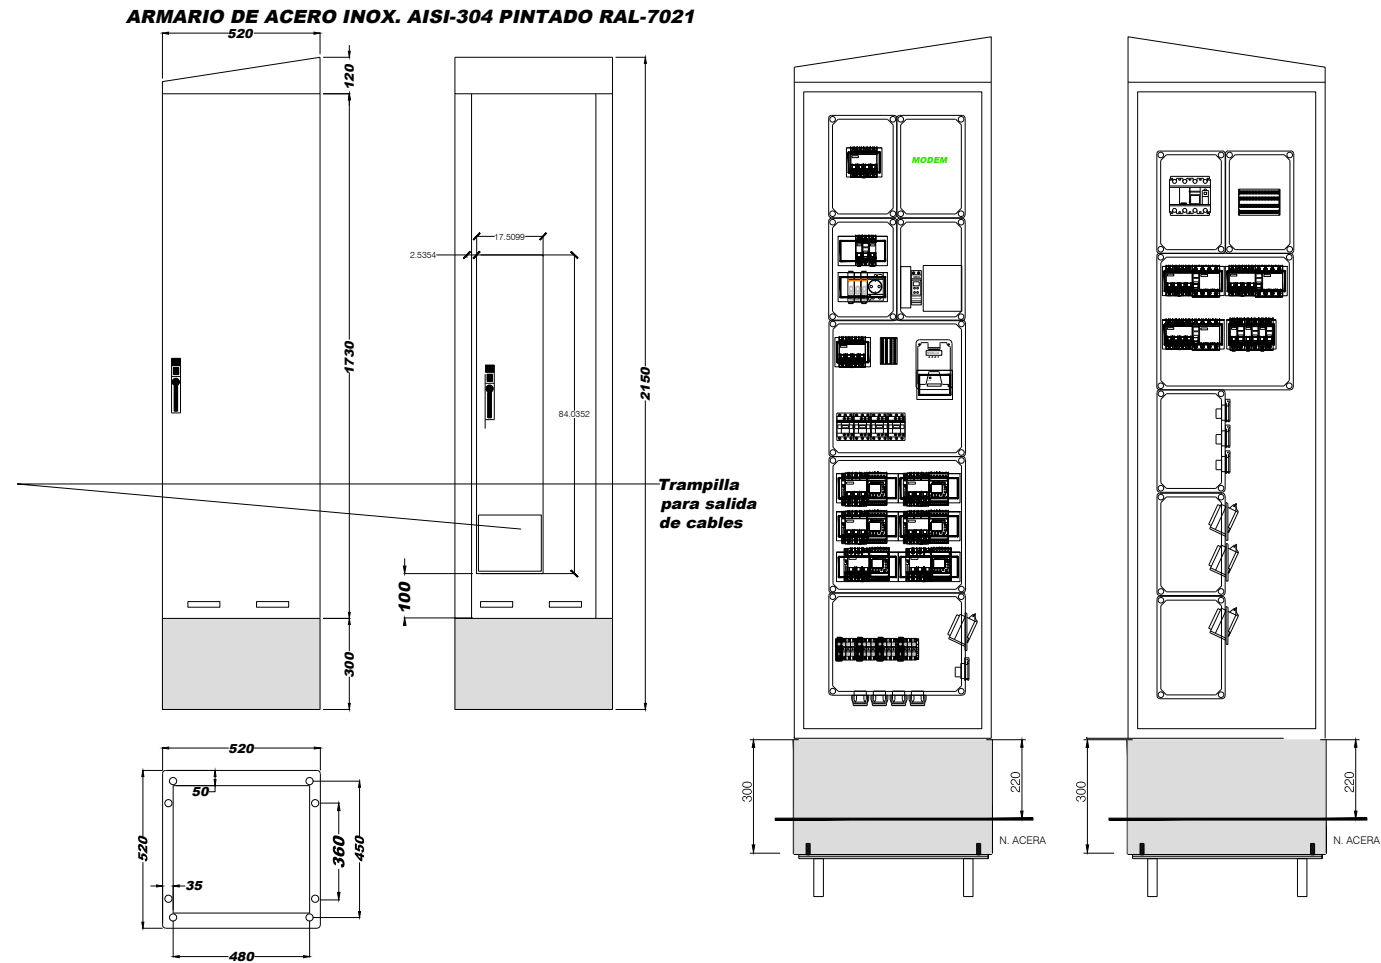


ESQUEMA DE COMANDAMENT

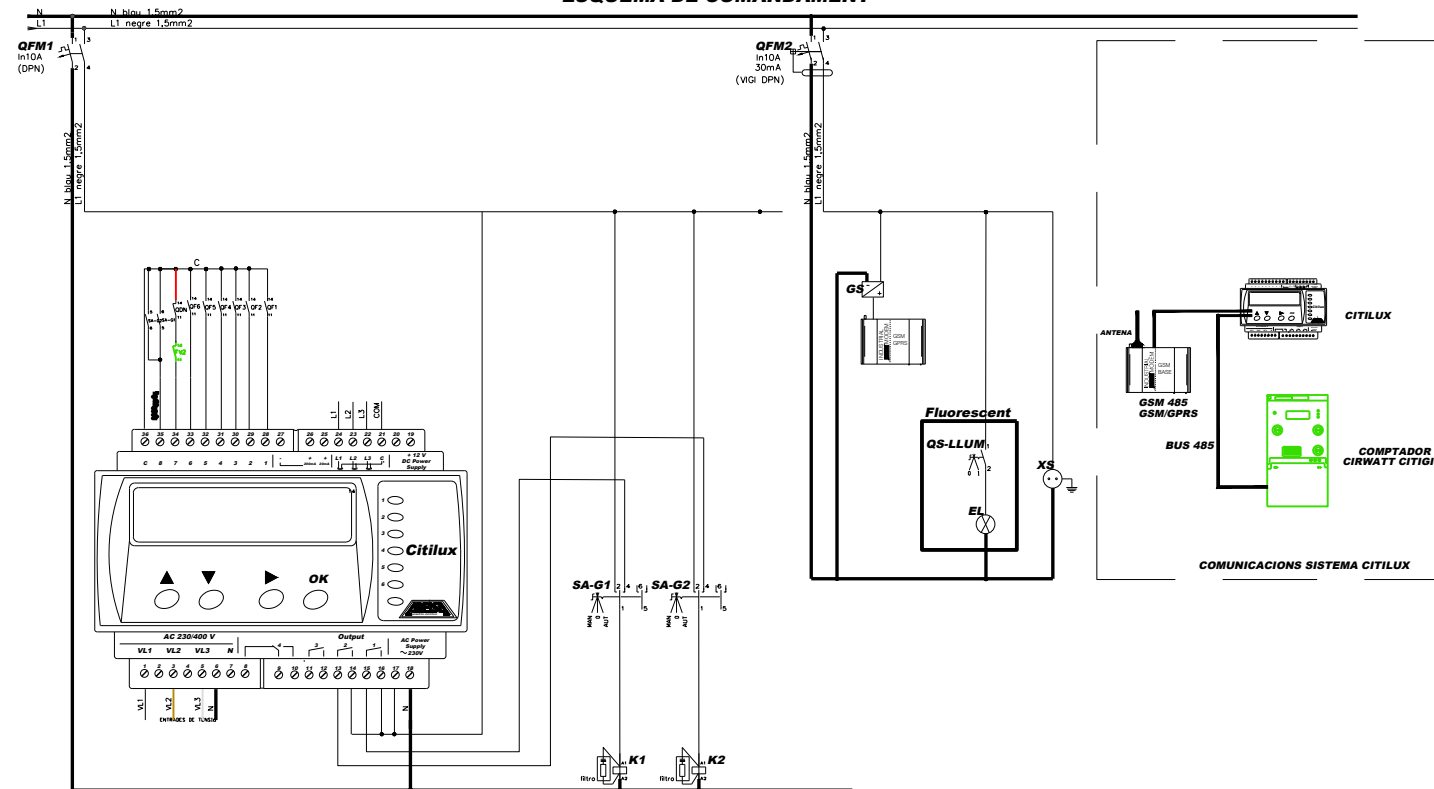



MONOLIT-2 ALUMB./FESTEJOS
ESQUEMA DE POTENCIA

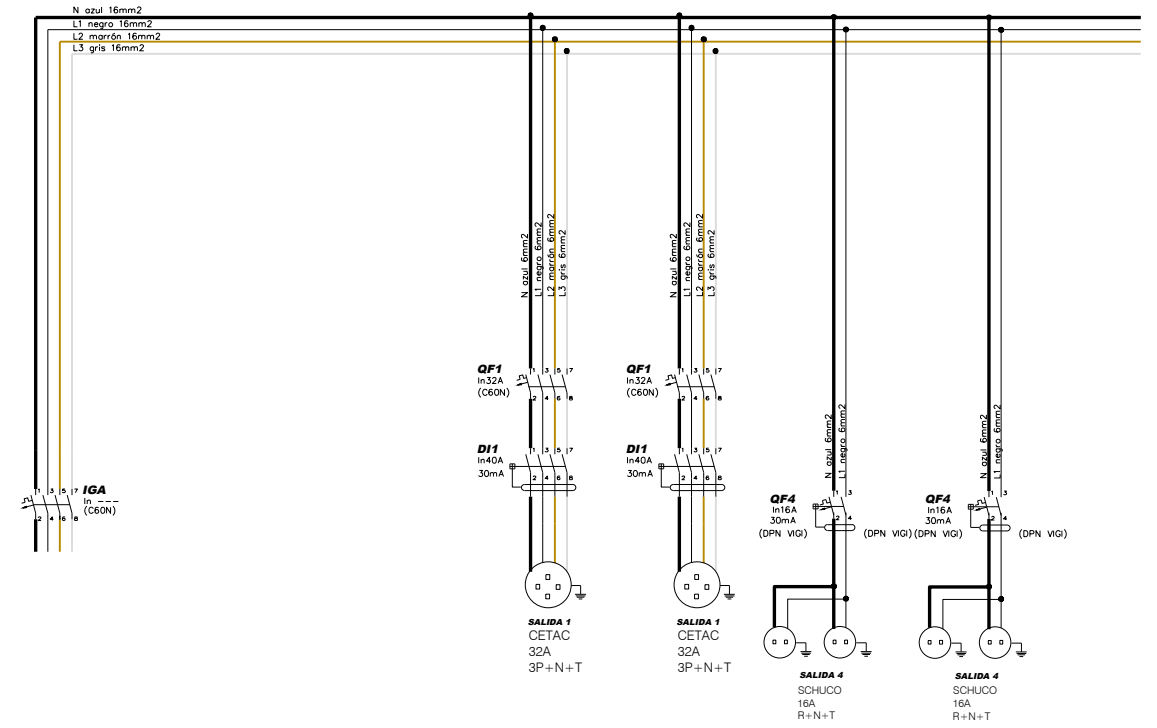


MONOLIT-2 ALUMB./FESTEJOS
ESQUEMA DE POTENCIA ALUMBRADO

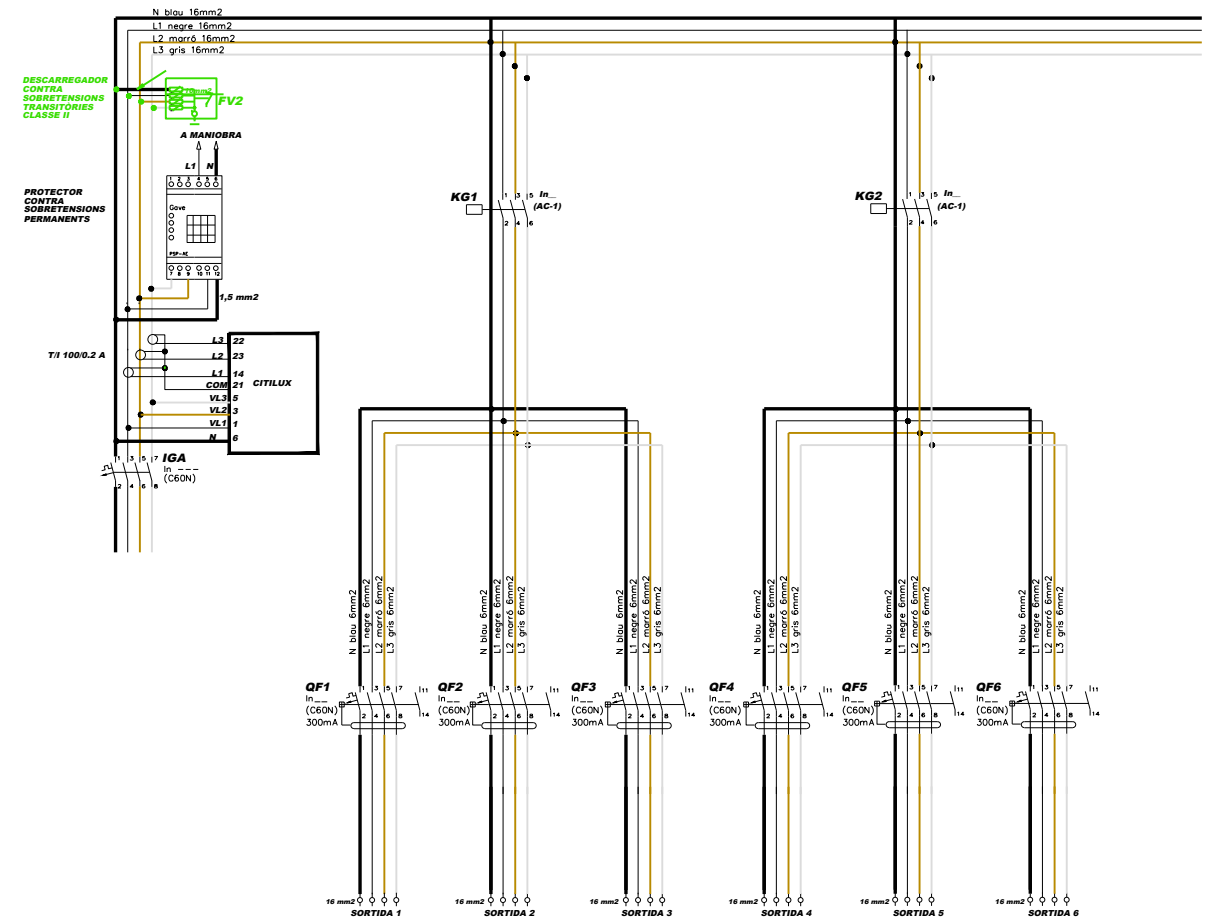

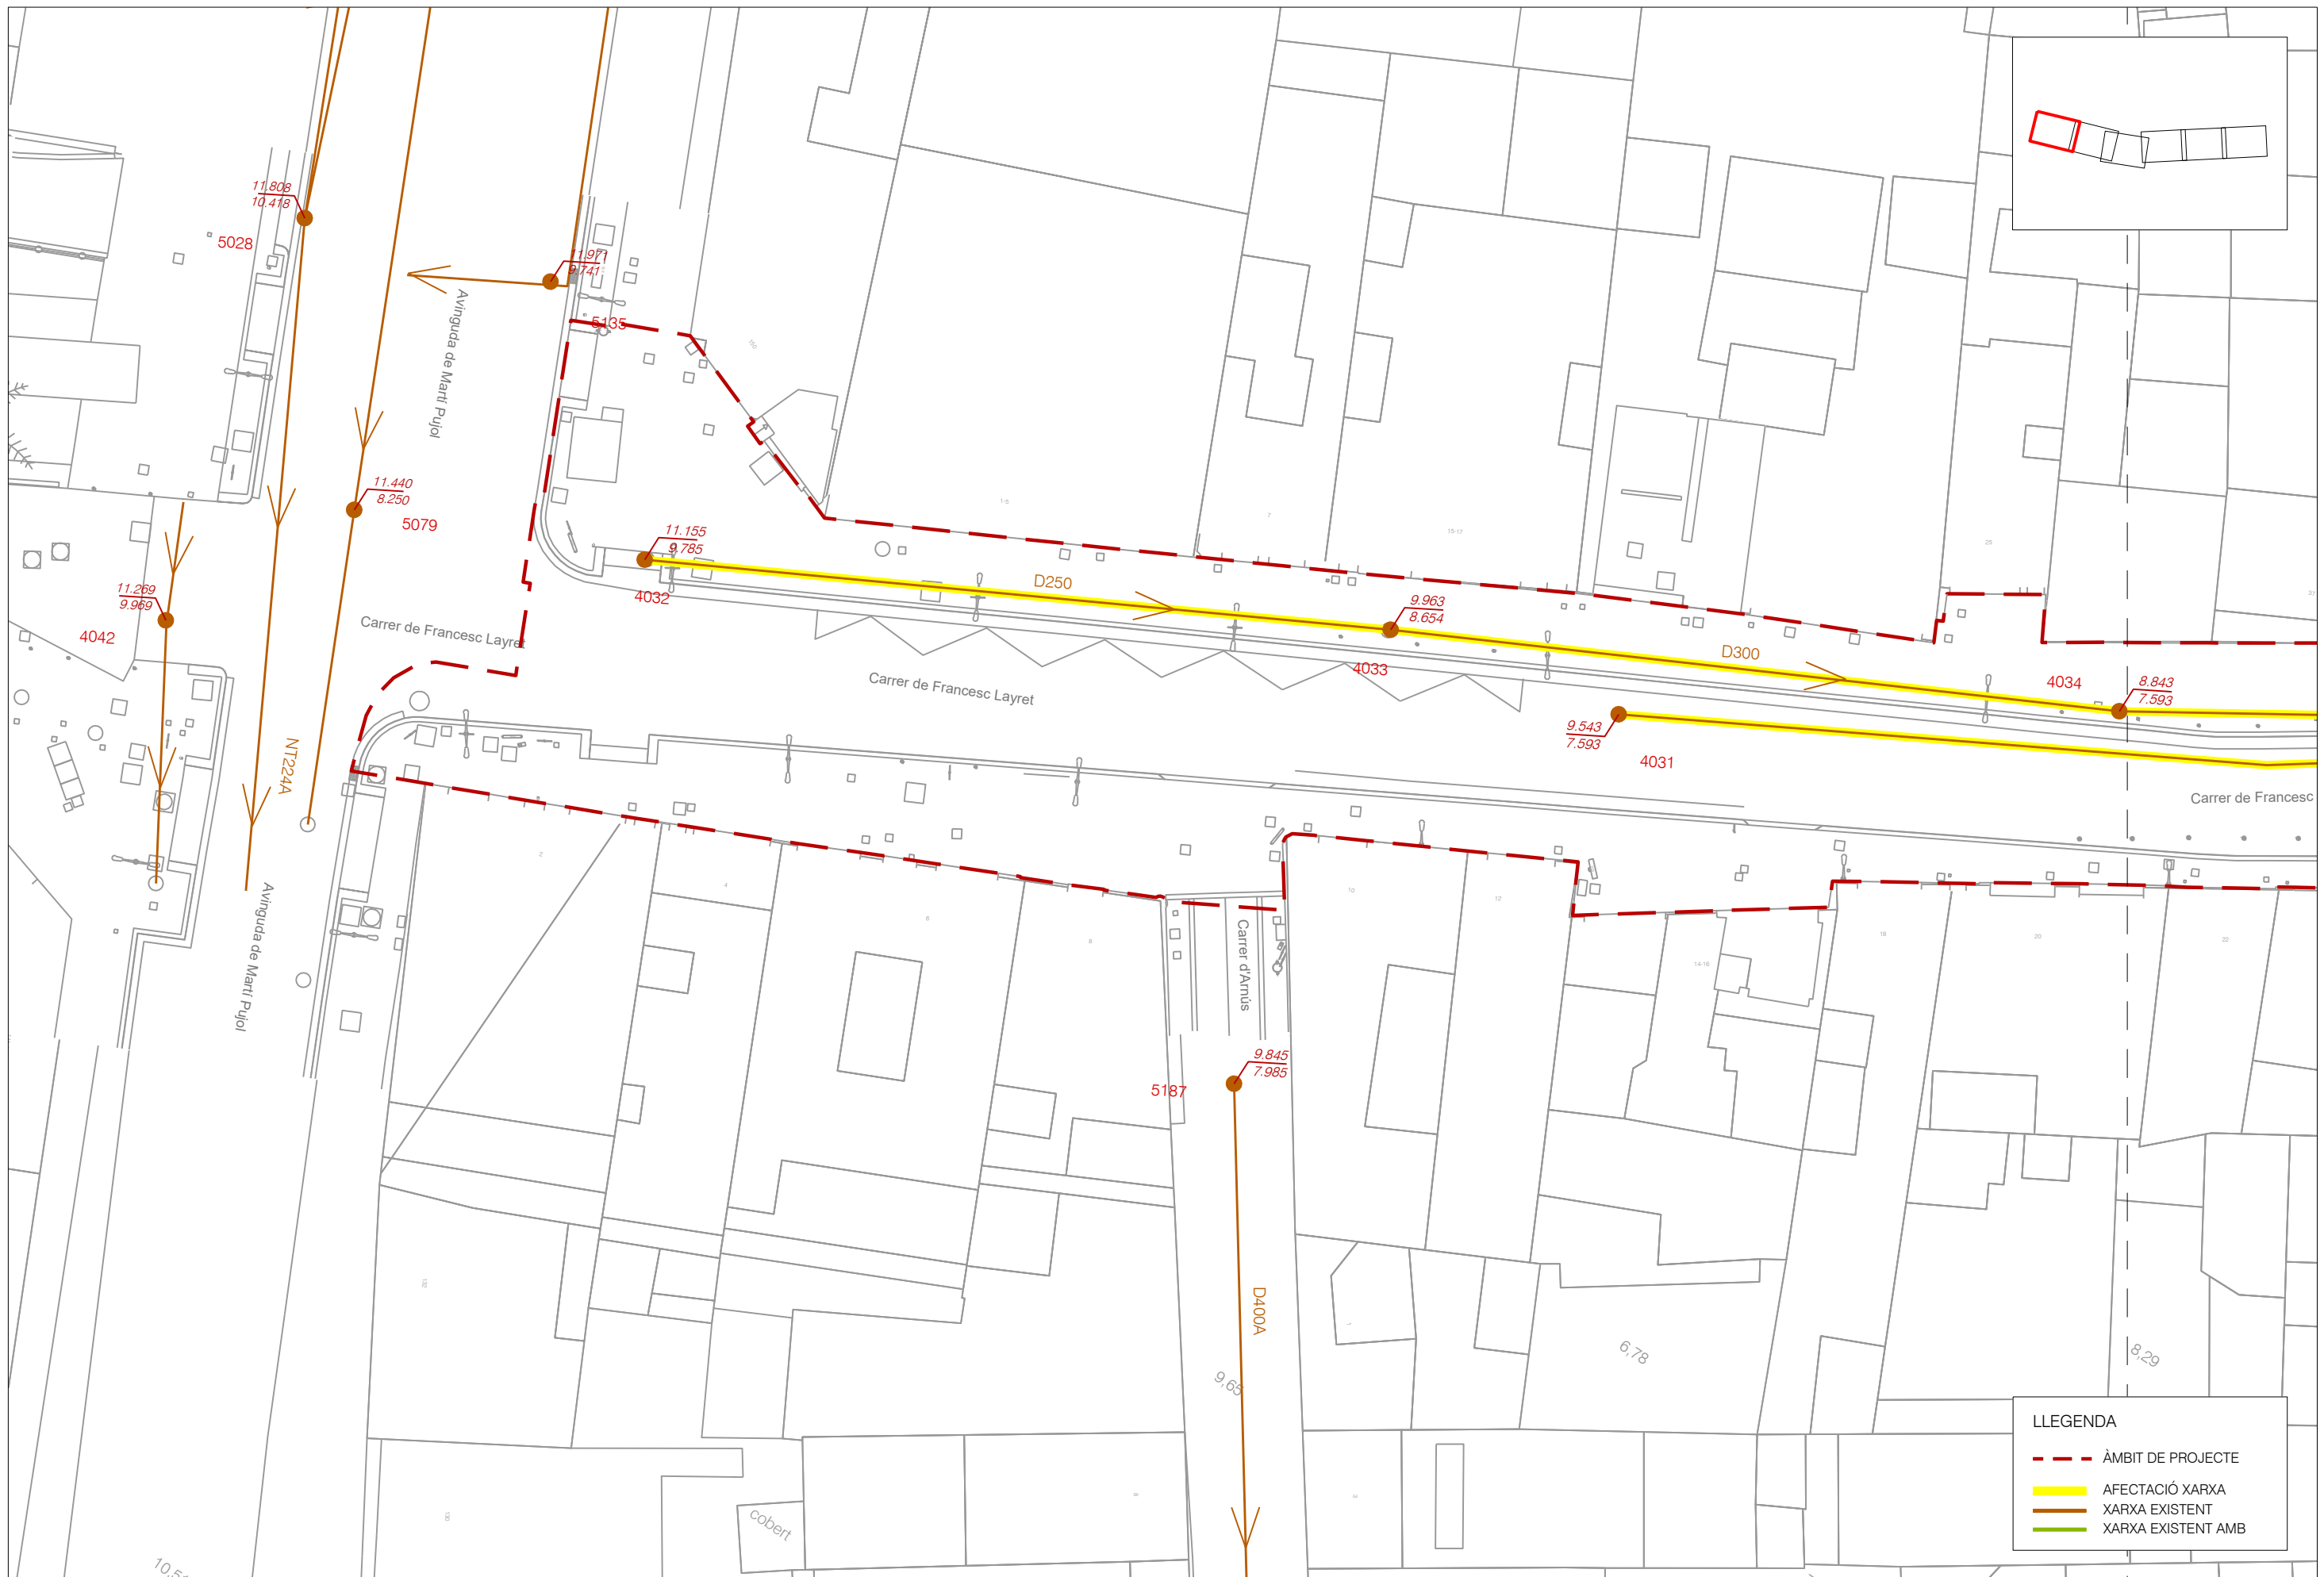


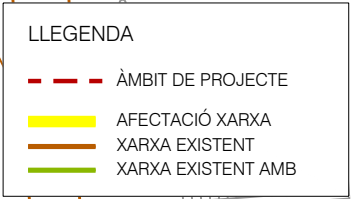

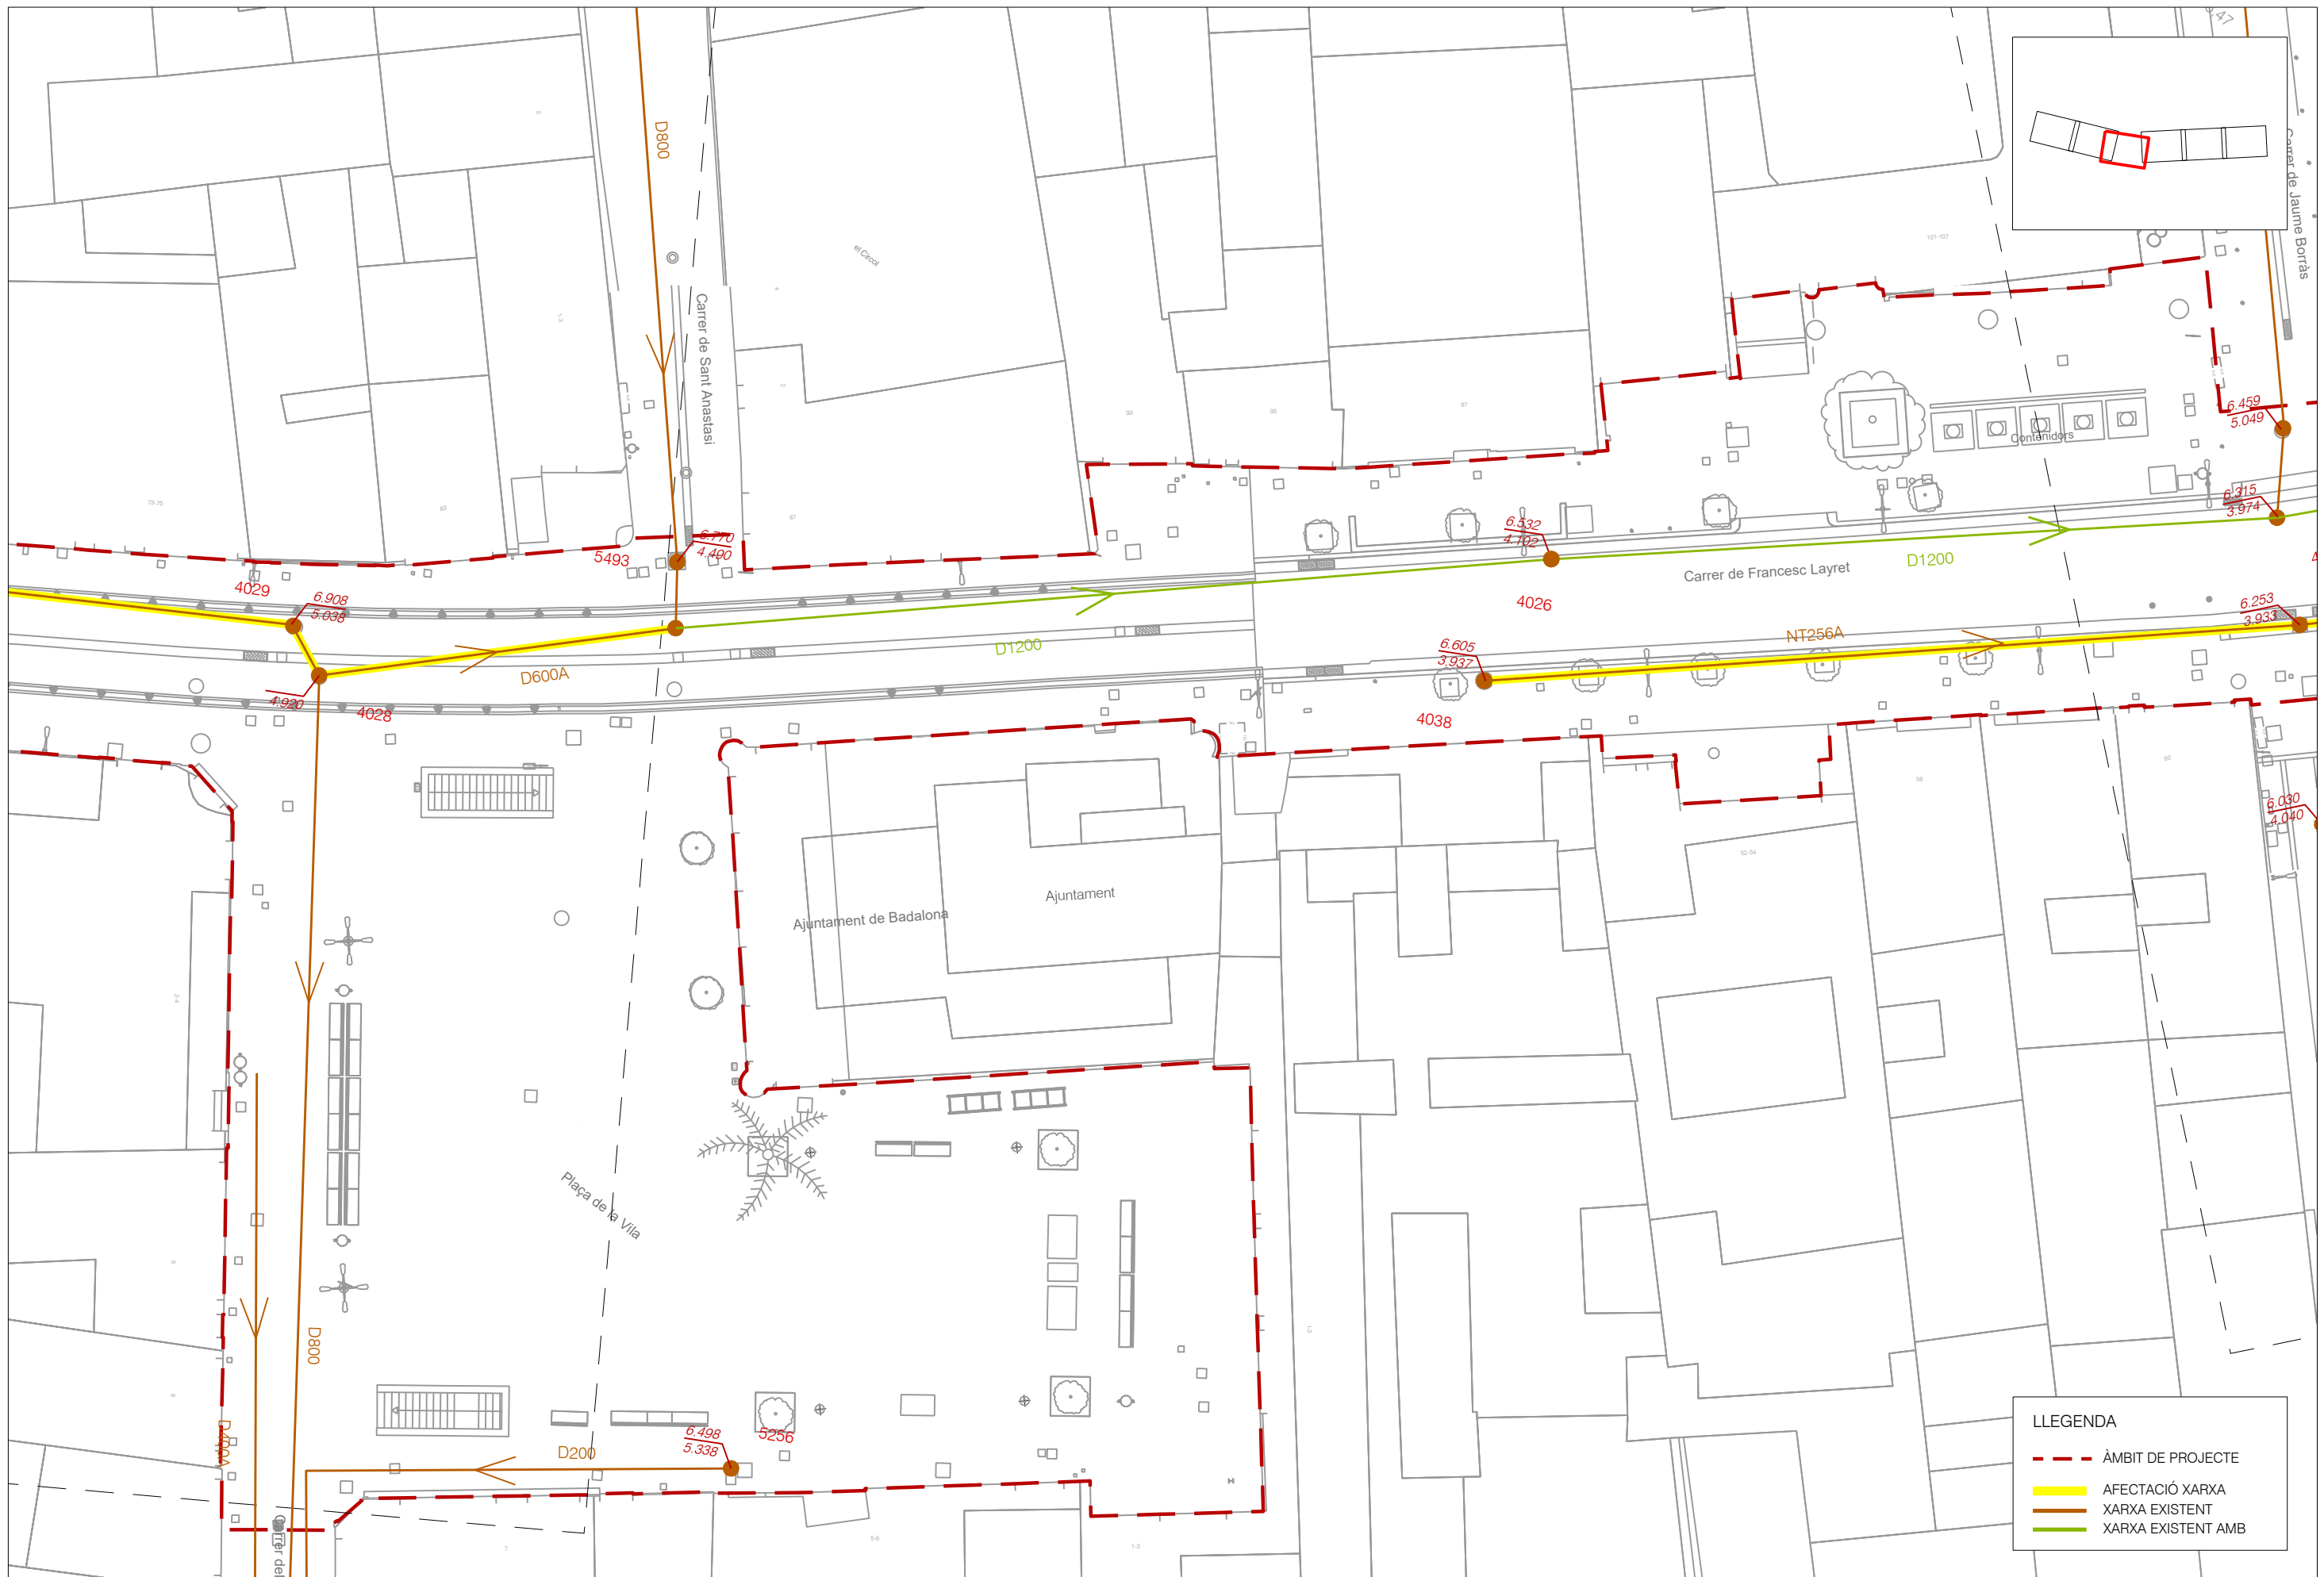

LLEENDA


- ÀMBIT DE PROJECTE
- AFECTACIÓ XARXA
- XARXA EXISTENT
- XARXA EXISTENT AMB

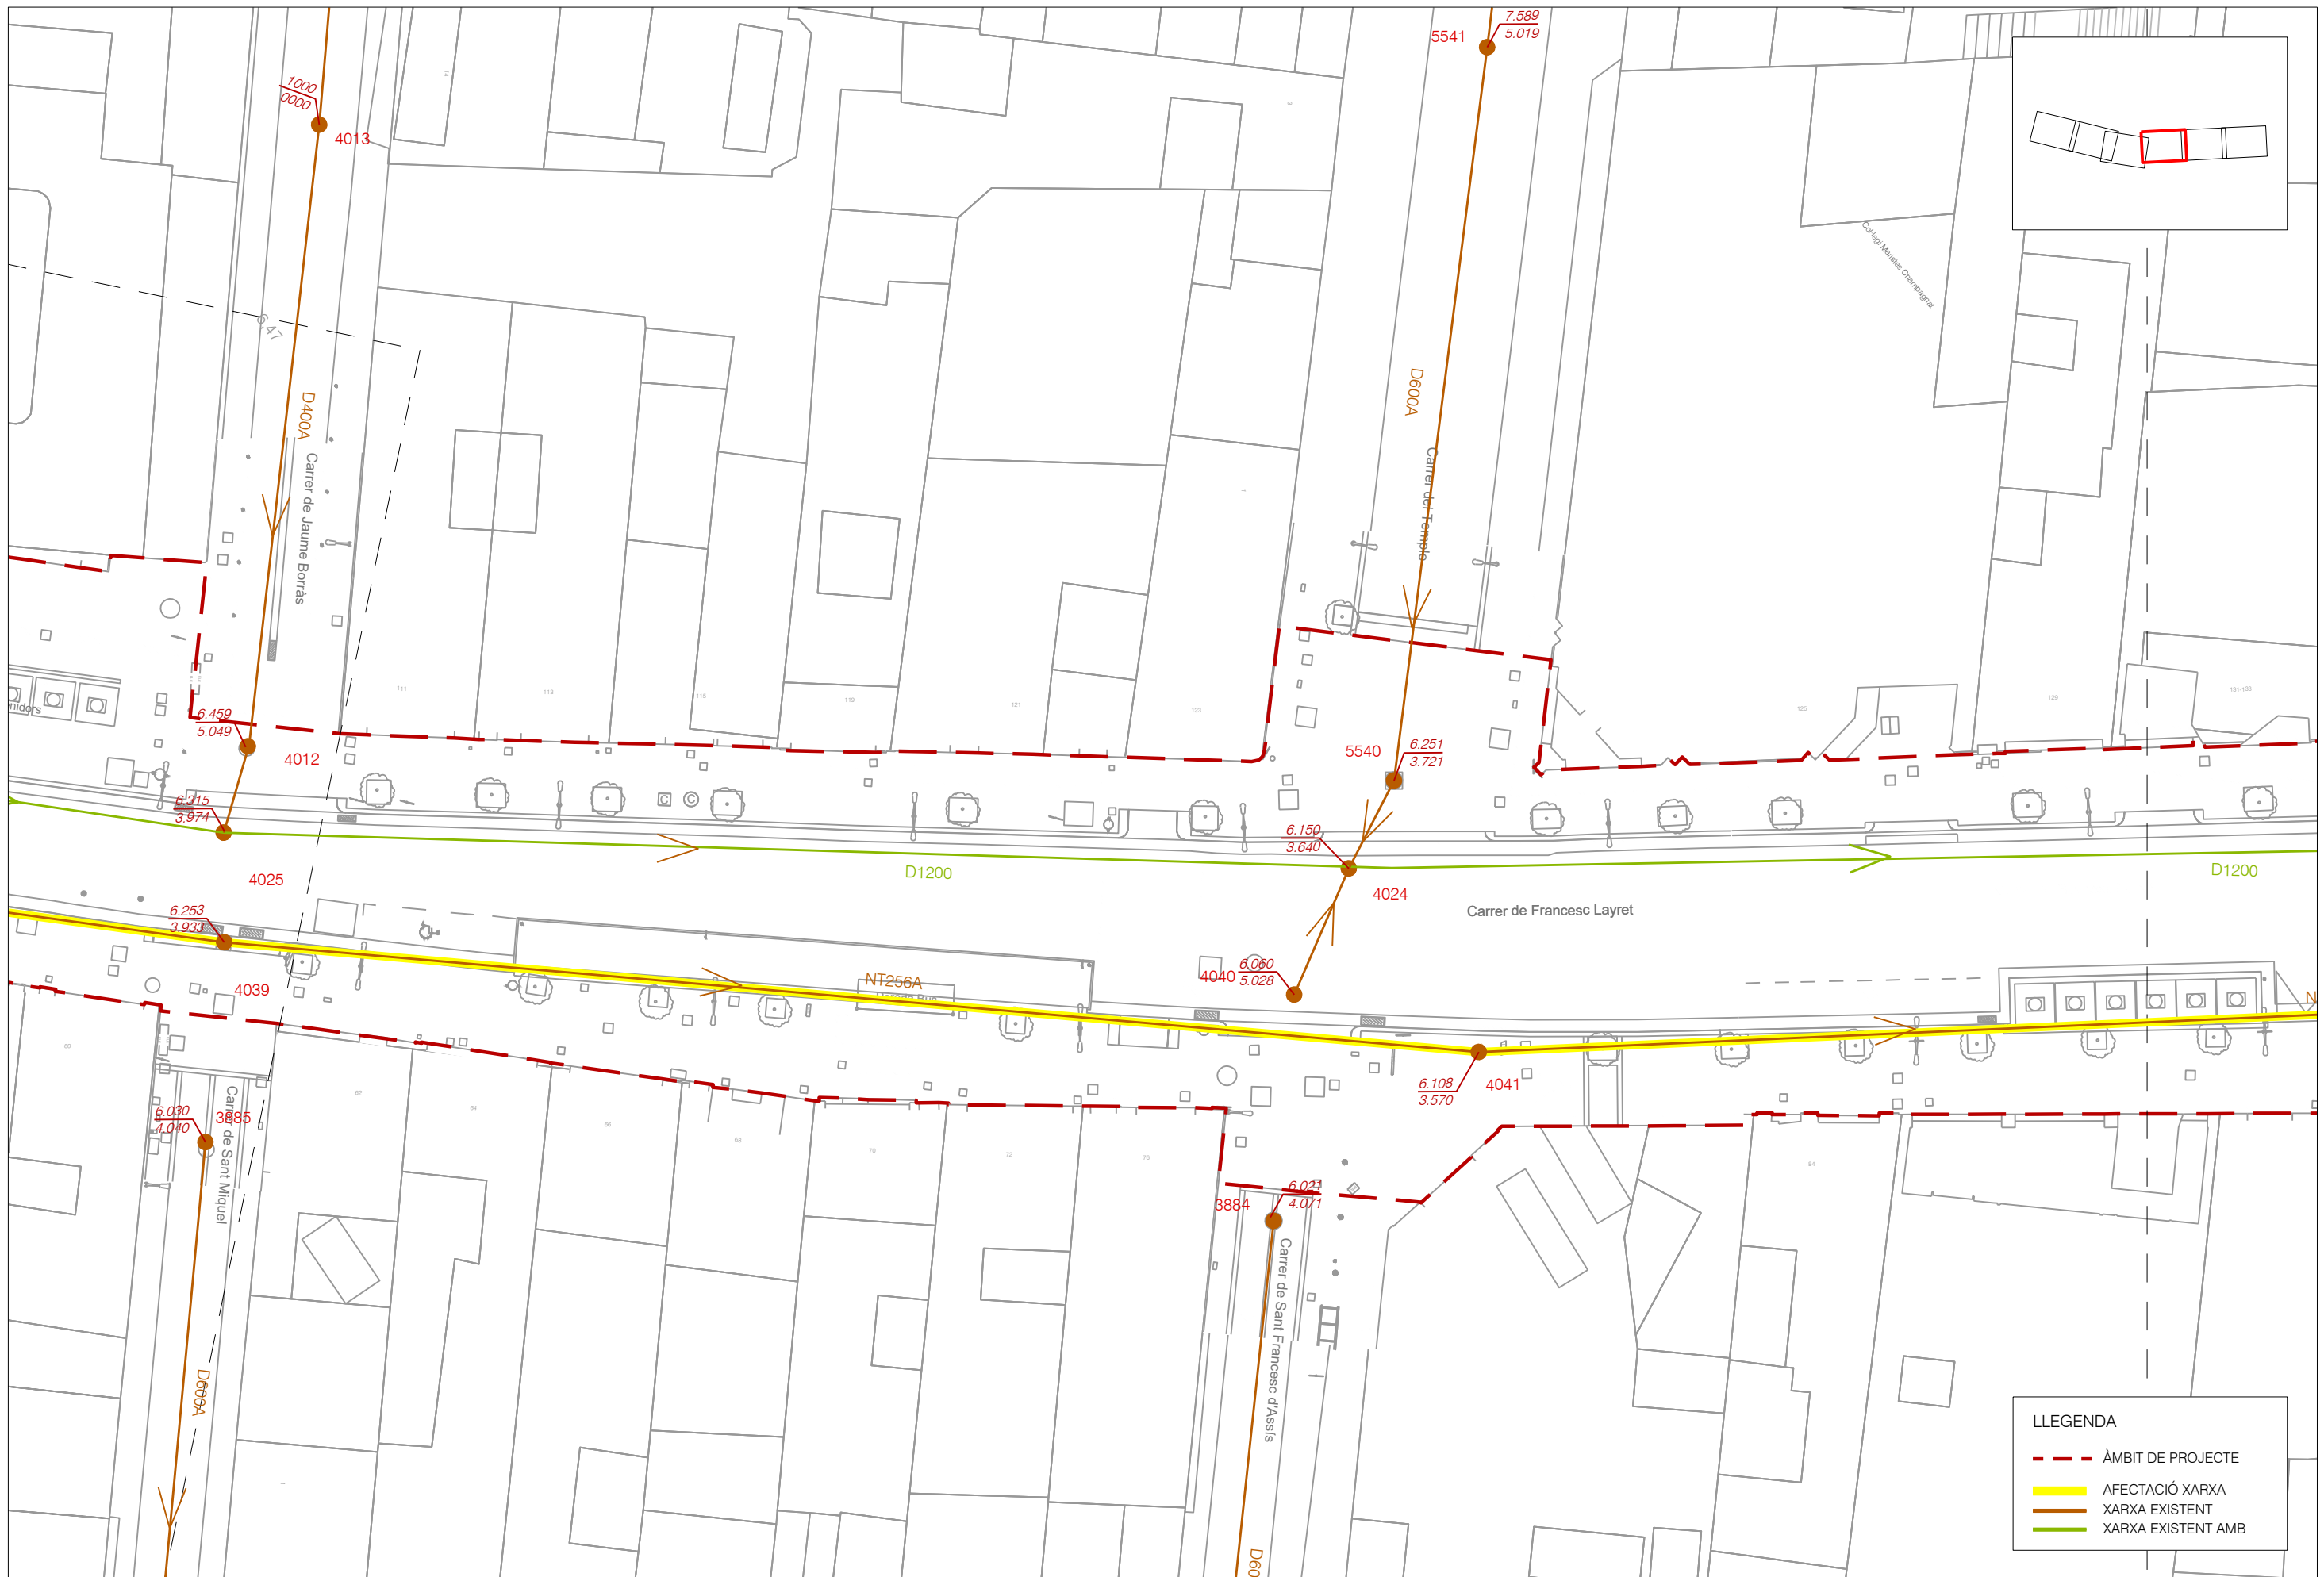








Clavegueram
Xarxa existent
1/250

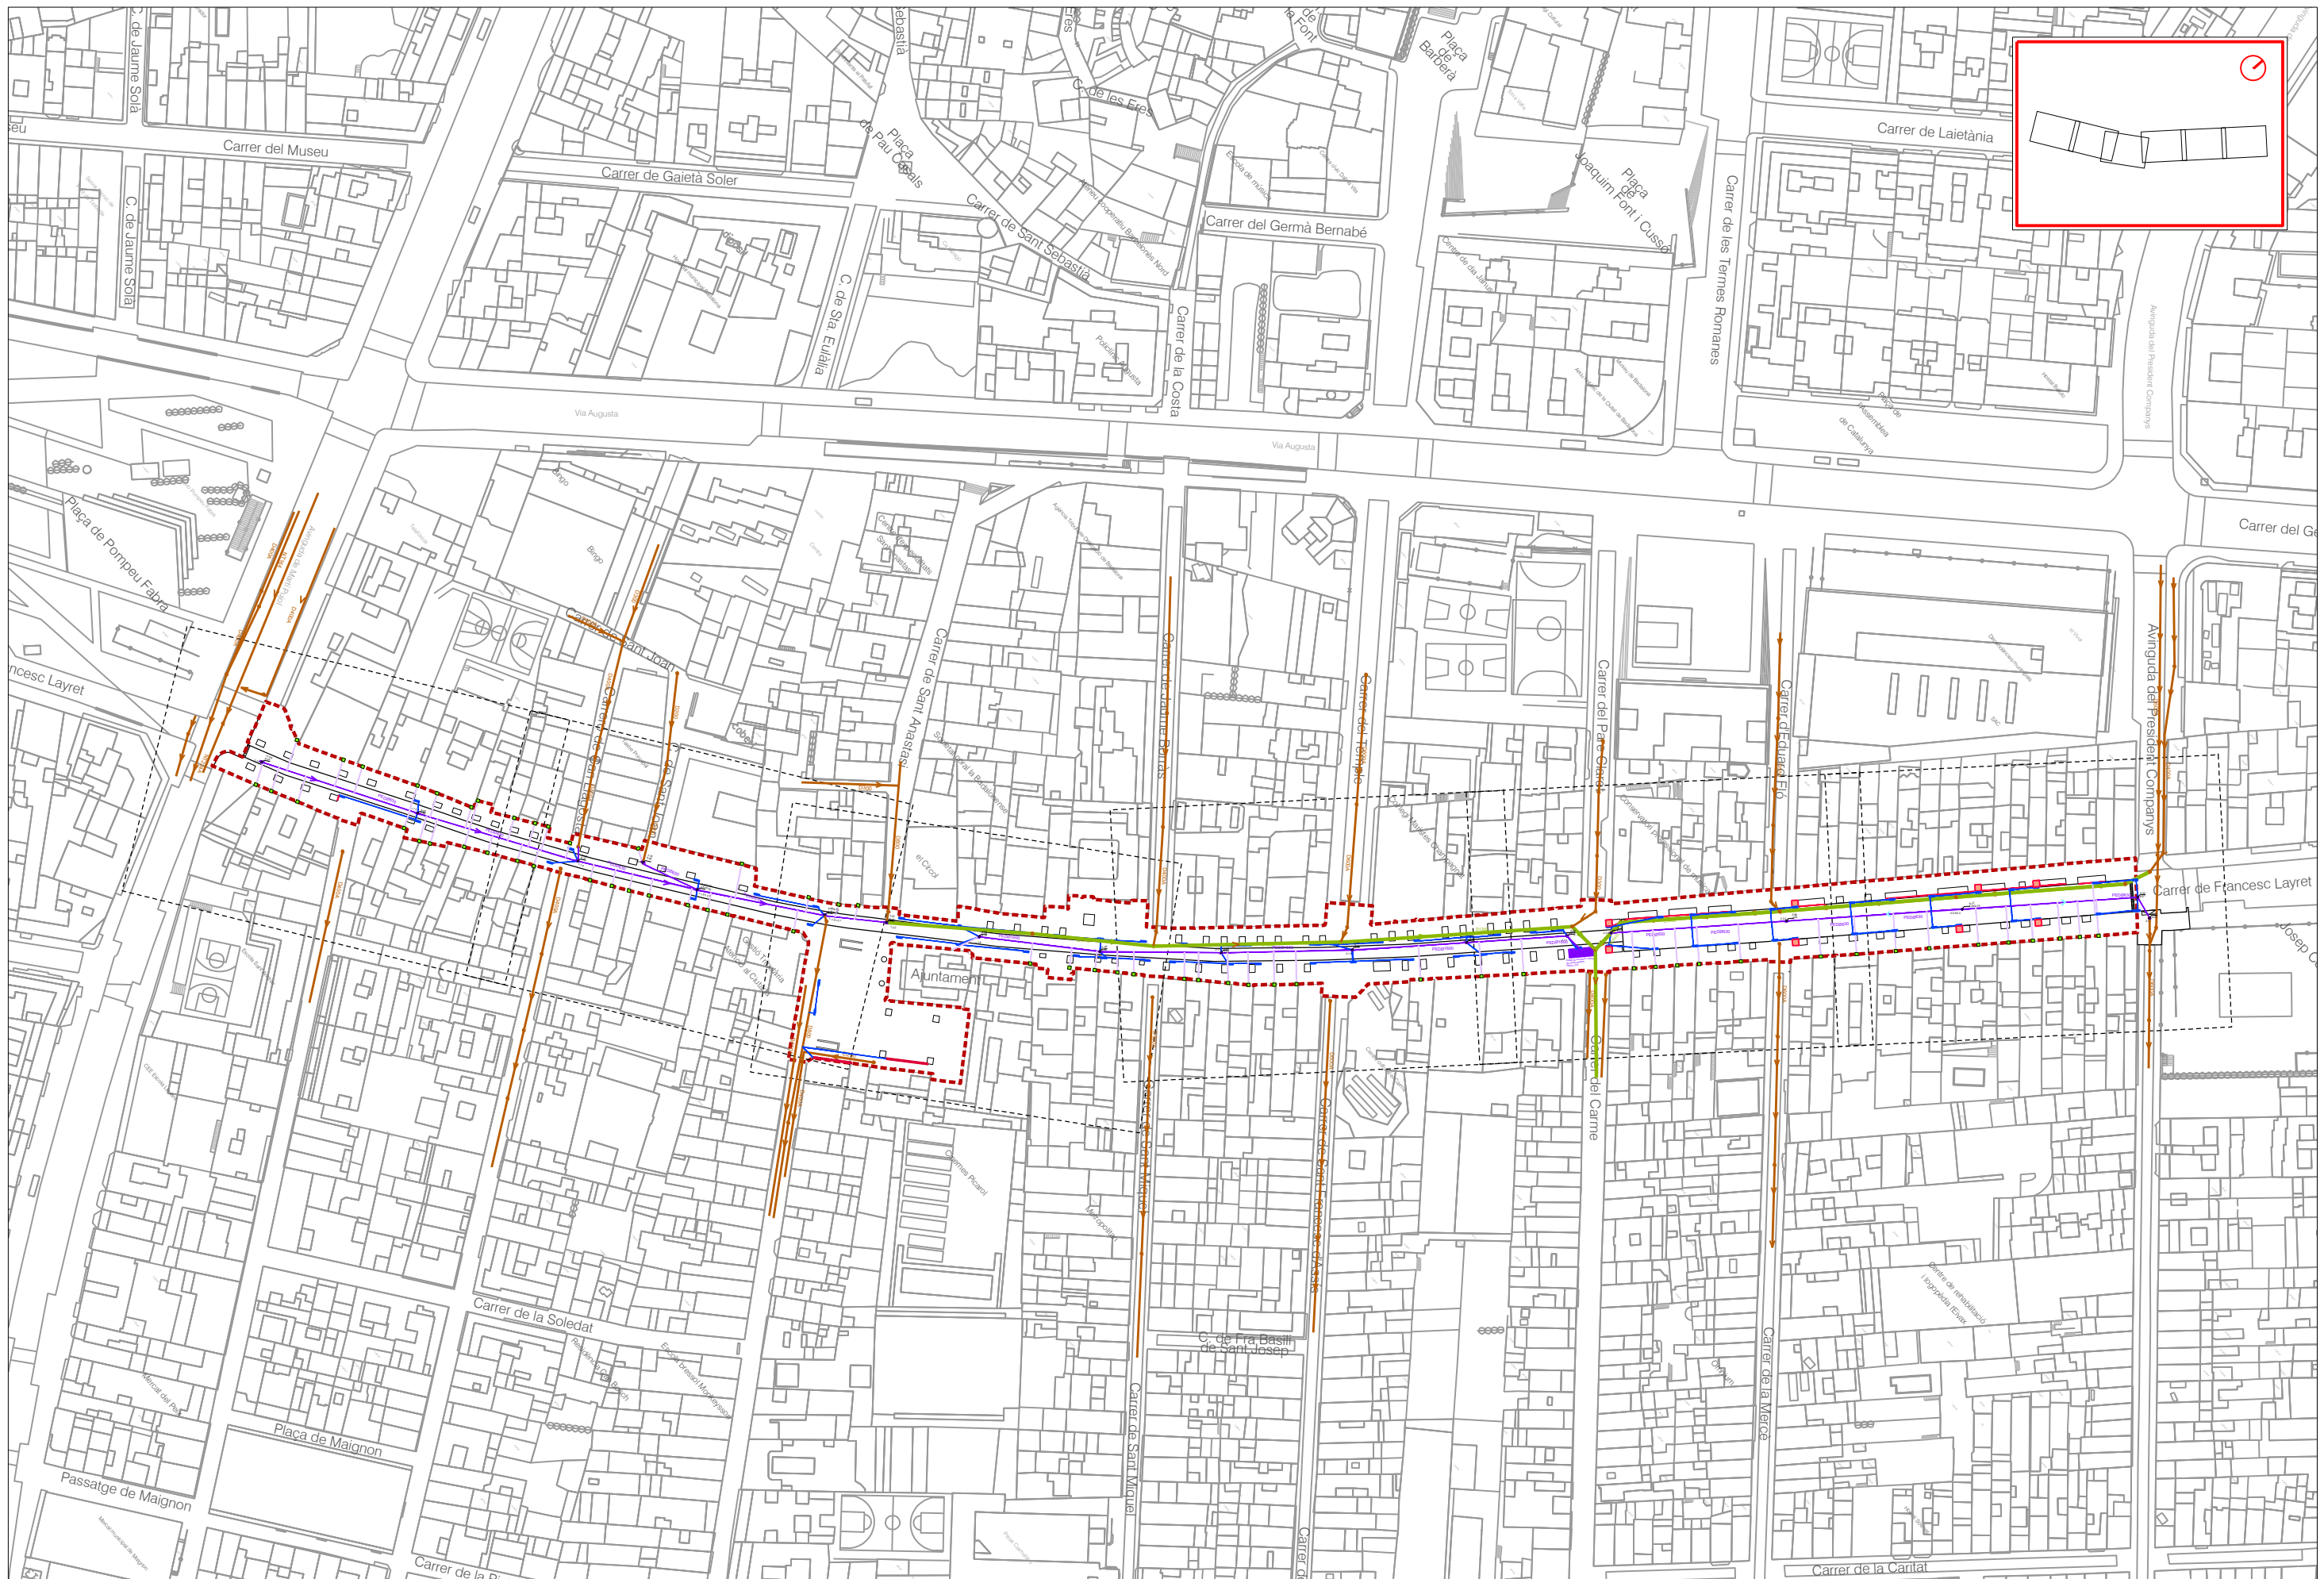

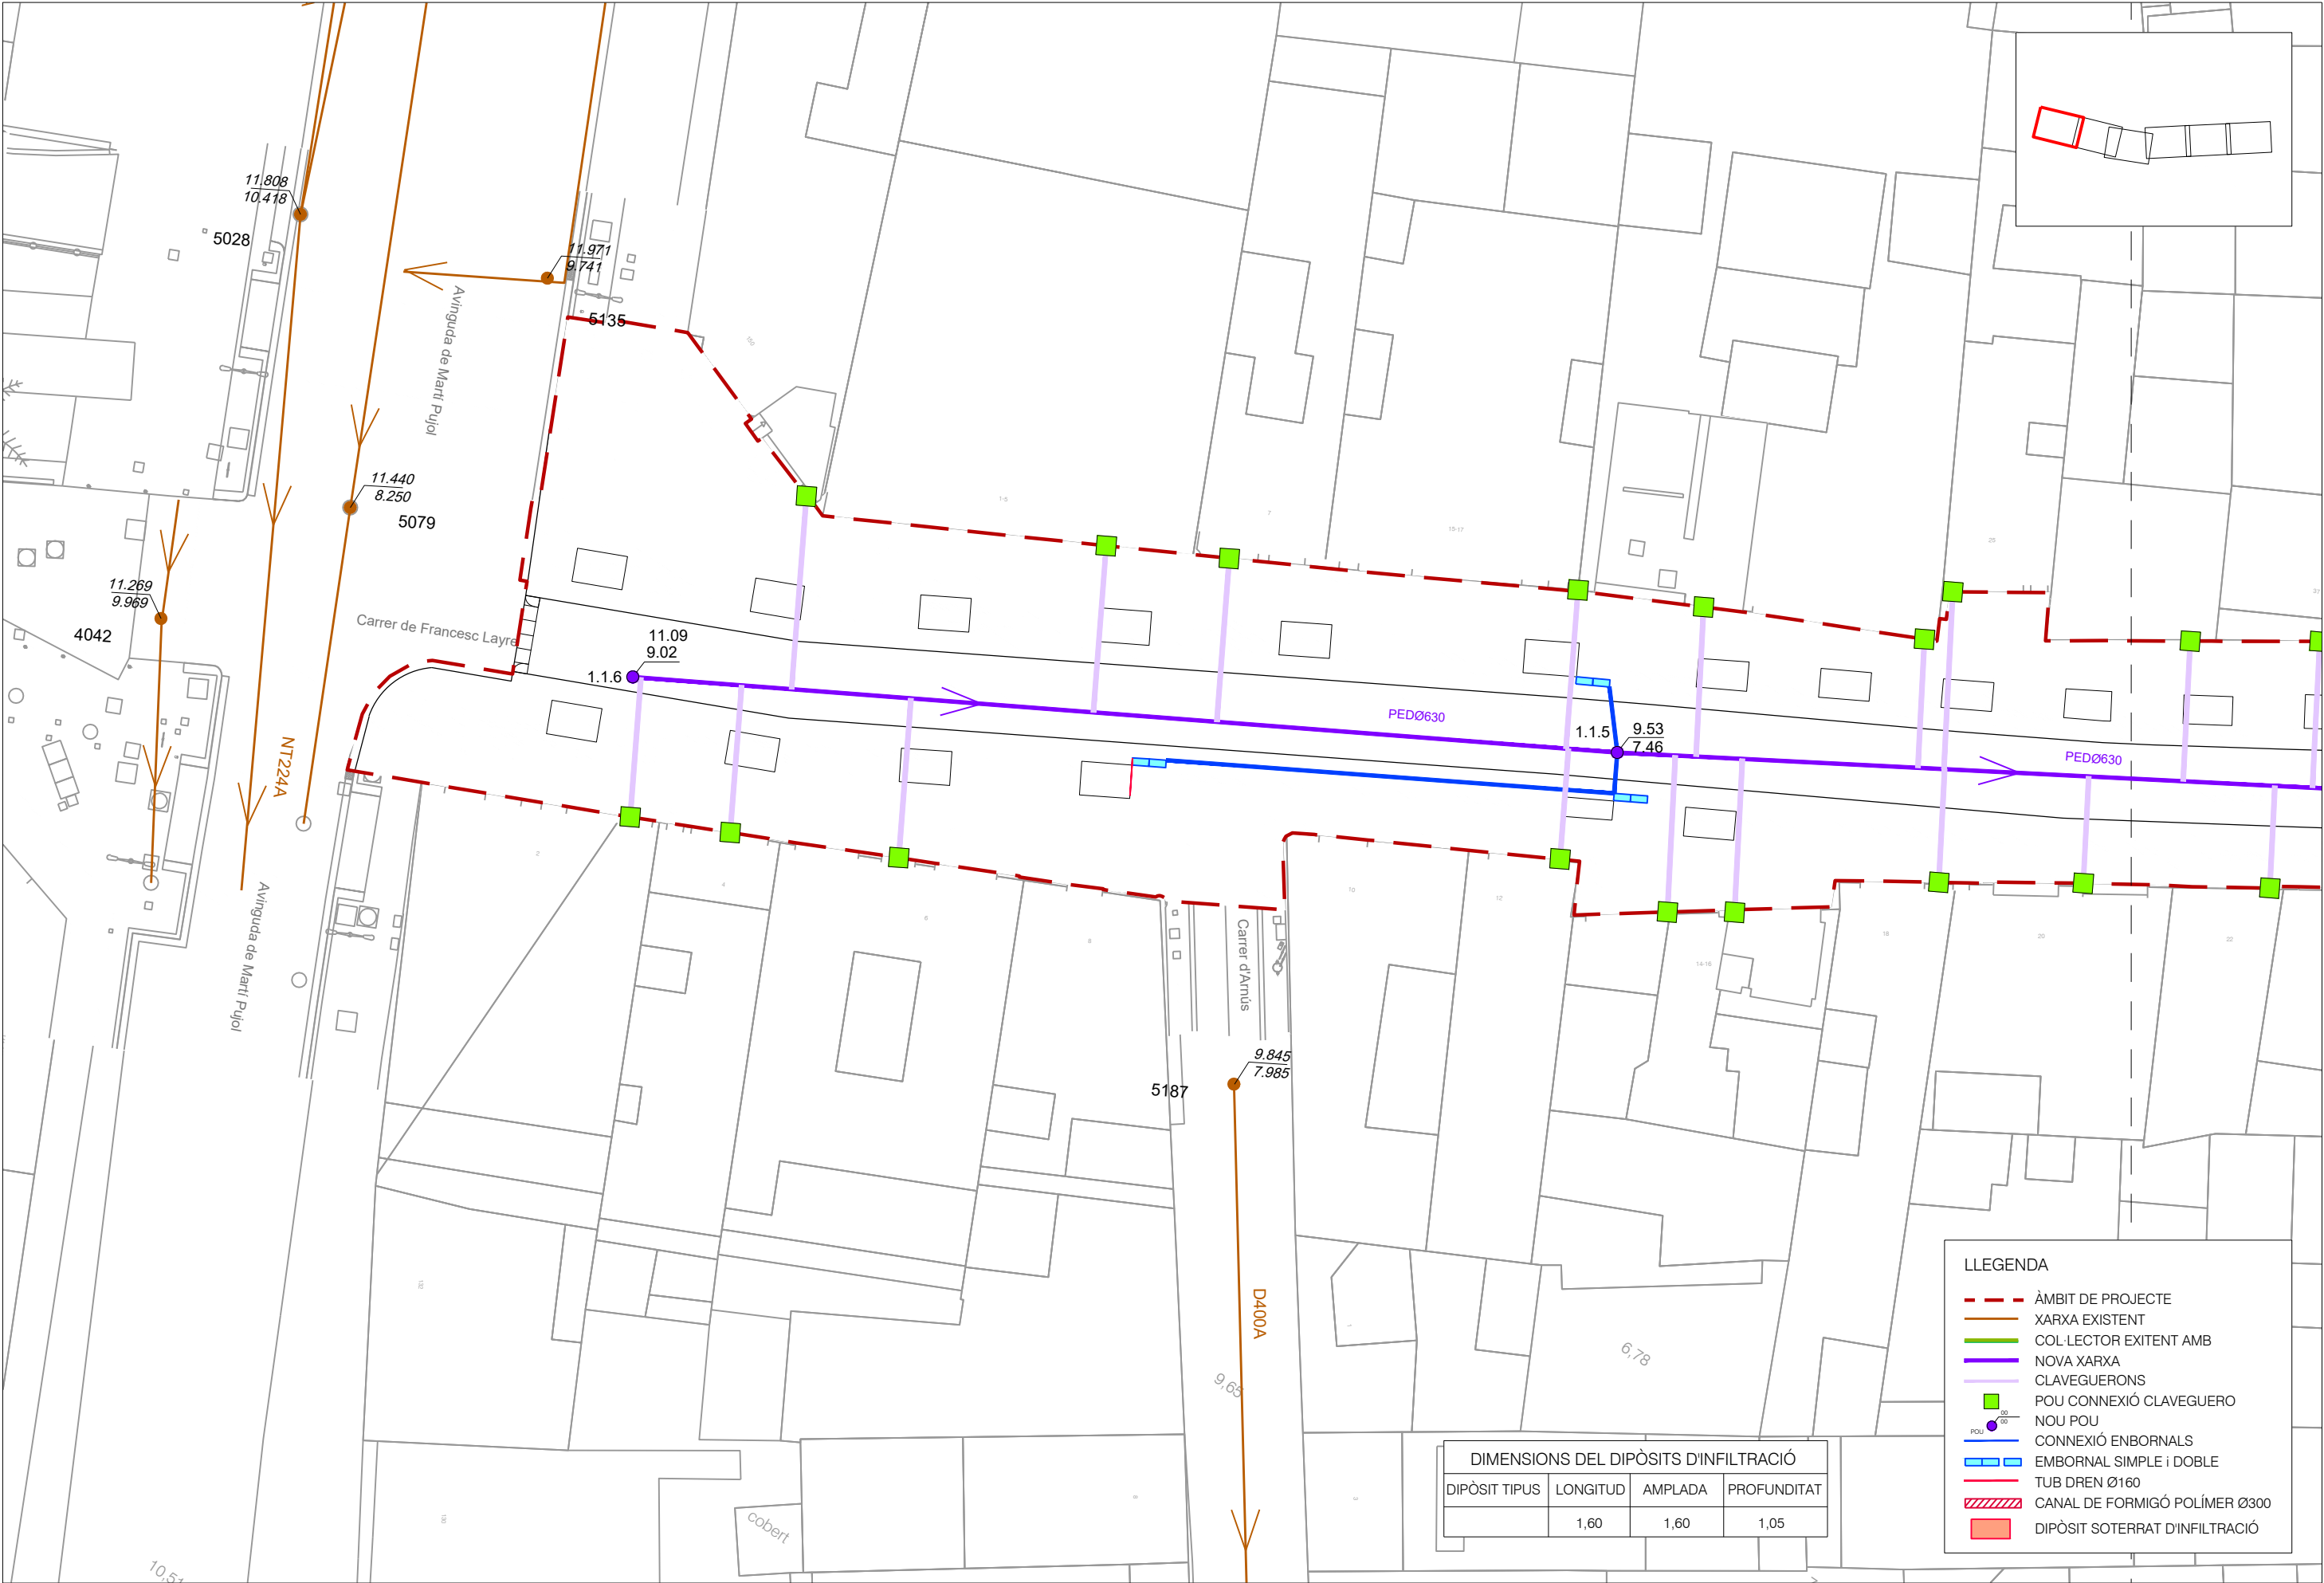


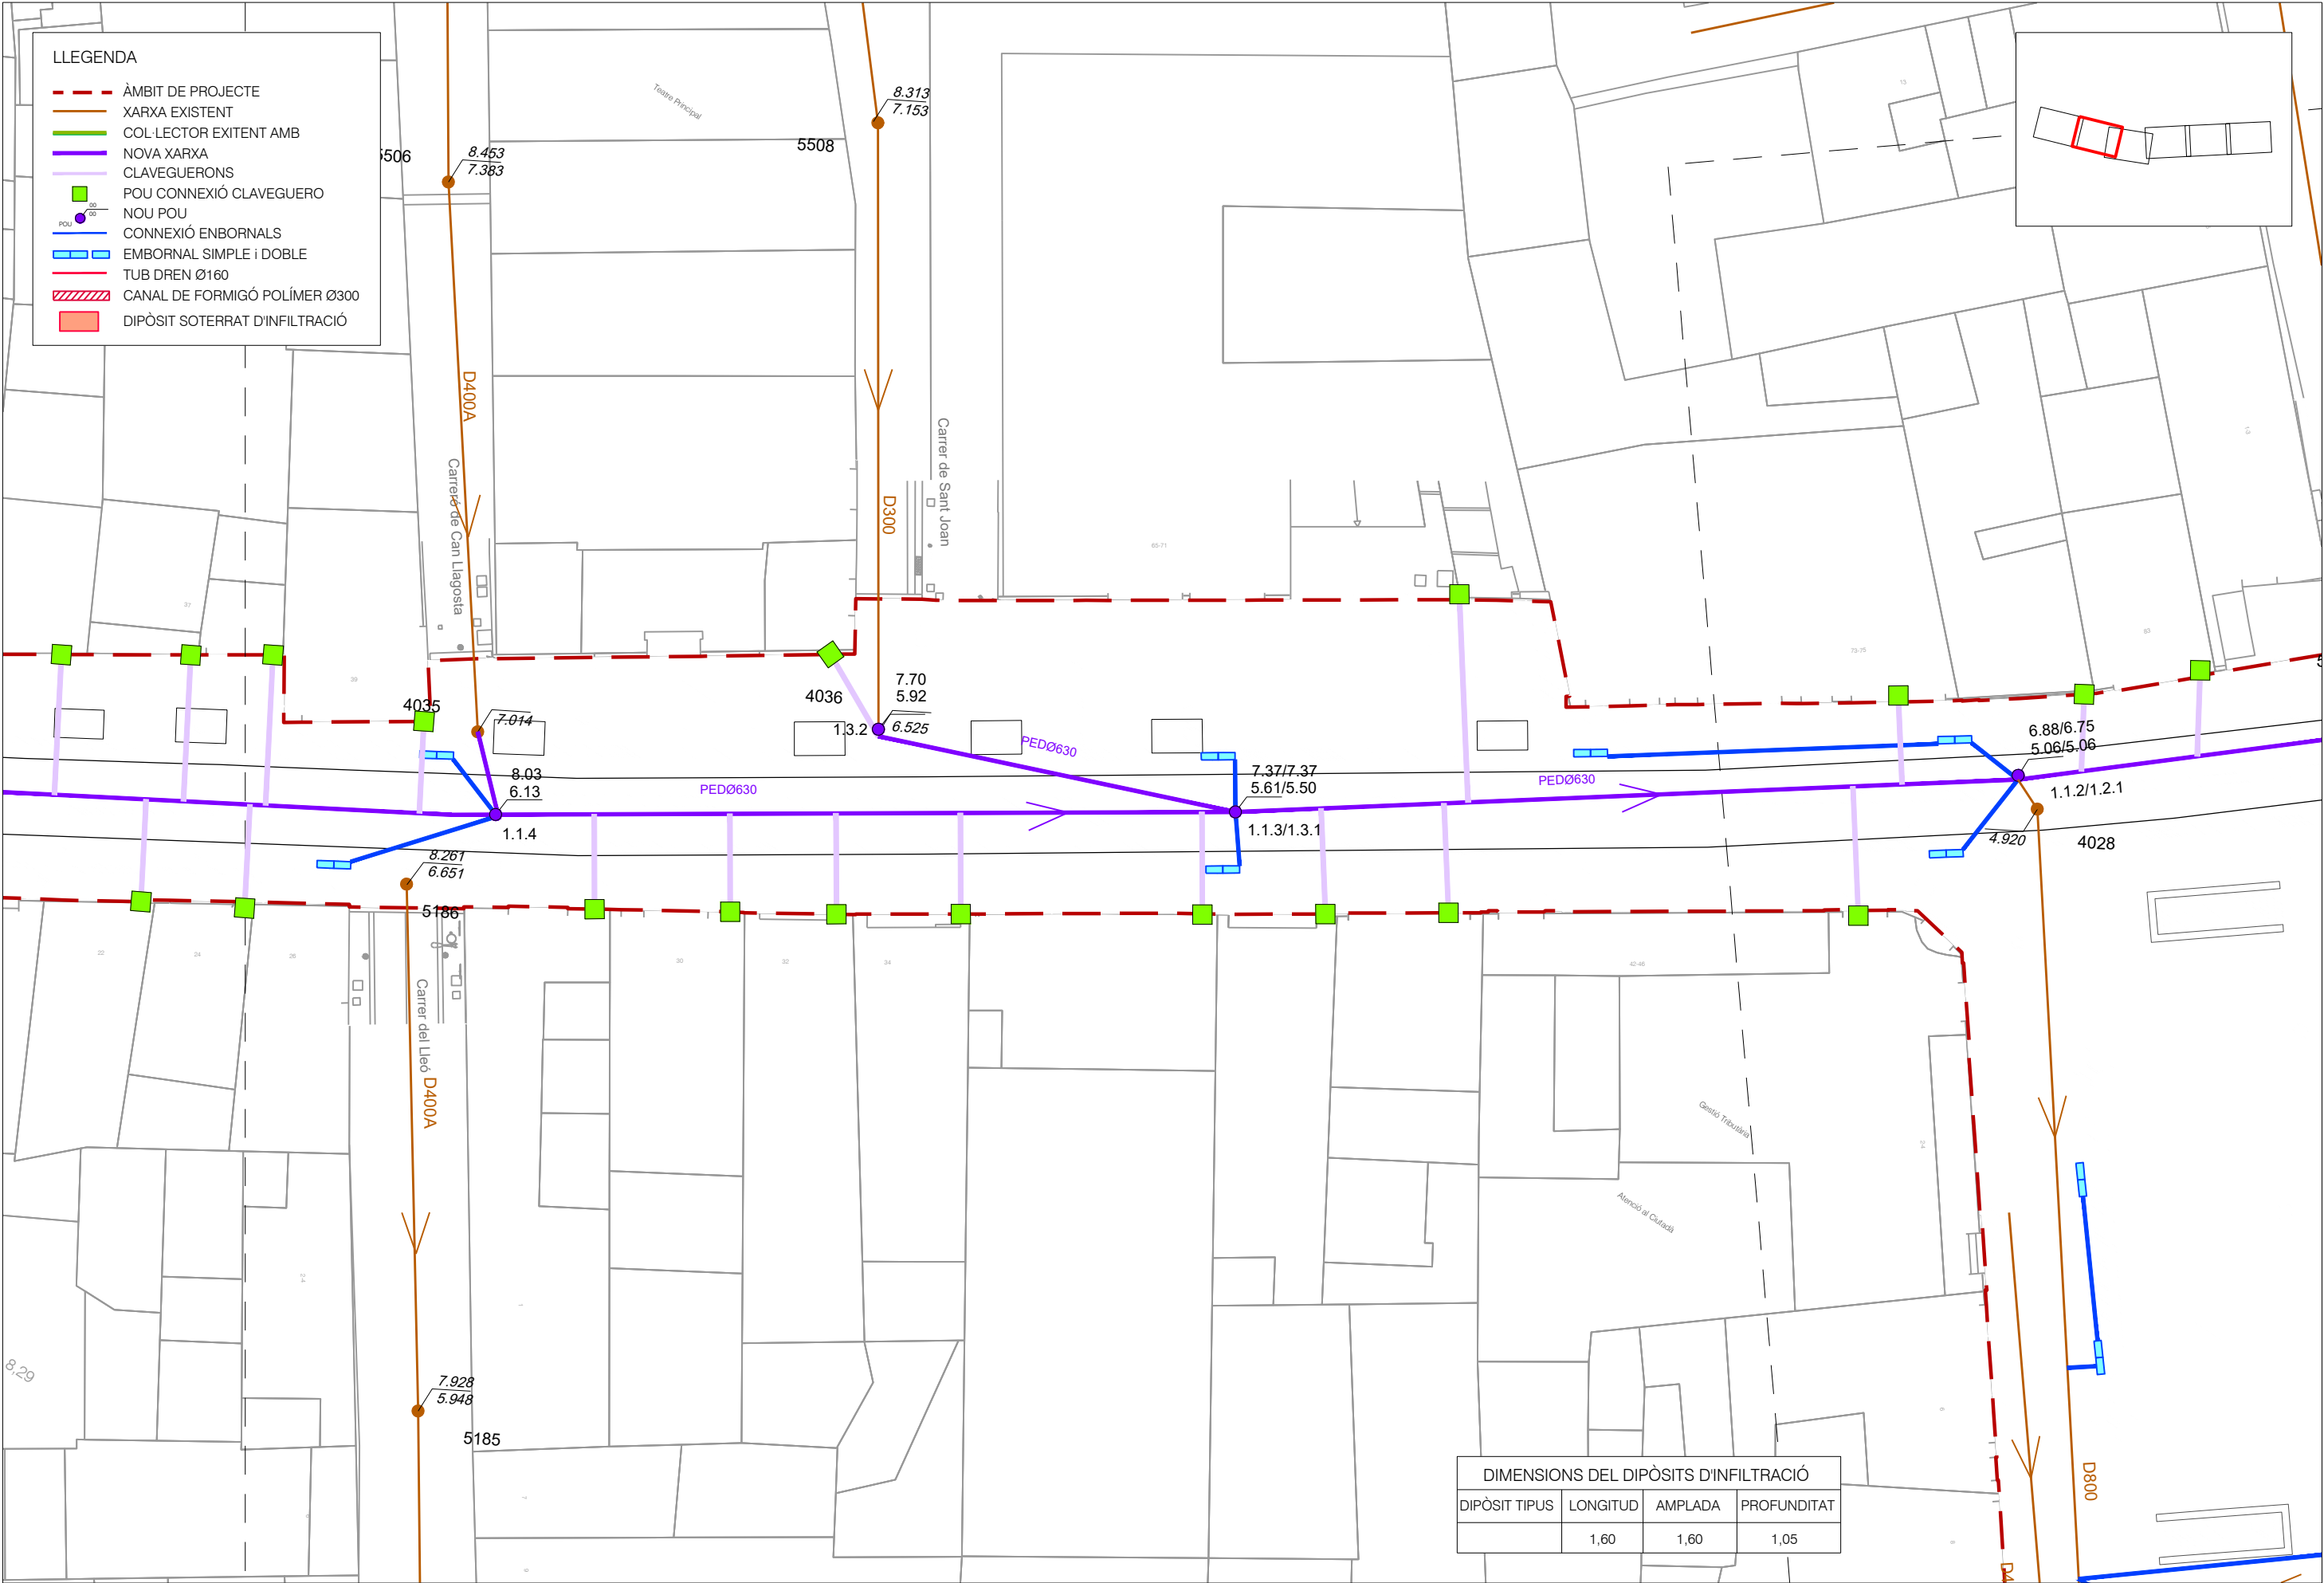


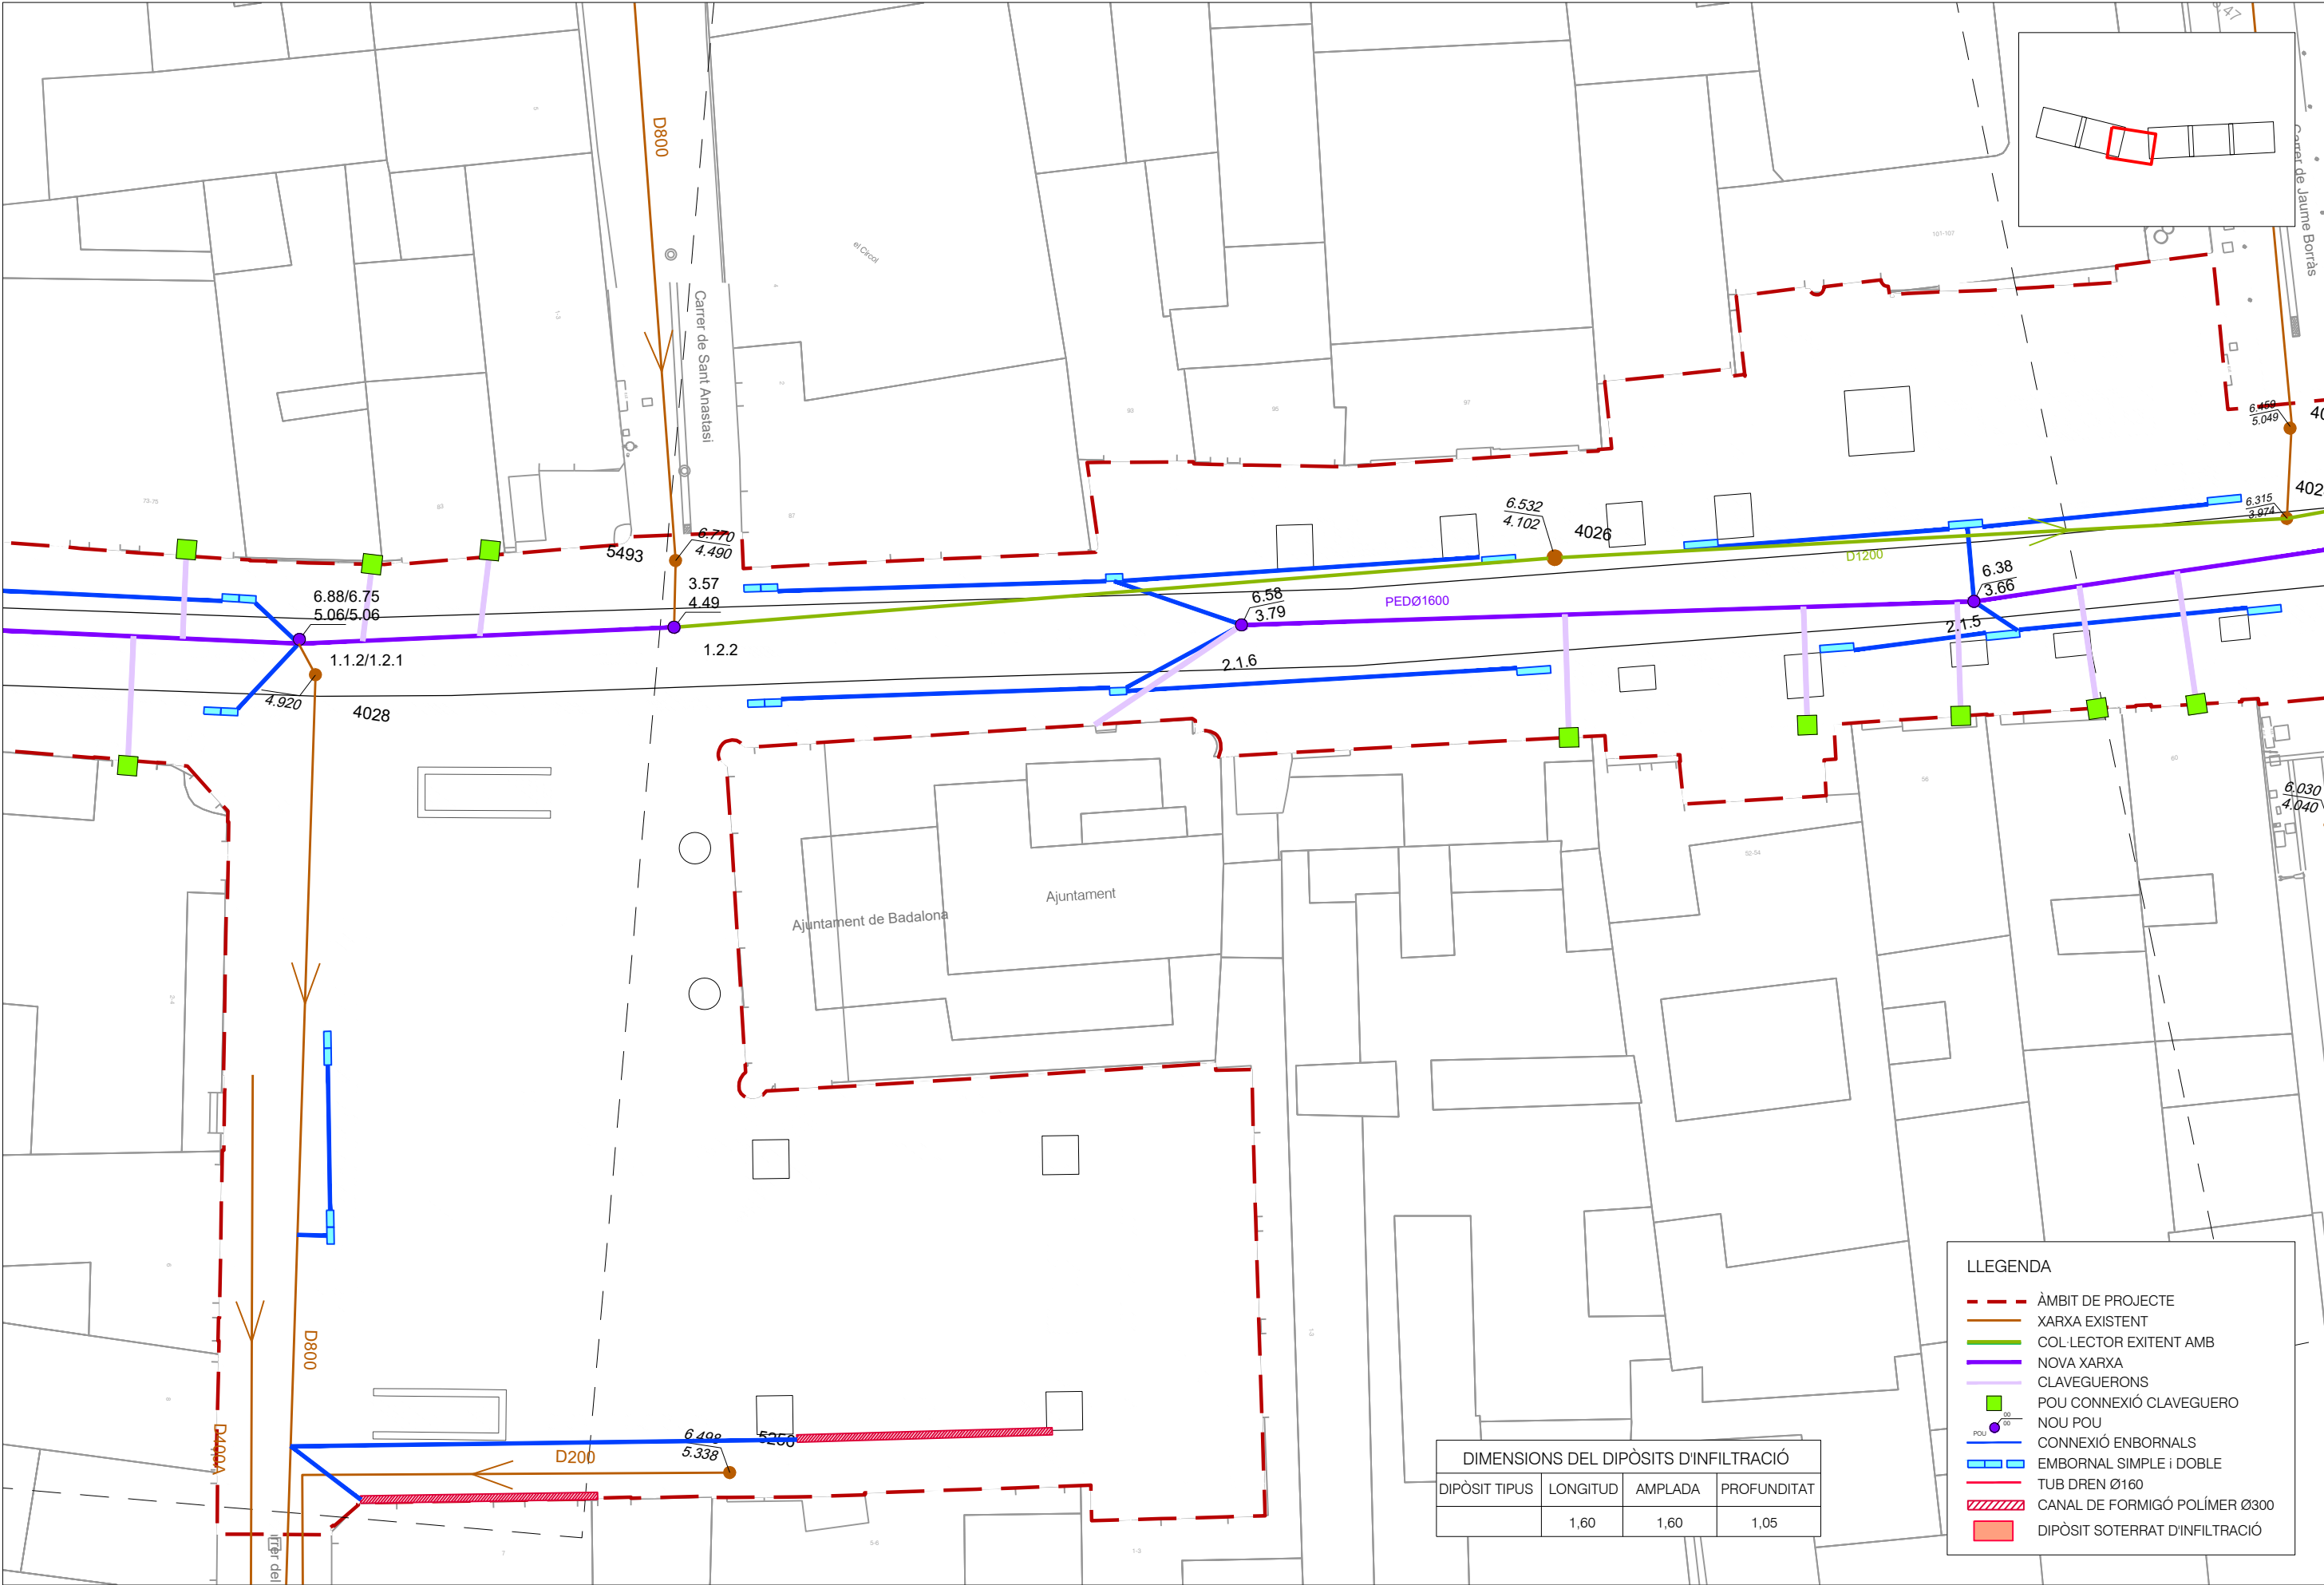




DIMENSIONS DEL DIPÒSITS D'INFILTRACIÓ			
DIPÒSIT TIPUS	LONGITUD	AMPLADA	PROFUNDITAT
	1,60	1,60	1,05

- LLEENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA EXISTENT
 - COL·LECTOR EXISTENT AMB
 - NOVA XARXA
 - CLAVEGUERONS
 - POU CONNEXIÓ CLAVEGUERO
 - NOU POU
 - CONNEXIÓ ENBORNALS
 - EMBORNAL SIMPLE I DOBLE
 - TUB DREN Ø160
 - CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER Ø300
 - DIPÒSIT SOTERRAT D'INFILTRACIÓ

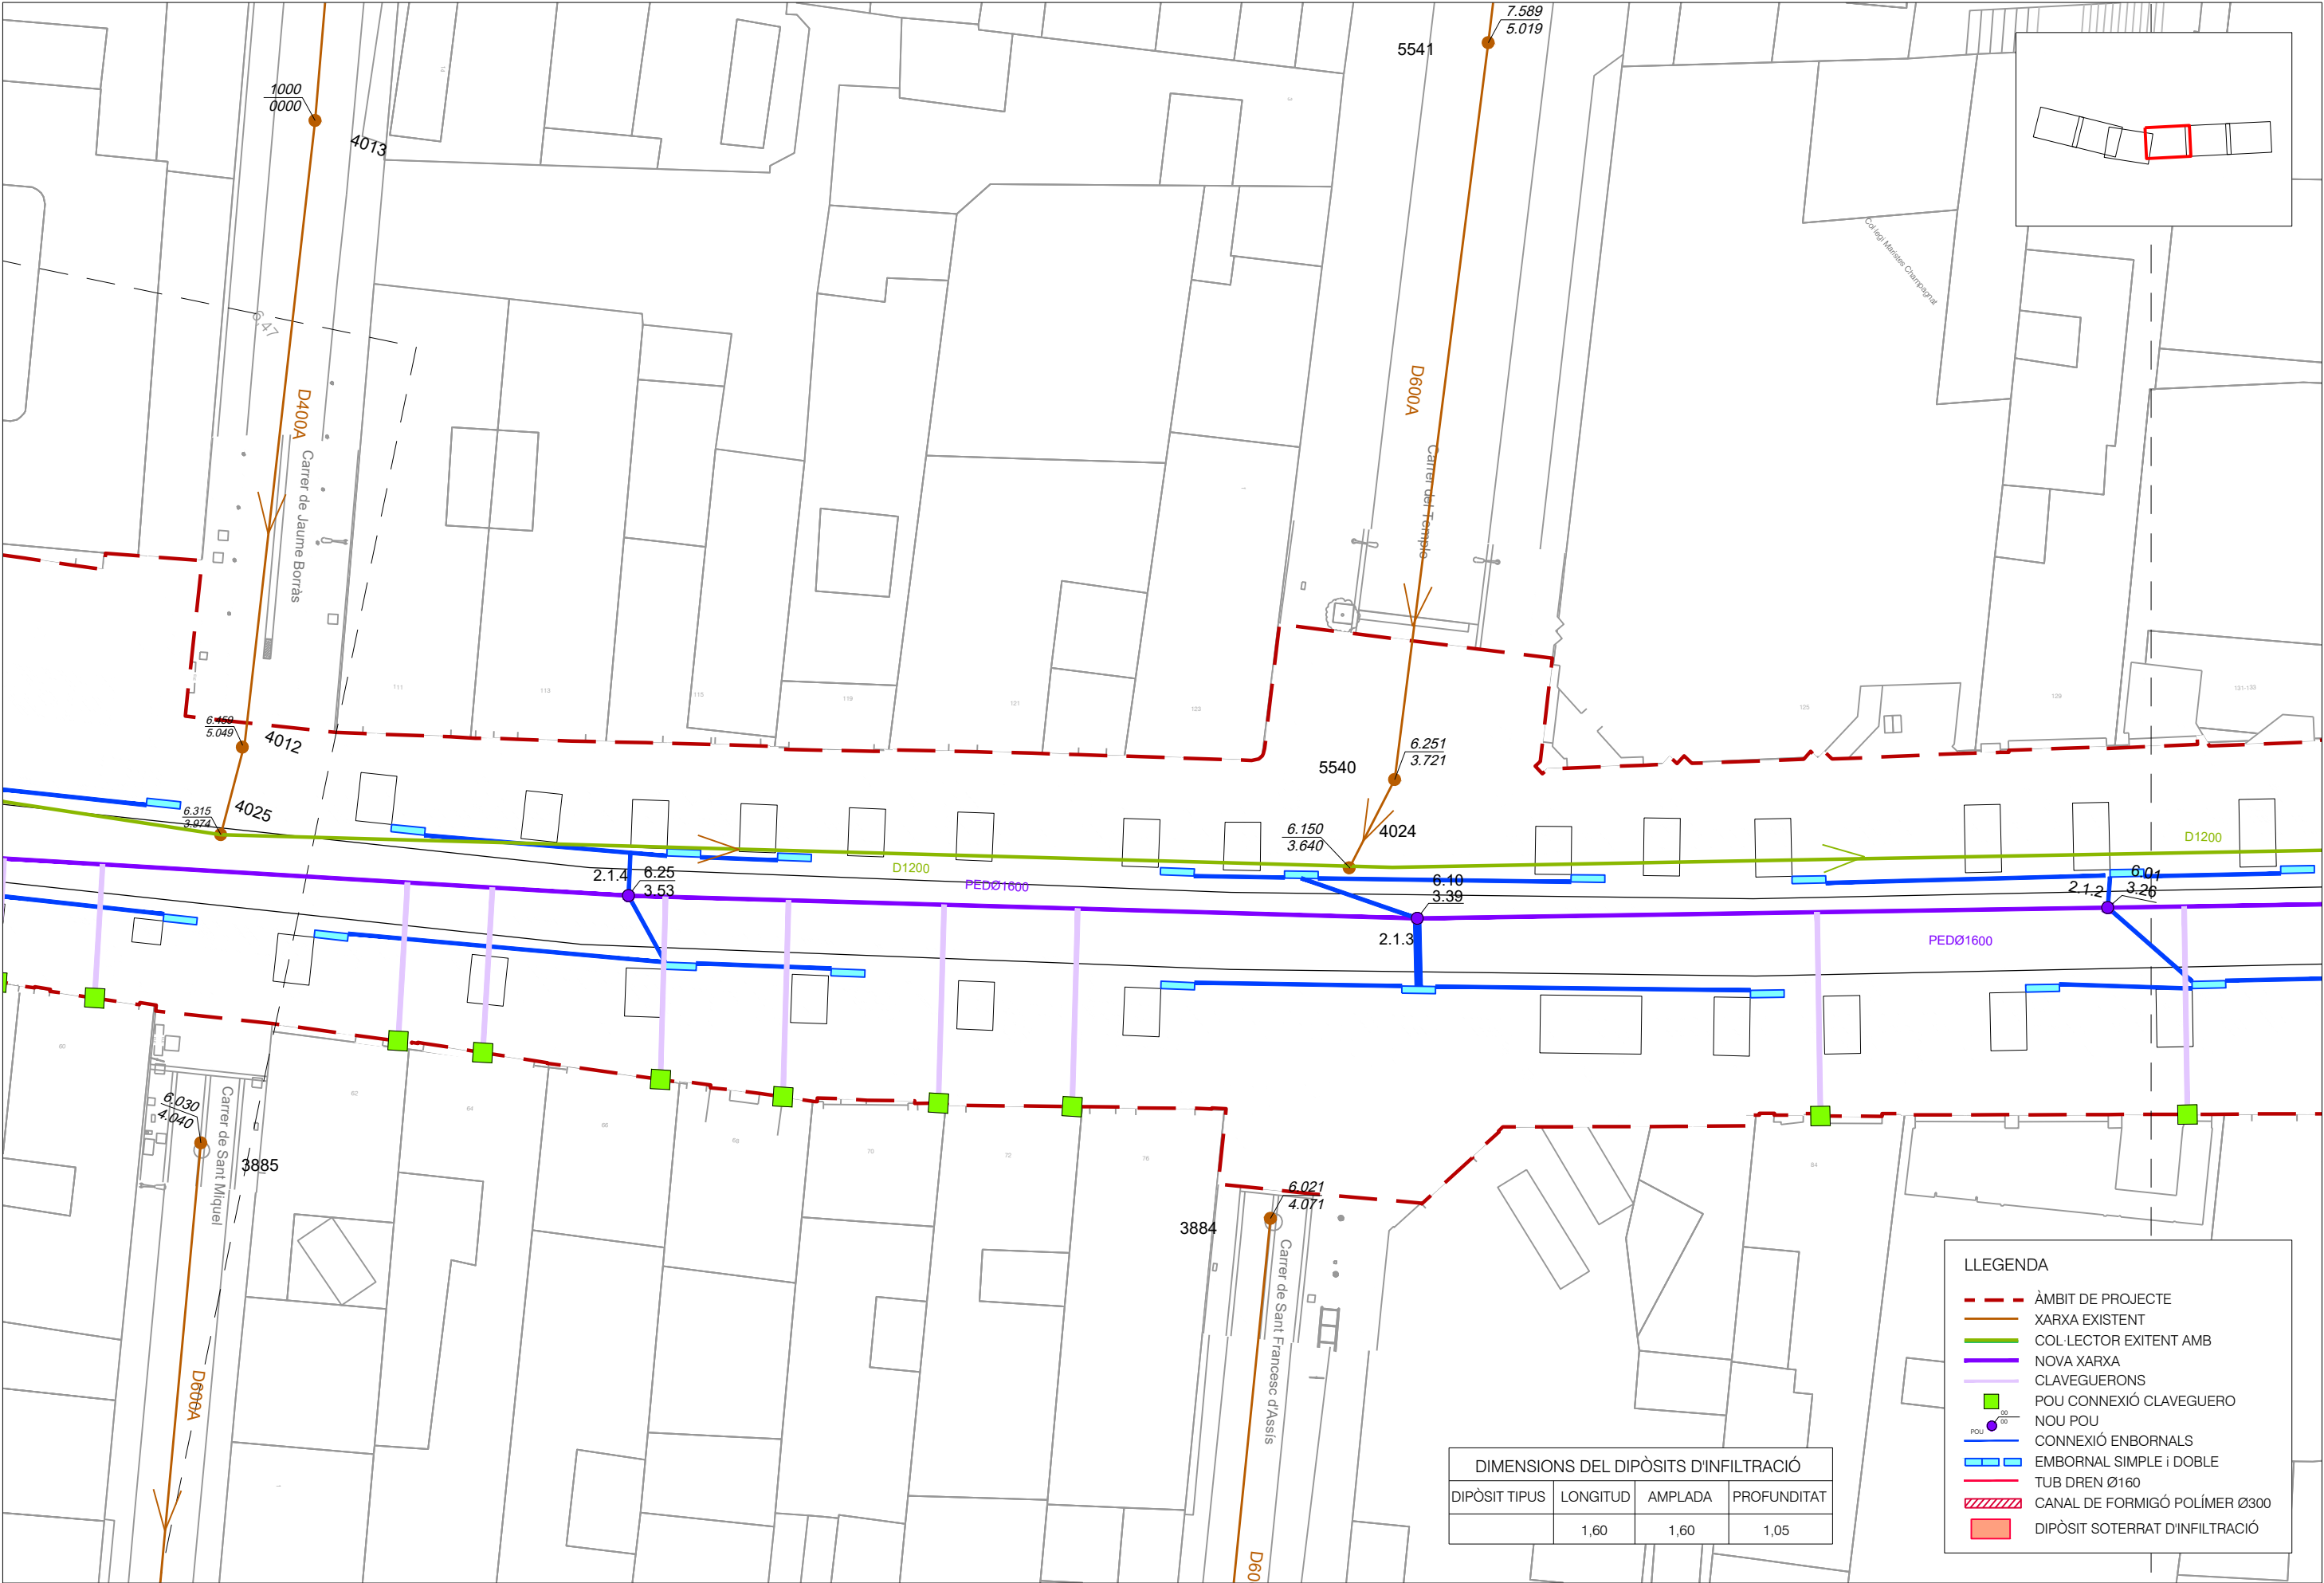

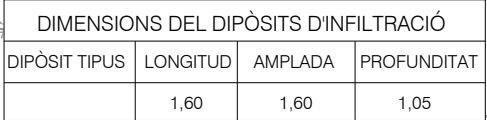


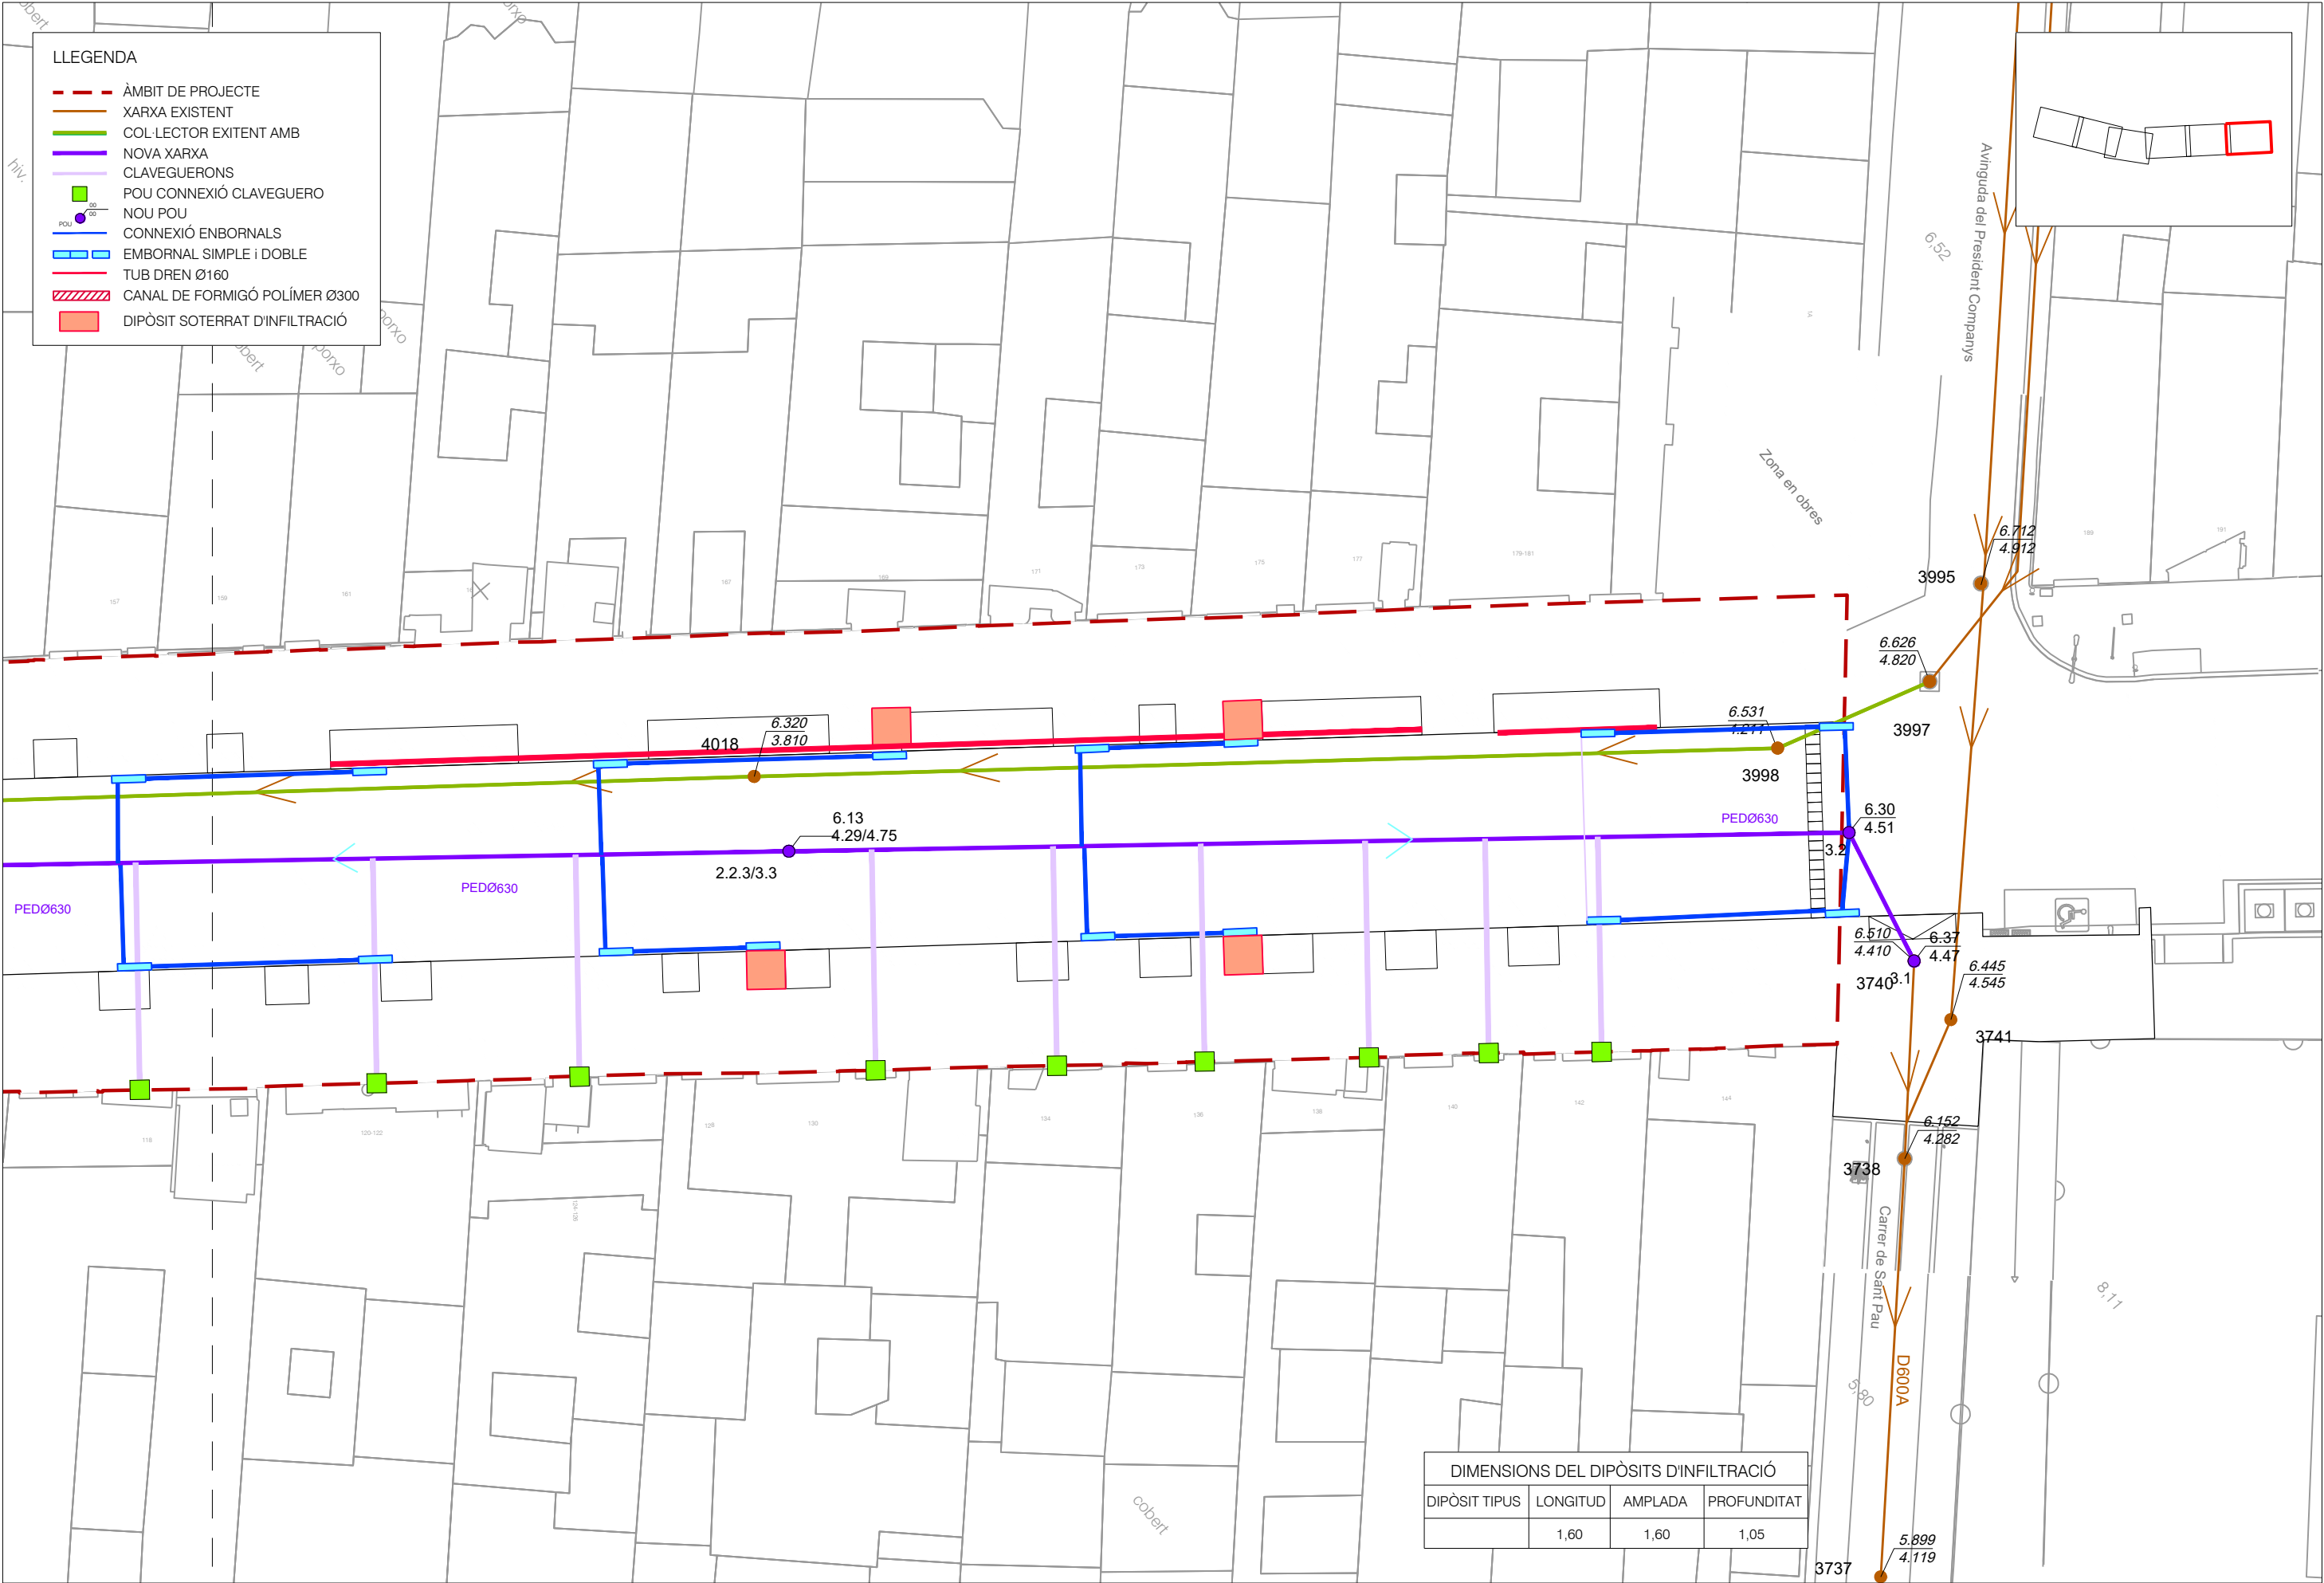

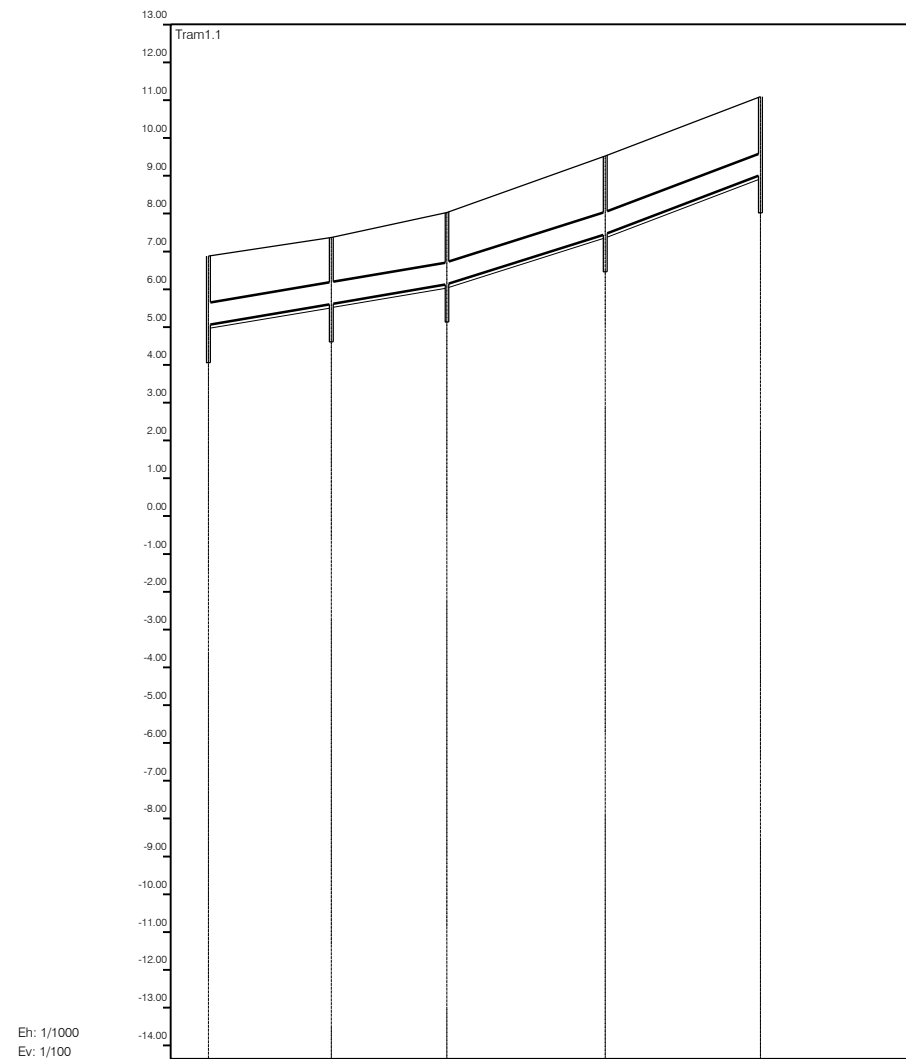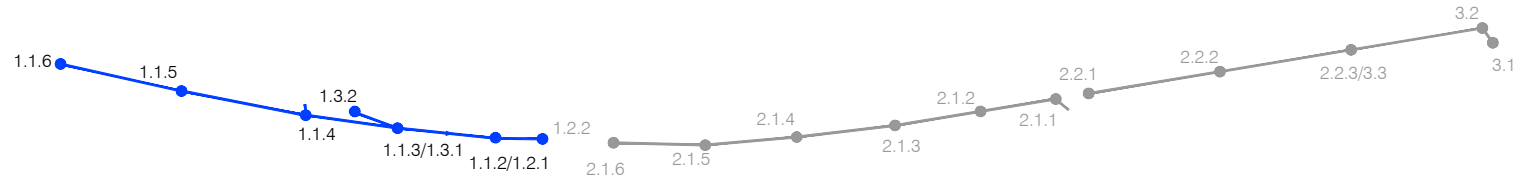


Eh: 1/1000
Ev: 1/100

Núm. pou	2	3	4	5	6
Secció	Ø=630 PEB				
Pendent	-1.70%				
Cota roja	1.82	1.76	1.90	2.07	2.07
Cota rasant	5.06	5.61	6.13	7.46	9.02
Cota terreny	6.68	7.37	8.03	9.53	11.09
Distància parcial	0.00	32.50	30.60	41.94	40.97
Distància a origen	0.00	32.50	63.10	105.04	146.01

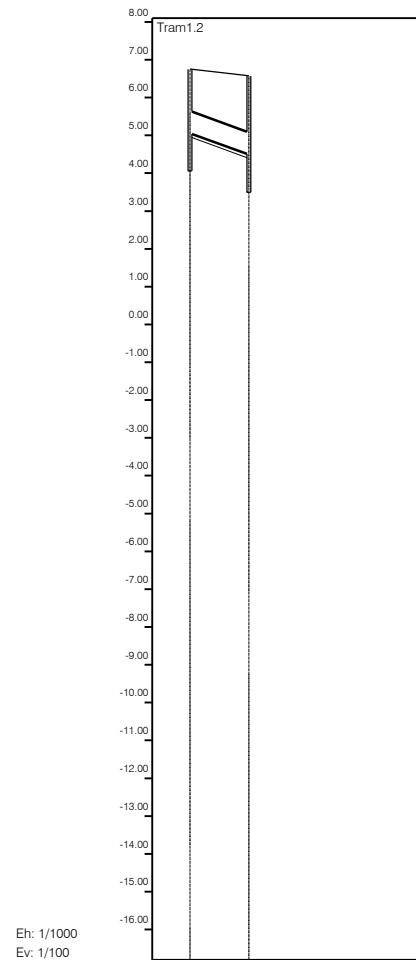



Eh: 1/1000
Ev: 1/100

Núm. pou	1	2
Secció	Ø=630 PEB	
Pendent	-0.64%	
Cota roja	1.69	2.08
Cota rasant	5.06	4.48
Cota terreny	6.75	6.57
Distància parcial	0.00	15.57
Distància a origen	0.00	15.57

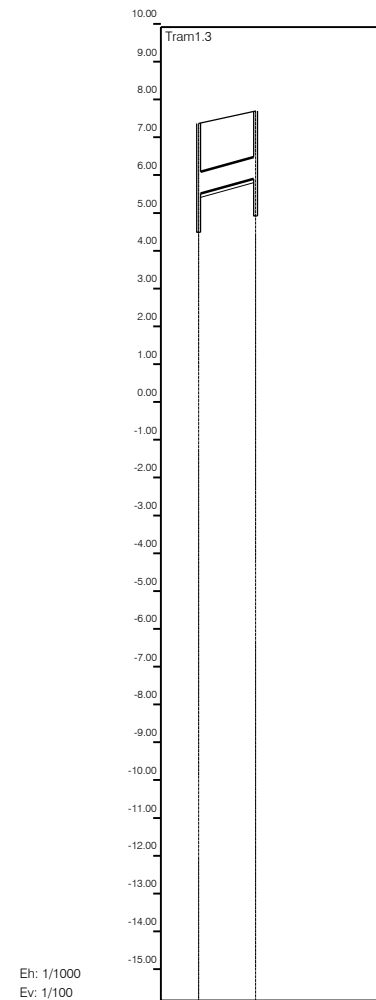


Eh: 1/1000
Ev: 1/100


Núm. pou	1	2
Secció	Ø=630 PEB	
Pendent	-2.79%	
Cota roja	1.87	1.78
Cota rasant	5.50	5.92
Cota terreny	7.37	7.70
Distància parcial	0.00	15.15
Distància a origen	0.00	15.15

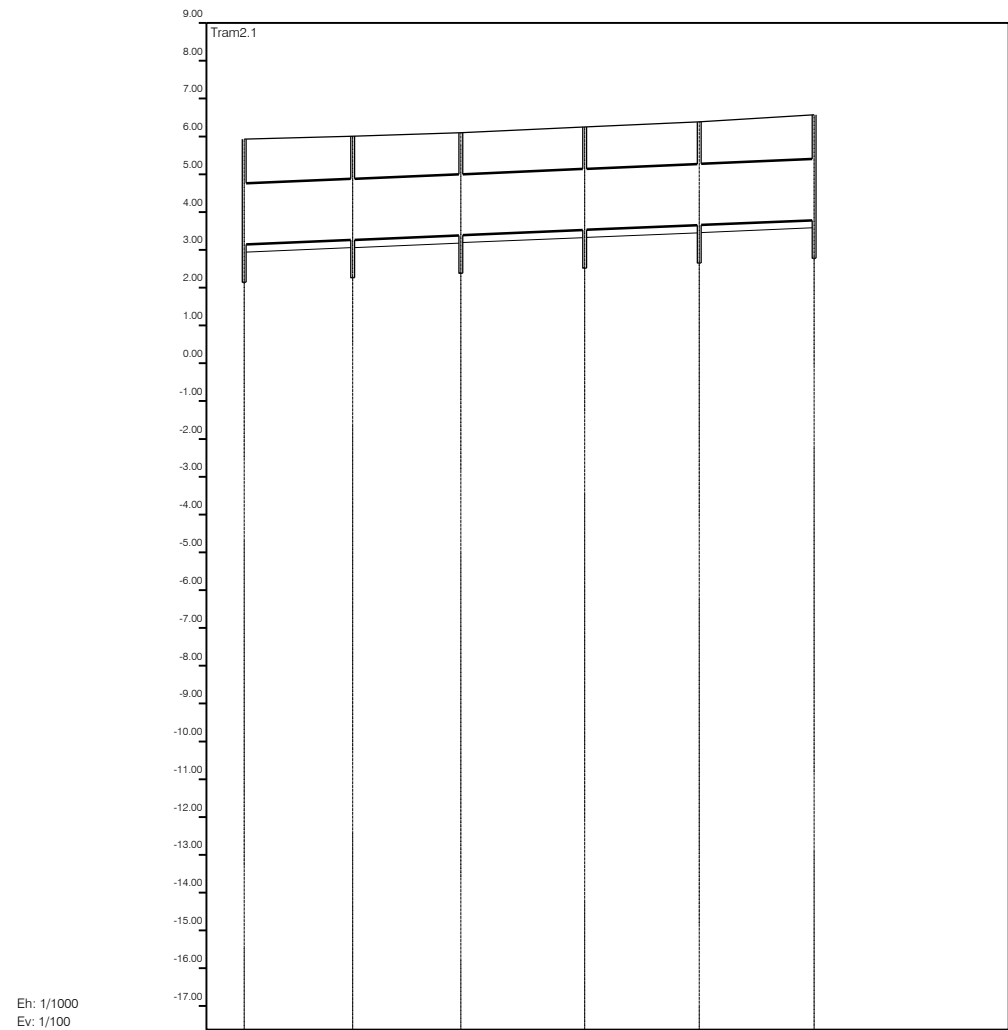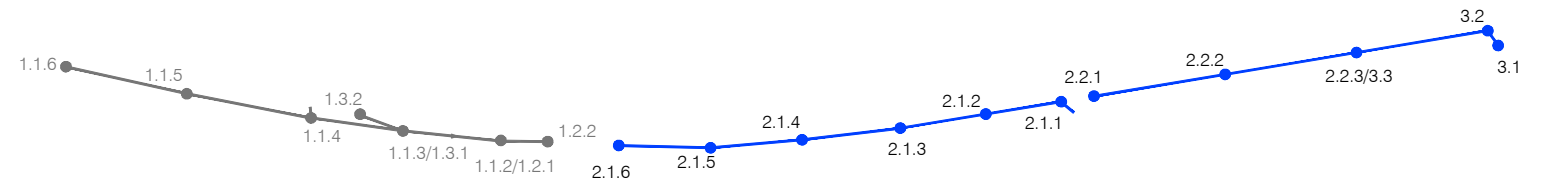


Núm. pou	1	2	3	4	5	6
Secció	9-D=1600 PRFV					
Pendent	0.43%					
Cota roja	2.79	2.75	2.71	2.72	2.73	2.79
Cota rasant	3.14	3.26	3.39	3.53	3.66	3.79
Cota terreny	5.93	6.01	6.10	6.25	6.39	6.58
Distància parcial	0.00	28.67	28.67	32.74	30.37	30.37
Distància a origen	0.00	28.67	57.33	90.07	120.44	150.86

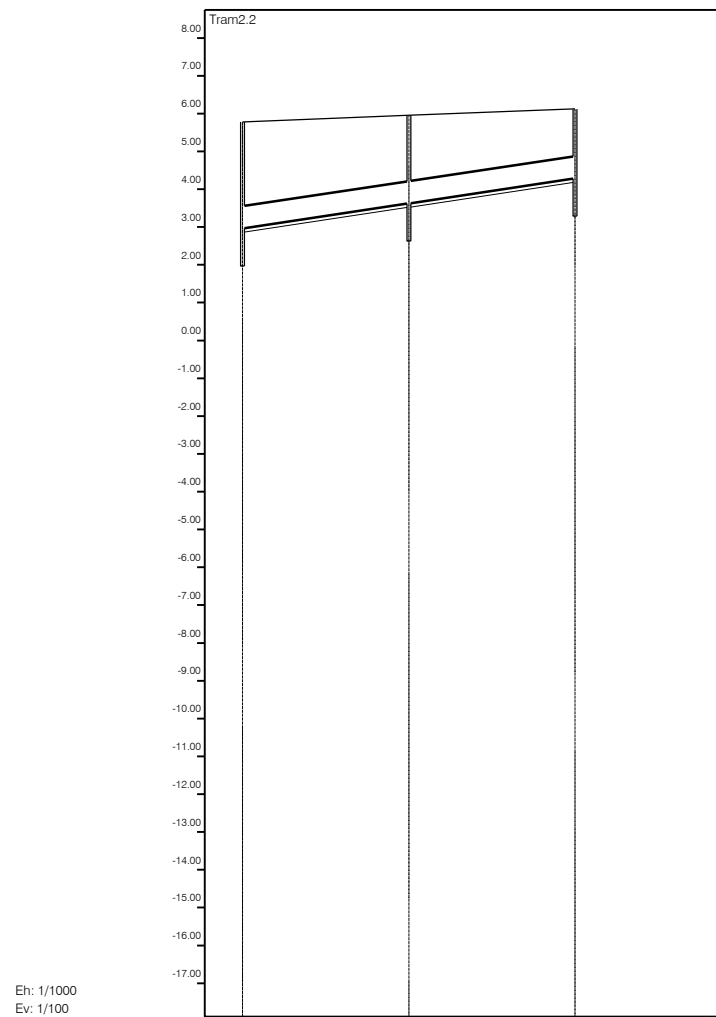


Núm. pou	1	2	3
Secció	5-D=630 PEB		
Pendent	1.50%		
Cota roja	2.81	2.33	1.84
Cota rasant	2.97	3.63	4.29
Cota terreny	5.78	5.96	6.13
Distància parcial	0.00	43.99	44.00
Distància a origen	0.00	43.99	87.99

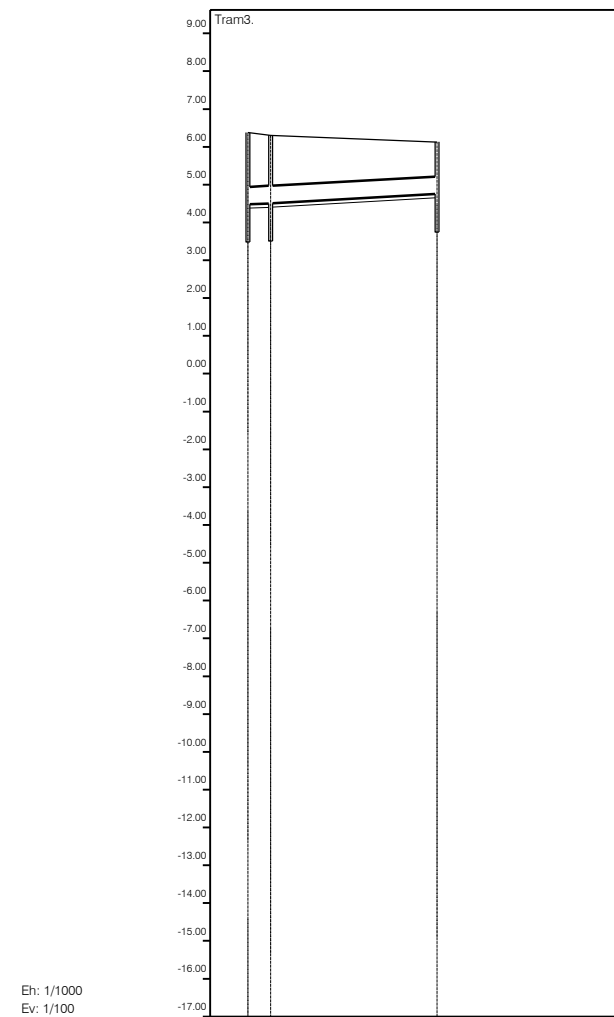

Núm. pou	1	2	3
Secció	4-D=500 PEAD		
Pendent	0.55%		
Cota roja	1.90	1.79	1.38
Cota rasant	4.47	4.51	4.75
Cota terreny	6.37	6.30	6.13
Distància parcial	0.00	5.97	44.00
Distància a origen	0.00	5.97	49.97

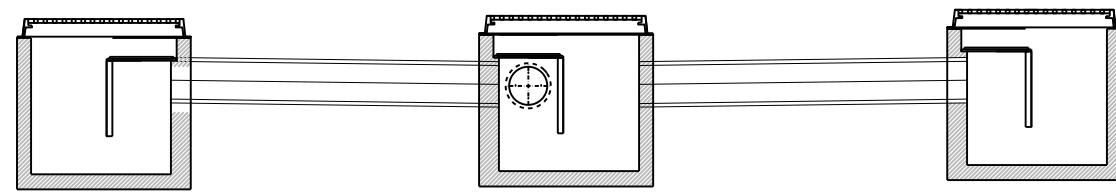


CONNEIXIÓ ENTRE EMBORNALS
ESCALA: 1/20

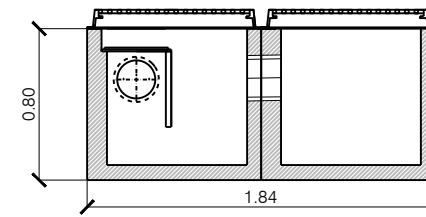


EMBORNAL DOBLE MODEL BADALONA
ESCALA: 1/40


EMBORNAL MODEL BADALONA
ESCALA: 1/20
(COTES EN mm)

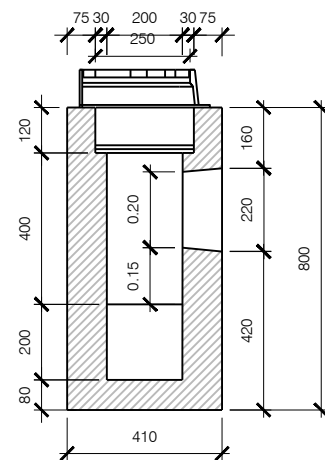


SECCIÓ C-D

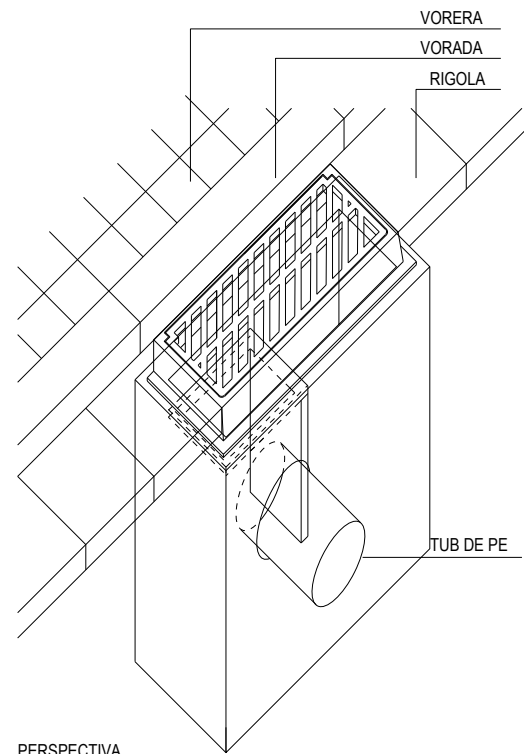

PERSPECTIVA

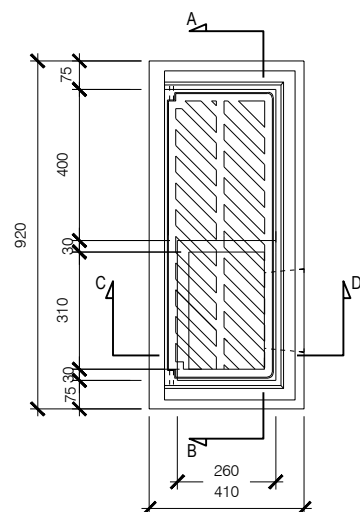



PLANTA

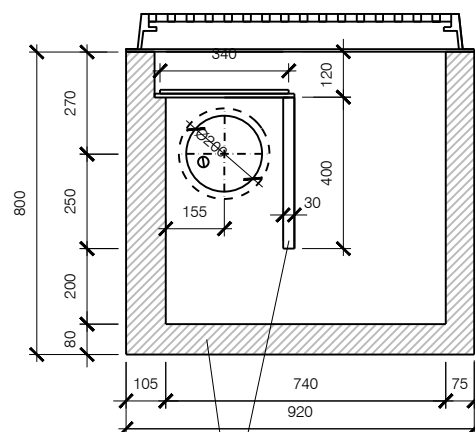


SECCIÓ A-B

RAJOLA MASSISSA
ARREBOSSADA I LLISCAT
AMB MORTER DE CIMENT

TAPA I MARC INTERIOR PER A EMBORNAL
ESCALA: 1/10
(COTES EN mm)

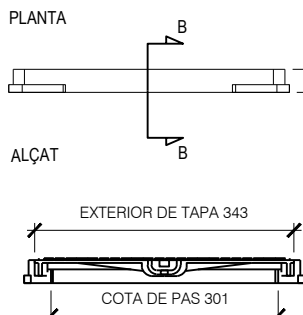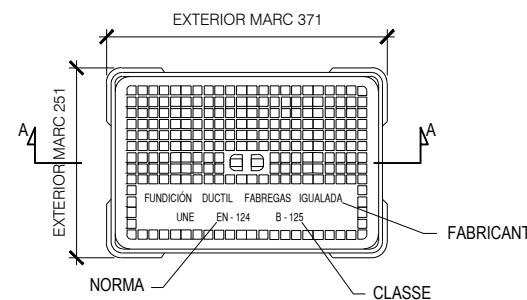


SECCIÓ A-A




SECCIÓ B-B


REIXA METÀL·LICA PER A CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER Ø300 mm
ESCALA: 1/20
(COTES EN mm)

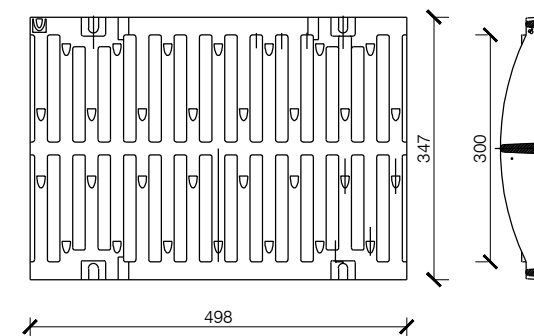


TAPA DE REGISTRE SOLO CS
ESCALA: 1/20

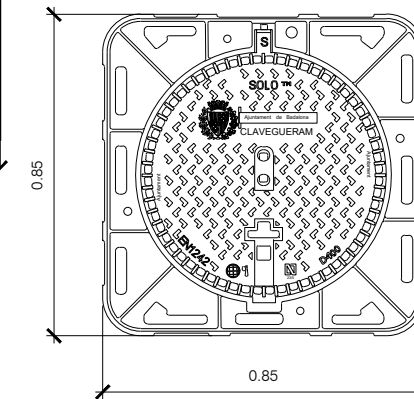


TAPA DE REGISTRE TWINO
ESCALA: 1/20

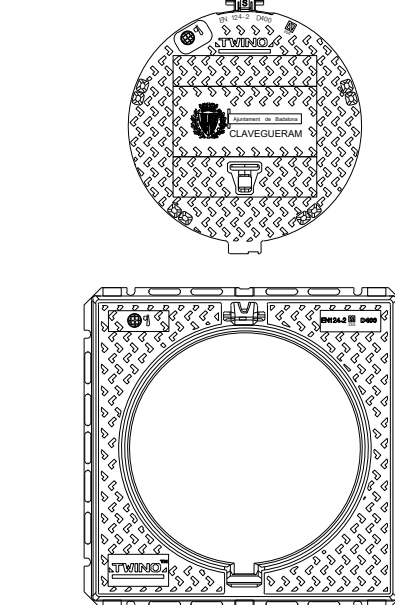






SECCIÓ TAPA DE REGISTRE
ESCALA: 1/20




CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER Ø300 mm
ESCALA: 1/20
(COTES EN mm)

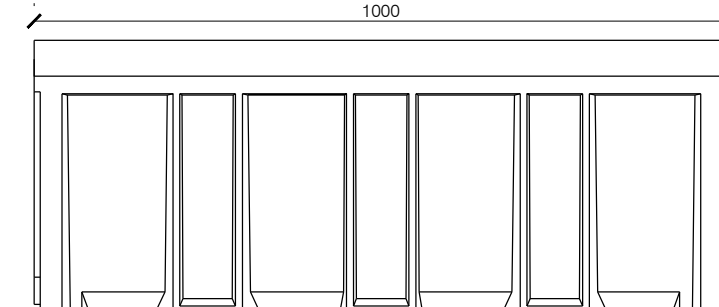


BASTIMENT I REIXA REVERSIBLE PER A EMBORNAL DELTA-80
ESCALA: 1/10
(COTES EN mm)

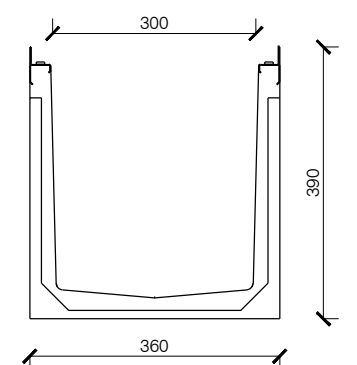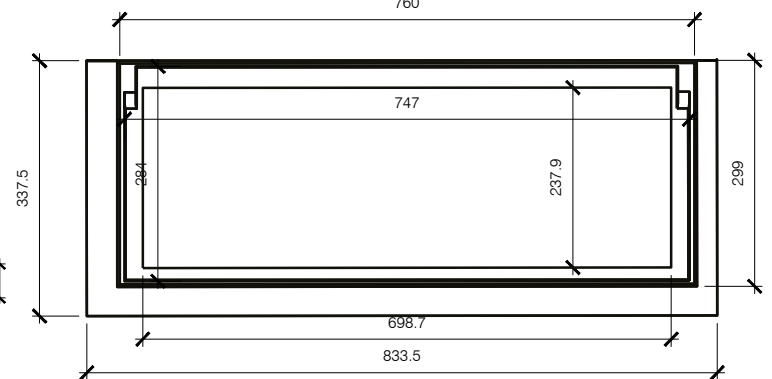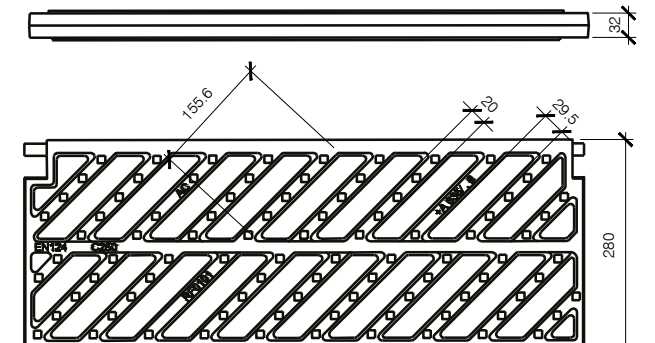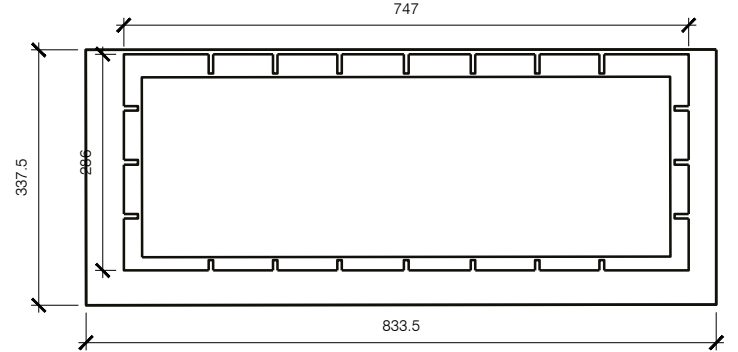


DETALL SISTEMA URBÀ DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS)
ESCALA: 1/50

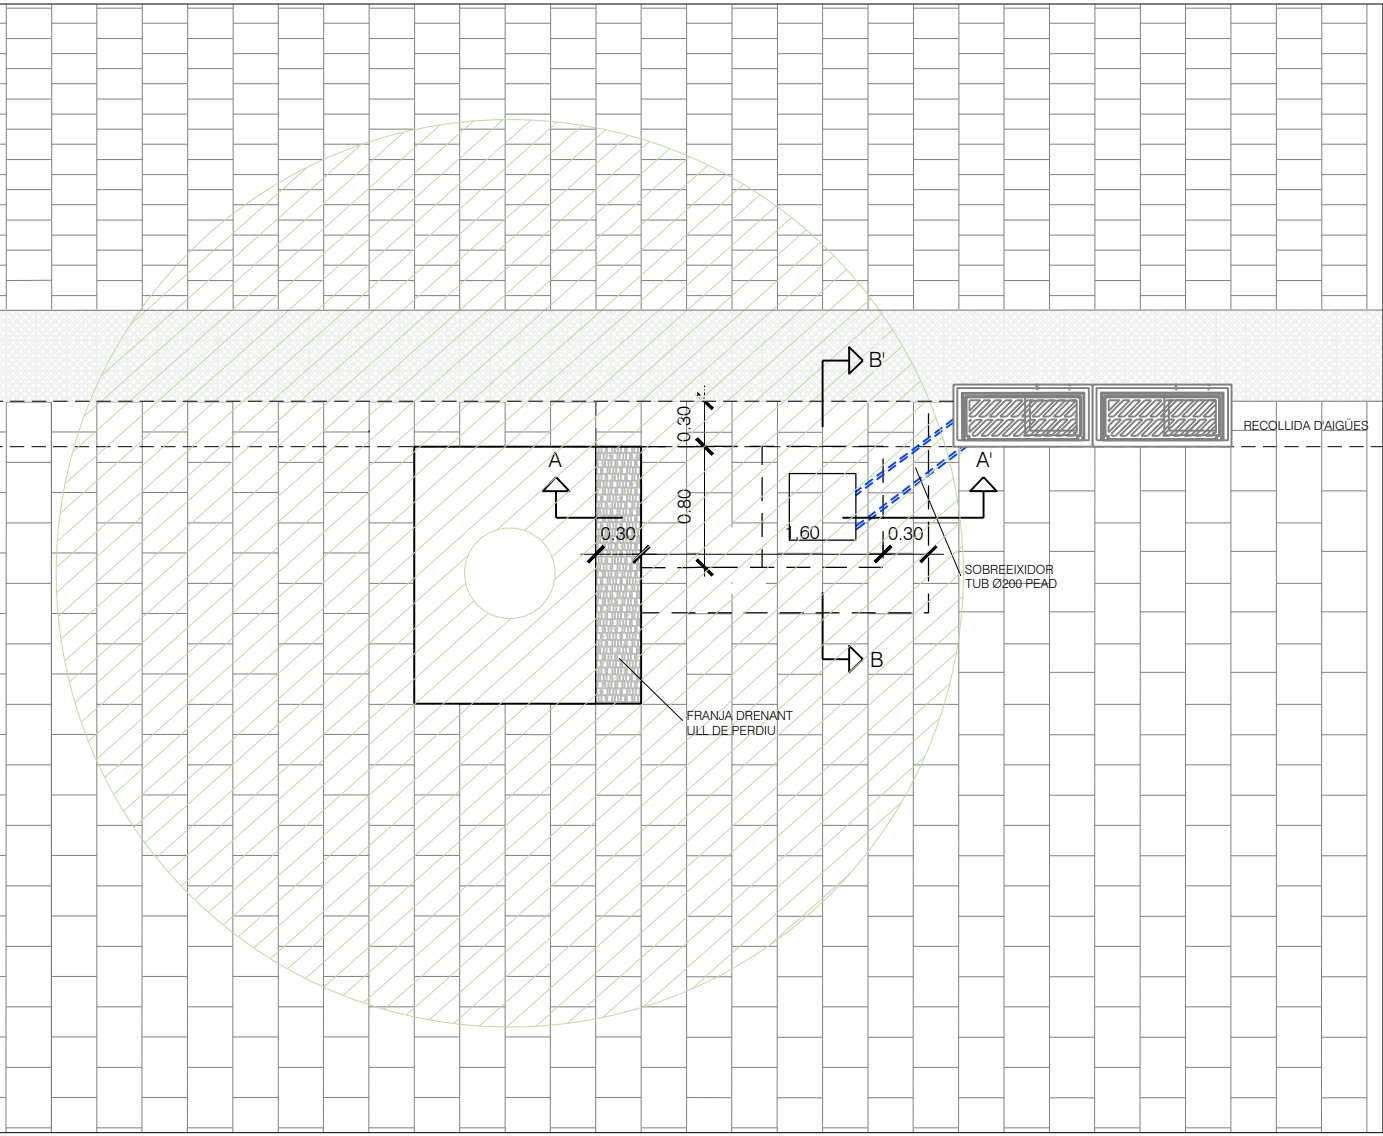


DETALL COMPONENTS SUDS
S/E

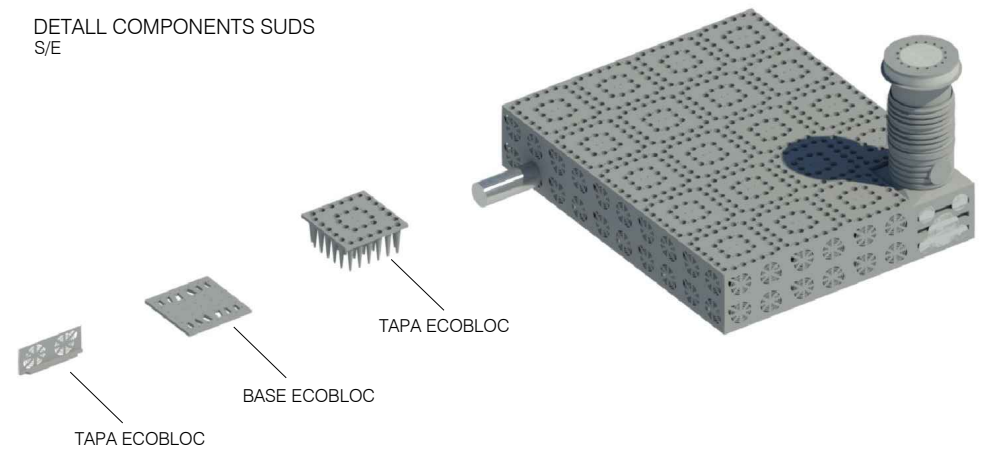


SECCIÓ A-A'
ESCALA: 1/20

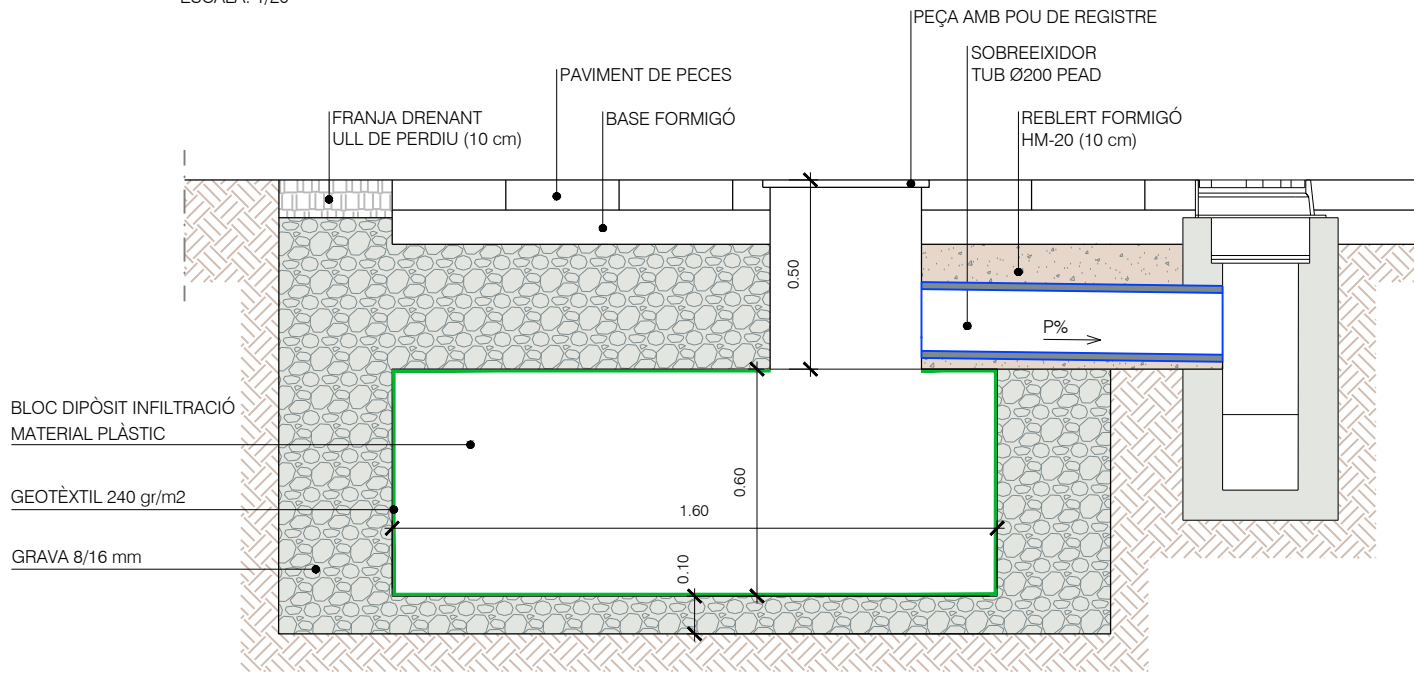


SECCIÓ B-B'
ESCALA: 1/20

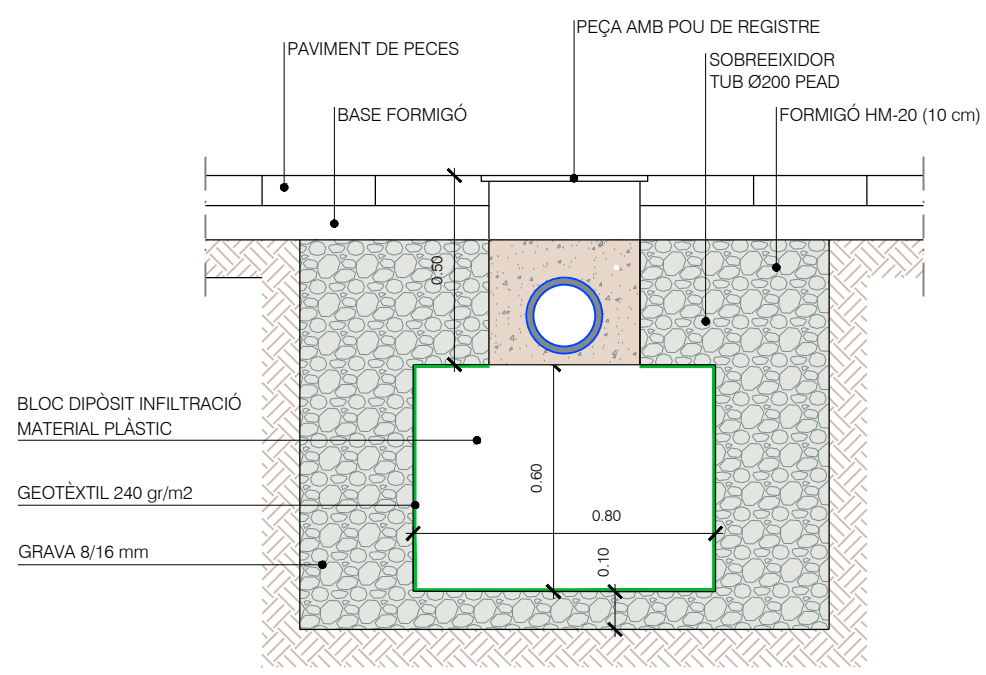


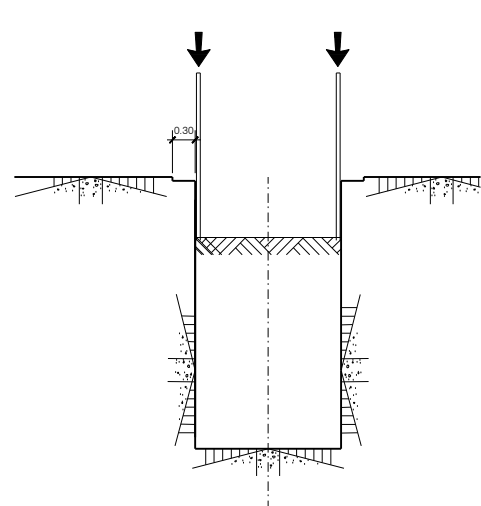

1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, FRESADO 0,30 M DEL PAVIMENTO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE LAS CHAPAS PORTANTES EN LA EXCAVACIÓN PREVIA Y AJUSTE AL ANCHO DE LA ZANJA

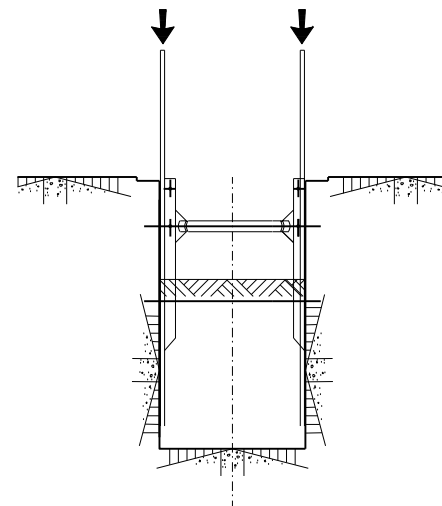


2. INTRODUCCIÓN DE LAS CHAPAS PORTANTES Y DESCENDERLAS POR PRESIÓN CLAVADO, EXCAVACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL TORNILLO DE TRACCIÓN-COMPRESIÓN

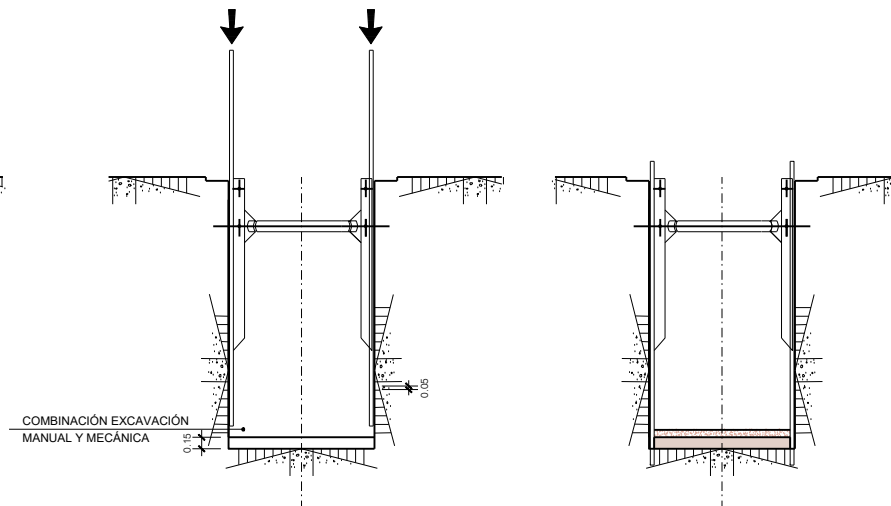


3. TERMINACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, APEO DE LAS TUBERÍAS Y AJUSTE DE LOS PUNTALES


4. EJECUCIÓN DE LA SOLERA Y RELLENO DE TIERRA LIMPIA DE RIO. 10cm

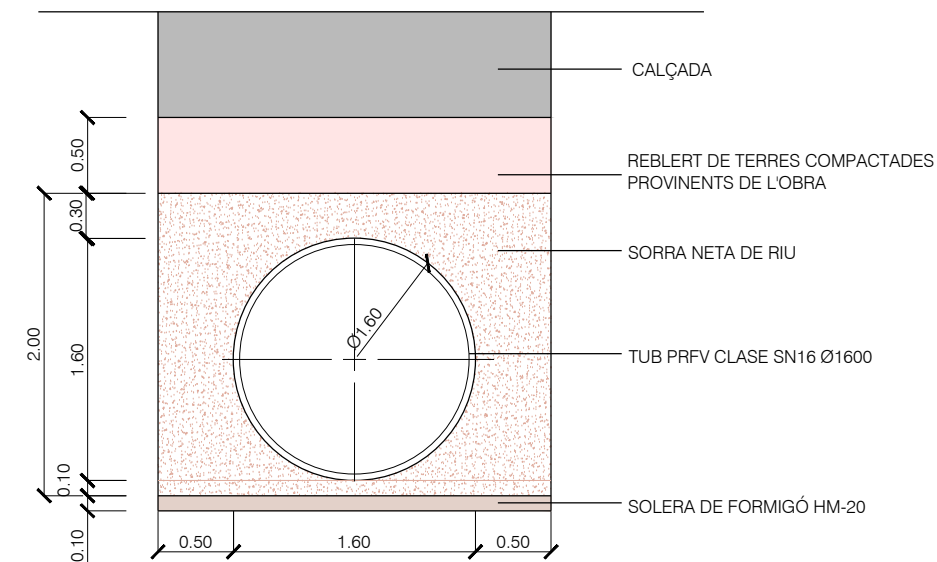


DETALL RASA PER A TUB Ø1600
ESCALA 1/50

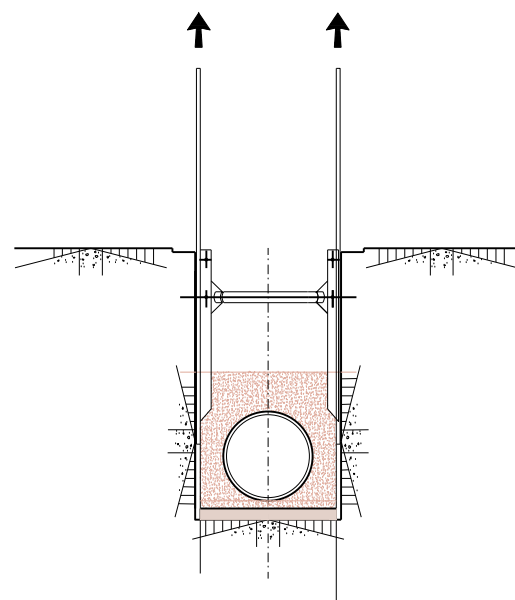

5. EXTRACCIÓN DEL APEO, COLOCACIÓN DE TUBO Ø1600 RELLENO DE TIERRA LIMPIA DE RIO

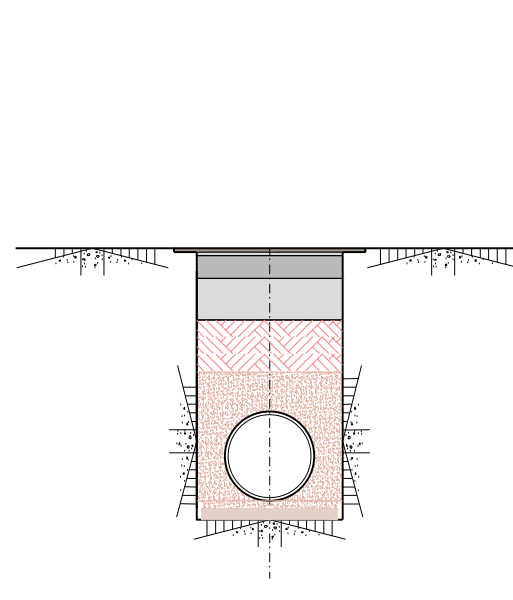


6. FINALIZACIÓN DEL RELLENO CON TIERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y FIRME


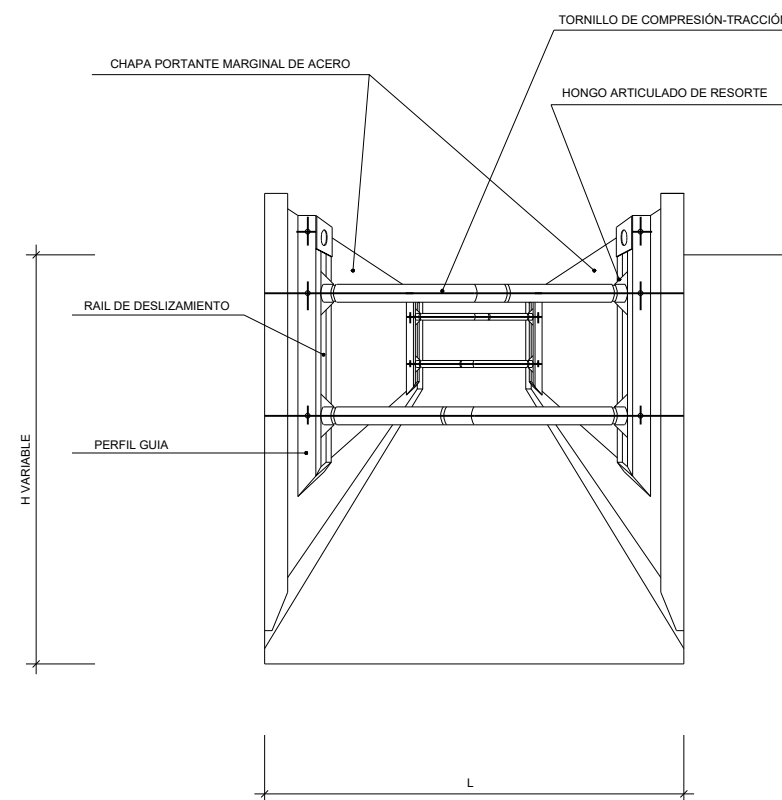


DETALLE DE ENTIBACIÓN


PROCÉS EXECUTIU, REPARACIÓ INTEGRAL DE LA RASA

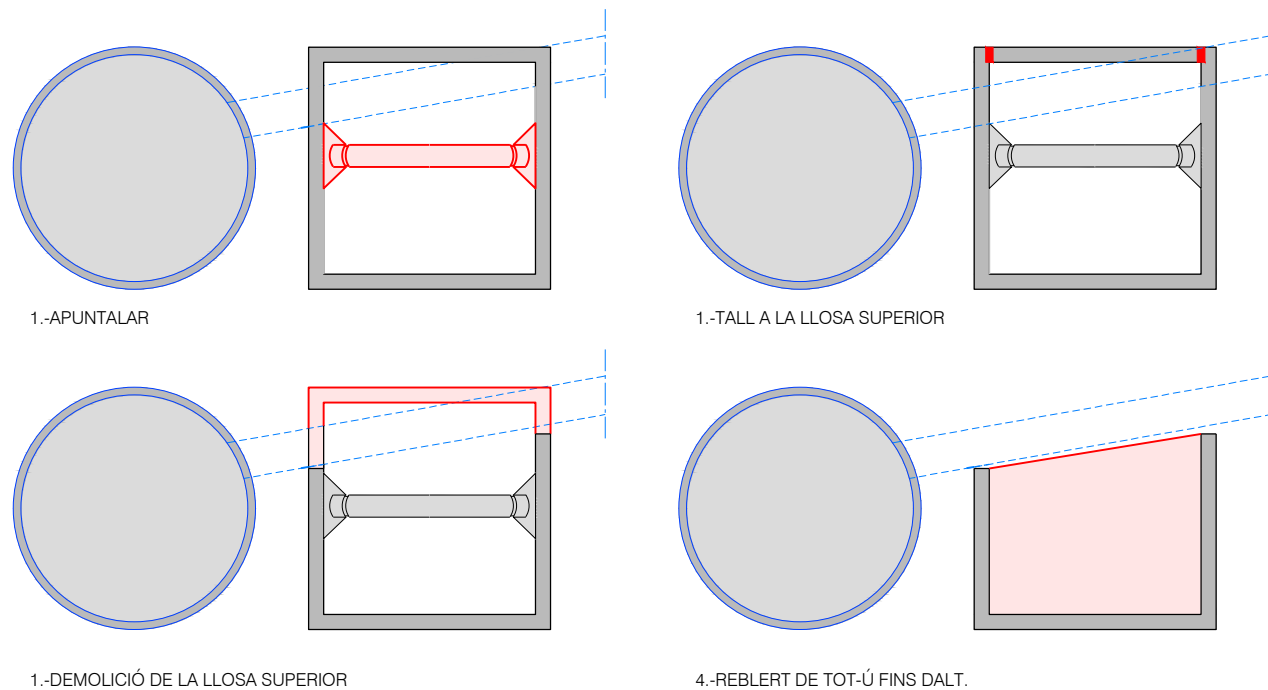


FASES DEMOLICIÓ COL·LECTOR ANTIC PER A CONNEXIÓ CLAVEGUERONS A NOVA XARXA
ESCALA: 1/50

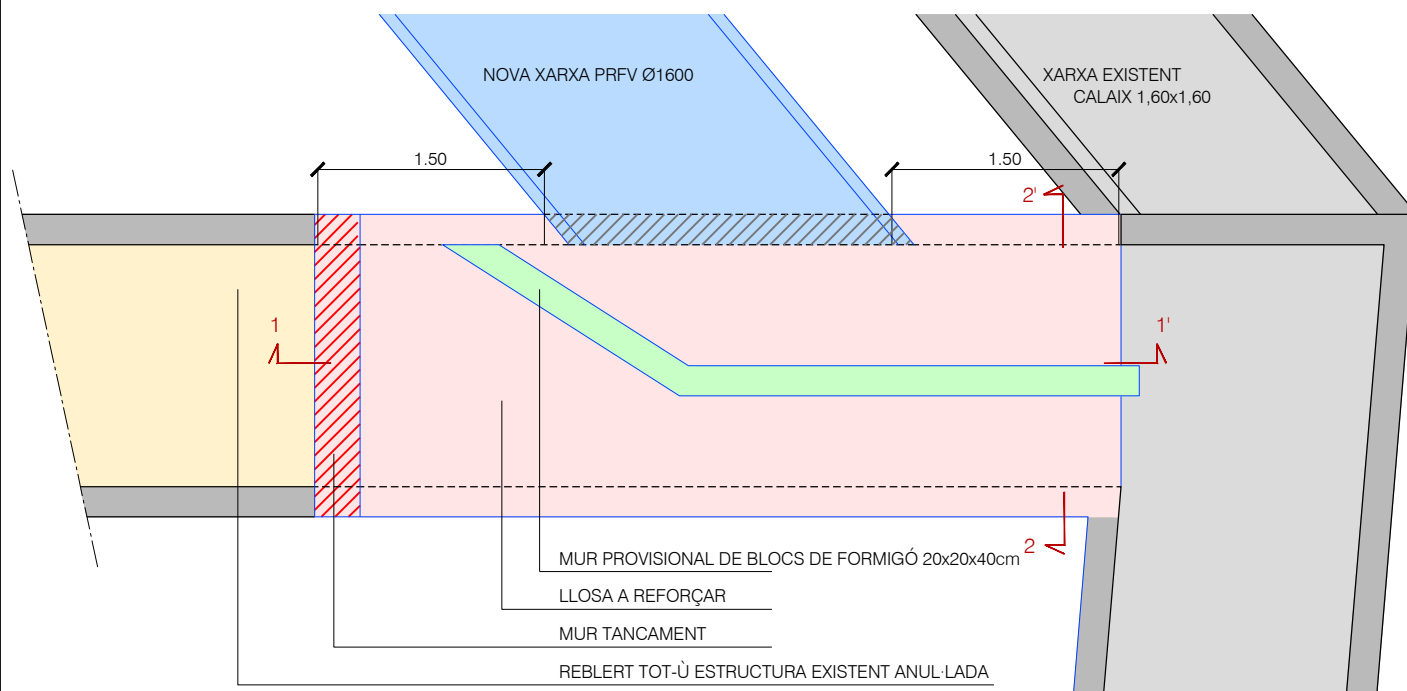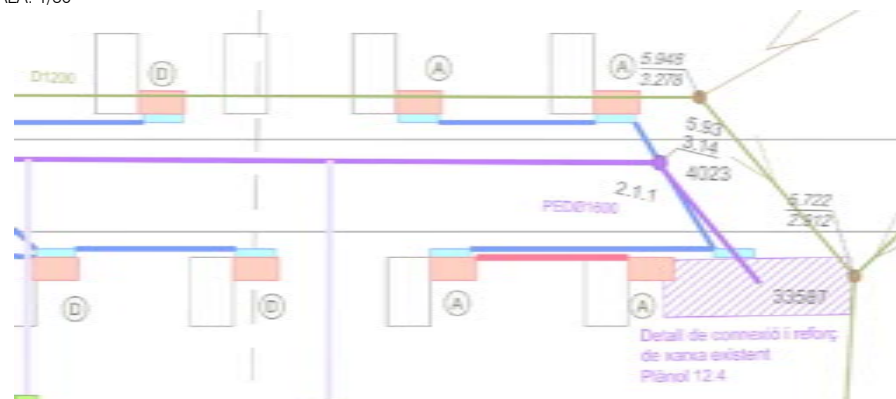



REFORÇ LLOSA PER CONNEXIÓ NOVA CANALITZACIÓ AMB CALAIX EXISTENT. PLANTA
ESCALA: 1/50

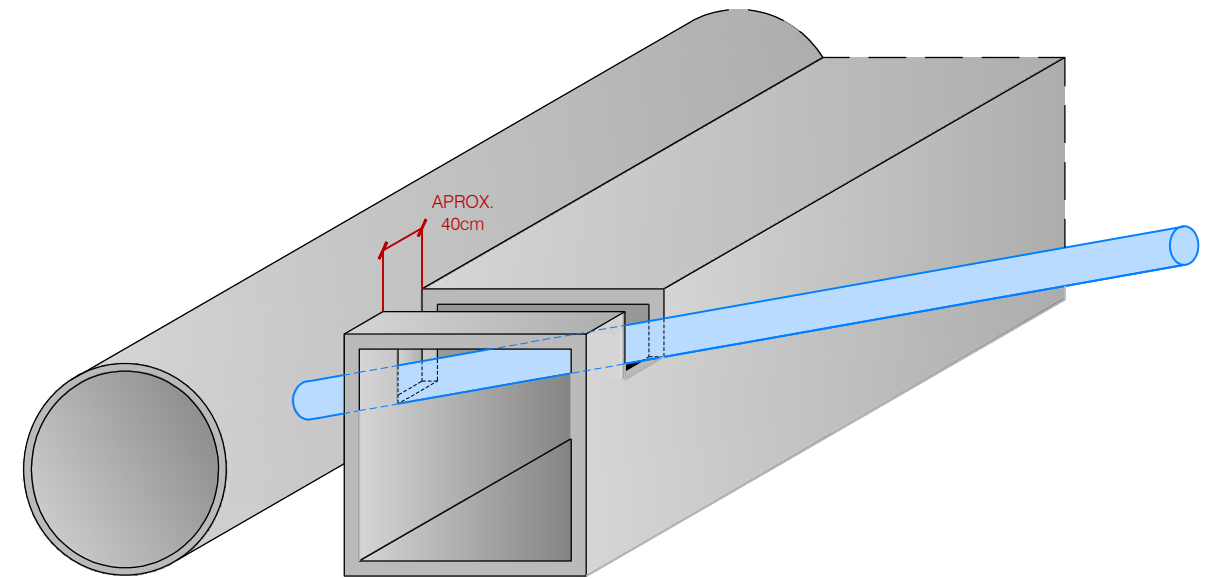

DETALL DEMOLICIÓ COL·LECTOR ANTIC PER A CONNEXIÓ CLAVEGUERONS A NOVA XARXA
ESCALA: 1/50

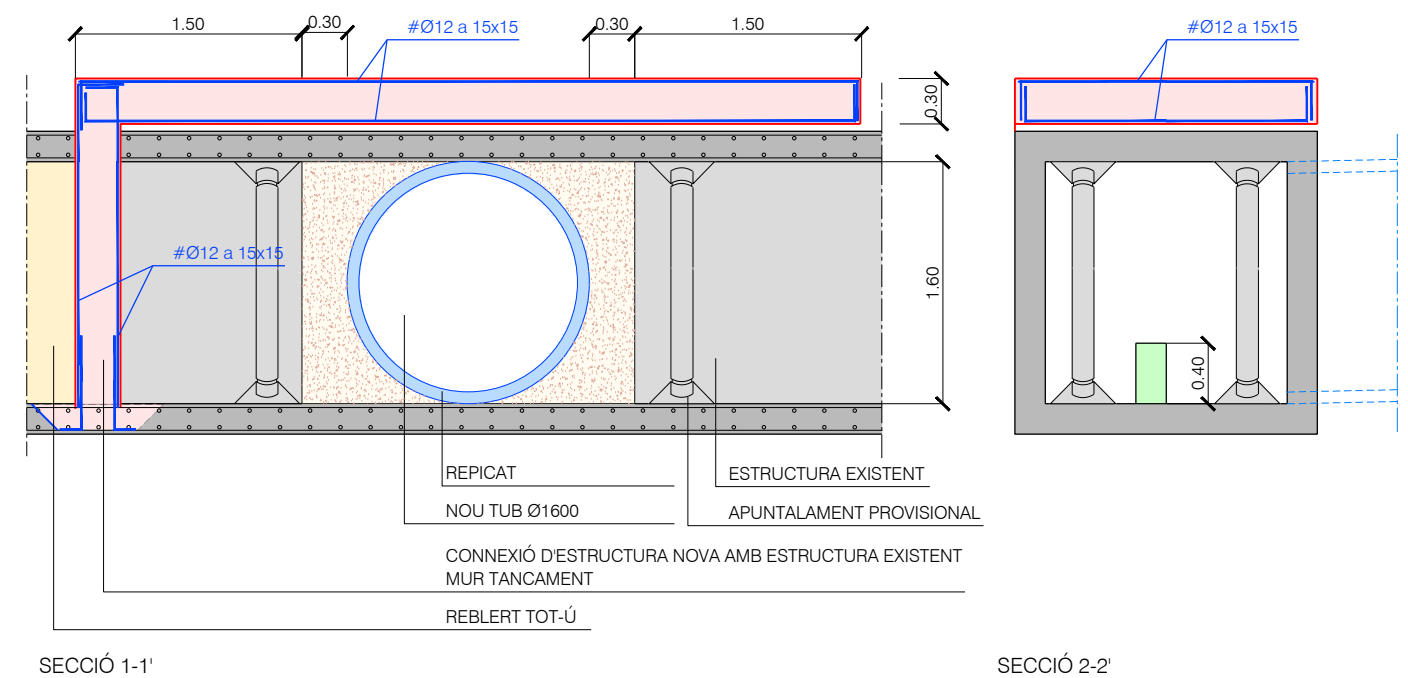


REFORÇ LLOSA CONNEXIÓ NOVA CAALITZACIÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT. SECCIÓ
ESCALA: 1/50

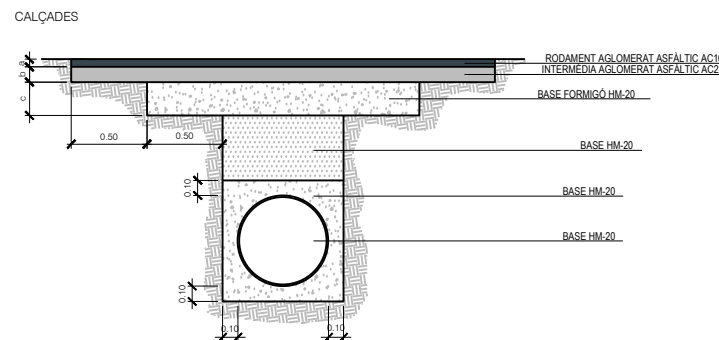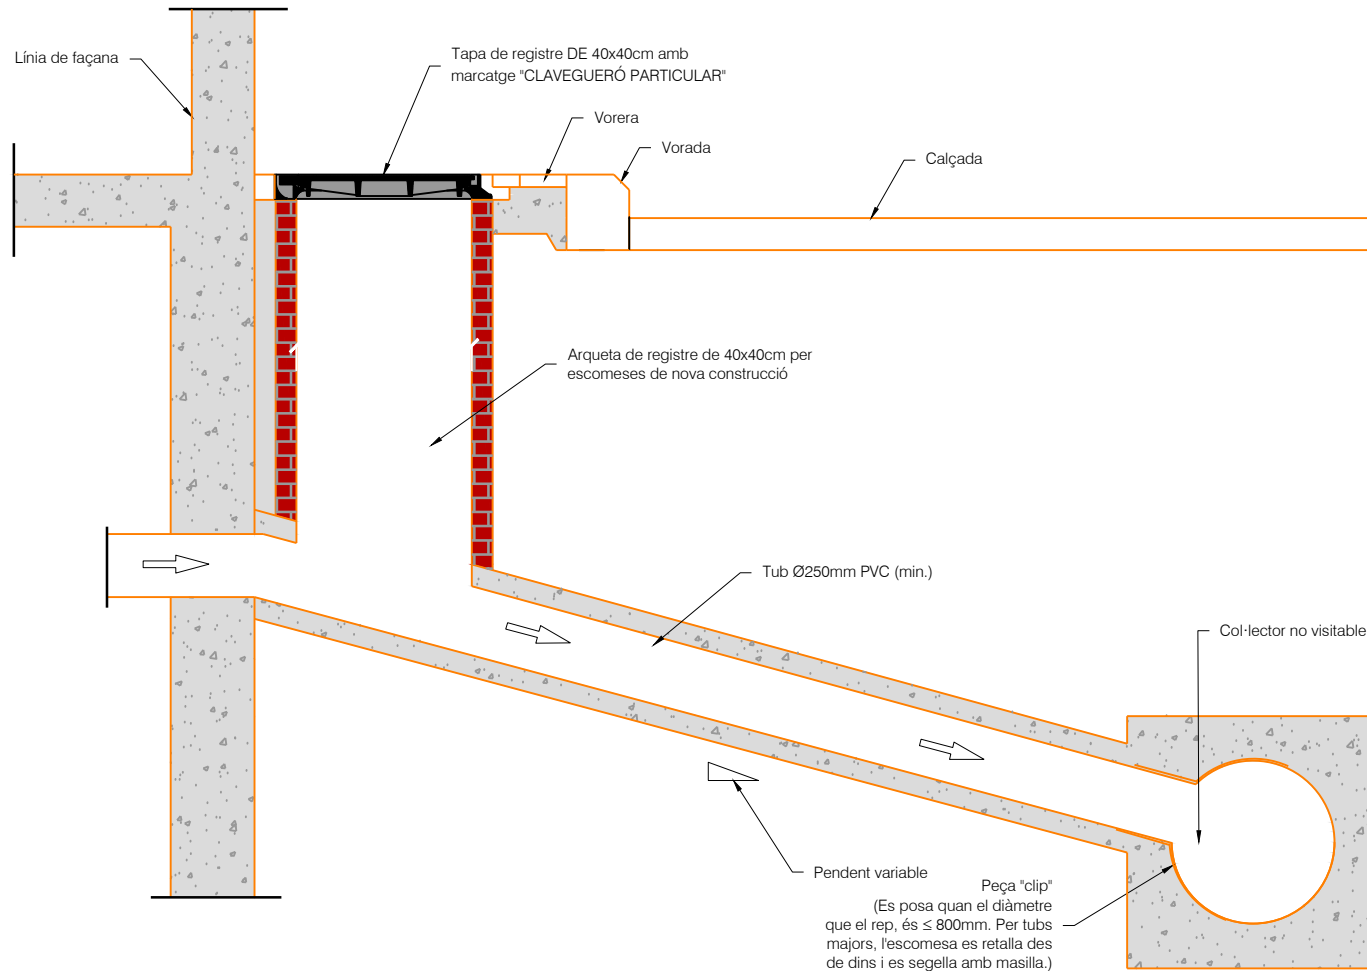


	AGLOMERAT		
	AC16	AC22	FORMIGÓ
CALÇADA	a(m)	b(m)	c(m)
XARXA BÀSICA	0.05	0.10	0.22
XARXA BÀSICA AMB CIRCULACIÓ BUS	0.05	0.10	0.30
XARXA LOCAL	0.05	0.17	0.20


* NOTA: AMB TUBS DE POLIETILÈ, NOMÉS ES FARÀ UN LLIT DE FORMIGÓ HM-15. NO ES NECESSARI FORMIGONAR TOT EL TUB.

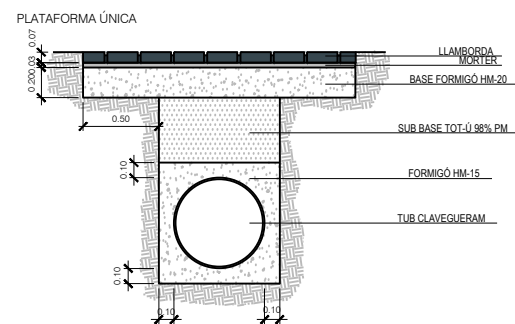

* NOTA: AMB TUBS DE POLIETILÈ, NOMÉS ES FARÀ UN LLIT DE FORMIGÓ HM-15. NO ES NECESSARI FORMIGONAR TOT EL TUB.

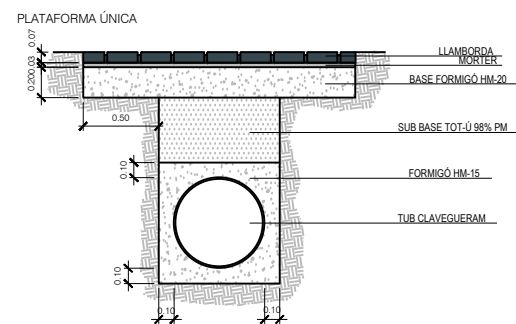



* NOTA: AMB TUBS DE POLIETILÈ, NOMÉS ES FARÀ UN LLIT DE FORMIGÓ HM-15. NO ES NECESSARI FORMIGONAR TOT EL TUB.

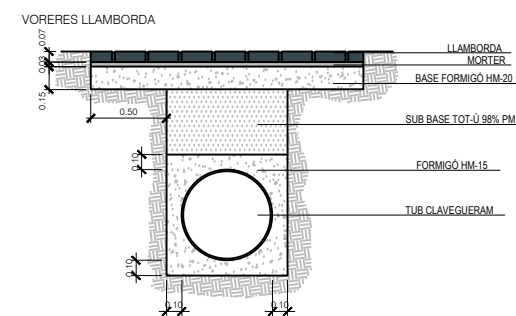


* NOTA: AMB TUBS DE POLIETILÈ, NOMÉS ES FARÀ UN LLIT DE FORMIGÓ HM-15. NO ES NECESSARI FORMIGONAR TOT EL TUB.


POU DE REGISTRE PREFABRICAT PER A TUBS Ø1600

Escala: 1/50

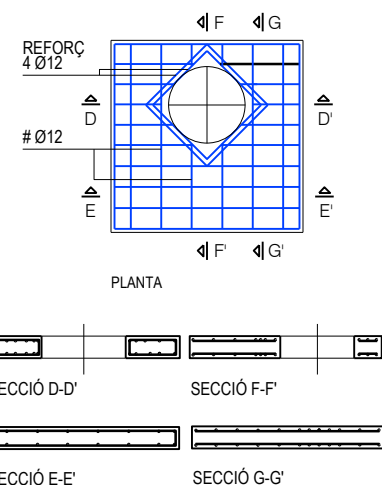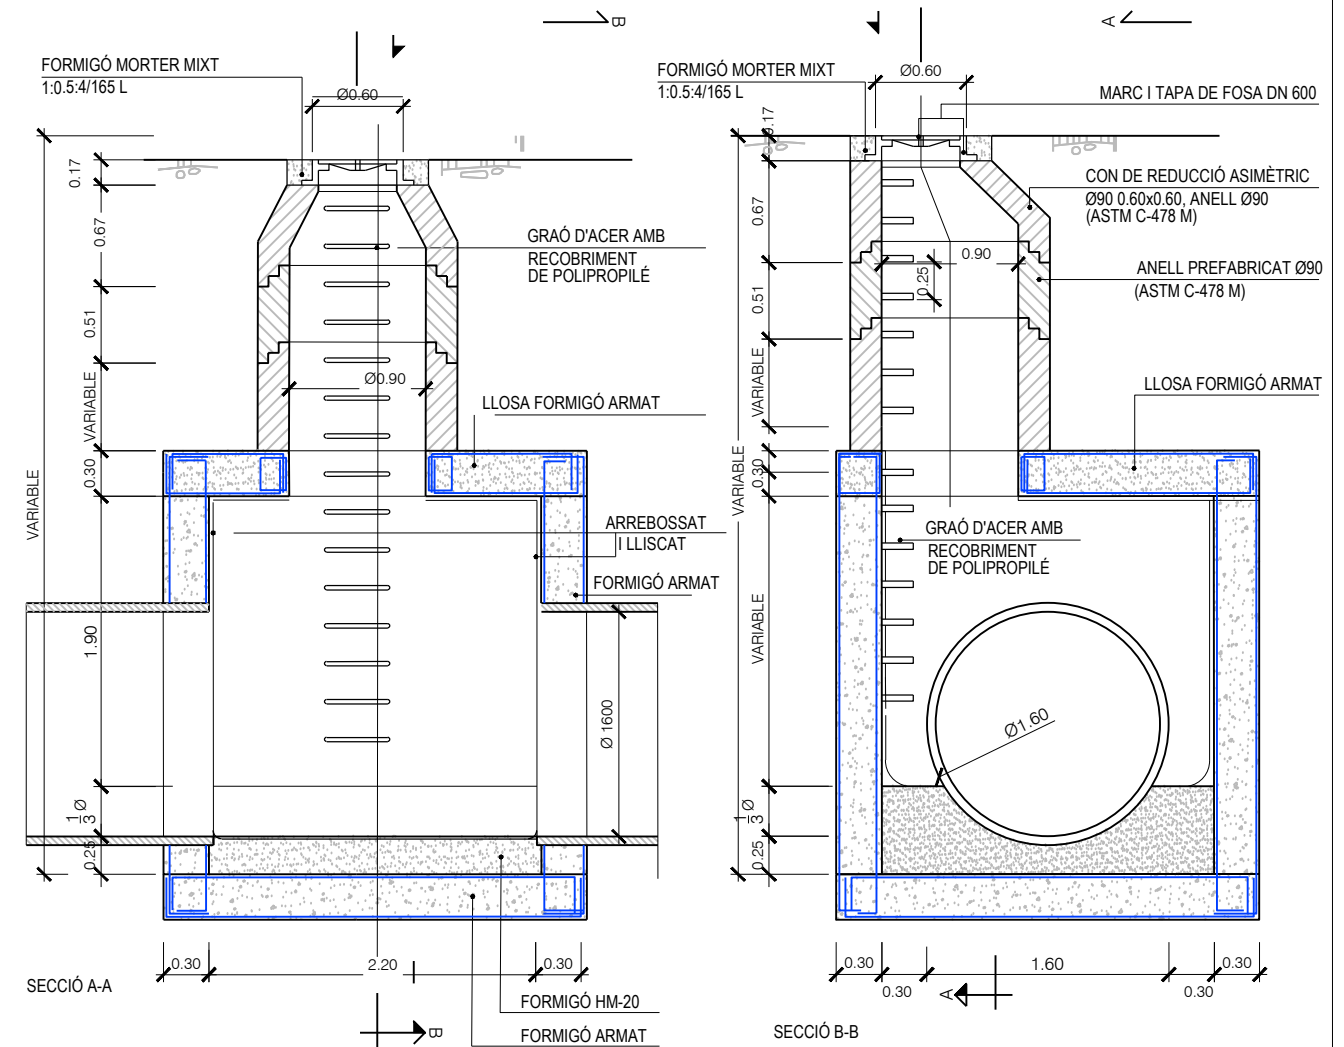


ARMADURES PER A POU CIRCULAR Ø1600

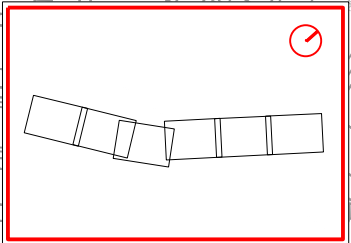

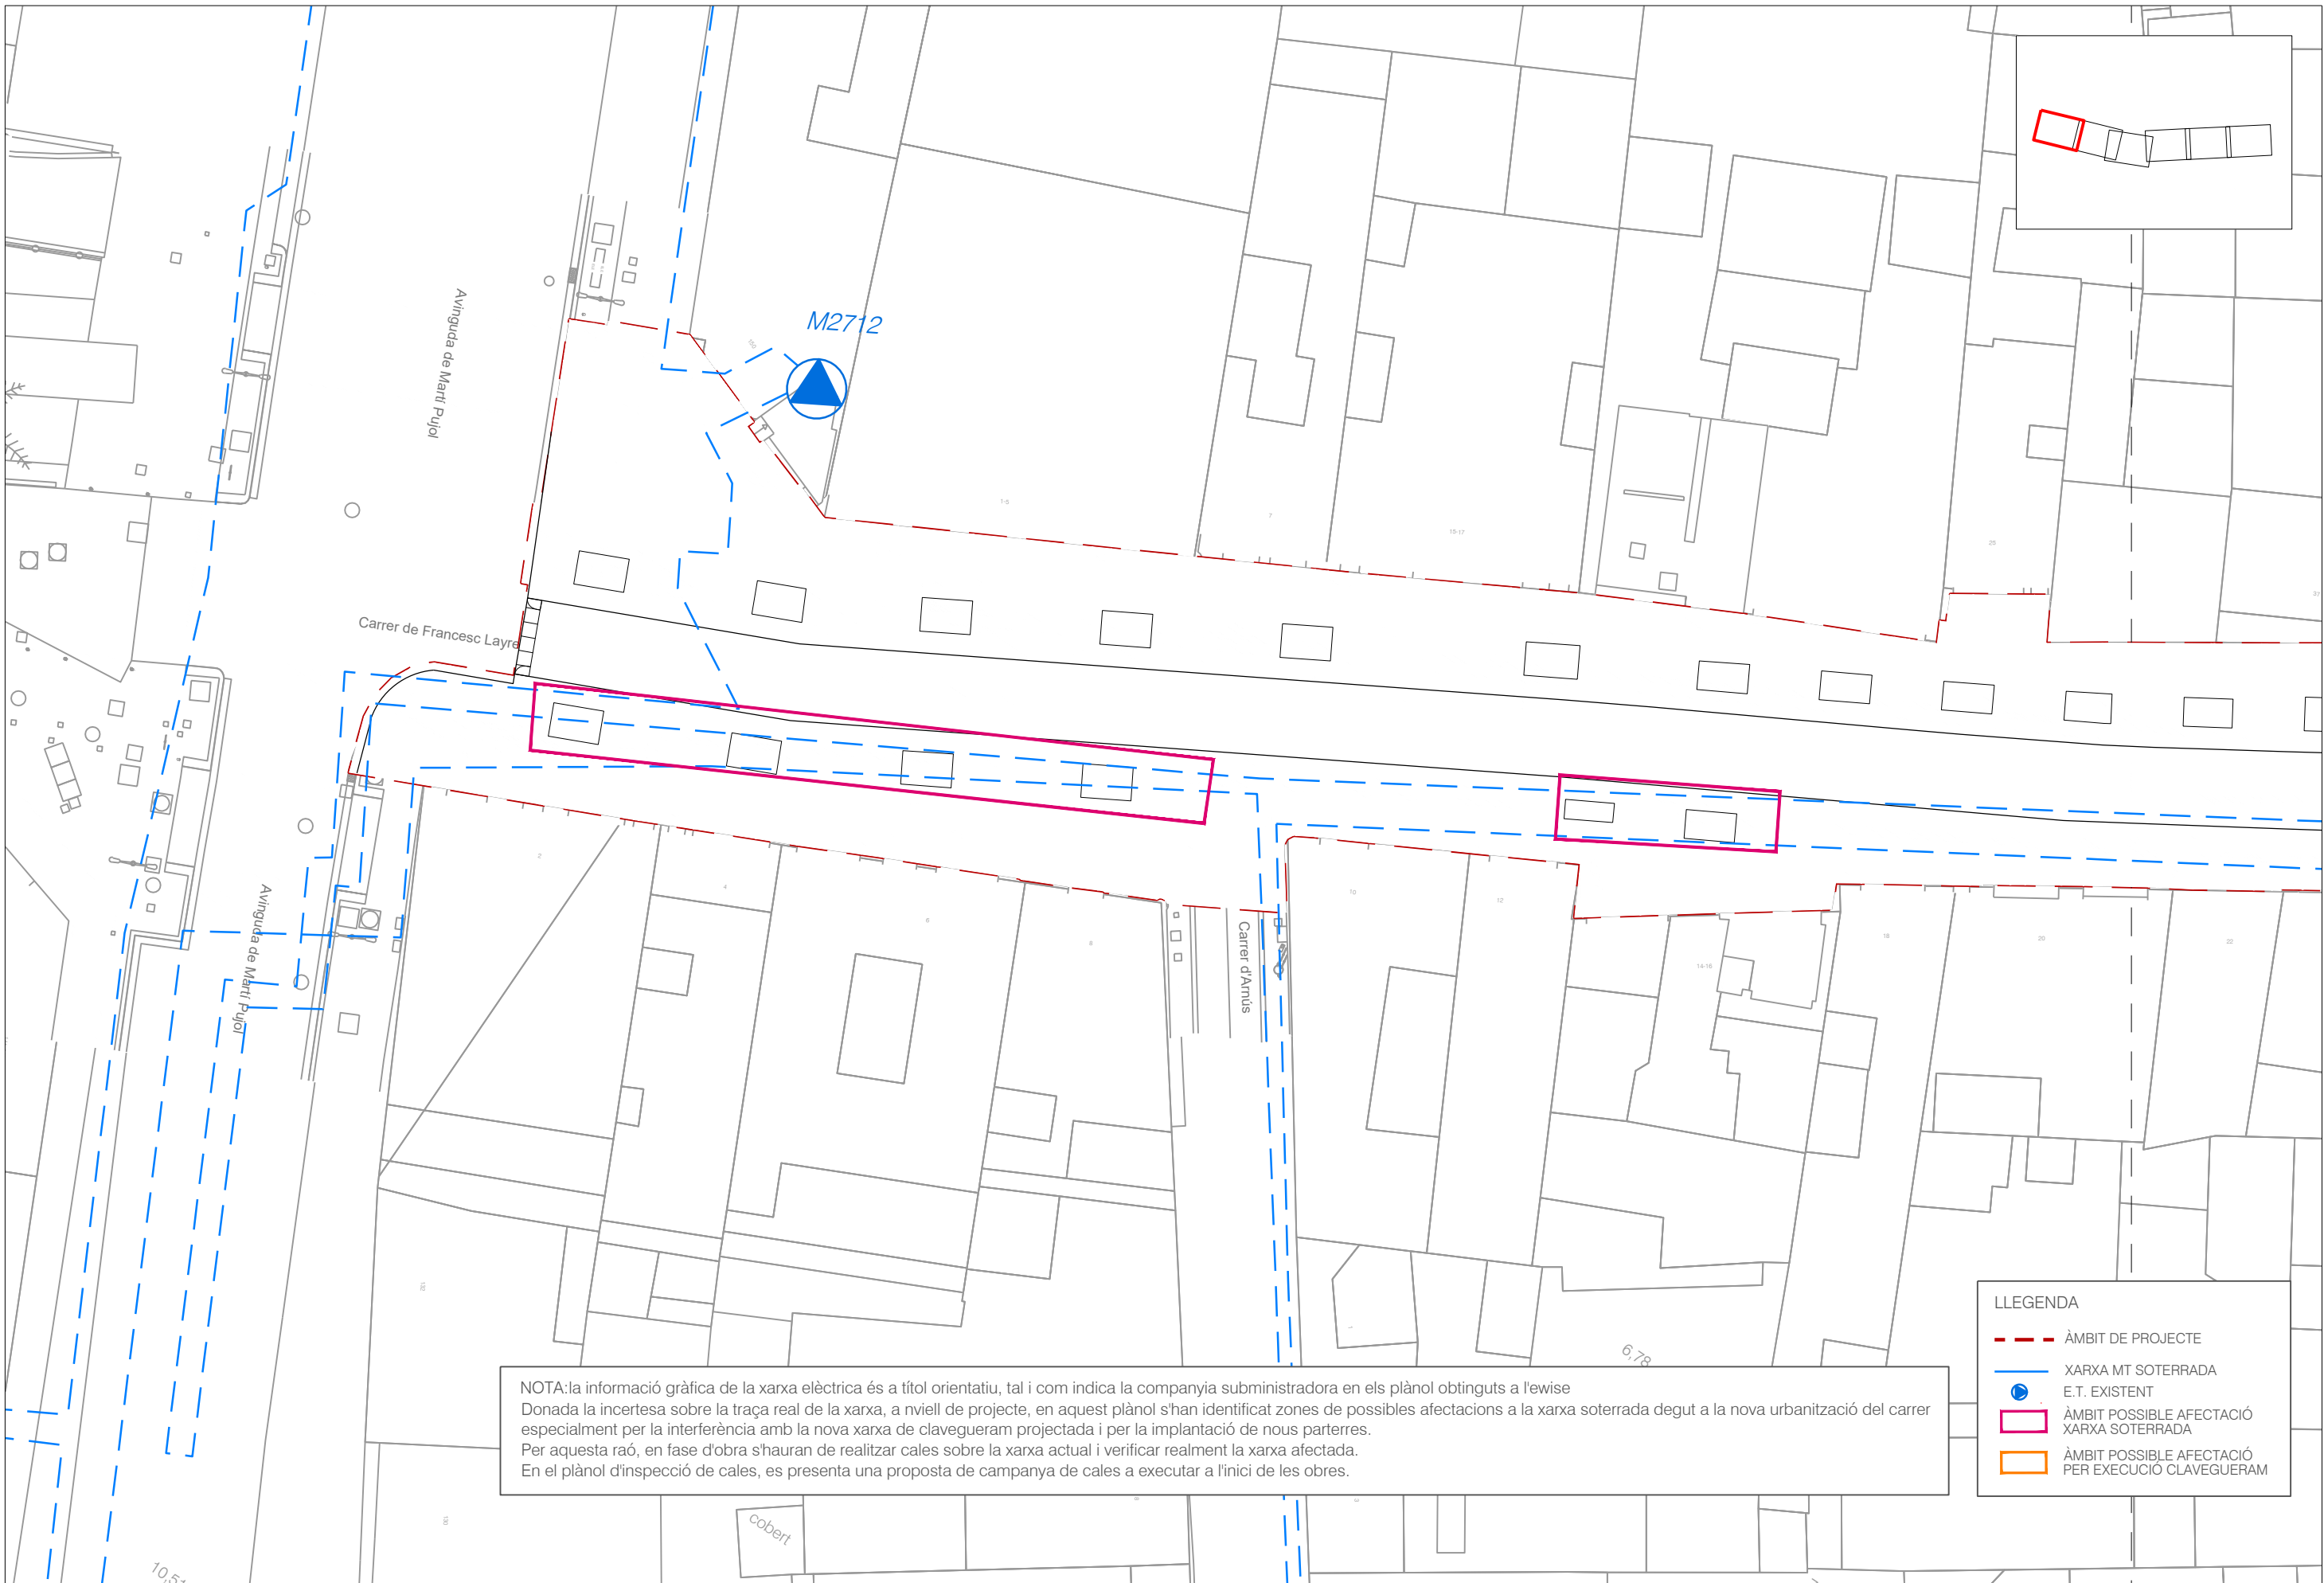


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànols obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

- LLEGENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA MT SOTERRADA
 - E.T. EXISTENT
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ XARXA SOTERRADA
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

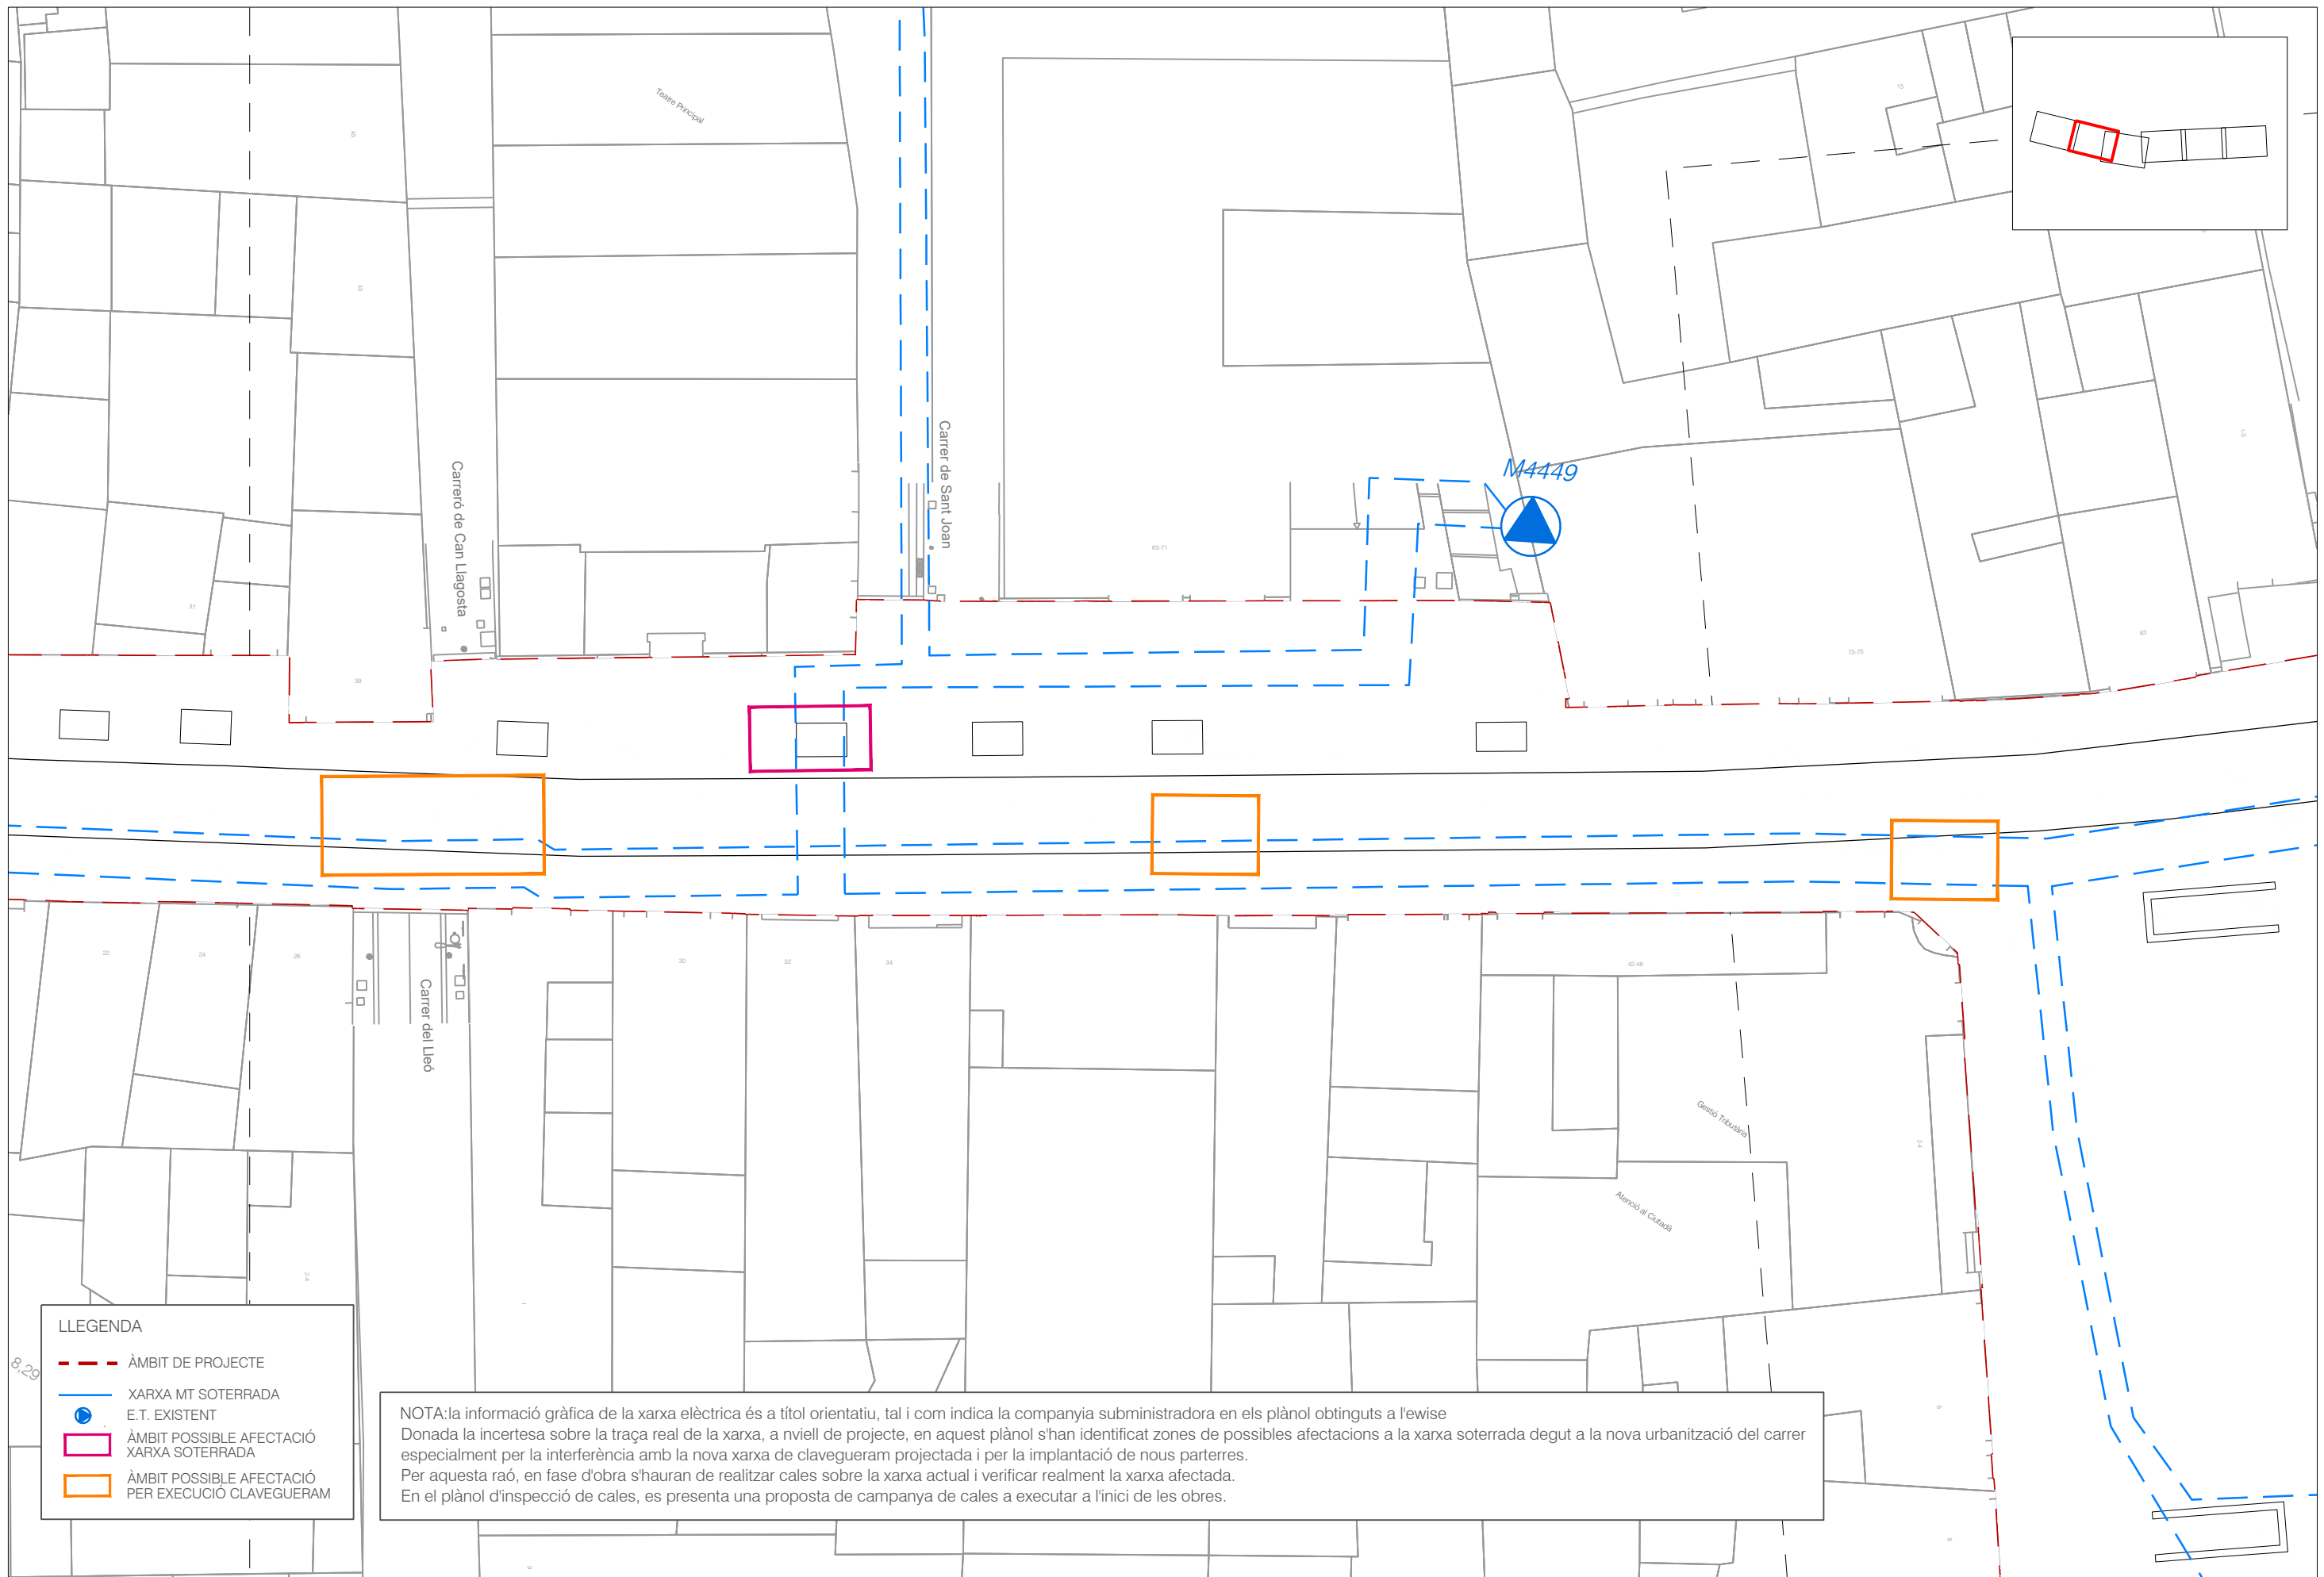


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

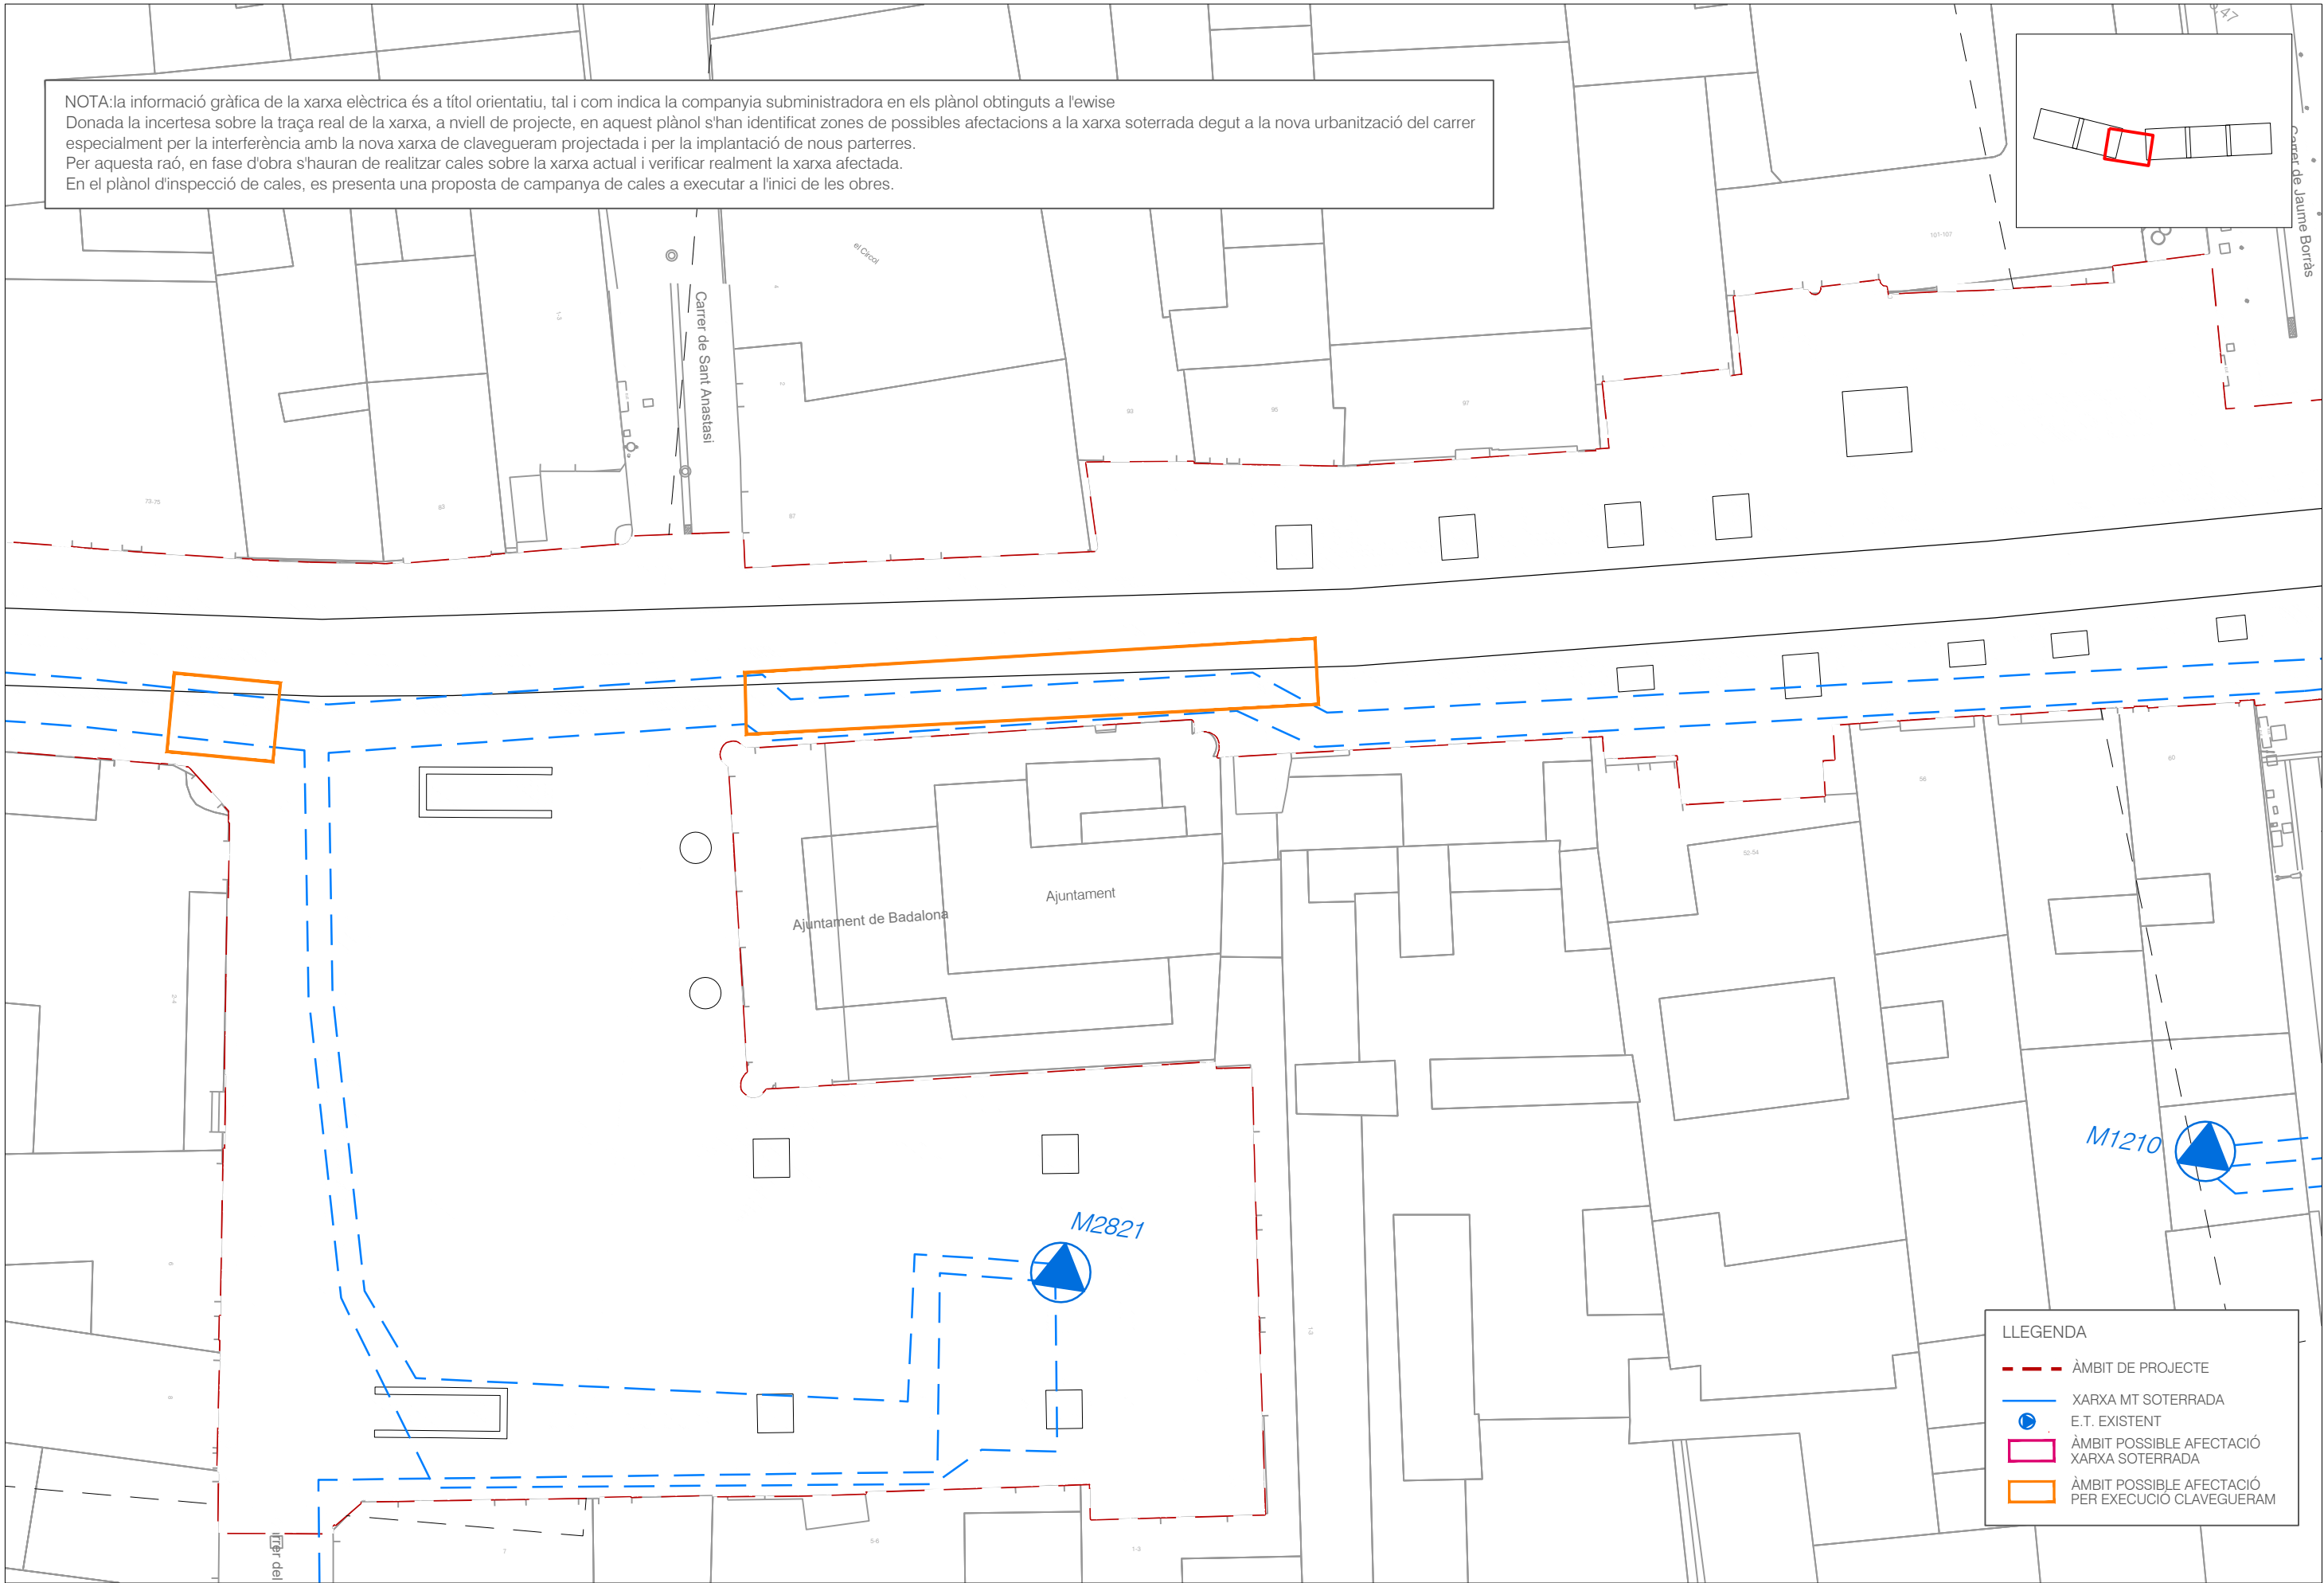


LLEGGENDA

- ÀMBIT DE PROJECTE
- XARXA MT SOTERRADA
- E.T. EXISTENT
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ XARXA SOTERRADA
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

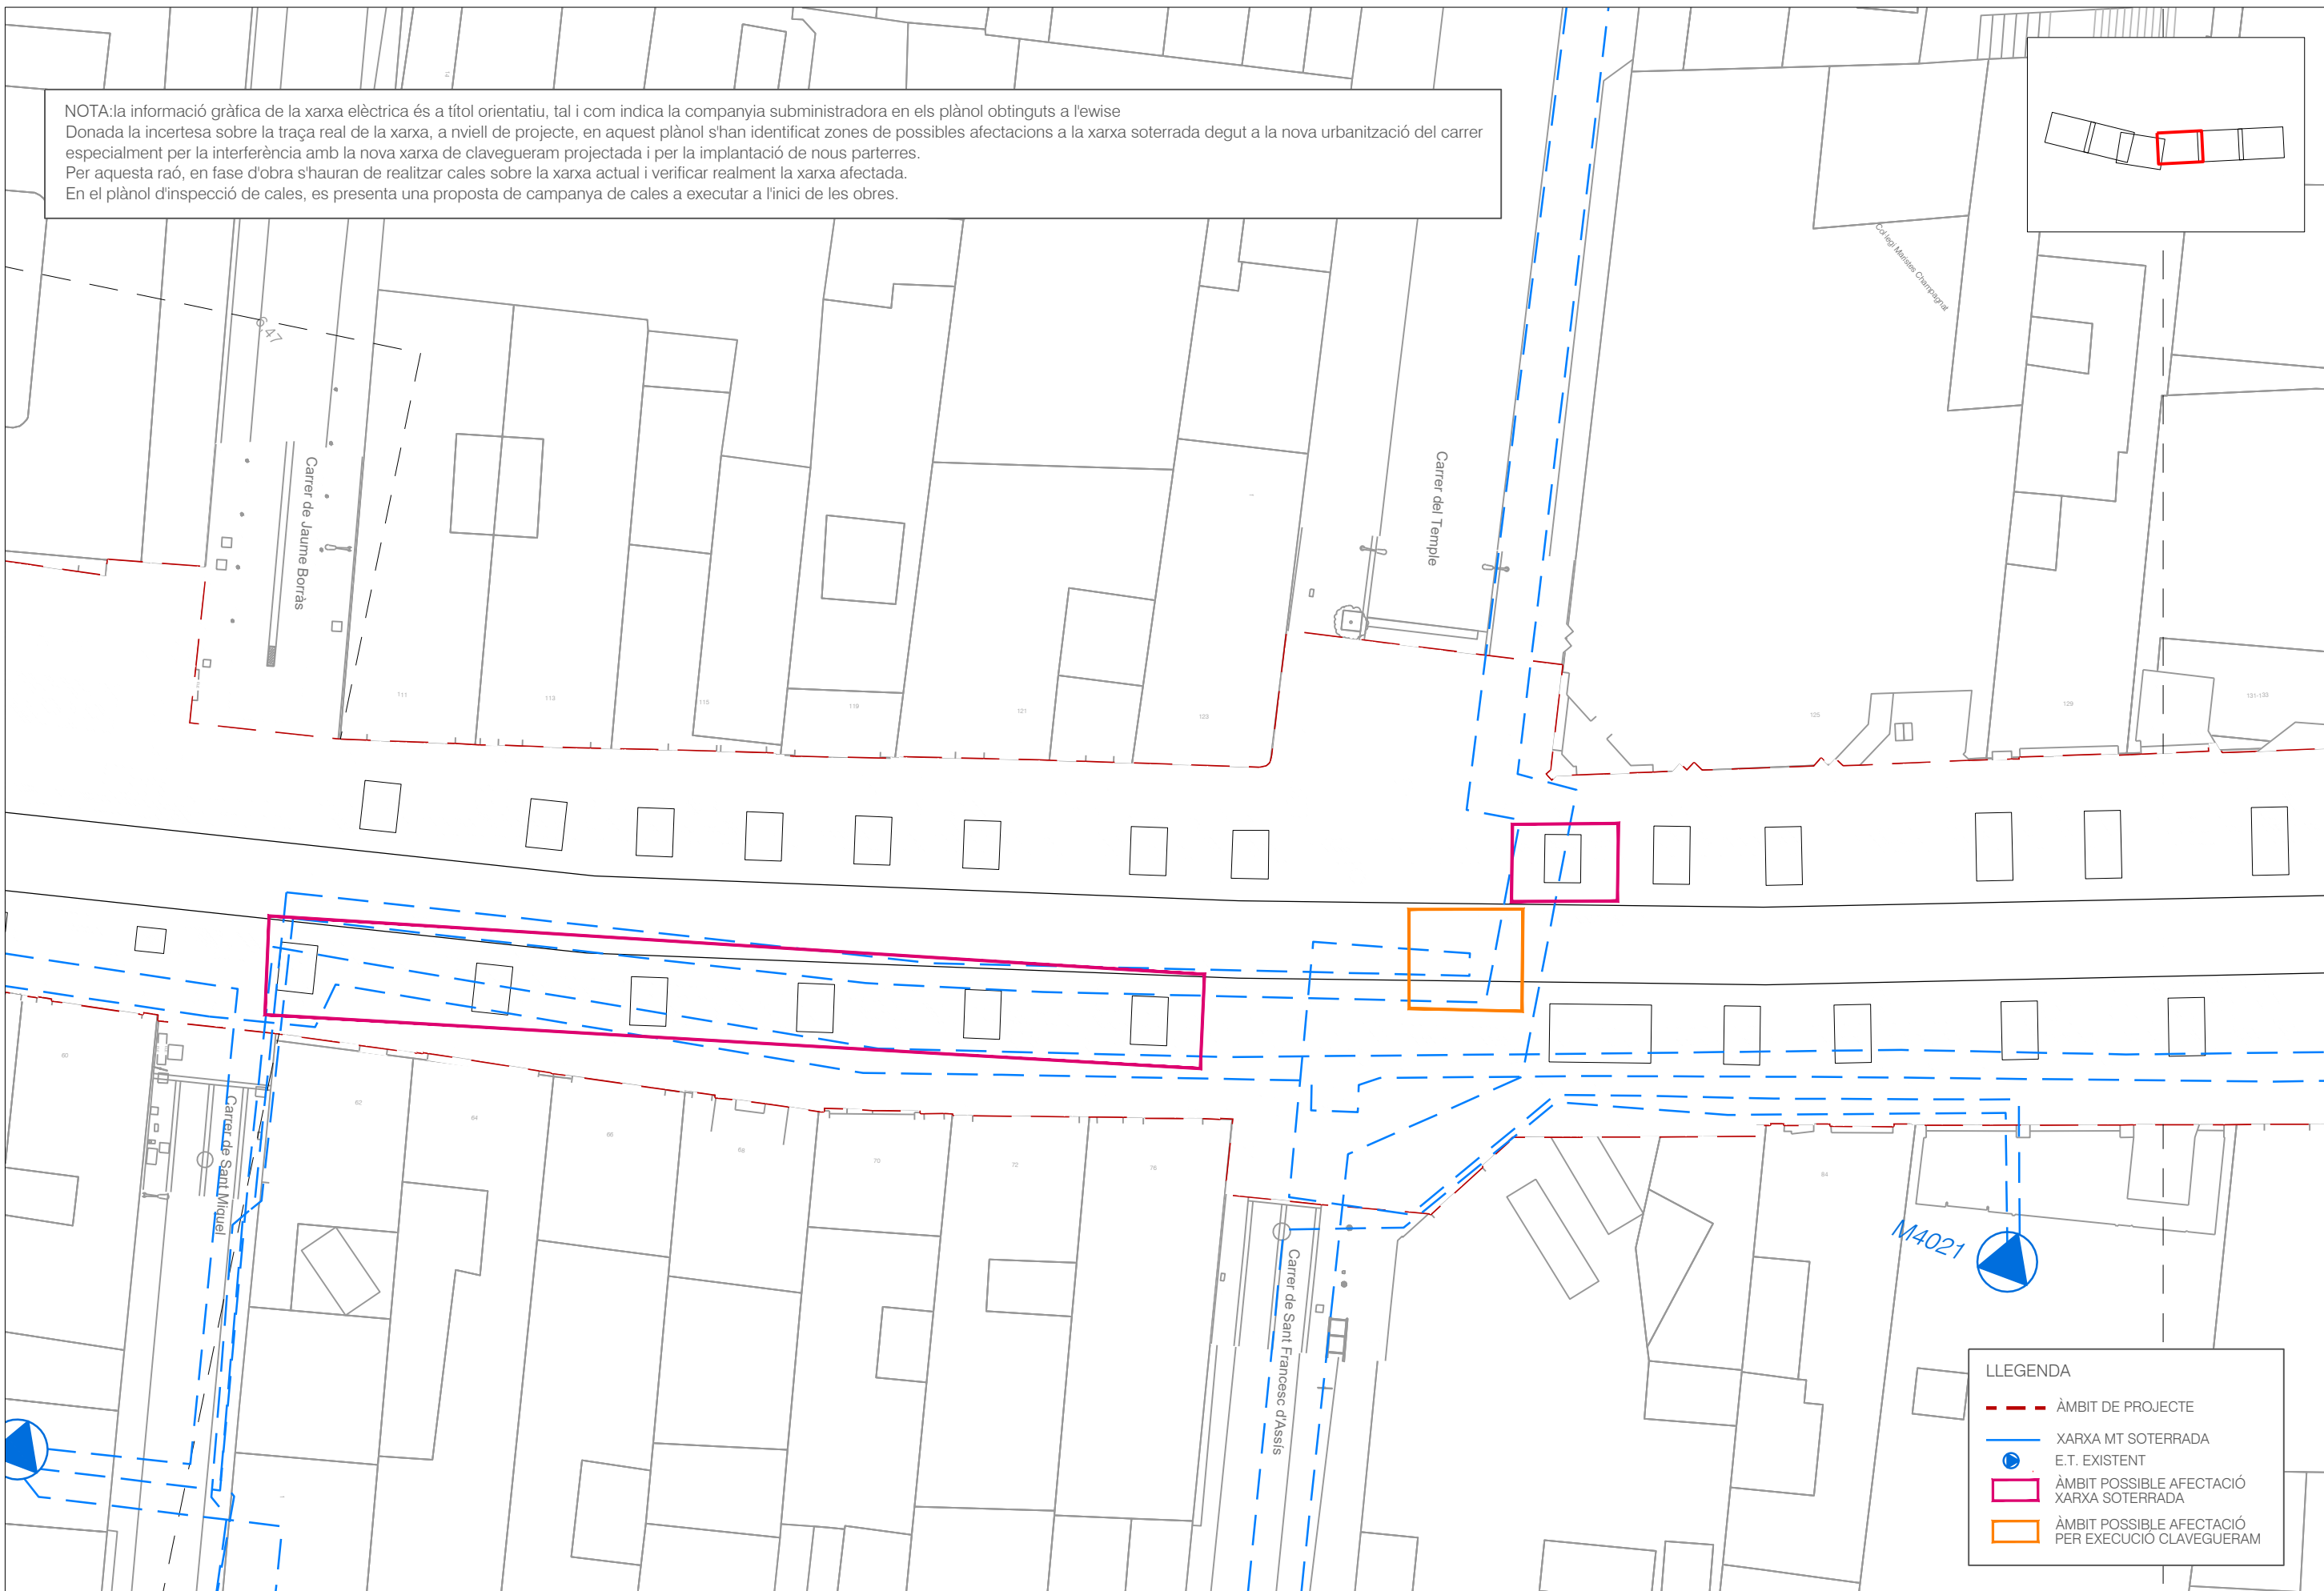

- LLEGENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA MT SOTERRADA
 - E.T. EXISTENT
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ XARXA SOTERRADA
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

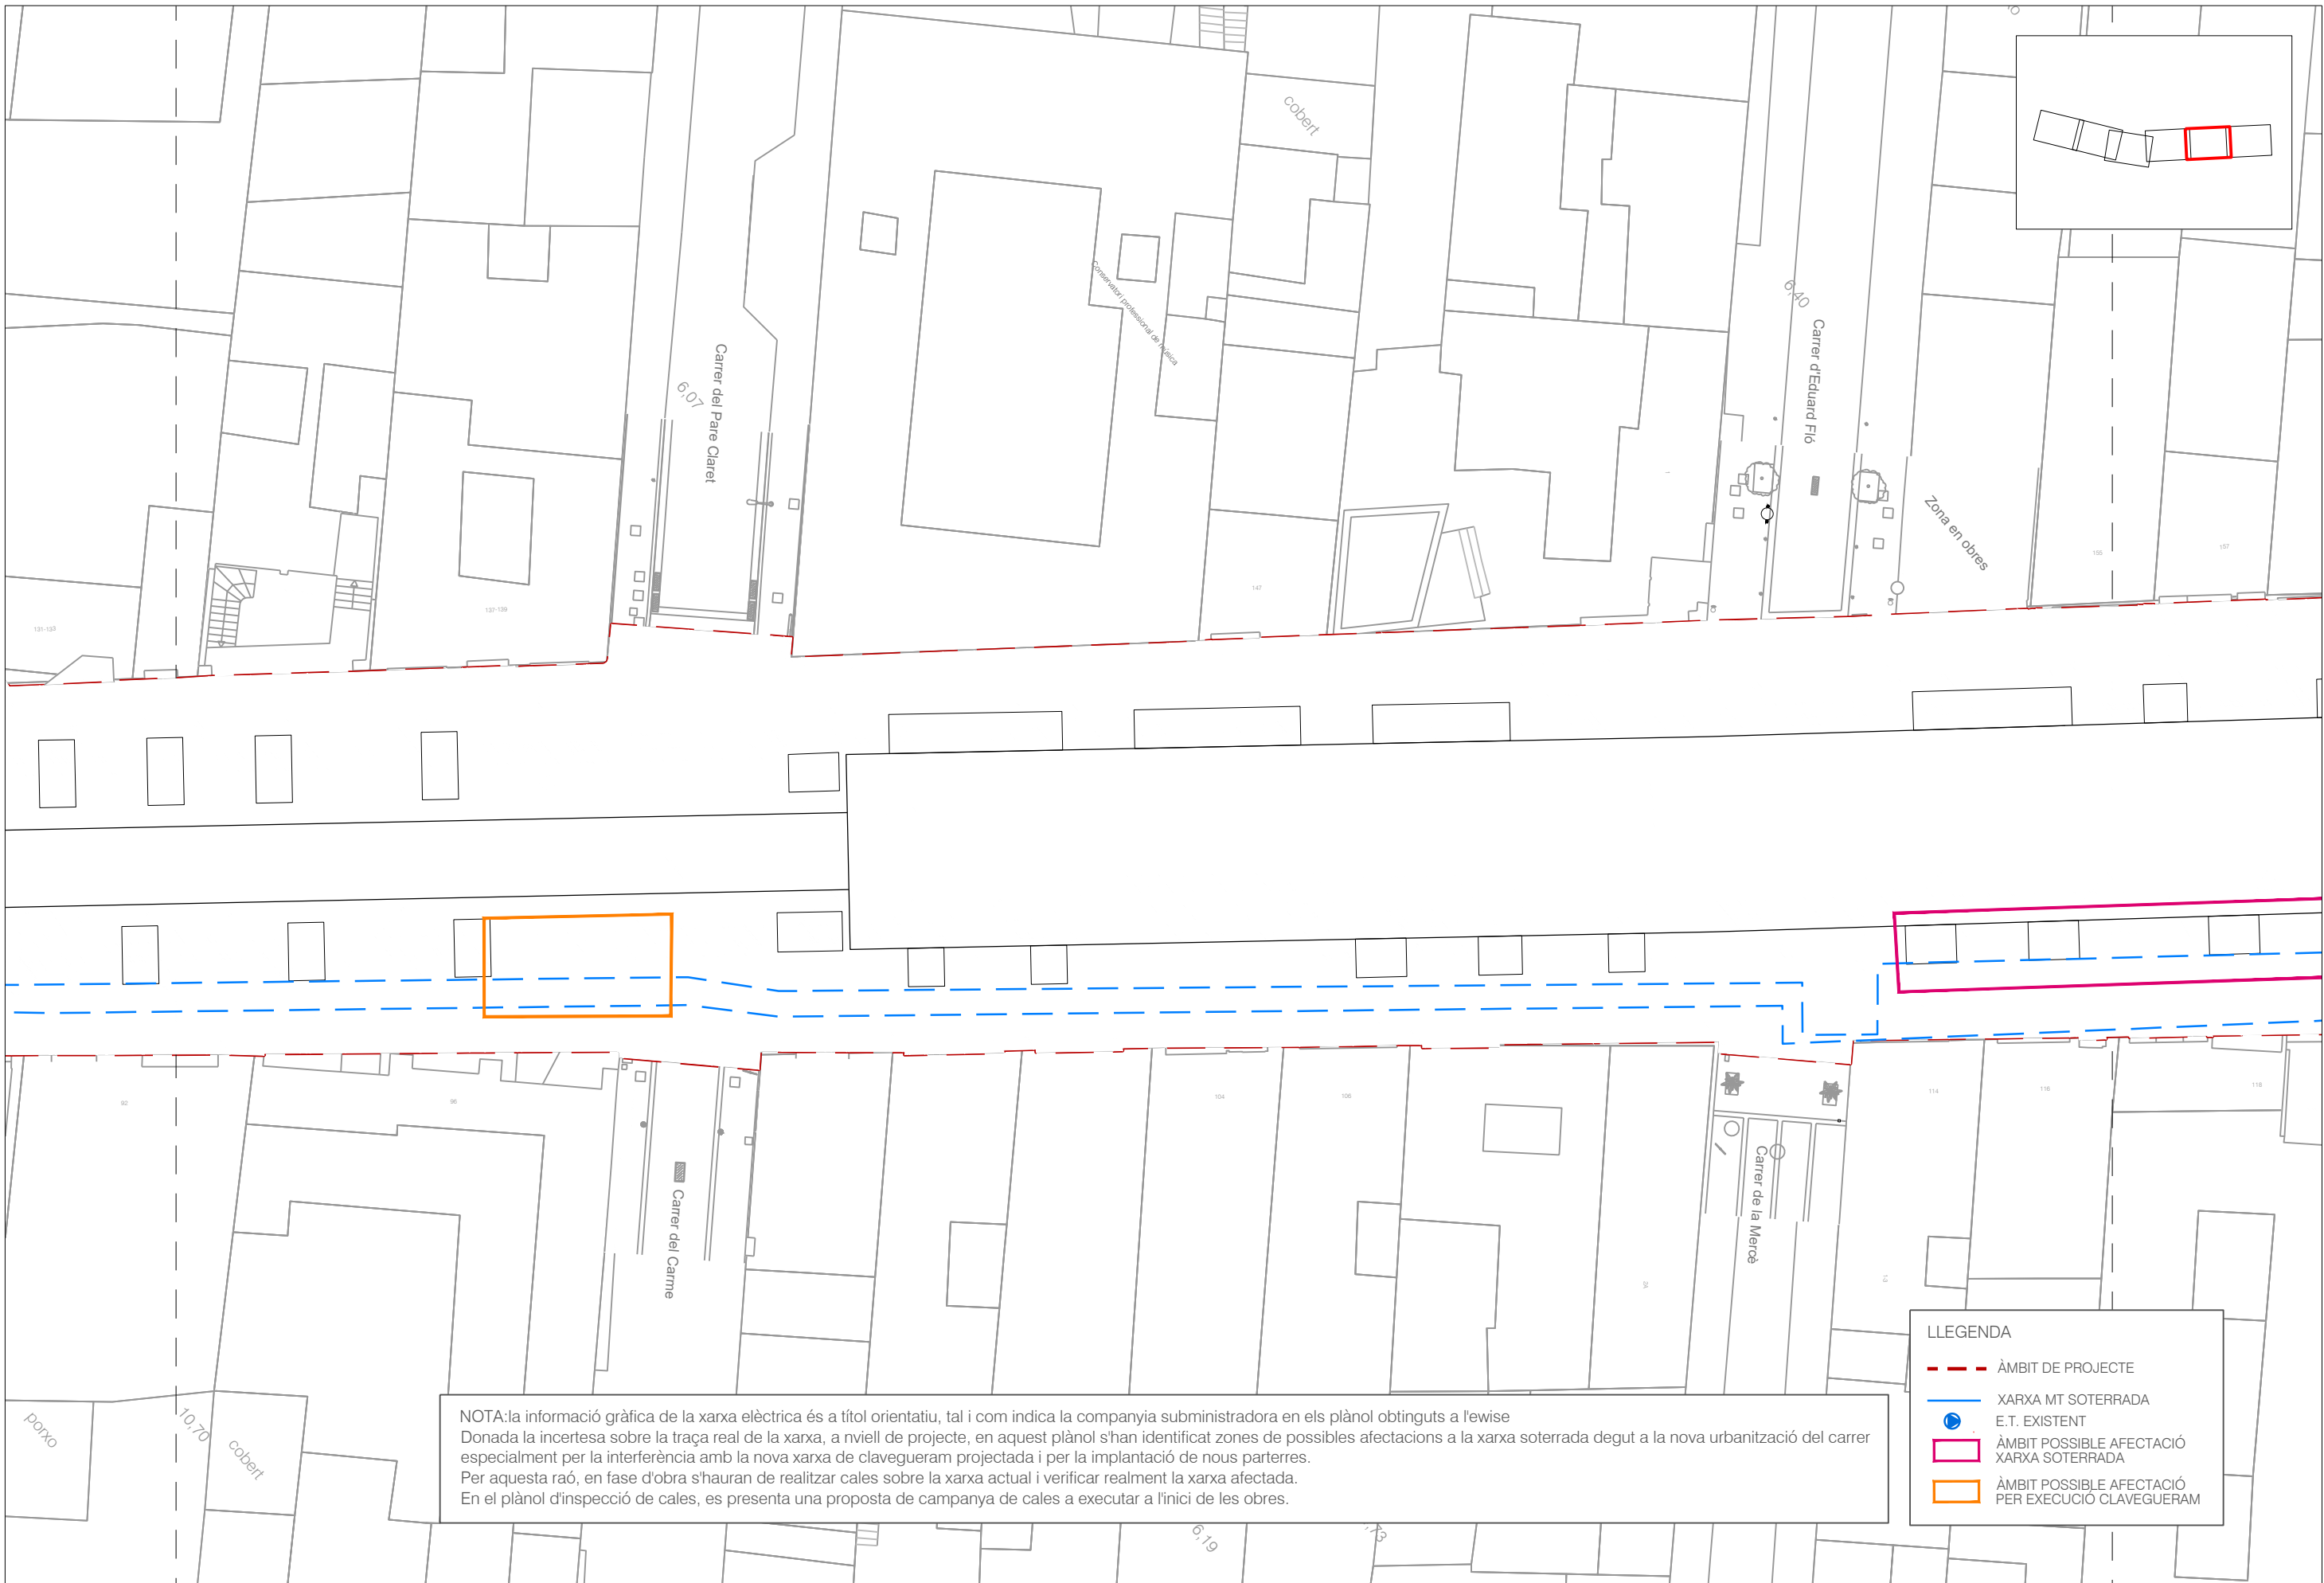



NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

LLEGENDA

- ÀMBIT DE PROJECTE
- XARXA MT SOTERRADA
- E.T. EXISTENT
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ XARXA SOTERRADA
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM




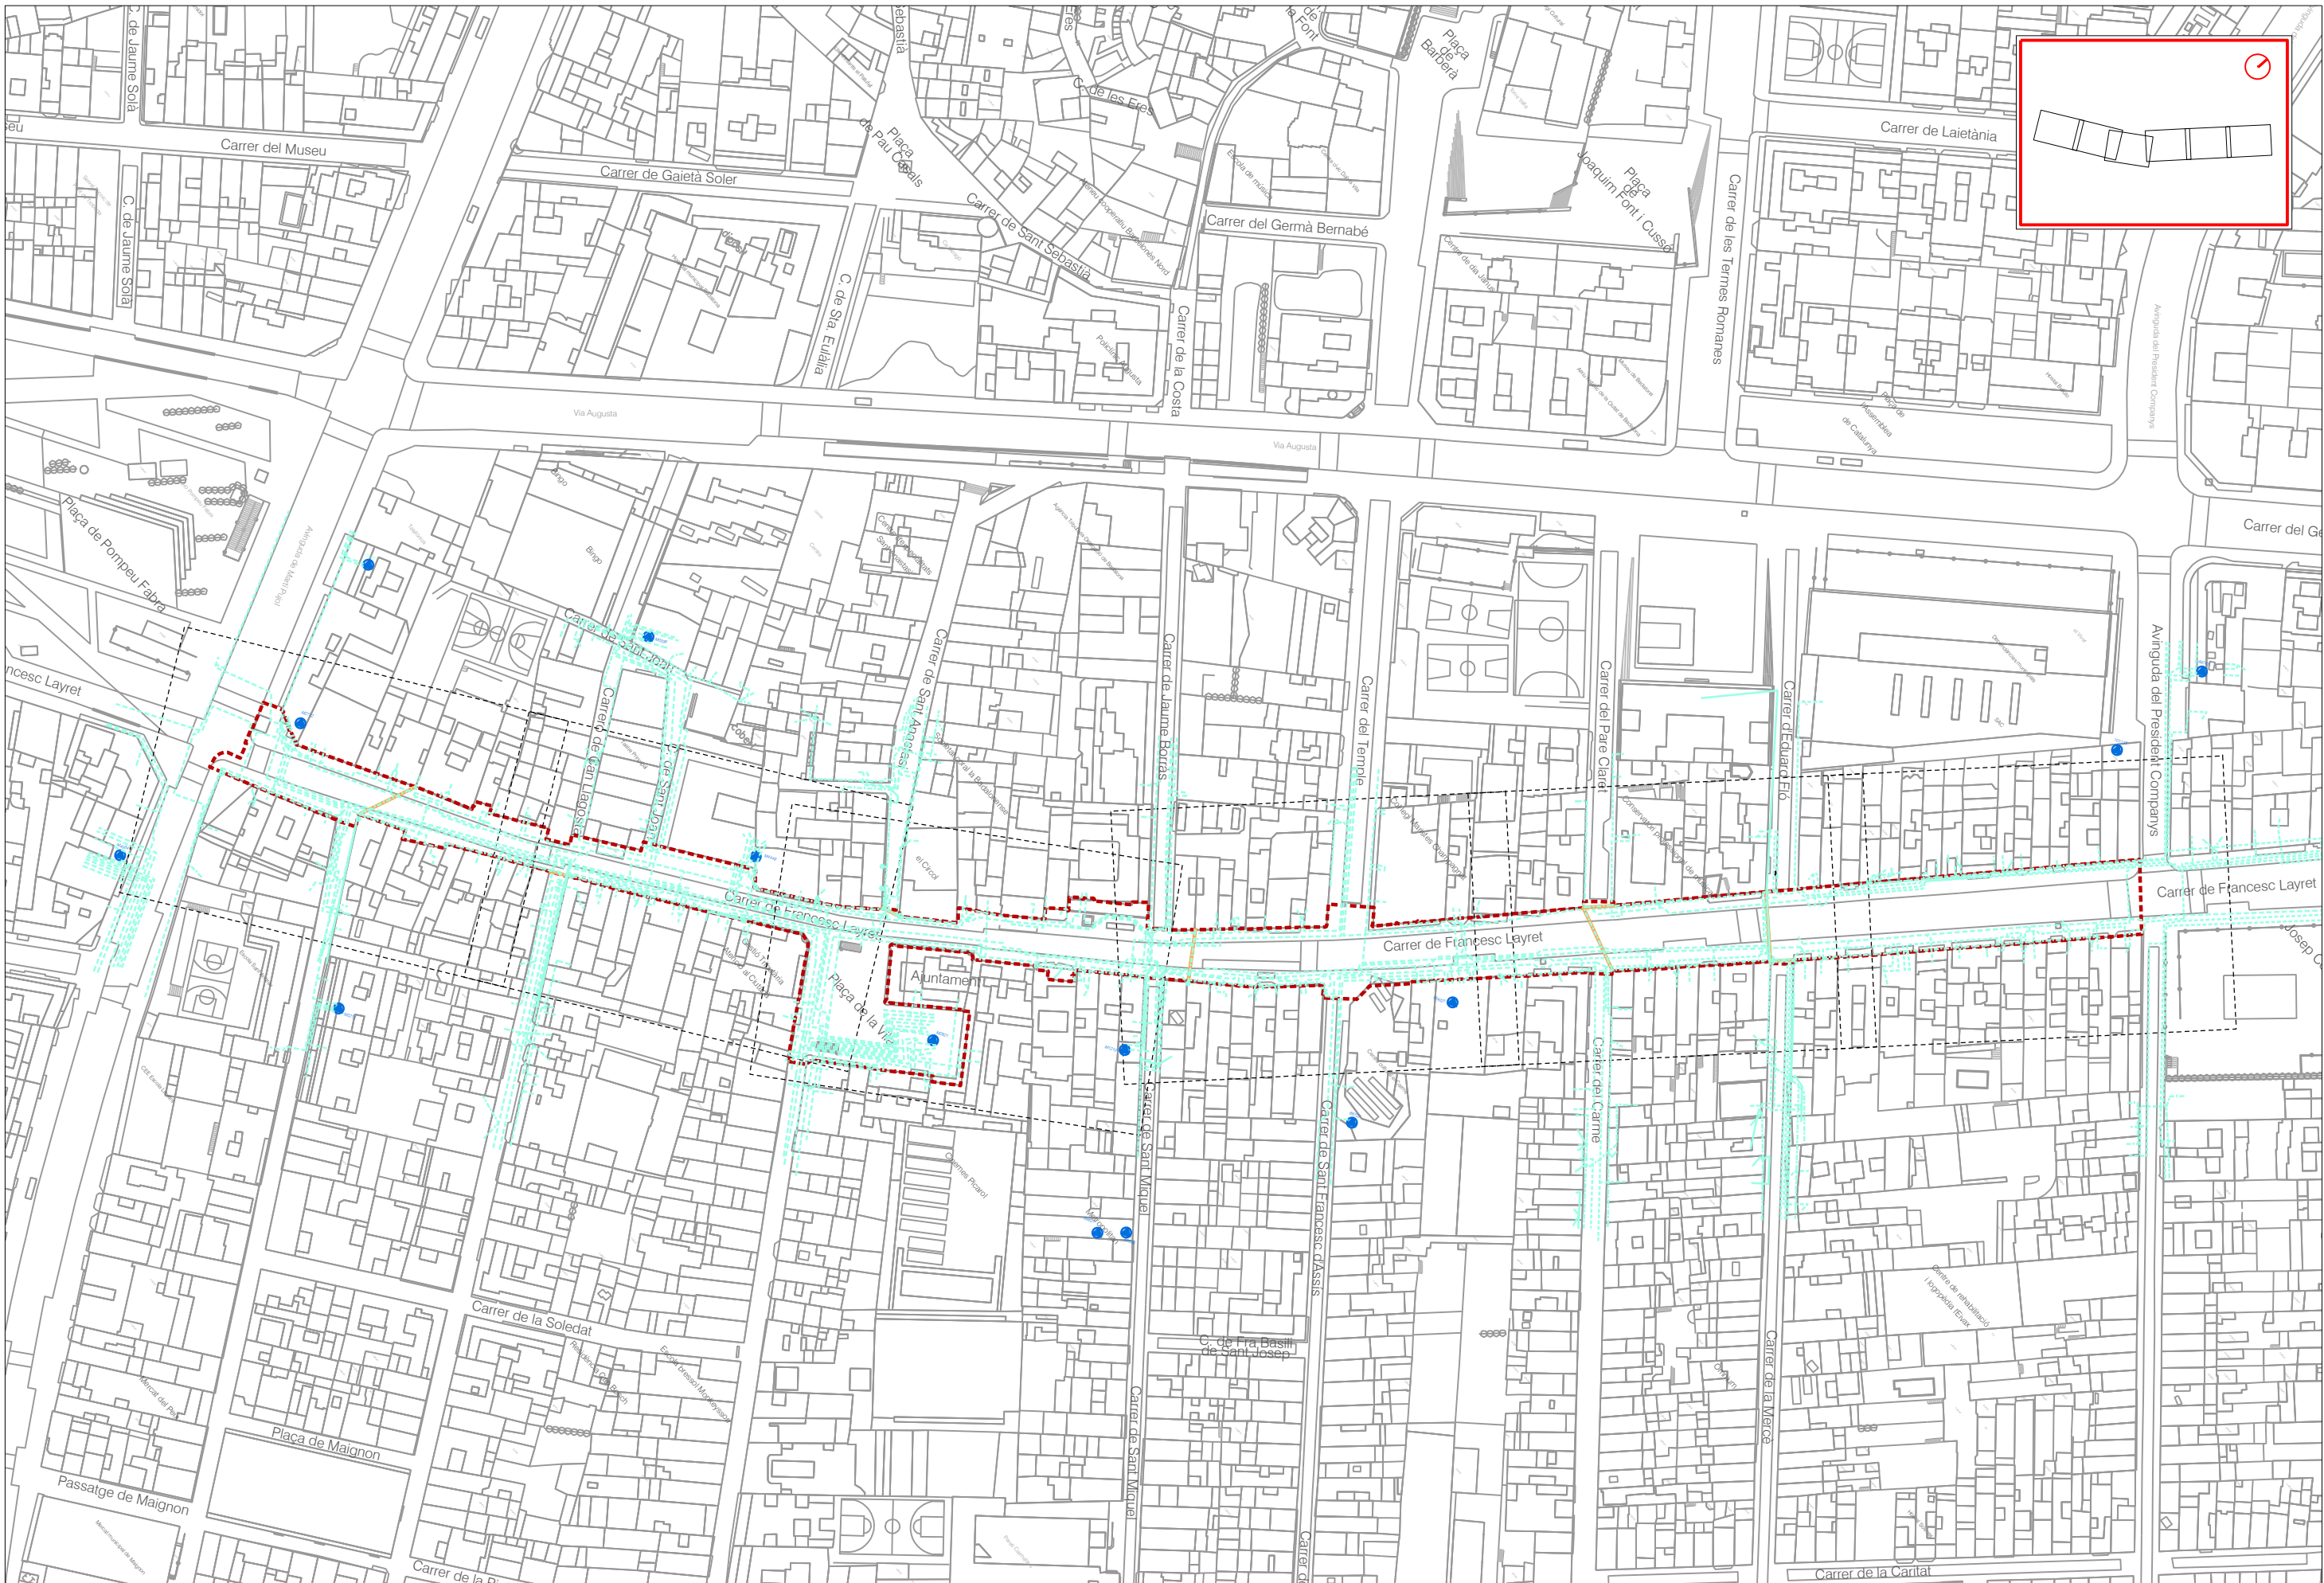

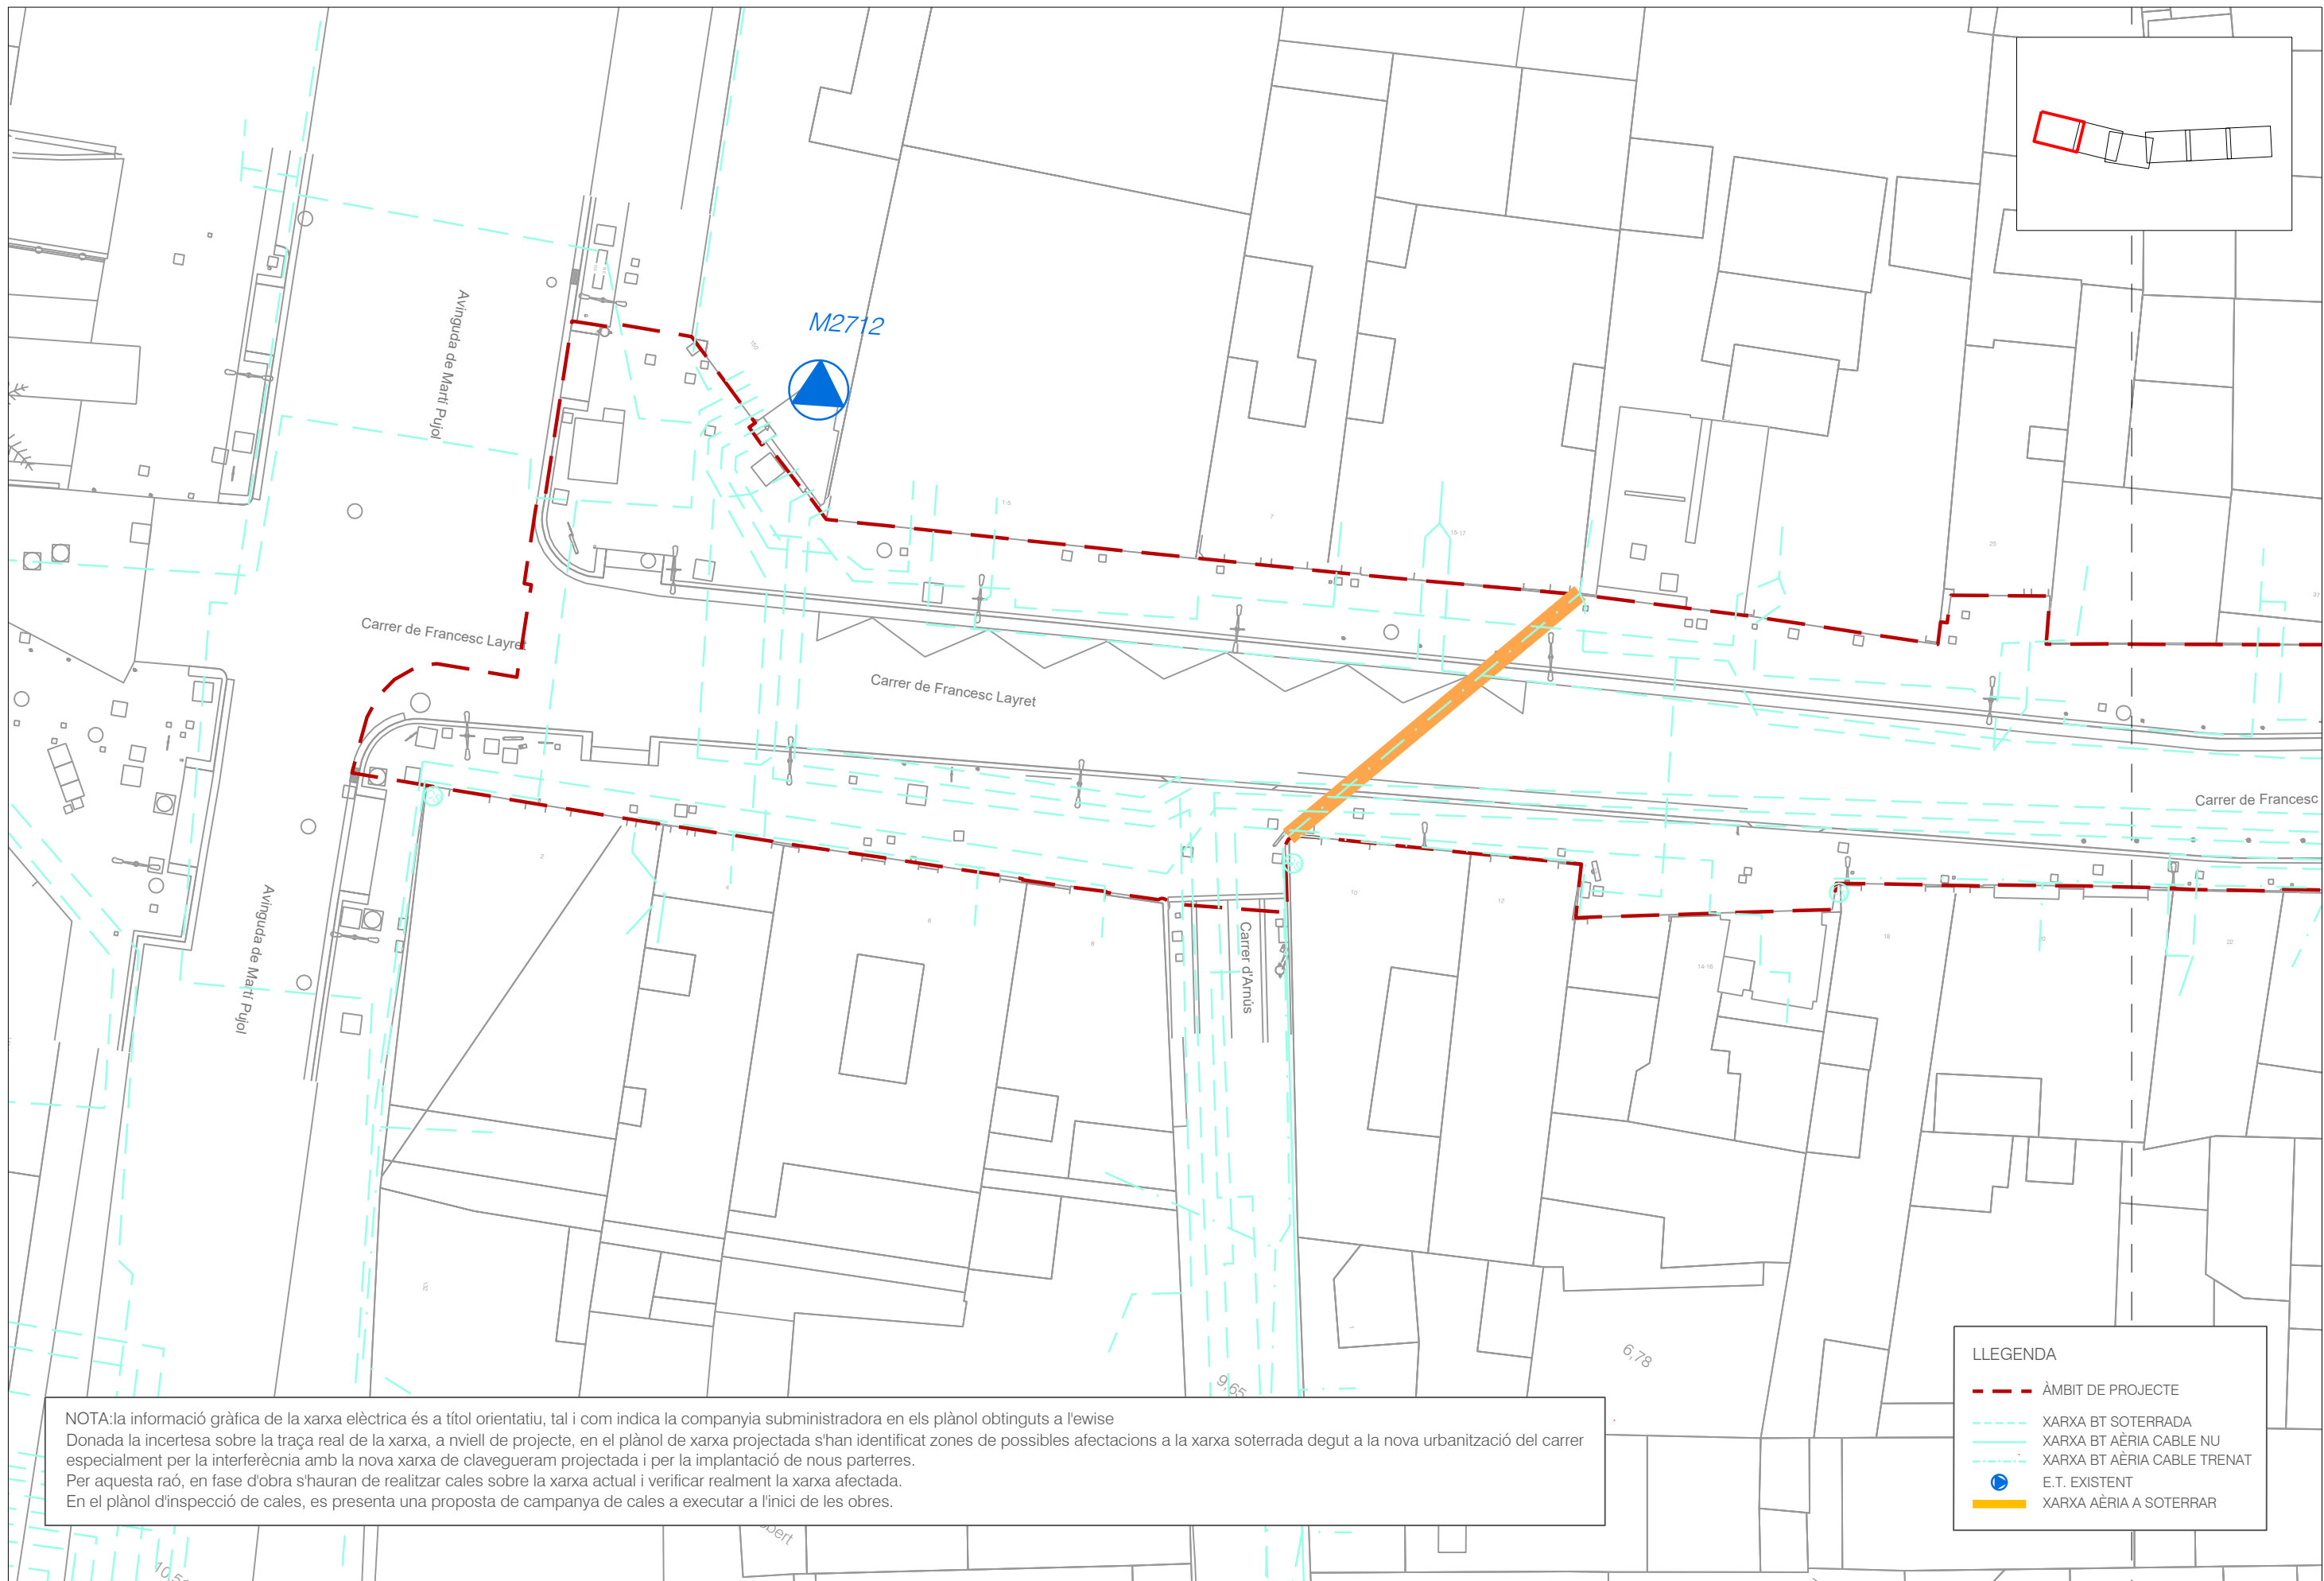


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en el plànol de xarxa projectada s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.


- LLEENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA BT SOTERRADA
 - XARXA BT AÈRIA CABLE NU
 - XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
 - E.T. EXISTENT
 - XARXA AÈRIA A SOTERRAR

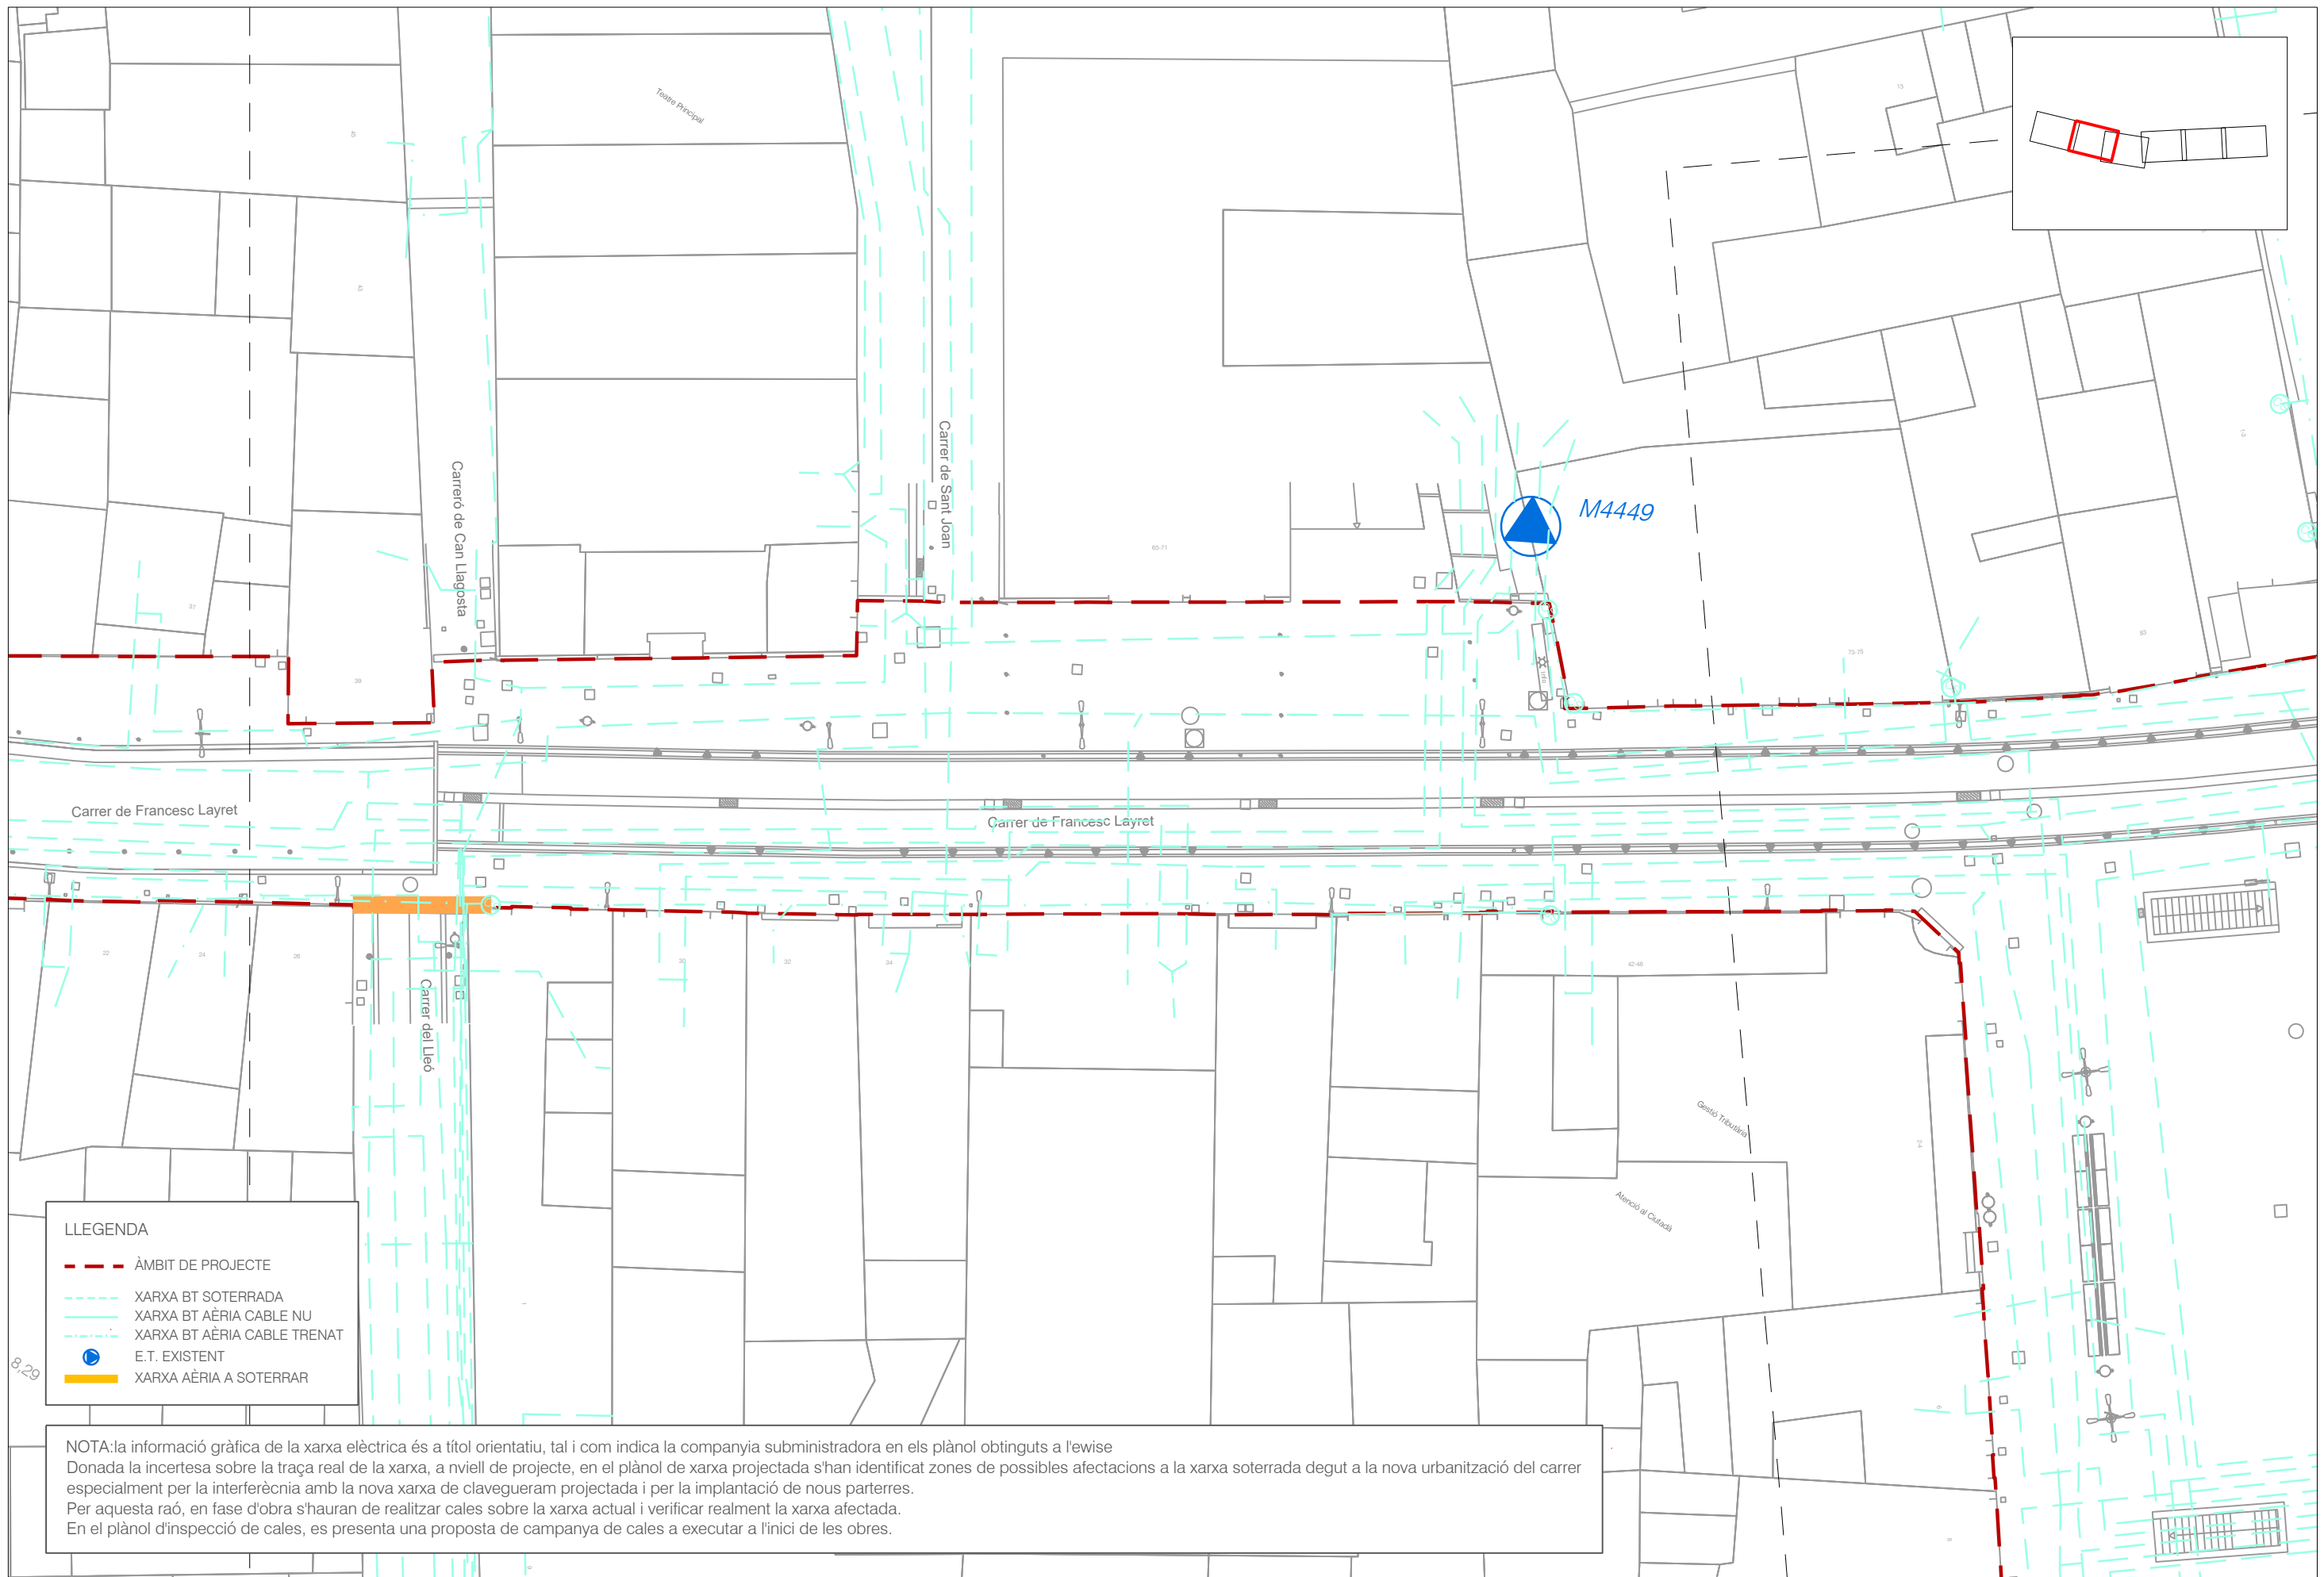

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en el plànol de xarxa projectada s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

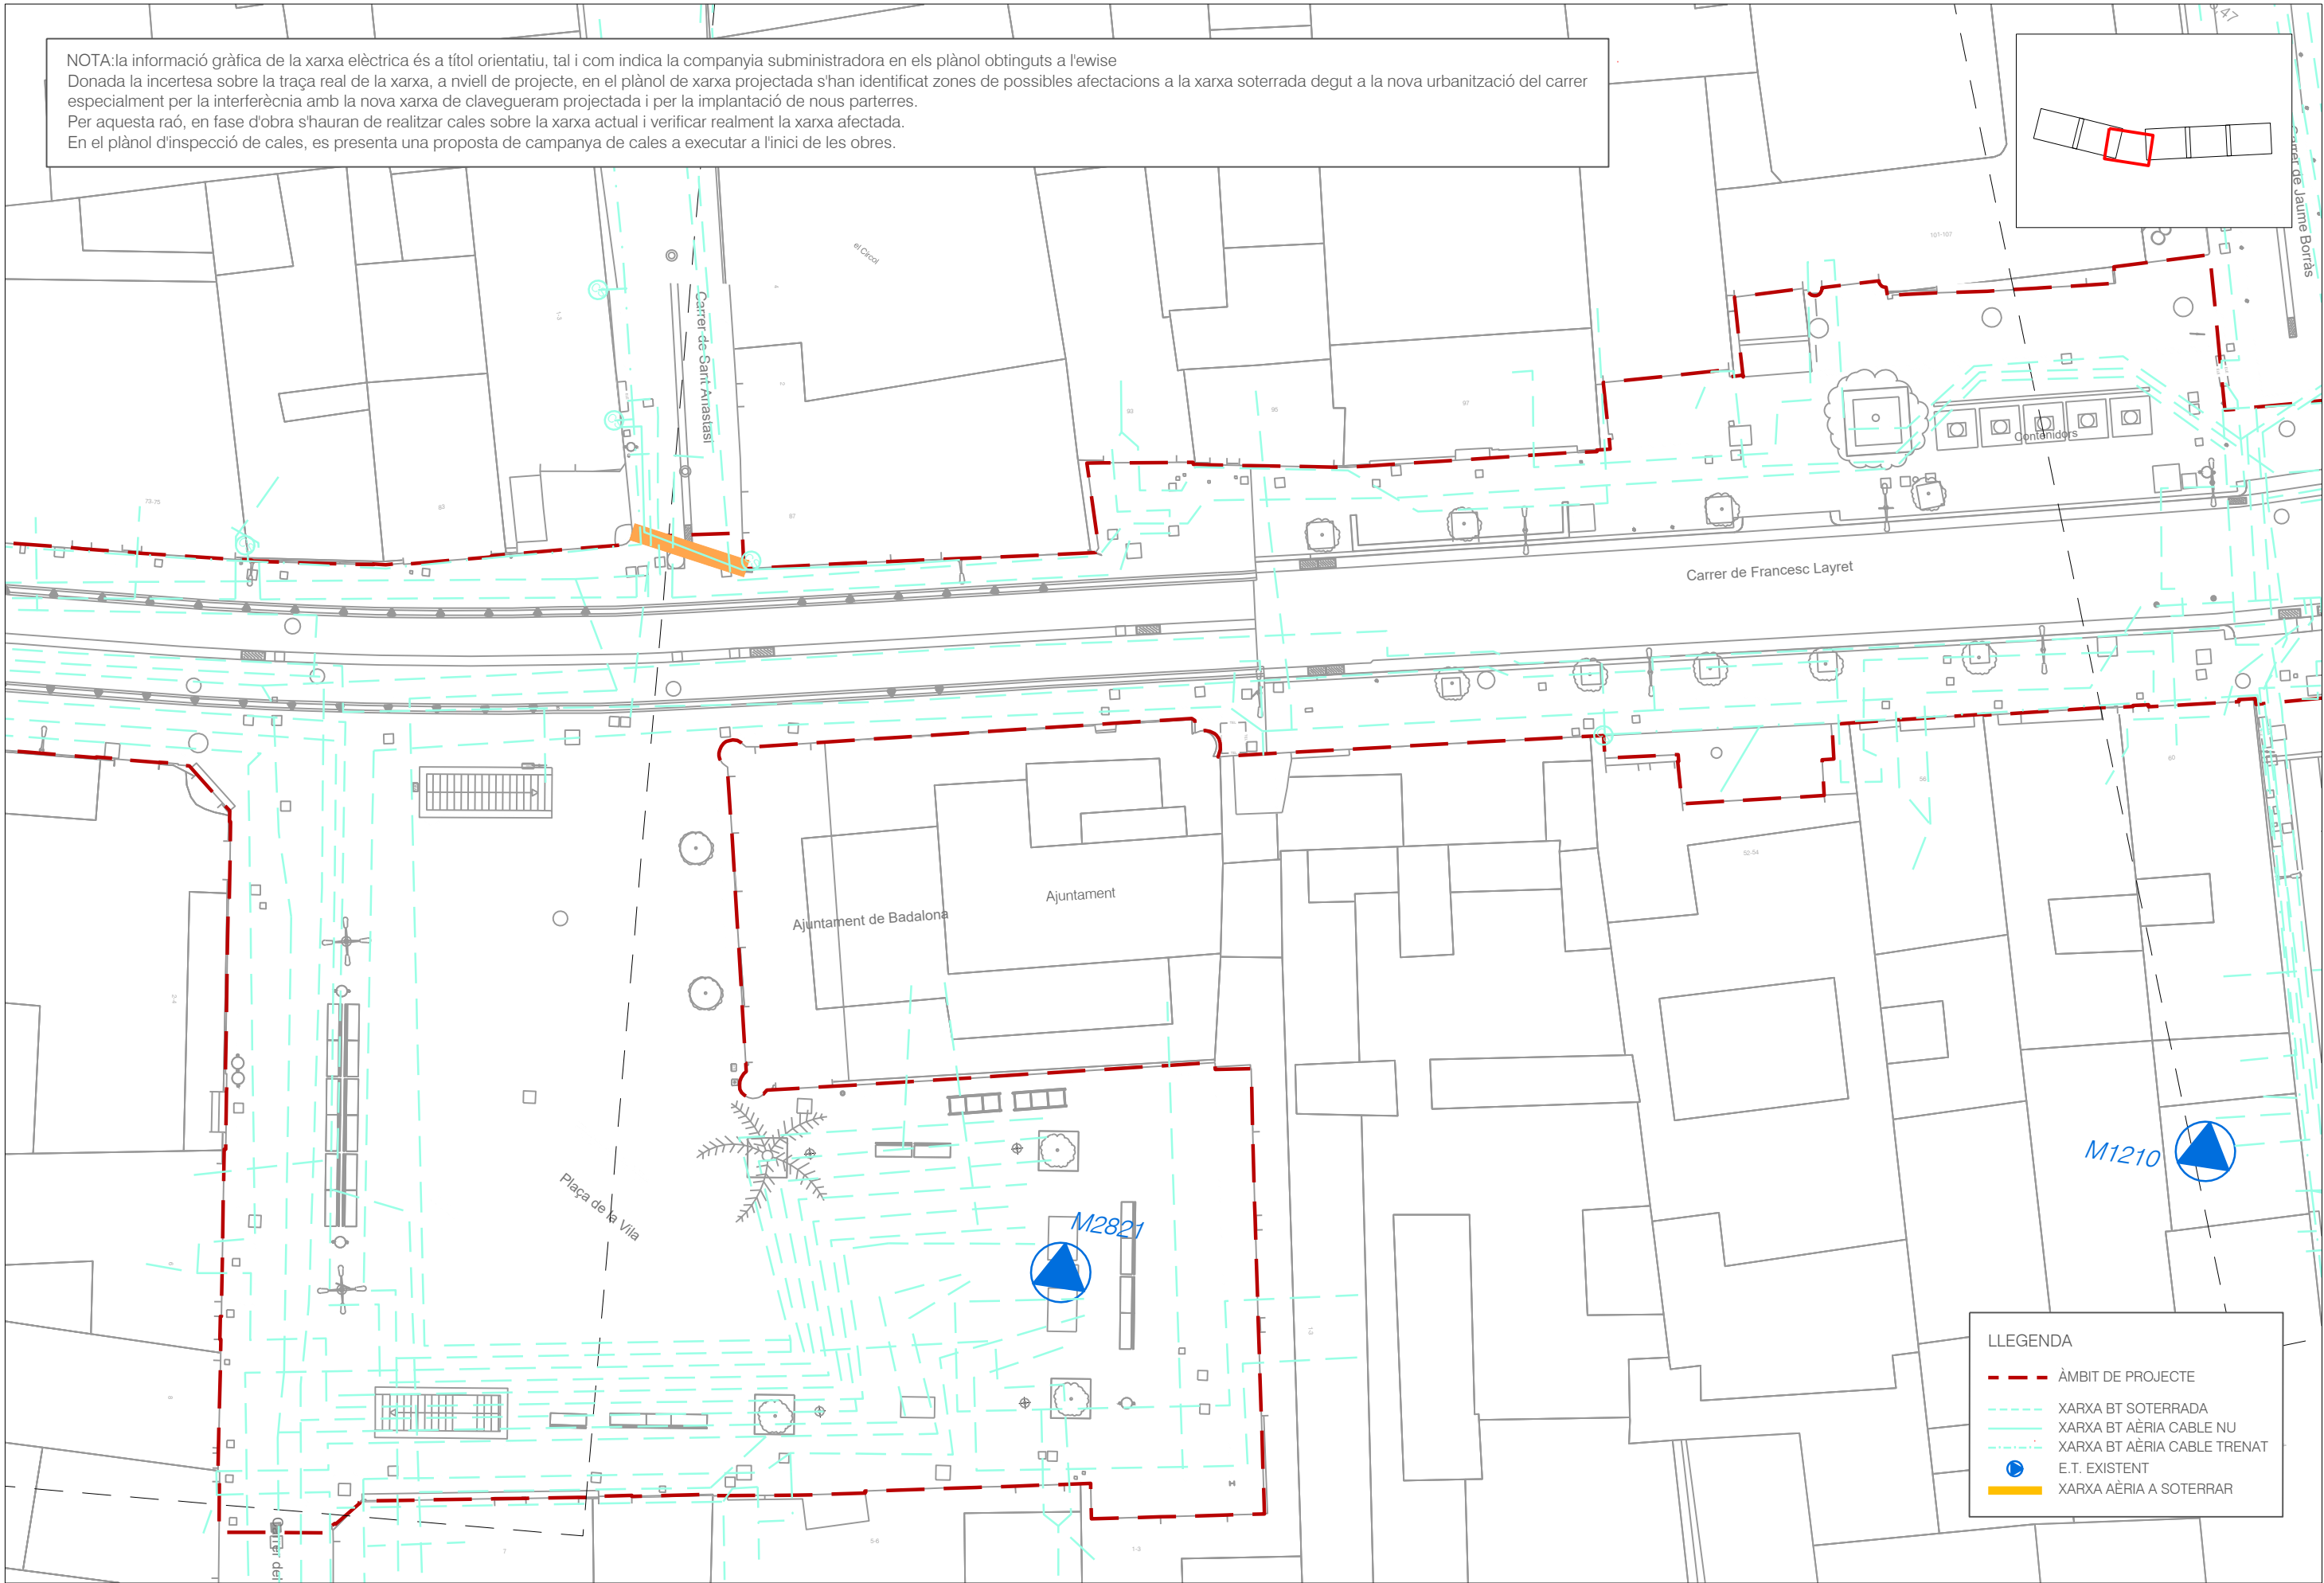



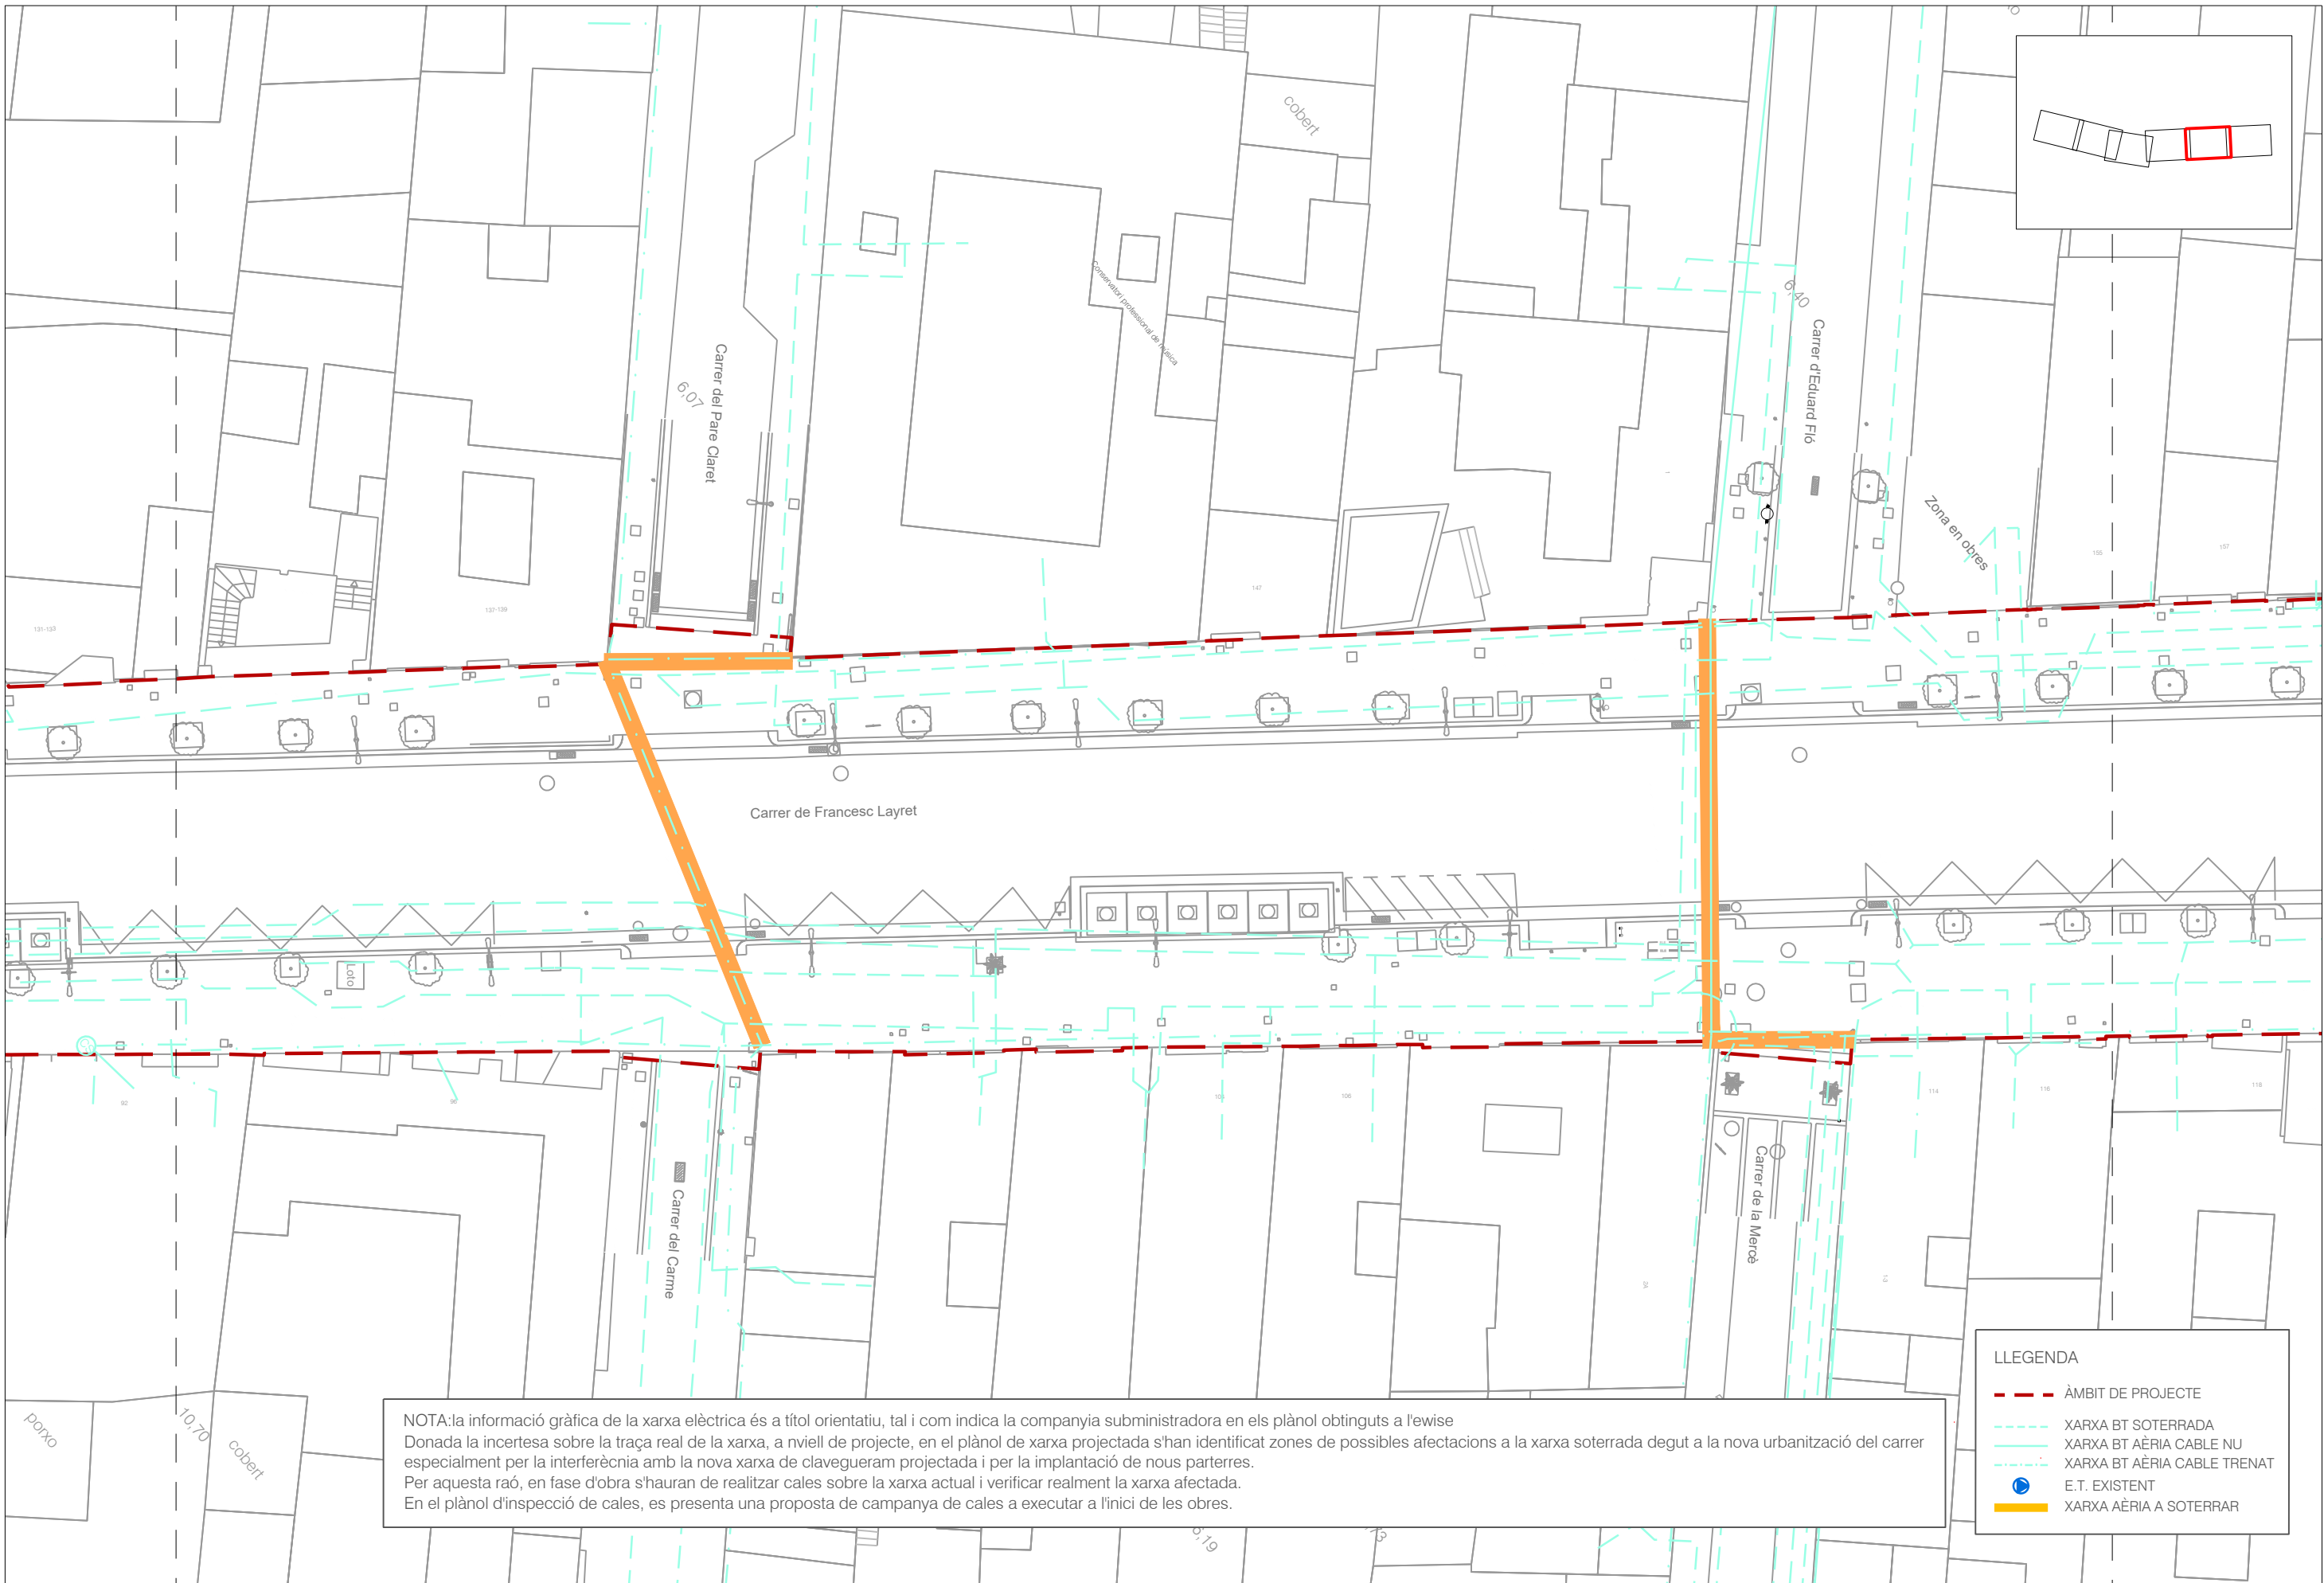

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànols obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en el plànol de xarxa projectada s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

LLEGENDA

ÀMBIT DE PROJECTE

XARXA BT SOTERRADA


XARXA BT ÀERIA CABLE NU


XARXA BT ÀERIA CABLE TRENAT


●

E.T. EXISTENT

XARXA ÀERIA A SOTERRAR

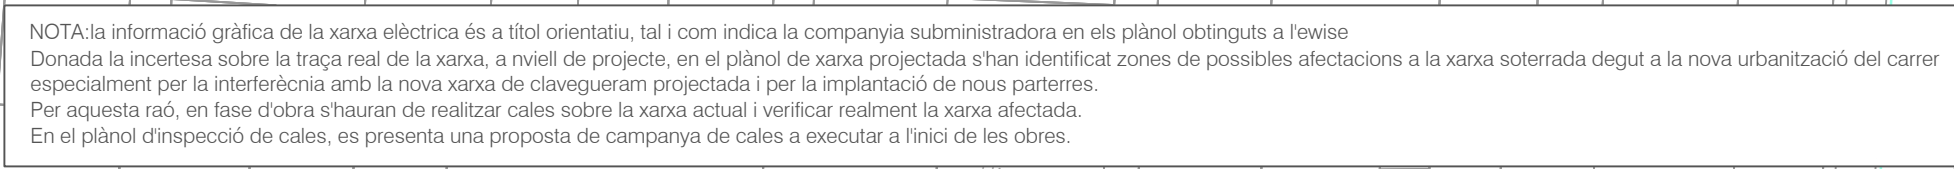


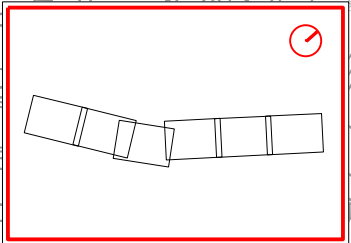

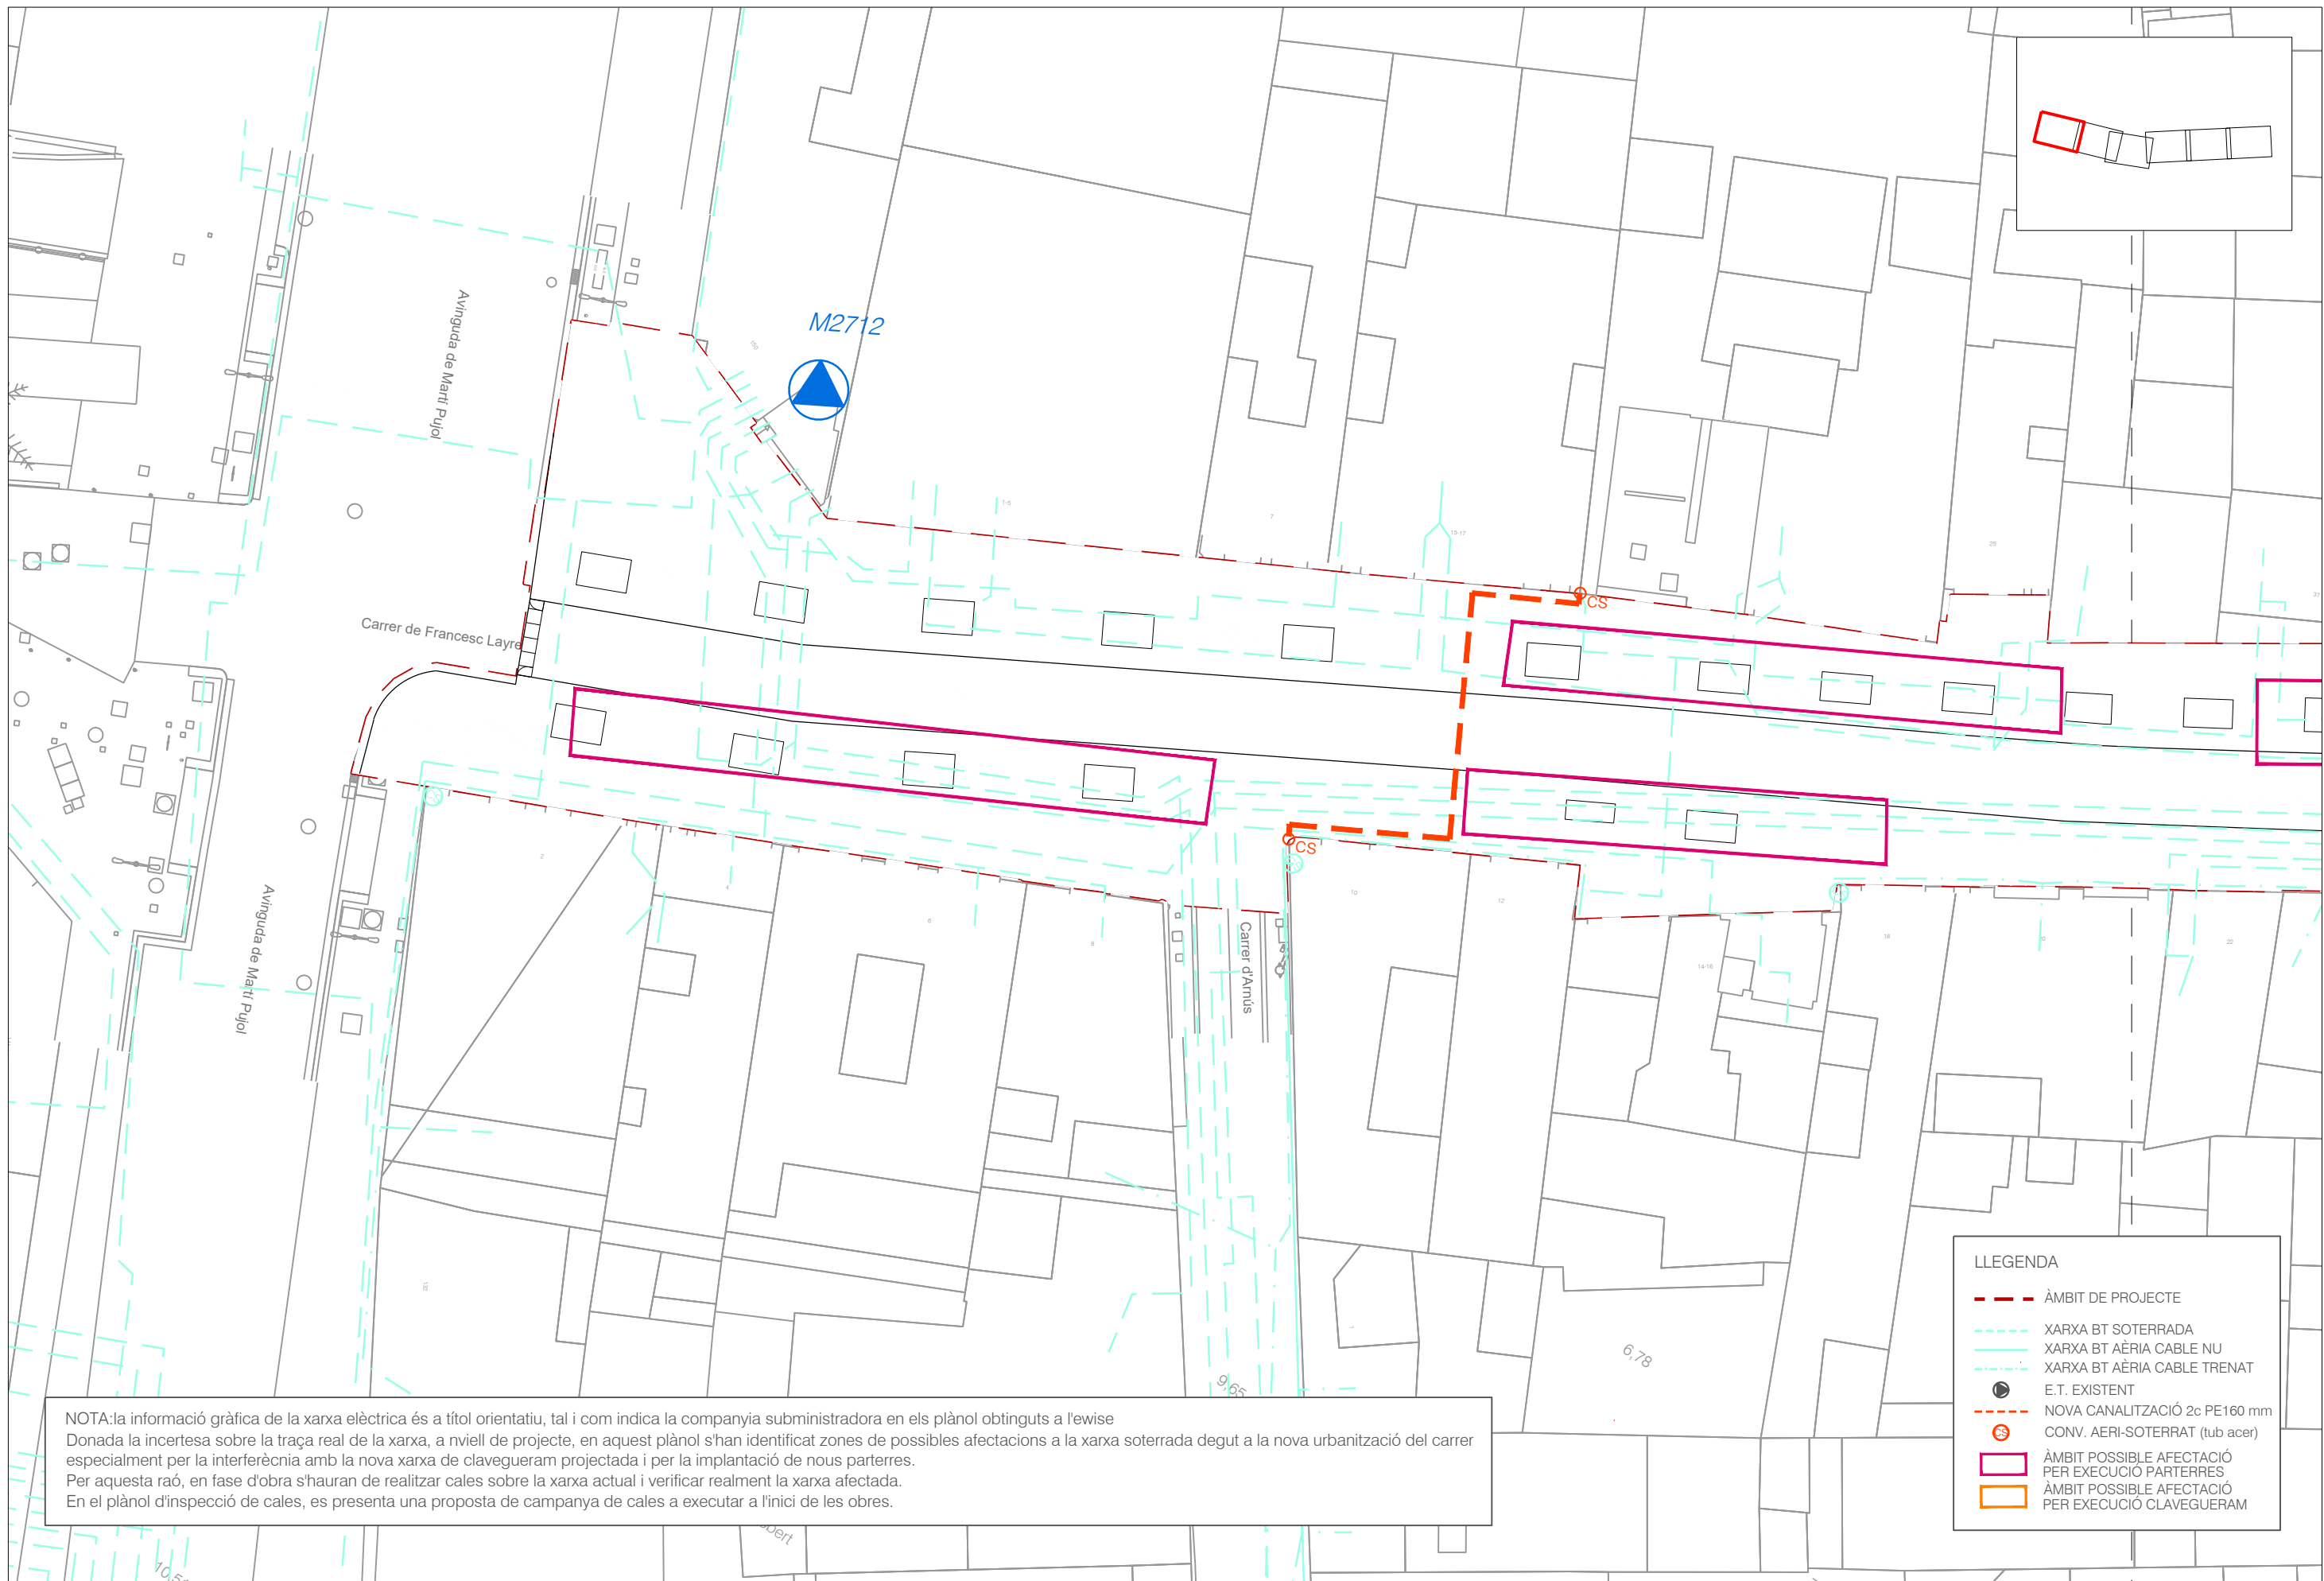


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànols obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

- LLEENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA BT SOTERRADA
 - XARXA BT AÈRIA CABLE NU
 - XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
 - E.T. EXISTENT
 - NOVA CANALITZACIÓ 2c PE160 mm
 - CONV. AERI-SOTERRAT (tub acer)
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ PARTERRES
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

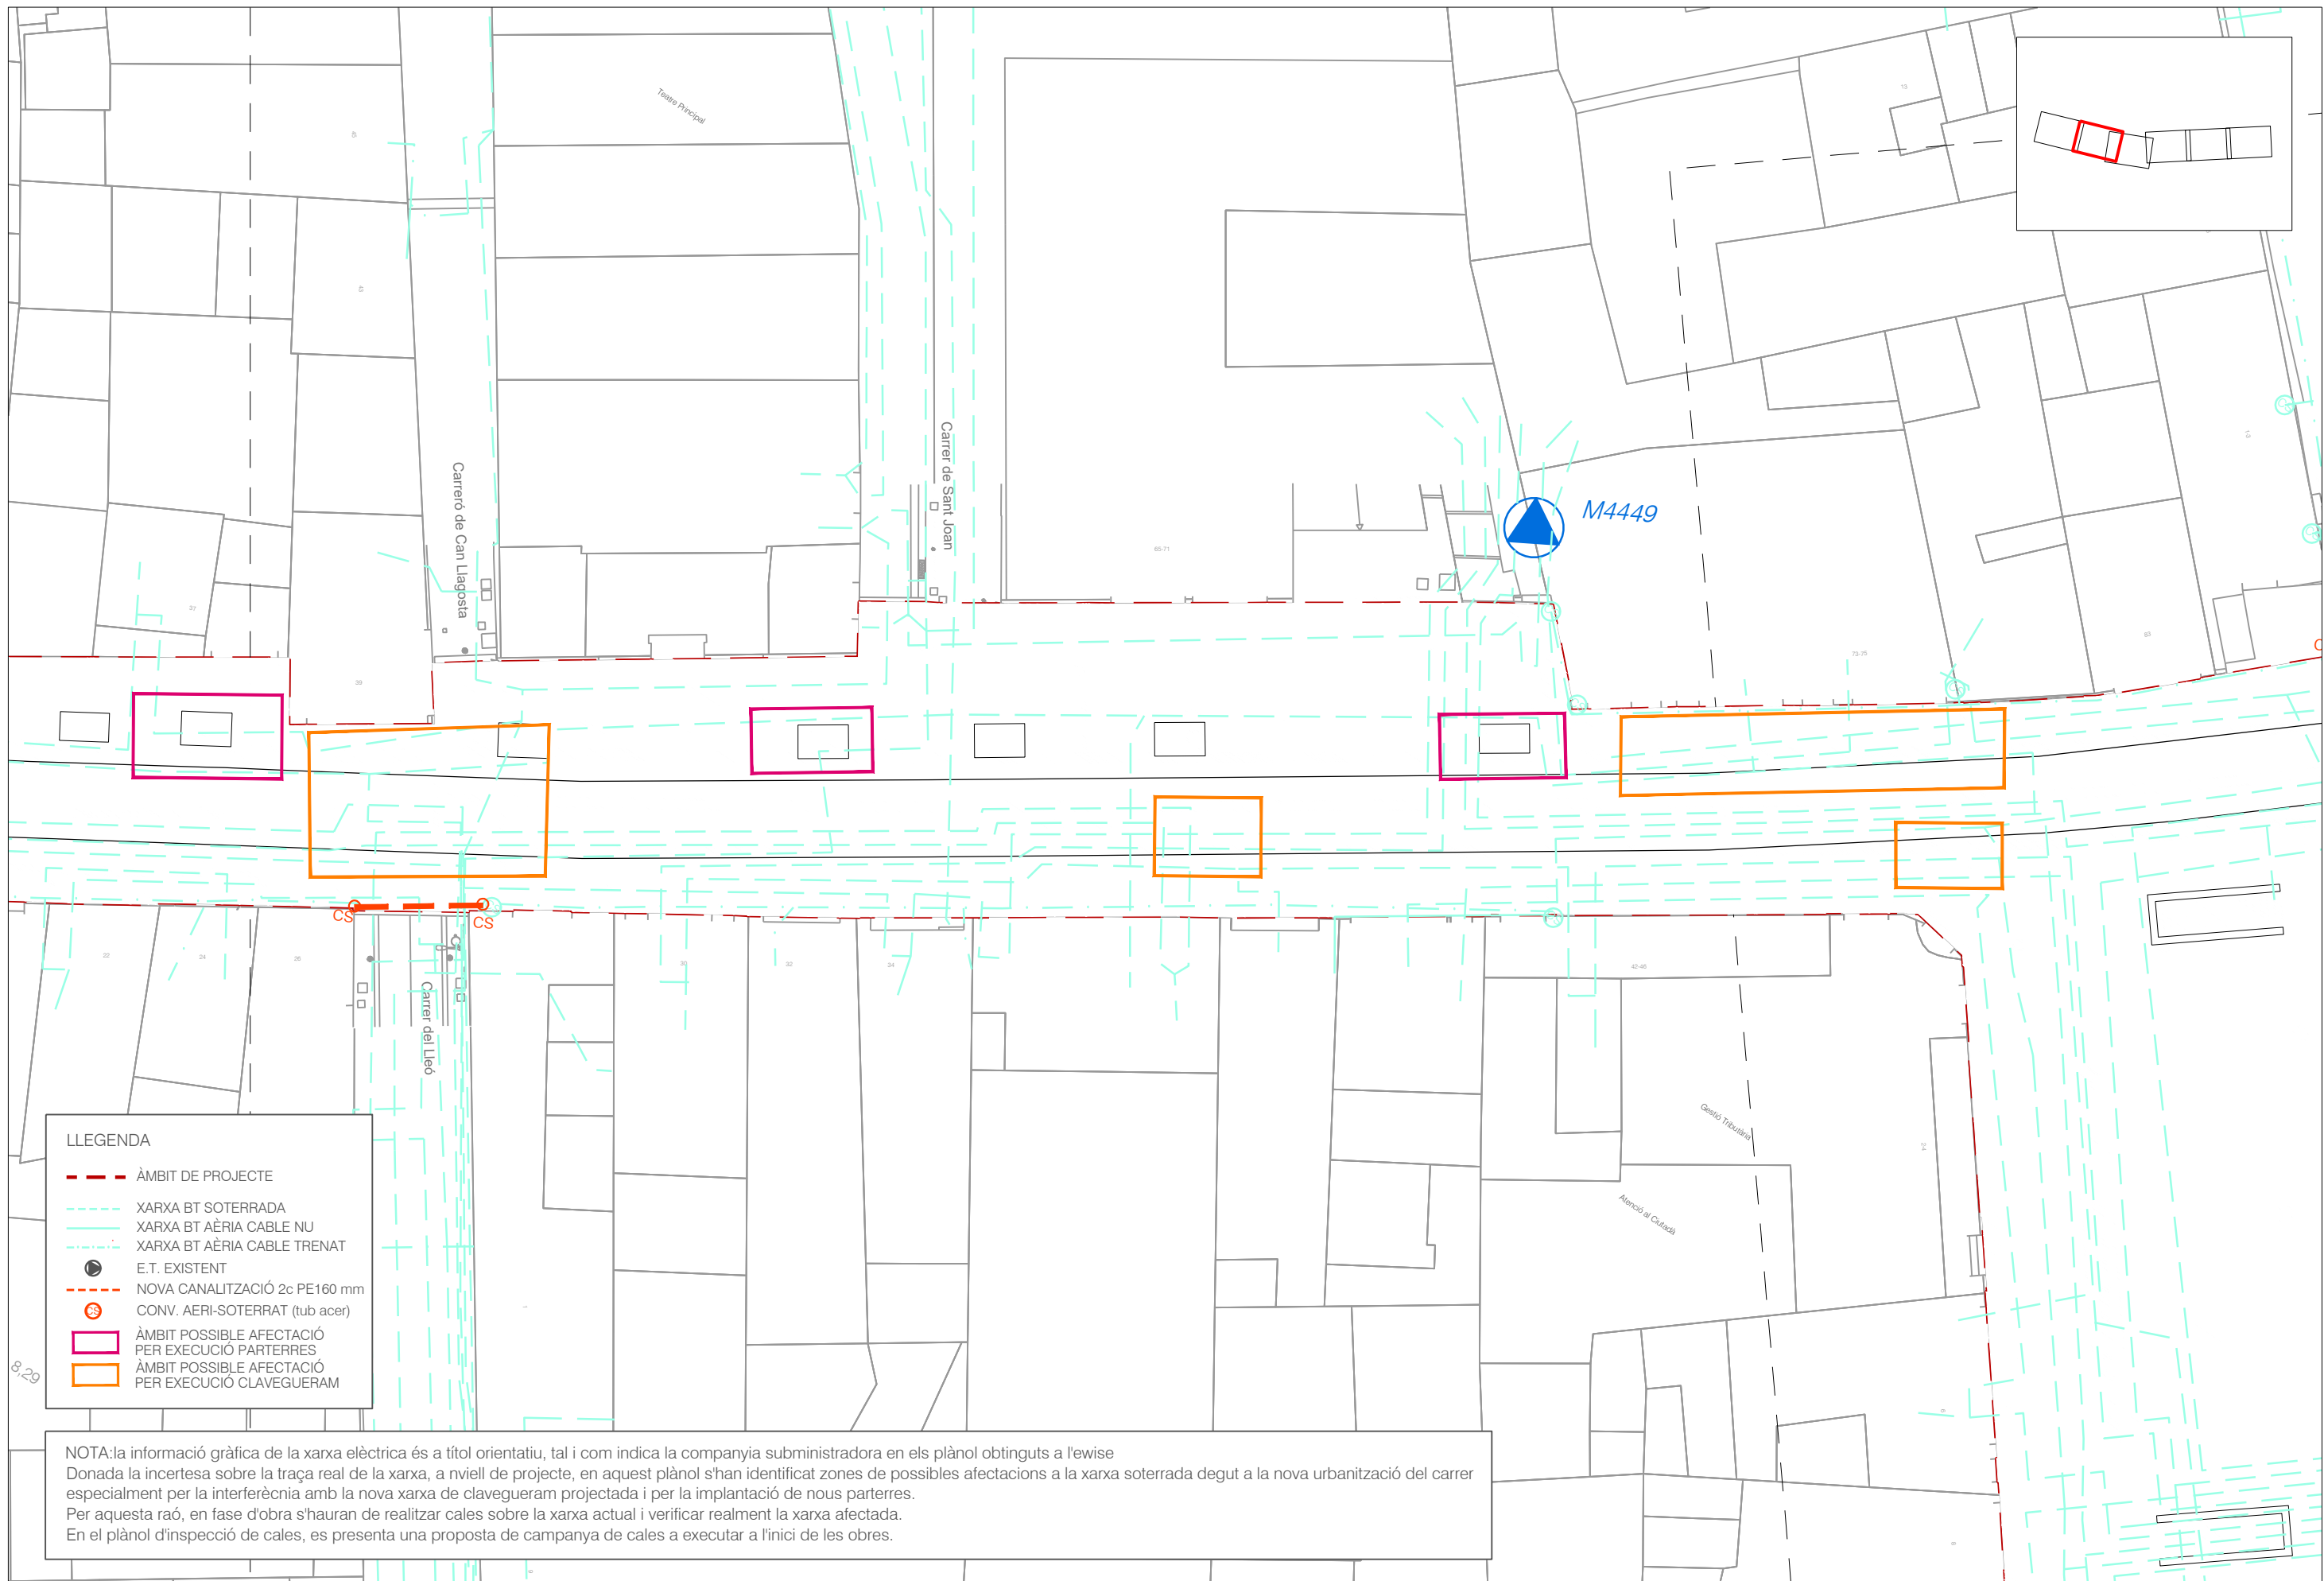


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

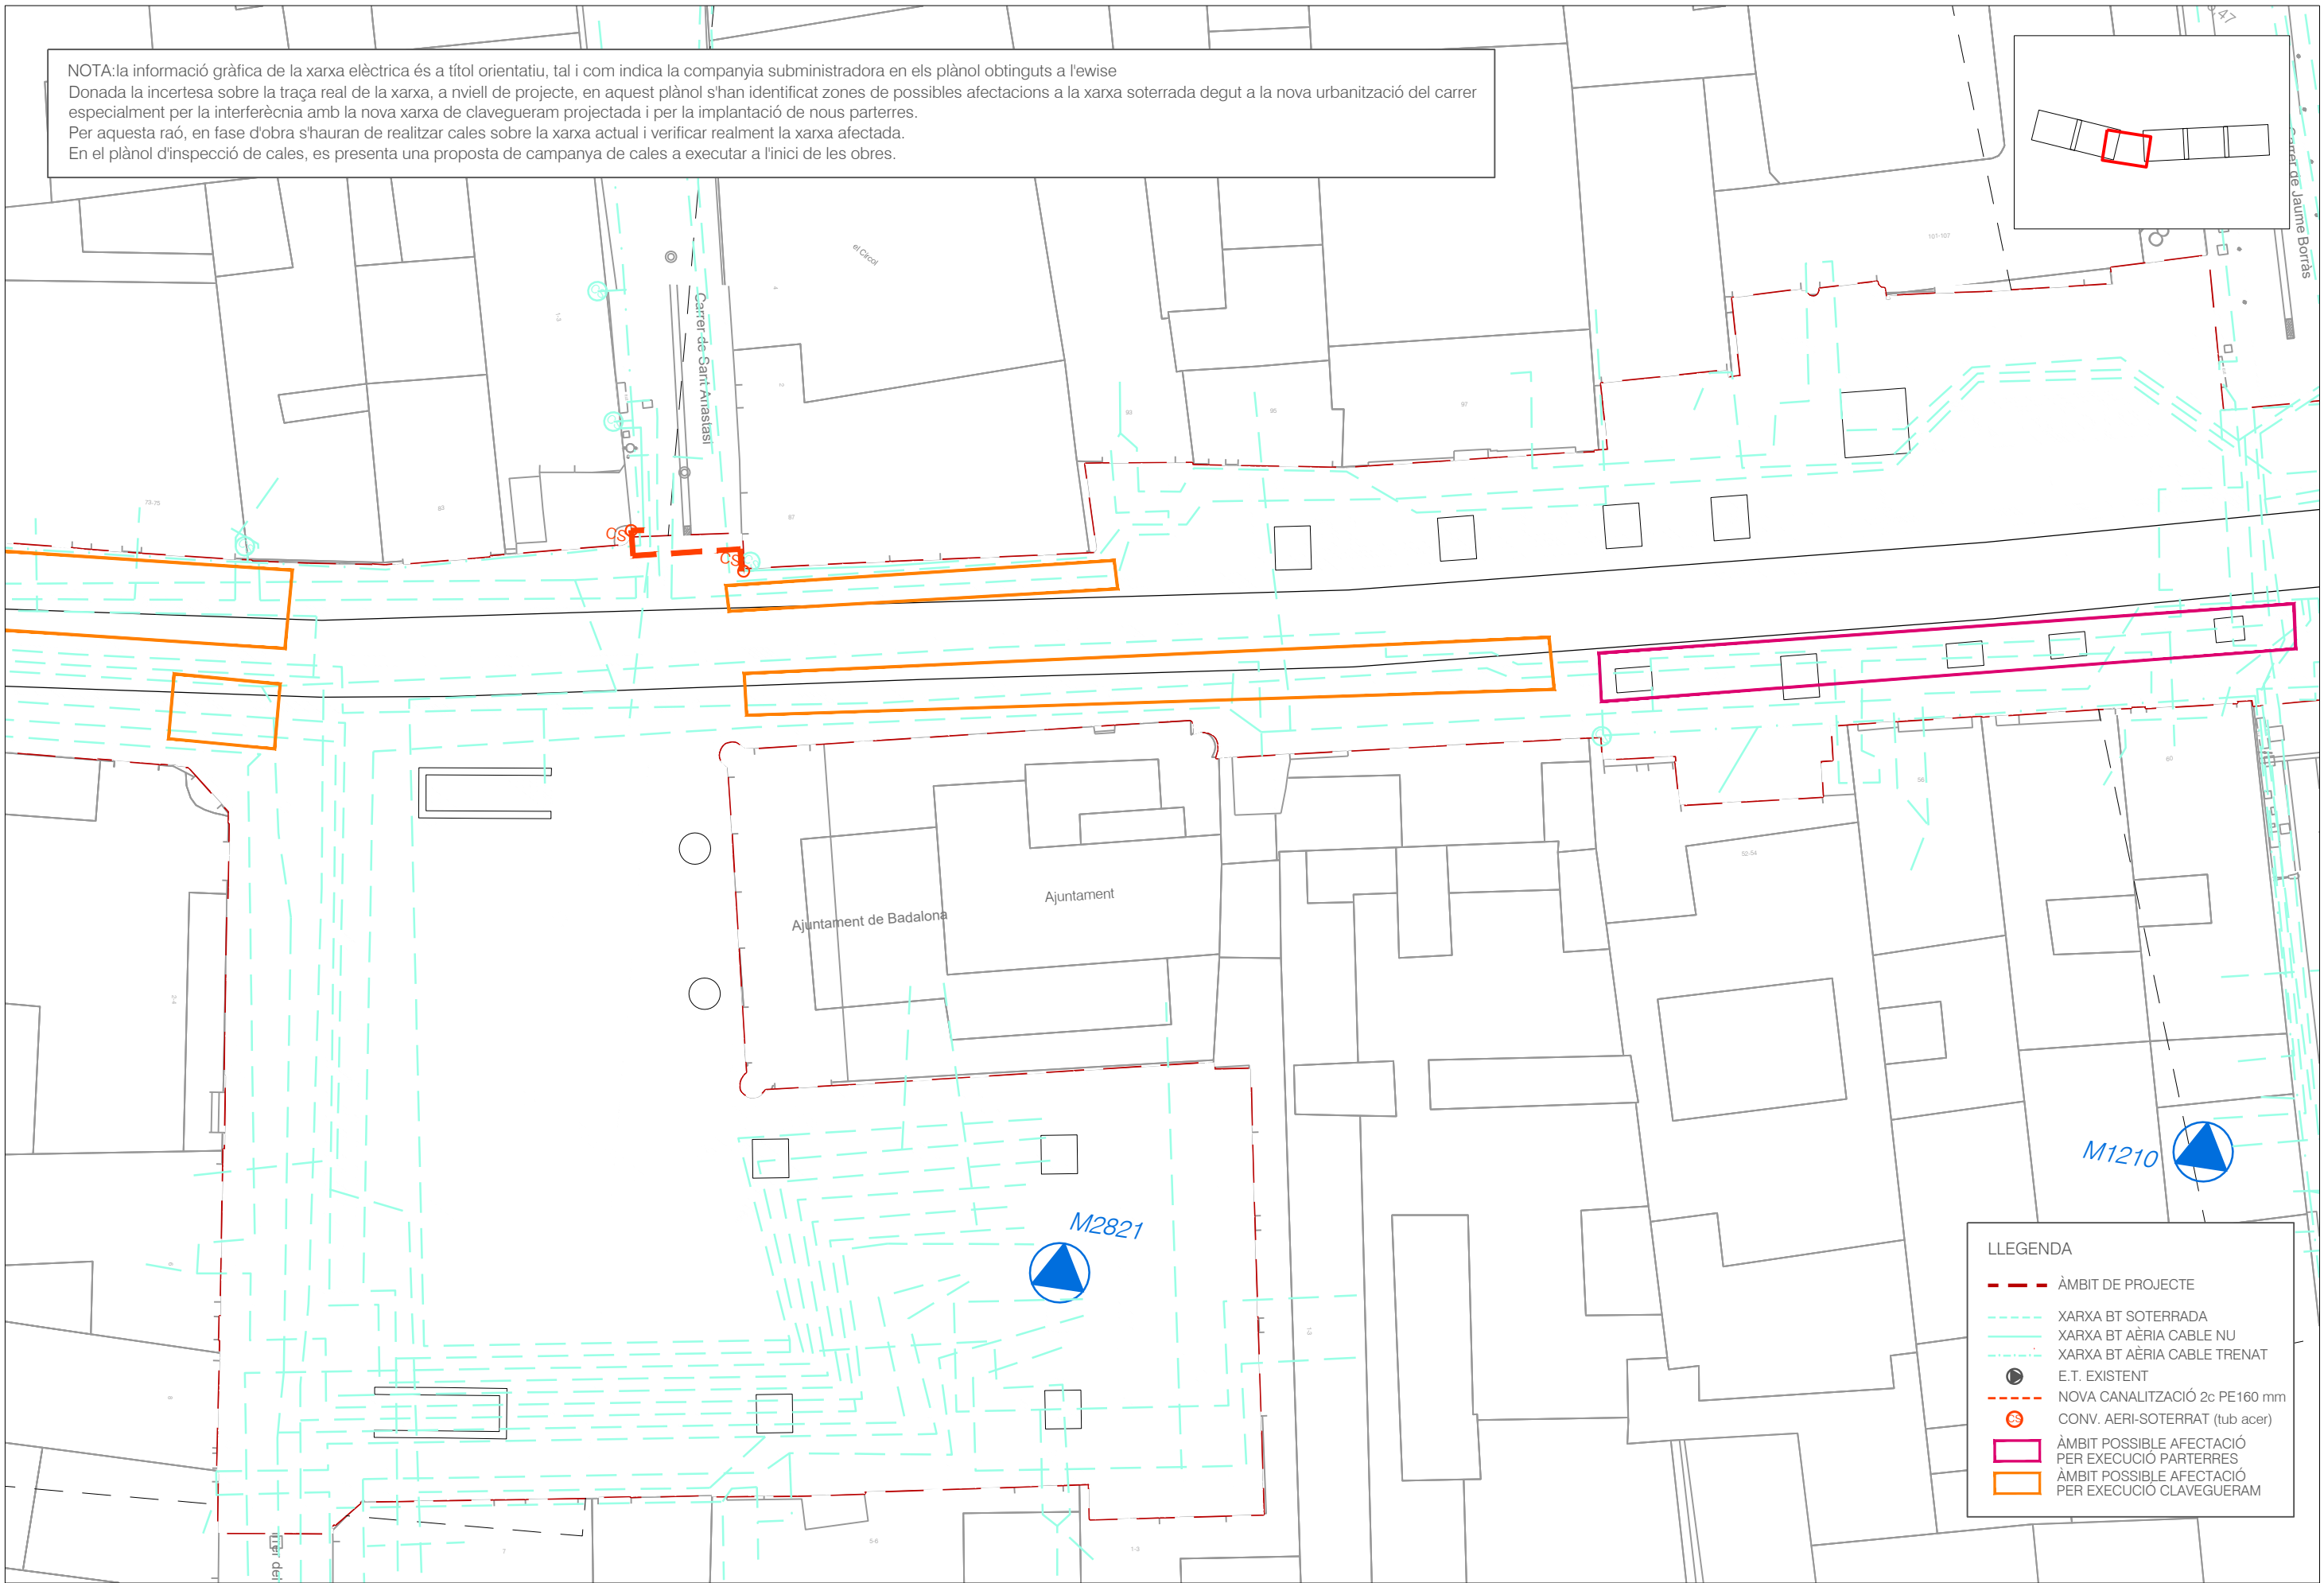

LLEENDA


- ÀMBIT DE PROJECTE
- XARXA BT SOTERRADA
- XARXA BT AÈRIA CABLE NU
- XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
- E.T. EXISTENT
- NOVA CANALITZACIÓ 2c PE160 mm
- CONV. AERI-SOTERRAT (tub acer)
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ PARTERRES
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

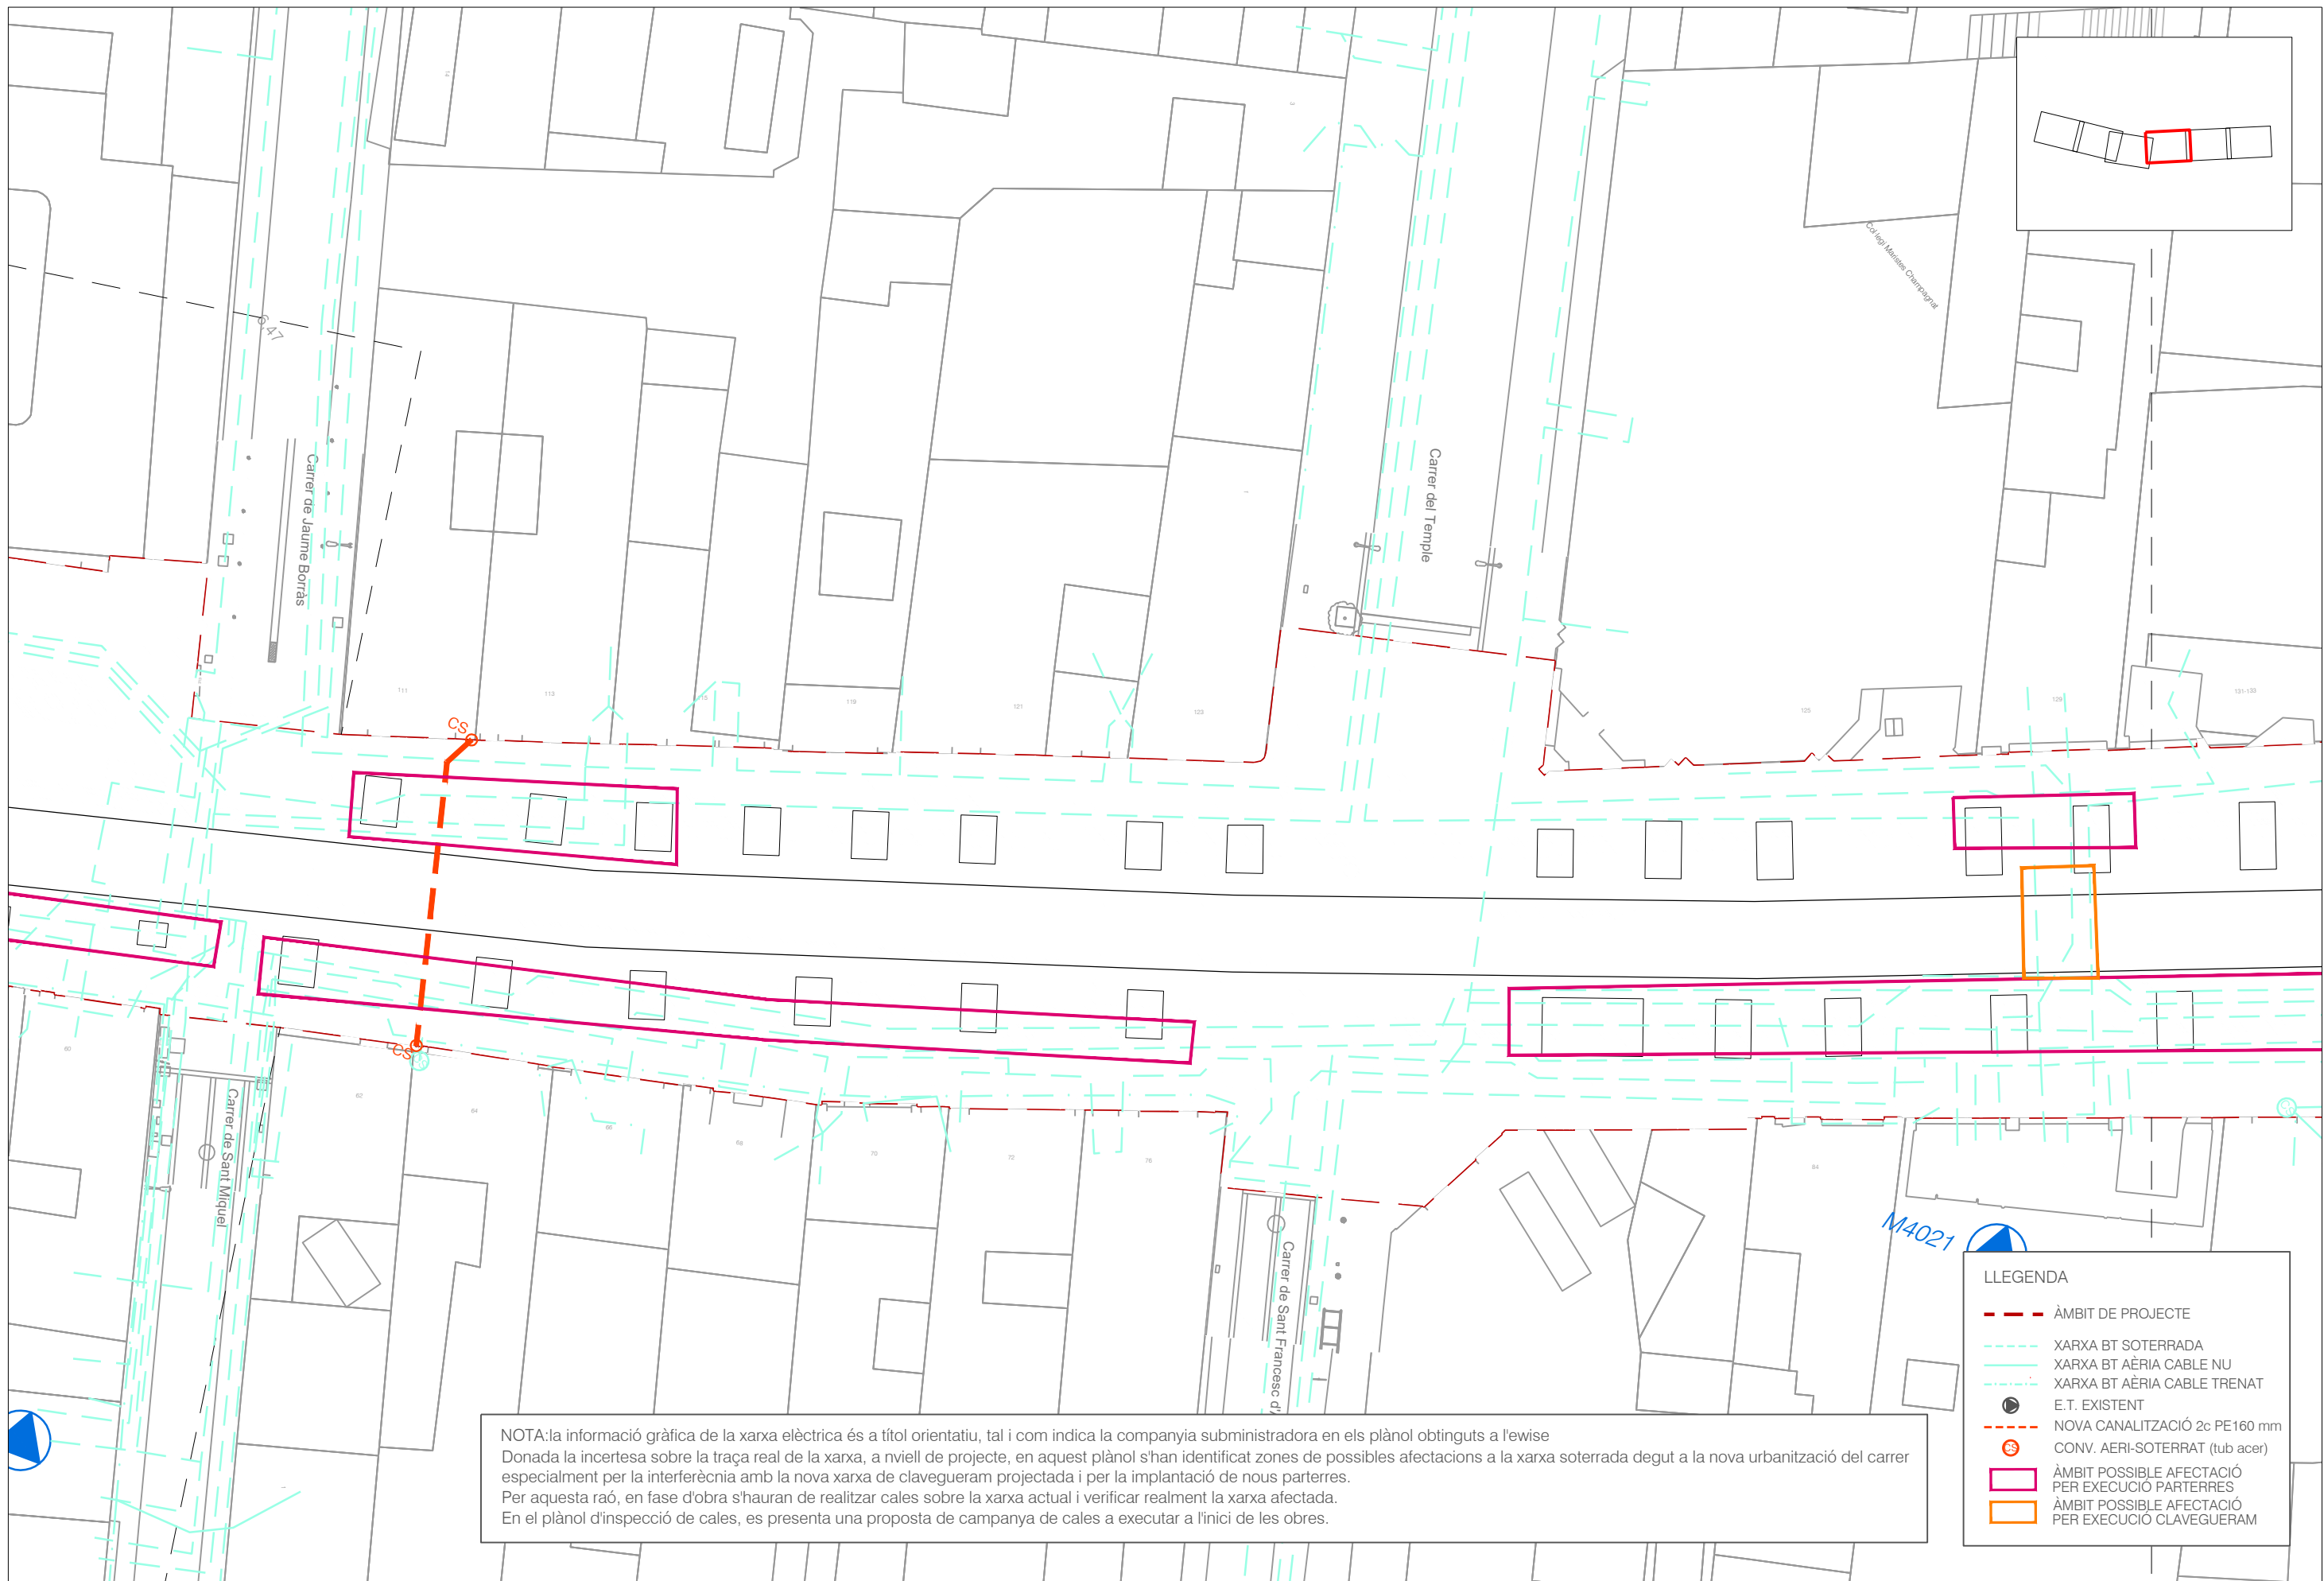

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

LLEGENDA


- ÀMBIT DE PROJECTE
- XARXA BT SOTERRADA
- XARXA BT AÈRIA CABLE NU
- XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
- E.T. EXISTENT
- NOVA CANALITZACIÓ 2c PE160 mm
- CONV. AERI-SOTERRAT (tub acer)
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ PARTERRES
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM

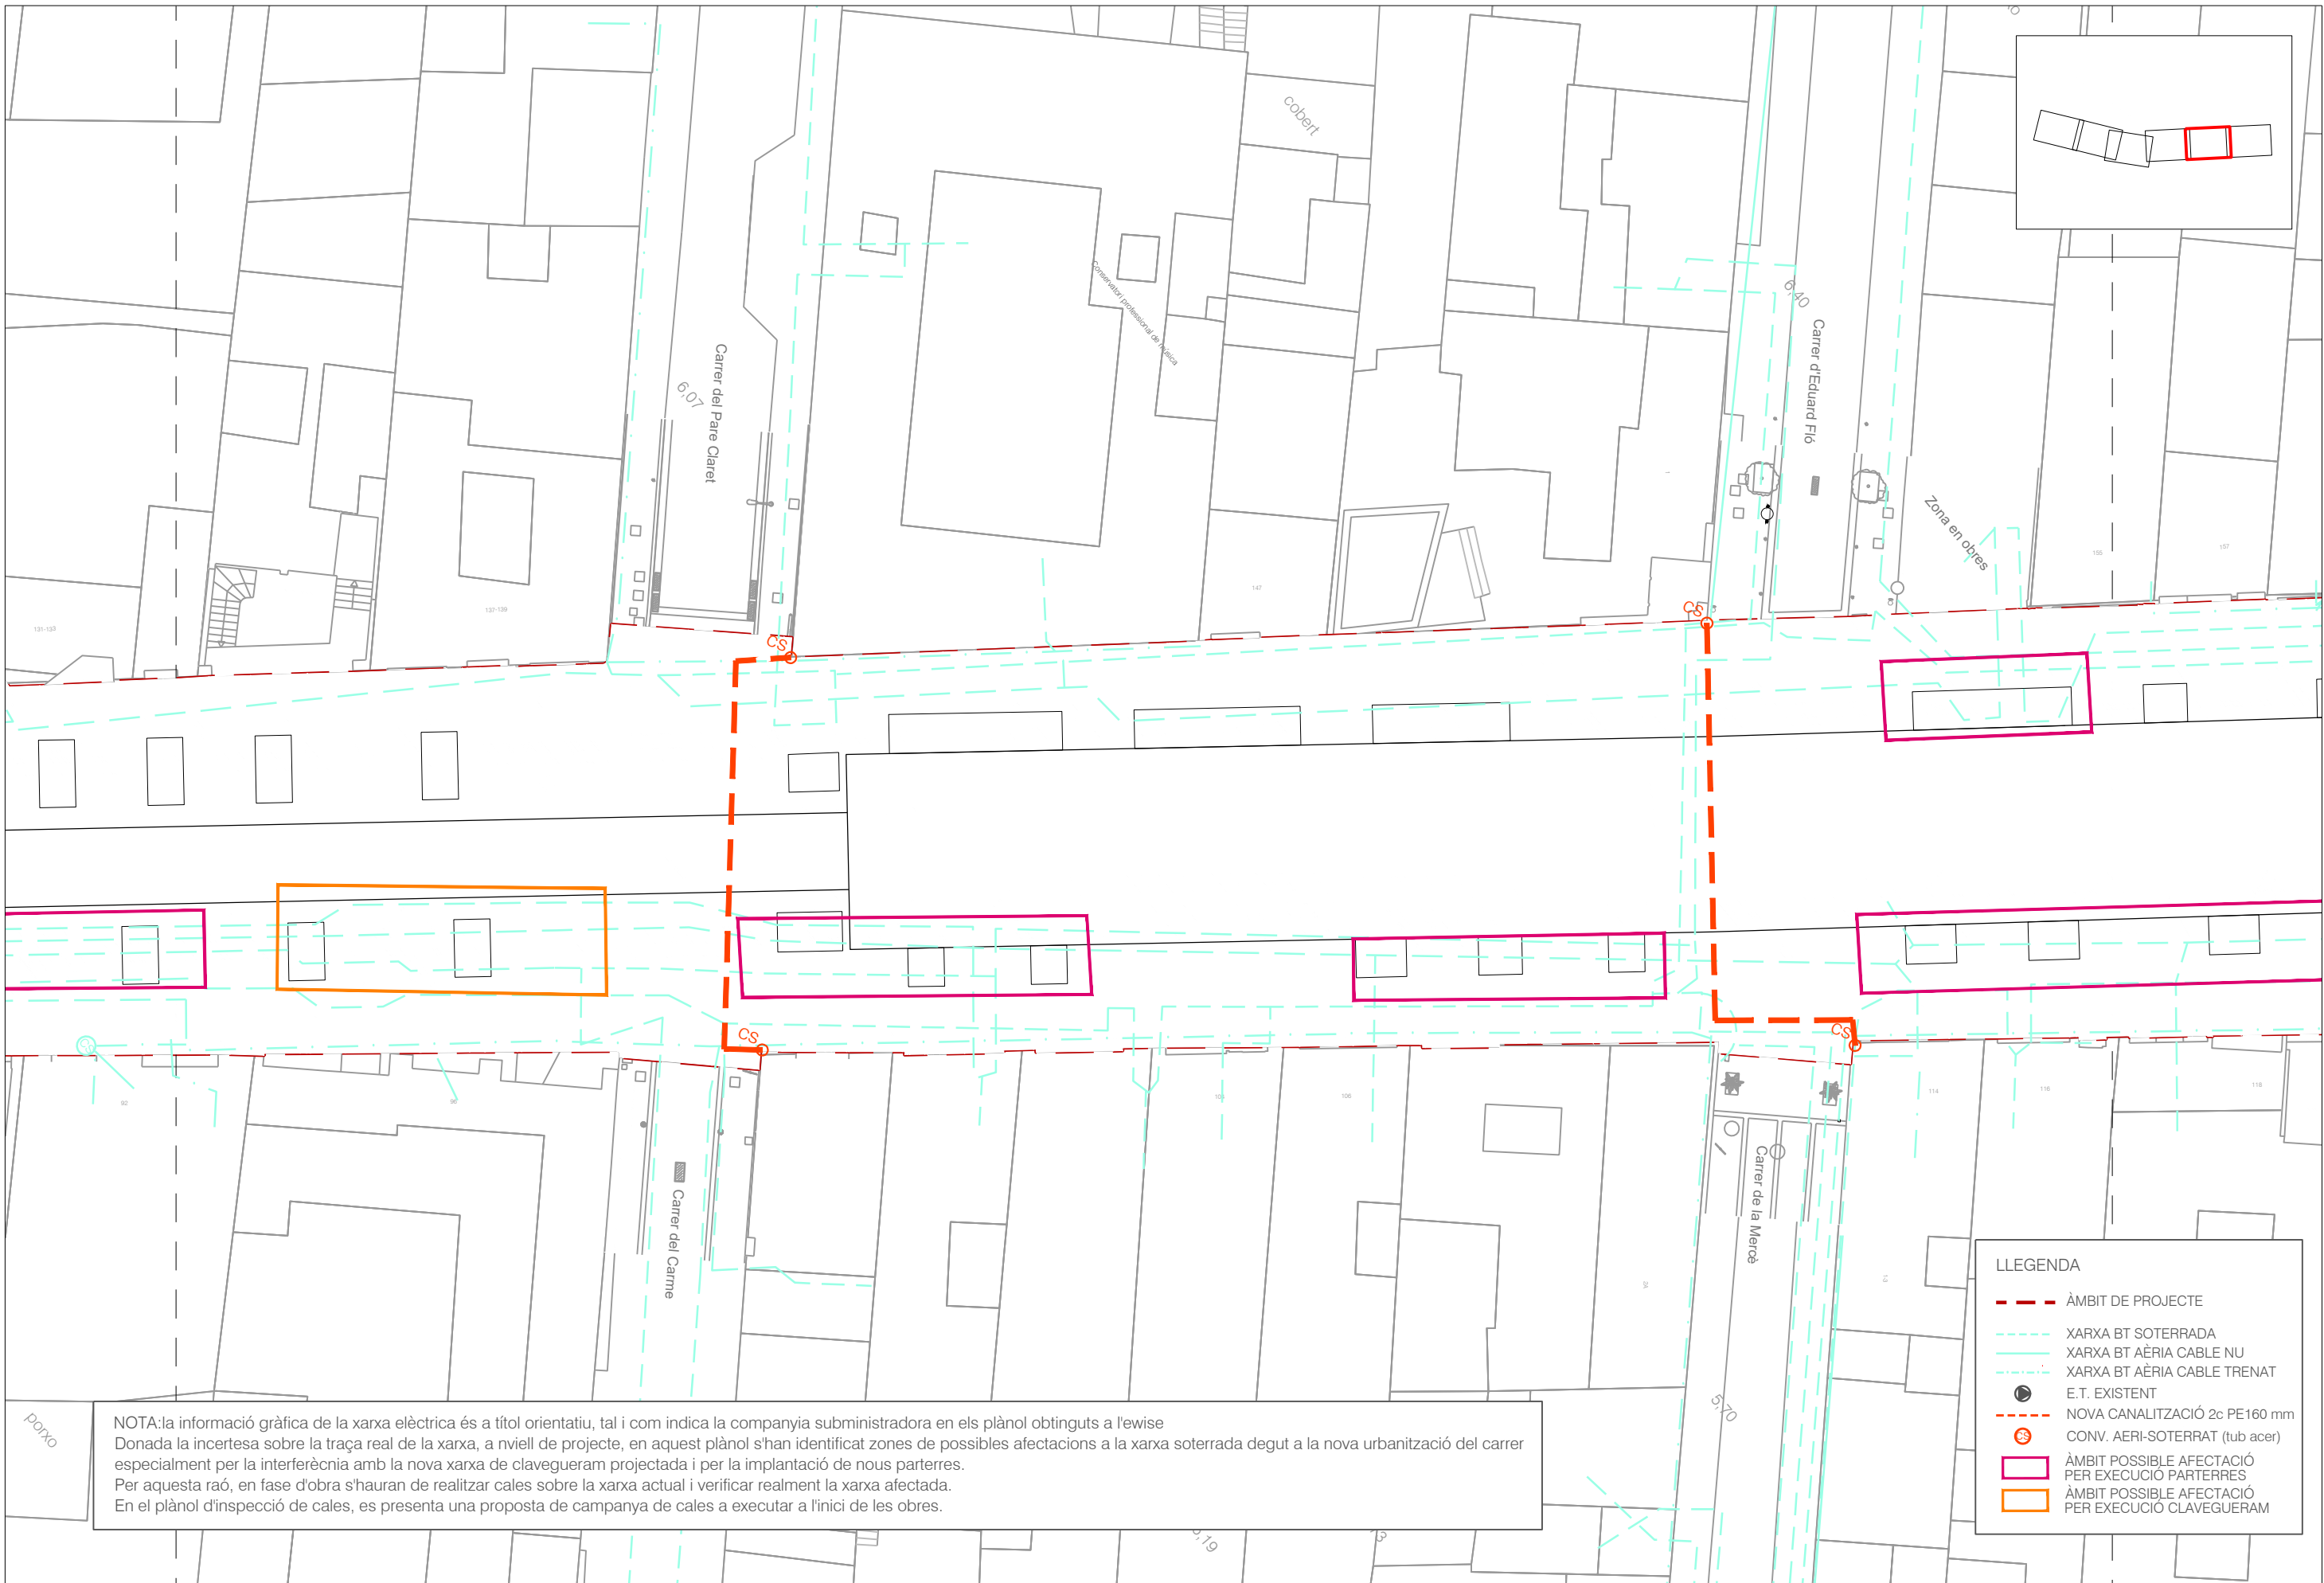




- LLEENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - XARXA BT SOTERRADA
 - XARXA BT AÈRIA CABLE NU
 - XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
 - E.T. EXISTENT
 - NOVA CANALITZACIÓ 2c PE160 mm
 - CONV. AERI-SOTERRAT (tub acer)
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ PARTERRES
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ PER EXECUCIÓ CLAVEGUERAM


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa sotterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

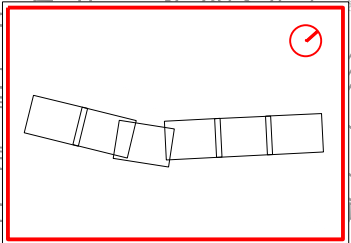

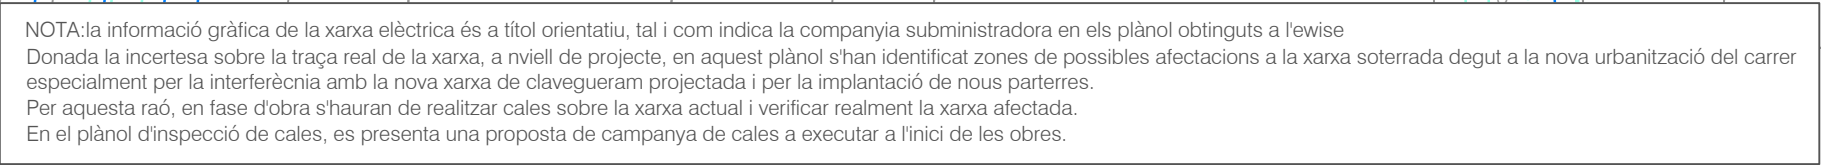


LLEGGENDA


	ÀMBIT DE PROJECTE
	XARXA BT SOTERRADA
	XARXA BT AÈRIA CABLE NU
	XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
	E.T. EXISTENT
	XARXA MT EXISTENT
	ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ
	XARXA SOTERRADA
	CALA PROPOSADA

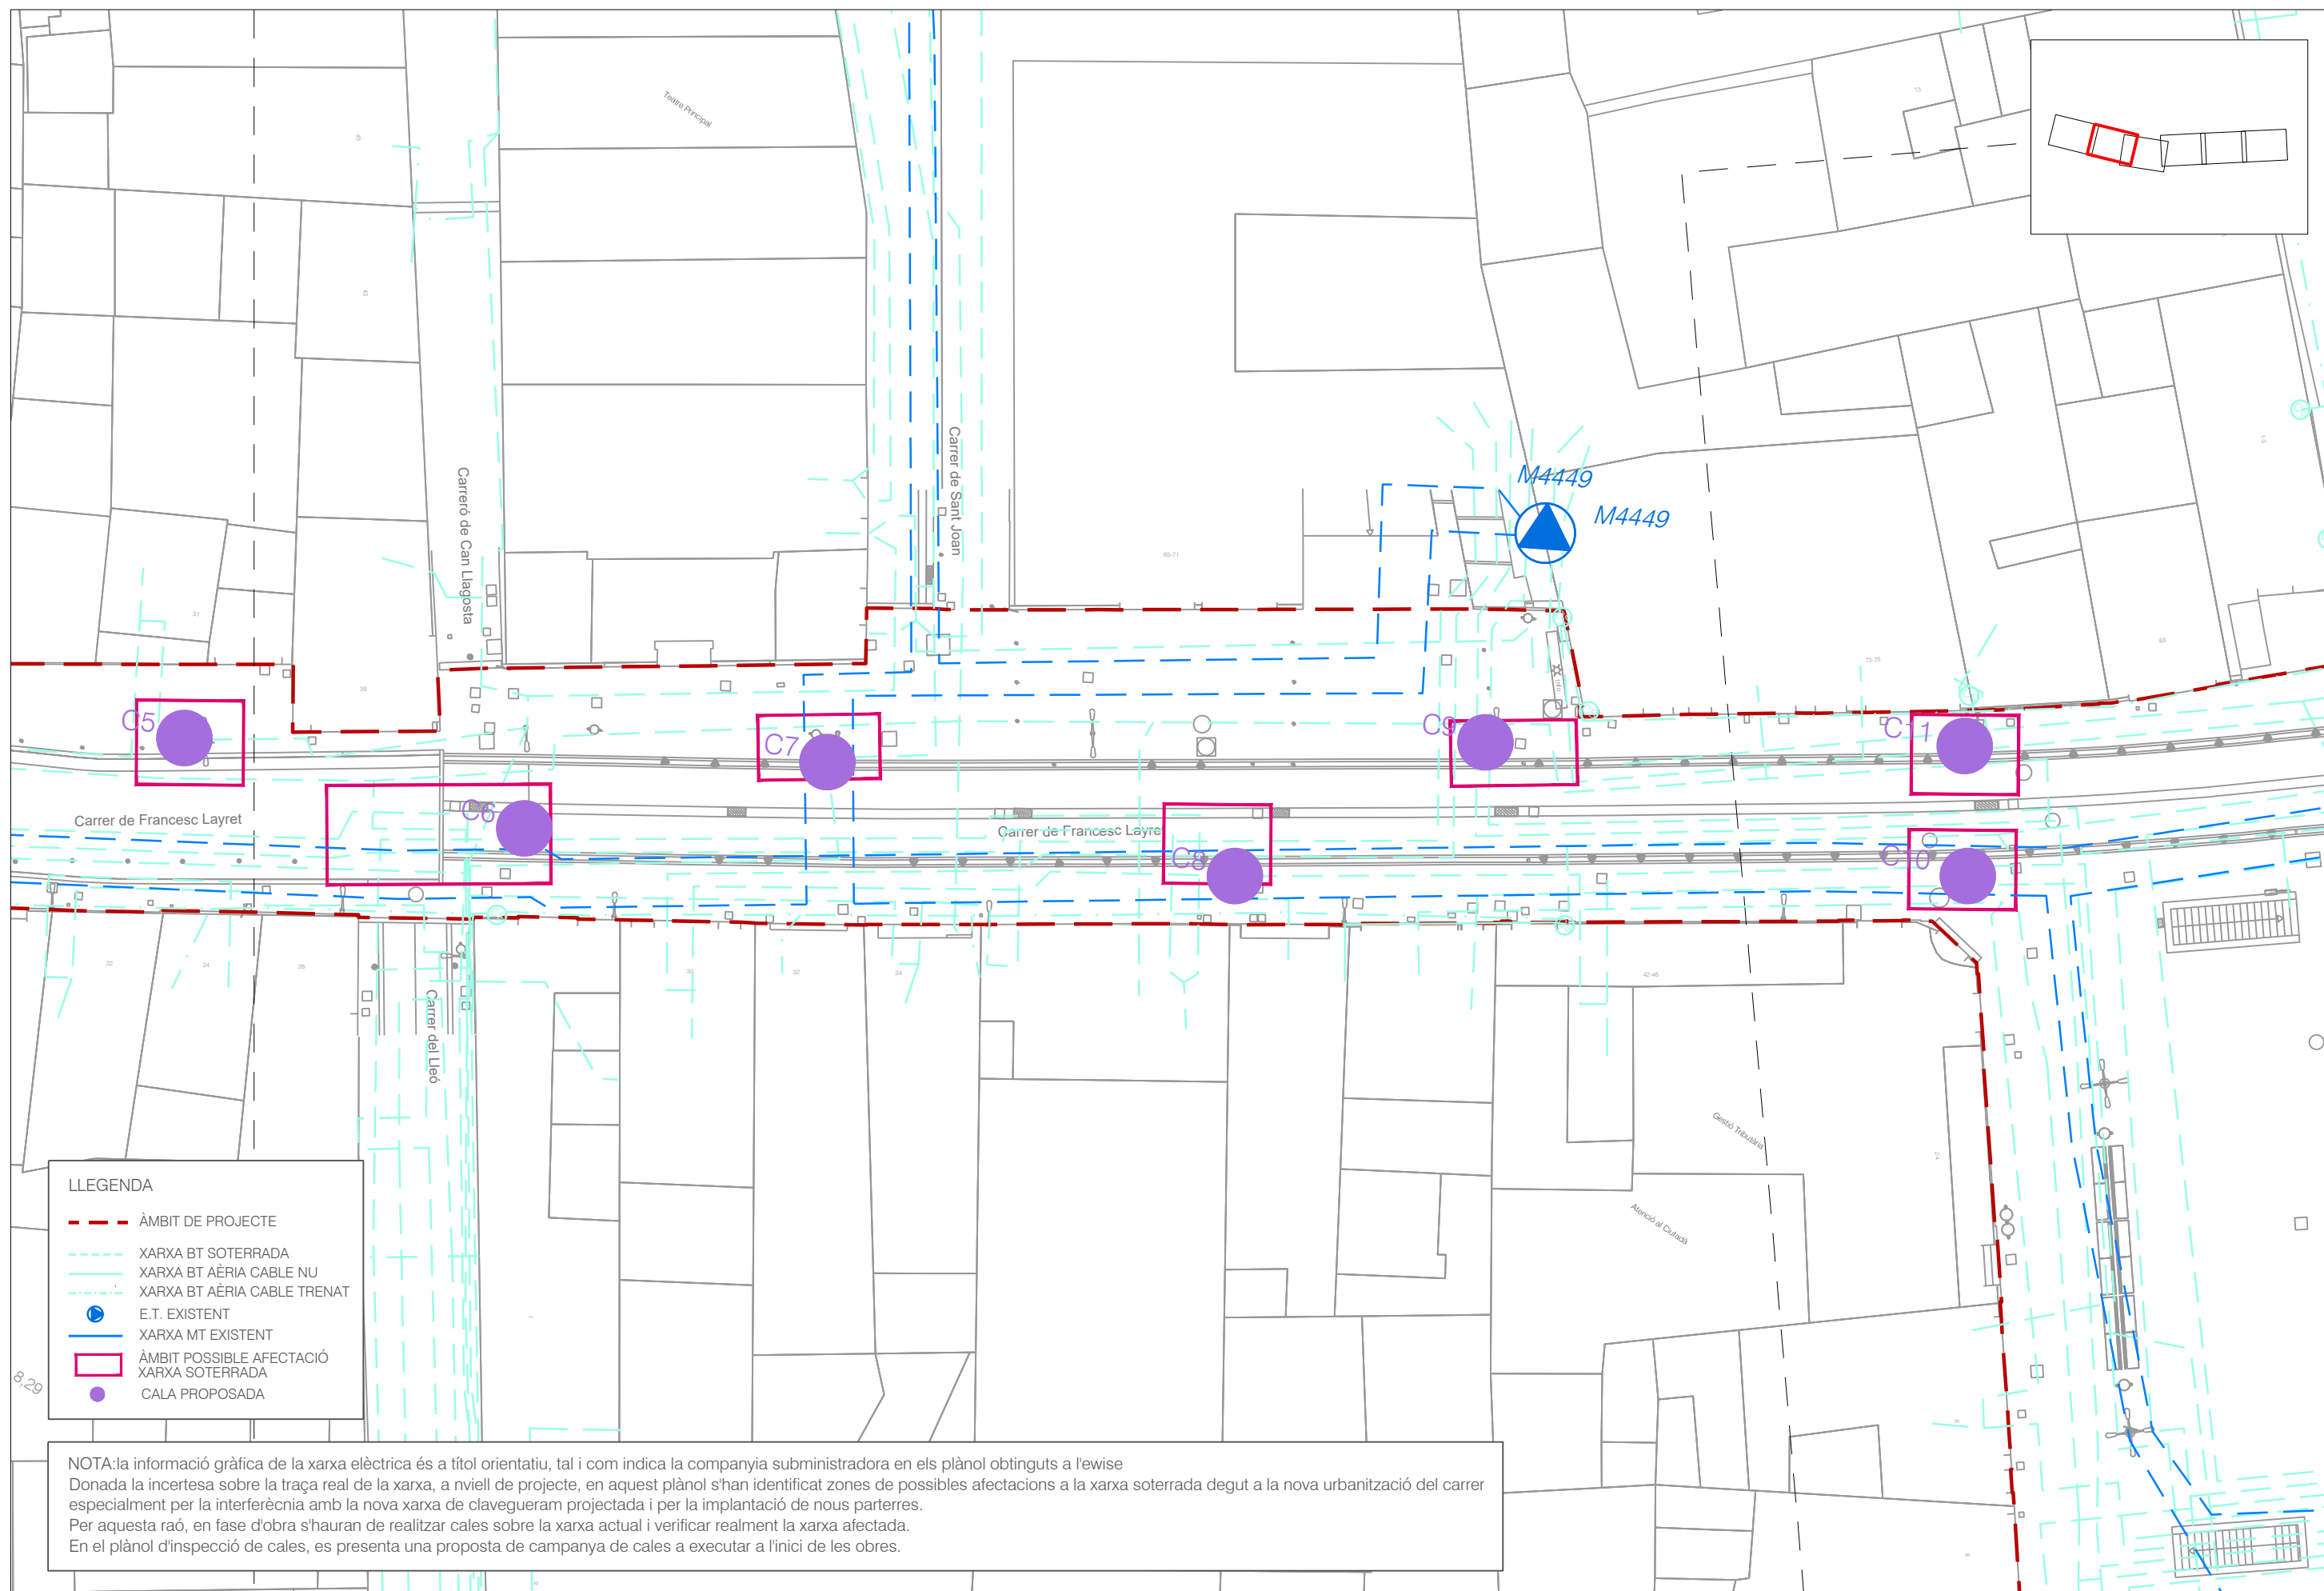

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànols obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

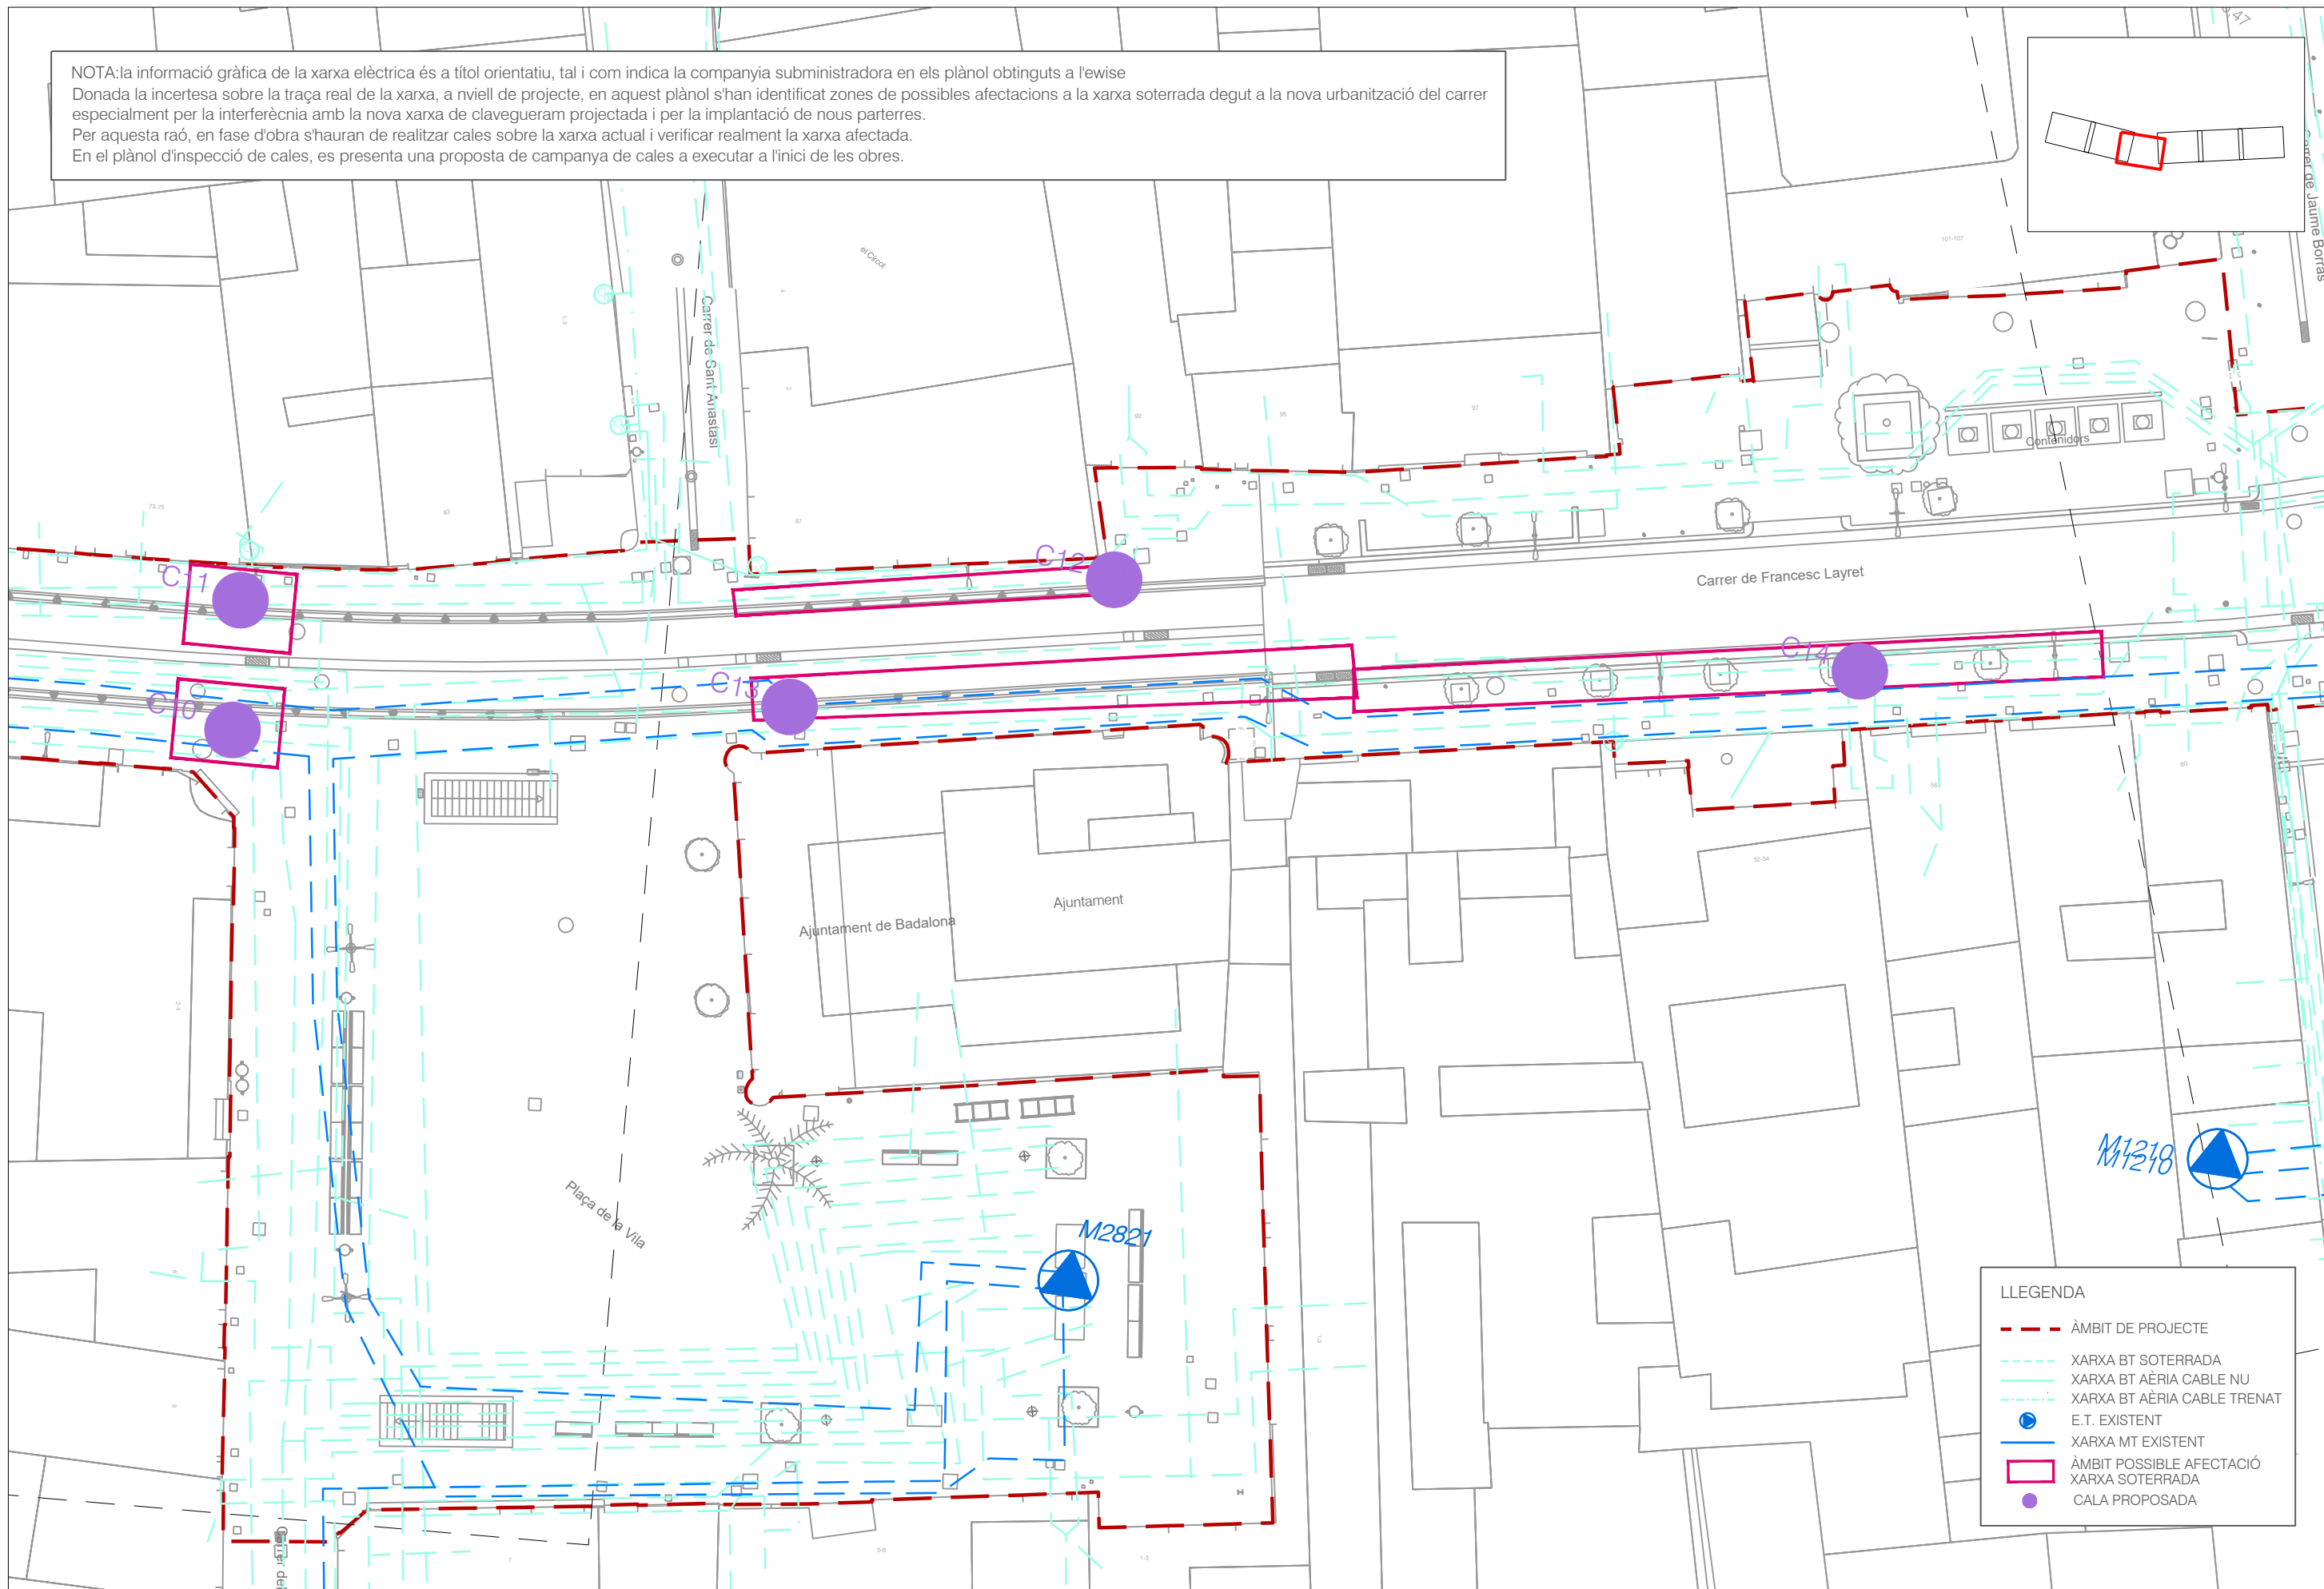

- LLEGENDA
- ÀMBIT DE PROECTE
 - XARXA BT SOTERRADA
 - XARXA BT AÈRIA CABLE NU
 - XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
 - E.T. EXISTENT
 - XARXA MT EXISTENT
 - ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ
 - XARXA SOTERRADA
 - CALA PROPOSADA

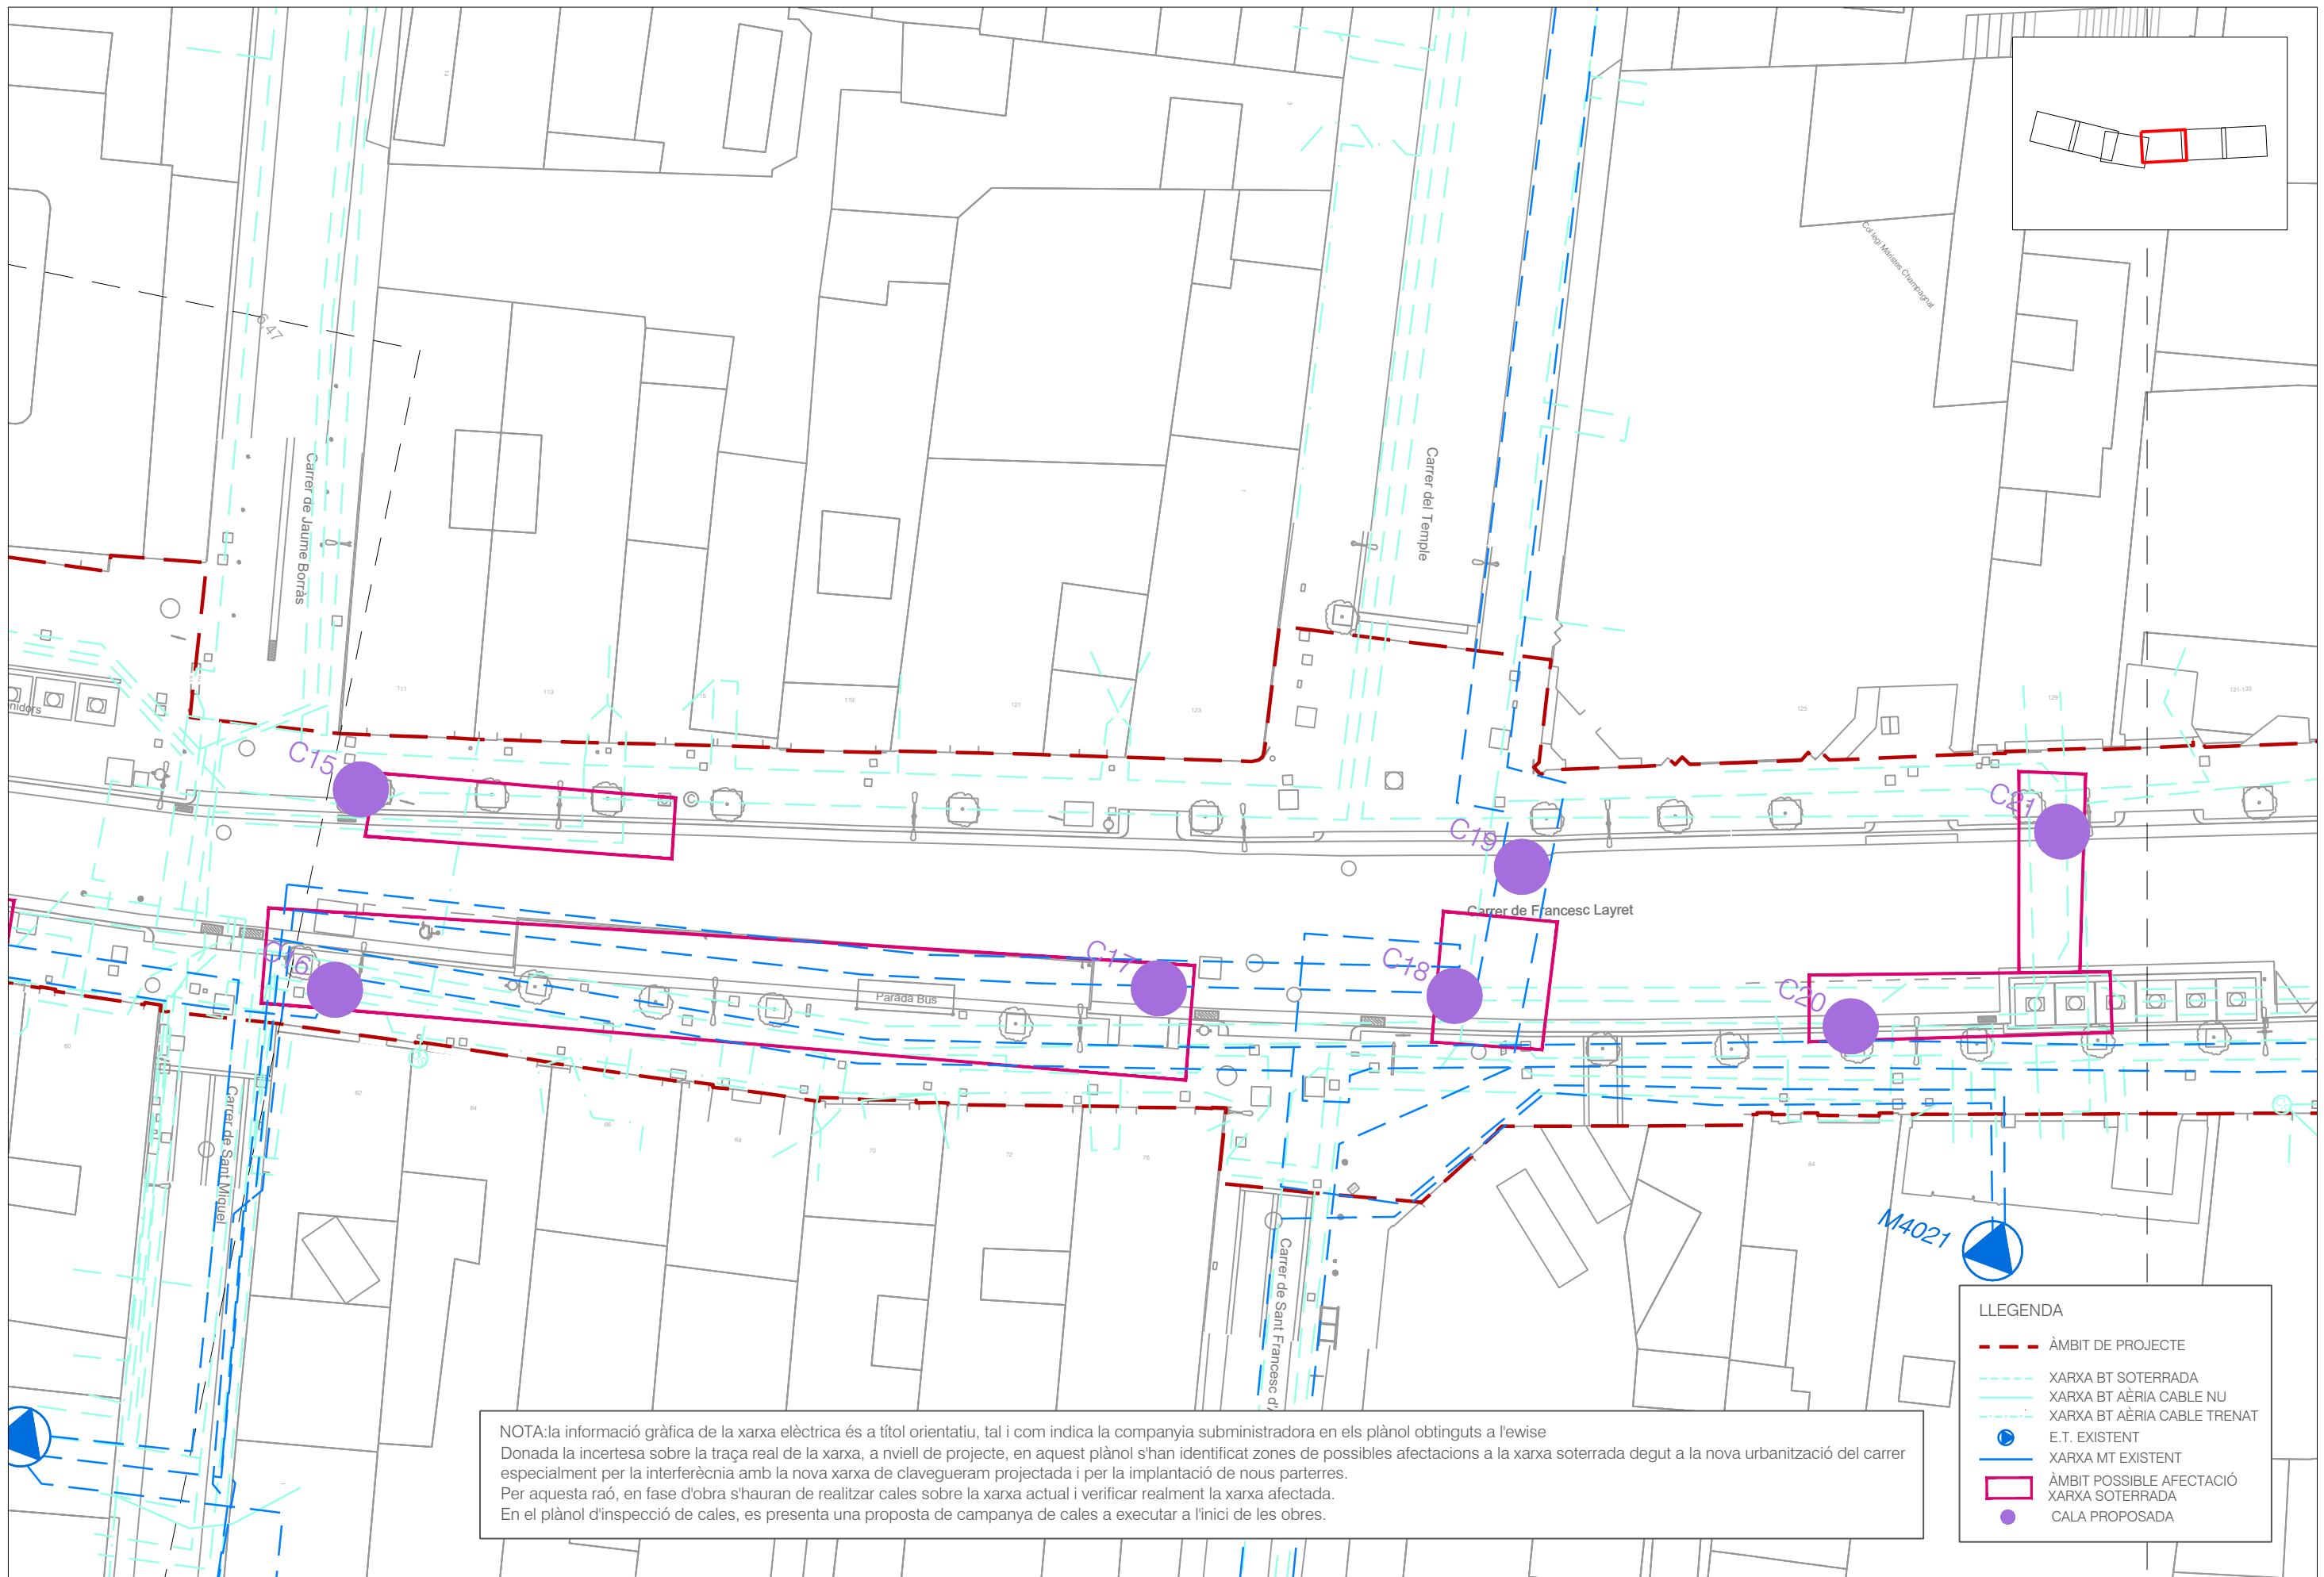

NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànol obtinguts a l'ewise
Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer
especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres.
Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada.
En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

LLEGENDA

ÀMBIT DE PROJECTE

XARXA BT SOTERRADA

XARXA BT AÈRIA CABLE NU

XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT


E.T. EXISTENT

XARXA MT EXISTENT

ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ

XARXA SOTERRADA


CALA PROPOSADA

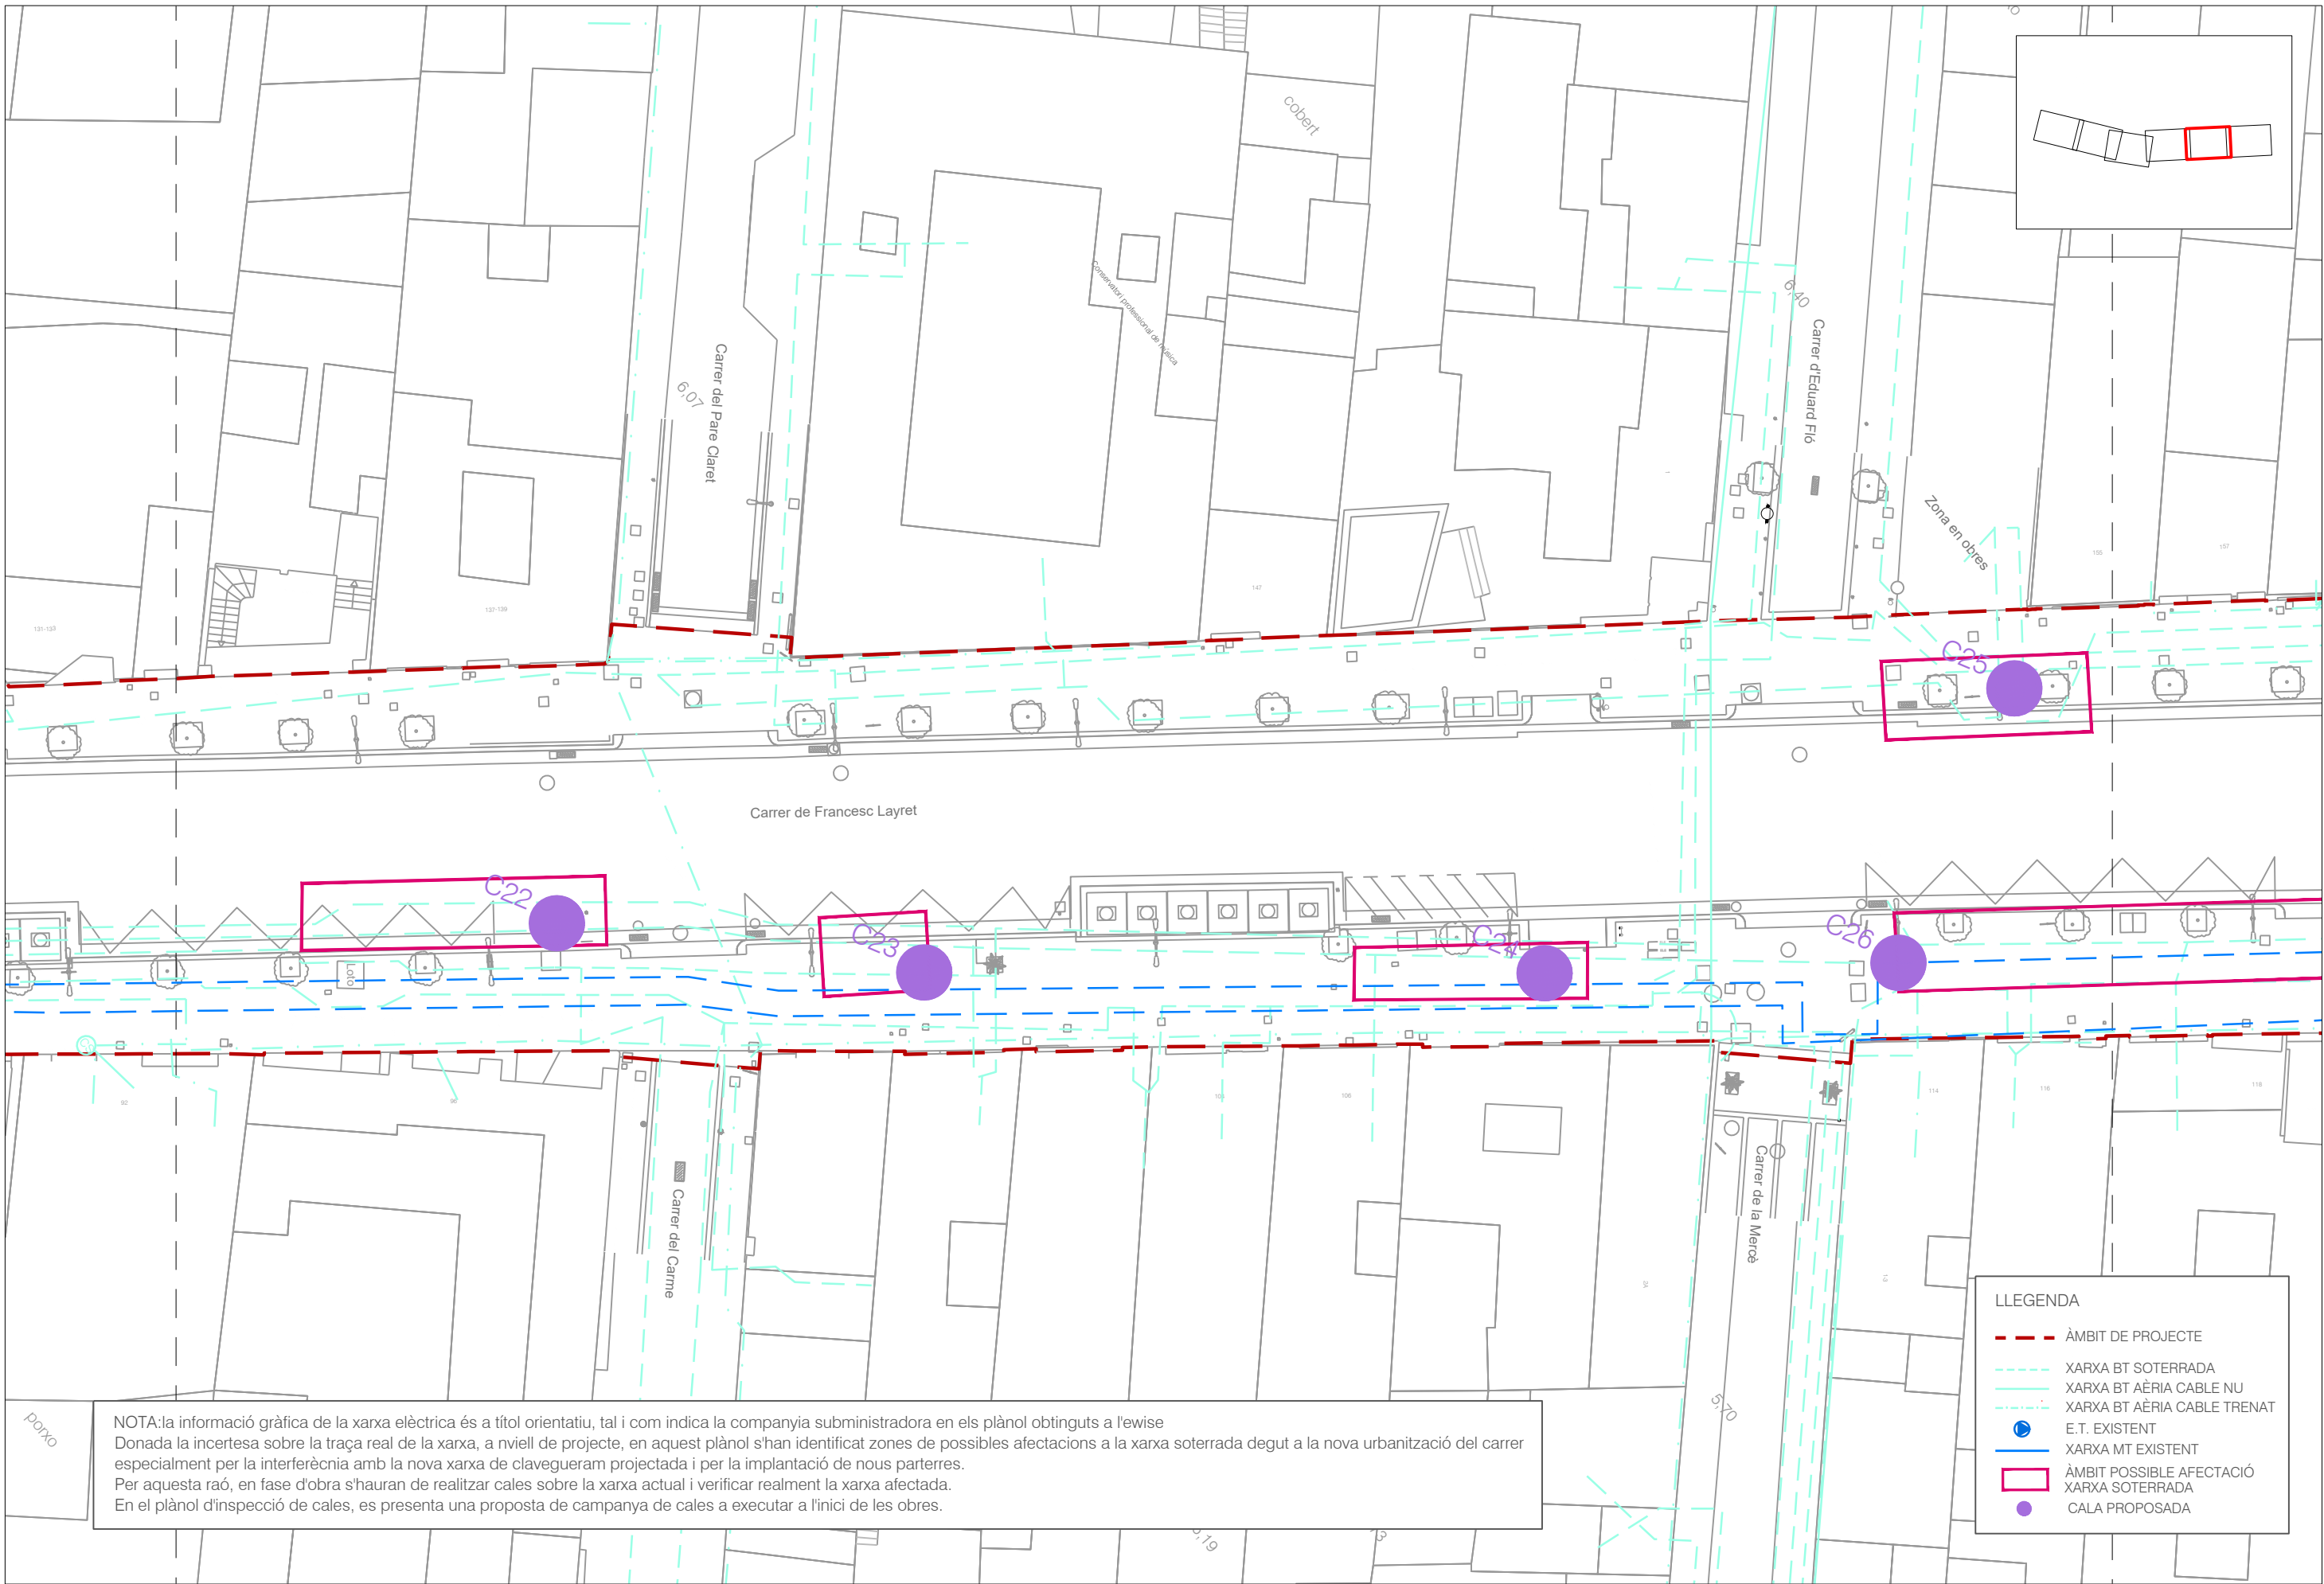


NOTA: la informació gràfica de la xarxa elèctrica és a títol orientatiu, tal i com indica la companyia subministradora en els plànols obtinguts a l'ewise. Donada la incertesa sobre la traça real de la xarxa, a nivell de projecte, en aquest plànol s'han identificat zones de possibles afectacions a la xarxa soterrada degut a la nova urbanització del carrer especialment per la interferència amb la nova xarxa de clavegueram projectada i per la implantació de nous parterres. Per aquesta raó, en fase d'obra s'hauran de realitzar cales sobre la xarxa actual i verificar realment la xarxa afectada. En el plànol d'inspecció de cales, es presenta una proposta de campanya de cales a executar a l'inici de les obres.

LLEGENDA

- ÀMBIT DE PROJECTE
- XARXA BT SOTERRADA
- XARXA BT AÈRIA CABLE NU
- XARXA BT AÈRIA CABLE TRENAT
- E.T. EXISTENT
- XARXA MT EXISTENT
- ÀMBIT POSSIBLE AFECTACIÓ
- XARXA SOTERRADA
- CALA PROPOSADA

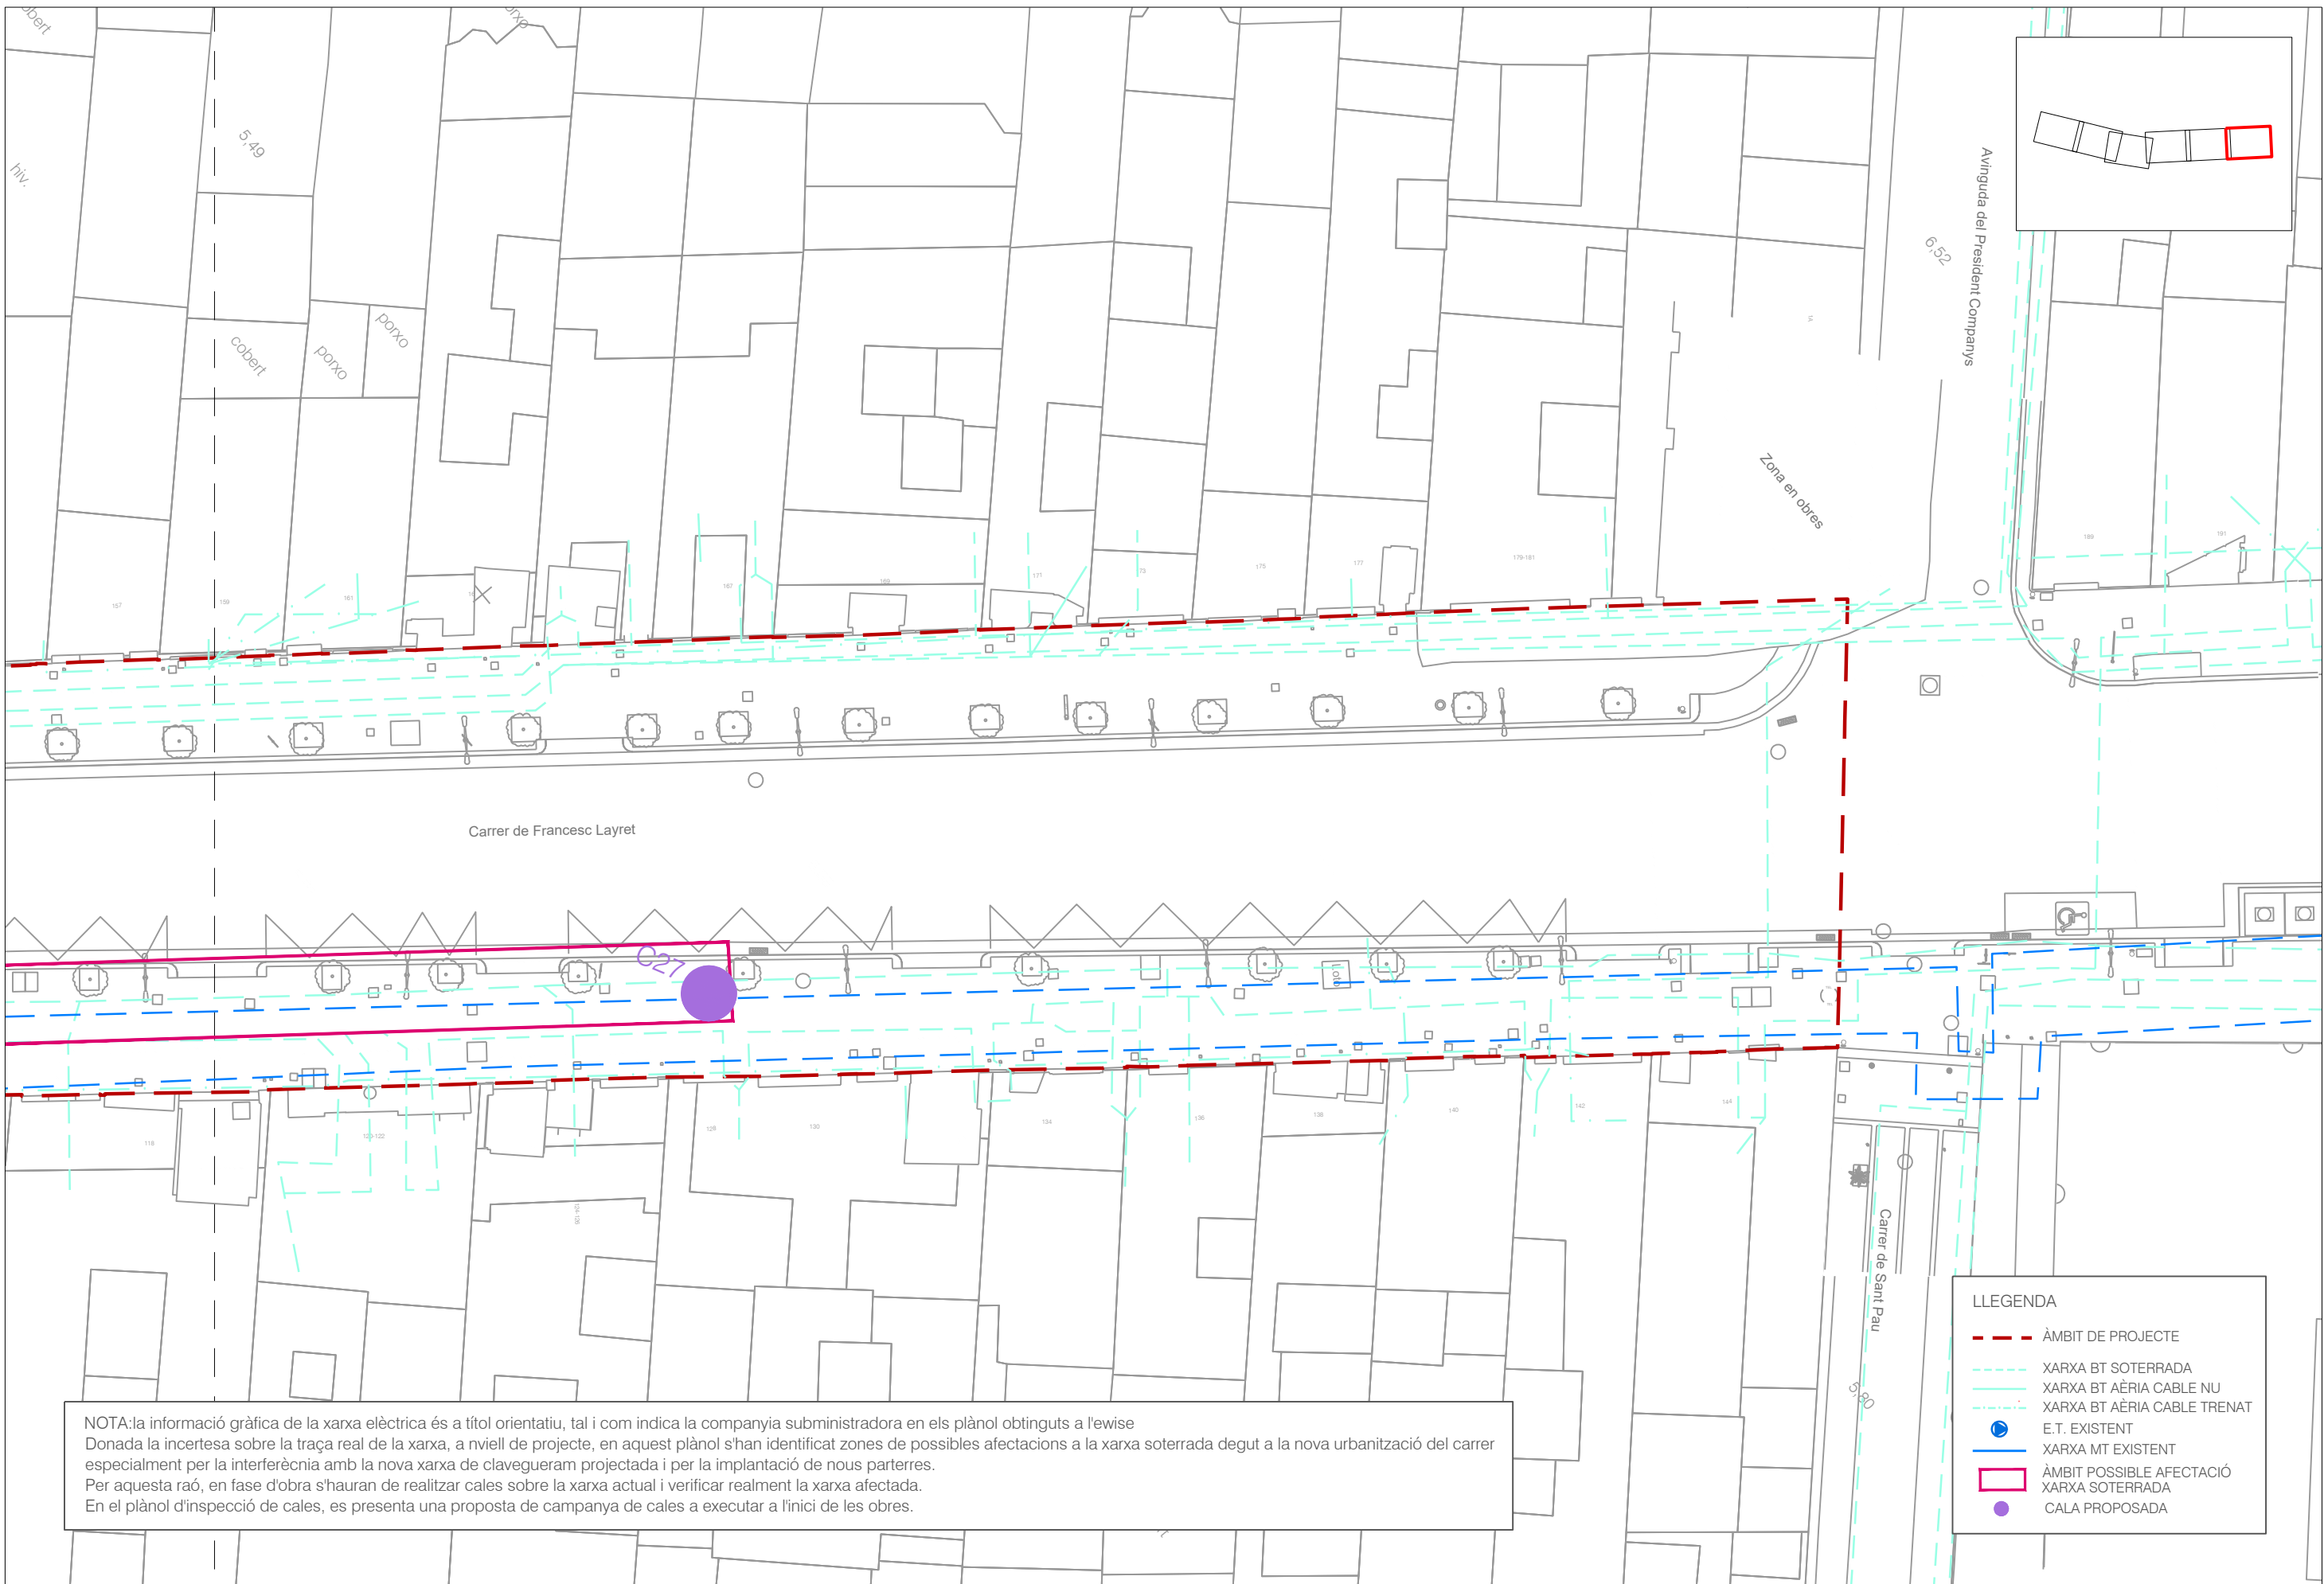

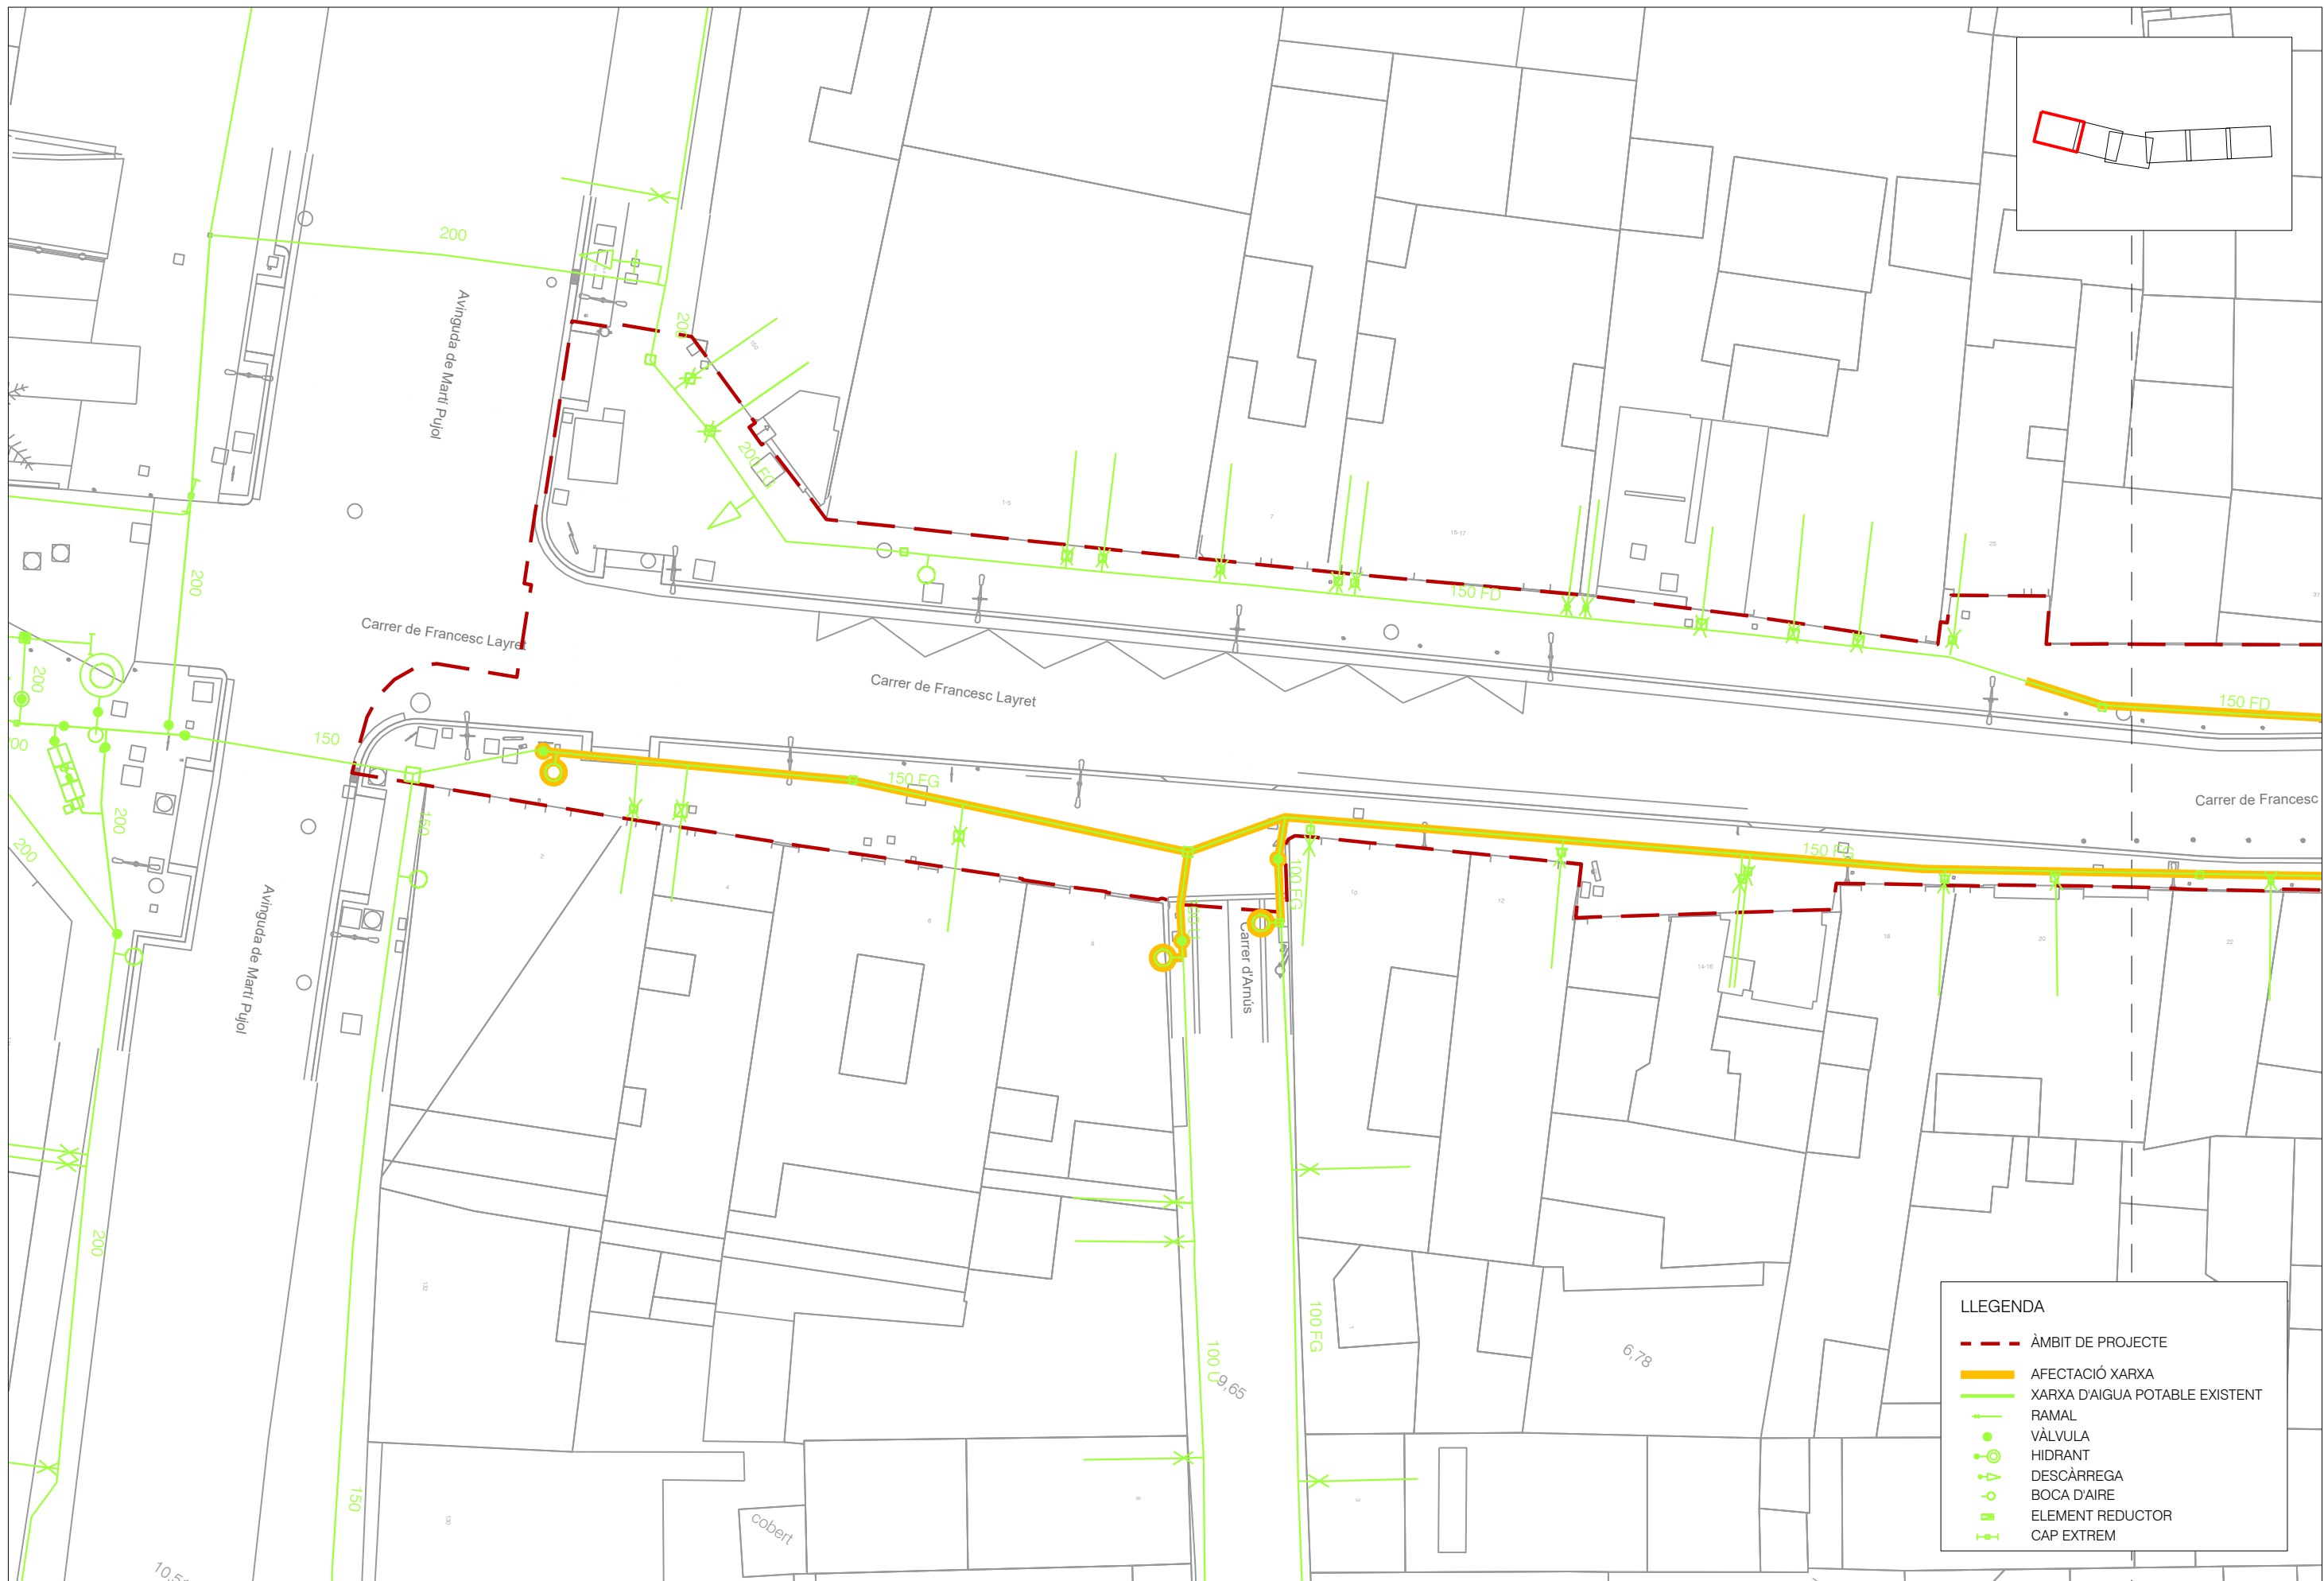

- LLEENDA
- ÀMBIT DE PROJECTE
 - AFECTACIÓ XARXA
 - XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT
 - RAMAL
 - VÀLVULA
 - HIDRANT
 - DESCÀRREGA
 - BOCA D'AIRE
 - ELEMENT REDUCTOR
 - CAP EXTREM







