

PLA D'EMERGÈNCIA

SEU DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Plaça Bonsuccés, 3

BIM 50011/001

Elaborat: Departament de Prevenció de Riscos Laborals	Aprovat: Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Data: 03/04/2018	Data: 16/10/2018

Índex de revisions		
Revisió	Data	Motiu
00	16/10/2018	Edició inicial
01	12/04/2019	Actualització després de simulacre
02	22/01/2020	Actualització equip emergències
03	3/11/2023	Actualització equip emergències
Estat del pla		IMPLANTAT

IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL

Nom del centre: SEU DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA		Districte: Ciutat Vella	
Nombre d'edificis: 1			
Adreça: Plaça Bonsuccés, 3		D.P.: 08001	
Telèfon: 93 291 61 04		Fax: -----	e-mail: recursosinternscvella@bcn.cat
Nombre total de persones que hi treballen: 32			
És un edifici aïllat?		☒ Sí	☐ No
L'ús de l'edifici és compartit?		☐ Sí	☒ No
Si és compartit, amb què?		☐ Comerços	☐ Habitatges
Altres:		☐ Oficines	
Activitats del centre: Activitat administrativa Horari en que hi pot haver ocupació al centre: Dilluns a divendres de 7.30 a 21.15 h. El centre disposa de Consergeria, que es coordina amb Guàrdia Urbana per tal que sempre hi hagi un o altre durant l'horari de possible ocupació. Els caps de setmana el centre roman tancat.			

CARACTERÍSTIQUES DE CADA EDIFICI DEL CENTRE

EDIFICI	
Nom que identifica l'edifici: Seu del Districte de Ciutat Vella	
Superfície construïda aproximada (en m ²): 1100 m ² ⁽¹⁾	
Estructura:	Metàl·lica ☐
	De formigó ☐
	D'obra ☒
	Mixta ☐
Altres	
Nombre de plantes (soterrani inclòs): 5	
Any de construcció de l'edifici: Segle XVII	

(1) La superfície construïda no comprèn els patis ni altres zones descobertes

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Baixa:

(1) Edifici (nom): Seu Districte Ciutat Vella	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Vestíbul	1
Office	1
Magatzem / Sala Servidors	1
Lavabo	1
Vestidor	1
Sala maquinària ascensor	1
Sala comptadors elèctrics	1
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 10 persones en horari habitual. En casos molt puntuals (visita d'escoles), l'ocupació màxima pot ser de 20 persones.	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escaleres: Cap	
Són oposades? ☐ Sí ☐ No ☒ No procedeix	
Són practicables? ☐ Sí ☐ No ☒ No procedeix	
Nombre de portes exteriors: 2 (una a la plaça Bonsuccés i una altre a la plaça Vicenç Martorell).	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

☒ Enllumenat d'emergència		☐ Detectors automàtics d'incendis	
☒ Senyalització		☐ Boques d'incendis equipades	
☒ Extintors d'incendis manuals	 	☐ Sistema fix d'extinció	
☒ Polsadors d'alarma	 	☒ Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Entresol:

(1) Edifici (nom): Seu Districte Ciutat Vella	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatx	1
Oficina	1
Sala maquinària climatització	1
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 6	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escaleres: 1	
Són oposades? ☐ Sí ☐ No ☒ No procedeix	
Són practicables? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Nombre de portes exteriors: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

☒ Enllumenat d'emergència		☐ Detectors automàtics d'incendis	
☒ Senyalització		☐ Boques d'incendis equipades	
☒ Extintors d'incendis manuals	 	☐ Sistema fix d'extinció	
☒ Polsadors d'alarma	 	☐ Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Primera:

(1) Edifici (nom): Seu Districte Ciutat Vella	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatx	1
Oficina	1
Oficina diàfana	1
Lavabos	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 20	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escalas: 2	
Són oposades? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Són practicables? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Nombre de portes exteriors: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

☒ Enllumenat d'emergència		☐ Detectors automàtics d'incendis	
☒ Senyalització		☒ Boques d'incendis equipades	
☒ Extintors d'incendis manuals	 	☐ Sistema fix d'extinció	
☒ Polsadors d'alarma	 	☒ Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Segona:

(1) Edifici (nom): Seu Districte Ciutat Vella	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatx	3
Oficina	1
Lavabos	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 30	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escaleres: 2	
Són oposades? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Són practicables? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Nombre de portes exteriors: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

☒ Enllumenat d'emergència 	☐ Detectors automàtics d'incendis 
☒ Senyalització 	☒ Boques d'incendis equipades 
☒ Extintors d'incendis manuals  	☐ Sistema fix d'extinció 
☒ Polsadors d'alarma  	☒ Avisador d'alarma 

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Tercera:

(1)	
Edifici (nom): Seu Districte Ciutat Vella	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Sala d'actes	1
Sala Consellers	1
Despatx Consellers	1
Magatzem	1
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 15 En casos excepcionals, amb ocupació de la sala d'actes, poden haver fins a 100 persones.	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escapes: 2	
Són oposades? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Són practicables? ☒ Sí ☐ No ☐ No procedeix	
Nombre de portes exteriors: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

☒ Enllumenat d'emergència		☐ Detectors automàtics d'incendis	
☒ Senyalització		☒ Boques d'incendis equipades	
☒ Extintors d'incendis manuals	 	☐ Sistema fix d'extinció	
☒ Polsadors d'alarma	 	☒ Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)**Incendis i explosions : Risc alt, risc mitjà i risc baix****RISC ALT**♦ **Instal·lacions i aparells elèctrics** (quadre elèctric)Estan sectoritzats? ⁽¹⁾ ☒ Sí ☐ No

Localització dins l'edifici: Quadre elèctric principal a la Planta Baixa; subquadres a les Plantes Primera, Segona i Tercera.

♦ **Calderes.** Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza: **No n'hi ha**☐ gas propà ☐ gas butà ☐ gas natural☐ gas-oil ☐ Un altre. Anoteu-lo:Estan sectoritzades? ☐ Sí ☐ No

Localització dins l'edifici:

♦ **Dipòsits de combustible o productes peril·losos** (tòxics o inflamables) **No n'hi ha**

Senyaleu el tipus de combustible:

☐ gas propà ☐ gas butà ☐ gas natural☐ gas-oil ☐ Altres. Anoteu-los:Estan sectoritzats? ☐ Sí ☐ No

Localització dins l'edifici:

♦ **Cuines i cafeteries.** Tipus de combustible que s'hi utilitza: **No n'hi ha**☐ gas propà ☐ gas butà ☐ gas natural☐ gas-oil ☐ Un altre. Anoteu-lo:Estan sectoritzades? ☐ Sí ☐ No♦ **Altres:**Estan sectoritzats? ☐ Sí ☐ No

(1) Sectorització: espai que queda separat d'altres espais mitjançant elements delimitadors, resistents al foc, que permeten aïllar-lo del fum i del foc durant un temps determinat en cas d'incendi (parets, portes i vidres especials resistents al foc, etc.).

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)

Incendis i explosions:**RISC MITJÀ**

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
♦ Magatzem material	2	Planta Baixa i 3 ^a
♦ Sala maquinària ascensor	1	Planta Baixa
♦ Sala maquinària climatització	1	Planta Altell

RISC BAIX

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
♦ Vestíbul	1	Planta Baixa
♦ Sales reunions (Sala Consellers)	1	Planta 3 ^a
♦ Oficines, despatxos	8	Planta Altell, 1 ^a , 2 ^a i 3 ^a
♦ Office	1	Planta baixa
♦ Sala d'actes	1	Planta 3 ^a
♦ Vestidor	1	Planta baixa
♦ W.C. Sanitaris	5	Planta Baixa, 1 ^a i 2 ^a

RISCOS EXTERIORS (Depenen de la situació del centre)**Hi ha risc d'incendi forestal?**☐ Sí☒ No**Hi ha risc d'accident químic? NO HI HA RISC D'ACCIDENT QUÍMIC**

El risc depèn de les instal·lacions que hi hagi properes al centre. Per a valorar aquest risc, responeu a les preguntes:

El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions?

Gasolinera

☐ Sí☒ No

Distància aproximada:

Indústria química

☐ Sí☒ No

Distància aproximada:

Magatzem de productes tòxics

☐ Sí☒ No

Distància aproximada:

Carretera principal o autopista per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses

☐ Sí☒ No

Distància aproximada:

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Coordinador/a general o Cap d'Emergència**

Habitualment el coordinador general serà el/la director/a del centre o en el seu defecte algun membre de l'equip directiu.

Nom/Càrrec: **Xavier Paradelo Rodríguez** – Recursos Interns
Localització: Planta 1ª Tel: 932916107 ext. 76107

Substitut/a 1: **Javier López Magán** – Recursos Interns
Localització: Planta 1ª – Tel. 932914981 ext. 74981

Substitut/a 2: **Laura Arbós Marchante** – Recursos Interns
Localització: Planta 1ª – Tel. 9329108 ext. 76108

Fora de l'horari d'atenció a la públic i de la jornada habitual, encara pot haver activitat a l'edifici (per exemple reunions). En aquest horari extraordinari, el **coordinador de la reunió** assumirà les funcions del Cap d'emergència. En qualsevol cas, sempre hi haurà personal de la Guàrdia Urbana, doncs són els responsables de tancar l'equipament i custodiar la clau.

Tasques a realitzar en l'emergència:

- Ser informat des del control d'accessos (consergeria) de les situacions d'emergència que es puguin generar a l'edifici (incendis, amenaces de bomba, accidents...).
- Decretar l'evacuació quan sigui necessari i/o donar les ordres oportunes per la sol·licitud d'ajuda externa.
- En cas de que el foc impedeixi l'evacuació, optar pel confinament a un espai el més allunyat de l'incendi possible, preferiblement amb finestres. Tancar portes i finestres.
- Liderar la comunicació amb les ajudes externes, ser l'interlocutor amb els Bombers i la Guàrdia Urbana.
- Segons informació rebuda dels/de les Caps de Planta un cop al punt de reunió exterior, informar a les ajudes externes de si hi ha persones en alguna planta que no han pogut sortir i s'han protegit dins l'edifici o altre informació rellevant.
- Decretar el fi de l'evacuació i donar l'ordre per la recuperació de l'activitat normal.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Coordinadors/es o Caps de Planta**

Habitualment serà la persona que ocupi l'espai més allunyat de la sortida d'una planta concreta.

En cas d'emergència seran prioritàries les tasques a realitzar en l'evacuació. Tan sols es realitzaran tasques d'extinció en la fase de conat d'incendi.

PLANTA BAIXA I ALTELL

Nom/Càrrec: **El conserge de l'empresa externa que hi sigui en el moment de l'emergència**

Localització: Planta baixa Tel: 932916104 ext. 76104

PLANTA PRIMERA

Nom/Càrrec: **Mercè Rexach** – Tècnica Dept. Recursos Interns

Localització: Planta 1ª Tel: 932916176 ext. 76176

Substitut/a 1: **Sandra Villalvilla** – Gestora

Localització: Planta 1ª Tel: 9329165 ext. 65583

PLANTA SEGONA I TERCERA

Nom/Càrrec: **Anna Serrano** – Secretària de la Regidoria

Localització: Planta 1ª Tel: 932916106 ext. 76106

Substitut/a 1: **Carme Tovar** – Secretaria de Regidoria

Localització: Planta 2ª Tel: 93 291 61 86 – ext. 76186

Fora de l'horari d'atenció al públic i de la jornada habitual, encara pot haver activitat a l'edifici, com pot ser el cas de reunions. En aquest horari extraordinari, el **coordinador de la reunió** assumirà les funcions del Cap de Planta. En qualsevol cas, sempre hi haurà personal de la Guàrdia Urbana, doncs són els responsables de tancar l'equipament i custodiar la clau.

Tasques a realitzar en l'emergència:

- Ajudar a que l'evacuació es faci de manera ordenada.
- Revisar totes les dependències de la seva planta, realitzant un escombrat per verificar que no quedi ningú.
- Donar veus i picar a les portes dels lavabos perquè moltes vegades no se sent l'alarma correctament.

- Ser l'últim/a en abandonar la planta i assegurar-se de que totes les portes queden tancades darrera ell/ella.
- Recordar que no es pot utilitzar l'ascensor.
- Fer el recompte de personal de la seva planta al punt de trobada (**centre de la Plaça VICENÇ MARTORELL**) i informar el cap d'emergència de la situació.
- En cas de que el foc impedeixi l'evacuació, optar pel confinament, escollint un espai el més allunyat de l'incendi possible, preferiblement amb finestres. Tancar portes i finestres.
- En cas d'haver personal i/o visites amb mobilitat reduïda (que impedeixi l'evacuació segura) a la seva planta, decidir on confinar-los. (Veure tasques del Responsable de les persones discapacitades).

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Treballadors del centre**

Els treballadors que en el moment de l'emergència tinguin usuaris al seu càrrec i no siguin Cap de Planta, hauran de fer les següents tasques:

Tasques a realitzar en l'emergència:

- En sentir l'alarma d'evacuació dirigir-se cap a l'exterior seguint els recorreguts d'evacuació indicats, segons la senyalització d'emergència.
- Seguir les instruccions del Cap de Planta, responsable de l'evacuació d'aquella planta.
- Conduir els usuaris al seu càrrec durant l'evacuació. En cap cas utilitzar els ascensors i mantenir la calma.
- Un cop a l'exterior, dirigir-se cap al punt de trobada (**centre de la Plaça VICENÇ MARTORELL**) i ajudar al seu Cap de Planta en el recompte de les persones.
- En cas necessari, pot rebre instruccions per part del Cap de Planta perquè realitzi alguna tasca concreta. Col·labori amb ell/ella.
- En cas de que el foc impedeixi l'evacuació, optar pel confinament a un espai el més allunyat de l'incendi possible, preferiblement amb finestres que escollirà el Cap de Planta. Tancar portes i finestres.

- **Responsable de les persones discapacitades**

Al centre de treball no hi ha treballadors discapacitats, però podem trobar visites o usuaris amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. Per col·laborar amb l'evacuació o el confinament d'aquestes persones **es designa al treballador que rebi a la persona discapacitada com a responsable** de la mateixa per ajudar-la a realitzar les tasques necessàries durant l'emergència.

Nom/Càrrec: **Treballador que rebi a la persona amb discapacitat**

Localització: Lloc on es rebi a la persona amb discapacitat

Tasques a realitzar en l'emergència:

- En cas d'emergència conduir a les persones amb discapacitat cap al punt de trobada exterior.
- Un cop en el punt de trobada (**centre de la Plaça VICENÇ MARTORELL**) ajudar al seu Cap de Planta en el recompte de les persones.
- Si la discapacitat implica mobilitat reduïda (i/o impedeix l'evacuació segura) conduir-les al lloc més segur i adient per esperar l'ajuda externa, a poder ser acompanyats. Aquest lloc, que escollirà el Cap de Planta, haurà d'estar el més allunyat possible del foc, disposar de finestres exteriors i poder tancar les seves portes per permetre el confinament adequat.
- Independentment de la discapacitat, en cas de que el foc impedeixi l'evacuació, sempre s'optarà pel confinament a un espai el més allunyat de l'incendi possible, preferiblement amb finestres que escollirà el Cap de Planta. Es tancaran portes i finestres.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Responsable de donar l'alarma i trucar als bombers**

Aquesta figura l'assumeix el personal de consergeria o control d'accessos.

Nom/Càrrec: **CONSERGE**

Localització: Planta Baixa Tel: 932916104 ext.: 76104

Fora de l'horari d'atenció al públic i de la jornada habitual, encara pot haver activitat a l'edifici, com pot se el cas de reunions. En aquest horari extraordinari, el **coordinador de la reunió** assumirà les funcions de donar l'alarma i trucar a bombers. En qualsevol cas, sempre hi haurà personal de la Guàrdia Urbana, doncs són els responsables de tancar l'equipament i custodiar la clau.

Tasques a realitzar en l'emergència:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • En rebre l'avís d'incendi, trucarà als bombers i activarà l'alarma • Bloquejarà l'ascensor • Obrirà i fixarà les portes de sortida a l'exterior • Avisarà al Cap d'Emergència i seguirà les seves indicacions |
| <ul style="list-style-type: none"> • Si algú prem un polsador d'alarma dels que hi ha repartits per l'edifici, o salta un detector de fum, se sent una alarma (sirena), i a la centraleta de la planta baixa s'encén un pilot lluminós de la central de foc. • La persona que ocupa el control d'accessos visualitza l'avís i trucarà a la dependència indicada a la pantalla per verificar la situació. En cas de donar-se l'avís fora d'horari laboral o no trobar a ningú que reculli la trucada, es personarà per verificar personalment quina és la situació en el punt concret de l'edifici que l'indica la central de foc. • Un cop verificada, la situació pot ser una falsa alarma o simplement ja haver quedat solventada, i per tant es procedirà a silenciar, desactivar i fer el reset del sistema. Actualment està connectada amb una empresa de seguretat i per tant es rebrà una trucada de verificació. • Si la situació requereix actuar, trucarà immediatament al Cap d'Emergència i en la seva absència als corresponents substituïts. • Serà el Cap d'emergència qui donarà l'ordre de trucar a l'ajuda externa i permetrà que l'alarma segueixi sonant. A més, es connectarà l'alarma manual per complementar, decretant l'evacuació del centre de treball. Aquesta alarma anuncia un missatge de veu: "Atenció, atenció! Alarma de foc. Evacueu l'edifici." • Si es detecta qualsevol altre tipus d'incidència que no activa la central d'alarmes, per exemple una trucada amb amenaça de bomba o una trucada des de qualsevol planta demanant ajuda per un accident, la persona de control d'accessos trucarà d'igual manera al Cap d'Emergència qui decidirà les actuacions a dur a terme. |

- La persona de control d'accessos s'encarregarà també d'obrir les portes de sortida de l'edifici i enclavar-les perquè es mantinguin obertes durant l'evacuació.
- Bloquejarà l'ascensor.
- Seguirà les indicacions del Cap d'Emergència.
- Silenciarà l'alarma, desactivarà i farà el reset un cop el Cap d'Emergència decreti el fi de l'emergència.
- Col·laborarà en les posteriors investigacions de l'incident que es puguin dur a terme.

- **Usuaris del centre**

Al detectar un incendi han d'avisar ràpidament al treballador/a del centre que estigui més a prop i esperar les seves instruccions.

Es deixaran els objectes personals i no es tornarà enrere.

ACTUACIÓ DEL PERSONAL EXTERN

Compliment de l'article 24 de la Llei P.R.L. sobre Coordinació d'empreses, desenvolupat pel R.D 171/2004.

El Pla d'Emergència ha de tenir en compte el personal que treballa en el centre, però que no es treballador de l'Ajuntament: personal de les empreses que tenen contractes de gestió i/o prestació de serveis en els centres municipals (personal de neteja, de manteniment, de seguretat, de gestió del centre, etc.).

Els responsables del Pla d'Emergència realitzaran la divulgació/difusió del Pla a tot el personal del centre, inclosos els treballadors/es d'aquestes empreses subcontractades.

En els casos que aquest personal desenvolupi la seva feina en horari diferent a la resta de treballadors/es del centre, se'ls hi farà arribar, a més de la divulgació/difusió general, la següent informació:


- Donar-los el llistat de telèfons d'urgència.
- En cas d'observar qualsevol anomalia (fum de sota d'alguna porta, paquet sospitós, etc.), que truquin immediatament al servei responsable per fer-se càrrec de l'emergència.
- En cas de fum i/o foc, tancar portes i finestres i trucar immediatament a Bombers (112).
- Avisar sense demora els altres companys/es que hi pugui haver en el centre (en el cas que n'hi hagi més d'un), tenint en compte la possible existència de personal amb qualsevol discapacitat (física, psíquica o sensorial).
- No intentar mai apagar el foc sense haver trucat abans a bombers i molt menys si es tracta d'una persona sola.
- Evacuar el centre i esperar els serveis d'ajuda externa al punt de trobada (centre de la Plaça VICENÇ MARTORELL).

Els responsables del Pla d'Emergència han de fer arribar de forma fefaent una còpia d'aquest Pla als responsables en matèria preventiva de cadascuna de les empreses subcontractades.

ORGANITZACIÓ:

1. La persona que detecti una incidència i/o emergència avisarà i informarà immediatament al Cap d'Emergència o substitut sobre la situació, bé directament o per via telefònica. En absència del Cap d'Emergència i del substitut, l'avís es realitzarà als Caps de Planta.
2. El Cap d'Emergència (i en la seva absència els Caps de Planta), prèvia valoració del fet i considerant que la situació no es pot controlar amb els mitjans que es tinguin a l'abast (no intentar mai apagar el foc sense haver donat avís prèviament), decidirà iniciar el procés d'evacuació del centre.
3. El Cap d'Emergència donarà l'ordre d'evacuació als Caps de Planta o als seus substituïts i ordenarà als responsables de realitzar la trucada als serveis d'ajuda externa (Bombers o altres), tal i com s'indica al model d'avís en cas d'urgència.
4. L'ordre d'evacuació del centre es donarà sempre que sigui possible mitjançant l'accionament manual d'un polsador d'emergència. Si no fos possible, l'ordre d'evacuació del centre es transmetrà verbalment.
5. Si el conat d'incendi es produeix a una zona que impossibilita la sortida al carrer per planta baixa, el Cap d'Emergència decidirà el lloc més segur i adient per esperar l'ajuda externa sol·licitada.
6. En sentir l'ordre d'evacuació, els Caps de Planta faran sortir als treballadors i usuaris de manera ràpida però ordenada, dirigint-los al punt de trobada. Evacuaran la planta verificant que no hi quedi ningú i tancant al seu pas portes i finestres. Un cop a l'exterior, esperaran als serveis d'ajuda (bombers, guàrdia urbana, policia, etc.) al **Punt Trobada (centre de la Plaça VICENÇ MARTORELL)**.
7. Els Caps de Planta realitzaran el recompte del personal evacuat amb l'ajuda dels treballadors del centre, informant del resultat al Cap d'Emergència qui ho farà extensiu als serveis d'ajuda externa.

SEQÜÈNCIA D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

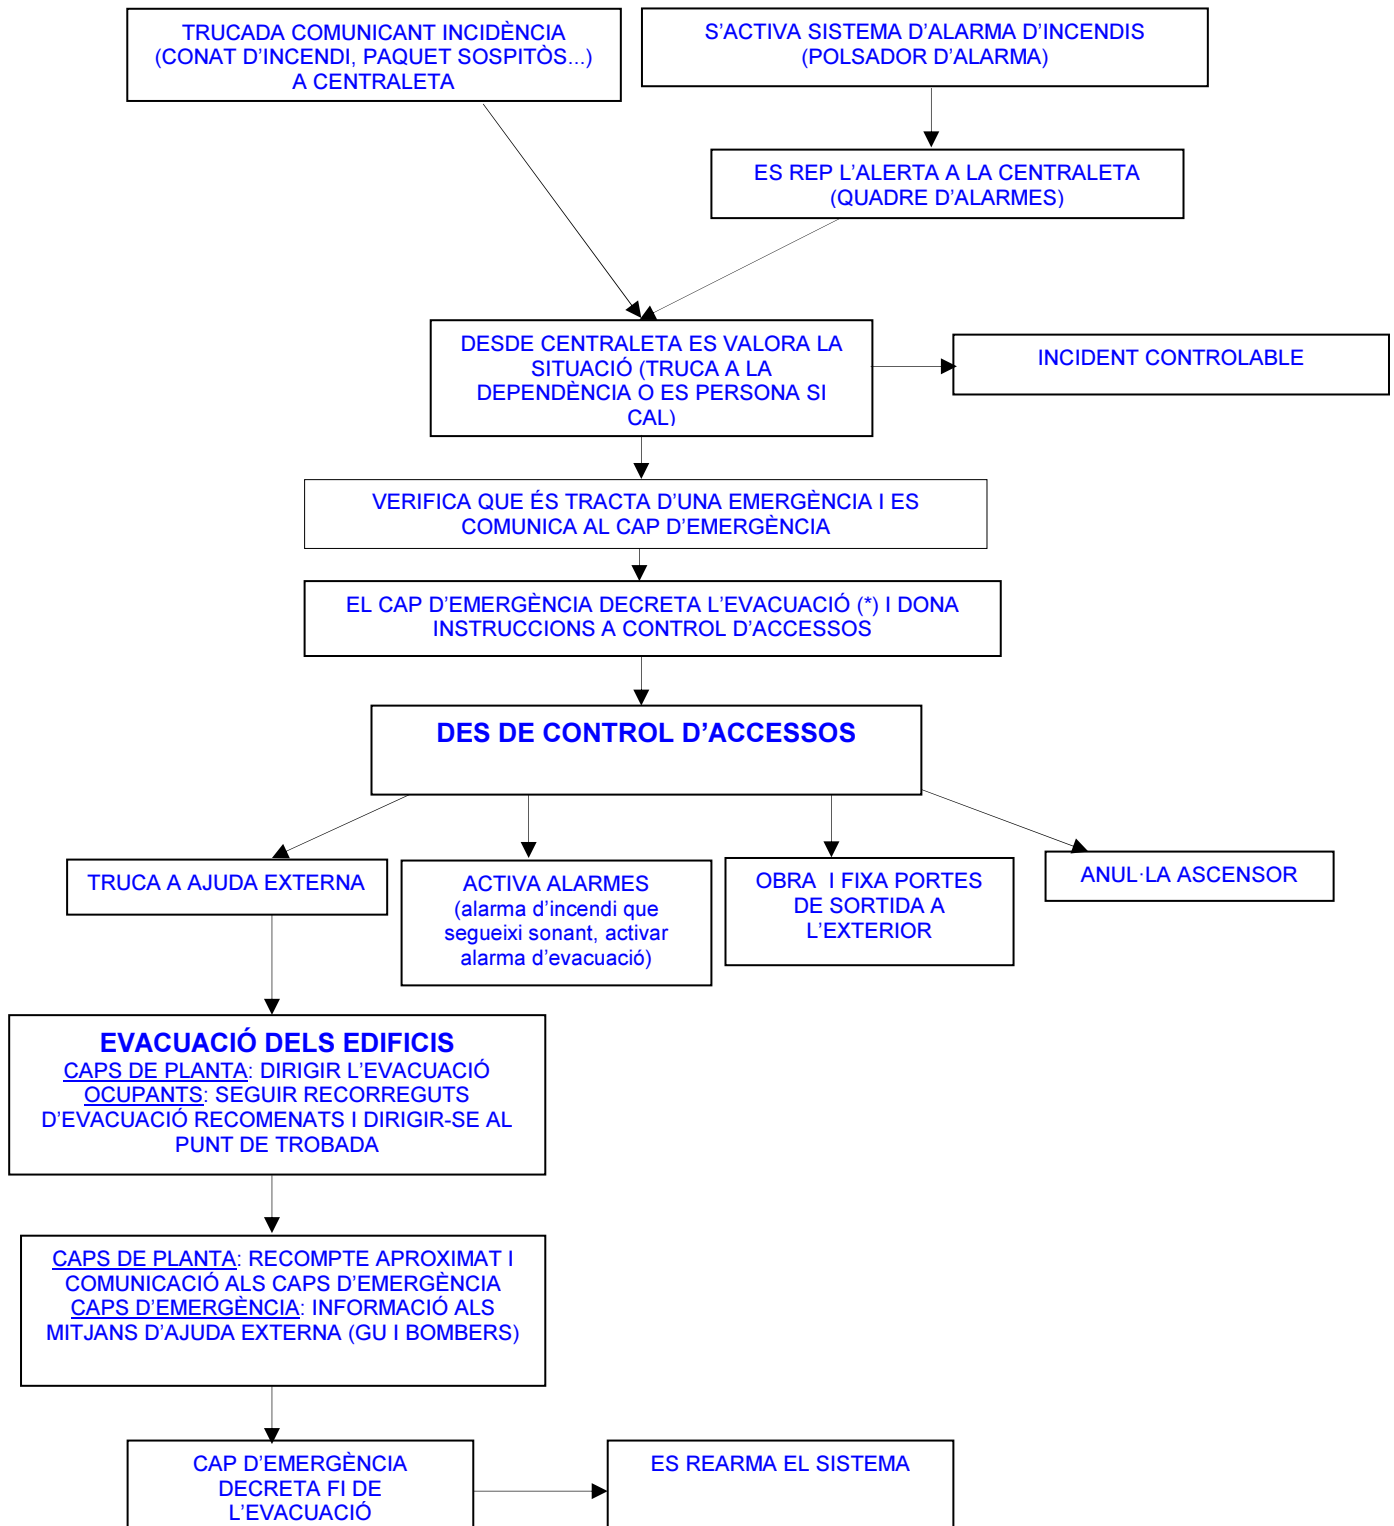

(*) En cas de confinament, la seqüència anterior no aplica. En cas de que el foc impedeixi l'evacuació, optar pel confinament a un espai el més allunyat de l'incendi possible, preferiblement amb finestres que escollirà el Cap de Planta.

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

	BOMBERS.....		112
	GUÀRDIA URBANA.....		112
	MOSSOS D'ESQUADRA.....		112
	AMBULÀNCIES/URGÈNCIES MÈDIQUES.....		112

EMERGÈNCIES (24 HORES)		112
-------------------------------------	---	------------

EN CAS D'AMENÇA DE BOMBA

- En cas d'amenaça de bomba, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Mossos d'Esquadra (**112**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El més important en aquest cas és allunyar-se de l'edifici.
- En cas que es trobi un paquet sospitós, no es permetrà que ningú s'apropi a ell, ni s'utilitzaran transmissors o altres dispositius que es comuniquin amb senyals de ràdio.

EN CAS D'INCENDI

- En cas d'incendi, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Bombers (**112**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El Cap d'Emergència romandrà a la porta de l'edifici per controlar que no entrin altres persones durant l'operació d'evacuació.
- Serà també l'encarregat de rebre els bombers i indicar quina és exactament la situació, informant si hi han persones que no han pogut evacuar i s'han protegit dins l'edifici.

EN CAS D'ACCIDENT O URGÈNCIA MÈDICA

- És absolutament prioritari assegurar-se que la persona accidentada i la resta de persones estan fora de nous perills (caiguda d'objectes, maquinària en funcionament, etc.).
- Trucar immediatament al servei d'urgències mèdiques (**112**), i seguir les seves instruccions.
- No mobilitzar el ferit si ha sofert una contusió o fractura, mentre no arribi l'assistència sanitària.
- Tranquil·litzar la persona afectada, evitar aglomeracions al seu voltant i mantenir la calma.
- No donar-li res per menjar ni beure.
- Anar a la porta o lloc fixat i esperar a l'ambulància per guiar-la fins el lloc de l'accident.
- No obstaculitzar el treball dels sanitaris i, si fos necessari, ajudar-los seguint les seves recomanacions.

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

A NIVELL GENERAL
- Mantenir l'ordre i neteja. - No col·locar materials combustibles (paper, roba, etc.) a prop de fonts d'enllumenat, calefacció etc. - No realitzar activitats que provoquin flama oberta o guspires a llocs no autoritzats expressament. - Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni emmagatzemant materials. - Si es detecta qualsevol anomalia en els sistemes de protecció, informar als responsables de seguretat.
FUMADORS
- Cal respectar la prohibició de fumar derivada de la normativa vigent.
RISCOS ELÈCTRICS
- No sobrecarregar línies elèctriques. - No manipular indegudament instal·lacions elèctriques. - No realitzar connexions o adaptacions elèctriques inadequades. - Evitar la utilització d'endolls múltiples. - Desconnectar aparells elèctrics després del seu ús.
MANIPULACIONS DE PRODUCTES INFLAMABLES
- Tenir precaució en la manipulació de productes inflamables: emmagatzemar-los en recintes aïllat i separats de les zones de treball. Emmagatzemar la quantitat mínima necessària. No manipular-los ni emmagatzemar-los a prop d'una font de calor.

MODEL D'AVÍS EN CAS D'URGÈNCIA

Sóc del centre: SEU DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA		
Que és al carrer: Plaça Bonsuccés, 3		
A prop de: MACBA		(lloc popular dels voltants)
Número de plantes: 5 (Baixa, Altell, Primera, Segona i Tercera)		
Tenim un / el / la ...		(tipus d'incident, incendi, etc.)
és a la planta (núm.):	a:	(lloc concret , biblioteca, etc.)
(gravetat estimada)		
Hi ha	(quantitat)	ferits i estem evacuant el centre
Sóc el / la	(persona que truca)	
I truco des del telèfon		
En el centre tenim (quantitat de treballadors i usuaris)		


ALTRES TELÈFONS EN CAS D'URGÈNCIES ESPECÍFIQUES

Aigües de Barcelona	900.70.07.20
Fecsa / Endesa	900.77.00.77
Gas Natural	900.75.07.50
Gas Butà (Propà)	901.12.12.12


EN CAS DE CONFINAMENT O EMERGÈNCIA EXTERNA, CAL SINTONITZAR:

Emissores contemplades en el Pla Municipal :	
Catalunya Ràdio	102.8

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
LOCALITZACIÓ

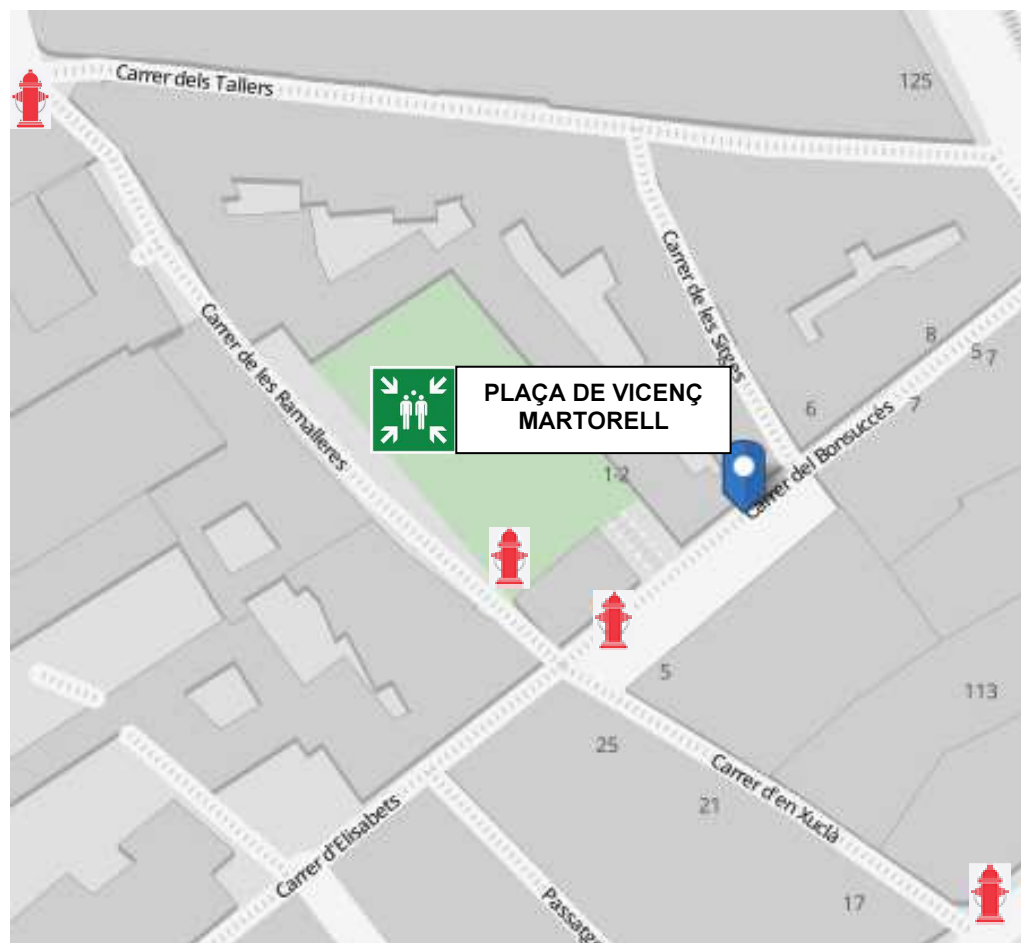

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA – PLANTA BAIXA

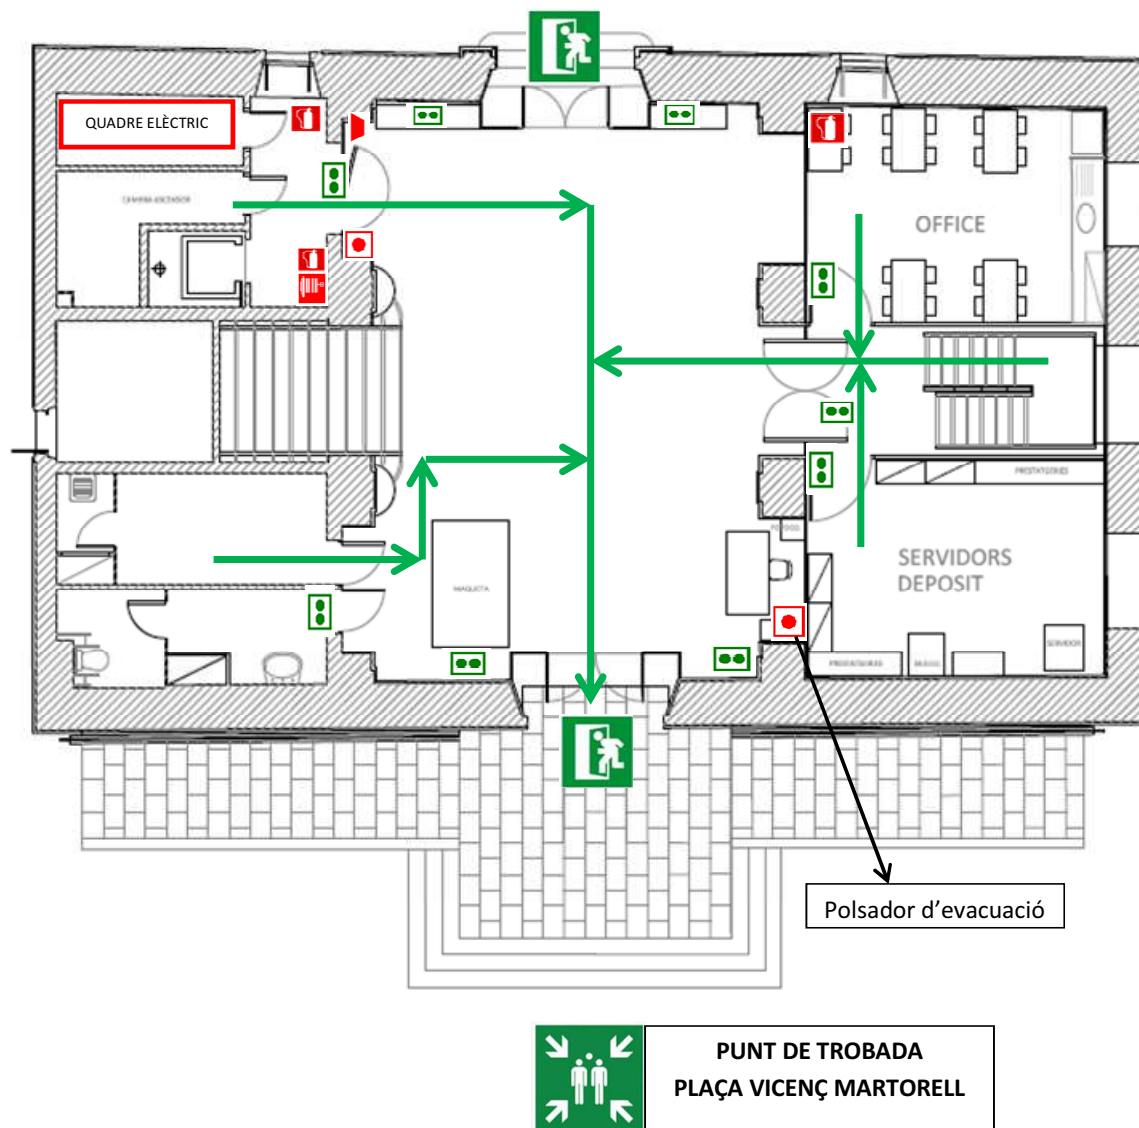


PLÀNOLS PLA D'EMERGÈNCIA

	Extintors d'incendis manuals
	Boques d'incendi equipades (3E's)
	Pulsadors d'alarma
	Avisador d'alarma
	Sortida d'emergència
	Punt de trobada
	Recorregut d'evacuació


QUADRE ELÈCTRIC

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA – PLANTA ENTRESOL

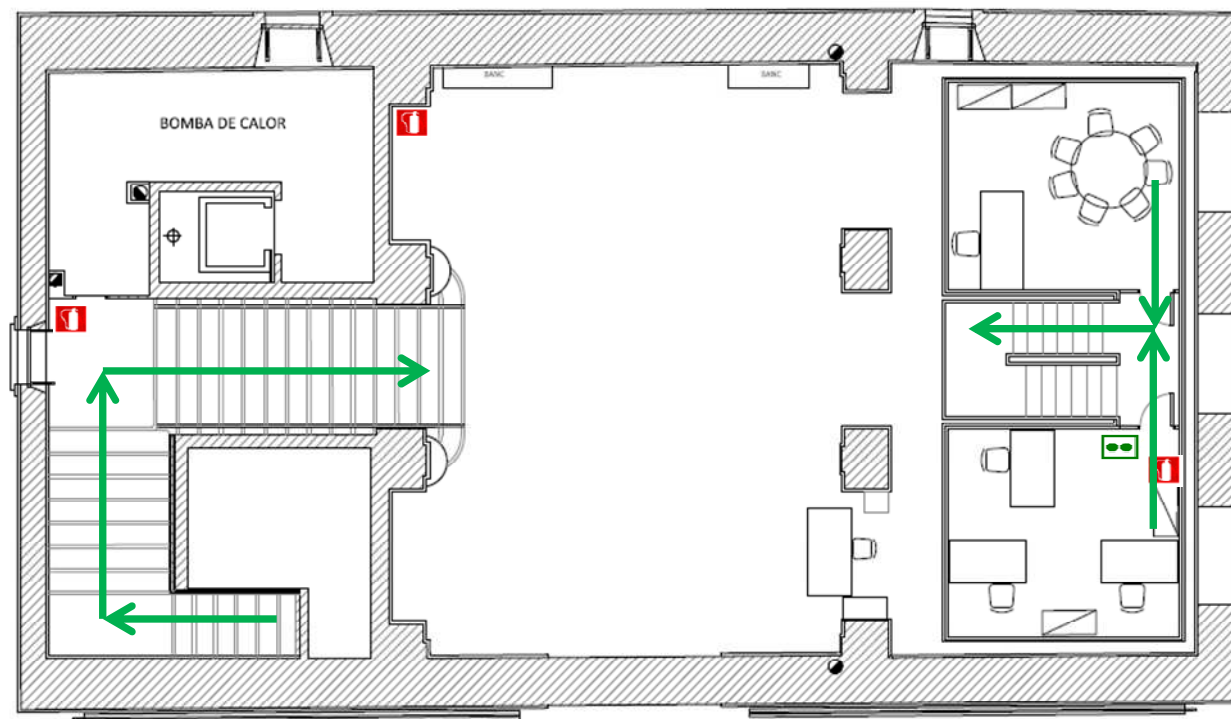

PLÀNOLS PLA D'EMERGÈNCIA	
	Extintors d'incendis manuals
	Boques d'incendi equipades (BIE's)
	Potadors d'alarma
	Avísador d'alarma
	Sortida d'emergència
	Punt de trobada
	Recorregut d'evacuació

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA – PLANTA PRIMERA

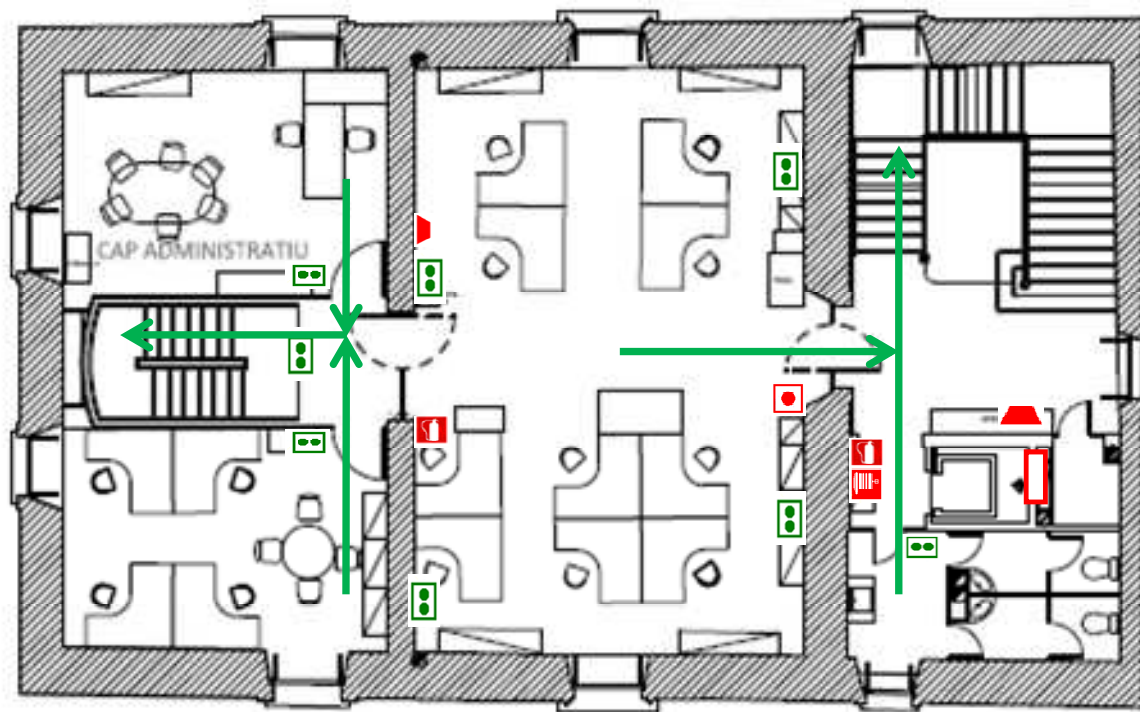


PLÀNOLS PLA D'EMERGÈNCIA

-  Extintors d'incendis manuals
-  Boques d'incendi equipades (BIE's)
-  Polsadors d'alarma
-  Avisador d'alarma
-  Sortida d'emergència
-  Punt de trobada
-  Recorregut d'evacuació


QUADRE ELÈCTRIC

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA – PLANTA SEGONA

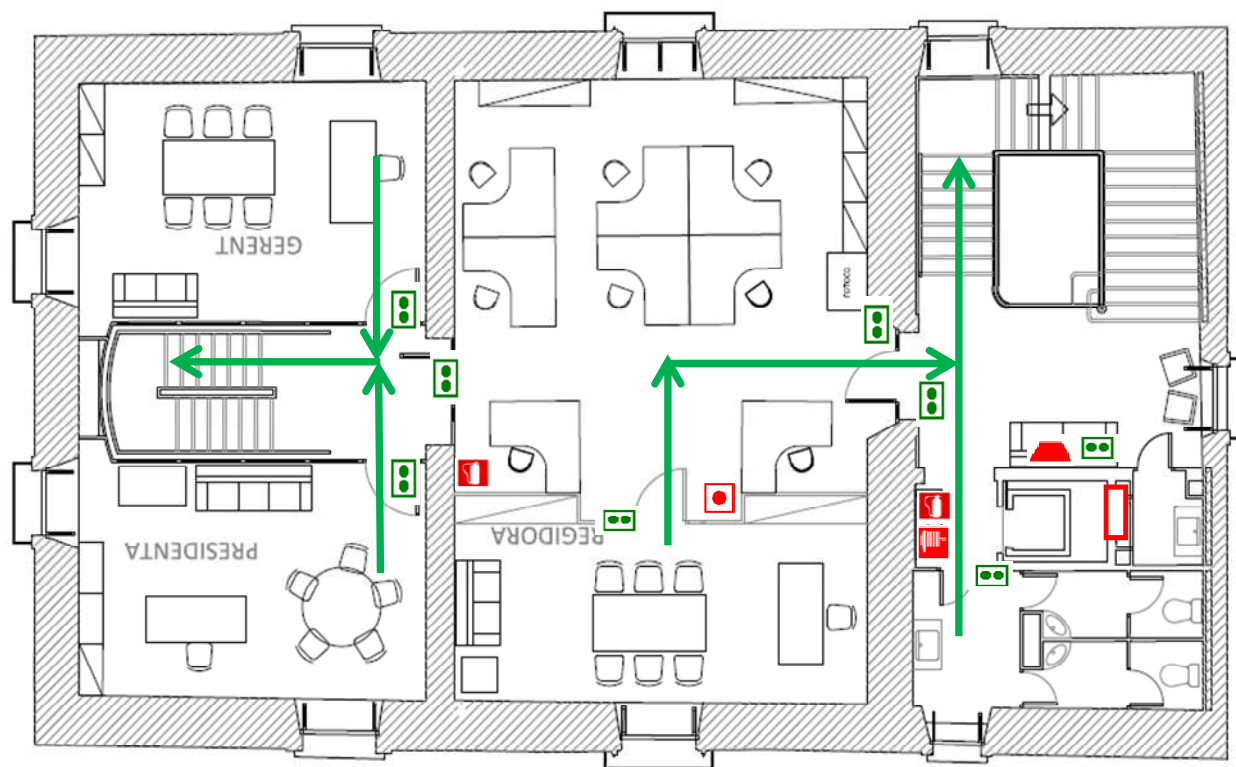

PLÀNOLS PLA D'EMERGÈNCIA	
	Extintors d'incendis manuals
	Boques d'incendi equipades (BIE's)
	Pulsadors d'alarma
	Avisador d'alarma
	Sortida d'emergència
	Punt de trobada
	Recorregut d'evacuació
QUADRE ELÈCTRIC	

SEU DISTRICTE DE CIUTAT VELLA – PLANTA TERCERA

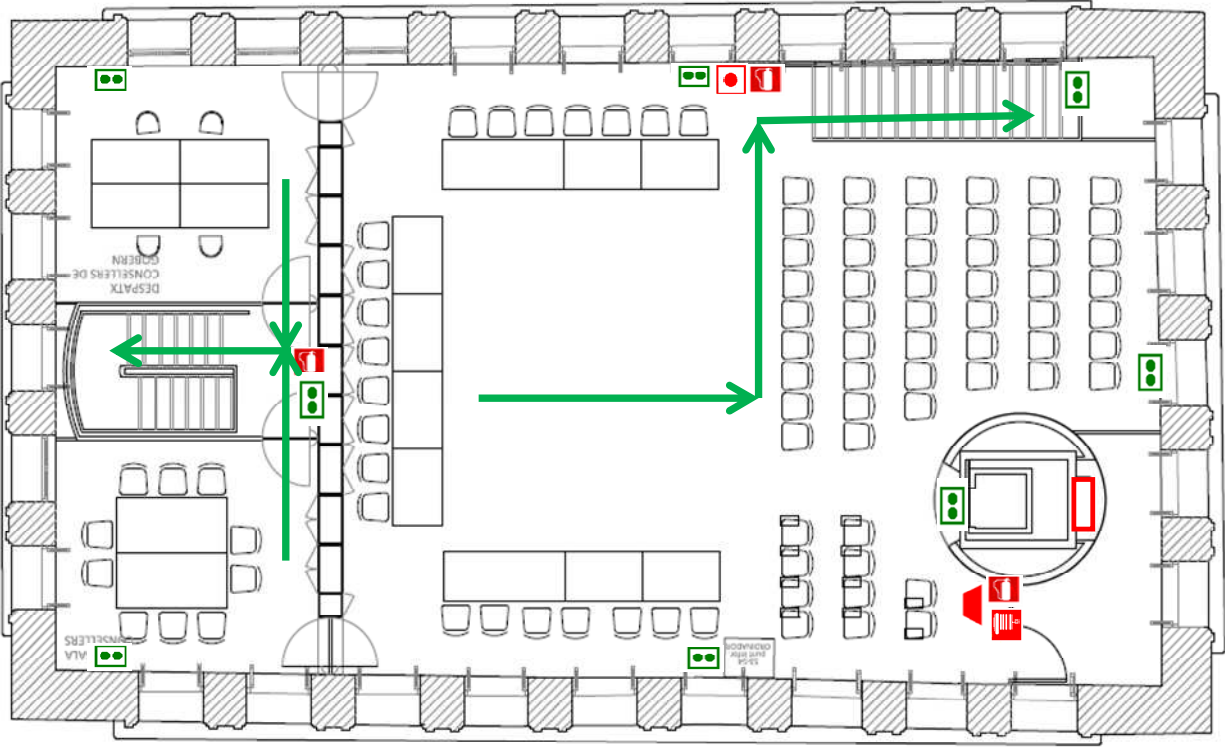

PLÀNOLS PLA D'EMERGÈNCIA

Exlintors d'incendis manuals

Boques d'incendi equipades (BIE's)

Pulsadors d'alarma

Avisador d'alarma

Sortida d'emergència

Punt de trobada

Reco-regut d'evacuació

QUADRE ELÈCTRIC



**Ajuntament
de Barcelona**

Seguretat i Prevenció
Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament
Divisió de Protecció Civil i Prevenció

Pl. Carles Buigas, 8
08038 Barcelona
Telèfon: 93.291.53.01
Fax: 93.291.53.28
www.bcn.cat

Pere Luque i Moreno
Cap del Dept. Prevenció de Riscos Laborals
Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals
Gerència de Recursos Humans i Organització
c/ Escar, 1, P 2ª
BARCELONA

P.C.: 0052.18
Sol·licitant: Seu del Districte de Ciutat Vella
Emplaçament: Plaça Borneu, 3
BIM.50011/001

INFORME

☐ A. Favorable sense cap condició
☒ B. Favorable amb condicions a aplicar en el seguiment de l'activitat
☐ C. Favorable amb condicions a aplicar en tràmit de la implantació de l'activitat
☐ D. Desfavorable

Vista la petició d'informe per tal de verificar l'acompliment de la legislació vigent, sobre condicions d'autoprotecció en els edificis, s'ha examinat l'exemplar del Pla d'Emergències aportat, que consta de diverses Fitxes i plànols, informem del que segueix:

- Aquest Pla d'emergències es pot donar per REVISAT I APROVAT

Us informem als efectes procedents.


Joana López de Gregorio
Tècnica de Protecció Civil-Prevenció

Barcelona 15 d'octubre de 2018

Vist i conforme

Hector Carmona Baillo
Cap de la Unitat de Protecció Civil- SPEIS



**Ajuntament
de Barcelona**

Servei de Prevenció, Extinció
d'incendis i Salvament

ENTRADA: 3751
SER: 16 d'octubre 2018