

Expedient 2026/69.

INFORME D'ESMENA

SUBMINISTRAMENT DE BOMBA DE RECANVI PER A L'ABASTAMENT DEL PORT DE LA SELVA


Antecedents

Amb data 18 de febrer de 2026 es va publicar la Licitació pel subministrament de bomba de recanvi per a l'abastament del Port de la Selva. En data 27 de febrer de 2026 es detecta un error en les condicions de servei de la bomba. A continuació s'adjunta quadre de característiques:

1. GRUP ELECTRO BOMBA per a elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: potència 4 CV, tensió 220 Volts, capçal manomètric 37 metres, cabal 400 litres/minut (24 m³/h).

PERFORMANCE A 2850 rpm

Ensayo: norma ISO 9906

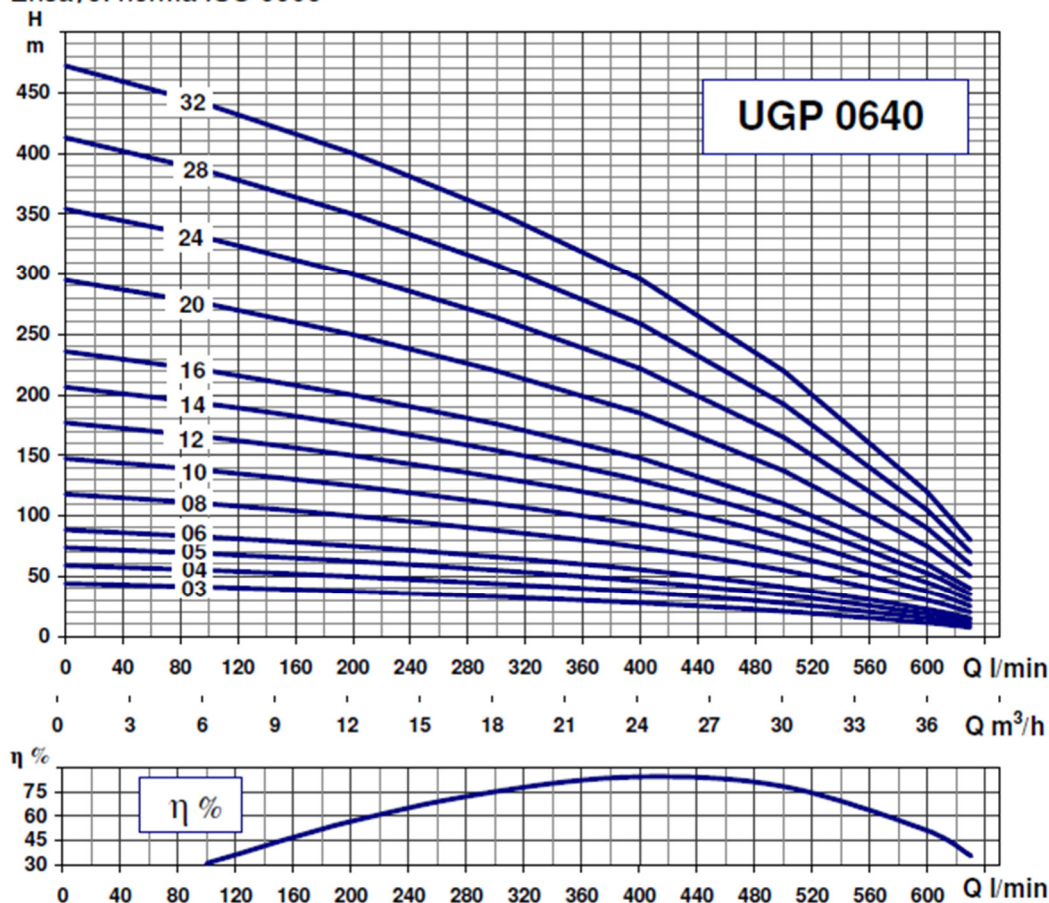

MODELO	50 Hz	MOTOR		CONDENSADOR		Q - Caudal								DIMENSIONES	
						m³/h	0	6	12	18	24	30	36		
						l/min	0	100	200	300	400	500	600		
		KW	HP	uF	V	H - Altura Manometrica (m)								A	DN
UGP-0640/03	1~220/230 3~220/230 3~380/415	2,2	3	70	450	44	41	38	33	28	21	11	8	536	3"
UGP-0640/04	3~220/230 3~380/415	3	4			59	55	50	44	37	28	15	10	599	3"
UGP-0640/05	3~220/230 3~380/415	4	5,5			74	69	63	55	46	34	19	13	671	3"
UGP-0640/06	3~220/230 3~380/415	5,5	7,5			89	83	75	66	56	41	23	15	734	3"
UGP-0640/08	3~220/230 3~380/415	7,5	10			118	110	100	88	74	55	30	20	860	3"
UGP-0640/10	3~220/230 3~380/415	9,3	12,5			148	138	125	110	93	69	38	25	986	3"
UGP-0640/12	3~220/230 3~380/415	11	15			177	165	150	132	111	83	45	30	1112	3"
UGP-0640/14	3~220/230 3~380/415	13	17,5			207	193	175	154	130	96	53	35	1238	3"
UGP-0640/16	3~220/230 3~380/415	15	20			236	220	200	176	148	110	60	40	1364	3"
UGP-0640/20	3~220/230 3~380/415	18,5	25			295	275	250	220	185	138	75	50	1616	3"
UGP-0640/24	3~220/230 3~380/415	22	30			354	330	300	264	222	165	90	60	1868	3"
UGP-0640/28	3~220/230 3~380/415	26	35			413	385	350	308	259	193	105	70	2120	3"
UGP-0640/32	3~220/230 3~380/415	30	40			472	440	400	352	296	220	120	80	2372	3"

Degut a això s'ampliarà el termini d'ampliació de presentació d'ofertes. I per tal que en quedi constància, s'emet el present informe d'esmena.

