



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Contracte de serveis

Gestió dels llixiviats del Dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

2. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ

3. TREBALLS A REALITZAR

- a. Identificació dels llixiviats
- b. Composició actual dels llixiviats
- c. Gestor dels residus
- d. Ubicació del dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera
- e. Lloc de recollida i zona de càrrega dels llixiviats
- f. Volum del llixiviats a tractar
- g. Planificació de recollida i càrrega dels llixiviats
- h. Transport dels llixiviats
- i. Representant de l'empresa adjudicatària
- j. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

4. ANNEXOS

ANNEX 1. ANALÍTIQUES DE LA BASSA DE LIXIVIATS DURANT EL 2026.

ANNEX 2. ANALÍTICA DE PERILLOSITAT DE LA BASSA DE LIXIVIATS 2025.

ANNEX 3. ANALÍTICA DE MATÈRIA SECA DE LA BASSA DE LIXIVIATS.

ANNEX 4. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA BASSA DE LIXIVIATS.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars és la contractació de la gestió dels llixiviats del Dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera situat al terme municipal de Balaguer. El dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera no disposa a dia d'avui de cap sistema de tractament dels llixiviats que produeix. Aquests llixiviats són fruit de la pròpia dinàmica de descomposició dels diversos materials abocats en ell. D'acord amb la normativa vigent, el tractament s'ha de realitzar en instal·lacions homologades per a aquesta finalitat i amb el transport que preveu la normativa vigent.

Aquest contracte estableix els drets i obligacions de l'empresa contractada i recull les condicions de la càrrega, el transport, el tractament i tot el seguiment administratiu i documental d'aquest buidatge.

És una condició imprescindible per a participar en aquest contracte disposar de les acreditacions necessàries i estar en disposició de complir tota la normativa referent a la càrrega, transport i tractament de llixiviats procedents de dipòsits controlats de residus municipals.

2. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ

Els llixiviats generats per la descomposició anaeròbica dels residus abocats al dipòsit controlat, són conduïts per gravetat fins a la capa de drenatge immediatament superior a la làmina d'impermeabilització del dipòsit, i des d'allí mitjançant una canonada, que de forma hermètica travessa la làmina, arriben a una arqueta que permet distribuir els llixiviats entre les dues basses existents a la instal·lació. La primera de 1.500 m³ situada al peu dels primers discs, i la segona de 2.000 m³ situada propera al parc central i la deixalleria comarcal de Balaguer.

La recollida i conducció dels llixiviats es realitza de forma totalment independent de la de les aigües pluvials d'explotació, malgrat que aquestes s'acumulen en una bassa annexa a la primera esmentada de llixiviats, en cap moment es barregen les dues aigües, pluvials d'explotació i llixiviats.

L'accés a la instal·lació per part dels camions de l'empresa contractada s'haurà d'adequar a l'horari d'obertura de la mateixa, i seguir les indicacions que rebi del personal encarregat de la gestió de l'establiment.

La càrrega dels llixiviats s'haurà de realitzar directament des de la bassa inferior, mitjançant un camió cisterna amb sistema de bombeig autònom. Caldrà que el vehicle dugui tota la documentació necessària i la lliuri als responsables de la instal·lació. El camió s'haurà de pesar en arribar a la planta de tractament i un altre cop quan s'hagi realitzat el buidatge en sortir de la planta. En tractar-se vehicles amb format tràiler, no es podran pesar a les





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

instal·lacions del dipòsit controlat donat que la llargada de la bàscula és insuficient per a poder pesar correctament aquesta tipologia de vehicles.

3. TREBALLS A REALITZAR

a. Identificació dels lixiviats

El lixiviats és un residu que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té la classificació de residu no especial.

En el catàleg de residus de Catalunya, d'acord amb el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió de residus de Catalunya, també té el codi 190703.

b. Composició actual dels lixiviats

A l'**annex 1** s'inclouen els fulls oficials de les analítiques emesos pels laboratoris homologats respectius. Les mostres per a la realització de l'anàlisi dels lixiviats s'han extret directament de les basses de lixiviats i han estat realitzades durant els primers set mesos d'aquest any 2026.

A l'**annex 2** s'inclouen els fulls oficials de les analítiques emesos pel laboratori homologat respecta a la peril·lositat dels lixiviats. Les mostres per a la realització de l'anàlisi de peril·lositat dels lixiviats s'han extret directament de les basses de lixiviats al segon semestre de l'any 2025.

A l'**annex 3** s'inclou el resultat analític del paràmetre de matèria seca de la bassa de lixiviats realitzada a finals de l'any 2025. Aquest paràmetre no està inclòs en les analítiques periòdiques de control que es fan a la instal·lació d'acord amb la normativa vigent.

c. Gestor dels residus

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec del tractament dels lixiviats i, per tant, ha de tenir formalment el reconeixement com a gestora d'aquesta tipologia de residus i ha d'estar obligatòriament inscrita en el Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya.

El tractament dels lixiviats s'ha de dur a terme a un planta degudament homologada titularitat de l'empresa adjudicatària situada a Catalunya.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

L'execució del contracte queda condicionada, en qualsevol cas, a l'acceptació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de la fitxa d'acceptació, la qual anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

d. Ubicació del Dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera

El dipòsit controlat està ubicat al terme municipal de Balaguer, carretera C-12 km 171,9, partida la Garriga.

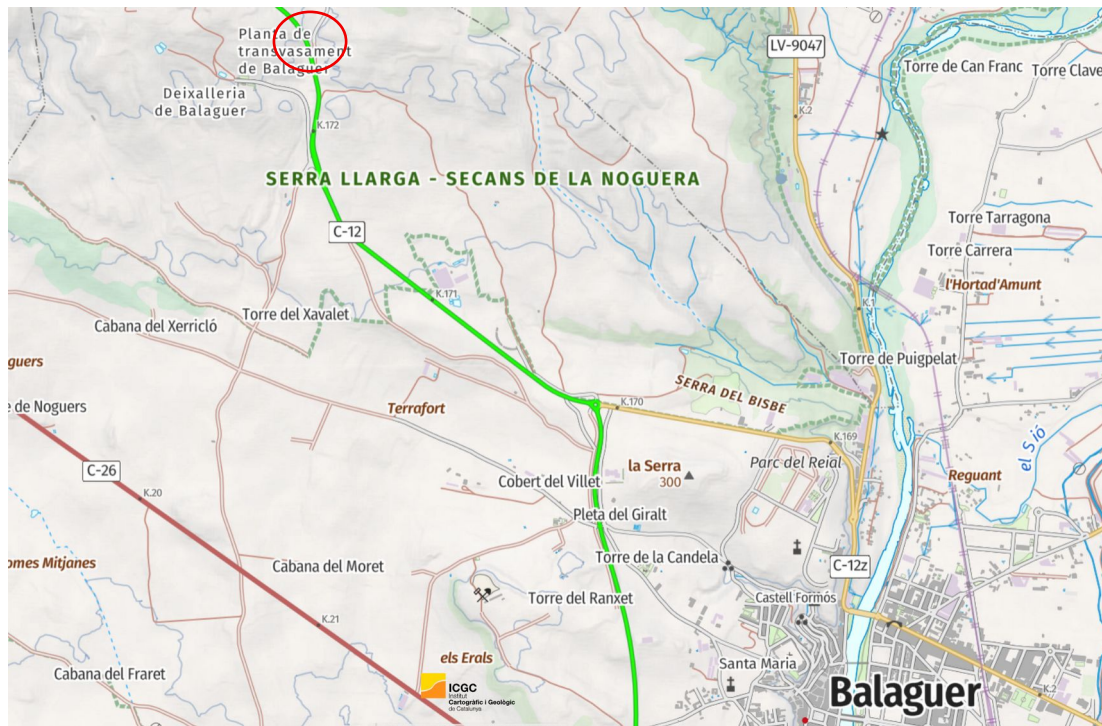


Figura 1. Ubicació del dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera

e. Lloc de recollida i zona de càrrega dels lixiviats

Els lixiviats s'han de recollir de la bassa de lixiviats inferior que hi ha al Dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera.

La ubicació i l'accés a les basses de lixiviats es detalla en el plànol de l'**annex 4**.

f. Volum del lixiviats a tractar i termini d'execució

El volum de lixiviats a tractar serà de 440 m³, equivalents a 479,61 tones.

Els treballs han d'estar executats en un termini màxim de dos mesos.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

g. Planificació de recollida i càrrega dels llixiviats

La càrrega dels llixiviats s'haurà de fer en l'horari comprés entre les 8 del matí i les 6 de la tarda, de dilluns a divendres laborables a la ciutat de Balaguer. En tot cas, els camions han d'accedir al dipòsit controlat amb la suficient antelació per tal que la seva càrrega finalitzi dins de l'horari esmentat.

Si l'empresa contractista vol realitzar la càrrega de llixiviats en horari diferent a l'esmentat, haurà de sol·licitar l'autorització prèvia al Consell Comarcal de la Noguera.

Els camions cisterna que facin el transport s'han de pesar a la bàscula de l'empresa contractista del servei, la qual ha d'estar degudament calibrada. Abans de l'inici del contracte l'empresa adjudicatària ha d'aportar el certificat de calibratge de la bàscula.

Els comprovants de les pesades s'han d'enviar setmanalment al Consell Comarcal de la Noguera.

Les basses de llixiviats no disposen de sistema d'extracció dels llixiviats per la qual cosa cal un sistema de bombeig del qual se n'ha de fer càrrec l'empresa adjudicatària.

h. Transport dels llixiviats

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec del transport dels llixiviats fins a la seva planta de tractament destí, mitjançant vehicles degudament autoritzats pel transport d'aquest residu, tant si són de titularitat pròpia com aliena.

A efectes de transport l'empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació següent:

- Codi de transportista autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya i acreditacions pertinents.
- Relació dels vehicles destinats al transport, juntament amb el codi de transportista autoritzat de residus necessari per circular.

El preu haurà d'incloure totes les despeses que generi el transport (càrregues, descàrregues, temps d'espera, temps de transport, etc.).





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

i. Representant de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària haurà de nomenar una o diverses persones com a interlocutores, que hauran de tenir una relació constant amb els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Noguera, per tal de rebre les instruccions i observacions necessàries per a la millor prestació dels serveis. L'empresa contractista està obligada a posar en coneixement del Consell Comarcal de la Noguera el telèfon i correu electrònic de la persona que realitzi les tasques de representació tècnica, de la persona que s'encarregui de ser cap del servei operatiu o de l'encarregat o encarregada.

Totes les indicacions que el Consell Comarcal de la Noguera cregui necessàries, seran adreçades a l representació abans esmentada, podent també adreçar-les directament a l'adreça de l'empresa adjudicatària.

j. Altres obligacions de l'empresa adjudicatària

- o Abans de formalitzar el contracte:
 - Presentar la documentació acreditativa conforme està inscrita en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya i que es disposa de l'autorització per gestionar el codi CER 190703.
 - En cas de no ser la mateixa empresa qui fa el transport, comunicar l'empresa transportista autoritzada que farà el servei de transport i presentar la documentació acreditativa conforme està inscrita en el Registre de transportistes de residus de Catalunya i que disposa de l'autorització per transportar el codi CER 190703.
 - Presentar un pla d'actuació en supòsits d'emergència (abocaments accidentals, incendi, explosió, accidents de trànsit, ...).
- o Tramitar la fitxa d'acceptació dels residus prevista per l'Agència de Residus de Catalunya per tal de tenir reconeixement de la seva destinació correcta.
- o Complimentar els fulls de seguiment dels residus que acrediten el correcte lliurament dels mateixos des del dipòsit controlat fins a la planta de tractament.
- o Complir amb tota la normativa ambiental vigent que sigui d'aplicació.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

Diligència de Secretaria

Per a fer constar que aquest plec de prescripcions tècniques particulars ha estat aprovat per Decret de Presidència núm.

Balaguer, document signat electrònicament.

4. ANNEXOS

ANNEX 1. ANALÍTQUES DE LA BASSA DE LIXIVIATS DURANT EL 2026.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 4580358
ANÁLISIS Nº: 9398855
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Pta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_270126
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 2 L(1), Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 30/01/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 24/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78;
Fecha inicio análisis 30/01/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	47 ± 20%	mg/L
Conductividad a 20°C	PE-COR-002	5605 ± 10%	µS/cm
Conductividad a 25 °C	PE-COR-002	6214 ± 10%	µS/cm
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	1102 ± 20%	mg/L
* Materia seca	PE-COR-070	0.5	mg/L
pH	PE-COR-001	8.4 ± 0.1	U. pH.
Aniones			
Cloruros	PE-COR-024	1170.0 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 27/01/2026

OBSERVACIONES
Este informe es modificación del informe nº 4569339, por nuevo analito añadido por el laboratorio.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en LABAQUA S.A.U por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 24 de Febrero de 2026

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.



Codi Validació: 4THURCGZT3XWYC2CSRAGL FZXP
Verificació: <https://cnoguera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 32





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 4598303
ANÁLISIS Nº: 9501768
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - P/ta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba)
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_240226
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(1), Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 25/02/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 12/03/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 25/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	160 ± 20%	mg/L
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	4800 ± 20%	mg/L
* Materia seca	PE-COR-070	1.0	mg/L
Aniones			
Cloruros	PE-COR-024	3523.47 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 24/02/2026

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en LABAQUA S.A.U por Técnico Superior: Gemma Moreno Font, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 12 de Marzo de 2026





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 4628461
ANÁLISIS Nº: 9538639
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Pta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba)
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_170326
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(1), Vidrio topacio 1 L(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 18/03/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 8/04/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 18/03/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	168 ± 20%	mg/L
Conductividad a 25 °C	PE-COR-002	15388 ± 10%	µS/cm
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	5200 ± 20%	mg/L
pH	PE-COR-001	8.5 ± 0.1	U. pH.
Cationes Mayoritarios			
Potasio total	PE-COR-023	1502.72 ± 20%	mg/L
Aniones			
Bicarbonatos	PE-COR-005	3273.9 ± 30%	mg/L
Carbonatos	PE-COR-005	51.4 ± 30%	mg/L
Cloruros	PE-COR-024	3273.8 ± 15%	mg/L
Metales			
Arsénico total	PE-COR-023	0.23 ± 15%	mg/L
Cadmio total	PE-COR-023	<0.02 ± 15%	mg/L
Cromo total	PE-COR-023	1.32 ± 15%	mg/L
Cromo VI	PE-COR-020	<1,3 ± 25%	mg/L
Mercurio total	PE-COR-023	<0.002 ± 20%	mg/L
Plomo total	PE-COR-023	0.07 ± 15%	mg/L

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:
Fecha inicio análisis 19/03/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Cianuros totales	PE-COR-014	< 0.50 ± 28 %	mg/L
Fenoles	A-F-PE-0059	<0.50 ± 27 %	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 17/03/2026 HORA 15:30

OBSERVACIONES

La muestra se analiza con dilución para el procedimiento PE-COR-014 debido a la presencia de interferentes, por lo que se





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME N°: 4649352
ANÁLISIS N°: 9587867
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Pta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_140426
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), Tubo estéril 15 mL(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 16/04/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 27/04/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 16/04/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	108 ± 20%	mg/L
Conductividad a 25 °C	PE-COR-002	18847 ± 10%	µS/cm
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	5700 ± 20%	mg/L
pH	PE-COR-001	8.3 ± 0.1	U. pH.
Aniones			
Cloruros	PE-COR-024	3639.4 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 14/04/2026

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 27 de Abril de 2026





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME N°: 4706145
ANÁLISIS N°: 9587874
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Plta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba)
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_140526
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 15/05/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 2/06/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 15/05/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	82 ± 20%	mg/L
Conductividad a 25 °C	PE-COR-002	19268 ± 10%	µS/cm
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	7790 ± 20%	mg/L
pH	PE-COR-001	9.0 ± 0.1	U. pH.
Aniones			
Cloruros	PE-COR-024	6950.6 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 14/05/2026 HORA 13:25

OBSERVACIONES
Este informe es modificación del informe n° 4694369, por cambio de denominación solicitado por el cliente.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 11 de Junio de 2026





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 4730689
ANÁLISIS Nº: 9677421
MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)
DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Pta 4ª
POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba
DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_080626
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico 1L(1), Vidrio topacio 1 L(1), conteniendo agua de lixiviado
FECHA RECEPCIÓN: 9/06/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 29/06/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 10/06/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	154 ± 20%	mg/L
AOX	Ca-R-PE-0032	<0.15 ± 15%	mg/L
Carbono orgánico total	PE-COR-021	2876.0 ± 17%	mg/L
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	9090 ± 20%	mg/L
Nitritos	PE-COR-008	<50.00 ± 20%	mg/L
Sulfuros Totales	PE-COR-074	12.00 ± 26%	mg/L
Cationes Mayoritarios			
Calcio total	PE-COR-023	249.86 ± 20%	mg/L
Magnesio total	PE-COR-023	142.43 ± 17%	mg/L
Potasio total	PE-COR-023	2313.29 ± 20%	mg/L
Sodio total	PE-COR-023	3480.57 ± 15%	mg/L
Aniones			
Bicarbonatos	PE-COR-005	5512.4 ± 30%	mg/L
Carbonatos	PE-COR-005	< 1.2 ± 30%	mg/L
Cloruros	PE-COR-024	62.0 ± 15%	mg/L
Fluoruros	PE-COR-024	< 10.0 ± 15%	mg/L
Nitratos	PE-COR-024	< 0.5 ± 15%	mg/L
Sulfatos	PE-COR-024	5.9 ± 25%	mg/L
Metales			
Aluminio total	PE-COR-023	4.49 ± 18%	mg/L
Antimonio total	PE-COR-023	<0.05 ± 15%	mg/L
Arsénico total	PE-COR-023	0.45 ± 15%	mg/L
Bario total	PE-COR-023	1.01 ± 15%	mg/L
Boro total	PE-COR-023	5.98 ± 15%	mg/L
Cadmio total	PE-COR-023	<0.02 ± 15%	mg/L
Cobre total	PE-COR-023	0.05 ± 15%	mg/L
Cromo total	PE-COR-023	2.28 ± 15%	mg/L
Cromo VI	PE-COR-020	<2.00 ± 25%	mg/L
Hierro total	PE-COR-023	7.01 ± 15%	mg/L
Manganeso total	PE-COR-023	0.34 ± 15%	mg/L
Mercurio total	PE-COR-023	<0.002 ± 20%	mg/L
Níquel total	PE-COR-023	0.49 ± 15%	mg/L
Plomo total	PE-COR-023	<0.02 ± 15%	mg/L





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



DATOS GENERALES

INFORME N°: 4730689

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Selenio total	PE-COR-023	<0.05 ± 15%	mg/L
Zinc total	PE-COR-023	0.27 ± 20%	mg/L

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70:

Fecha inicio análisis 11/06/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Cianuros totales	PE-COR-014	< 0.25 ± 28 %	mg/L
Fenoles	A-F-PE-0059	<0.10 ± 27 %	mg/L
T.P.H.	PE-COR-015	1.2 ± 23%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 8/06/2026

OBSERVACIONES

La muestra se analiza con dilución para el procedimiento PE-COR-014 debido a la presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de cuantificación.
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento Ca-R-PE-0032 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de cuantificación.
La muestra se analiza con dilución para el procedimiento PE-COR-024 por presencia de interferentes, por lo que se aumenta el límite de cuantificación.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 29 de Junio de 2026





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4768056

ANÁLISIS N°: 9735251

MUESTRA REMITIDA POR: DEKRA INDUSTRIAL (AGUAS)

DOMICILIO: C/ Jesús Serra Santamans, 2 - Plta 4ª

POBLACION: 08174-Sant Cugat del Vallès (Ba

DENOMINACIÓN MUESTRA: 36608_LIX_140726

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 250 mL(1), conteniendo agua de lixiviado

FECHA RECEPCIÓN: 14/07/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 29/07/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Fecha inicio análisis 14/07/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	PE-COR-081	3233 ± 20%	mg/L
Conductividad a 25 °C	PE-COR-002	32040 ± 10%	µS/cm
Demanda Química de Oxígeno	PE-COR-044	11310 ± 20%	mg/L
pH	PE-COR-001	8.3 ± 0.1	U. pH.
Aniones			
Cloruros	PE-COR-024	5791.3 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/07/2026

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 29 de Julio de 2026





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

ANNEX 2. ANALÍTICA DE PERILLOSITAT DE LA BASSA DE LIXIVIATS 2025.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

CODIS HP	VALORACIÓ
HP1 "EXPLOSIU"	NO ES CLASSIFICA
HP2 "COMBURENT"	NO ES CLASSIFICA
HP3 "INFLAMABLE"	NO ES CLASSIFICA
HP4 "IRRITANT"	NO ES CLASSIFICA
HP5 "TOXICITAT ESPECÍFICA EN DETERMINATS ÒRGANS"	NO ES CLASSIFICA
HP6 "TOXICITAT AGUDA"	NO ES CLASSIFICA
HP7 "CARCINOGEN"	NO ES CLASSIFICA
HP8 "CORROSIU"	NO ES CLASSIFICA
HP9 "INFECCIÓ"	NO ES CLASSIFICA
CODIS HP	VALORACIÓ
HP10 "TÒXIC PER LA REPRODUCCIÓ"	NO ES CLASSIFICA
HP11 "MUTAGÈNIC"	NO ES CLASSIFICA
HP12 "ALLIBERAMENT DE GAS DE TOXICITAT AGUDA"	NO ES CLASSIFICA
HP13 "SENSIBILITZANT"	NO ES CLASSIFICA
HP14 "ECO-TÒXIC"	NO ES CLASSIFICA
HP15 "RESIDUS QUE PODEN PRESENTAR UNA DE LES CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSIAT PRÉVIAMENT ESMENTADES QUE EL RESIDU ORIGINAL NO PRESENTAVA DIRECTAMENT"	NO ES CLASSIFICA





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



INFORME DE ENSAYO



Nº de Referencia:	RE-25/001515	Tipo Muestra:	RESIDUO LÍQUIDO
Descripción(*):	26 941311-08-M03-L01-050 62025-M1+M2	Fecha Fin:	24/06/2025

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Metas Pesadas				
Calcio Total	7.220	mg/kg s.m.	±20%	-
Potasio Total	118.554	mg/kg s.m.	±20%	-
Sodio Total	118.039	mg/kg s.m.	±20%	-

Nota: A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (u) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproximado del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación n° TL-475 emitida por IAG.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



INFORME DE ENSAYO



Los ensayos mandados en (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	RE-25/00151.6	Tipo Muestra:	RESIDUO LÍQUIDO
Descripción(*):	26 941311-0 8-MDS-L 01-050 62025-M 1+M2	Fecha Fin:	04/07/2025

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert.	CMA
Parámetros Físico Químicos				
Carbono Inorgánico	< 0,2	% s/m	-	-
Carbono Orgánico Total - COT	0,4	% s/m	± 16%	-
Carbono Total	0,4	% s/m	-	-
A. Cloruros Reactivos	< 5,00	mg/L	± 15%	-
* Densidad	1,0	g/cm3	-	-
Fracción de materia seca	2,0	% p/p	± 12%	-
Pérdida a 105 °C	98,0	% p/p	± 12%	-
pH	8,7	Unidades de pH	± 0,70	-
A. Sulfuros Reactivos	< 100	mg/L	± 20%	-
Características de Peligrosidad				
Punto de inflamación	Se evaporó sin alcanzar pto de inflamación	°C	-	-
Metales Totales				
Antimonio Total	1,8	mg/kg s/m	± 20%	-
Arsénico Total	24,2	mg/kg s/m	± 15%	-
Bario Total	61,5	mg/kg s/m	± 15%	-
Berilio Total	< 0,2	mg/kg s/m	± 25%	-
Cadmio Total	< 0,2	mg/kg s/m	± 15%	-
Cobalto Total	3,7	mg/kg s/m	± 20%	-
Cobre Total	3,2	mg/kg s/m	± 15%	-
Cromo Total	121	mg/kg s/m	± 20%	-
Estadío Total	140	mg/kg s/m	± 20%	-
Manganeso Total	14,6	mg/kg s/m	± 20%	-
Mercurio Total	< 0,2	mg/kg s/m	± 25%	-
Níquel Total	< 3,0	mg/kg s/m	± 15%	-
Níquel Total	27,2	mg/kg s/m	± 15%	-
Plomo Total	1,1	mg/kg s/m	± 20%	-
Selenio Total	0,3	mg/kg s/m	± 20%	-
Talio Total	< 0,2	mg/kg s/m	± 25%	-
Vanadio Total	133	mg/kg s/m	± 20%	-
Zinc Total	35,4	mg/kg s/m	± 20%	-
Hidrocarburos				
A. TPH C10-C40	Ver Anexo adjunto	mg/kg s/m	± 30%	-
BTEX,s				
A. Suma BTEX	Ver Anexo adjunto	mg/kg s/m	± 20%	-
PAH,s				
A. Suma PAH's	Ver Anexo adjunto	mg/kg s/m	± 30%	-
PCB,s				
A. Suma PCBs	Ver Anexo adjunto	µg/L	± 30%	-
Compuestos Orgánicos				





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA





Tipo Muestra: RESIDUO LIQUIDO
Fecha Fin: 04/07/2025

[illegible]



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



INFORME DE ENSAYO



Los ensayos mandados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia: RE-25/001316
Descripción(*): 26 941311-08-M03-UX-03062025-M1+M2

Tipo Muestra: RESIDUO LÍQUIDO
Fecha Fin: 04/07/2025

Observaciones:

Ensayo de Toxicidad aguda por inhibición de la movilidad de *Daphnia magna* (UNE-EN ISO 6341:2013)

-Origen de los microorganismos: Microbiolabs, lot 20210204

-Edad de los microorganismos: Inferior a 24 h

-No se ha producido ajuste previo de pH

PE-1004: La incertidumbre asociada al parámetro punto de inflamación es $\pm 2^\circ\text{C}$

PS-1925: TPE C10 CAD ensayo cubierto por la acreditación nº 1163 emitida por la CAI de acuerdo con la CSN/EN ISO/IEC 17025/2018

EC-50-48h *Daphnia Magna* RE corregida en el residuo: 1377.00 mg/L

Preparación de alícuotas de ensayo según UNE-EN 14735:2006 11.4.1. Matériau sec 2 %p/p. 21,1 °C, 8,4 pH y 2110,0 g uL/cm

PE-1004: Pto de inflamación: no es posible la determinación del punto de inflamación de la muestra ya que se evapora aproximadamente a 110°C antes de producir la inflamación

-pH final: 8.07

-Oxígeno disuelto tras 48 horas: 5.72 mg/l

-La muestra original produce una inhibición del 100%

-Concentración mayor ensayada que produce 0 % de inmovilidad es 1 %

Observaciones (*):

PS-1787-3u Burets reactivos cubiertos por la acreditación ENAC Nº 109/12285

PS-1788-3u Burets reactivos cubiertos por la acreditación ENAC Nº 109/12285

PS-1835 Burets COV's ensayo cubierto por la acreditación nº 1163 emitida por la CAI de acuerdo con la CSN/EN ISO/IEC 17025/2018

PS-1836 PC-10 cubiertos por el laboratorio de Análisis No. 1163 Acreditado por la CAI de acuerdo con la CSN/EN ISO/IEC 17025/2018

El Consell Comarcal de la Noguera es el responsable de la calidad de los datos y de la validez de los resultados. El Consell Comarcal de la Noguera es el responsable de la validez de los datos y de la validez de los resultados.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA




ANEXO DE RESULTADOS

Nº de referencia:	RE-24/001516	Tipo de muestra:	RESIDUO LIQUIDO
Descripción (^):	26941311-08-M03-LIXI-05062025-M1+M2	Fecha de fin:	03/07/2025

Hidrocarburos del petróleo	L.C	Unidad	Resultado
Fracción C10-C12	2.0	mg/kg sms	14.2
Fracción C12-C16	3.0	mg/kg sms	25.0
Fracción C16-C35	10	mg/kg sms	264
Fracción C10-C40	20.0	mg/kg sms	330

Sample Description:
Sample ID : RE-25/001516
Sample : PR2573480001

Sample Parameters:
Amount [mg/ml] : 0.0
Inj. Volume [µL] : 5.0
ISTD1 Amount [mg/ml] : 6601752.9
ISTD2 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD3 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD4 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD5 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD6 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD7 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD8 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD9 Amount [mg/ml] : 0.0
ISTD10 Amount [mg/ml] : 0.0
Dilution : 1.0
Solvent: subtracted : Data\h2A_17-Jun-25_22_52_25_vial32 - <not found>.prn

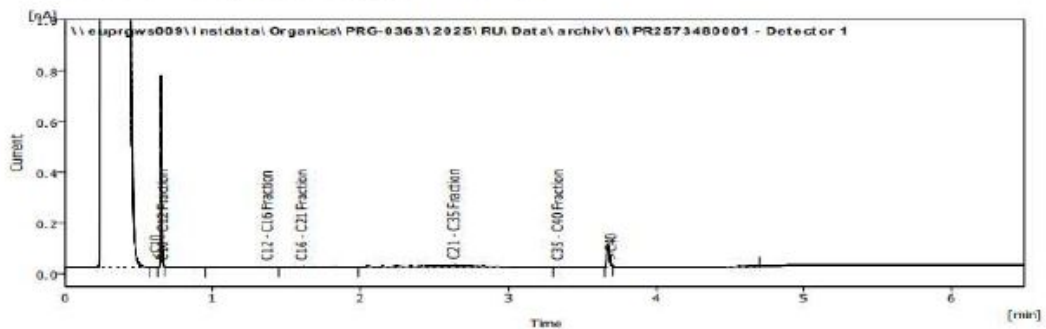

BTEX	L.C	Unidad	Resultado
benceno	0.01	mg/kg sms	<0.487
tolueno	0.03	mg/kg sms	<1.46
etilbenceno	0.02	mg/kg sms	<0.974
meta-y para-xileno	0.02	mg/kg sms	<0.974
orto-xileno	0.01	mg/kg sms	<0.487
suma de TEX	0.090	mg/kg sms	<3.9
suma de BTEX	0.08	mg/kg sms	<4.38
suma de xilenos	0.030	mg/kg sms	<1.46





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



ANEXO DE RESULTADOS

Compuestos orgánicos volátiles halogenados	L.C	Unidad	Resultado
1.1.1.2-tetracloroetano	0.0100	mg/kg sms	<0.487
1.1.1-tricloroetano	0.0100	mg/kg sms	<0.487
1.1.2.2-tetracloroetano	0.0500	mg/kg sms	<2.44
1.1.2-tricloroetano	0.0400	mg/kg sms	<1.95
1.1-dicloroetano	0.0100	mg/kg sms	<0.487
1.1-dicloroeteno	0.0100	mg/kg sms	<0.487
1.1-dicloropropeno	0.100	mg/kg sms	<4.87
1.2.3-triclorobenceno	0.0200	mg/kg sms	<0.974
1.2.3-tricloropropano	0.100	mg/kg sms	<4.87
1.2.4-triclorobenceno	0.0300	mg/kg sms	<1.46
1.2-dibromo-3-cloropropano	0.1	mg/kg sms	<4.87
1.2-dibromoetano (EDB)	0.1	mg/kg sms	<4.87
1.2-diclorobenceno	0.02	mg/kg sms	<0.974
1.2-dicloroetano	0.0500	mg/kg sms	<2.44
1.2-dicloropropano	0.100	mg/kg sms	<4.87
1.3.5-triclorobenceno	0.0500	mg/kg sms	<2.44
1.3-diclorobenceno	0.0200	mg/kg sms	<0.947
1.3-dicloropropano	0.10	mg/kg sms	<4.87
1.4-diclorobenceno	0.020	mg/kg sms	<0.974
2.2-dicloropropano	0.10	mg/kg sms	<4.87
2-clorotolueno	0.10	mg/kg sms	<4.87
4-clorotolueno	0.10	mg/kg sms	<4.87
bromobenceno	0.10	mg/kg sms	<4.87
bromoclorometano	0.2	mg/kg sms	<9.74
bromodiclorometano	0.02	mg/kg sms	<0.974
bromoformo	0.04	mg/kg sms	<1.95
bromometano	0.1	mg/kg sms	<4.87
cis-1,2-dicloroeteno	0.02	mg/kg sms	<0.974
cis-1,3-dicloropropeno	0.1	mg/kg sms	<4.87
clorobenceno	0.010	mg/kg sms	<0.487
cloroetano	0.10	mg/kg sms	<4.87
cloroformo	0.03	mg/kg sms	<1.46
clorometano	1.0	mg/kg sms	<4.87
cloruro de vinilo	0.10	mg/kg sms	<4.87
dibromoclorometano	0.020	mg/kg sms	<0.974
dibromometano	0.10	mg/kg sms	<4.87
diclorodifluormetano	0.10	mg/kg sms	<4.87
diclorometano	0.08	mg/kg sms	<3.9
hexaclorobutadieno	0.1	mg/kg sms	<4.87
suma de 3 diclorobencenos	0.060	mg/kg sms	<2.92
suma de 3 tridlorobencenos	0.1	mg/kg sms	<4.87





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



ANEXO DE RESULTADOS

suma de 4 trihalometanos	0.11	mg/kg sms	<5.36
suma de 5 etenos clorados	0.07	mg/kg sms	<3.41
tetracloroeteno	0.020	mg/kg sms	<0.974
tetraclorometano	0.010	mg/kg sms	<0.487
trans-1,2-dicloroeteno	0.010	mg/kg sms	<0.487
trans-1,3-dicloropropeno	0.10	mg/kg sms	<4.87
tricloroeteno	0.01	mg/kg sms	<0.487
triclorofluorometano	0.1	mg/kg sms	<4.87
Compuestos orgánicos volátiles no halogenados	L.C	µg/L	Resultado
1.2.4-trimetilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
1.3.5-trimetilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
acetato de terc-butil éter (ETBE)	0.05	mg/kg sms	<2.44
diisopropiléter (DIPE)	0.02	mg/kg sms	<0.974
isopropilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
metil terc-butil éter (MTBE)	0.05	mg/kg sms	<2.44
n-butilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
n-propilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
p-isopropiltolueno	0.1	mg/kg sms	<4.87
sec-butilbenceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
ter-amil etil eter (TAEE)	0.05	mg/kg sms	<2.44
ter-amil metil eter (TAME)	0.05	mg/kg sms	<2.44
ter-butil alcohol	0.8	mg/kg sms	<39.0
ter-butil benceno	0.1	mg/kg sms	<4.87
estireno	0.04	mg/kg sms	<1.95
suma de BTEXS	0.13	mg/kg sms	<6.33
indan	0.1	mg/kg sms	<4.87
1,4-dioxano	5	mg/kg sms	<244
2-butanone (MEK)	1	mg/kg sms	<48.7
metilisobutilcetona	1	mg/kg sms	<48.7

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)	L.C	Unidad	Resultado
naftaleno	--	mg/kg sms	<2.3
acenaftileno	--	mg/kg sms	<0.14
acenafteno	--	mg/kg sms	<0.14
fluoreno	--	mg/kg sms	<0.14
fenantreno	--	mg/kg sms	<0.14
antraceno	--	mg/kg sms	<0.046
fluoranteno	--	mg/kg sms	<0.092
pireno	--	mg/kg sms	<0.092
benz(a)antraceno	--	mg/kg sms	<0.046





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



ANEXO DE RESULTADOS

criseno	--	mg/kg sms	<0.046
benzo(b)fluoranteno	--	mg/kg sms	<0.046
benzo(k)fluoranteno	--	mg/kg sms	<0.046
benzo(a)pireno	--	mg/kg sms	<0.046
indeno(1,2,3,cd)pireno	--	mg/kg sms	<0.046
dibenzo (a, h) antraceno	--	mg/kg sms	<0.046
benzo(g,h,i)perileno	--	mg/kg sms	<0.046
suma de 16 PAH- límite inferior	--	mg/kg sms	0
suma de 16 PAH- límite superior	--	mg/kg sms	3.4

PCBs	L.C	Unidad	Resultado
PCB 28	0.0011	µg/L	<0.008
PCB 52	0.0011	µg/L	<0.008
PCB 101	0.00075	µg/L	<0.0158
PCB 118	0.0011	µg/L	<0.0341
PCB 138	0.0012	µg/L	<0.024
PCB 153	0.0011	µg/L	<0.008
PCB 180	0.00095	µg/L	<0.008
Suma 6 PCBs	0.0062	µg/L	<0.0718
Suma 7 PCBs	0.0073	µg/L	<0.106

Densidad de la muestra 1.00402 g/cm³. Residuo Seco: 2.006% sms

PCBs	L.C	Unidad	Resultado
PCB 28	0.0546	µg /kg sms	<0.397
PCB 52	0.0546	µg /kg sms	<0.397
PCB 101	0.0372	µg /kg sms	<0.784
PCB 118	0.0546	µg /kg sms	<1.692
PCB 138	0.0595	µg /kg sms	<1.19
PCB 153	0.0546	µg /kg sms	<0.397
PCB 180	0.0471	µg /kg sms	<0.397
Suma 6 PCBs	0.307	µg /kg sms	<3.56
Suma 7 PCBs	0.362	µg /kg sms	<5.26





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
ANNEX 3. ANALÍTICA DE MATÈRIA SECA DE LA BASSA DE LIXIVIATS.





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA



TECNOAMBIENTE

A TRADERE COMPANY

INDUSTRIA, 550-552 - 08918, BADALONA (BARCELONA)

Tno. 933878080 93878039

E-Mail tecnambiente@tecnambiente.com www.tecnambiente.com

INFORME Nº: B1903/25

Página 1 de 1

Informe analítico solicitado por:

Fecha Emisión Informe: 30/12/2025

NIF Clte: B08658601

Ref. Clte:

BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING

CAMI CAN AMETLLER, 34, ED. BUREAU V

SANT CUGAT DEL VALLES

BARCELONA 8195

E-mail:

Centro:

Datos aportados por el solicitante:

Ref. Cliente: ALICUOTA DE 25104892-08-M03-LIX-17122025-M1

Información aportada (**):

Datos de toma de muestra

Naturaleza de la muestra: AGUA RESIDUAL

Muestra tomada por: Tomada por EC-RES

Fecha/Hora Inicio: -

Fecha/Hora Final:

Localidad:

Provincia:

Datos muestra

Referencia Tecnoambiente: 1903

Envases: 1 ENVASE DE 250ML DE PLASTICO

Fecha recepción: 17/12/2025

Fecha inicio análisis: 17/12/2025

Fecha fin análisis: 30/12/2025

Prueba/Ensayo

Resultado

Unidades

Metodología / P.N.T.

Resultados del informe analítico

MATERIA SECA

1,57

%

GRAVIMETRÍA / PNT LAB 41

Los resultados sólo afectan a la muestra sometida al ensayo, tal y como se recibió.

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

BADALONA, 30 de diciembre de 2025

Adjunta Directora técnica

(*) LAS ACTIVIDADES MARCADAS NO ESTÁN AMPARADAS POR LA ACREDITACIÓN DE ENAC

Certificado según las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001.


Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U. y del Cliente.

(**) El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente y esta no se encuentra





CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
ANNEX 4. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LA BASSA DE LIXIVIATS.

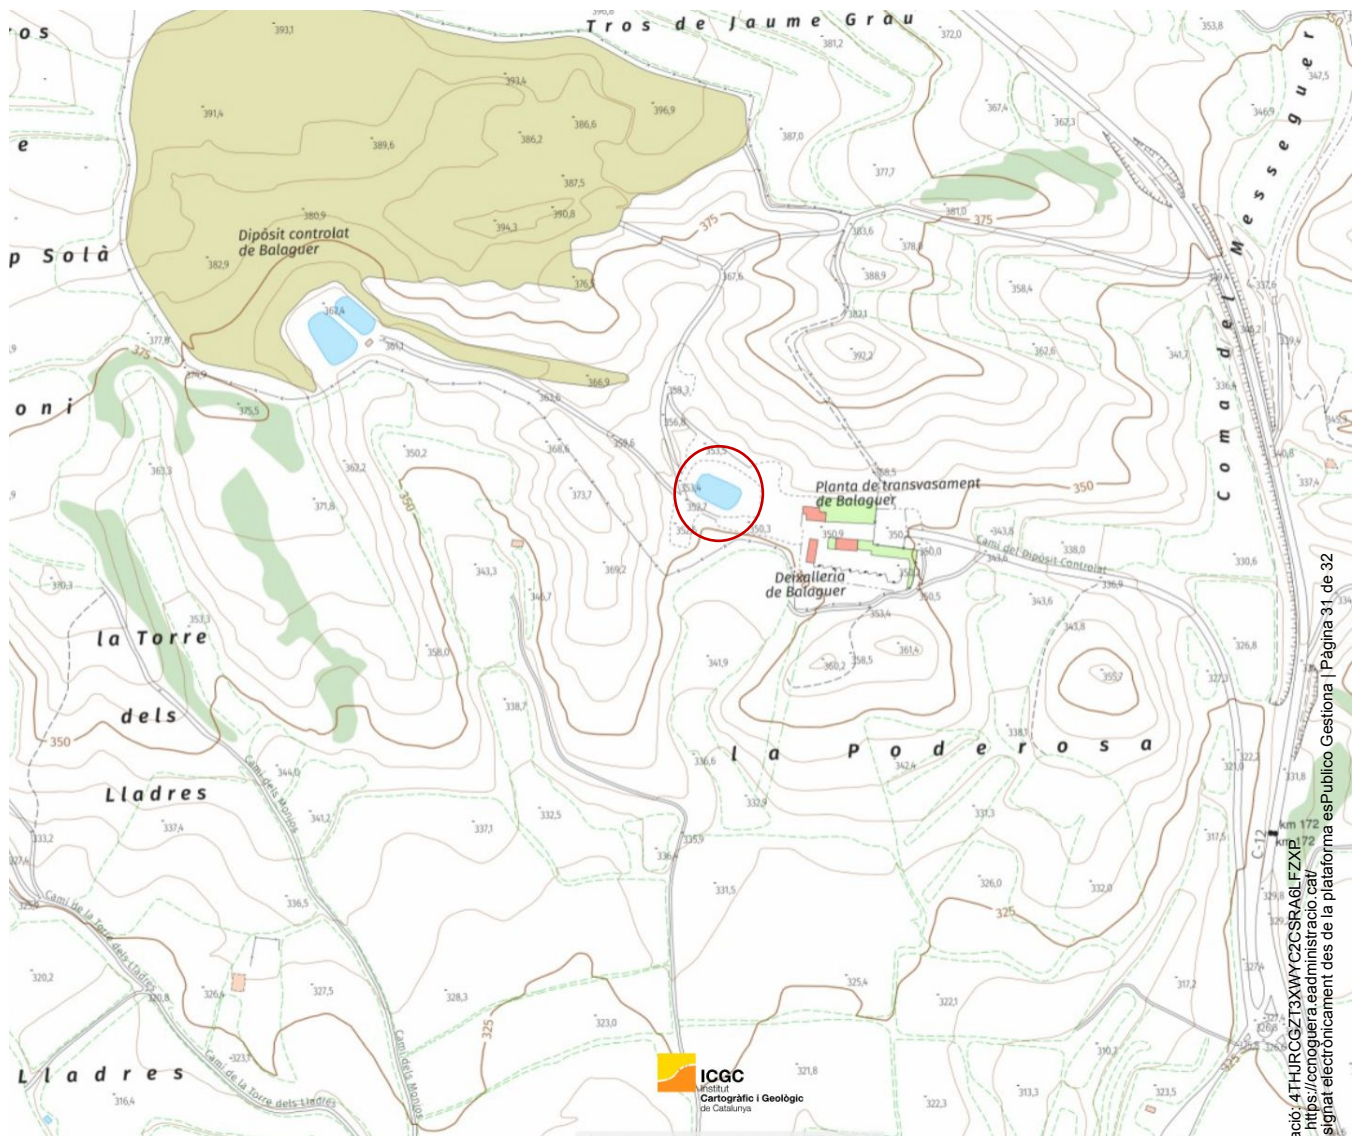



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

Diligència de secretaria

Per a fer constar que aquest Plec prescripcions tècniques particulars ha estat aprovat per Decret de Presidència del Consell Comarcal de la Noguera núm. 285/2026, de 7 de setembre.

La secretària

