



PROJECTE:
 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE
 PARC HOSPITALARI MARTÍ
 I JULIÀ
 PLÀNIA:
 PLANTA DISTRIBUCIÓ GAS

1


TITULAR:
 INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ

SITUACIÓ:
 DOCTOR CASTANY, S/N
 17190 SALT


DIBUXXAT ALBERT DATA 23.12.09 ESCALA 1/1000
 REVISAT ALBERT REF. 15750 ESCALA GRÀFICA
 APROVAT JOAN FAC. PLAT 1=1 0 10 20m

L'ONGORIVER

1 - ESQUEMA INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL

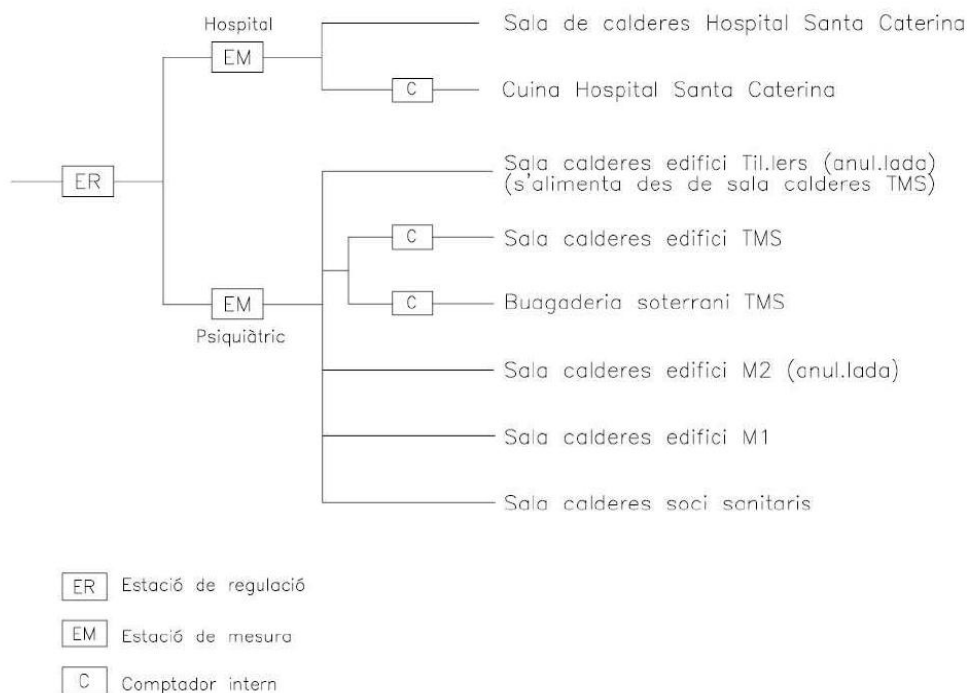


2 - ESTACIÓ DE REGULACIÓ (ER) I ESTACIÓ DE MESURA (EM)

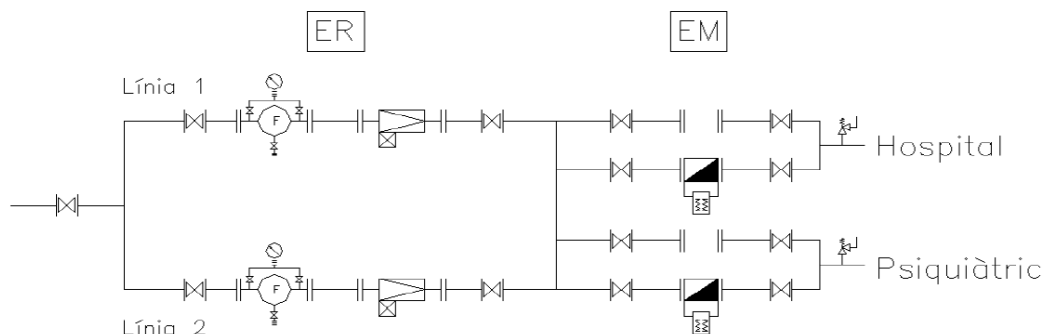


ESTACIÓ DE REGULACIÓ I MESURA (ERM)					
Element		Marca	Model	PN	DN
Filtre	Línia 1	TEYCO	FAV-8002 20,5x12Ø	16	80
Regulador	Línia 1	FIORENTINI	NORVAL/G DVGW	16	65
Filtre	Línia 2	TEYCO	FAV-8002 20,5x12Ø	16	80
Regulador	Línia 2	FIORENTINI	NORVAL/G DVGW	16	65
PRESSIONS DE TARAT (bar)					
ELEMENT		Línia 1		Línia 2	
		Pressió màxima	Pressió mínima	Pressió màxima	Pressió mínima
Regulador		0,150		0,145	
VIS inc. regulador		0,225	0,100	0,255	0,80
LÍNIES DE COMPTATGE					
Element		Marca	Model	PN	DN
Comptador	Hospital	ELSTER	G-250 (turbina)	16	65
Corrector	Hospital	ELSTER	EK 230 (4107952)	-	-
Comptador	Psiquiàtric	ACTARIS	G-400 (turbina)	16	100
Corrector	Psiquiàtric	ACTARIS	CORUS PT (3401363155)	-	-
VES					
		Marca	Pressió taratge	PN	DN
Hospital		MADAS MVS	0,310 bar	-	25
Psiquiàtric		FIORENTINI VS/AM/55/MP	0,300 bar	-	25

SALA DE CALDERES HOSPITAL SANTA CATERINA

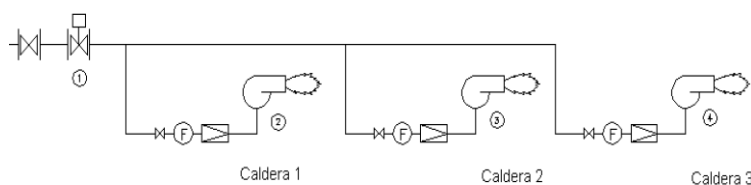


- ① Electrovàlvula Madas 4"
- ② Caldera Ygnis 444 kW
- Filtre Madas DN40
- Regulador Madas 1 1/2" RG/2MB amb via
- ③ Caldera Ygnis 1556 kW
- Filtre Elco
- Regulador Krons 2"
- ④

CUINA HOSPITAL SANTA CATERINA

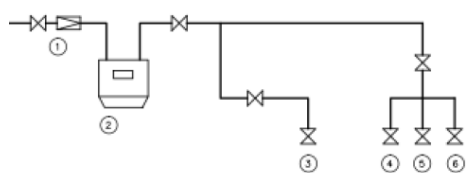


- ① Regulador Actaris RBI 2011 1" amb Vis. P:140 mbar
- ② Comptador membrana Actaris G16
- ③ Forn Rational 64 kW
- ④ Cuina HMI Thirode 4 focs
- ⑤ Marmita Firex 34,5 kW
- ⑥ Planxa HNI THIRODE

SALA DE CALDERES SOCI SANITARI

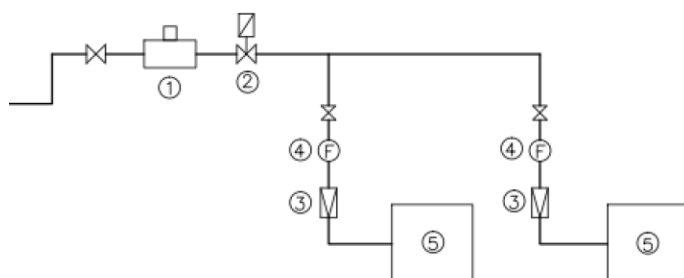


- ① Quantòmetre Elster QA260100Z1
- ② Electrovàlvula
- ③ Regulador DWNGS FRS 515 1 1/2"
- ④ Filtre HONEYWELL HVF040B160 1 1/2"
- ⑤ 2 Calderes ADISA DUPLEX EVO 500

- SALA DE CALDERES I BUGADERIA EDIFICI TMS

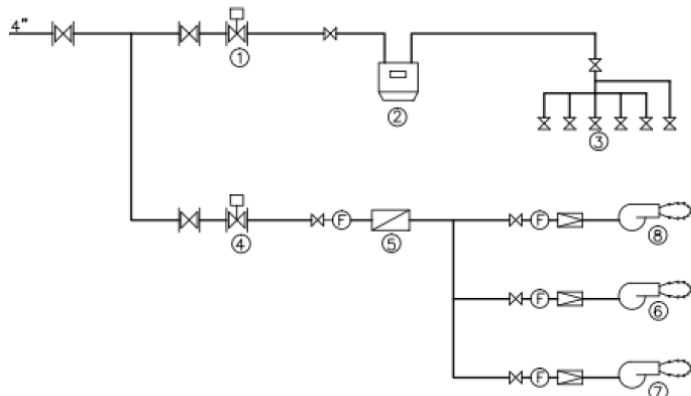

- ① Electrovàlvula Honeywell 1 1/2" VG4040 A1009
- ② Comptador Elster membrana BK G6
- ③ 5 secadores IPSO CD165
1 Secadora IPSO DR55
- ④ Electrovàlvula Madas DN65 M16/RM
- ⑤ Quantòmetre Elster QA65 turbina 50Z
- Filtre Madas FM DNSO
- ⑥ Caldera Ygnis 766 kW
- Filtre Madas 2"
- Regulador Jevons J4B 2"
- ⑦ Caldera Ygnis 255 kW
- Filtre Madas FM 1"
- Regulador Jevons J4B 1"
- ⑧ Caldera Baxi Roca 649 kW

- SALA DE CALDERES EDIFICI (M1)

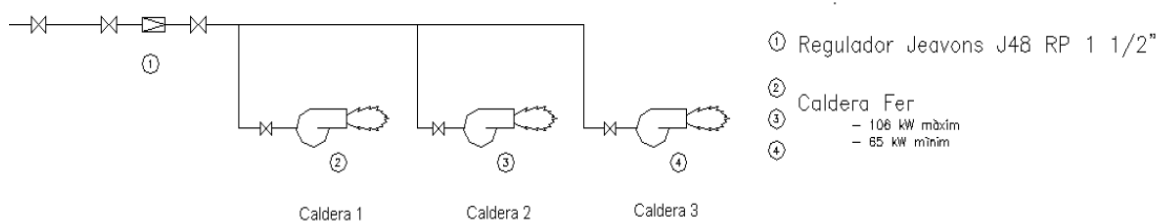

- Distribució xarxa de gas

