Ajuntament de
CONSTANTÍ

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DEL MUNICIPI DE CONSTANTÍ

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 137

Ajuntament de
CONSTANTÍ

ÍNDEX

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.....3
1.1 Objecte.....3
1.2 Àmbit territorial.....3
1.3 Prestacions del servei.....3
1.4 Inventari de les instal·lacions.....4
1.5 Calendari d'actuació.....5
1.6 Durada del Contracte.....6
1.7 Inici del servei i designació del tècnic encarregat del servei.....6
1.8 Acta d'instal·lacions actuals.....6
1.9 Instal·lacions futures.....6
1.10 Estoc de material de recanvi.....7
1.11 Control de Qualitat.....7
CAPÍTOL 2. OPERACIONS BÀSIQUES FIXES.....8
2.1 Conceptes general.....8
2.2 Inspeccions.....9
2.3 Verificació de les condicions luminotècniques.....9
2.4 Manteniment dels centres de comandament d'enllumenat i control de semàfors.....10
2.5 Reparació d'avaries.....10
2.6 Gestió de Residus.....11
2.7 Servei de Guàrdia i emergències.....12
2.8 Inventari de les instal·lacions.....12
2.9. Instal·lacions motius nadalencs.....13
CAPÍTOL 3. OPERACIONS PLANIFICADES I PROGRAMADES.....13
3.1 Objecte del manteniment preventiu.....13
3.2 Reposició general de làmpades i neteja de lluminàries.....14
3.3 Arranjaments, substitucions i modificacions.....15
3.4 Numeració de Punts de Llum.....15
3.5 Proves d'aïllament i de presa de terra.....15
3.6 Verificacions periòdiques reglamentàries.....16
CAPÍTOL 4. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS.....17
4.1 Disposició de personal i organització.....17
4.2 Disposició d'equips i vehicles.....17
4.3 Sistema informàtic per la gestió del servei.....18
CAPÍTOL 5. ANNEXES.....20
ANNEX 1 – Inventari instal·lació enllumenat (llistat punts per quadres de comandament, resum caracterítiques per quadre i plànols).....21
ANNEX 2 – Ubicació motius nadalencs.....22

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 137

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Objecte

Aquest plec tècnic defineix les característiques tècniques de les prestacions en que consisteix el serveis del present contracte.

1.2 Àmbit territorial

El contractista estarà obligat a dur terme, sota les directrius que fixa aquest Plec, el manteniment i conservació de les instal·lacions de l'enllumenat públic de tot el municipi de Constantí i dels semàfors del Polígon Industrial que siguin propietat de la Corporació i es trobin al seu domini públic, així com aquelles altres actuacions i instal·lacions necessàries al municipi que s' estipulen a aquest Plec.

1.3 Prestacions del servei

Les prestacions del servei tenen com finalitat principal mantenir en bon estat totes les instal·lacions d'enllumenat públic i semafòric del municipi.

El servei de manteniment objecte del present plec compren principalment les següents prestacions que tenen com a principal finalitat mantenir en bon estat de totes les instal·lacions d'enllumenat públic i semafòric del municipi, assegurant el correcte estat de funcionament, afavorint les condicions de seguretat de la via pública.

P1.1.-**Manteniment Preventiu normatiu:**
Tasques orientades a mantenir les instal·lacions de manera preventiva en perfecte estat de funcionament i operativitat per tal d'evitar fallades, avaries o un deteriorament prematur de les instal·lacions, consisteixen en les operacions la neteja dels punts de llum, revisions rutinàries de quadres de comandament, inspeccions reglamentàries, reposició programada de bombetes, així com el manteniment actualitzat de l'inventari del municipi.

P1.2**.-Manteniment Correctiu:**
Treballs de resolució d'avaries, reparació o substitució d'elements malmesos o que provoquen fallades, ajustos de paràmetres, etc., amb l'objecte de recuperar la normalitat funcional de les instal·lacions.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 137

P2**.-Reparació d'avaries alienes al servei ordinari**

Pel que fa a les reparacions de les avaries produïdes per causes alienes al servei (punts col·lisionats, vandalisme, robatoris, afectacions per obres, rosegadors i desastres naturals), així com a les provocades per la obsolescència de la instal·lació (com suports oxidats, instal·lacions fora de normativa, etc...), el contractista presentarà pressupost dels treballs a realitzar per la seva autorització prèvia per l'Ajuntament. Es destinarà dins del pressupost del contracte una borsa per atendre aquest tipus de reparacions. La valoració de les actuacions es realitzarà en base a preus de mercat de productes i materials, com a referència es poden prendre la base de preus TARIFEC o ITEC.

No obstant el fet d'estar a l'espera d'aprovació del pressupost per realitzar els citats treballs, no impedirà que el contractista resti obligat a actuar sobre la instal·lació objecte de l'avaria per tal de garantir la continuïtat del servei existent que s'hagi vist afectat indirectament i eliminar qualsevol tipus de risc per les persones i els béns municipals.

P3**.-Muntatge i desmuntatge de motius nadalencs:**

S'inclou tot el material i treballs auxiliars per al muntatge, posta en marxa i desmuntatge de la instal·lació així com el manteniment durant el període de funcionament.

El llistat d'elements, les característiques i l'emplaçament dels motius es detalla a l'Annex 2.

P4**.-Treballs de reposició dels punts de llum col·lisionats al polígon industrial de Constantí (actuació d'inversió a efectuar durant el primer any de contracte)**

Durant el primer any de contracte es procedirà a la reparació de punts de llum malmesos al PIC, bàsicament consistirà en el subministrament i substitució de suports

1.4 Inventari de les instal·lacions

La relació complerta de les instal·lacions objecte de manteniment, així com les seves característiques, es detallen a l'**Annex 1** al present document.

A continuació es detalla, en resum, el número total de punts de llum, quadres de comandament i semàfors a mantenir, així com els motius de nadal objecte de muntatge/desmuntatge:

- ***PUNTS DE LLUM***

- Punts de llum ubicats al nucli urbà:	1.806 unitats
- Punts de llum ubicats al polígon industrial:	909 unitats
- **Total de punts de llum a mantenir**:	**2.715 unitats**

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 137

- ***QUADRE DE COMANDAMENT***

- Quadre de comandament ubicats al nucli urbà: 25 unitats
- Quadre de comandament ubicats al polígon industrial: 11 unitats

- ***ENLLUMENAT CAPELLETES VOTIVES***

- 10 unitats

- ***ENLLUMENAT EXTERIOR DOS COL·LEGIS (Mn. Ramon Bergadà i Centcelles).***

- ***ENLLUMENAT D'ACCÉS A LES ESCALES DELS PORTALS DEL GRUP CENTCELLES.***

- 83 unitats

- ***SEMÀFORS***

- 5 unitats de Semàfor 300/200/200 (R-A-V).
  5 unitats de Semàfor 200/200/200 (R-A-V).
- 4 unitats de Semàfor 200 (A).
- 4 unitats de Semàfor 200/200 (R-Vm amb silueta).

- ***MOTIUS DE L'ENLLUMENAT NADALENC.***

- 160 unitats

1.5 Calendari d'actuació

Es procedirà a confeccionar un calendari d'actuació conjunt entre el contractista i el de Departament d'Enginyeria Municipal que recollí totes les actuacions a portar a termini i establertes a aquest plec de condicions Tècniques.

El calendari amb la documentació a presentar serà el següent:

- Setmanalment hauran de lliurar un informe que reculli tots els treballs realitzats durant la setmana corresponent amb el detall següent:
  - Data i hora concreta de cadascuna de les instal·lacions/actuacions.
  - Totes les actuacions aniran referenciades al punts de llum/quadre segons numeració establerta per part dels SSTT municipals.
  - Materials utilitzats.
- Mensualment es lliurarà un resum que reculli totes les actuacions realitzades.
- El muntatge, desmuntatge i manteniment de l'enllumenat nadalenc. La instal·lació s'haurà de realitzar abans del 1 de desembre i la ubicació es concretarà amb el

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 137

departament d'Enginyeria.

- Independentment de l' anteriorment esmentat, serà d'obligatori compliment per part de l'Empresa Adjudicatària posar en coneixement, per escrit, als Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria, els fets succeïts que necessitin una intervenció de caràcter immediat i que suposin un perill o risc o que afectin al normal funcionament de les instal·lacions. Aquest tipus d'actuacions no haurà de perjudicar als treballs ordinaris, i s'acordarà juntament amb els Serveis Tècnics Municipals, depenent de les causes, com procedir al respecte.

1.6 Durada del Contracte

Aquest contracte tindrà un període de vigència de **tres (3) anys** a comptar de la data de formalització del mateix per l'òrgan de contractació amb possibilitat **de 1 any de pròrroga**.

1.7 Inici del servei i designació del tècnic encarregat del servei

L'adjudicatari haurà d'iniciar la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte en la data de formalització del mateix.

Es posarà en coneixement de l'ajuntament les dades del tècnic titulat que hagi d'estar al front del servei (coordinador o responsable). Aquest haurà de tenir fàcil localització amb el fi d'informar de manera immediata de la resposta i atenció a les incidències i avaries sorgides en la prestació del servei.

1.8 Acta d'instal·lacions actuals

Totes les instal·lacions actuals existents hauran d'ésser acceptades pel contractista i es deixarà constància en un acta. Aquest se'n farà càrrec en les condicions actuals de cadascun dels elements.

Aquesta acceptació l'obliga a mantenir els elements de tot tipus instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres, excepte autorització municipal, la qual haurà d'ésser raonada i per escrit.

1.9 Instal·lacions futures

Durant la vigència del contracte, el contractista es farà càrrec de totes les obres i instal·lacions d'enllumenat públic futures que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 137

No obstant això, si la instal·lació a rebre no compleix amb la normativa vigent establerta i el contractista ho detecta, haurà de posar el fet en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals, els quals emetran un informe obres que han de realitzar-se per la seva adequació i la seva valoració econòmica a fi que l'Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna.

Si una instal·lació ha de revertir al manteniment municipal i no disposa de tota la documentació tècnica, o no compleix amb tota la normativa vigent, no s'acceptarà la seva incorporació fins que quedin totes les deficiències esmenades.

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l'empresa instal·ladora que les hagi portat a terme, qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós. Quan l'empresa instal·ladora no doni solucions, el contractista quedarà obligat a realitzar els treballs necessaris i presentarà la corresponent factura.

1.10 Estoc de material de recanvi

Per assegurar el bon servei de conservació i la reposició immediata dels diferents elements avariats o trencats de l'enllumenat públic, l'adjudicatari estarà obligat a tenir un aprovisionament i un estoc suficient de materials per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeix, i mantenir un inventari informatitzat i actualitzat del mateix.
Aquest estoc de recanvis s'haurà de mantenir de forma continuada i reposar immediatament quan se'n faci ús. Si durant el transcurs del contracte es detectessin dificultats en els subministraments de materials que pogués afectar o retardar la resposta de la reparació d'avaries, l'adjudicatari estarà obligat a augmentar l'estoc propi de recanvis en la mesura del que sigui necessari a fi de mantenir el nivell de qualitat del servei.
L'adjudicatari està obligat a guardar en el seu magatzem o en el magatzem municipal de tots els materials de les instal·lacions que puguin ser retirats, i que per criteri del departament de Serveis tècnis es decideixi conservar i emmagatzemar en funció de les possibilitats de reutilitzar els elements retirats o per altre interès o motiu municipal.

1.11 Control de Qualitat

El contractista disposarà dels elements i aparells precisos per fer sobre el terreny les proves usuals que puguin presentar-se. Abans d' emprar els materials i elements en general, serà precís assegurar-se de la seva qualitat i condicions per tal de tenir una garantia de fabricació

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 137

que ofereix absoluta confiança i per sotmetre a les proves necessàries.

A fi de poder comprovar la qualitat dels materials utilitzat, el contractista posarà a disposició deis Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria, les mostres dels materials que aquests estimen necessari per seu estudi o anàlisis el laboratori.

El contractista haurà de presentar als Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria, fotografies o qualsevol altra documentació de particular interès que creguin necessaris aquest serveis.

CAPÍTOL 2. OPERACIONS BÀSIQUES FIXES

2.1 Conceptes general

La prestació del servei té com objectiu localitzar incorreccions en l'estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les composen.

Els treballs inclosos dins d'aquest servei són els següents:

- Inspecció diürna dels elements mecànics de l'enllumenat i semàfors, Inspecció nocturna i control de funcionament.
- Verificació de les condicions luminotècniques.
- Manteniment dels Centres de comandament i control de semàfors.
- Reparació d'avaries.
- Gestió de Residus
- Servei de Guàrdia.
- Inventari de les instal·lacions.

Aquestes operacions es consideraran incloses dins del preu ofert pels licitadors i s'emetrà un informe, de tots els treballs abans nomenats, al departament de Serveis Tècnics. Els tipus, marques i qualitats de tots els elements que s'hagin d'utilitzar en aquestes operacions, hauran de ser prèviament aprovats pels Serveis Tècnics Municipals, oferint alternatives en cas de ser rebutjades.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 137

2.2 Inspeccions

Les inspeccions tenen per objecte reconèixer atentament l'estat o funcionament d'un element o equip reduint així al màxim les avaries.

Durant la inspecció diürna, es comprovarà l'estat dels suports, tapes, arquetes, portelles de suports, llums i en general, el de tots els elements o equips visibles de les instal·lacions de d'enllumenat, així com l'espessor i estat de la capa de pintura dels elements metàl·lics, facilitant en els parts corresponents les dades necessàries per que els Serveis Tècnics Municipals puguin arbitrar les mesures convenients. La organització de la inspecció diürna ha de permetre realitzar la comprovació de tots els elements de la instal·lació amb **un cop al trimestre**.

La inspecció nocturna té com objectiu detectar punts apagats i el control horari de funcionament (encesa, apagada, reduccions de flux, operativa de semàfors, etc.) per tal de realitzar la reparació oportuna (canvi de làmpada, d'equips o d'elements de protecció, etc.). La organització de la inspecció nocturna i la programació dels recorreguts ha de garantir que, com a mínim, tots els punts de llum seran controlats durant el seu horari de funcionament **un cop per setmana**.
L'horari d'encesa i apagada serà revisat almenys **dos cops a l'any** coincidint amb el canvi horari, i en qualsevol cas es permetrà una tolerància de més o menys 15 minuts sobre el moment teòric de la maniobra.
Totes les operacions quedaran registrades al sistema de gestió informàtica de manteniment.

2.3 Verificació de les condicions luminotècniques

Els **primers sis mesos** de contracte, i després de modificacions o actuacions de canvi massiu, s' efectuarà un amidament lumínic dels diferents carrers, s'elaborarà un plànol luxomètric que permetrà conèixer l'estat de les condicions luminotècniques i la seva evolució al llarg del temps.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 137

2.4 Manteniment dels centres de comandament d'enllumenat i control de semàfors

El contractista realitzarà **un cop al trimestre** les verificacions, comprovacions i mesures pel correcte estat de funcionament dels quadres de comandament i maniobra de les instal·lacions d'enllumenat públic i del control d'instal·lacions semafòriques. Aquest manteniment periòdic comprendrà la verificació dels elements de govern i maniobra (fotocèl·lules, rellotges, PLCs, etc.), contactors, elements de protecció, dispositius de mesura de consums, telegestió, comptadors, armaris i envolvents i la resta d'elements que comprenen el centre de comandament.

En els centres de comandament es mesurarà **anualment** i durant el funcionament normal de les instal·lacions, la tensió, intensitat, factor de potencia, aïllaments, equilibri de fases en els repartiment de consums dels diferents circuits, posada a terra, etc.

Totes les operacions i les reparacions que se'n derivin quedaran registrades al sistema de gestió informàtica de manteniment.

2.5 Reparació d'avaries

L'adjudicatari estarà obligat a la localització i reparació de totes les avaries que es produeixin en les instal·lacions independentment de les causes que les han motivat. El contractista està obligat a disposar de tots el mitjans necessaris per a la realització d'aquestes tasques. El contractista restarà obligat a atendre les comunicacions o avisos que, en tal sentit, rebi dels Serveis Tècnics Municipals o de la Policia Municipal.

Pel que fa a les operacions ordinàries de reparació d'avaries, considerades substitució de fungibles (làmpades, fusibles, caixes de protecció, equips d'arrencada, drivers, mòduls led, etc.) així com d'altres que comportin la substitució d'elements en quadres de comandament (contactors, magnetotèrmics, diferencials, rellotges, etc.) es repararan dins del normal funcionament durant els torns del servei **amb tots els materials a càrrec de l'adjudicatari**.

Transcorregudes 24 hores del part d'inspecció que detecti una avaria, hauran de comunicar-se als Serveis Tècnics Municipals les causes de la mateixa i el seu arranjament s'haurà de realitzar segons els següents criteris:

- Si l'avaria afecta a **menys de 5 punts de llum**, el termini per la seva reparació serà de

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 137

48 hores des de la detecció.

- Si l'avaria afecta a **6 o més punts de llum**, el termini es reduirà a **24 hores**.
- Si l'avaria suposa **risc d'accident**, el termini serà de **12 hores** sigui quin sigui el nombre de punts de llum afectats.
- Si l'avaria es dels semàfors es reduirà a **24 hores**.

L'incompliment dels terminis màxims de reparació previstos en aquesta clàusula podrà comportar la imposició de penalitats, d'acord amb el que estableixi el PCAP. No obstant això, si el retard és degut a causes no imputables al contractista degudament justificades, com ara manca de material, incidències meteorològiques, actuacions de tercers o causes de força major, el contractista ho haurà de comunicar immediatament al responsable del contracte, que podrà autoritzar una ampliació del termini inicialment previst sense aplicació de penalitats.

Els desplaçaments, retiraments o modificacions, tant provisionals com definitius d'elements de l'enllumenat públic que es realitzin a petició de tercers s'executaran amb càrrec directe a aquests després d'haver revisat el corresponent pressupost des dels Serveis Tècnics Municipals.

Totes les operacions i les reparacions que se'n derivin quedaran registrades al sistema de gestió informàtica de manteniment que ofereix l'adjudicatària.

2.6 Gestió de Residus

El contractista serà el responsable de la gestió dels residus incloent els productes originats tant en l'àmbit estricte dels treballs del servei, com tots aquells altres residus que es generin a les instal·lacions, en el manteniment dels vehicles, maquinària, etc..., i el seu transport i lliurament a un gestor corresponent.

Els residus i runes procedents de la prestació del servei s'hauran de carregar directament en camions o contenidors de caixa metàl·lica tancada i quedarà prohibit dipositar-los o emmagatzemar-los a la via pública.

El contractista s'haurà de responsabilitzar de la bona gestió dels residus que com a conseqüència de llur activitat es generin, fent-se càrrec de les despeses de transport i taxes d'abocador.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent. L'abocador autoritzat el proposarà el contractista, i haurà de rebre la posterior aprovació per part de l' Ajuntament.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 137

2.7 Servei de Guàrdia i emergències

Inclòs en les prestacions del contracte, el contractista haurà de disposar d'un servei de guàrdia i emergències, el qual comptarà amb un equip mínim de 2 treballadors i amb tots els recursos i mitjans necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències que es puguin produir fora dels horaris de disposició dels equips de treball de la jornada normal.
Com a criteri general es considerarà urgència tota avaria que afecti a més del 50% de punts d'un mateix carrer, una avaria en un quadre de comandament, qualsevol incidència que pugui representar un perill per a les persones o elements de la via pública, així com un punt de llum amb un col·lisió amb perill de caiguda.
També tindrà caràcter d'urgència i seran atesos pel servei de guàrdia aquells avisos que realitzi els Serveis Tècnics Municipals, quan es produeixin situacions en l'enllumenat públic o semàfors que requereixin d'aquest servei.
Haurà d'establir-se una resposta d'avís i localització permanent a través d'un telèfon ''Call Center'', **les 24 hores del dia els 365 dies de l'any**, per poder atendre aquestes urgències, avaries o accidents. L'equip de guàrdia haurà de personar-se en el lloc on s'hagi produït la causa de l'avís amb tots els mitjans necessaris en un termini màxim d'**1 hora**.

La comunicació d'avisos davant possibles serveis d'urgència procediran dels següents canals:

- Serveis Tècnics Municipals
- La Policia Local

Totes les operacions i les reparacions que se'n derivin quedaran registrades al sistema de gestió informàtica de manteniment.

2.8 Inventari de les instal·lacions

A fi de facilitar les funcions de control i conservació dels punts de llum i quadres de maniobra, s'assignarà a cadascun d'ells un codi que l'identifiqui, el qual s'etiquetarà en un lloc visible.
De cada element caldrà recollir les dades d'ubicació i les d'identificació de les parts elèctriques que el composen.
El contractista haurà de mantenir visibles en tot moment els codis d'identificació de tots els elements instal·lats. Si com a conseqüència de noves instal·lacions cal incorporar nous elements, caldrà assignar-los un codi i etiquetar-los amb el codi corresponent.
El contractista haurà de realitzar una revisió i actualització de l'inventari actual de totes les instal·lacions de l'enllumenat públic, a partir de la informació digitalitzada de què es disposa en

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 137

aquests moments. Aquest nou inventari revisat s'haurà d'haver completat i estar disponible en el termini màxim de **tres mesos des de la data d'inici del contracte**, i seguir mantenint-lo i ampliant-lo durant la vigència del contracte

En el nou inventari revisat, es conservarà l'actual sistema de codificació dels punts de llum i quadre de maniobra, i haurà de contenir, com a mínim, les mateixes dades de característiques i especificacions de tots els elements que formen la instal·lació actual d'enllumenat públic.

Durant l'elaboració del nou inventari, s'identificaran i ampliaran les dades que pugin faltar i corregiran les dades existents que per error o omissió siguin incorrectes, i es crearà tota la documentació necessària per a la seva correcció.

Durant la vigència del contracte, cada vegada que una instal·lació sigui objecte de qualsevol variació, ampliació, alta o baixa, o es detectin errors, es modificarà el corresponent plànol i les dades relacionades, i a continuació es procedirà a l'actualització de la base de dades.

Periòdicament i conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals es revisaran les actualitzacions de tota la informació de les bases de dades, i s'entregarà com a còpia de seguretat, en el format i procediments tècnics que s'especifiquin.

Serà d'obligat compliment l'actualització constant i rigorosa de tota la documentació i dades que ho requereixin, i en els terminis que es marquin.

2.9. Instal·lacions motius nadalencs

Els motius nadalencs hauran d'estar instal·lats i operatius el darrer cap de setmana de novembre. Caldrà realitzar el su manteniment i comprovació durant tot el període que duri la campanya de Nadal.

Un cop finalitzat el Nadal, caldrà retirar tots els elements i la instal·lació temporal en un màxim de 4 setmanes, d'acord amb els criteris dels SSTT.

CAPÍTOL 3. OPERACIONS PLANIFICADES I PROGRAMADES

3.1 Objecte del manteniment preventiu

Amb l'objecte de mantenir les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors dintre d'un nivell adequat de funcionament per les necessitats luminotècniques de circulació, seguretat ciutadana i control del trànsit, es precís realitzar una sèrie d'operacions planificades i programades que permetin minimitzar les operacions de reparació i no programades, i que a fi de no elevar excessivament els costos de conservació, en funció dels nivells qualitatius de l'enllumenat desitjats, comprendran les següents operacions:

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 137

- Actuació prèvia consistent en un informe exhaustiu de l'estat de les instal·lacions objecte del present contracte
- Reposició general de làmpades i neteja de lluminàries.
- Arranjaments i Substitucions.
- Neteja general dels llums.
- Pintura d'elements de suport.
- Numeració general de suports.
- Verificacions periòdiques reglamentàries.

Els tipus, marques i qualitats de tots els elements que s'hagin d'utilitzar en aquestes operacions, hauran de ser prèviament aprovats pels Serveis Tècnics Municipals, oferint alternatives en cas de ser rebutjades.

Aquestes operacions es consideraran incloses dins del preu ofertat pels licitadors i s'emetrà un informe, de tots els treballs abans indicats, al departament de serveis tècnics. Es realitzarà una planificació conjunta de les actuacions.
Totes les operacions quedaran registrades al sistema de gestió informàtica de manteniment.

3.2 Reposició general de làmpades i neteja de lluminàries

Es realitzarà **un cop a l'any**, durant el termini de vigència del contracte, la reposició programada d'una **quarta part del total** dels punts de llum de tecnologia de descàrrega. D'acord amb la programació establerta conjuntament amb els Serveis Tècnics es farà coincidir, sempre que sigui possible, amb l'operació de neteja de lluminàries.

Prèviament a la reposició programada, es dipositarà a l'Ajuntament una mostra a fi i efecte que els Serveis Tècnics puguin realitzar quants assaigs estimin necessaris. La programació concreta d'aquesta operació es realitzarà juntament amb els Serveis Tècnics municipals, tenint en compte criteris com l'antiguitat de les instal·lacions, la tipologia d'equip i làmpada presents, etc...

Cada cop que s'efectuï un canvi massiu en un carrer es realitzarà una medició de la il·luminació a les 100 hores de funcionament amb la finalitat de comprovar el resultat de la corresponent reposició.

La neteja dels llums s'efectuarà fent coincidir el programa de canvi massiu acordat amb els Serveis Tècnics Municipals.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 137

La neteja dels referits elements de les lluminàries abastarà tant l'interior com l'exterior de les mateixes (difusors, vidres, reflectors, grups òptics integrats, etc.) i es realitzarà segons la metodologia que el licitador defineixi a la seva oferta. A la vegada que es realitzi la neteja es portarà a terme una comprovació visual del sistema òptim i de l'estat de tots els components dels punts de llum.

3.3 Arranjaments, substitucions i modificacions

Es considerarà treballs d'arranjaments i substitucions de les instal·lacions els que s'hauran de realitzar per motius d'avaria, accident, envelliment dels distints elements o desaparició per robatori o actes vandàlics.

Respecte a les modificacions, s'entendrà com a tals, els treballs sobre les instal·lacions per tal de millorar algun del paràmetres que la composen, ja sigui per obtenir un estalvi energètic, per millorar els nivells lumínics, o bé per dotar d'il·luminació zones on fins ara no existia, entre altres. Aquests treballs poden venir motivats directament pels Serveis Tècnics Municipals o bé arrel d'informes i propostes emeses per l'adjudicatari.

En aquest casos seran els Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria, els qui defineix els treballs a executar. Aquest treballs s'executaran mitjançant l'aprovació d'un pressupost que l'adjudicatari presentarà per portar a terme l'actuació.

3.4 Numeració de Punts de Llum

Es conservarà l'actual sistema de codificació dels punts de llum i quadres de maniobra i s'ampliarà en el cas d'incorporar noves instal·lacions al servei. Tots els elements i suports instal·lats hauran de quedar numerats i el seu codi d'identificació haurà de ser visible durant el **primer trimestre del contracte**, comptat a partir de la data d'adjudicació, i mantenir-lo durant la vigència del contracte.

3.5 Proves d'aïllament i de presa de terra

El contractista es realitzarà anualment una sèrie de proves i verificacions, com ara les d'aïllament de cables de la xarxa d'enllumenat públic propietat de l' Ajuntament i la presa de terra de les masses. L'objectiu és el de prevenir al màxim qualsevol defecte o avaria de les instal·lacions i reduir així la possibilitat d'accidents.
La revisió de la preses de terra de cadascuna de les instal·lacions es realitzarà un cop a l'any en

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 137

l'època que el terreny estigui més sec. Els aparells necessaris per a la realització d'aquestes proves aniran a compte del contractista, el qual comunicarà als Serveis Tècnics Municipals la data en la qual pensa realitzar-les per a poder assistir-hi si es cregués oportú. Les proves les efectuarà personal en possessió del carnet d'instal·lador de baixa tensió amb categoria bàsica.

3.6 Verificacions periòdiques reglamentàries

Per tal de donar compliment a la normativa vigent respecte a les inspeccions periòdiques reglamentàries obligatòries per les instal·lacions elèctriques objecte del present contracte, l'adjudicatari restarà obligat a contractar al seu càrrec les revisions periòdiques reglamentàries, acompanyant als inspectors de la EIC (Entitat d'Inspecció i Control), sense que qualsevol dels costos que siguin conseqüència d'aquestes inspeccions derivin cap cost addicional per l'Ajuntament.

El contractista acompanyarà i signarà, conjuntament amb l'inspector de l'Entitat Col·laboradora, l'Acta d'Inspecció corresponent a cada instal·lació.

En el cas de detectar-ne defectes en el decurs de les inspeccions, l'empresa adjudicatària restarà obligada a la seva reparació en els següents supòsits:

- Defectes d'aïllament provocats per equips o caixes de connexions amb funcionament, o cables d'alimentació malmesos.
- Valors de terra incompatibles en diferents punts de la instal·lació, restant exclòs els treballs d'obra civil necessaris.
- Elements de protecció i mesura que no actuïn correctament, com en el cas de disparaments de diferencials fora dels paràmetres establerts.

Restaran excloses d'aquest apartat els defectes inherents a l'obsolescència d'una instal·lació per la finalització de la seva vida útil, així com els defectes imputables a tercers. La reparació dels quals restarà subjecta a l'aprovació del corresponent pressupost.

També restaran exclosos els defectes detectats amb motiu d'una modificació de la normativa vigent que impliqui que el material actualment instal·lat i legalitzat a origen deixi de ser acceptat per l'Entitat d'Inspecció i Control.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 137

CAPÍTOL 4. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

4.1 Disposició de personal i organització

El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

Pel compliment de les prestacions del contracte s'organitzaran els treballadors de manera que com a mínim:
- 2 equips de treball amb 2 operaris en cada equip.
- S'establiran uns horaris per 2 jornades laborals fixes a la setmana definides en un torn de matí (7h a 15h) format per 1 equips de treball i un torn de tarda/nit (15h a 23h) format per 1 equip de treball.
- A més s'haurà de disposar d'un servei de guàrdia i emergències que pugui actuar fora dels horaris habituals dels torns i també durant el cap de setmana.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Uniforme. Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb uniformes que permetin una rapida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia deis seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els materials emprats.

4.2 Disposició d'equips i vehicles

El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible.

En tot cas es disposarà dels vehicles següents:

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 137

- 1 camió cistella de tecnologia híbrida que permeti l'accionament de la cistella per mitjà d'energia elèctrica des de bateries., amb capacitat per operacions d'alçada de fins a 12m per cobrir les necessitats del servei.
- 1 furgoneta amb distintiu ambiental ECO pel trasllat de material i/o personal per cobrir les necessitats del servei.
- 1 camió grua per cobrir les necessitats del servei.

4.3 Sistema informàtic per la gestió del servei

El contractista haurà de tenir l'estructura i sistemes informàtics adequats pel correcte compliment del servei i la seva gestió tècnic i operativa.
El contractista haurà de comptar amb el personal, equipament i sistemes informàtics necessari per a gestionar tota la informació que genera la gestió integral del manteniment d'enllumenat públic: inventari detallat de les instal·lacions, plànols digitalitzats, comunicats d'avaries, registre de treballs realitzats i pendents de realitzar, control de consums d'electricitat de cada escomesa, etc.
Els programes informàtics específics hauran de ser capaços de gestionar una base de dades que contingui la totalitat de les instal·lacions a les quals es refereix el contracte, amb suficient capacitat per suportar totes les ampliacions que siguin necessàries. El manteniment d'aquesta base de dades mostrarà totes les actuacions del servei, i s'efectuarà mitjançant l'actualització constant dels processos d'altes, baixes i adaptacions de les instal·lacions, de la introducció d'avisos, detecció i reparació d'avaries que es produeixin i de la introducció dels processos programats de manteniment preventiu que es realitzin. També haurà d'incorporar un sistema GIS basat en la cartografia municipal que permeti confeccionar, exportar i imprimir informes i plànols generals de les instal·lacions amb diferents tipus de selecció: per tipus de làmpada, potència, llumenera, suport, etc. També han de poder generar, exportar i imprimir tota la documentació tècnica i plànols per a cada quadre de comandament, en el qual es detallarà com a mínim el següent:

- Situació i núm. de referència del centre de transformació que alimenta el quadre, empresa subministradora, pòlissa, CUPS, característiques elèctriques de l'escomesa.
- Situació i núm. de referència del quadre de comandament, esquema elèctric, reglatges dels elements de protecció, data de canvi de les bateries dels rellotges, data d'actualització de sistemes de tele-gestió i control remot. Paràmetres de la Reducció de Flux.
- Situació i núm. de referència de tots els punts de llum, indicant totes les seves característiques, tipus de suport, alçària, potència, làmpada, dates de les renovacions generals, reglatges de portalàmpades, punts d'enfocament, etc.
- Situació i núm. de referència de les línies elèctriques, indicant les seccions, situació

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 137

d'arquetes, conversions, etc.

- Esquemes unifilars de potència i maniobra dels quadres de comandament.
- Documentació adjunta i actes d'inspecció periòdica obligatòria.

El contractista haurà de proveir als Serveis tècnics municipals dels accessos i llicències d'usuaris a les aplicacions informàtiques necessàries que permetin una comunicació remota i permanent amb el seu sistema informàtic o núvol de dades, que haurà definit en la licitació, i que haurà de permetre la gestió i impressió de comunicats bidireccionals, històric de manteniments, comunicats de treballs realitzats o pendents de realitzar, informes, notificacions, inventari, plànols, històric d'intervencions en les instal·lacions, històric de consums, etc. Alhora, es dotarà a aquest departament d'un nivell d'usuari que li permeti accedir i modificar determinats camps o dades i exportar-los per a la creació de documentació municipal pròpia, així com la supervisió i control remot de la part de la instal·lació que així ho permeti (tele-gestió, control punt a punt, etc.)

A més, el sistema informàtic de gestió del manteniment haurà de disposar d'un mòdul integrat per la gestió energètica que permeti tractar les dades de la facturació dels subministraments energètics que l'Ajuntament pugui proporcionar, per poder si s'escau aplicar l'anàlisi i tractament de dades del funcionament de l'enllumenat.

El sistema de gestió de manteniment haurà de ser compatibles amb possibles sistemes de control i gestió del funcionament, i explotacions de dades de tele-gestió i telemesura, davant de possibles futures implantacions durant el transcurs del contracte de sistemes de Gestió Energètica de les instal·lacions de l'enllumenat públic.

Els sistemes de tele-gestió i telemesura, existents o que s'incorporin al servei durant la seva vigència, independentment del fabricant o proveïdor del servei de comunicacions i/o conservació de les dades (núvol), hauran de mantenir-se en servei i garantir l'accés remot en temps real. Correrà a càrrec del l'adjudicatari el cost dels eventuals contractes de targetes i *hosting* de dades.

Totes les anteriors aplicacions informàtiques hauran de ser accessibles en qualsevol ordinador, dispositius mòbil o tauleta digital mitjançat accés web o una aplicació en sistema Android/IOs respectivament, i estar operatives abans del primer mes a partir de l'inici del contracte.

La propietat i confidencialitat de la informació que contenen les aplicacions informàtiques de l'empresa adjudicatària relatives a l'objecte d'aquest contracte seran exclusivament de l'Ajuntament. Els Serveis tècnics municipals requeriran al contractista periòdicament i a la finalització del contracte l'enviament de tota aquesta informació i bases de dades en format tractable, d'acord a criteris establerts, en format obert d'ofimàtica, CAD/DXF i GIS. L'incompliment d'aquesta clàusula, serà motiu d'aplicació de penalitzacions per incompliment de contracte per limitació d'accés a la informació objecte de la prestació del contracte.

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 137

CAPÍTOL 5. ANNEXES

A continuació s'adjunten els següents annexes:

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 137

ANNEX 1 – Inventari instal·lació enllumenat (llistat punts per quadres de comandament, resum caracterítiques per quadre i plànols)

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 137

QC-1E						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
1E001	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E002	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E003	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E004	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E005	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E006	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E007	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E008	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E009	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E010	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E011	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E012	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E013	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E014	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E015	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça del Castell
1E016	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E017	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E018	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E019	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E020	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E021	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Carrer de les Creus
1E022	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E023	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E024	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E025	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E026	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E027	CR	Vapor Sodio Alta Presión	400			Plaça de l'Església
1E028	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E029	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E030	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250			Plaça de l'Església
1E031	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Plaça de l'Església
1E032	CR	Vapor Sodio Alta Presión	400			Plaça de l'Església
1E033	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Carrer Major
1E034	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	360	Plaça de l'Església
1E035	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Carrer de les Creus
1E036	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Carrer de les Creus
1E037	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Carrer de les Creus
1E038	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400			Carrer de les Creus

QC-A						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
A101	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A102	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A103	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer del Mig
A103	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer del Mig
A104	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A105	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A106	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A107	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
A108	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
A109	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A110	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
A111	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer del Mig
A112	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer del Mig
A113	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer de la Font
A114	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer de la Font
A115	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A116	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A117	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de Joan Sabaté
A118	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de Joan Sabaté
A119	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de Joan Sabaté
A120	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A121	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Escales de l'Apotecari
A122	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Escales de l'Apotecari
A123	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Escales de l'Apotecari
A124	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A125	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A126	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A127	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A128	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A129	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
A130	Projector	Cuarzo-Yodo	70	Brazo	350	Carrer de la Costa
A131	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
A132	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	Carrer de Sant Vicenç
A133	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer de Sant Vicenç
A134	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
A135	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
A136	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Pobla de
A137	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Pobla de
A138	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
A139	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A140	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A141	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer de la Font
A142	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A143	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A144	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A145	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Pare Palau i Quer

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

A146	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A147	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
A148	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
A201	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A202	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A203	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A204	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer del Castell
A205	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A301	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A302	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A303	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A304	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Castell
A305	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Plaça de l'Església
A306	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A307	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer de l'Església Vella
A307	Pantalla Fluorescent	Fluorescente - T8	18			Carrer de l'Església Vella
A308	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A309	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A310	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de l'Església Vella
A311	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A401	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer Major
A402	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Plaça de Jacint Verdaguer
A402	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Plaça de Jacint Verdaguer
A402	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Plaça de Jacint Verdaguer
A402	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Plaça de Jacint Verdaguer
A402	CR	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Plaça de Jacint Verdaguer
A403	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer dels Horts
A404	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer dels Horts
A405	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer dels Horts
A406	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer dels Horts
A407	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer dels Horts
A408	AP-1	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer dels Horts
A409	AP-4	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer dels Horts
A410	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer Major
A411	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer Major
A412	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Plaça de Jacint Verdaguer
A413	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A414	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
A415	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Baixada del Morrot

QC-AA

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AA101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA102	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA102	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA103	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA103	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA104	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA104	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA105	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA105	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA106	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA106	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA107	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA107	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA108	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA108	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA109	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA109	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera del Polígon
AA111	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera del Polígon
AA201	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA201	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA202	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA202	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA203	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA203	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA204	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA204	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA205	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA206	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA207	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA208	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA209	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA210	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA301	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA301	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA302	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA302	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA303	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA303	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA304	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA304	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA305	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA305	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA306	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA306	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA307	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA307	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AA308	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA308	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA309	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera del Polígon
AA310	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera del Polígon
AA401	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA401	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA402	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA402	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA403	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA403	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA404	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA404	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA405	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA405	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carretera del Polígon
AA406	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer d'Europa 1
AA406	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer d'Europa 1
AA407	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA408	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA409	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA410	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA411	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA412	V-Max	LED Estándar	64	Columna	800	Carretera del Polígon
AA414	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carretera del Polígon
AA415	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA416	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA417	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA418	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA419	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA420	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA421	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA422	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA423	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA424	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA425	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA426	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA427	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA428	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA429	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA430	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA431	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA432	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA433	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA434	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AA436	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA437	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA438	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA439	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AA440	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos

QC-AB

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AB101	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB102	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB103	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB104	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB105	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB106	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB107	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB108	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB109	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB110	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB111	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB112	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB201	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB202	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB203	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB204	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB205	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB206	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB207	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB208	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB209	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB210	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB211	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB212	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB213	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Grècia
AB214	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB215	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB216	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB217	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB218	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB219	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB220	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB221	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB222	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AB223	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB224	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB225	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB226	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB227	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AB228	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB229	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB230	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AB301	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB302	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB303	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB304	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB305	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB306	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AB307	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB308	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB309	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB310	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB311	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB312	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB313	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB314	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB315	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB316	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB317	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB318	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB319	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB320	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB321	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB322	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB323	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB324	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB325	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB326	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB327	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB328	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB329	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB330	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB331	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB332	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB333	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB334	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB335	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB336	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Luxemburg
AB401	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB402	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB403	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB404	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB405	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB406	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB407	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB408	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB409	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB410	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB411	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB412	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB413	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB414	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AB415	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB416	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB417	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB418	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB419	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB420	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB421	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB422	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB423	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB424	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB425	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB426	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB427	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB428	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB429	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AB430	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AB431	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AB432	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AB433	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AB434	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AB435	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica

QC-AC

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AC101	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC102	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC103	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC104	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC105	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC106	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC107	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC108	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC109	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC110	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC111	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC112	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC113	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AC114	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC115	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC116	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC117	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC201	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC202	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC203	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC204	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC205	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC206	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC207	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC208	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC209	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer del Regne Unit
AC210	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC211	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC212	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC213	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC214	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC215	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Portugal
AC301	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC302	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC303	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC304	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC305	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC306	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC307	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC308	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC309	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC310	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC311	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC312	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC313	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC314	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC315	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC316	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC317	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC318	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC319	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC320	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC321	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC401	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC402	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC403	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC404	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC405	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC406	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC407	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC408	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC409	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC410	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC411	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC412	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC413	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC414	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC415	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC416	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC417	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC418	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC419	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC420	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC421	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC422	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC423	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda de les Puntes
AC501	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Carrer d'Irlanda
AC502	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC503	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Irlanda 1
AC504	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Irlanda 1
AC505	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC506	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC507	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC508	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC509	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC510	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC511	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC512	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC513	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC514	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC515	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC516	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC517	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC518	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC519	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC520	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC521	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC522	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC523	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC524	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC525	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC526	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC527	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda

Gestiona esPublico
Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma

AC528	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC529	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC530	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC531	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC532	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC533	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC601	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC602	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC603	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC604	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC605	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC606	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC607	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC608	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC609	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC610	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC611	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC612	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC613	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC614	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC615	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC616	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC617	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC618	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC619	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC620	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC621	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC622	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC623	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC624	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC625	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC626	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC627	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC628	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC629	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC630	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC631	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC632	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC633	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC634	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC635	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda
AC636	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer d'Irlanda

QC-AD

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AD101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AD102	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD103	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD104	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD105	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD106	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD107	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD108	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD109	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD110	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD111	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD112	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Grècia
AD113	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AD114	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD115	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD116	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD117	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD118	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD119	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD120	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD121	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD122	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Grècia
AD123	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD124	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD125	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD126	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD127	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD128	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD129	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD130	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD131	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD132	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de França
AD133	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD134	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD135	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD136	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD137	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD138	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD139	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD140	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD141	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD142	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD143	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Dinamarca
AD201	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AD202	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AD203	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD204	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD205	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD206	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD207	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de França
AD208	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD209	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD210	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD211	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD212	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD213	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Grècia
AD301	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD302	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD303	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD304	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD305	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD306	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD307	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD308	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD309	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD310	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD311	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD312	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD313	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD314	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD315	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD316	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD317	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD318	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD319	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD320	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD321	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD322	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD323	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD324	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD325	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD326	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Bèlgica
AD401	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD402	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD403	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AD404	V-Max	LED Estándar	64	Columna	600	Avinguda dels Països Baixos
AD405	V-Max	LED Estándar	64	Columna	600	Avinguda dels Països Baixos
AD406	V-Max	LED Estándar	75	Columna	600	Carrer de Bèlgica
AD407	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD408	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD409	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD410	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD411	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD412	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD413	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD414	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD415	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD416	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD417	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD418	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD419	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD420	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD421	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD422	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD423	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD424	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD425	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD426	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer de Bèlgica
AD427	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AD428	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dAlemanya
AD429	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dAlemanya

QC-AE

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AE101	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE102	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE103	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE104	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE105	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE106	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE107	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE108	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE109	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE110	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE111	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE112	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE113	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE114	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE114	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE115	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE116	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE117	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE118	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE119	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE120	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 137

AE121	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE122	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE123	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE124	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE125	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE126	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE127	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE128	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dItàlia
AE129	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE130	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE131	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE132	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE133	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE134	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE135	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE136	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Grècia
AE137	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE138	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE139	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE140	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE141	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE142	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE143	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE144	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de França
AE201	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE202	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE203	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE204	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE205	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE206	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE207	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE208	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE209	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE210	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE211	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE212	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE213	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE214	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE215	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE216	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE217	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE218	QS-2L	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer d'Alemanya
AE220	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE221	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE222	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE223	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE224	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE225	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca
AE226	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Dinamarca

QC-AF

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AF101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF102	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF102	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF103	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF103	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AF104	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF105	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF106	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF107	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF108	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF109	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF111	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF112	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF113	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF114	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF115	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF116	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF117	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF118	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer del Regne Unit
AF119	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF120	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF121	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF122	QS-3	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera TV-7211
AF201	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF202	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF203	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF204	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF205	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF206	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF207	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF208	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF209	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Bai›
AF210	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Bai›
AF211	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Bai›
AF212	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Bai›
AF213	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AF214	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF215	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF216	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF301	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF302	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF303	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF304	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF305	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF306	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF307	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF308	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF309	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF310	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF311	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF312	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF313	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF314	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF315	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF316	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AF317	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1000	Carrer de Grècia
AF401	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF402	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF403	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF404	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF405	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF406	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF407	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF408	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF409	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Suecia 3
AF410	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer de Suecia 3
AF411	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF412	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF413	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF414	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF415	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF416	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF417	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF418	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer dÀustria
AF419	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carrer d'Àustria
AF420	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1000	Carretera TV-7211
QC-AG						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
AG101	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG102	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG103	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG104	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG105	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG106	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG107	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG108	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG109	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG111	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG201	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG202	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG203	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG204	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG205	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG206	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG207	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG208	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG209	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG210	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG211	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG211	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG211	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG211	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AG301	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG302	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG303	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG304	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG305	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG306	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG307	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG308	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG309	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG310	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG311	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AG401	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG402	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG403	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG404	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG405	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG406	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Baixos
AG407	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Bai
AG408	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Bai
AG409	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Bai
AG410	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Avinguda dels Països Bai
AG411	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer del Regne Unit

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AG411	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer del Regne Unit

QC-AH

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AH101	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Calle P 11B
AH102	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH103	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH104	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH105	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH106	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH107	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH108	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH109	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH110	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH111	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH112	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Calle P 11A
AH113	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH114	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH115	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH116	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH117	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH118	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH119	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH120	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH121	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit 2
AH122	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit 2
AH201	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH202	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH203	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH204	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH205	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH206	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH207	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH208	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH209	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH210	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH211	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH212	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH213	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AH214	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer de Portugal
AH215	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer de Portugal
AH216	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer de Portugal
AH217	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer de Portugal
AH218	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1200	Carrer de Portugal 6
AH219	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer R 37
AH220	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer R 37
AH301	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer del Regne Unit
AH301	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer del Regne Unit
AH302	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH303	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH304	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH305	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH306	V-Max	LED Estándar	59	Columna	1000	Carrer de Portugal
AH307	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AH307	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AH401	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH402	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH403	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH404	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH405	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AH406	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AH406	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal

QC-AI

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AI101	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI102	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI103	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI104	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI105	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI106	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI107	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI108	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI109	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI110	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI111	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI112	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI113	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI114	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI115	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI116	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI117	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI118	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI119	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI120	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI121	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI122	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI123	V-Max	LED Estándar	64	Columna	1200	Avinguda de les Puntes
AI124	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI124	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal

Gestiona esPublico
Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.seadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma

AI124	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI124	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI125	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI125	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI125	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI125	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI125	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI201	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AI201	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AI202	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI203	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI204	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI205	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI206	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI207	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI208	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI301	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AI301	Toplight TOP-604/Q	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Carrer de Portugal
AI302	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI303	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI304	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI305	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI306	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI307	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI308	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	1000	Avinguda dels Països Baixos
AI401	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI402	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI403	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI404	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI405	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI406	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI407	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI408	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI409	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI410	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI411	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI412	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI413	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI414	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
AI415	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Portugal
QC-AJ						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
AJ101	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ102	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ103	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ104	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ105	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ106	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ107	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ108	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ109	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ110	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ111	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ112	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ113	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ114	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ115	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ116	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ117	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ118	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ119	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ120	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer d'Alemanya
AJ201	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ202	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ203	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ204	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ205	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ206	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ207	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ208	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ209	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ210	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ211	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ212	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ213	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ214	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ215	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ216	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ217	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ218	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ219	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ220	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer de Suècia
AJ301	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 3
AJ302	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 3
AJ303	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 3
AJ304	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 3
AJ305	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10
AJ306	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10
AJ307	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AJ308	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10
AJ309	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10
AJ310	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ311	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ312	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ313	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ314	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 3
AJ315	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d' Àustria 10
AJ316	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer de Suecia 1
AJ317	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ318	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ319	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ320	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ321	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ322	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ323	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ324	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ325	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ326	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	
AJ327	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	Carrer T
AJ328	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ329	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ330	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ331	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ332	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ333	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ334	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ335	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ336	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ337	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ338	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ339	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ340	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ341	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ342	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ343	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ344	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ345	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ346	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ347	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ348	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ349	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ350	C-Line	LED Estándar	41	Columna	360	
AJ401	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ402	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ403	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ404	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ405	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ406	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ407	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ408	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ409	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ410	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ411	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ412	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ413	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ414	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ415	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ416	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ417	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ418	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ419	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ420	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Poligono Industrial
AJ421	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d'Alemanya 22
AJ422	V-Max	LED Estándar	54	Columna	1200	Carrer d'Alemanya 22

QC-AK

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
AK101	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK102	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK103	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK104	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK105	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK106	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK107	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK108	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK109	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AK110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AK110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AK110	V-Max	LED Estándar	75	Columna	1200	Carrer dÀustria
AK201	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK202	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK203	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK204	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK205	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK206	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK207	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK208	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK209	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6G5YYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

AK210	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK211	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK212	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK213	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK214	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK215	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK216	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK217	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK218	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK219	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK220	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK221	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
AK222	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer del Regne Unit
QC-B						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
B101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B102	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B103	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B104	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B105	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B106	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B107	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B108	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B109	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B201	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B202	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B203	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B204	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B205	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B206	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B207	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B208	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B209	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	BARCELONA, 0
B210	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GANDESA, 0
B211	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GANDESA, 0
B212	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GANDESA, 0
B213	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GANDESA, 0
B214	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GANDESA, 0
B215	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B216	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B217	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B218	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B219	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B220	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	LLEIDA, 0
B301	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B302	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B303	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B304	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B305	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	GIRONA, 0
B306	Vial	Vapor Sodio Alta Presión	100	Báculo	700	RAMON BERGADÀ, 0
B307	Vial	Vapor Sodio Alta Presión	100	Báculo	700	RAMON BERGADÀ, 0
B308	Vial	Vapor Sodio Alta Presión	100	Báculo	700	RAMON BERGADÀ, 0
B309	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B310	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B311	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B312	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B313	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT JOAN , 0
B314	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT JOAN , 0
B315	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT JOAN , 0
B316	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT JOAN , 0
B317	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT JOAN , 0
B318	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B319	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B320	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B321	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT SEBASTIÀ, 0
B322	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JOAN MIRÓ, 0
B323	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B324	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B325	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B326	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B327	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B328	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B329	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B330	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Sebastià
B331	T-Max	LED Estándar	110	Columna	1000	
B331	T-Max	LED Estándar	110	Columna	1000	
B332	T-Max	LED Estándar	110	Columna	1000	
B332	T-Max	LED Estándar	110	Columna	1000	
B333	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT FELIX, 0
B334	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT FELIX, 0
B335	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT FELIX, 0
B401	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B402	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B403	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B404	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B405	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B406	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B407	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B408	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

B409	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B410	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B411	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B412	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B413	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B414	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B415	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B416	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B417	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B418	Ambiental	LED Estándar	50	Columna	600	Carrer de Barcelona
B419	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	SANT FELIX, 0
B420	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	SANT FELIX, 0
B421	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	SANT FELIX, 0
B422	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	250	Carrer de Barcelona
B423	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	250	Carrer de Barcelona
B424	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	250	Carrer de Sant Sebastià

QC-C

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
C101	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Plaça de les Escoles Velles
C101	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Plaça de les Escoles Velles
C101	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Plaça de les Escoles Velles
C101	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Plaça de les Escoles Velles
C101	Coronament Lluminos PRIM	Compactos - SL (Rosca)	28	Columna	1200	Plaça de les Escoles Velles
C102	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Avinguda de Vidal i
C102	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Avinguda de Vidal i
C102	TNG / Tango LED	LED Estándar	88	Columna	1200	Avinguda de Vidal i
C103	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C104	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C105	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C106	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C107	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 84A
C108	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
C109	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C110	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C111	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
C112	2803	Compactos - SL (Rosca)	20			Carrer Major
C113	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
C114	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
C115	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
C116	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
C117	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
C118	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	250	Columna	1200	Carrer Cardenal Vidal i
C118	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	250	Columna	1200	Carrer Cardenal Vidal i
C118	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	250	Columna	1200	Carrer Cardenal Vidal i
C119	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
C120	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Carrer Cardenal Vidal i
C121	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Carrer Cardenal Vidal i
C122	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Carrer Francolí 9
C123	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Carrer Major 88
C124	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Carrer Major 88
C125	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
C126	C-Line	LED Estándar	28	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles 2
C203	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda Onze de Setembre
C204	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
C205	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C206	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C207	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C208	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C209	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C210	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C211	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
C212	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
C213	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C214	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C215	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C216	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C217	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C218	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C219	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C220	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C221	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C222	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C223	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C224	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C225	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C226	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C227	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C228	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C229	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C230	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C231	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C232	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C233	TNG / Tango LED	LED Estándar	110	Columna	1000	Avinguda Onze de Setembre 10
C233	TNG / Tango LED	LED Estándar	110	Columna	1000	Avinguda Onze de Setembre 10
C234	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
C241	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PASSATGE SENSE NOM
C242	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PASSATGE SENSE NOM
C243	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PASSATGE SENSE NOM
C244	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PASSATGE SENSE NOM, 0

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

C245	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Brazo	350	Carrer del Pintor Fortuny,
C246	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Brazo	350	Carrer del Pintor Fortuny,
C247	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	CENTCELLES, 0
C248	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	CENTCELLES, 0
C249	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT SEBASTIÀ, 0
C250	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT SEBASTIÀ, 0
C251	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT SEBASTIÀ, 0
C252	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT SEBASTIÀ, 0
C301	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Avinguda Onze de Setembre
C302	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Plaça de les Escoles Velles 3
C303	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Carrer Francolí 5
C304	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Plaça de les Escoles Velles 9
C305	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Carrer Francolí 11
C306	Innova ALIL	LED Estándar	40	Brazo	600	Plaça de les Escoles Velles
C307	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda Onze de Setembre
C308	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda Onze de Setembre
C309	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Brazo	350	Avinguda Onze de Setembre 6
C310	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Brazo	350	Avinguda Onze de Setembre 6
C311	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda Onze de Setembre 6
C312	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda Onze de Setembre 8
C313	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	Carrer Francolí 9

QC-D

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
D101	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 34
D102	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	150			Carrer de Sant Pere, 0
D103	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	150			Carrer de Sant Pere, 0
D104	Projector	Vapor Sodio Alta Presión	150			Carrer de Sant Pere, 0
D105	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 55
D106	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 49B
D107	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Avinguda de Catalunya 7
D108	Vuitcentista	Vapor Mercurio	250	Brazo	400	SANT PERE, 0
D109	Vuitcentista	Vapor Mercurio	250	Brazo	400	SANT PERE, 0
D110	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 41
D111	Pantalla Fluorescent	LED Estándar	5			SANT PERE, 0
D111	Pantalla Fluorescent	LED Estándar	5			SANT PERE, 0
D112	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 39
D113	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Joan Miró 1
D114	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Joan Miró 1
D115	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 31
D116	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 12
D117	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 17
D201	AG-16	Vapor Mercurio	250	Brazo	400	PALAU QUER, 0
D202	AG-16	Vapor Mercurio	250	Brazo	400	PALAU QUER, 0
D203	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 40
D204	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 50
D205	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer de Sant Pere
D206	Indio	Halogenuros Metálicos	150			Carrer de la Costa
D207	Indio	Halogenuros Metálicos	150			Carrer de la Costa
D208	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Carrer Sant Vicenç 11
D209	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Carrer Sant Pere 59
D210	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Carrer de la Costa 36
D211	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Carrer de la Costa 36
D212	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 30
D213	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer de la Peixateria 16
D214	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SANT PERE, 0
D215	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SANT PERE, 0
D216	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 21
D217	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 2
D218	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer Sant Pere 1
D219	Century	LED Estándar	53	Brazo	600	Carrer les Gavarres 4
D301	Titano	Halogenuros Metálicos	400			PL. HOSPITAL, 0
D302	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	PL. HOSPITAL, 0
D303	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Plaça de l'Hospital
D304	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Plaça de l'Hospital
D305	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Plaça de l'Hospital
D306	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Plaça de l'Hospital
D307	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
D308	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Pare Palau i Quer
D309	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Pare Palau i Quer
D310	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D311	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D312	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D313	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
D314	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D315	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D316	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D317	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D318	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D319	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D320	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de Sant Pere
D321	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
D322	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Peixateria
D324	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D325	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D326	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de Joan Sabaté
D327	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D328	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Pare Palau i Qu
D329	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Escales de l'Apotecari
D330	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

D331	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D332	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D333	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
D334	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
D335	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer del Mig
D336	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
D337	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
D338	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Pobla de
D339	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
D340	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D341	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D342	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font
D343	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Font

QC-E

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
E101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	LAS FORCAS, 0
E102	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	PL. DEL CASTELL, 0
E103	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E104	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E105	Litio	Vapor Sodio Alta Presión	150			Raval de Sant Cristòfor
E106	2803	Dicroicas	50			SANT CRISTOFOL, 0
E106	2803	Dicroicas	50			SANT CRISTOFOL, 0
E107	Litio	Vapor Sodio Alta Presión	150			Raval de Sant Cristòfor
E108	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E109	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E110	Moonlight ML-250/TS	Vapor Mercurio	250	Columna	360	Carrer del Castell
E111	Moonlight ML-250/TS	Vapor Mercurio	250	Columna	360	Carrer del Castell
E201	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E202	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E203	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E204	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E205	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E205	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E206	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E206	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E207	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E208	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E209	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E210	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. DEL CASTELL, 0
E211	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer del Castell
E212	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E213	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E214	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer del Castell
E215	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer del Castell
E216	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E217	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer del Castell
E218	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E219	2803	Compactos - SL (Rosca)	11			Carrer del Castell
E219	2803	Compactos - SL (Rosca)	11			Carrer del Castell
E220	2803	Compactos - SL (Rosca)	11			Carrer del Castell
E220	2803	Compactos - SL (Rosca)	11			Carrer del Castell
E221	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E222	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E223	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E224	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DEL CASTELL, 0
E225	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DE L' ESGLESIA VELLA, 0
E226	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DE L' ESGLESIA VELLA, 0
E227	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer de l'Església Vella
E228	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DE L' ESGLESIA VELLA, 0
E229	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DE L' ESGLESIA VELLA, 0
E230	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	DE L' ESGLESIA VELLA, 0
E231	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	PL. DEL CASTELL, 0
E232	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	Carrer de l'Església Vella
E233	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	400	PL. DEL CASTELL, 0
E234	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Carrer de l'Església Vella
E235	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Raval de Sant Cristòfor
E301	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	PL. DEL CASTELL, 0
E302	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	RAVAL DE SANT CRISTOFOL, 0
E303	PR-18	Halogenuros Metálicos	250	Poste	600	Camí de las Forcas
E304	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	LAS FORCAS, 0
E305	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SERAFÍ PITARRA, 0
E306	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SERAFÍ PITARRA, 0
E307	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SERAFÍ PITARRA, 0
E308	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	PL. DEL CASTELL, 0
E309	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	Raval de Sant Cristòfor
E310	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E311	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	SANT CRISTOFOL, 0
E312	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	CASTELL, 0
E313	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	CASTELL, 0

QC-F

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
F101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	FALSET, 0
F102	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	FALSET, 0
F103	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	FALSET, 0
F104	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	FALSET, 0
F105	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	MORELL, 0
F106	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	MORELL, 0
F107	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	MORELL, 0

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

F108	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	MORELL, 0
F109	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F110	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F111	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F112	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F112	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	400	Columna	700	SANT VICENT, 0
F113	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F114	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F115	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F116	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F117	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F118	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT VICENT, 0
F119	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Carrer del Serapi 2
F120	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	PLAÇA SENSE NOM EN
F121	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	PLAÇA SENSE NOM EN
F122	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	Carrer de Sant Vicenç
F123	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	PLAÇA SENSE NOM EN
F124	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	PLAÇA SENSE NOM EN
F125	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	250	Carrer Sant Pere 59
F125	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	250	Carrer Sant Pere 59
F126	QZI	Vapor Mercurio	250	Columna	320	PLAÇA SENSE NOM EN
F201	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	FALSET, 0
F202	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	MOTBLANC, 0
F203	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	MOTBLANC, 0
F204	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	MOTBLANC, 0
F205	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	FALSET, 0
F206	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	FALSET, 0
F207	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	POBLA DE MAFUMET, 0
F208	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	POBLA DE MAFUMET, 0
F209	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	600	POBLA DE MAFUMET, 0
F301	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	INTERIOR VENVENDES, 0
F302	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	INTERIOR VENVENDES, 0
F303	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	INTERIOR VENVENDES, 0

QC-G

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
G101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	SANT PERE, 0
G102	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Plaça de Rafael de Casanovas 3
G103	Urbalite M	LED Estándar	30	Brazo	700	Carrer del Serapi 2
G104	Urbalite M	LED Estándar	30	Brazo	700	Carrer del Serapi 8
G105	Urbalite M	LED Estándar	30	Brazo	700	Carrer del Serapi 5
G106	Urbalite M	LED Estándar	30	Brazo	700	Carrer del Serapi 14
G107	Urbalite M	LED Estándar	30	Columna	700	Carrer de Serapi
G108	Century	LED Estándar	53	Columna	700	Plaça de Rafael de Casanovas 3
G109	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Plaça de Rafael de Casanova, 0
G110	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Pobla de
G111	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. RAFAEL DE CASANOVAS, 0
G112	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. RAFAEL DE CASANOVAS, 0
G113	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. RAFAEL DE CASANOVAS, 0
G114	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	PL. RAFAEL DE CASANOVAS, 0
G201	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G202	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G202	Indio	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	700	Avinguda de Reus
G203	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G204	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G205	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G206	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G207	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G208	AP-10	Vapor Mercurio	125	Brazo	600	INTERIORS VIVENDES, 0
G209	AP-10	Vapor Mercurio	125	Brazo	600	INTERIORS VIVENDES, 0
G210	AP-10	Vapor Mercurio	125	Brazo	600	INTERIORS VIVENDES, 0
G211	AP-10	Vapor Mercurio	125	Brazo	600	INTERIORS VIVENDES, 0
G212	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G213	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G214	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G215	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G216	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
G217	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G218	AP-10	Vapor Sodio Alta Presión	100	Brazo	500	Avinguda d'Andorra
G219	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda d'Andorra
G220	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G221	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G222	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G223	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G224	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	ANDORRA, 0
G225	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Mossèn Ramon Bergadà
G225	Ledext EVO	LED Estándar	100	Columna	700	Carrer Mossèn Ramon Bergadà
G225	Ledext EVO	LED Estándar	100	Columna	700	Carrer Mossèn Ramon Bergadà
G401	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G402	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G402	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	700	REUS, 0
G403	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	REUS, 0
G403	Titano	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	700	REUS, 0
G404	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	PARE CLARET, 0
G405	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	PARE CLARET, 0
G406	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Montblanc
G407	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Pare Claret
G408	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Pare Claret
G409	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Pare Claret
G410	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Pare Claret

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

G411	AP-10	Vapor Sodio Alta Presión	70	Báculo	500	Carretera de Santa Creu de
G412	AP-10	Vapor Sodio Alta Presión	70	Báculo	500	CTRA AL MORELL, 0
G413	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	CTRA AL MORELL, 0
G414	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	CTRA AL MORELL, 0
G415	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carretera de Santa Creu de
G416	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	Carrer de Montblanc
G417	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	Carrer de Montblanc
G418	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	Carrer de Montblanc
G419	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	700	Carrer de Montblanc
G501	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0
G502	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0
G503	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0
G504	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0
G505	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0
G506	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	RAMON BERGADÀ, 0

QC-H

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
H101	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H102	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H103	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H104	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 124
H105	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 120
H106	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 116
H107	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 89
H108	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 89
H109	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 87
H110	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 87
H111	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer de Tarragona
H111	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer de Tarragona
H112	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 8
H112	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 8
H113	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 4
H113	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 4
H114	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer de Tarragona
H114	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer de Tarragona
H115	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 11
H115	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 11
H116	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 4
H116	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 4
H117	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 1
H117	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 1
H118	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 83
H119	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 81
H120	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 81
H121	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 81
H122	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H201	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 1X
H202	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H203	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H204	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 99
H205	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	700	Carrer Major 124
H206	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 124
H207	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 120
H208	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 116
H209	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 116
H210	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 87
H211	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 87
H212	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 83
H213	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 81
H214	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 81
H215	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H216	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H217	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H218	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H219	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H220	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 88
H221	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H222	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 84A
H223	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 84
H224	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Plaça de les Escoles Velles
H225	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 82B
H226	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 82B
H227	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 82
H228	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 82
H229	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 105
H230	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 111
H231	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 119
H232	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 119
H233	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Tortosa 128
H234	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Tarragona 1X
H235	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major 105
H236	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
H237	Junior JNR-V/CC	LED Estándar	38	Columna	360	Carrer Major
H301	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 1X
H302	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 99
H303	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 99
H304	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H305	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H306	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

H307	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H308	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H309	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H310	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H311	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H312	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Tortosa 4
H313	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Perafort 10
H314	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Perafort 10
H315	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 99
H316	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 99
H401	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 1X
H402	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Major 2X
H403	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Amposta 57
H404	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Amposta 57
H405	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Amposta 57
H406	Innova ALIL	LED Estándar	40	Columna	700	Carrer Amposta 57
H407	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 1X
H408	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H409	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H410	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H411	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H412	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H413	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H414	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H415	SM-500	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	250	Carrer Major 2X
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119
H416	MIG-250	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	Carrer Major 119

QC-I

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
I101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I102	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I103	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 12
I103	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 12
I104	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 10
I104	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 10
I105	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 8
I105	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 8
I106	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 6
I106	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 6
I107	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 4
I107	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 4
I108	Venus Pro	LED Estándar	73	Columna	700	Carrer de la Coma 4
I108	Venus Pro	LED Estándar	10	Columna	700	Carrer de la Coma 4
I109	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I110	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I111	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I112	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I113	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I114	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I115	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I116	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I117	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I118	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I119	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I120	Junior JNR-V/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	SENSE NOM, 0
I201	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I202	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I203	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I204	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I204	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	400	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I205	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	400	Columna	700	FRANCOLÍ (JARDINS), 0
I206	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I207	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I208	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer de la Coma 14
I209	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Tarragona 11
I209	Innova ALIL	LED Estándar	20	Columna	700	Carrer Tarragona 11
I210	Innova ALIL	LED Estándar	60	Columna	700	Carrer Lleida 37
I211	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I212	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	FRANCOLÍ, 0
I213	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	TARRAGONA, 0
I214	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	TARRAGONA, 0
I215	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma, 0
I216	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma, 0
I217	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	COMA, 0
I218	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	COMA, 0
I219	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	COMA, 0
I220	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I221	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I222	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I223	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	VIDAL I BARRAQUER, 0
I224	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0
I225	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0
I226	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0
I227	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0
I228	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

I229	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0
I230	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	JAUME I, 0

QC-J

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
J101	SC-250	Vapor Mercurio	250	Columna	359	MAJOR, 0
J101	SC-250	Vapor Mercurio	250	Columna	359	MAJOR, 0
J102	SC-250	Vapor Mercurio	250	Columna	359	MAJOR, 0
J102	SC-250	Vapor Mercurio	250	Columna	359	MAJOR, 0
J103	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J104	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J105	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J106	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J107	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J108	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J109	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J110	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J111	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J112	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J113	DQR-500/AL	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	PL. ESGLESIA, 0
J201	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J202	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J203	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J204	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J205	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J206	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J207	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J208	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J209	2803	Dicroicas	50			Carrer de Joan Sabaté
J209	2803	Dicroicas	50			Carrer de Joan Sabaté
J210	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J211	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J301	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J302	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J303	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J304	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J305	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J306	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J307	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	PALLARESOS, 0
J308	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	PALLARESOS, 0
J309	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	PALLARESOS, 0
J310	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J311	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J312	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J313	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	500	CENTCELLES, 0
J314	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J315	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J316	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J317	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J318	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J401	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J402	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J403	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J404	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J405	Century	LED Estándar	53	Brazo	500	Carrer Sant Pere 7
J406	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	Carrer Major
J407	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	Carrer Major
J408	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J409	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	Carrer Major
J410	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J411	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	500	MAJOR, 0
J412	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J413	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J414	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0
J415	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	MAJOR, 0

QC-K

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
K101	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K102	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K103	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K104	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	Avinguda de Prat de la Riba
K105	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K106	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K107	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K108	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K109	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K110	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K111	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K112	2803	Compactos - SL (Rosca)	15			CREU, 0
K112	2803	Compactos - SL (Rosca)	15			CREU, 0
K113	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Columna	360	Carrer de les Creus
K114	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K115	Clamod CLM-V/CC	Halogenuros Metálicos	35	Brazo	500	Carrer de la Costa
K116	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K117	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K118	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K201	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K202	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K203	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

K204	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K205	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K206	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K207	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K208	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	Carrer de les Creus
K209	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K210	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K211	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K212	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	RAVAL DE SANT CRISTOFOL, 0
K213	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	Carrer de les Creus
K214	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	Raval de Sant Cristòfor
K215	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K216	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K217	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K218	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K219	Gran Via	Halogenuros Metálicos	70	Brazo	400	CREUS, 0
K220	AP-10	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	500	CTRA AL MORELL, 0
K301	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K302	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K303	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K304	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K305	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K306	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K307	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K308	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Camí de la Selva del Camp
K309	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	BLOC 6
K310	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	BLOC 6
K311	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	BLOC 6
K312	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	BLOC 6
K313	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K314	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	400	Torreta	1400	BLOC 6
K315	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K316	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K317	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K318	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K319	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K320	V-Max	LED Estándar	70	Columna	800	
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K321	Tempo	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 6
K401	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K401	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K401	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K401	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K402	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K402	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K402	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp
K402	Tango TNG-400	Halogenuros Metálicos	150	Columna	1200	Camí de la Selva del Camp

QC-L

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
L101	Ovalex - LCP-77	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	Carrer de Gaudí
L102	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L103	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L104	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L105	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L106	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L107	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L108	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L109	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
L110	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L111	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L112	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L113	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L114	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L115	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L116	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
L117	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L118	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L119	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L120	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L121	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L122	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L123	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L129	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L130	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
L131	PR-18	Halogenuros Metálicos	250	Poste	500	Avinguda de l'Onze de
L132	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L133	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de l'Onze de
L134	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

L135	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L136	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L137	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
L138	Epsilon LRA-8000	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	ONZE DE SETEMBRE, 0
QC-M						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
M101	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M102	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de García Lorca
M103	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca
M104	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de García Lorca
M105	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca
M106	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de García Lorca
M107	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca, 0
M108	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
M109	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
M110	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
M111	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
M112	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer d'Antonio
M113	V-Max	LED Estándar	113	Brazo	600	Carrer Antonio Machado 2
M114	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer d'Antonio
M115	V-Max	LED Estándar	113	Brazo	600	Carrer Antonio Machado 2
M116	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer d'Antonio
M117	V-Max	LED Estándar	113	Brazo	600	Carrer d'Antonio
M118	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer d'Antonio
M119	V-Max	LED Estándar	163	Brazo	600	Carrer d'Antonio
M120	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M121	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M122	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M123	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M124	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M125	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M126	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M127	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M128	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M129	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M130	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M131	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M132	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M132	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M132	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M133	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 32
M134	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 34
M135	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 34
M202	Junior JNX-V	LED Estándar	33	Columna	360	Plaça Federico García Lorca 7
M203	Junior JNX-V	LED Estándar	33	Columna	360	Plaça Federico García Lorca 5
M204	Junior JNX-V	LED Estándar	33	Columna	360	Plaça Federico García Lorca 1
M205	Junior JNX-V	LED Estándar	33	Columna	360	Plaça Federico García Lorca 1
M206	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M207	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M208	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M209	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M210	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M211	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Joan Maragall, 0
M212	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Joan Maragall
M213	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Joan Maragall
M214	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
M215	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles, 0
M216	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
M217	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
M218	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
M219	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
M220	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
M221	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca, 0
M222	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca
M223	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de García Lorca
M224	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca
M225	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de García Lorca, 0
M226	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M227	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M228	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M229	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M230	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M231	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M232	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M232	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M301	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENDES
M302	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M303	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M304	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M305	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M306	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Federico García
M307	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M308	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M309	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M310	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M311	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	PARC, 0
M311	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	PARC, 0
M312	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M313	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENDES

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

M314	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M401	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M402	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Federico García
M403	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M404	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M405	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M406	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M407	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M408	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M409	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M410	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Joan Maragall
M411	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Joan Maragall
M412	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M413	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M414	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Joan Maragall
M415	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Joan Maragall
M416	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Joan Maragall
M417	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer d'Àngel Guimerà, 0
M418	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M419	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M420	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M421	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer d'Àngel Guimerà
M422	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer d'Àngel Guimerà
M423	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M424	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			GRUP VIVENTRES
M425	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M426	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M427	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M428	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M429	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M430	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M431	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M432	STR-154/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	GRUP VIVENDES
M433	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M433	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	GRUP VIVENDES
M433	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	GRUP VIVENDES
M601	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Àngel Guimerà 5
M602	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Àngel Guimerà 2B
M603	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Camí Ravasols 64
M604	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 11
M605	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 9
M606	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 9
M607	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 7
M608	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 7
M609	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Avinguda Onze de Setembre 14
M610	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 7
M611	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Joan Maragall 1
M612	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 24
M613	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 24
M614	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 26
M615	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 30
M616	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Àngel Guimerà 5
M617	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Àngel Guimerà 5
M618	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Antonio Machado 9
M619	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M619	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M620	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer d'Àngel Guimerà
M620	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer d'Àngel Guimerà
M621	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M621	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M621	V-Max	LED Estándar	113	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M622	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M622	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
M622	V-Max	LED Estándar	113	Columna	800	Carrer Antonio Machado 9
QC-N						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
N101	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 20
N102	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 20
N103	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Jaume I 10
N104	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 10
N105	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Jaume I
N106	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
N107	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer de Centcelles
N108	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer de Centcelles
N109	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 5
N110	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 3
N111	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 3
N112	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 5
N113	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Pintor Fortuny 5
N114	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 5
N115	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Pintor Fortuny 3
N116	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 3
N117	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Pintor Fortuny 1
N118	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 1
N119	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 16
N120	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Pallaresos 16
N121	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 16
N122	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Pallaresos 18
N123	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 18

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

N124	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Pallaresos 20
N125	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 10
N126	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 10
N127	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 5
N128	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 3
N129	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 5
N130	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Pintor Fortuny 3
N131	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 16
N132	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Pallaresos 18
N133	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer dels Pallaresos 18
N133	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer dels Pallaresos 18
N133	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer dels Pallaresos 18
N134	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 5
N135	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 5
N136	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 3
N137	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 3
N138	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 3
N139	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 1
N140	Tívoli	Halogenuros Metálicos	35	Columna	360	Carrer Pintor Fortuny 1
N201	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N202	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N203	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N204	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N205	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N206	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 11
N207	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Jaume I 11
N208	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 11
N209	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 7
N210	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 9
N211	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 9
N212	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 9
N213	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 9
N214	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 11
N215	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 11
N216	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 13
N217	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 13
N218	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 15
N219	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 15
N220	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 15
N221	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N222	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N223	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N224	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N225	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N226	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N227	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 11
N228	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 11
N229	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 9
N230	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 11
N231	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 13
N232	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 15
N233	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Plaça Juan Ramon Jiménez
N233	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Plaça Juan Ramon Jiménez
N233	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Plaça Juan Ramon Jiménez
N301	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N302	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N303	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N304	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N305	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 14
N306	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N307	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N308	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N309	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 4
N310	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 8
N311	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 8
N312	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 8
N313	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 10
N314	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 10
N315	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 10
N316	F-12000	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	Carrer de Gaudí
N317	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 21
N318	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 19
N319	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 19
N320	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 19
N321	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 17
N322	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Centcelles 17
N323	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	600	Plaça de Juan Ramón Jiménez
N324	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N325	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N326	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N327	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N328	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N329	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 8
N330	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 10
N331	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 19
N332	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Centcelles 19
N333	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 8
N333	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 8
N333	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 8
N401	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

N402	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N403	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N404	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Pau Casals 7
N405	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Jaume I 7
N406	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 5
N407	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça de Pau Casals 5
N408	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 3
N409	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Jaume I 3
N410	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 1
N411	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Jaume I 1
N412	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 1
N413	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 8
N414	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 8
N415	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 8
N416	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 10
N417	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 8
N418	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 8
N419	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N420	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N421	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N422	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N423	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N424	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N425	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N426	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Pau Casals 7
N427	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça de Pau Casals 5
N428	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Jaume I 3
N429	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 8
N430	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 10
N431	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N432	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N433	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Jaume I 3
N433	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Jaume I 3
N433	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Jaume I 3
N434	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Carrer de Juan Ramón Jiménez,
N435	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Plaça de Juan Ramón Jiménez,
N436	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Plaça de Juan Ramón Jiménez
N437	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Plaça Juan Ramon Jiménez
N438	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Plaça de Juan Ramón Jiménez
N438	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Plaça de Juan Ramón Jiménez
N439	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Plaça de Juan Ramón Jiménez,
N440	Junior JNX-V	LED Estándar	40	Columna	360	Carrer de Juan Ramón Jiménez,
N501	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N502	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Plaça Juan Ramon Jiménez
N503	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 12
N504	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 12
N505	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 12
N506	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 14
N507	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 14
N508	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 16
N509	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 16
N510	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 18
N511	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 18
N512	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 20
N513	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 20
N514	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 20
N515	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 20
N516	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 2
N517	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 2
N518	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 4
N519	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 4
N520	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 6
N521	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer Gaudí 6
N522	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 14
N523	F-12000	Halogenuros Metálicos	35			Carrer dels Horts 14
N524	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 14
N525	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 14
N526	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Plaça Juan Ramon Jiménez
N527	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 12
N528	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 16
N529	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer dels Horts 18
N530	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 2
N531	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 2
N532	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Brazo	600	Carrer Gaudí 6
N533	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 6
N533	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 6
N533	STR-404/CC	Halogenuros Metálicos	100	Columna	700	Carrer Gaudí 6
N601	Urbalite M	LED Estándar	58	Columna	700	Carrer Centcelles 7
N602	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 7
N603	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 7
N604	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Avinguda Onze de Setembre 12
N605	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 5
N606	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 3
N607	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Pintor Fortuny 5
N608	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 9
N609	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 11
N610	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 13
N611	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 19
N612	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 19
N613	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 19

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

N614	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 19
N615	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Centcelles 19
N616	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Gaudí 4
N617	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Gaudí 4
N618	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Gaudí 3
N619	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Gaudí 4
N620	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Gaudí 2
N621	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts 20
N701	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Pallaresos 20
N702	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Pallaresos 16
N703	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Pallaresos 19
N704	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Plaça de Pau Casals 5
N705	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer Jaume I 1
N706	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer Jaume I 1
N707	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer dels Horts 8
N708	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer dels Horts 8
N709	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer dels Horts 8
N710	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer dels Horts 8
N711	DQ	Halogenuros Metálicos	100	Columna	360	Carrer Jaume I 1
N712	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Báculo	700	Carrer de Jaume I
N712	Indio	Halogenuros Metálicos	100	Báculo	700	Carrer de Jaume I
N713	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts 5
N714	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts 14
N715	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts
N716	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts 18
N717	Urbalite M	LED Estándar	58	Báculo	700	Carrer dels Horts 11

QC-O

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
O101	PR-18	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O102	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O102	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O102	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O103	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O103	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O103	Proyector ILCL50C	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	800	PL. GENERALITAT,
O104	Tempo	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	PL. GENERALITAT
O104	PR-18	Halogenuros Metálicos	250	Columna	800	PL. GENERALITAT
O201	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 10
O201	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 10
O202	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 10
O202	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 10
O203	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 3
O203	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 3
O204	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 3
O204	T-Max	LED Estándar	82	Columna	800	Carrer Gaudí 3

QC-P

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
P101	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P102	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P103	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P104	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P105	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P106	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Jaume I
P107	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Jaume I
P201	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P202	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P203	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P204	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P205	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P206	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Jaume I
P207	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Jaume I
P208	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P209	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P210	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P211	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P212	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P213	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P214	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P215	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P216	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P217	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P218	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P301	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P302	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P303	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P304	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P305	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P306	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P307	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P308	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P309	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P310	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P311	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P312	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P313	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P314	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P315	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P316	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

P317	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P318	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P319	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
P320	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P321	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P322	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P323	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P324	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P325	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P326	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P327	Moonlight ML-250/TS	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Avinguda de Vidal i
P401	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P402	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P403	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P404	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P405	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Tarragona
P406	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P407	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P408	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P409	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P410	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i
P411	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Vidal i

QC-Q

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
Q101	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Sense Nom
Q102	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q103	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	AUTOPISTA DEL MEDITERRANI
Q104	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	AUTOPISTA DEL MEDITERRANI
Q105	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q106	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q107	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q108	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q109	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q110	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q111	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q112	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q113	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q114	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q115	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q116	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q117	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q118	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q119	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q120	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q121	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q122	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q123	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q124	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q125	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q126	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q201	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q202	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de la Coma
Q203	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q204	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q205	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q206	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q207	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q208	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q209	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q210	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Flix
Q211	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q212	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q213	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q214	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q215	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q216	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q301	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q302	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q303	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q304	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q305	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q306	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q307	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q308	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Jaume I
Q309	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q310	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q311	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q312	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q313	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q314	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q315	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q316	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q317	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q318	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q319	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q320	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q321	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q401	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q402	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Q403	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q404	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q405	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q406	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q407	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q408	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q409	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q410	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q411	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q412	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q413	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q414	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Tarragona
Q415	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Joan Maragall
Q416	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Joan Maragall
Q417	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer d'Àngel Guimerà

QC-R

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
R101	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R102	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R103	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R104	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R105	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R106	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R107	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R108	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R109	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R110	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R111	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R112	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R113	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R114	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R115	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R116	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Sense Nom
R117	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Sense Nom
R201	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R202	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R203	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R204	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R205	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R206	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R207	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Flix
R208	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R209	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R210	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R211	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R212	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R213	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R214	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R215	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de la Coma
R216	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Sense Nom
R217	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Sense Nom
R218	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Sense Nom
R301	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R302	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R303	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R304	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R305	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R306	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Perafort
R307	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Perafort
R401	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R402	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R403	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R404	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Jaume I
R405	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Perafort
R406	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	800	Carrer de Perafort

QC-S

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
S101	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S102	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S103	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S104	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S105	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S106	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S107	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S108	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S109	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S110	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S111	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S112	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S113	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S201	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer Lleida
S202	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S203	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S204	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S205	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de la Coma
S206	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S207	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S208	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

S209	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S210	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S211	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S212	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S213	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S214	STR-154/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Perafort
S301	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S302	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S303	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S304	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S305	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S306	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S307	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S308	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S309	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S310	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S311	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S312	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S313	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S314	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Lleida
S315	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S316	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S317	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Major
S318	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S318	Avenue	LED Estándar	30	Columna	360	Carrer de Perafort
S319	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S319	Avenue	LED Estándar	30	Columna	360	Carrer de Perafort
S320	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S321	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S322	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S323	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S324	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S325	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S326	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S327	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S328	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer de Perafort
S329	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Major
S330	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Major
S331	S-500-R	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	360	Carrer Major

QC-SEM01

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
SEM01-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	11/200 (A)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-01	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-02	11/200 (A)	Incandescencia Semáforo	70	Columna	200	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-02	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Columna	200	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-02	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Columna	200	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-04	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-04	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-04	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-04	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-04	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-04	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM01-05	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-05	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-05	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-05	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-05	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica
SEM01-05	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Carrer de Bèlgica

QC-SEM02

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
SEM02-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	11/200 (A)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-01	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-02	11/200 (A)	Incandescencia Semáforo	70	Columna	180	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-02	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Columna	180	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-02	12/200 (V-Vm) Només	Incandescencia Semáforo	70	Columna	180	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-03	13/300-200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 137

SEM02-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos
SEM02-03	13/200 (Vm-A-V)	Incandescencia Semáforo	70	Báculo	500	Avinguda dels Països Baixos

QC-T

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
T201	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer d'Anselm Clavé
T201	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	700	Carrer d'Anselm Clavé
T202	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T202	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T203	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
T203	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	700	Carrer del Vendrell
T204	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer d'Anselm Clavé
T204	Indio	Halogenuros Metálicos	250	Columna	700	Carrer d'Anselm Clavé
T205	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
T206	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
T207	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
T208	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
T209	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
T210	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
T211	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T212	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T213	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T214	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre
T215	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Sant Isidre

QC-U

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
U101	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
U102	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
U103	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
U104	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer del Vendrell
U105	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U106	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U107	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U108	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U109	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U110	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U111	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U112	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Avinguda de Reus
U113	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U114	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U115	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U116	STR-404/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	700	Carrer de Valls
U117	JCH-250/CC	Vapor Mercurio	250	Columna	700	Avinguda de Reus
U118	JCH-250/CC	Vapor Mercurio	250	Columna	700	Avinguda de Reus
U119	JCH-250/CC	Vapor Mercurio	250	Columna	700	Avinguda de Reus
U120	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda de Reus
U121	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda de Reus
U122	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda d'Europa (Tv-
U123	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda d'Europa (Tv-
U124	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda d'Europa (Tv-
U125	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda d'Europa (Tv-
U126	QSA-5	Vapor Sodio Alta Presión	250	Báculo	1200	Avinguda d'Europa (Tv-
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-404/A60	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4
U127	Toplight TOP-604/A	Vapor Sodio Alta Presión	250	Torreta	1400	BLOC 4

QC-V

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
V101	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V102	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V103	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V104	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V105	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V201	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V202	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V203	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V204	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles A
V204	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles A
V205	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V205	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V206	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V206	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V207	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V207	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carretera de Santa Creu de
V208	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V208	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V208	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V209	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V209	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V209	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Carrer Argiles A
V210	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
V211	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
V212	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

V213	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles B
V301	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles B
V302	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles B
V303	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles B
V304	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
V305	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
V306	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
V307	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles A
V308	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles A
V309	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles A
V310	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles A
V311	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles B
V312	Nova	Vapor Sodio Alta Presión	70			Carrer Argiles B
V401	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V402	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
V403	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
V404	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
V405	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
V406	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
V407	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles B
QC-W						
Nombre PM	**Luminaria Modelo**	**Lámpara Tipo**	**Lámpara Potencia**	**Soporte Tipo**	**Soporte Altura y Saliente**	**Direccion**
W101	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W102	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W103	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W201	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W202	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W203	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
W204	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
W205	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
W206	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
W207	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
W208	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W209	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W210	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W211	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W212	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W213	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W214	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W301	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
W302	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
W303	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W304	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W305	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W306	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W307	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W308	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W309	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W310	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W311	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Argiles D
W312	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Argiles D
W313	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Argiles D
W314	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Argiles D
W315	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Argiles D
W401	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W402	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W403	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W404	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
W405	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
W406	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles C
W407	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W407	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W408	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W408	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W409	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W409	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W410	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W410	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W411	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W411	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W412	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W412	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W413	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W413	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W414	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W414	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles C
W415	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W415	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W415	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W416	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W417	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W418	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer dels Horts
W419	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
W420	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
W421	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W421	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W421	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W422	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
W423	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

W423	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W423	Tango TNG-400	Vapor Sodio Alta Presión	250	Columna	1200	Argiles D
W424	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
W425	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
W426	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A
W427	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer Argiles A

QC-X

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
X101	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X102	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X103	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X104	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X105	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X201	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X202	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X203	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X204	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
X205	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
X301	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles E
X302	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles E
X303	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles E
X304	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles E
X305	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Argiles E
X306	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X307	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X308	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X309	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X310	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X311	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Joan Maragall
X401	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X402	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X403	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X404	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer Argiles A
X405	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X405	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X406	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X406	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X407	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X407	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X408	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X408	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X409	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X409	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X410	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X410	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X411	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X411	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X412	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X412	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X413	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X413	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	600	Carrer Argiles F
X414	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer de Centcelles
X415	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer de Centcelles
X416	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer de Centcelles
X417	Rama	Vapor Sodio Alta Presión	70	Columna	500	Carrer de Centcelles

QC-Y

Nombre PM	Luminaria Modelo	Lámpara Tipo	Lámpara Potencia	Soporte Tipo	Soporte Altura y Saliente	Direccion
Y101	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y102	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y103	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y104	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y105	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y106	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y107	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y108	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y109	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y110	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y111	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y112	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y113	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y114	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y115	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y116	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer de Jaume I
Y117	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Camí de las Forcas
Y118	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer dels Horts
Y119	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Plaça de Pau Casals
Y120	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Plaça de Pau Casals
Y121	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer de Jaume I
Y122	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	450	Plaça de Pau Casals
Y123	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Brazo	450	Plaça de Pau Casals
Y201	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
Y202	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
Y203	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
Y204	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer de Jaume I
Y205	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y206	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y207	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y208	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts

Cod. Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Y209	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Prat de la Riba
Y210	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y211	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y212	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y213	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	900	Carrer dels Horts
Y214	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y215	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y216	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y217	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y218	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y219	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y220	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y221	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y222	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Macià Martorell Martí
Y223	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y224	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y225	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y226	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y227	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y228	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y229	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y230	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y231	JCH-250/CC	Vapor Sodio Alta Presión	100	Columna	700	Carrer Prat de la Riba
Y232	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Prat de la Riba
Y232	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Prat de la Riba
Y233	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Argiles C
Y233	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Argiles C
Y234	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Prat de la Riba
Y234	Rama	Halogenuros Metálicos	70	Columna	500	Carrer Prat de la Riba
Y235	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Prat de la Riba
Y236	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y237	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y238	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer de Jaume I
Y239	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Prat de la Riba
Y240	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y241	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer de Jaume I
Y242	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Prat de la Riba
Y243	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y244	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer dels Horts
Y245	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Prat de la Riba
Y246	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer Argiles C
Y247	SM-500 RT	Vapor Sodio Alta Presión	150	Columna	360	Carrer de Jaume I

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	1E

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
ESGLÉSIA CONSTANTÍ		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/10mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

El subquadre s'alimenta del Q/C E.

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	N/A	0.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8122	Iluminación	25	-	ABB ESB24-40 IV
8121	Iluminación	25	-	ABB ESB24-40 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
1E/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	11420	No	40
1E/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
1E				
ESGLÉSIA CONSTANTÍ ORNAMENTAL	LED Estàndard	2	110	220 W
ESGLÉSIA CONSTANTÍ ORNAMENTAL	Vapor Sodi Alta Pressió	30	250	7500 W
ESGLÉSIA CONSTANTÍ ORNAMENTAL	Vapor Sodi Alta Pressió	8	400	3200 W
		Total: 40		Total: 10920 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	A

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Major	Carrer del Castell	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat a linterior de la peixateria.
El quadre del regulador de fluxe es troba al c/del castell damunt de la peixateria.

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406314989001AN0	13856.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
10	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8119	Iluminación	63	-	Merlin Gerin MULTI9 CT IV
8120	Iluminación	40	-	Merlin Gerin MULTI9 CT IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
A/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1717	No	48
A/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	158	No	5
A/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	451	No	11
A/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3350	No	15
A/5	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
A				
Carrer Major	Fluorescent - T8	7	18	126 W
Carrer Major	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	56	35	1960 W
Carrer Major	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	1	70	70 W
Carrer Major	Quars-Iode	1	70	70 W
Carrer Major	Vapor Sodi Alta Pressió	1	100	100 W
Carrer Major	Vapor Sodi Alta Pressió	14	150	2100 W
Carrer Major	Vapor Sodi Alta Pressió	5	250	1250 W
		Total: 85		Total: 5676 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AA

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Polígon Industrial de Constant 5		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

El doble nivell està regulat per un rellotge LEGRAND 16A 037 40.
Inclou proteccions per BOMBA DE CLOR.

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406321575001RP0	31500.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Sense regulació	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5710	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D404 III
5711	Reducción de Flujo	32	-	TELEMECANIQUE LC1D173 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AA/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 63A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1500	No	11
AA/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 63A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	984	No	10
AA/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 63A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2600	No	10
AA/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3326	No	38
AA/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AA				
Polígon Industrial de Constant 5	LED Estàndard	38	64	2432 W
Polígon Industrial de Constant 5	LED Estàndard	58	75	4350 W
		Total: 96		Total: 6782 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AB

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda de les Puntes 197		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	Terra	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406321574001AC0	31500.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C14	Sense regulació	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GPRS

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5714	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D404 III
5715	Reducción de Flujo	32	-	TELEMECANIQUE LC1D173 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AB/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	918	No	12
AB/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2107	No	30
AB/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2700	No	36
AB/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2456	No	35
AB/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AB				
Avinguda de les Puntes 197	LED Estàndard	54	64	3456 W
Avinguda de les Puntes 197	LED Estàndard	59	75	4425 W
		Total: 113		Total: 7881 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 58 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AC

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda de les Puntes		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406321894001RK0	25000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Sense regulació	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5718	Reducción de Flujo	20	-	MERLIN GERIN MULTI9 CT II
5717	Iluminación	125	-	TELEMECANIQUE LC1D80004 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AC/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1088	No	17
AC/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	960	No	15
AC/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1344	No	21
AC/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1472	No	23
AC/5	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 50	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2447	No	33
AC/6	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 35	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2124	No	36
AC/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AC				
Avinguda de les Puntes	LED Estàndard	67	59	3953 W
Avinguda de les Puntes	LED Estàndard	76	64	4864 W
Avinguda de les Puntes	Vapor Sodi Alta Pressió	2	250	500 W
		Total: 145		Total: 9317 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AD

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda dels Països Baixos		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

El doble nivell està regulat per un rellotge GRASSLIN V86/1QRTu.

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406321573001YD0	31500.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Cèl·lula	-/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5719	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D404 III
5720	Reducción de Flujo	32	-	TELEMECANIQUE LC1D173 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AD/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3104	No	43
AD/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	832	No	13
AD/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1774	No	26
AD/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1988	No	29
AD/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AD				
Avinguda dels Països Baixos	LED Estàndard	57	64	3648 W
Avinguda dels Països Baixos	LED Estàndard	54	75	4050 W
		Total: 111		Total: 7698 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AE

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer dAlemanya		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031406321572001PK0	20000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Astronomic/Secelux	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5722	Reducción de Flujo	32	-	TELEMECANIQUE LC1D173 II
5721	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1D40 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AE/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 25A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5100	No	44
AE/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5025	No	25
AE/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AE				
Carrer dAlemanya	LED Estàndard	31	75	2325 W
Carrer dAlemanya	Vapor Sodi Alta Pressió	39	150	5850 W
		Total: 70		Total: 8175 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AF

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda dels Països Baixos		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/35mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

El doble nivell està anul.lat

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	N/A	0.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Cèl·lula	-/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5724	Reducción de Flujo	32	-	TELEMECANIQUE LC1D173 II
5723	Iluminación	40	-	ABB A-40-30-10 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AF/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1875	No	22
AF/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1024	No	16
AF/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1088	No	17
AF/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1500	No	20
AF/DN	Reduït	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AF				
Avinguda dels Països Baixos	LED Estàndard	33	64	2112 W
Avinguda dels Països Baixos	LED Estàndard	45	75	3375 W
		Total: 78		Total: 5487 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AG

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer dÀustria		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/35mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

reductor-estabilitzador
-> SERVITEC RF16INCB25SA

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	ES0031408382367001WN	27000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5738	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D40004 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AG/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	825	No	11
AG/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1050	No	11
AG/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2750	No	11
AG/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2800	No	11

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AG				
Carrer dÀustria	LED Estàndard	25	75	1875 W
Carrer dÀustria	Vapor Sodi Alta Pressió	2	150	300 W
Carrer dÀustria	Vapor Sodi Alta Pressió	21	250	5250 W
		Total: 48		Total: 7425 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AH

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Regne Unit	Avinguda dels Països Baixos	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV-K/35mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

reductor-establitzador
-> SERVITEC RF16INCB20SA

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	ES0031408369233001AR0	45000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Arelsa/Urbiastro	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5739	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D40004 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AH/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1798	No	22
AH/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1989	No	20
AH/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	895	No	7
AH/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1050	No	6

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AH				
Carrer del Regne Unit	LED Estàndard	43	59	2537 W
Carrer del Regne Unit	Vapor Sodi Alta Pressió	11	150	1650 W
Carrer del Regne Unit	Vapor Sodi Alta Pressió	4	250	1000 W
		Total: 58		Total: 5187 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AI

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Portugal		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV-K/35mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

reductor-establitzador
-> SERVITEC RF16INCB20SA

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	N/A	0.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Arelsa/Urbiastro	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5740	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D40004 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AI/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	7692	No	25
AI/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1350	No	8
AI/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1350	No	8
AI/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3750	No	15

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AI				
Carrer de Portugal	LED Estàndard	3	64	192 W
Carrer de Portugal	Vapor Sodi Alta Pressió	18	150	2700 W
Carrer de Portugal	Vapor Sodi Alta Pressió	44	250	11000 W
		Total: 65		Total: 13892 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 65 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AJ

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Suècia		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

reductor-establitzador
-> SERVITEC RF16INCB15SA

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	ES0031408382372001NK0	13856.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Regulador de flux a	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5749	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D40004 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AJ/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5000	No	20
AJ/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5250	No	20
AJ/3	Altres	Altres / 0 VAC	- 0 0	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2388	No	50
AJ/4	Altres	Altres / 0 VAC	- 0 0	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1188	No	22

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AJ				
Carrer de Suècia	LED Estàndard	24	41	984 W
Carrer de Suècia	LED Estàndard	48	54	2592 W
Carrer de Suècia	Vapor Sodi Alta Pressió	40	250	10000 W
		Total: 112		Total: 13576 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	AK

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Regne Unit		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

element de govern
-> URBIASTRO

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408369232001MJ0	13856.00	2.1A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Arelsa/Urbiastro	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
5751	Iluminación	80	-	TELEMECANIQUE LC1D40004 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
AK/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2375	No	10
AK/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5500	No	22
AK/3	Altres	Altres / 0 VAC	- 0 0	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0
AK/4	Altres	Altres / 0 VAC	- 0 0	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
AK				
Carrer del Regne Unit	LED Estàndard	5	75	375 W
Carrer del Regne Unit	Vapor Sodi Alta Pressió	30	250	7500 W
		Total: 35		Total: 7875 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	B

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Girona	Carrer de Barcelona	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/150mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406324530001RZ0	27000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8063	Iluminación	63	-	Hager E463 IV
8065	Reducción de Flujo	20	-	Telemecanique GC1-M22 II
8064	Iluminación	40	-	ABB ESB-40-40 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
B/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2420	No	9
B/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3000	No	20
B/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5020	No	35
B/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	4760	No	24
B/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic, 6A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
B				
Carrer de Girona	LED Estàndard	18	50	900 W
Carrer de Girona	LED Estàndard	2	110	220 W
Carrer de Girona	Vapor Sodi Alta Pressió	3	70	210 W
Carrer de Girona	Vapor Sodi Alta Pressió	3	100	300 W
Carrer de Girona	Vapor Sodi Alta Pressió	62	150	9300 W
		Total: 88		Total: 10930 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 68 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	C

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Francolí		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº3595
element de govern

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031406314255001ZB0	21000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
25	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8114	Iluminación	63	-	Hager ES 463 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
C/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5130	No	26
C/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5498	No	44
C/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3540	No	13

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
C				
Carrer del Francolí	Compactes - SL (Rosca)	1	20	20 W
Carrer del Francolí	Compactes - SL (Rosca)	1	28	28 W
Carrer del Francolí	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	3	250	750 W
Carrer del Francolí	LED Estàndard	8	28	224 W
Carrer del Francolí	LED Estàndard	10	38	380 W
Carrer del Francolí	LED Estàndard	6	40	240 W
Carrer del Francolí	LED Estàndard	7	88	616 W
Carrer del Francolí	LED Estàndard	2	110	220 W
Carrer del Francolí	Vapor Sodi Alta Pressió	42	100	4200 W
Carrer del Francolí	Vapor Sodi Alta Pressió	12	150	1800 W
		Total: 92		Total: 8478 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 69 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	D

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Pare Palau i Quer	Plaça de lHospital	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> ORBIS ASTRO IB

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406326360001DL0	13856.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Sense regulació	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8074	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
D/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	4113	No	17
D/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1939	No	19
D/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	10460	No	42

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
D				
Carrer del Pare Palau i Quer	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	41	35	1435 W
Carrer del Pare Palau i Quer	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	2	150	300 W
Carrer del Pare Palau i Quer	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	1	400	400 W
Carrer del Pare Palau i Quer	LED Estàndard	2	5	10 W
Carrer del Pare Palau i Quer	LED Estàndard	24	53	1272 W
Carrer del Pare Palau i Quer	Vapor Mercuri	4	250	1000 W
Carrer del Pare Palau i Quer	Vapor Sodi Alta Pressió	2	100	200 W
Carrer del Pare Palau i Quer	Vapor Sodi Alta Pressió	3	150	450 W
		Total: 79		Total: 5067 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	E

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Plaça del Castell		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº24188
element de govern

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406326361001FF0	27000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Equips Autònoms de	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
25	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8091	Iluminación	63	-	Hager ES463 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
E/1	Mitja Nit	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2780	No	11
E/2	Tota Nit	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2751	No	35
E/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2050	No	13

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
E				
Plaça del Castell	Compactes - SL (Rosca)	4	11	44 W
Plaça del Castell	Dicroiques	2	50	100 W
Plaça del Castell	Halogenurs Metàl·lics	1	250	250 W
Plaça del Castell	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	21	35	735 W
Plaça del Castell	Vapor Mercuri	2	250	500 W
Plaça del Castell	Vapor Sodi Alta Pressió	3	100	300 W
Plaça del Castell	Vapor Sodi Alta Pressió	31	150	4650 W
		Total: 64		Total: 6579 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 71 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	F

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Falset	Carrer de Montblanc	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat a l'interior d'una caseta d'obra
element de govern

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406323378001PS0	10000.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
15	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8103	Iluminación	25	-	Telemecanique LC1D00910 III
8104	Iluminación	25	-	Telemecanique LC1D00910 III
8105	Iluminación	25	-	Telemecanique LC1D00910 III
8106	Reducción de Flujo	25	-	Telemecanique LC1D00910 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
F/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5483	No	26
F/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1350	No	9
F/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	450	No	3
F/DT	Comandament del Doble	Altres / 0 VAC - 0 0		Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic, 5A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
F				
Carrer de Falset	LED Estàndard	1	53	53 W
Carrer de Falset	Vapor Mercuri	6	250	1500 W
Carrer de Falset	Vapor Sodi Alta Pressió	30	150	4500 W
Carrer de Falset	Vapor Sodi Alta Pressió	2	250	500 W
Carrer de Falset	Vapor Sodi Alta Pressió	1	400	400 W
		Total: 40		Total: 6953 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 72 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	G

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Sant Isidre	Avinguda de Reus	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº3029
element de govern

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	N/A	0.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8109	Iluminación	63	-	Hager ES463 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
G/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1681	No	14
G/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	4050	No	25
G/3	Altres	Altres / 0 VAC - 0 0		Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0
G/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3190	No	19
G/5	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	900	No	6

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
G				
Carrer de Sant Isidre	LED Estàndard	5	30	150 W
Carrer de Sant Isidre	LED Estàndard	2	53	106 W
Carrer de Sant Isidre	LED Estàndard	2	100	200 W
Carrer de Sant Isidre	Vapor Mercuri	4	125	500 W
Carrer de Sant Isidre	Vapor Sodi Alta Pressió	2	70	140 W
Carrer de Sant Isidre	Vapor Sodi Alta Pressió	5	100	500 W
Carrer de Sant Isidre	Vapor Sodi Alta Pressió	46	150	6900 W
Carrer de Sant Isidre	Vapor Sodi Alta Pressió	3	250	750 W
		Total: 69		Total: 9246 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 73 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	H

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Flix 2	MAJOR	TORTOSA

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº24304

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406324544001NF0	20785.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Cèl·lula	Rodman/RF-10	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3077	Reducción de Flujo	20	-	HAGER ES 220 II
3076	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1 D40 004 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
H/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1380	No	22
H/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1556	No	37
H/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	640	No	16
H/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2640	No	16
H/DN	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic, 6A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
H				
Carrer Flix 2	LED Estàndard	7	20	140 W
Carrer Flix 2	LED Estàndard	52	38	1976 W
Carrer Flix 2	LED Estàndard	22	40	880 W
Carrer Flix 2	LED Estàndard	7	60	420 W
Carrer Flix 2	Vapor Sodi Alta Pressió	9	100	900 W
Carrer Flix 2	Vapor Sodi Alta Pressió	6	250	1500 W
		Total: 103		Total: 5816 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	I

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda de Vidal i Barraquer	Carrer del Francolí	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/35mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408115386001WE0	17321.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8014	Reducción de Flujo	25	-	Merlin Gerin MULTI 9 CT II
8013	Iluminación	40	-	Merlin Gerin MULTI 9 CT IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
I/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3748	No	20
I/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 35	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5150	No	30
I/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
I				
Avinguda de Vidal i Barraquer	LED Estàndard	6	10	60 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	LED Estàndard	1	20	20 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	LED Estàndard	3	60	180 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	LED Estàndard	6	73	438 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	Vapor Sodi Alta Pressió	12	100	1200 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	Vapor Sodi Alta Pressió	28	150	4200 W
Avinguda de Vidal i Barraquer	Vapor Sodi Alta Pressió	2	400	800 W
		Total: 58		Total: 6898 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	J

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Major	Carrer del Castell	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406314784002ZN0	20000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Sense regulació	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8069	Iluminación	80	-	Telemecanique LC1D40004 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
J/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2570	No	13
J/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	900	No	11
J/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1580	No	18
J/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1033	No	15

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
J				
Carrer Major	Dicroiques	2	50	100 W
Carrer Major	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	43	70	3010 W
Carrer Major	LED Estàndard	1	53	53 W
Carrer Major	Vapor Mercuri	4	250	1000 W
Carrer Major	Vapor Sodi Alta Pressió	10	150	1500 W
		Total: 60		Total: 5663 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	K

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Pare Claret	Carretera de Santa Creu de	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
Si	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> FOTOCÈL.LULA

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406242134001TL0	20000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Cèl·lula	Rodman/RF-10	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
30	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3078	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1 D40 004 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
K/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2460	No	18
K/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1960	No	20
K/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	8670	No	21
K/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1200	No	2

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
K				
Carrer del Pare Claret	Compactes - SL (Rosca)	2	15	30 W
Carrer del Pare Claret	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	1	35	35 W
Carrer del Pare Claret	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	33	70	2310 W
Carrer del Pare Claret	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	8	150	1200 W
Carrer del Pare Claret	LED Estàndard	6	70	420 W
Carrer del Pare Claret	Vapor Sodi Alta Pressió	16	150	2400 W
Carrer del Pare Claret	Vapor Sodi Alta Pressió	7	250	1750 W
Carrer del Pare Claret	Vapor Sodi Alta Pressió	7	400	2800 W
		Total: 80		Total: 10945 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	L

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Plaça de la Generalitat		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406319976001PZ0	12500.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/-	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8015	Iluminación	60	-	Telemecanique LC1D4011 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
L/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3689	No	33
L/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça L	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
Plaça de la Generalitat	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	1	250	250 W
Plaça de la Generalitat	Vapor Sodi Alta Pressió	31	100	3100 W
Plaça de la Generalitat	Vapor Sodi Alta Pressió	1	150	150 W
		Total: 33		Total: 3500 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 78 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	M

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Plaça Federico García Lorca 9		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	Terra	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº3661

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406310437001MB0	50000.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Doble nivell amb línia	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8081	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV
8082	Iluminación	40	-	ABB ESB-40-40 IV
8083	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV
8084	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV
8085	Iluminación	40	-	Schneider electric CT IV
8086	Iluminación	40	-	Schneider electric CT IV
8087	Reducción de Flujo	20	-	Hager ES220 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
M/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	4006	No	35
M/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3162	No	31
M/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1475	No	14
M/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2900	No	33
M/5	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	900	No	0
M/6	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 25	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3270	No	22
M/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
M				
Plaça Federico García Lorca 9	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	33	35	1155 W
Plaça Federico García Lorca 9	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	74	100	7400 W
Plaça Federico García Lorca 9	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	8	250	2000 W
Plaça Federico García Lorca 9	LED Estàndard	4	33	132 W
Plaça Federico García Lorca 9	LED Estàndard	21	58	1218 W
Plaça Federico García Lorca 9	LED Estàndard	5	113	565 W
Plaça Federico García Lorca 9	LED Estàndard	1	163	163 W
Plaça Federico García Lorca 9	Vapor Sodi Alta Pressió	1	150	150 W
		Total: 147		Total: 12783 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 79 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	N

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	Carrer de Jaume I	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	Terra	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	No	Si	No

Observacions

Q/C situat junt ET Nº3662

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	ES0031406310440001CK0	43648.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Telecontrol	Panasonic/FP-X C30	Doble nivell amb línia	Si

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
Si	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8050	Iluminación	40	-	HAGER ES440 IV
8053	Iluminación	40	-	ABB ESB 40-40 IV
8052	Iluminación	40	-	ABB ESB 40-40 IV
8051	Iluminación	40	-	HAGER ES440 IV
8047	Iluminación	40	-	ABB ESB 40-40 IV
8048	Iluminación	40	-	HAGER ES440 IV
8049	Iluminación	40	-	HAGER ES440 IV
8054	Reducción de Flujo	20	-	HAGER ES220 II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
N/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3545	No	40
N/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2850	No	33
N/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2950	No	33
N/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3390	No	40
N/5	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2850	No	33
N/6	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1368	No	21
N/7	Tota Nit	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 16	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1430	No	17
N/DN	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
N				
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	57	35	1995 W
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	130	100	13000 W
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	LED Estàndard	6	40	240 W
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	LED Estàndard	31	58	1798 W
Plaça Juan Ramon Jiménez 10	Vapor Sodi Alta Pressió	5	150	750 W
		Total: 229		Total: 17783 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 80 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	O

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Plaça Generalitat		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV/10mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	Si	No	No	Si	Si

Observacions

Comparteix comptador i fusibles amb el Q/C L.

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Enher	N/A	0.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Astronomic/Secelux	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8017	Iluminación	32	-	Mitsubishi 894S II
8016	Iluminación	40	-	ABB ESB40-40 IV
8018	Iluminación	60	-	Mitsubishi 307S II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
O/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2250	No	4
O/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 3 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1906	No	4
O/3	Altres	Altres / 0 VAC - 0 0		Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
O				
Plaça Generalitat	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	3	250	750 W
Plaça Generalitat	LED Estàndard	8	82	656 W
Plaça Generalitat	Vapor Sodi Alta Pressió	6	250	1500 W
		Total: 17		Total: 2906 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 81 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	P

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Tarragona		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica/230VAC/3cond.	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

Q/C situat junt ET Nº102338

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408399773001QA0	13060.00	2.1DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3080	Reducción de Flujo	25	-	TELEMECANIQUE LC1 D09 II
3079	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1 D40 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
P/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1050	No	7
P/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2150	No	18
P/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3150	No	27
P/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1650	No	11
P/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
P				
Carrer de Tarragona	Vapor Sodi Alta Pressió	29	100	2900 W
Carrer de Tarragona	Vapor Sodi Alta Pressió	34	150	5100 W
		Total: 63		Total: 8000 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 82 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	Q

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Jaume I		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica/230VAC/3cond.	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408399775001BW0	8300.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3082	Reducción de Flujo	25	-	TELEMECANIQUE LC1 D09 II
3081	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1 D09 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
Q/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2800	No	26
Q/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1700	No	16
Q/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2100	No	21
Q/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1700	No	17
Q/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
Q				
Carrer de Jaume I	Vapor Sodi Alta Pressió	80	100	8000 W
		Total: 80		Total: 8000 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	R

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Jaume I		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV-K/50mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

Q/C situat junt ET Nº102336

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408399776001PJ0F	8200.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3084	Reducción de Flujo	25	-	TELEMECANIQUE LC1 D09 II
3083	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1D40 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
R/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2550	No	17
R/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2700	No	18
R/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1050	No	7
R/4	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	900	No	6
R/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
R				
Carrer de Jaume I	Vapor Sodi Alta Pressió	48	150	7200 W
		Total: 48		Total: 7200 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 84 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	S

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer de Lleida		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	Si	Si	Si	Si

Observacions

Q/C situat al costat ET Nº103354

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408400133001MF0	6530.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Astronomic/Secelux	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Mòdem GSM

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3093	Reducción de Flujo	25	-	TELEMECANIQUE LC1 D09 II
3092	Iluminación	60	-	TELEMECANIQUE LC1 D40 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
S/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1950	No	13
S/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2100	No	14
S/3	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3560	No	31
S/4	Altres	Altres / 0 VAC	- 0 0	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	null	No	0
S/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
S				
Carrer de Lleida	LED Estàndard	2	30	60 W
Carrer de Lleida	Vapor Sodi Alta Pressió	31	100	3100 W
Carrer de Lleida	Vapor Sodi Alta Pressió	27	150	4050 W
		Total: 60		Total: 7210 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 85 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	SEM01

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda dels Països Baixos	Carrer de Bèlgica	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	Si

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Altres/-VAC/999cond.	-/Soterrada	-/0mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	No	No	No	No	No

Observacions

Grup semafòric

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	ES0031408278374001EV0	2200.00	2.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Altres	-/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
SEM01/1	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	840	No	2
SEM01/2	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	420	No	1
SEM01/3	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	420	No	1
SEM01/4	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	420	No	1

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
SEM01				
Avinguda dels Països Baixos	Incandescència Semàfor	30	70	2100 W
		Total: 30		Total: 2100 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	SEM02

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Avinguda dels Països Baixos		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	Si

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Altres/-VAC/999cond.	-/Soterrada	-/0mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	No	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
No	No	No	No	No	No

Observacions

Grup semafòric

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
-	ES0031408278372001GH0	1100.00	2.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Altres	-/-	Sense regulació	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
SEM02/1	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	840	No	2
SEM02/2	Funcionament 24 hores	Soterrada / 230 VAC	Cu 4 1.5	Altres, 0A, 0mA, 0p	Magneto tèrmic, 3A,	420	No	1

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
SEM02				
Avinguda dels Països Baixos	Incandescència Semàfor	18	70	1260 W
		Total: 18		Total: 1260 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 87 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	T

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer d'Anselm Clavé		

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	No	No	No	Si	No

Observacions

Q/C situat juny ET Nº59605

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408325988001NS0	5000.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3091	Reducción de Flujo	25	-	Hager ES 220A II
3088	Iluminación	25	-	Hager ES 420A IV
3089	Iluminación	25	-	Hager ES 420A IV
3090	Reducción de Flujo	25	-	Hager ES 220A II

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
T/1	Altres	Altres / 0 VAC - 0 0		Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	250	No	0
T/2	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	3400	No	15
T/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic, 6A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
T				
Carrer d'Anselm Clavé	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	4	250	1000 W
Carrer d'Anselm Clavé	Vapor Sodi Alta Pressió	15	150	2250 W
		Total: 19		Total: 3250 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 88 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	U

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer del Vendrell	Carrer de Valls	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RZ1-K/16mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408332697001EF0	6928.00	2.0DHA

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Doble nivell amb línia	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	No

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
3097	Reducción de Flujo	16	-	MERLIN GERIN MULTI 9CT II
3096	Iluminación	25	-	MERLIN GERIN MULTI 9CT IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
U/1	Tota Nit	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	6900	No	27
U/DT	Comandament del Doble	Soterrada / 230 VAC	Cu 2 2.5	Altres, 40A, 300mA, 2p	Magneto tèrmic, 6A,	null	No	0

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
U				
Carrer del Vendrell	Vapor Mercuri	3	250	750 W
Carrer del Vendrell	Vapor Sodi Alta Pressió	16	150	2400 W
Carrer del Vendrell	Vapor Sodi Alta Pressió	15	250	3750 W
		Total: 34		Total: 6900 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 89 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	V

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Argiles A	Carrer Argiles B	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/120mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> ORBIS ASTRO CITY

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408469597001AM0	10392.00	2.1A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
15	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8127	Iluminación	65	-	Telemecanique LC1D6511 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
V/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	750	No	5
V/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2790	No	13
V/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1020	No	12
V/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	800	No	7

Adreça V	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	18	70	1260 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	11	100	1100 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	10	150	1500 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	6	250	1500 W
		Total: 45		Total: 5360 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 90 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	W

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Argiles A	Carrer Macià Martorell Martí	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/120mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> ORBIS ASTRO CITY

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408469598001TQ0	17320.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
20	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8130	Iluminación	65	-	Telemecanique LC1D6511 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
W/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	450	No	3
W/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1440	No	14
W/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1340	No	15
W/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	5650	No	27

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	39	70	2730 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	12	100	1200 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	13	150	1950 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	9	250	2250 W
		Total: 73		Total: 8130 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 91 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	X

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer Argiles A	Carrer Argiles E	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Ferro galvanitzat	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Al/Soterrada	RV/120mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> ORBIS ASTRO CITY

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408469599001KG0	10392.00	2.1A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
15	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8141	Iluminación	65	-	Telemecanique LC1 D6511 III

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
X/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	750	No	5
X/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	750	No	5
X/3	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	1100	No	11
X/4	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2140	No	17

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
X				
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	22	70	1540 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	11	100	1100 W
Carrer Argiles A	Vapor Sodi Alta Pressió	14	150	2100 W
		Total: 47		Total: 4740 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 137

Fitxa de quadre

Contracte:	Ciutat:	Inventari	Nom del Quadre
Constantí	Constantí	Constantí	Y

Dades Generals

Condició de l'element	Data instalació	Tipus	Tipus Quadre
Nou	Text Field	Normal	Enllumenat

Localització

Nom de la Via	Entre	Y
Carrer dels Horts	Carrer de Jaume I	

Envolvent

Material	Localització	Marca	Model	Pintat
Poliester	-	*Genèrica	-	No

Escomesa

Tensió	Material / Entrada	Tipus / Secció mm2
Trifàsica +	Cu/Soterrada	RV-K/25mm2

Proteccions

ICP instal·lat	IGA instal·lat	Sobretensions Permanents	Sobretensions
No	Si	No	No

Accessoris

Terra	Interruptor Manual automátic	Terra Porta	Punt Llum	Doble Aïllament	Endoll
Si	Si	No	No	Si	No

Observacions

element de govern
-> ASTRO NOVA CITY

Contractació Energètica

Companyia Elèctrica	CUPS	Potencia Contractada	Tarifa
Fecsa / Endesa	ES0031408466587001AS0	17321.00	3.0A

Control

Element Control	Marca/Model	Tipus Regulació	Sobretensions
Rellotge astronòmic	Orbis/Astro Nova	Regulador de flux a	No

Comunicacions

Comunicacions Instalades	Comunicacions
No	Router WIFI

Regulació a Capçalera

Potencia regulador	Marca/Model	Element de Regulació
-	-/-	Si

Contactors

Identificador	Funcionament	Amperatge	Pols	Observacions
8150	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV
8151	Iluminación	40	-	Hager ES440 IV

Nom de la Linia	Funcionament	null	Conductor	Diferencial	Térmic	Potencia(W)	Portecció Sobretensi	Punt de Llum
Y/1	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 6	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	2500	No	23
Y/2	Reduït en capçalera	Soterrada / 400 VAC	Cu 4 10	Altres, 40A, 300mA, 4p	Magneto tèrmic,	6120	No	47

Adreça	Lampara Tipus	Num Lampares	Llum Potencia	Potencia Total
Y				
Carrer dels Horts	Halogenurs Metàl·lics Ceràmics	6	70	420 W
Carrer dels Horts	Vapor Sodi Alta Pressió	37	100	3700 W
Carrer dels Horts	Vapor Sodi Alta Pressió	30	150	4500 W
		Total: 73		Total: 8620 W

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 93 de 137

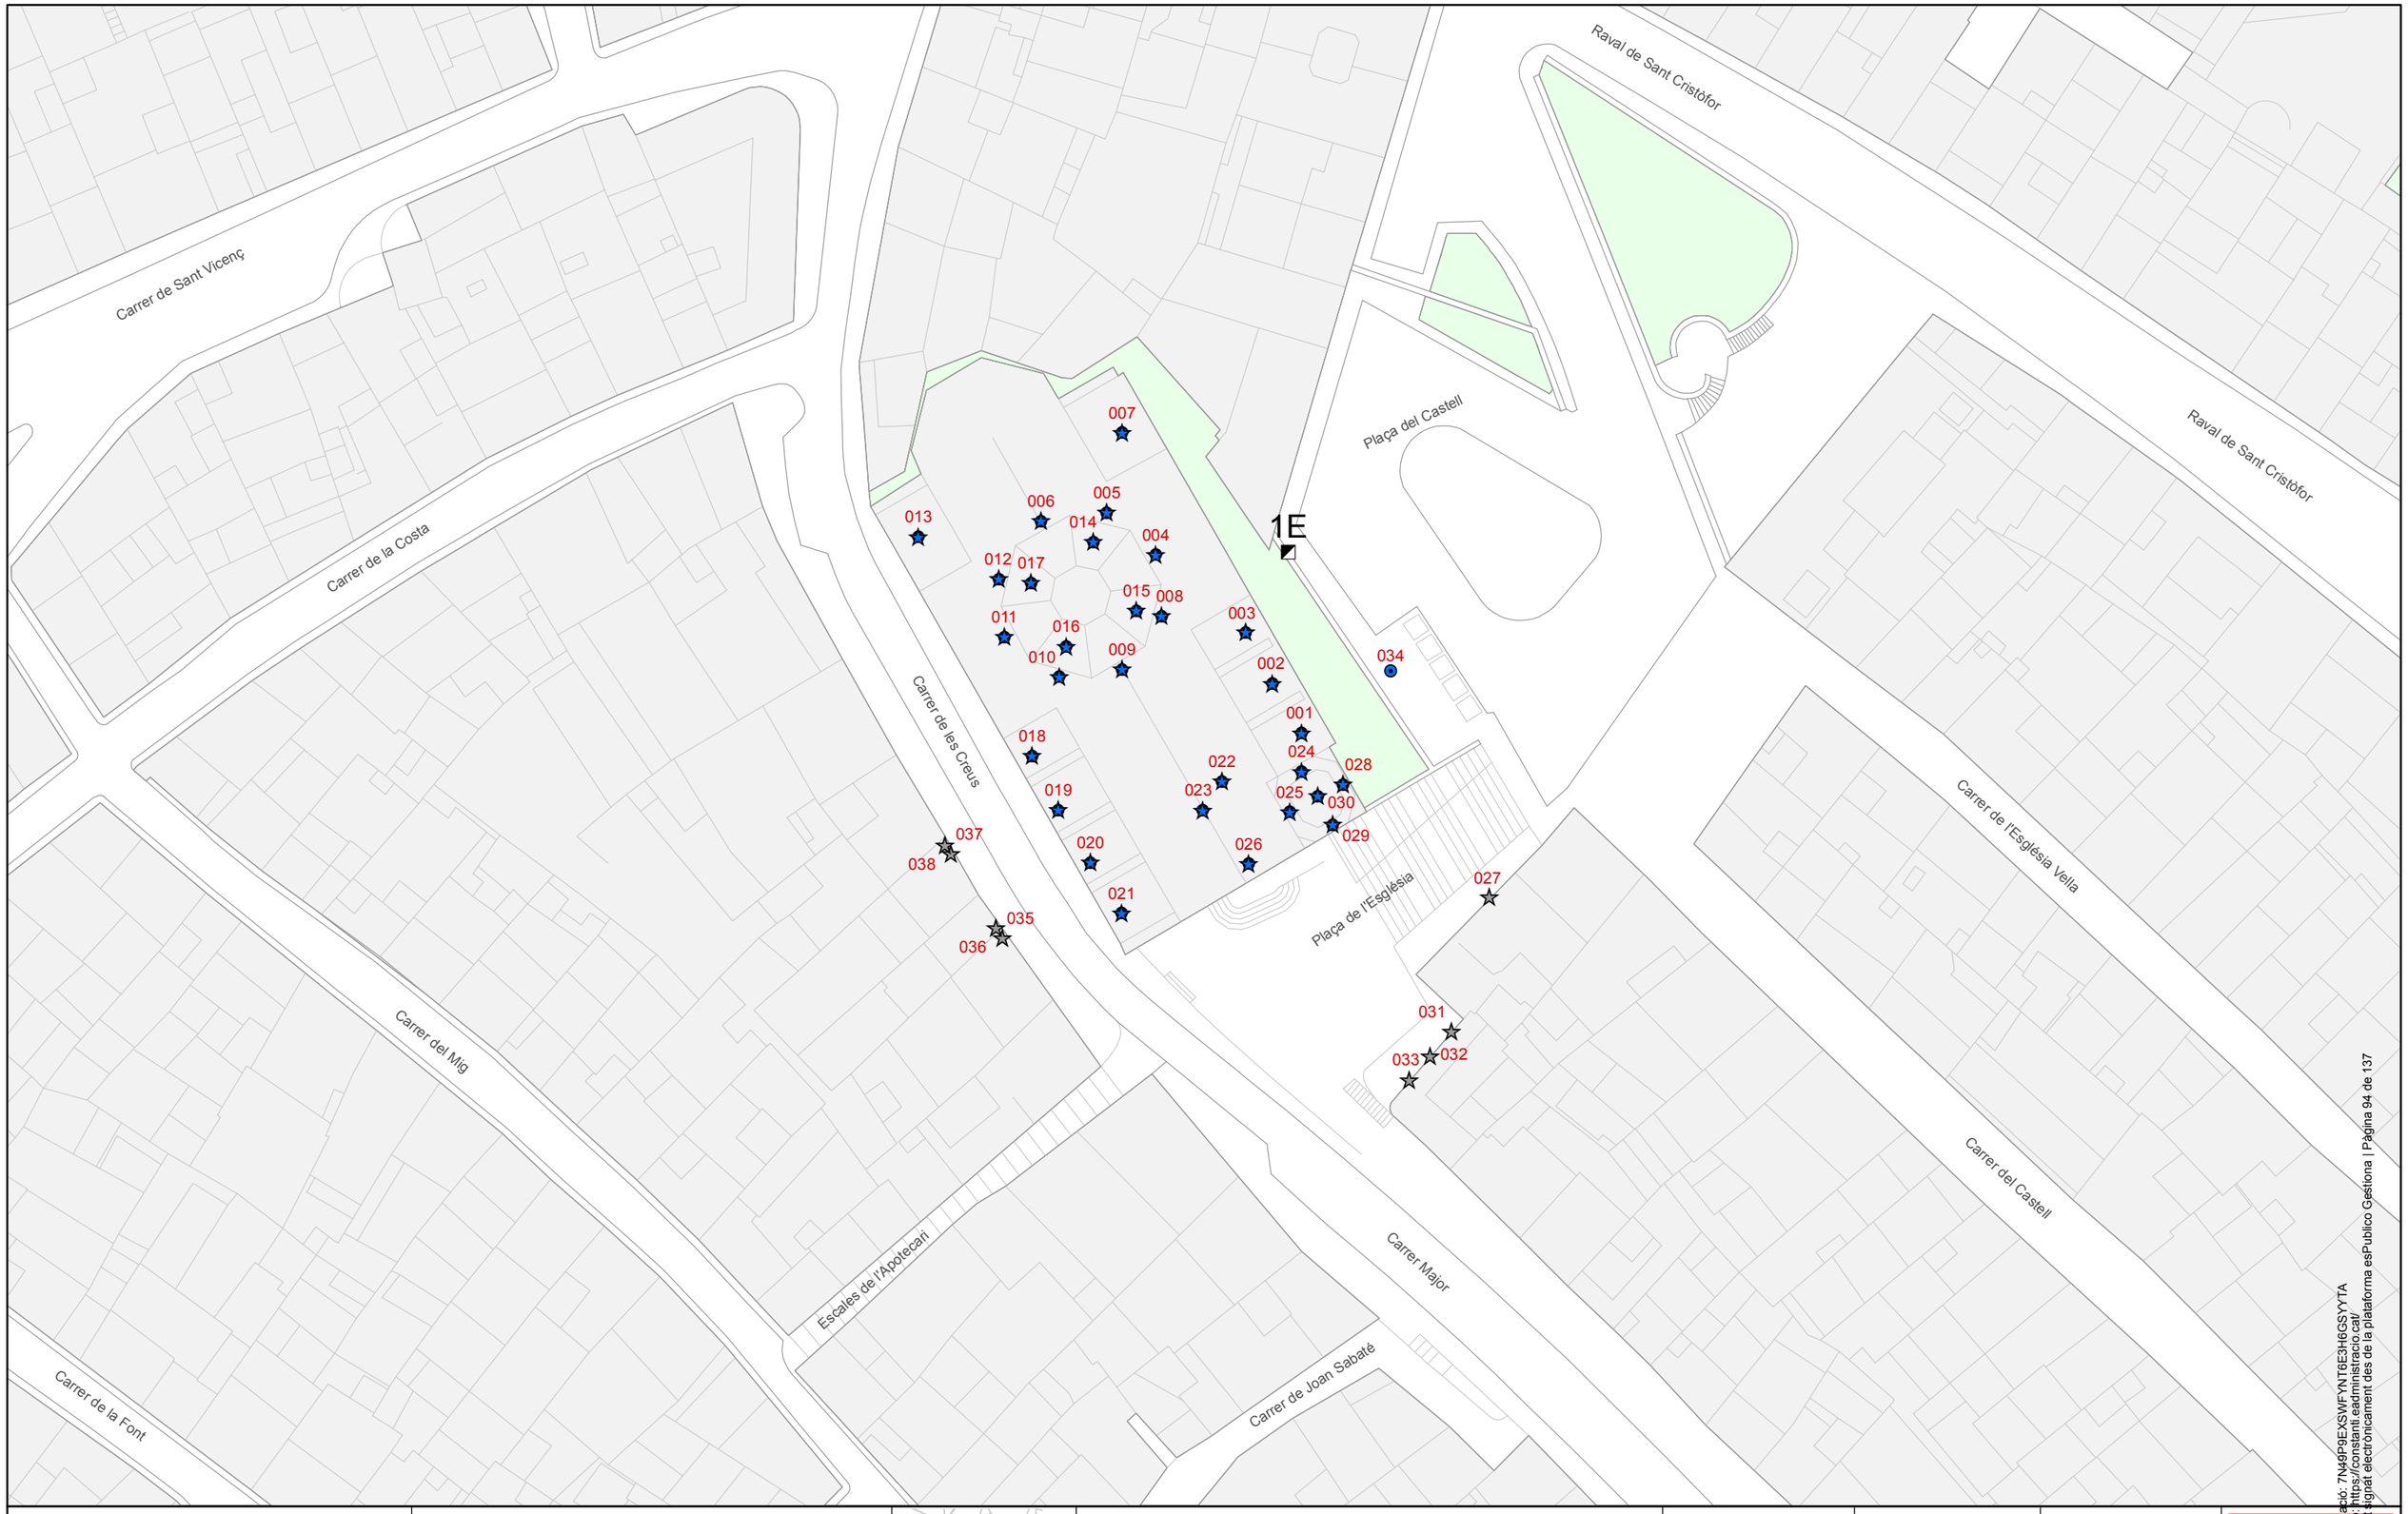

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre 1E - Plaça del Castell / Església
Pòlissa: 1303201

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum
- 250 VSAP, SS
- 250 VSAP, CO
- 400 VSAP, SS

Data: 13/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:500

Original DIN-A3

0 10 20 40 Metres

1E

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constantí.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 94 de 137

Carrer de Falset
Carrer del Morell
Carrer de les Creus
Carrer de Sant Vicenç
Plaça del Castell
Raval de Sant Cristòfor
Carrer de Jaume I
Carrer de la Pobla de Mafumet
Carrer de la Costa
Plaça de l'Església
Plaça de Pau Casals
Carrer dels Horts
Escalés de l'Apotecari
Carrer de Joan Sabaté
Carrer del Castell
Carrer de l'Església Vella
Baixada del Morrot
Carrer del Pare Palau i Quer
Carrer del Mig
Carrer de la Font
Carrer de Sant Pere
Carrer de la Peixateria
Plaça de l'Hospital
Carrer Major
Plaça de Jacint Verdaguer
Carrer dels Pallaresos
Avinguda de Catalunya
Carrer de Barcelona
Carrer de Sant Feliu

133 132 130 131 129 137 128 127 134 136 126 135 139 138 141 140 142 125 122 123 124 121 120 119 118 143 145 144 117 116 146 108 148 115 113 112 147 114 111 109 107 106 110 105 104 103A 103B 101 102 305 304 306 307A 307B 303 308 302 205 203 204 309 310 311 414 415 301 411 413 412 201 202 A 410 401 402A 402B 402C 402D 402E 403 404 405 406 407 408 409

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.eadministracio.cat/tramits/constanti/verificar-document
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: A
Carrer Major
Pòlissa: -

Llegenda

Punts de llum

- 100 VSAP, Columna
- 150 VSAP, Braç
- 150 VSAP, Columna
- 18 FL-T8, -
- 250 VSAP, Columna
- 35 HM-C, Braç
- 35 HM-C, Columna
- 70 HM-C, Columna
- 70 Q-I, Braç

Quadre de maniobra

Data: 19/06/2019

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 25 50 Metres

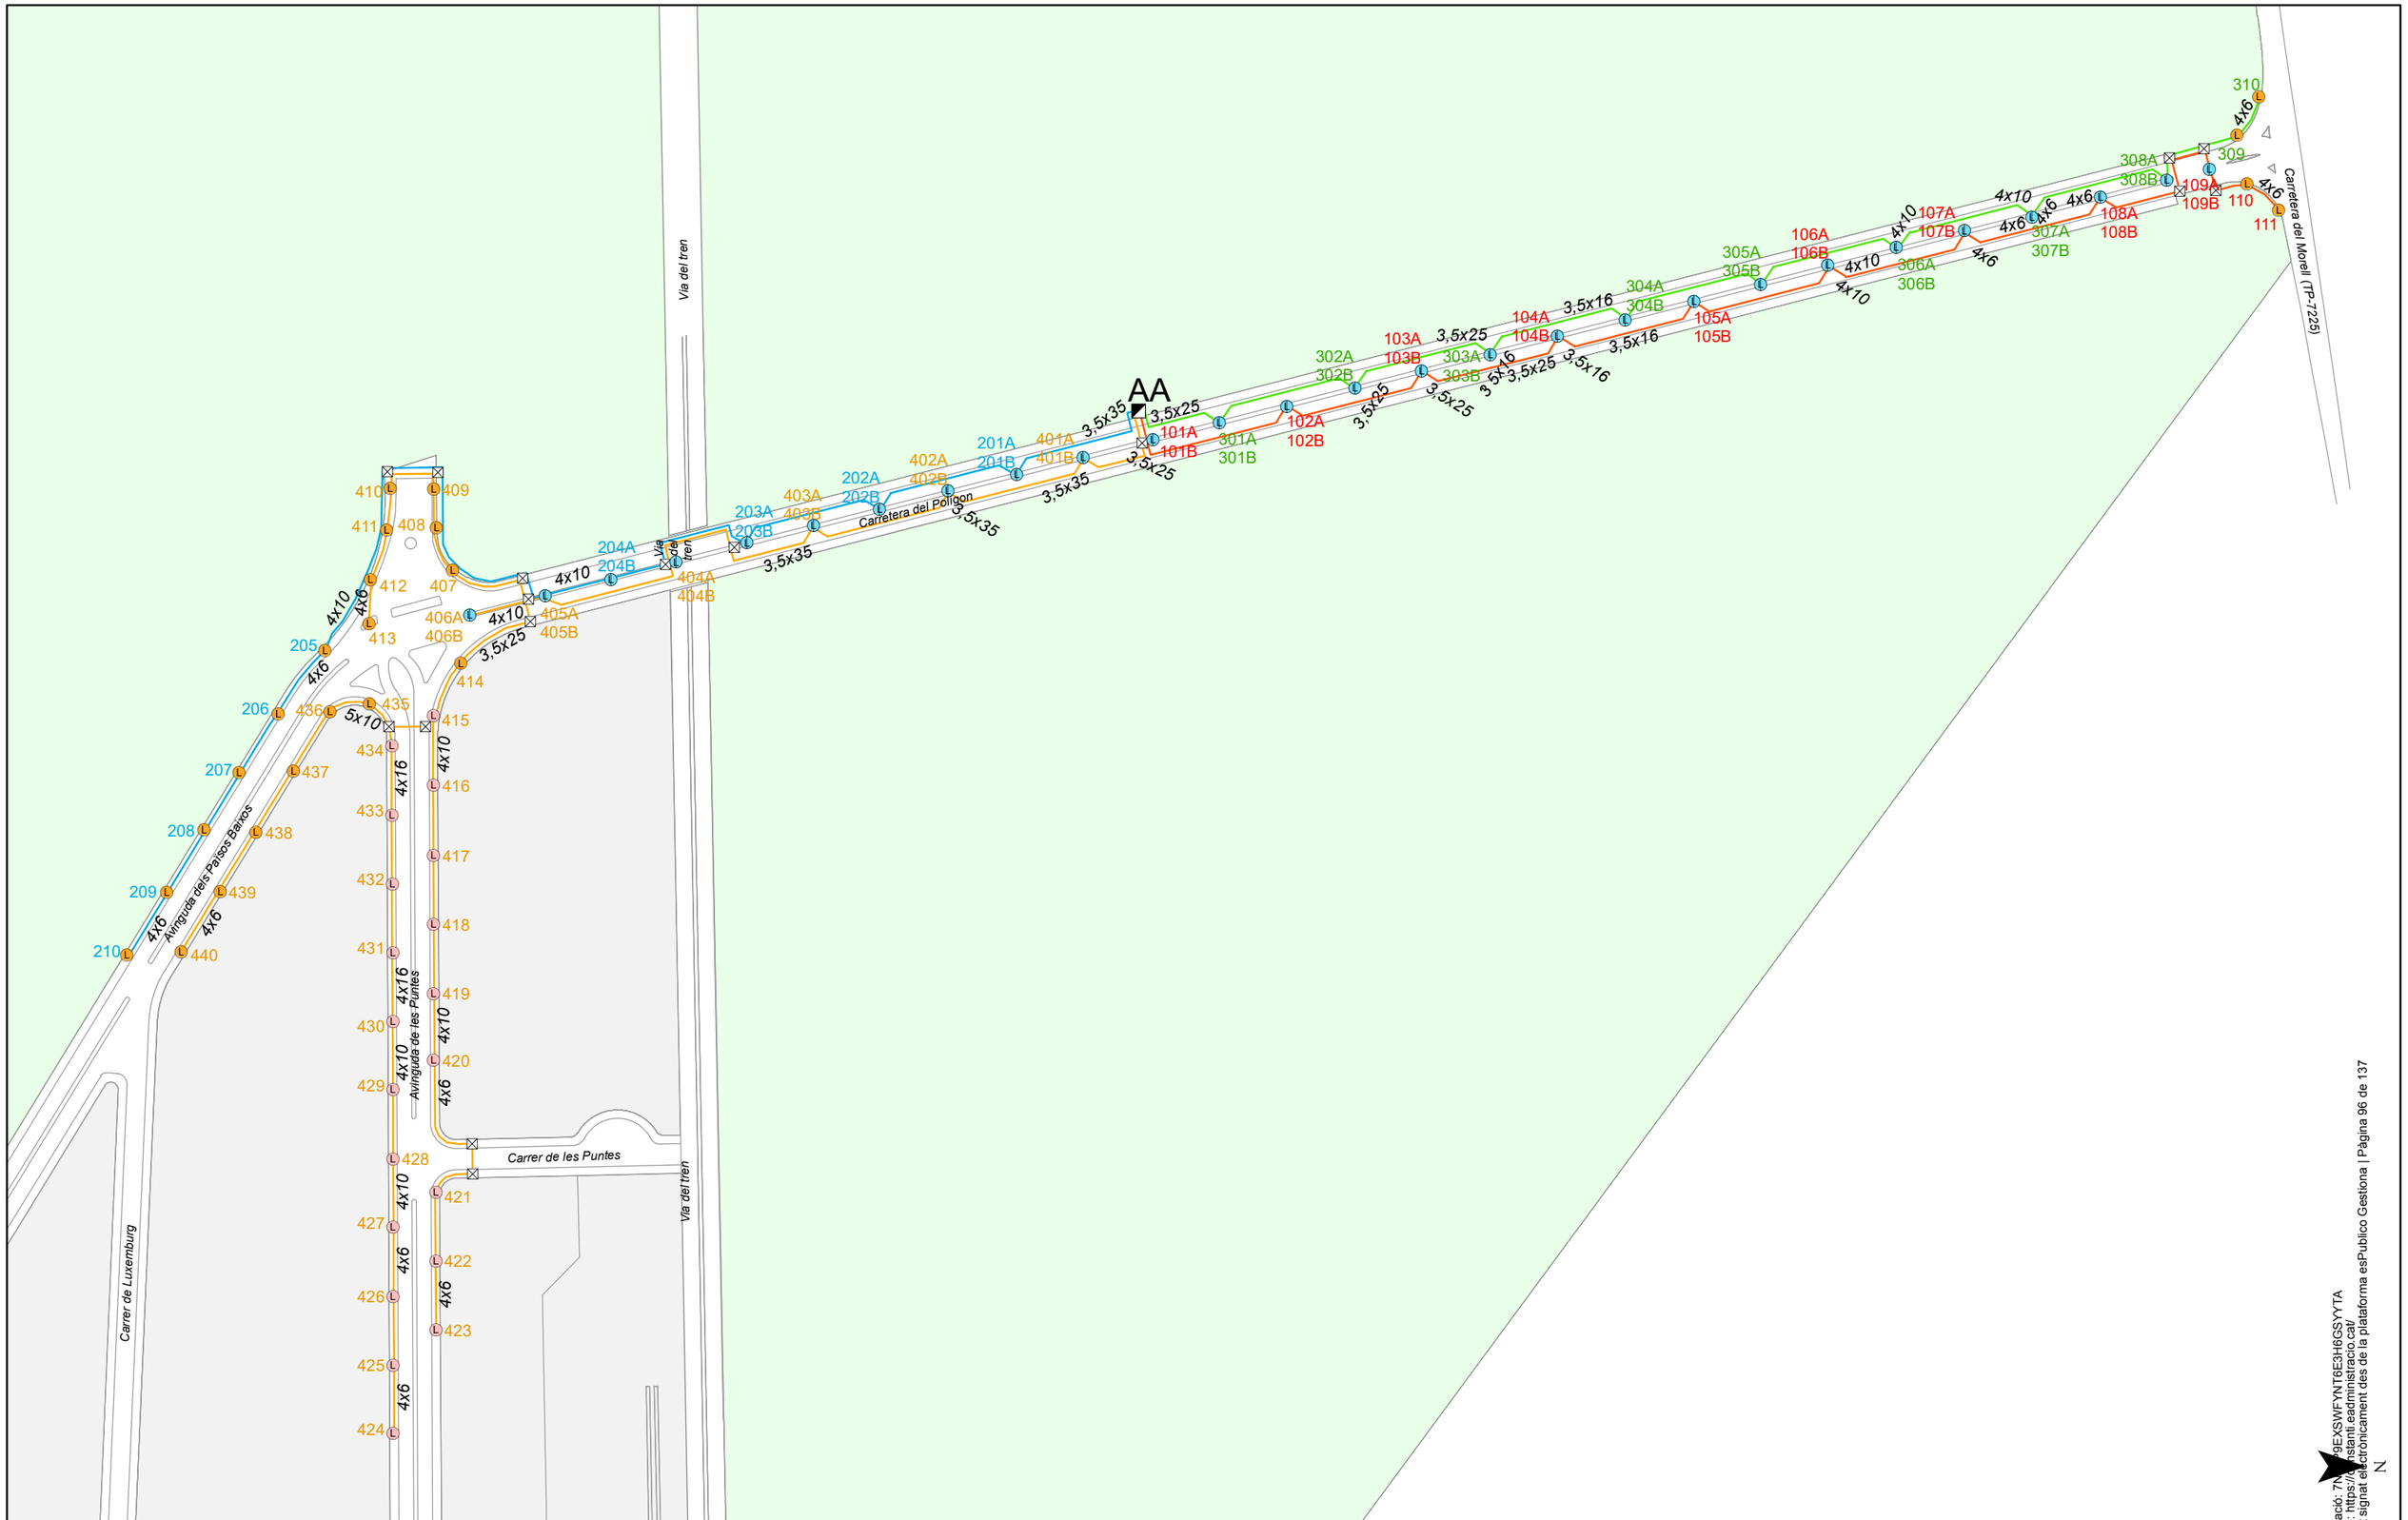

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AA
Carretera del Polígon
Pòlissa: 1094120

Llegenda

Punts de llum

- 64 Led, Columna
- 75 Led, Columna
- 2x75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
27/10/2020		

Escala: 1:2.750

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 200 Metres

AA

Codi Validació: 7N9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 137

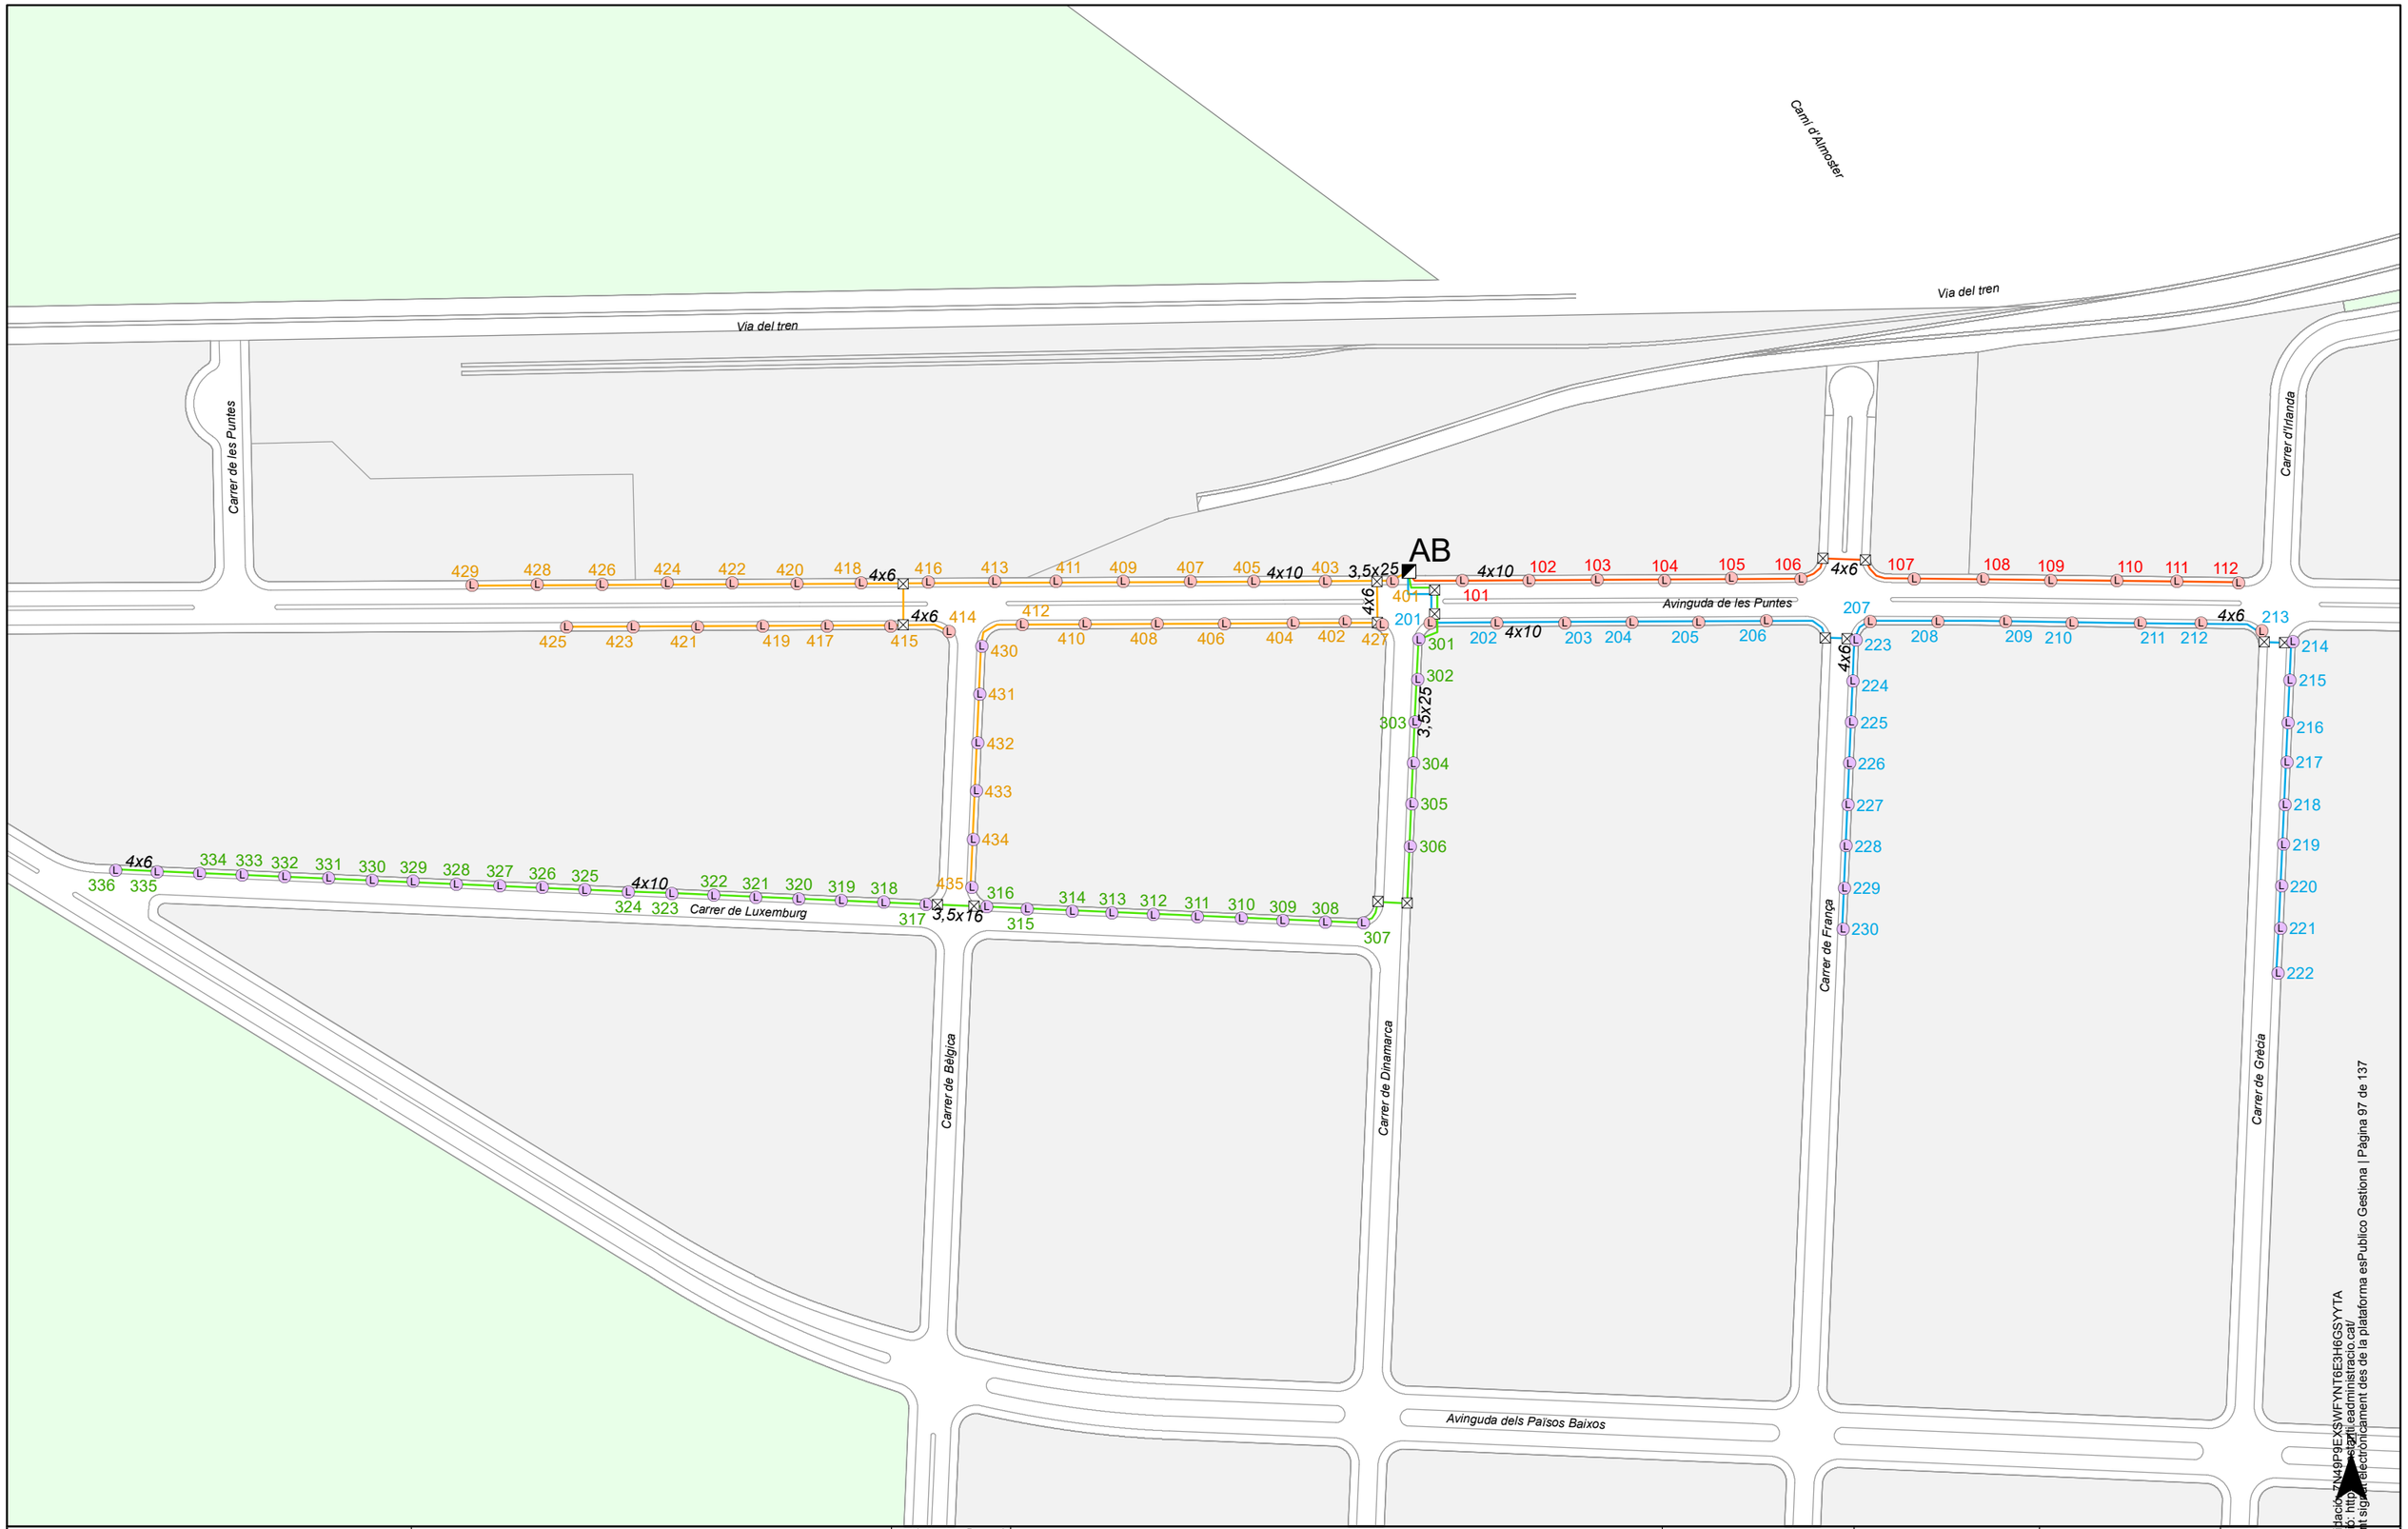

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AB
Avinguda de les Puntes
Pòlissa: 422671549

Llegenda

Punts de llum

64 Led, Columna
75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data: 29/11/2016

Aprovat:

Escala: 1:2.750

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 200 Metres

Codi Validació: N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 97 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: AC
Avinguda de les Puntes
Pòlissa: -

Llegenda

Punts de llum
- 64 LED, Columna
- 59 LED, Columna
- 250 VSAP, Columna

Quadre de maniobra

Data: 29/01/2025

Aprovat:

Escala: 1:3.250

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 200 250 Metres

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 98 de 137

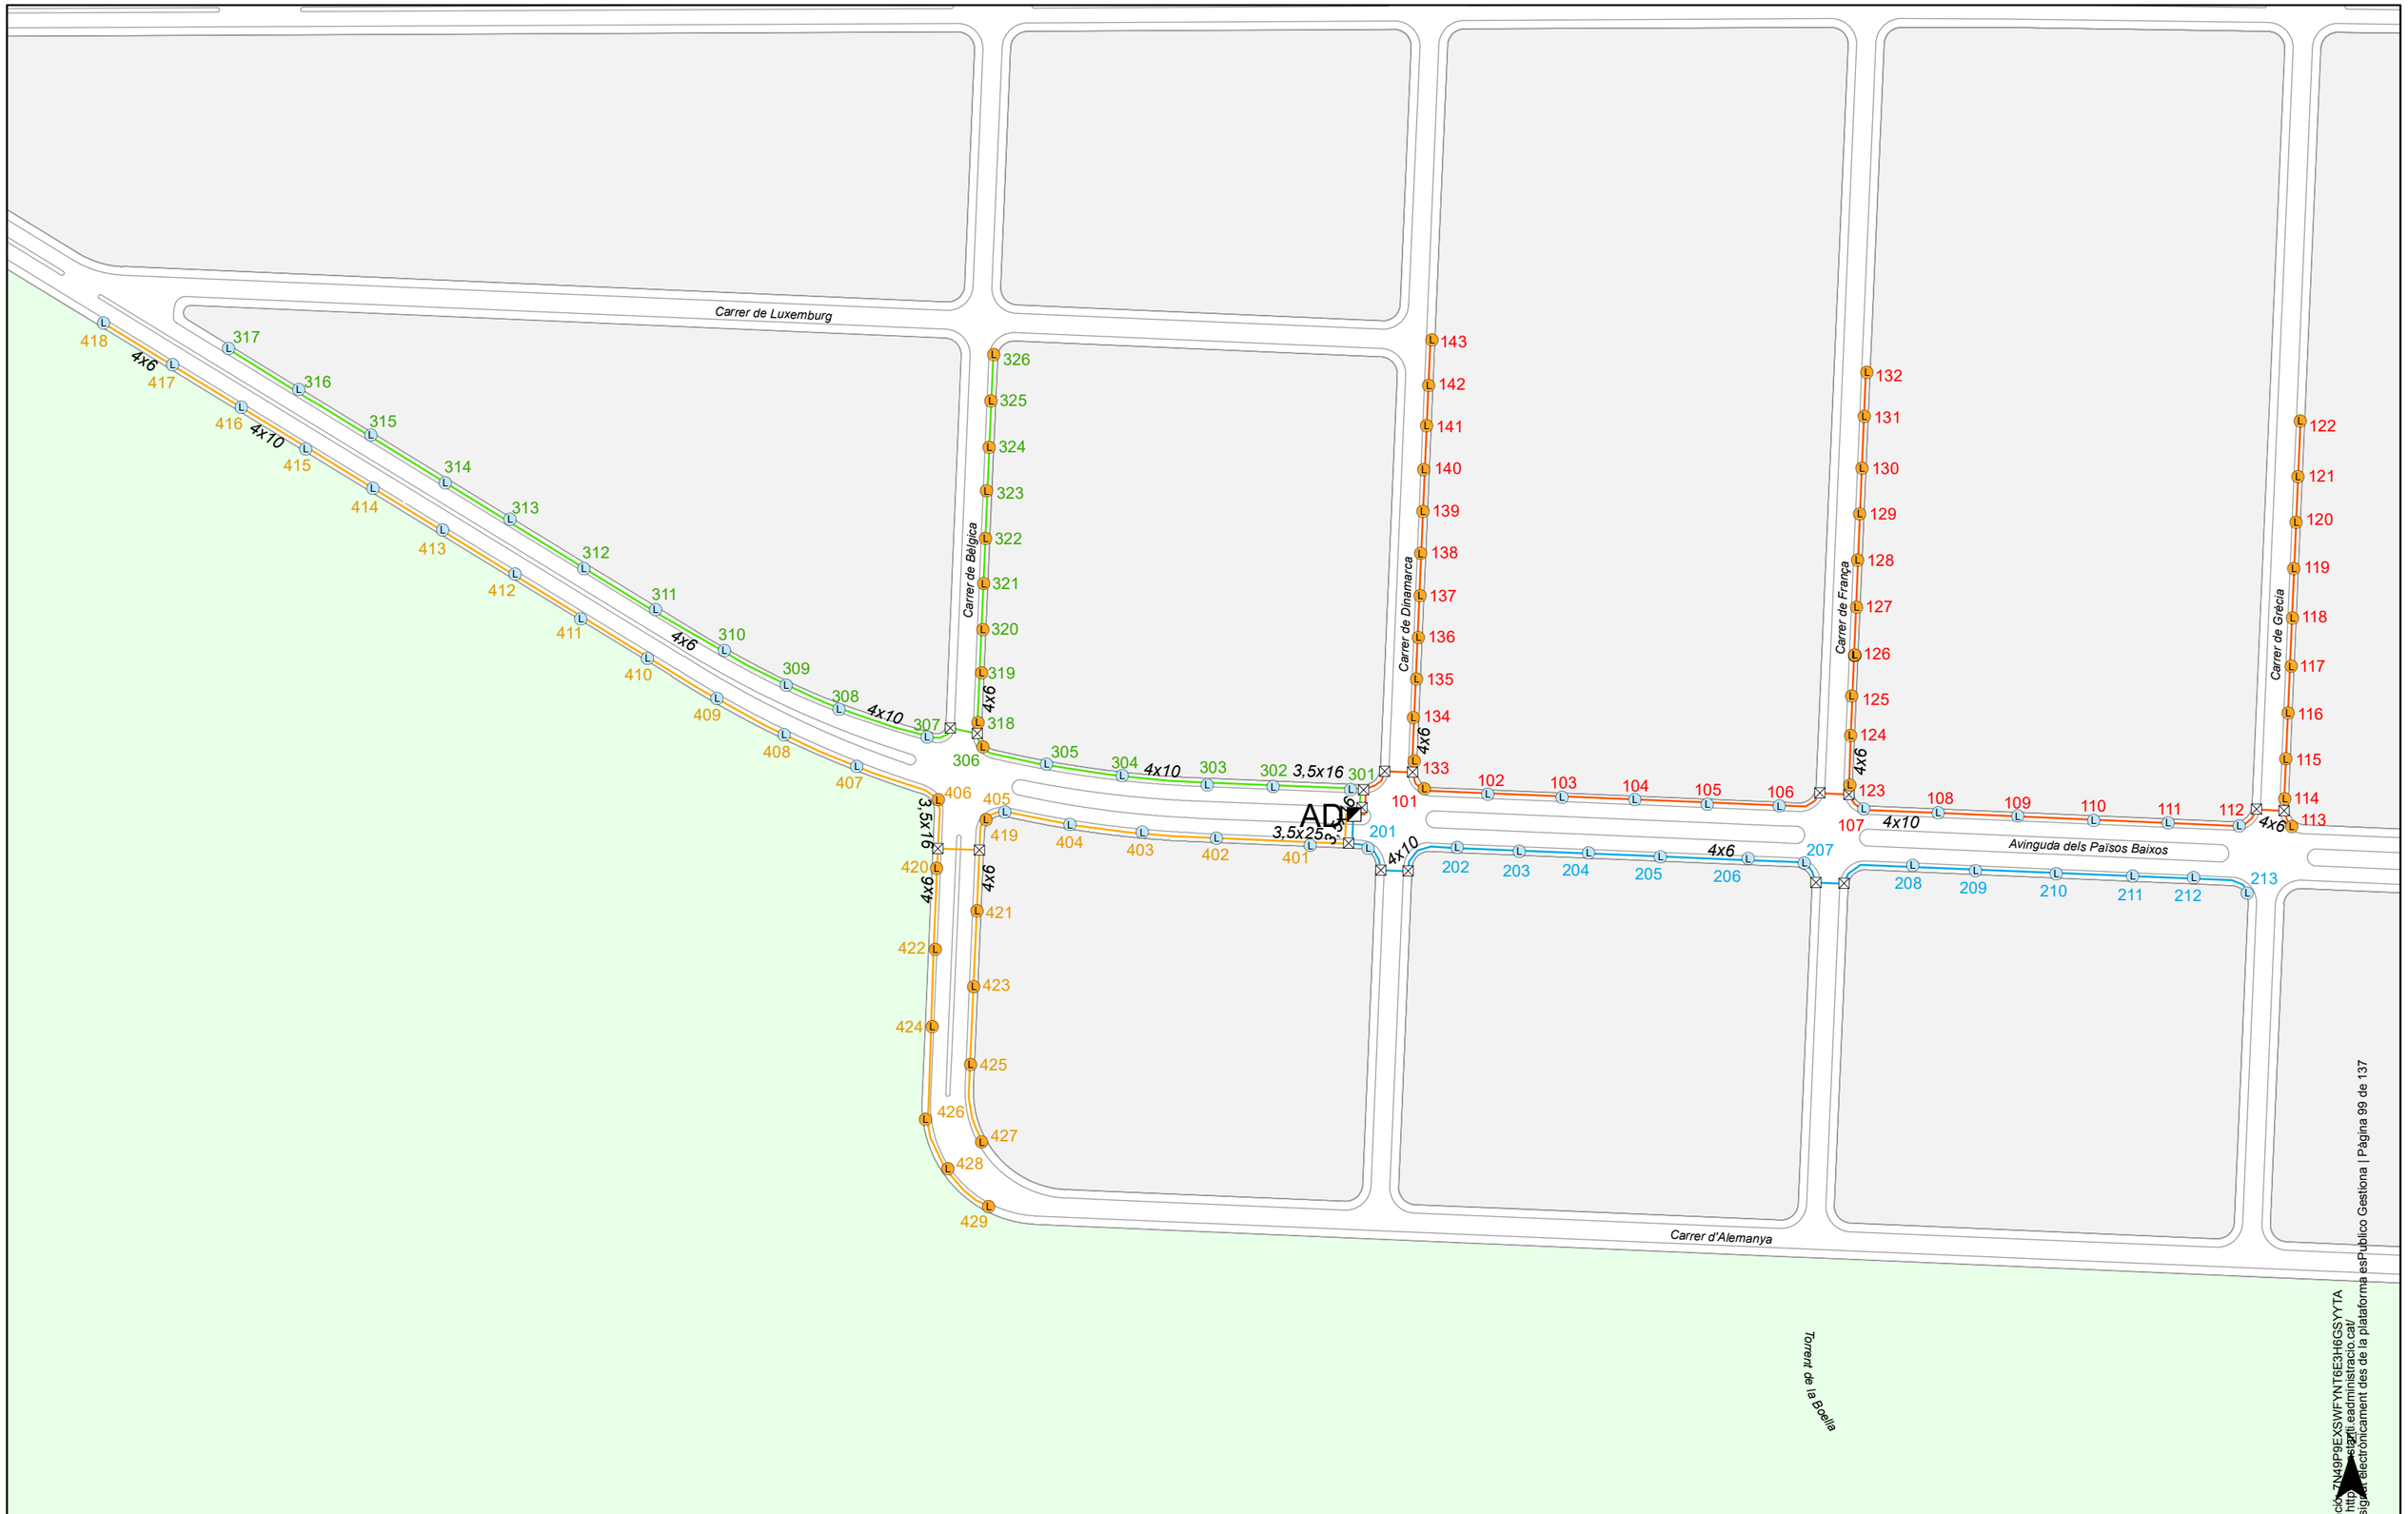

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: AD
Avinguda dels Països Baixos
Pòlissa: 422564971

Llegenda

Punts de llum
- 75 Led, Columna
- 64 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data: 27/10/2020

Aprovat:

Escala: 1:2.750

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 200 Metres

AD

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.cat/ajuntamentdeconstanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 99 de 137

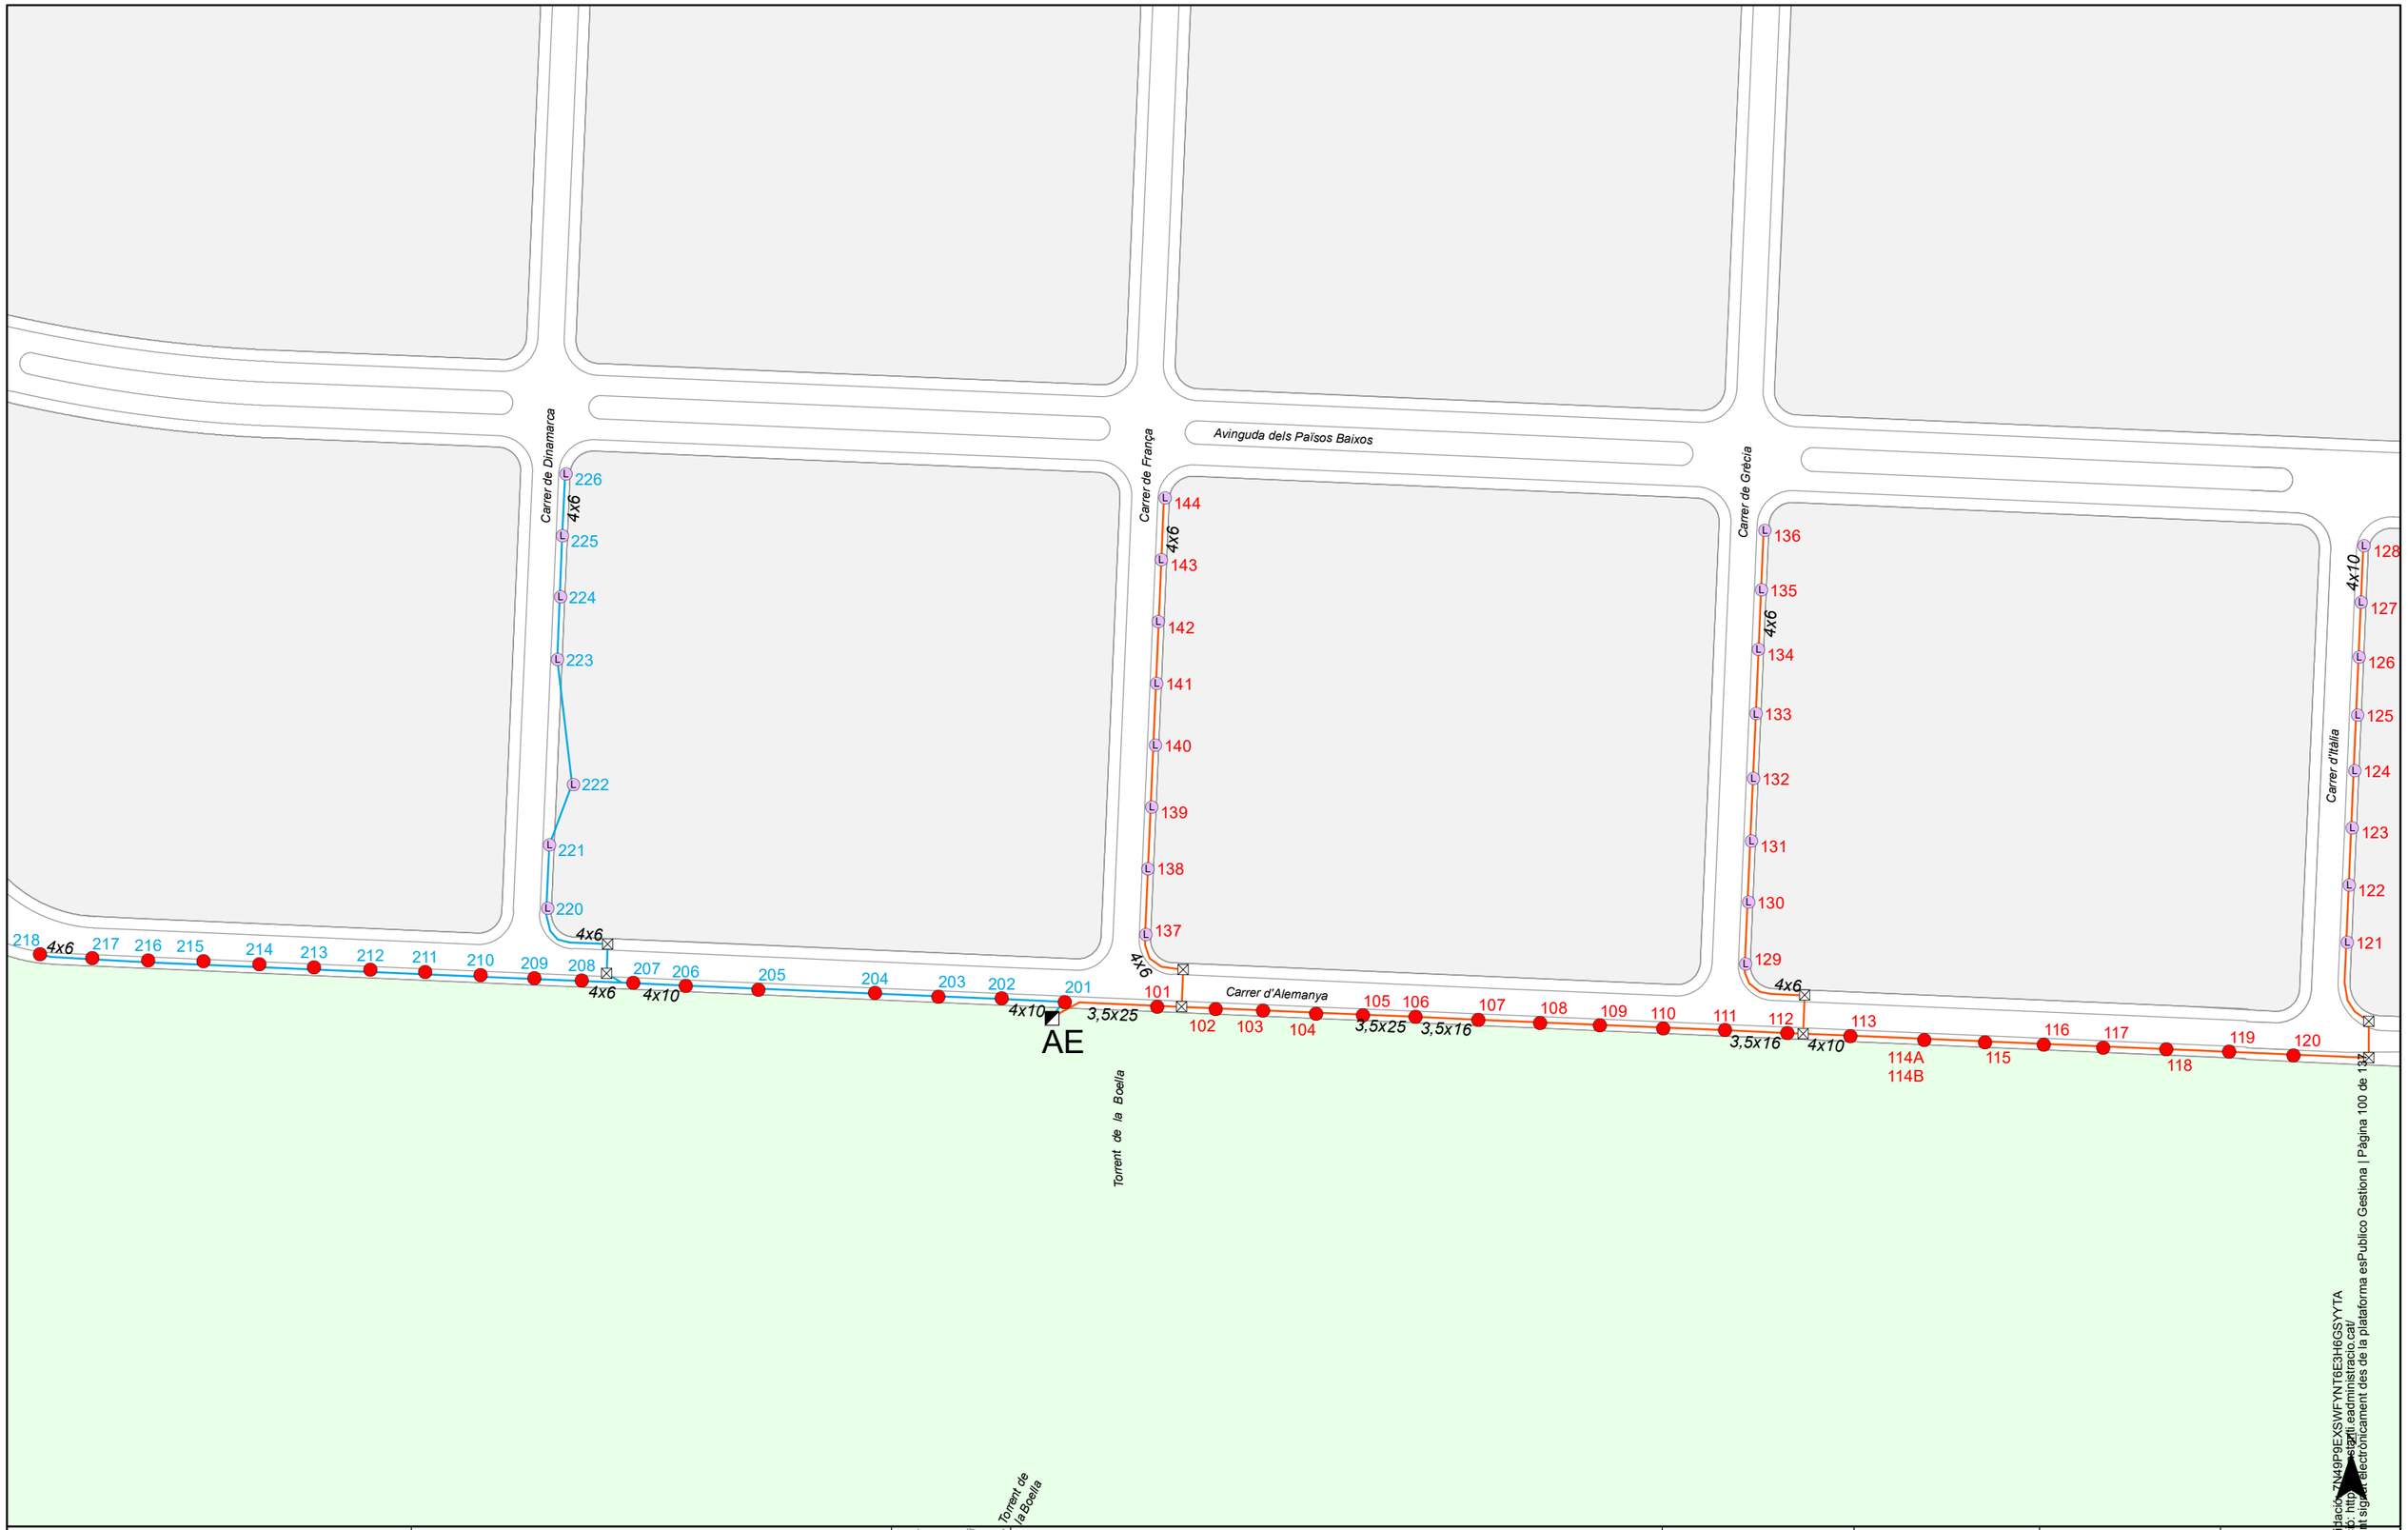

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AE
Carrer dAlemanya
Pòlissa: 422564927

Llegenda

Punts de llum

- 150 VSAP, Columna
- 75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
28/9/2017		

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 100 de 132

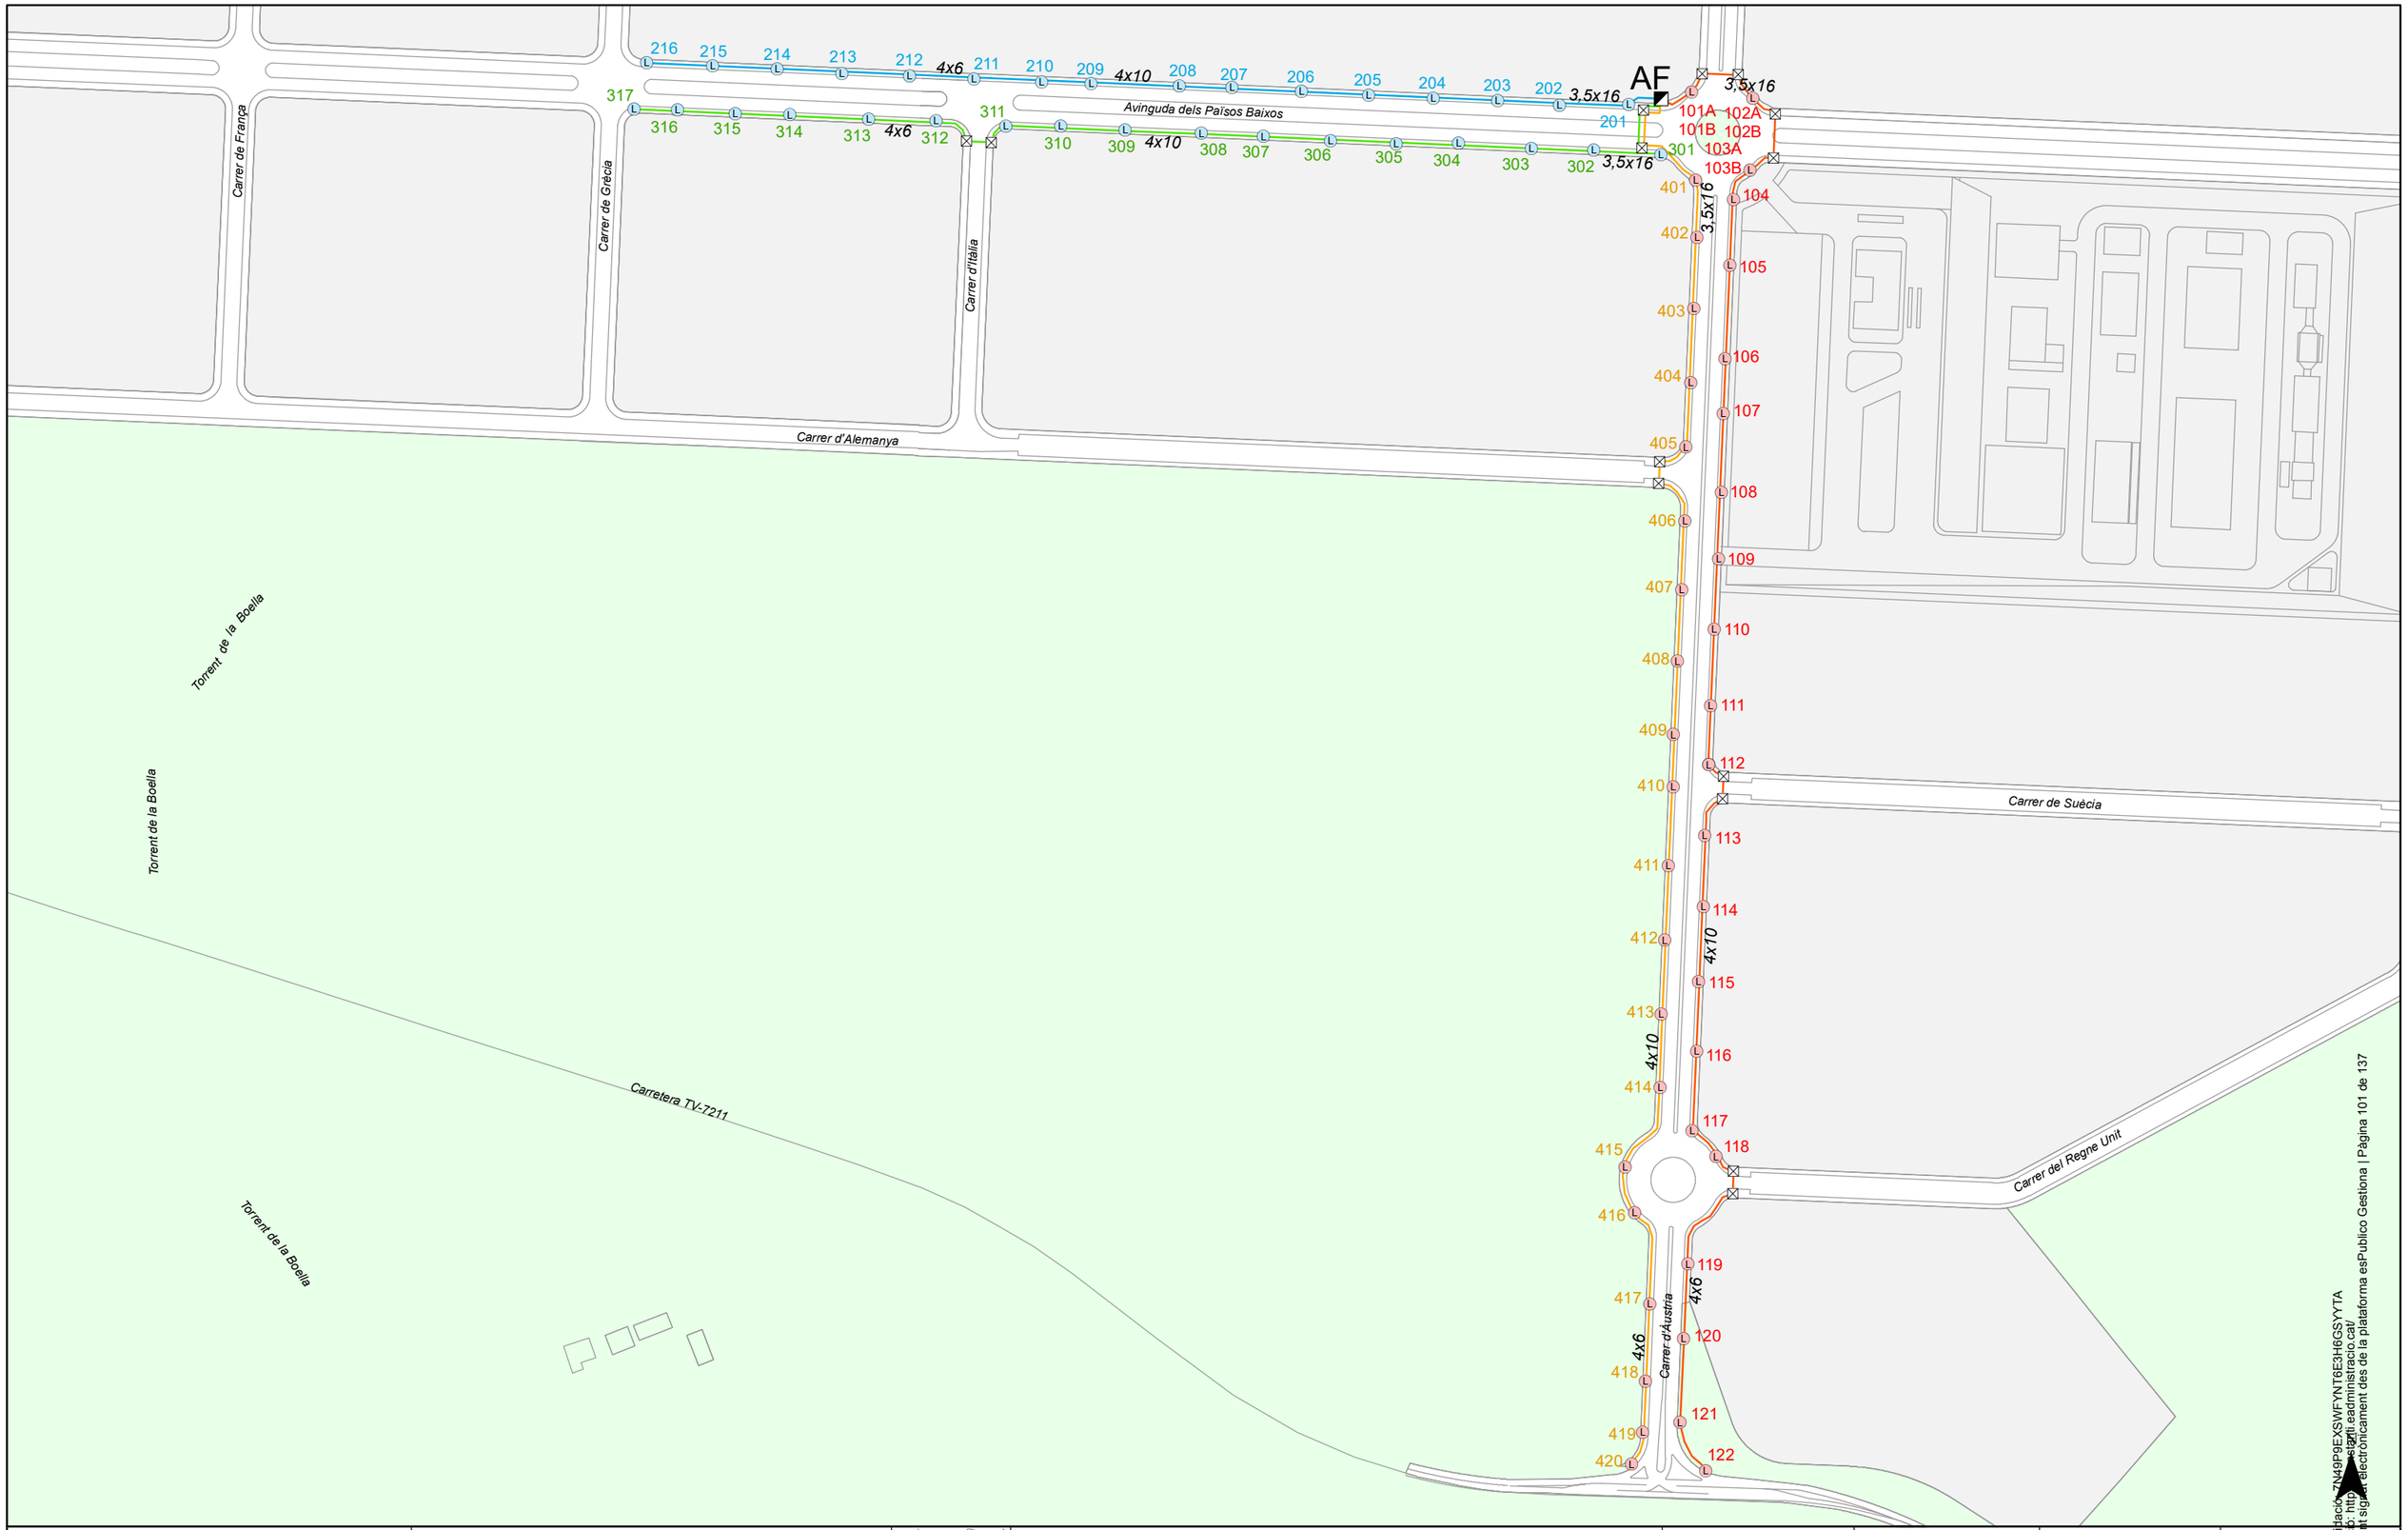

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AF
Avinguda dels Països Baixos
Pòlissa: 422564965

Llegenda

Punts de llum

- 64 Led, Columna
- 75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
27/10/2020		

Escala: 1:3.250

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 200 250 Metres

A

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seguretat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 101 de 137

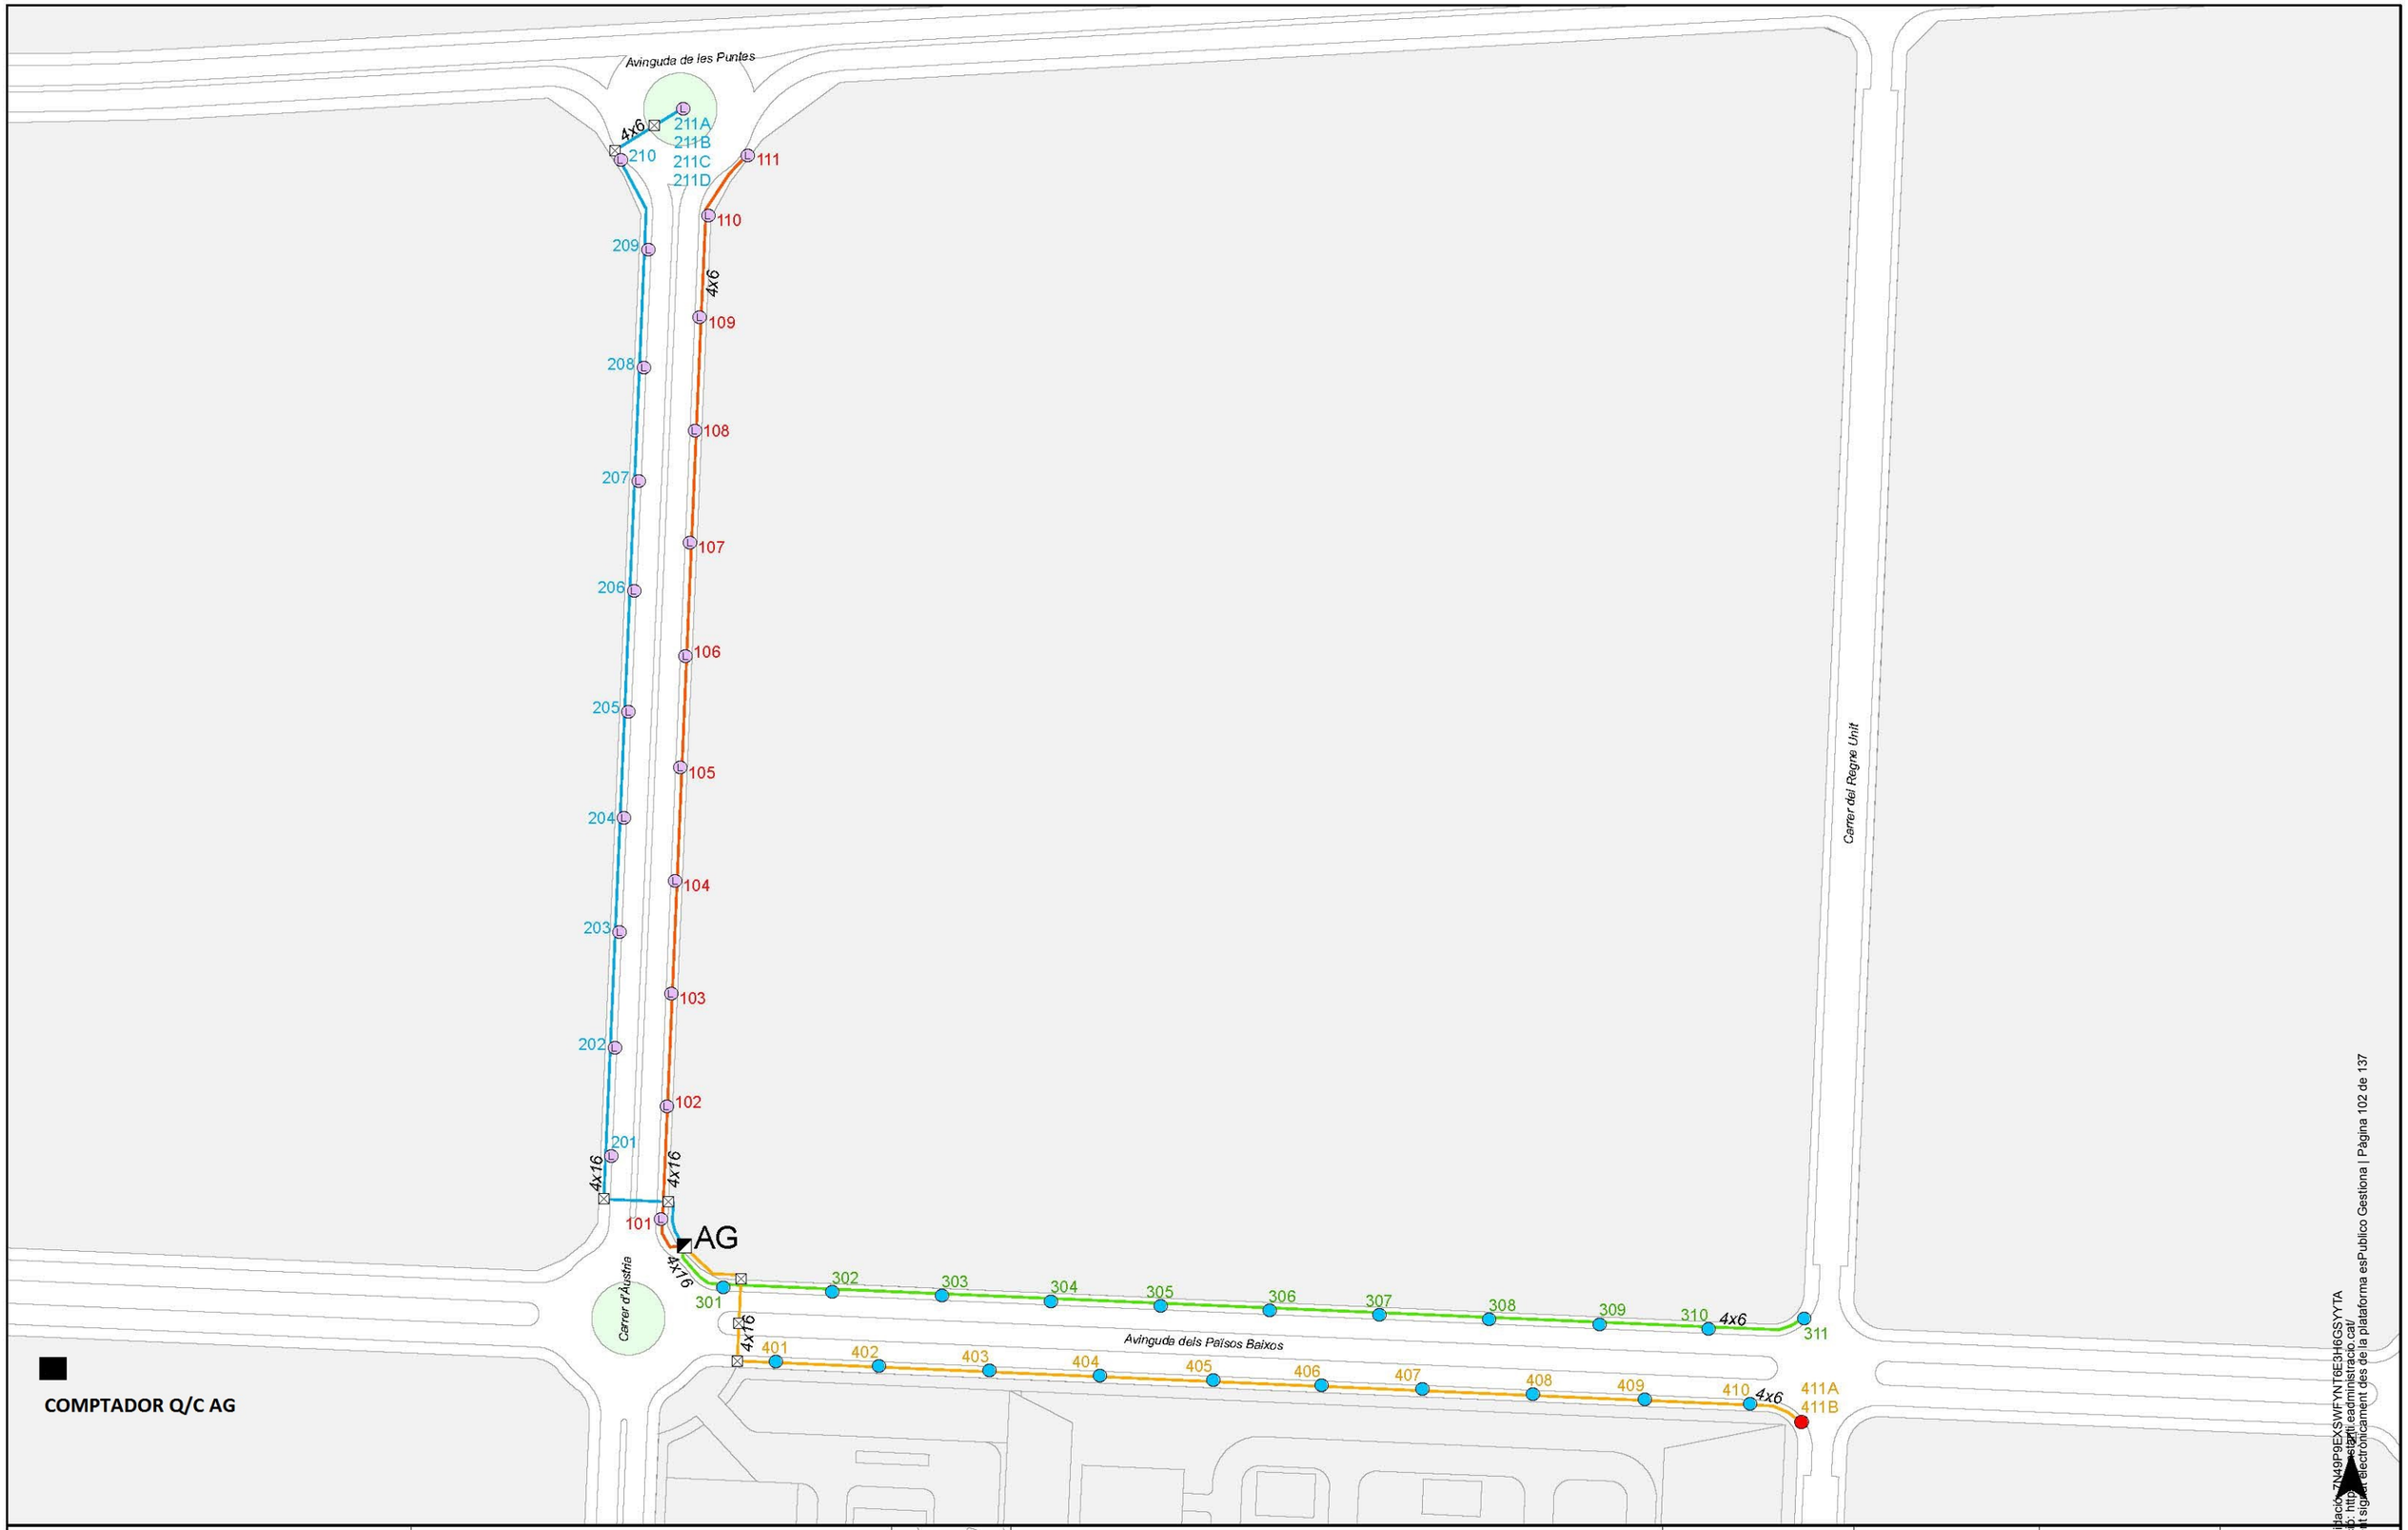

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AG
Carrer d'Àustria
Pòlissa:

Llegenda

Punts de llum

- 150 VSAP, Columna
- 250 VSAP, Columna
- 75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data: 29/11/2016

Aprovat:

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150Metres

Cod Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 102 de 137

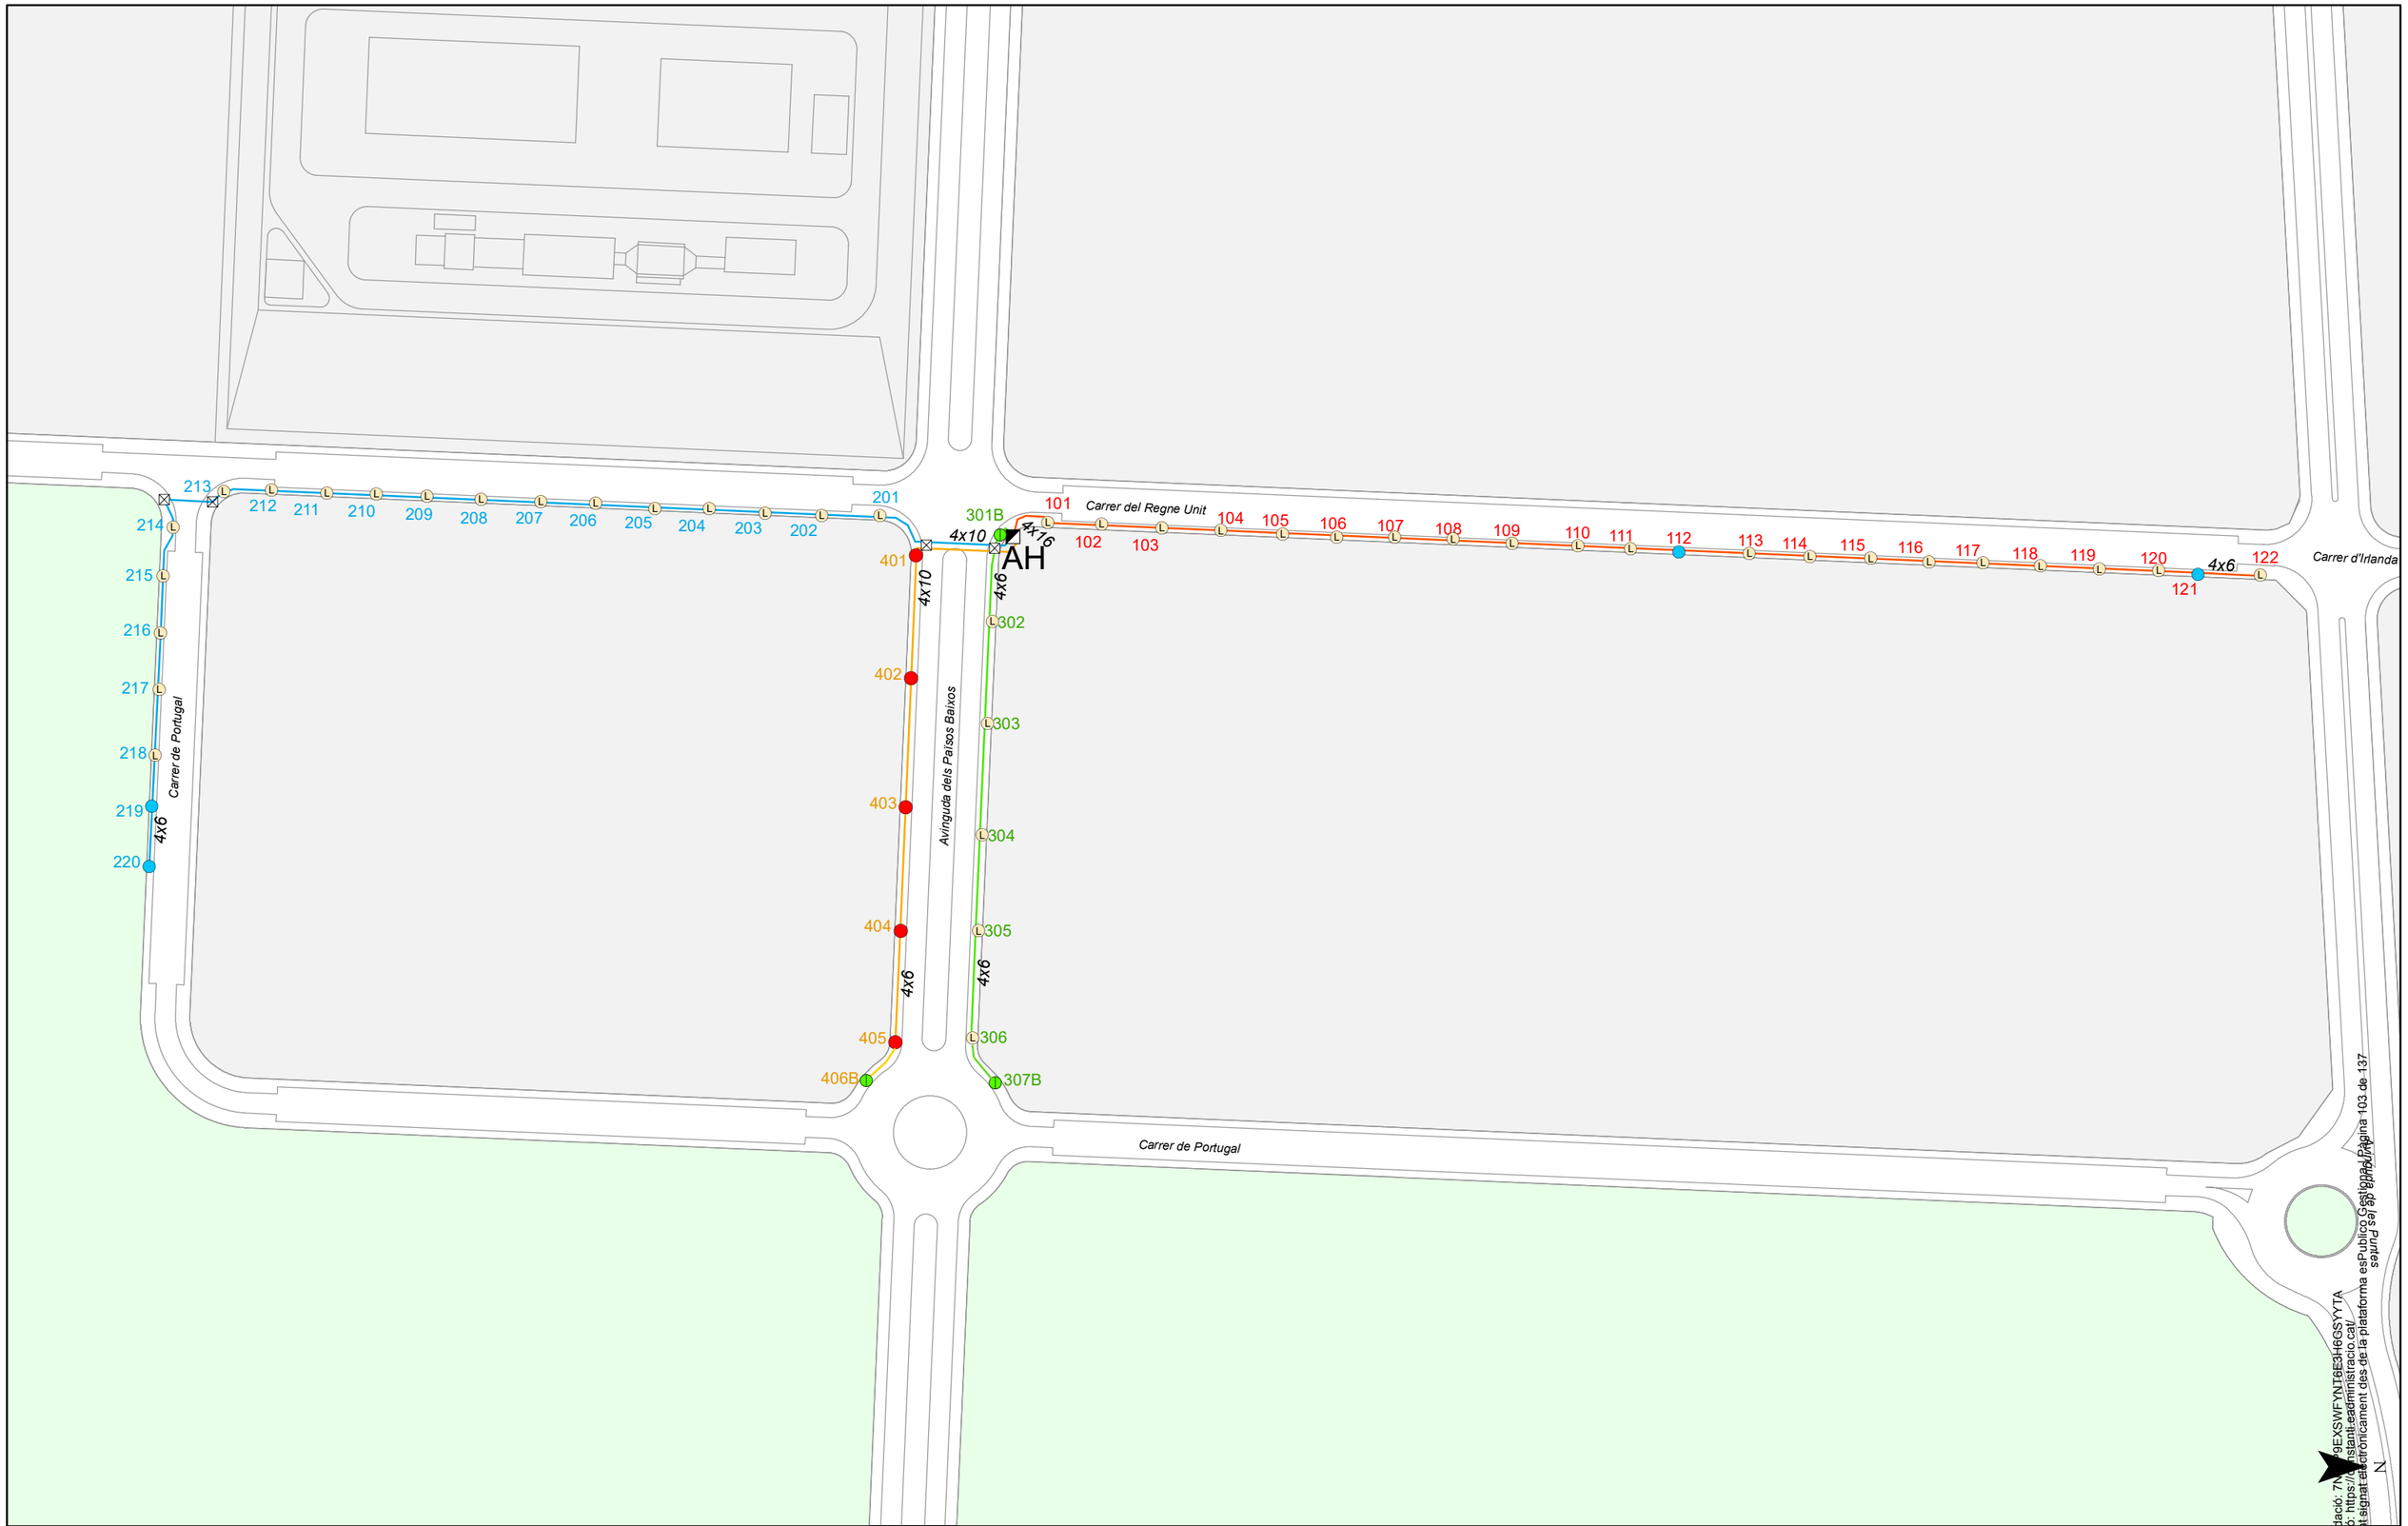

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AH
Carrer del Regne Unit
Pòlissa:

Llegenda

Punts de llum
- 59 LED, Columna
- 2x150 VSAP, Columna
- 250 VSAP, Columna
- 150 VSAP, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:
29/01/2025	

Escala: 1:2.000 — Original DIN-A3

0 25 50 100 150 Metres

Cod Validació: 7N79EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 103 de 137
Darrera signatura: 29/01/2025

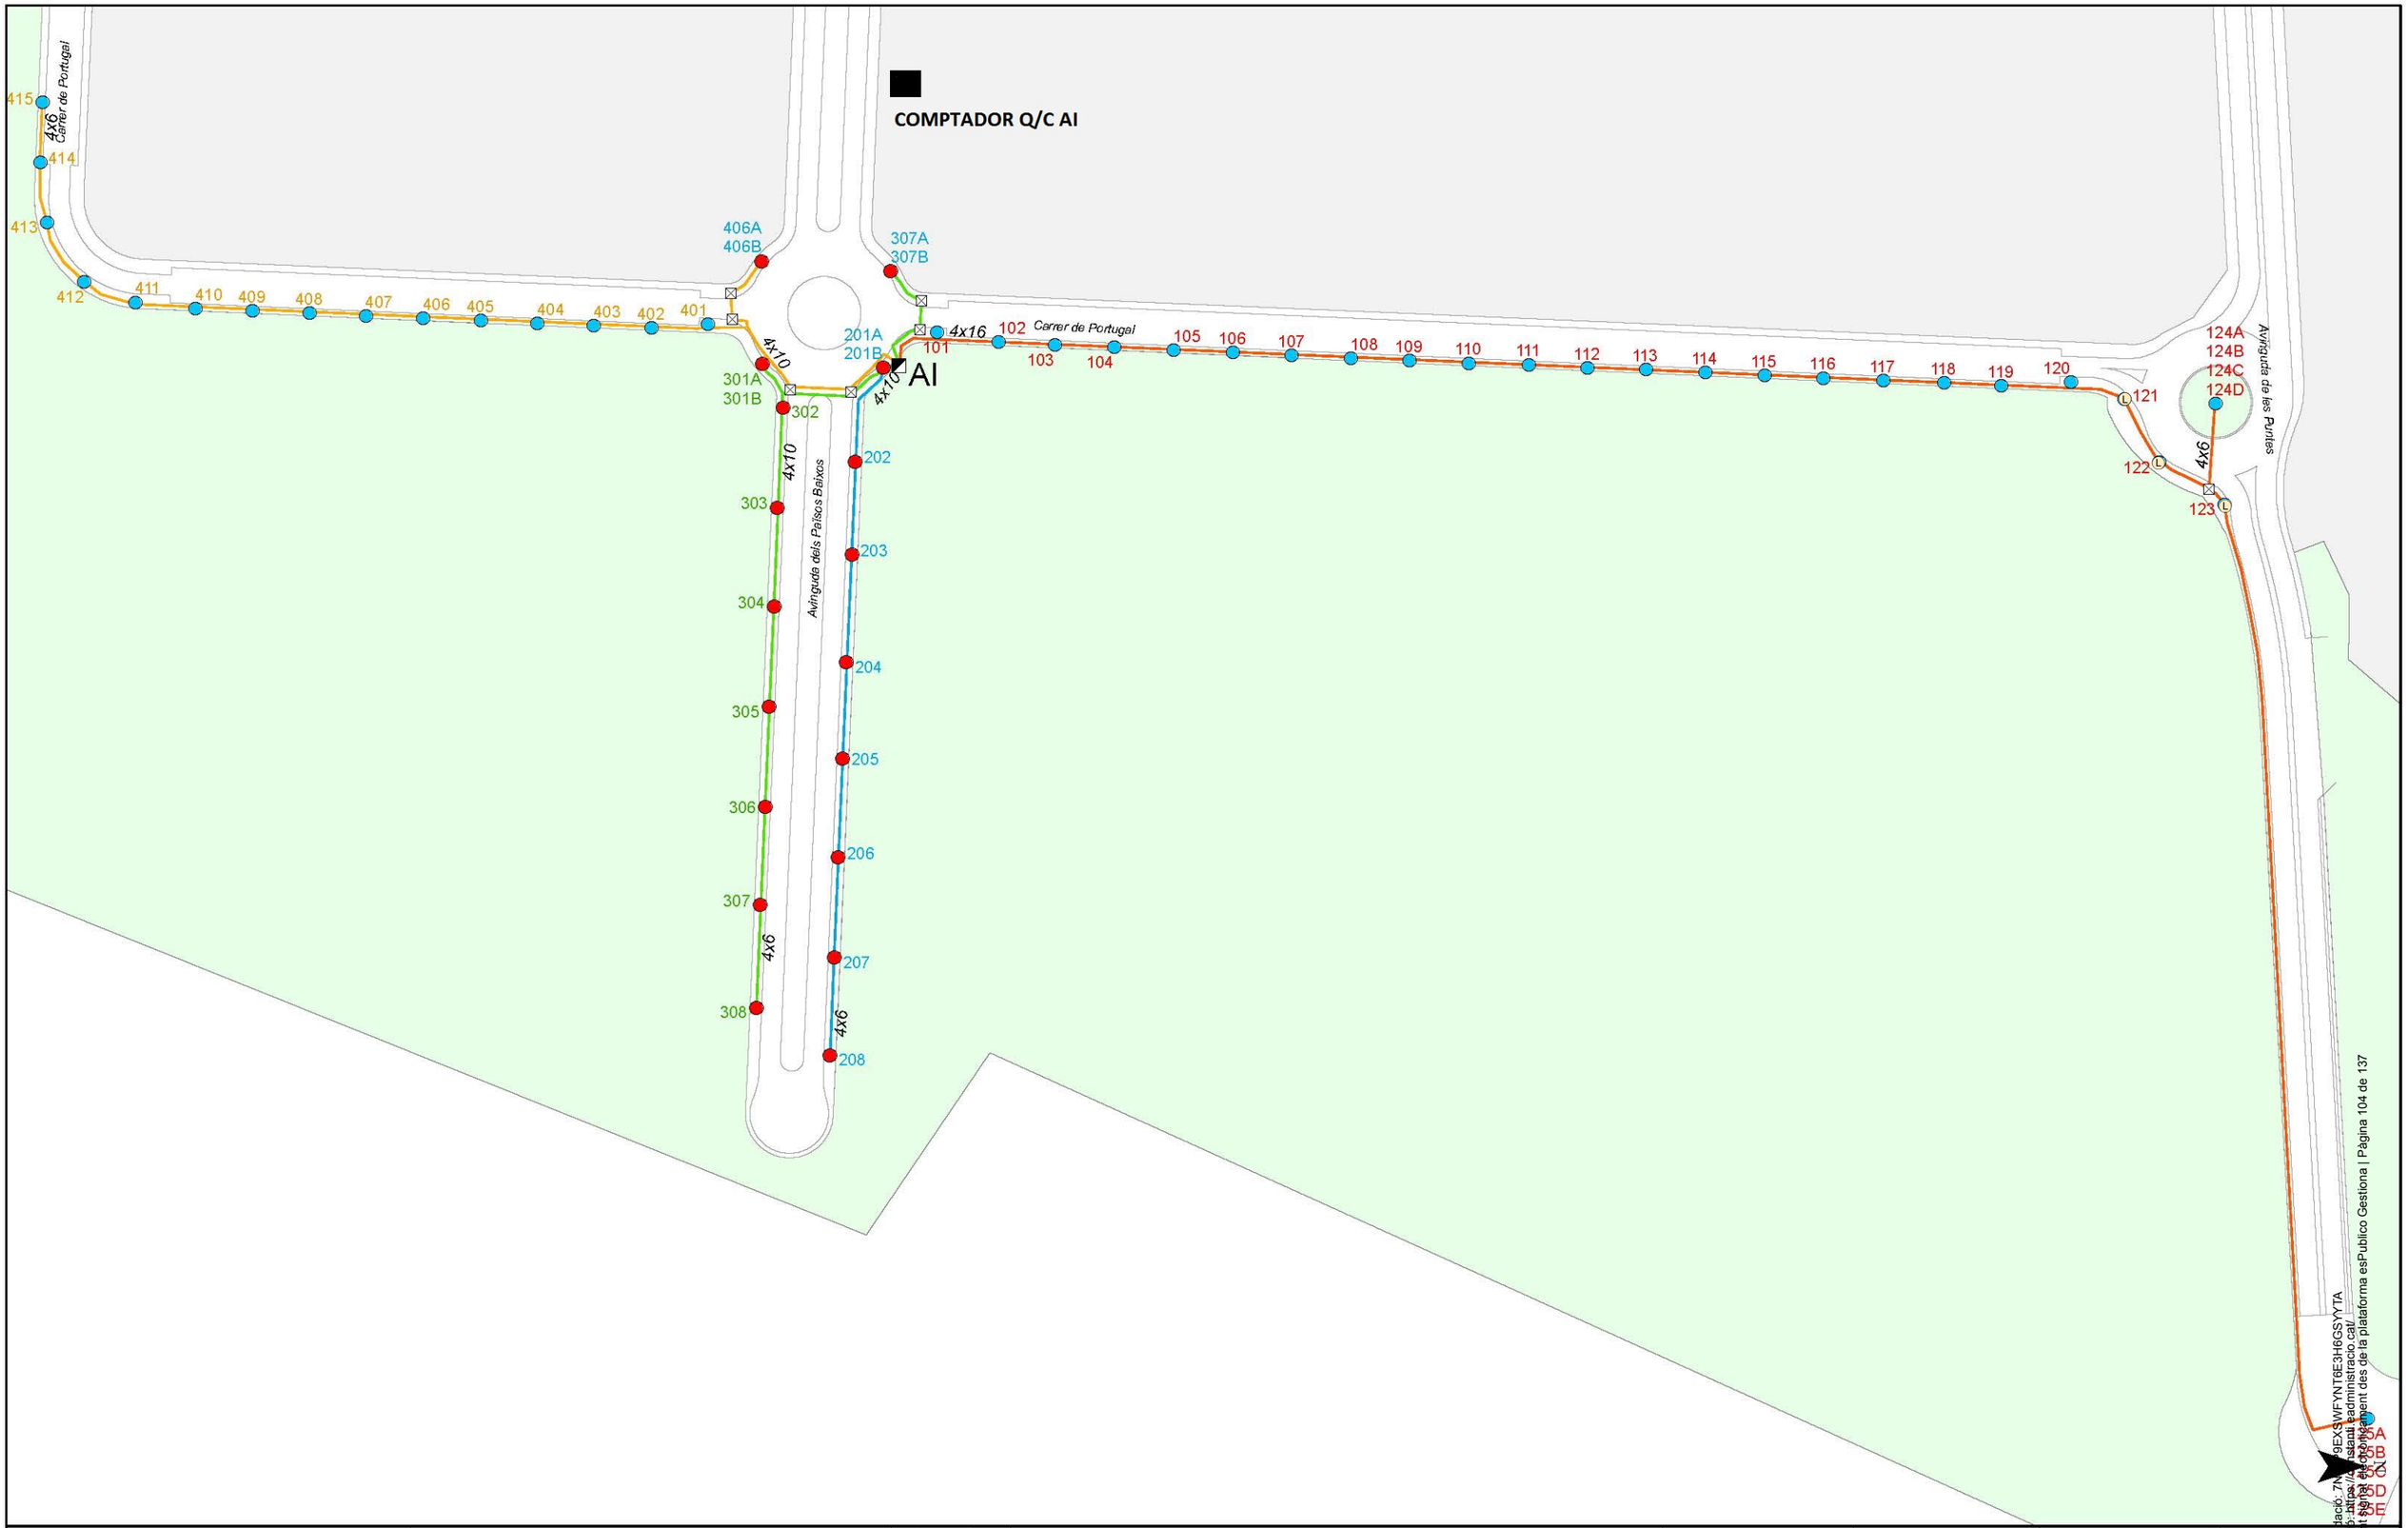

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: AI
Carrer de Portugal
Pòlissa: -

Llegenda

Punts de llum
- 64 LED, Columna
- 150 VSAP, Columna
- 250 VSAP, Columna

Quadre de maniobra

Data: 29/11/2016

Aprovat:

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150Metres

Codi Validació: 7N9EX3WFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.santcugat.cat/administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 104 de 137

	Columna (112) VSAP (40) Led (72) 41W (24) 54W (48) 250W (40)	Q/C AJ provisional Carrer de Suècia ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ	Constantí 15/01/2021	AJ

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 105 de 137

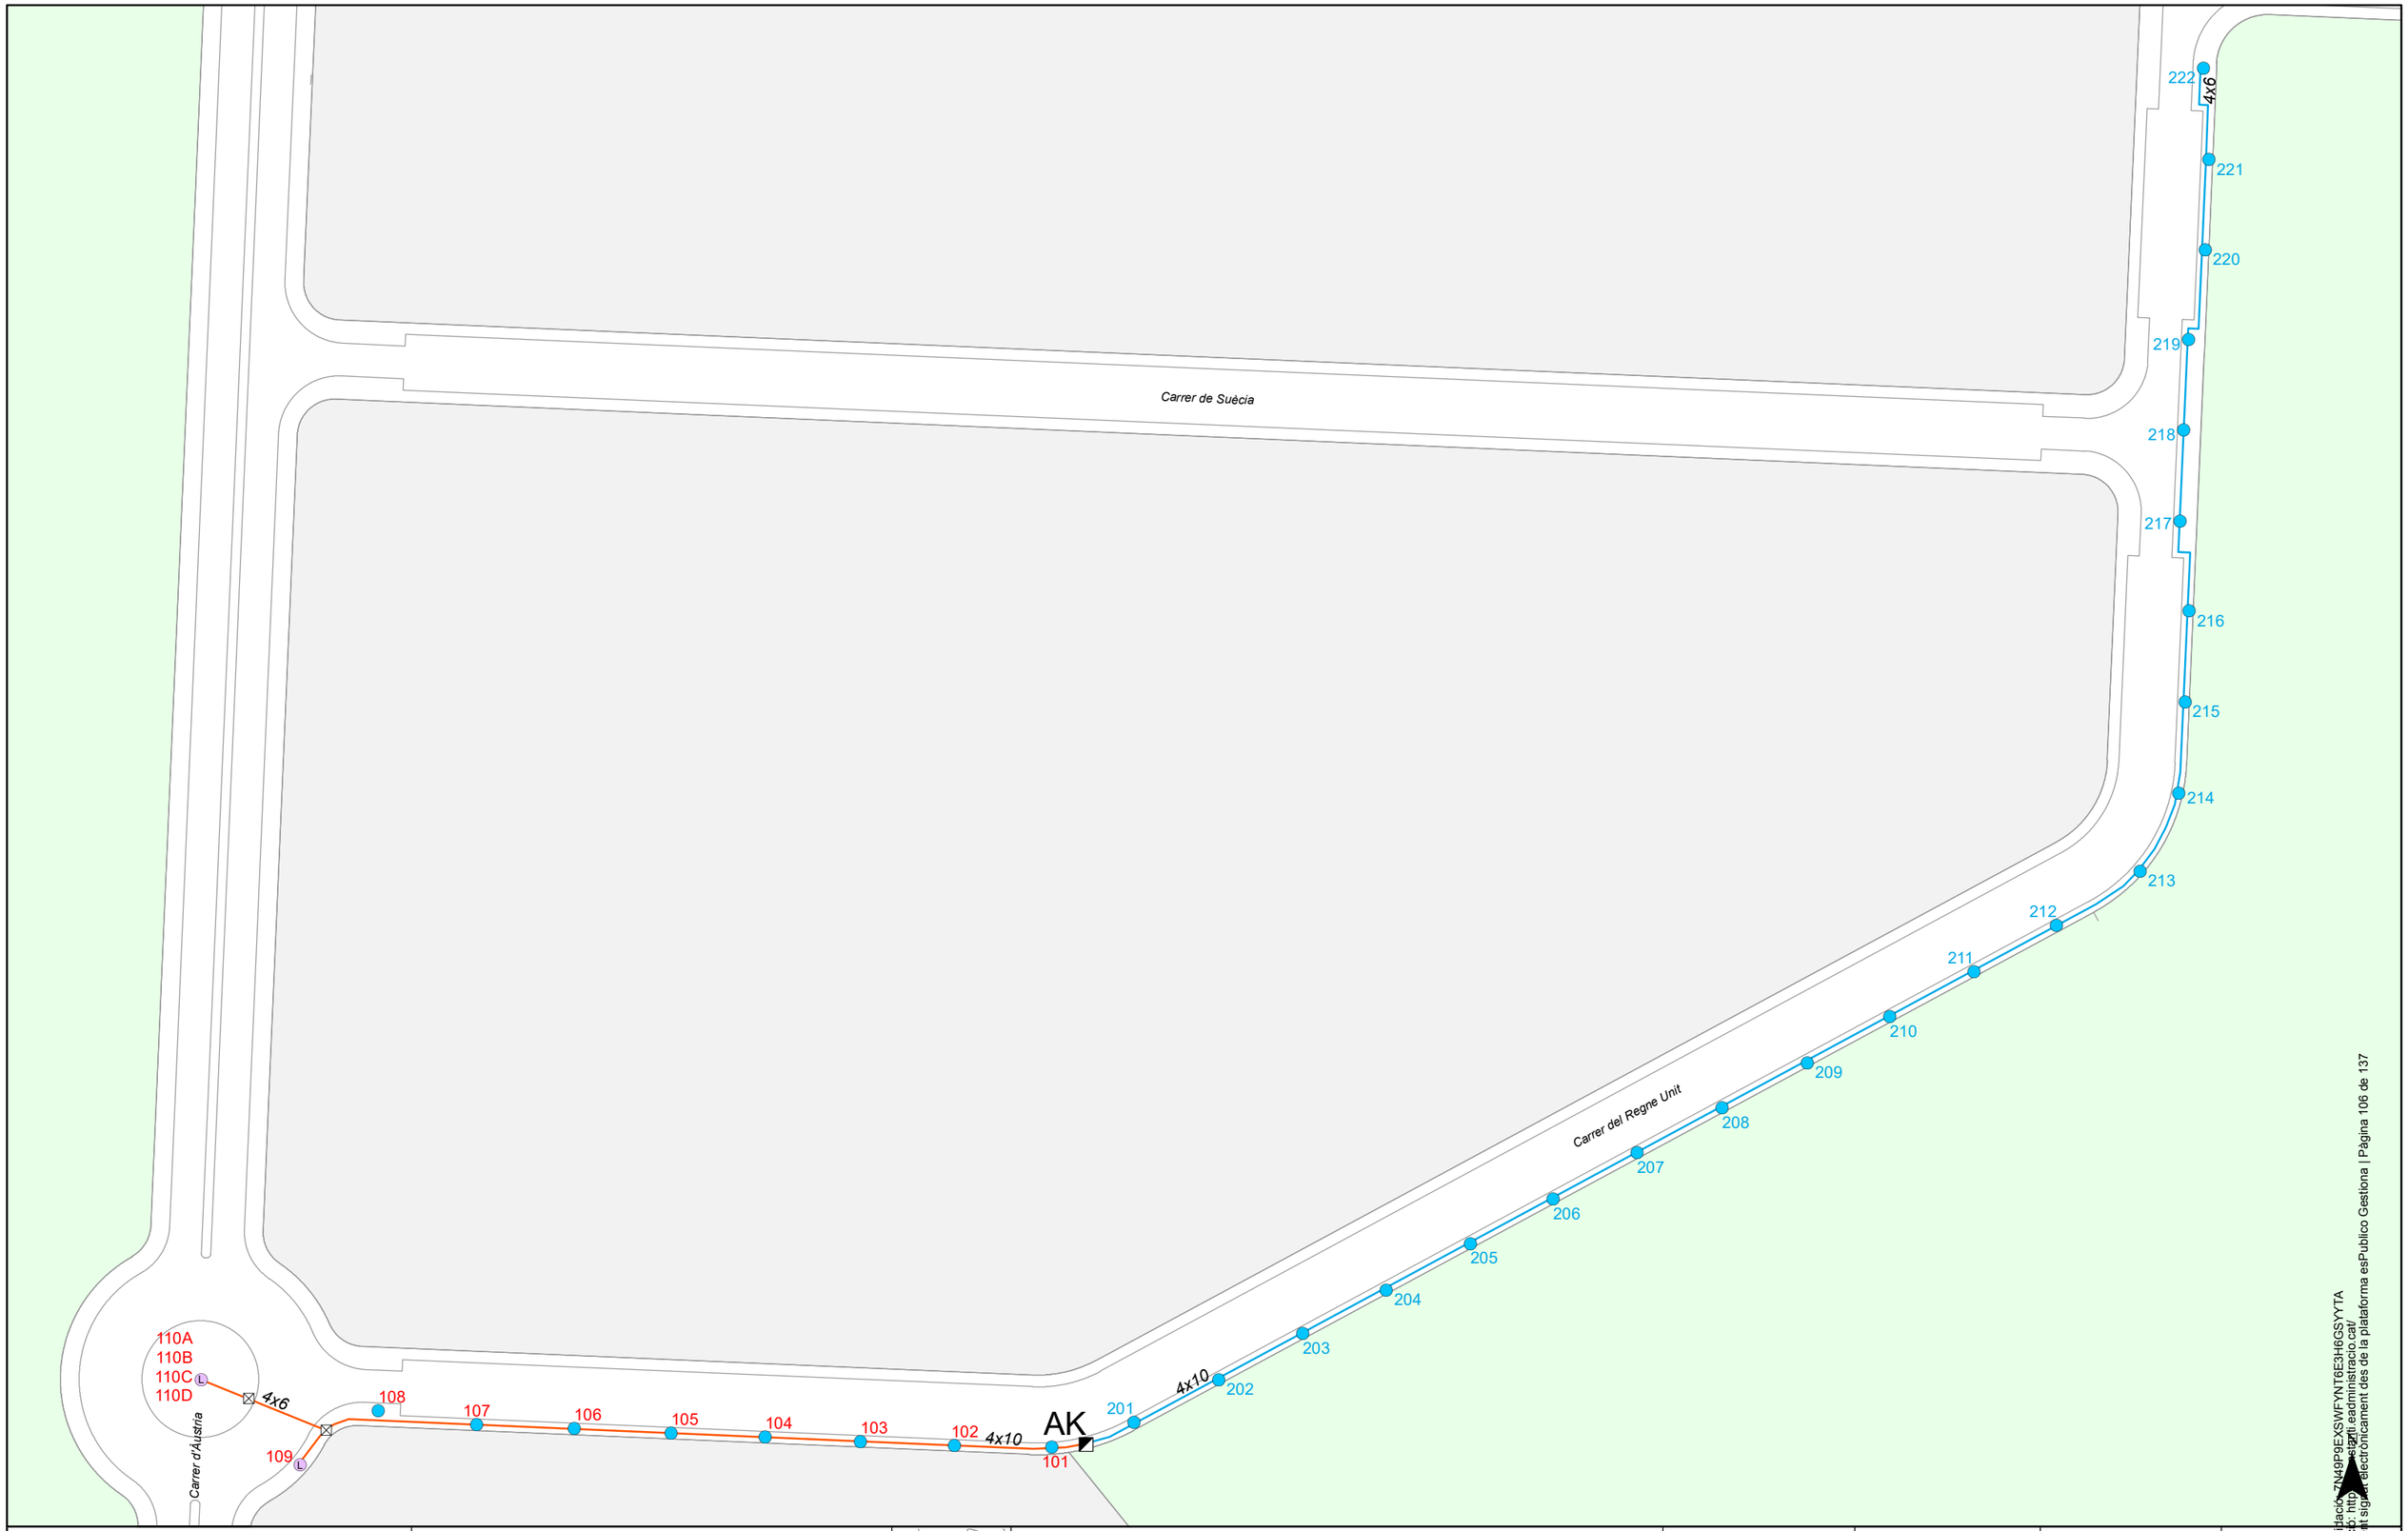

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: AK
Carrer del Regne Unit
Pòlissa: 443770606

Llegenda

Punts de llum
- 250 VSAP, Columna
- 75 Led, Columna

Quadre de maniobra

Data: 29/11/2016

Aprovat:

Escala: 1:1.250

Original DIN-A3

0 25 50 100 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 137

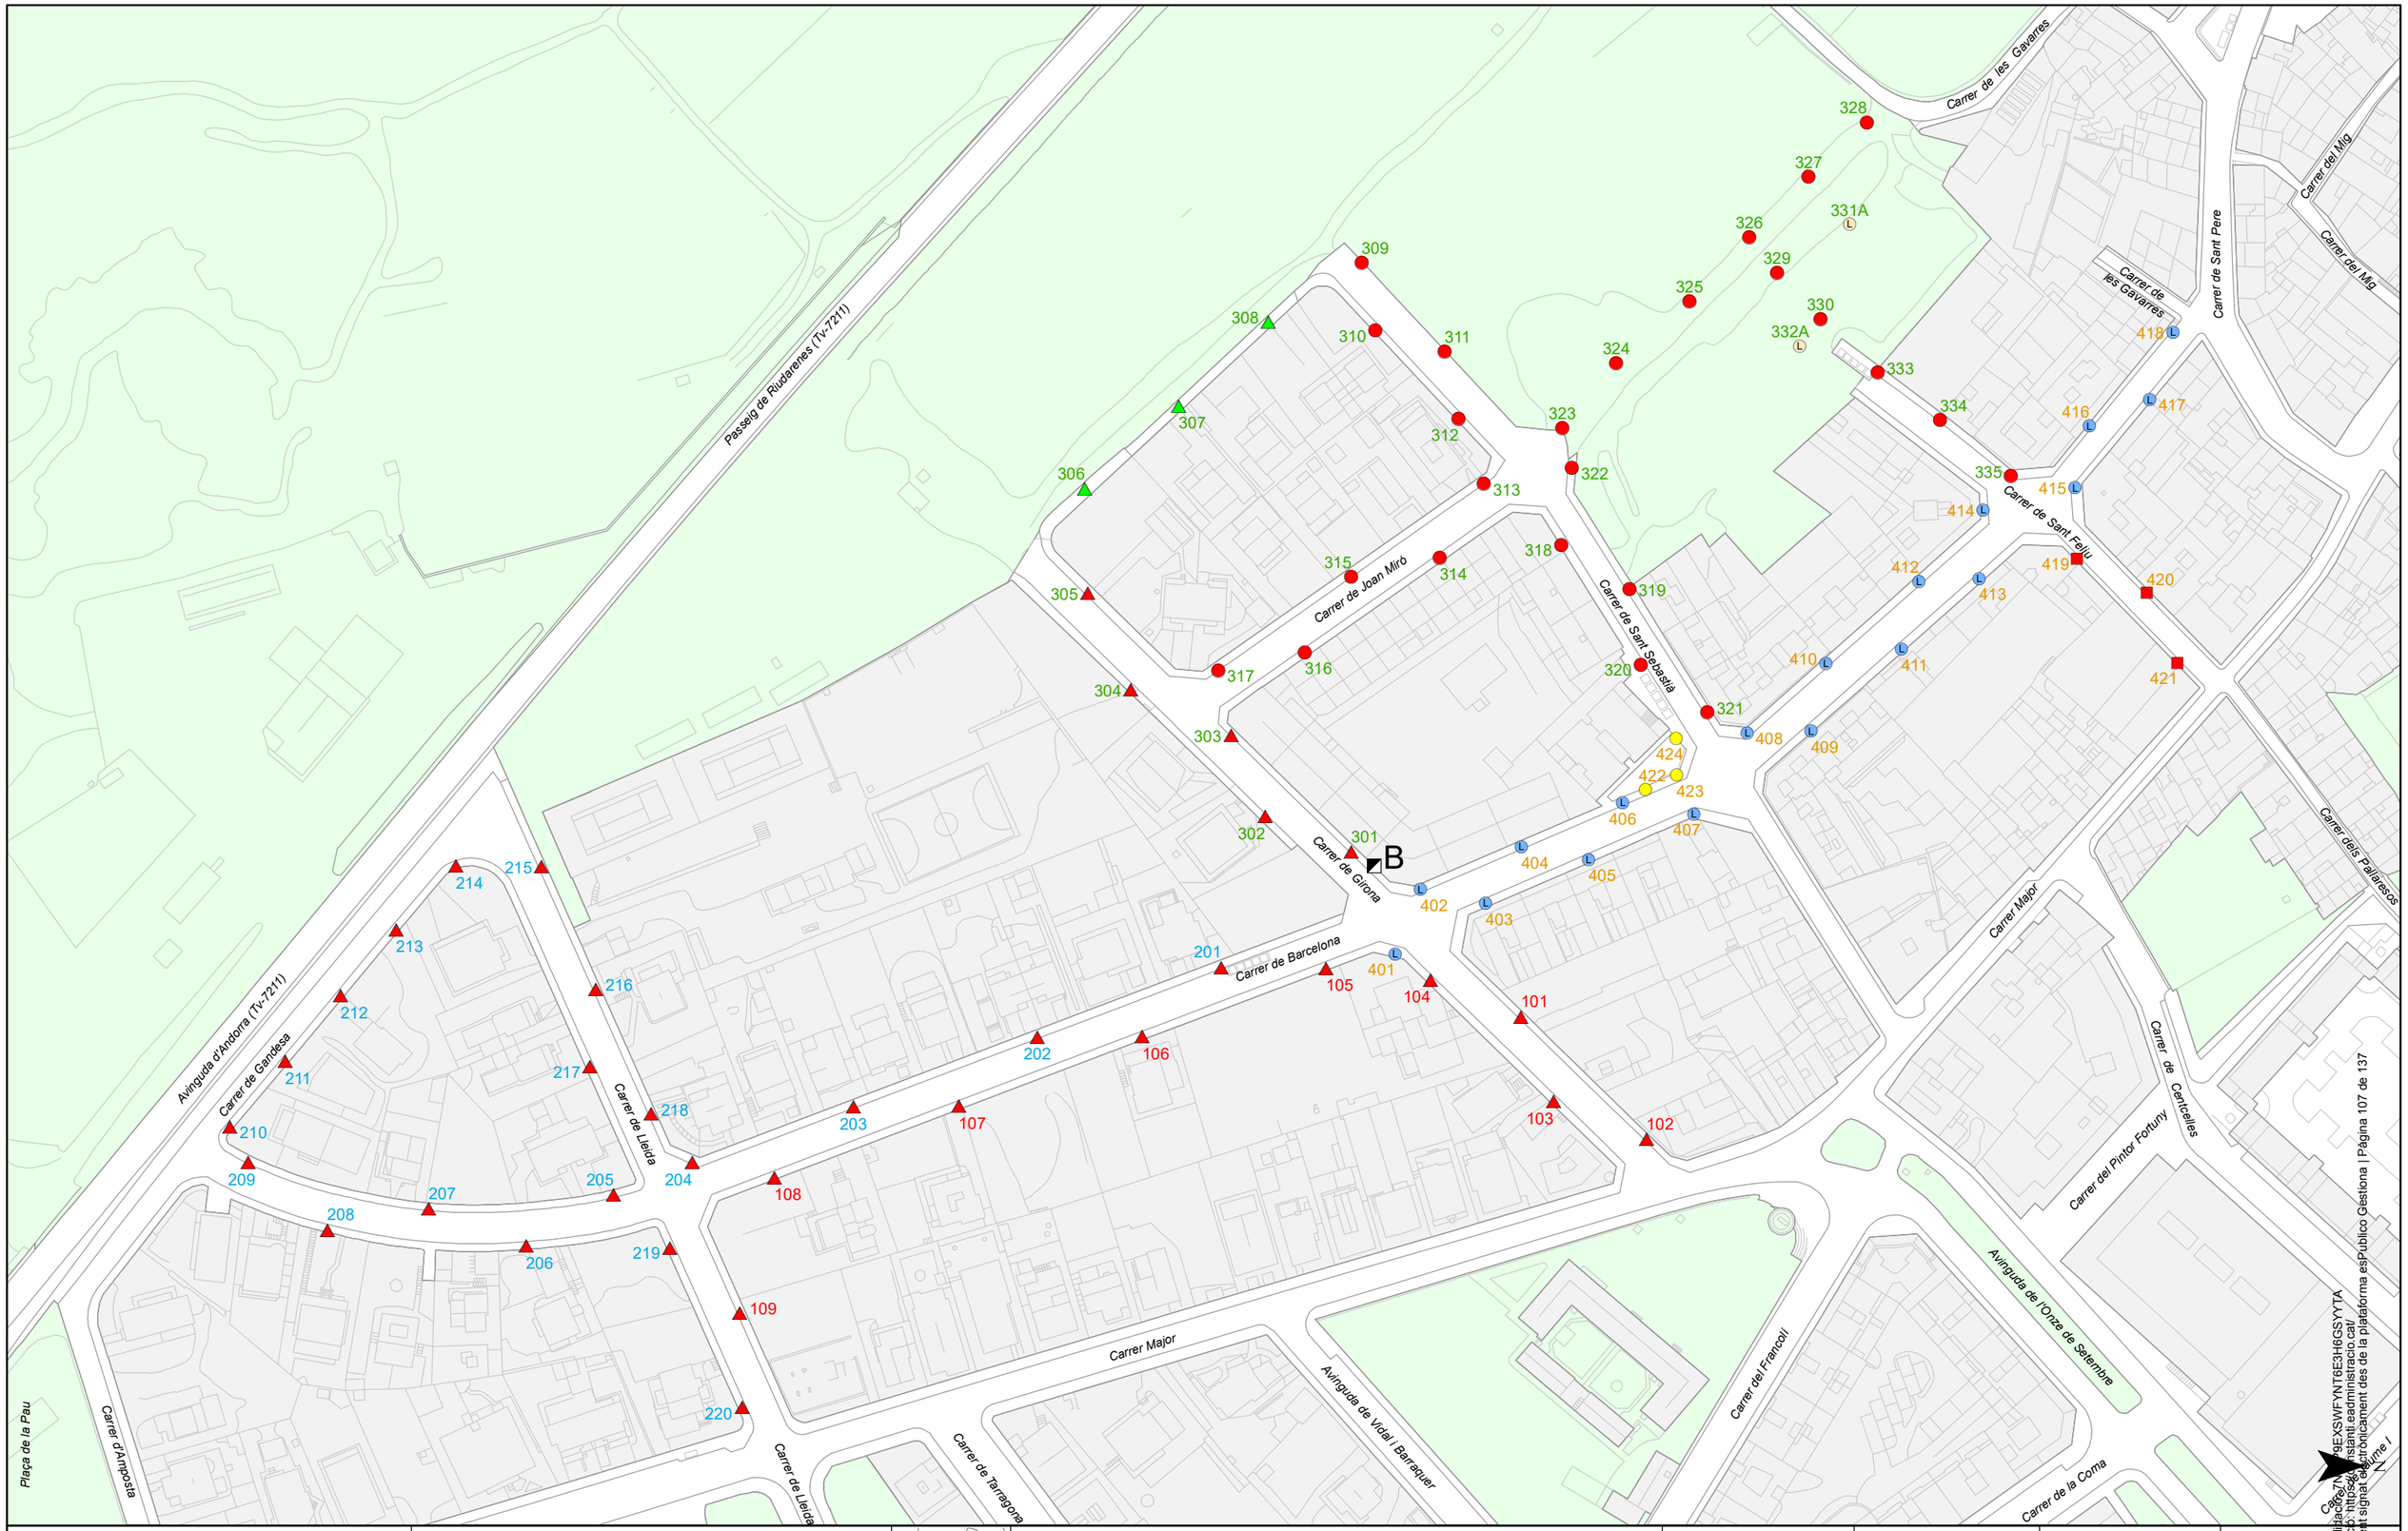

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: B
Carrer de Girona
Pòlissa: N/A

Llegenda

Punts de llum
- 100 VSAP, Bàcul
- 110 Led, Columna
- 150 VSAP, Braç
- 150 VSAP, Bàcul
- 150 VSAP, Columna
- 50 Led, Columna
- 70 VSAP, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
12/9/2018		

Escala: 1:1.500

Original DIN-A3

0 25 50 100 Metres

Codi Validació/Verificació: 9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Document signat electrònicament des de la plataforma esPúblico Gestiona | Pàgina 107 de 137

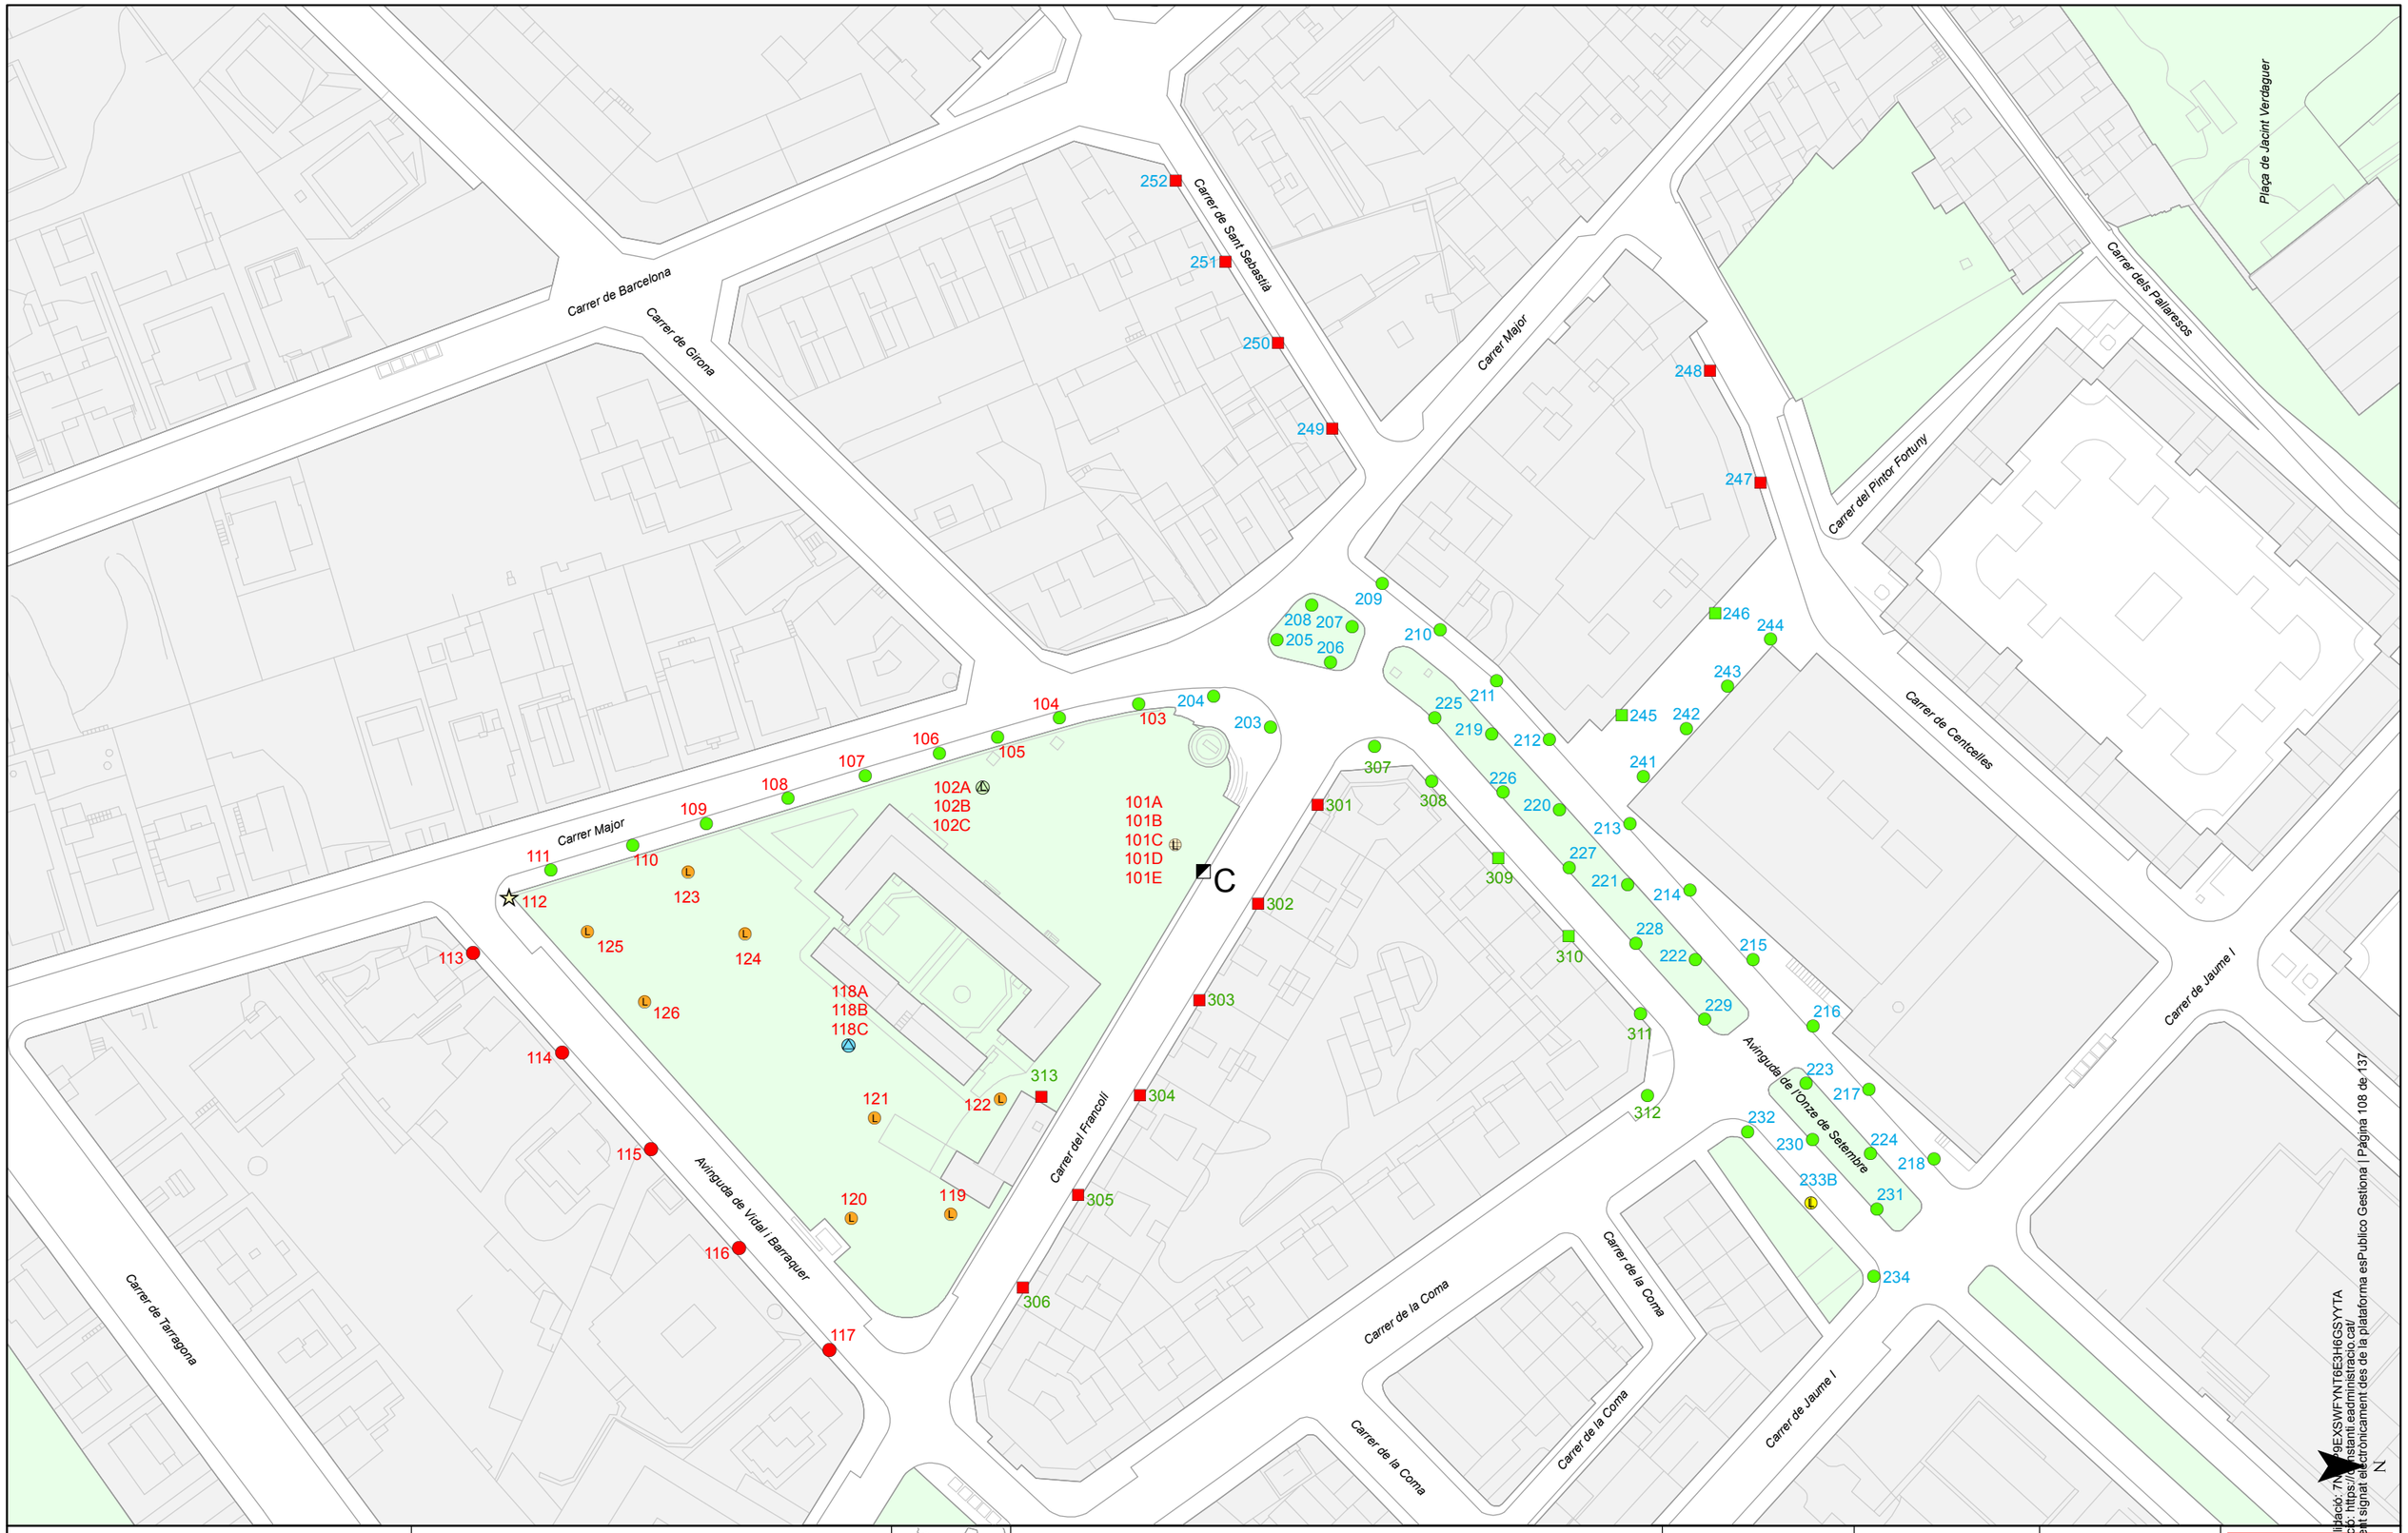

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: C
Carrer del Francolí
ES0031406314255001ZB0F

Llegenda
- 28 Led, Columna
- 2 x 110 Led, Columna
- 3 x 88 Led, Columna
- 100 VSAP, Braç
- 100 VSAP, Columna
- 150 VSAP, Braç

Punts de llum
- 150 VSAP, Columna
- 20 SL, Aplic
- 4 x 88 Led + 28 SL, Columna
- 3 x 250 HM-C, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
27/05/2022		

Escala: 1:1.000 — Original DIN-A3

0 — 25 — 50 Metres

Codi Validació: 7N9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constant.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 108 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: D
Carrer del Pare Palau i Quer
ES0031406326360001DL0F

Llegenda

Punts de llum

- 100 VSAP, Columna
- 250 VSAP, Columna
- 13 FL-T8, -
- 35 HM-C, Braç
- 150 HM-C, -
- 400 HM-C, -
- 150 VSAP, -
- 53 Led, Columna
- 250 VM, Braç
- 53 Led, Braç

Quadre de maniobra

Data: 27/05/2022

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 25 50 Metres

Codi Validació: 2N49PEXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.santcugat.cat/eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 109 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre E - Plaça del Castell
Pòlissa: 1303201

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 35 HM-C, BR
- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, BR
- 150 VSAP, CO
- 150 VSAP, SS
- 250 HM, Pal
- 250 VM, CO
- 2x11 SL, SS
- 2x50 DICR, SS
- 2x150 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYXTA
Verificació: https://constantí.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 137

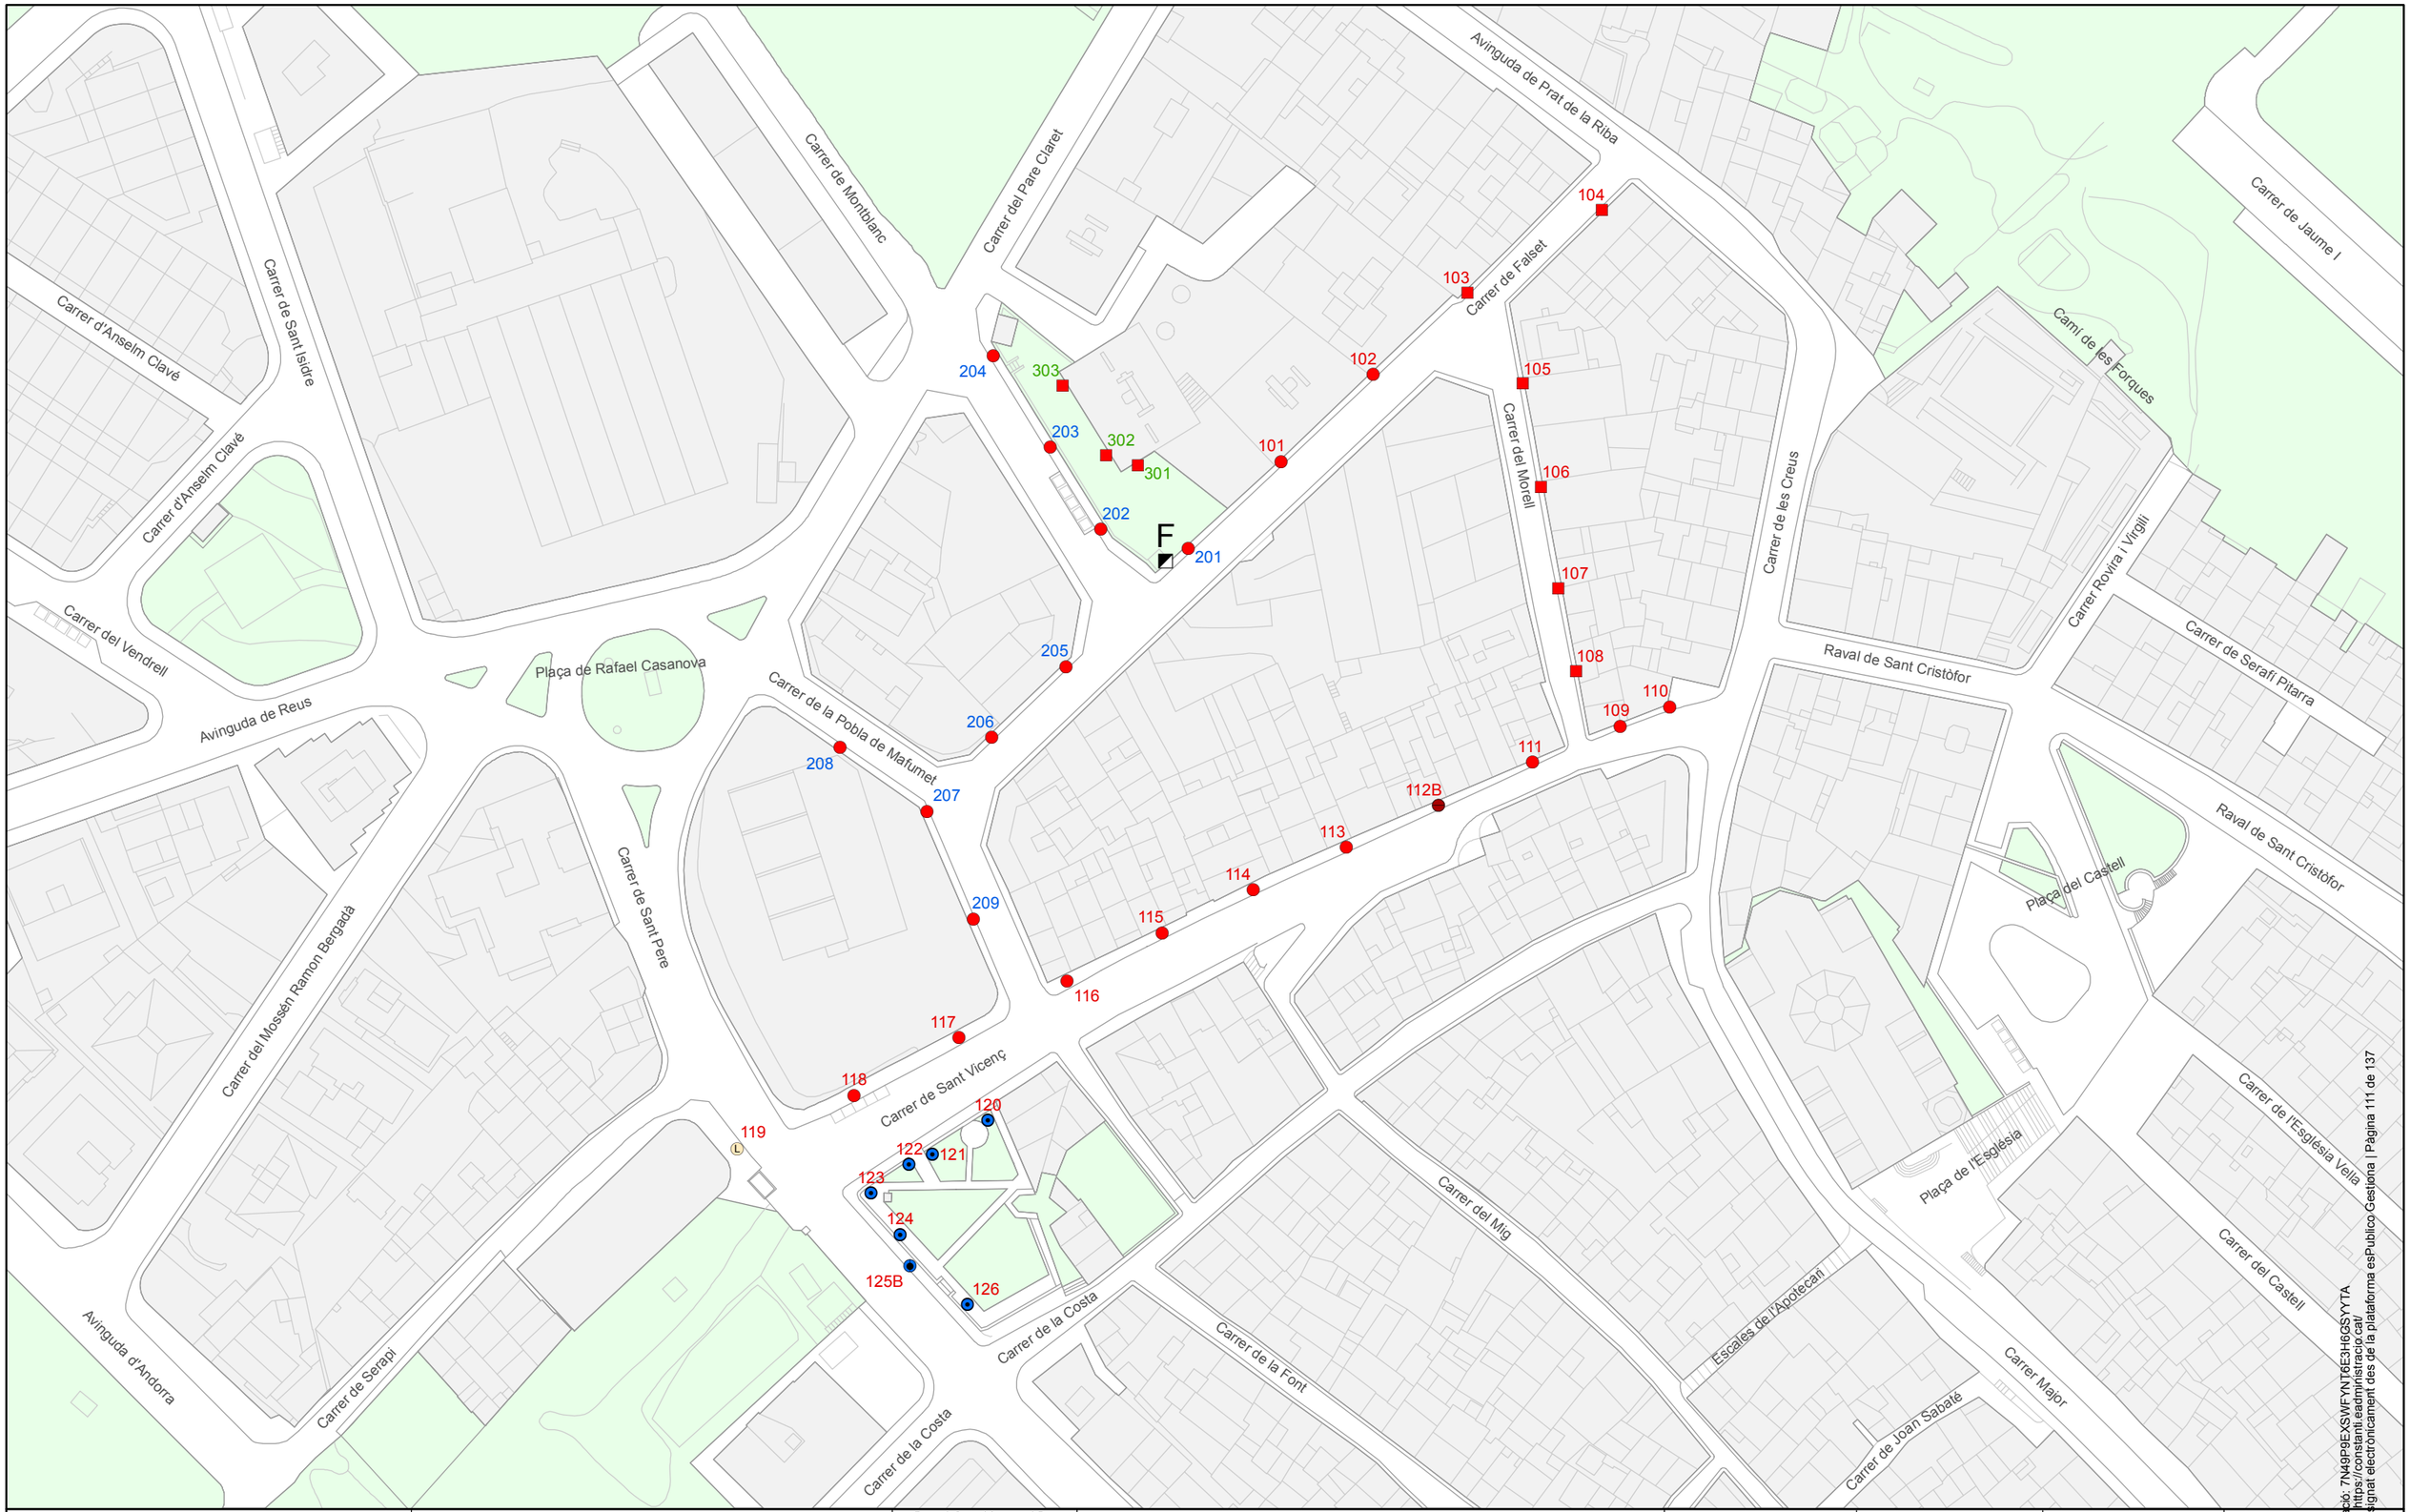

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre F - Carrer de Falset
ES0031406323378001PS0F

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 150 VSAP, BR
- 150 VSAP, CO
- 250 VM, CO
- 2x250 VSAP, CO
- 150 VSAP+400 VSAP, CO
- 53 Led, Columna

Data: 27/05/2022

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 111 de 137

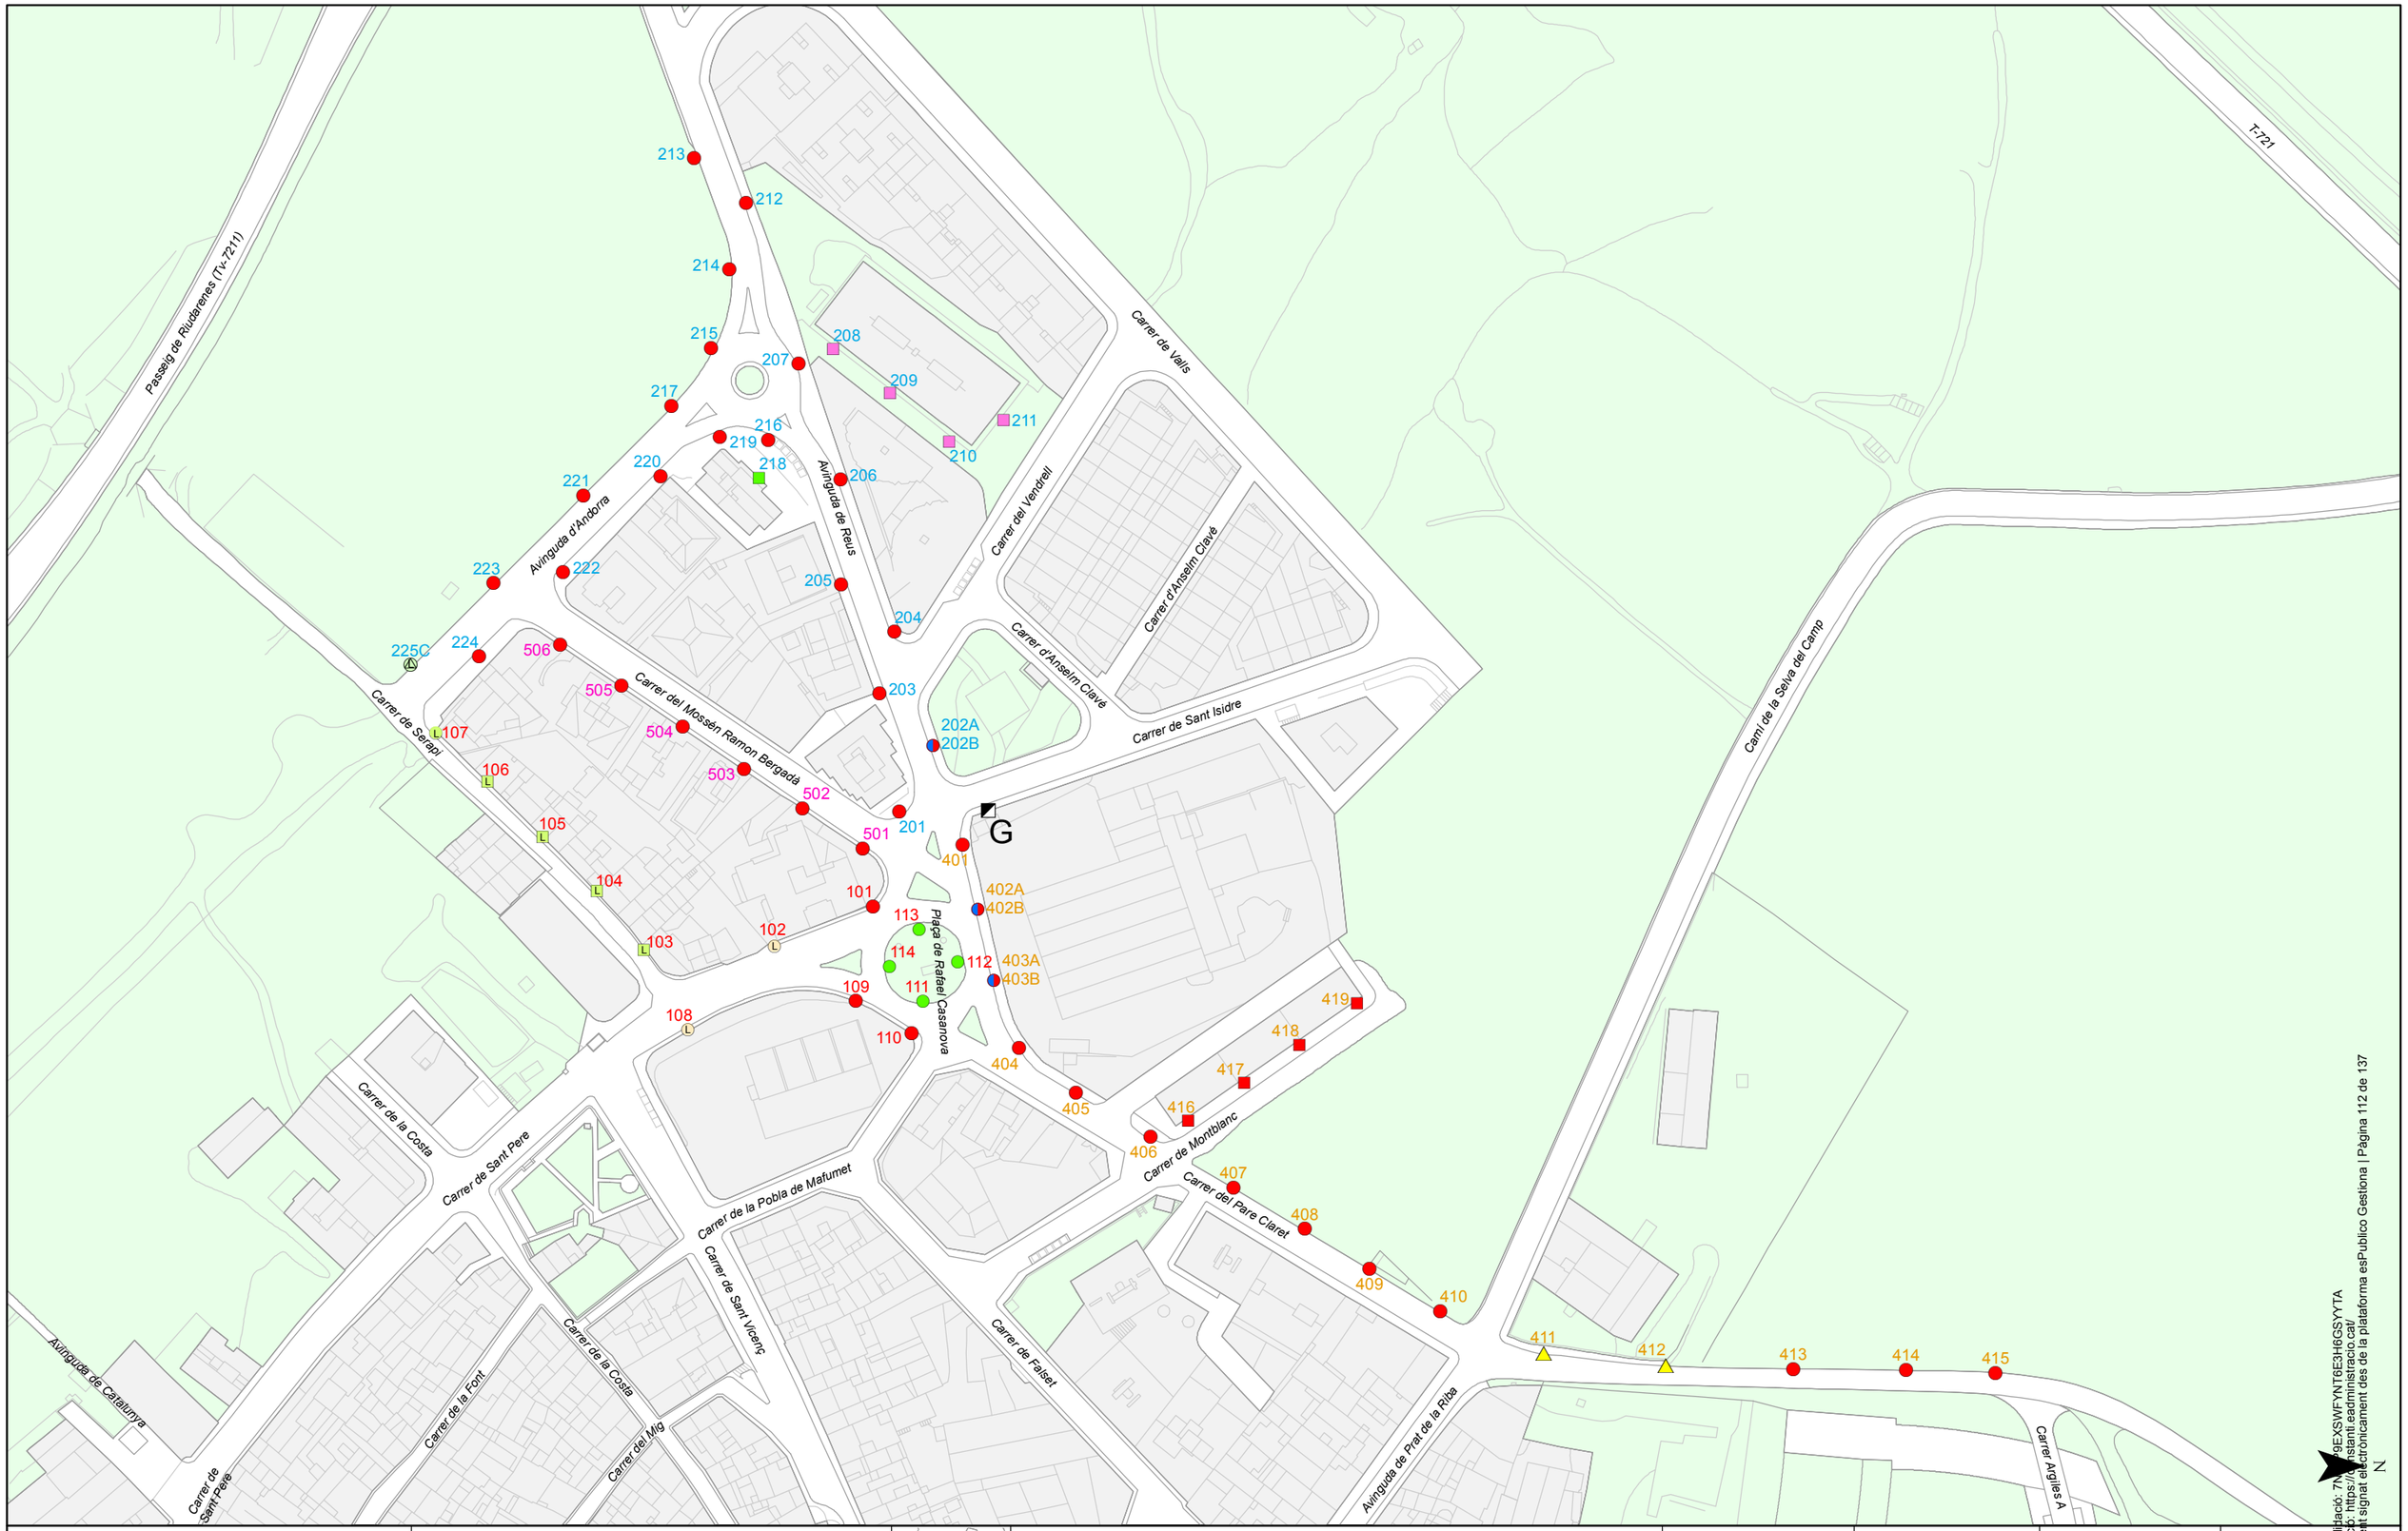

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: G
Carrer de Sant Isidre
Pòlissa: 585677

Llegenda

Punts de llum
- 100 VSAP, Braç
- 100 VSAP, Columna
- 125 VM, Braç
- 150 VSAP + 250 VSAP, Columna
- 150 VSAP, Braç
- 150 VSAP, Columna

Quadre de maniobra
- 70 VSAP, Bàcul
- 150 VSAP+100+100 Led, Columna
- 53 Led, Columna
- 30 Led, Columna
- 30 Led, Braç

Data: 27/05/2022

Aprovat:

Escala: 1:1.500

Original DIN-A3

0 25 50 100Metres

Codi Validació: 7N9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 112 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ

SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Q/C - H

Carrer Flix 2

1:100.000 Tarragona

Llegenda - Punts de manteniment

- 100 VSAP, Columna
- 20 Led + 60 Led, Columna
- 38 Led, Columna
- 40 Led, Columna
- 6 x 250 VSAP, Torreta

QM

Data 19/04/2023

Aprovat

1:1.400

0 20 40 m

Font: cartografía base Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2020

Original DIN-A3

Linies
- 01
- 02
- 03
- 04

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3HG3SYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 113 de 137

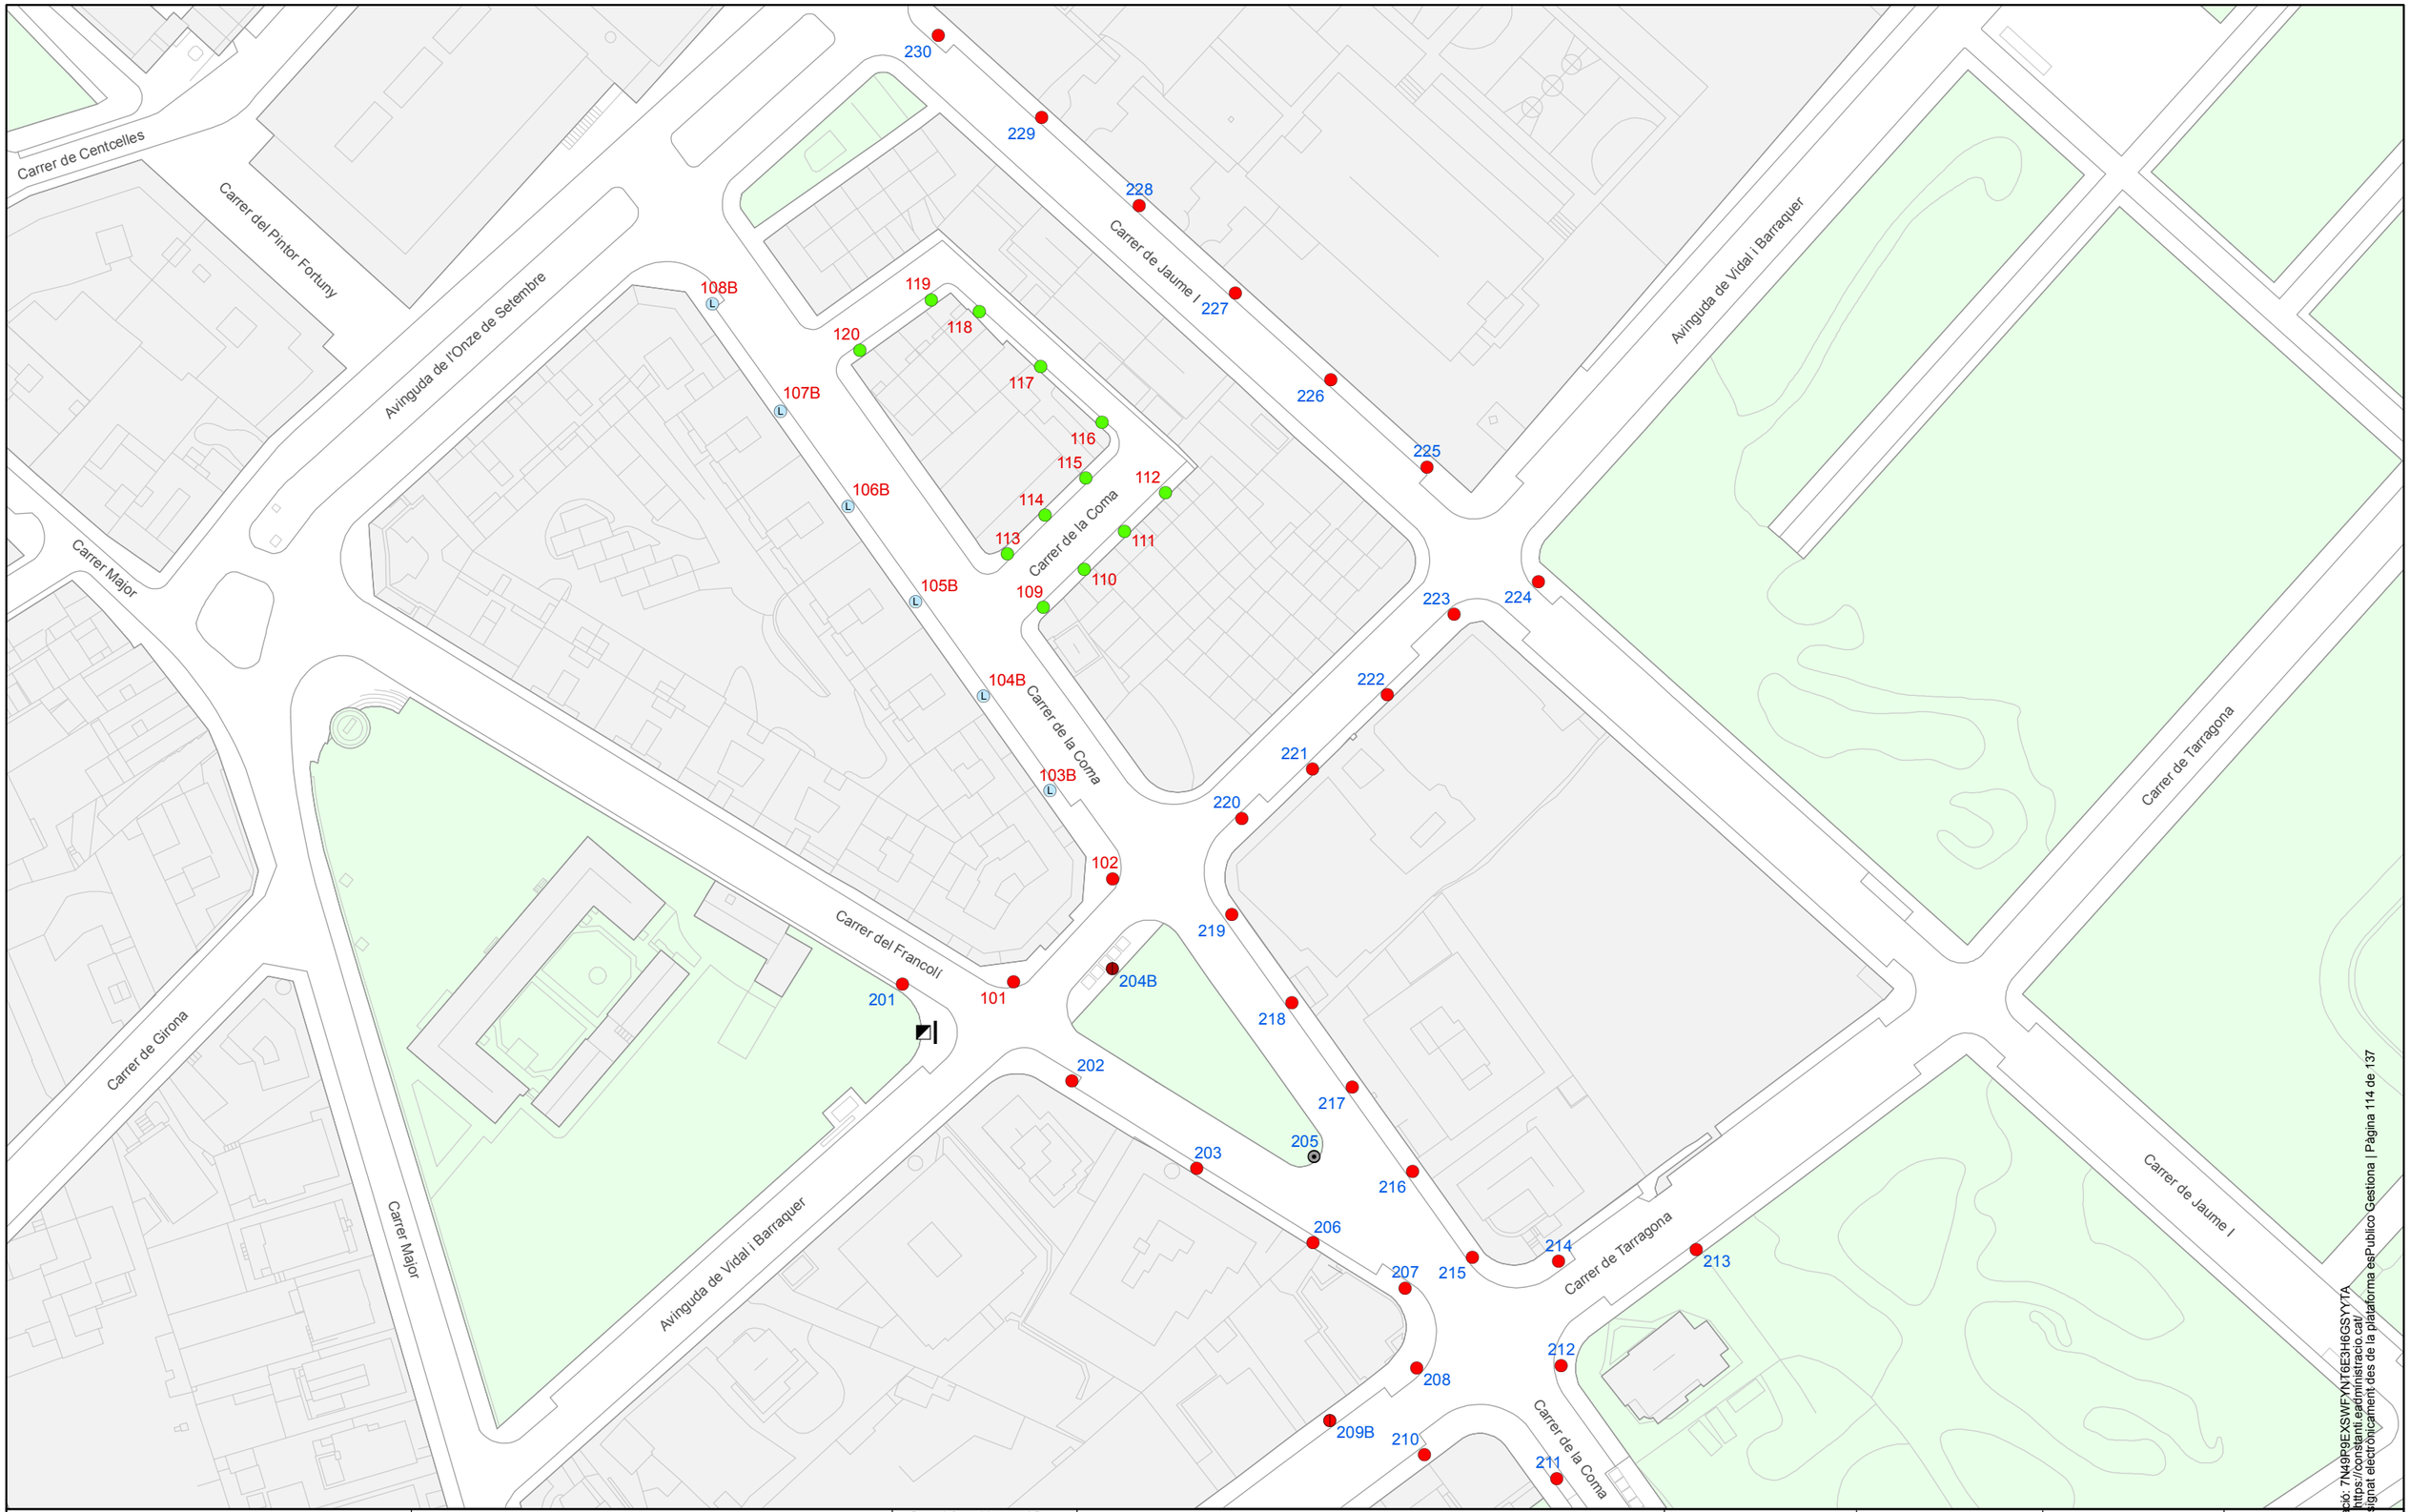

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre I - Avinguda de Vidal i Barraquer / Carrer del Francolí

Pòlissa: 404915798

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de Llum

- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, CO
- 73+10 LED, CO
- 400 VSAP, CO
- 2x150 VSAP, CO
- 150 VSAP+400 VSAP, CO

Data: 19/06/2019

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 114 de 137

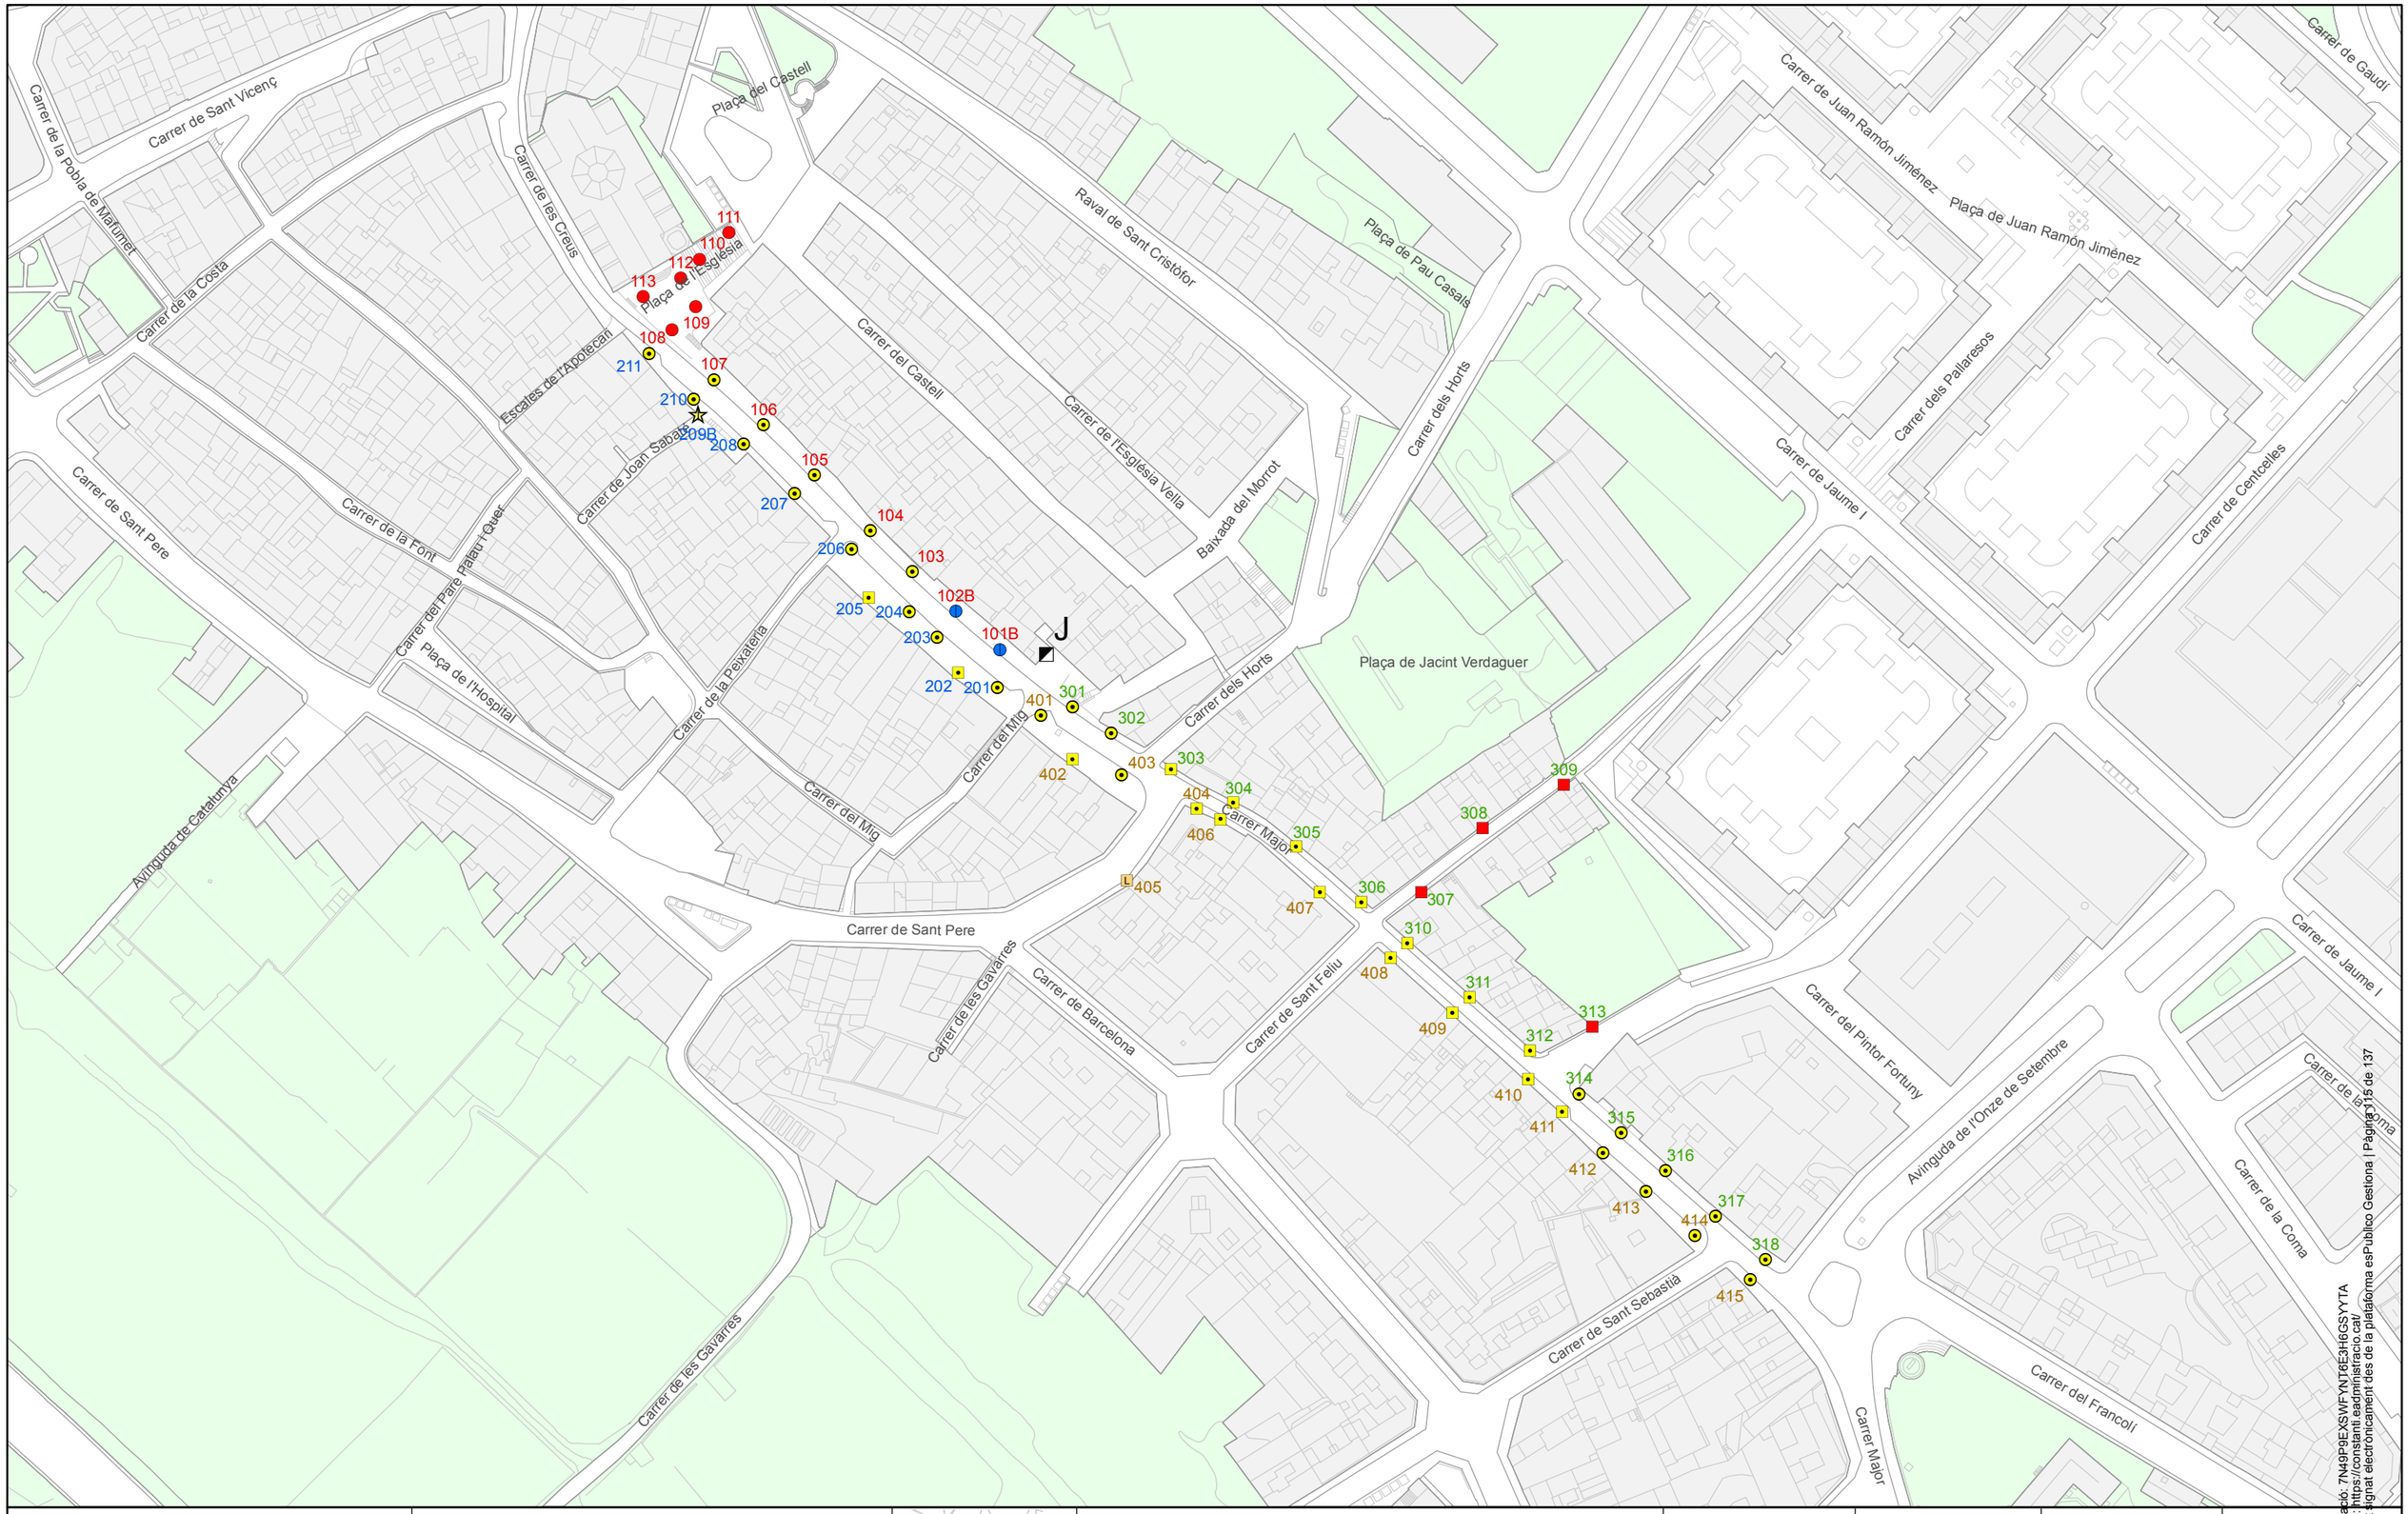

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre J - Carrer Major
ES0031406314784002ZN0F

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 70 HM-C, BR
- 70 HM-C, CO
- 150 VSAP, BR
- 150 VSAP, CO
- 250 VSAP, BR
- 2x50 DICR, SS
- 2x250 VM, CO
- 53 Led, Braç

Data: 27/05/2022

Aprovat:

Escala: 1:1.500

Original DIN-A3

0 25 50 100Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 115 de 137

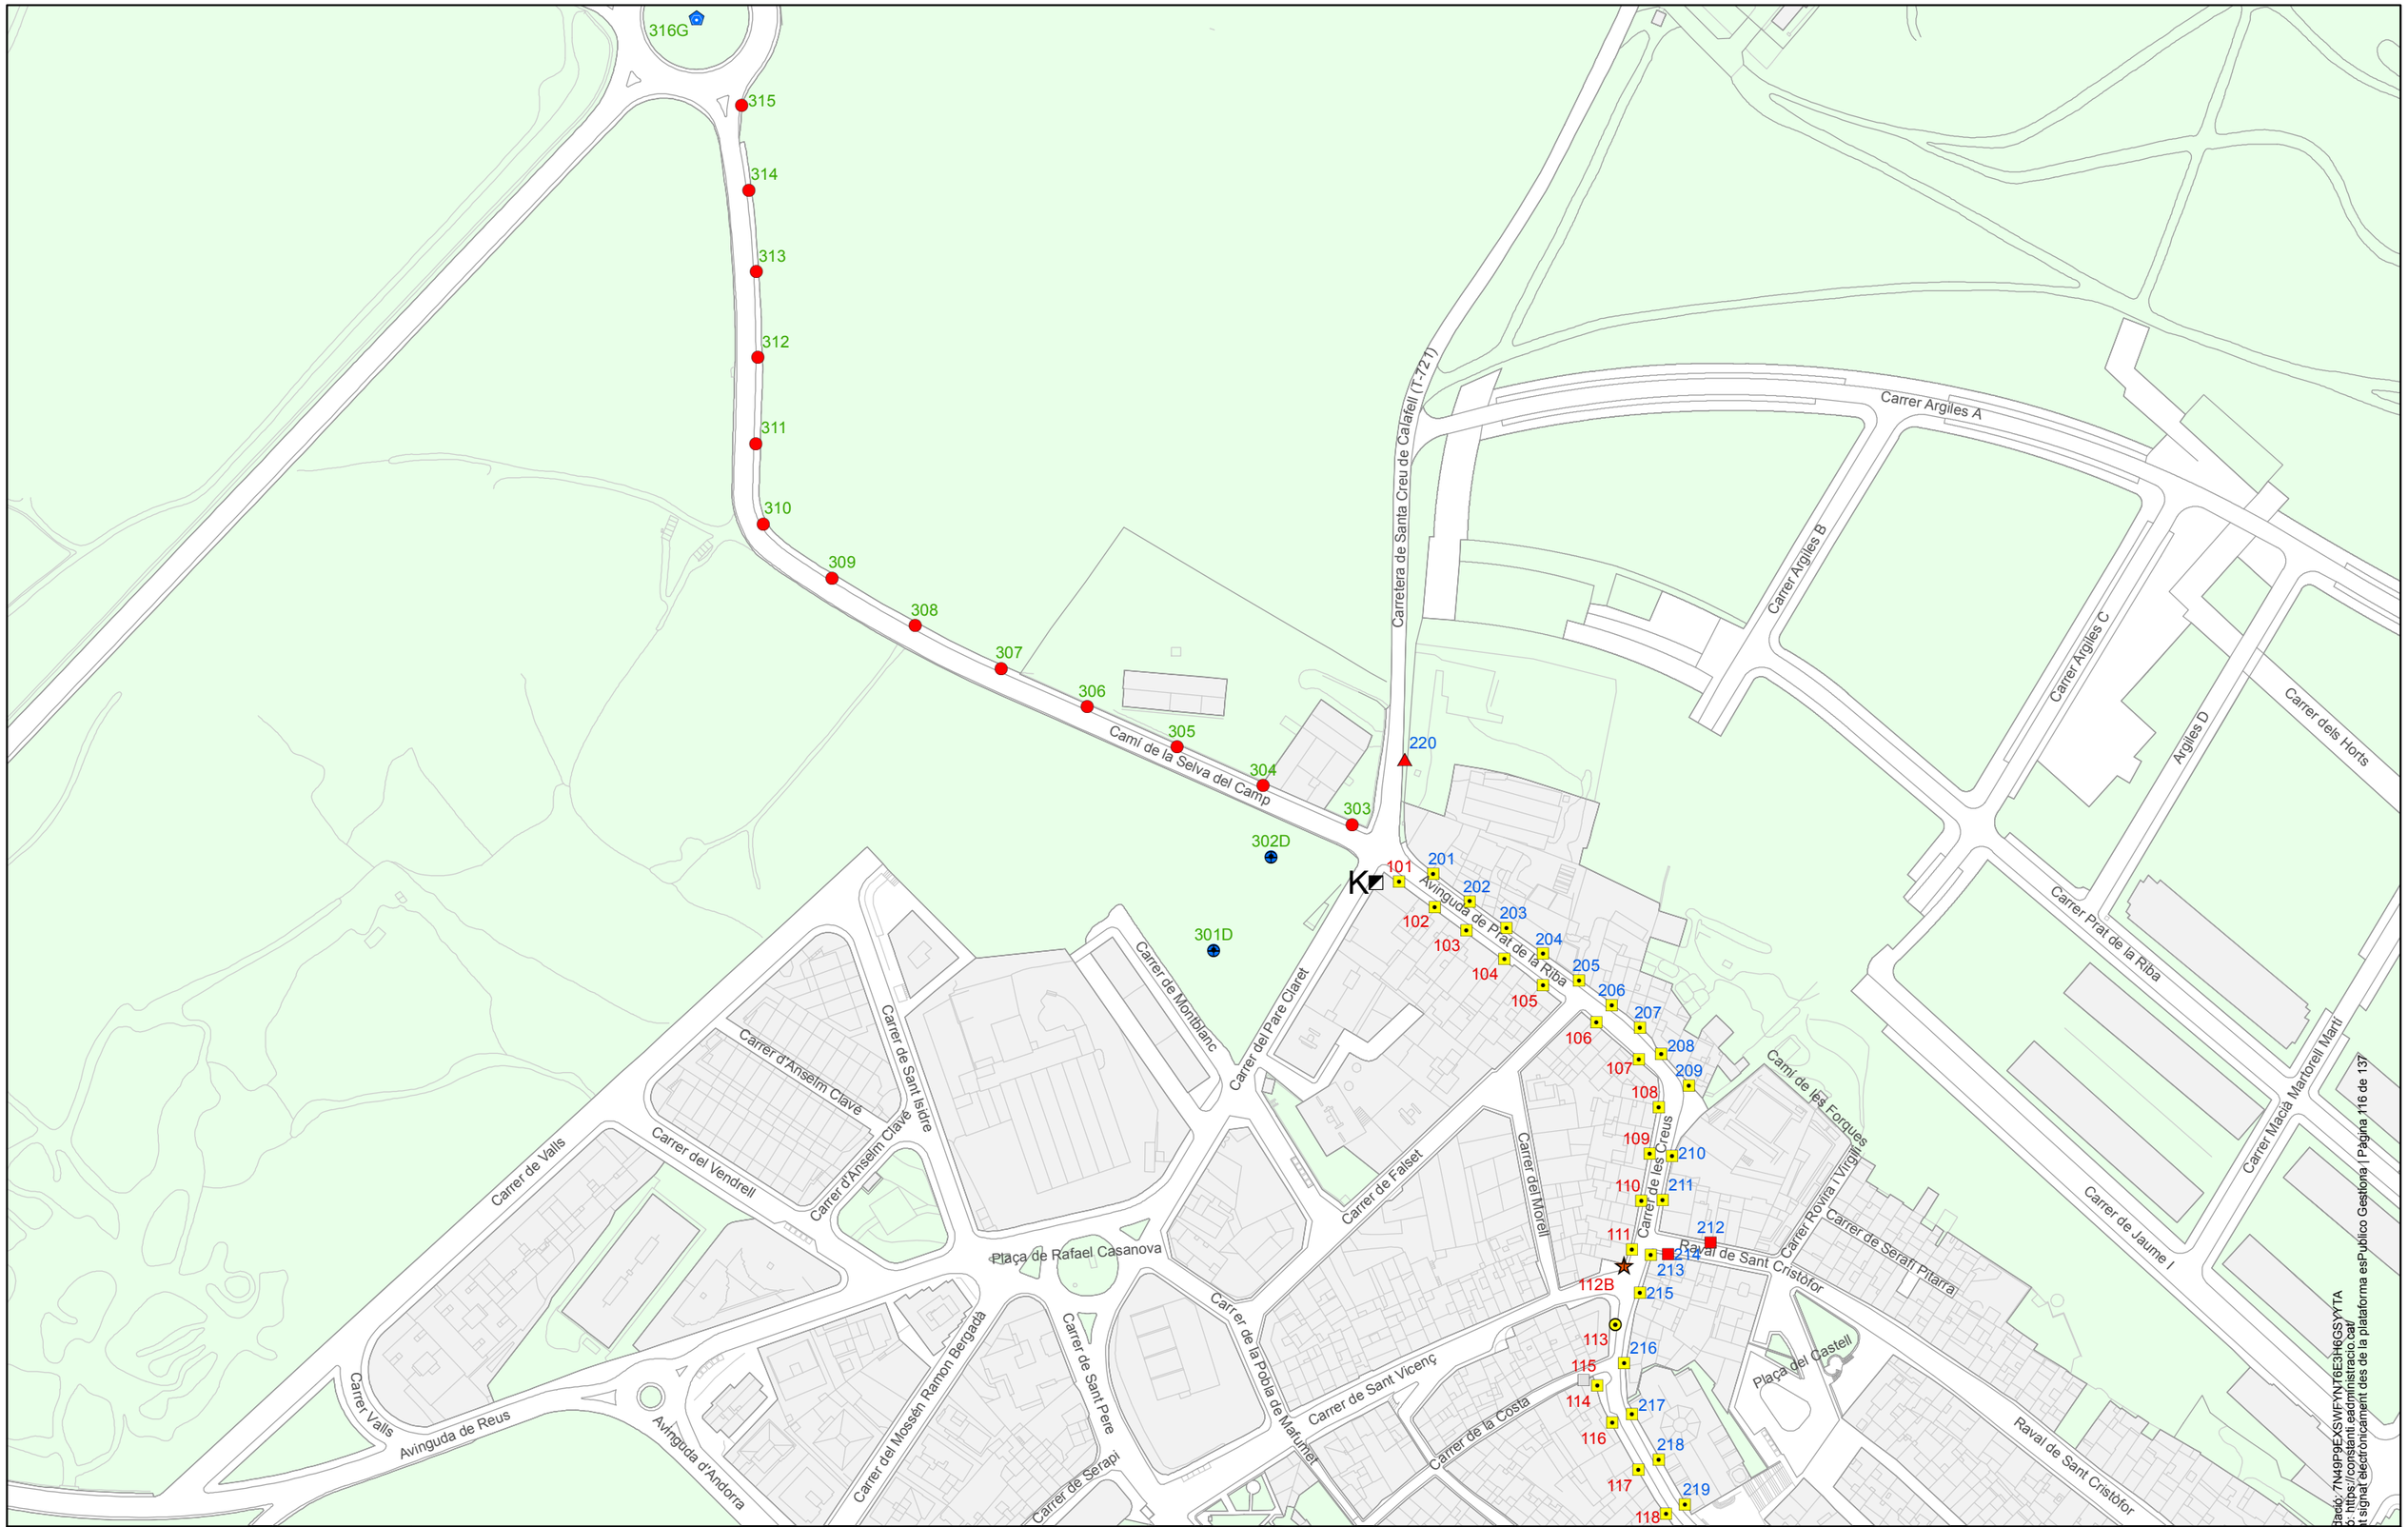

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre K - Carrer del Pare Claret / Avinguda de Prat de la Riba

Pòlissa: 5755773

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 35 HM-C, BR
- 70 HM-C, BR
- 70 HM-C, CO
- 150 VSAP, BA
- 150 VSAP, BR
- 150 VSAP, CO
- 2x15 SL, SS
- 4x250 HM-C, CO
- 7x250 VSAP, TM

Data: 30/07/2013

Aprovat:

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.edministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 116 de 137

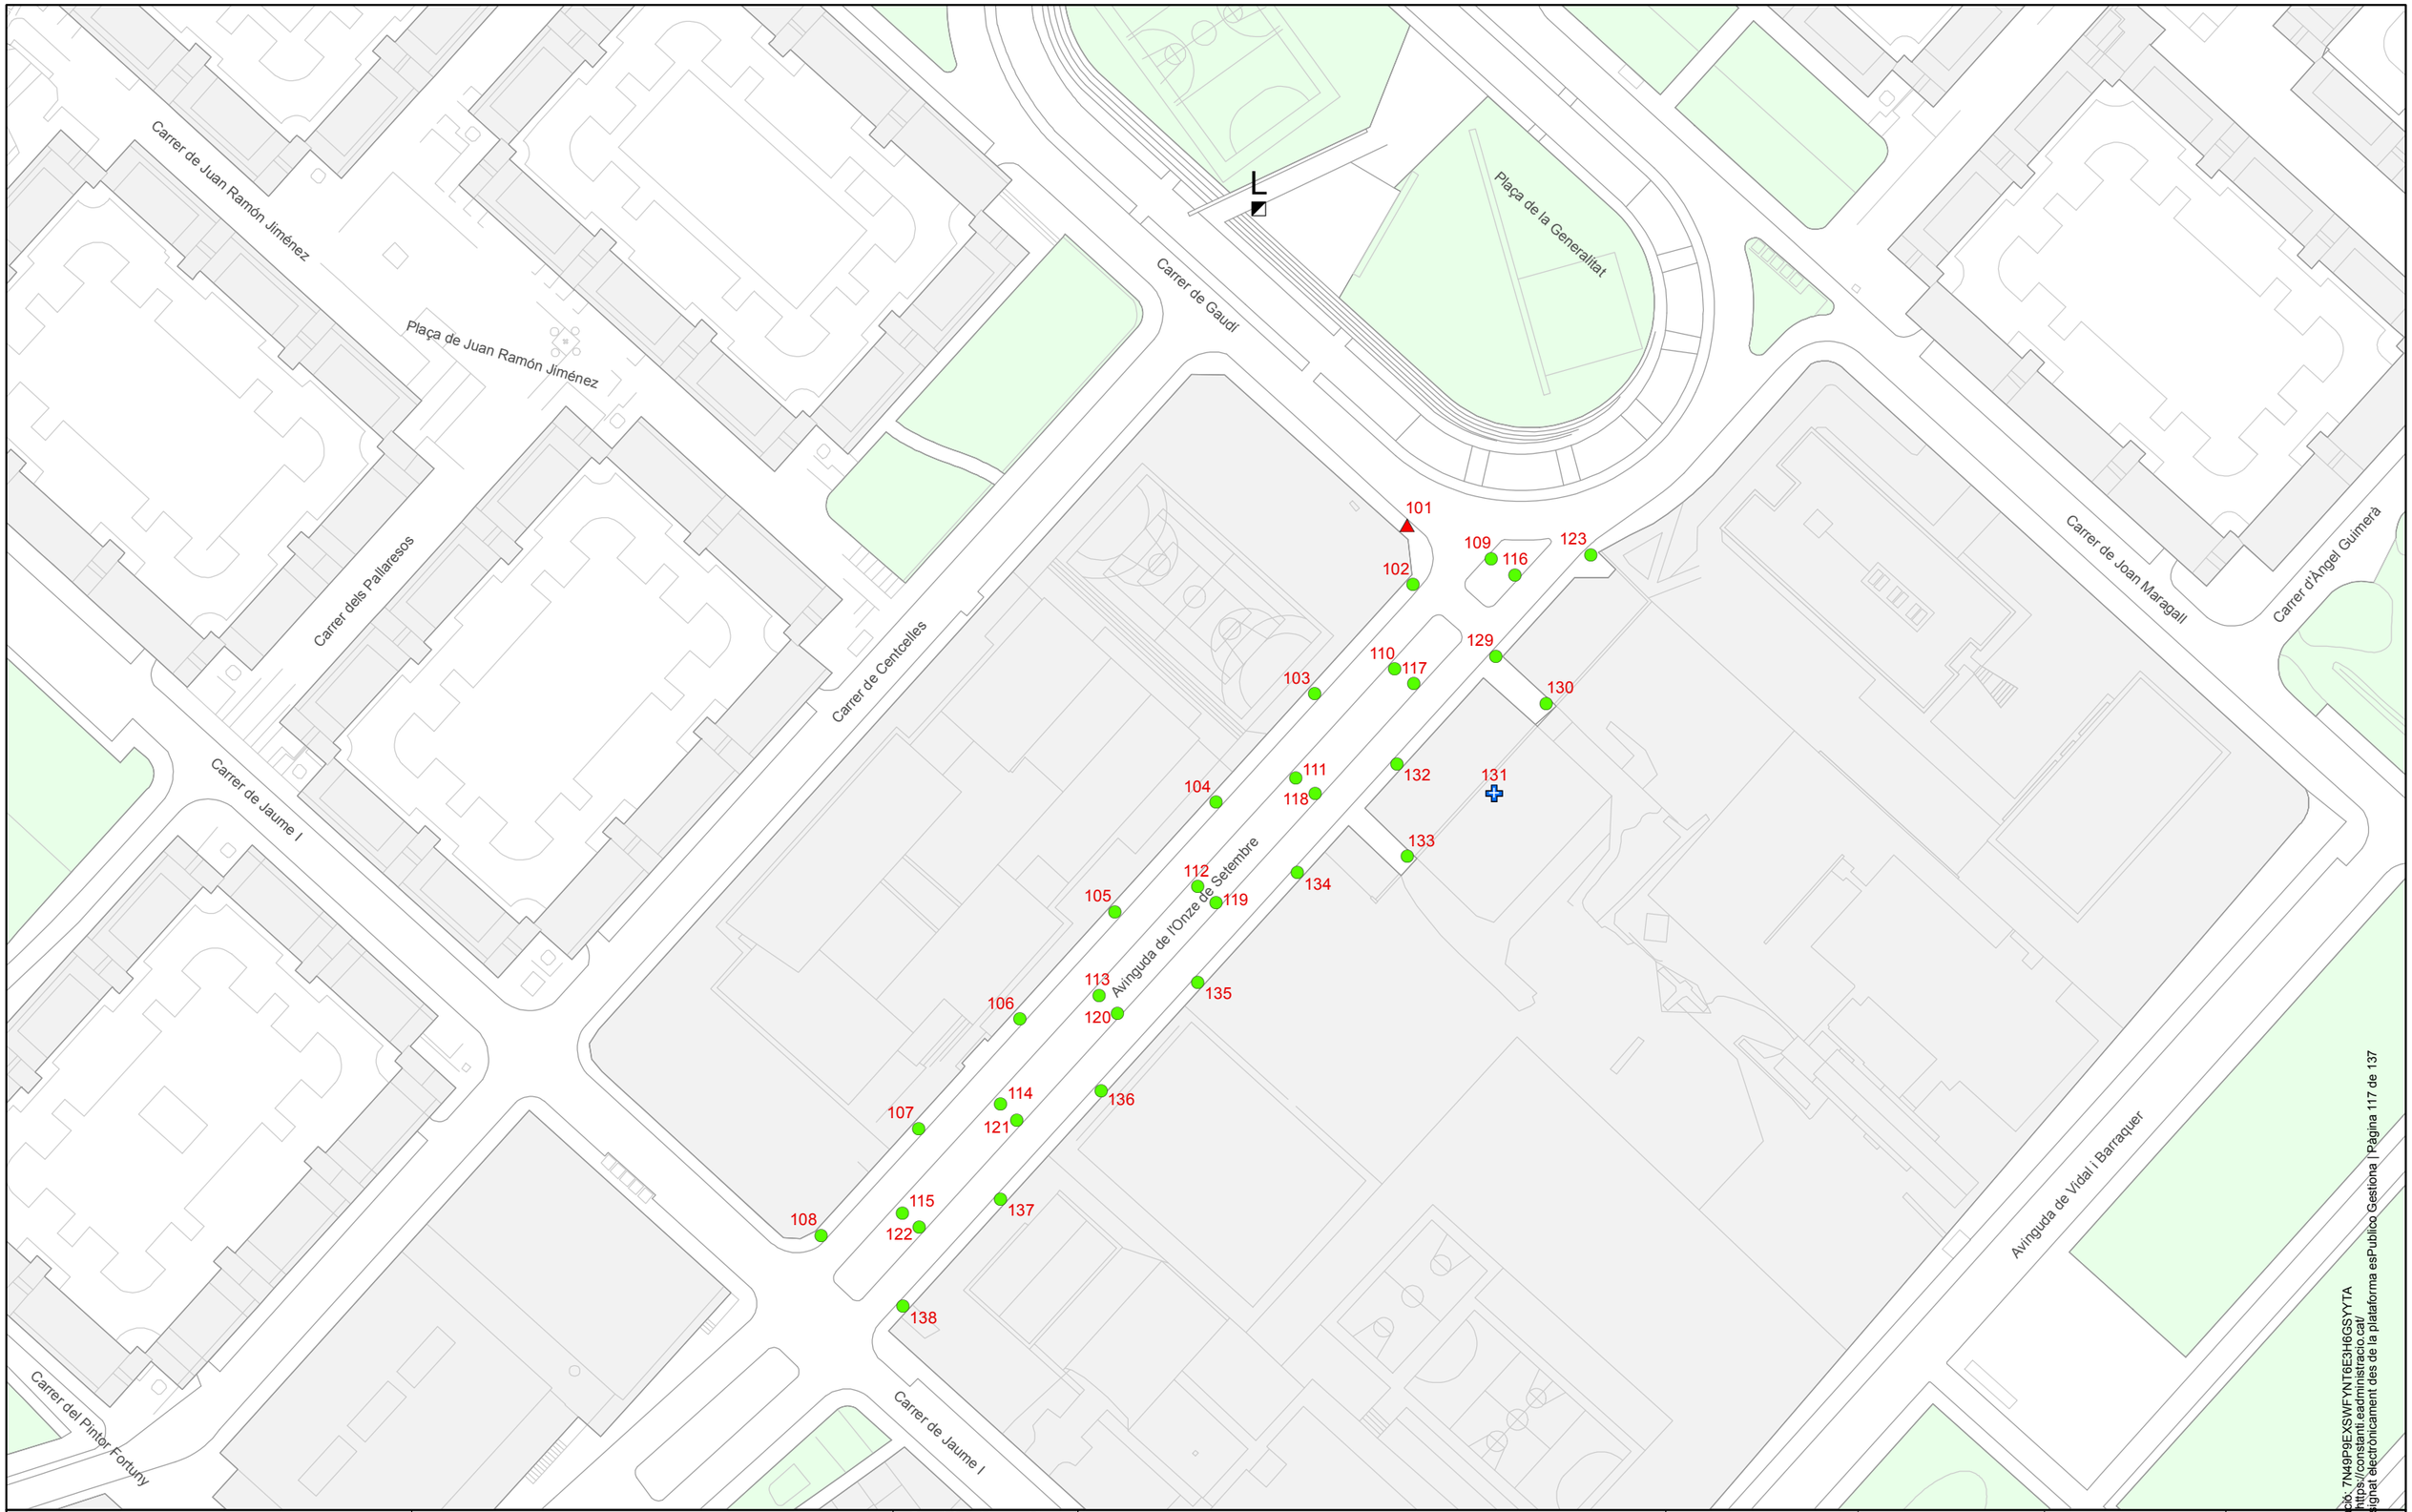

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre L - Carrer de Gaudí / Av. de l'Onze de Setembre

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum
- 23 SL, CO
- 60 PAR 230V, SS
- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, BA
- 250 HM-C, Pal

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 117 de 137

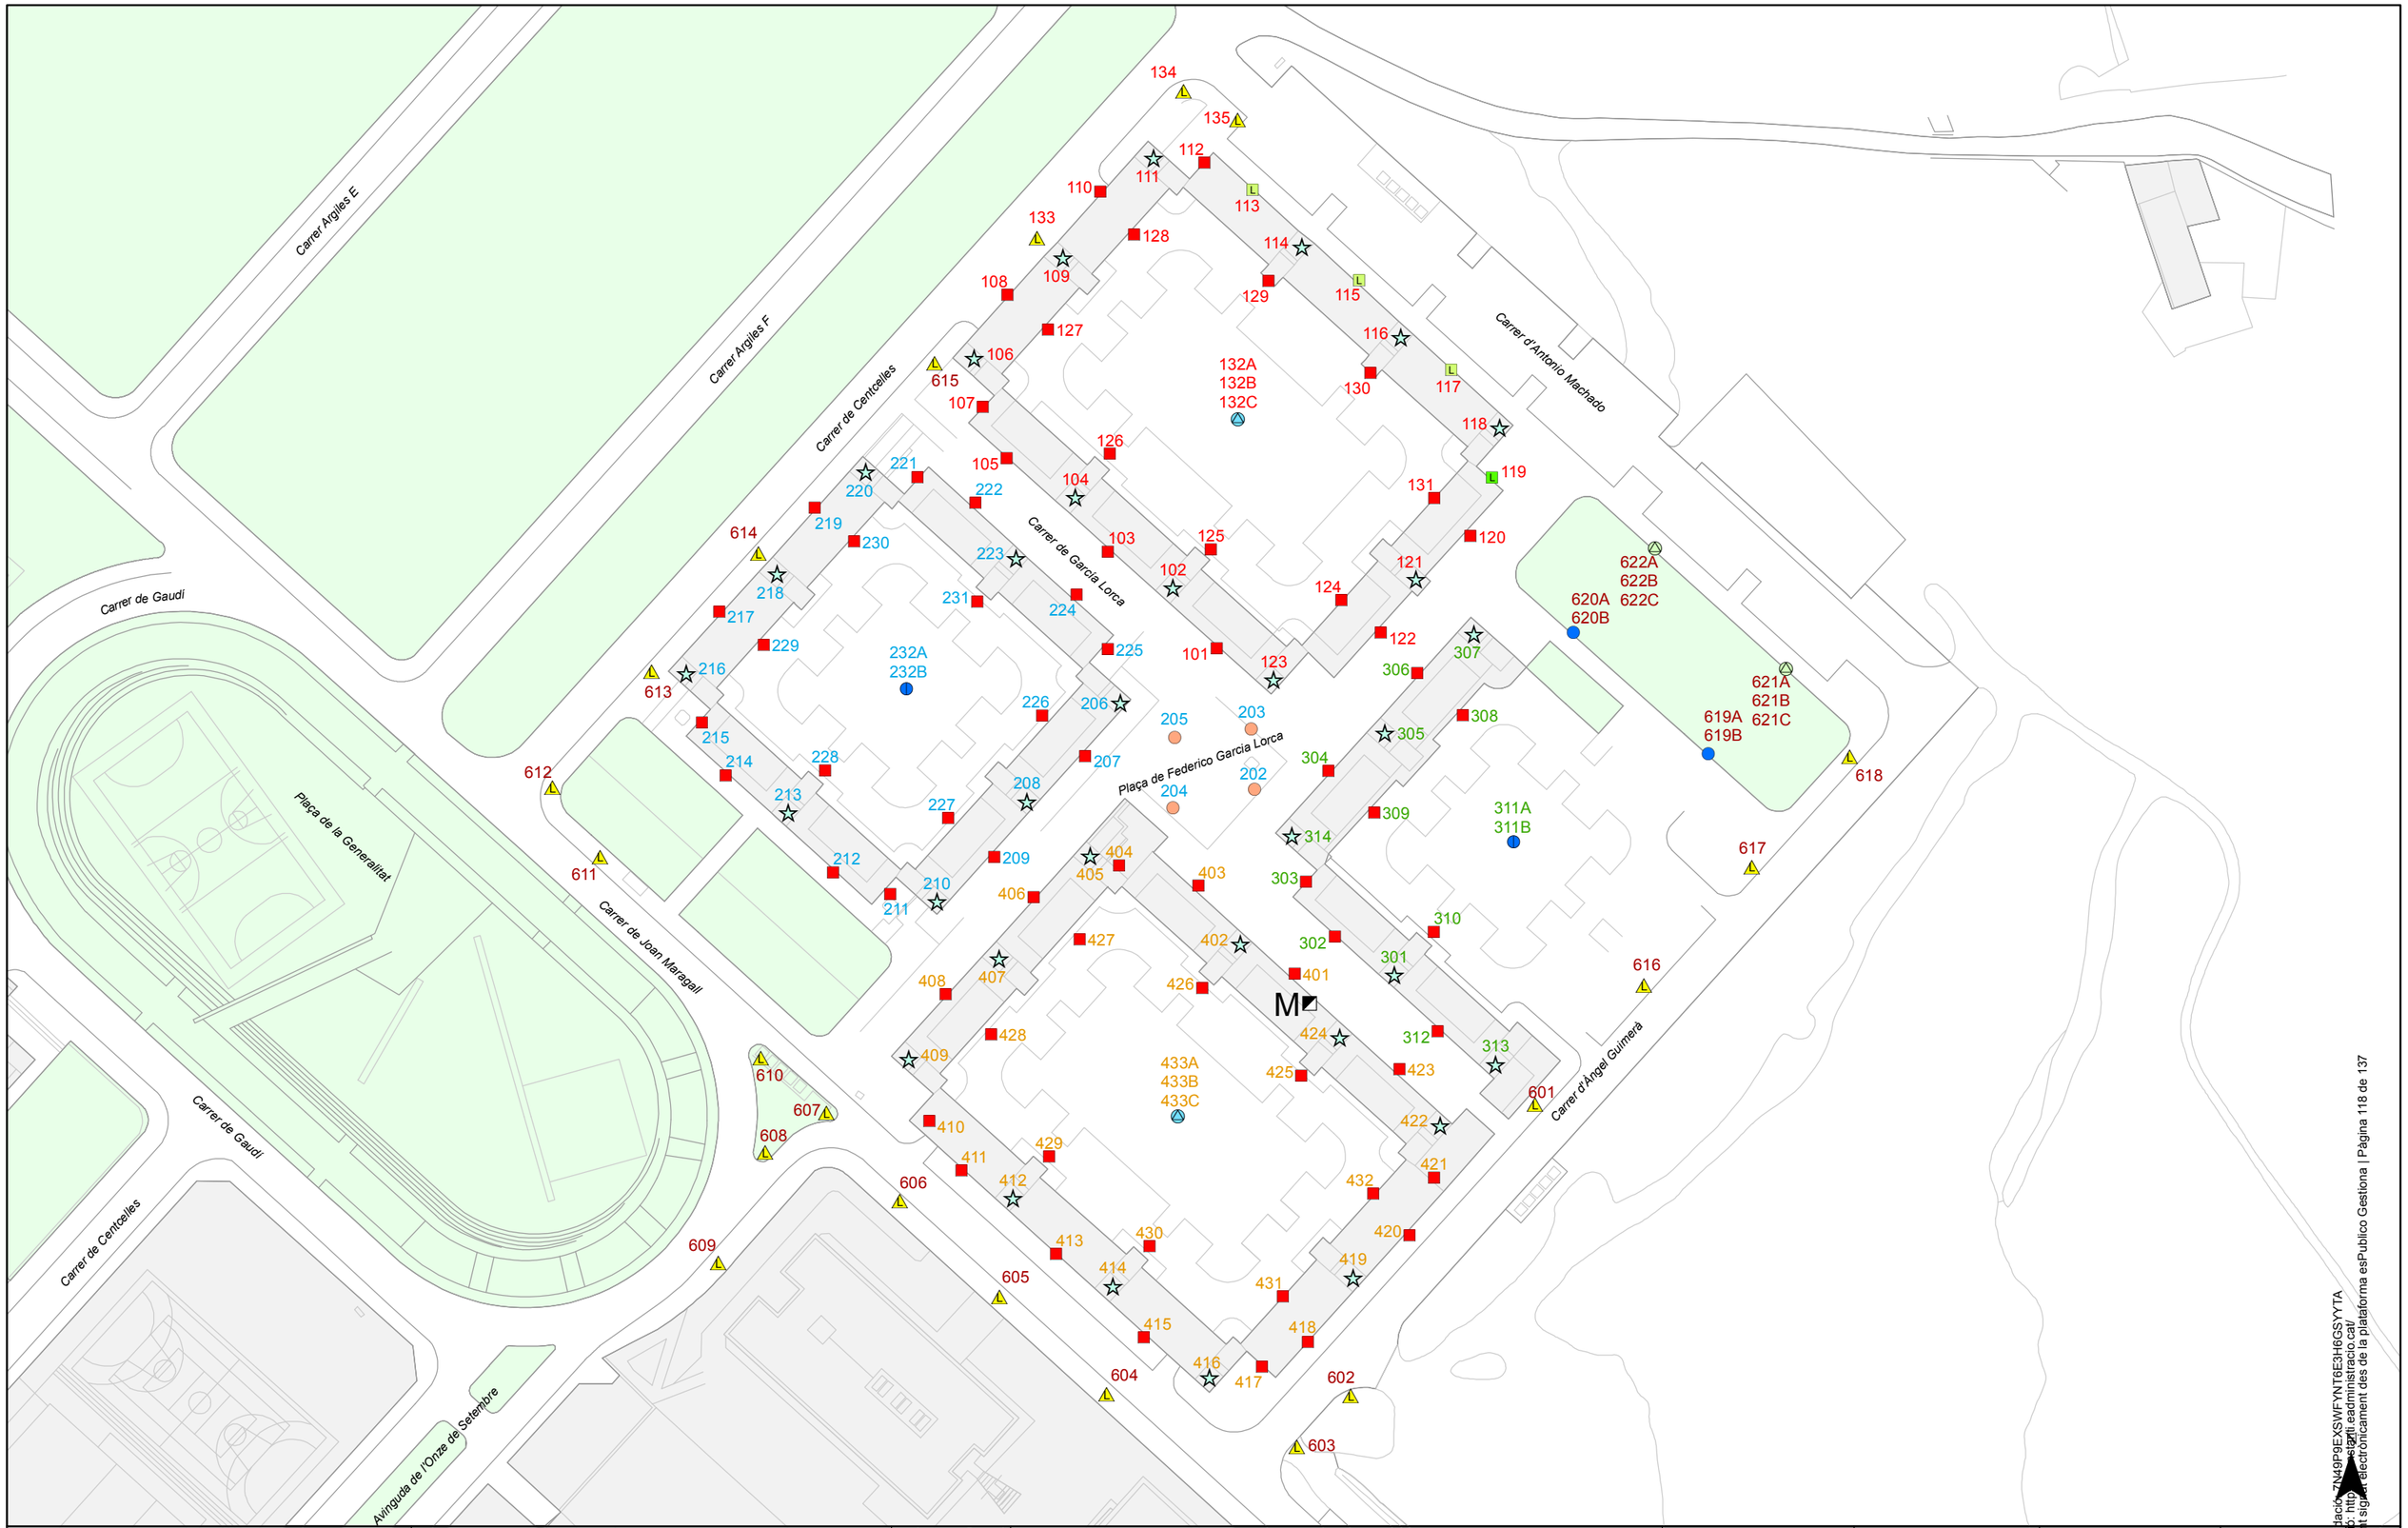

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: M
ANGEL GUIMERÀ (INTERIOR VIVENDES)
Pòlissa: 444163318

Llegenda

- 58 Led, Bàcul
- 2 x 250 HM-C, Columna
- 2 x 250 HM-C + 113 Led, Columna
- 113 Led, Braç
- 163 Led, Braç
- 33 Led, Columna

Punts de llum

- 35 HM-C, Aplic
- 100 HM-C, Braç
- 2 x 100 HM-C, Columna
- 3 x 100 HM-C, Columna

Quadre de maniobra

Data: 08/09/2020

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 25 50 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 118 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ
Quadre: N
Carrer dels Pallaresos
Pòlissa: N/A

Llegenda

Punts de llum
- 150 VSAP + 250 HM-C, Bàcul
- 150 VSAP, Braç
- 150 VSAP, Bàcul
- 150 VSAP, Columna
- 40 Led, Columna
- 70 VSAP, Columna
- 80 VM, -
- 80 VM, Braç

Quadre de maniobra

Data: 7/3/2019
Aprovat:
Escala: 1:1.250
Original DIN-A3
0 25 50 100 Metres

Codi Validació: 7N9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constantí.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 119 de 137

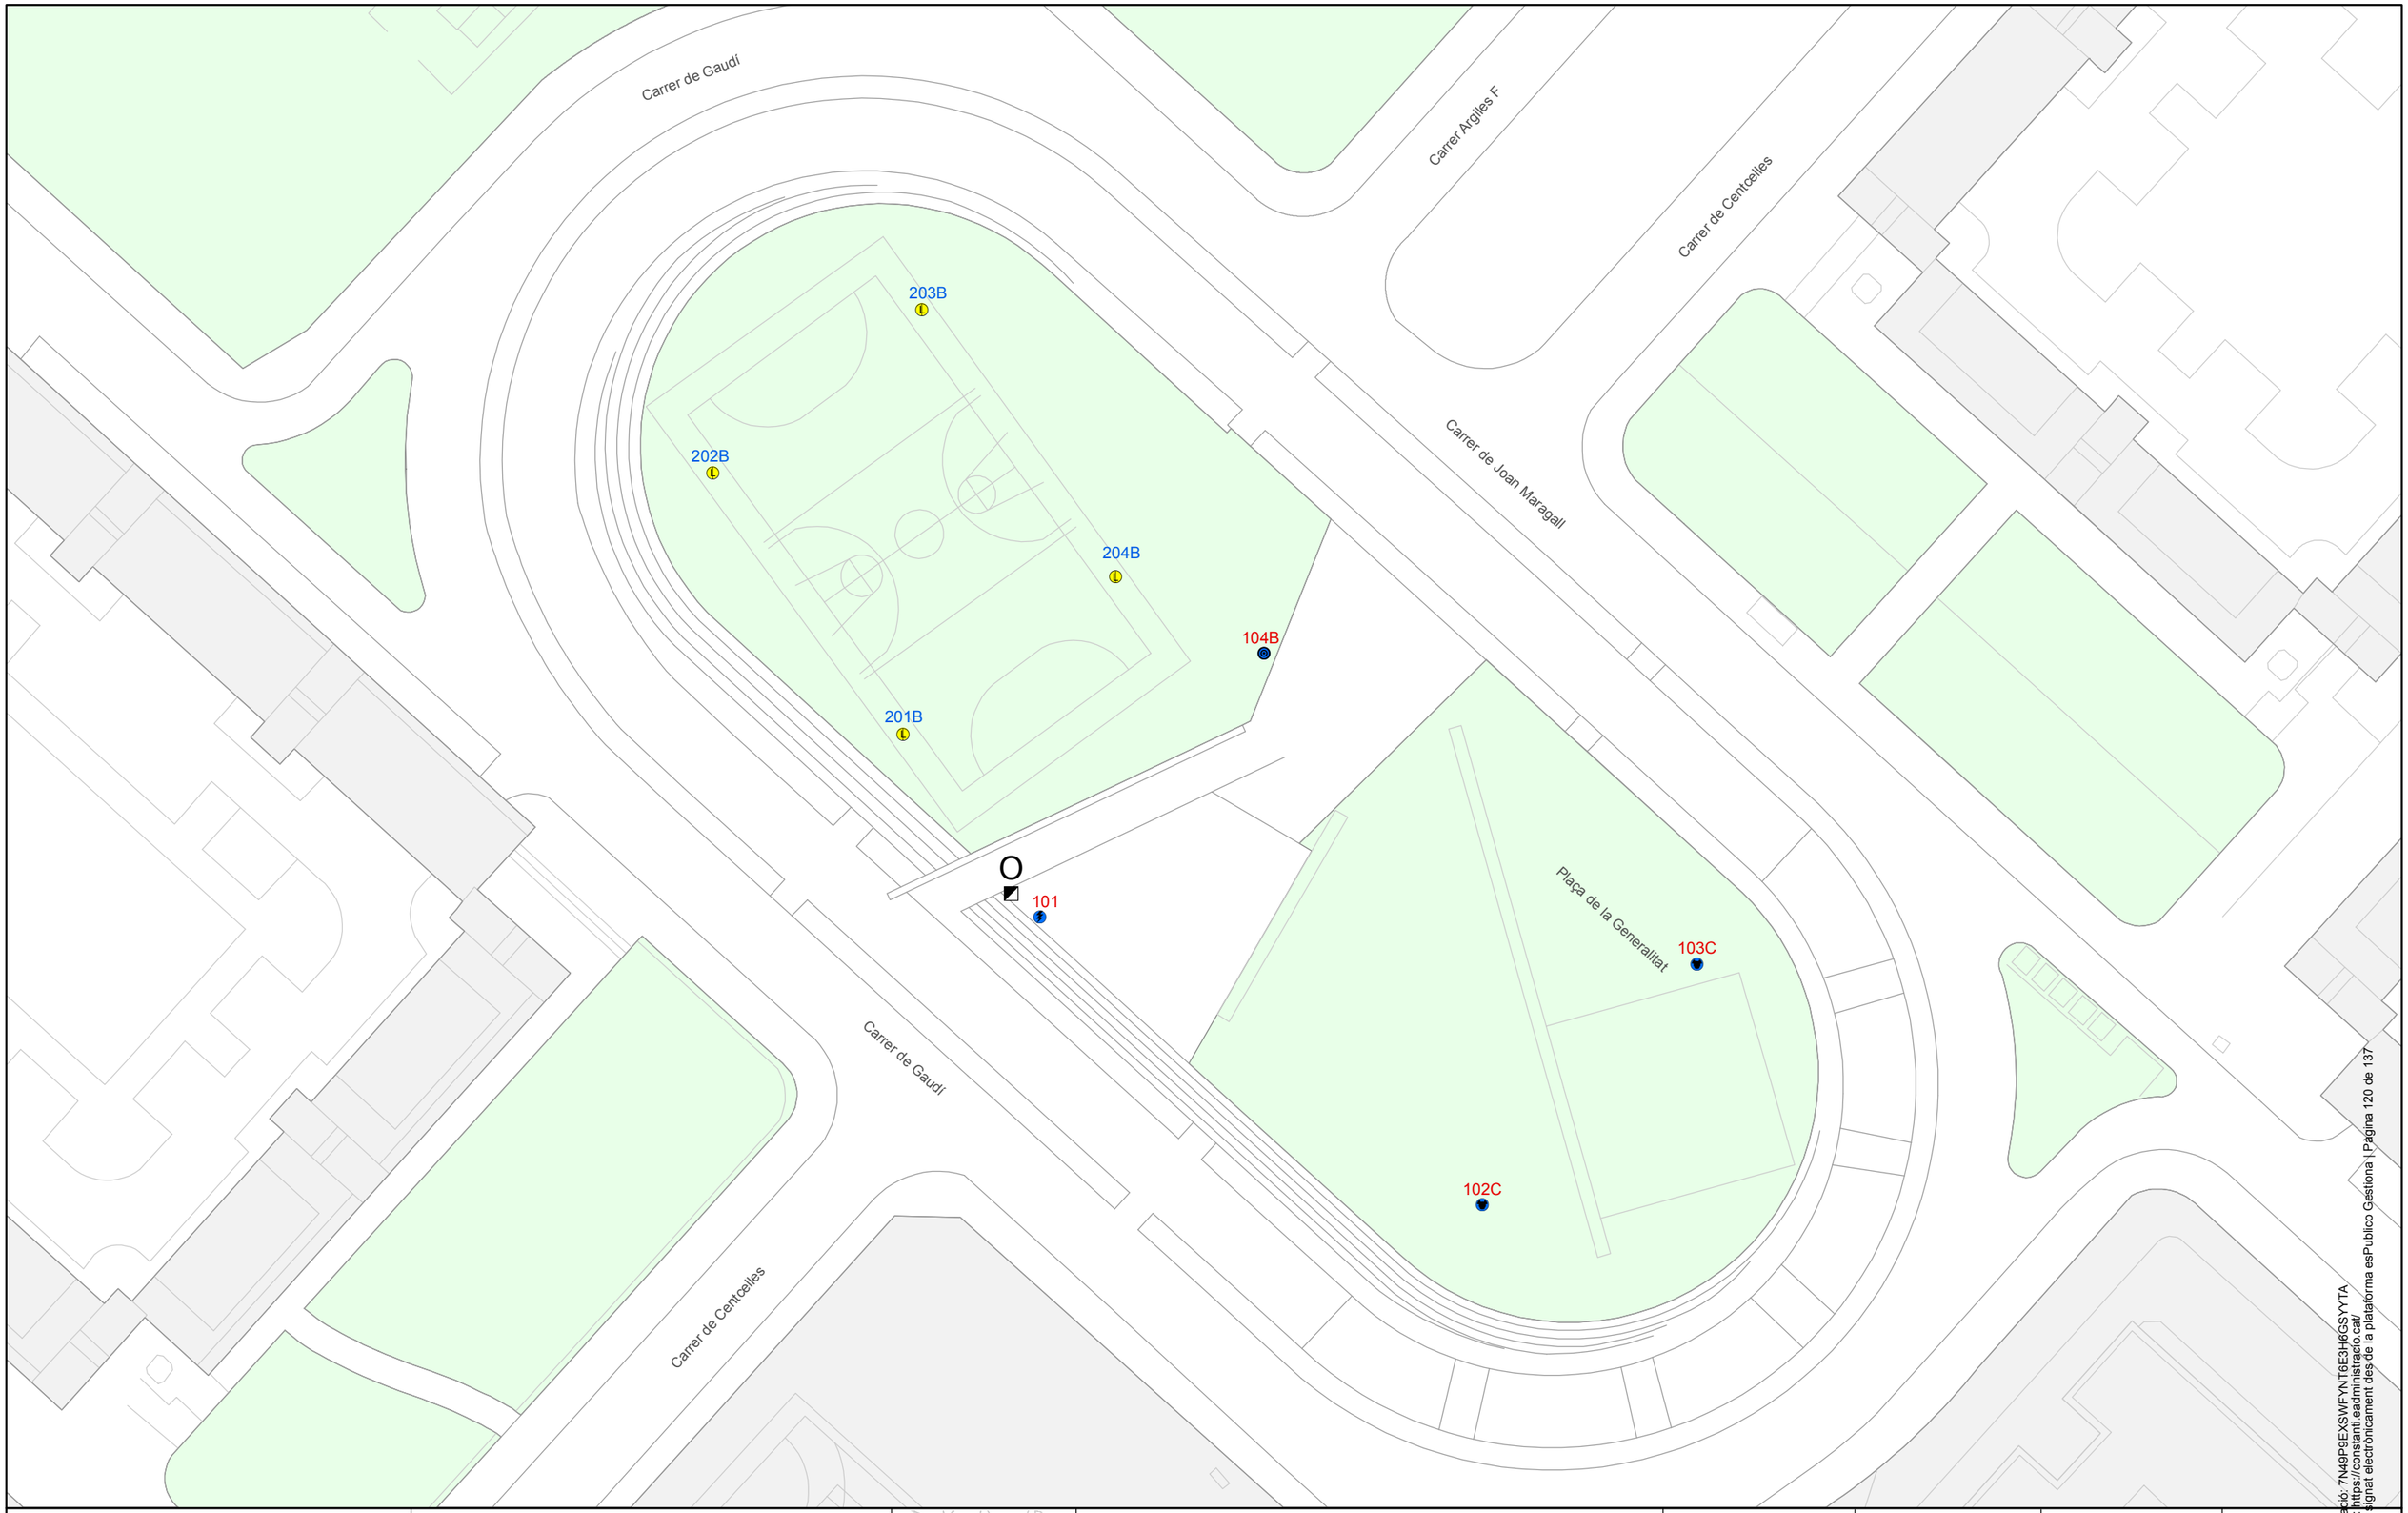

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre O - Carrer de Gaudí / Plaça de la Generalitat

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum
- 250 HM-C, Columna
- 2 x 250 HM-C, Columna
- 3 x 250 VSAP, Columna
- 2 x 82 Led, Columna

Data: 29/04/2022

Aprovat:

Escala: 1:500

Original DIN-A3

0 10 20 40 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 120 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre P - Carrer de Tarragona
Pòlissa: 443799919

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

100 VSAP, CO

150 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.500

Original DIN-A3

0 25 50 100Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 121 de 137

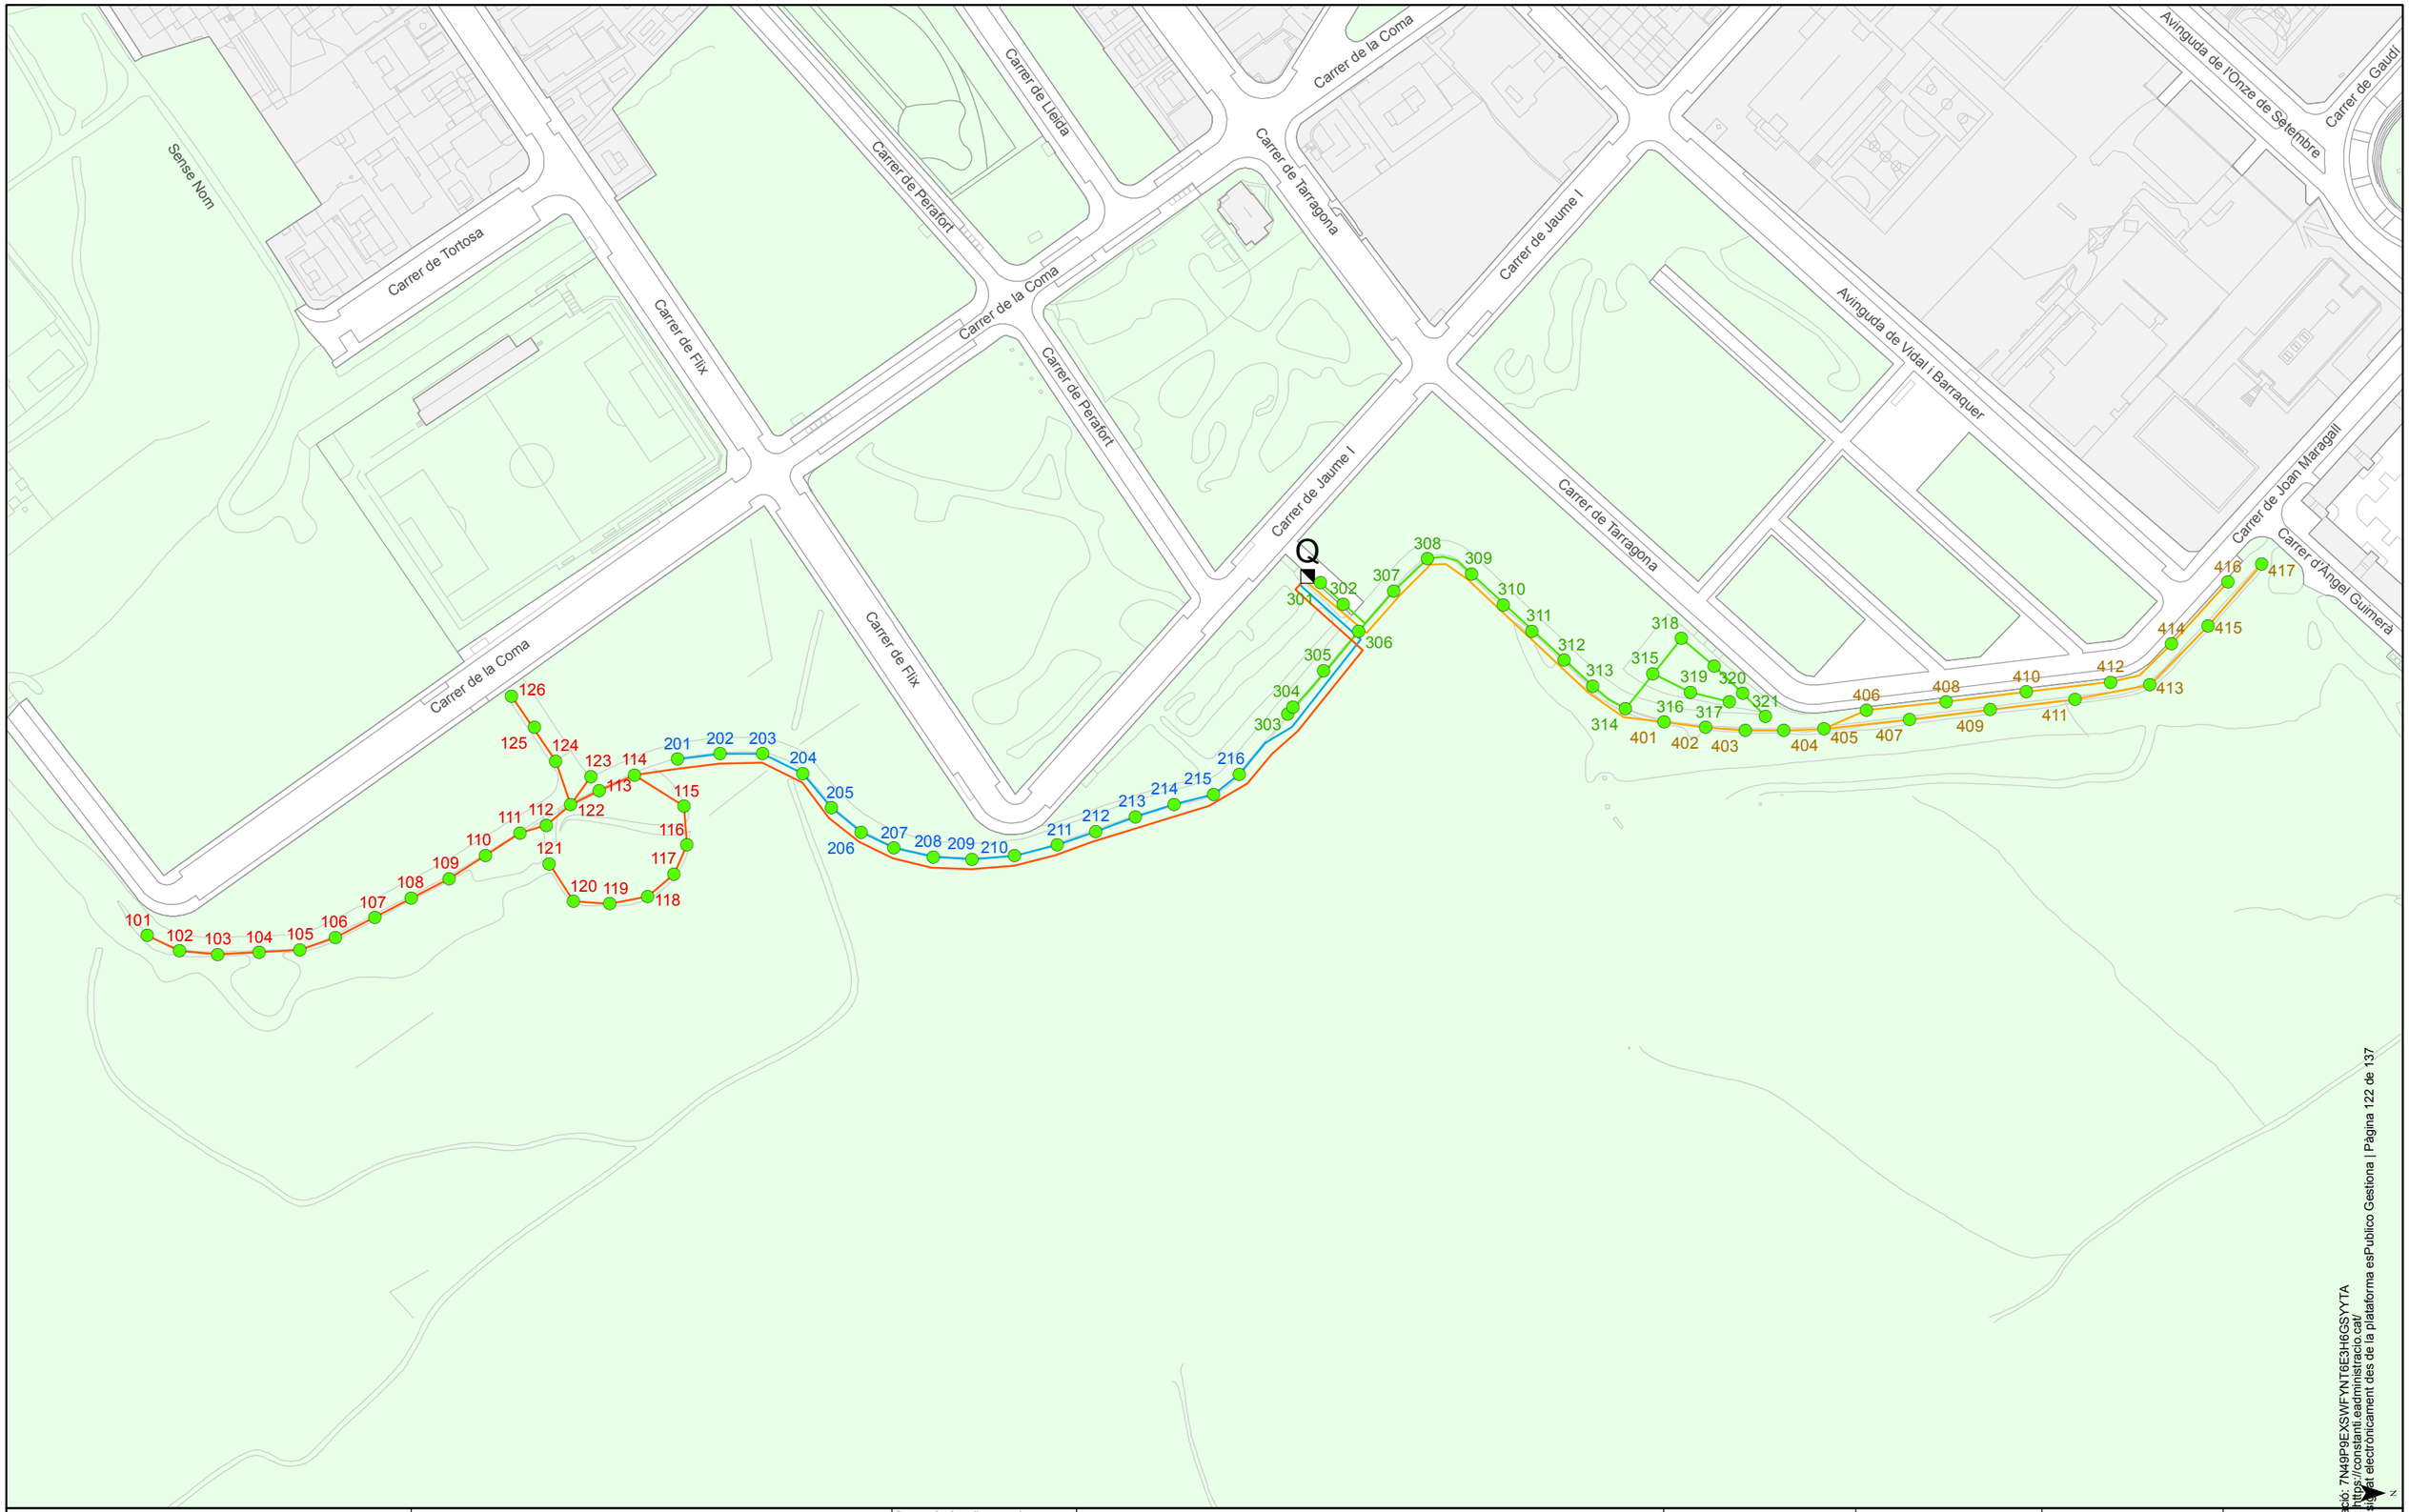

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre Q - Carrer de Jaume I
Pòlissa: 436446977

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

100 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 122 de 137

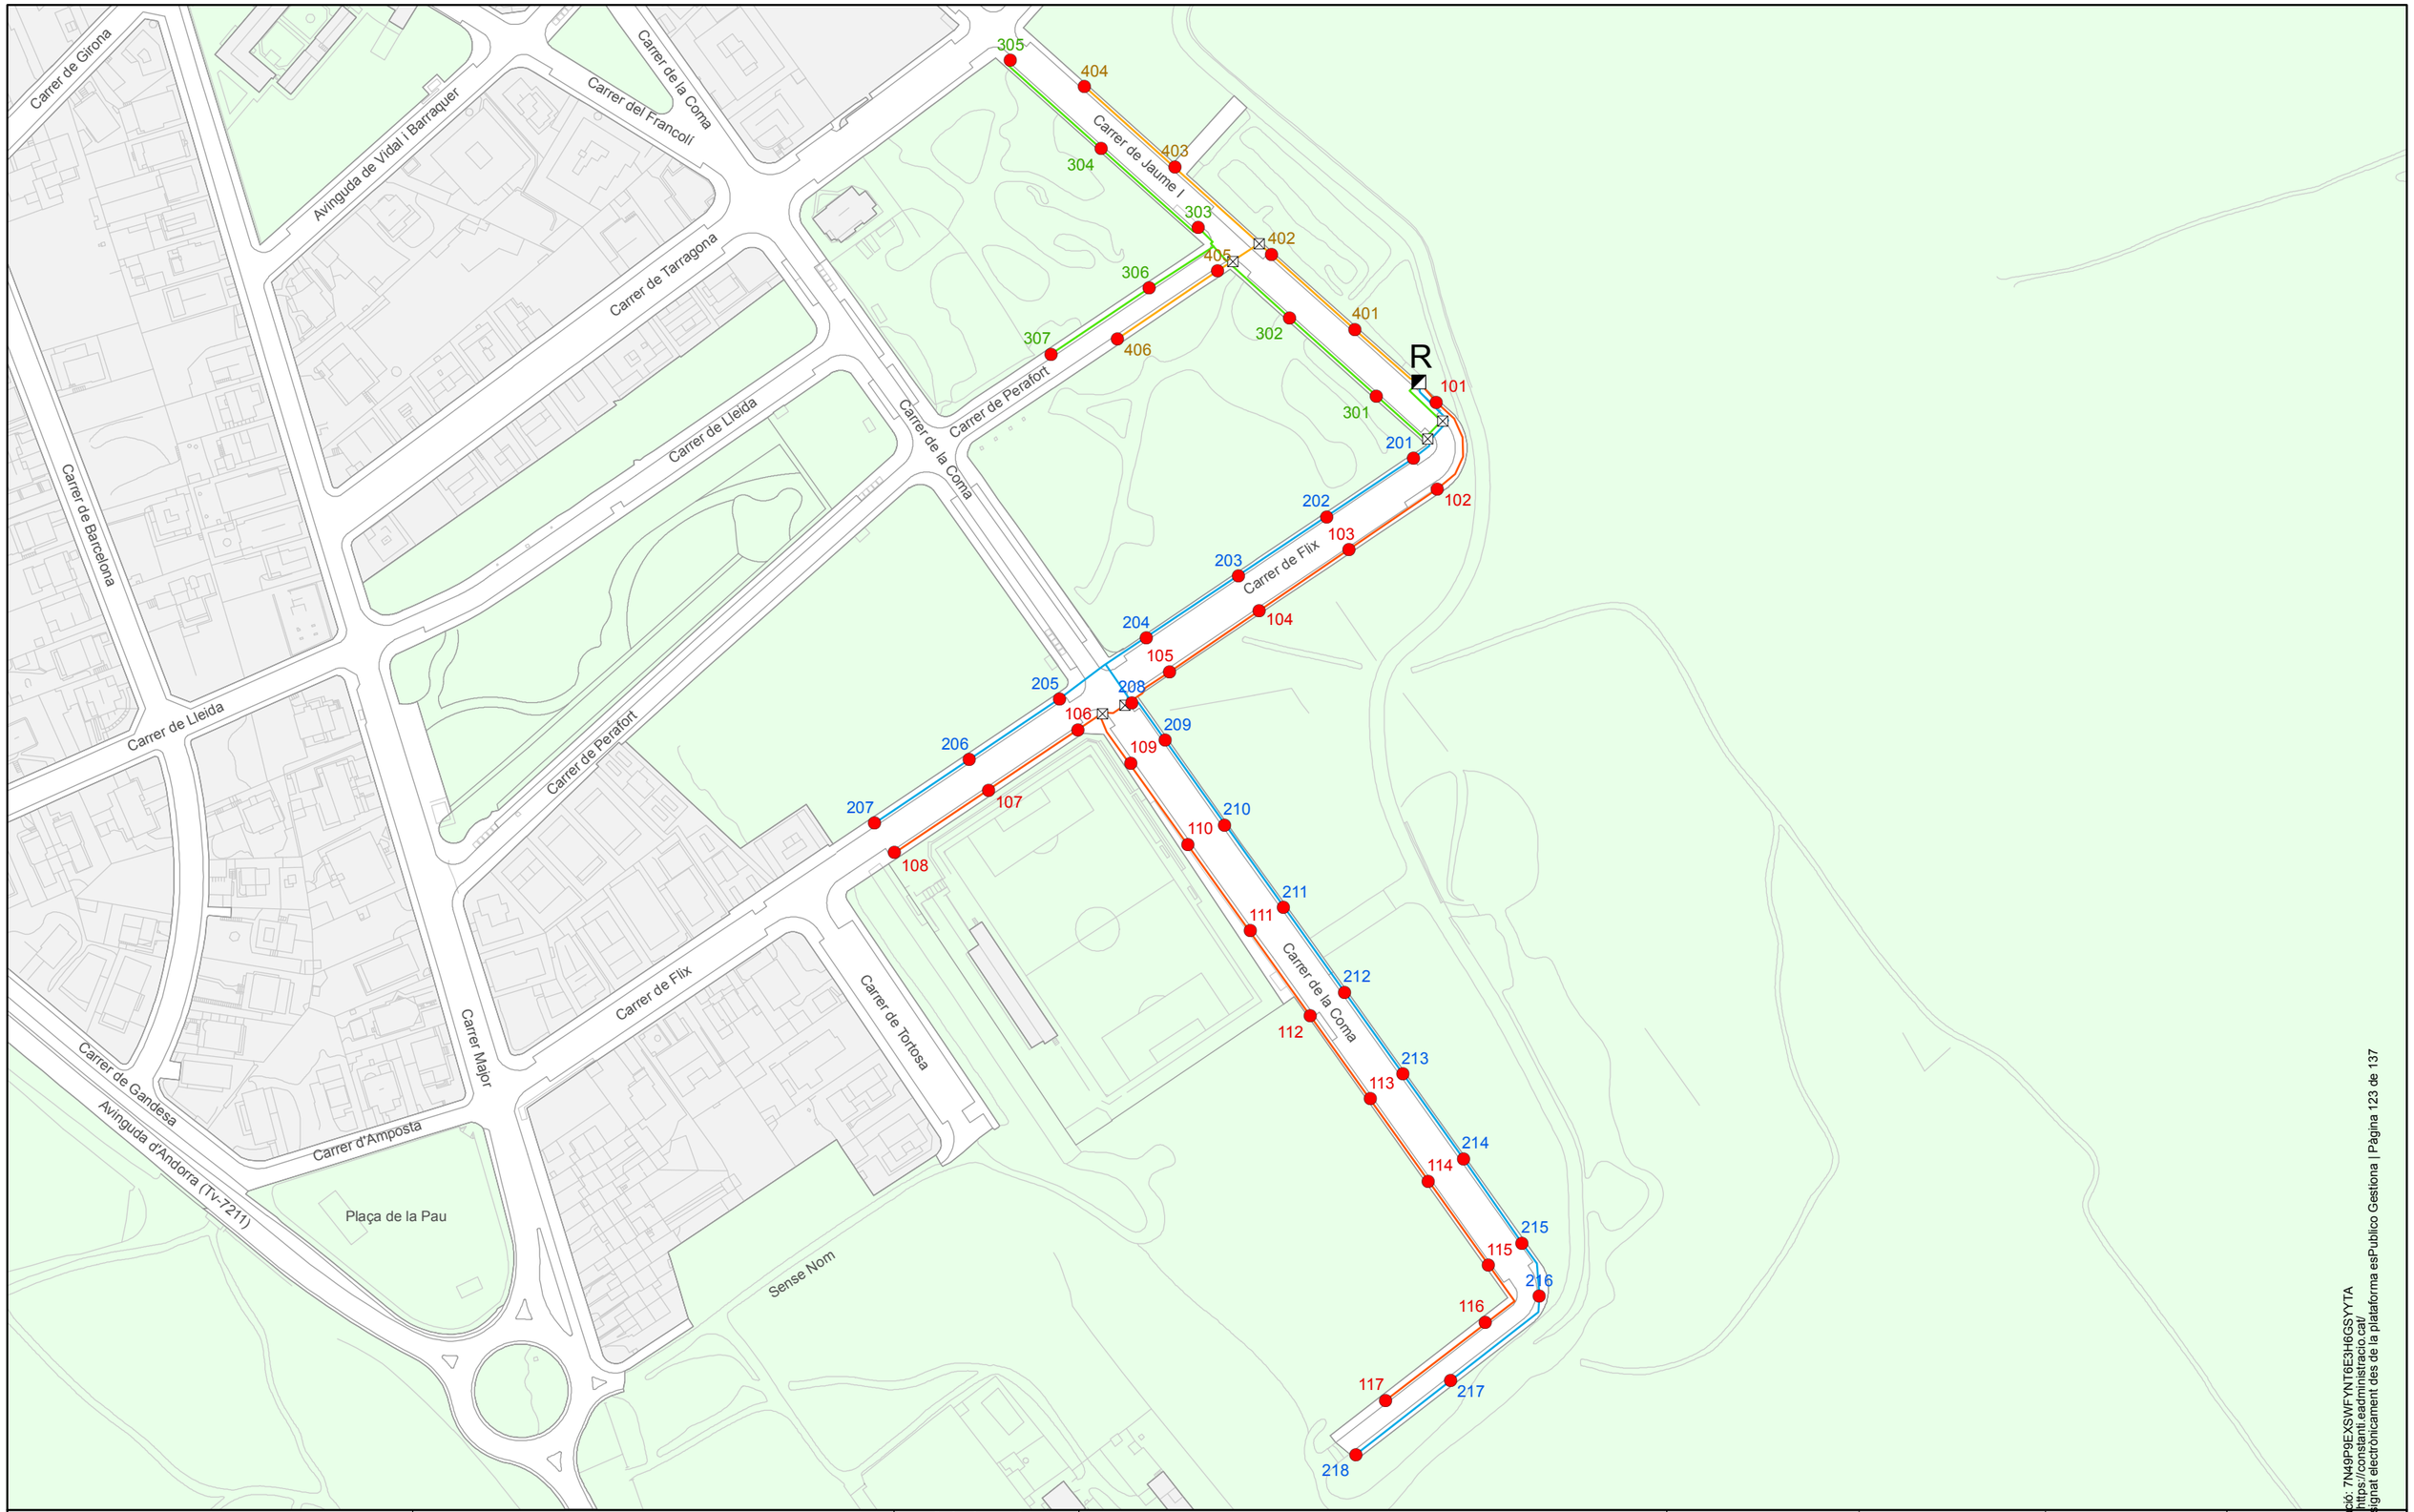

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre R - Carrer de Jaume I
Pòlissa: 40011993174

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

150 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:2.000

Original DIN-A3

0 25 50 100 150 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 137

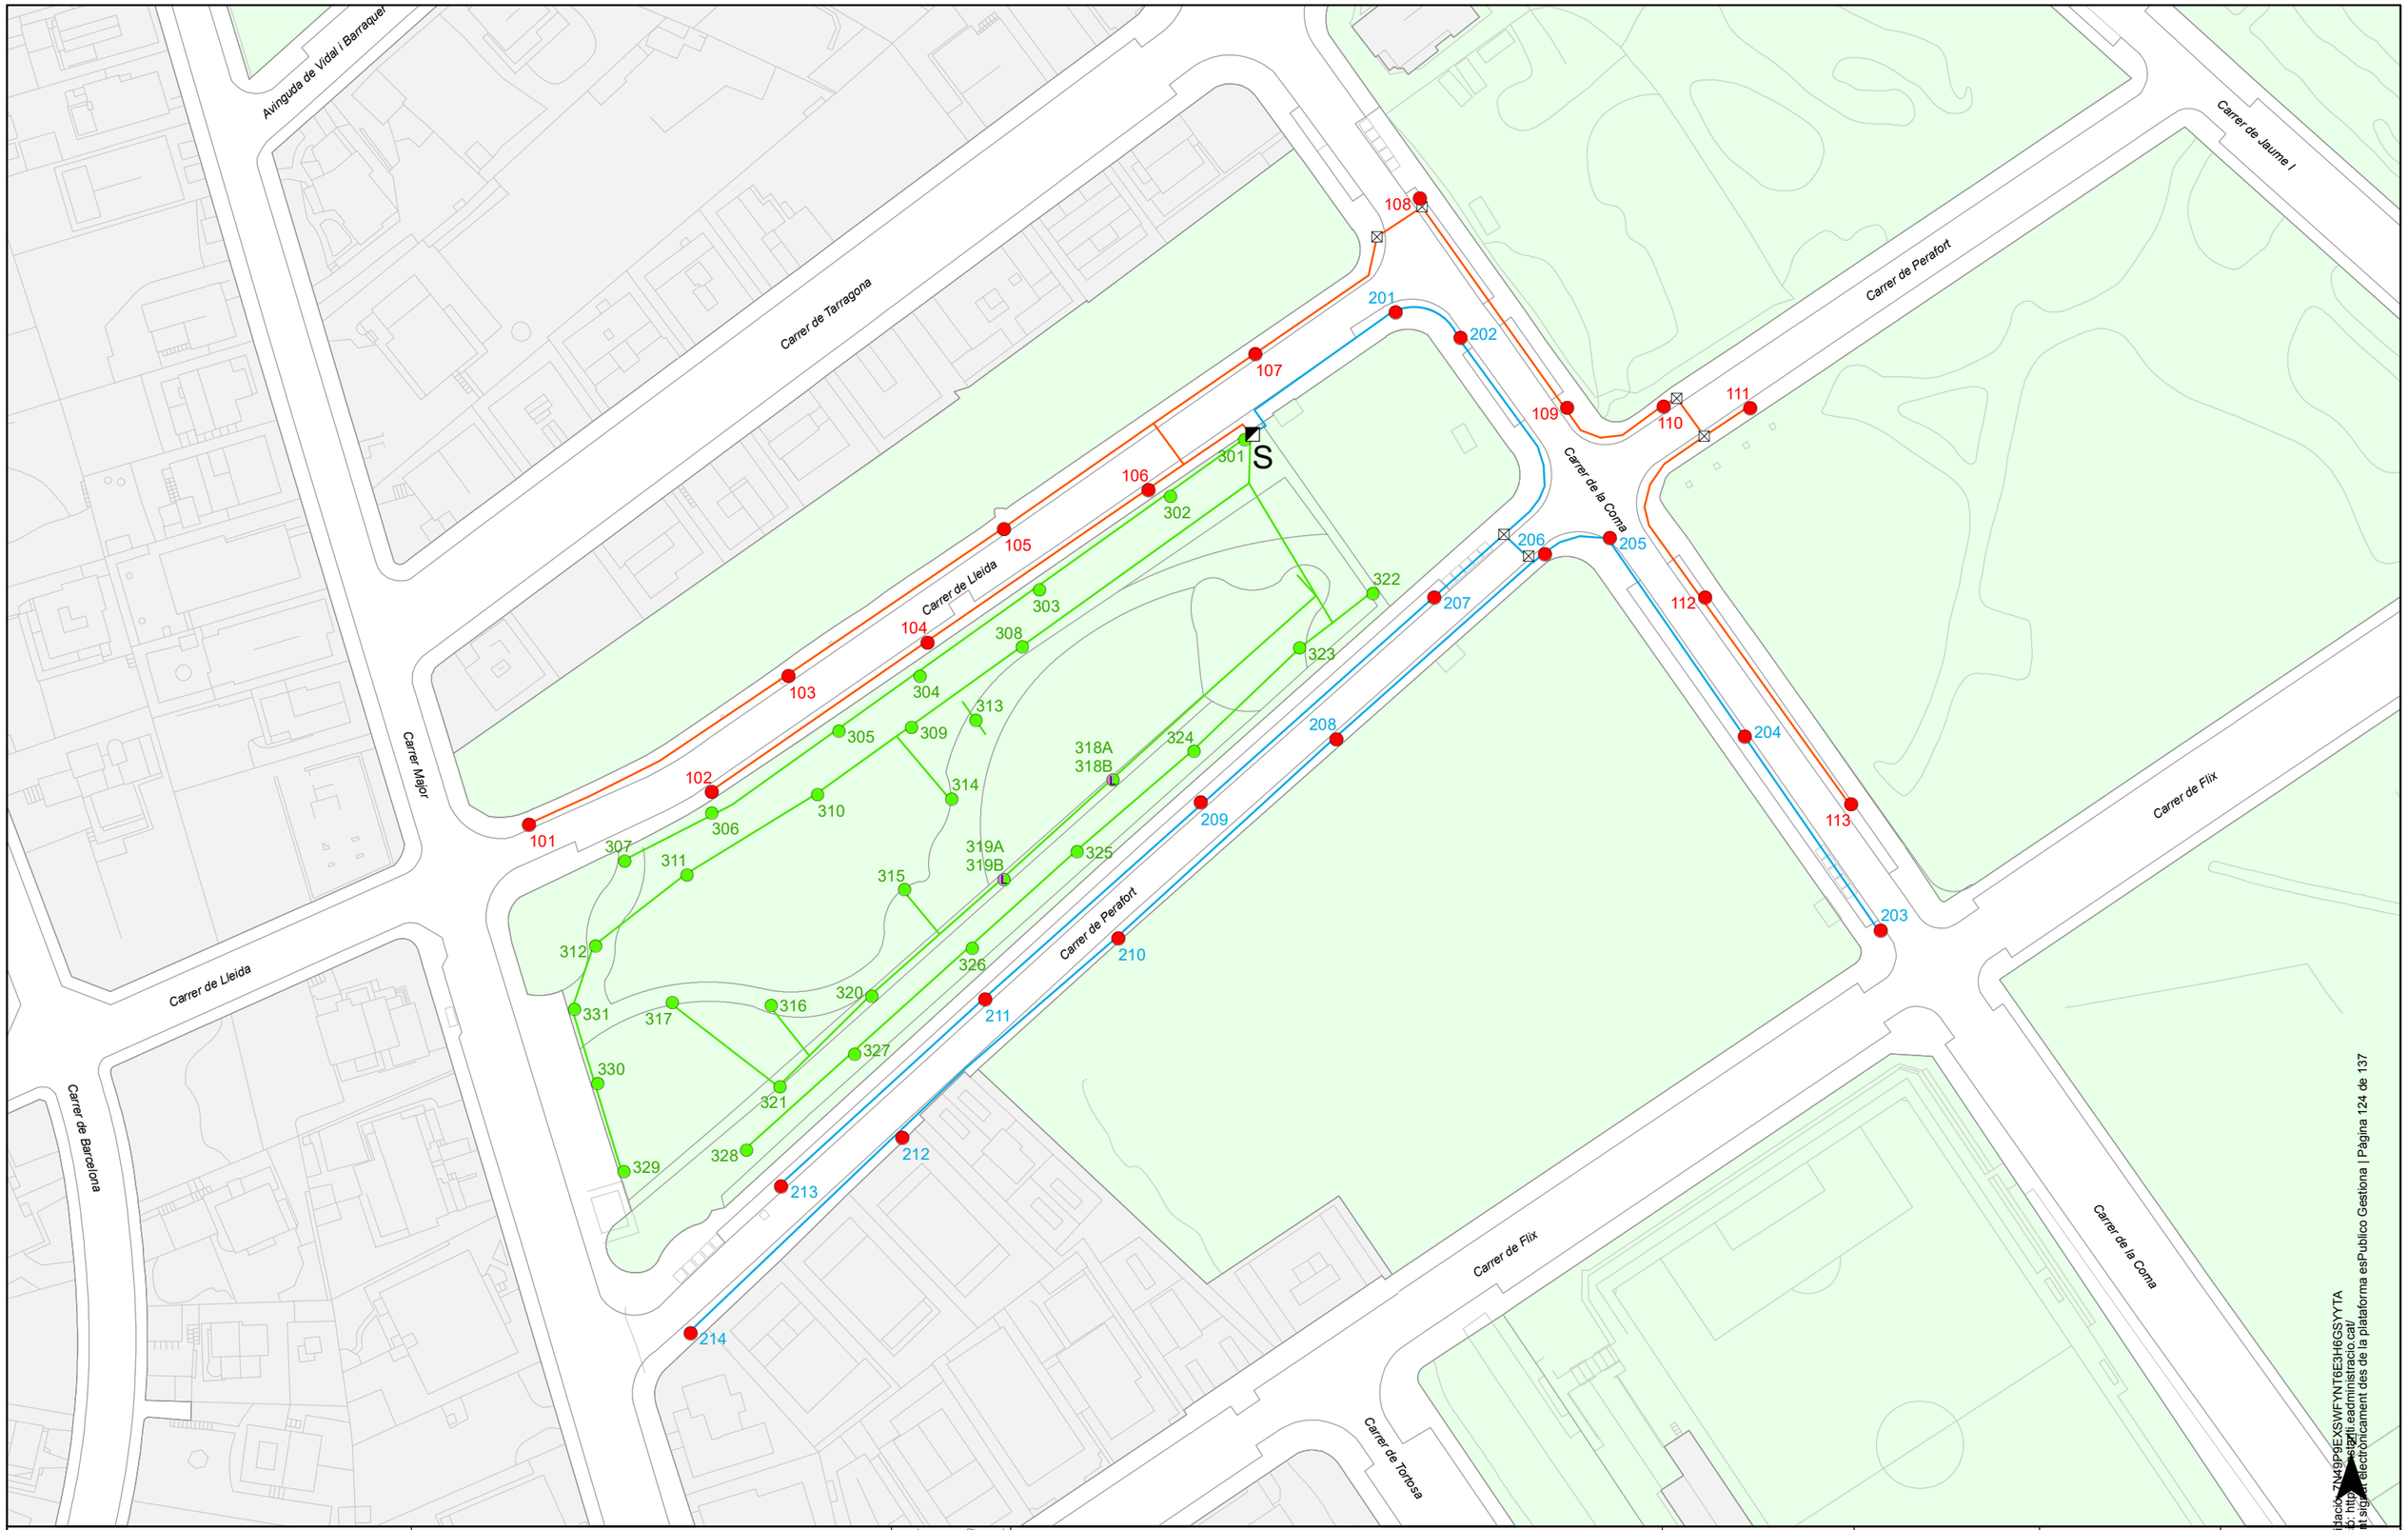

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre: S
Carrer de Lleida
Pòlissa: 40011985130

Llegenda

Punts de llum

- 100 VSAP + 30 Led, Columna
- 100 VSAP, Columna
- 150 VSAP, Columna

Quadre de maniobra

Data:	Aprovat:	
10/05/2018		

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 25 50 Metres

Codi Validació: 7NH9P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://seuelectronica.administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 124 de 137

Plànol de la zona

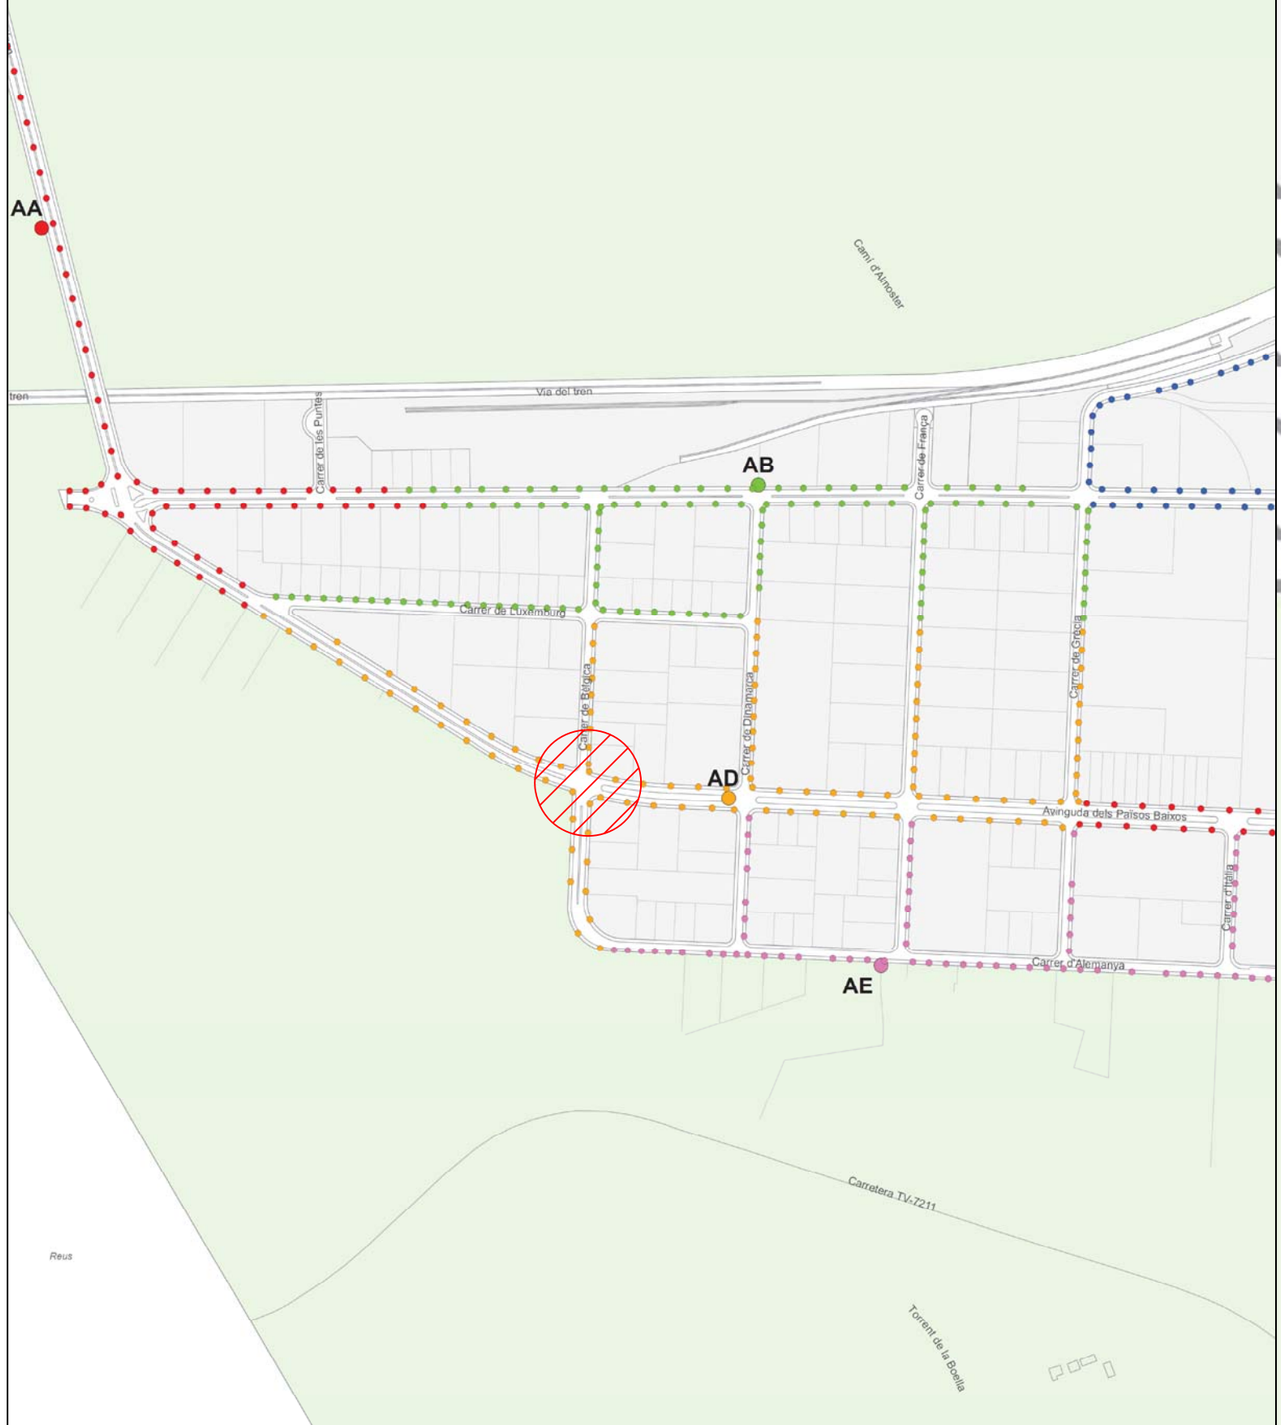

Plànol detall

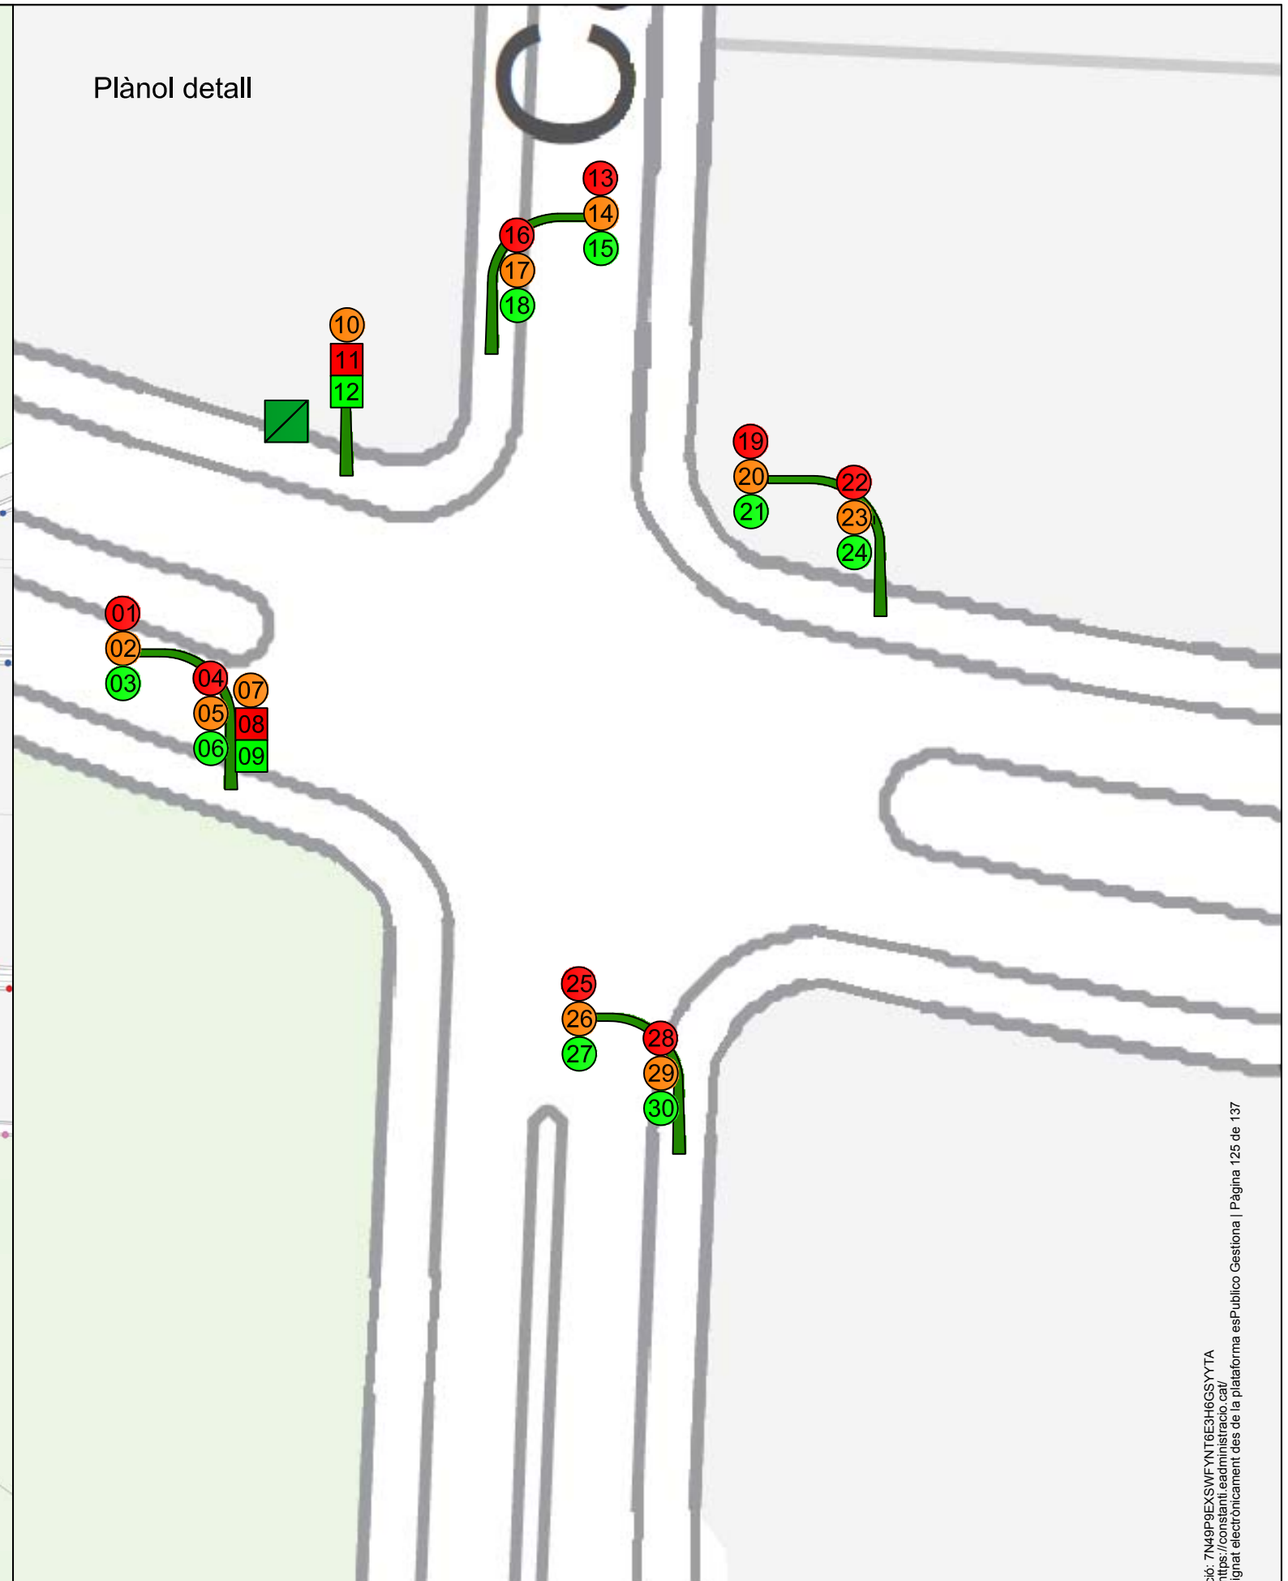

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE SEMÀFORS
POL. IND. DE CONSTANTÍ

Quadre SEM01 Av.dels Països Baixos

Llegenda

- Quadre maniobra
- Semàfor vehicles
- Ambar precaució
- Semàfor vianants

Data: agost 2012

Aprovat:

Escala: 0 50 100 200 Metres

Original DIN A3

SEM01

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 125 de 137

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE SEMÀFORS
POL. IND. DE CONSTANTÍ

Quadre SEM01 Av.dels Països Baixos

Llegenda

- Quadre maniobra
- Semàfor vehicles
- Ambar precaució
- Semàfor vianants

Data: agost 2012

Aprovat:

Escala: Original DIN A3

0 50 100 200 Metres

SE 2

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 126 de 137

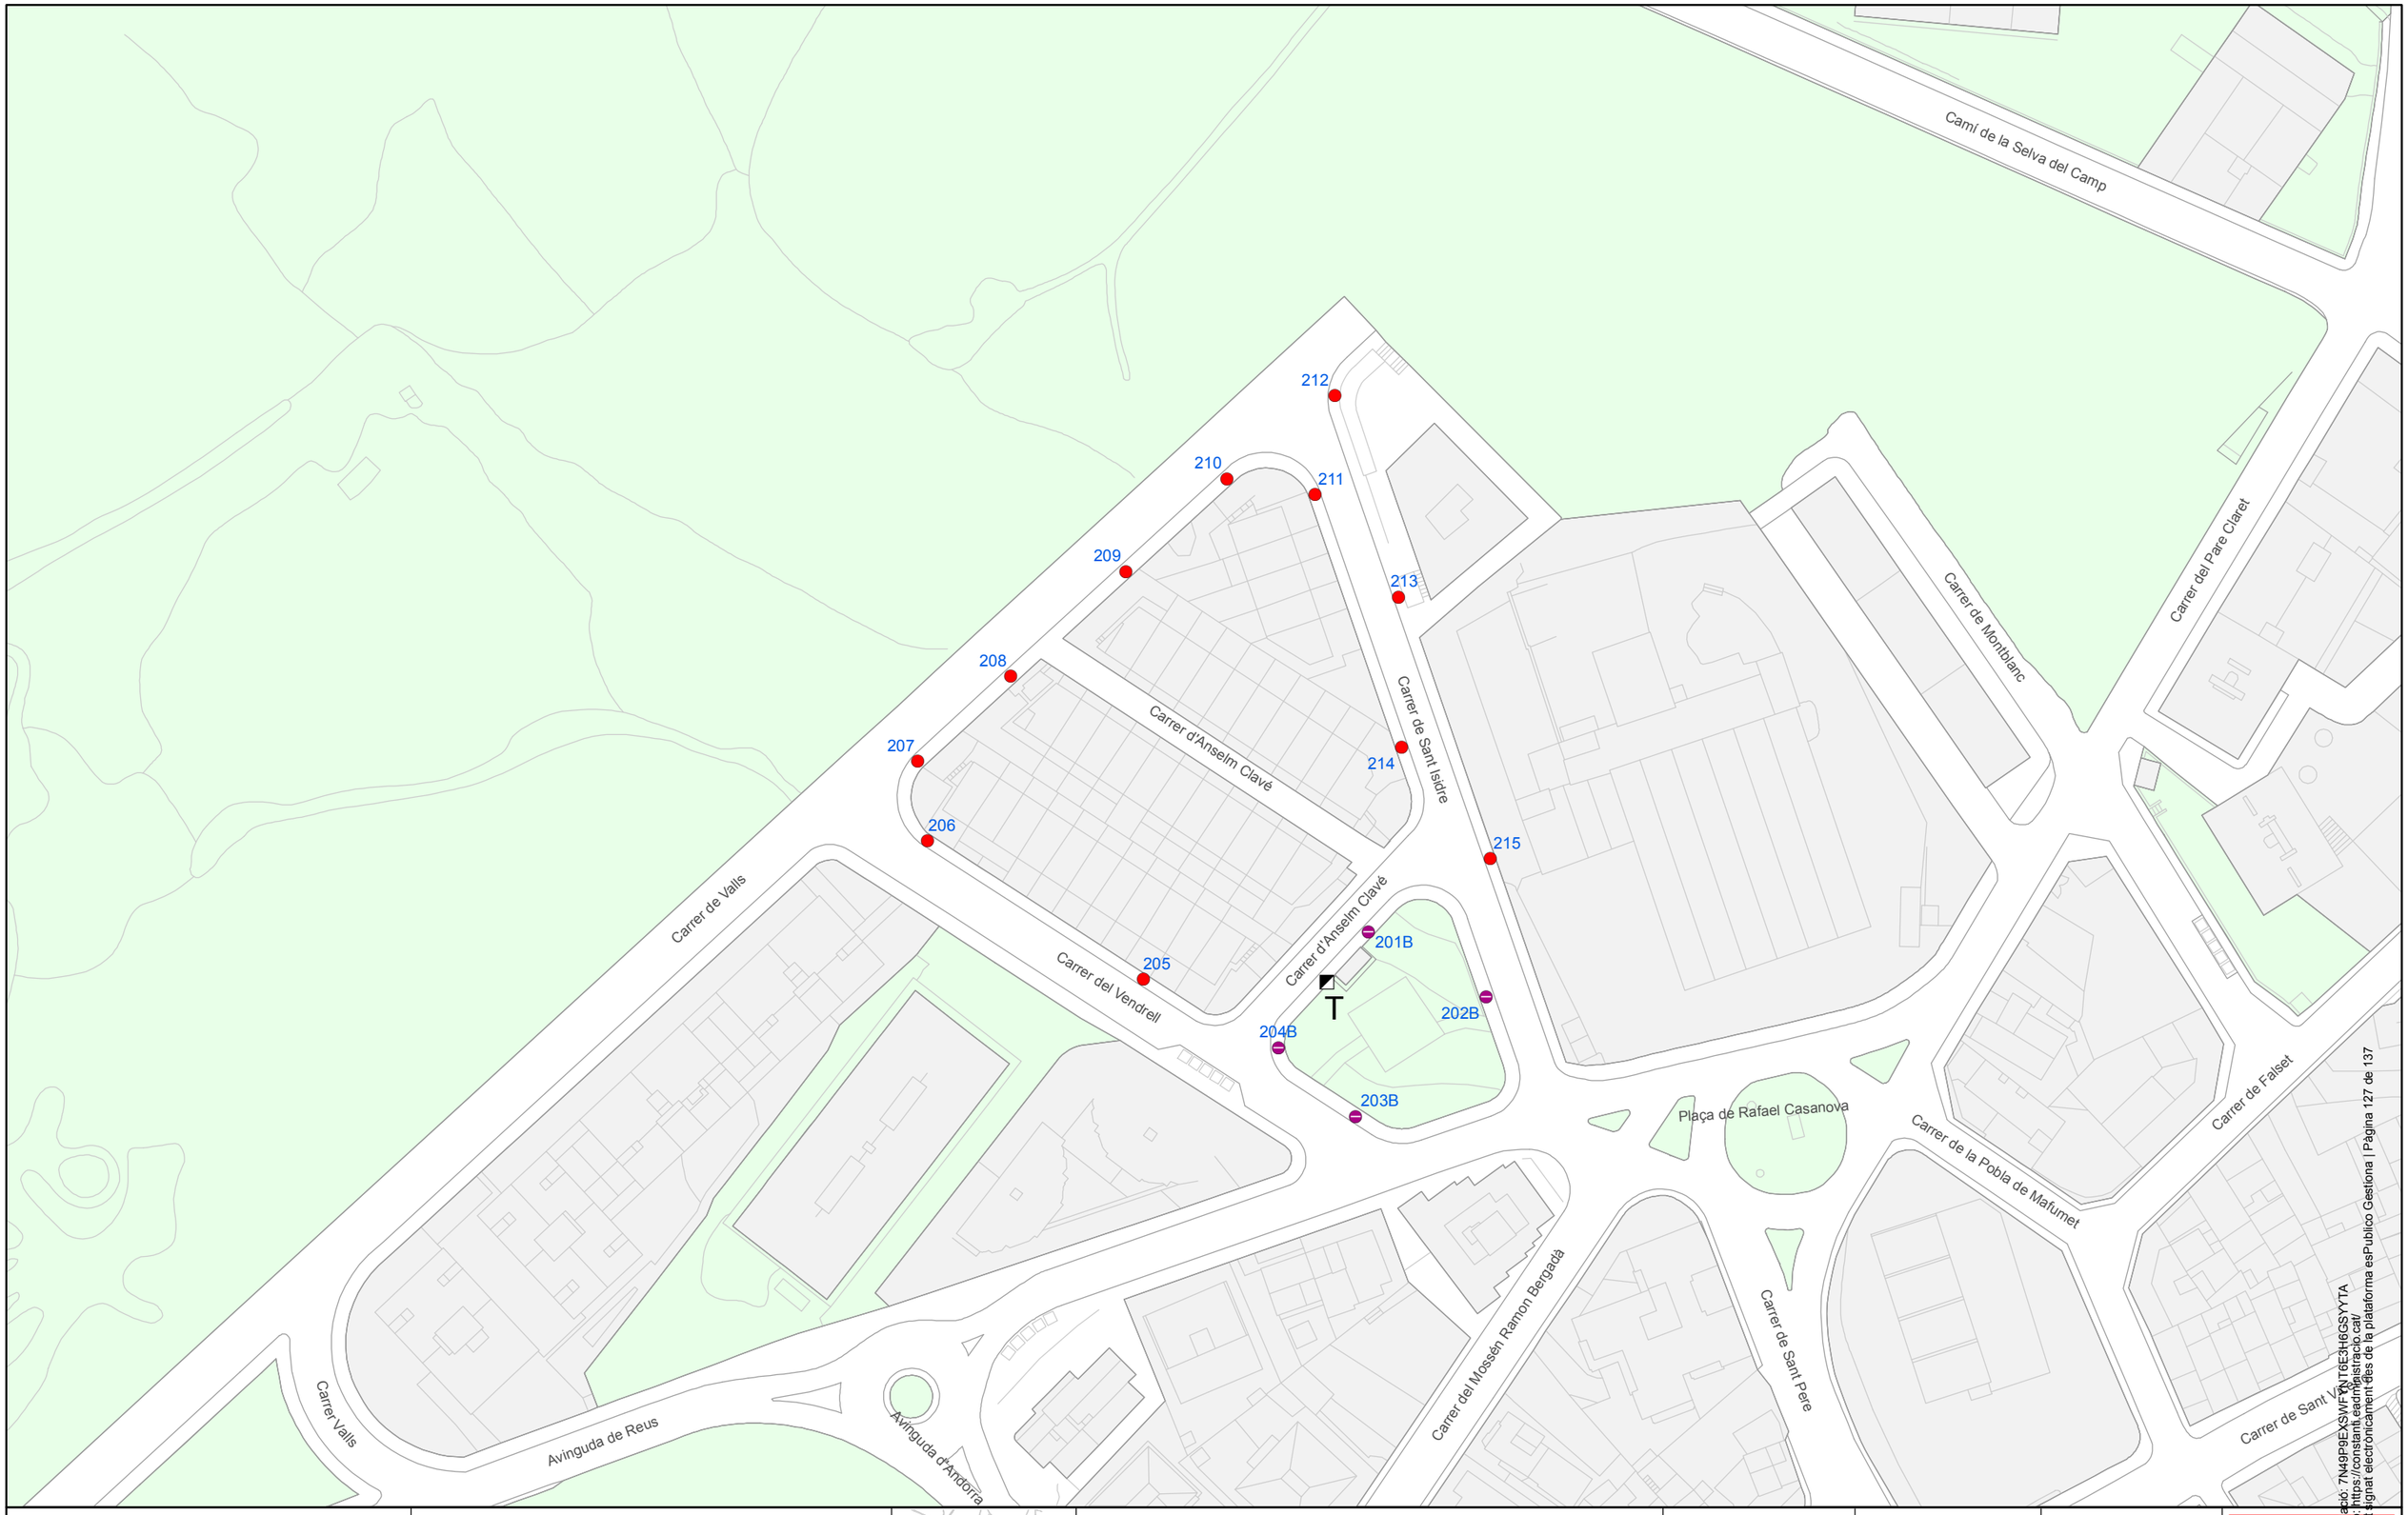

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre T - Carrer d'Anselm Clavé
Pòlissa: 428302731

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

150 VSAP, CO
250 HM-C+150 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFXNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constantt.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 127 de 137

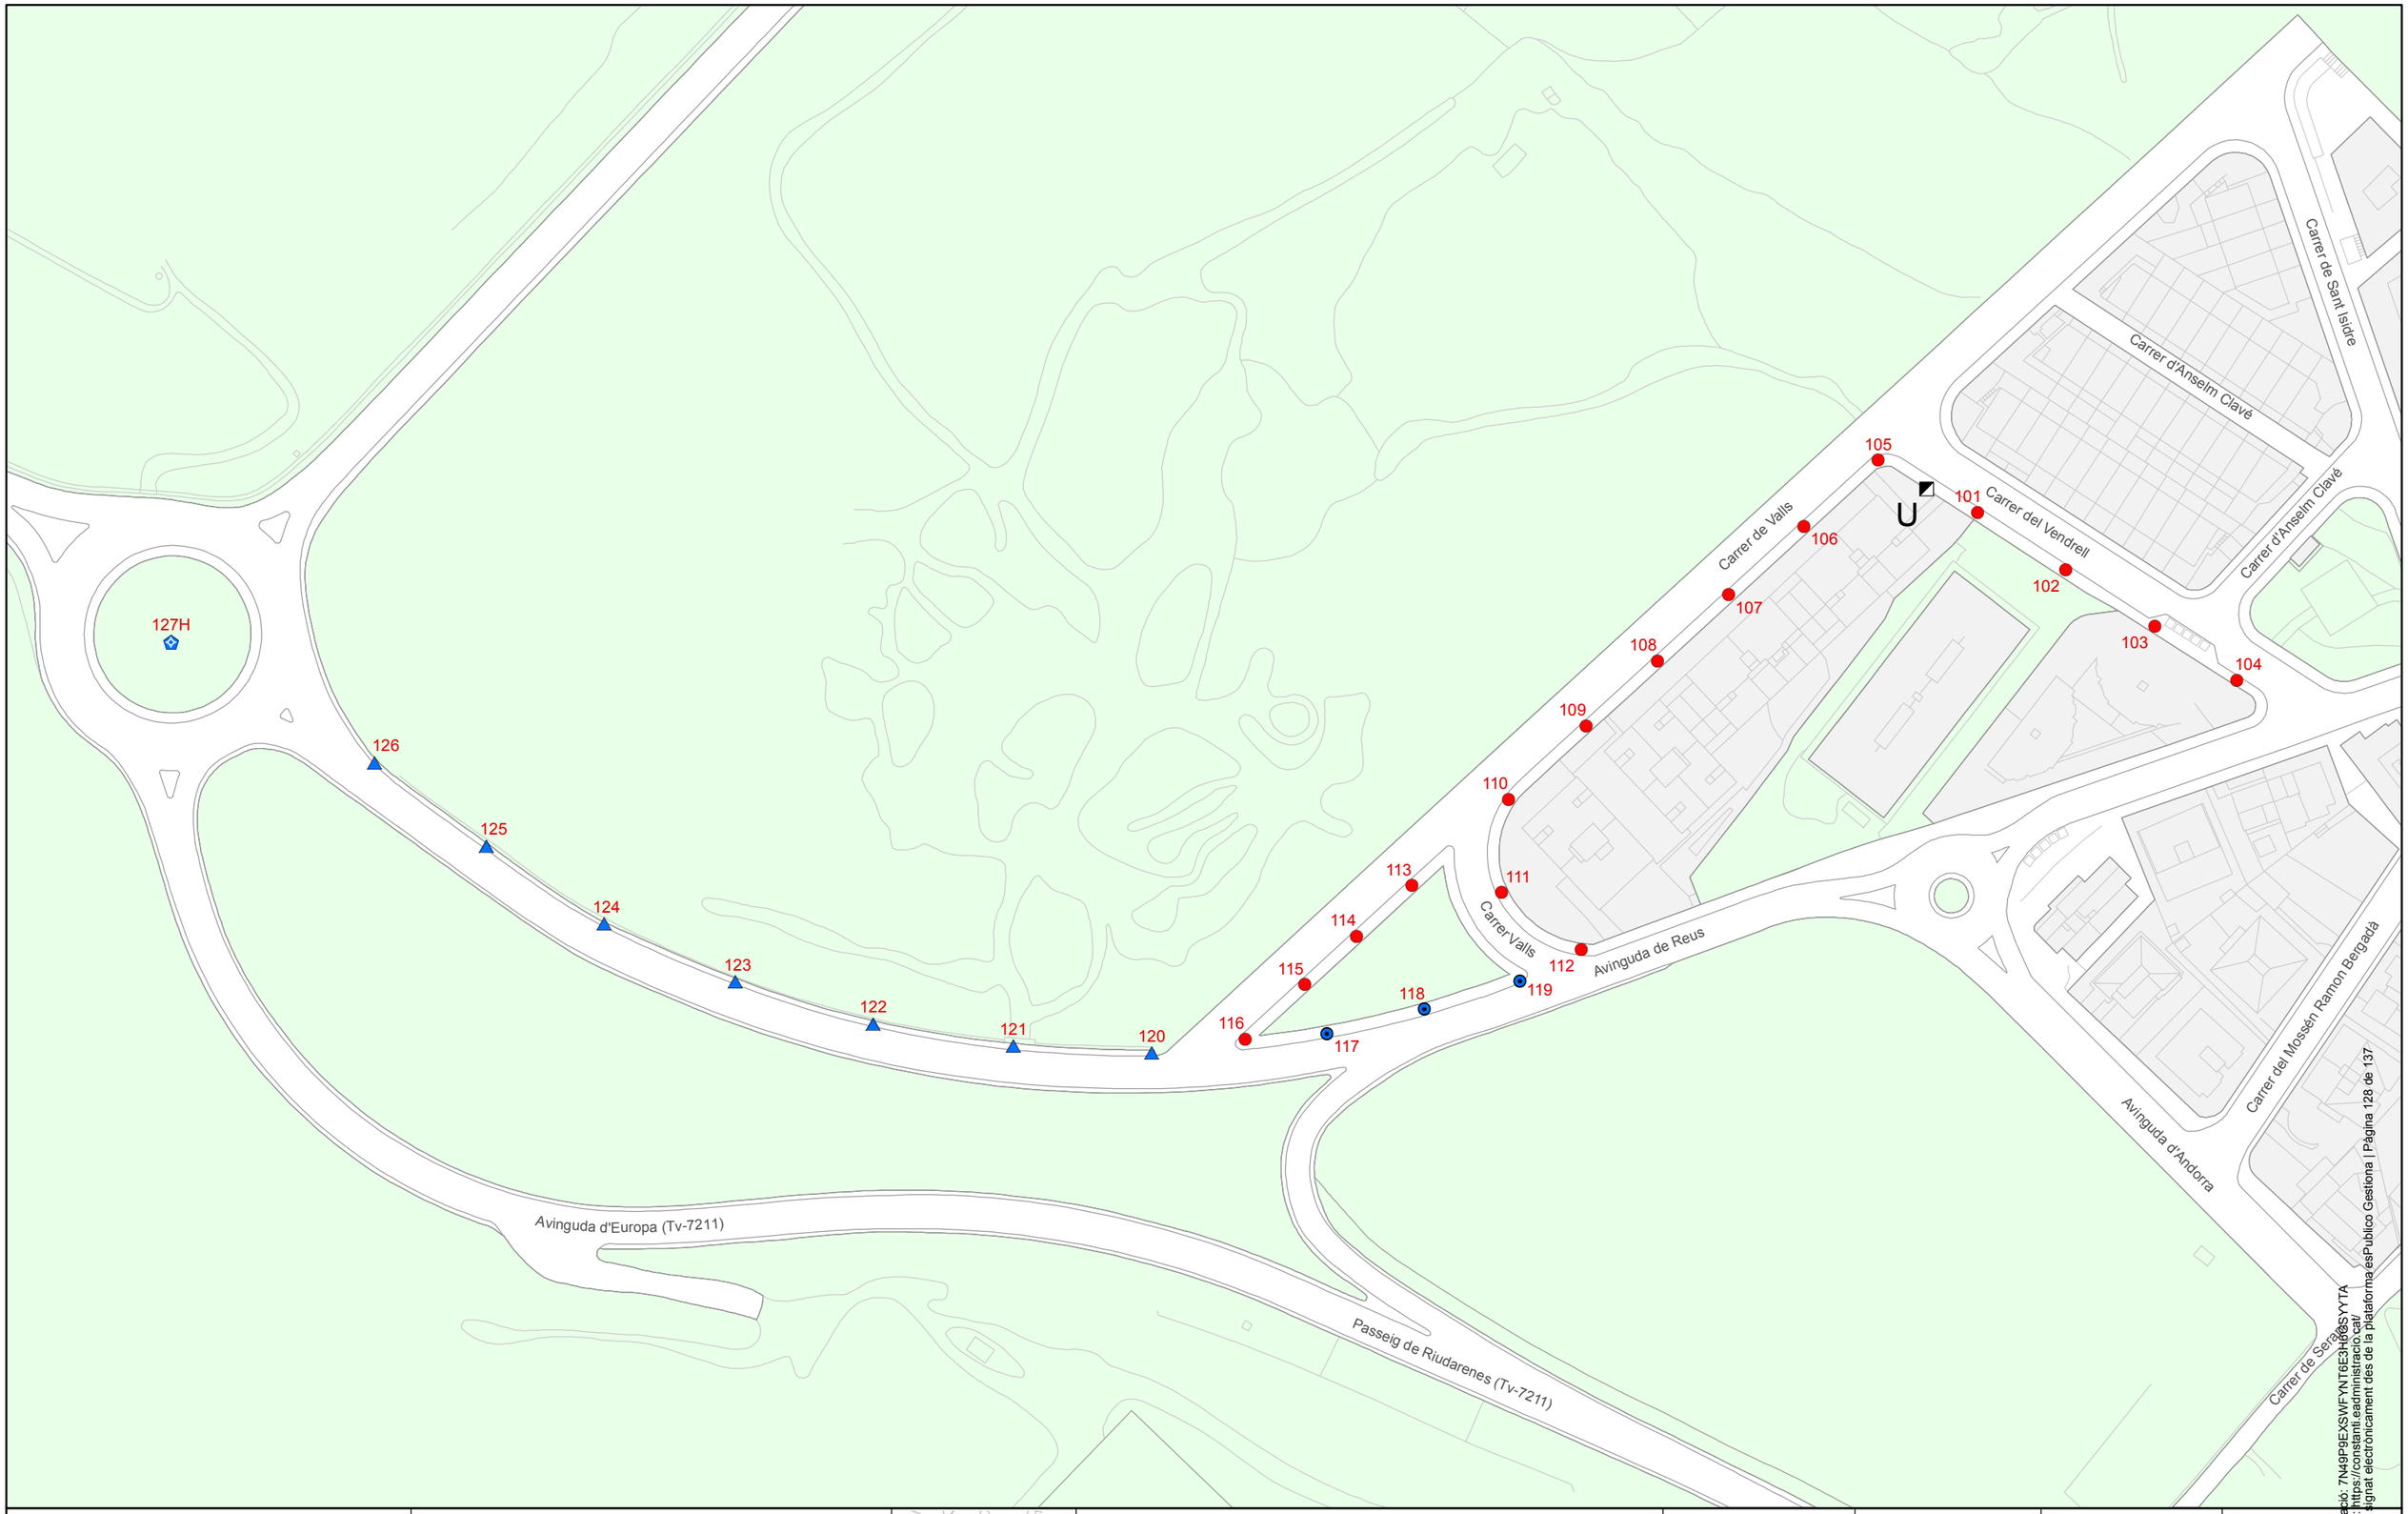

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre U - Carrer del Vendrell
Pòlissa: 40011546610

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 150 VSAP, CO
- 250 VM, CO
- 250 VSAP, BA
- 8x250 VSAP, TM

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.250

Original DIN-A3

0 25 50 100 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H8SYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 128 de 137

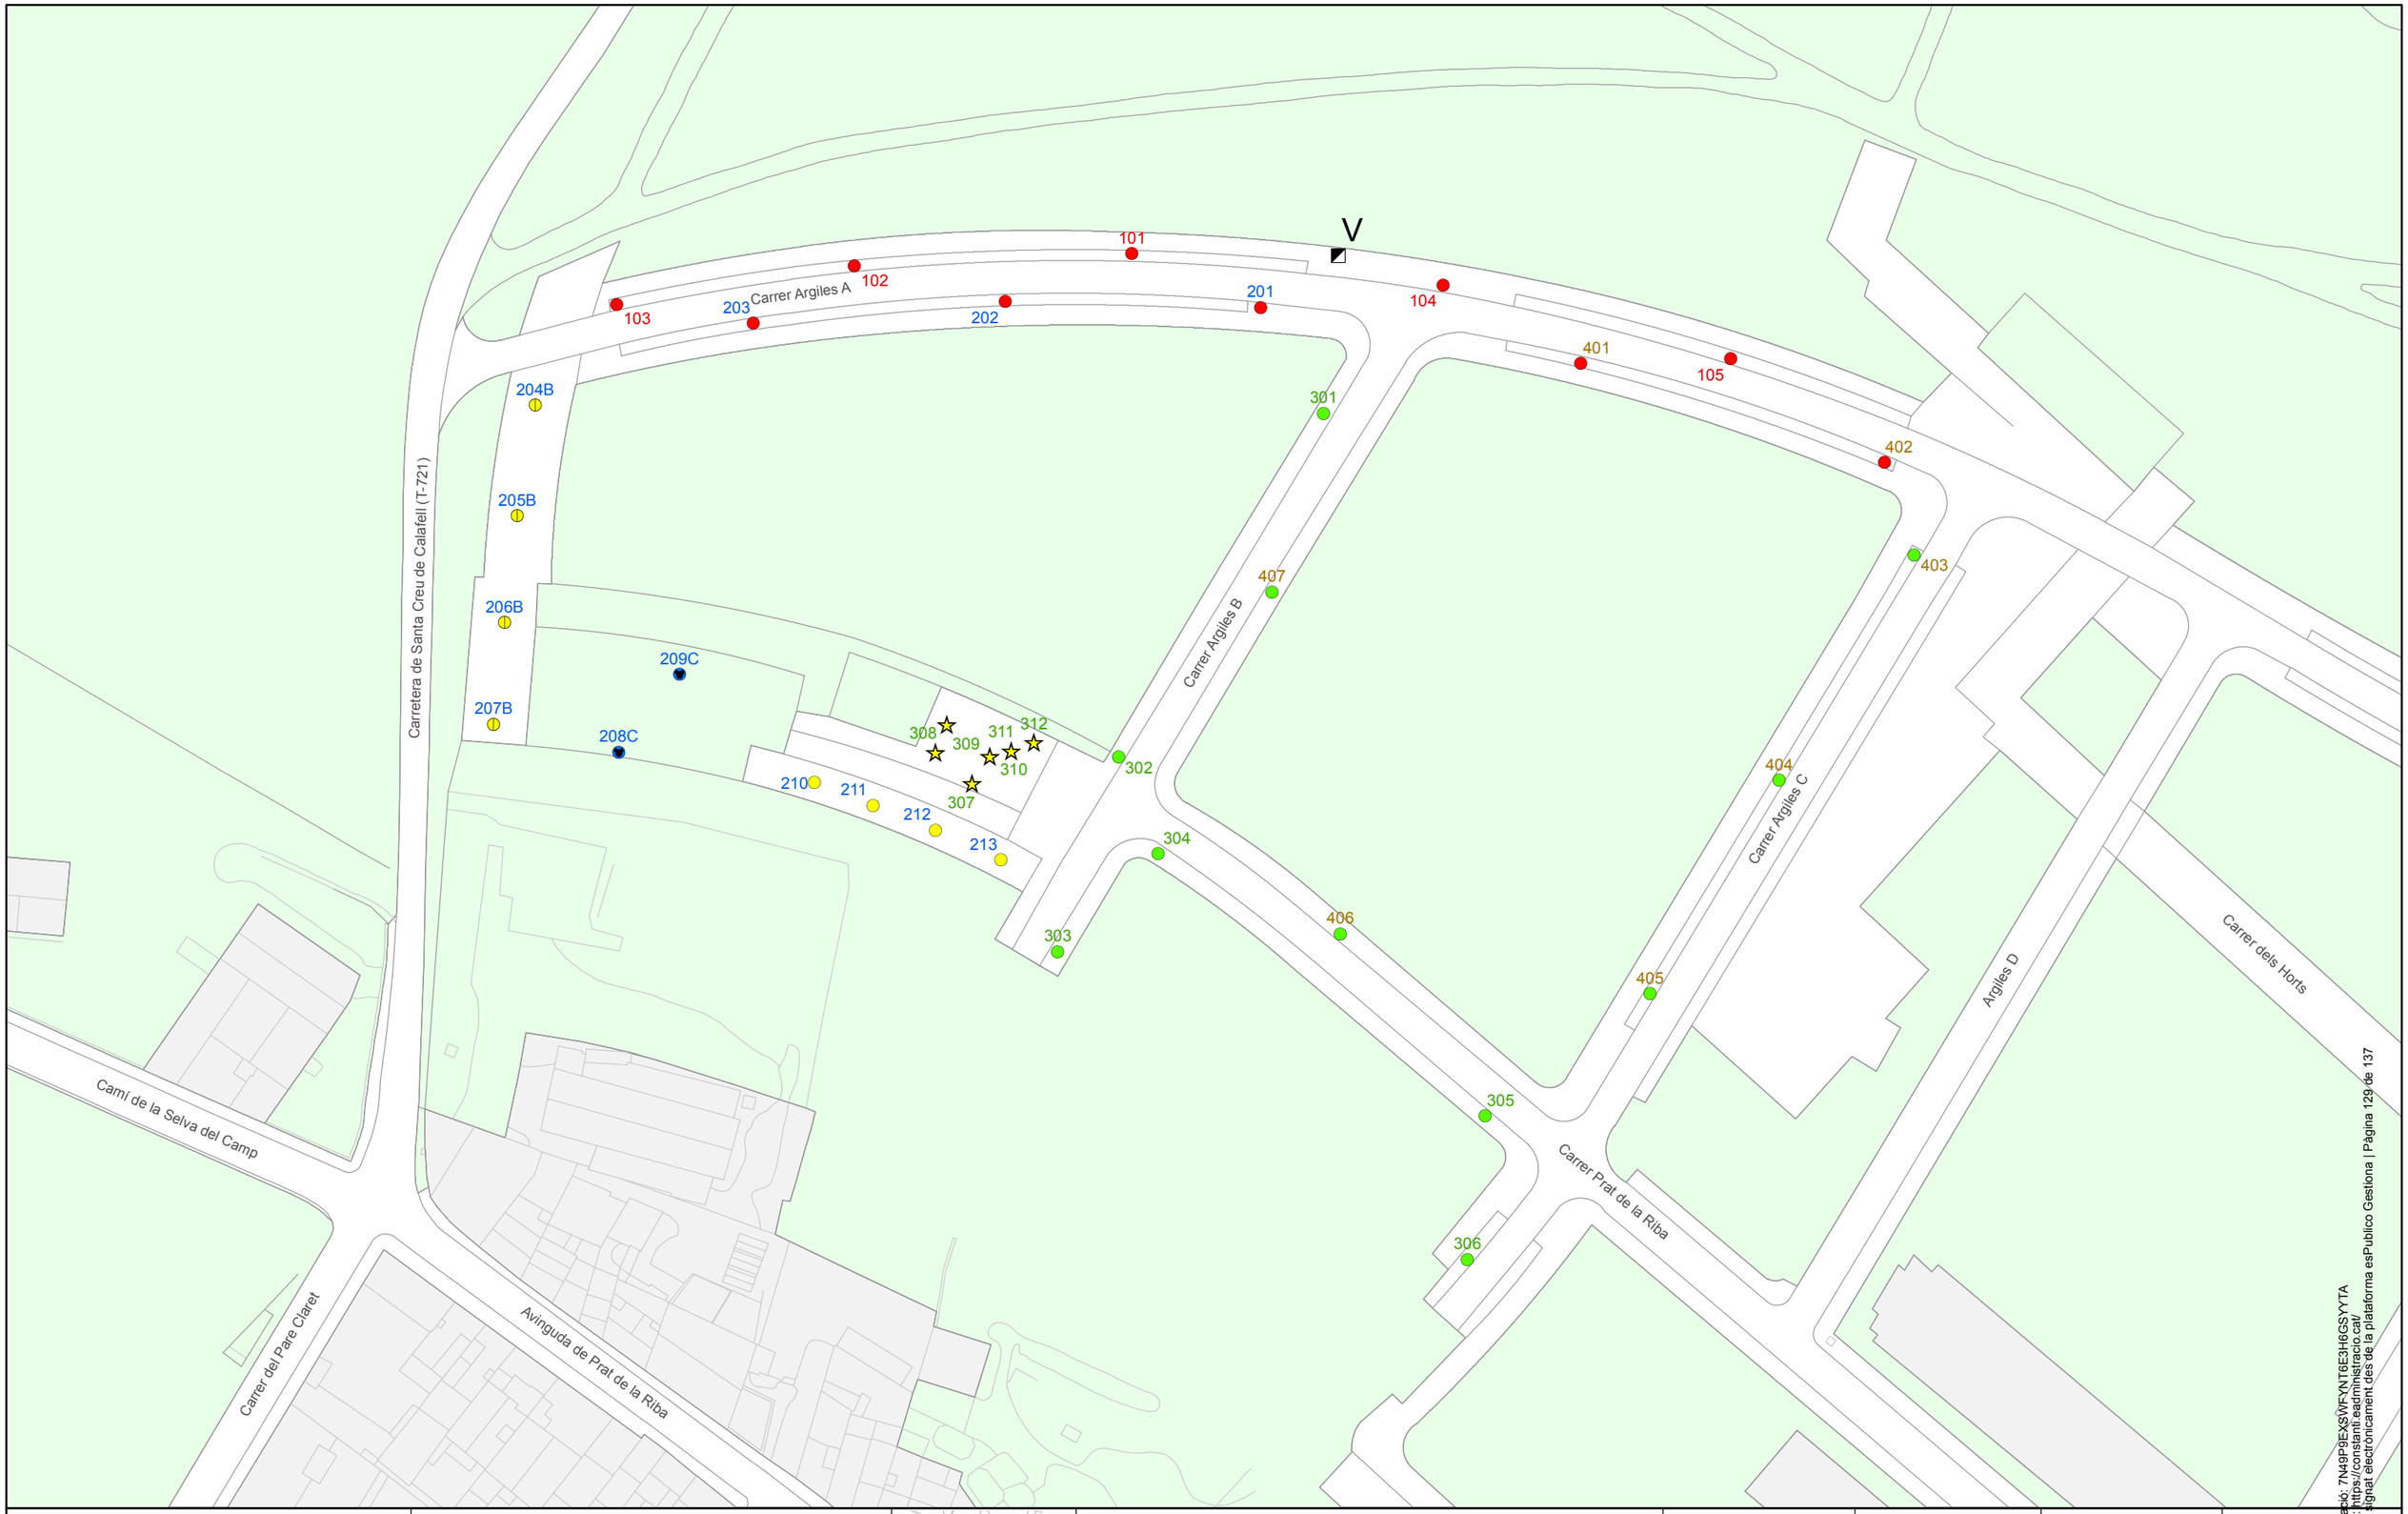

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre V - Carrer Argiles A
Pòlissa: 400404004071

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 70 VSAP, CO
- 70 VSAP, SS
- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, CO
- 2x70 VSAP, CO
- 3x250 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFXNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 129 de 137

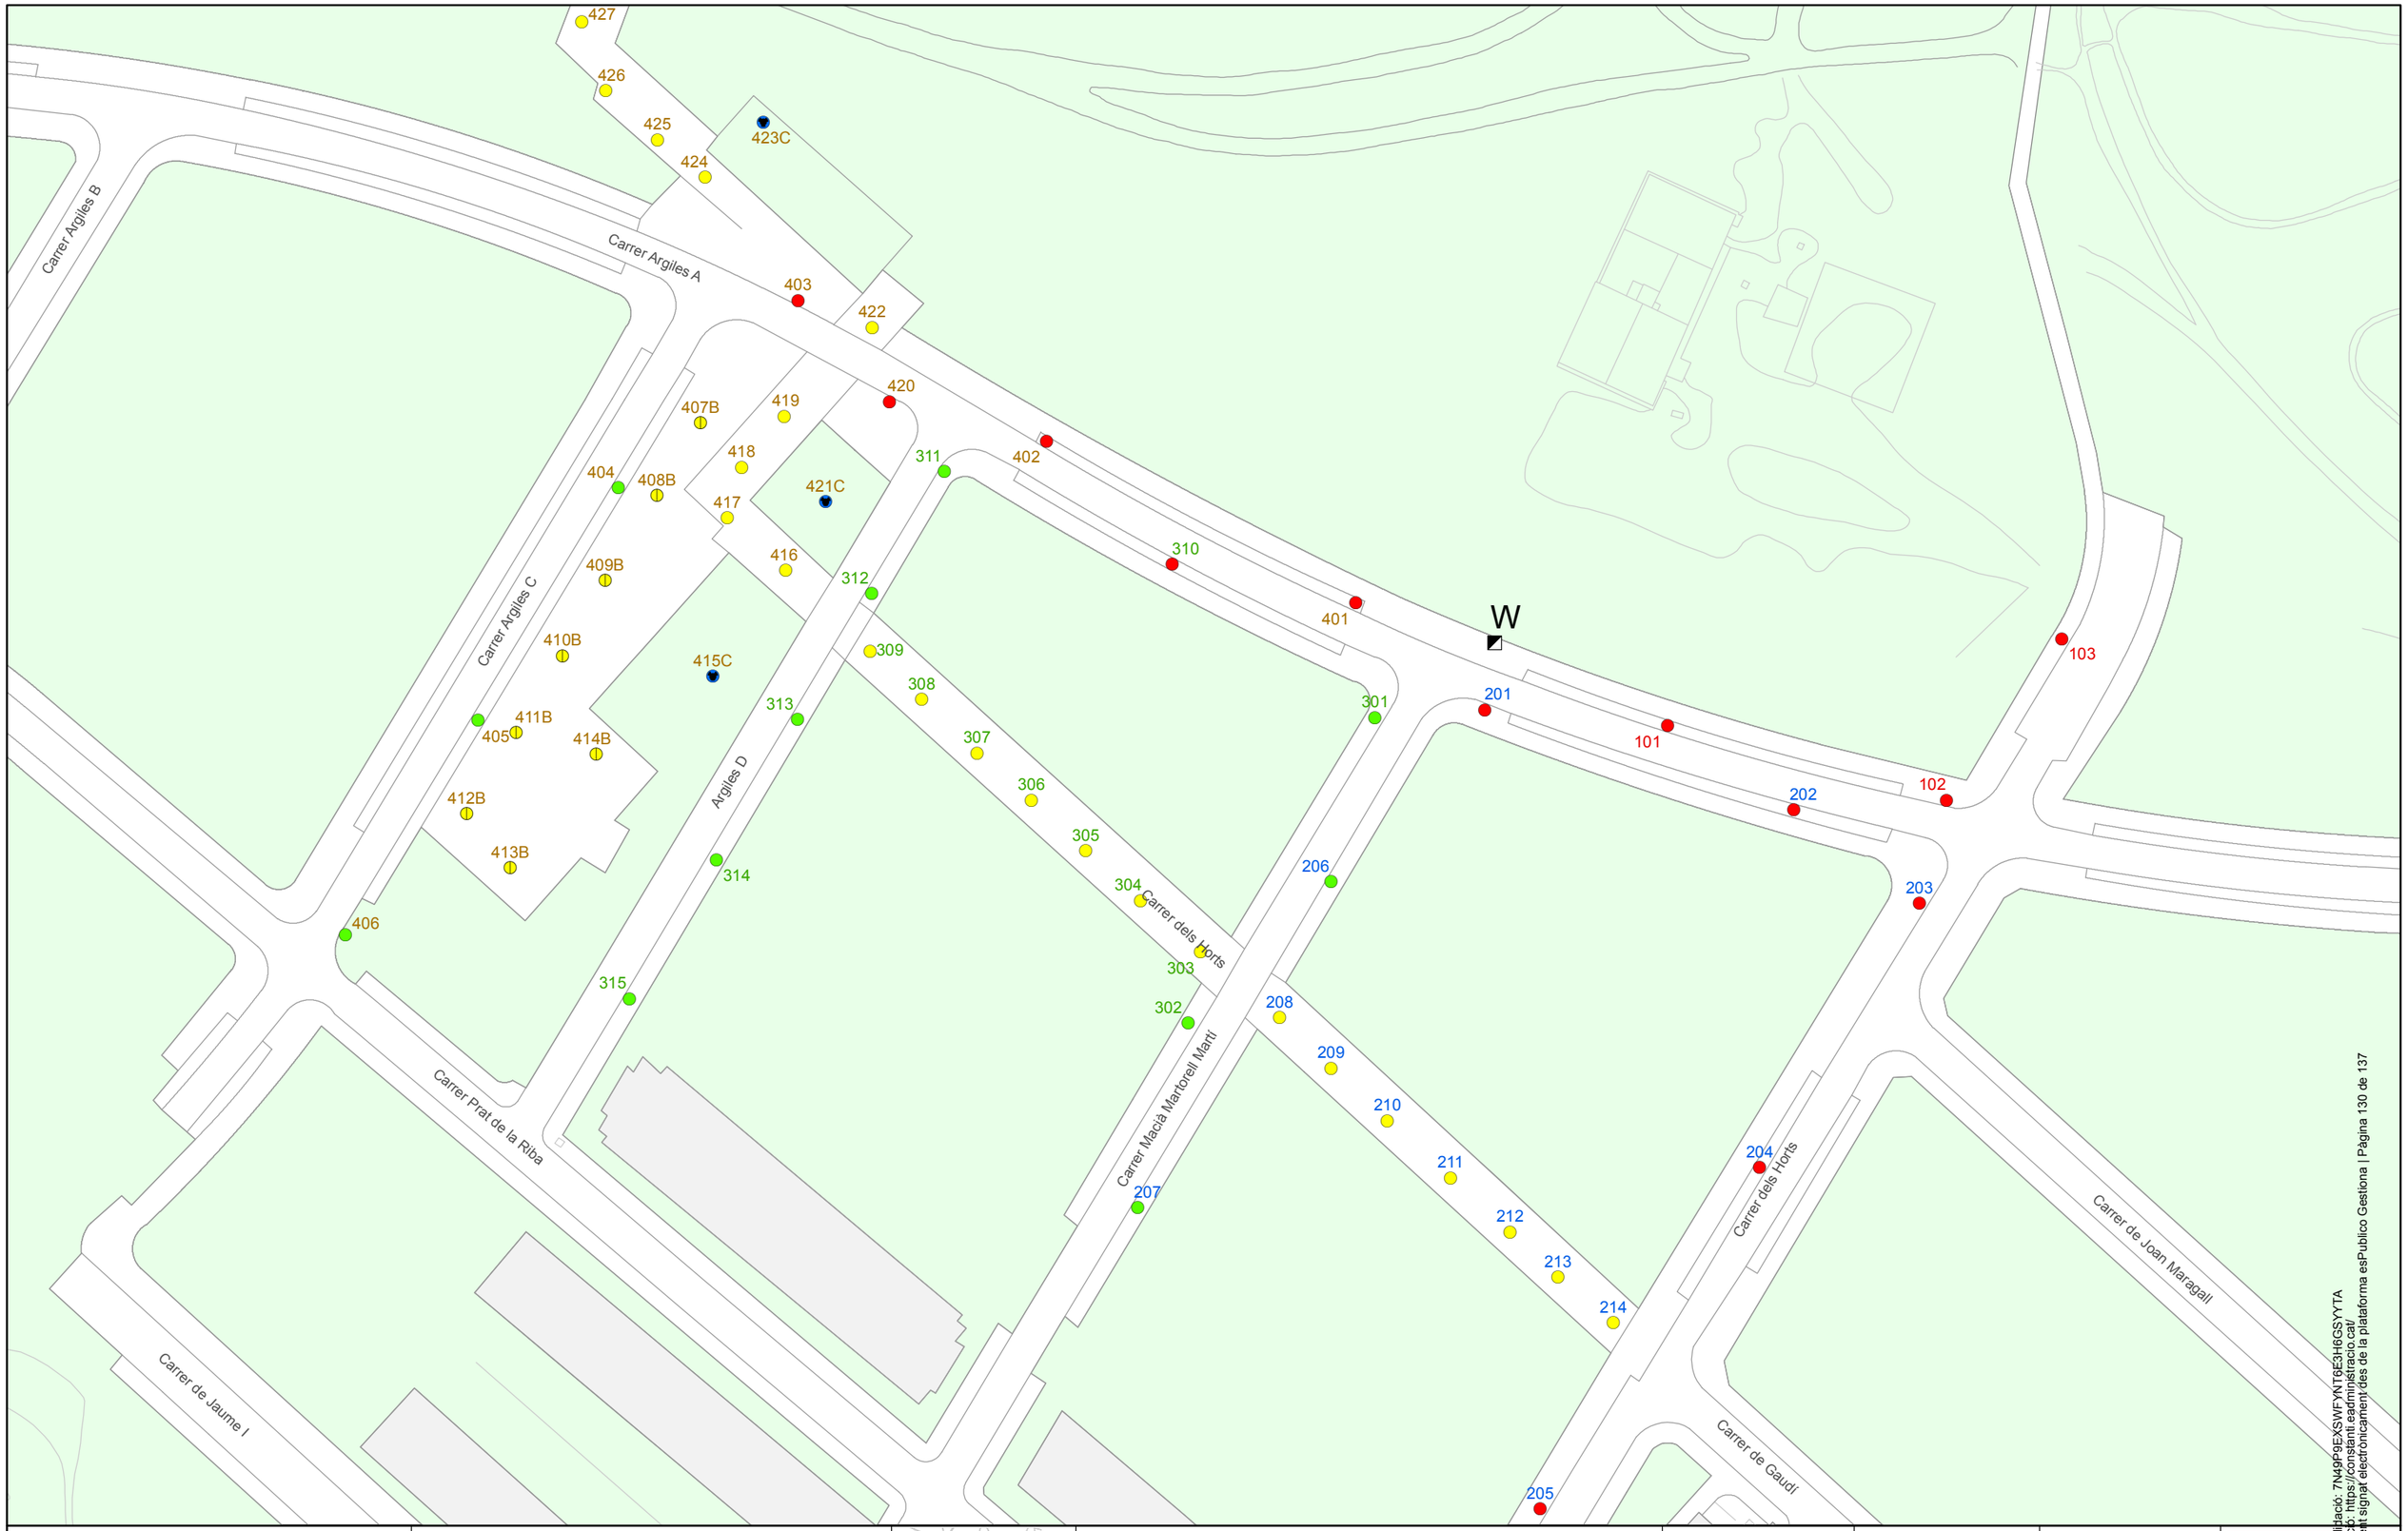

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre W - Carrer Argiles A
Pòlissa: 40040406268

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 70 VSAP, CO
- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, CO
- 2x70 VSAP, CO
- 3x250 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 130 de 137

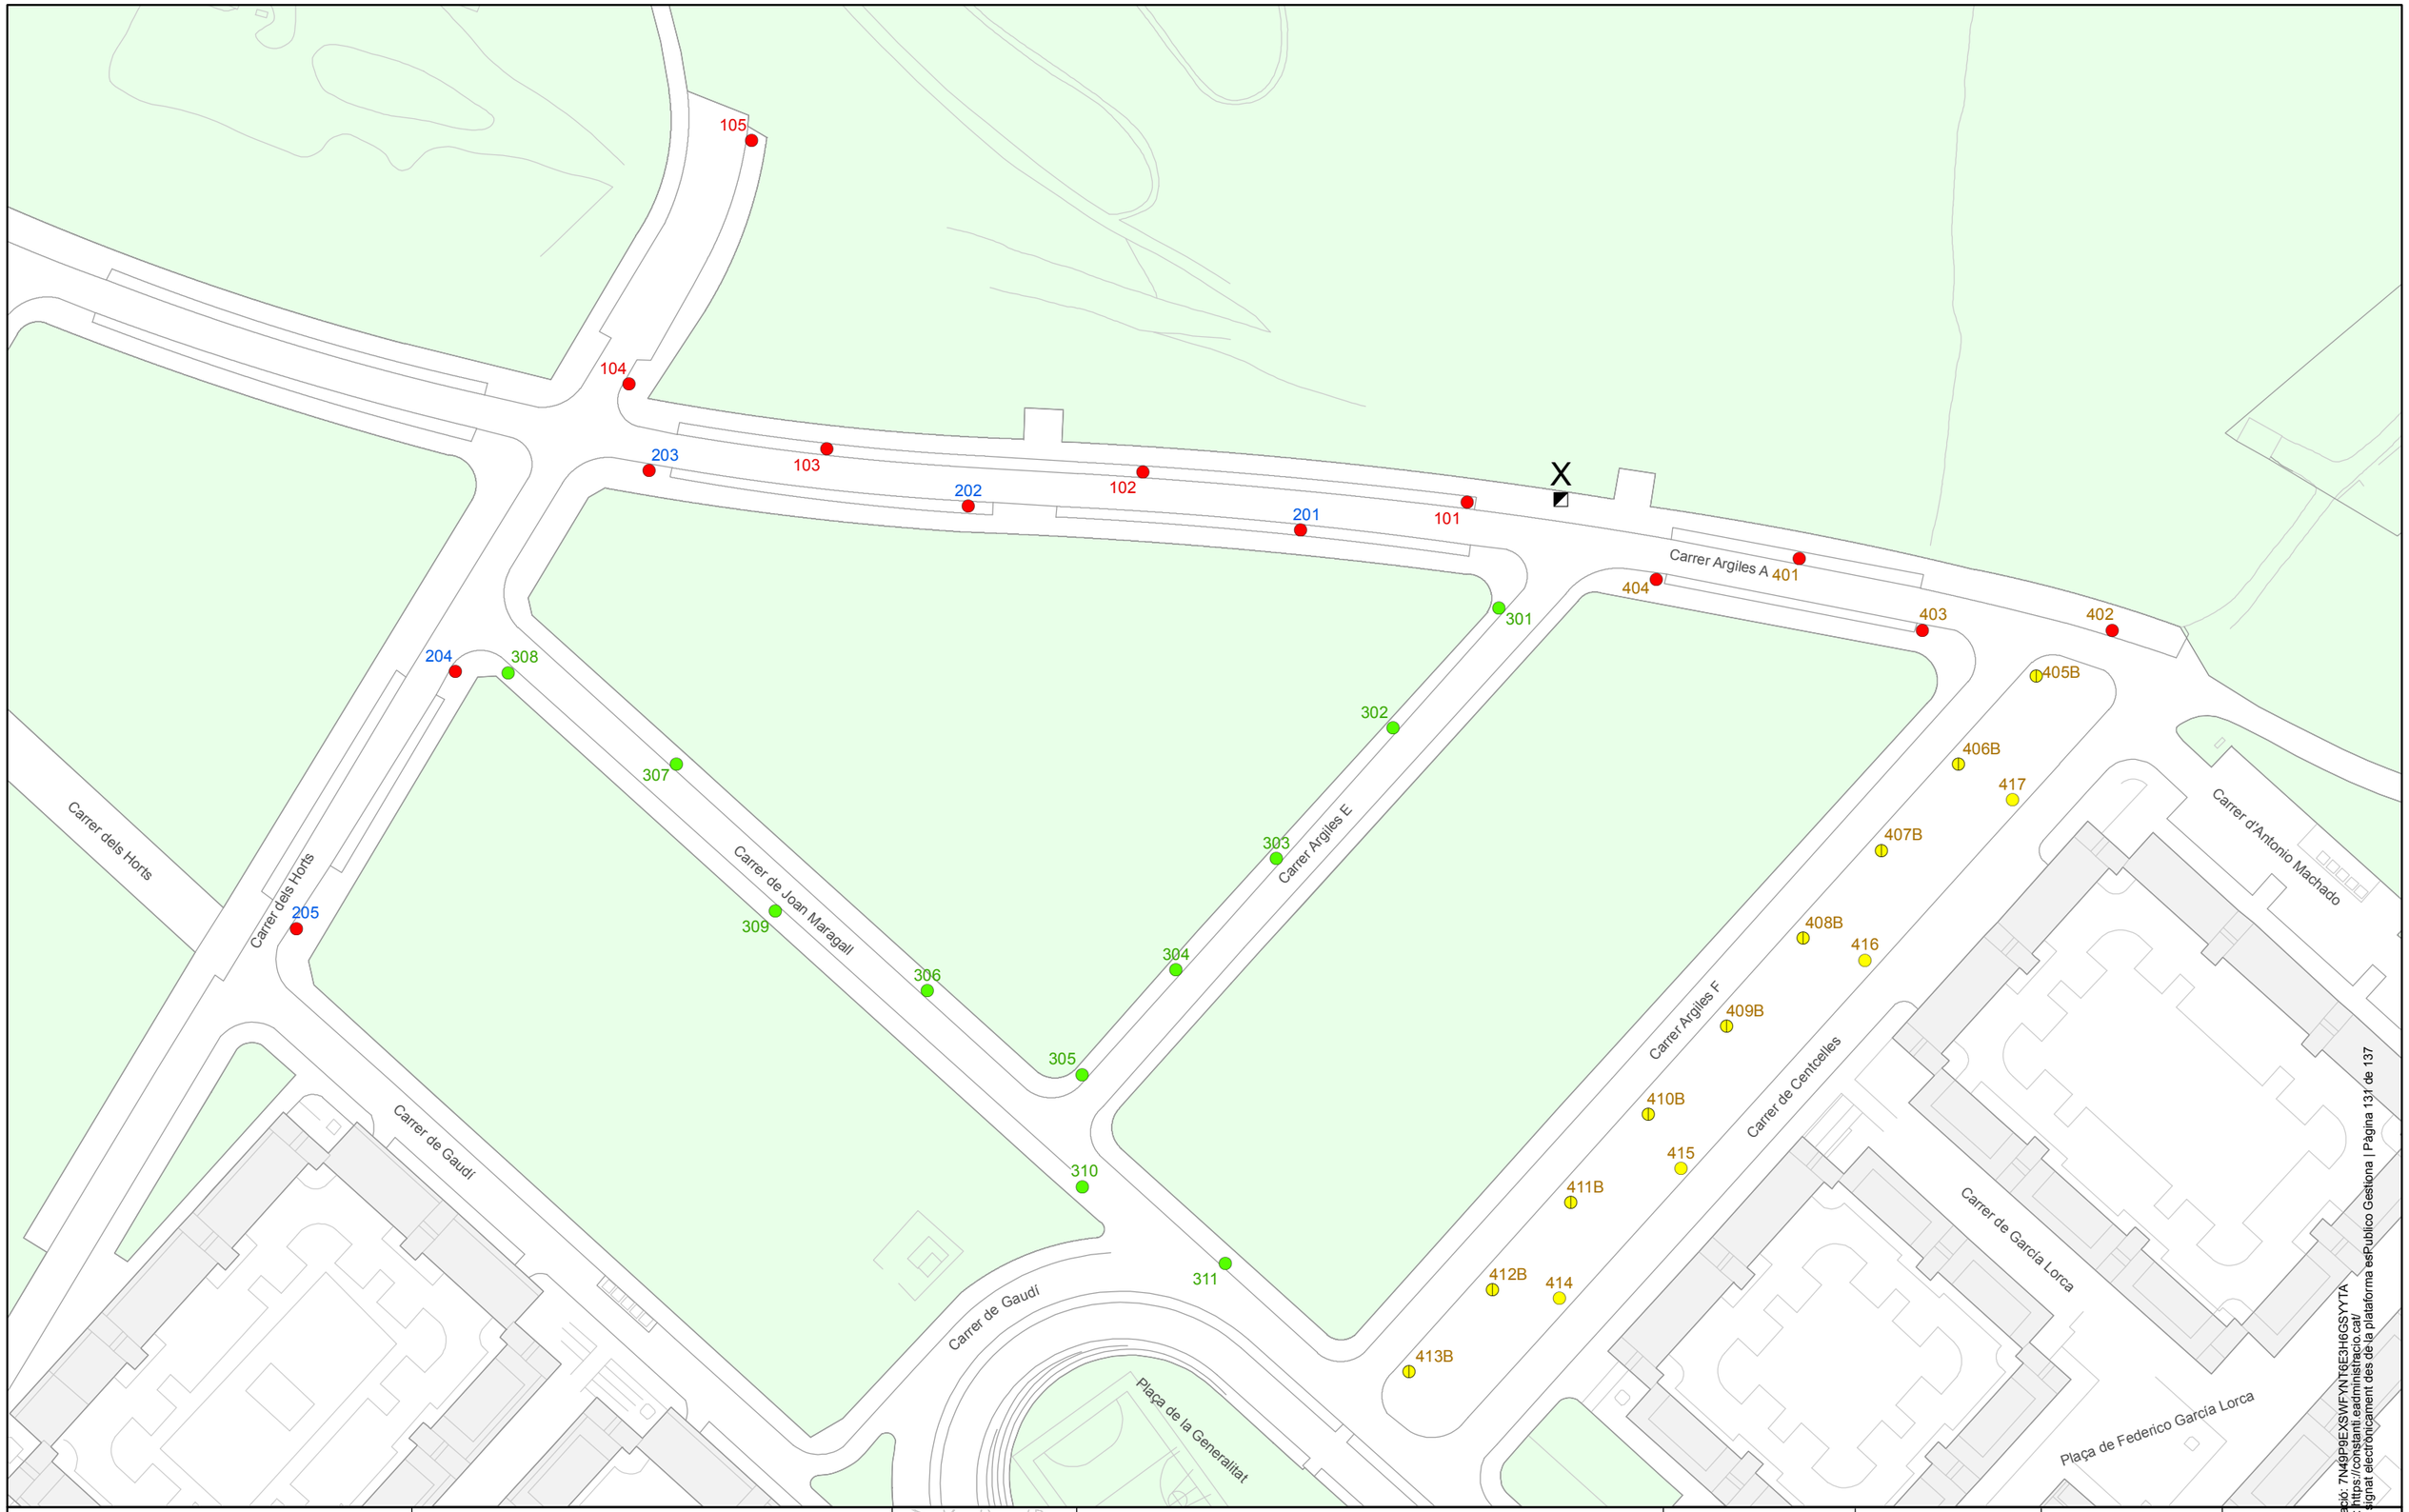

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre X - Carrer Argiles A
Pòlissa: 40040406633

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum
- 70 VSAP, CO
- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, CO
- 2x70 VSAP, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constantit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 137

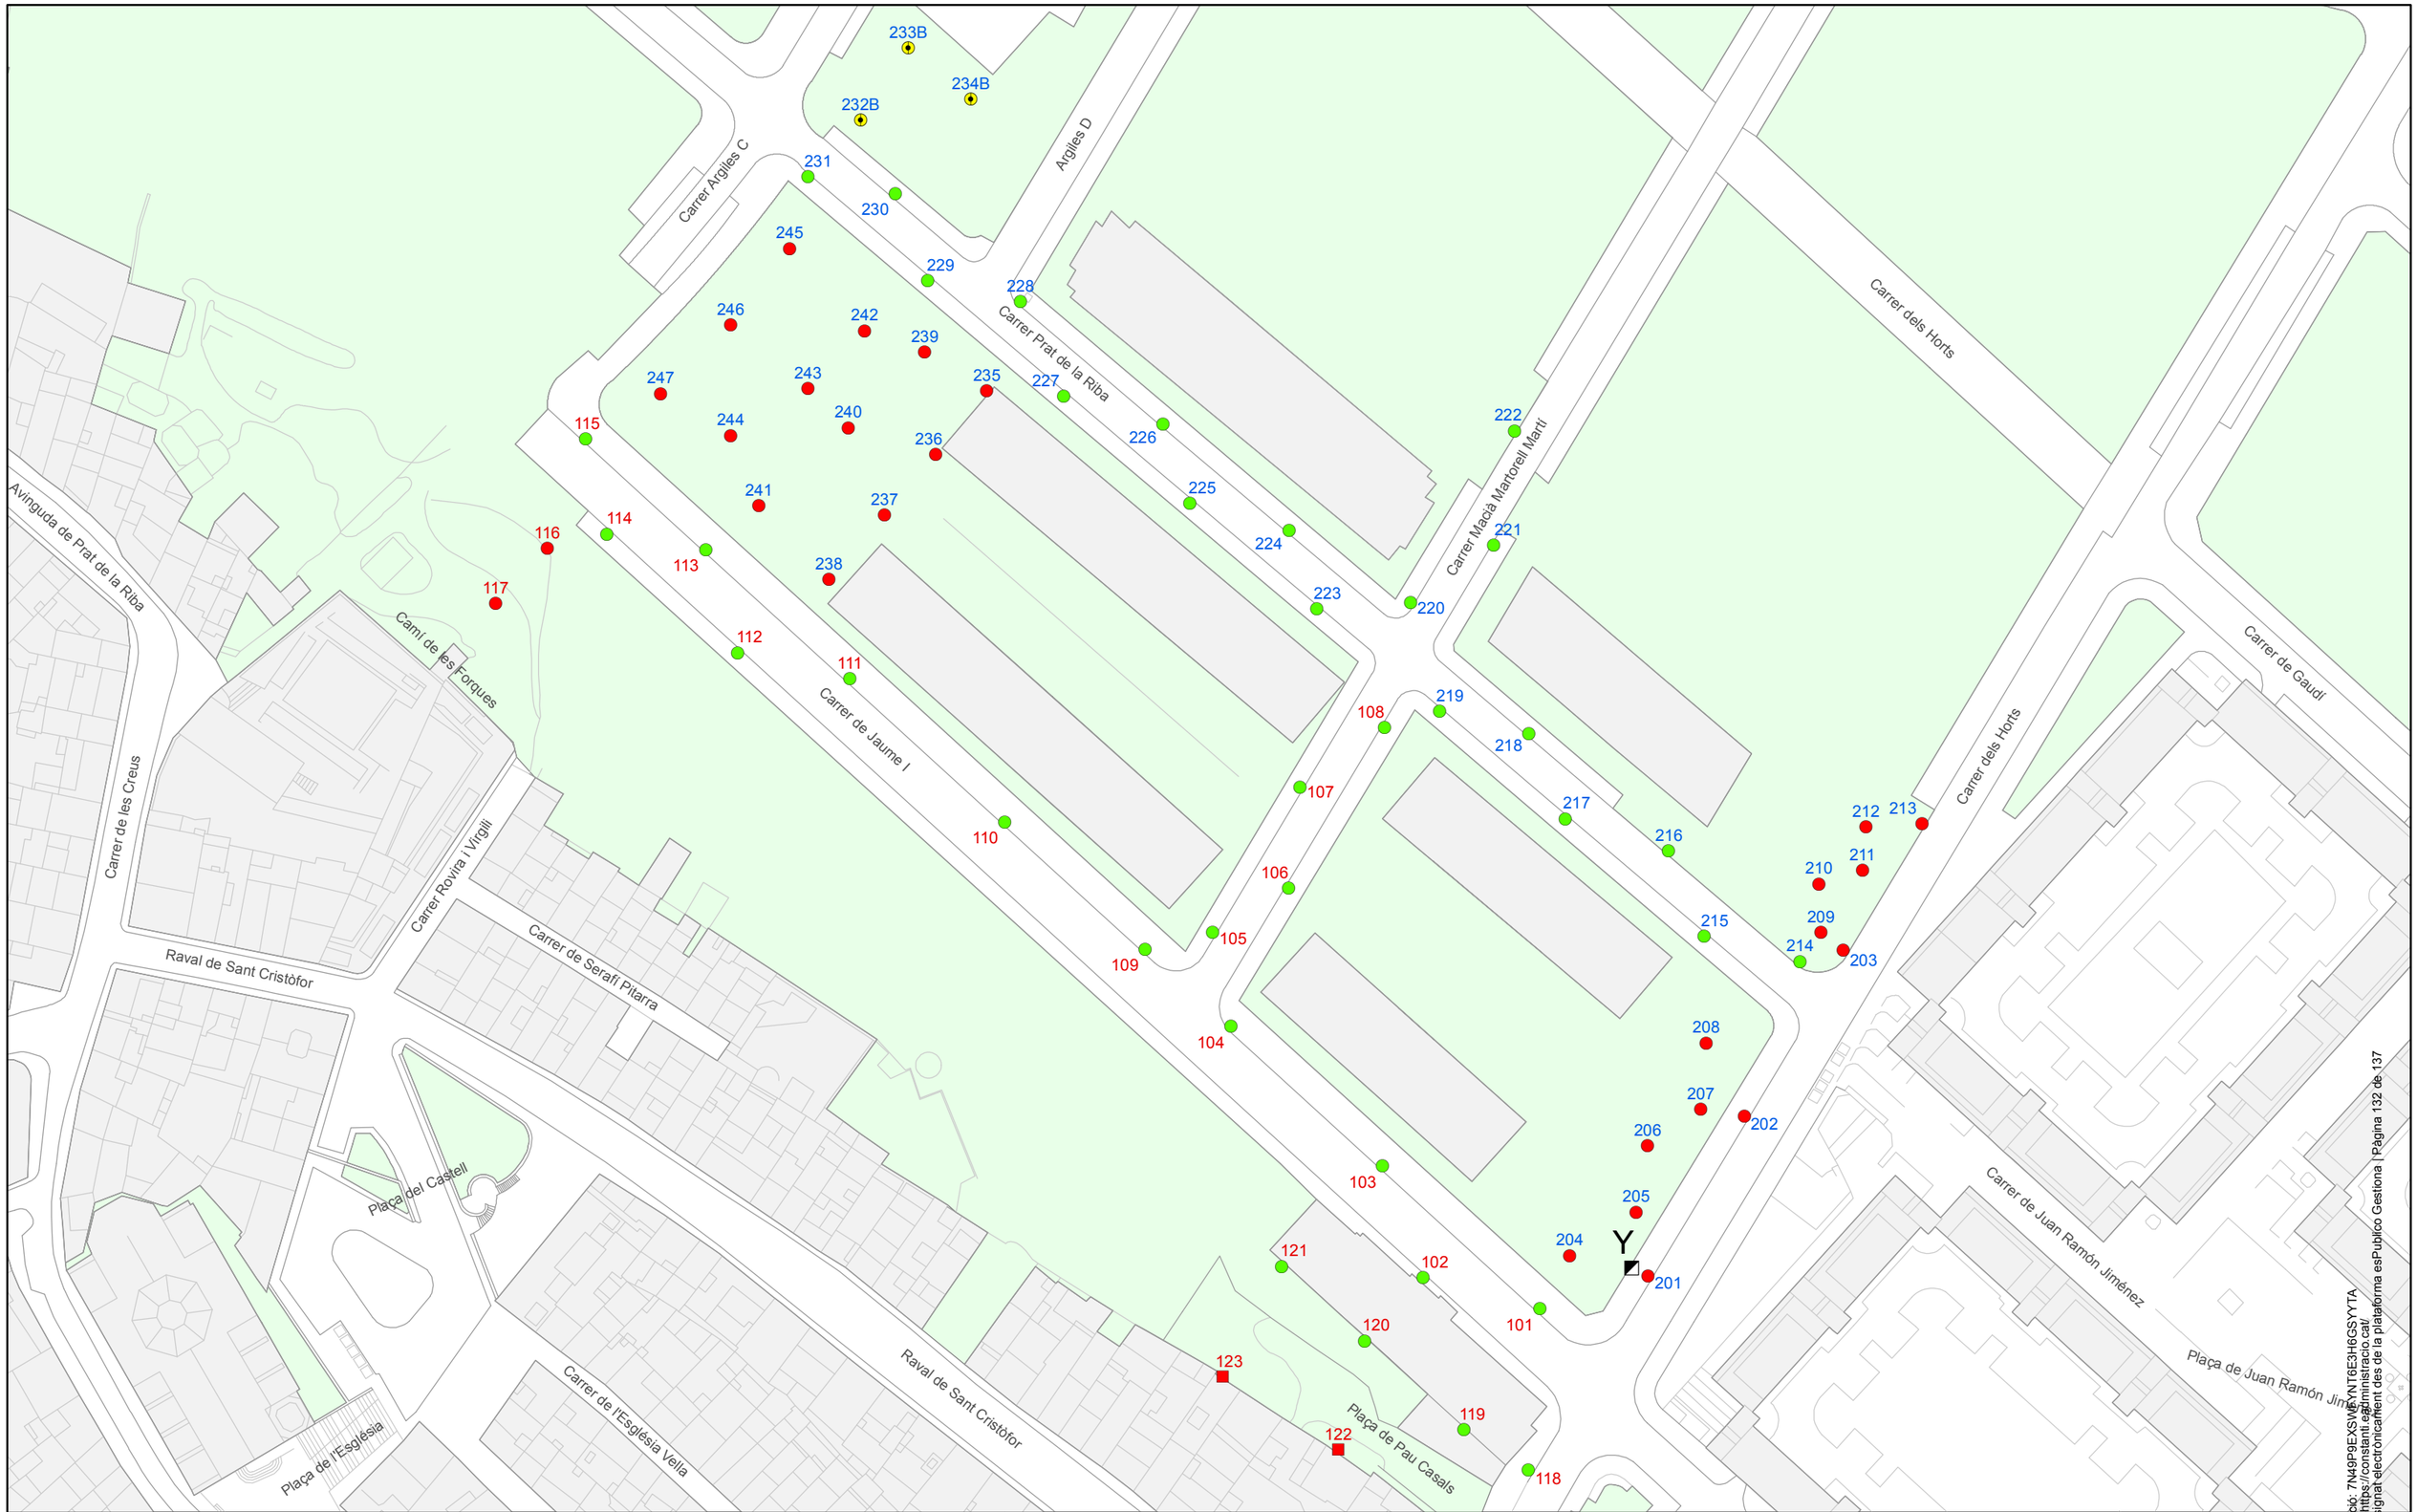

Ajuntament de CONSTANTÍ
SERVEIS TÈCNICS

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CONSTANTÍ

Quadre Y - Carrer dels Horts
Pòlissa: 40039349559

Llegenda

Quadre de maniobra

Punts de llum

- 100 VSAP, CO
- 150 VSAP, BR
- 150 VSAP, CO
- 2x70 HM-C, CO

Data: 14/05/2013

Aprovat:

Escala: 1:1.000

Original DIN-A3

0 20 40 80 Metres

Codi Validació: 7N49P9EXSWEYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.sedeadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 132 de 137

ANNEX 2 – Ubicació motius nadalencs

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 137

TENSORS
Opcio 1

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 137

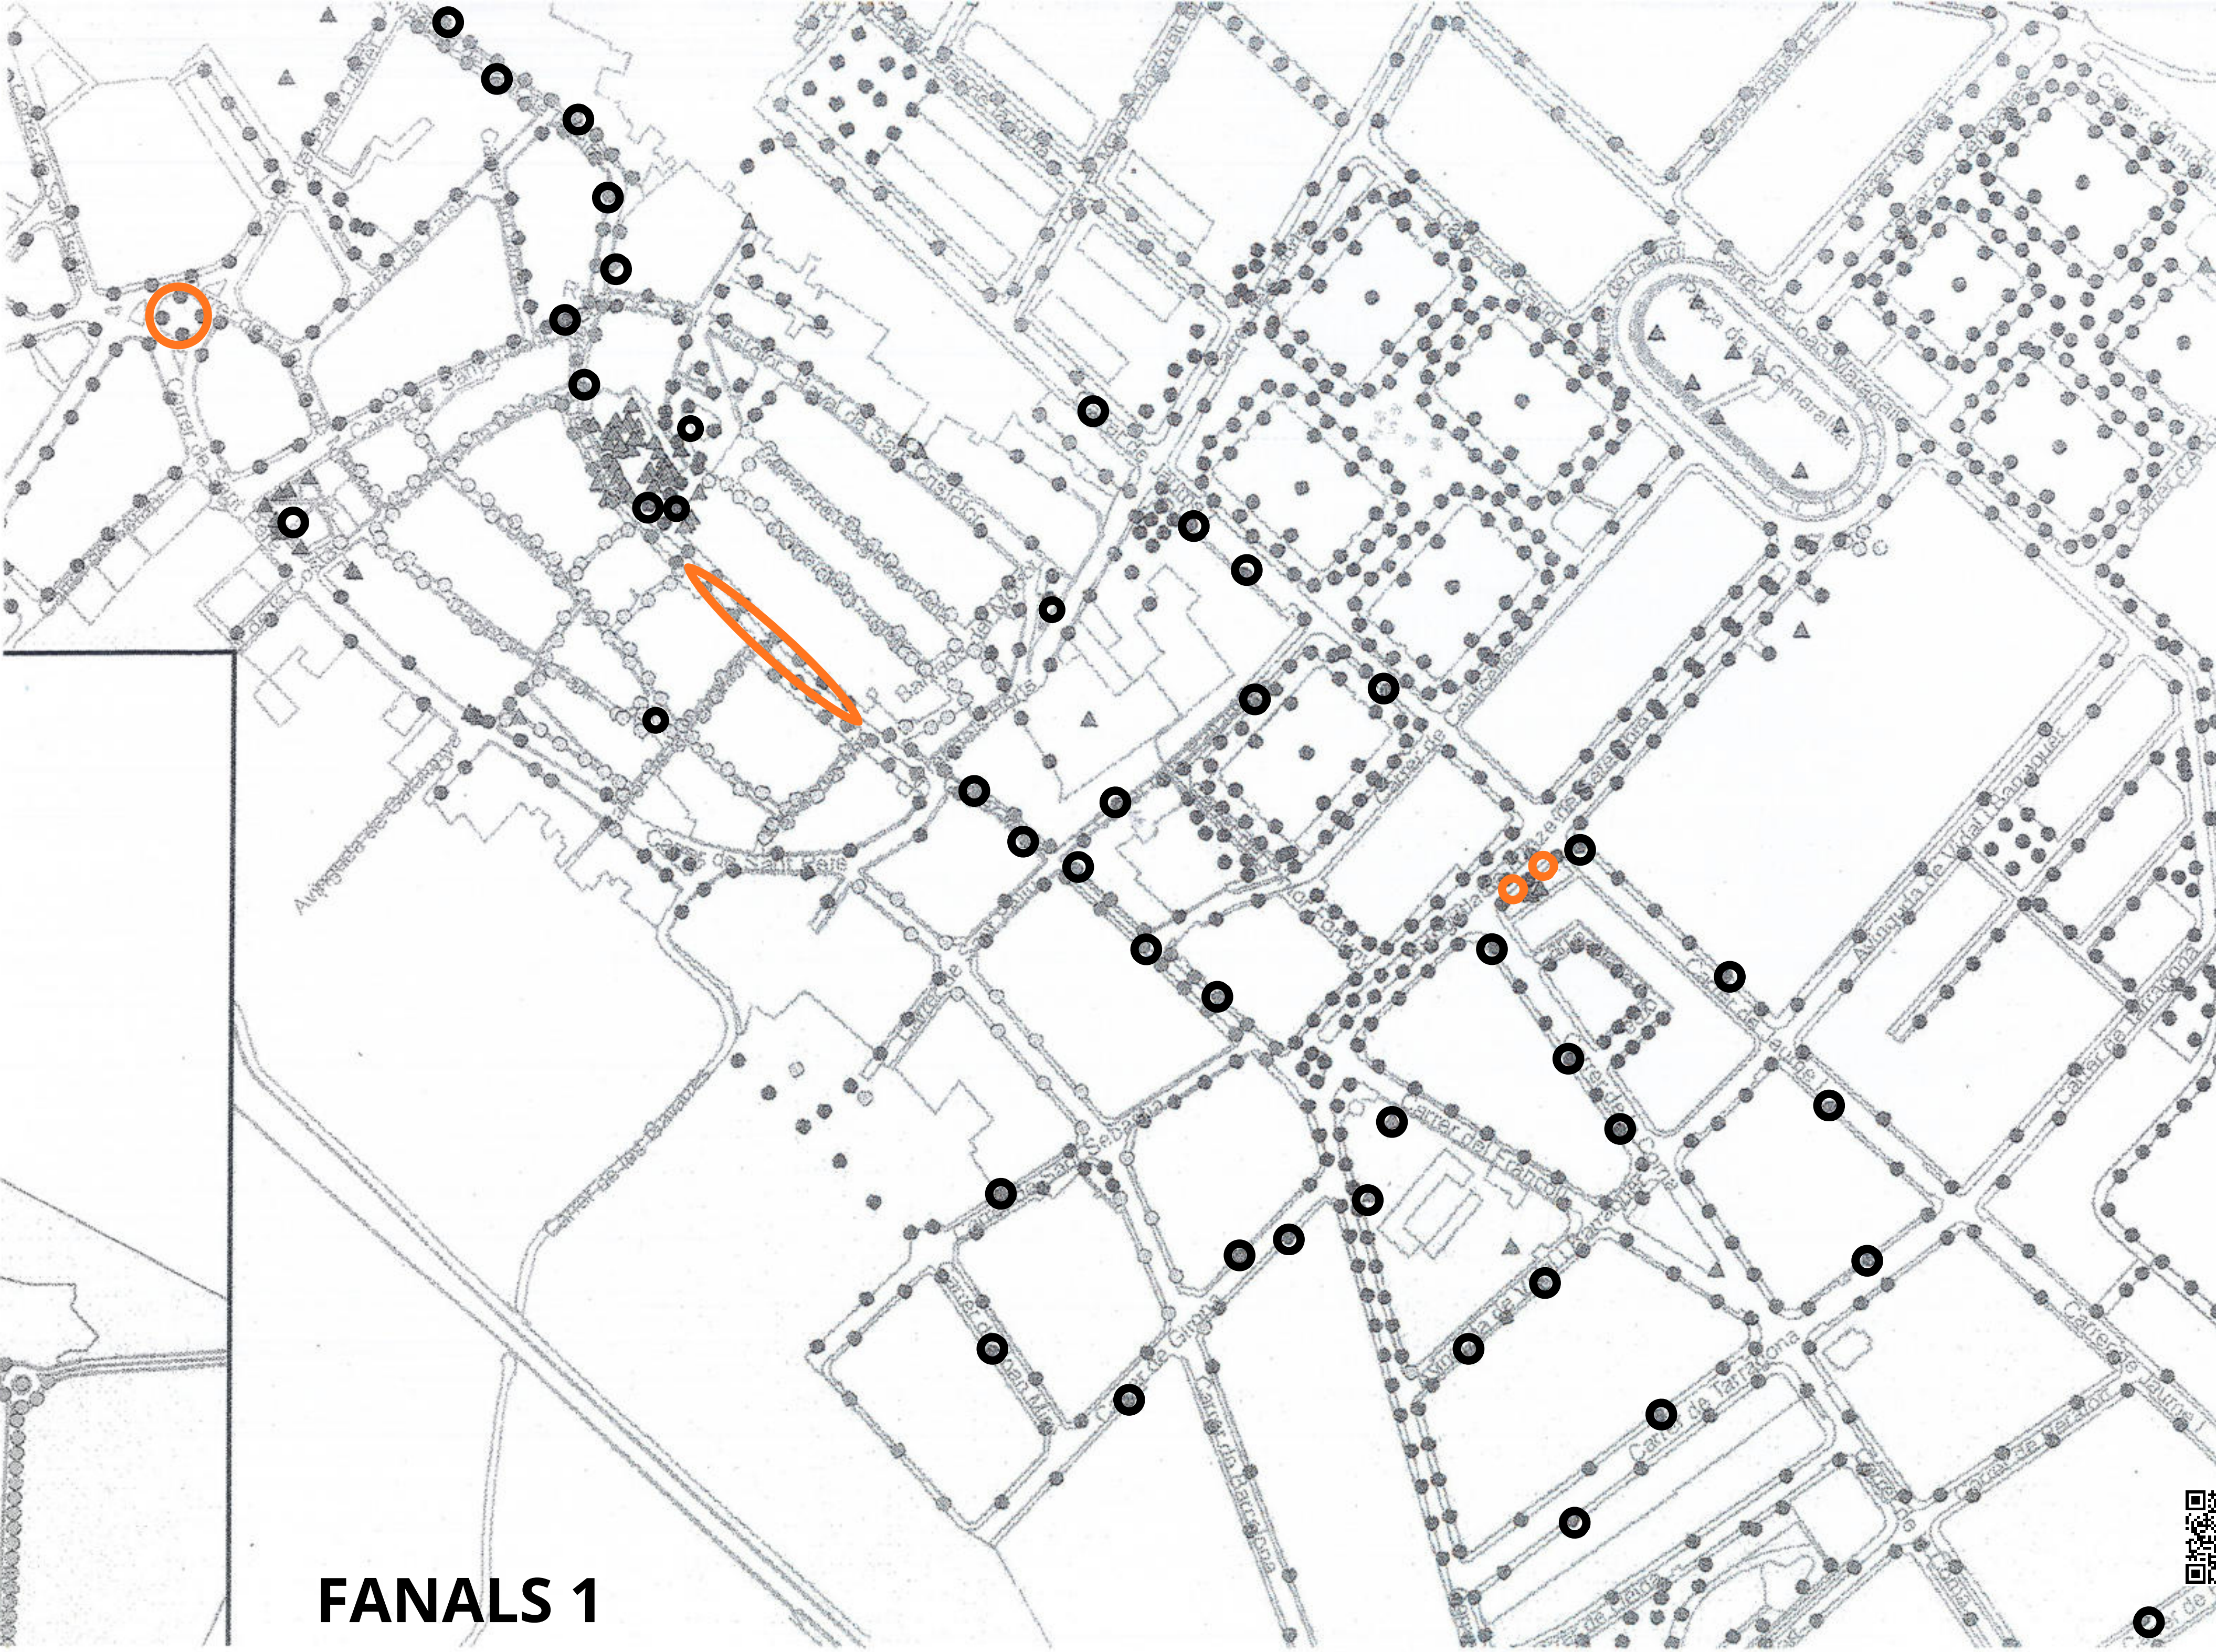

FANALS 1

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 135 de 137

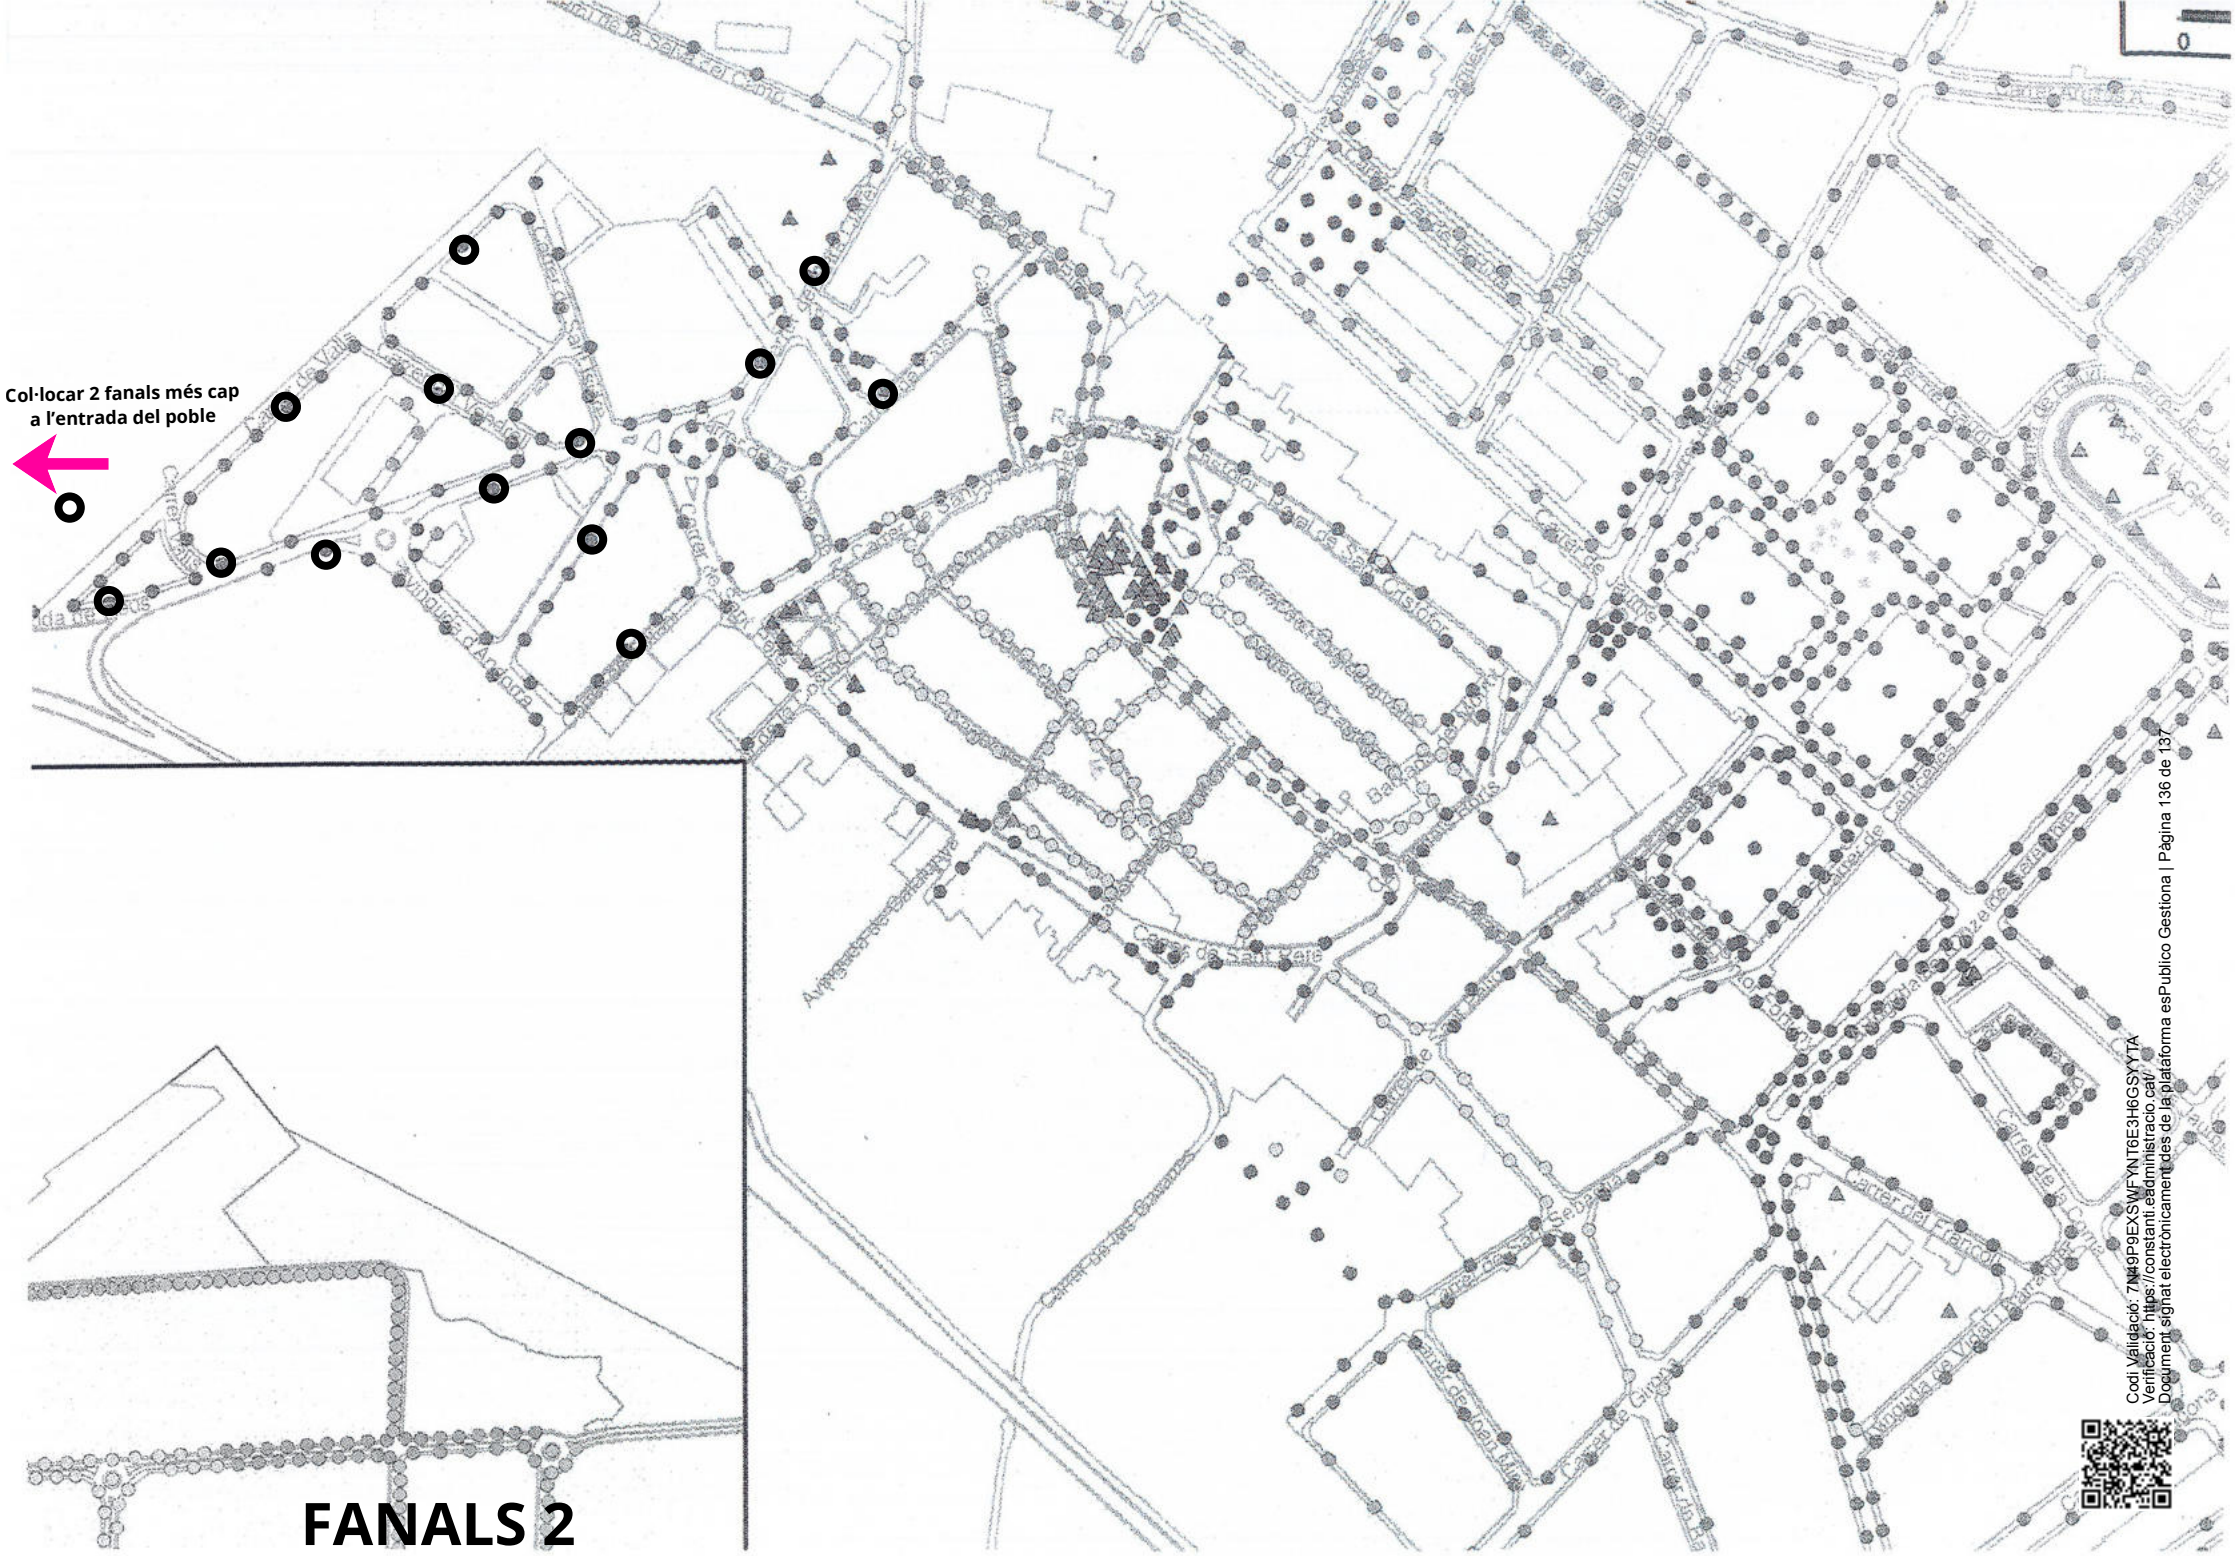

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicamentdes de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 136 de 137

FANALS 3

Codi Validació: 7N49P9EXSWFYNT6E3H6GSYYTA
Verificació: https://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 137 de 137