DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES DELS HABITATGES DE LLOGUER AL CARRER ISAAC ALBÉNIZ, 95 DE SANT BOI DE LLOBREGAT



AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES

ÍNDEX

Baixa Tensió Zones Comuns i Fotovoltaica

Parallamps

Ascensors

Contra Incendis

Aeroterms

Línia de vida

Neteja

AMB IMPSOL

JULIOL 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/210.

Baixa Tensió Zones Comuns i Fotovoltaica

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/210.

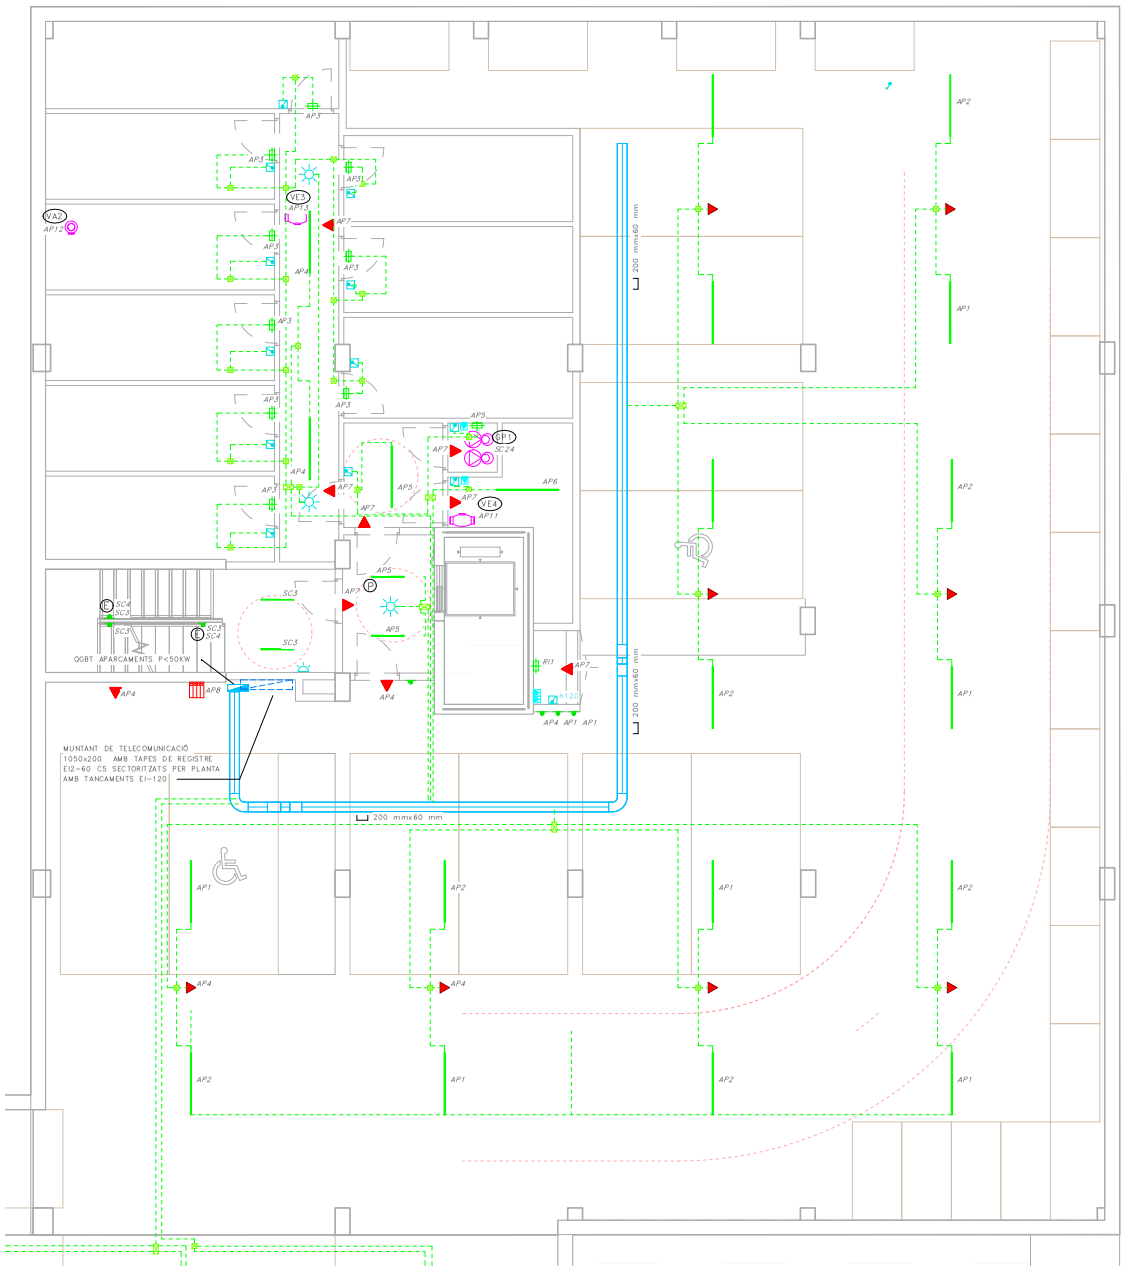


LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL.LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METAL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC-CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

DETALL TRAMS EDIFICI



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA SOTERRANI - TRAM 1
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F01
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/210.

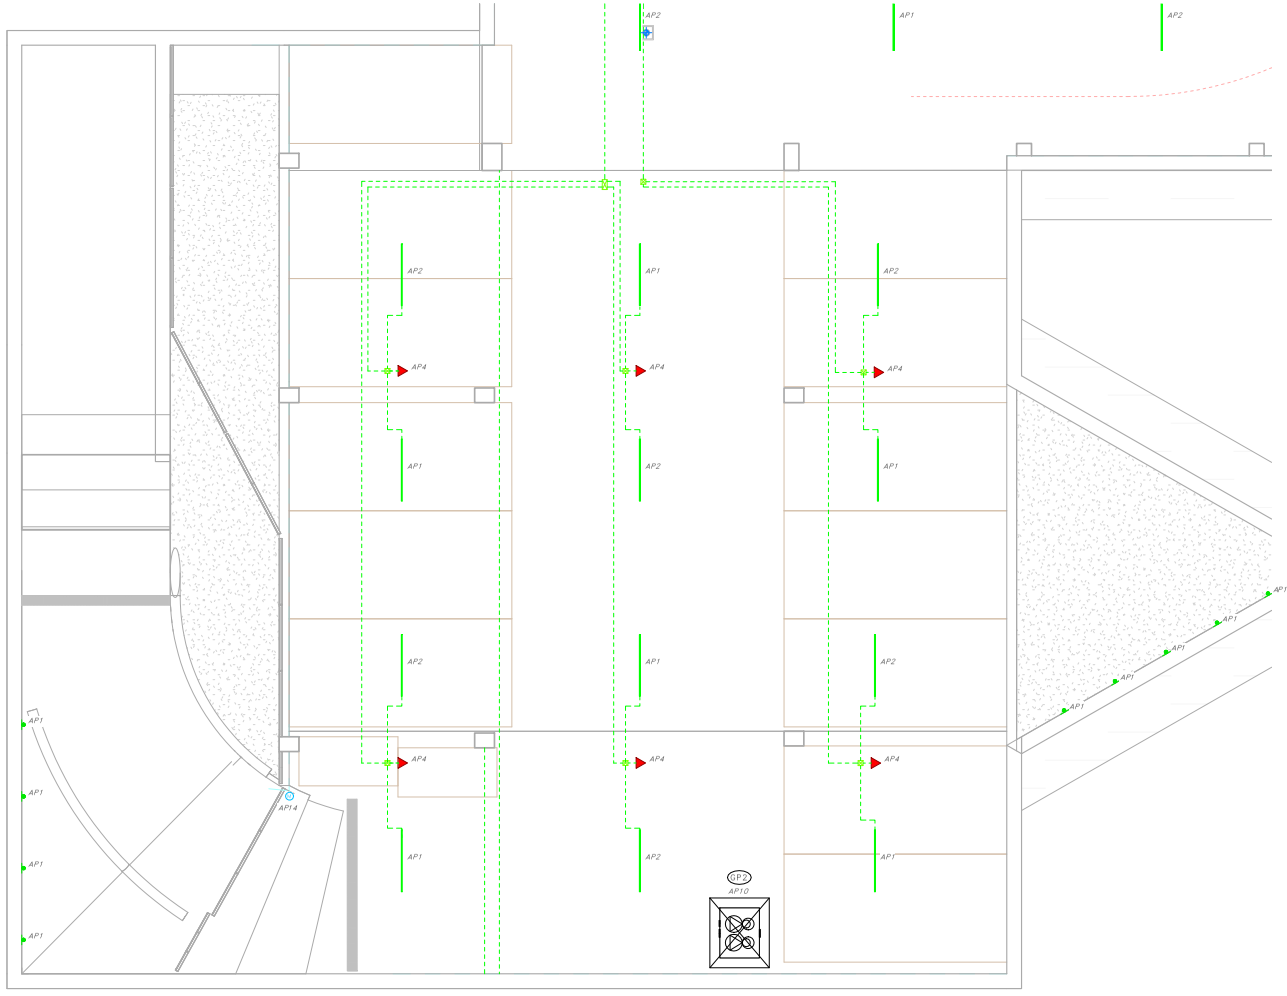


LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

DETALL TRAMS EDIFICI



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA SOTERRANI - TRAM 2
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F02
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/210.

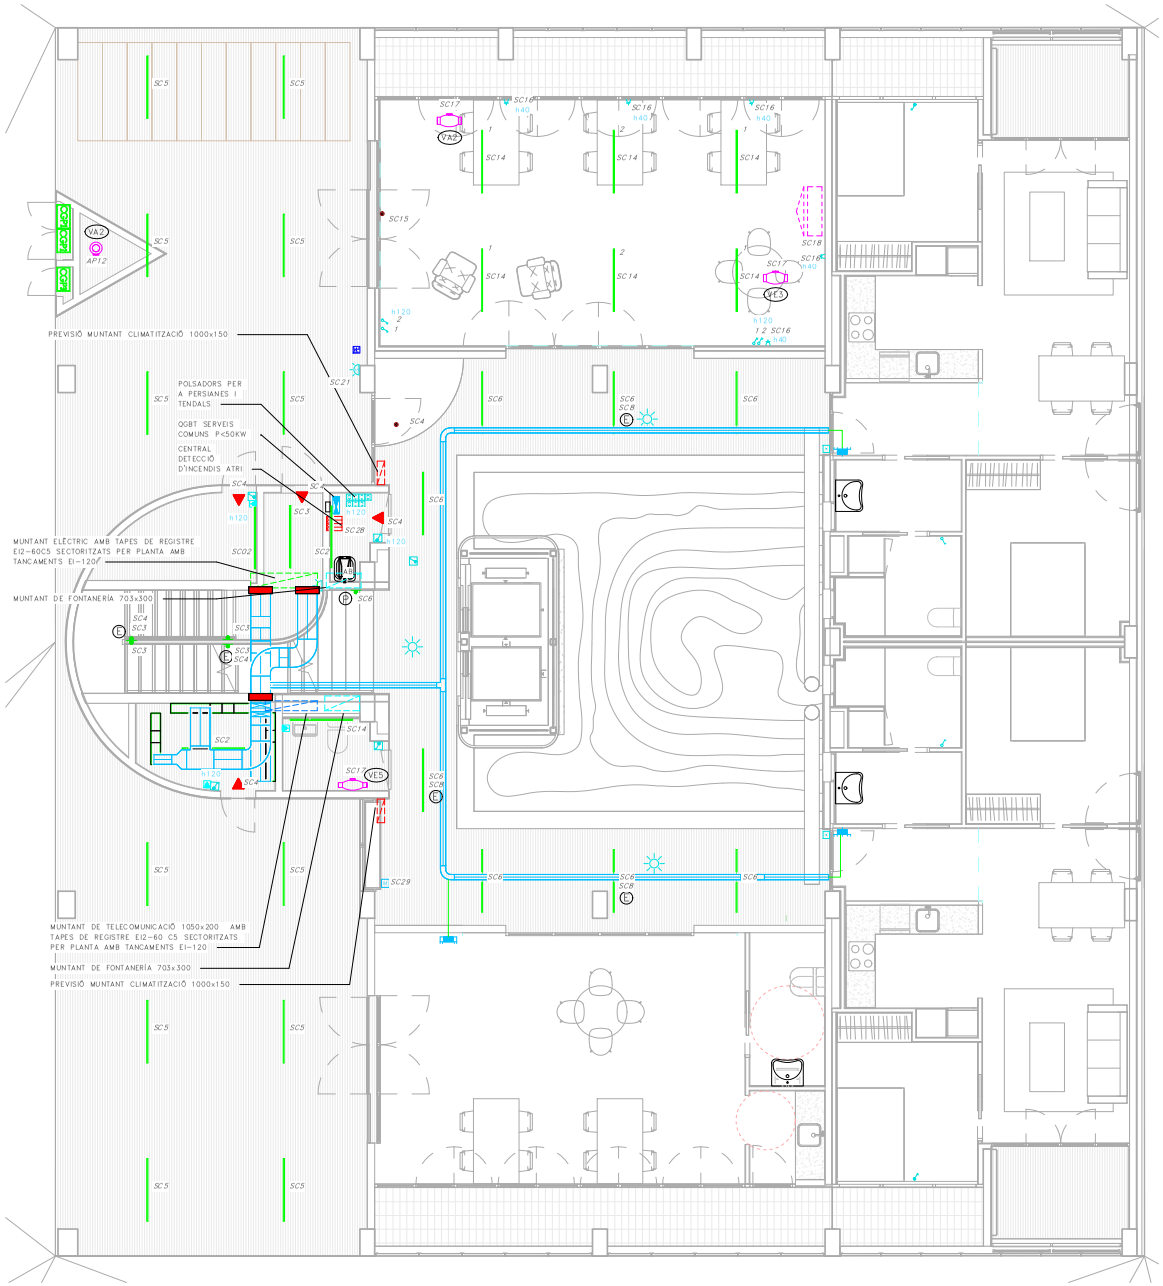

LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL.LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA BAIXA
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F03
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/210.

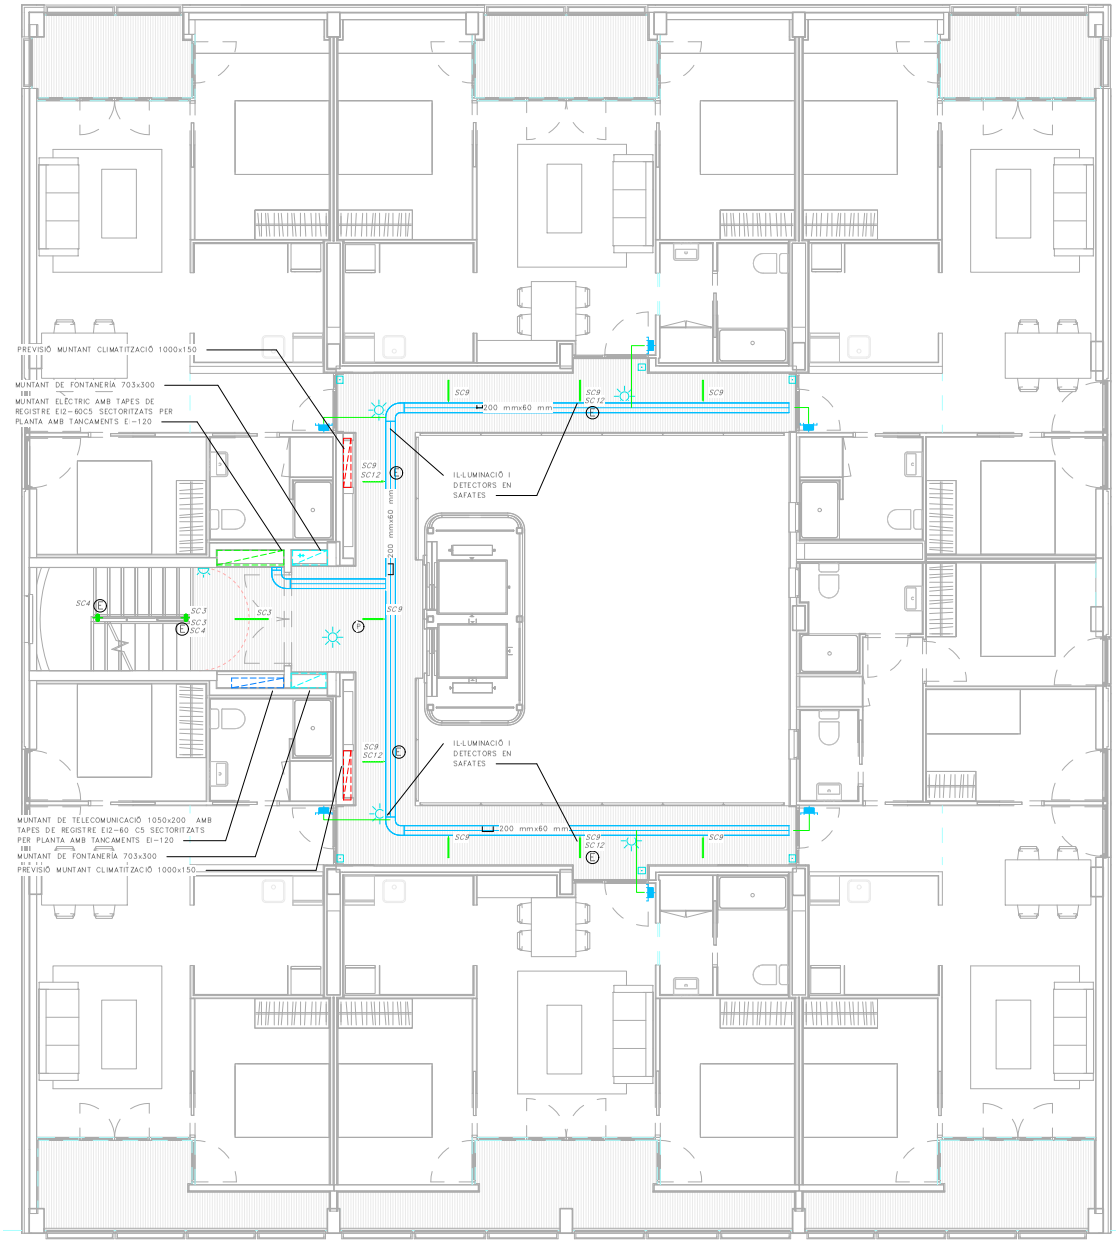

LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- H030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA 1-5
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F04
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/210.

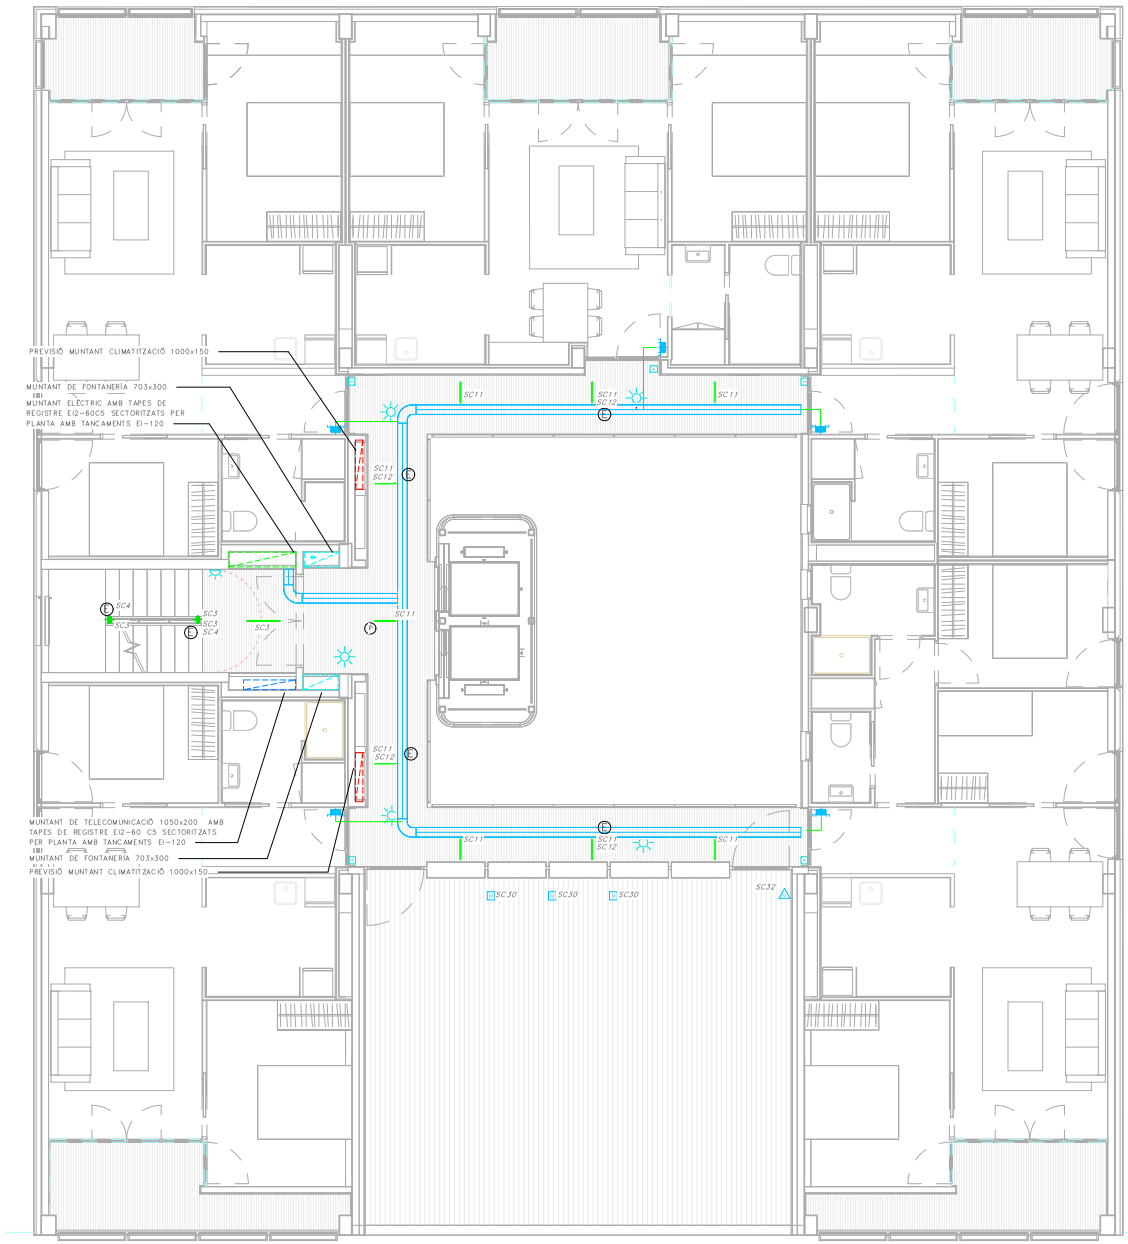

LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA 6
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F05
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/210.

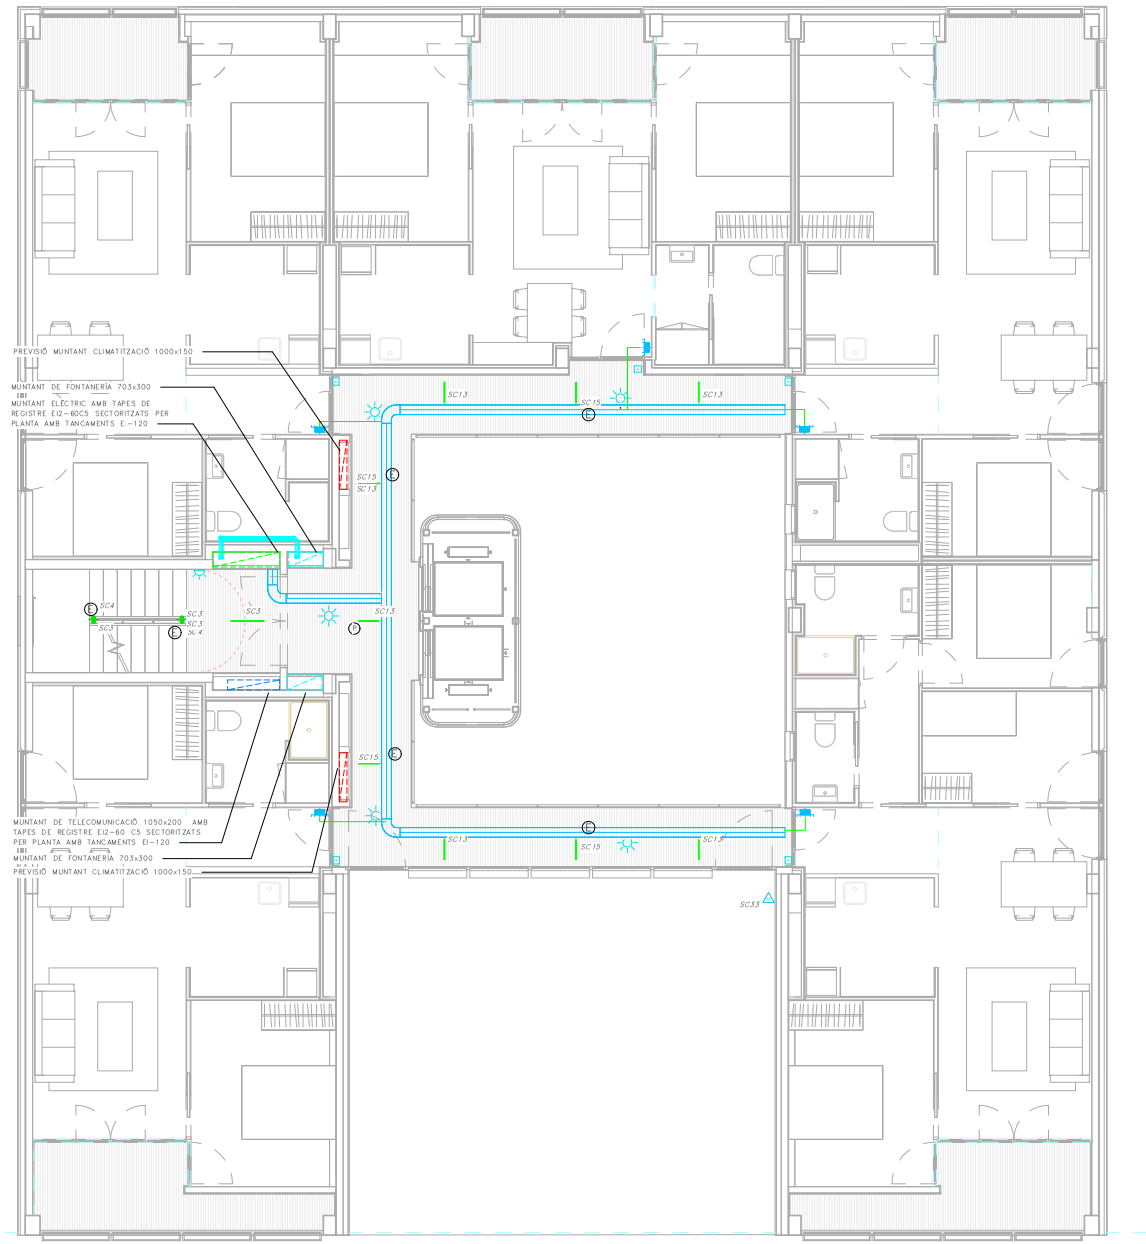

LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL.LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451223.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC-CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100

FASE
Projecte Executiu


PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA 7
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F06

Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/210.

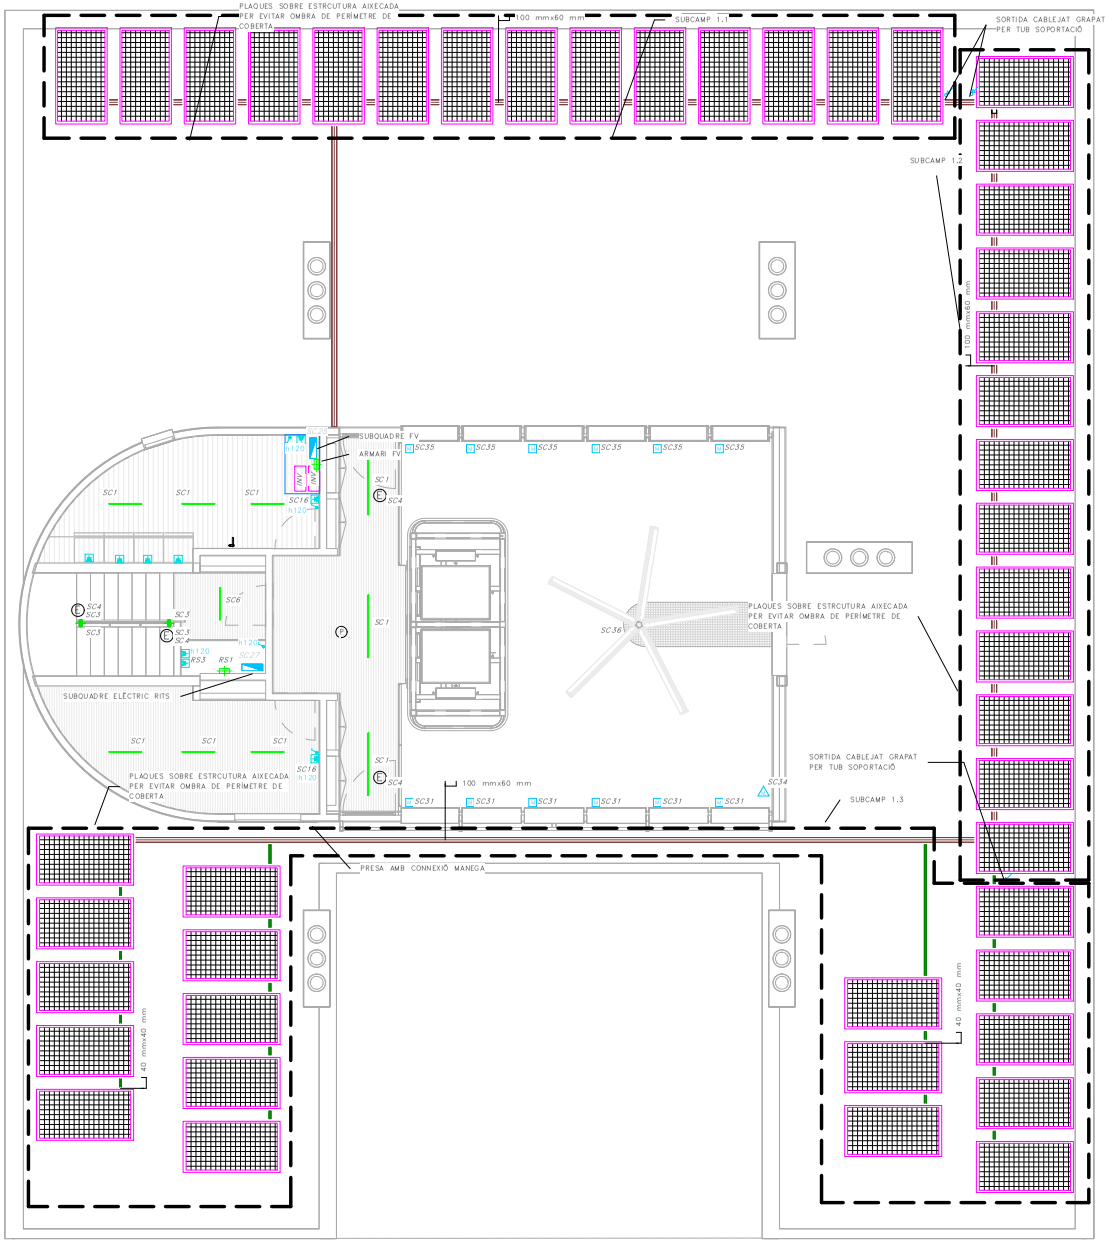

LLEGENDA ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- SUBQUADRE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MARCA SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES DE SUPERFICIE MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODEL PRAGMA
- INSTAL.LACIÓ ELECTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSA TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE I ESTANC SIMPLE 10A MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE I ESTANCA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL AQUA 44
- DETECTOR DE PRESENCIA I LUMINOSITAT RADIAL 360°, IP65 MARCA LUXOMAT MODEL PD9-M-1C-SDB-IP65
- CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA
- PERSIANA/PORTA MOTORITZADA
- TENDAL MOTORITZAT
- REGLETA A SOSTRE AMB LÀMPADA LED MARCA CLIMAR S.A. – 33.90.001.08.04 MODEL ATE BASIC SURFACE IP66 LED 13W 830 OPAL IK10 90X664MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451216.002 HB 702 53X1260MM
- REGLETA STANCA AMB LÀMPADA LED MARCA RZB RUDOLF ZIMMERMANN,MODEL BAMBERG GMBH – 451225.002 HB 507 53X1200MM
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 4W, 2700K, 400lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF. 71004
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- h030 ALTURA MECANISMES EN cm
- GRUP DE PRESSIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- POU DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS/PLUVIALS CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- VENTILADOR HELICC–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- UNITAT EXTERIOR CLIMATITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULA ADJUNTA
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL SPR-X22-360
- ZONA FORRAT AMB REVESTIMENT EI-120

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA COBERTA
IE ELECTRICITAT

Nº
4I1 F07
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 10/210.


Parallamps

AMB IMPSOL


JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 11/210.

DETALL CONDUCTORS DE BAIXADA PARALLAMPS

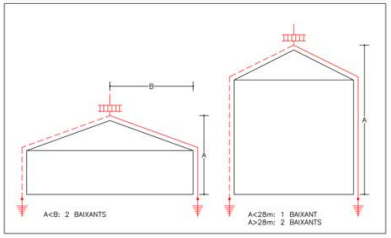

DETALL INSTAL.LACIÓ PARALLAMPS

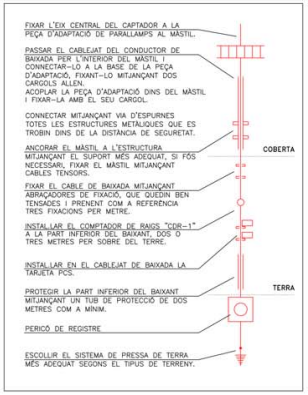

LLEGENDA PRESA DE TERRA

- CONDUCTOR UNIPOLAR DE COURE NU, DE 35mm2 DE SECCIÓ
- CONDUCTOR UNIPOLAR DE COURE NU, DE 50mm2 DE SECCIÓ
- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECUBRIMENT DE COURE, DE 2500mm DE LONGITUT I 14.6mm DE DIÀMETRE
- PONT DE COMPROBACIÓ XARXA POSTA A TERRA
- PARALLAMPS MARCA INGESCO MODEL PDC 3.1 NIVELL DE PROTECCIÓ III O EQUIVALENT
- PERICÓ DE REGISTRE

CRITERI COLORS SEGONS INSTAL.LACIÓ


- XARXA DE TERRES EDIFICI
- XARXA DE TERRAS PARALLAMPS

NOTES PRESA DE TERRA

NOTA 1	CABLE CONDUCTOR EN CONTACTE AMB EL TERRENY, I A UNA PROFUNDITAT NO MENOR DE 80cm A PARTIR DE LA ÚLTIMA SOLERA TRANSITABLE. LES SEVES UNIONS ES FARAN MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA. LES ESTRUCTURES METÀL.LIQUES I ARMADURES DE MURS O SUPORTS DE FORMIGÓ ES SOLDARAN, MITJANÇANT UN CABLE CONDUCTOR, A LA CONDUCCIÓ SOTERRADA, EN PUNTS SITUATS PER SOBRE DE LA SOLERA O DEL FORJAT INFERIOR.
NOTA 2	PICA D'ACER I COURE DE 2,5m. DE LONGITUT I 14,6mm. DE DIÀMETRE, SOLDAT AL CABLE CONDUCTOR, MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA.
NOTA 3	PER XARXA DE L'EDIFICI ES COL.LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 40Ω.
NOTA 4	PER LA XARXA DE TERRA DEL PARALLAMPS ES COL.LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 10Ω.
NOTA 5	LES PIQUETES DE LA XARXA DE TERRES HAURAN D'ESTAR SEPARADES DE LA XARXA DE TERRES DE LA E.T. UN MÍNIM DE 15m PER TERRENYS AMB RESISTIVITAT NO ELEVADA <100Ω. SINÓ S'HAURÀ DE CALCULAR PER CADA TIPUS DE TERRENY.

NOTES PARALLAMPS

NOTA 1	LA PUNTA DEL PARALLAMPS ES SITUARÀ COM A MÍNIM, DOS METRES PER SOBRE DE LA ZONA PROTEGIDA (INCLOUENT ANTENES, TORRES DE REFREDAMENT, SOSTRES I DIPÒSITS).
NOTA 2	LES ANTENES RECEPTORES (TELEVISIÓ, RÀDIO I TELÈFON) HAURAN DE CONNECTAR-SE MITJANÇANT UNA VIA D'ESPURNES ALS CONDUCTORS DE BAIXADA DE LA INSTAL.LACIÓ DEL PARALLAMPS.
NOTA 3	ELS CABLES COAXIALS DE LES ANTENES ES PROTEGIRAN AMB UN DISPOSITIU CONTRA SOBRETENSIONS.
NOTA 4	ELS ELEMENTS METÀLICS QUE SOBRESURTIN PER SOBRE DE LA TEULADA S'UNIRAN AL CONDUCTOR DE BAIXADA MÉS PROPER.
NOTA 5	LA TRAJECTÒRIA DEL CONDUCTOR DE BAIXADA HAURÀ DE SER EL MÉS RECTE POSSIBLE, SEGUINT EL TRAJECTE MÉS CURT I EVITANT QUALSEVOL CANVI DE DIRECCIÓ FORT O REMUNTI.
NOTA 6	EL RADI DE CORBATURA MÍNIM DELS CANVIS DE DIRECCIÓ NO SERÀ MAI INFERIOR A 20cm.
NOTA 7	EL CABLE DE BAIXADA S'HA DE INSTAL.LAR PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI (SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE), EVITANT LA PROXIMITAT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS O DE GAS.
NOTA 8	ES RECOMENABLE QUE LA PRESSA DE TERRA DISPOSI D'UN PERICÓ DE REGISTRE PER REVISIONS PERIÒDIQUES.
NOTA 9	EL PERICÓ DE REGISTRE (O, EN EL SEU DEFECTE EL CABLE DEL BAIXANT) HA D'ESTAR PROVEÏT D'UN SISTEMA SECCIONADOR QUE PERMETI DESCONNECTAR LA PRESSA DE TERRA I REALITZAR L'AMIDAMENT DE LA SEVA RESISTÈNCIA.
NOTA 10	LA RESISTÈNCIA DE LA PRESSA DE TERRA HA DE SER LA MÉS ALTA POSSIBLE (INFERIOR A 10ohmis). AQUEST VALOR ES MESURARÀ SOBRE LA PRESSA DE TERRA AÏLLADA DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE NATURALESA CONDUCTORA.
NOTA 11	ES ACONSELLABLE LA UNIÓ EQUIPOTENCIAL DE LA PRESSA DE TERRA DEL PARALLAMPS AMB EL SISTEMA GENERAL DE XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI QUE S'HAGI DE PROTEGIR.
NOTA 12	ES RECOMANA AFEGIR COMPOST MINERAL "QUIBACSOL" PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY.

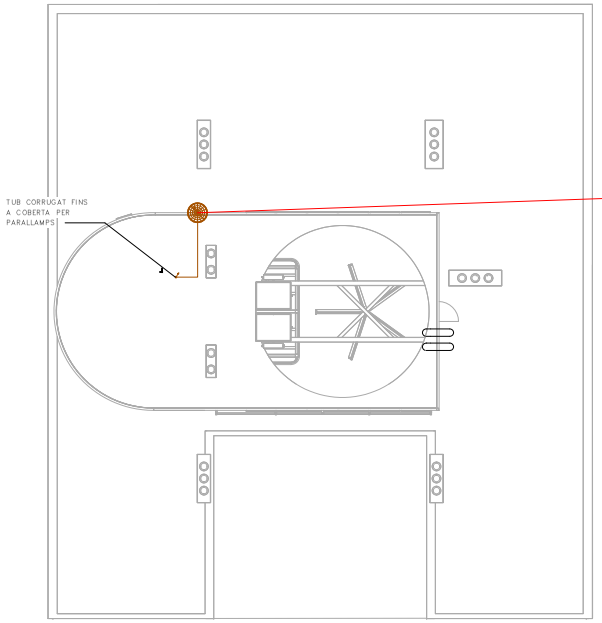

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA COBERTA
IXT XARXA DE TERRES

Nº
4I12 F04
Data JULIOL 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 12/210.


Ascensors

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 13/210.

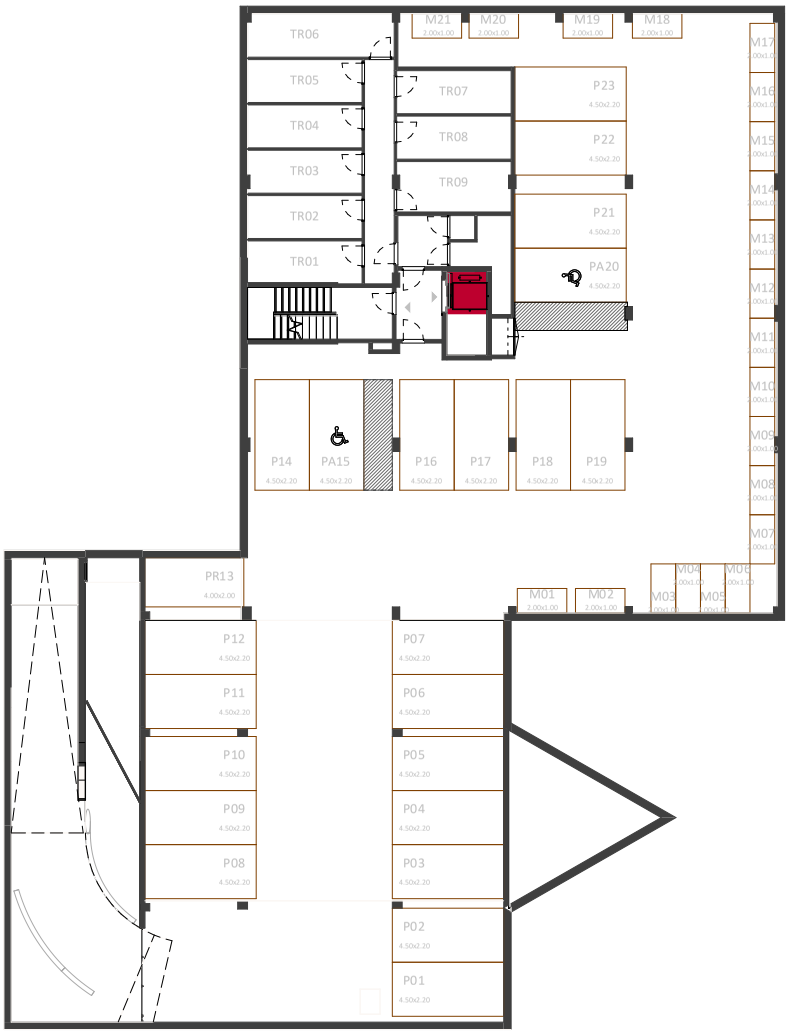



AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Ascensors


Planta Soterrani


0 4.0 10.0 m

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/210.

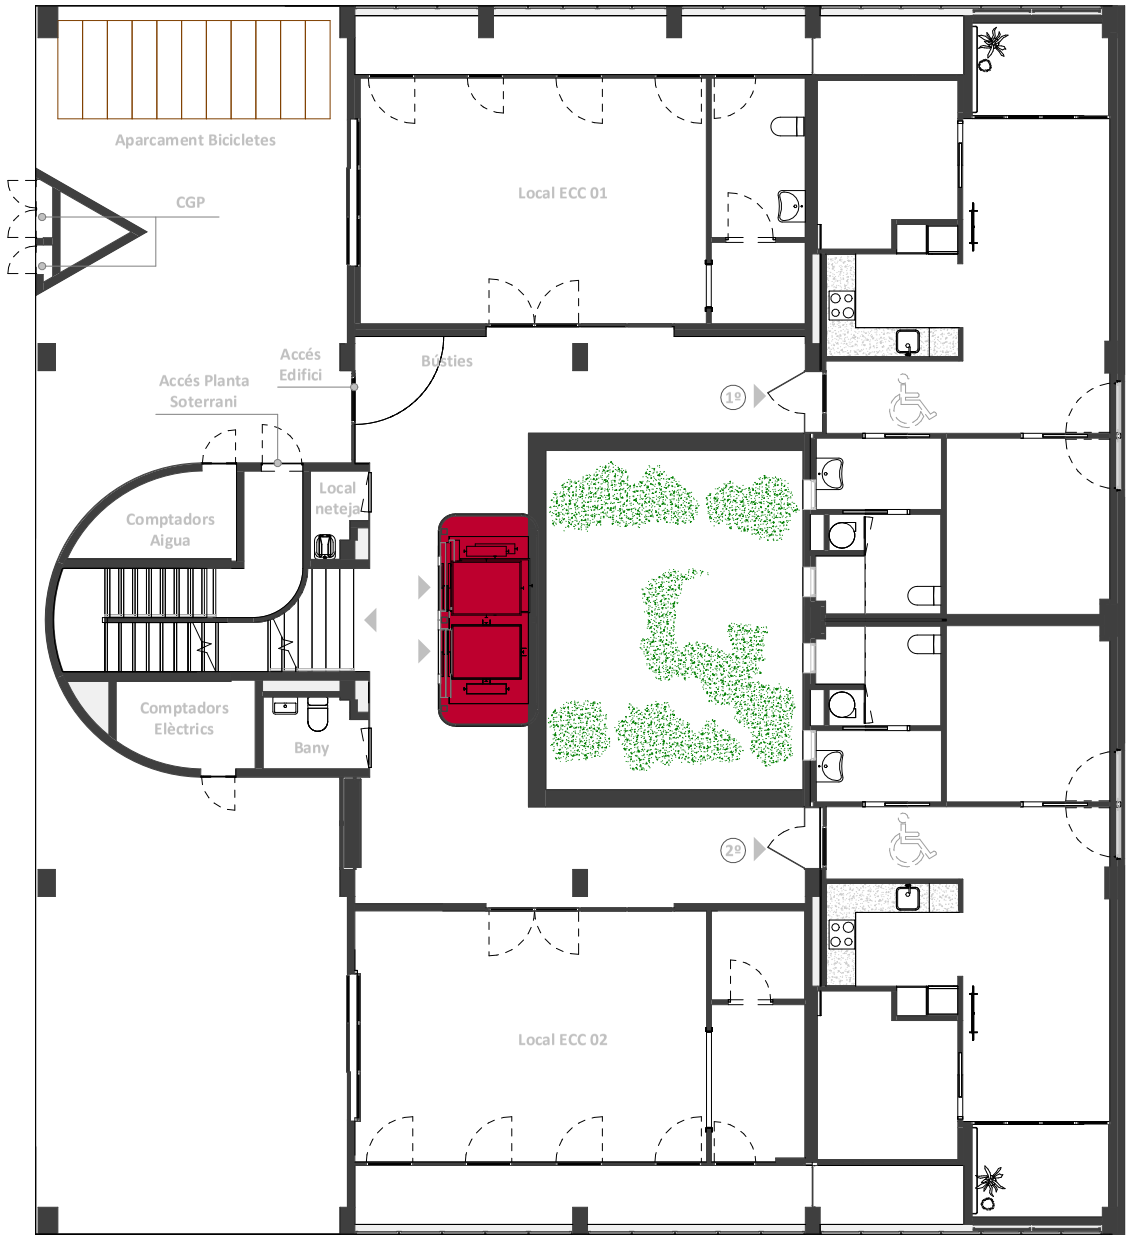



AMB IMPSOL

SANT BOI


Carrer Isaac Albéniz, 95
Ascensors
Planta Baixa


0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 15/210.

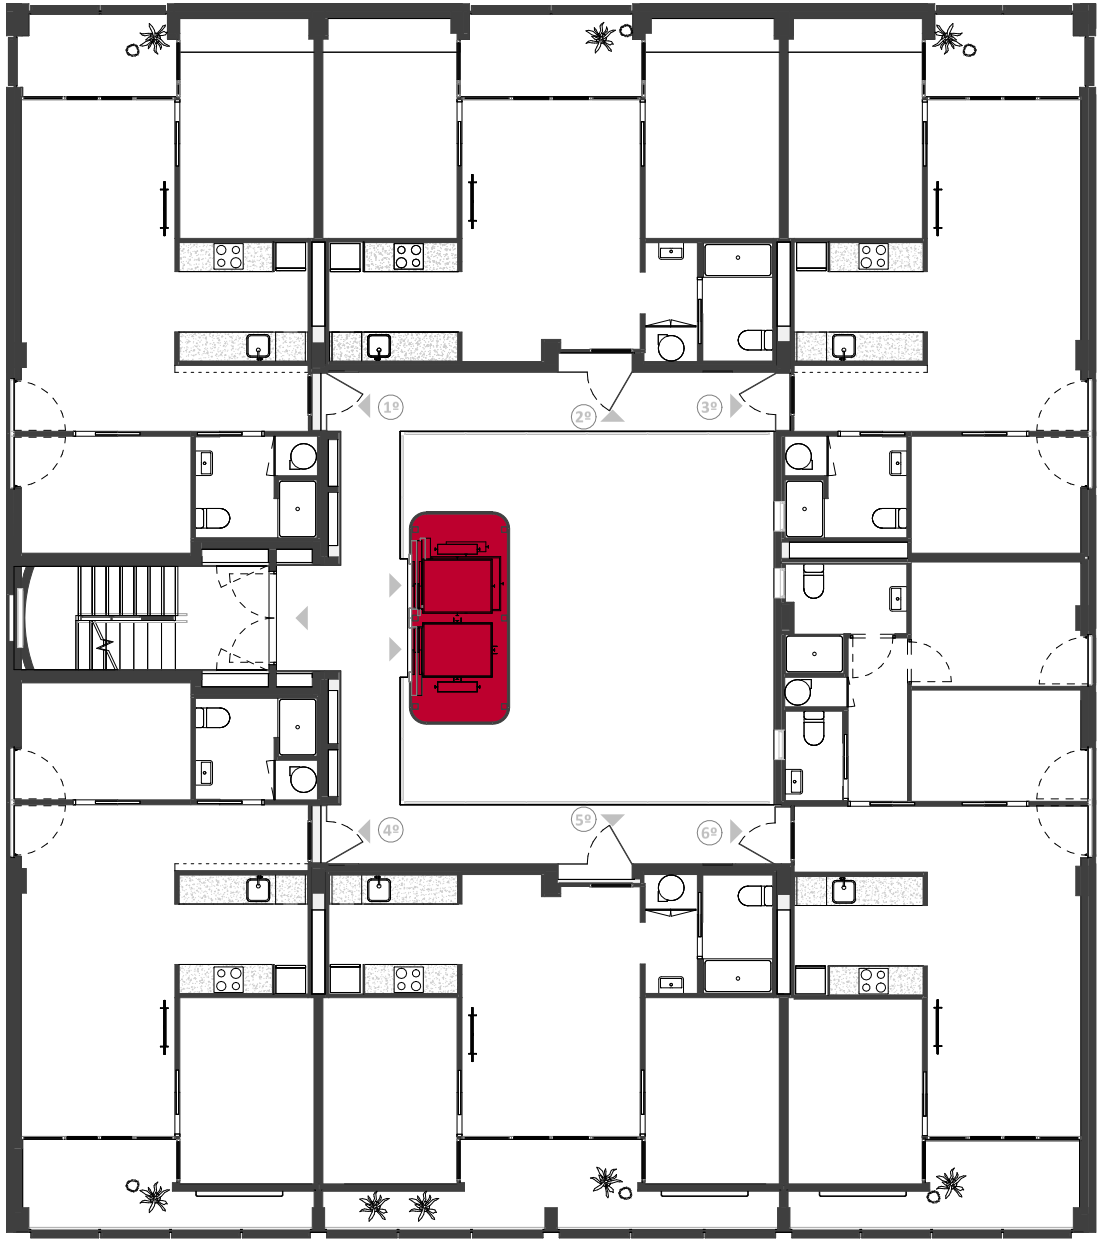

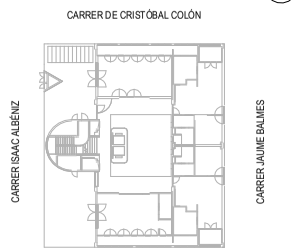

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Ascensors


Planta Tipus


0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 16/210.

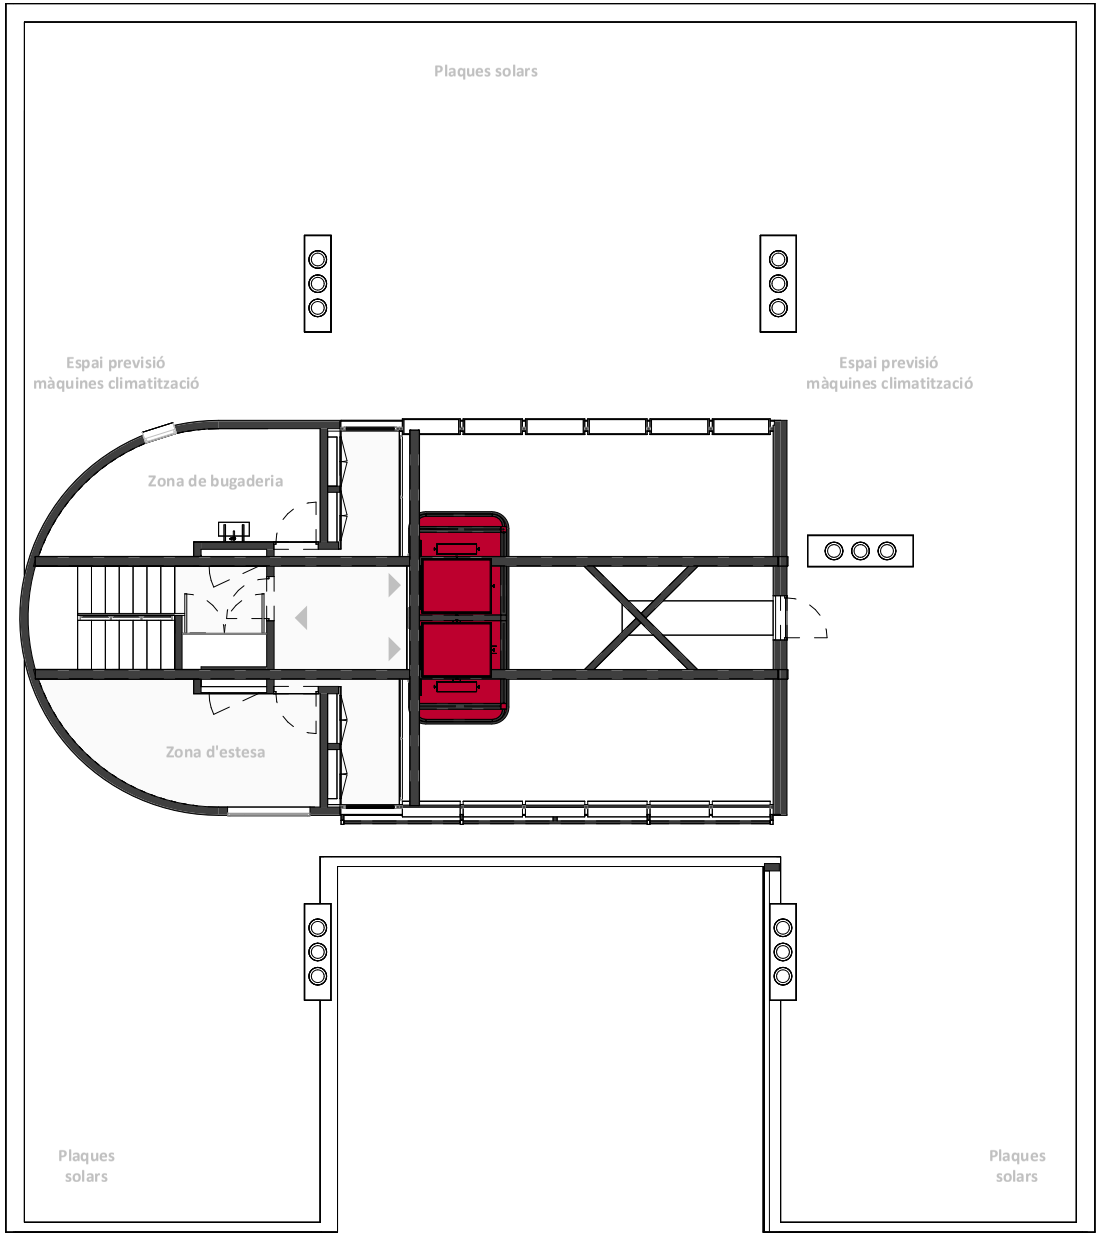



AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Ascensors

Planta Coberta

0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 17/210.

Contra Incendis

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 18/210.

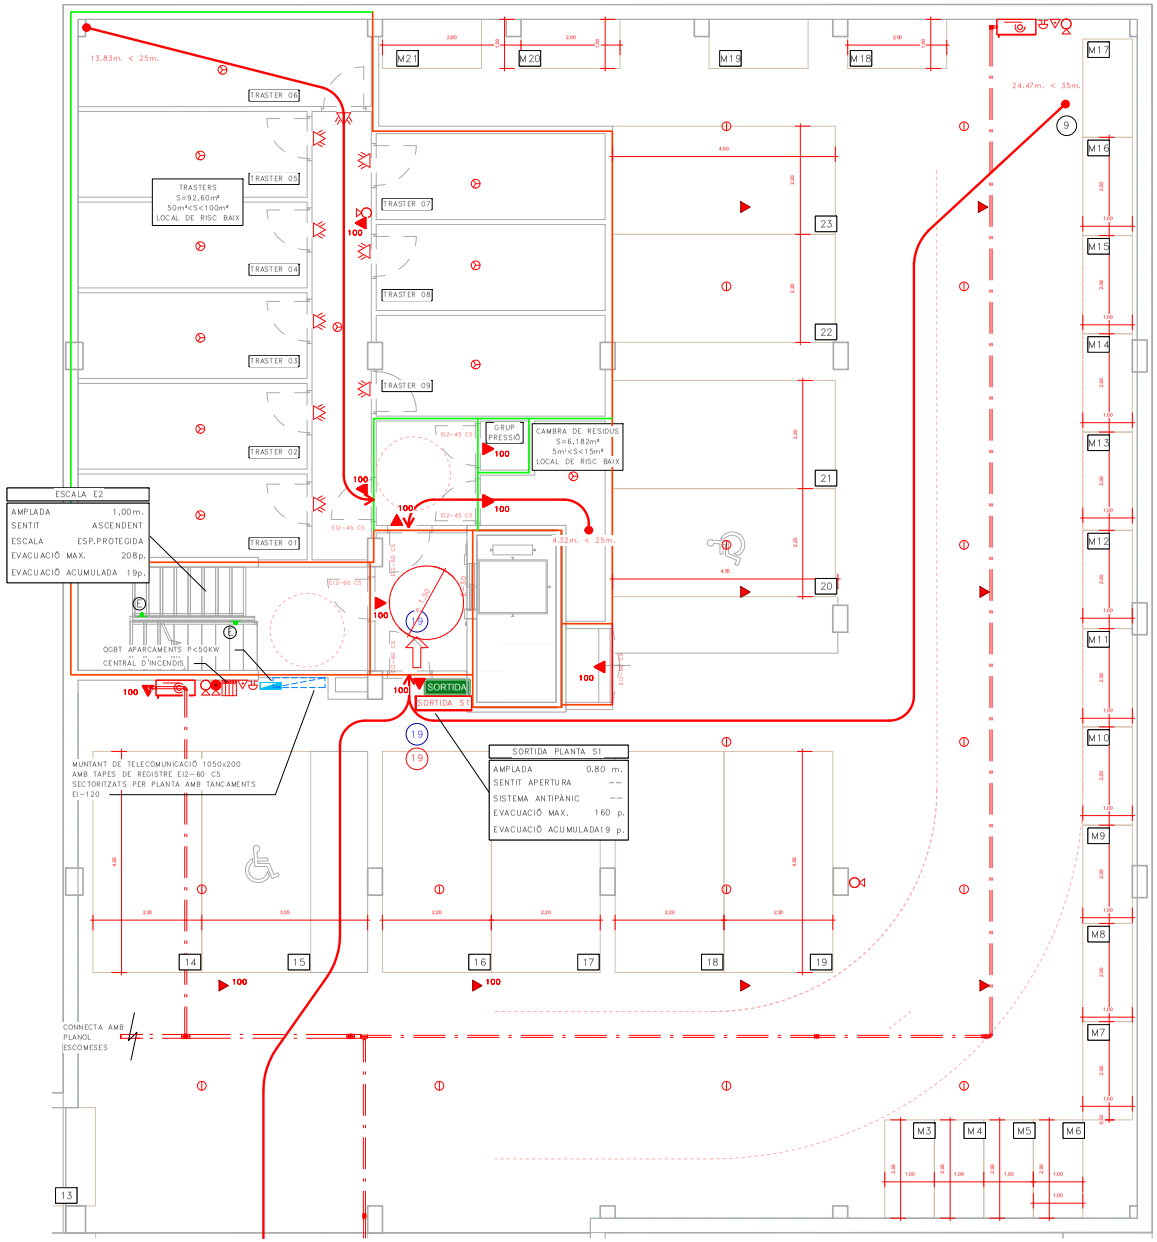

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARA SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MAXIMA DEL SERVEI I COM A MINIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m² I EN CAP PUNT DE LA INSTAL·LACIÓ.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x Nºplaces ÀREA EN c.m²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.


NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL; QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



DETALL TRAMS EDIFICI



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-110A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA DAISALUX MODEL ZINER M20
- EI-xx RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES DE PORTES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE E-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÒTUL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE BIE DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE POLSADOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	Efl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA SOTERRANI TRAM 1
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
4I7 F01
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 19/210.

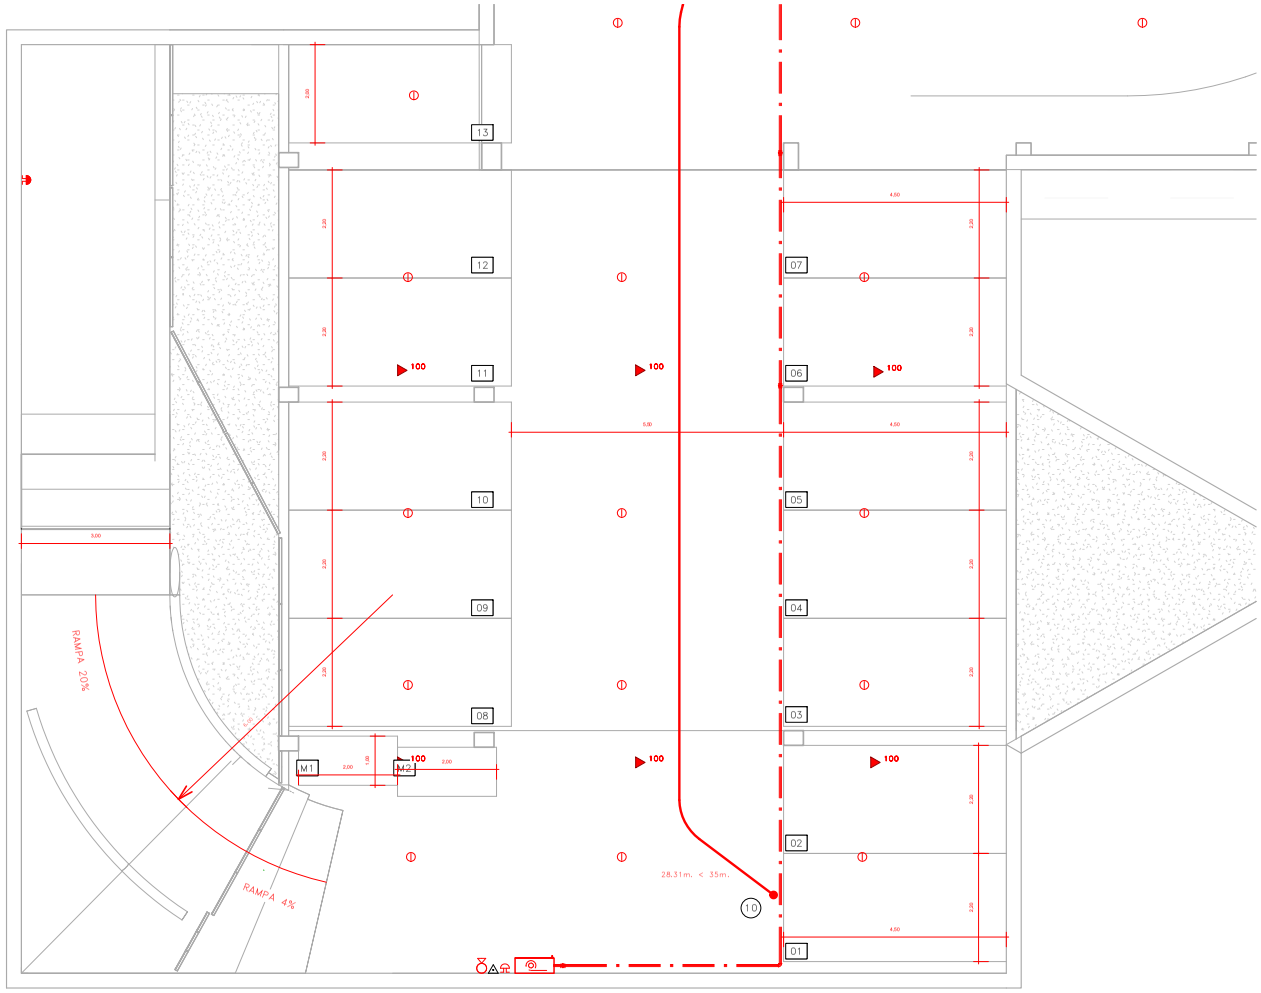

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MAXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m² I EN CAP PUNT DE LA INSTAL·LACIÓ.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x Nº PLACES ÀREA EN c/m²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.


NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL; QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



DETALL TRAMS EDIFICI



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA DAISALUX MODEL ZINER N20
- EI-xx RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES DE PORTES
- (XX) OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- (XX) OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE E-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÒTUL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE BIE DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE POLSADOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	Efl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100

FASE
Projecte Executiu


PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA SOTERRANI TRAM 2
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
417 F02

Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 20/210.

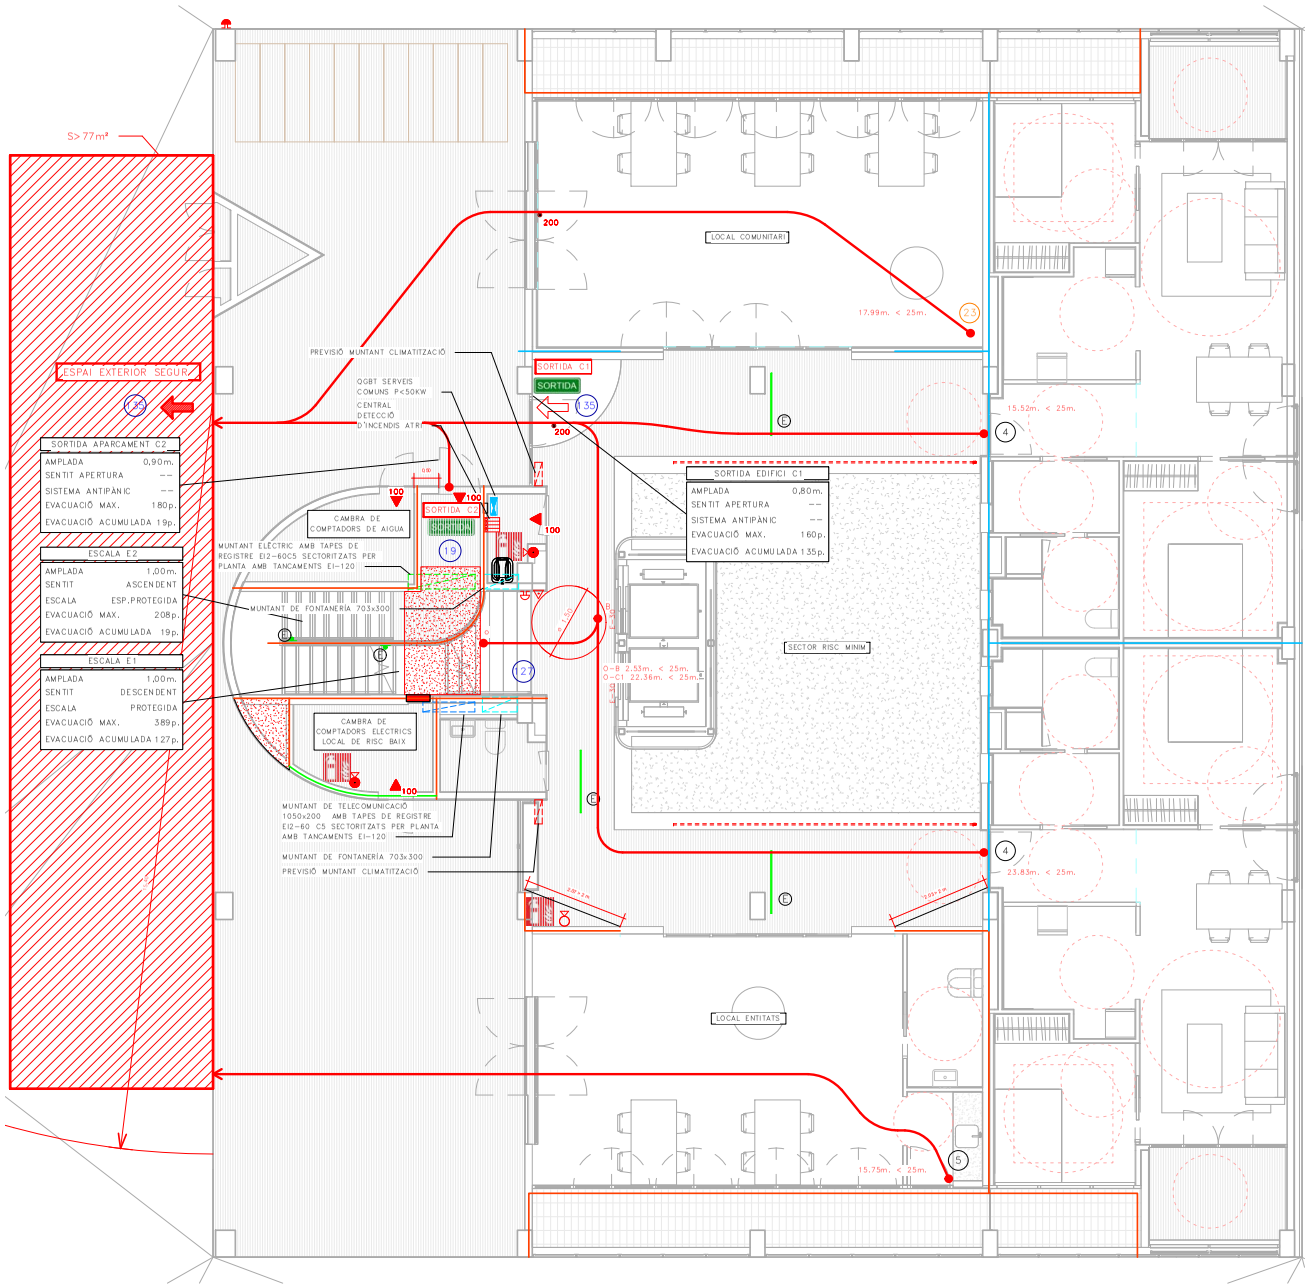

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARA A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARA SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTATICA IGUAL A LA MAXIMA DEL SERVEI I COM A MINIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m.S EN CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIO.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x Nºplaces ÀREA EN cm²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL; QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS #25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- E — LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EI-xx RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES DE PORTES
- XX OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- XX OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

SORTIDA
RÒTUL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
RÒTUL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm
RÒTUL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm
RÒTUL DE POLSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm
RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS
DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	EFl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA BAIXA
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
417 F03
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 21/210.

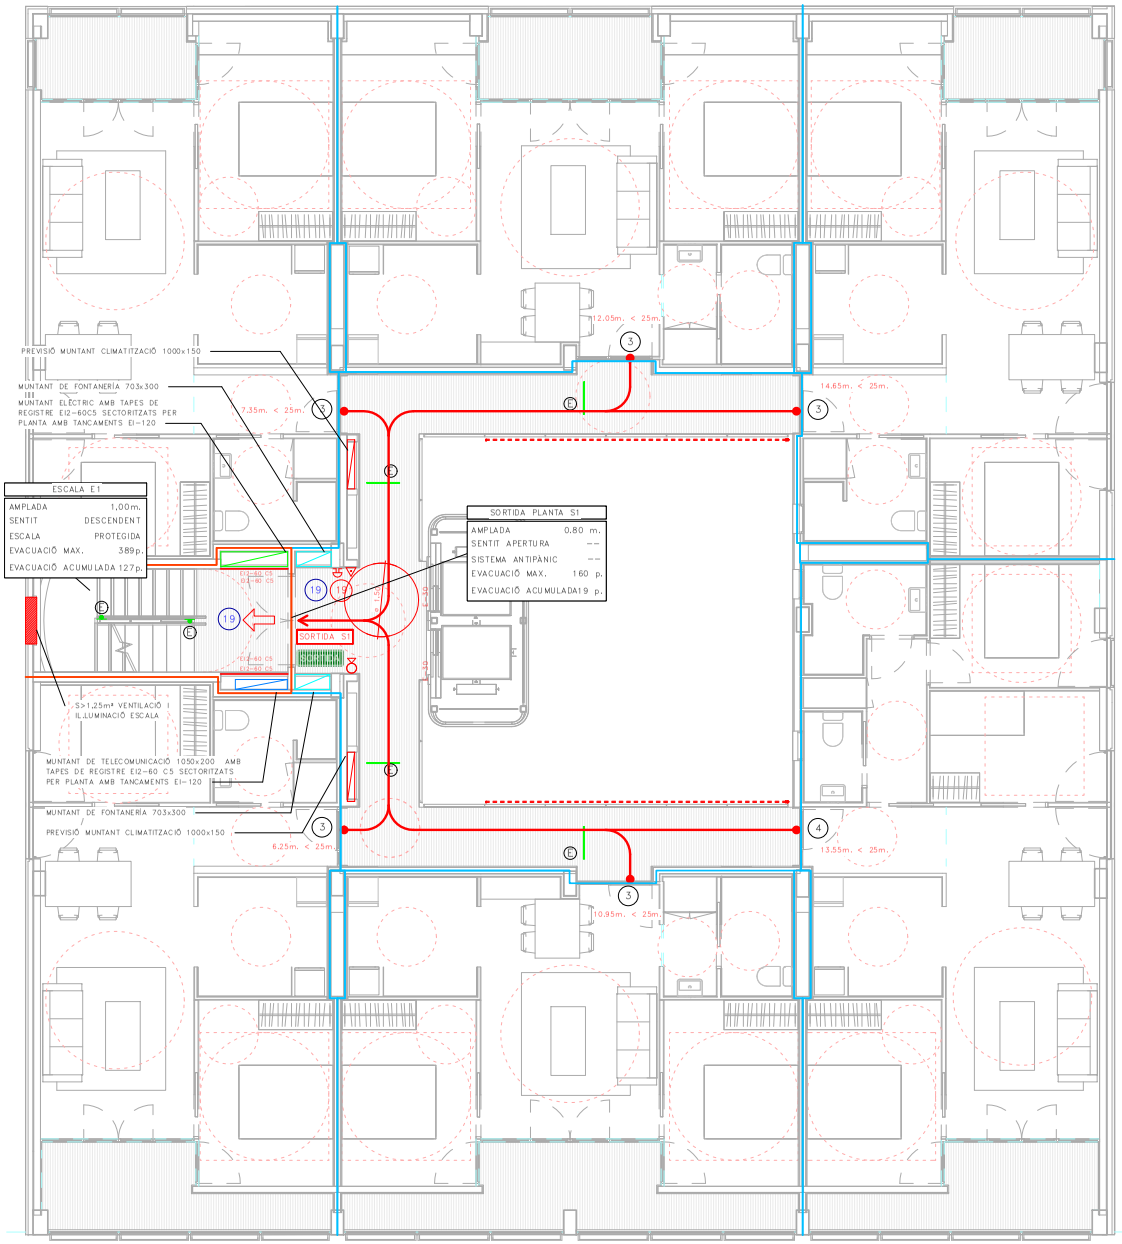

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARA SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MAXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m I EN CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIO.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x NºPLACES ÀREA EN cm²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL; QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS I LÀMPADA DE LEDS
- E — LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EI-xx — RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX — RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx — PARA FLAMES DE PORTES
- XX — OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- XX — OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÒTUL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE BIE DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE POLSADOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	EFl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA 1-5
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
417 F04
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 22/210.

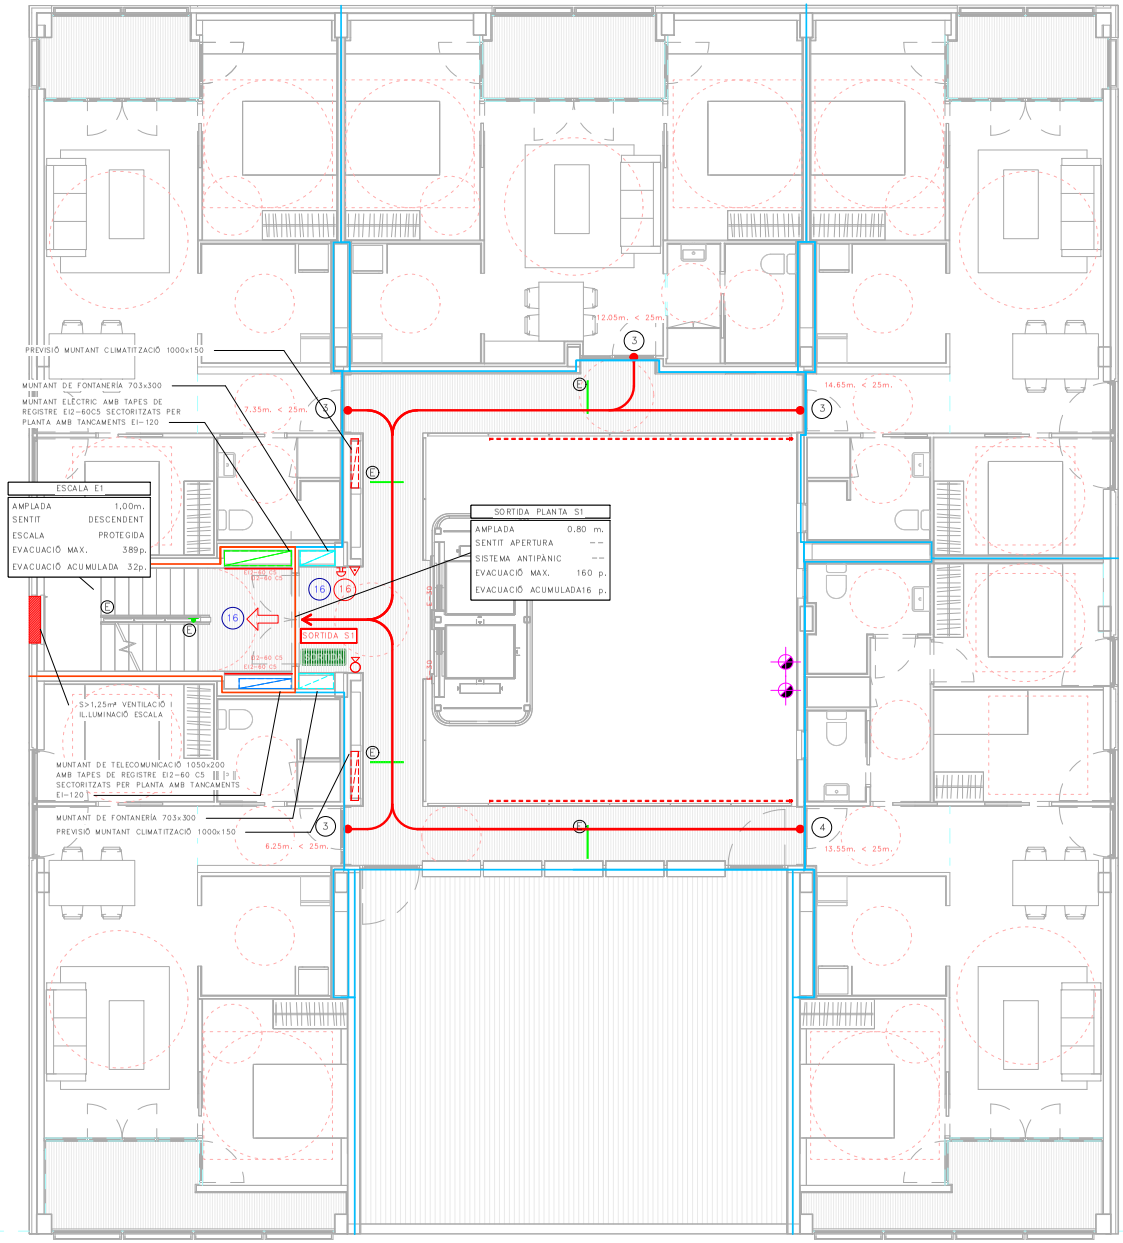

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARA SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m.S EN CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIO.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x NºPLACES ÀREA EN cm²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS I LÀMPADA DE LEDS
- E — LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EI-xx — RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX — RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx — PARA FLAMES DE PORTES
- XX — OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- XX — OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÒTUL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE BIE DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE POLSADOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	EFl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 2 5 m
esc A3: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
PLANTA 6
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
417 F05
Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 23/210.

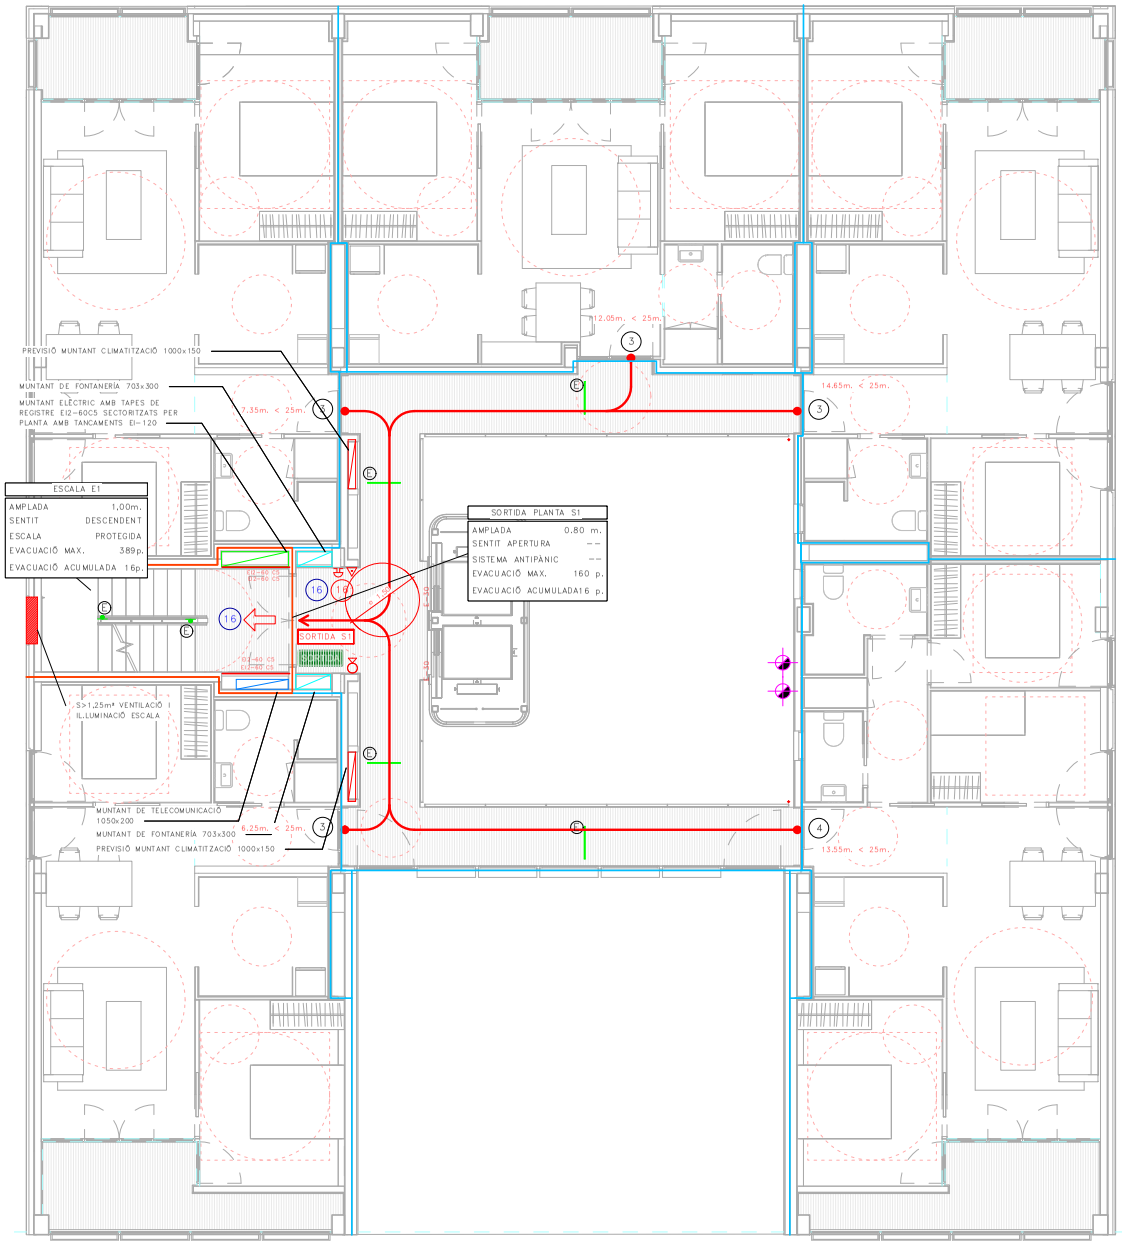

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m² I EN CAP PUNT DE LA INSTAL·LACIO.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x NºPLACES ÀREA EN cm²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTIAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- E — LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EI-xx RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES DE PORTES
- (XX) OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- (XX) OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA
DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm

RÒTUL D'EXTINTOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÒTUL DE BIE
DIMENSIONS: 210x210mm

RÒTUL DE POLSADOR
DIMENSIONS: 210x210mm

RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS
DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	EFl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA: 0 — 2 — 5 m
esc A3: 1/100


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: 42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL: PLANTA 7
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: 417 F06
Data: JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 24/210.

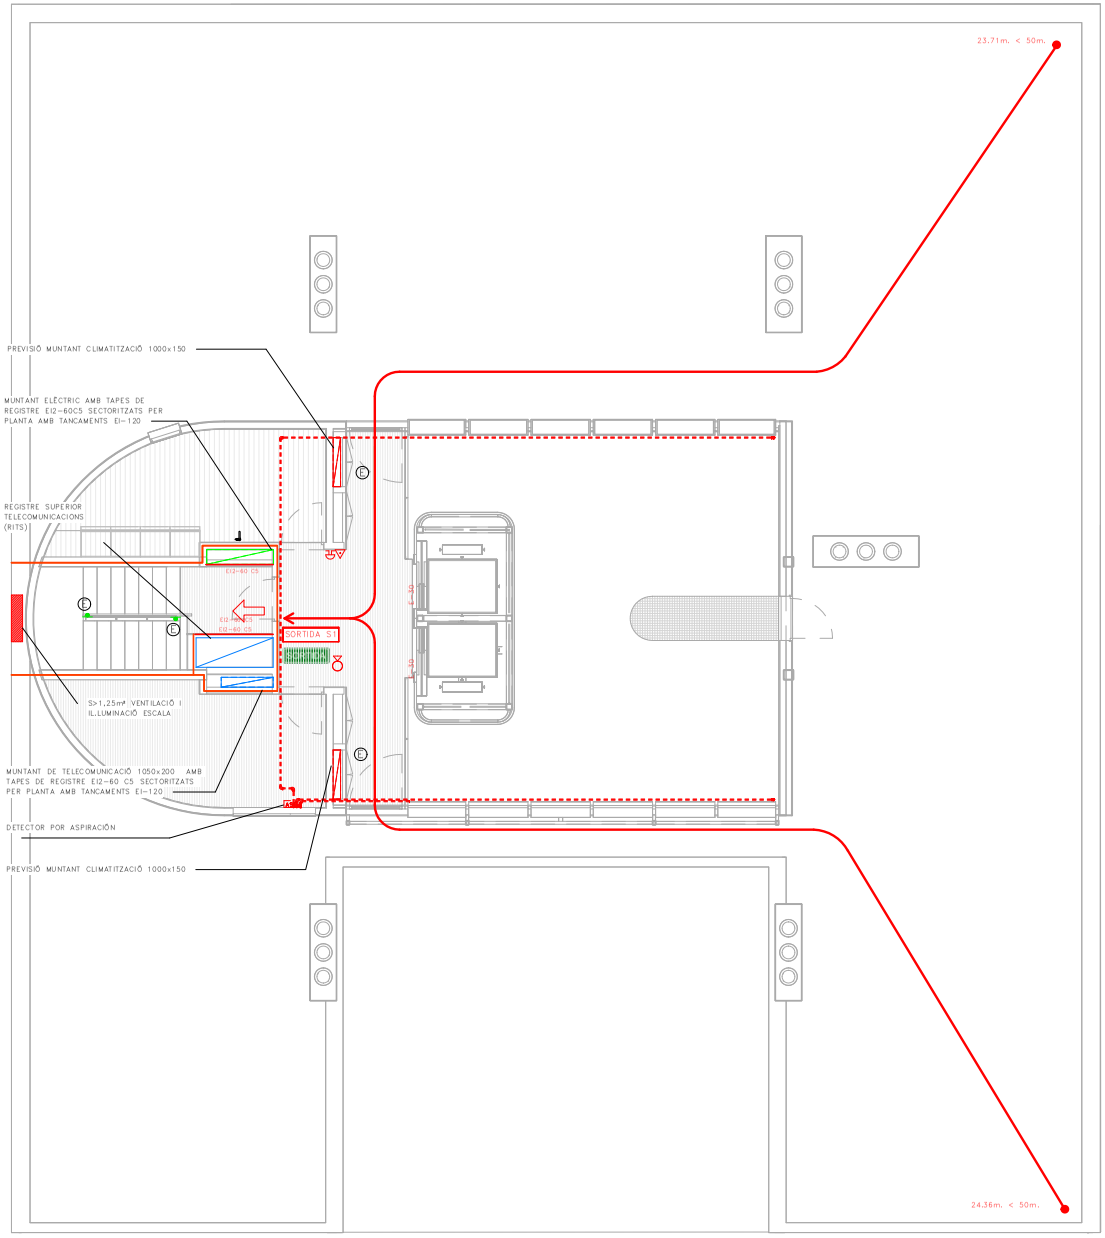

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I PLACES

	SUPERFICIE	Nº DE PLACES VEHICLES	Nº DE TRASTERS
SOTERRANI	654,25	30(20+20)	--

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m.

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL.LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARA A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARA SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA

TOTES LES PLACES TENEN DIMENDIONS SUPERIORS O IGUALS A 2,20x4,50m, EXCEPTE LA PLAÇA 3 TE UNES DIMENSIONS DE 2,00x4,00m³ EN CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIO.

NOTES DESENFUMATGE NATURAL

NOTA 1	DESENFUMATGE NATURAL
NOTA 2	LA DISTÀNCIA ENTRE QUALSEVOL PUNT DE L'APARCAMENT I L'OBERTURA MÉS PRÒXIMA SERÀ INFERIOR A 25m.
NOTA 3	QUAN LA DISTÀNCIA ENTRE LES OBERTURES OPOSADES MÉS PRÒXIMES SUPERI ELS 30m, S'EN DISPOSARÀ UNA ALTRE EQUIDISTANT A LES DUES AMB TOLERÀNCIA DEL 5%.
NOTA 4	L'ÀREA EFECTIVA TOTAL DE LES OBERTURES MIXTES DE CADA ZONA OPOSADA DE FAÇANA I DE LA ZONA EQUIDISTANT HA DE SER: ÀREA TOTAL EFECTIVA ≥ 8*qv. qv = 120l/s x NºPLACES ÀREA EN cm²
NOTA 5	LES FAÇANES PRESENTAN A CADA PLANTA UN ÀREA TOTAL PERMANENTMENT OBERTA AL EXTERIOR NO INFERIOR A 1/20 DE LA SEVA SUPERFICIE CONSTRUÏDA, DE LA CUAL AL MENYS 1/40 ESTARÀ DISTRIBUÏDA DE MANERA UNIFORME ENTRE LES DUES PARETS OPOSADES QUE ES TROBIN A MENOR DISTÀNCIA.
NOTA 6	LA DISTÀNCIA DE LA PART SUPERIOR DE LES REIXES DE VENTILACIÓ NATURAL FINS AL SOSTRE, NO HA D'EXCEDIR DE 0,5m.


NOTA ABRAÇADORES INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS D'HABITATGE QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE DE CAMBRES DE COMPTADORS, VESTÍBULS D'HABITATGES I LOCALS HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS DE LOCALS COMERCIALS QUE ATRAVESSIN EL SOSTRE D'APARCAMENT HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL.LECTORS QUE ATRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL, APARCAMENTE, RESIDUOS I TRASTERS, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

DETALL UBICACIÓ EXTINTORS EN PARET



LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA XARXA BIES D'ACER INOXIDABLE PRENSAT
- CANONADA D'ASPIRACIÓ ABS ø25
- EQUIP CONTRAINCENDIS DE SUPERFICIE EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MANEGA+EXTINTOR+PULSADOR.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- DETECTOR DE FUMS ÒPTIC MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-10A-1 O EQUIVALENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS MARCA I MODEL SEGONS ESQUEMA
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6 KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICACIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5 KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
- (E) LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOLS AMB LÀMPADA LEDS MARCA ZEMPER MODEL SPAZIO REDONDA
- EI-xx RESISTENCIA AL FOC TANCAMENTS
- EI2-XX RESISTENCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES DE PORTES
- (XX) OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- (XX) OCUPACIÓ ACUMULADA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ

- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-60
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-90
- RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÒTUL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÒTUL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE BIE DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL DE POLSADOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÒTUL CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 420x297mm

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC ALT	R-180
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC MIG	R-120
ESCALA PROTEGIDA	R-30	LOCALS RISC BAIX	R-90
ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	R-0		

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI2-60 C5
PARETS ESCALA ESP.PROTEGIDA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-45 C5
PARETS VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	EI-120	PORTES ASCENSORS	E-30
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-120	PORTES VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA	EI2-30 C5
PARETS CAMBRA RESÍDUS	EI-120		

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

	SOSTRE-PARET	TERRA
RECINTES		
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIOR HAB.)	C-s2,d0	EFl
RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s1
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS, CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ	B-s3,d0	Bfl-s2

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA: 0 — 2 — 5 m
esc A3: 1/100

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: 42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT


PLÀNOL: PLANTA COBERTA
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: 417 F07
Data: JULIOL 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 25/210.

TAULA SUPERFICIES SECTORITZACIONS		
TRAMES	SECTOR	SUPERFÍCIE TOTAL
	SECTOR HABITATGES	2.341,86
	SECTOR HABITATGES 2	193,30
	SECTOR ESCALA ESP. PROTEGIDA	22,69
	SECTOR ESCALA PROTEGIDA	88,64
	LOCAL ENTITATS	46,2
	LOCAL ENTITATS	663,42


TAULA SUPERFÍCIES LOCALS DE RISC		
TRAMES	SECTOR	SUPERFÍCIE TOTAL
	LOCAL DE RISC BAIX CAMBRA ELECTRICITAT	4,89
	LOCAL DE RISC BAIX TRASTERS	92,79

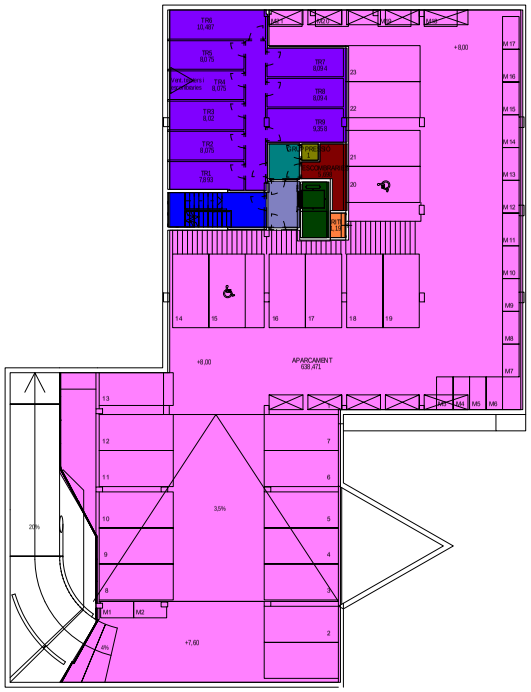


PLANTA SOTERRANI

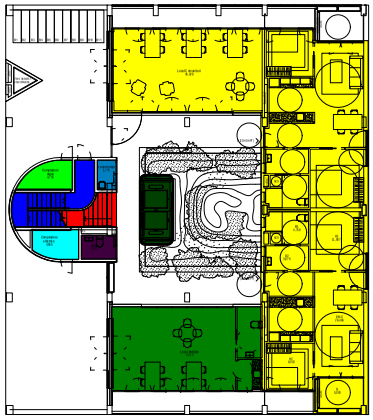


PLANTA BAIXA

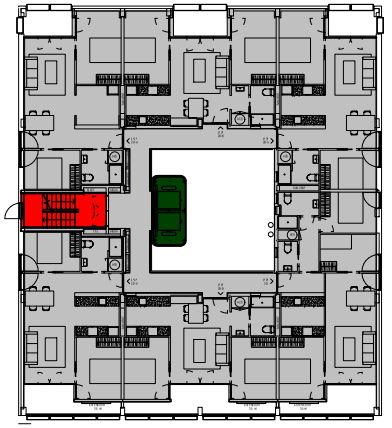

PLANTA PRIMERA A CINQUENA

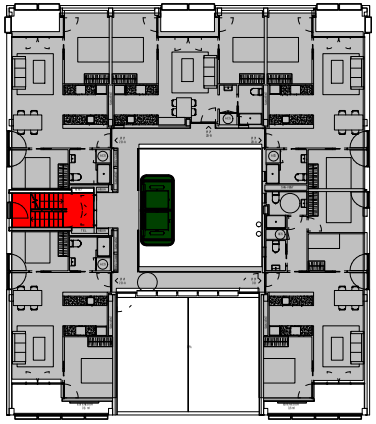

PLANTA SISENA I SETENA

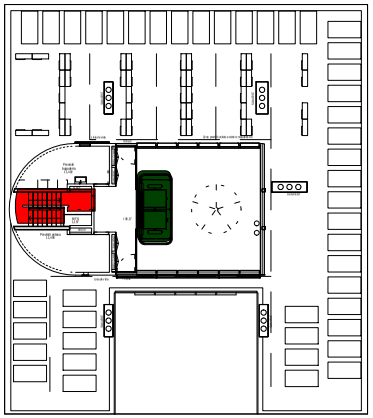

PLANTA COBERTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL
SECTORITZACIONS
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS


Nº
417 F08

Data JULIOL 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 26/210.

TAULA SUPERFICIES SECTORITZACIONS		
TRAMES	SECTOR	SUPERFÍCIE TOTAL
	SECTOR HABITATGES	2.341,86
	SECTOR HABITATGES 2	193,30
	SECTOR ESCALA ESP. PROTEGIDA	22,69
	SECTOR ESCALA PROTEGIDA	88,64
	LOCAL ENTITATS	46,2


TAULA SUPERFICIES SECTORITZACIONS		
TRAMES	SECTOR	SUPERFÍCIE TOTAL
	LOCAL DE RISC BAIX CAMBRA ELECTRICITAT	4,89
	LOCAL DE RISC BAIX TRASTERS	92,79

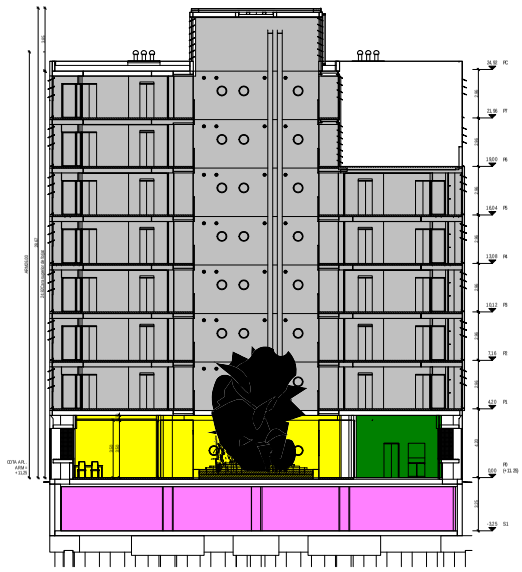


SECCIÓ PATI

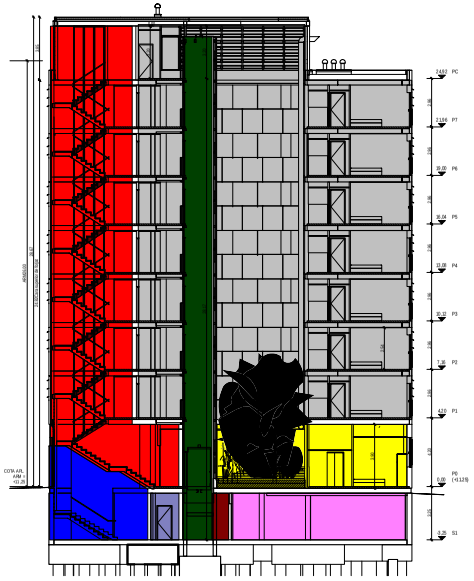

SECCIÓ ESCALA

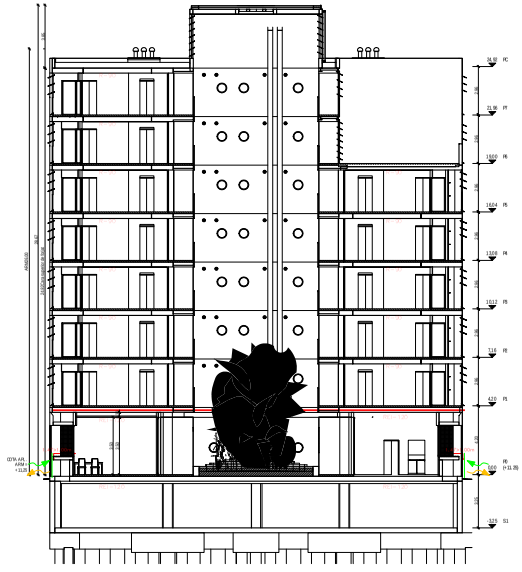

SECCIÓ PATI

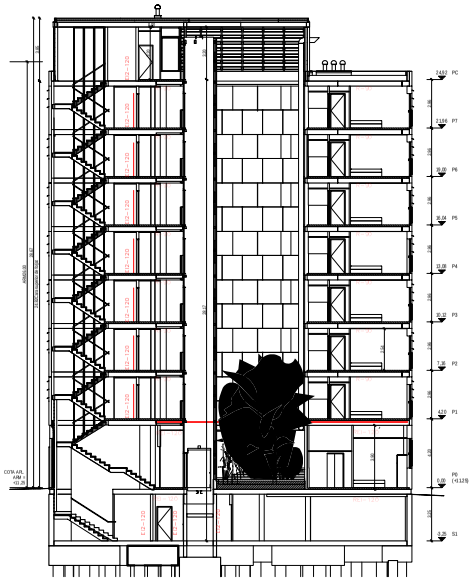

SECCIÓ ESCALA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT


PLÀNOL
SECCIONS
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
4I7 F09


Data JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 27/210.


DETALL UBICACIÓ EQUIPS CONTRAINCENDIS

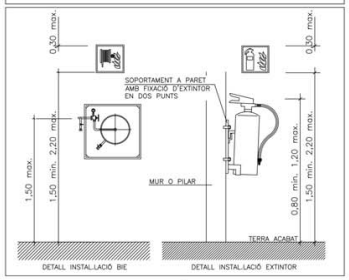

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA



DETALL PERICÓ ESCOMESA AIGUA CONTRAINCENDIS

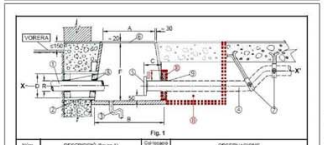


Núm.	DESCRIPCIÓ (figura 1)	Dins recinte o a límits de propietat	OBSERVACIONS
1	Escomesa (canal)	(figura 1)	Ø R segons taula
2	Tub passa murs	CLIENT	Ø D segons taula. Veure nota "e"
3	Clenpada natural suficient	CLIENT	
4	Tub d'alimentació	CLIENT	Veure nota "a"
5	Accessori d'estabilement	CLIENT	Veure ECF-16-026-I nota "g"
6	Tapa	CLIENT	a Ø R ≤ 60mm, la tapa serà perforada
7	Abraçadores	CLIENT	Hauran de garantir una xifrada suficient.
8,9	Forats de pas	CLIENT	Veure nota "d"
10	Panell per a suport i subjecció del tub	CLIENT	Veure nota "c"
11	Dos trams d'arqueta	CLIENT	Veure nota "b" per a mides de la instal·lació interior i veure nota "f" per a mides de la instal·lació exterior

Escomesa Ø R	Cota "l" Contraro escomesa (veure nota "b")	Dimensions de l'arqueta A	B	T	Ø D	C
40	3,5	400	500	400	100	140
50	4,3	400	500	400	100	140
63	6,0	400	600	400	100	140
75	20,0	600	750	500	200	140

Escomesa Ø R	Cota "l" Contraro escomesa (veure nota "b")	Dimensions de l'arqueta A	B	T	Ø D	C
90	9,0	600	750	500	200	140
110	43,0	600	750	600	250	140
110	29,0	600	800	600	300	200
200	69,0	600	900	1000	300	200

a.- Dimensions expressades en mil·límetres (mm), llevat de les indicades expressament en altres unitats.
b.- L'arqueta ser 2*4"i es construirà perpendicularment a l'eix del vial.
c.- L'interior de l'arqueta estarà impermeabilitzat i lliure de pedres, runes, fang, etc.
d.- Els forats de pas de l'escomesa hauran d'estar encamisat i subjectat sòlidament. S'instal·laran els registres necessaris per a la detecció de fuites, manteniment o reparacions.
En les instal·lacions contra incendis el tub haurà d'anar vist en tot el seu recorregut i en l'arqueta s'instal·larà a més una vàlvula antiretorn.
e.- El tub passa murs S' ha collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat.
f.- Els forats de pas de l'escomesa S' i del tub d'alimentació S' es mantindran de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'arqueta.
g.- L'accessori d'acoblament S' serà PN16 i el tipus i diàmetre estarà d'acord amb el de l'escomesa segons l'EGT-10-025.
h.- Aquest document resumeix les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, per que fa exclusivament a les característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (dram inicial d'arqueta) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de l'escomesa, així com la seva connexió S' amb la xarxa local interior de l'immoble.
Ca recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la xarxa local interior subsegüent, que haurà d'ajustar-se a l'establert per l'esmentada reglamentació vigent.

DETALL ARMARI CHESTERFIRE 25/1

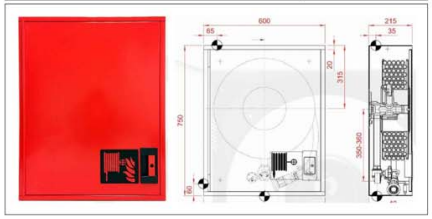

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER INOXIDABLE PRENSAT PER XARXA BIE'S
- SENTIT FLUID
- VÁLVULA DE TALL
- MANÓMETRE
- VÁLVULA ANTIRRETORN
- BOCA D'INCENDI EQUIPADA BIE-25 AMB 20m DE MÀNEGA MARCA TIPSA MODEL CHESTERFIRE 25/1


LLEGENDA DETECCIÓ

- CABLEJAT 2x1,5mm² APANTALLAT D'ALUMINI-POLIÉSTER MARCA AGUILERA REF. MANG2RF30C
- 1S — MÒDUL 1 SORTIDA MARCA DETNOV MODELO MAD-411-I
- 2E — MÓDULO 2 ENTRADAS SUPERVISIÓN ASD 2 CANALES MARCA DETNOV MODELO MAD-402-I
- 1E — MÓDULO 1 ENTRADA SUPERVISIÓN FA MARCA DETNOV MODELO MAD-401-I


NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,70m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES D'INCENDI EQUIPADES HAURAN DE COMPLIR LA UNE 23402 I LA UNE 23403.
NOTA 4	LES BIE'S HAURAN DE PORTAR INCORPORADES UNA VALVULA DE RETENCIÓ.
NOTA 5	LES BIE'S HAURAN D'ESTAR SUSPESES D'UN SUPORT RIGID DE MANERA QUE L'ALÇADA DEL SEU CENTRE QUEDI COM A MÀXIM A 1,50m DES DEL TERRA.
NOTA 6	PER LA POSADA EN MARXA DE LA INSTAL.LACIÓ S'HAURÀ DE MANTENIR TOTA LA XARXA A 10 kg/cm² DURANT 2h.
NOTA 7	LA BIE ES SITUARÀ SEMPRE QUE SIGUI POSIBLE A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 5m DE LES SORTIDES DE CADA SECTOR D'INCENDI, SENSE CONSTITUIR OBSTACLE PER A LA SEVA UTILITZACIÓ.
NOTA 8	EL SISTEMA DE BIE ES SOMETRÀ, AVANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROVA D'ESTANQUEITAT I RESISTÈNCIA MECANICA, SOMETENT A LA XARXA DE PRESSIÓ ESTÀTICA IGUAL A LA MÀXIMA DEL SERVEI I COM A MÍNIM A 980kPA (10Kg/cm²) MANTENINT AQUESTA PRESSIÓ DE PROVA DURANT DOS DIES, COM A MÍNIM, SENSE QUE APAREGUIN FUGUES EN CAP PUNT DE LA INSTAL.LACIÓ.


ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS ATRI

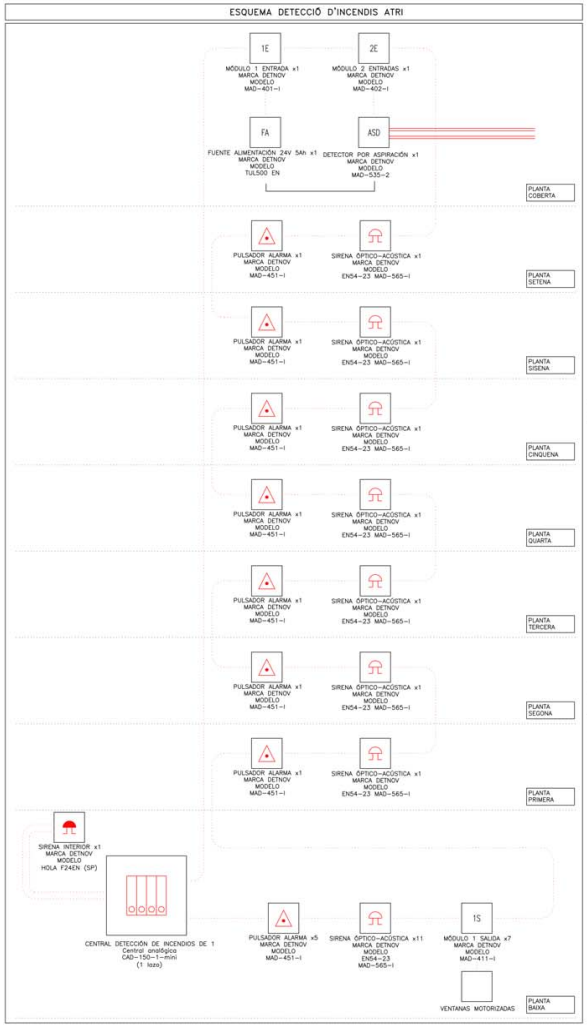

ESQUEMA DETECCIÓ D'INCENDIS APARCAMENT

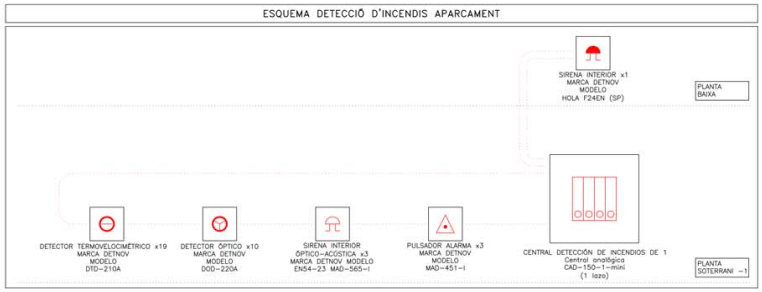

ESQUEMA BIES

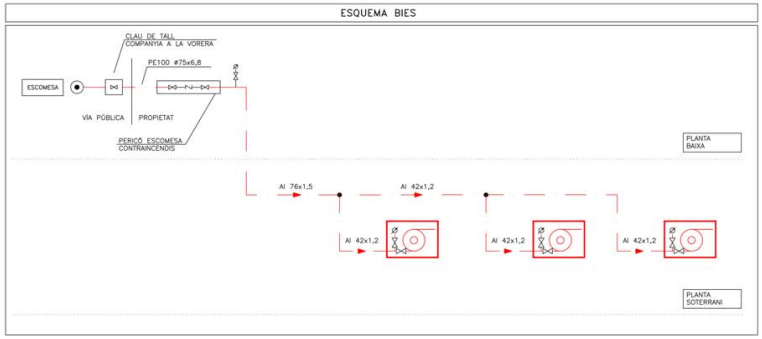

HIPÒTESI DE SIMULTANEITAT DE BIES

REFERENCIA/RIESGO	NUMERO DE BOCAS	BOCA PRESIÓN MÍNIMA	PRESIÓN MÍNIMA E/PL (bar)	CAUDAL TOTAL (m³/m)	CAPACIDAD RESERVA DE AGUA (m³)	PRESIÓN NECESSÀRIA / BOMBEO (bar)
HIPÒTESIS 1: BIE [6]+BIE [10]	2	BIE [6]	2,158	12,5	12,5	5,6
HIPÒTESIS 2: BIE [4]+BIE [10]	2	BIE [4]	2,171	12,5	12,5	5,5
HIPÒTESIS 3: BIE [-]+BIE [8]	2	BIE [8]	2,142	12,5	12,5	5,6

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: FLEXO
FLEXO ARQUITECTURA SLP
BARTOLOMÉ RAMIS FRONTERA

ESCALA: 0 — 0.02 — 0.05 m
esc A3: 1/1

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: 42 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS
C. ISAAC ALBÉNIZ, 95, SANT BOI DE LLOBREGAT

PLÀNOL: ESQUEMES DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
IP PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS


Nº: 4I7 F10


Data: JULIOL 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 28/210.

Aeroterms

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 29/210.

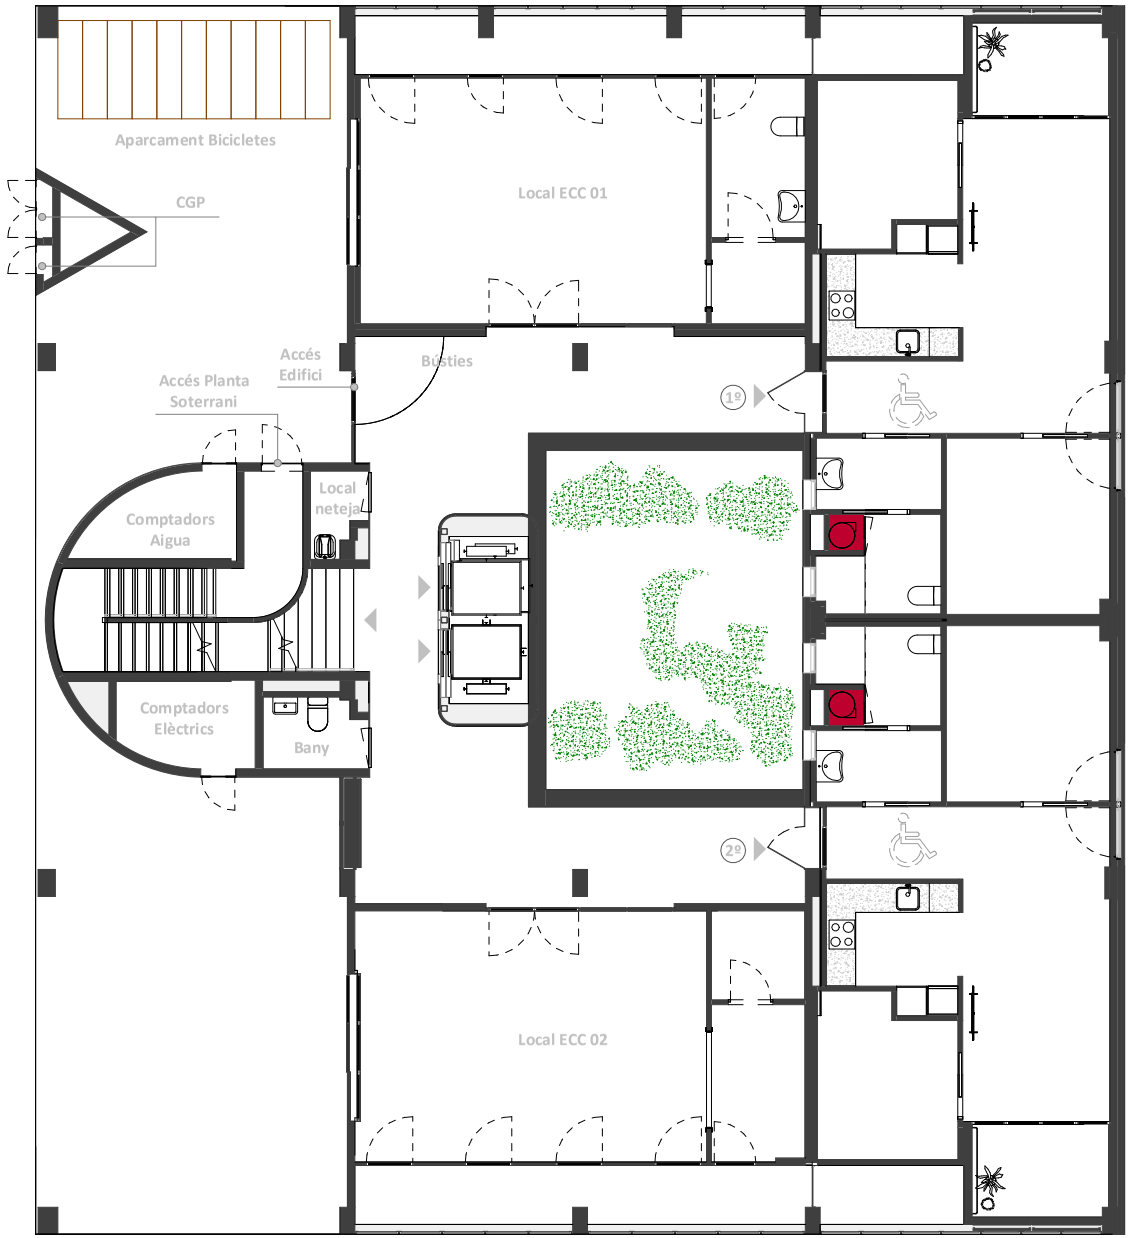



AMB | IMPSOL

SANT BOI


Carrer Isaac Albéniz, 95
Aeroterms
Planta Baixa


0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 30/210.

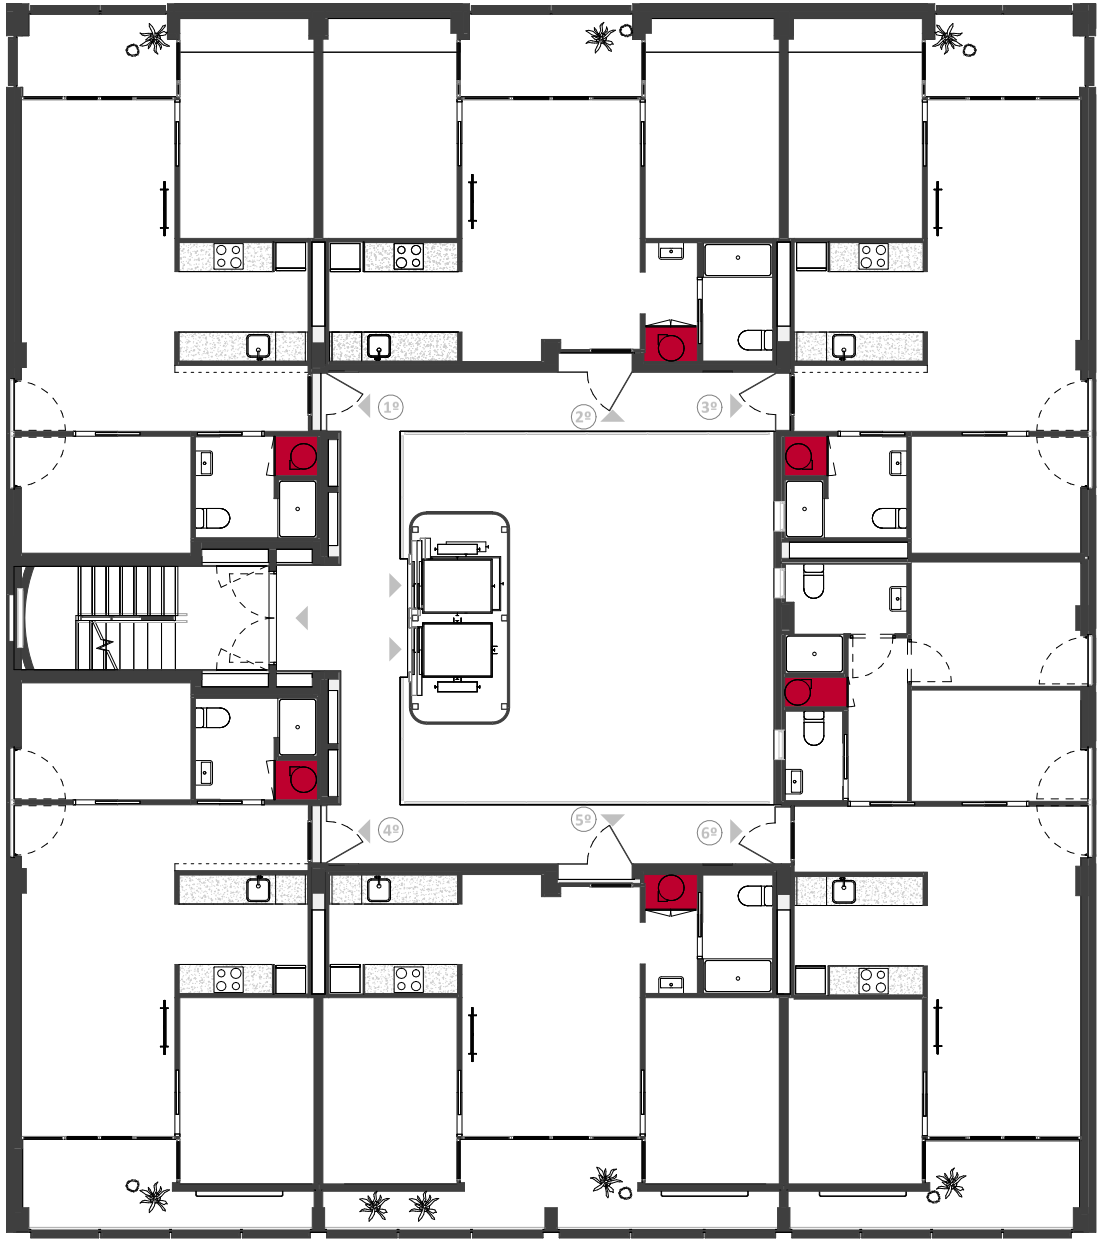



AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95
Aeroterms
Planta Tipus

0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 31/210.


Línia de vida

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 32/210.

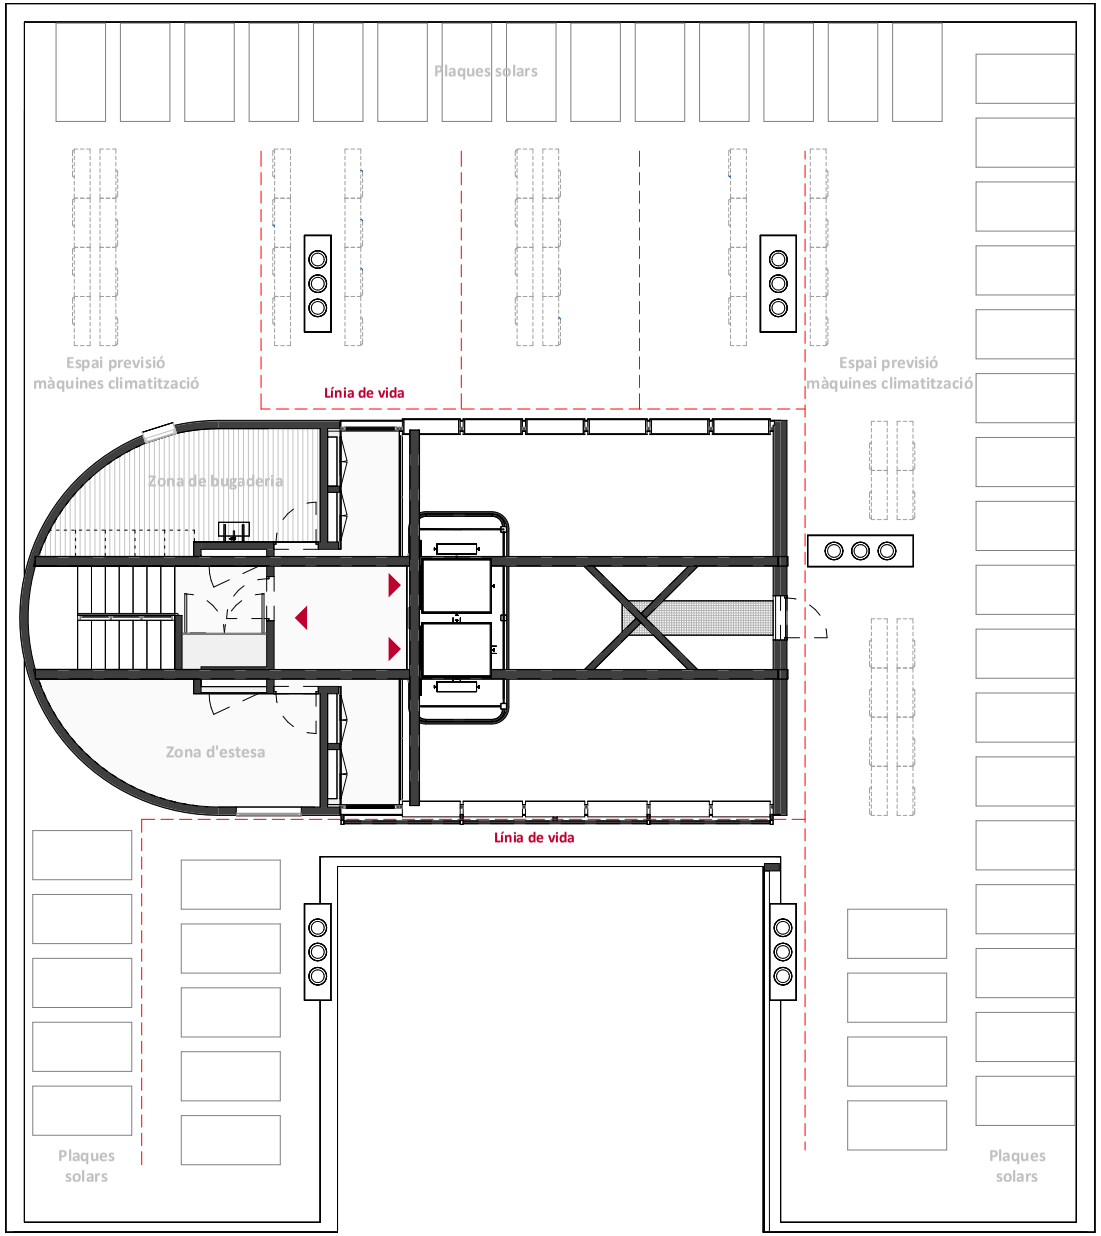



AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Línia de Vida

Planta Coberta

0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 33/210.


Neteja

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 34/210.

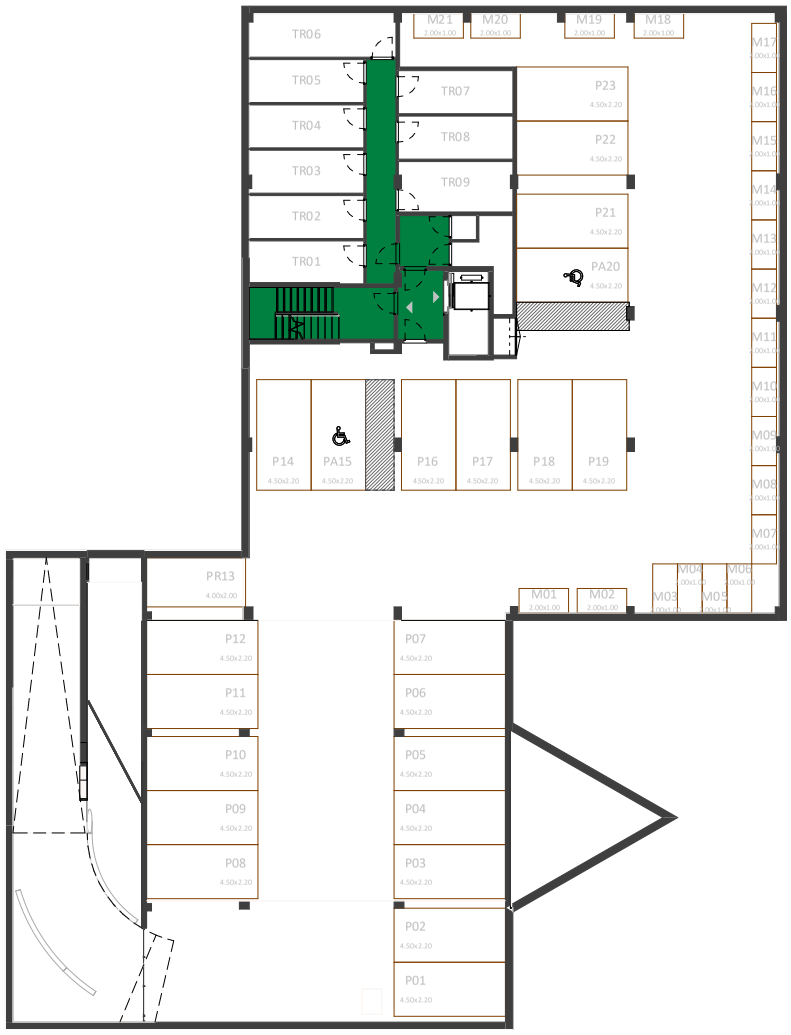



Espai circulació	32.83 m²
Total: 32.83 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Soterrani


0 4.0 10.0 m

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 35/210.

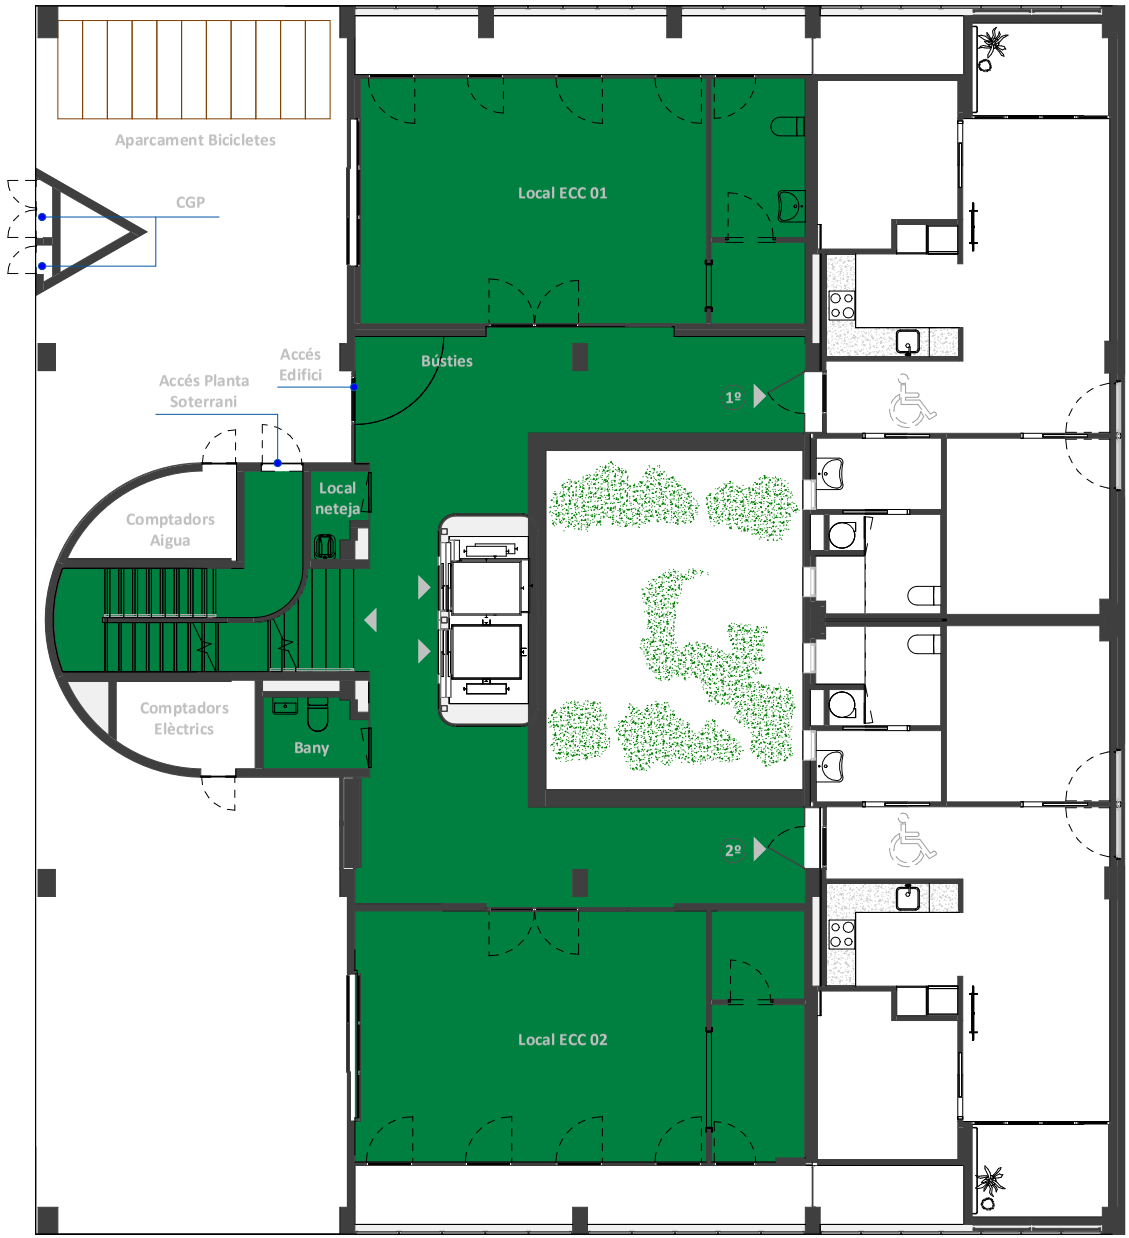



Espai circulació	73.47 m²
ECC	90.47 m²
Total: 163.94 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Baixa


0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 36/210.

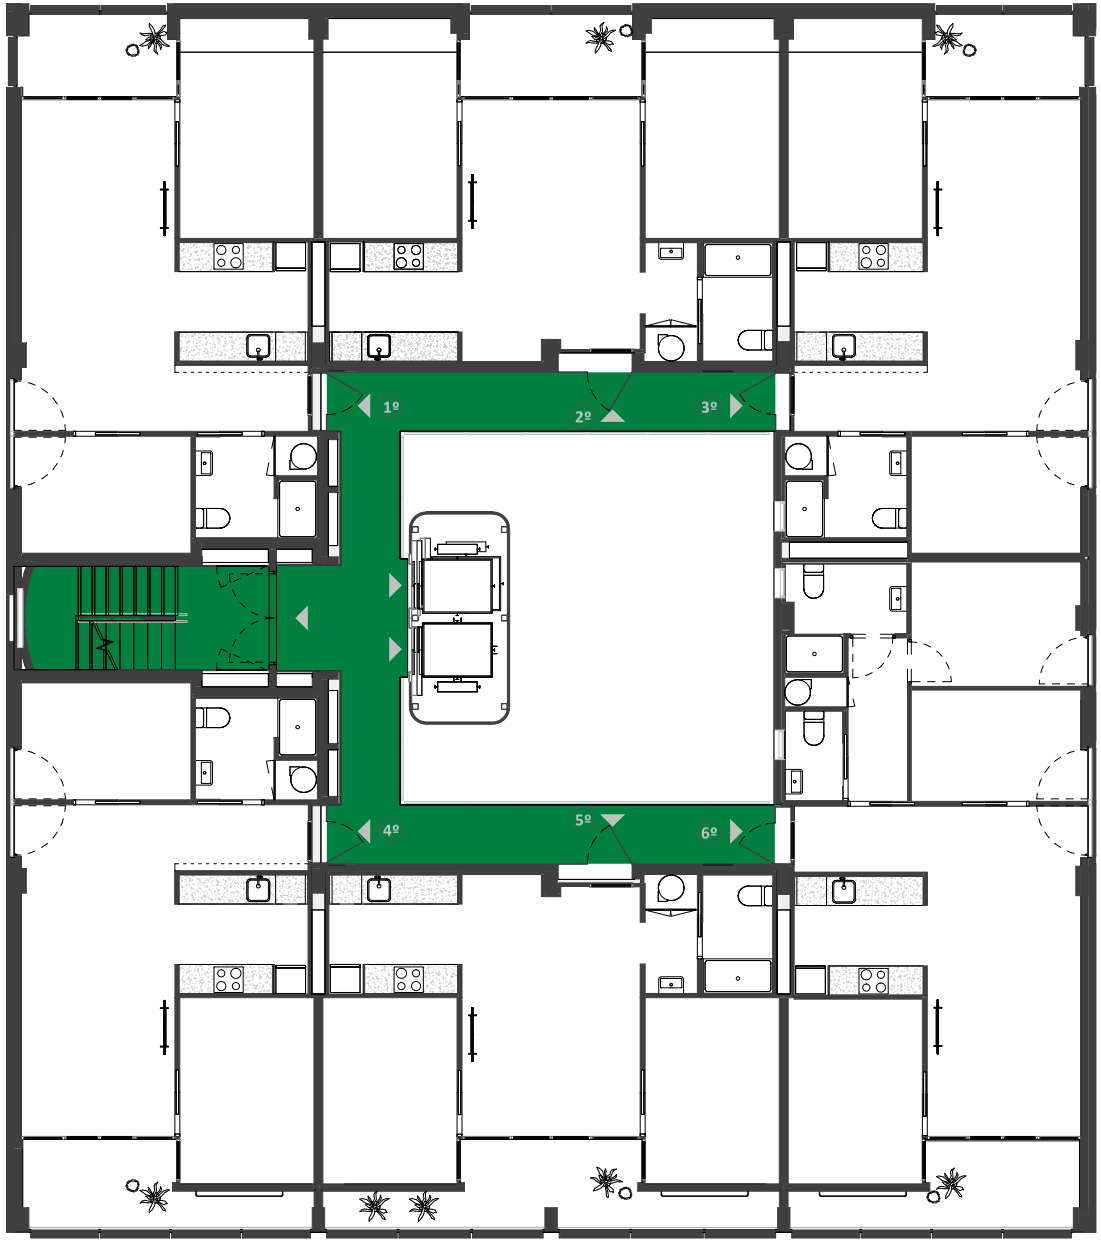



Espai circulació	44.52 m²
Total: 44.52 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Primera


0 2.0 5.0 m

esc A3: 1/100

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 37/210.

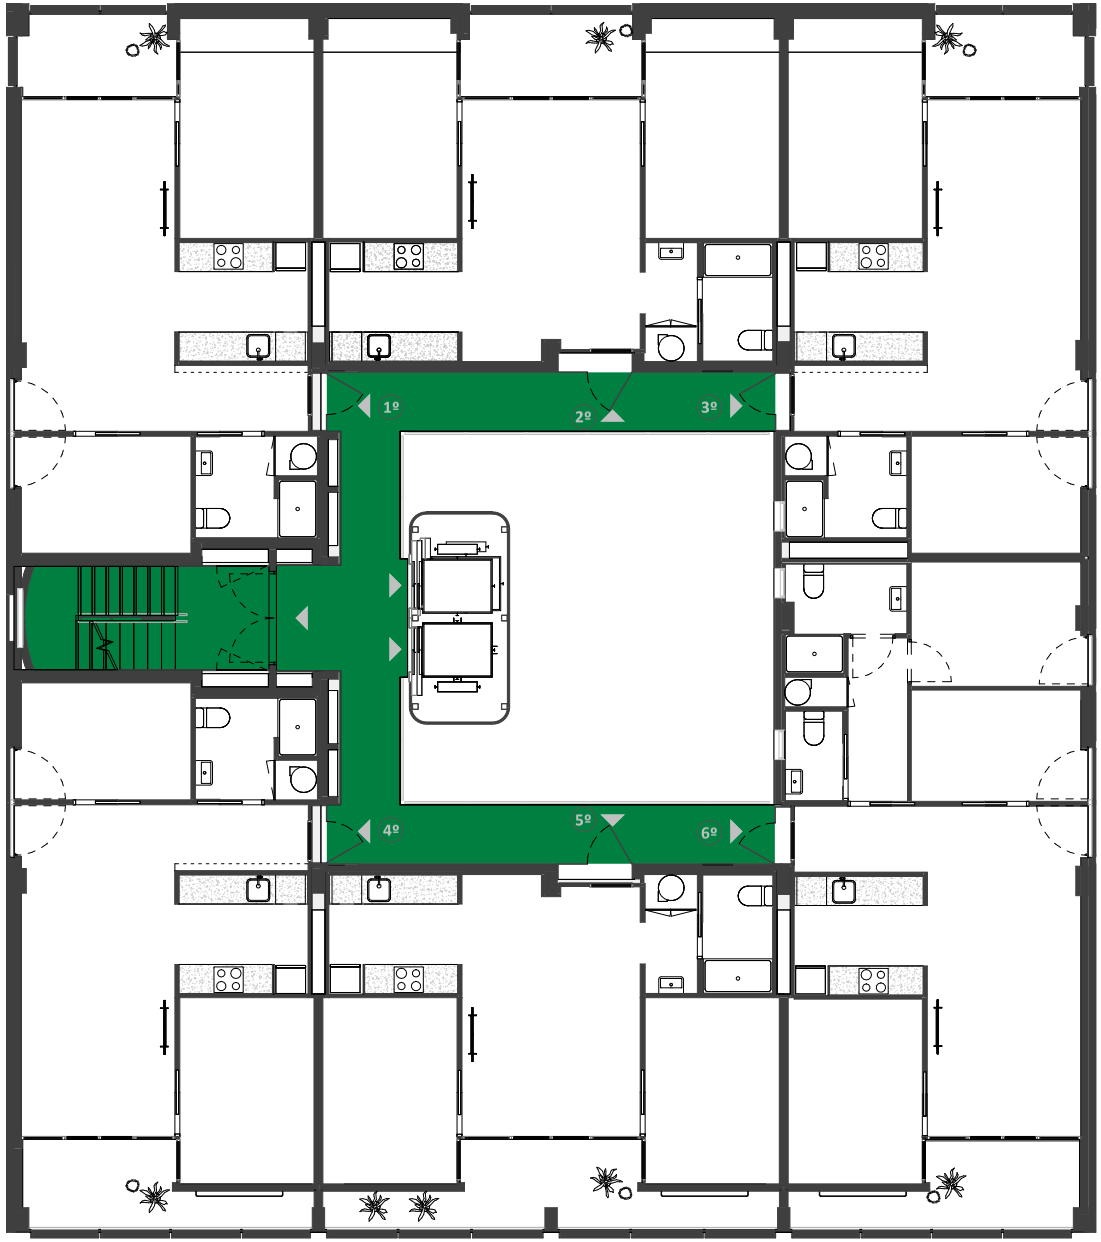



Espai circulació	44.52 m²
Total: 44.52 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Segona


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 38/210.

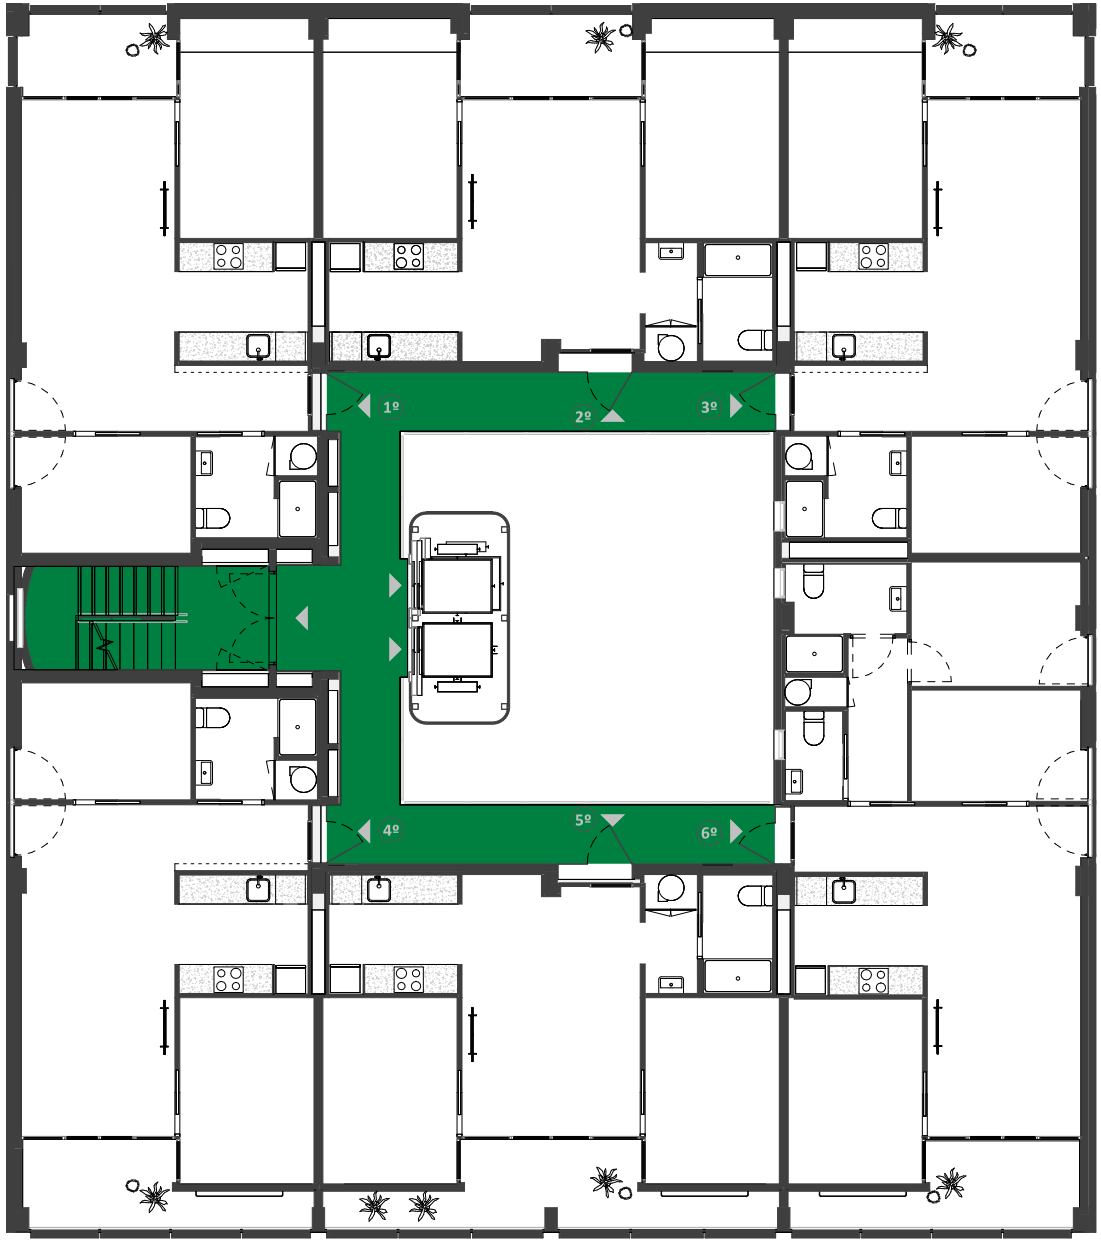



Espai circulació	44.52 m²
Total: 44.52 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Tercera


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 39/210.

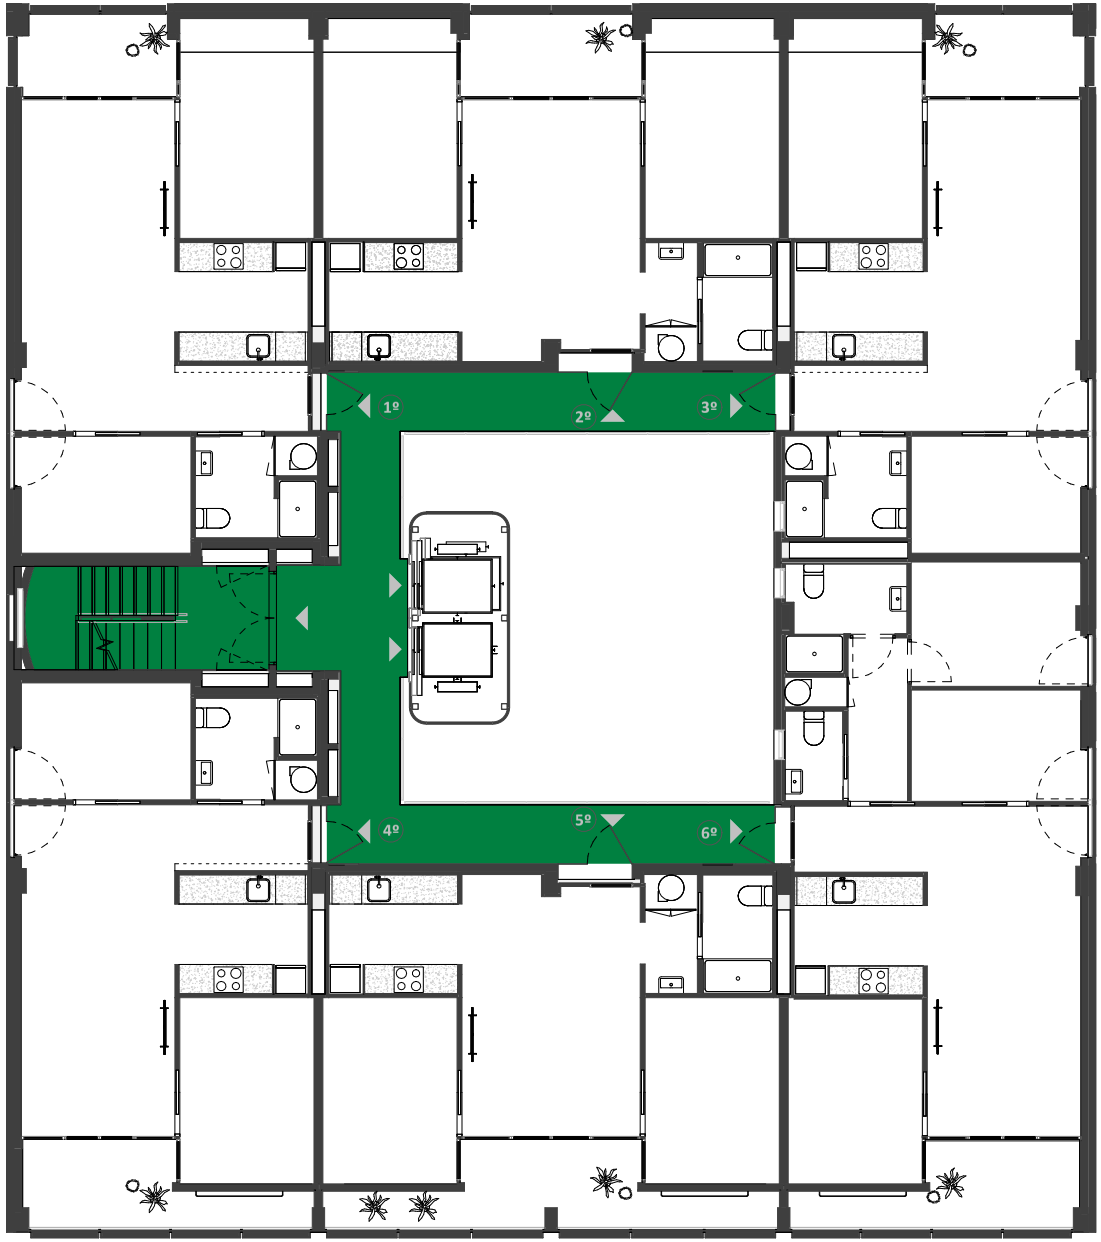



Espai circulació	44.52 m²
Total: 44.52 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Quarta


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 40/210.

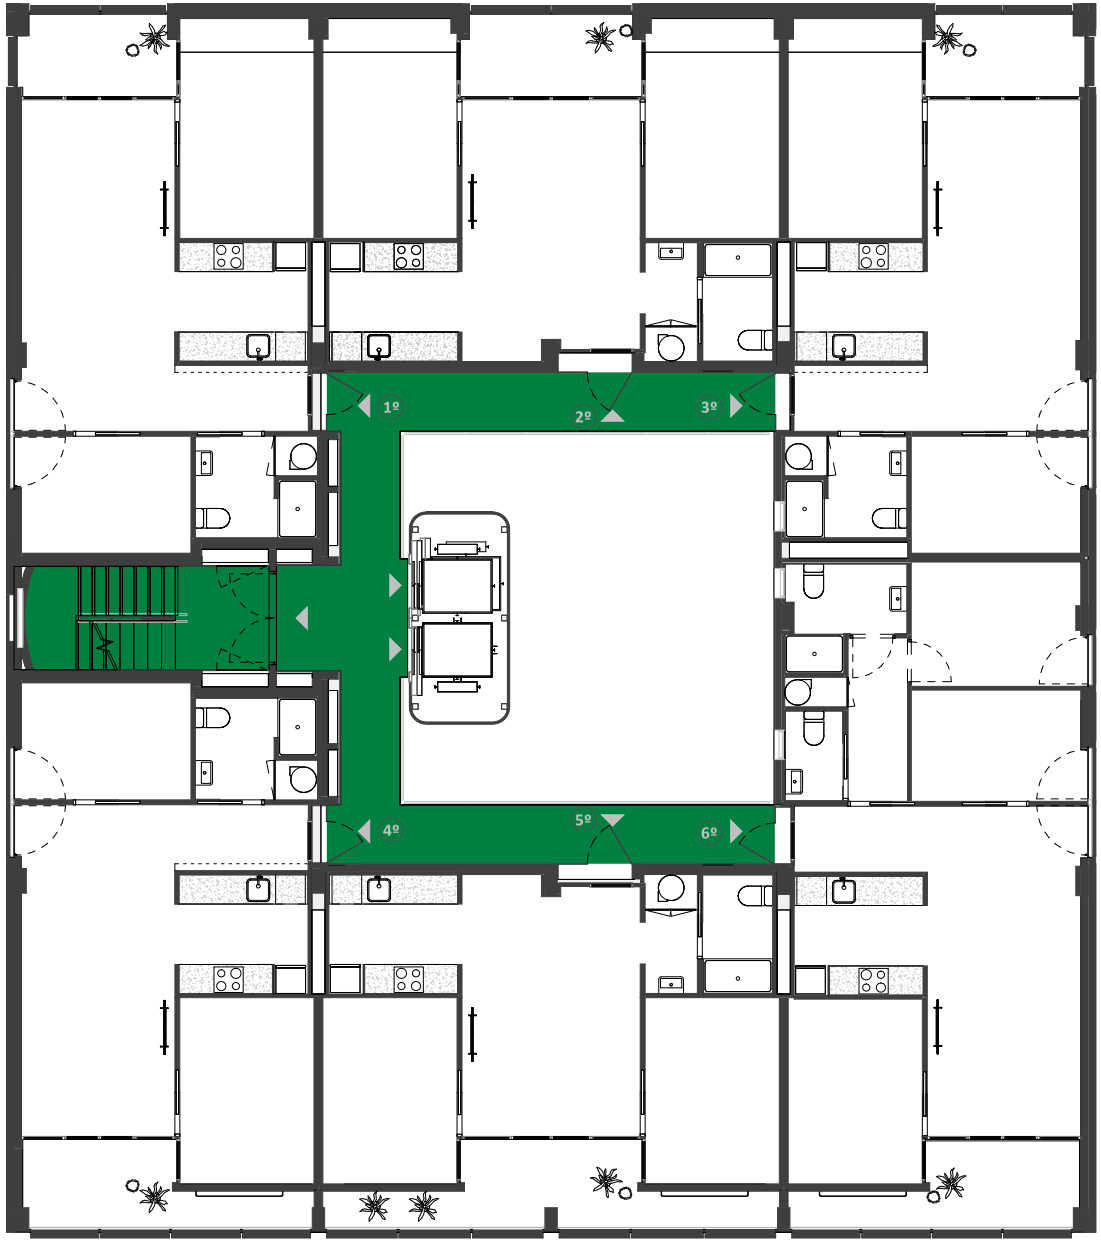



Espai circulació	44.52 m²
Total: 44.52 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Cinquena


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 41/210.

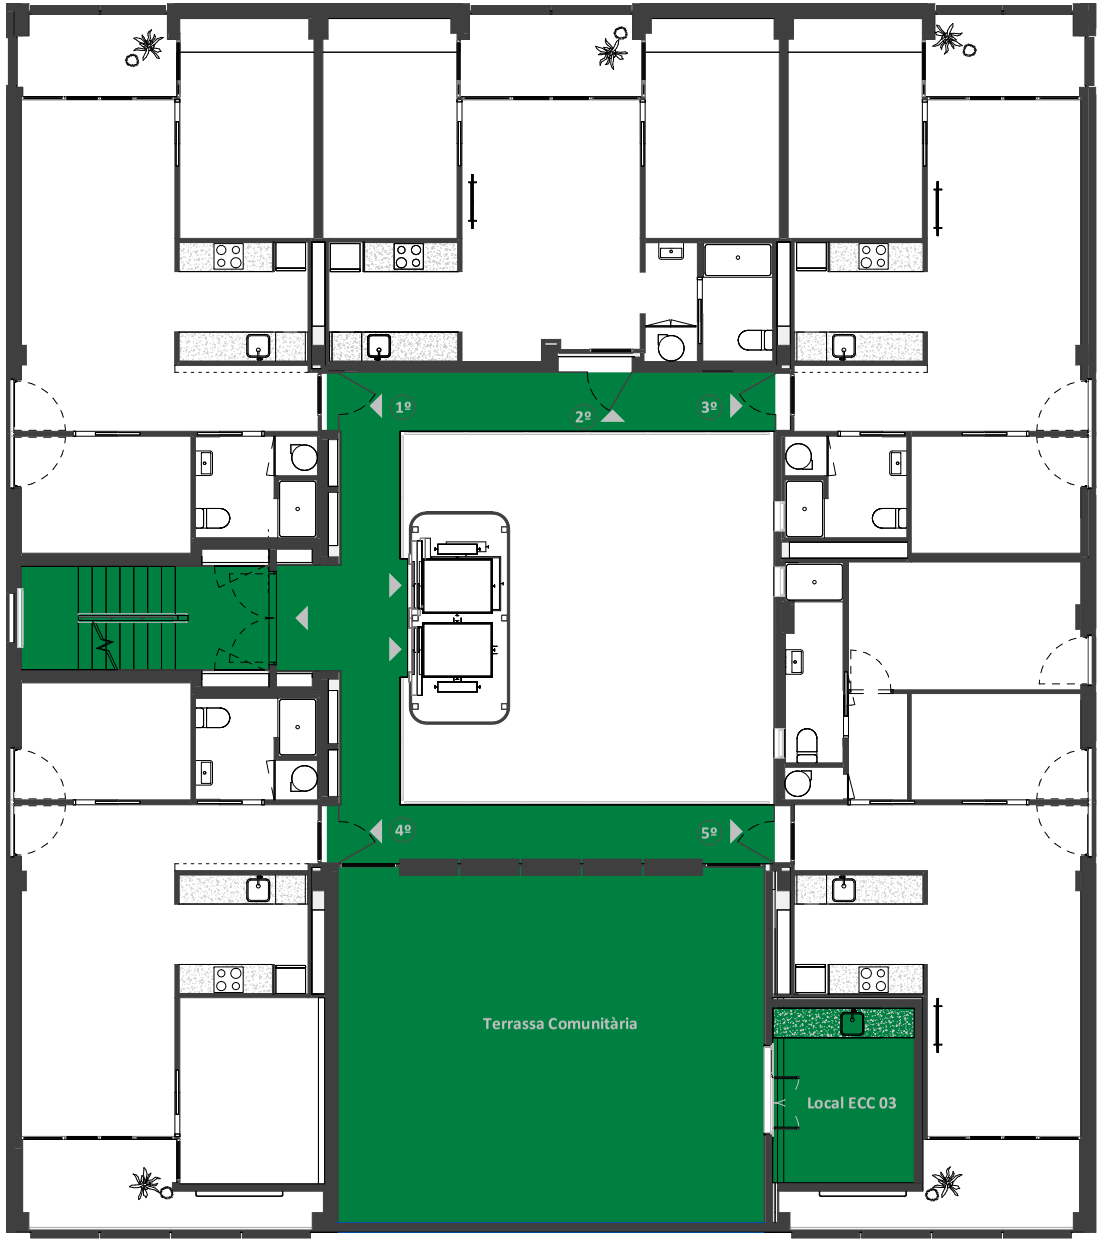



Espai circulació	44.80 m²
ECC	10.24 m²
Terrassa comunitària	62.26 m²
Total:	117.30 m²

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Sisena


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 42/210.

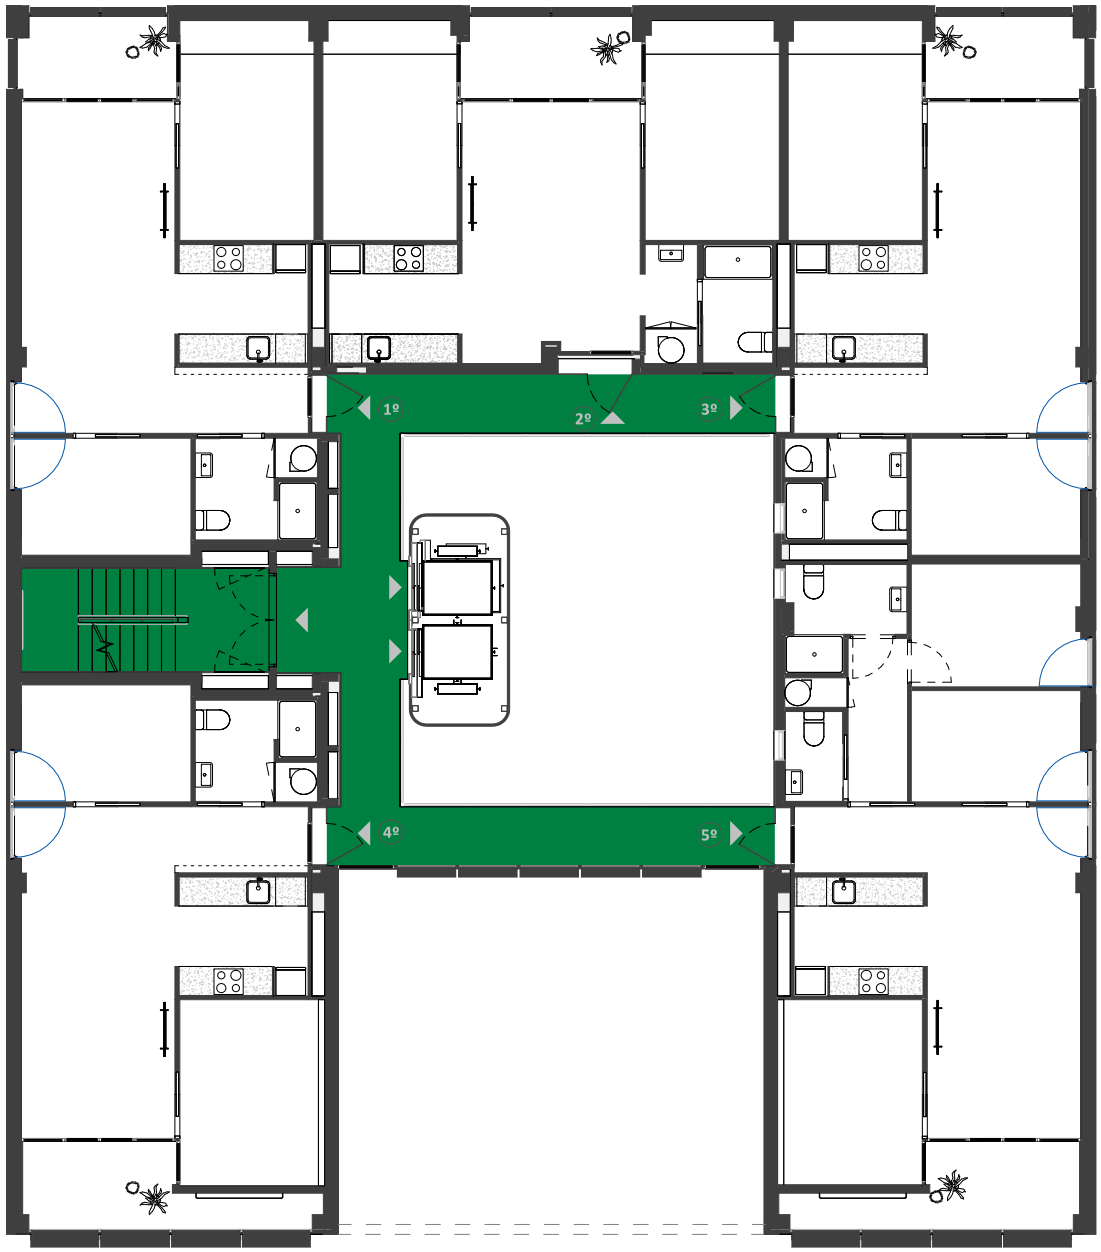



Espai circulació	44.80 m²
Total: 44.80 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja


Planta Setena


0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 43/210.

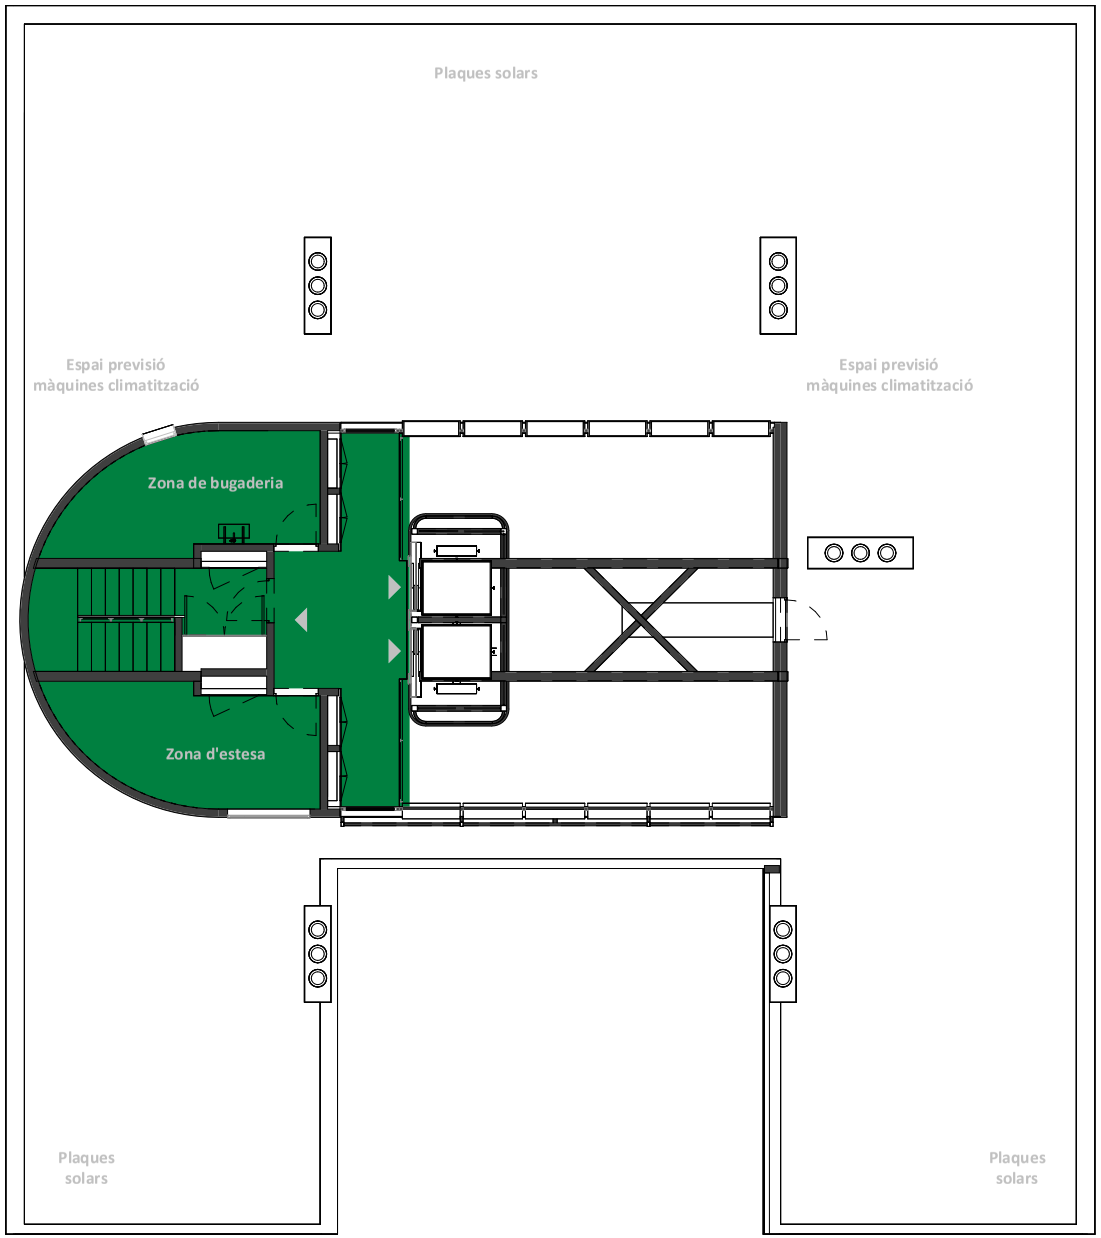



Bugaderia i Estesa	23.00 m²
Espai circulació	23.00 m²
Total: 46.00 m²	

AMB IMPSOL

SANT BOI

Carrer Isaac Albéniz, 95

Neteja

Planta Coberta

0 3.0 7.5 m

esc A3: 1/150

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 44/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES DELS HABITATGES DE LLOGUER A L'AVINGUDA DE LA IGUALTAT, 11 DE VILADECANS



AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 45/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES

ÍNDEX

Baixa Tensió Zones Comuns i Fotovoltaica

Parallamps

Ascensors

Contra Incendis

Aeroterms

Comportament bioclimàtic

Reg

Línia de vida

Neteja

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 46/210.

Baixa Tensió Zones Comuns i Fotovoltaica

AMB IMPSOL

JULIOL 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 47/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

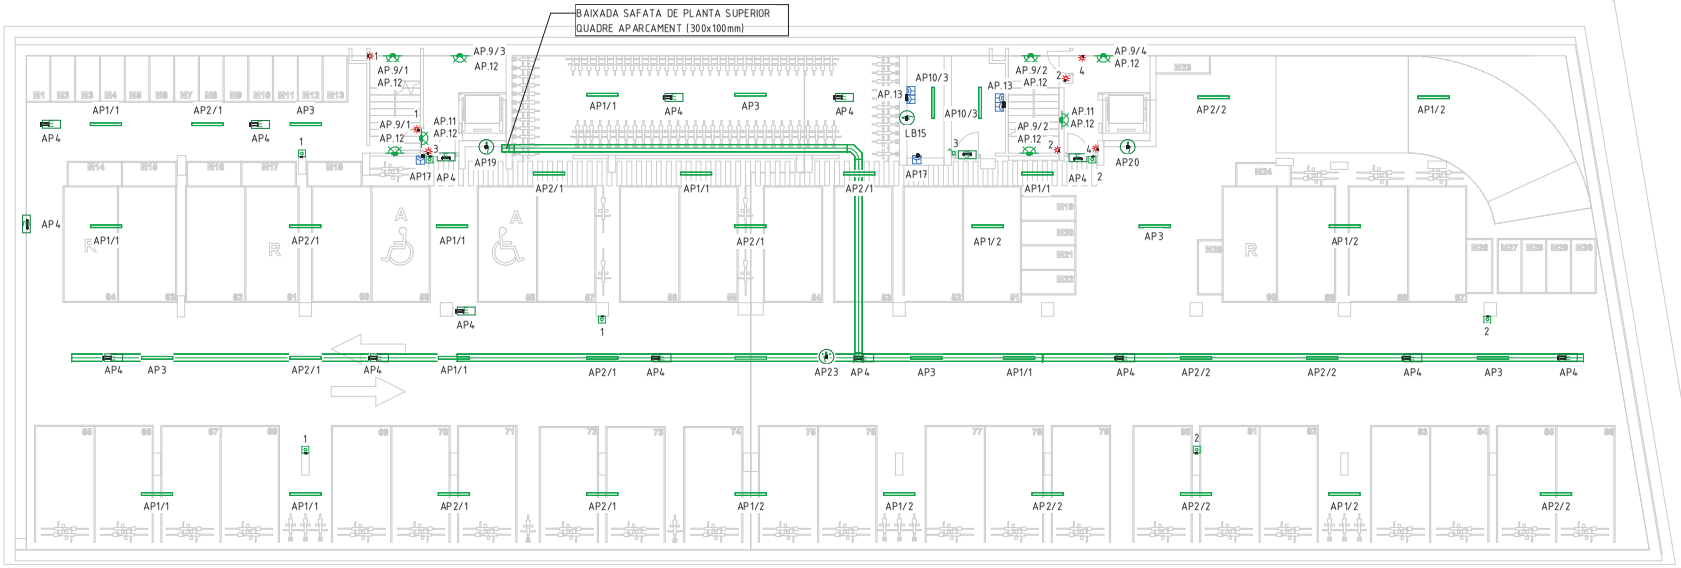

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA SOTERRANI -2**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.01**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 48/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES	
	ENDOLL - H: 40CM
	INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

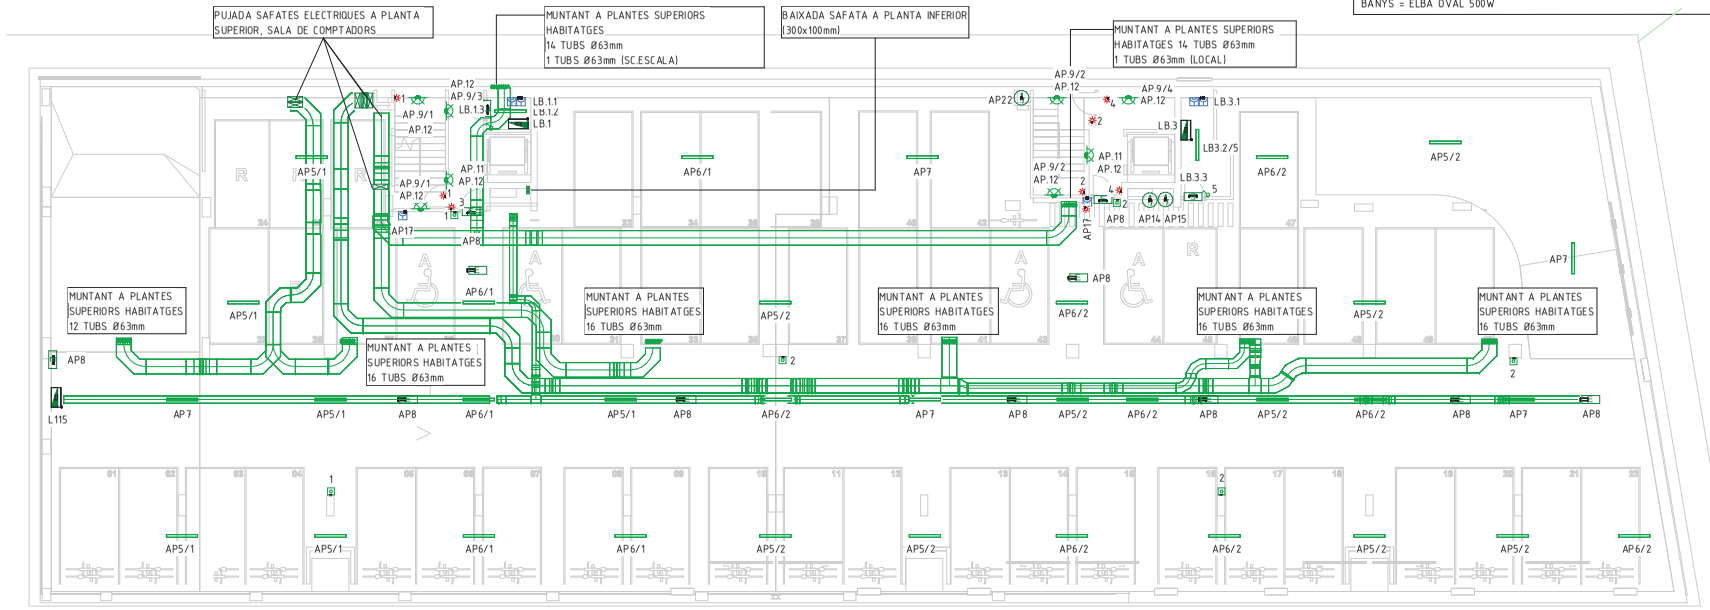

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA SOTERRANI -1**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.02**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 49/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

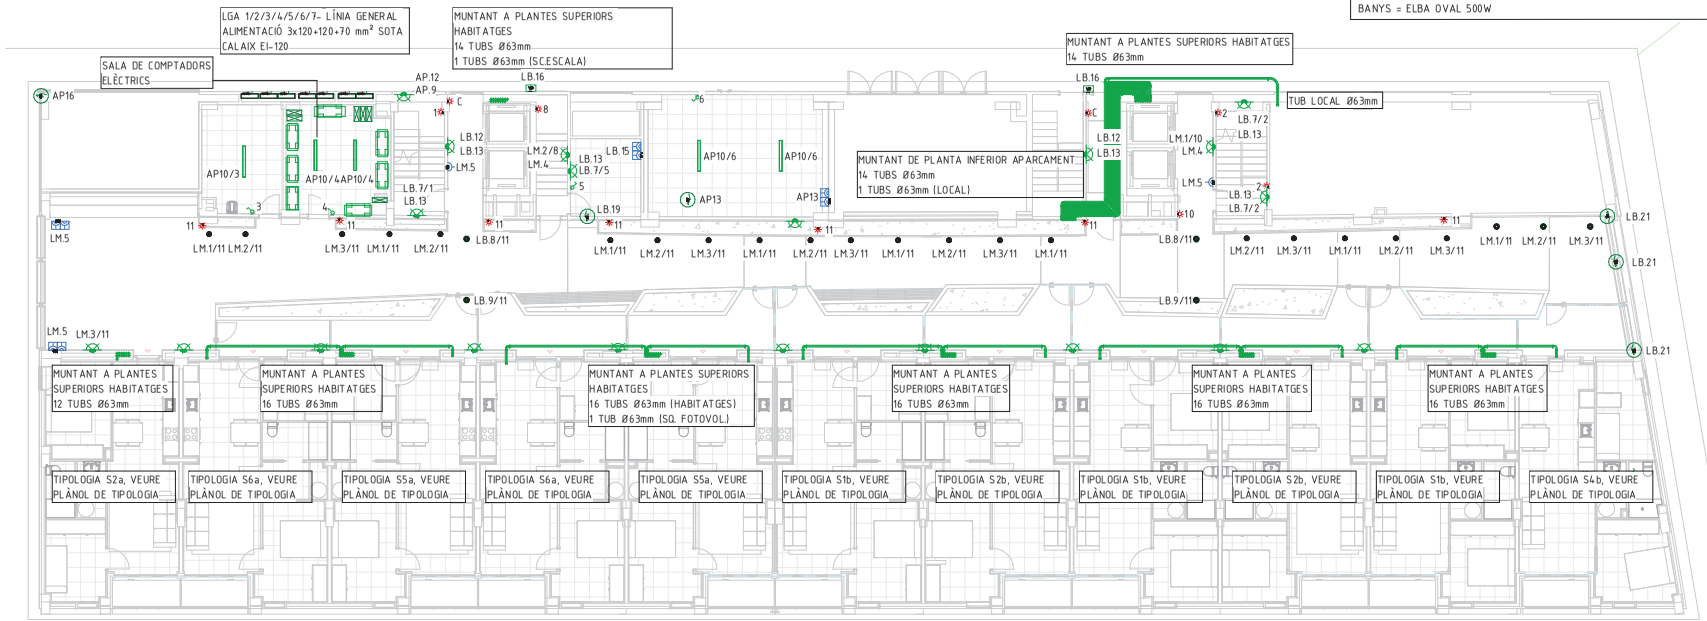

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA BAIXA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.03**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 50/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

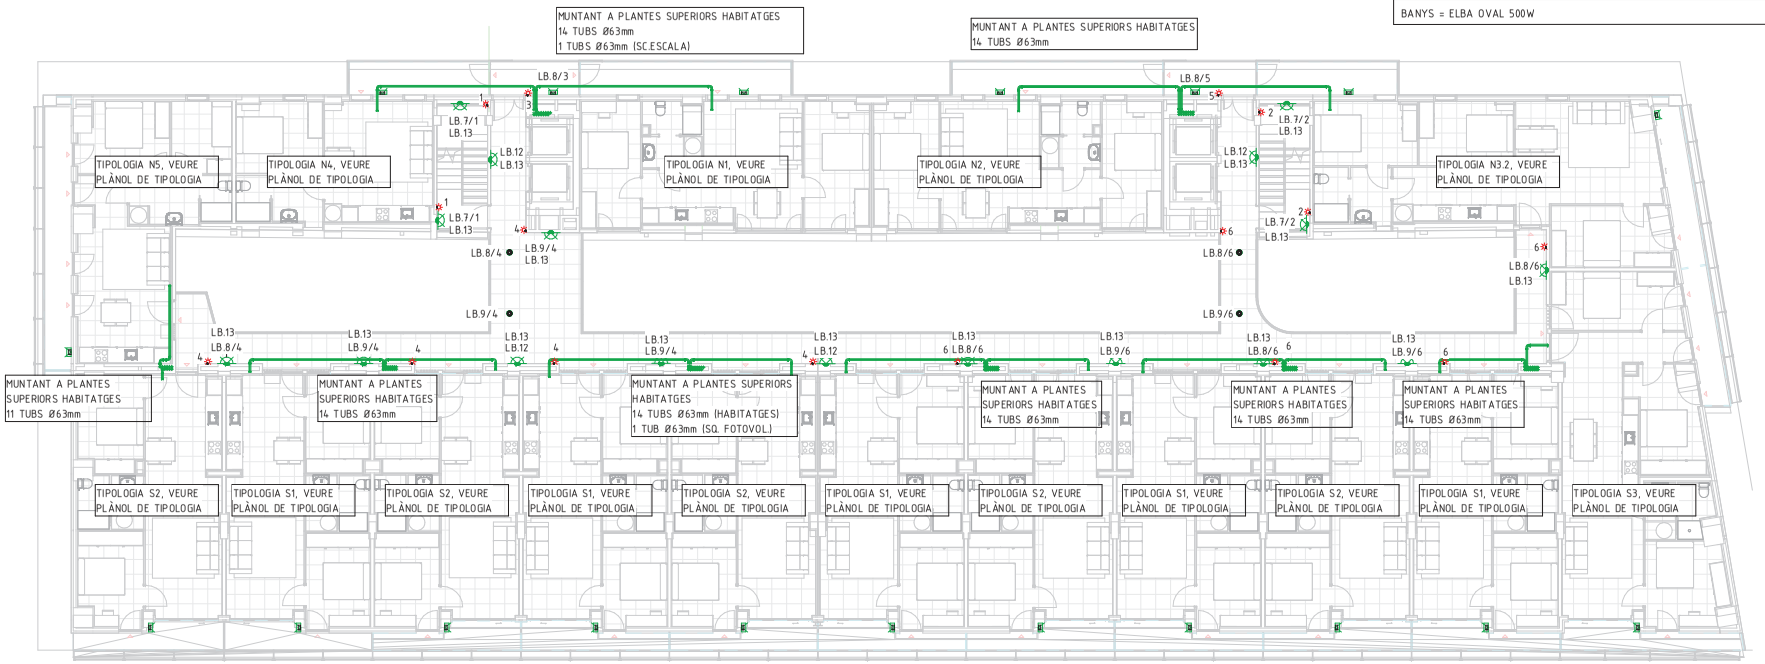

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA PRIMERA
01. ELECTRICITAT

Nº
I.E.04
Data Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 51/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = FIRA OVAL 500W

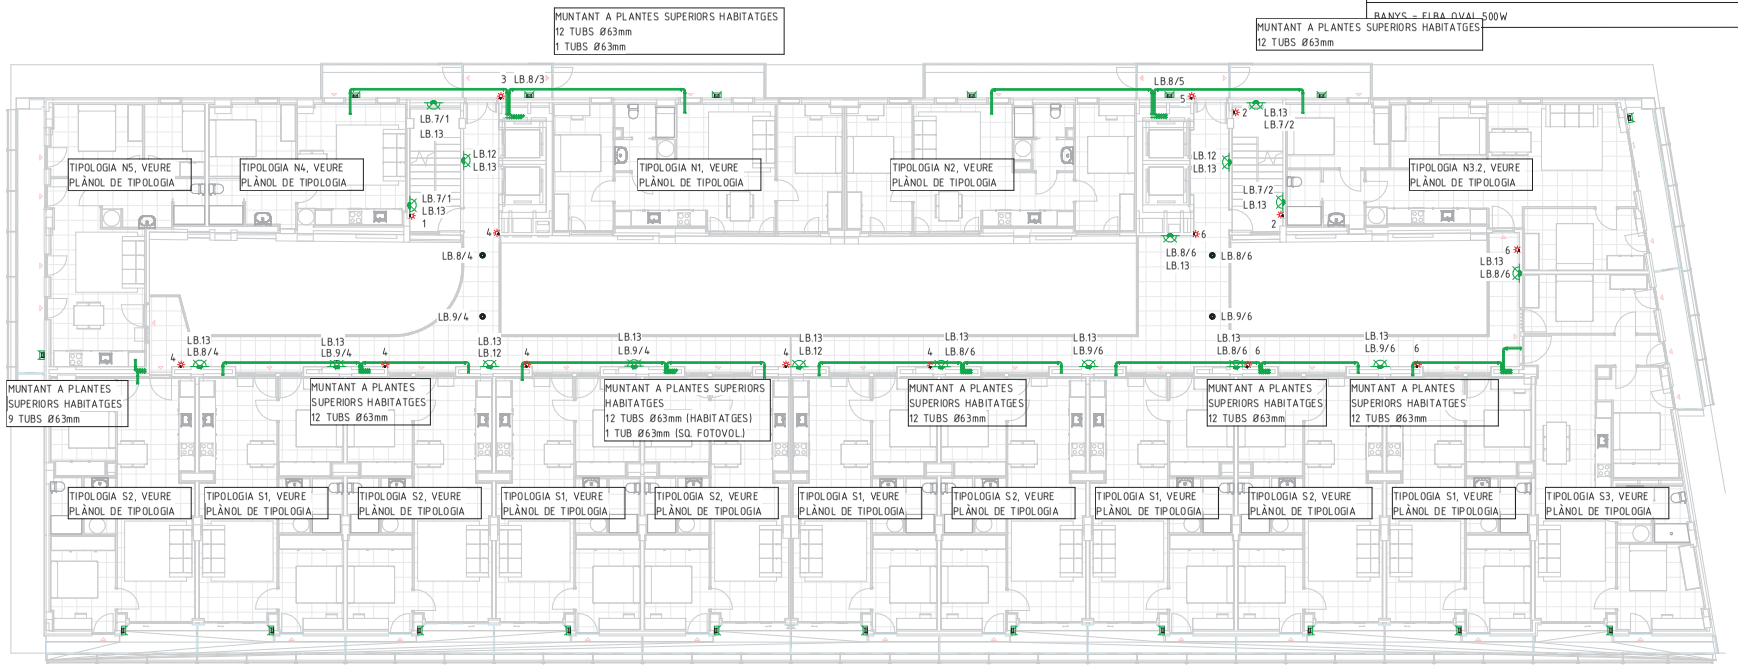

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA SEGONA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.05**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 52/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

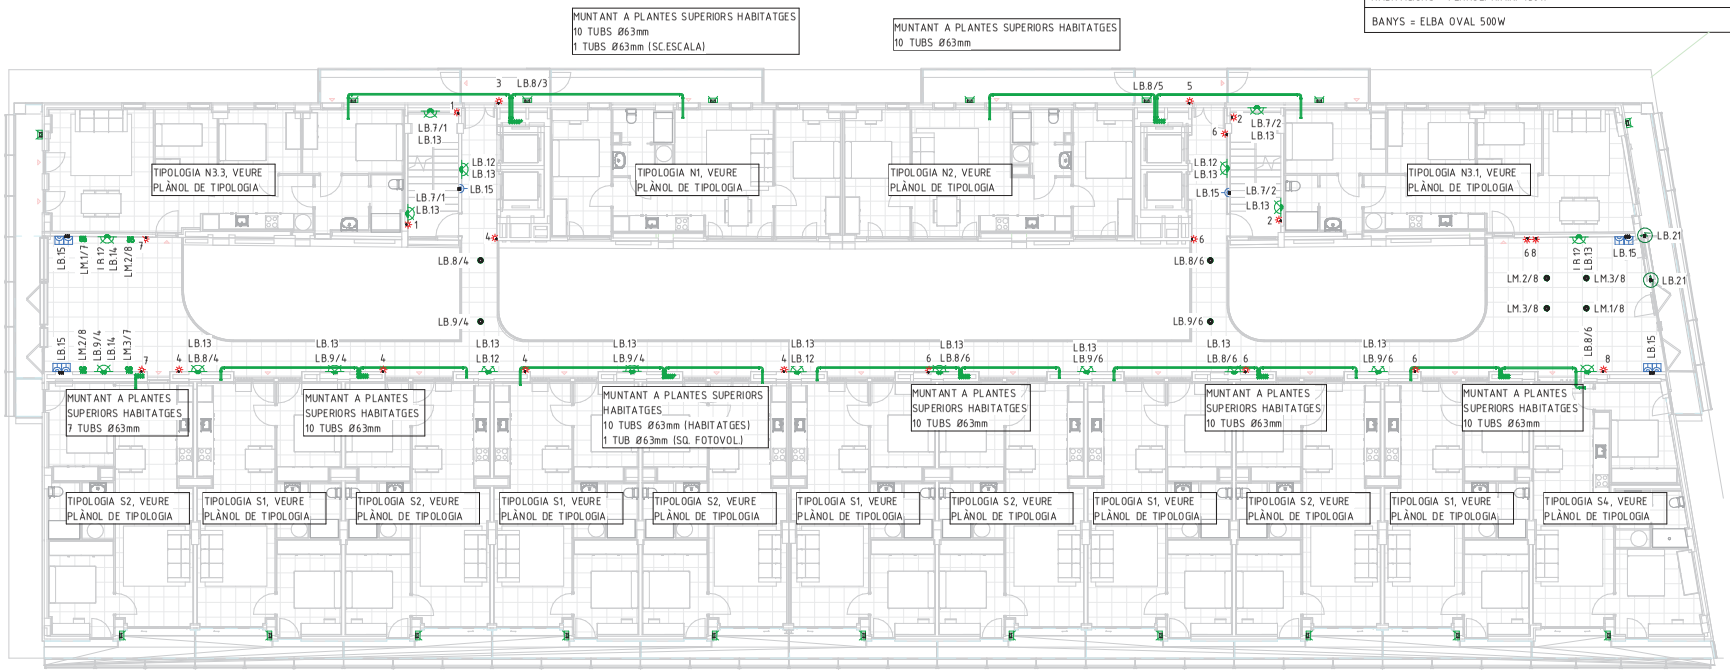

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA TERCERA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.06**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 53/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

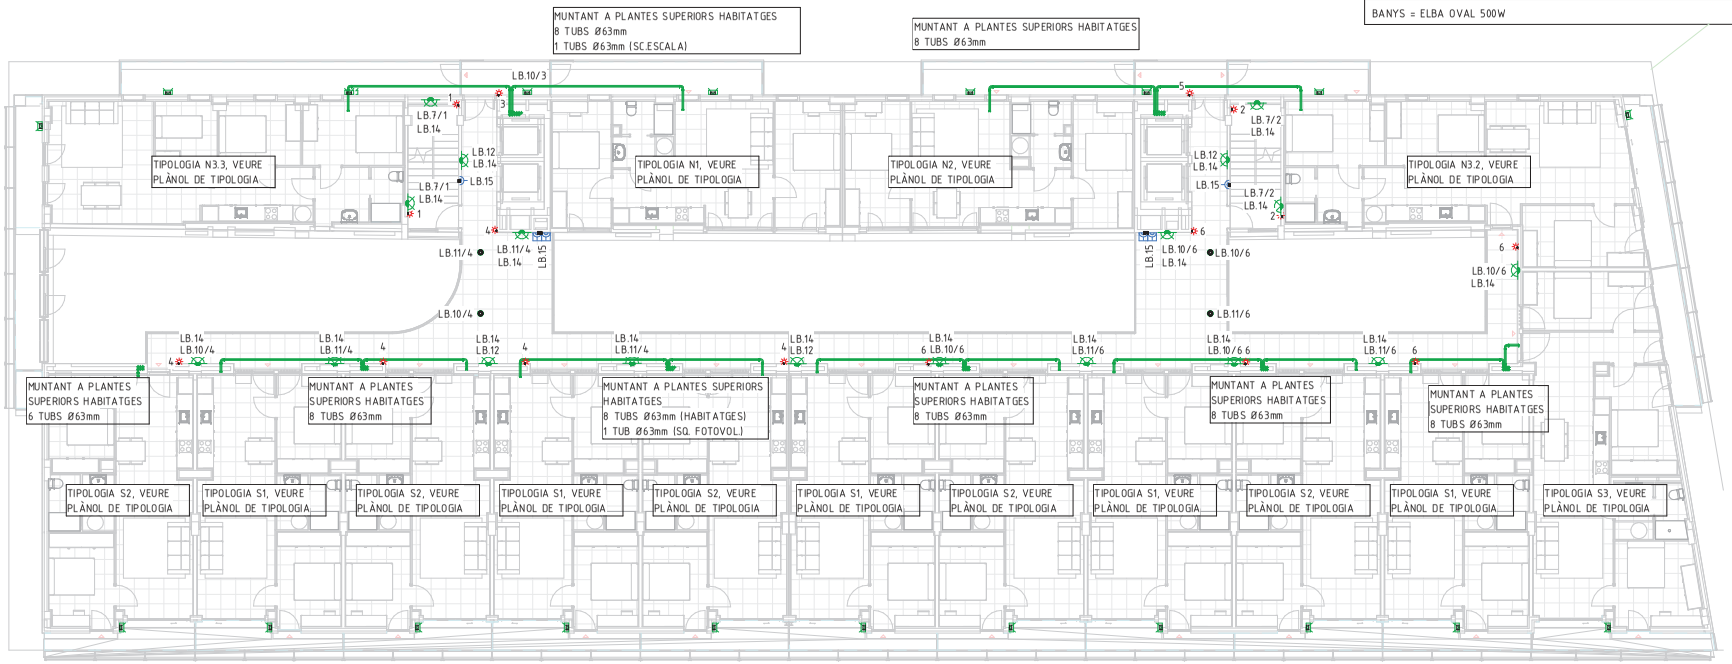

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA QUARTA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.07**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 54/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

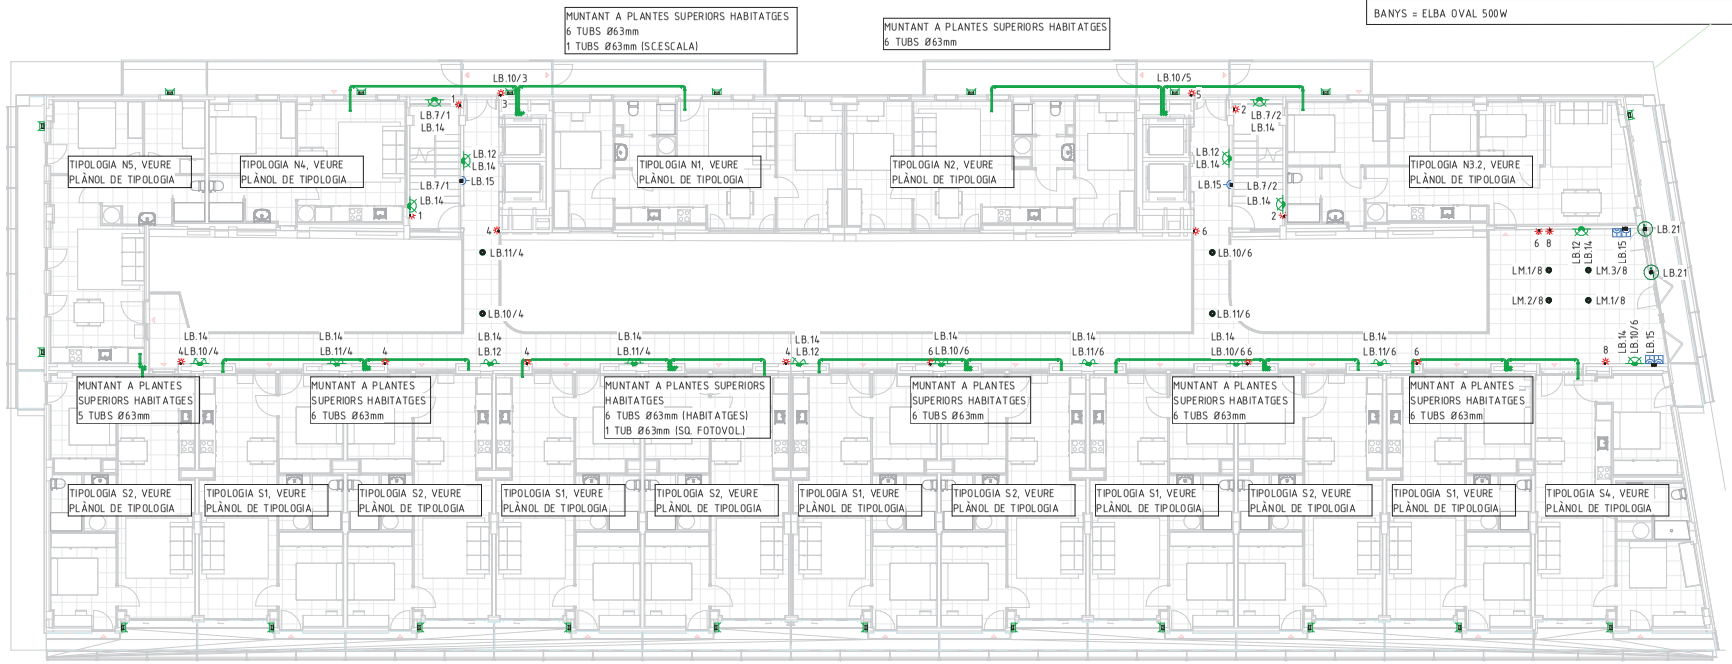

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA CINQUENA
01. ELÈCTRICITAT

Nº
I.E.08
Data Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 55/210.

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES	
	ENDOLL - H: 40CM
	INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

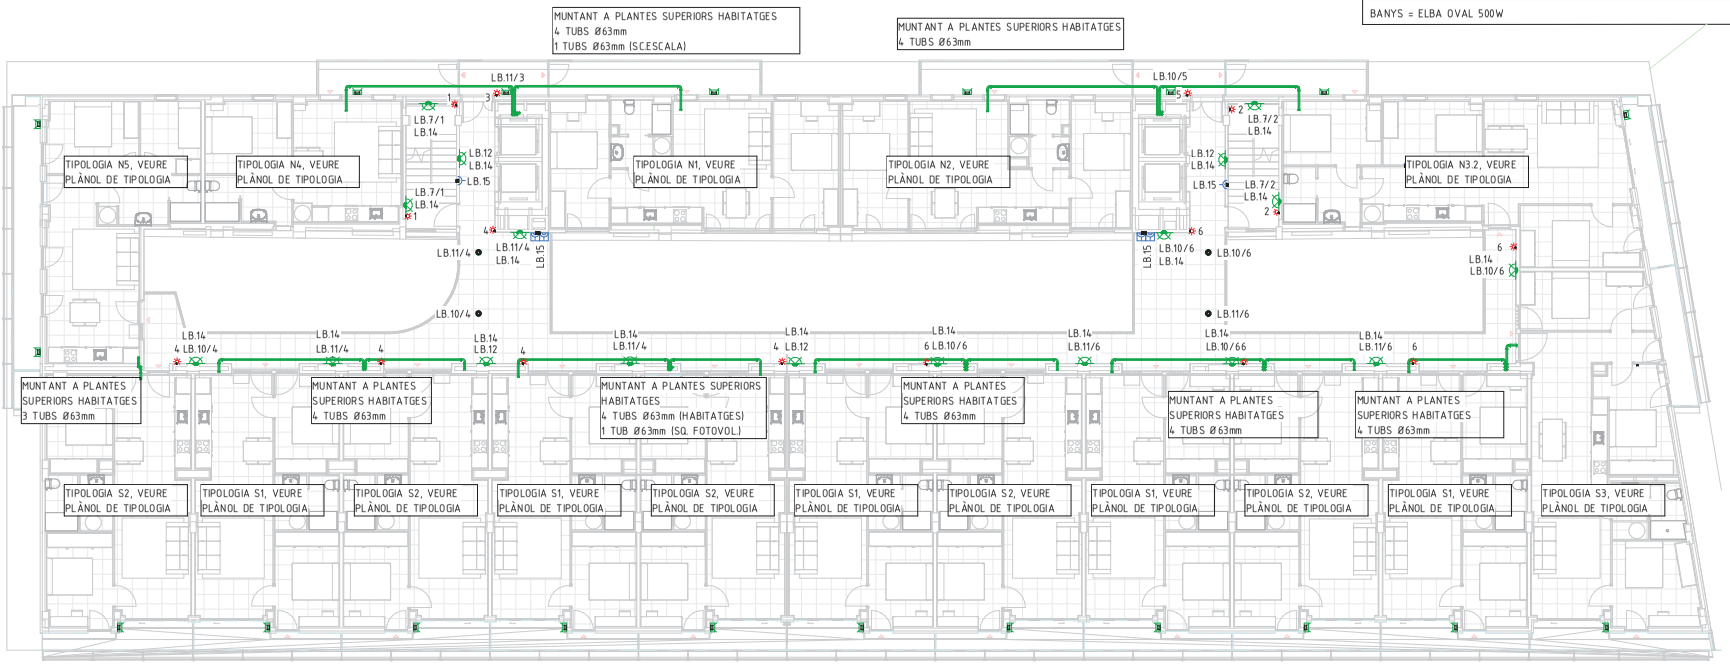

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200


FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA SISENA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.09**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 56/210.

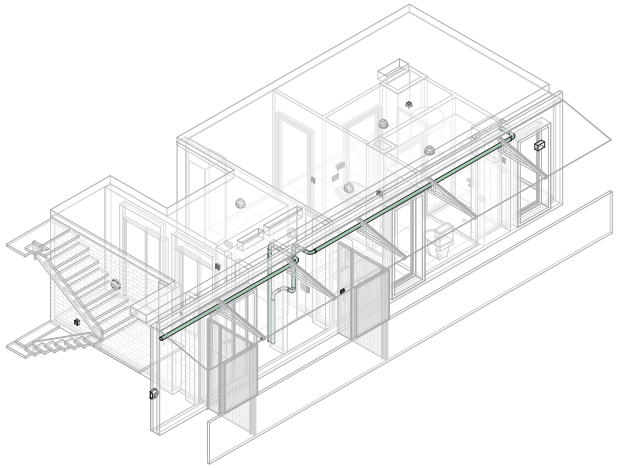


DETALL ENTRADA TUBS DE ELECTRICITAT, HABITATGES BLOC NORD PLANTA 7

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

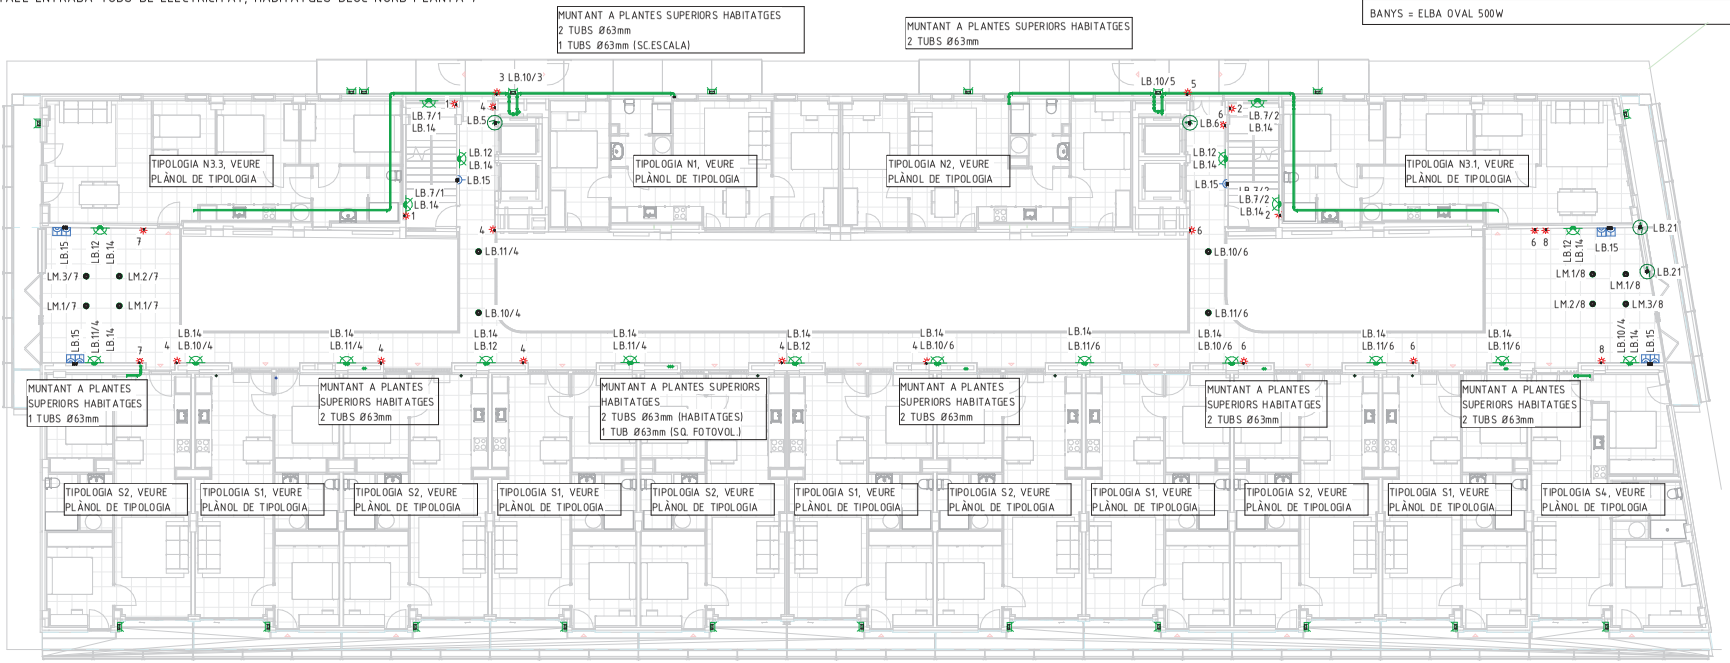

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200


FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA SETENA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.10**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 57/210.

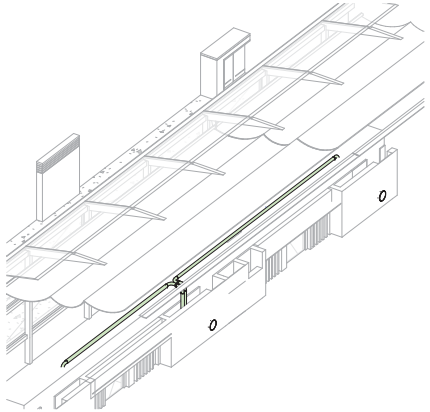


DETALL ENTRADA TUBS ELÈCTRICS, HABITATGES BLOC SUD PLANTA 7

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ	
	CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
	QUADRE ELÈCTRIC
	LINIA ELÈCTRICA
	ENDOLL ESTANC 16A
	ENDOLL 16A
	ENDOLL 25A
	ENDOLL ESTANC 25A
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR ESTANC
	INTERRUPTOR CONMUTAT
	POLSADOR
C	DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULAR
	PUNT ELÈCTRIC
VP	VIDEOPORTER - H: 140CM

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ	
	PANTALLA ESTANCA LED
	APLIC SUPERFICIE DE PARET TIPUS ASPIRINA AMB ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA INCORPORAT LED MARCA BEGHELLI FULLMOON 24W 1920LM + EMERGENCIA 240LM
	APLIC SUPERFICIE DE PARET LED MARCA LEDS C4 MODEL NEMESIS. COLOR NEGRE PER LES TERRASSES DEL BLOC NORD I COLOR BLANC A LES TERRASSES SUD-EST-OEST
	DOWLIGHT EN SOSTRE MARCA LEDS C4 MODEL PLAY HIGH VISUAL COMFORT
	DOWLIGHT MARCA LEDS C4 MODEL GEACOB
	BANYADOR DE PARET MARCA LOMBARDO MODEL TAG 110 WHITE
E	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES
ENDOLL - H: 40CM
INTERRUPTORS - H: 100CM

RADIADORS ELÈCTRICS (C8)
SMC = FERROLI RIMINI 1500W
HABITACIONS = FERROLI RIMINI 750W
BANYS = ELBA OVAL 500W

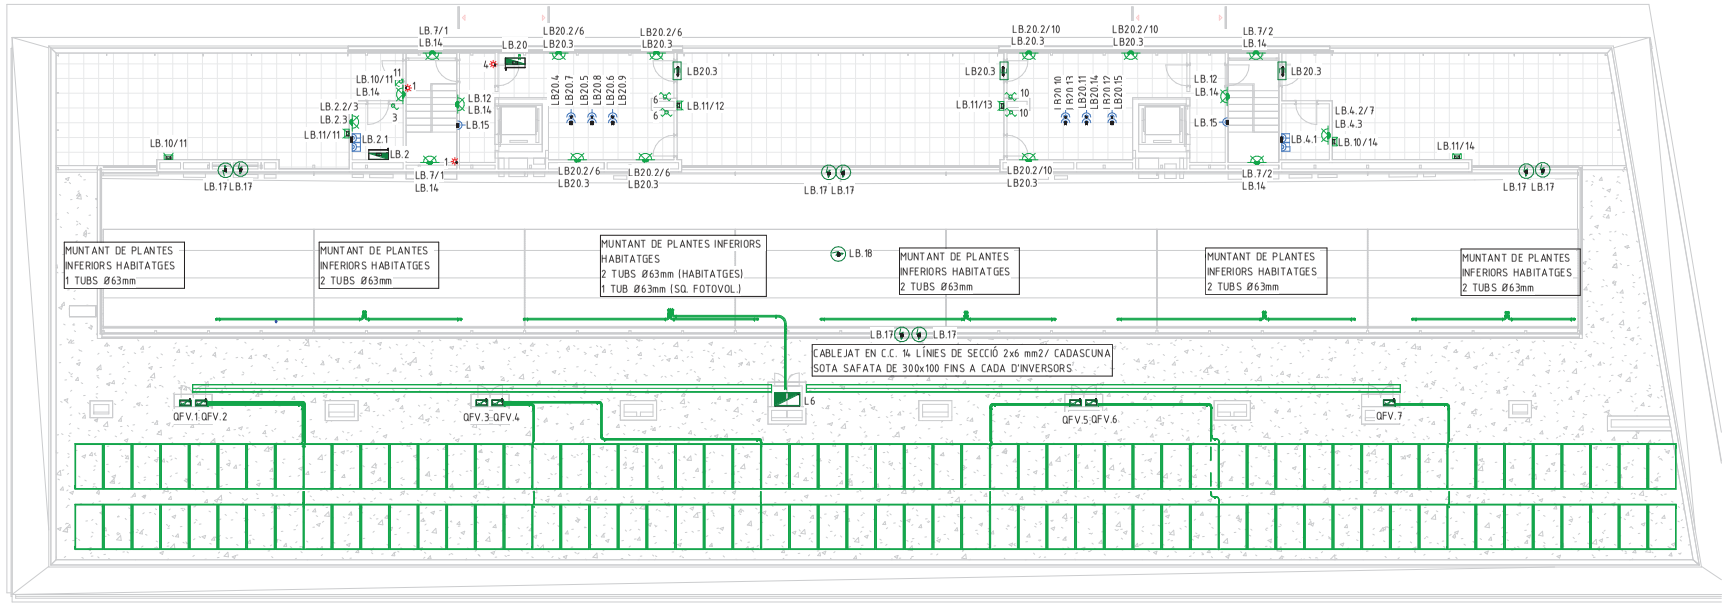

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL BAIXA TENSIÓ PLANTA COBERTA**
01. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.11**
Data: Data


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 58/210.

Parallamps

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 59/210.

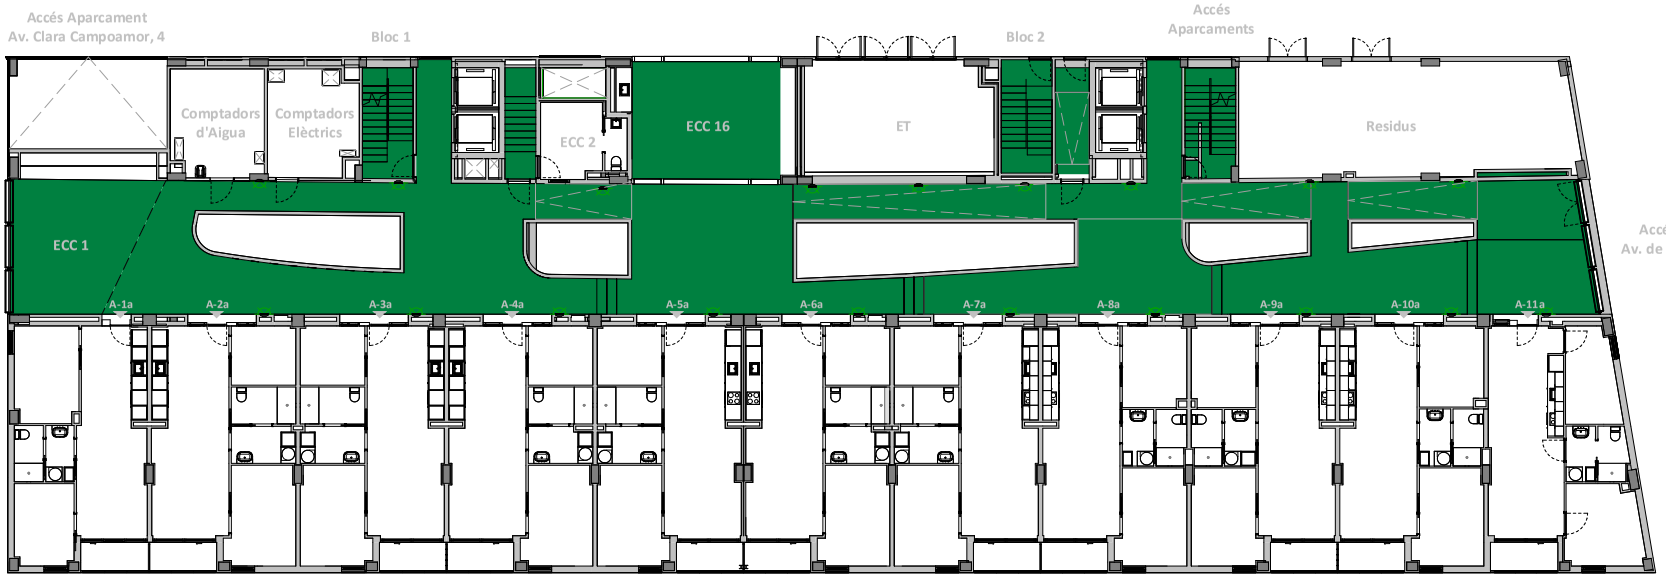

Patis d'escala	39.96 m²
ECC	56.08 m²
Espai circulació	260.55 m²
Total:	357.00 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS


Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Baixa	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 60/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

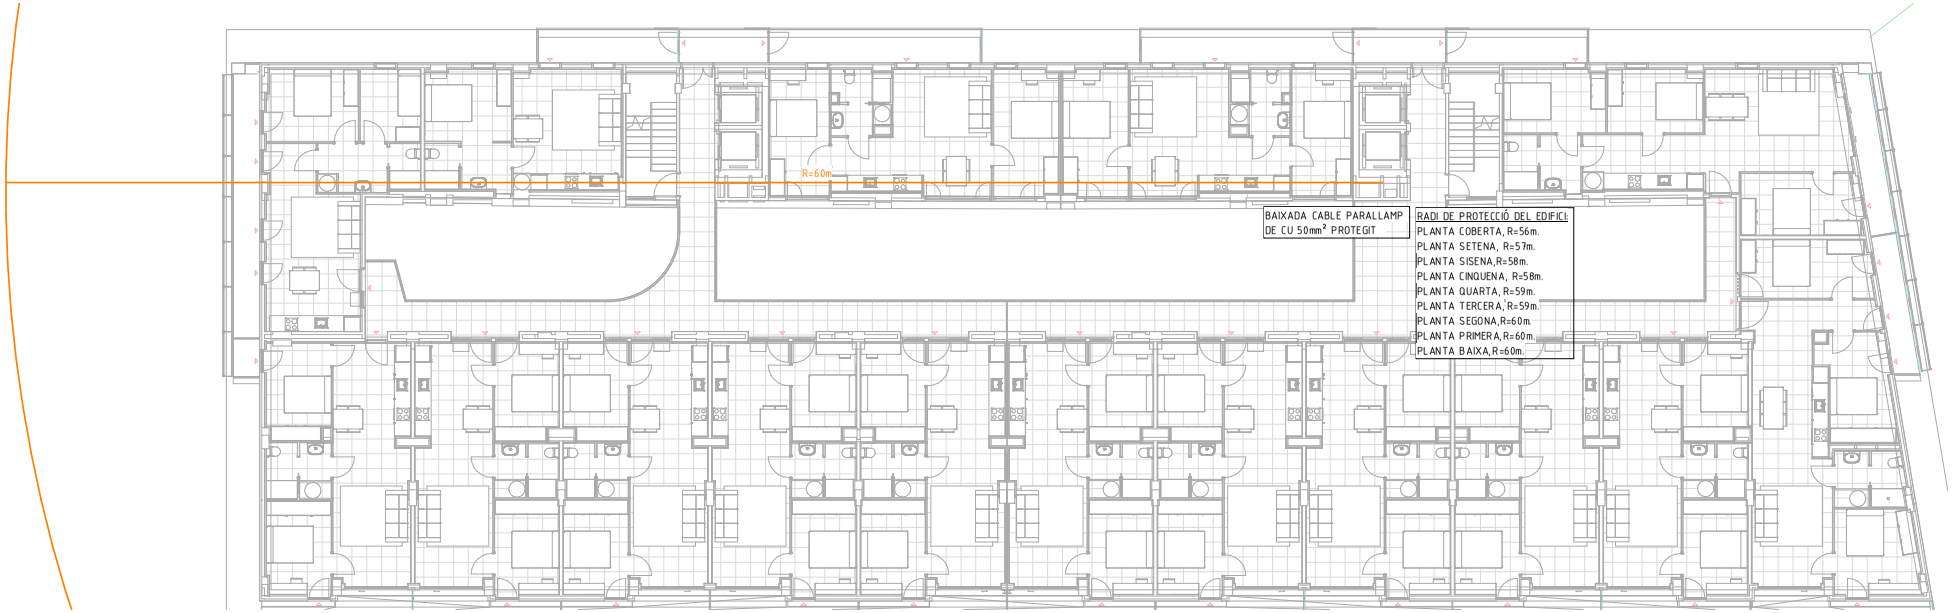

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE: Executiu


PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA SEGONA**
07.PARALLAMPS

Nº: **I.L.05**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 61/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
			PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

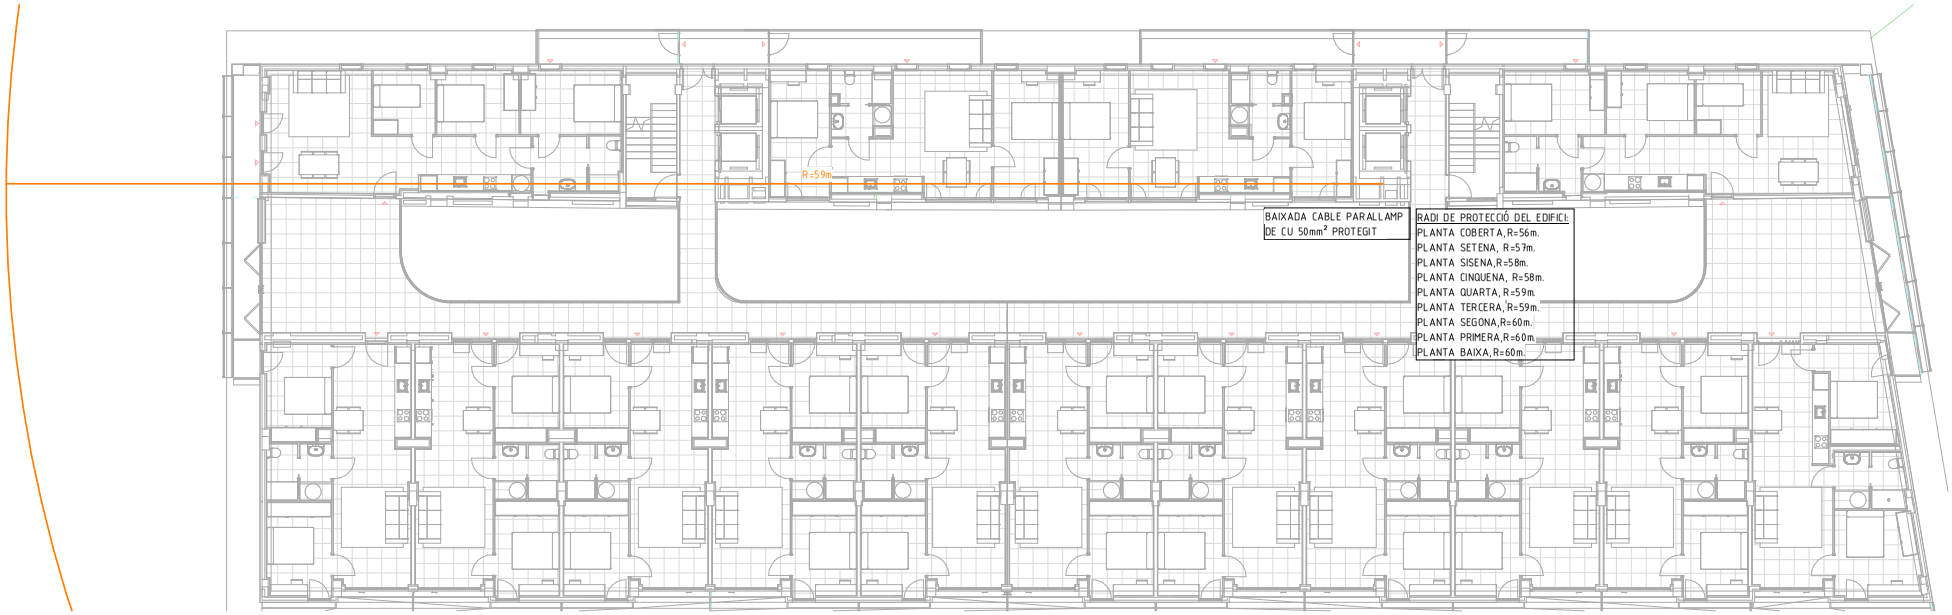

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA TERCERA
07.PARALLAMPS

Nº
I.L.06
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 62/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
			PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

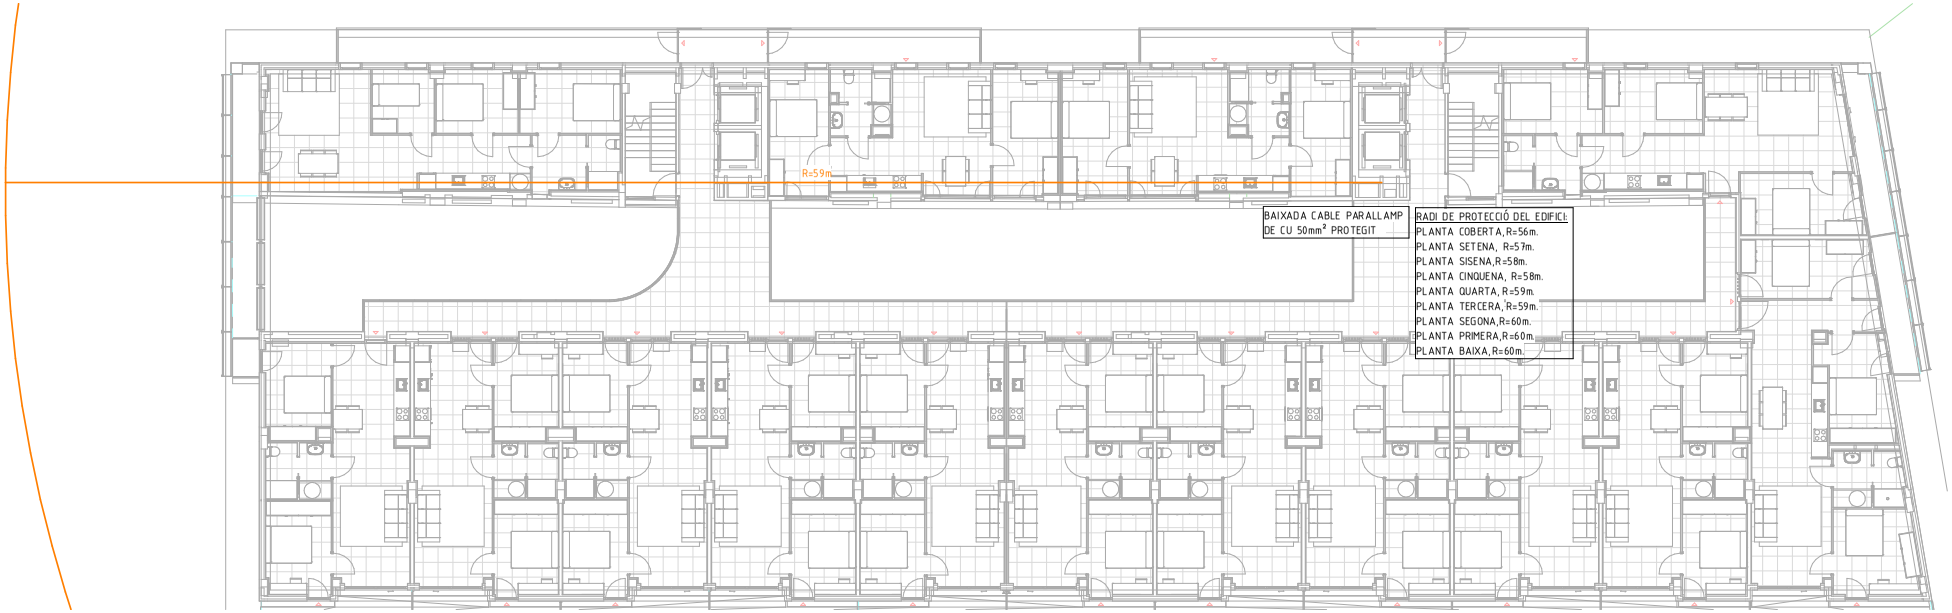

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA QUARTA
07.PARALLAMPS

Nº
I.L.07
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 63/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
			PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

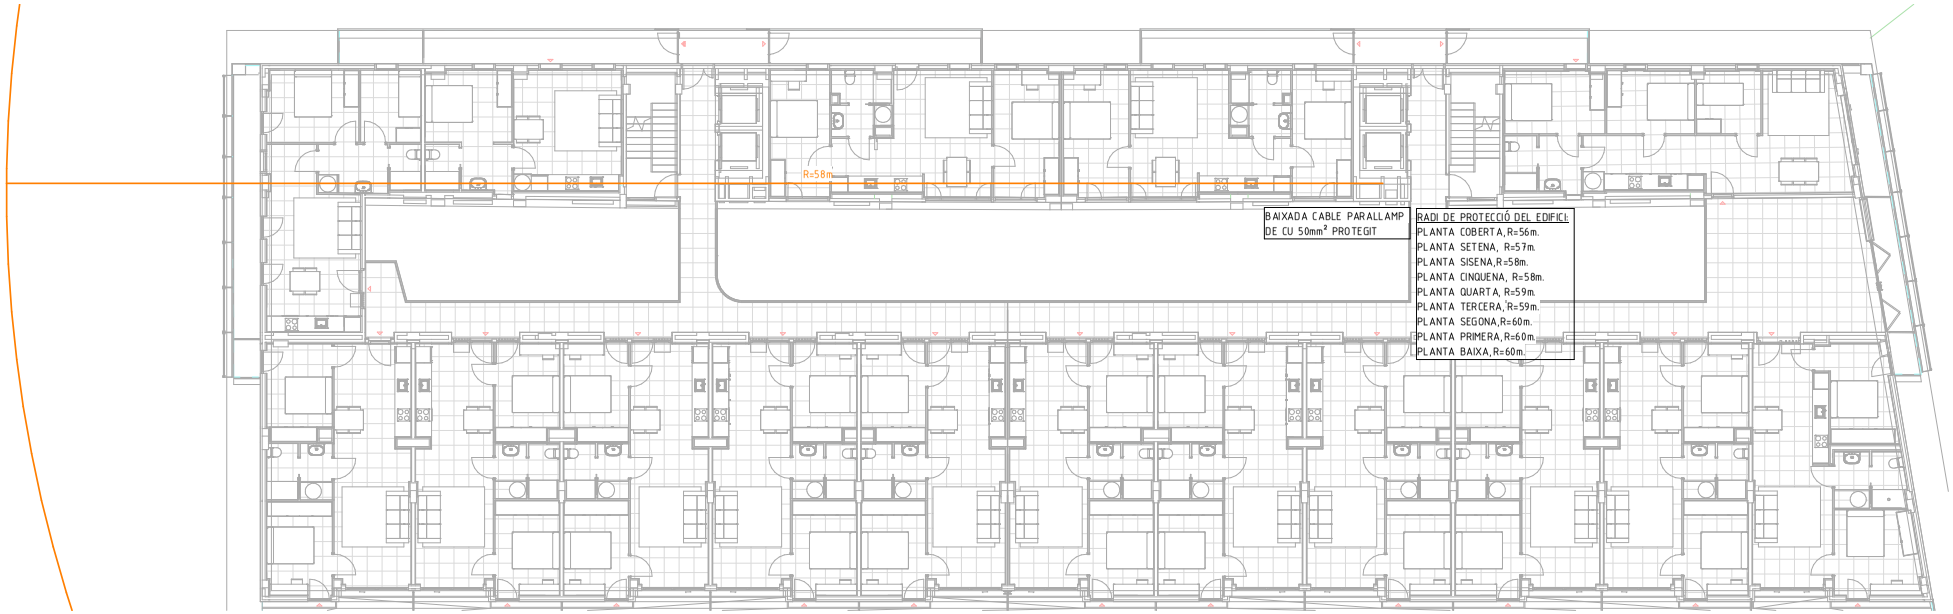

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE: Executiu


PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA CINQUENA**
07.PARALLAMPS

Nº: **I.L.08**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 64/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
			PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

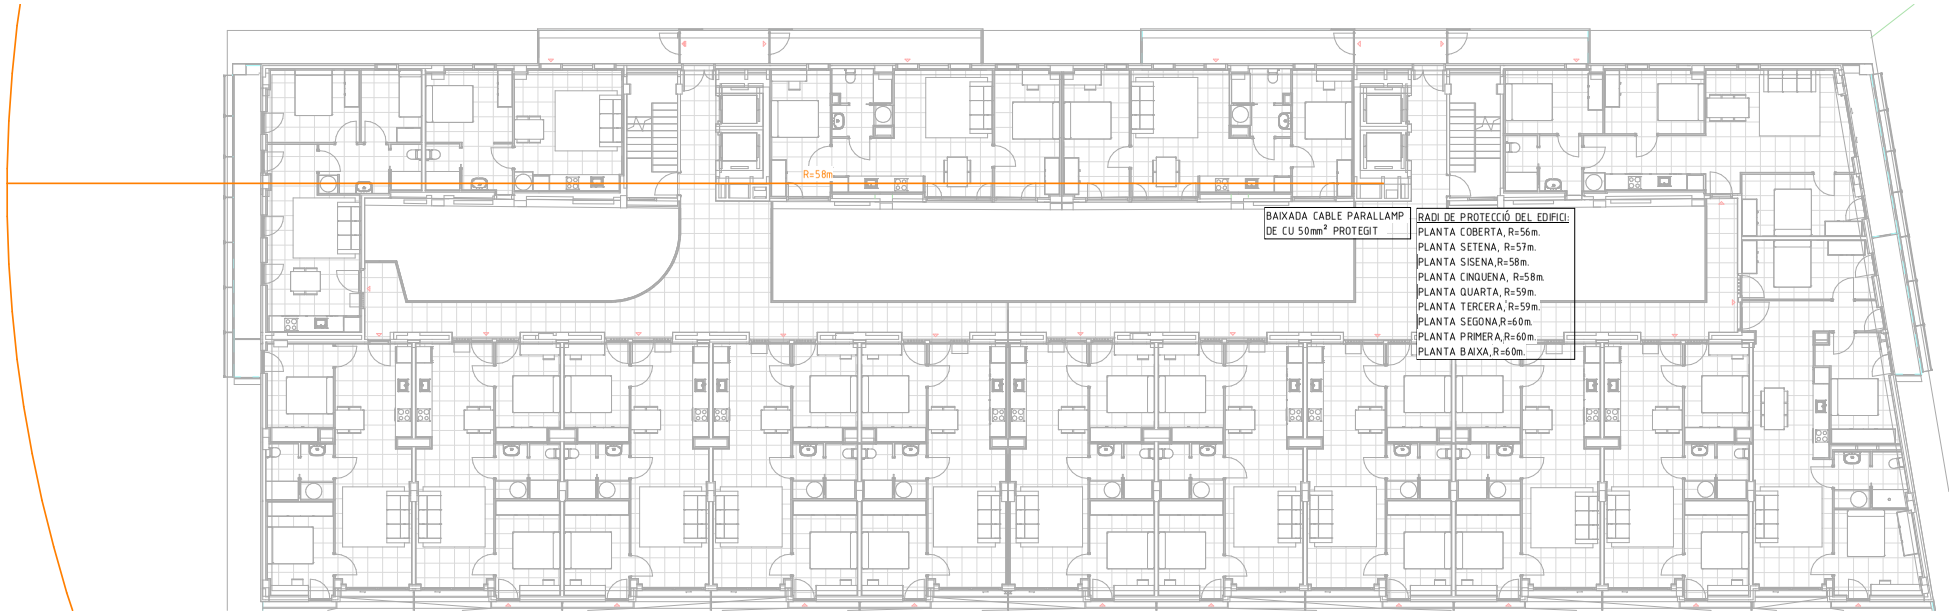

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE: Executiu


PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA SISENA**
07.PARALLAMPS

Nº: **I.L.09**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 65/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
			PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

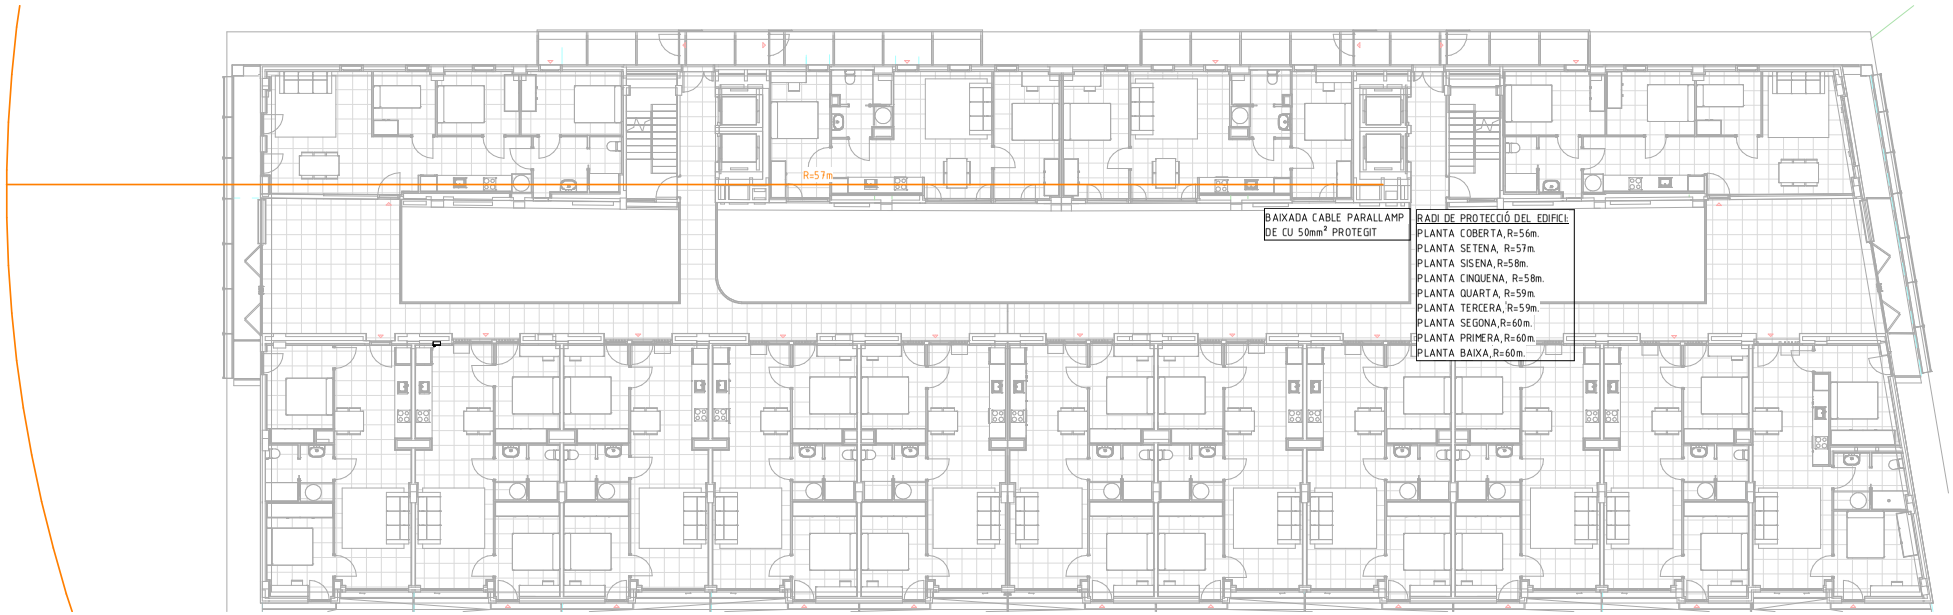

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA SETENA
07.PARALLAMPS

Nº
I.L.10
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 66/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".	PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m	
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS	PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES	
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)	XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²	
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL	XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²	
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL	XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²	
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP	XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²	
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

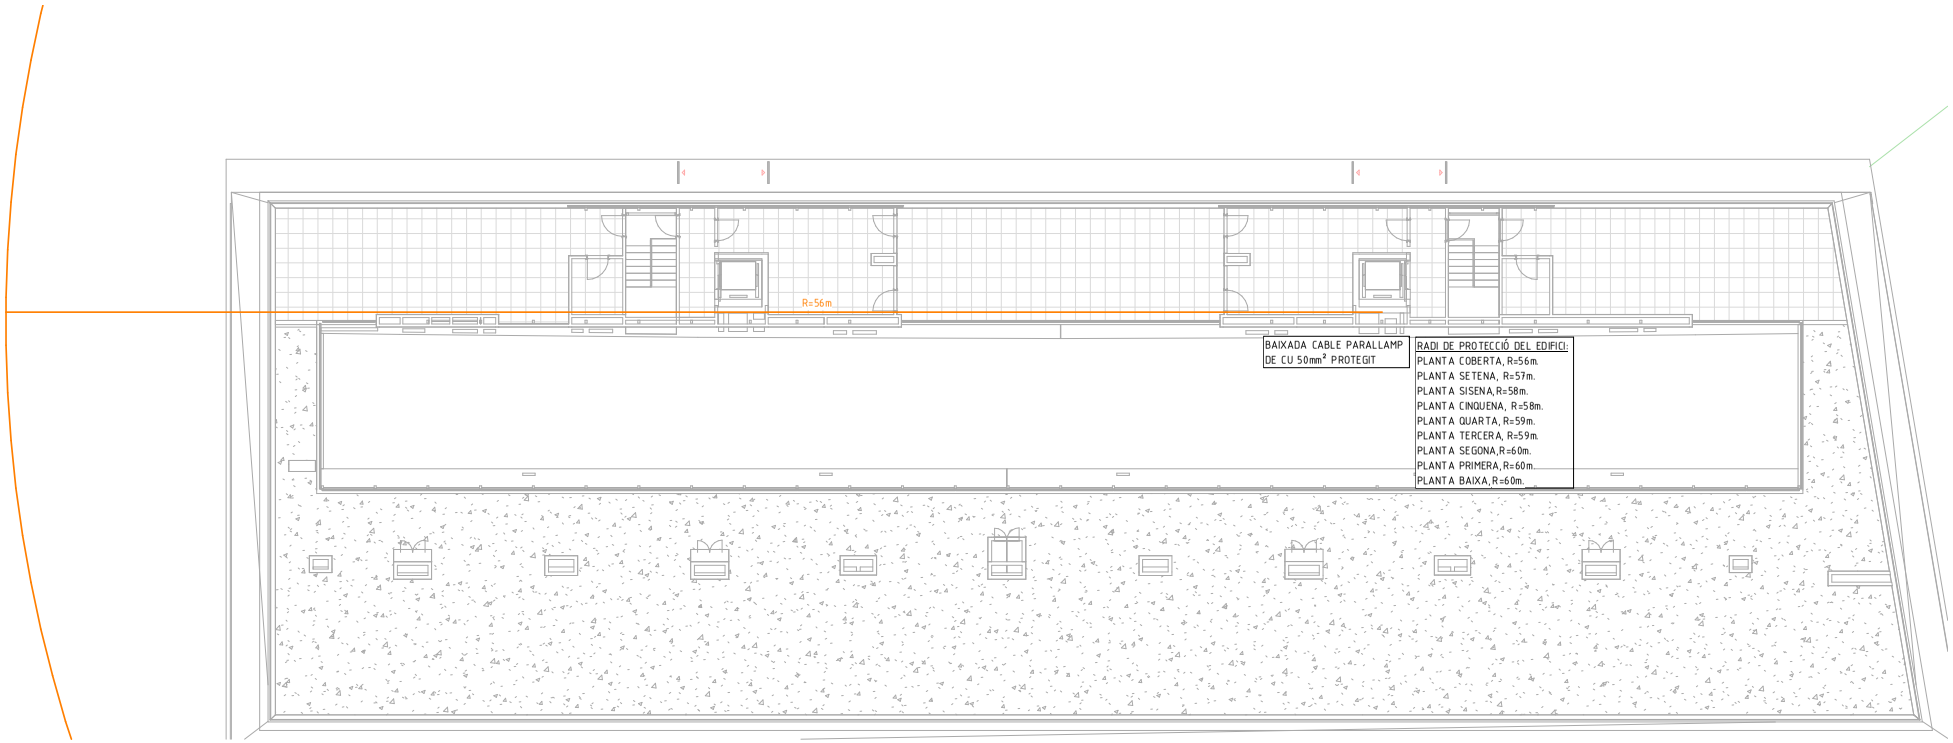

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE: Executiu


PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA COBERTA**
07.PARALLAMPS

Nº: **I.L.11**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 67/210.

LLEGENDA PARALLAMPS			
	PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 1m D'ALTURA, SÈRIE DAT CONTROLER PLUS MODEL AT-1515 "APLICACIONES TECNOLÓGICAS".		PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m
	BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS		PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES
	CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)		XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²
	CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²
	PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL		XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE, CABLE 50mm²
	PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP		XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE, CABLE 35mm²
	CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ		

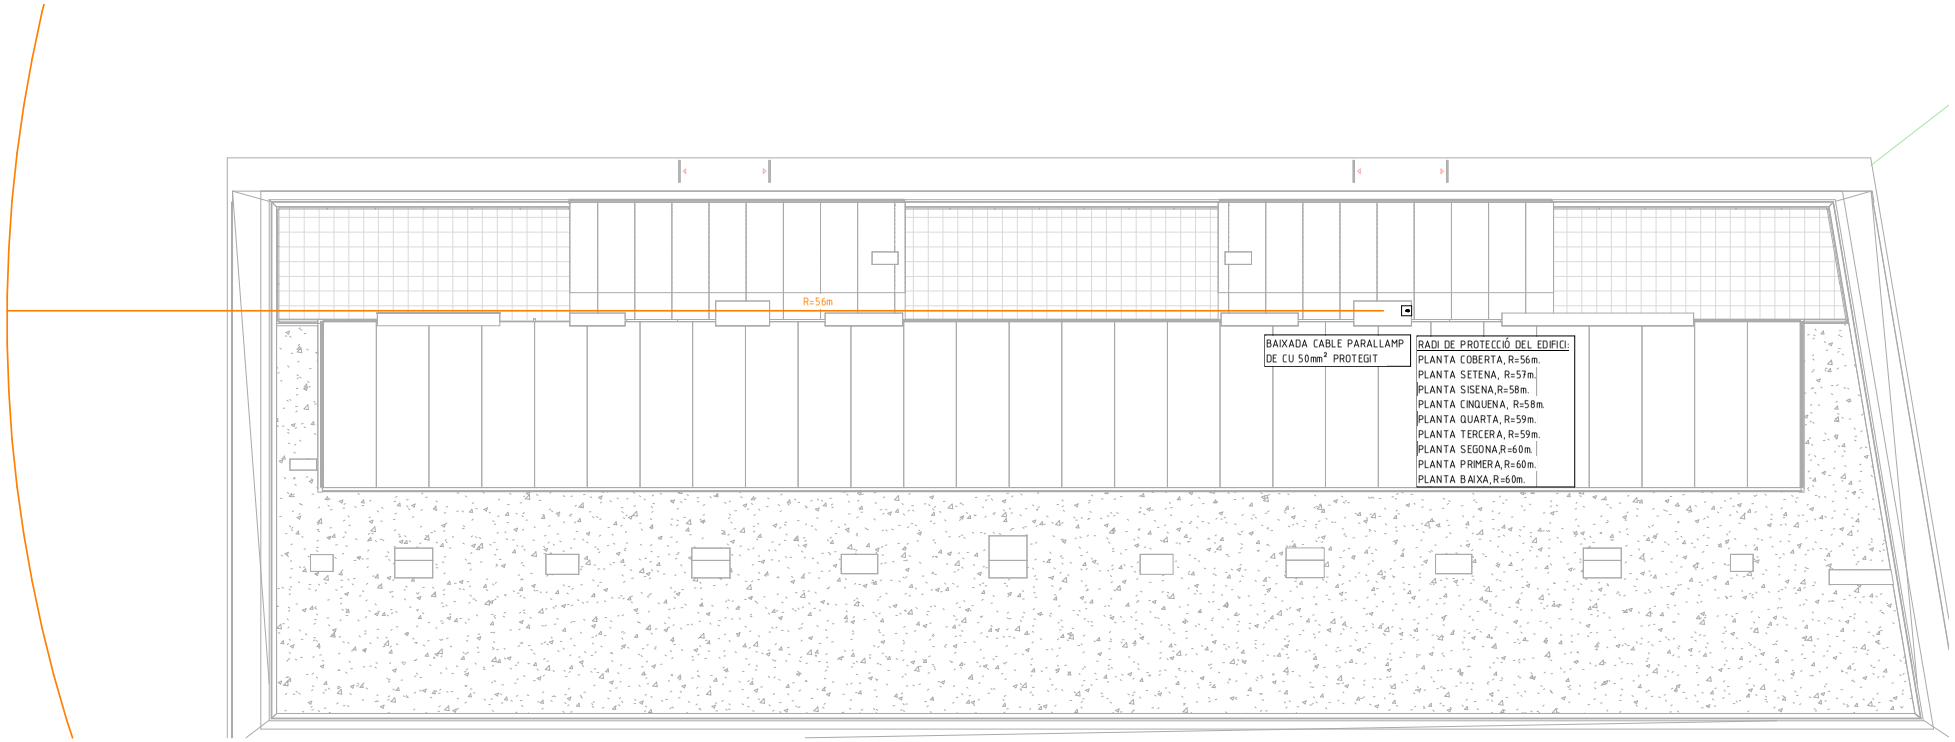

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL PARALLAMPS PLANTA SOBRECOBERTA
07.PARALLAMPS

Nº
I.L.12
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 68/210.

Ascensors

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 69/210.



AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Soterrani -1	Ascensors


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 70/210.

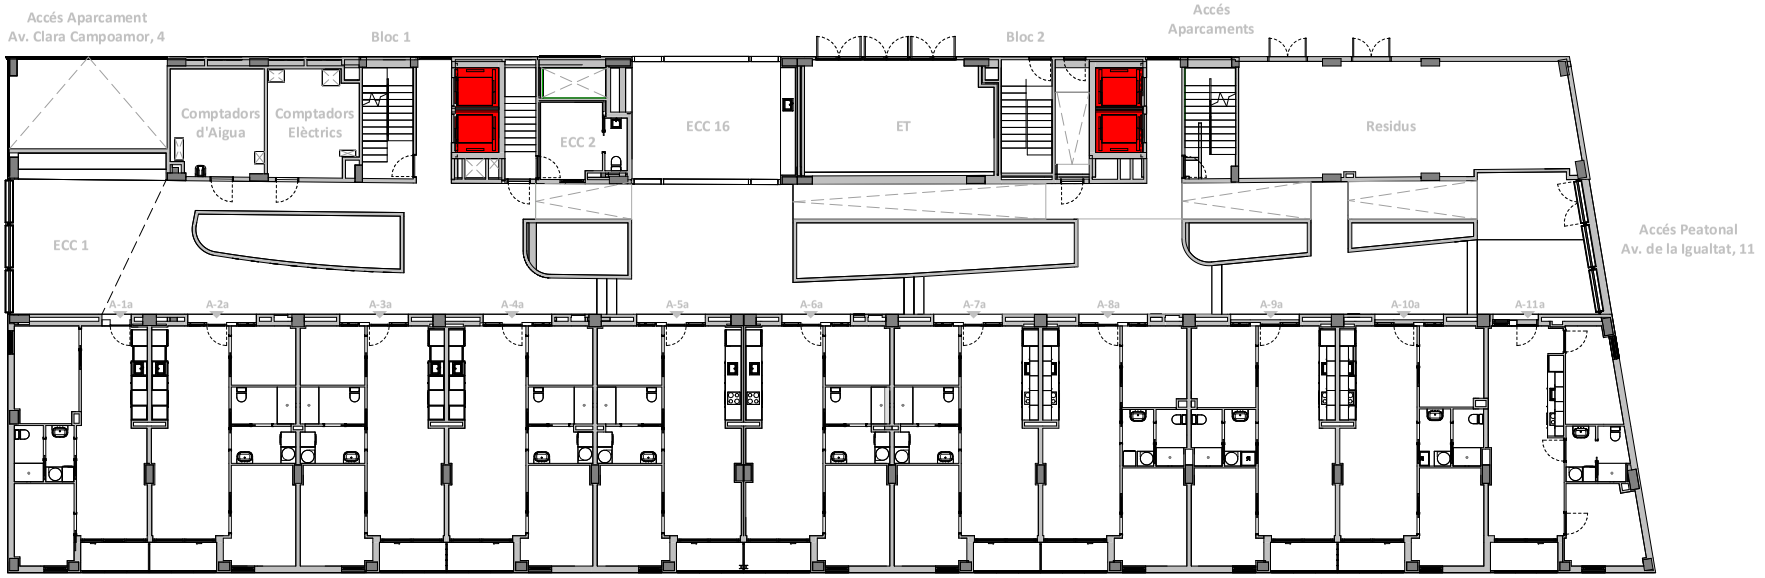

AMB IMPSOL


VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Tipus	Ascensors

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 71/210.

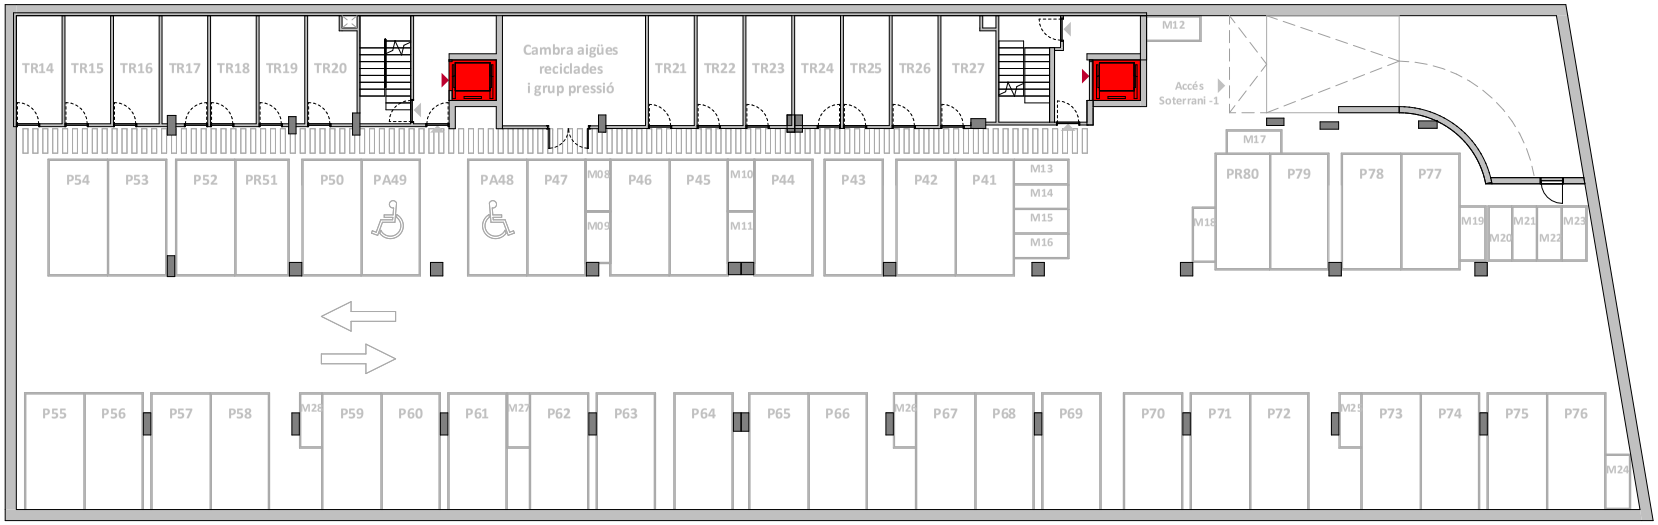

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Soterrani -2	Ascensors

0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 72/210.

Contra Incendis

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 73/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

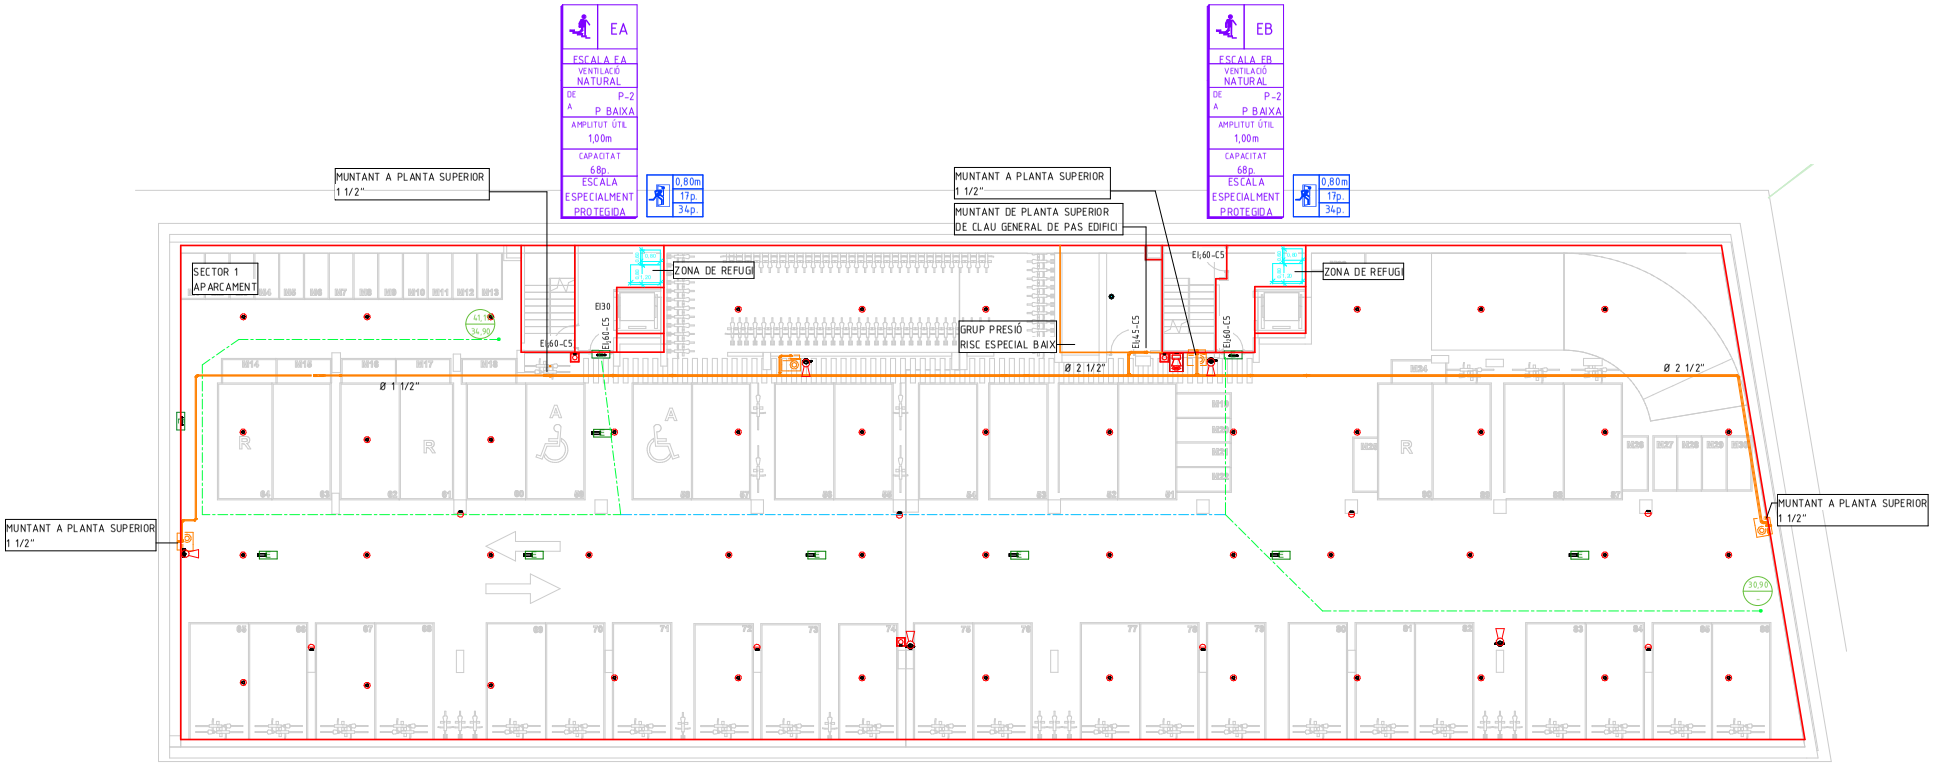

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA SOTERRANI -2
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.01
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 74/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 0 0p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
~m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES
~m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

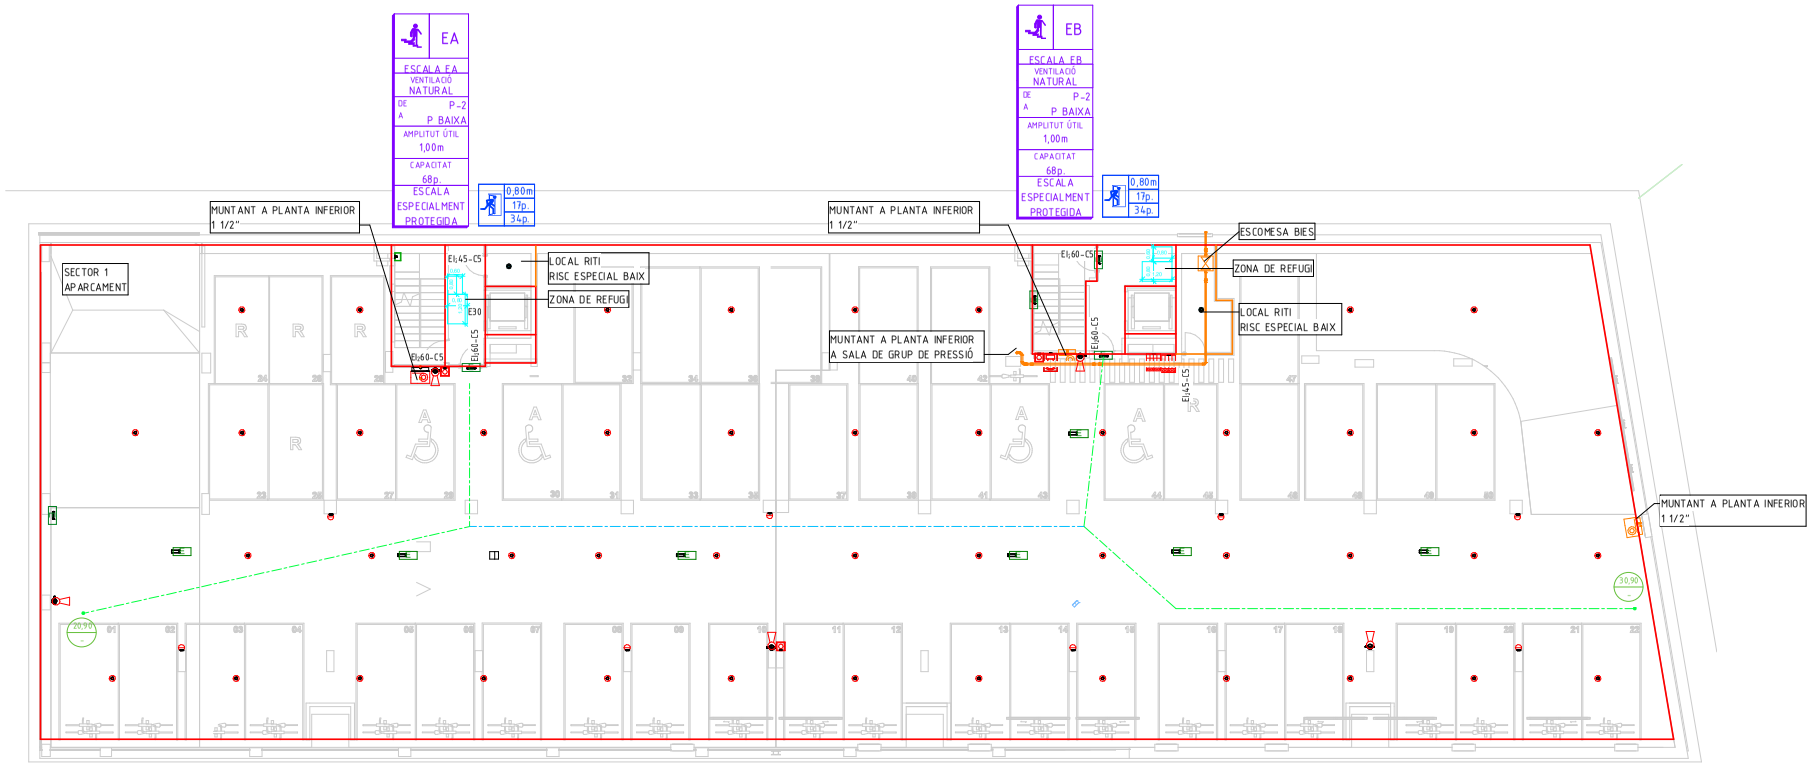

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA SOTERRANI -1
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.02
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 75/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 0'0p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

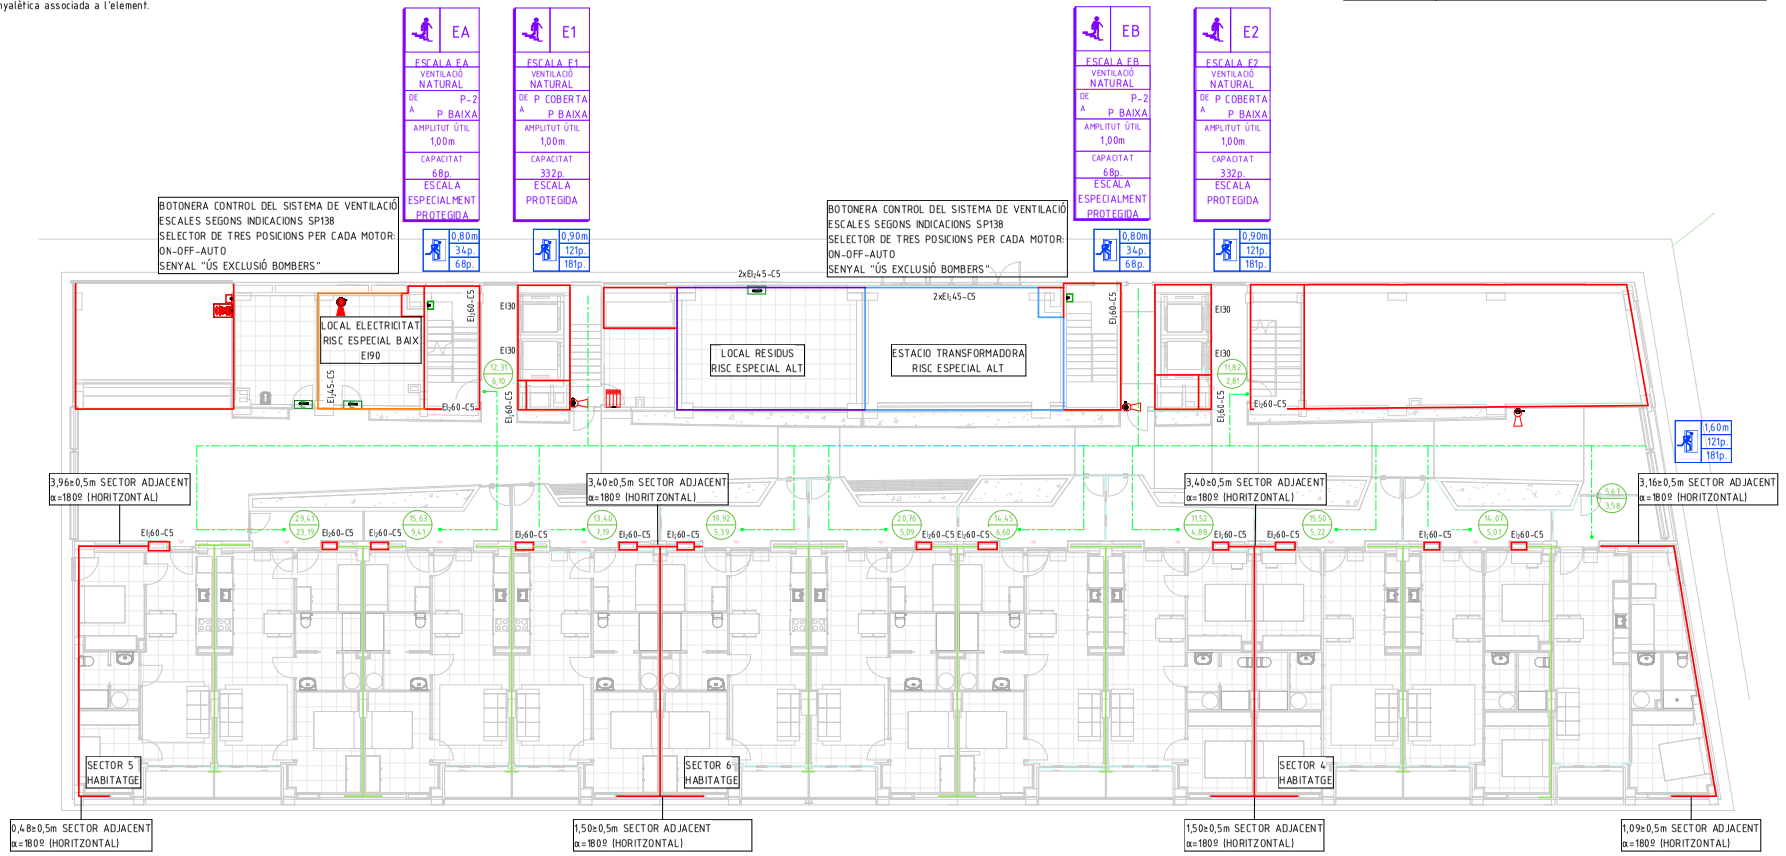

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA BAIXA**
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: **I.P.03**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 76/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

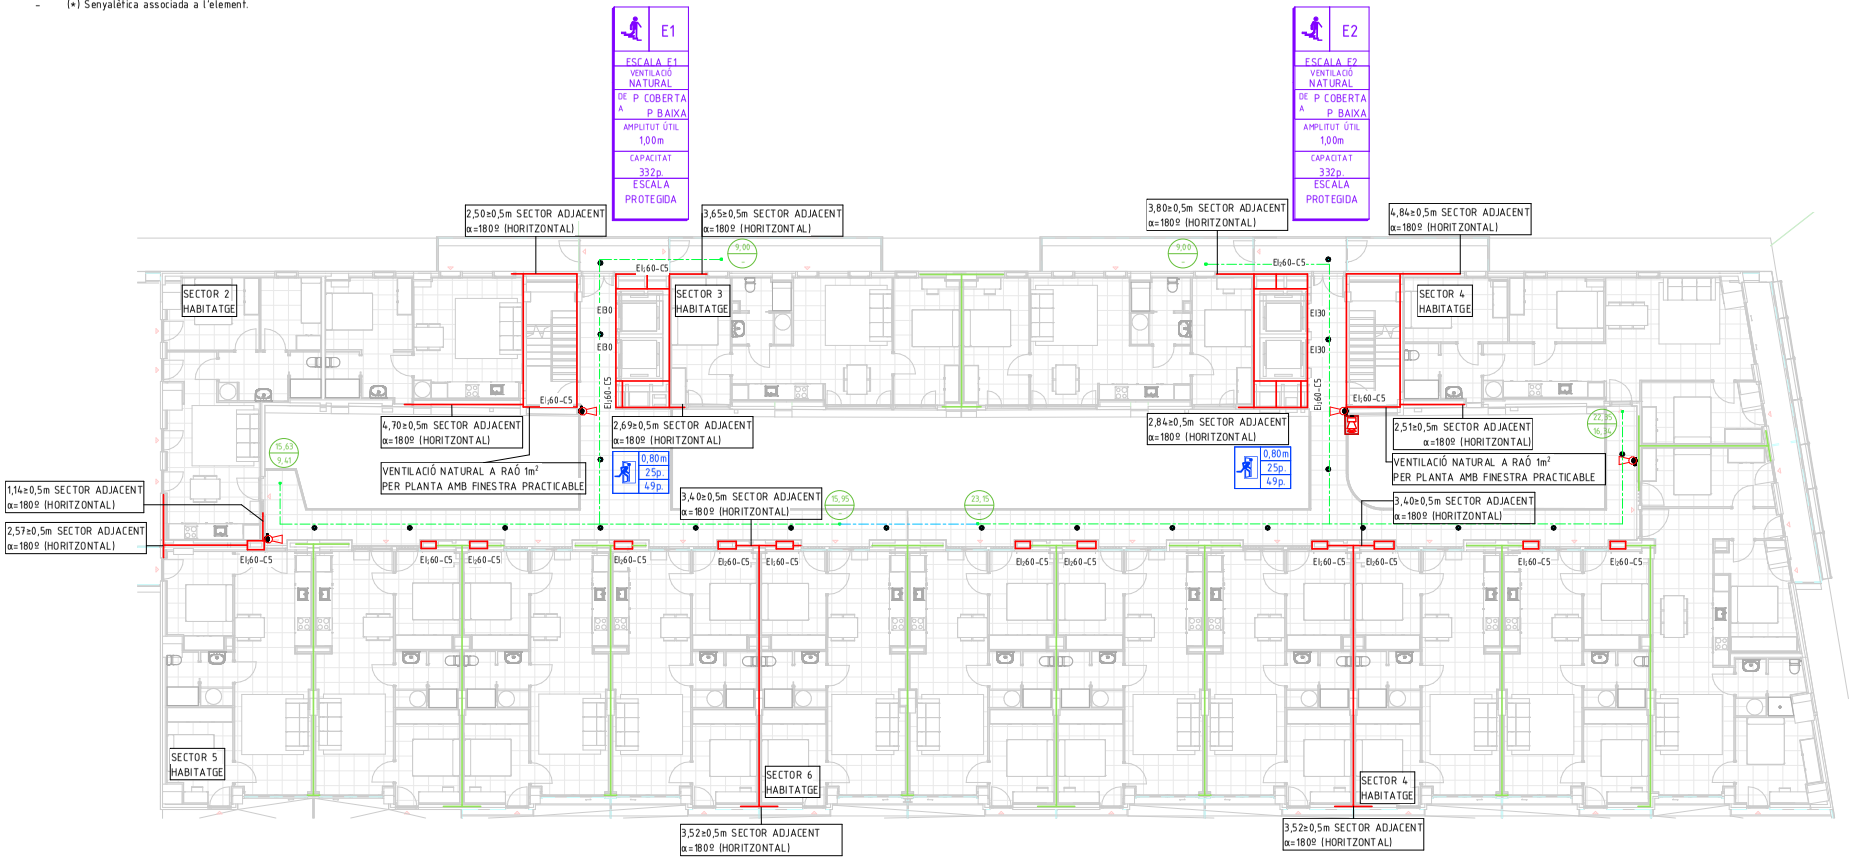

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA PRIMERA
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.04
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 77/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
~m ~m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

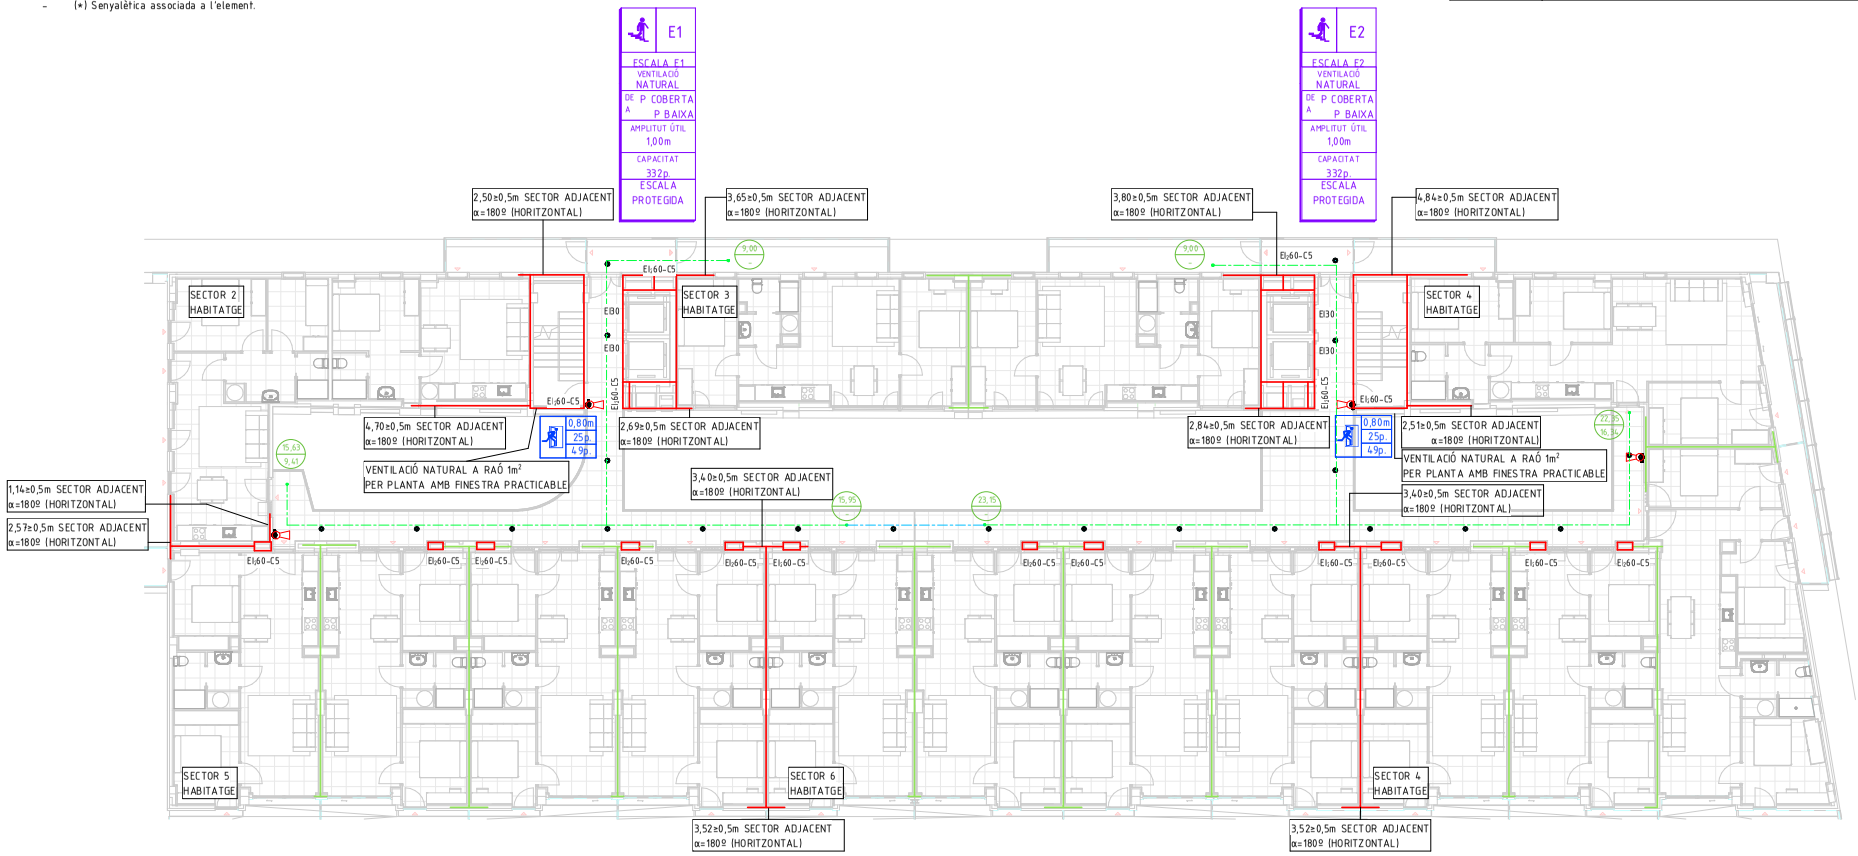

PROMOTOR	ARQUITECTES	ESCALA	FASE	PROJECTE	PLÀNOL	Nº
AMB IMPSOL	RODONARQUITECTES Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP	0 4 10 m esc A3: 1/200	Executiu	PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT VILADECANS	**PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA SEGONA** 06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS	**I.P.05** Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 78/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		

- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ

- m ← AMPLADA DE PORTA (metres)
- 0p. ← OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones)
- 00p. ← OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)


LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI

	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

- DENOMINACIÓ
- ESCALA ← NUMERACIÓ ESCALA
- VENTILACIÓ ← TIPU VENTILACIÓ
- ← SITUACIÓ
- AMPLITUT ÚTIL ← AMPLADA ESCALA
- CAPACITAT ← CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
- ESCALA ESP. PROTEGIDA ← TIPUS ESCALA

- -m ← RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES
- -m ← RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU

	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

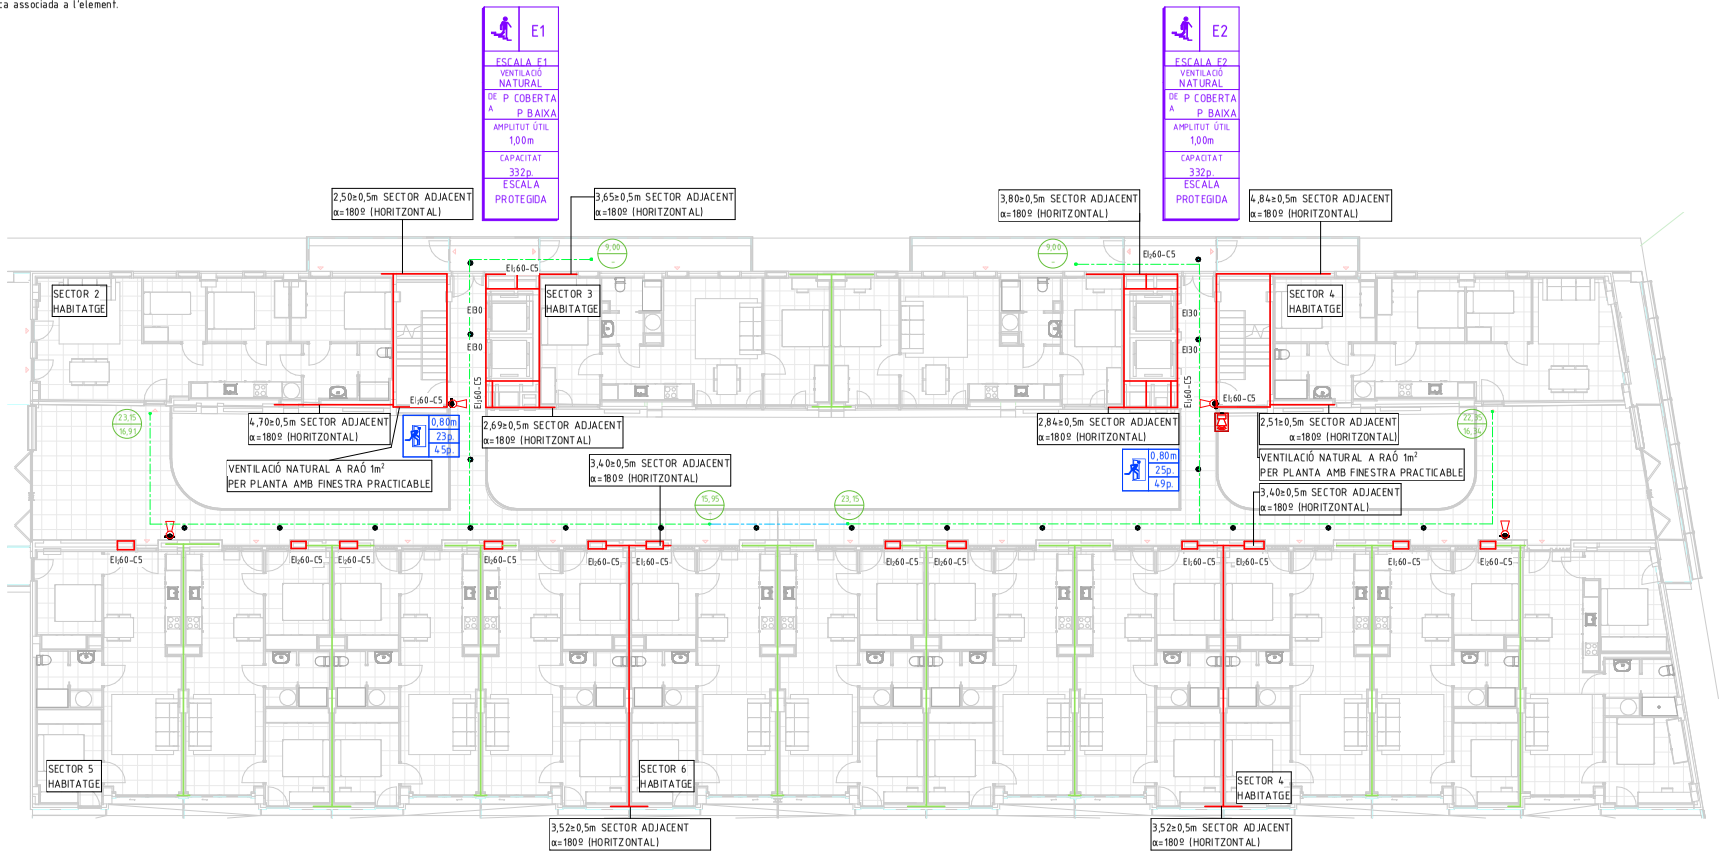

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA TERCERA**
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: **I.P.06**
Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 79/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		

- (*) Senyalètica associada a l'element.


SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA

-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

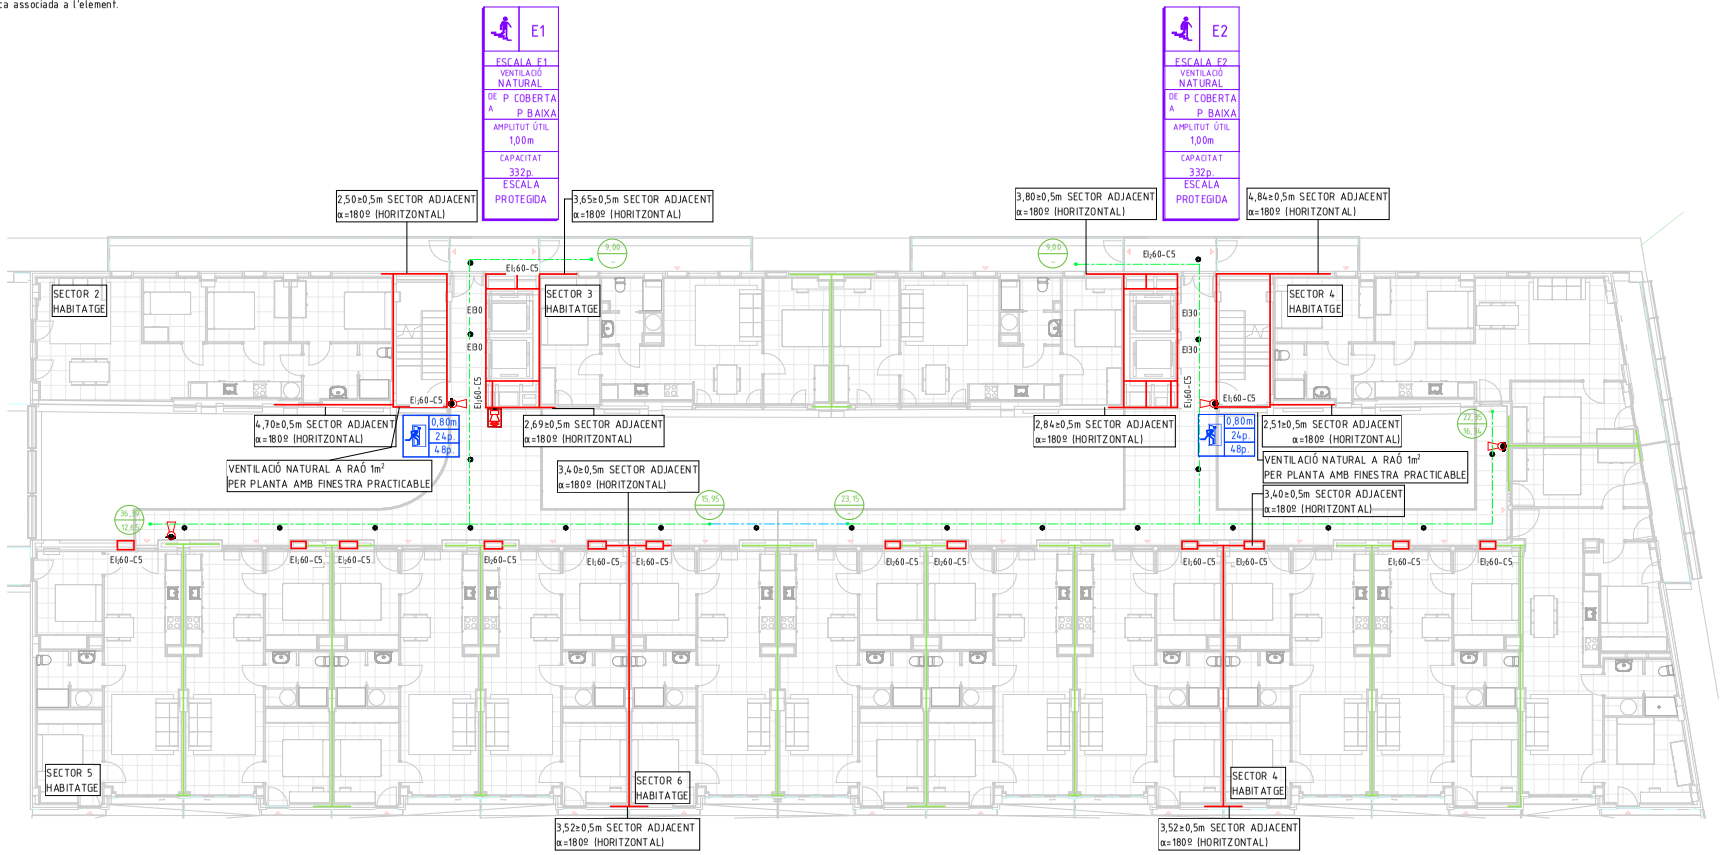

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA QUARTA
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.07
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 80/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 0'0p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
~m ~m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

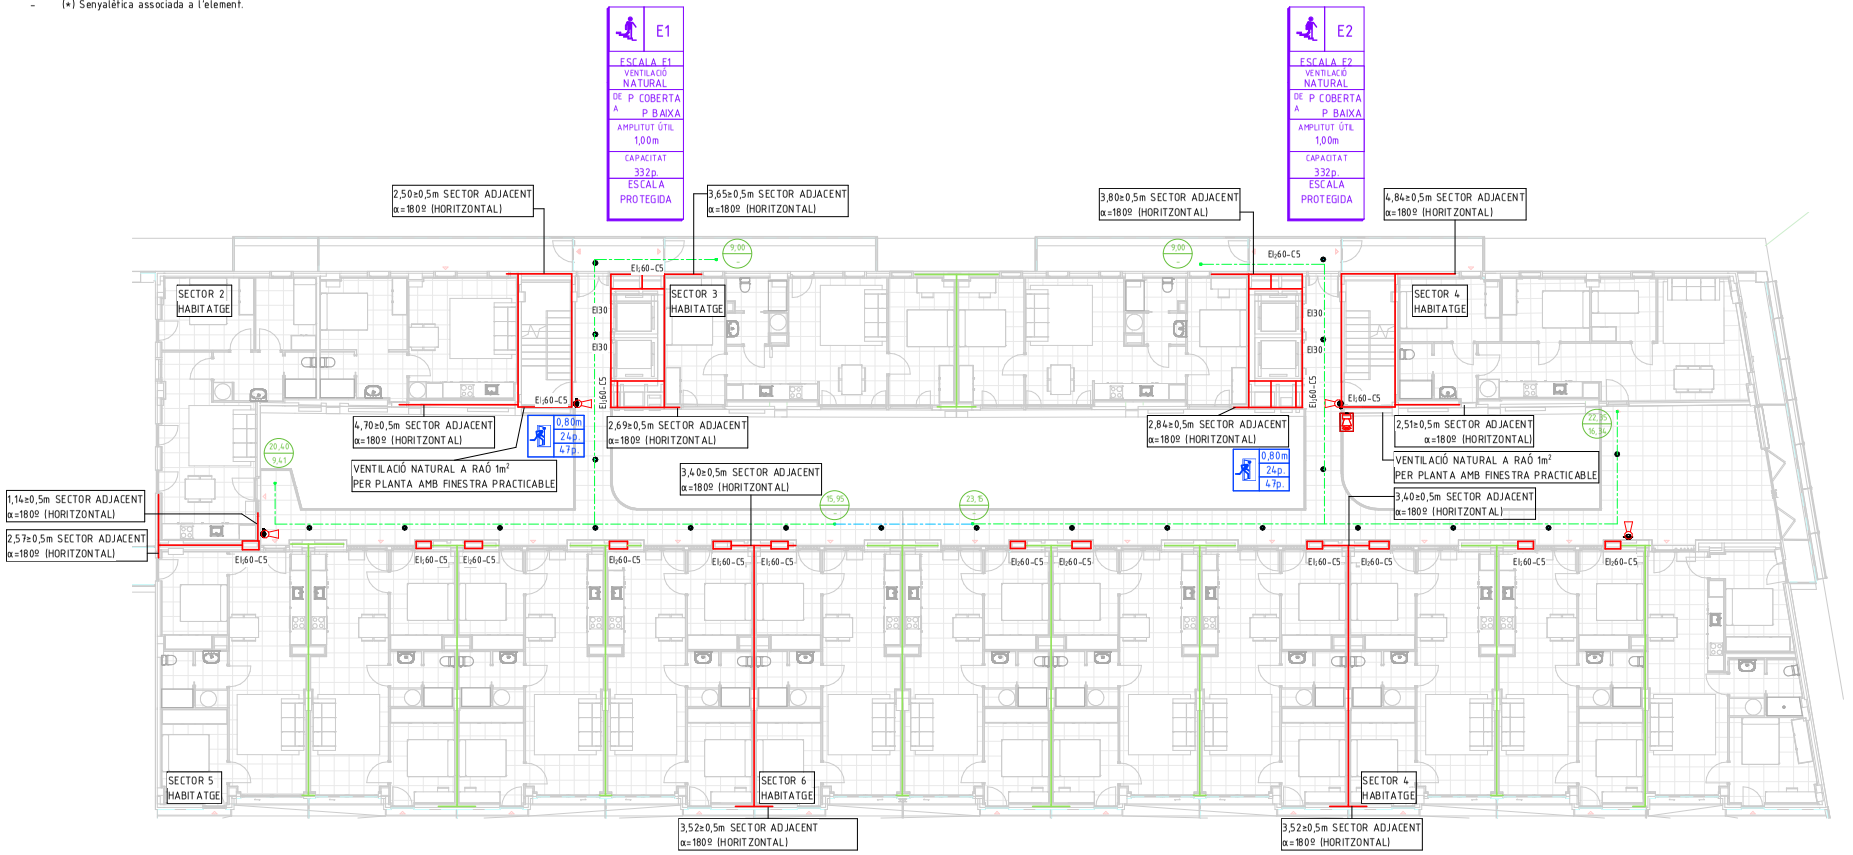

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA CINQUENA
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.08
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 81/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

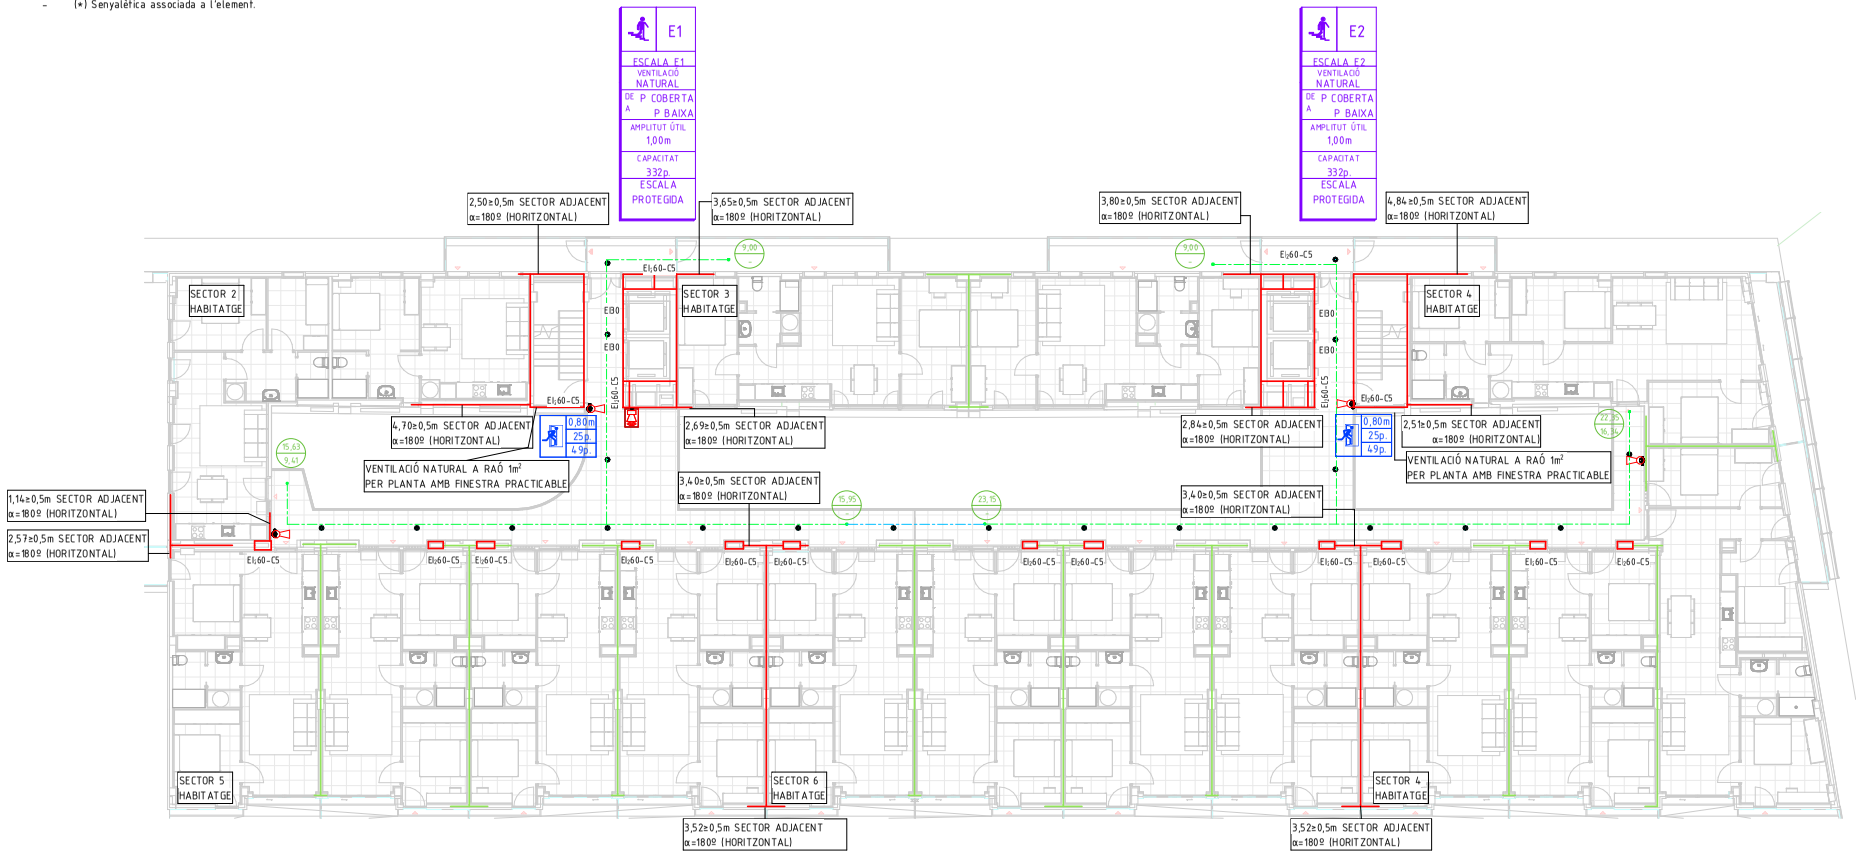

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA SISENA
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.09
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 82/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		


- (*) Senyalètica associada a l'element.

SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 00p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA
-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

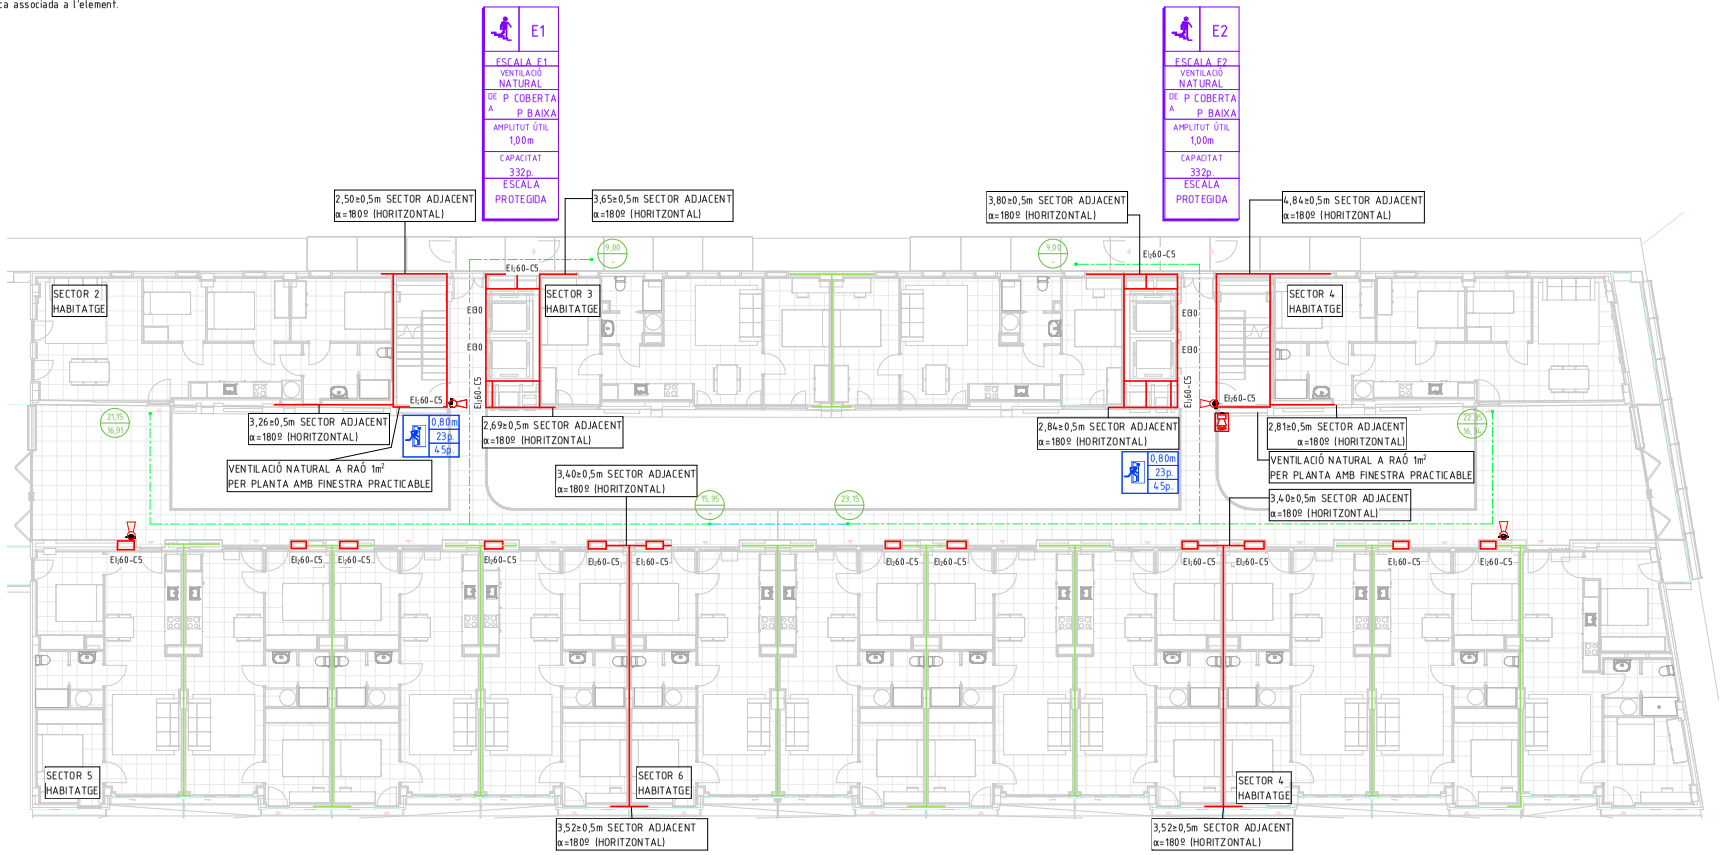

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA SETENA
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº
I.P.10
Data Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 83/210.

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ			
	SUBQUADRE ELÈCTRIC		DETECTOR FUM
	LLUMINARIA D'EMERGÈNCIA		DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
	CENTRAL ALARMA CO		DETECTOR CO_2 (h:1,50m)
	CENTRAL ALARMA ANALÓGICA 2 ZONES		COMPORTA TALLAFOC COLLARÍ INTUMESCENT
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ APARCAMENT DT9
	SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR	CB	BOTONERA CONTROL SISTEMA VENTILACIÓ ESCALA SP138
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC		
	EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2		
	MÀNEGA BIE-25		

- (*) Senyalètica associada a l'element.


SENYALÈTICA	
	EXTINTOR
	POLSADOR
	BOCA D'INCENDIS
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
P	PLÀNOL BOMBERS

LLEGENDA EVACUACIÓ	
m 0p. 0 0p.	AMPLADA DE PORTA (metres) OCUPACIONAL D'EVACUACIÓ MÀXIMA NORMAL (persones) OCUPACIÓ D'EVACUACIÓ MÀXIMA BLOQUEIG (persones)

LLEGENDA SECTORITZACIÓ EI	
	SECTORITZACIÓ EI-240
	SECTORITZACIÓ EI-180
	SECTORITZACIÓ EI-120
	SECTORITZACIÓ EI-90
	SECTORITZACIÓ EI-60

	DENOMINACIÓ
ESCALA	NUMERACIÓ ESCALA
VENTILACIÓ	TIPU VENTILACIÓ
	SITUACIÓ
AMPLITUT ÚTIL	AMPLADA ESCALA
CAPACITAT	CAPACITAT MÀXIMA (PERSONES)
ESCALA ESP. PROTEGIDA	TIPUS ESCALA

-m -m	RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS SORTIDA ÚNICA/PRIOR. DE 2 POSSIBLES RECORREGUT D'EVACUACIÓ FINS RECORREGUT ALTERNATIU
	ORIGEN D'EVACUACIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ

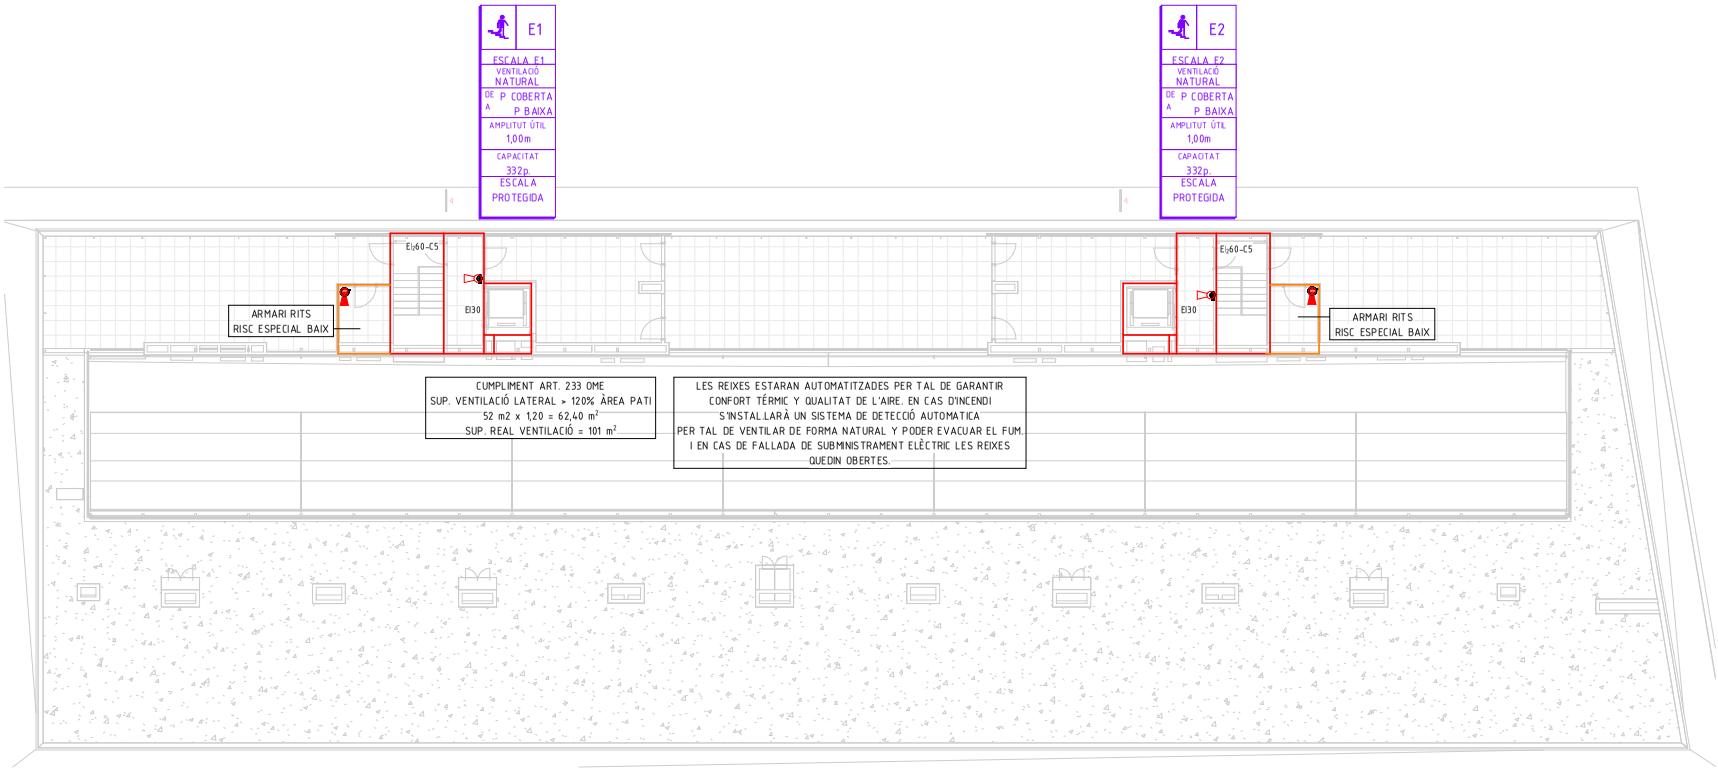

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA: 0 4 10 m
esc A3: 1/200

FASE: Executiu

PROJECTE: PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL.LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL: **PLÀNOL CONTRAINCENDIS PLANTA COBERTA**
06. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS


Nº: **I.P.11**

Data: Data

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 84/210.

Aeroterms

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 85/210.

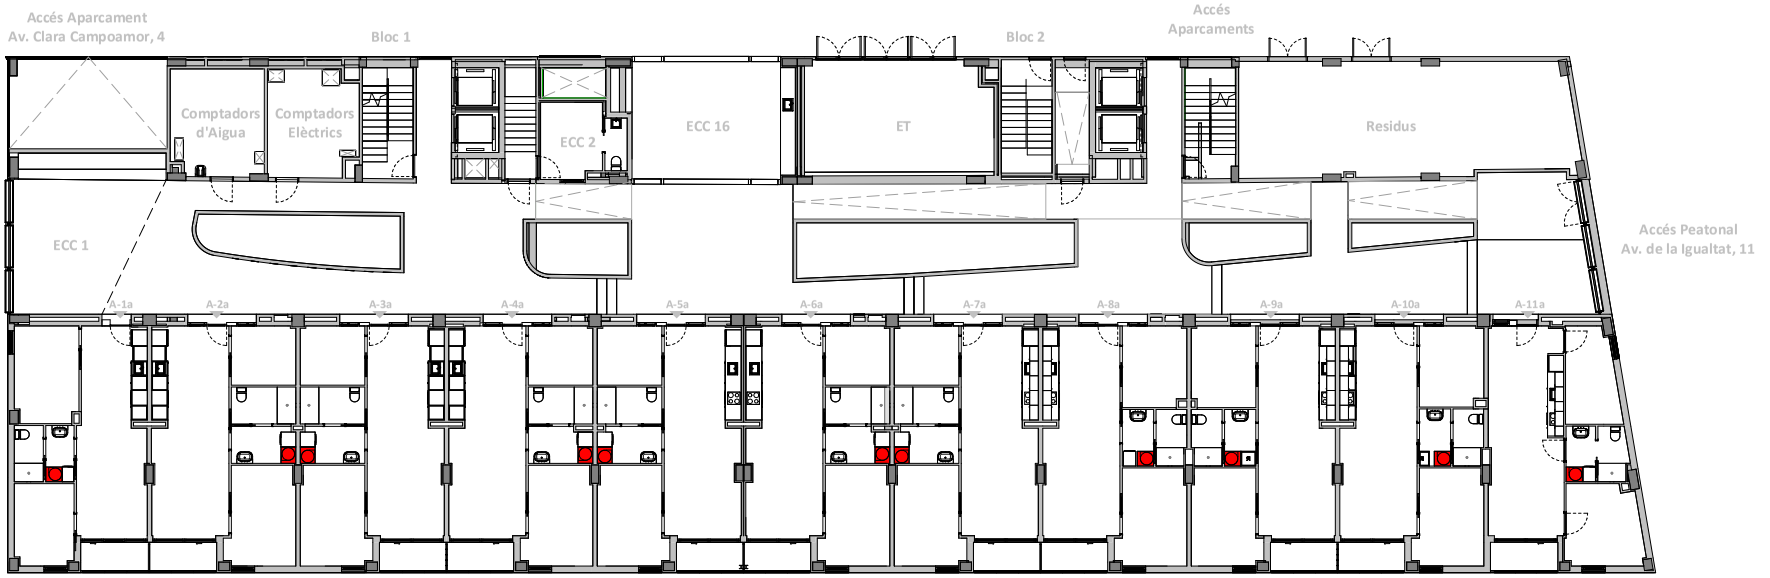

AMB IMPSOL


VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Baixa	Aeroterms

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 86/210.

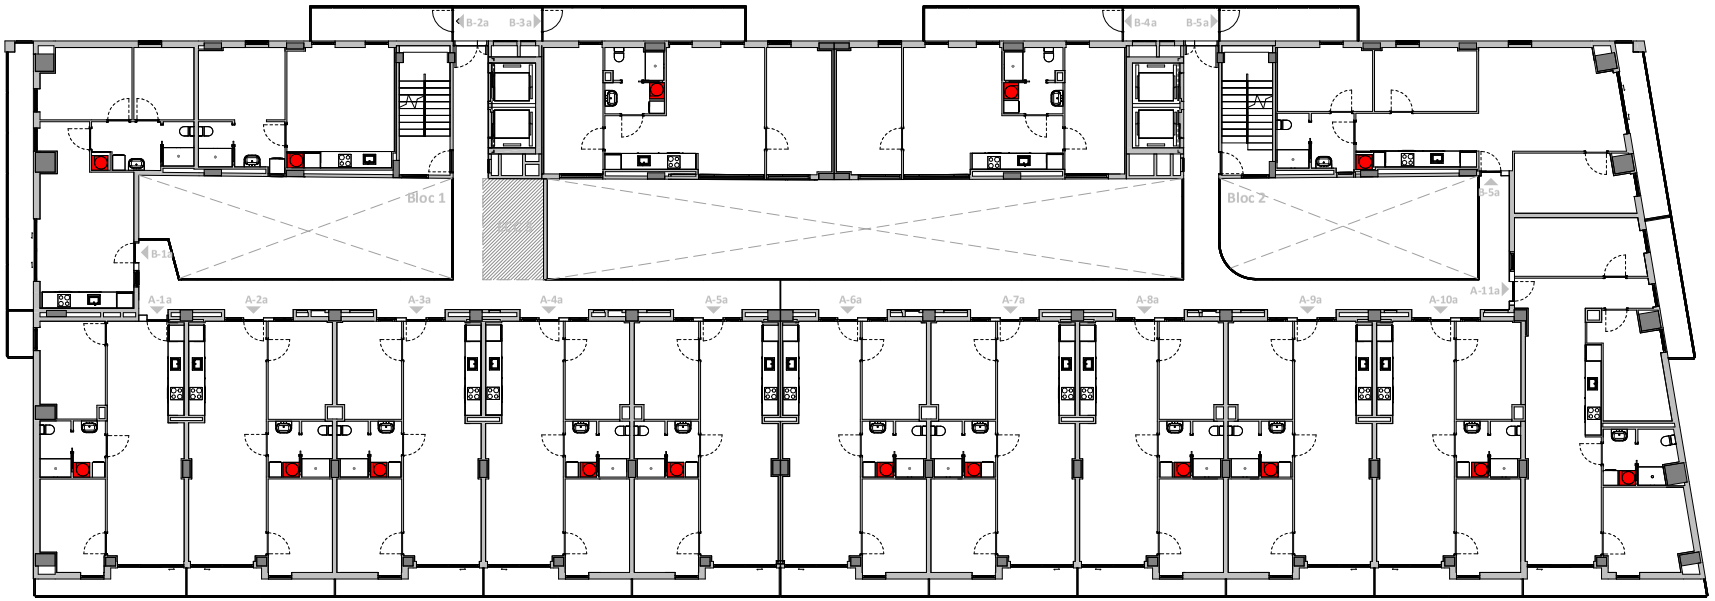

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Tipus	Habitatges

0 4 8 m.
esc A3: 1/200


Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 87/210.

Comportament bioclimàtic


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 88/210.

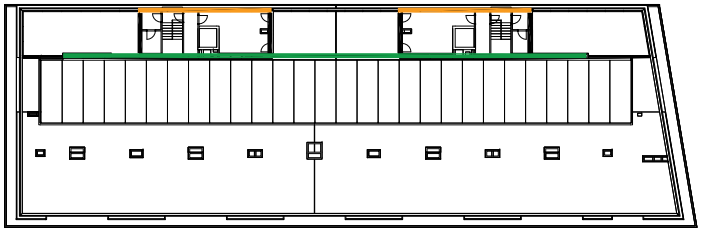


PLANTA BADALOT

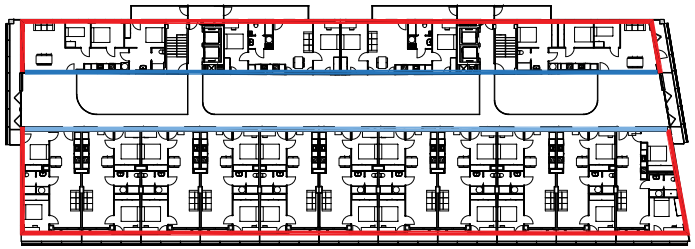


PLANTA OBERTA

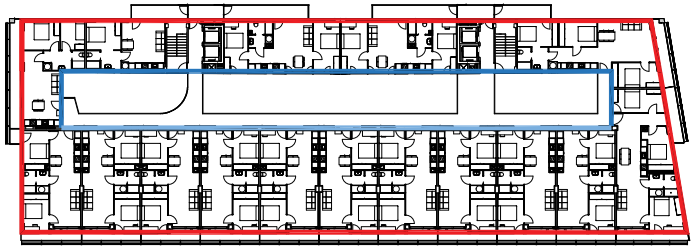

PLANTA TANCADA

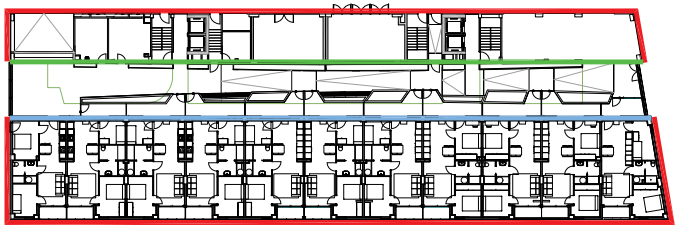

PLANTA BAIXA

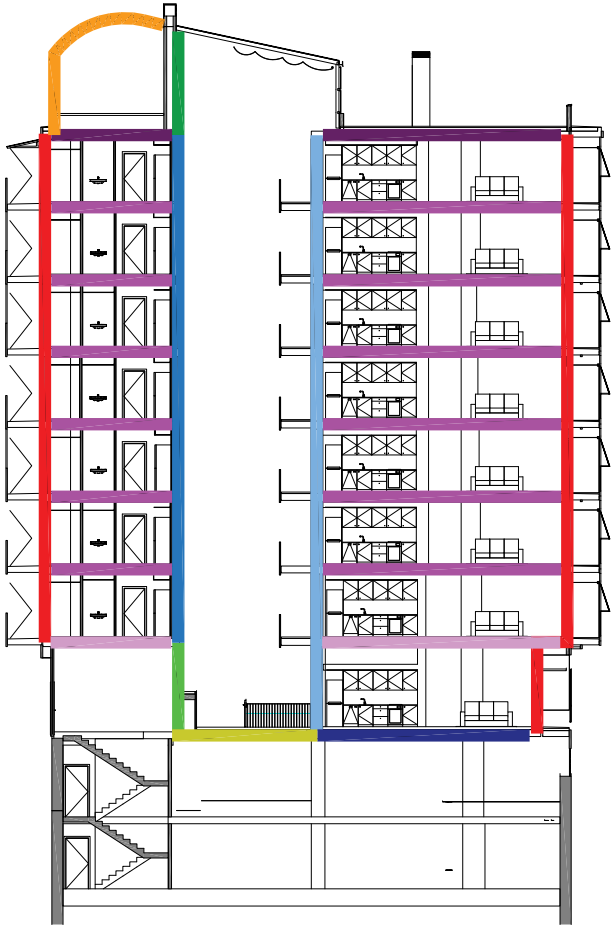

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

U=0.27W/m²K (≤ 0.29)	U=0.65W/m²K (≤ 0.95)
U=0.48W/m²K (≤ 0.56)	U=0.16W/m²K (≤ 0.16)
U=0.54W/m²K (≤ 0.56)	U=1.14W/m²K (≤ 1.35)
U=0.53W/m²K (≤ 0.78)	U=0.44W/m²K (≤ 0.48)
U=0.49W/m²K (≤ 0.95)	U=0.72W/m²K (≤ 0.95)

**Entre parèntesis valors del model per fer la simulació energètica.*

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 5 10 25 m
esc A3: 1_500

FASE
PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
COMPORTAMENT TÈRMIC DE L'ENVOLUPANT I
ARQUITECTURA


Nº
CB.01

Data
MARÇ 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 89/210.

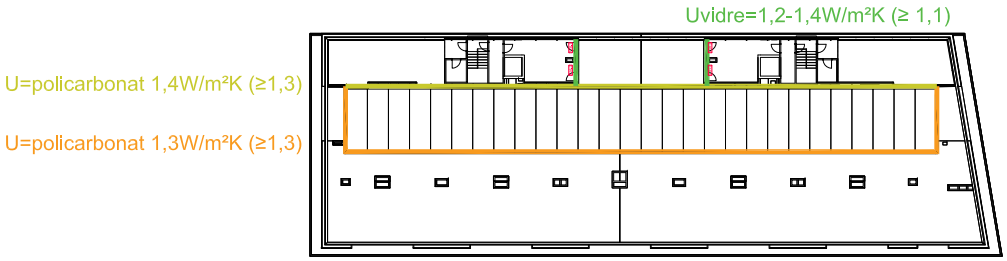


PLANTA BADALOT

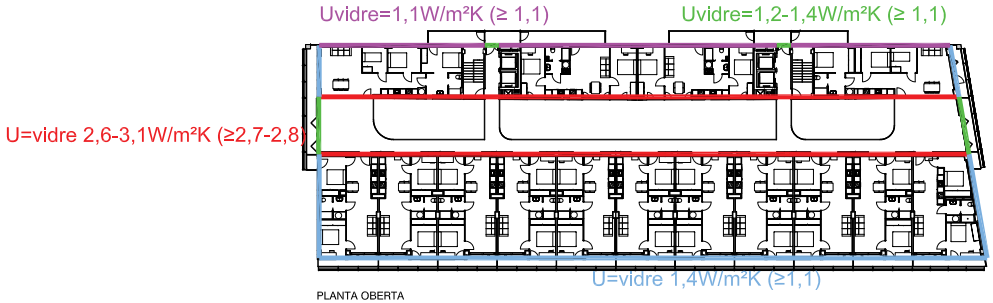

PLANTA OBERTA

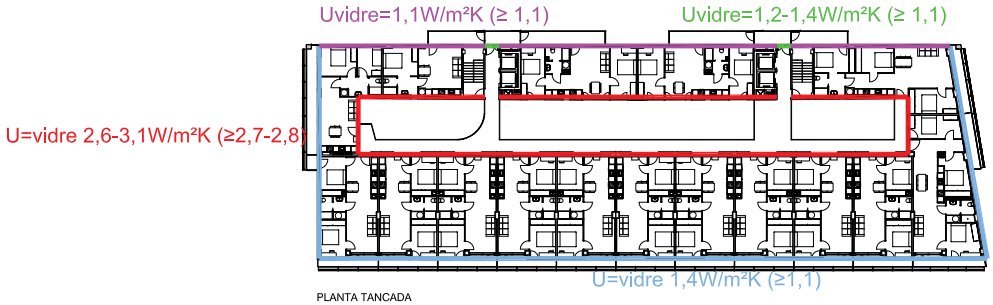

PLANTA TANCADA

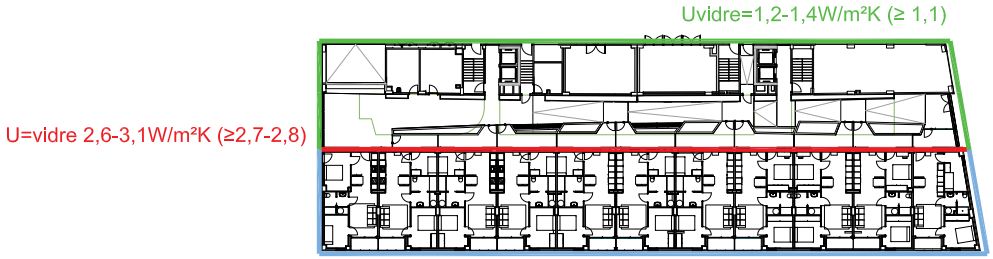

PLANTA BAIXA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 5 10 25 m
esc A3: 1_500

FASE
PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
COMPORTAMENT TÈRMIC DE LES OBERTURES
ARQUITECTURA

Nº
CB.03

Data
MARÇ 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 90/210.

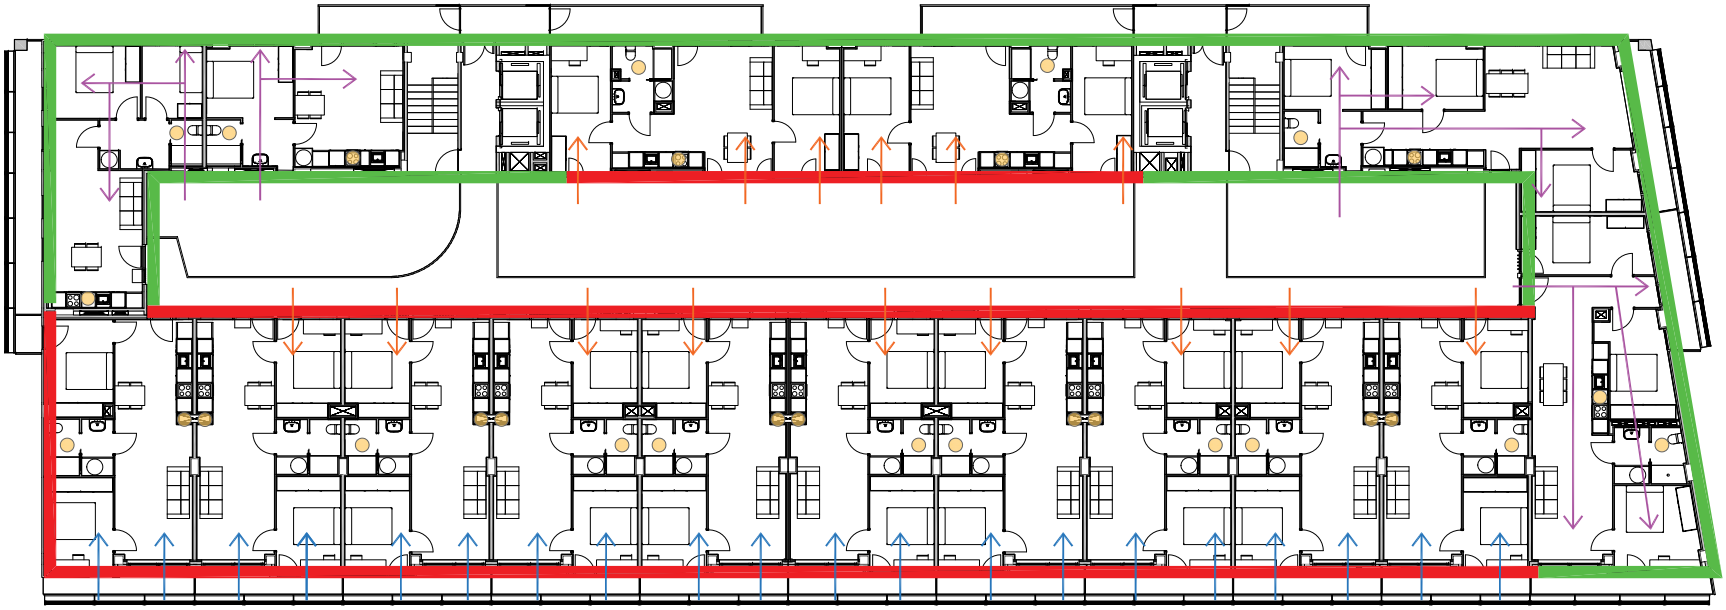

PLANTA TIPUS

- Murs amb finestres amb microventilació o admissió higroregulable
- Murs sense finestres amb microventilació ni admissió higroregulable
- Extracció mecànica en zones humides (HS·)
- Incorporació de l'aire e l'atri per microventilació
- Incorporacio de l'aire de l'atri per conductes de ventilació mecànica
- Incorporació de l'aire de l'exterior per microventilació

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 5 10 25 m
esc A3: 1_500

FASE
PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS


PLÀNOL
ESTRATÈGIES DE VENTILACIÓ
ARQUITECTURA

Nº
CB.04
Data MARÇ 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 91/210.



SECCIÓ TRANSVERSAL

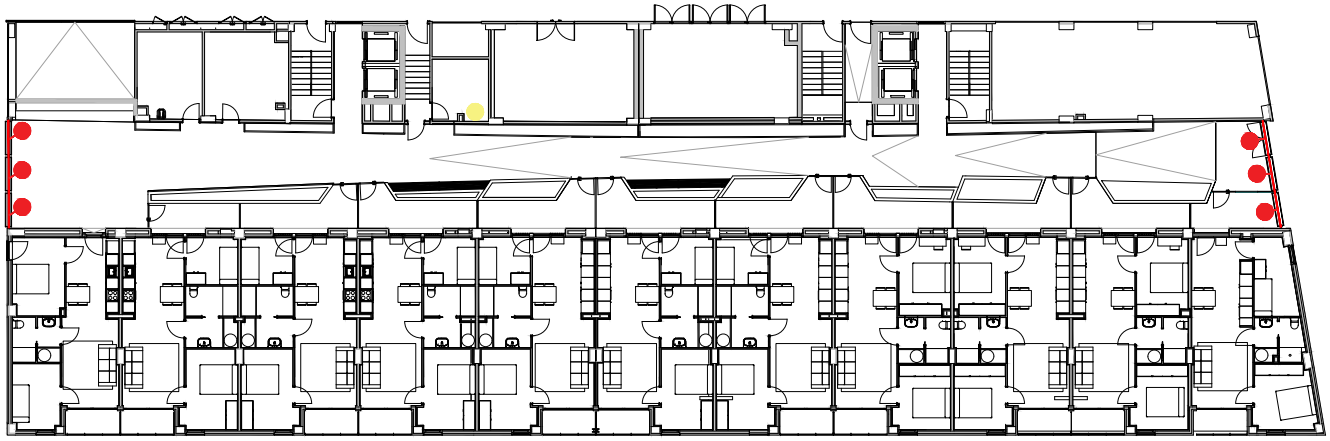

PLANTA BAIXA

- Motor que acciona les finestres de l'atri i el lluernari
- Motor que acciona les persianes dels espais ECC
- Motor que acciona el tendal del lluernari
- Proposta situació control BMS
- Sonda de temperatura interior
- Sonda de qualitat d'aire interior
- Estació meteorològica (Sonda de temperatura, assolellament, pluja, vent i qualitat de l'aire exterior)

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 5 10 25 m
esc A3: 1_500

FASE
PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
GESTIÓ DELS ELEMENTS DE L'ATRI I
ARQUITECTURA


Nº
CB.06

Data MARÇ 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 92/210.

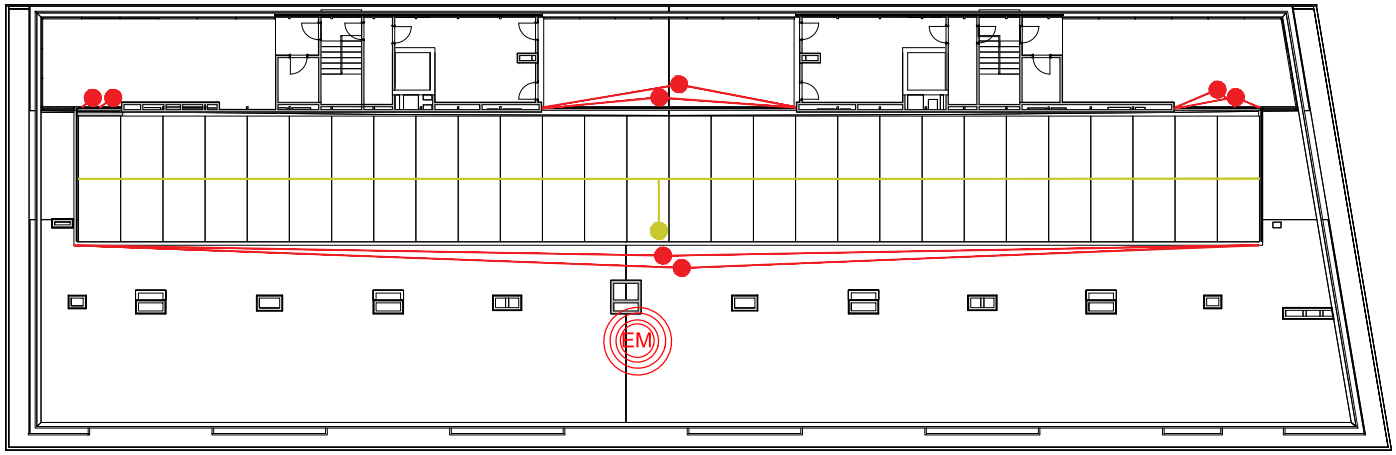

PLANTA COBERTA

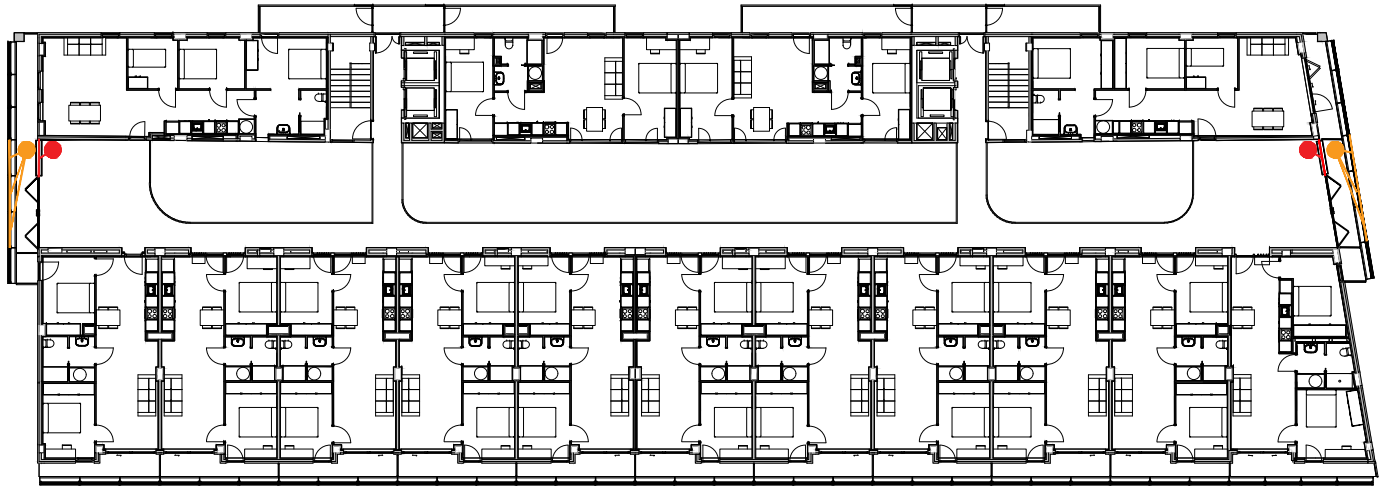

PLANTA OBERTA

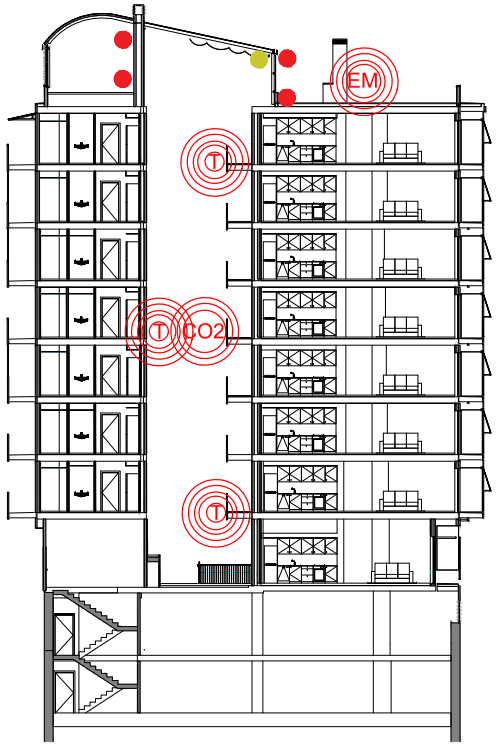

SECCIÓ TRANSVERSAL

- Motor que acciona les finestres de l'atri i el lluernari
- Motor que acciona les persianes dels espais ECC
- Motor que acciona el tendal del lluernari
- Proposta situació control BMS
- Sonda de temperatura interior
- Sonda de qualitat d'aire interior
- Estació meteorològica (Sonda de temperatura, assolellament, pluja, vent i qualitat de l'aire exterior)

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 5 10 25 m
esc A3: 1_500

FASE
PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

PLÀNOL
GESTIÓ DELS ELEMENTS DE L'ATRI II
ARQUITECTURA

Nº
CB.07


Data
MARÇ 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 93/210.

Reg

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 94/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG

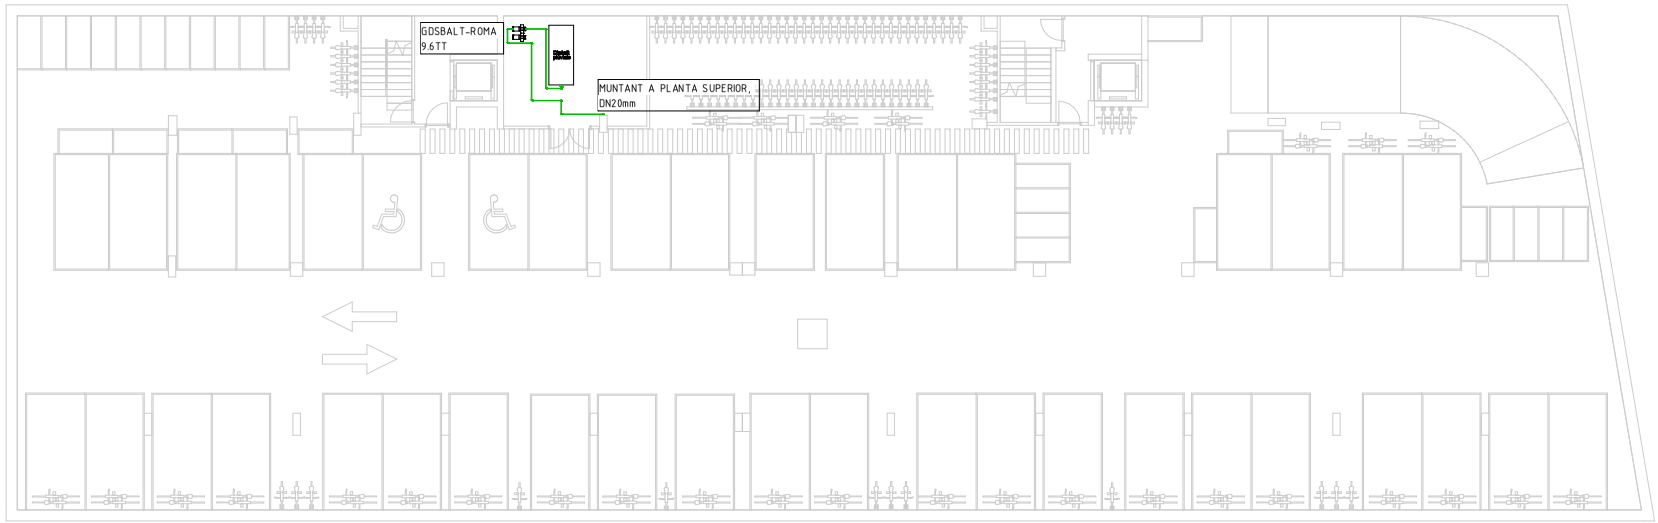

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÃ§ament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: IR7Du3ZFFeZafAynIOF+1DAQorg=
Hash: MIIGAAYJKoZIhvcNAQcCoIIF8TCCBe0CAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADALBgkqhkiG9w0BBwGgggPDMIIDvzCCAqegAwIBAgIQA01
Rev: 2022-12-23T10:39:01


PLA NACIONAL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
05 - RG - JARDINERIA

Visat: 2022006397 Data Desembre 2022

Nº
I.J.01

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 95/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG

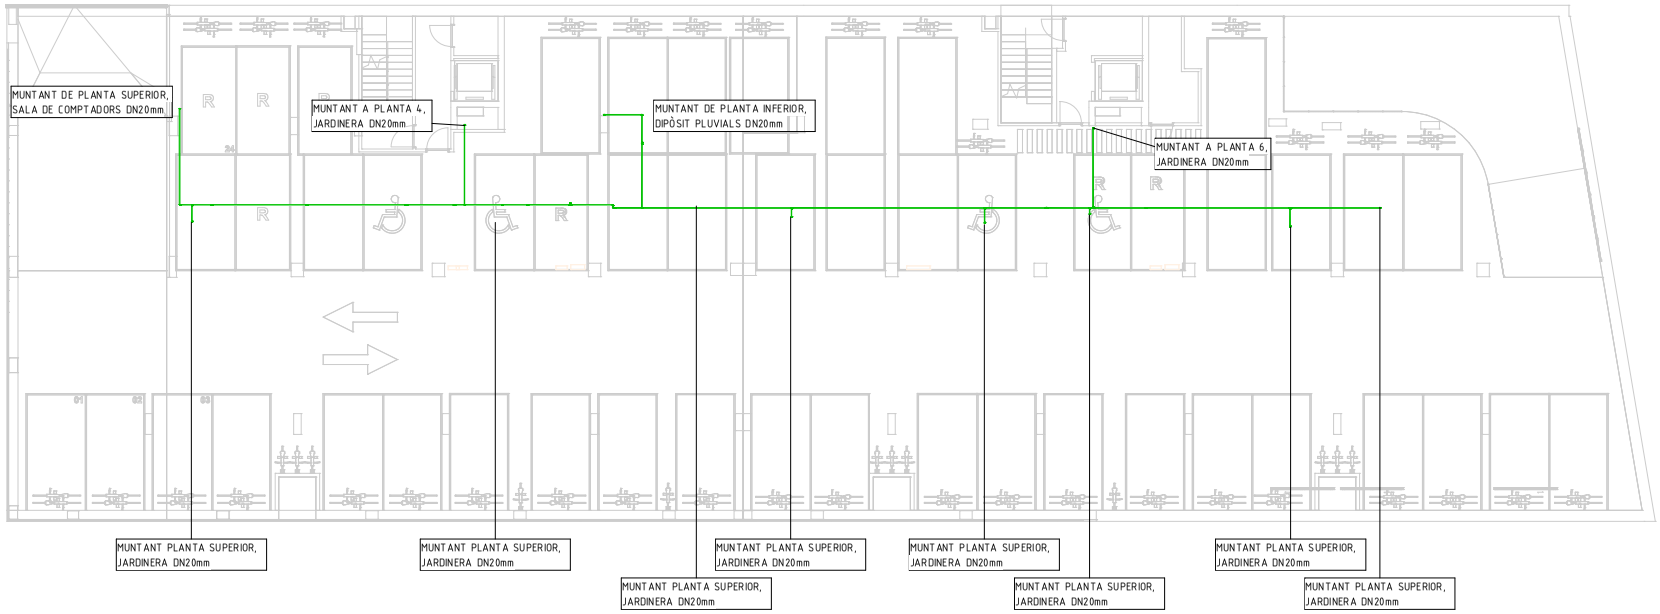

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÃ§ament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: IR7DU3ZFFeZafAynIOF+1DAQorg=
Hash: IR7DU3ZFFeZafAynIOF+1DAQorg=
Rebut: 2022-12-23 09:23:01


PLANOL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
PLANTA SOTERRANI -1
09 - RG - JARDINERIA

Nº
I.J.02

Visat: 2022006397 Data Desembre 2022

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 96/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG

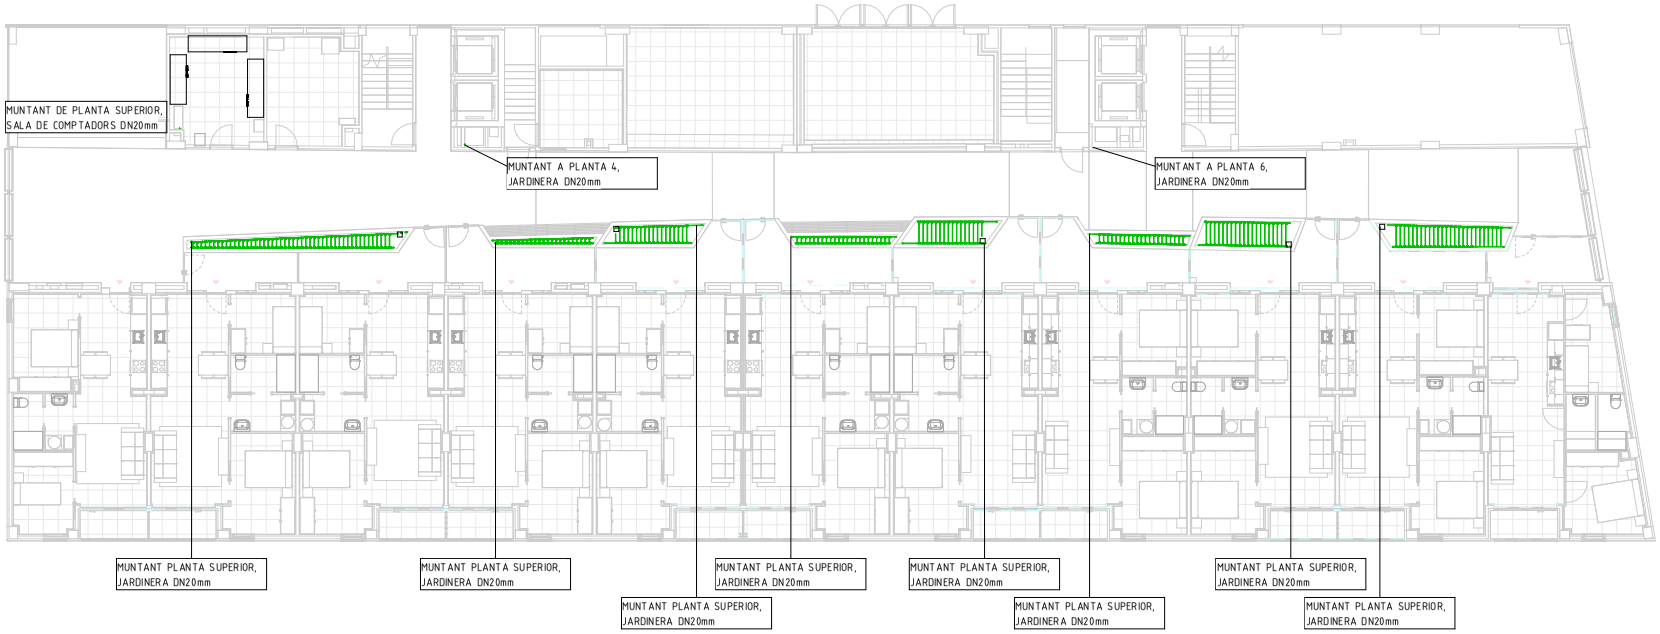

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÀjament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: IR7Du3ZFFeZafAynlOF+1DAQorg=
Hash: MEUCIQDNNHpb6dRrA=
Rev: 2.0.3.0 (b1e6921)

PLANOL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
PLANTA BAIXA
05 - RG - JARDINERA


Nº
I.J.03

Data Desembre 2022

Visat: 2022006397

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 97/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG

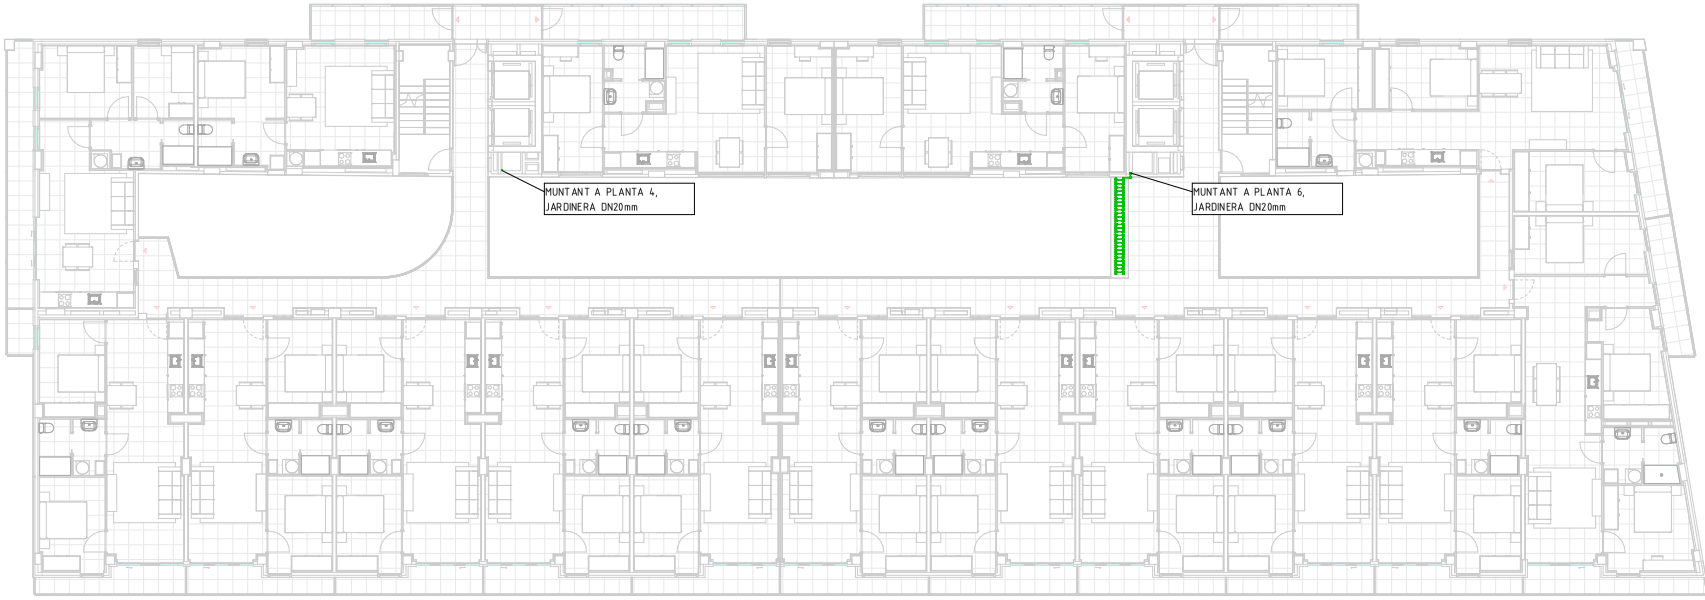

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: IR7Du3ZFFeZafAynIOF+1DAQorg=
Hash: [illegible]pb6dRrA=
Rev: [illegible]

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÃ§ament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

Nº

PLÀNOL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
05 - RG - JARDINERIA

I.J.04

Visat: 2022006397 Data Desembre 2022

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 98/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: IR7Du3ZFFe2afAymIOF+1DAQorg=
Hash: 1DAQorg=
Rev: 2022.3.0.1

PLÀNOL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
05 - JARDINERIA

Visat: 2022006397 Data Desembre 2022

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÀjament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

PROMOTOR INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRI

Nº
I.J.05

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 99/210.

LLEGENDA REG	
⋈	ESCOMESA
———	CANONADA D'AIGUA DE REG
•	MUNTANTS REG



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
RODONARQUITECTES
Isabel Rodon, arquitecta - Rodon Arquitectes SLP

ESCALA
0 6 15 m
esc A3: 1/300

FASE
Executiu

PROJECTE
PROMOCIÓ DE 120 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, PARCEL·LA 25+26, SECTOR LLEVANT
VILADECANS

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: IR7Du3ZFFeZafAynlOF+1DAQorg=
Hash: MEUCIQDIJ4ZAPMEAHpb6dRrA=
Registre: 2022006397_01

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar amb comerç i aparcament de 120 habitatges
EmplaÀjament: Sector Llevant, 25-26
Municipi: Viladecans - 08840 Sector Llevant Parcel?la 25+26. Sector Lleva
ArquitectesRODON ARQUITECTES SLP (SOCIETAT UNIPERSONAL),
RODÓN I BONET, ISABEL

PLÀNOL INSTAL·LACIÓ URBANITZACIÓ REG
PLANTA SISENA
05 - RG - JARDINERIA

Nº
I.J.06

Visat: 2022006397 Data Desembre 2022


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 100/210.

Línia de vida

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 101/210.

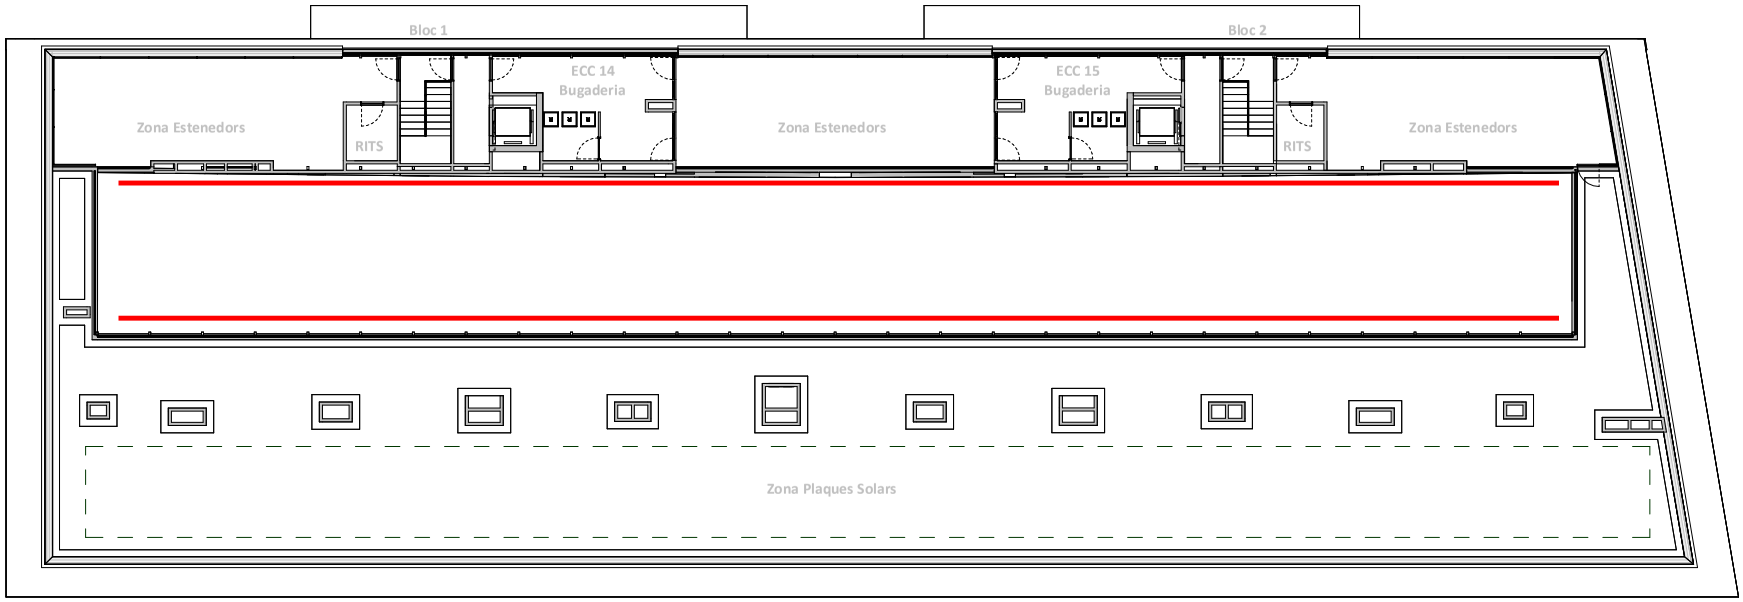

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Coberta	Linia de Vida

0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 102/210.

Neteja

AMB IMPSOL

JULIOL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 103/210.

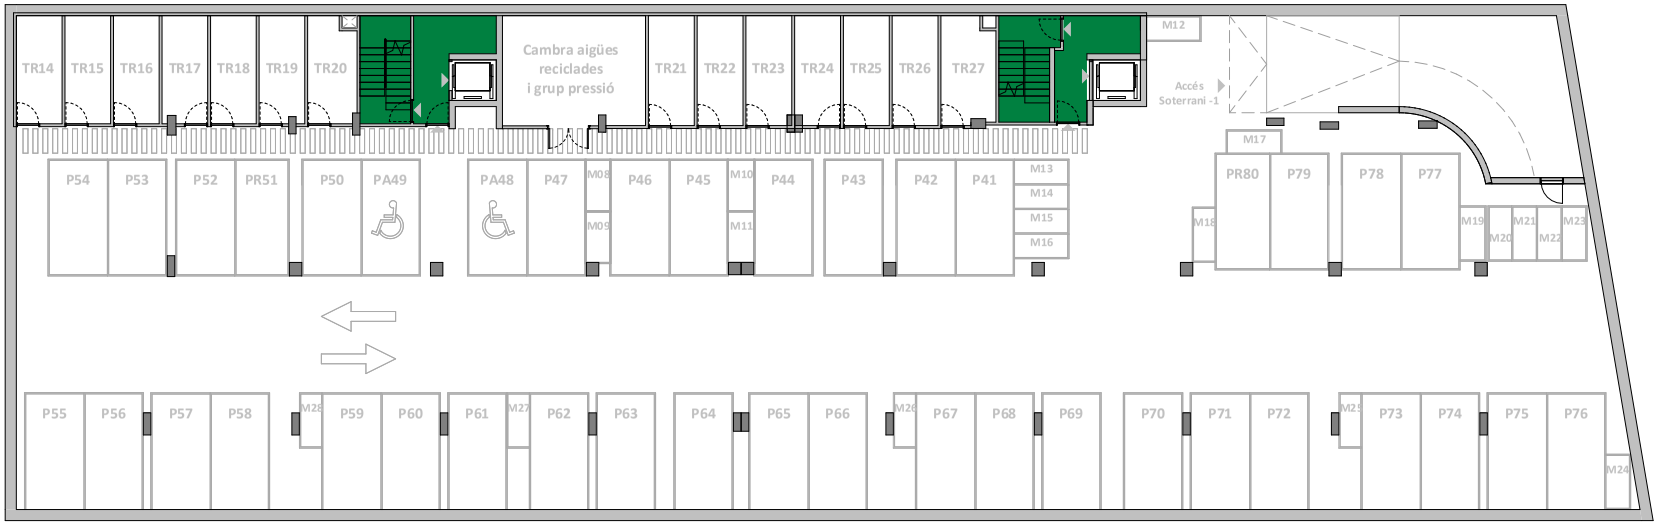

Patis d'escala	37.08 m²
Total: 37.08 m²	

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Soterrani -2	Neteja


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 104/210.

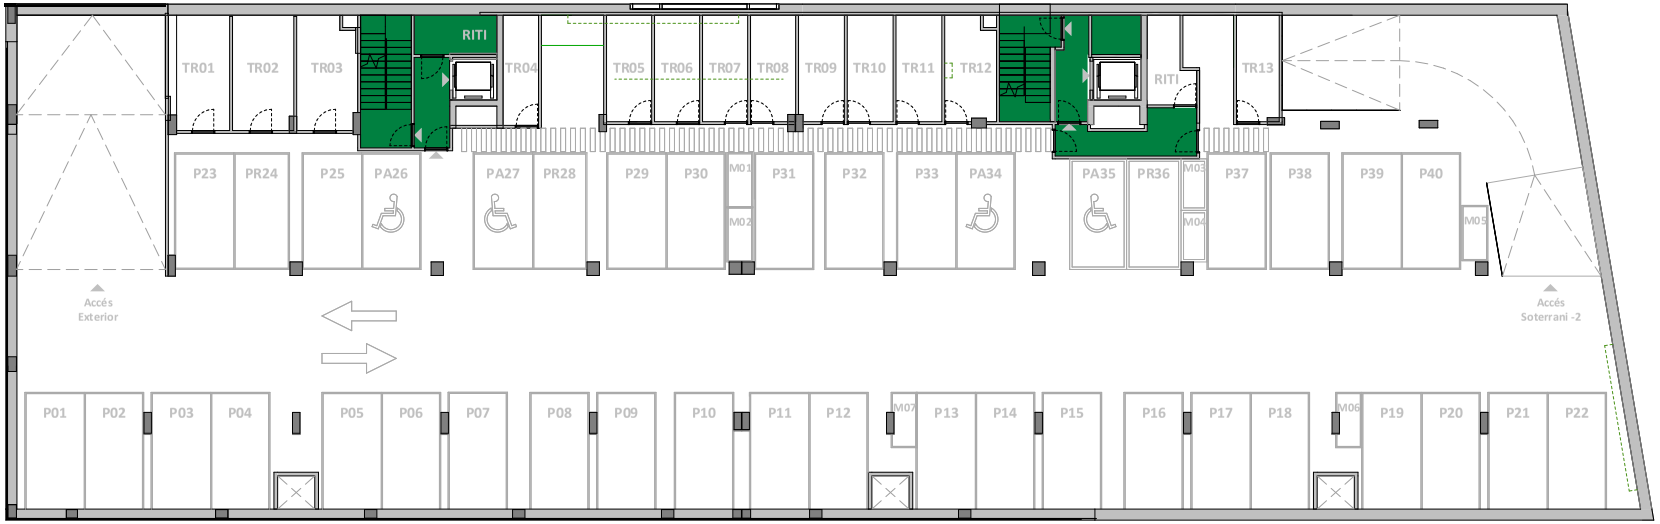

Patis d'escala	48.74 m²
Total: 48.74 m²	

AMB | IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Soterrani -1	Ascensors


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 105/210.

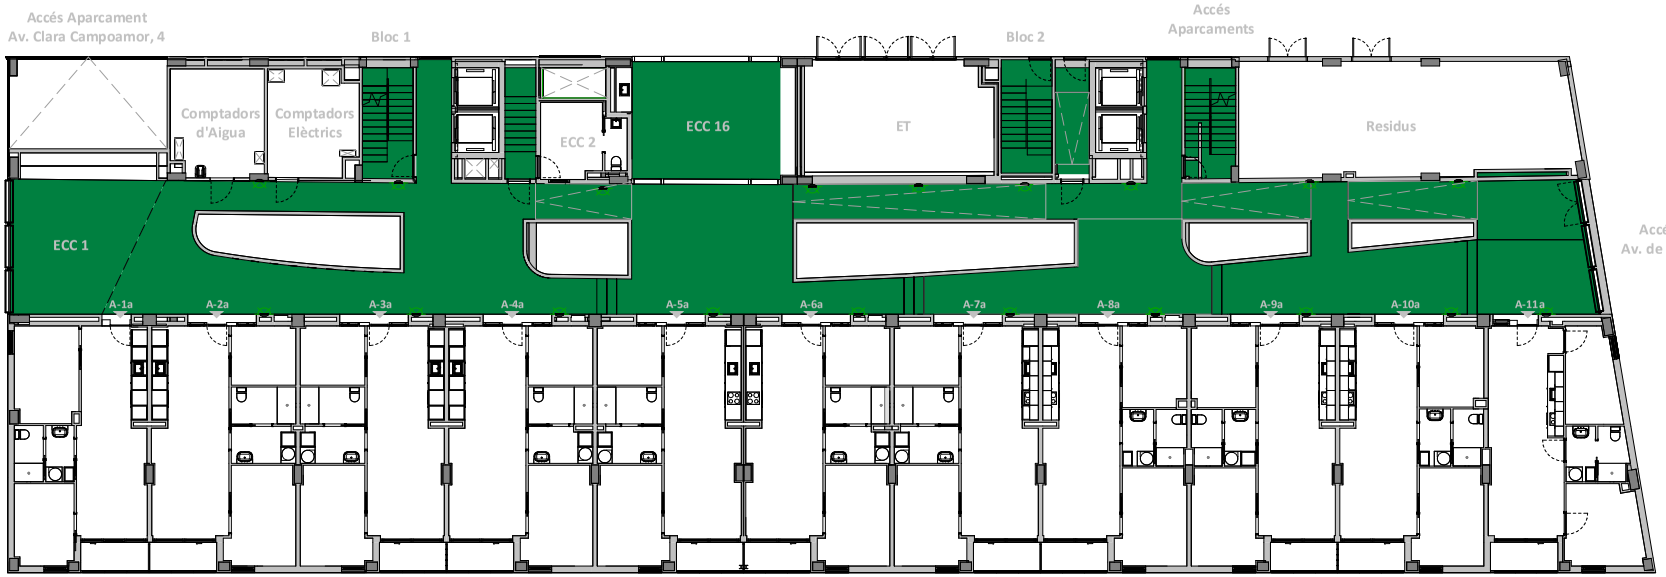

Patis d'escala	39.96 m²
ECC	56.08 m²
Espai circulació	260.55 m²
Total:	357.00 m²

AMB IMPSOL


VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Baixa	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 106/210.

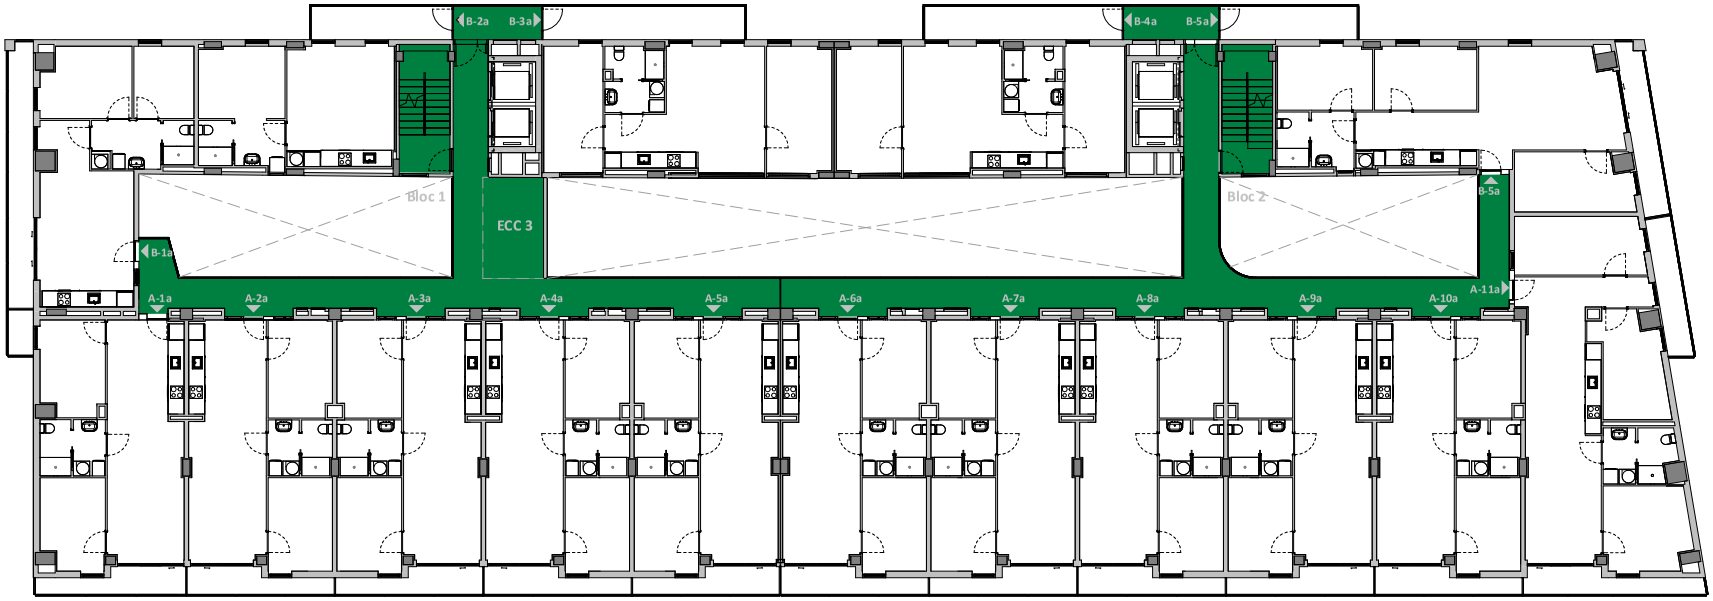

Patis d'escala	21.24 m²
ECC	10.08 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	110.14 m²
Total:	151.47 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Primera	Neteja


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 107/210.

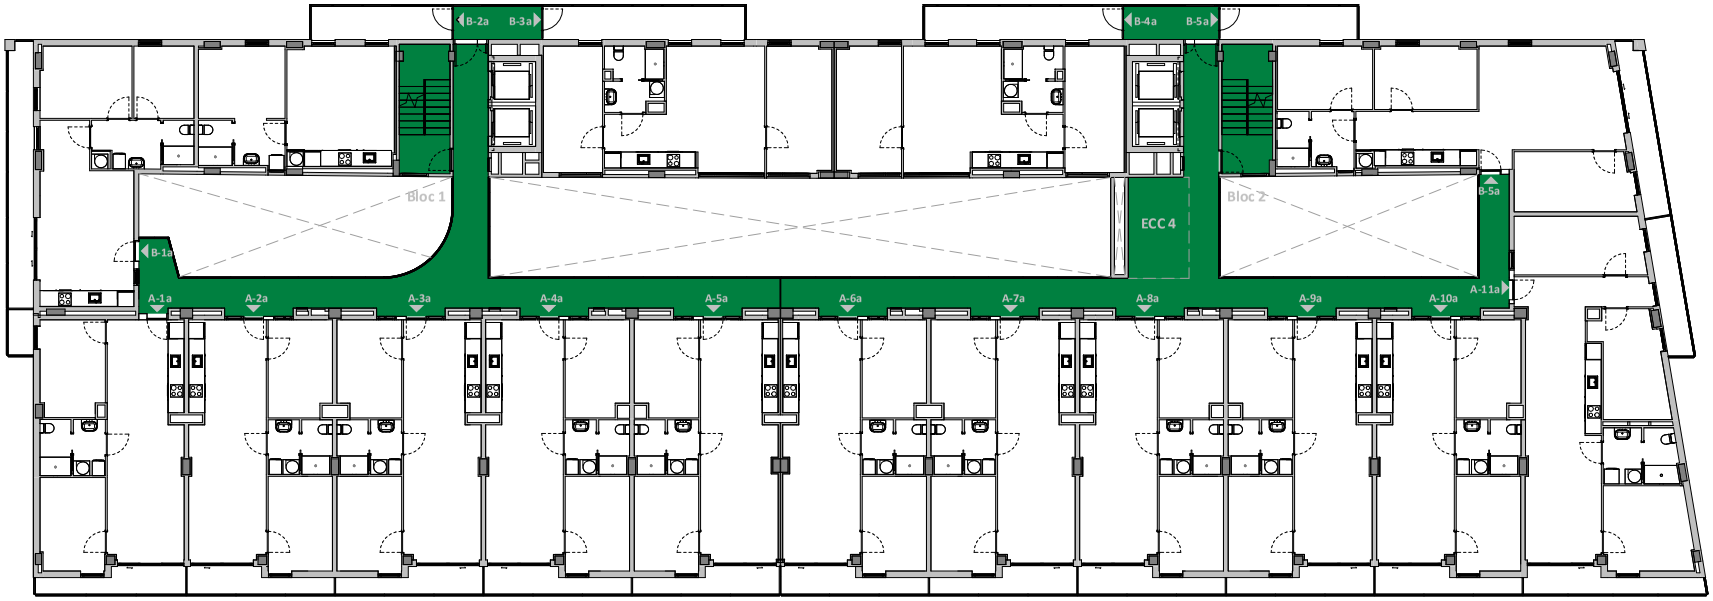

Patis d'escala	21.32 m²
ECC	10.08 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	111.00 m²

Total: 152.41 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS


Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Segona	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 108/210.

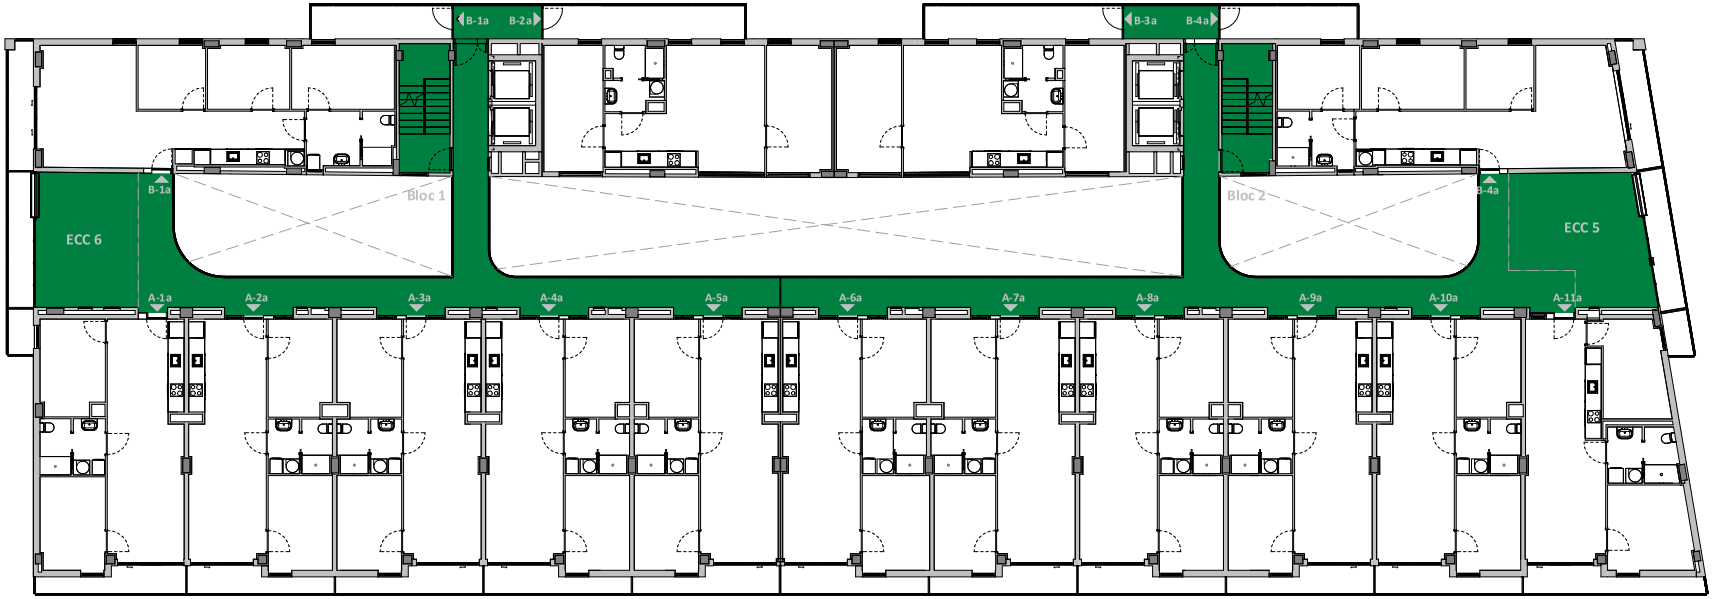

Patis d'escala	21.32 m²
ECC	48.90 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	120.71 m²
Total: 200.94 m²	

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Tercera	Neteja


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 109/210.

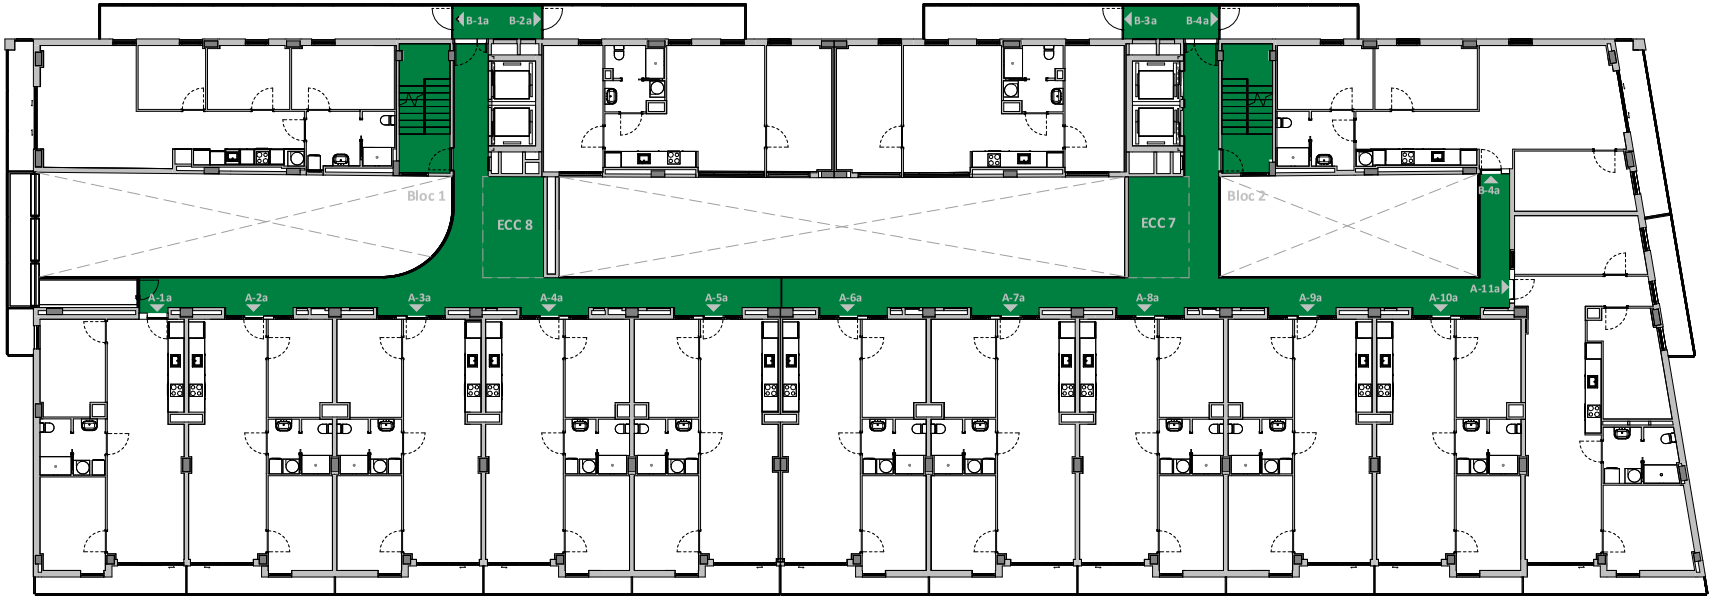

Patis d'escala	21.32 m²
ECC	20.14 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	107.87 m²
Total:	159.34 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS


Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Quarta	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 110/210.

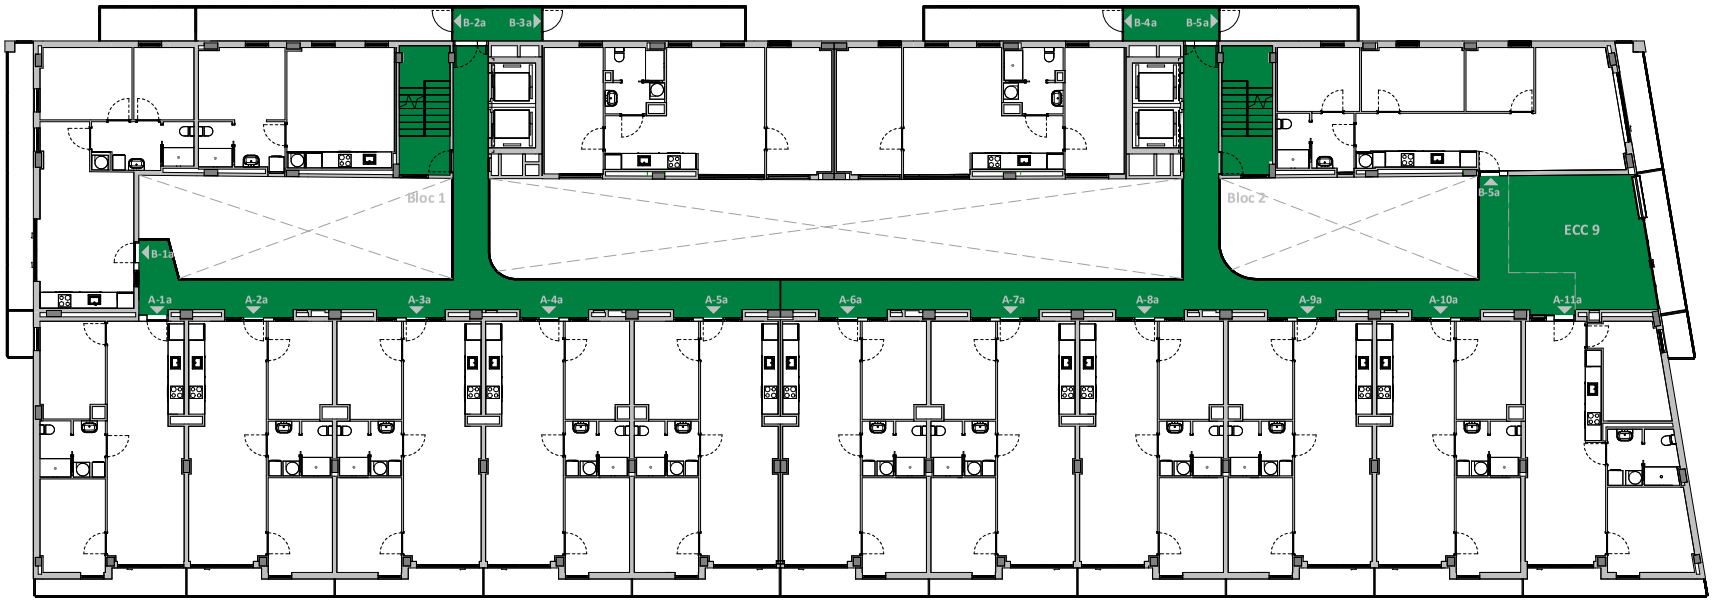

Patis d'escala	21.32 m²
ECC	26.21 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	115.26 m²

Total: 172.80 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS


Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Cinquena	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 111/210.

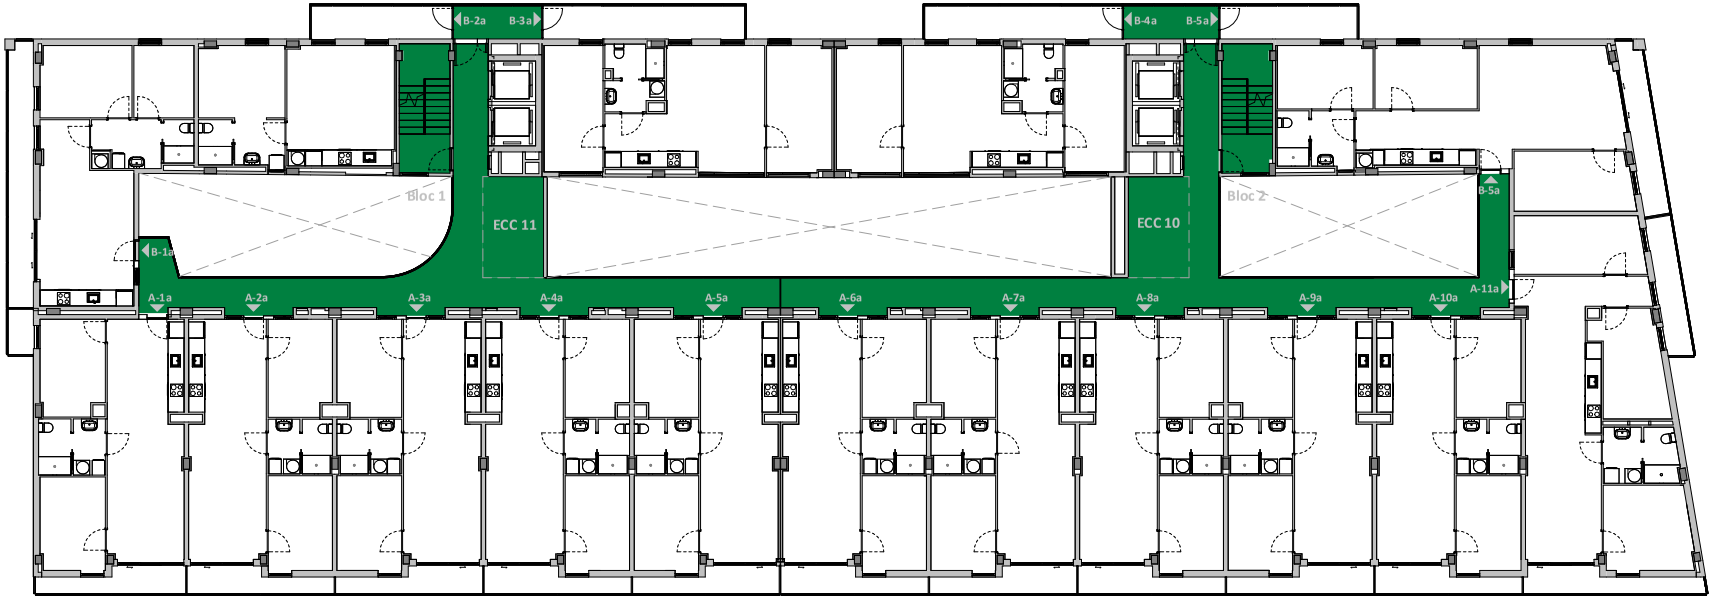

Patis d'escala	21.32 m²
ECC	20.16 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	110.12 m²
Total:	161.61 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Sisena	Neteja


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 112/210.

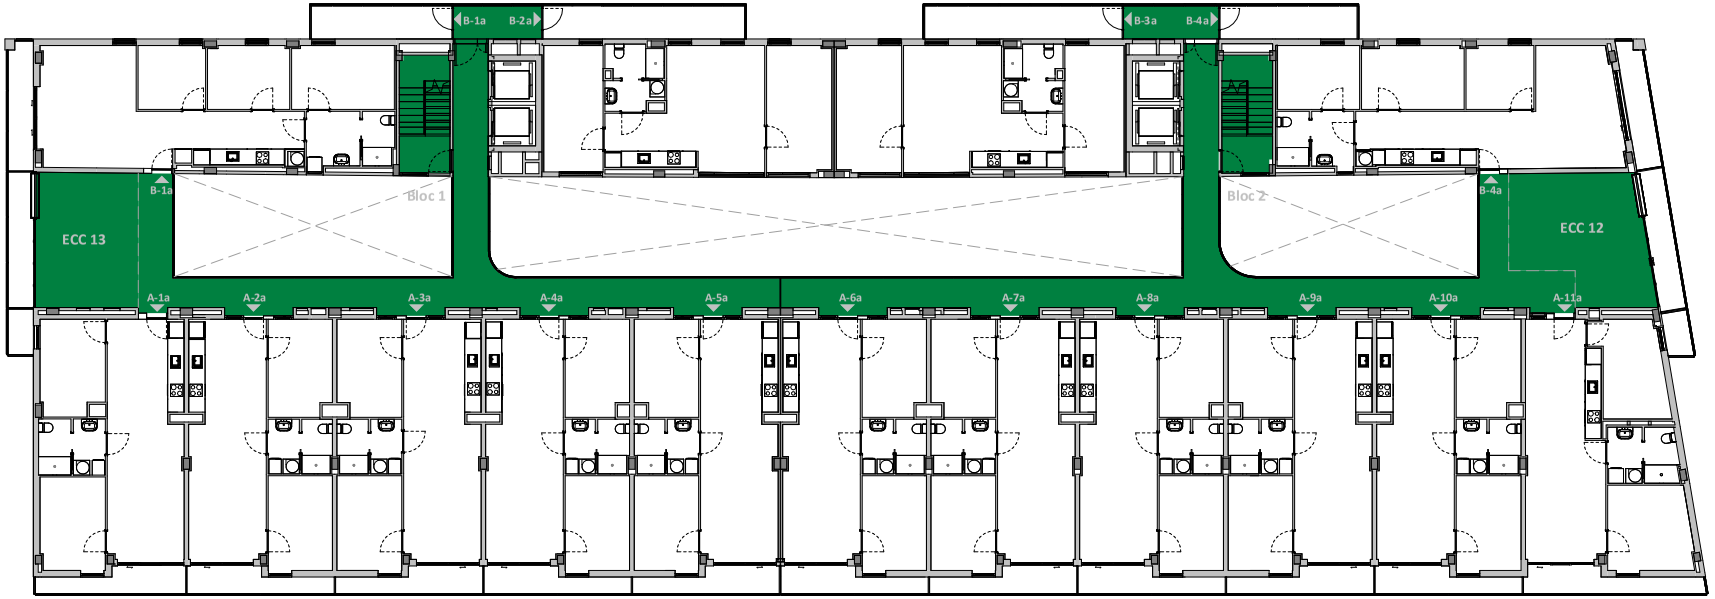

Patis d'escala	19.50 m²
ECC	49.00 m²
Passera d'accés	10.01 m²
Espai circulació	119.30 m²
Total:	197.81 m²

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Setena	Habitatges


0 4 8 m.

esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superficies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 113/210.

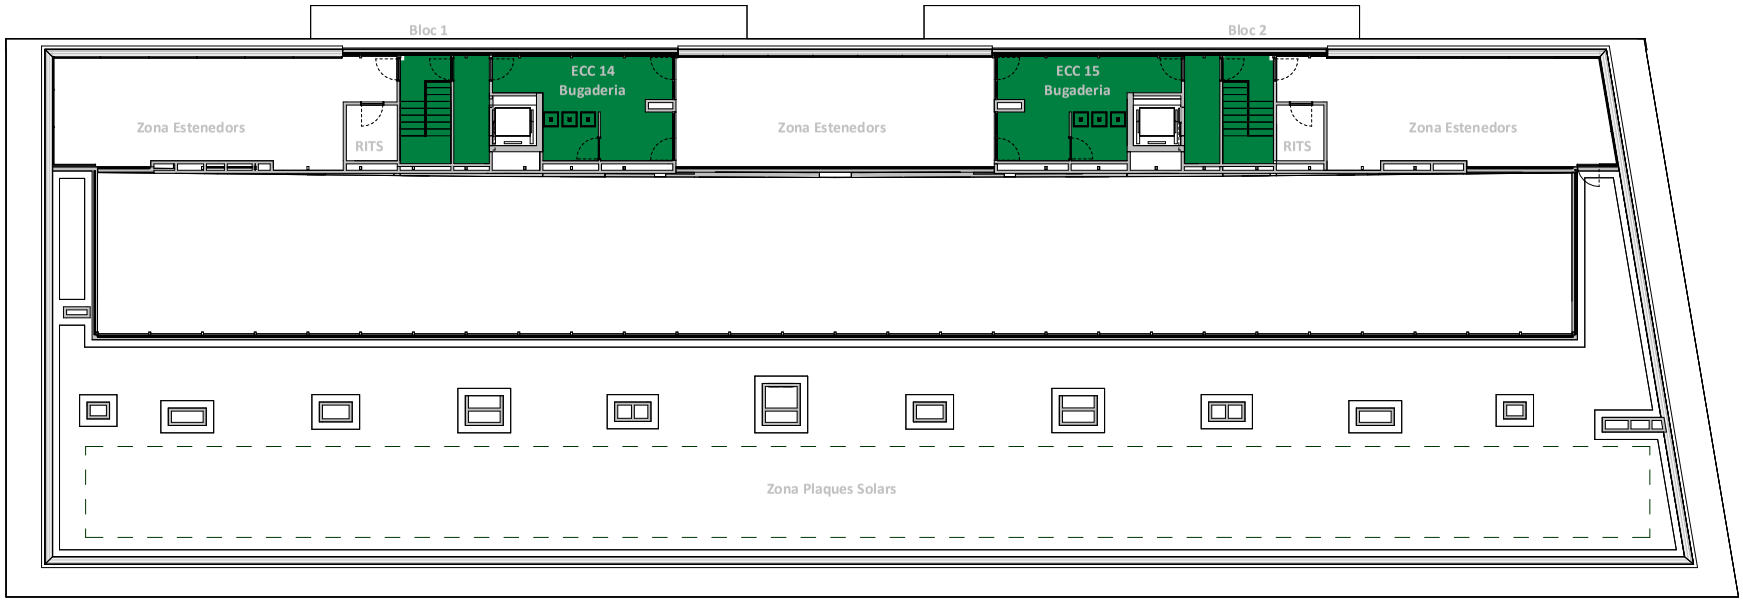

Patis d'escala	30.80 m²
ECC	49.63 m²
Total: 80.43 m²	

AMB IMPSOL

VILADECANS

Avinguda de la Igualtat, 11	
Parcel·la 25+26, Sector Llevant	
Planta Coberta	Neteja

0 4 8 m.
esc A3: 1/200

Actualitzat Juliol 2026

La representació gràfica del mobiliari, els paviments i els elements pot no correspondre amb els acabats finals.
Aquestes superfícies són susceptibles de ser modificades per ajustament de mides en obra.

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 114/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES DELS HABITATGES DE LLOGUER AL CARRER TURÓ DEL MULEI, 10-12 DE MOLINS DE REI



AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 115/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES

ÍNDEX

Baixa tensió zones comuns

Parallamps

Fotovoltaica

Ascensors

Contra Incendis

Aerotermo

Sistemes de ventilació espais comuns + tendall + finestres

Línia de vida

Espais rentadores

Neteja

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 116/210.


Baixa Tensió Zones Comuns

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 117/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
IMPSOL
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
AAAR ARQUITECTES SCP.
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

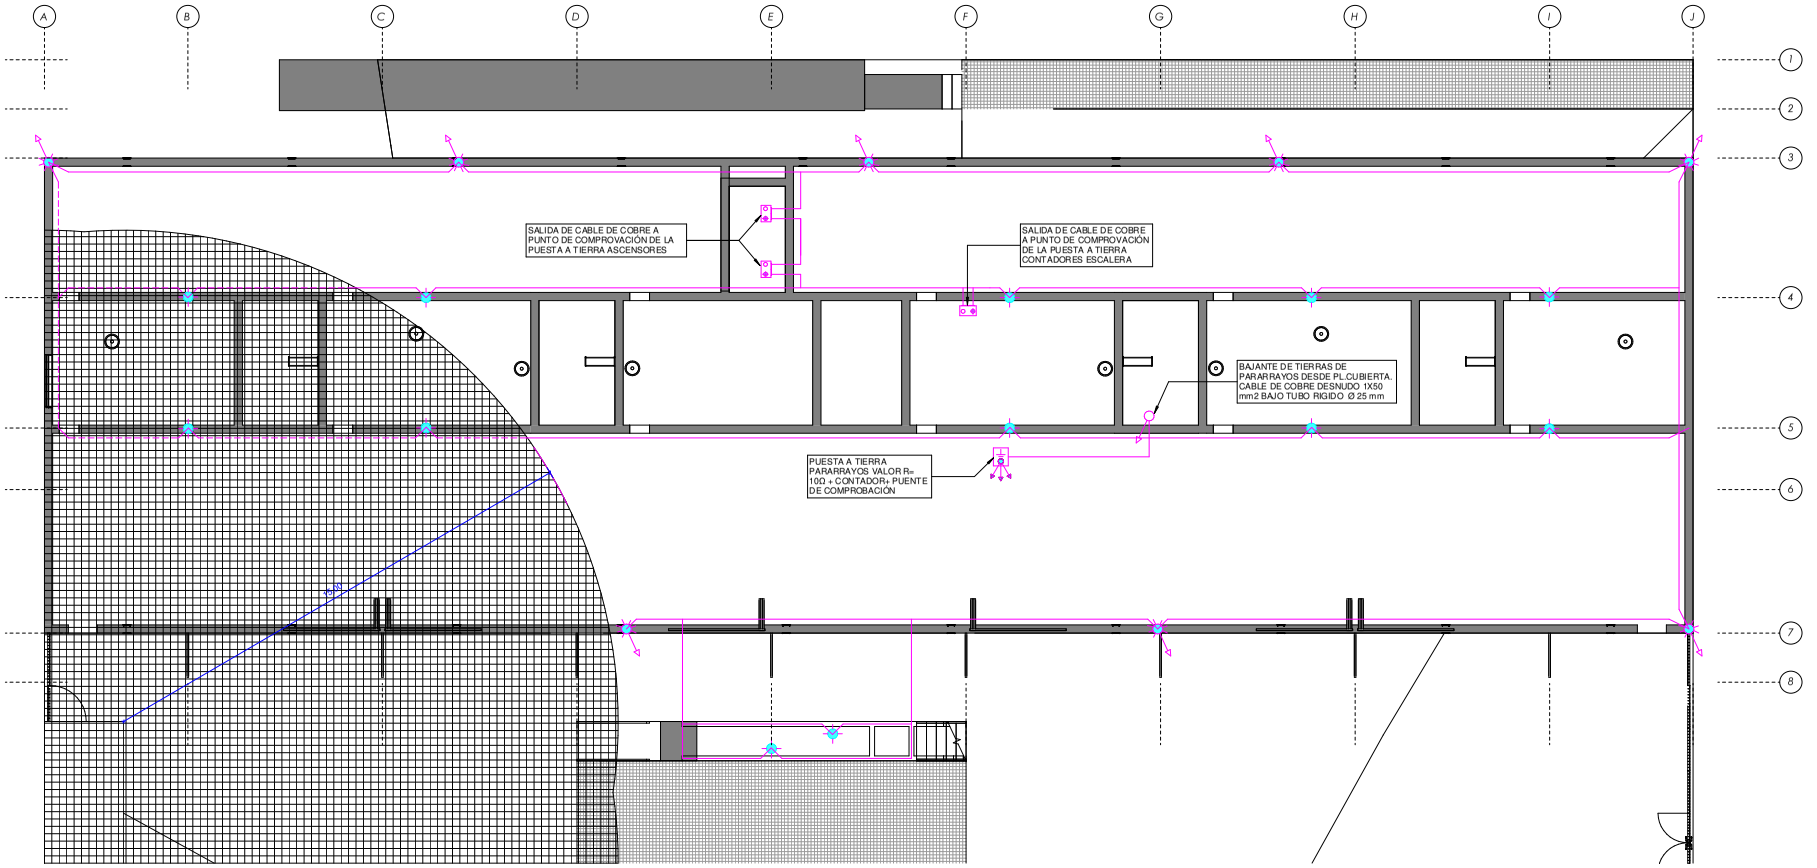

LLEGENDA POSADA A TERRA	
	CABLE DE COURE NU TERRA EQUIPONT 1x35mm²
	CABLE DE COURE SOTA TUB TERRA EQUIPONT. 1 x 35 mm ²
	PUNT DE SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA
	POSADA A TERRA AMB PICA D'ACER-COBREAT D18mm L2mt
	PERICÓ/CAIXA DE REGISTRE POSADA A TERRA

N

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA FONAMENTACIÓ. POSTA A TERRA**
01_ELECTRICITAT


Nº: **I.E.10**
Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 118/210.

Projecte D'Execució
EDIFICI plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP.
AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

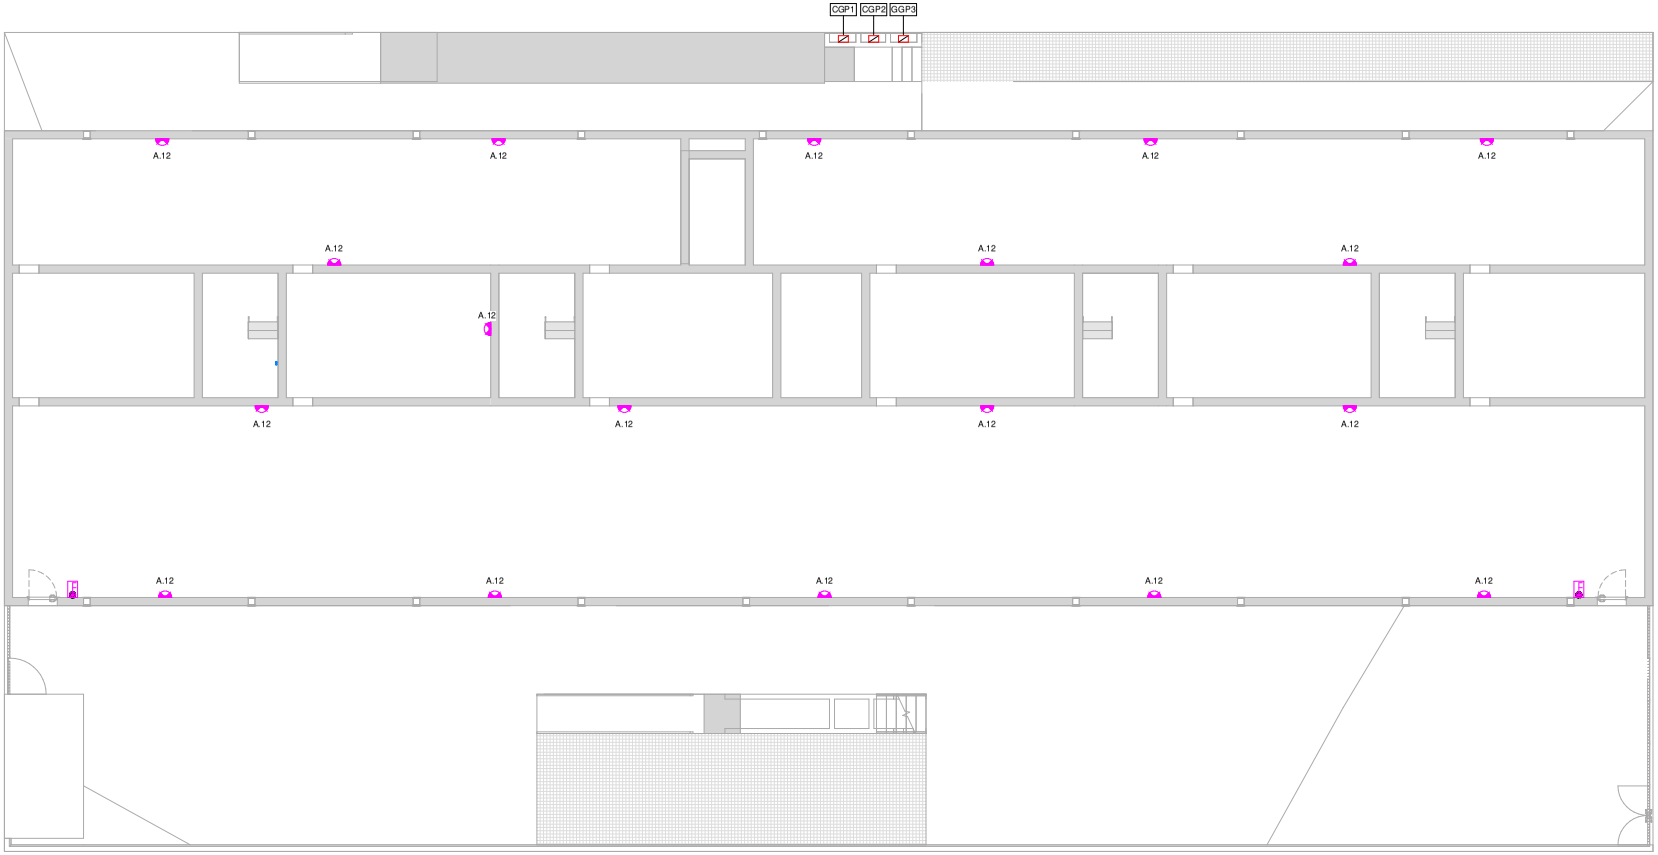

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA
0 12 30 m
esc A1: 1/300

FASE
PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE
44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI


PLÀNOL
PLANTA SOTERRADA. ENLLUMENAT. CAMBRA SANITARIA
01_ELECTRICITAT

Nº
I.E.17


Data JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 119/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
Direcció De Rei - EDITOR: 913
Arquitectes: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

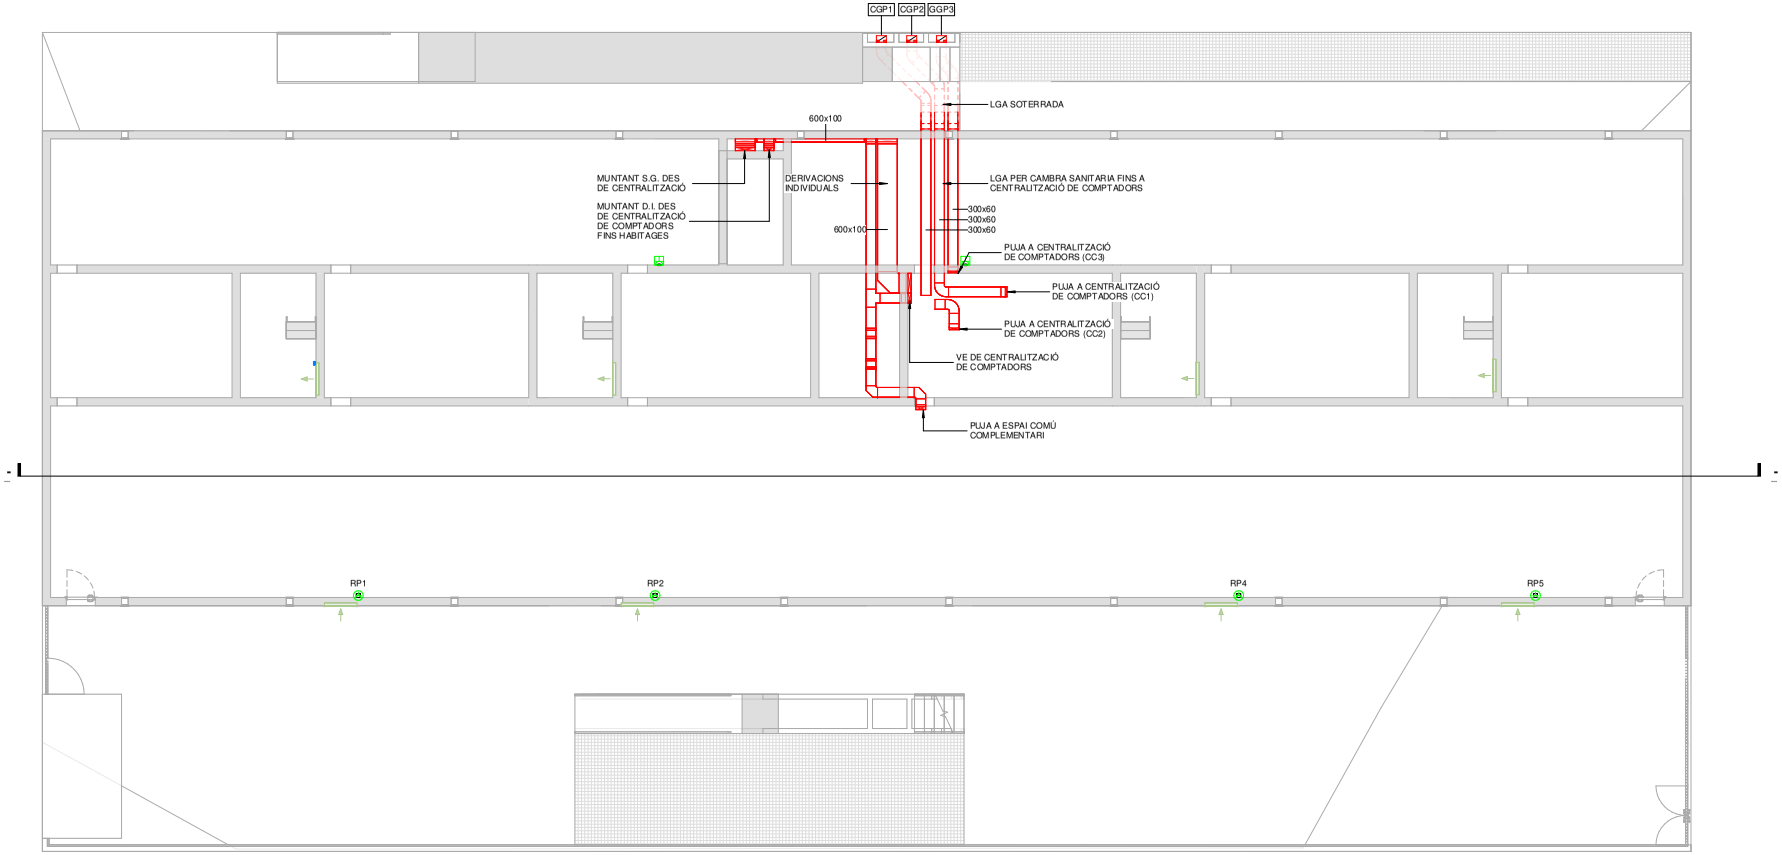

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					



PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 12 30 m
esc A1: 1/300

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA SOTERRADA. FORÇA. CAMBRA SANITARIA**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.18**


Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 120/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023



LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					



PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA
0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE
PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE
44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL
PLANTA BAIXA. ENLLUMENAT. SERVEIS COMUNS
01_ELECTRICITAT

Nº
I.E.01
Data JUNY 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 121/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Mediambiental
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

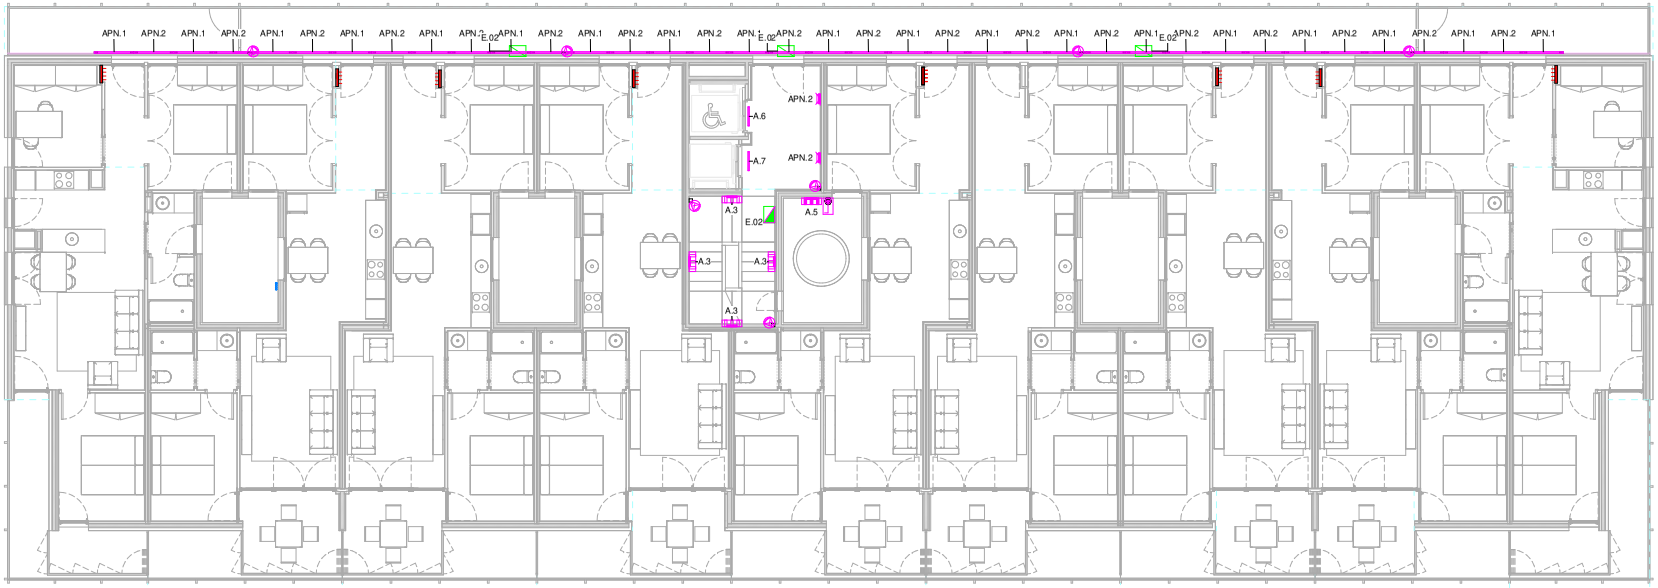

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					





PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 3 — 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI


PLÀNOL: **PLANTA TIPUS. ENLLUMENAT. SERVEIS COMUNS**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.02**

Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 122/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Molins De Rei - IDIFSOL 913
Arquitectes:UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
AAAR ARQUITECTES SCP.
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443 Data: 20-12-2023

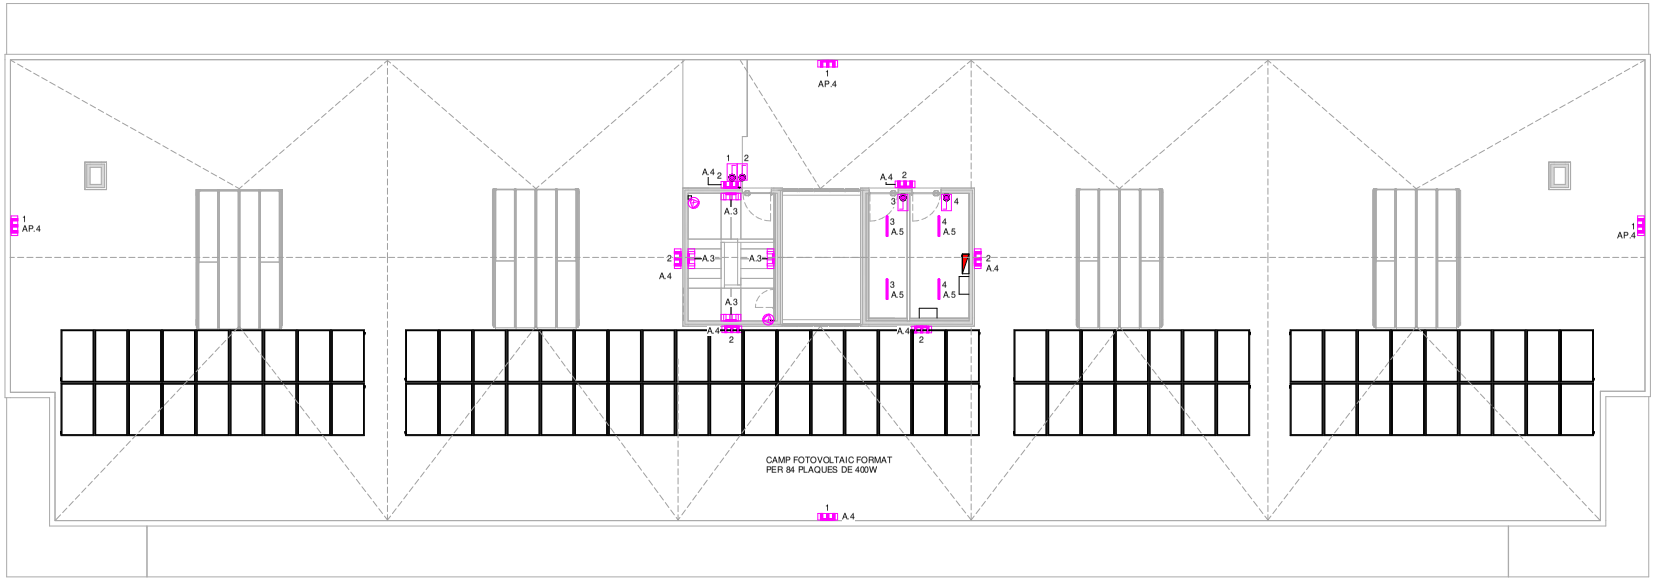

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					

N

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA
0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE
PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE
44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL
PLANTA COBERTA. ENLLUMENAT. SERVEIS COMUNS
01_ELECTRICITAT


Nº
I.E.03
Data JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 123/210.

Projecte D'Execució
EDIFICI plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

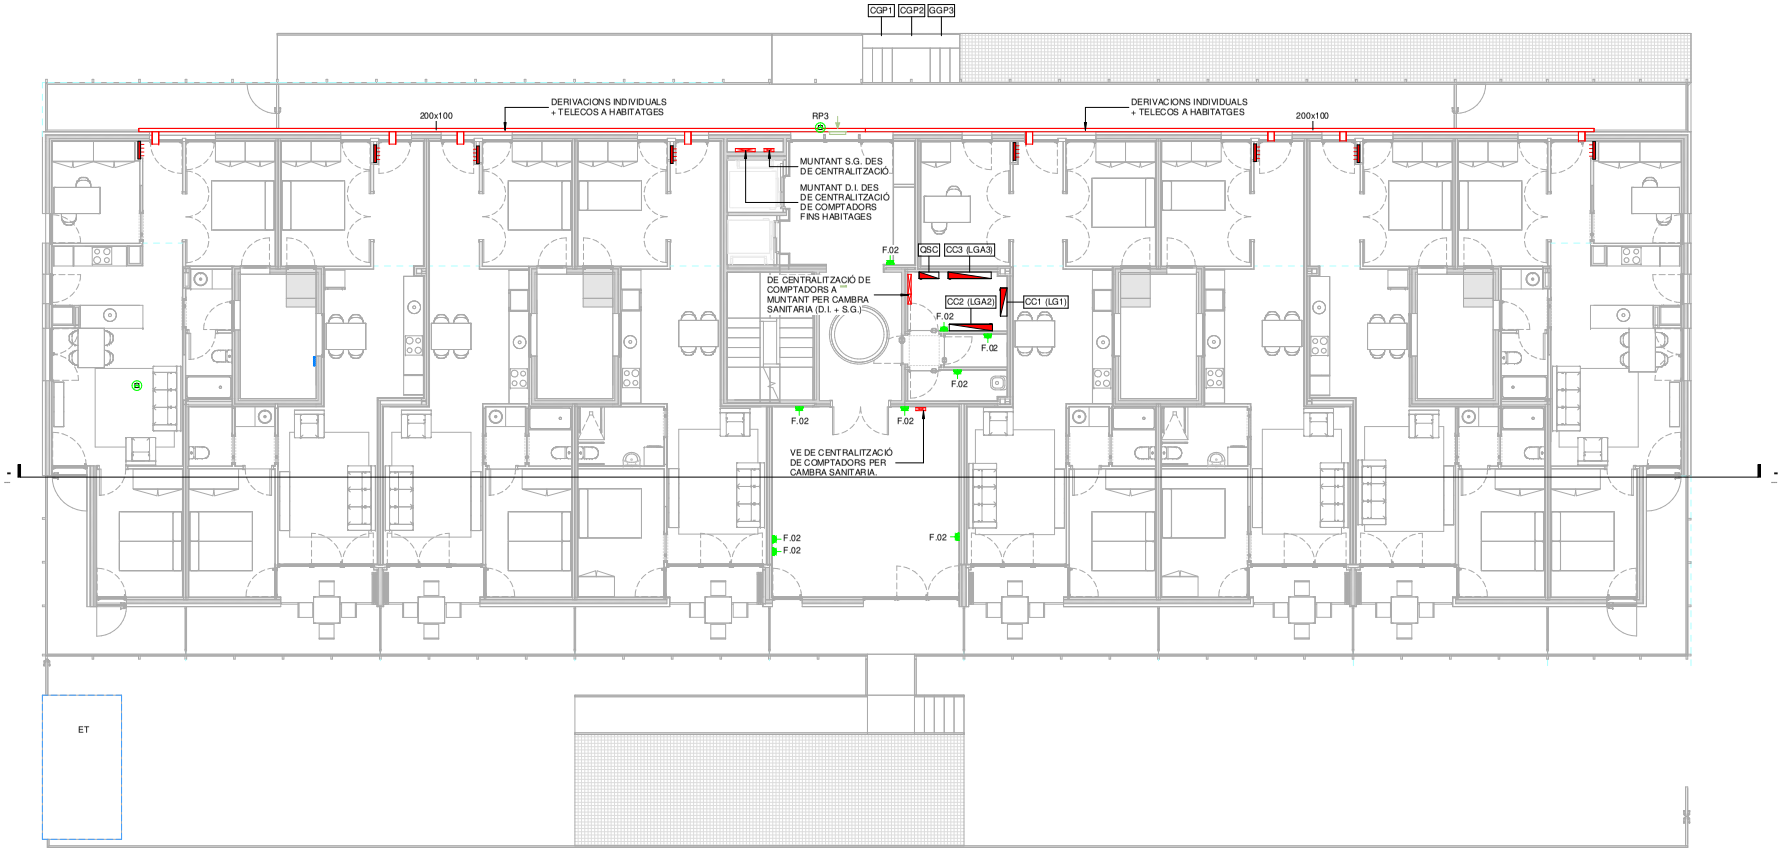

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					



PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 3 — 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA BAIXA. FORÇA. SERVEIS COMUNS**
01_ELECTRICITAT


Nº: **I.E.04**
Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 124/210.


Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Molins de Rei - EDITOR: 913
Arquitectes:UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

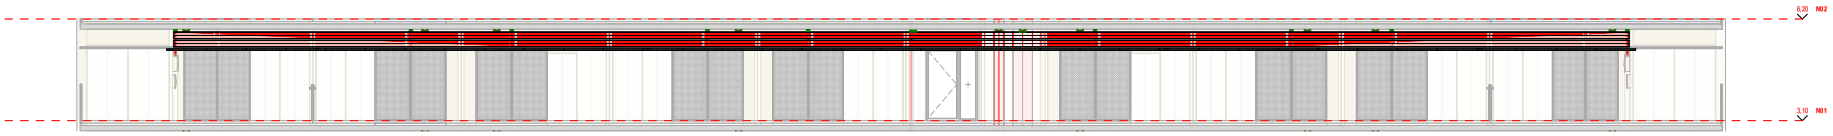

2 Secció 2. Safates adossades a pared fins a interior d'habitatges
e. 1 : 75

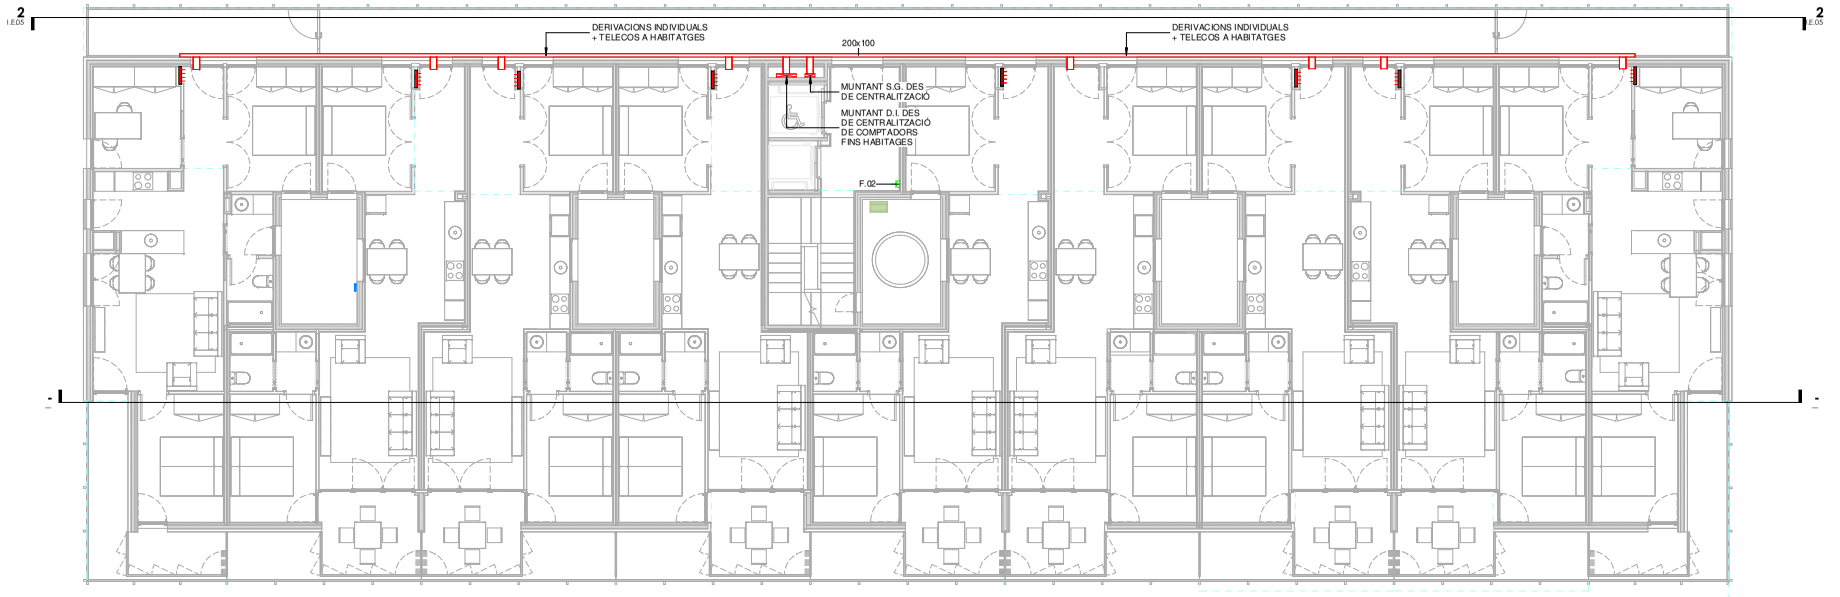


3 Safates de derivacions individuals adossades a pared.
e.



LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					

N



PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 3 — 7.5 m
esc A1 : 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI


PLÀNOL: **PLANTA TIPUS. FORÇA. SERVEIS COMUNS**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.05**

Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 125/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Molins De Rei - EDITOR: 913
Arquitectes: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

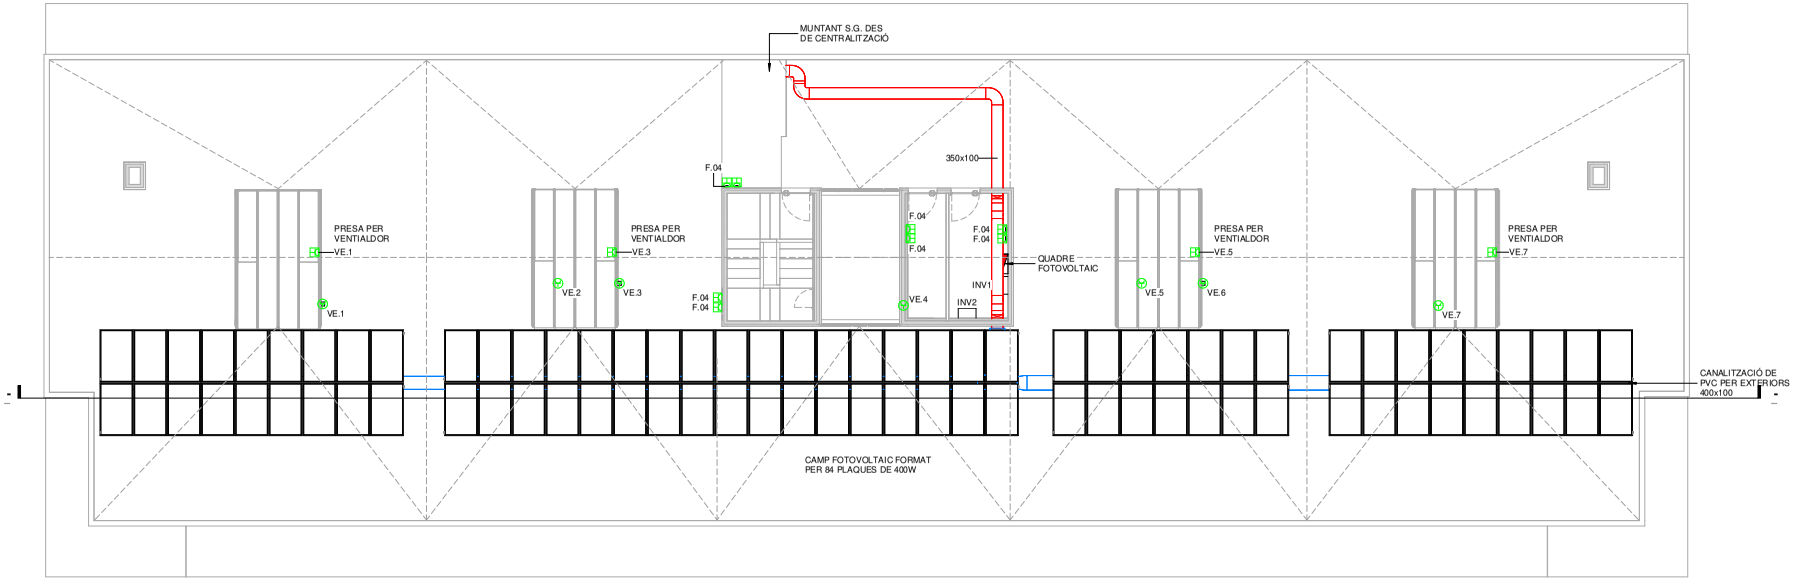

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					

N

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA COBERTA. FORÇA. SERVEIS COMUNS**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.06**

Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 126/210.


Parallamps

AMB IMPSOL

ABRIL 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 127/210.

Projecte D'Execució
EDIFICI plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
Situació: Molins De Rei - 08750 - 913
Autor/s: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP,
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL·LI GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

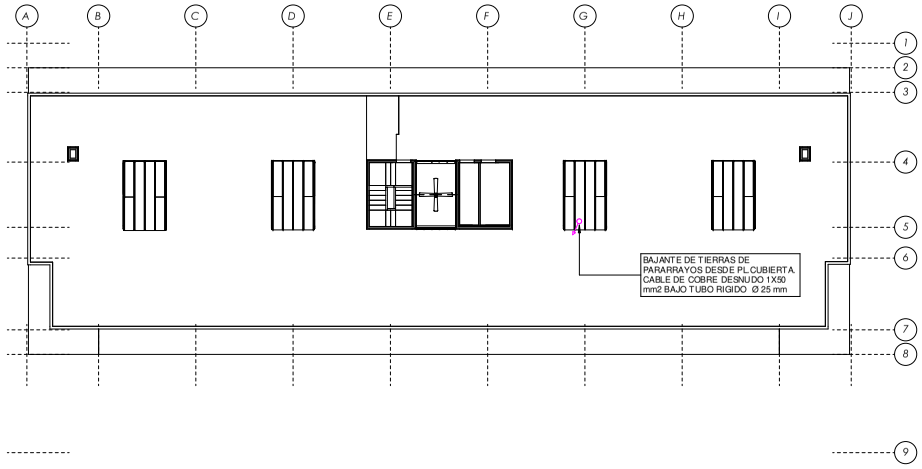


4 I.T.02 - PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIÓ POSADA A TERRA
e. 1 : 150

PERICÓ DE POSTA A TERRA

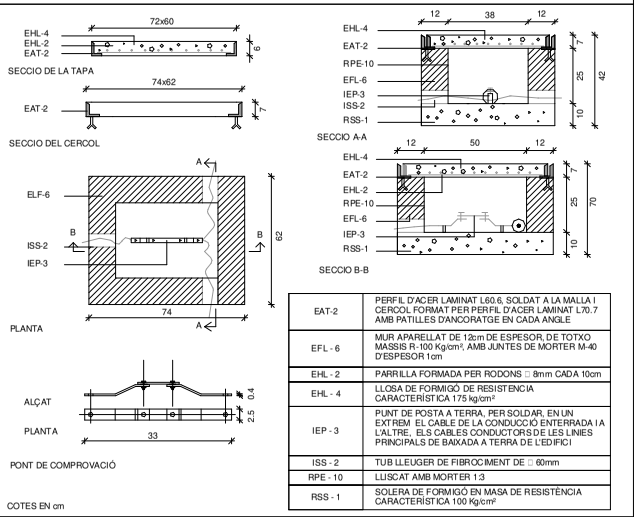

EAT-2	PERFIL D'ACER LAMINAT L60.6, SOLDAT A LA MALLA I CERCOL FORMAT PER PERFIL D'ACER LAMINAT L70.7 AMB PATILLES D'ANCORATGE EN CADA ANGLE
EFL - 6	MUR APARELLAT DE 12cm DE ESPESOR, DE TOTXO MASSIS R-100 Kg/cm², AMB JUNTES DE MORTER M-40 D'ESPESOR 1cm
EHL - 2	PARRILLA FORMADA PER RODONS □ 8mm CADA 10cm
EHL - 4	LLOSA DE FORMIGÓ DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 175 kg/cm²
IEP - 3	PUNT DE POSTA A TERRA, PER SOLDAR, EN UN EXTREM EL CABLE DE LA CONDUCCIÓ ENTERRADA I A L'ALTRE, ELS CABLES CONDUCTORS DE LES LINIES PRINCIPALS DE BAIXADA A TERRA DE L'EDIFICI
ISS - 2	TUB LLEUGER DE FIBROCIMENT DE □ 60mm
RPE - 10	LLUSCAT AMB MORTER 1:3
RSS - 1	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA 100 Kg/cm²


ESQUEMA INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS

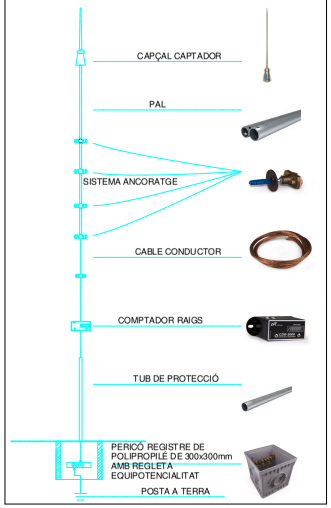


LLEGENDA POSADA A TERRA

	CABLE DE COURE NU TERRA EQUIPONT 1x35mm²
	CABLE DE COURE SOTA TUB TERRA EQUIPONT. 1 x 35 mm²
	PUNT DE SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA
	POSADA A TERRA AMB PICA D'ACER-COBREAT D 18mm L 2mt
	PERICÓ/CAIXA DE REGISTRE POSADA A TERRA

REGISTRE DE CONNEXIÓ I COMPROVACIÓ PRESA DE TERRA



CONNEXIÓ DE LA POSADA A TERRA AMB LA FONAMENTACIÓ: VER PLÀNOLS DE ESTRUCTURAS

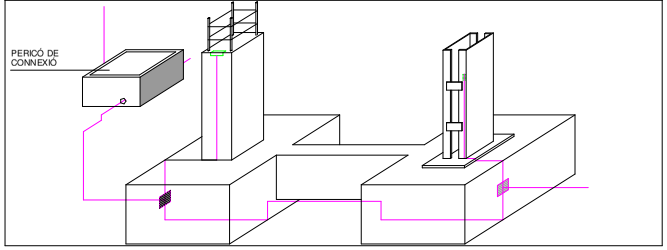

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 12 — 30 m
esc A1: 1/300

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA COBERTA. PARALLAMPS**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.11**
Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 128/210.


Instal.lació Fotovoltaica

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 129/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona
Arquitectes:
UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

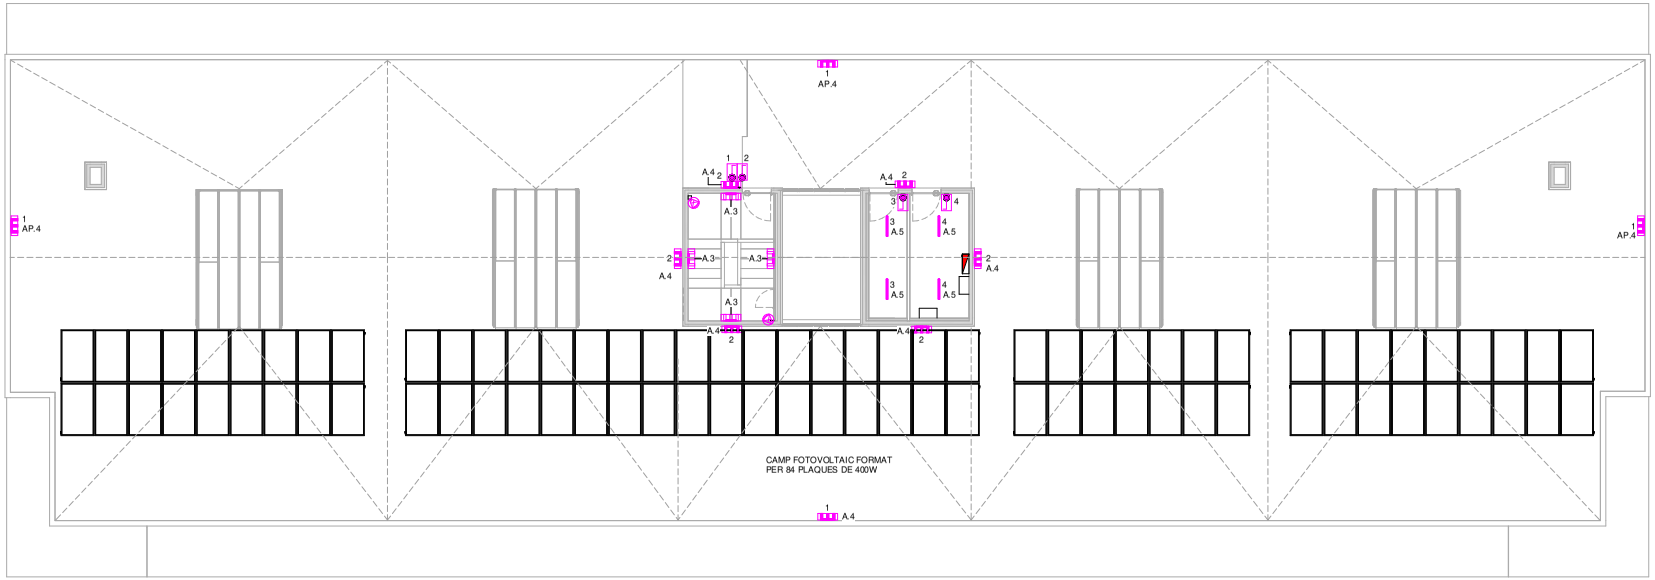

LLEGENDA ELECTRICITAT ZONAS COMUNS					
	SAFATA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA		PUNT PERMANENT ASCENSOR		LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO DE SUPERFICIE BÁSICA 350 LUMENS
	LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE ESTANCA LÀMPADA DE LED A 230V 20W		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE
	PUNT DE LLUM EN SOSTRE		MECANISMES TIPUS INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANC		BASE ENDOLL 10/16 A AMB PRESA DE TERRA DE SUPERFICIE ESTANC
	APLIC DE PARET ESCALES		DETECTOR DE PRESÈNCIA PER CONTROL D'ENLLUMENAT		CAIXA DE DERIVACIO PER PRESA DE CORRENT MONOFASICA/TRIFÁSICA
	APLIC DE PARET EXTERIOR		DETECTOR CREPUSCULAR PER CONTROL D'ENLLUMENAT		SUBQUADRE DE COMANDAMENT HABITATGE
PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES DE INSTAL.LACIONS					

N

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 3 — 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA COBERTA. ENLLUMENAT. SERVEIS COMUNS**
01_ELECTRICITAT

Nº: **I.E.03**

Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 130/210.

Ascensors

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 131/210.



AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI


R10
Carrer Turó del Molei, 10-12
Planta Baixa ASCENSORS

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 132/210.

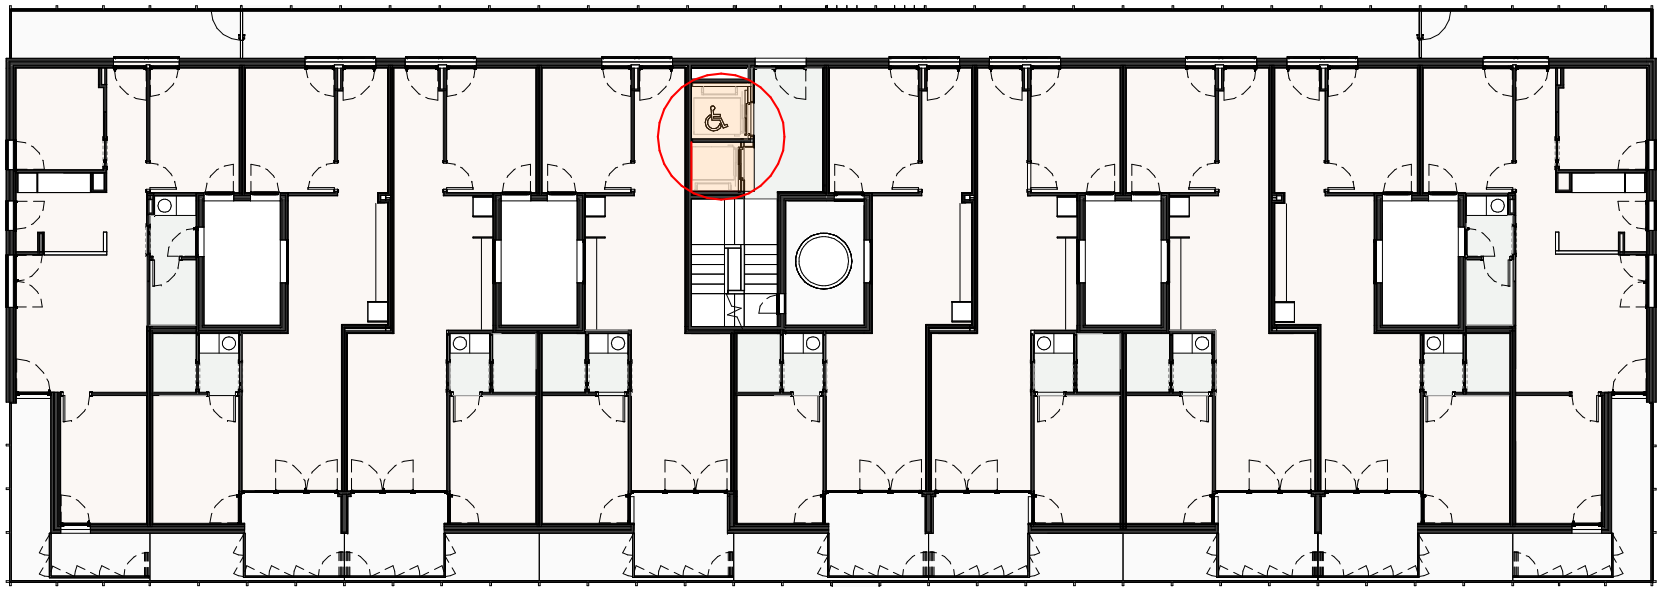

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10
Carrer Turó del Molei, 10-12
Planta Tipus ASCENSORS

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 133/210.


Contra Incendis

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 134/210.

Projecte D'Execució
EDIS gestionar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
Situació: Molins De Rei - 08750 - 913
Autors del projecte:
Arquitectes:UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCÓ DE SOL I GESTIÓ MEDA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

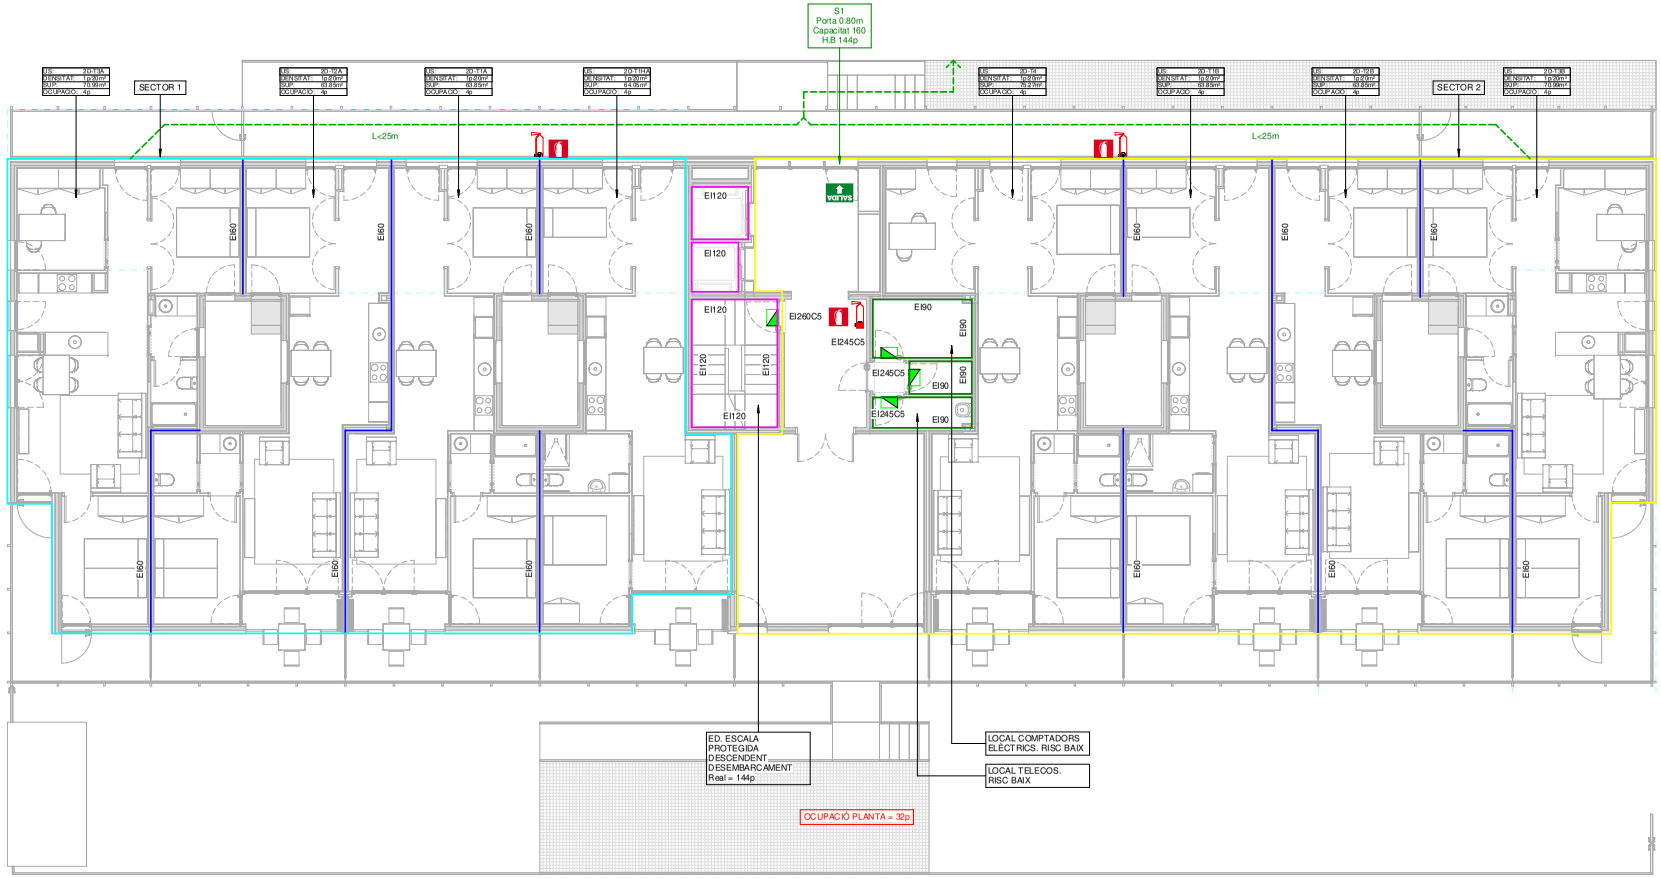

LLEGENDA DE PREVENCIÓ CTE

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS

Ús del sector d'incendis considerat	Plantes Soterrani	Plantes sobre rasant alçada evacuació de l'edifici		
		<15m	<28m	>28m
Residencial Habitatge		R60	R90	R120
Comercial		R90	R120	R180

RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS,SOSTRES I PORTES QUE DELIMITEN SECTORS D'INCENDIS

Elements	Sector sota rasant	Resistència al foc Sector sobre rasant en edifici amb altura d'evacuació		
		h<15m	15<h≤28m	h≥28m
Residencial Habitatge		EI 60	EI90	EI120
Comercial		E90	EI120	EI180

PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS

CONDICIONS ESCALES, RAMPES I PASSADISSOS SEGONS DB SUA 1 CTE

Classificació del paviment	Reflectància	Classe
Zona interior seca planes≤6%	15<Rd≤35	1
Zona interior >6% i escales	35<Rd≤45	2

CONDICIONS DE LES ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Característica	Risc baix	Risc mig	Risc alt
Resistència al foc de l'estructura portant	R90	R120	R180
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona del resta de l'edifici	R90	R120	R180
Vestíbul d'independència en cada comunicació de la zona amb la resta de l'edifici	-	Si	Si
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici	E_I 45-C5	2xE_I 30-C5	2xE_I 45-C5
Màxim recorregut d'evacuació fins alguna sortida del local	≤25m	≤25m	≤25m

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Risc especial baix	R90
Risc especial mig	R120
Risc especial alt	R180

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Situació dels elements	Revestiments	
	De sostres i parets	De paviments
Zones Ocupades	C-s2,d0	E_{FL}
Aparcaments	A2-s1,d0	$A2_{FL}$-s1
Passadissos i escales protegides	B-s1,d0	C_{FL}-s1
Recintes de risc especial	B-s1,d0	B_{FL}-s1
Espais ocults no estancs Badius, falsos sostres, paviments elevats, etc..	B-s3,d0	B_{FL}-s2

SENYALITZACIÓ SEGONS NORMA UNE 23033-1

SIRENA	SORTIDA EDIFICI
BIE	DIRECCIÓ SORTIDA
EXTINTOR	ESCALA DESCENDENT
PULSADOR	ESCALA ASCENDENT

NOTA:

TOTES LES INSTAL·LACIONS QUE TRENQUIN SECTORS D'INCENDIS HAURAN DE DISPOSAR DE COMPORTES TALLAFOCS EI120 O COLLARINS INTUMESCENTS EI120. ELS PASSOS D'INSTAL·LACIONS VERTICALS ES SECTORITZARAN CADA TRES PLANTES O 10m D'ALÇADA


SECTORITZACIÓ

	EI240
	EI180
	EI120
	EI90
	EI60
	PLÀNOL DISTRIBUCIÓ DE PLANTA PER A ÚS DE BOMBERS

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
	EXTINTOR EFICÀCIA 21A Y 113B (6Kg de pols ABC)
	EXTINTOR 5 Kg DE CO 2 (34-B)
	COLUMNA SECA
	DETECTOR ÒPTIC
	SIRENA EXTERIOR
	CONTROL EQUIPS DE VENTILACIÓ
	PULSADOR SOBREPRESSIÓ





PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU


PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA BAIXA**
06_PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: **I.P.01**
Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 135/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
Ajuntament de Molins De Rei - 697701 - 913
Arquitectes: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP,
CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP
AAAR ARQUITECTES SCP,
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

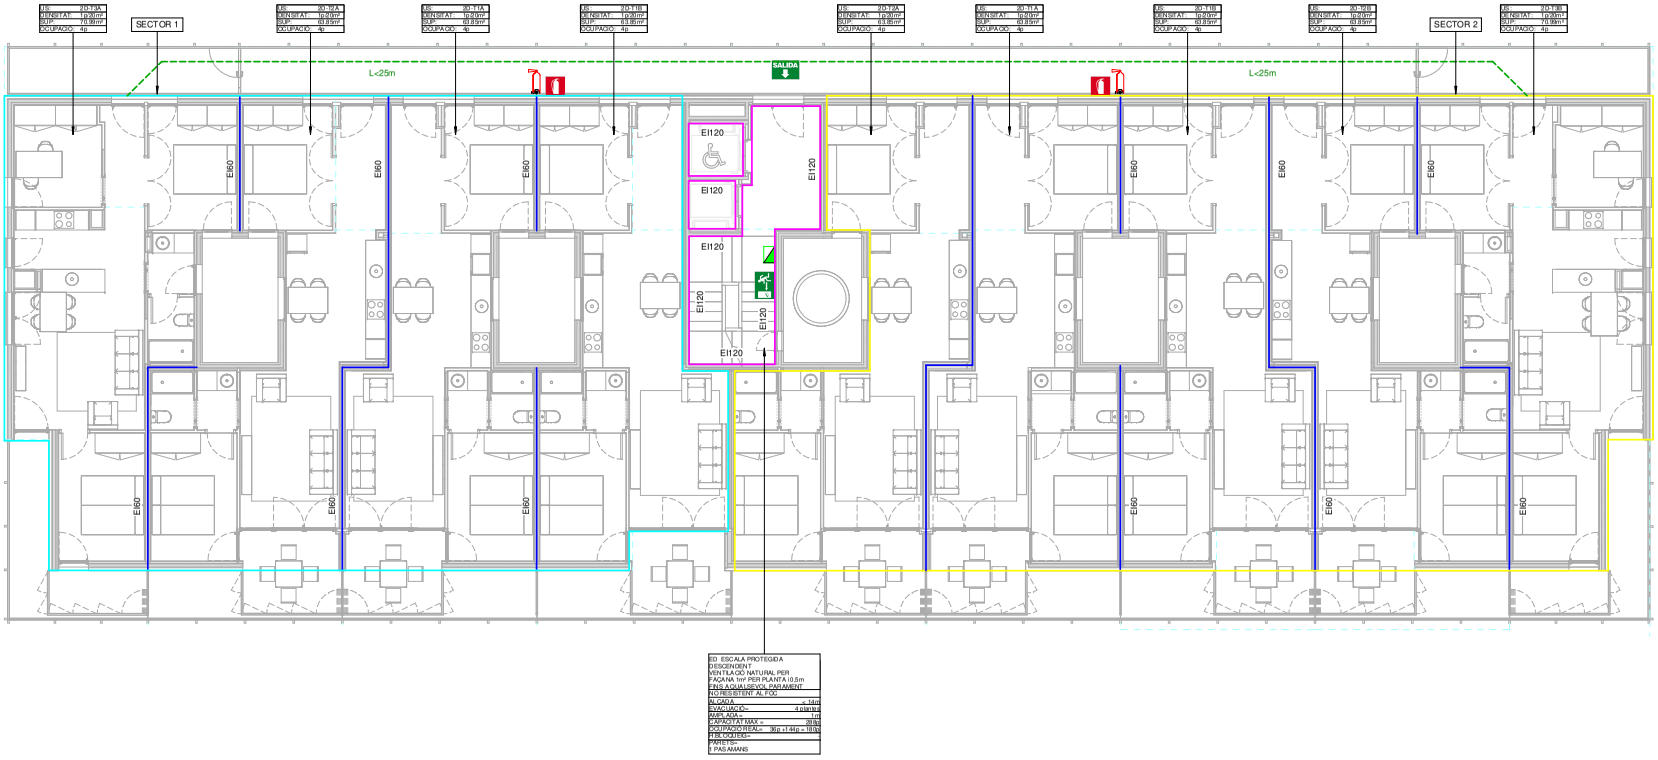

LLEGENDA DE PREVENCIÓ CTE

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS

Ús del sector d'incendis considerat	Plantes Soterrani	Plantes sobre rasant alçada evacuació de l'edifici		
		<15m	<28m	>28m
Residencial Habitatge		R60	R90	R120
Comercial		R90	R120	R180

RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS,SOSTRES I PORTES QUE DELIMITEN SECTORS D'INCENDIS

Elements	Sector sota rasant	Resistència al foc Sector sobre rasant en edifici amb altura d'evacuació		
		h<15m	15<h≤28m	h≥28m
Residencial Habitatge		E 60	EI60	EI120
Comercial		E 90	EI120	EI180

PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS

CONDICIONS ESCALES, RAMPES I PASSADISSOS SEGONS DB SUA 1 CTE

Classificació del paviment	Reflectància	Classe
Zona interior seca planaR<6%	15<Rd<35	1
Zona interior >6% i escales	35<Rd<45	2

CONDICIONS DE LES ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Característica	Risc baix	Risc mig	Risc alt
Resistència al foc de l'estructura portant	R90	R120	R180
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona del resta de l'edifici	R90	R120	R180
Vestíbul d'independència en cada comunicació de la zona amb la resta de l'edifici	-	Si	Si
Portes de comunicació amb la resta de l'edifici	E_I45-C5	2xE_I30-C5	2xE_I45-C5
Màxim recorregut d'evacuació fins alguna sortida del local	≤25m	≤25m	≤25m

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Risc especial baix	R90
Risc especial mig	R120
Risc especial alt	R180

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Situació dels elements	Revestiments	
	De sostres i parets	De paviments
Zones Ocupables	C-s2,d0	E_{FL}
Aparcaments	A2-s1,d0	$A2_{FL}$-s1
Passadissos i escales protegides	B-s1,d0	C_{FL}-s1
Recintes de risc especial	B-s1,d0	B_{FL}-s1
Espais ocults no estancs Badius, falsos sostres, paviments elevats, etc..	B-s3,d0	B_{FL}-s2

SENYALITZACIÓ SEGONS NORMA UNE 23033-1

SIRENA	SORTIDA EDIFICI
BIE	DIRECCIÓ SORTIDA
EXTINTOR	ESCALA DESCENDENT
PULSADOR	ESCALA ASCENDENT

NOTA:

TOTES LES INSTAL·LACIONS QUE TRENQUIN SECTORS D'INCENDIS HAURAN DE DISPOSAR DE COMPORTES TALLAFOCS EI120 O COLLARINS INTUMESCENTS EI120. ELS PASSOS D'INSTAL·LACIONS VERTICALS ES SECTORITZARAN CADA TRES PLANTES O 10m D'ALÇADA

SECTORITZACIÓ


	EI240
	EI180
	EI120
	E90
	E60
	PLÀNOL DISTRIBUCIÓ DE PLANTA PER A ÚS DE BOMBERS

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	ILLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
	EXTINTOR EFICÀCIA 21A Y 113B (6Kg de pols ABC)
	EXTINTOR 5 Kg DE CO 2 (34-B)
	COLUMNA SECA
	DETECTOR ÒPTIC
	SIRENA EXTERIOR
	CONTROL EQUIPS DE VENTILACIÓ
	PULSADOR SOBREPRESSIÓ

N

P1/P2/P3/P4



PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA / AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 3 7.5 m — esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI


PLÀNOL: **PLANTA TIPUS**
06_PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: **I.P.02**

Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 136/210.

Projecte D'Execució
Edifici plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
AMB Molins De Rei - IMPSOL S12
Arquitectes:UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP, AAAR ARQUITECTES SCP.
Client: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDIA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

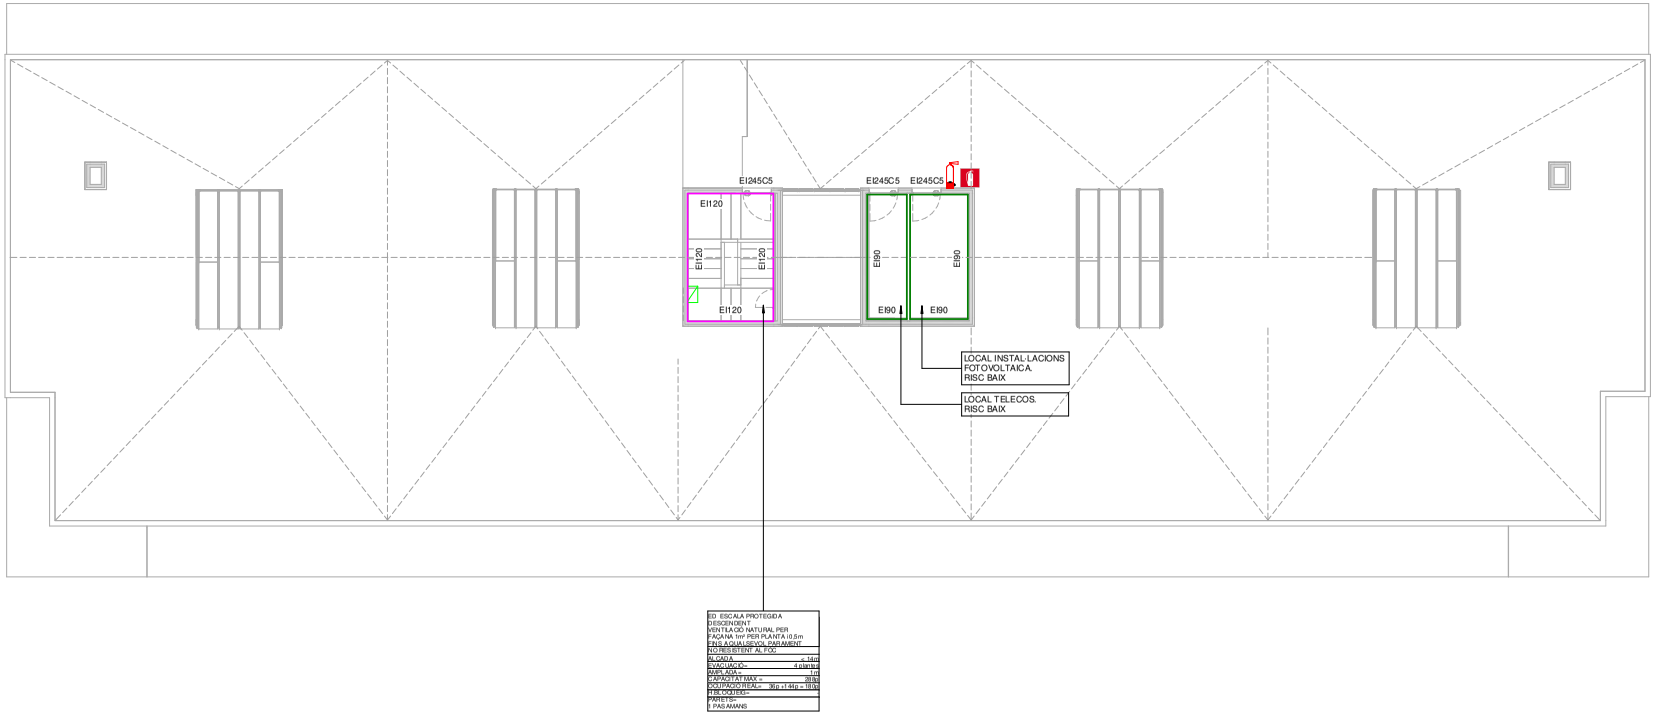

LLEGENDA DE PREVENCIÓ CTE

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS

Ús del sector d'incendis considerat	Plantes Soterrani	Plantes sobre rasant alçada evacuació de l'edifici		
		<15m	<28m	>28m
Residencial Habitatge		R60	R90	R120
Comercial		R90	R120	R180

RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS,SOSTRES I PORTES QUE DELIMITEN SECTORS D'INCENDIS

Elements	Sector sota rasant	Resistència al foc Sector sobre rasant en edifici amb altura d'evacuació		
		h<15m	15<h≤28m	h≥28m
Residencial Habitatge		E 60	EI90	EI120
Comercial		E 90	EI 120	EI 180

PLÀNOLS VÀLIDS NOMÉS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS

CONDICIONS ESCALES, RAMPES I PASSADISSOS SEGONS DB SUA 1 CTE

Classificació del paviment	Rellisgament	Classe
Zona interior seca planes≤6%	15<Rd≤35	1
Zona interior >6% i escales	35<Rd≤45	2

CONDICIONS DE LES ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Característica	Risc baix	Risc mig	Risc alt
Resistència al foc de l'estructura portant	R90	R120	R180
Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona del resto de l'edifici	R90	R120	R180
Vestíbul d'independència en cada comunicació de la zona amb la resta de l'edifici	-	Si	Si
Portes de comunicació amb la resta del l'edifici	E_I45-C5	2xE_I30-C5	2xE_I 45-C5
Màxim recorregut d'evacuació fins alguna sortida del local	≤25m	≤25m	≤25m

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES EN ELS EDIFICIS

Risc especial baix	R90
Risc especial mig	R120
Risc especial alt	R180

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Situació dels elements	Revestiments	
	De sostres i parets	De paviments
Zones Ocupables	C-s2,d0	E_{FL}
Aparcaments	A2-s1,d0	$A2_{FL}$-s1
Passadissos i escales protegides	B-s1,d0	C_{FL}-s1
Recintes de risc especial	B-s1,d0	B_{FL}-s1
Espais ocults no estancs Badius, falsos sostres, paviments elevats, etc..	B-s3,d0	B_{FL}-s2

SENYALITZACIÓ SEGONS NORMA UNE 23033-1

SIRENA	SORTIDA EDIFICI
BIE	DIRECCIÓ SORTIDA
EXTINTOR	ESCALA DESCENDENT
PULSADOR	ESCALA ASCENDENT

NOTA:

TOTES LES INSTAL·LACIONS QUE TRENQUIN SECTORS D'INCENDIS HAURAN DE DISPOSAR DE COMPORTES TALLAFOCS EI120 O COLLARINS INTUMESCENTS EI120. ELS PASSOS D'INSTAL·LACIONS VERTICALS ES SECTORITZARAN CADA TRES PLANTES O 10m D'ALÇADA

SECTORITZACIÓ

	EI240
	EI180
	EI120
	EI90
	EI60
	PLÀNOL DISTRIBUCIÓ DE PLANTA PER A ÚS DE BOMBERS

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

	ILLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
	EXTINTOR EFICÀCIA 21A Y 113B (6Kg de pols ABC)
	EXTINTOR 5 Kg DE CO 2 (34-B)
	COLUMNA SECA
	DETECTOR ÒPTIC
	SIRENA EXTERIOR
	CONTROL EQUIPS DE VENTILACIÓ
	PULSADOR SOBREPRESSIÓ

N

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 3 — 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA COBERTA**
06_PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Nº: **I.P.03**
Data: JUNY 2023

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 137/210.

Aerotermo

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 138/210.



AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI


R10
Carrer Turó del Molei, 10-12
Planta Baixa AEROTERMOS

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 139/210.

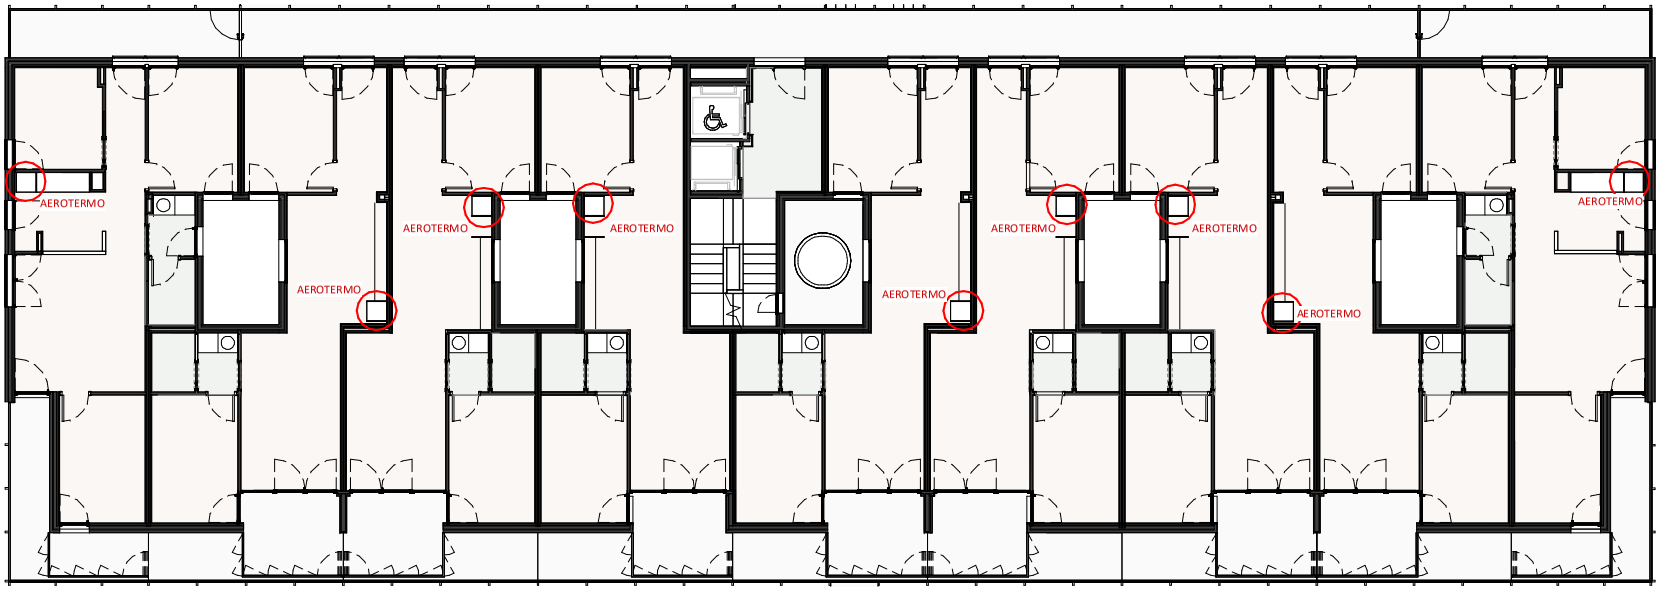

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10
Carrer Turó del Molei, 10-12
Planta Tipus AEROTERMOS

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 140/210.


Sistemes ventilació espais comuns + tendalls + finestres

AMB IMPSOL


ABRIL 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 141/210.

R10 Molins de Rei

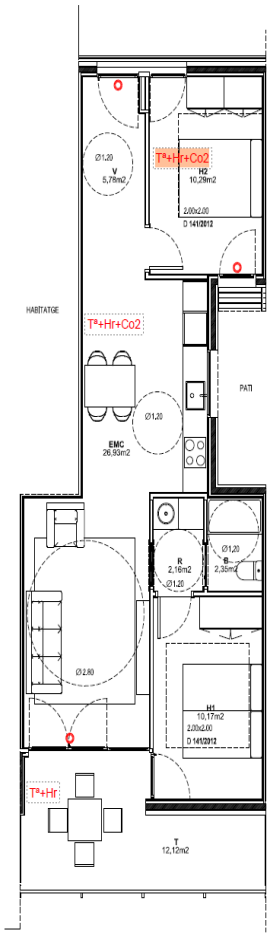



TIPOLOGIA CENTRAL PB.
e. 1 : 40



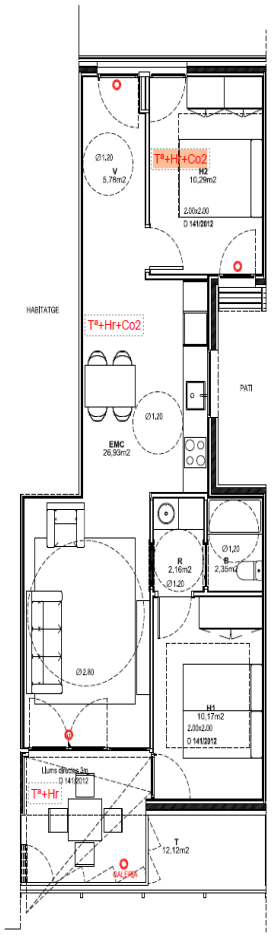



TIPOLOGIA CENTRAL P2 | P4
e. 1 : 40



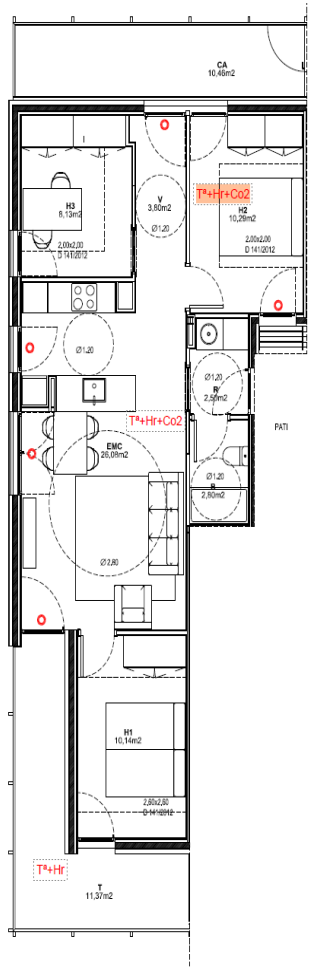



TIPOLOGIA TESTERS PB
e. 1 : 40



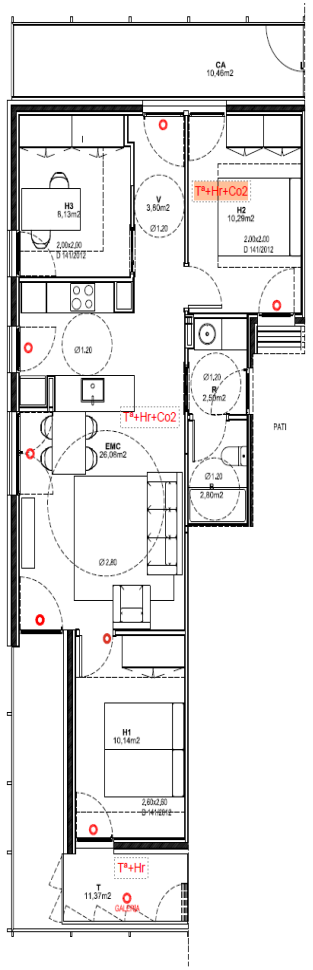


TIPOLOGIA TESTERS P2 | P4
e. 1 : 40




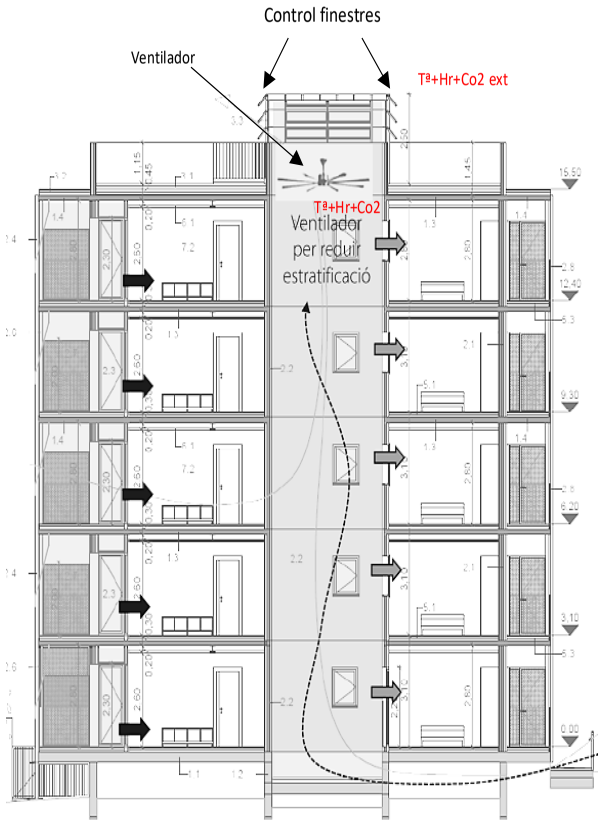


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 142/210.

Projecte D'Execució
EDIFICI plurifamiliar de 44 habitatges a Molins de Rei. Sector Les Guardioles
Promotor:
Ajuntament de Molins De Rei - EDITOU 913
Arquitectes: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA SLP.
AAAR ARQUITECTES SCP.
Clients: INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ MEDA
Visat: 2022005443
Data: 20-12-2023

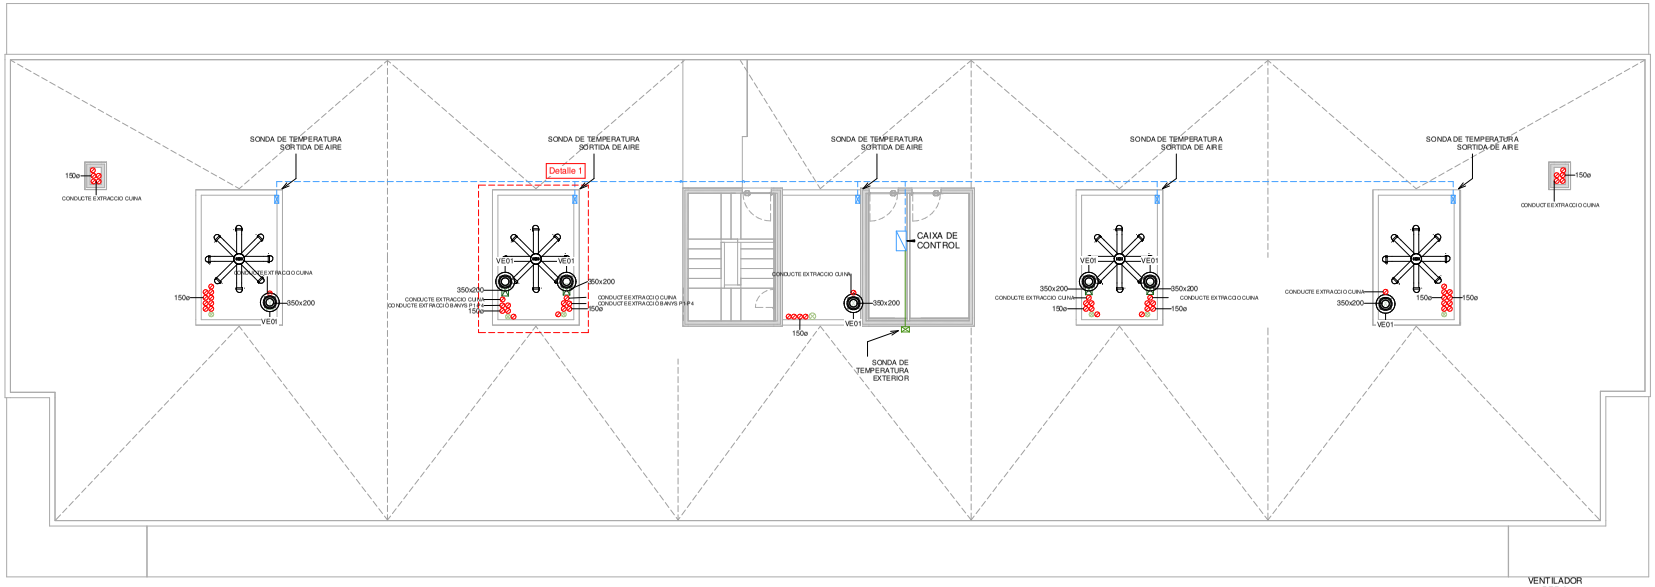

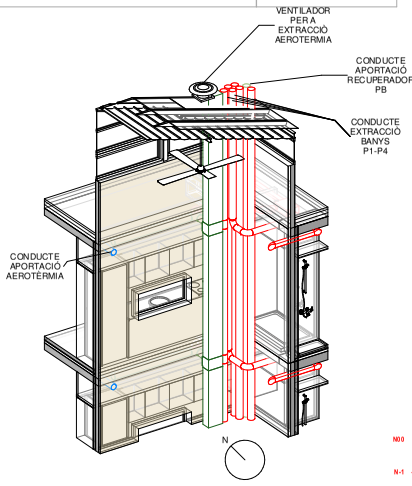

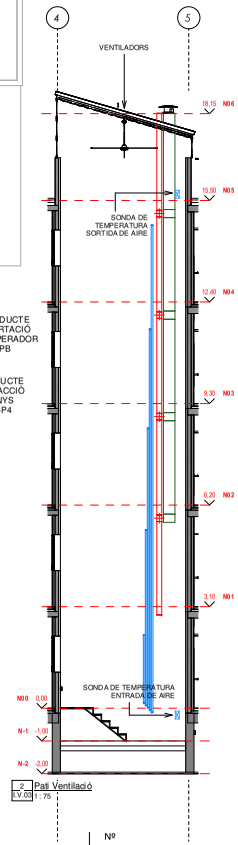

LLEGENDA VENTILACIÓ	
	EQUIP DE VENTILACIÓ AUTORREGULABLE MARCA: SIBER // MODEL: AMC 3V DIMENSIONS: 345 x 523 x 174 mm (Am x Pr x Al)
	EQUIP RECUPERADOR MARCA: SIBER // MODEL: DF SKY 1 DIMENSIONS: 1000 x 660 x 198 mm (Am x Pr x Al)
	CAIXA DE DISTRIBUCIÓ UNIVERSAL COMPACTA MARCA: SIBER // MODEL: PURE AIR DIMENSIONS: 300 x 300 x 100 mm (Am x Pr x Al)
	COMANDAMENT DE CONTROL SIBER RLS-3V
	ADMISSIÓ PER MICROVENTILACIÓ
	ADMISSOR HIGRORREGULABLE
PLÀNOL VÀLID NOMÉS A EFECTE DE LES INSTAL·LACIONS	

	CONDUCTES D'EXTRACCIÓ: CUINA 55X220 mm BANYS/SAFAREIG 55X110 mm
	CONDUCTES D'IMPULSIÓ: HABITACIONS/MENJADOR 55X250 mm
	CONDUCTE EXTRACCIÓ CAMPANES DE CUINA CIRCULAR Ø125 mm
	CONDUCTE RENOVACIÓ D'AIRE PB CIRCULAR Ø125 mm
	CONDUCTE APORTACIÓ AEROTÈRMIA CIRCULAR Ø125 mm
	BOQUES HIGRORREGULABLES D'EXTRACCIÓ SIBER BH Ø125 mm
	BOQUES HIGRORREGULABLES D'APORTACIÓ SIBER BH Ø125 mm
	MUNTANT EXTRACCIÓ CAMPANES CUINA FINS A PLANTA COBERTA - RECTANGULAR 350x200 mm
	MUNTANT EXTRACCIÓ AEROTÈRMIA FINS A PLANTA COBERTA - RECTANGULAR 350X200 mm

	VENTILADOR PER A EXTRACCIÓ AEROTERMIA MARCA: SOLER Y PALAU // MCRHB/T-N ECOWATT
R1:	REJA DE APORTACIÓ D'AIRE CUINES 125mmx125mm.

SISTEMA DE VENTILACIÓ-SALUBRITAT
- L'aire de ventilació a l'interior dels habitatges circularà des dels locals secs als locals humits.
- Els menjadors, dormitoris i les sales d'estar, disposaran d'obertures d'admissió.
- Els lavabos, cuines i locals de bany disposaran d'obertures d'extracció.
- Les particions situades entre els locals amb admissió i els locals amb extracció disposaran d'obertures de pas.
- L'obertura d'extracció es col·locarà en el compartiment més contaminat, que en el cas de lavabos i locals de bany,

és on es troba situat el wc, i en el cas de les cuines és on es troba situada la zona de cocció.
- Es disposaran de ventiladors amb obertures d'extracció higrorregulables per al control del cabal d'extracció.
- Les cuines comptaran amb un sistema adicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. Per tant es disposarà d'un extractor connectat a un conducte d'extracció independent dels de ventilació general de l'habitatge.
- A la planta baixa el sistema serà de doble flux, a la resta de plantes de simple flux

amb reixetes d'hidroregulables automàtiques

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES: UTE CARLOS VALLS ARQUITECTURA
AAAR ARQUITECTES

ESCALA: 0 3 7.5 m
esc A1: 1/75

FASE: PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE: 44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA R10 SECTOR GUARDIOLES
C/ TURÓ DEL MULEI NÚM. 10-12, MOLINS DE REI

PLÀNOL: **PLANTA COBERTA**
05_VENTILACIÓ

Nº: **I.V.03**
Data: JUNY 2023


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 143/210.

Línia de vida

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 144/210.

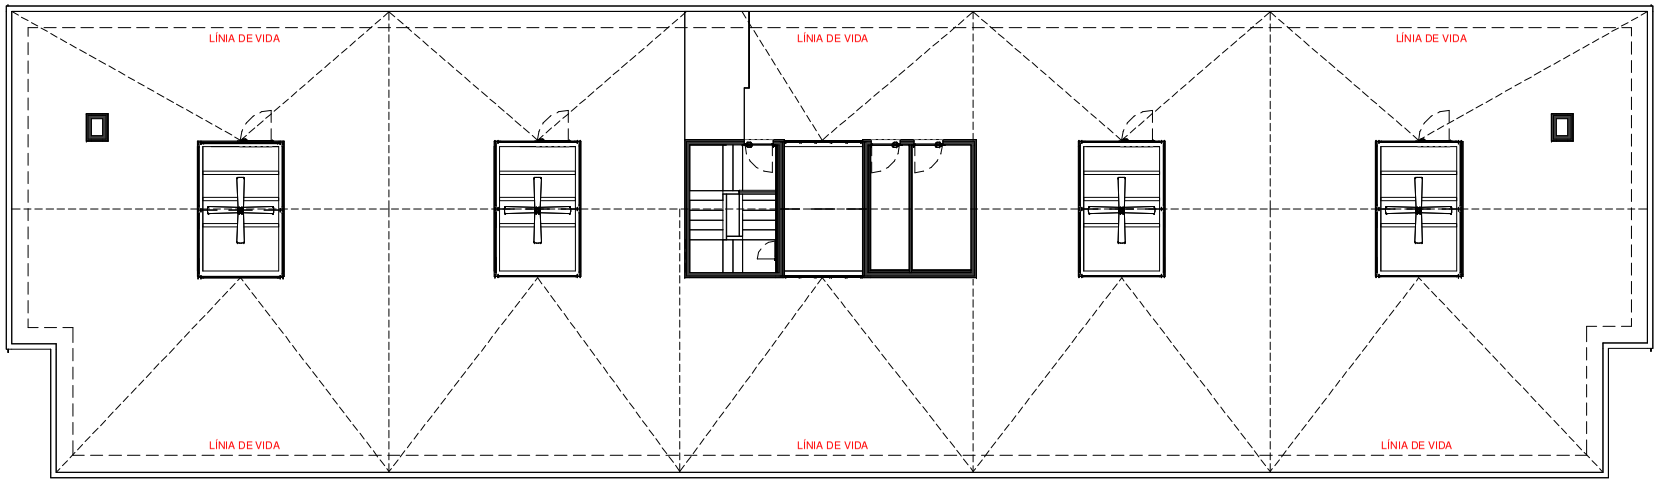

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12

PLANTA COBERTA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 145/210.

Bugaderia

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 146/210.

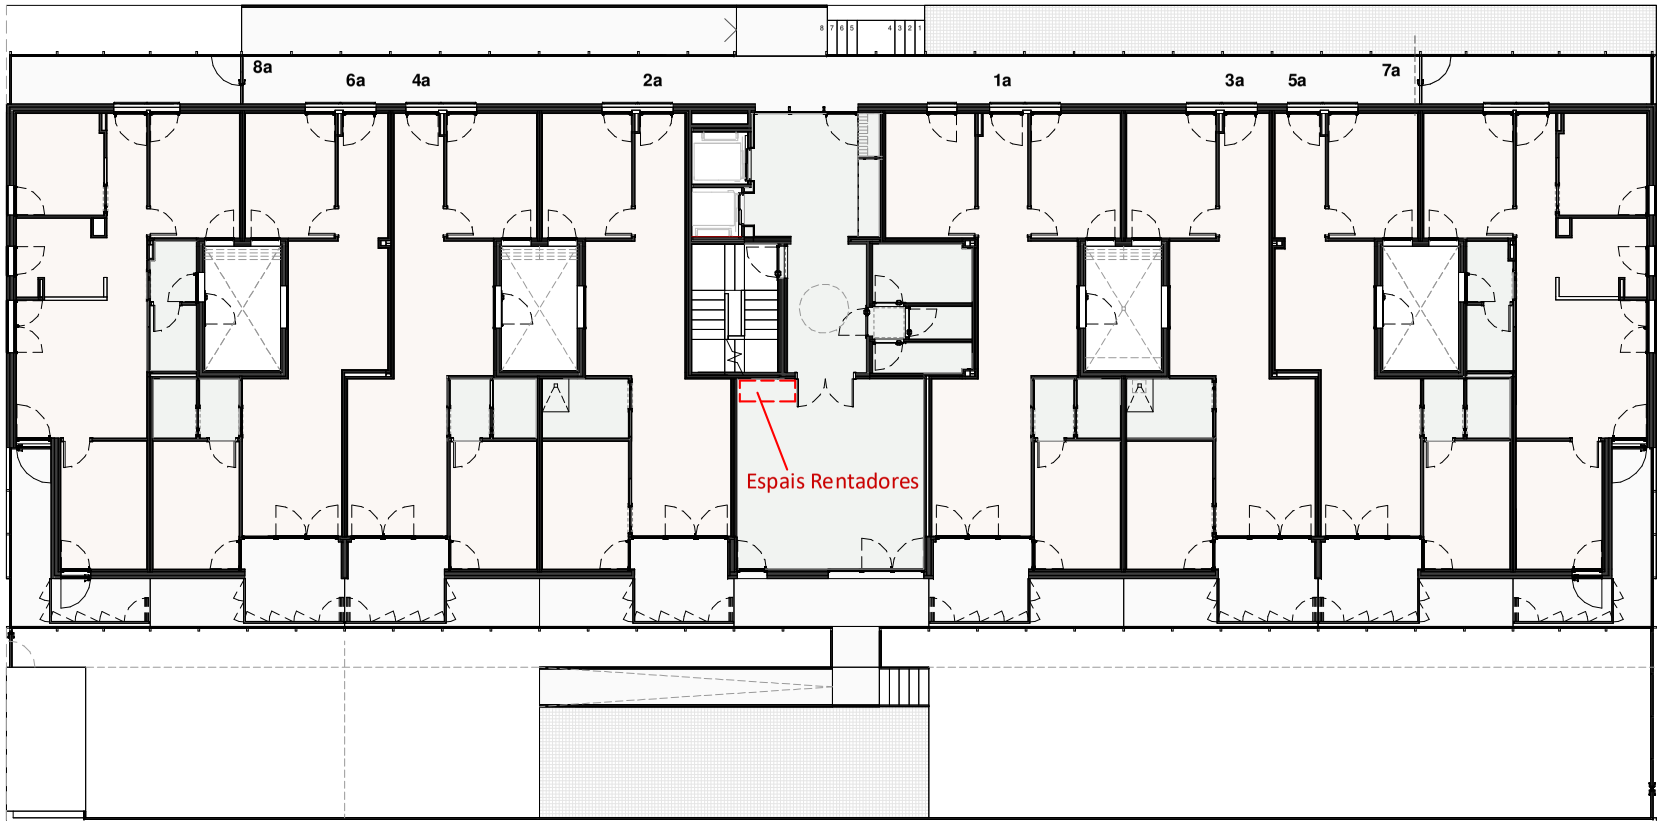

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10
Carrer Turó del Molei, 10-12
Planta Baixa- ESPAI RENTADORES

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 147/210.

Neteja

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 148/210.



1	Patis d'escala= 4 x 8,72 m2	34,88	m2

Total= 34,88 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12


NETEJA PLANTA SOTERRANI

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 149/210.

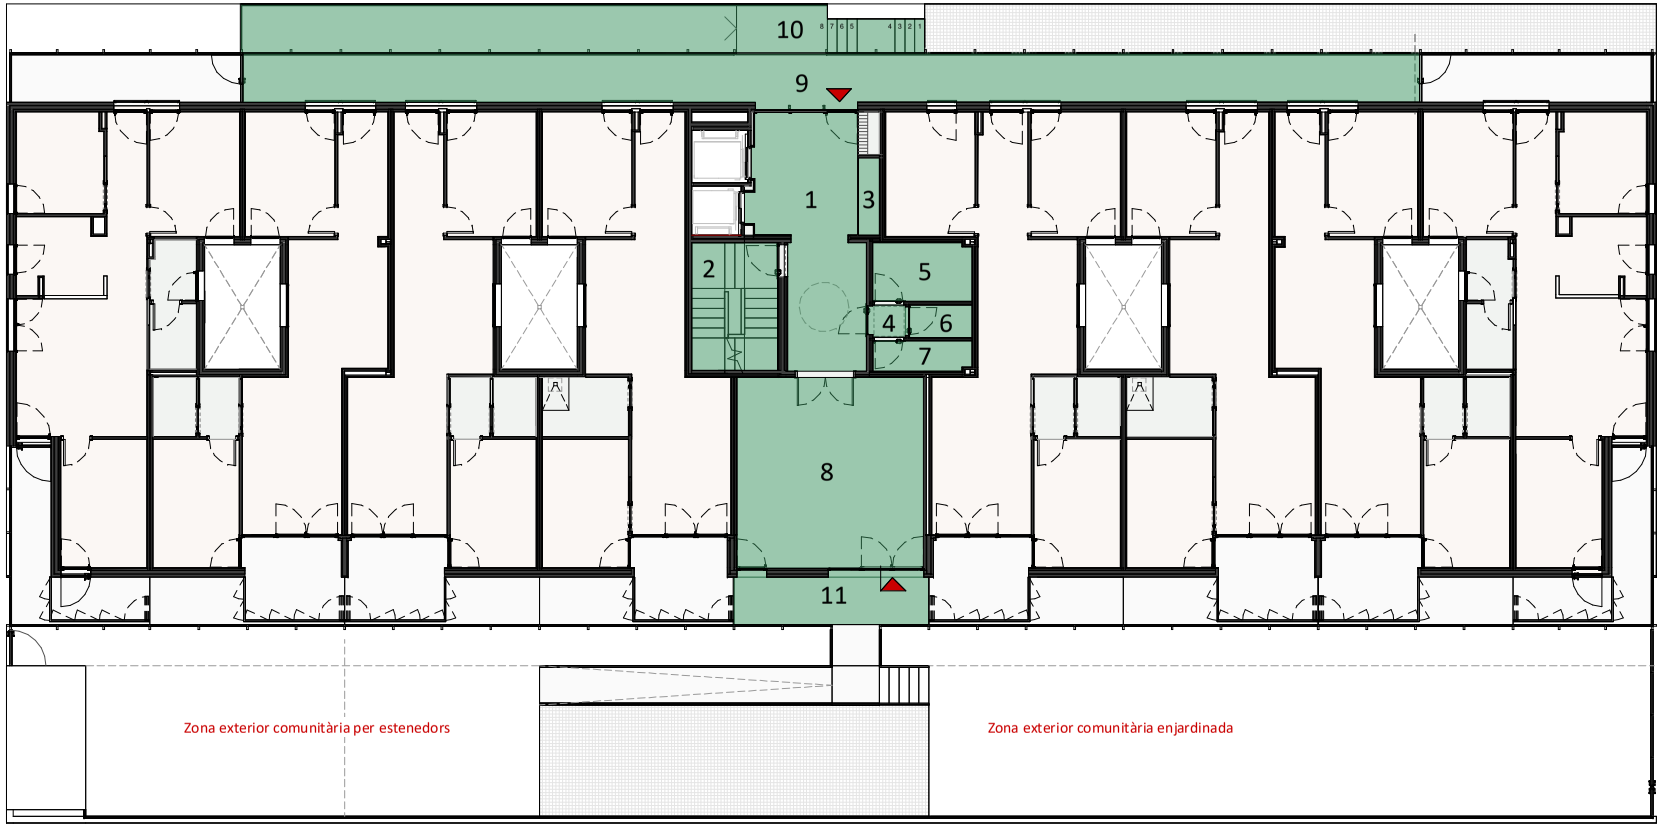

1	Hall	21,87 m2
2	Escala	10,14 m2
3	Comp. aigua	1,51 m2
4	Vest. instal.lacions	1,20 m2
5	Comp. electricitat	5,35 m2
6	RITI	1,87 m2
7	Espai per neteja	2,75 m2
8	Espai Comú Compl.	32,88 m2
9	Passera accés habitatges	54,28 m2
10	Rampa i escala accés PB pel C/Turó del Mulei	29,82 m2
11	Accés posterior ECC	9,42 m2

Total Neteja PB 171,09 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12


NETEJA PLANTA BAIXA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 150/210.

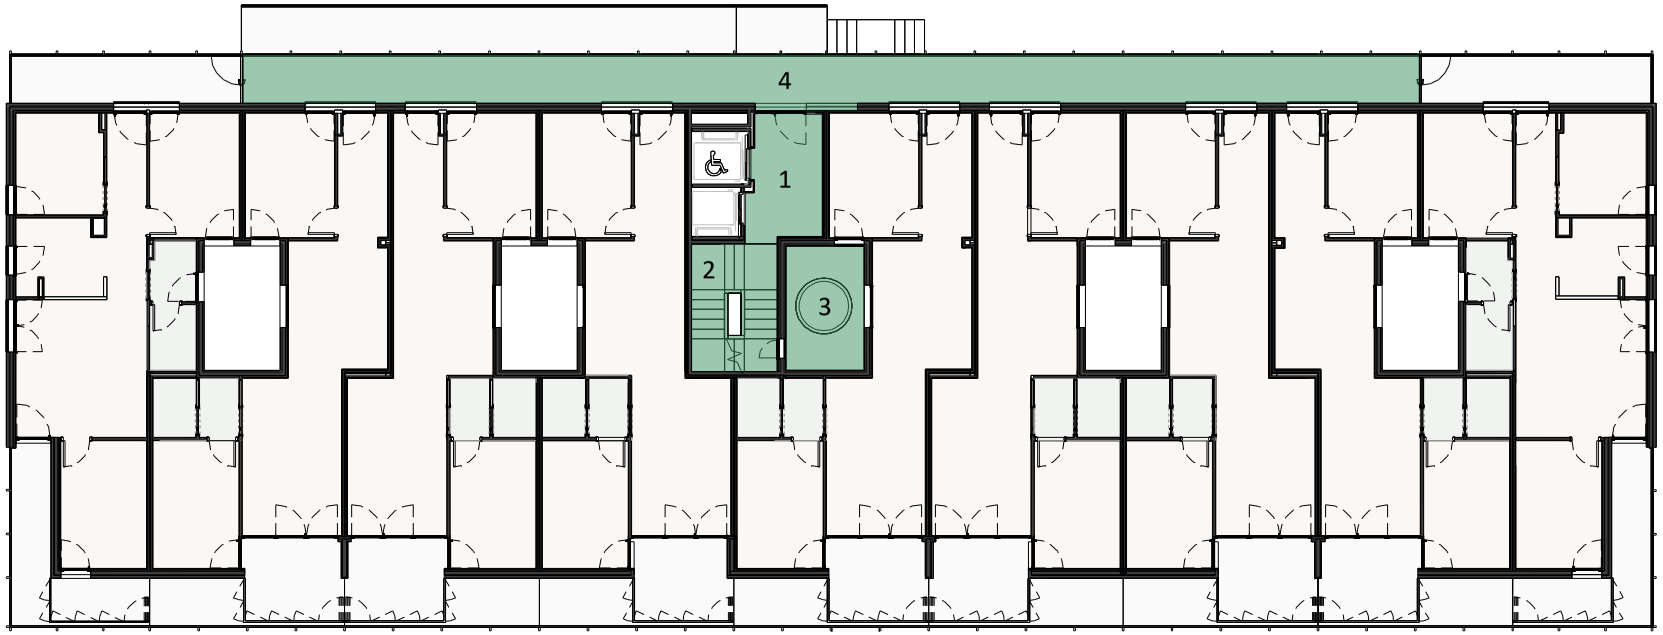

1	Vestíbul d'escala	8,47 m2
2	Escala	9,58 m2
3	Pati	9,00 m2
4	Passera accés habitatges	54,28 m2
		81,33 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12


NETEJA PLANTA PRIMERA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 151/210.

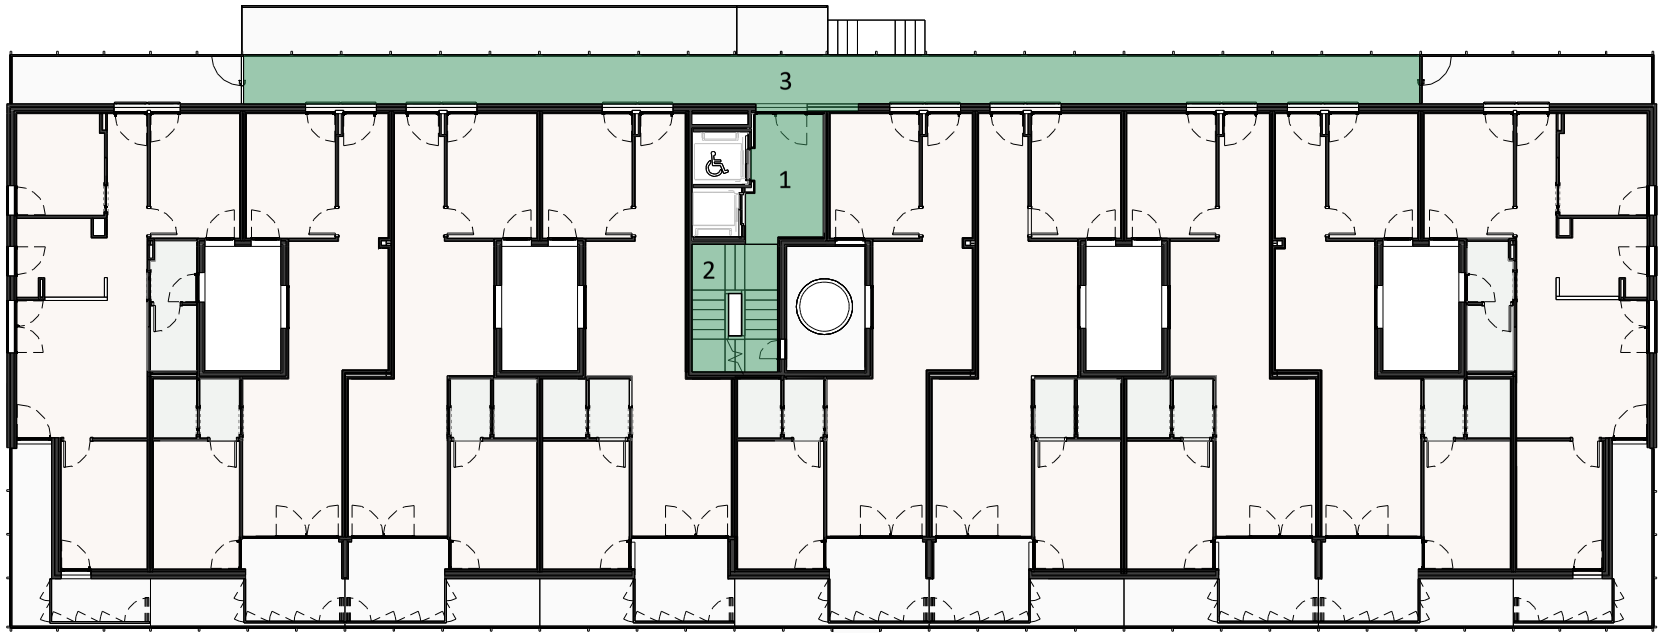

1	Vestíbul d'escala	8,47 m2
2	Escala	9,58 m2
3	Passera accés habitatges	54,28 m2
		72,33 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12


NETEJA PLANTA SEGONA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 152/210.

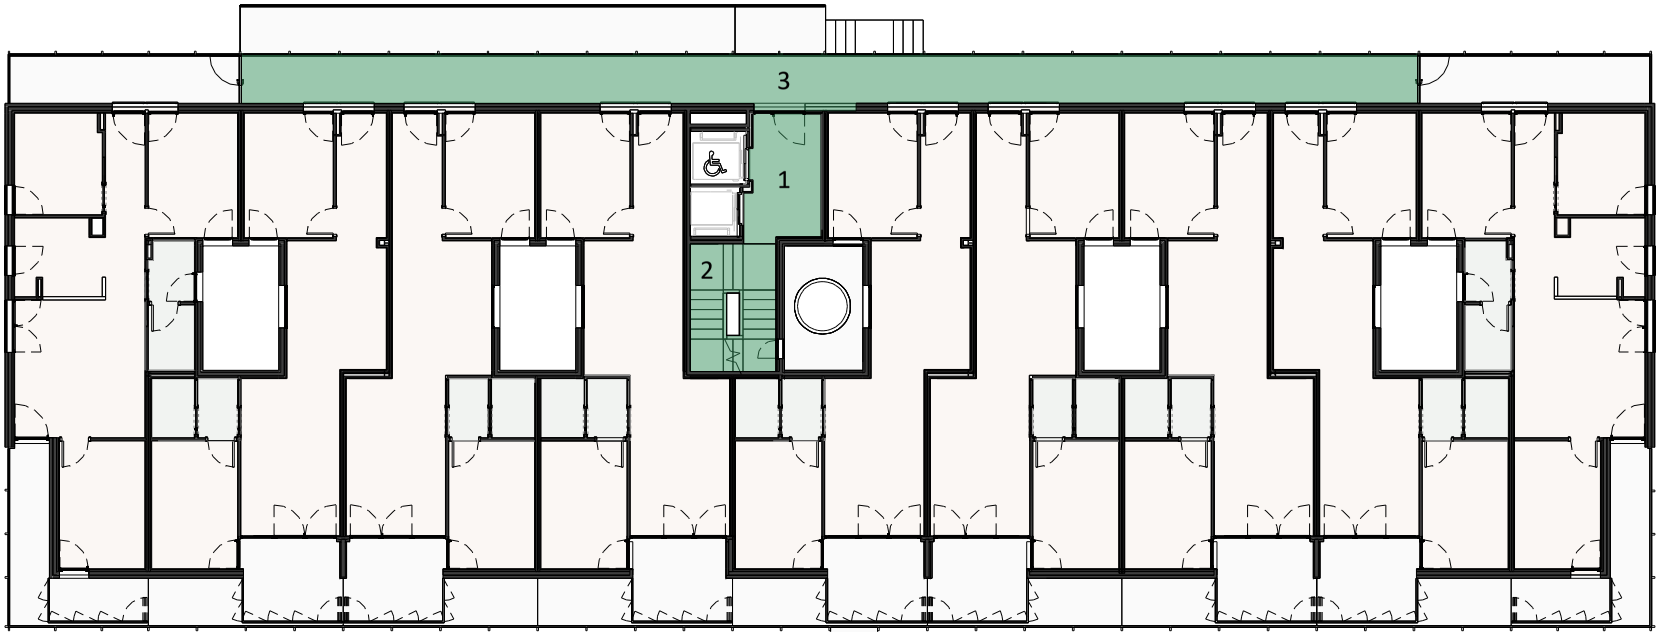

1	Vestíbul d'escala	8,47 m2
2	Escala	9,58 m2
3	Passera accés habitatges	54,28 m2
		72,33 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12


NETEJA PLANTA TERCERA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 153/210.

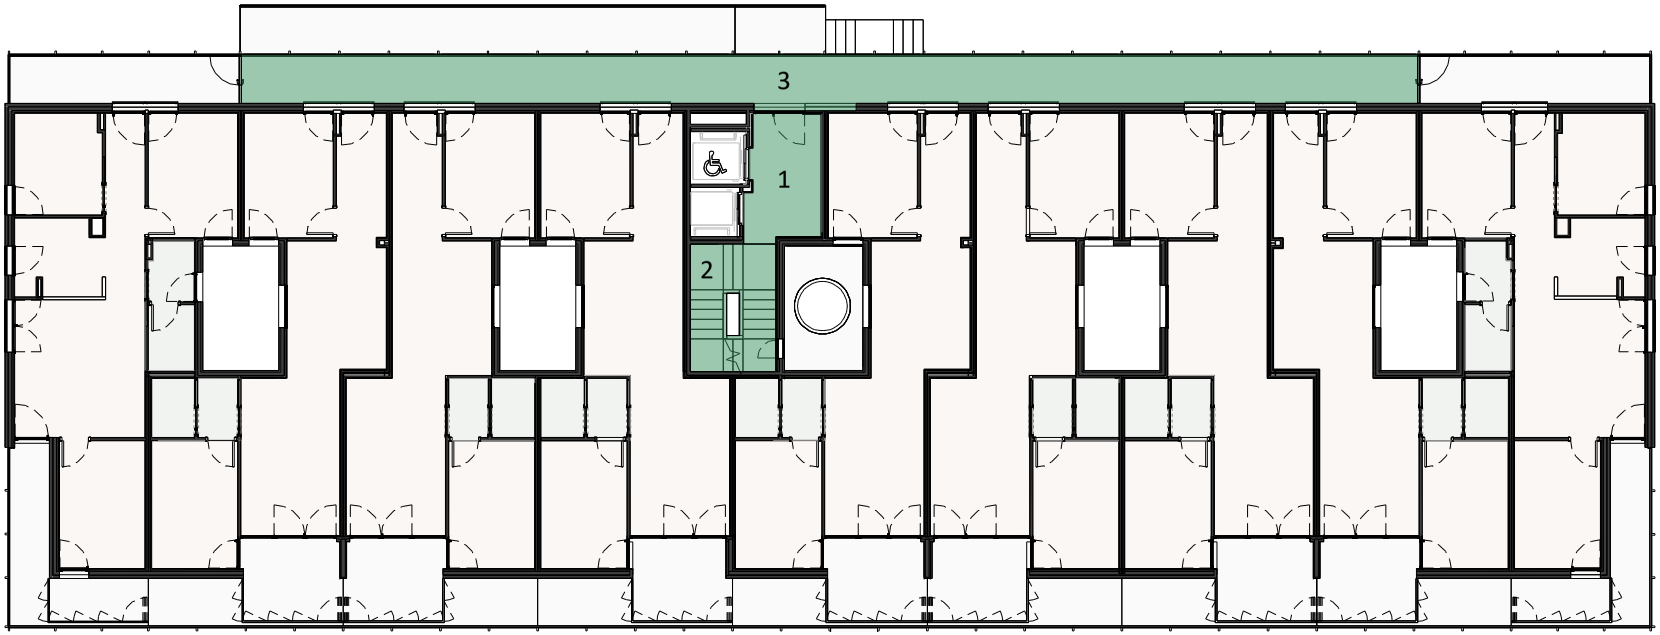

1	Vestíbul d'escala	8,47 m2
2	Escala	9,58 m2
3	Passera accés habitatges	54,28 m2
		72,33 m2

AMB IMPSOL

44 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

L L O G U E R

MOLINS DE REI

R10

Carrer Turó del Molei, 10-12

NETEJA PLANTA QUARTA

0 1 2 3 4 5m

esc A3: 1/150

març 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 154/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES DELS HABITATGES DE LLOGUER A L'AVINGUDA MANCOMUNITAT, 24 DE MOLINS DE REI



AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 155/210.

DOSSIER GRÀFIC PER A LA LICITACIÓ DEL GESTOR DE FINQUES

ÍNDEX

Baixa tensió zones comuns

Parallamps

Fotovoltaica

Ascensors

Contra Incendis i sobrepressió escales evaquació

Aerotermo

Reductora de pressió

Bugaderia

Neteja

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 156/210.

Baixa Tensió Zones Comuns

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 157/210.



LLEGENDA MUNTANTS

MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA ELÈTRICA

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
- SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT
- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
- TIMBRE EMPOTRABLE MARCA ETAPEL MODEL 51ZA
- PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
- DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m MARCA LUXOMAT MODEL PD9-1C-FT
- DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR MARCA ETAPEL MODEL 51ZA
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E-27, 3000K, 250lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K MARCA SIMON MODEL 717
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA MARCA SIMON MODEL 717
- REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4000lm, 3000K MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT
- REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL IZAR
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- H10 ALTURA MECANISMES EN cm
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- VENTILADOR HELICO-CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 — 2 — 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SOTERRANI**
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.01**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 158/210.

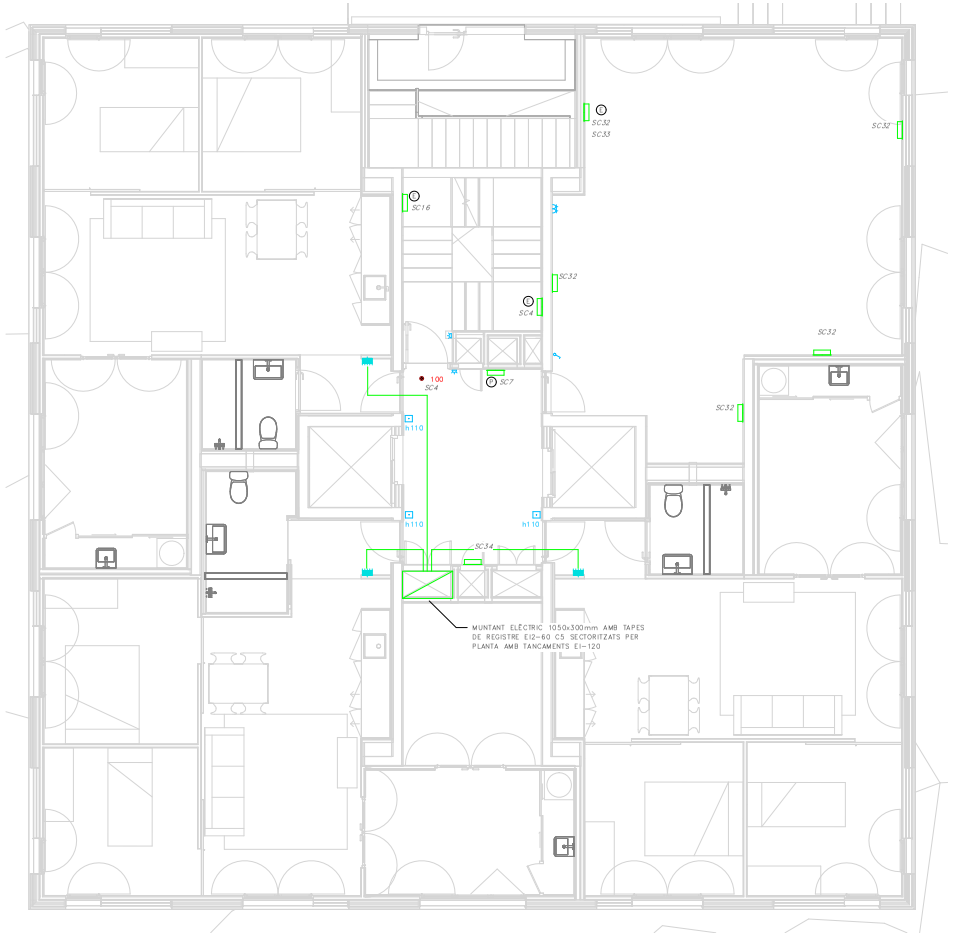

LLEGENDA MUNTANTS

MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA ELÈTRICA

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
- SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
- QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT
- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
- SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
- INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
- TIMBRE EMPOTRABLE MARCA EFAPEL MODEL 51ZA
- PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
- DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m MARCA LUXOMAT MODEL PD9-1C-FT
- DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR MARCA EFAPEL MODEL 51ZA
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E-27, 3000K, 250lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K MARCA SIMON MODEL 717
- APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA MARCA SIMON MODEL 717
- REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4200lm, 3000K MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT
- REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL IZAR
- LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
- LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
- SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
- H0 ALTURA MECANISMES EN cm
- MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460
- SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
- SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
- VENTILADOR HELICO-CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 — 2 — 5 m; esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA BAIXA**
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT

Nº: **I.E.02**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 159/210.

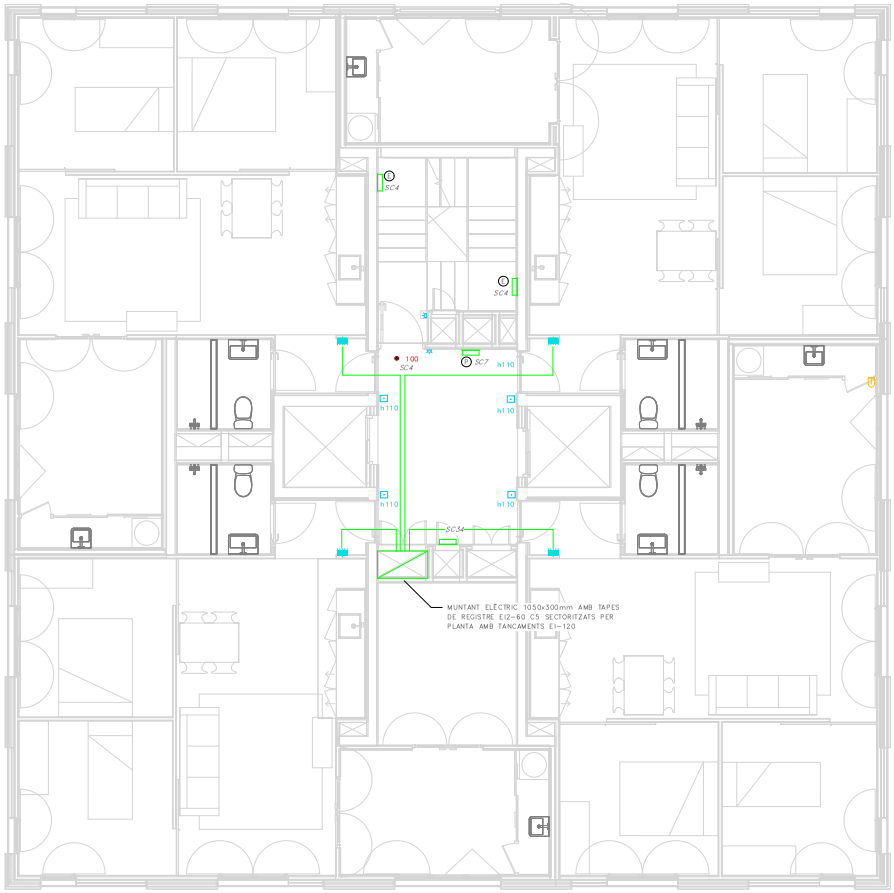

LLEGENDA MUNTANTS

MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA ELÈTRICA

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ
MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ
MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES
MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND

INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A
MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT

TIMBRE EMPOTRABLE
MARCA EFAPEL MODEL 51ZA

PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T
MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT

DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m
MARCA LUXOMAT MODEL PD9-1C-FT

DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR
MARCA EFAPEL MODEL 51ZA

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E-27, 3000K, 250lm
MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K
MARCA SIMON MODEL 717

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA
MARCA SIMON MODEL 717

REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4000lm, 3000K
MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT

REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K
MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
MARCA DAISALUX MODEL HYDRA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR

LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR

LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA

SC1 NÚMERO DE LÍNIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL

H= ALTURA MECANISMES EN cm

MÒDUL FOTOVOLTAIC
MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460

SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA UNEX MODEL 66

SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA UNEX MODEL 77

VENTILADOR HELICO-CENTRIFUG
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA TIPUS (PRIMERA A VUITENA)
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT

Nº
I.E.03
Data JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 160/210.

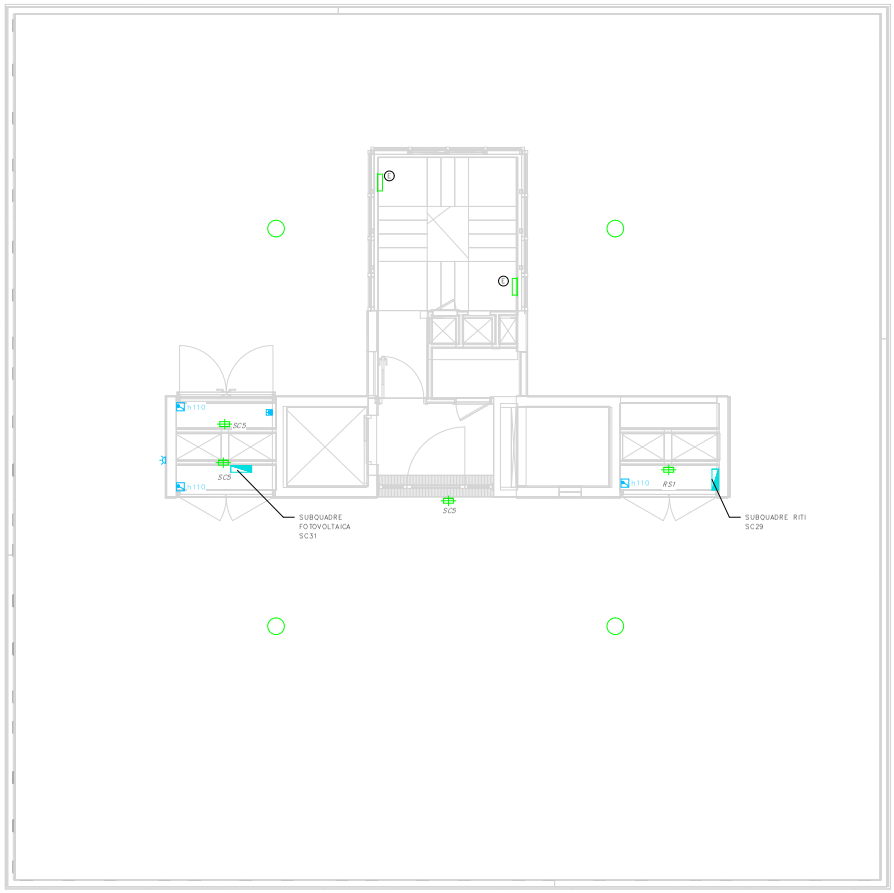

LLEGENDA MUNTANTS

MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

LLEGENDA ELÈTRICA

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ
MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ
MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES
MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND

INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A
MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT

TIMBRE EMPOTRABLE
MARCA EFAPEL MODEL 51ZA

PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T
MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT

DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m
MARCA LUXOMAT MODEL PD9-1C-FT

DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR
MARCA EFAPEL MODEL 51ZA

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E-27, 3000K, 250lm
MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K
MARCA SIMON MODEL 717

APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA
MARCA SIMON MODEL 717

REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4000lm, 3000K
MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT

REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K
MARCA LUX-MAY O EQUIVALENT

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
MARCA DAISALUX MODEL HYDRA

EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS
MARCA DAISALUX MODEL IZAR

LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR

LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA

SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL

H0 ALTURA MECANISMES EN cm

MÒDUL FOTOVOLTAIC
MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460

SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA UNEX MODEL 66

SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS)
MARCA UNEX MODEL 77

VENTILADOR HELICO-CENTRIFUG
CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA COBERTA
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT

Nº
I.E.04
Data JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 161/210.

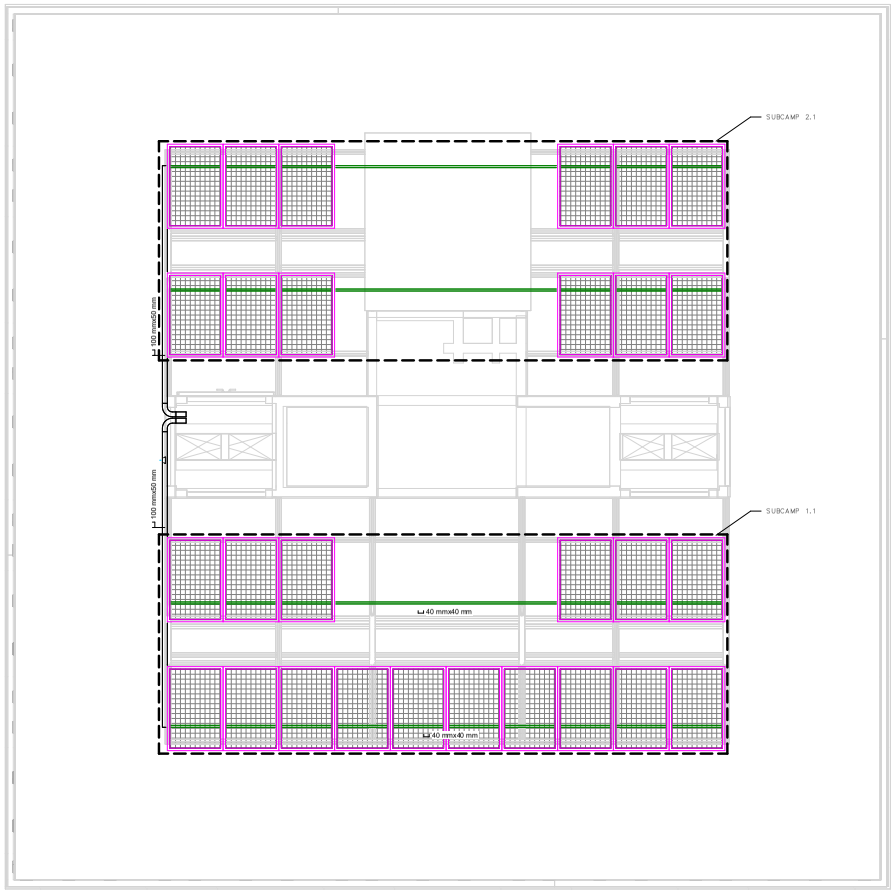

LLEGENDA MUNTANTS
MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI–60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI–120

LLEGENDA ELÈTRICA
QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
TIMBRE EMPOTRABLE MARCA EFAPEL MODEL 512A
PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m MARCA LUXOMAT MODEL PD9–1C–FT
DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR MARCA EFAPEL MODEL 512A
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E–27, 3000K, 250lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K MARCA SIMON MODEL 717
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA MARCA SIMON MODEL 717
REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4200lm, 3000K MARCA LUX–MAY O EQUIVALENT
REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K MARCA LUX–MAY O EQUIVALENT
EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL IZAR
LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
SCI NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
HM ALTURA MECANISMES EN cm
MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460
SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
VENTILADOR HELICO–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA BADALOT
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT

Nº
I.E.10
Data JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 162/210.

Parallamps


AMB IMPSOL

ABRIL 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 163/210.

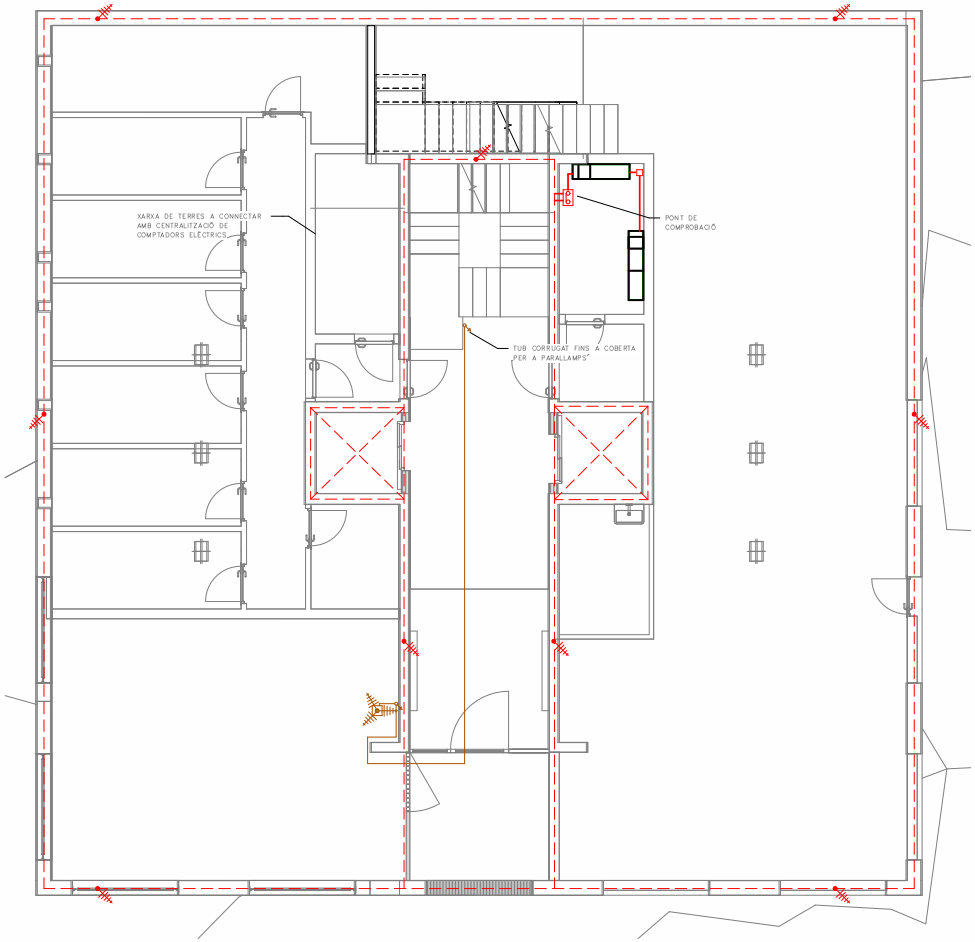


DETALL INSTAL.LACIÓ PARALLAMPS

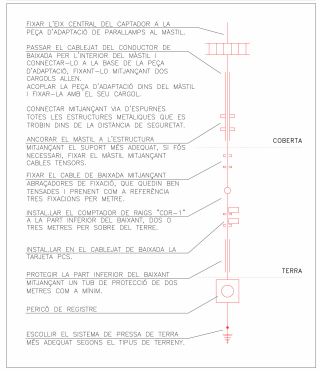


PRESA DE TERRA

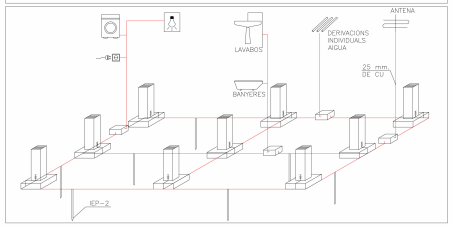


CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA AMB LA CIMENTACIÓ

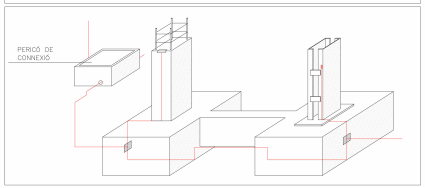

PIQUETES DE PRESA DE TERRA



LLEGENDA PRESA A TERRA



CRITERI COLORS SEGONS INSTAL·LACIÓ

- XARXA DE TERRES EDIFICI
- XARXA DE TERRES PARALLAMPS

NOTES PRESA DE TERRA

NOTA 1	CABLE CONDUCTOR EN CONTACTE AMB EL TERRENY, I A UNA PROFUNDITAT NO MENOR DE 80cm A PARTIR DE LA ÚLTIMA SOLERA TRANSITABLE. LES SEVES UNIONS ES FARAN MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA. LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I ARMADURES DE MURS O SUPORTS DE FORMIGÓ ES SOLDARAN, MITJANÇANT UN CABLE CONDUCTOR, A LA CONDUCCIÓ SOTERRADA, EN PUNTS SITUATS PER SOBRE DE LA SOLERA O DEL FORJAT INFERIOR.
NOTA 2	PICA D'ACER INOXIDABLE DE 2,5m. DE LONGITUT I 16mm. DE DIÀMETRE, SOLDAT AL CABLE CONDUCTOR, MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA.
NOTA 3	PER XARXA DE L'EDIFICI ES COL·LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 5Ω.
NOTA 4	PER LA XARXA DE TERRA DEL PARALLAMPS ES COL·LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 8Ω.
NOTA 5	LES PIQUETES DE LA XARXA DE TERRES HAURAN D'ESTAR SEPARADES DE LA XARXA DE TERRES DE LA E.T. UN MÍNIM DE 15m PER TERRENYS AMB RESISTIVITAT NO ELEVADA <1000. SINÓ S'HAURÀ DE CALCULAR PER CADA TIPUS DE TERRENY.
NOTA 6	PER A LA XARXA DE TERRES DE LES E.T. AQUESTA SERÀ ÚNICA I ES COL·LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 2Ω.
NOTA 7	PER A XARXA DE TERRES E.T. ES CANNARÀ DE MATERIAL D'ACER INOXIDABLE A COURE ABANS DE SORTIR DE LA LLOSA.

NOTES PARALLAMPS

NOTA 1	LA PUNTA DEL PARALLAMPS ES SITUARÀ COM A MÍNIM, DOS METRES PER SOBRE DE LA ZONA PROTEGIDA (INCLOENT ANTENES, TORRES DE REFREDAMENT, SOSTRES I DIPOSITS).
NOTA 2	LES ANTENES RECEPTORES (TELEVISIÓ, RÀDIO I TELÈFON) HAURAN DE CONNECTAR-SE MITJANÇANT UNA VIA D'ESPURNES ALS CONDUCTORS DE BAIXADA DE LA INSTAL.LACIÓ DEL PARALLAMPS.
NOTA 3	ELS CABLES COAXIALS DE LES ANTENES ES PROTEGIRAN AMB UN DISPOSITIU CONTRA SOBRETENSIONS.
NOTA 4	ELS ELEMENTS METÀLICS QUE SOBRESURTIN PER SOBRE DE LA TEULADA S'UNIRAN AL CONDUCTOR DE BAIXADA MÉS PROPER.
NOTA 5	LA TRAJECTÒRIA DEL CONDUCTOR DE BAIXADA HAURÀ DE SER EL MÉS RECTE POSSIBLE, SEGUINT EL TRAJECTE MÉS CURT I EVITANT QUALSEVOL CANVI DE DIRECCIÓ FORT O REMUNTI.
NOTA 6	EL RADI DE CORBATURA MÍNIM DELS CANVIS DE DIRECCIÓ NO SERÀ MAI INFERIOR A 20cm.
NOTA 7	EL CABLE DE BAIXADA S'HA DE INSTAL·LAR PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI (SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE), EVITANT LA PROXIMITAT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS O DE GAS.
NOTA 8	ES RECOMENABLE QUE LA PRESSA DE TERRA DISPOSI D'UN PERICÓ DE REGISTRE PER REVISIONS PERIÒDIQUES.
NOTA 9	EL PERICÓ DE REGISTRE (O, EN EL SEU DEFECTE EL CABLE DEL BAIXANT) HA D'ESTAR PROVEÏT D'UN SISTEMA SECCIONADOR QUE PERMETI DESCONNECTAR LA PRESSA DE TERRA I REALITZAR L'AMIDAMENT DE LA SEVA RESISTÈNCIA.
NOTA 10	LA RESISTÈNCIA DE LA PRESSA DE TERRA HA DE SER LA MÉS ALTA POSSIBLE (INFERIOR A 6ohmis). AQUEST VALOR ES MESURARÀ SOBRE LA PRESSA DE TERRA AÏLLADA DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE NATURALESA CONDUCTORA.
NOTA 11	ES ACONSELLABLE LA UNIÓ EQUIPOTENCIAL DE LA PRESSA DE TERRA DEL PARALLAMPS AMB EL SISTEMA GENERAL DE XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI QUE S'HAGI DE PROTEGIR.
NOTA 12	ES RECOMANA AFEGIR COMPOST MINERAL "QUÍBACSOL" PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY.

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 — 2 — 5 m
esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SOTERRANI**


XARXA DE TERRES

Nº: **I.XT.01**


Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 164/210.

DETALL CONDUCTORS DE BAIXADA PARALLAMPS

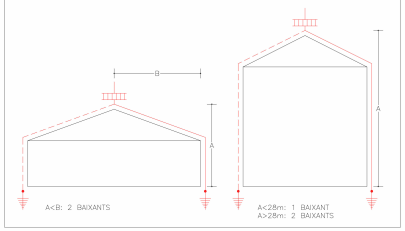

DETALL INSTAL.LACIÓ PARALLAMPS

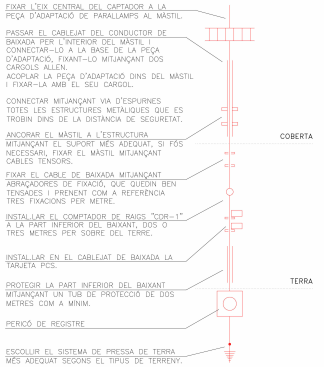

LLEGENDA PRESA A TERRA

- CONDUCTOR UNIPOLAR DE COURE NUU, DE 35mm2 DE SECCIÓ
- CONDUCTOR UNIPOLAR DE COURE NUU, DE 50mm2 DE SECCIÓ
- CONDUCTOR DE COURE NUU, PROTEGIT AMB TUB RÍGID DE PVC Ø32
- CAIXA DE DERIVACIÓ
- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500mm DE LONGITUD I 14.6mm DE DIÀMETRE
- PONT DE COMPROBACIÓ XARXA POSTA A TERRA
- PARALLAMPS
  MARCA INGESCO MODEL 3.1 DE 45m DE RADI NIVELL II DE ZONA DE PROTECCIÓ
- PERICÓ DE REGISTRE PER PARALLAMPS

CRITERI COLORS SEGONS INSTA.LACIÓ


- XARXA DE TERRES EDIFICI
- XARXA DE TERRES PARALLAMPS

NOTES PRESA DE TERRA

NOTA 1	CABLE CONDUCTOR EN CONTACTE AMB EL TERRENY, I A UNA PROFUNDITAT NO MENOR DE 80cm A PARTIR DE LA ÚLTIMA SOLERA TRANSITABLE. LES SEVES UNIONS ES FARAN MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA. LES ESTRUCTURES METÀL.LIQUES I ARMADURES DE MURS O SUPORTS DE FORMIGÓ ES SOLDARAN, MITJANÇANT UN CABLE CONDUCTOR, A LA CONDUCCIÓ SOTERRADA, EN PUNTS SITUATS PER SOBRE DE LA SOLERA O DEL FORJAT INFERIOR.
NOTA 2	PICA D'ACER INOXIDABLE DE 2,5m. DE LONGITUT I 16mm. DE DIÀMETRE, SOLDAT AL CABLE CONDUCTOR, MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA.
NOTA 3	PER XARXA DE L'EDIFICI ES COL.LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 5Ω.
NOTA 4	PER LA XARXA DE TERRA DEL PARALLAMPS ES COL.LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 6Ω.
NOTA 5	LES PIQUETES DE LA XARXA DE TERRES HAURAN D'ESTAR SEPARADES DE LA XARXA DE TERRES DE LA E.T. UN MÍNIM DE 15m PER TERRENYS AMB RESISTIVITAT NO ELEVADA <1000, SINÓ S'HAURÀ DE CALCULAR PER CADA TIPUS DE TERRENY.
NOTA 6	PER A LA XARXA DE TERRES DE LES E.T. AQUESTA SERA UNICA I ES COL.LOCARAN TANTES PIQUETES COM CALGUI PER OBTENIR UNA RESISTÈNCIA A TERRA DE 2Ω.
NOTA 7	PER A XARXA DE TERRES E.T. ES CANVIARÀ DE MATERIAL D'ACER INOXIDABLE A COURE ABANS DE SORTIR DE LA LLOSA.

NOTES PARALLAMPS

NOTA 1	LA PUNTA DEL PARALLAMPS ES SITUARÀ COM A MÍNIM, DOS METRES PER SOBRE DE LA ZONA PROTEGIDA (INCLOENT ANTENES, TORRES DE REFREDAMENT, SOSTRES I DIPOSITS).
NOTA 2	LES ANTENES RECEPTORES (TELEVISIÓ, RÀDIO I TELÈFON) HAURAN DE CONNECTAR-SE MITJANÇANT UNA VIA D'ESPURNES ALS CONDUCTORS DE BAIXADA DE LA INSTAL.LACIÓ DEL PARALLAMPS.
NOTA 3	ELS CABLES COAXIALS DE LES ANTENES ES PROTEGIRAN AMB UN DISPOSITIU CONTRA SOBRETENSIONS.
NOTA 4	ELS ELEMENTS METÀLICS QUE SOBRESURTIN PER SOBRE DE LA TEULADA S'UNIRAN AL CONDUCTOR DE BAIXADA MÉS PROPER.
NOTA 5	LA TRAJECTÒRIA DEL CONDUCTOR DE BAIXADA HAURÀ DE SER EL MÉS RECTE POSSIBLE, SEGUINT EL TRAJECTE MÉS CURT I EVITANT QUALSEVOL CANVI DE DIRECCIÓ FORT O REMUNTI.
NOTA 6	EL RADI DE CORBATURA MÍNIM DELS CANVIS DE DIRECCIÓ NO SERÀ MAI INFERIOR A 20cm.
NOTA 7	EL CABLE DE BAIXADA S'HA DE INSTAL.LAR PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI (SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE), EVITANT LA PROXIMITAT DE CONDUCTORS ELÈCTRICS O DE GAS.
NOTA 8	ES RECOMENABLE QUE LA PRESSA DE TERRA DISPOSI D'UN PERICÓ DE REGISTRE PER REVISIONS PERIÒDIQUES.
NOTA 9	EL PERICÓ DE REGISTRE (O, EN EL SEU DEFECTE EL CABLE DEL BAIXANT) HA D'ESTAR PROVEÏT D'UN SISTEMA SECCIONADOR QUE PERMETI DESCONNECTAR LA PRESSA DE TERRA I REALITZAR L'AMIDAMENT DE LA SEVA RESISTÈNCIA.
NOTA 10	LA RESISTÈNCIA DE LA PRESSA DE TERRA HA DE SER LA MÉS ALTA POSSIBLE (INFERIOR A 6ohms); AQUEST VALOR ES MESURARÀ SOBRE LA PRESSA DE TERRA AÏLLADA DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE NATURALESA CONDUCTORA.
NOTA 11	ES ACONSELLABLE LA UNIÓ EQUIPOTENCIAL DE LA PRESSA DE TERRA DEL PARALLAMPS AMB EL SISTEMA GENERAL DE XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI QUE S'HAGI DE PROTEGIR.
NOTA 12	ES RECOMANA AFEGIR COMPOST MINERAL "QUIBACSOL" PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY.

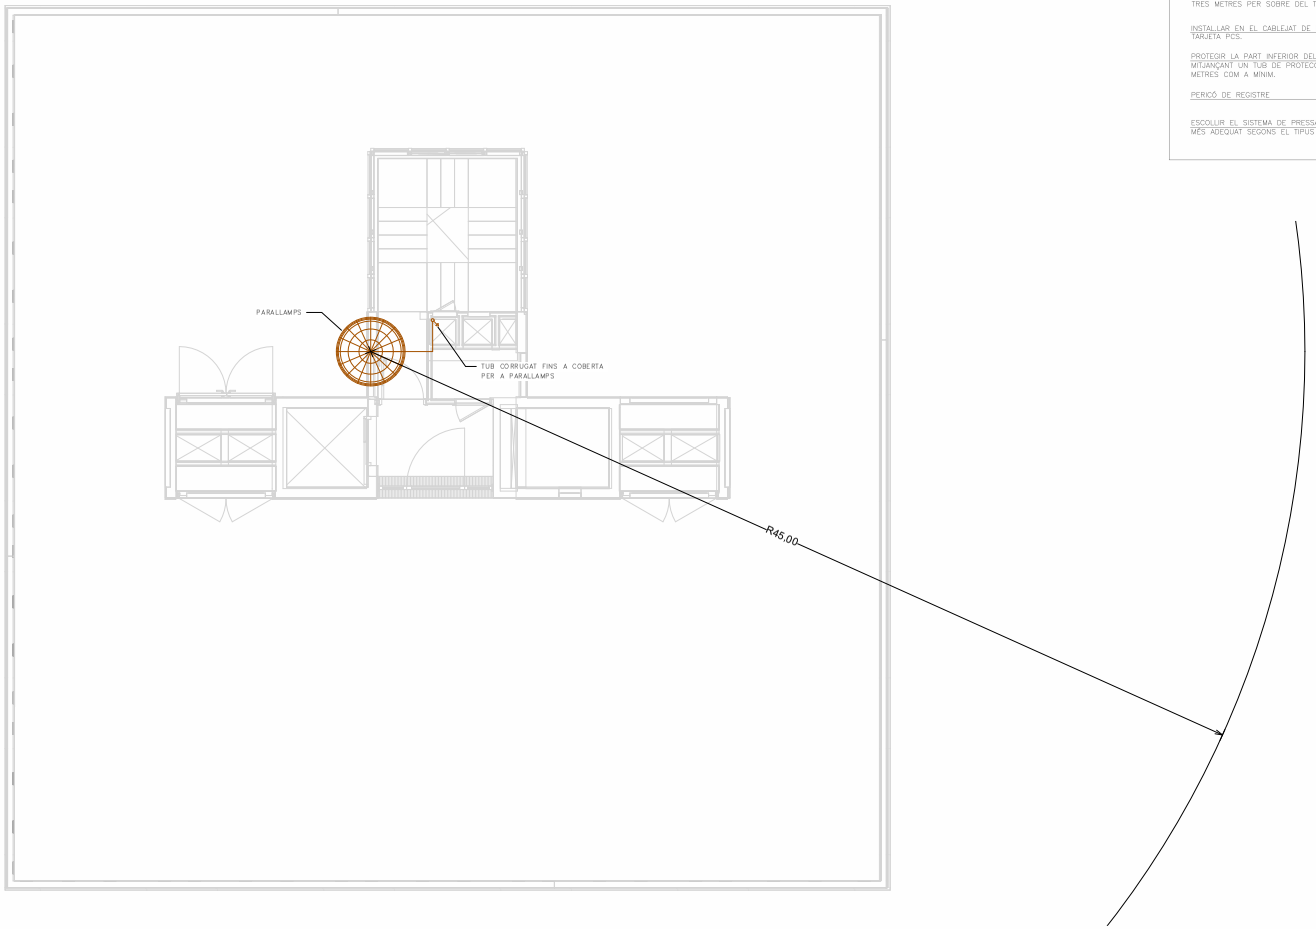

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA COBERTA
XARXA DE TERRES

Nº
I.XT.02
Data JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 165/210.

Instal.lació Fotovoltaica

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 166/210.

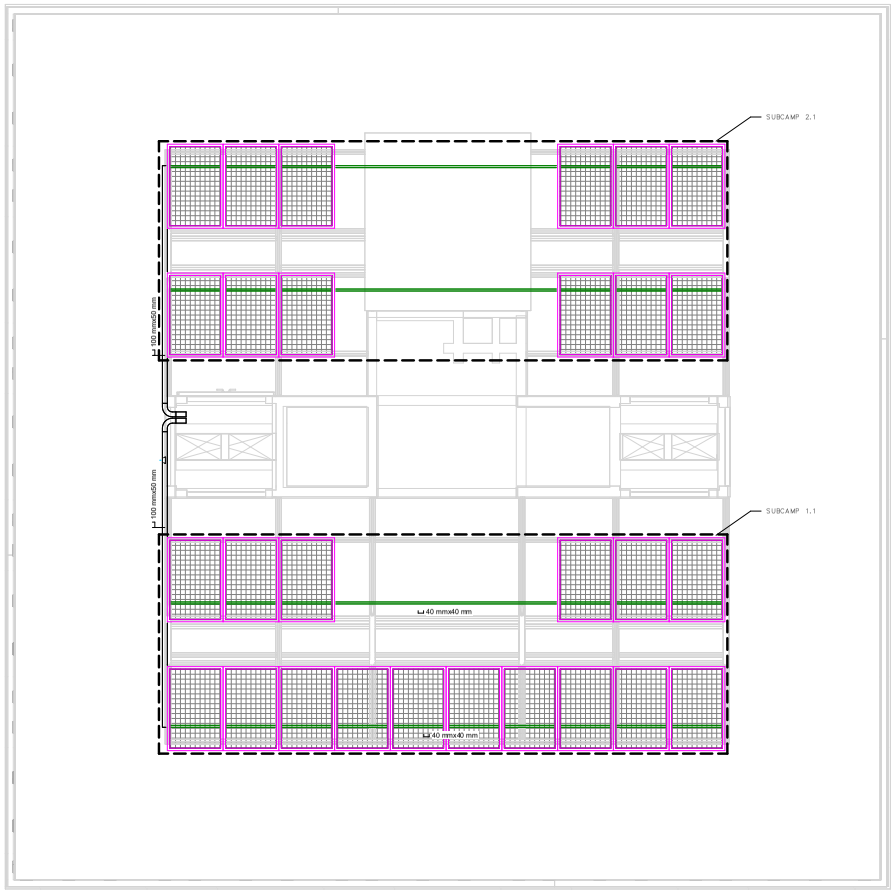

LLEGENDA MUNTANTS
MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI–60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI–120

LLEGENDA ELÈTRICA
QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
SUBQUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT
QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ HABITATGES MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENT
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SAFATA METÀL·LICA SENSE TAPA PER A ELECTRICITAT (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA PEMSA MODEL PEMSABAND
INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE I ESTANC 10A MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
TIMBRE EMPOTRABLE MARCA EFAPEL MODEL 51ZA
PRESA DE CORRENT EMPOTRABLE I ESCANTA TIPUS SCHUCKO 16A II+T MARCA SIMON MODEL 44 AQUA O EQUIVALENT
DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR RADIAL 360º ABAST 6m MARCA LUXOMAT MODEL PD9–1C–FT
DETECTOR DE MOVIMENT I CREPUSCULAR MARCA EFAPEL MODEL 51ZA
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE I ESTANC IP44 AMB LÀMPADA LED DE 3W E–27, 3000K, 250lm MARCA FARO MODEL CRIPTA REF.71004
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K MARCA SIMON MODEL 717
APLIC DE PARET DE SUPERFICIE IP44 AMB LÀMPADA LED DE 21W, 1400lm, 3000K AMB KIT D'EMERGÈNCIA MARCA SIMON MODEL 717
REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 36W, 4200lm, 3000K MARCA LUX–MAY O EQUIVALENT
REGLETA ESTANCA IP65 AMB LÀMPADA LED DE 18W, 2000lm, 3000K MARCA LUX–MAY O EQUIVALENT
EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLÀNOLS I LÀMPADA DE LEDS MARCA DAISALUX MODEL IZAR
LLUMINÀRIA PERMANENT D'ASCENSOR
LLUMINÀRIA KIT D'EMERGÈNCIA
SC1 NÚMERO DE LINIA ELÈCTRICA A EFECTES DE CÀLCUL
1M ALTURA MECANISMES EN cm
MÒDUL FOTOVOLTAIC MARCA SUNPOWER MODEL MAXEON 6 72 CEL 460
SAFATA PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 66
SAFATA SOTA PANELLS PLÀSTICA PERFORADA AMB TAPA PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) MARCA UNEX MODEL 77
VENTILADOR HELICO–CENTRIFUG CARACTERÍSTIQUES SEGONS TAULDA ADJUNTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA BADALOT
SERVEIS COMUNS. ELECTRICITAT


Nº
I.E.10
Data JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 167/210.


CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES MÒDUL FOTOVOLTAIC						
MARCA	MODEL	POTÈNCIA (Wp)	Isc (A)	Voc (V)	Impp (A)	Vmpp (V)
AIKO	Neostar 2P54 - 525	525	14,32	45,52	13,68	38,40

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES CAMP FOTOVOLTAIC					
SUBCAMP	Nº MÒDULS	Isc (A)	Voc (V)	POTÈNCIA (Wp)	MPPT
1.1	16	14,32	728,3	8.400	1
2.1	12	14,32	546,2	6.300	2
TOTAL	**28**	-	-	**14.700**	

ESQUEMA ELÈCTRIC MODULS FOTOVOLTÀICS

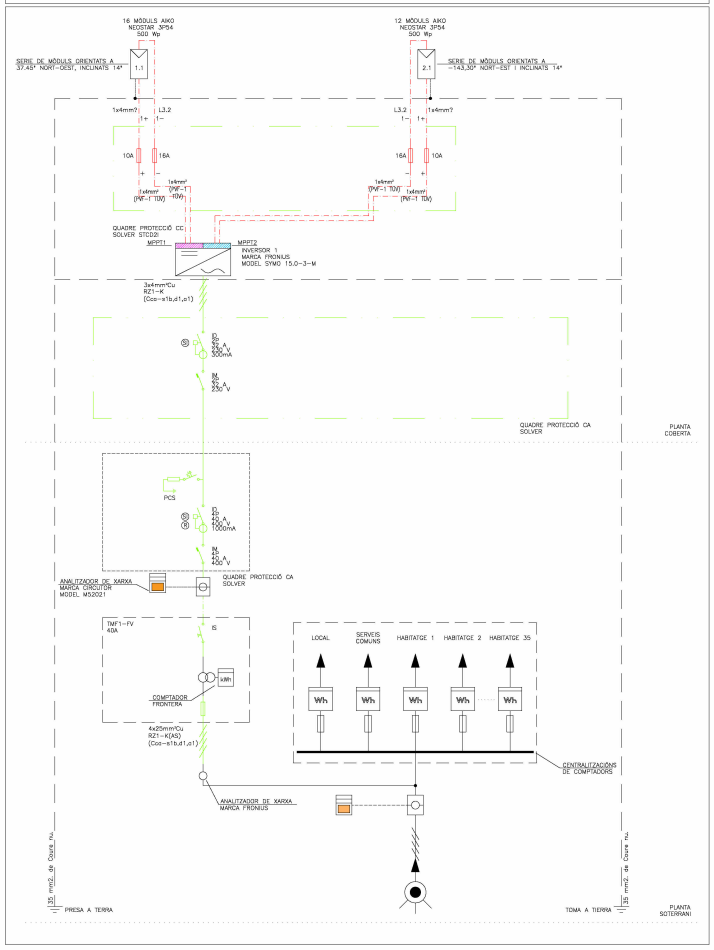

DETALL MÒDUL FOTOVOLTAIC

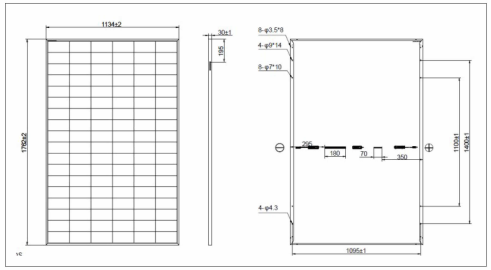

LLEGENDA ELÈCTRICA

- CABLE PER CONNEXIONAT PLAQUES/INVERSOR MARCA GENERAL CABLE MODEL EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (PVF-1 TÜV) Eca SEGONS NORMATIVA CPR
- CABLE PER CONNEXIONAT INVERSORS MARCA GENERAL CABLE RZ1-K (AS)Cca-s1B segons normativa CPR)
- INTERRUPTOR DE TALL MANUAL
- INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL
- PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS
- FUSIBLE
- DIFERENCIAL SUPERIMMUNITZAT
- DIFERENCIAL RETARDAT
- MÒDUL INVERSOR DE XARXA MARCA FRONIUS MODEL SYMO 17,5-3-M
- SUBCAMP FOTOVOLTAIC
- COMPTADOR
- CVM B100 ANALITZADOR DE XARXES GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ GENERAL
- TRANSFORMADORS SERIE MC/ 250mA (3 PER CADA CVM MINI)

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS

NOTA 1	EL CABLEJAT DE CORRENT CONTINUA (DC) ESTARA PROTEGIT PER ANAR A L'EXTERIOR, TIPUS PVF-1 TÜV Eca SEGONS NORMATIVA CPR
NOTA 2	ES REPLANTEJARA EN OBRA TOT EL TRAÇAT DEL CABLEJAT, TUBS I CANALITZACIONS. TAMBÉ LA POSICIÓ DELS MÒDULS INVERSORS I CAIXES.
NOTA 3	TOTS ELS TUBS I CANALITZACIONS EXTERIORS DE PLÀSTIC ESTARAN PROTEGIDES CONTRA RAIG UV.
NOTA 4	ES CONNECTARÀ A TERRA TOTA L'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS.
NOTA 5	ELS PANELS DISPOSARAN DE UN DESCONECTADOR

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 0 0 m — esc A1: 1/0

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **ESQUEMA FOTOVOLTAICA**
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

Nº: **I.E.09**

Data: JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 168/210.

Ascensors

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 169/210.

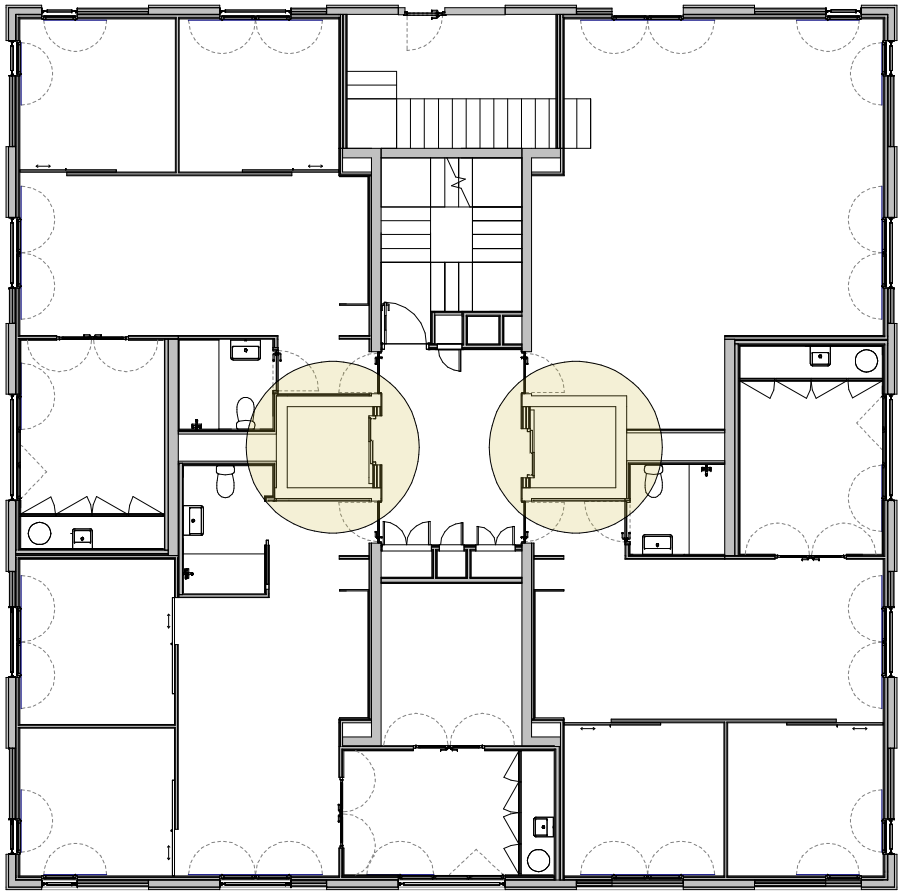

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
ASCENSORS PLANTA BAIXA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 170/210.

Contra Incendis i sobrepressió escales evaquació

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 171/210.

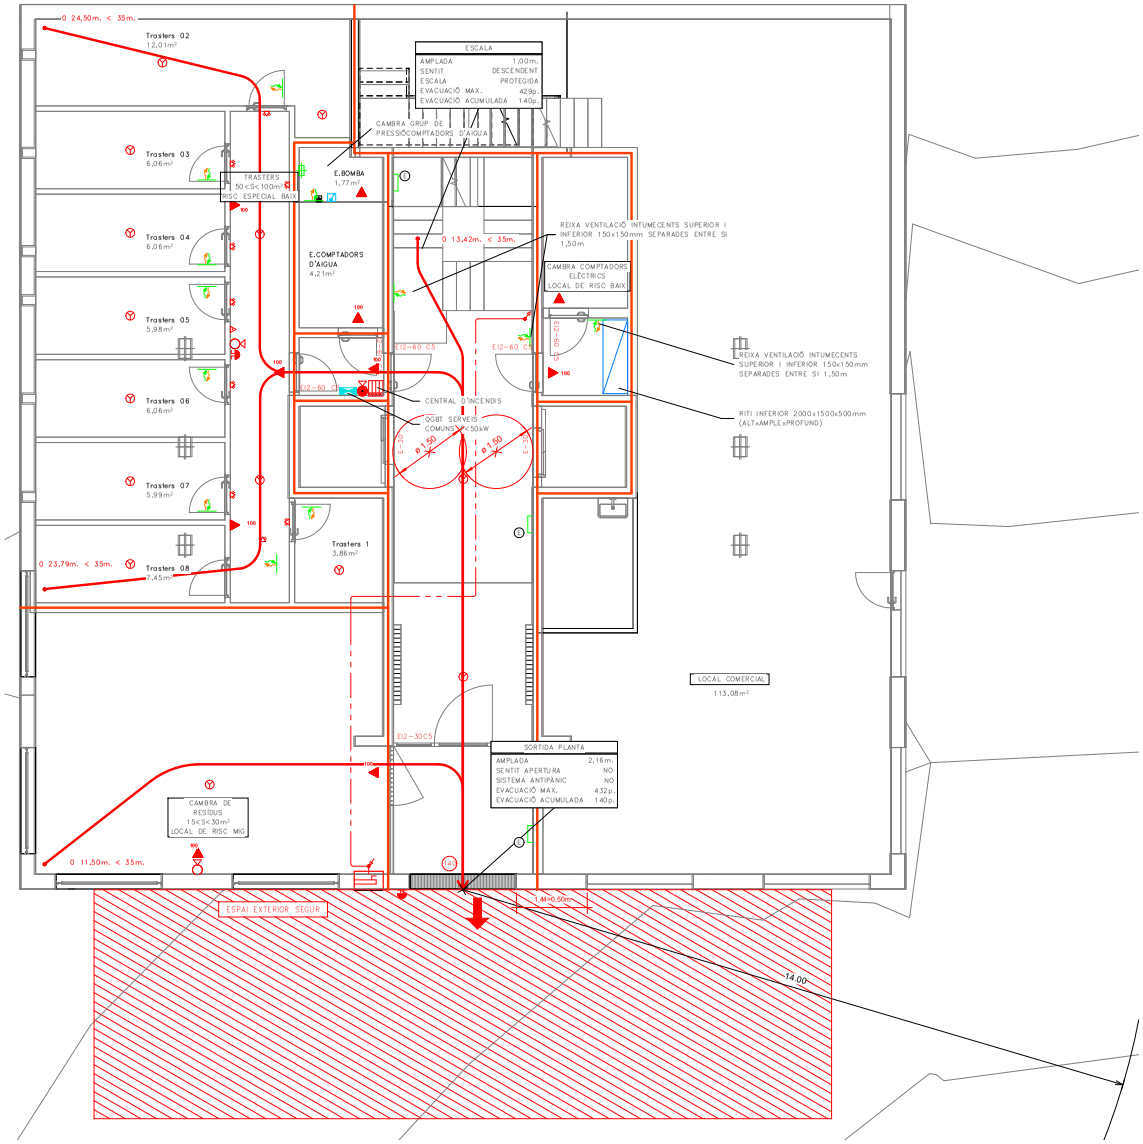

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARA CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTAL·LACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PPF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PPF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PPF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS (LLUMINAIRE DE LED) MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASINSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SOTERRANI**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.01**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 172/210.

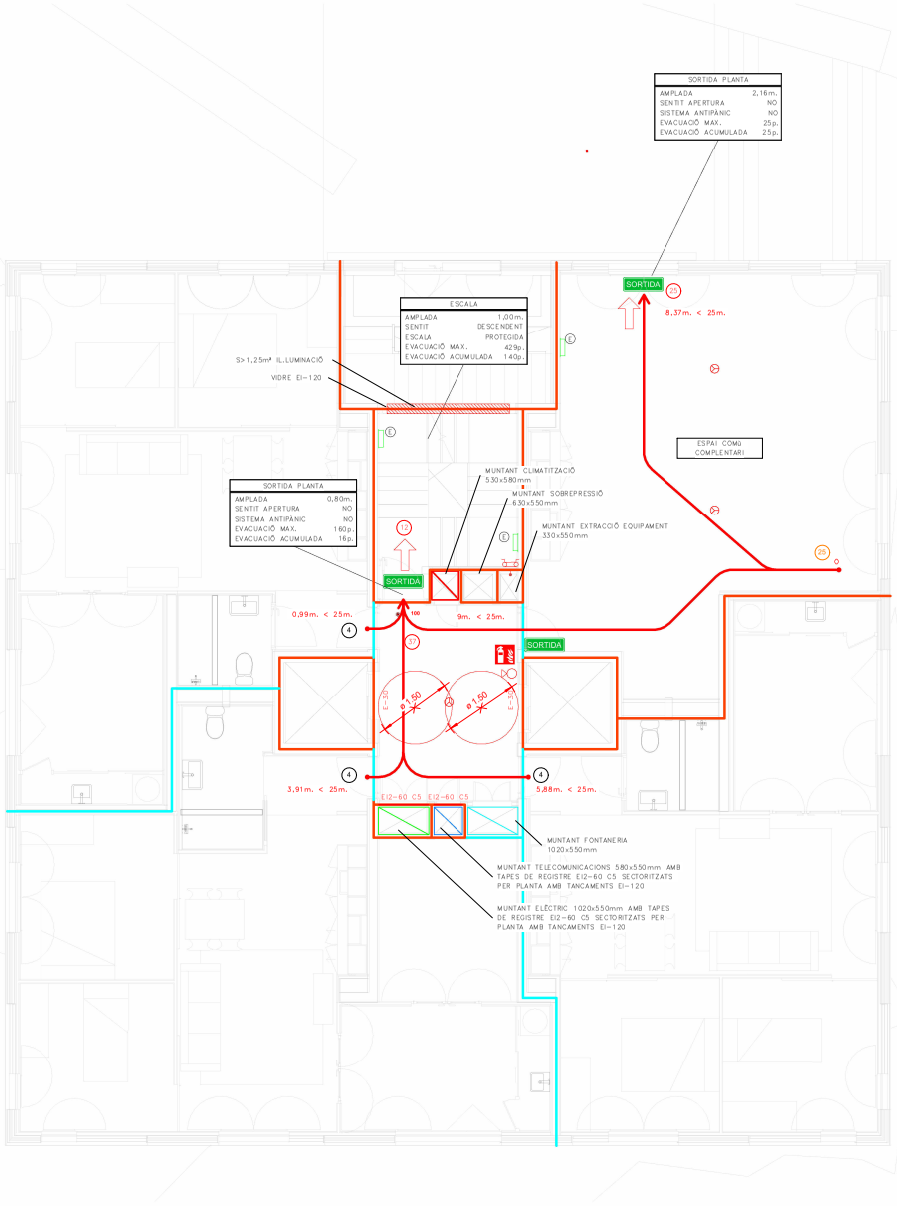

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINSCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTAL·LACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PPF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PPF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PPF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODELO SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G.O EQUIVALENT

LLEGENDA MUNTANTS

- MUNTANT DE FONTANERIA
- MUNTANT CLIMATITZACIÓ
- MUNTANT ELÈCTRIC AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120
- MUNTANT TELECOMUNICACIONS AMB TAPES DE REGISTRE EI-60 SECTORITZATS PER PLANTA AMB TANCAMENTS EI-120

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 — 2 — 5 m — esc A1: 1/50


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA BAIXA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.02**
Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 173/210.

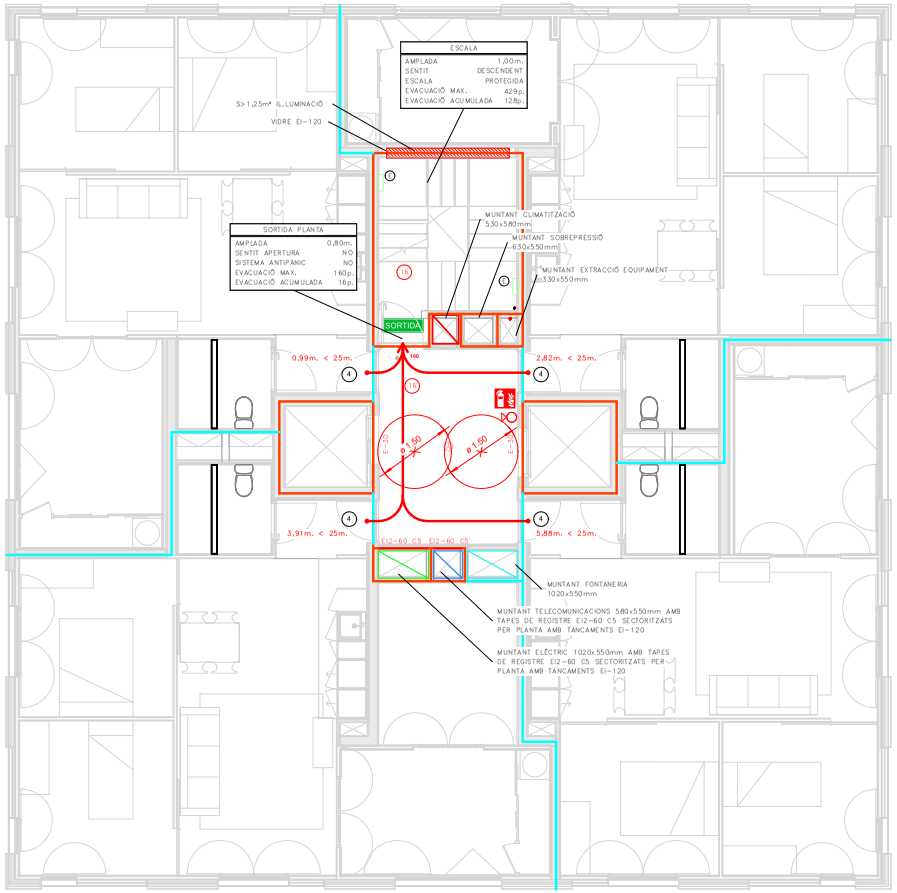

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- XX OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.ACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA PRIMERA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.03**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 174/210.

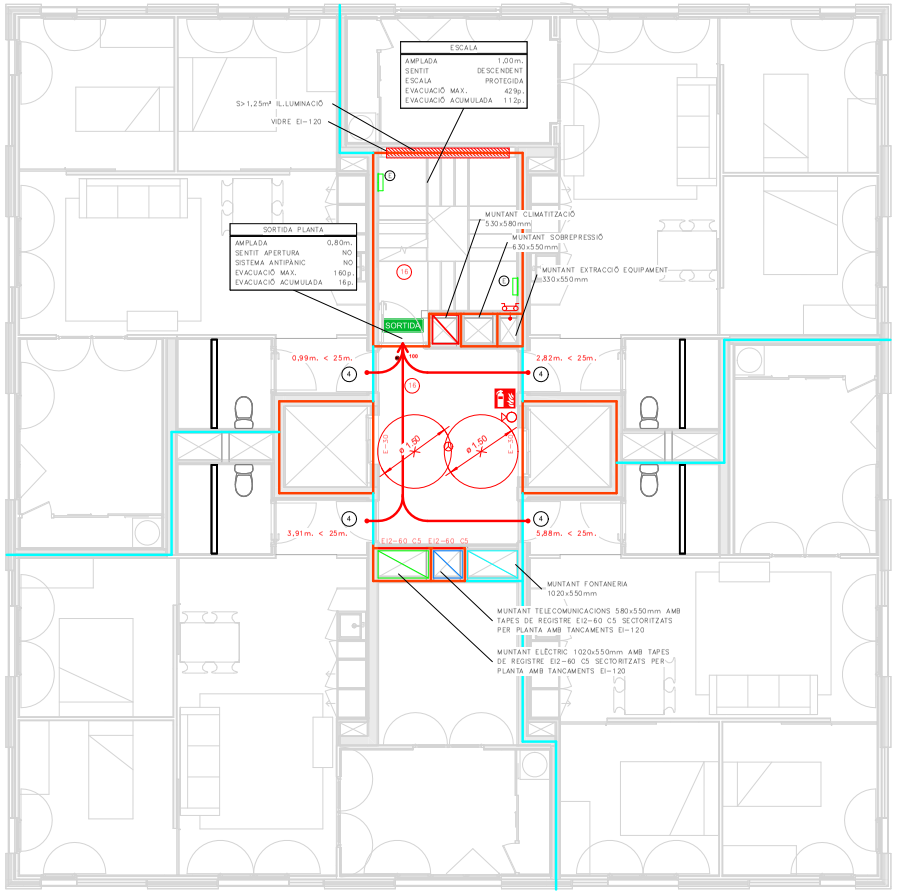

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATINEJOS-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SEGONA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.04**
Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 175/210.

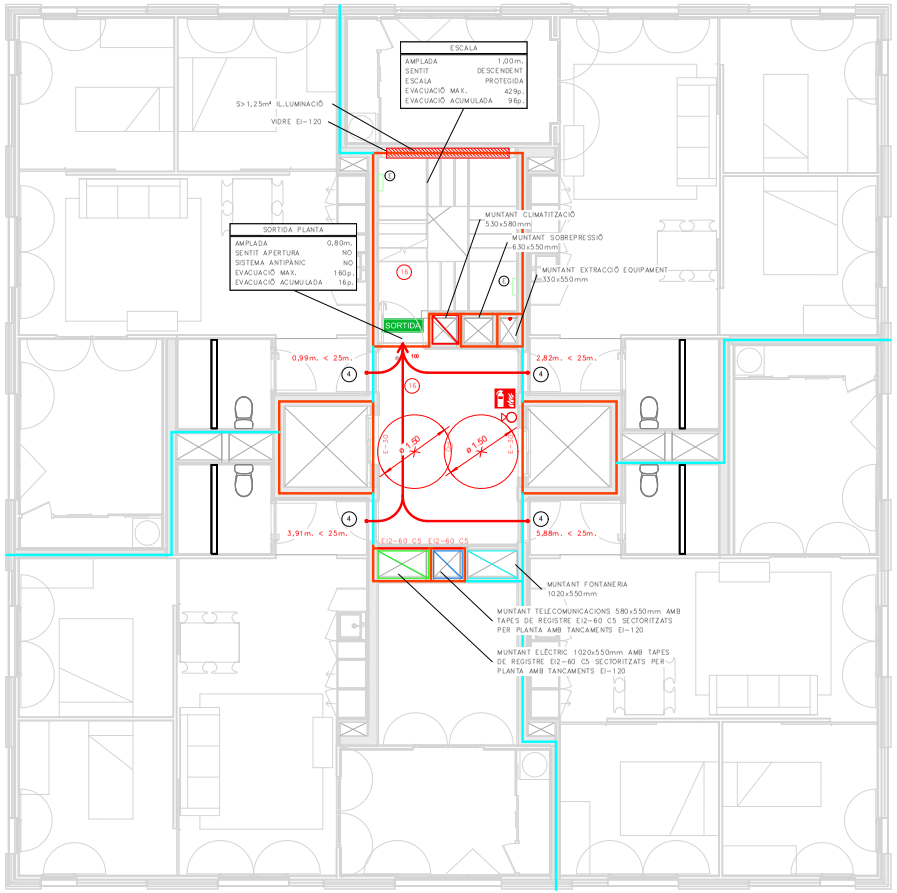

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- XX OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- 25 OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL.LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.ACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles


PLÀNOL: **PLANTA TERCERA**

PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.05**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 176/210.

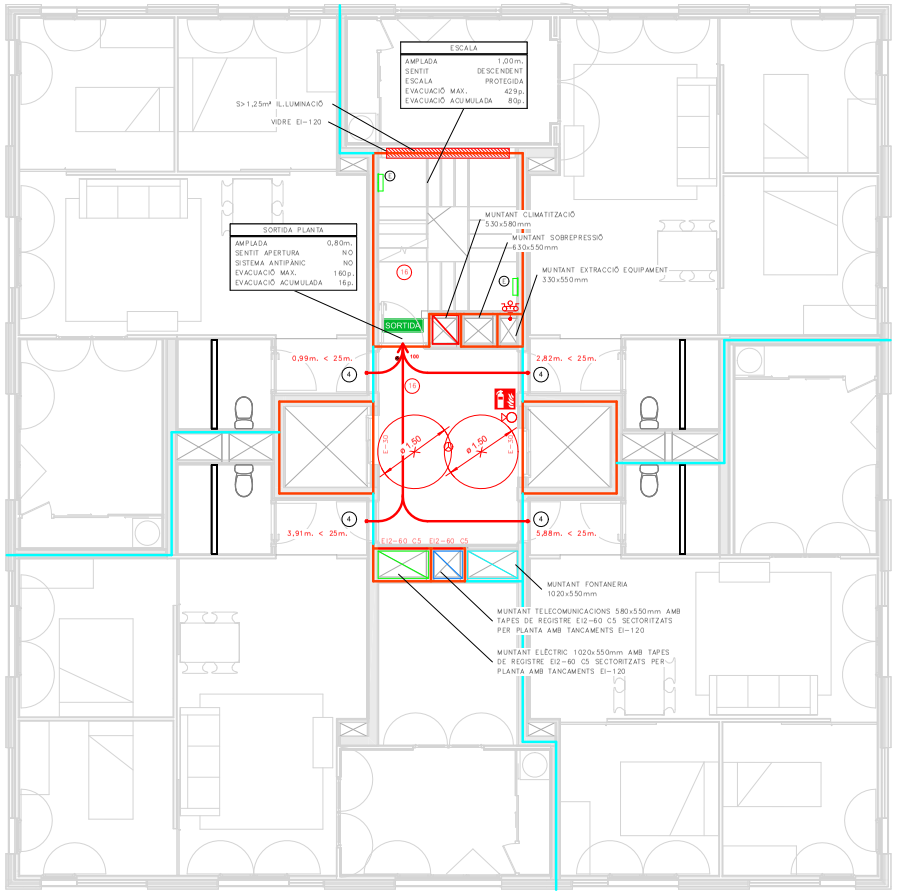

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1.470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D'ALARMA D'INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS.IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- XX OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- 25 OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL.LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA QUARTA**

Nº: **I.P.06**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 177/210.

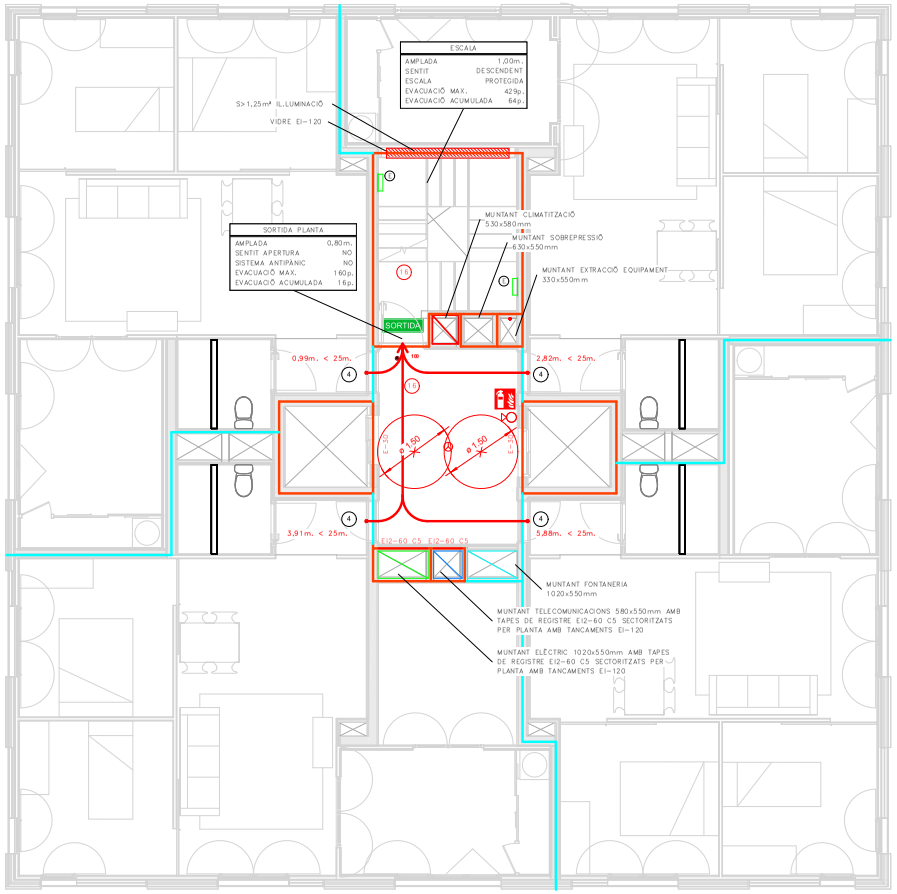

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINSCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATINEJOS-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODELO SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.ACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA CINQUENA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.07**
Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 178/210.

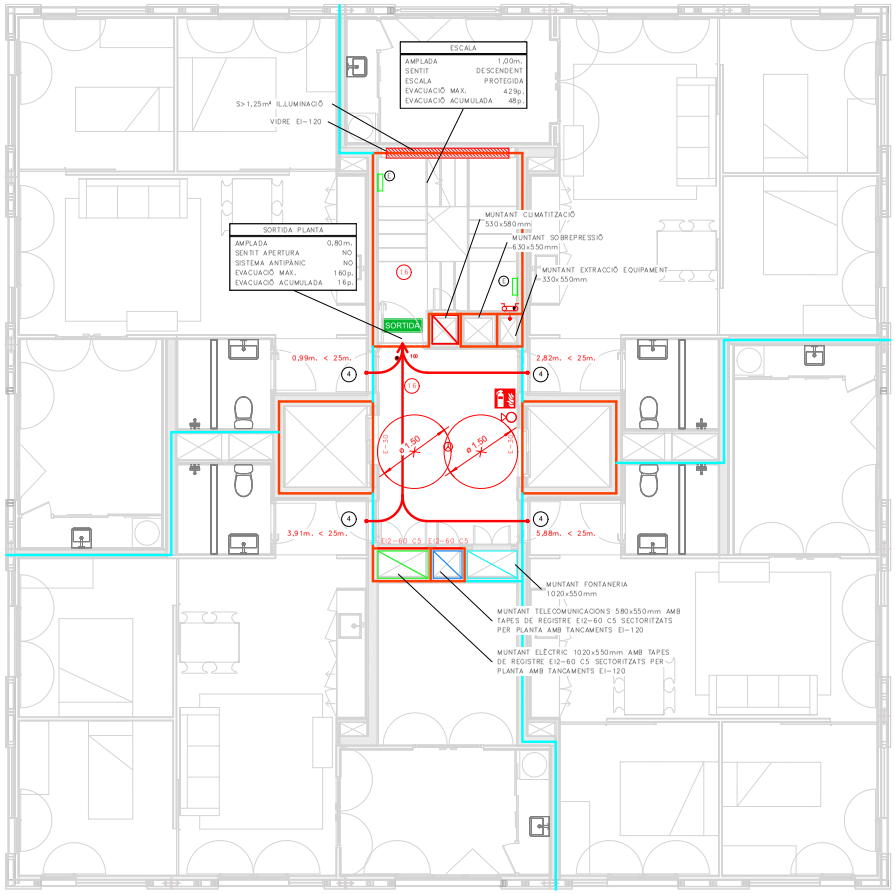

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1.470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS.LLUMPADA DE LED.S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL.LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODELO SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.ACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SISENA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.08**
Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 179/210.

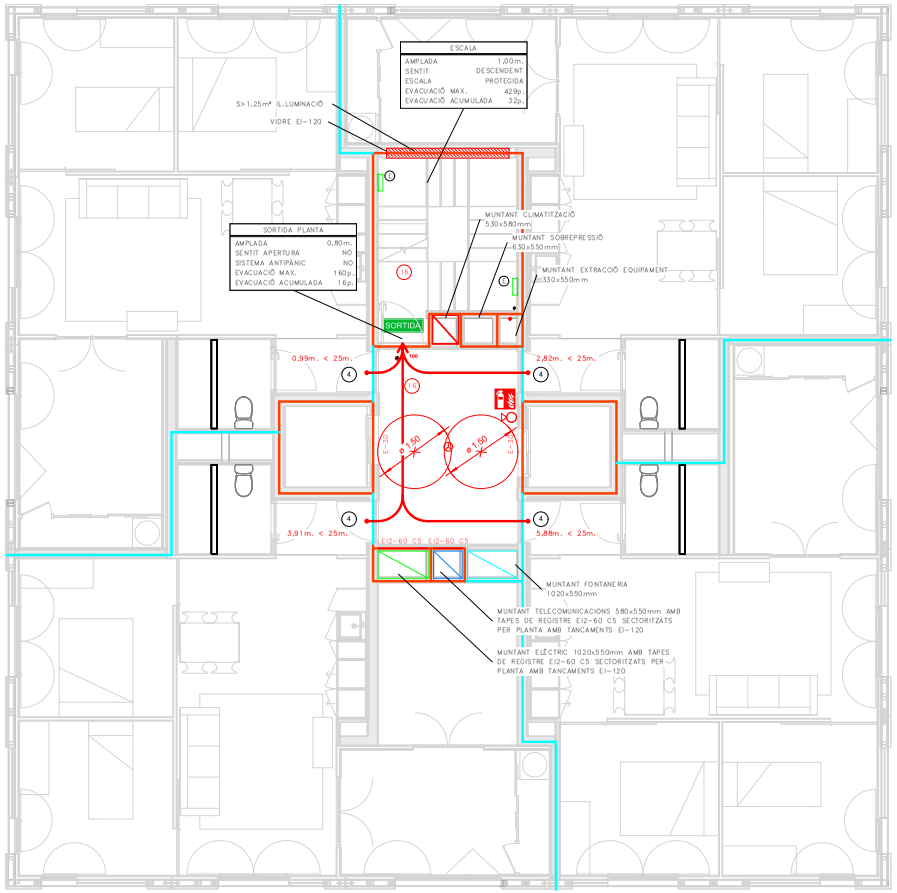

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

	SOSTRE-PARET	TERRA
RECINTES		
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODELO SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu


PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA SETENA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.09**

Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 180/210.

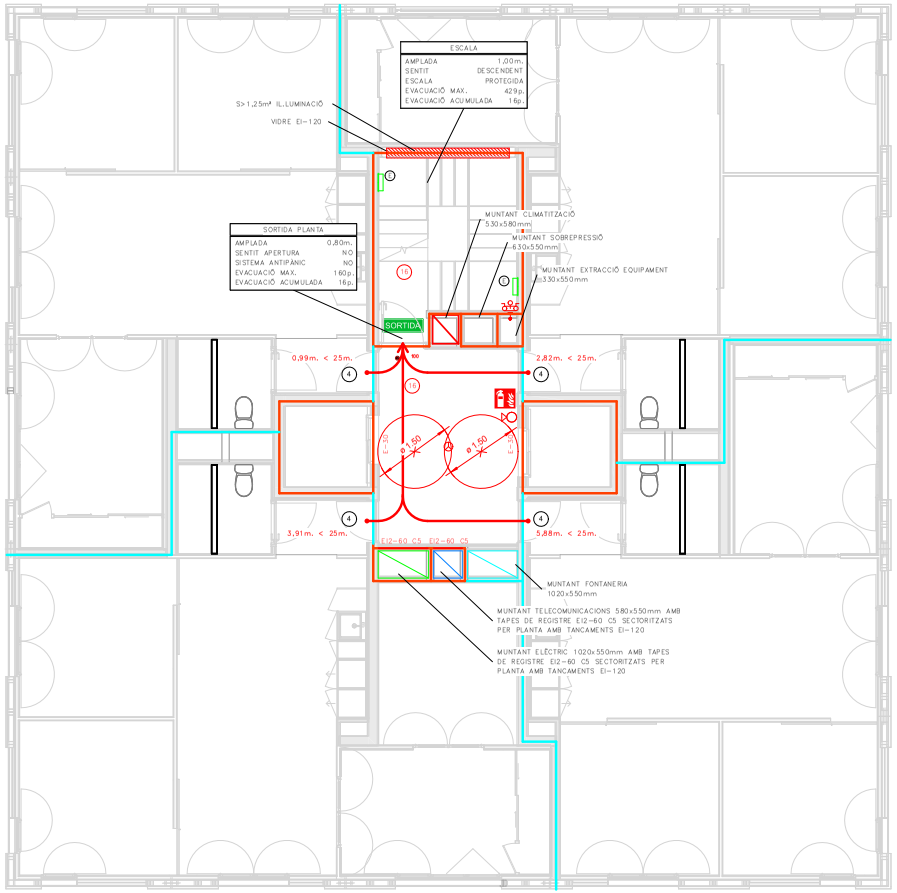

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL. QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMBRES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATINSCELL-RAS I TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTALACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINSCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS IL·LUMINADA DE LED'S MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- XX OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- X OCUPACIÓ ACUMULADA
- 25 OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL.LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROMAN BITENSIÓN MARCA Y MODEL O SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA: 0 2 5 m — esc A1: 1/50


FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL: **PLANTA VUITENA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.10**
Data: JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 181/210.

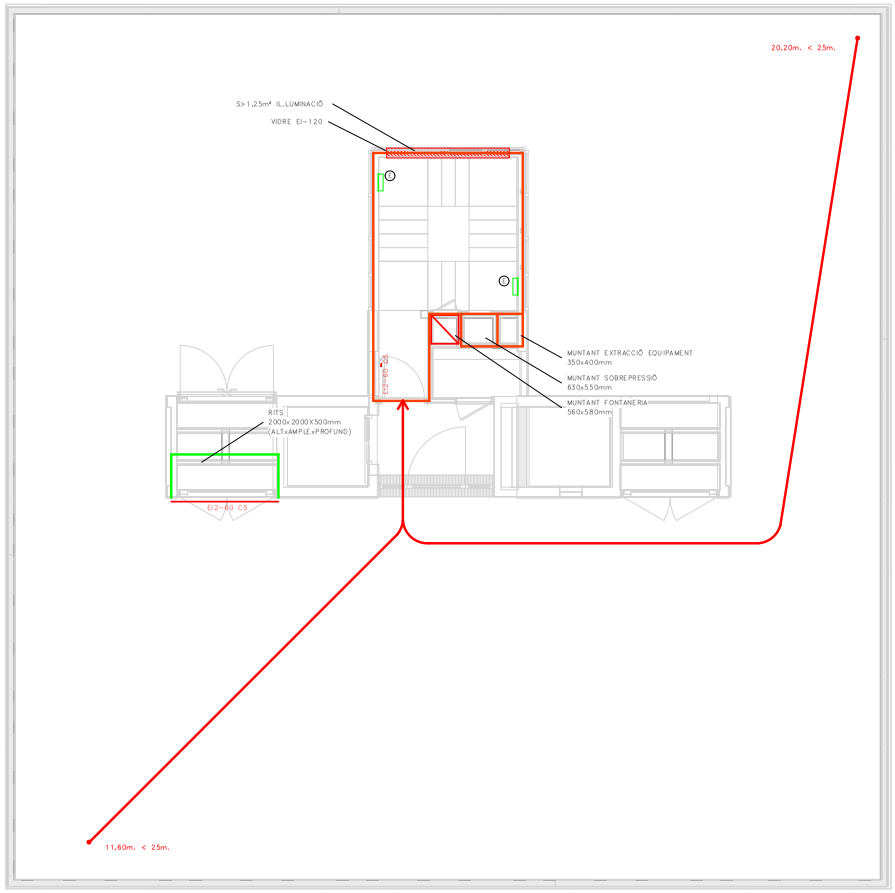

NOTES CONTRAINCENDIS

NOTA 1	ELS EXTINTORS D'INCENDI HAURAN DE COMPLIR LA ITC-MIE-AP5 I LA UNE 23.110.
NOTA 2	ELS EXTINTORS ES COL·LOCARAN FACILMENT VISIBLES I ACCESSIBLES, I LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR ES TROBARÀ A 1,20m DES DEL TERRA.
NOTA 3	LES BOQUES DE SORTIDA DE LES PRESES DE FAÇANA I DE LES SORTIDES DE PLANTA ESTARAN SITUADES COM A MÀXIM A 0,90m SOBRE EL NIVELL DE TERRA.
NOTA 4	EL SISTEMA DE COLUMNA SECA ES SOTMETRÀ, ABANS DE LA SEVA POSTA EN MARXA, A UNA PROBA D'ESTANQUITAT I RESISTÈNCIA MECÀNICA, A UNA PRESSIÓ ESTÀTICA DE 1,470kPa, DURANT 2 HORES.
NOTA 5	LA PRESA EXTERIOR DISPOSARÀ D'UN DESGUÀS CONNECTAT AL CLAVEGUERAM.

NOTES SENYALITZACIÓ

NOTA 1	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'EVACUACIÓN DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23034:1988
NOTA 2	S'UTILITZARAN LES SENYALS D'INCENDIS DEFINIDES EN LA NORMA UNE 23033-1
NOTA 3	LES SENYALS HAN DE SER VISIBLES INCLÒS EN CAS DE TALL EN EL SUBMINISTRAMENT D'ENLLUMENAT NORMAL, QUAN SIGUIN FOTOLUMINISCENTS HAN DE COMPLIR L'ESTABLERT EN LES NORMES UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE 23035-4:2003 I EL SEU MANTENIMENT ES REALITZARÀ CONFORME A L'ESTABLERT EN LA NORMA UNE 23035-3:2003.

NOTA ABRAÇADORA INTUMESCENTS

-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS D'HABITATGE QUE TRAVESSIN EL SOSTRE DE LOCAL COMERCIAL O SECTORS DIFERENTS D'HABITATGES I VESTÍBULS D'HABITATGES HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS EI-120.
-TOTS ELS BAIXANTS O COL·LECTORS QUE TRAVESSIN ALGUN LOCAL DE RISC ESPECIAL COM ET, CAMERES DE COMPTADORS,, HAURAN DE PORTAR ABRAÇADORES INTUMESCENTS AMB L'EI PERTINENT.

RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS

PARETS SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES	EI-60	PORTES ESCALA COMPARTIMENTADA	
PARETS ESCALA COMPARTIMENTADA	EI-120	PORTES CENTRALITZACIÓ COMPTADORS ELÈCTRICS	EI2-60 C5
PARETS CAIXA DE L'ASCENSOR	EI-60	PORTES ASCENSORS	E-30
CAMBRA DE RESIDUS	EI-120		

ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA

PLANTES SOBRE RASANT	R-60	LOCALS RISC ALT	R-180
ESCALA COMPARTIMENTADA	R-30	LOCALS RISC MIG	R-120
CAMBRA DE RESIDUS	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90

CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS

RECINTES	SOSTRE-PARET	TERRA
ZONES OCUPABLES (NO PROTEGIDES, NO INTERIORVIV.)	C-s2,d0	Efl
APARCAMENTS I RECINTES DE RISC ESPECIAL	B-s1,d0	Bfl-s2
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS	B-s1,d0	Cfl-s1
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS (PATIS,CEL-RASI TERRES ELEVATS)	B-s3,d0	Bfl-s2

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

- CANONADA D'ACER GALVANITZAT DIN 2440-ST PER INSTAL·LACIÓ COLUMNA SECA
- PRESA EXTERIOR DE COLUMNA SECA (PF-41)
- PRESA COLUMNA SECA (PF-39)
- PRESA COLUMNA SECA AMB CLAU DE SECCIÓ (PF-40)
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 6KG. DE POLS SEC ABC AMB EFICÀCIA, 21A-113B I RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- EXTINTOR MANUAL D'INCENDIS DE 5KG. DE CO2 AMB RÒTUL DE SENYALITZACIÓ FOTOLUMINSCENT.
- SIRENA ACÚSTICA EXTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- SIRENA ACÚSTICA INTERIOR D´ALARMA D´INCENDIS
- INDICADOR REMOT MARCA DETNOV MODEL PAD-19A-1 O EQUIVALENT
- PULSADOR D'ALARMA AMB RÒTUL FOTOLUMINISCENT
- CENTRAL DETECCIÓ D'INCENDIS
- DETECTOR DE FUMS
- EQUIP AUTÒNOM DE EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LUMENS INDICATS EN PLANOS.B I LÀMPADA DE LED.B MARCA DAISALUX MODEL HYDRA
- LUMINÀRIA AMB KIT D'EMERGÈNCIA
- EI-xx RESISTÈNCIA AL FOC TANCAMENT
- EI2-xx RESISTÈNCIA AL FOC PORTES
- E-xx PARA FLAMES PORTES
- R-xx RESISTÈNCIA AL FOC ESTRUCTURES
- OCUPACIÓ PREVISTA LOCAL
- OCUPACIÓ ACUMULADA
- OCUPACIÓ CICLICA
- RECORREGUT D'EVACUACIÓ
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA
- INDICACIÓ SORTIDA PLANTA I EDIFICI
- REGISTRE PASS INSTAL·LACIONS AMB PROTECCIÓ EI2-60 C5
- SECTORITZACIÓ DE CABLEJAT I CANONADES AMB EI SEGONS PARET
- ELECTROIMAN BITENSIÓN MARCA Y MODELO SEGUN ESQUEMA DE DETECCION

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

- SORTIDA — RÈTOL DE SORTIDA DIMENSIONS: 297x148mm O 420x148mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL SOBREPRESSIÓ ESCALA DIMENSIONS: 210x210mm
- RÈTOL D'EXTINTOR DIMENSIONS: 210x210mm
- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS — RÈTOL DE CENTRAL D'INCENDIS DIMENSIONS: 210x300mm

LLEGENDA INSTAL.LACIONS

- QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ MARCHA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA G O EQUIVALENT

PROMOTOR: AMB IMPSOL

ARQUITECTES:

ESCALA: 0 — 2 — 5 m
esc A1: 1/50

FASE: Projecte Executiu

PROJECTE: Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles


PLÀNOL: **PLANTA COBERTA**
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº: **I.P.11**
Data: JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 182/210.

TAULA SUPERFICIES SECTORITZACIONS		
	SECTOR HABITATGES 1	2.333,78 m²
	SECTOR HABITATGES 2	333,37 m²
	SECTOR ESCALA PROTEGIDA	95,40 m²


TAULA SUPERFICIES LOCAL DE RISC		
	LOCAL DE RISC BAIX CAMBRA ELECTRICITAT	5,28 m²
	LOCAL DE RISC BAIX TRASTERS	69,57 m²
	SECTOR CAMBRA RESIDUS	37,89 m²

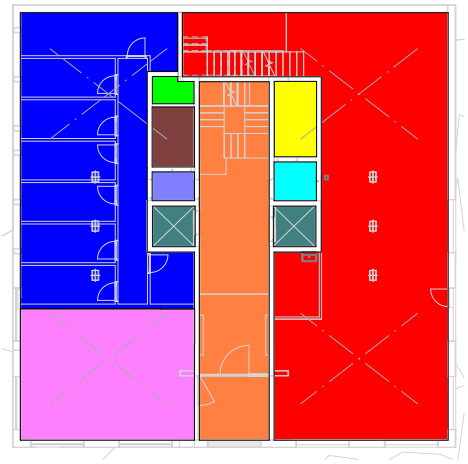


PLANTA SOTERRANI

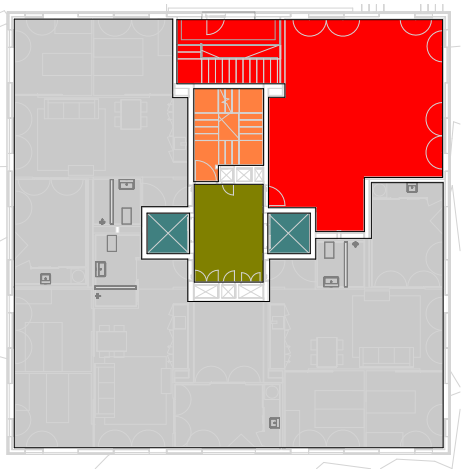


PLANTA BAIXA

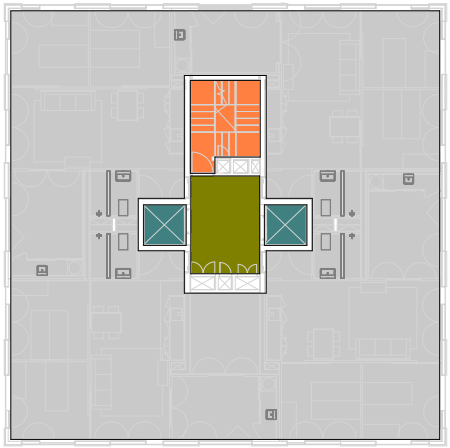

PLANTA PRIMERA A SETENA

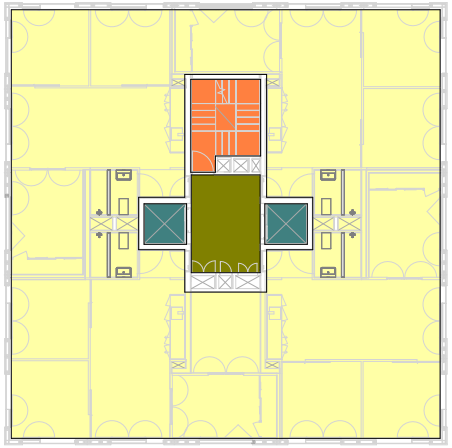

PLANTA VUITENA

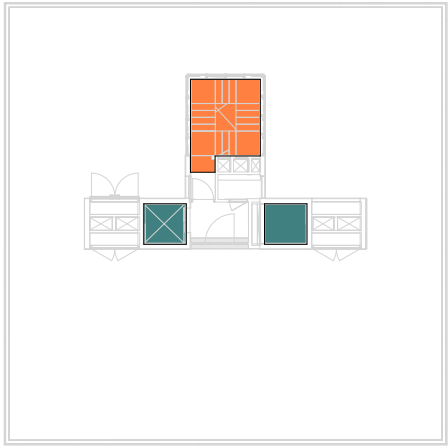

PLANTA COBERTA

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 4 10 m
esc A1: 1/100


FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
SECTORITZACIONS
PLANOL CONTRA INCENDIS


Nº
I.P.12
Data JUNY 2025

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 183/210.

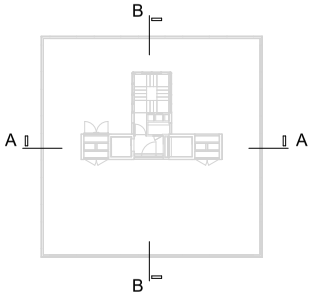


TAULA SUPERFICIES SECTORITZACIONS		
	SECTOR HABITATGES 1	2.333,78 m²
	SECTOR HABITATGES 2	333,37 m²
	SECTOR ESCALA PROTEGIDA	95,40 m²

TAULA SUPERFICIES LOCAL DE RISC		
	LOCAL DE RISC BAIX CAMBRA ELECTRICITAT	5,28 m²
	LOCAL DE RISC BAIX TRASTERS	69,57 m²
	SECTOR CAMBRA RESIDUS	37,89 m²

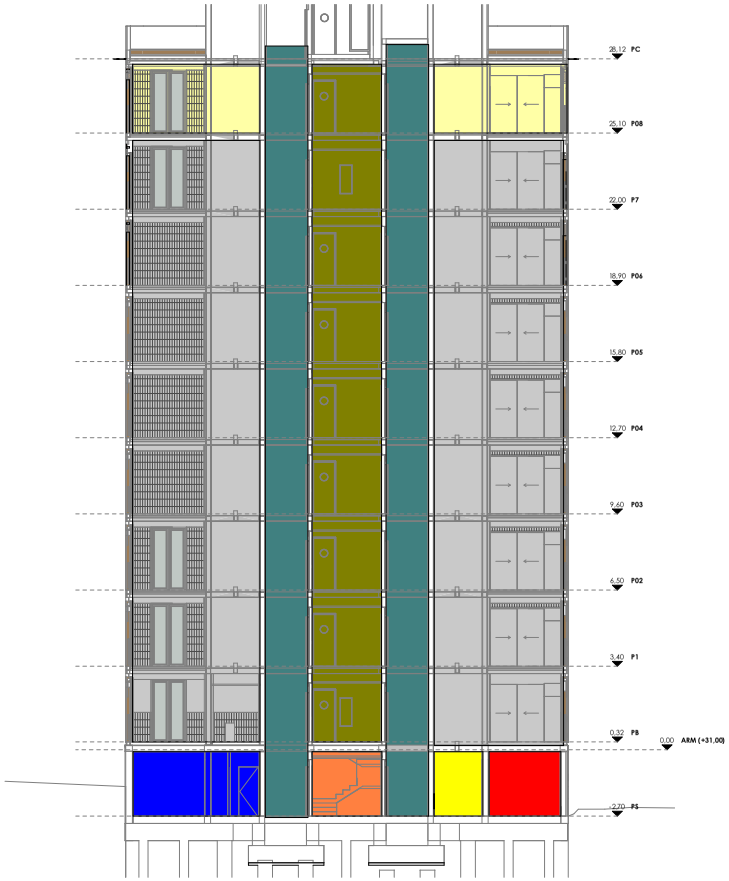

SECCIÓ A-A

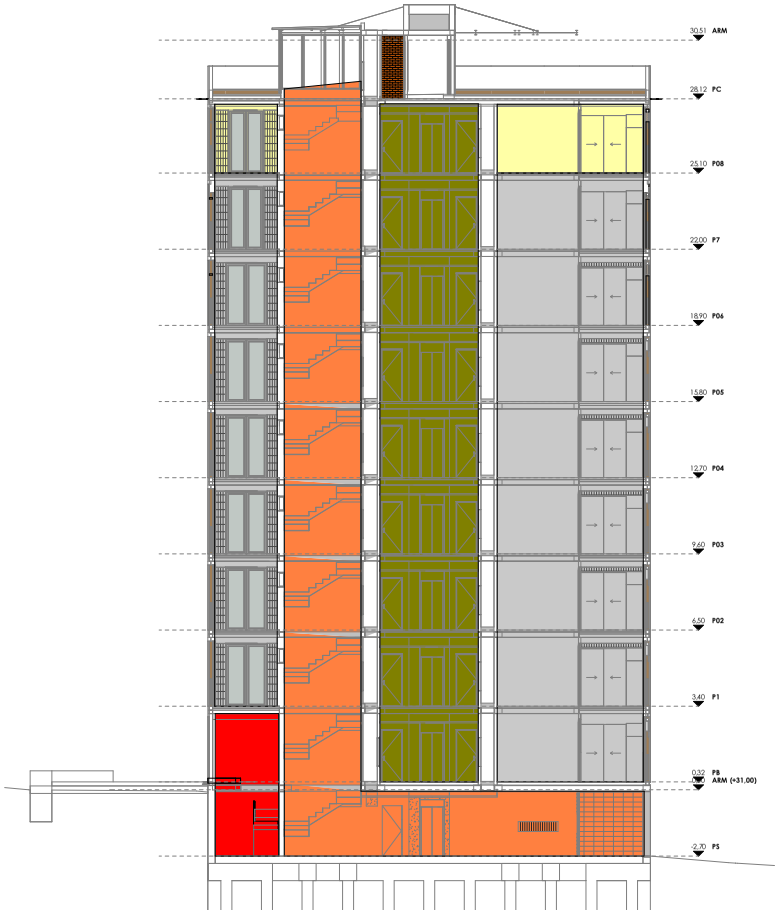

SECCIÓ B-B

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 4 10 m
esc A1: 1/100

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
SECTORITZACIONS
PLANOL CONTRA INCENDIS

Nº
I.P.13
Data JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 184/210.

Aerotermo

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 185/210.

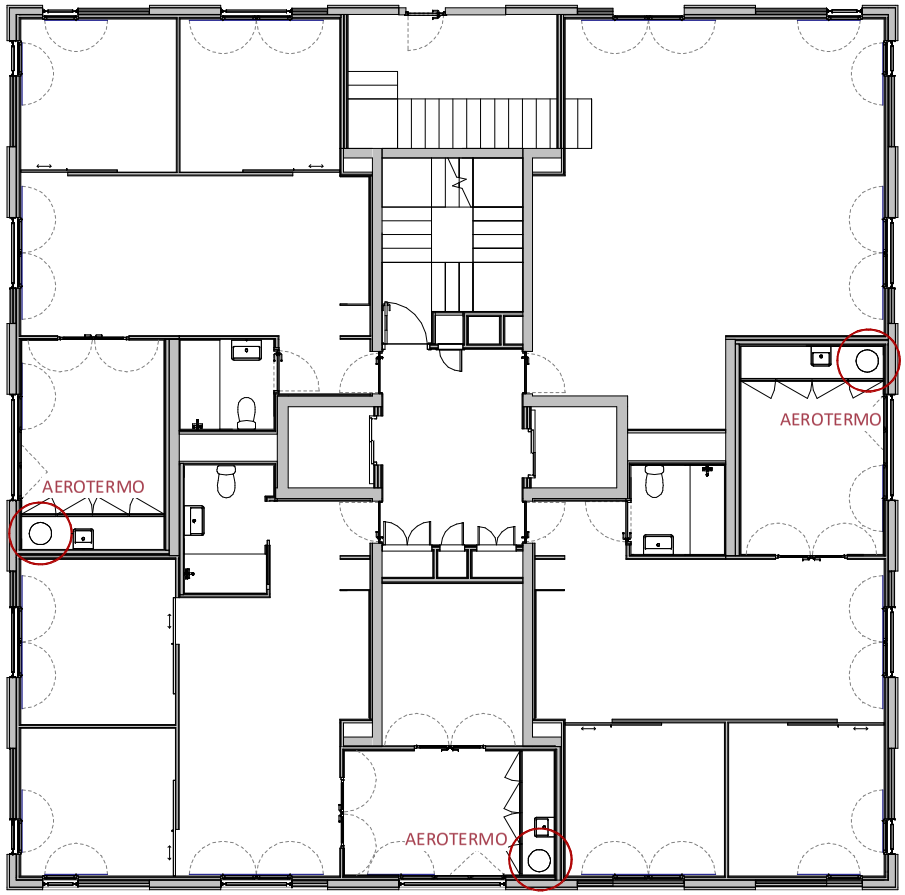

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA BAIXA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 186/210.

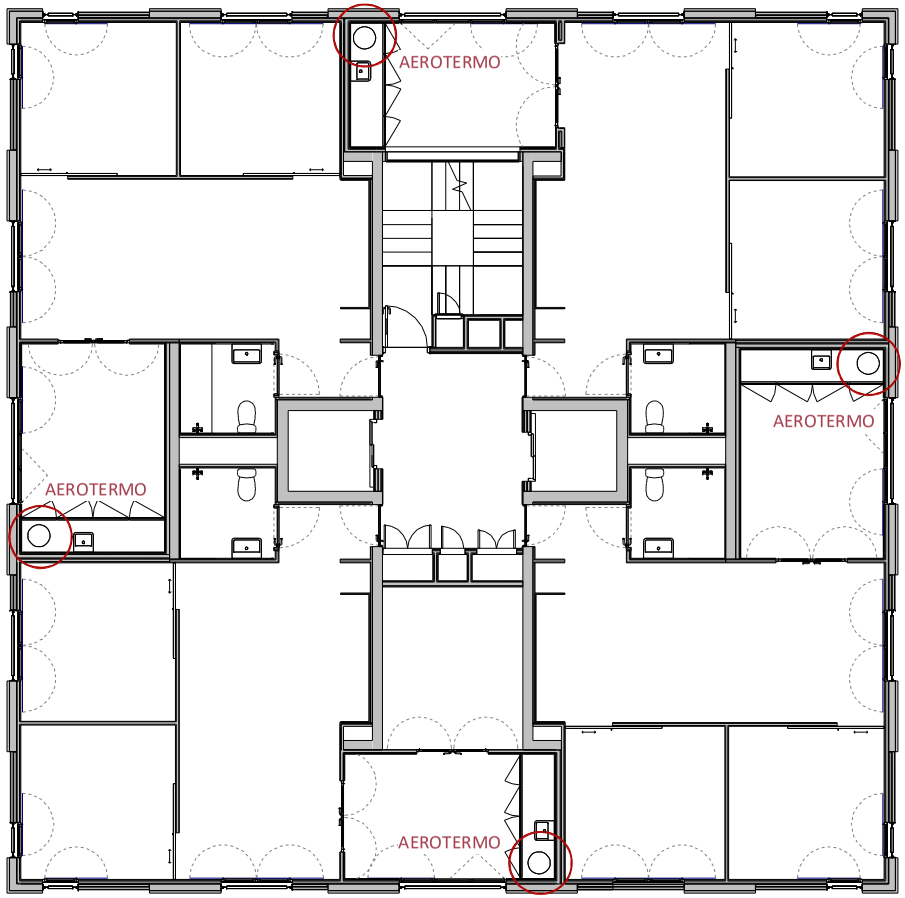

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA PRIMERA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 187/210.

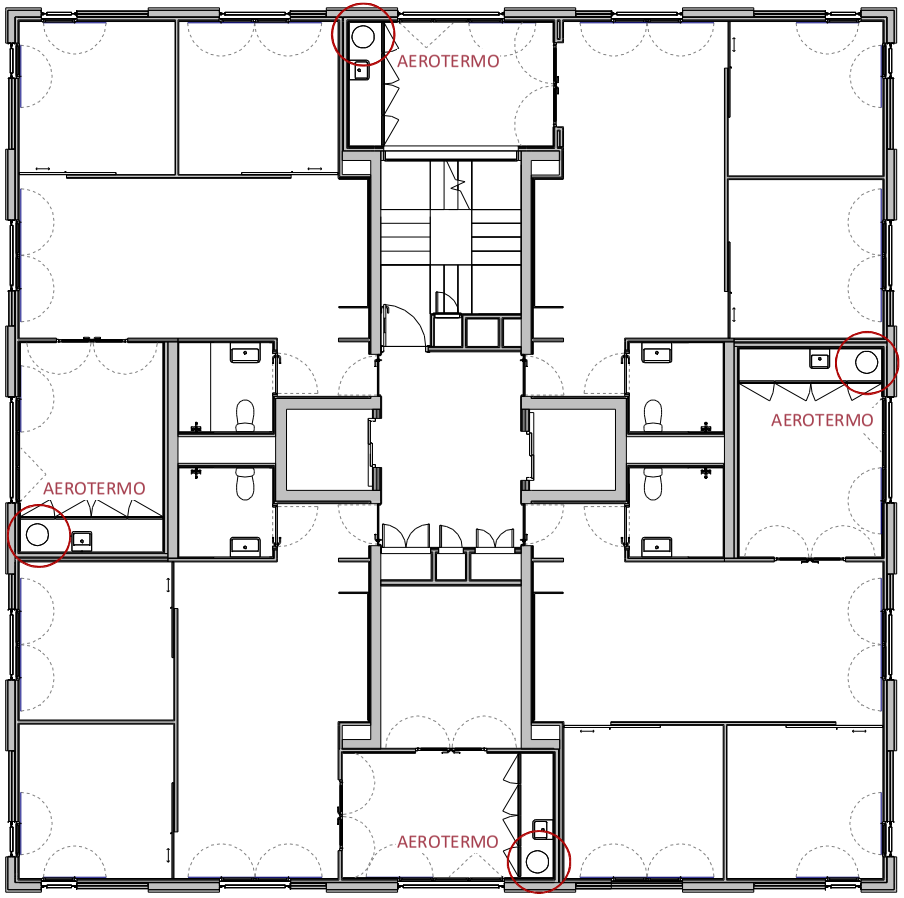

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA SEGONA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 188/210.

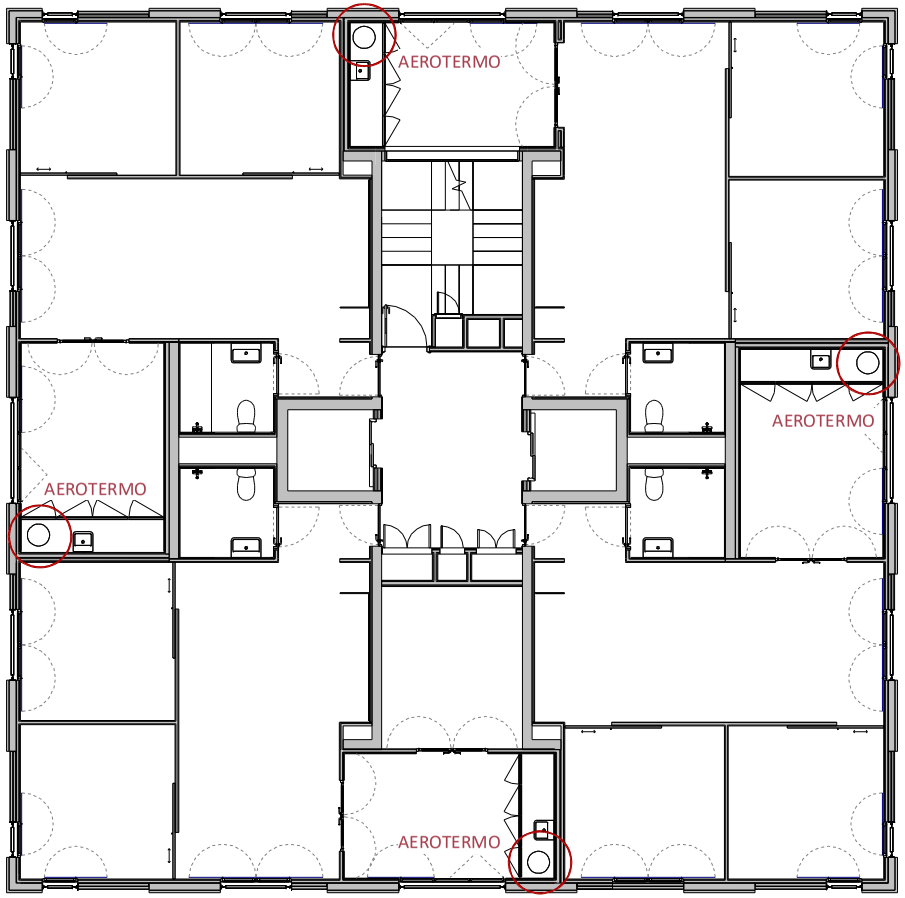

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA TERCERA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 189/210.

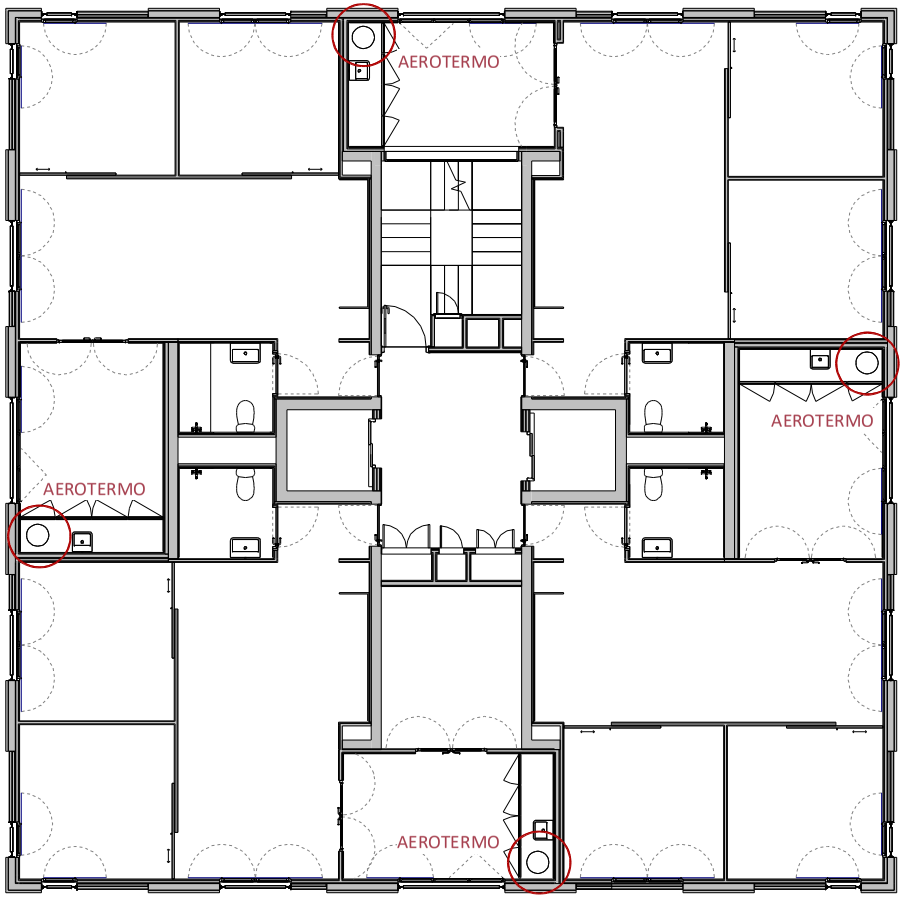

N

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA QUARTA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 190/210.

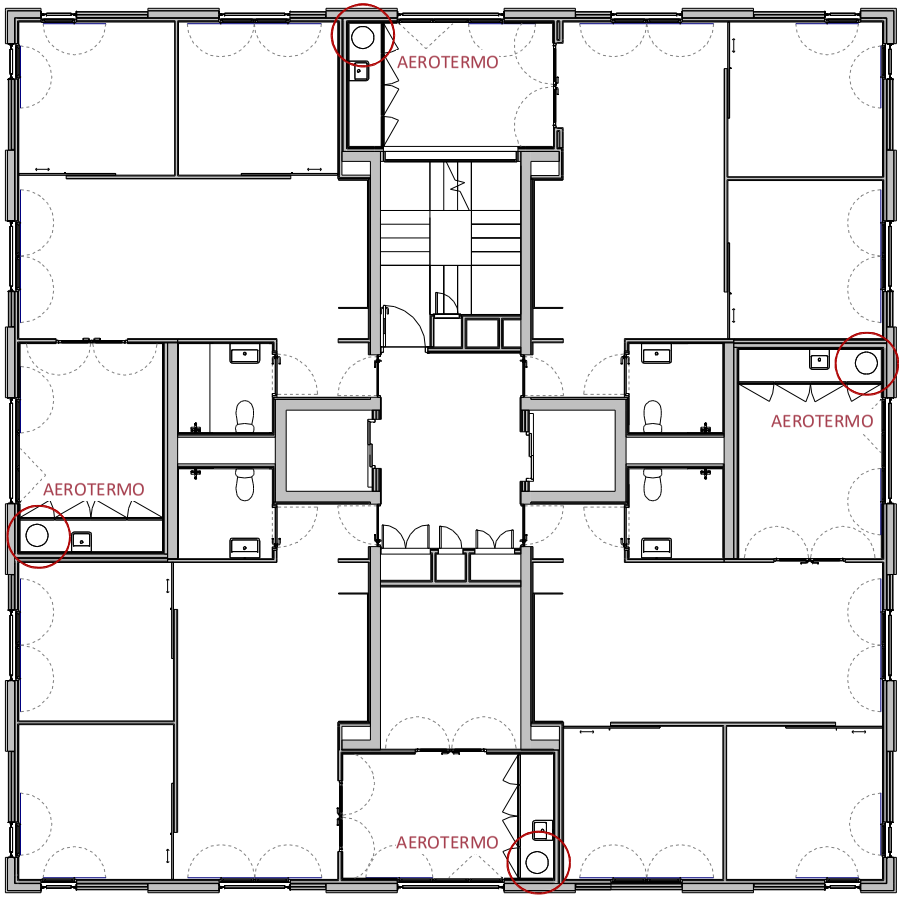

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA CINQUENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 191/210.

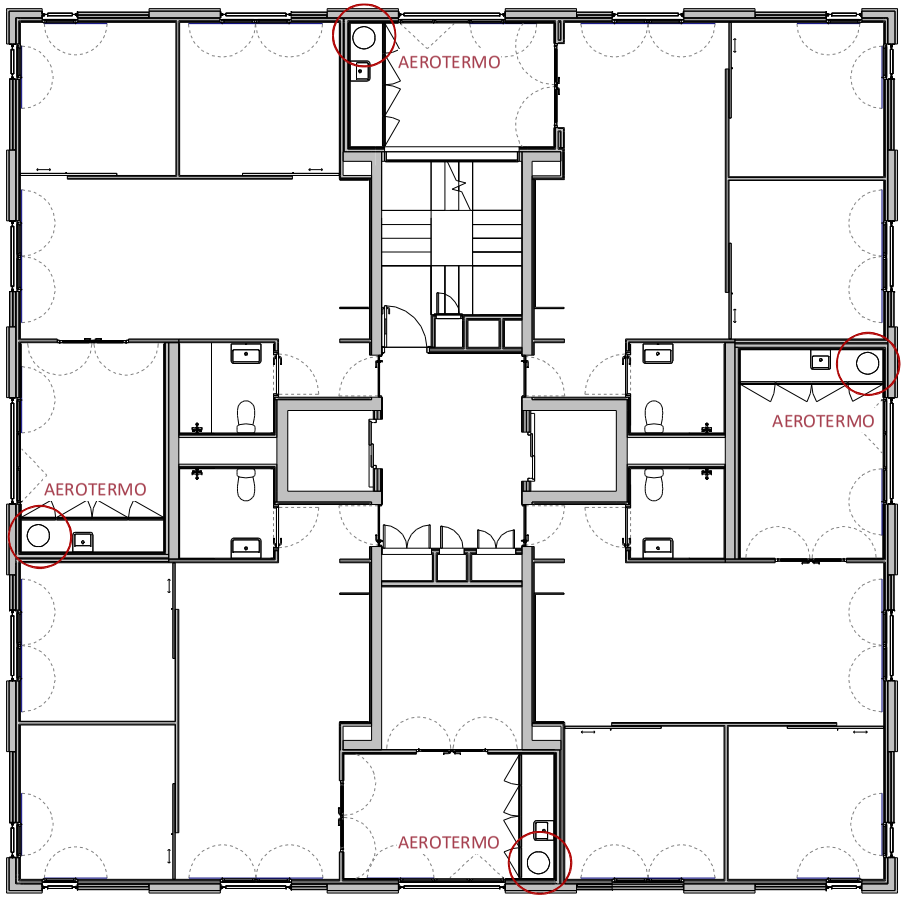

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA SISENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 192/210.

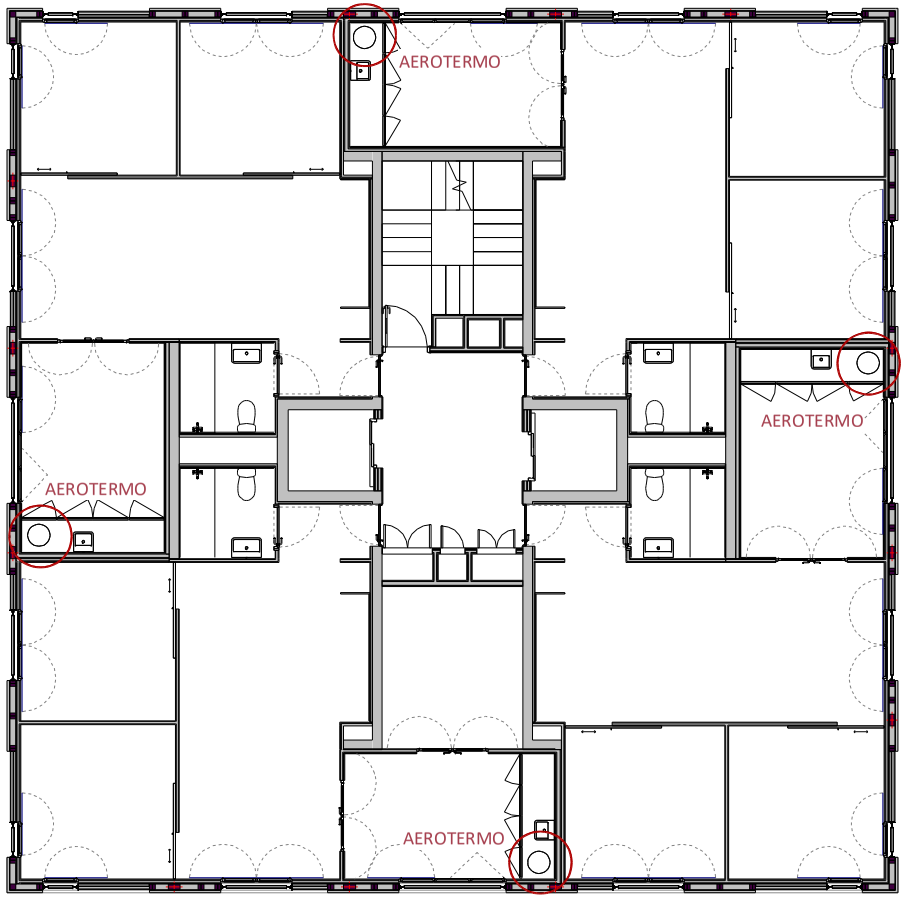

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA SETENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 193/210.

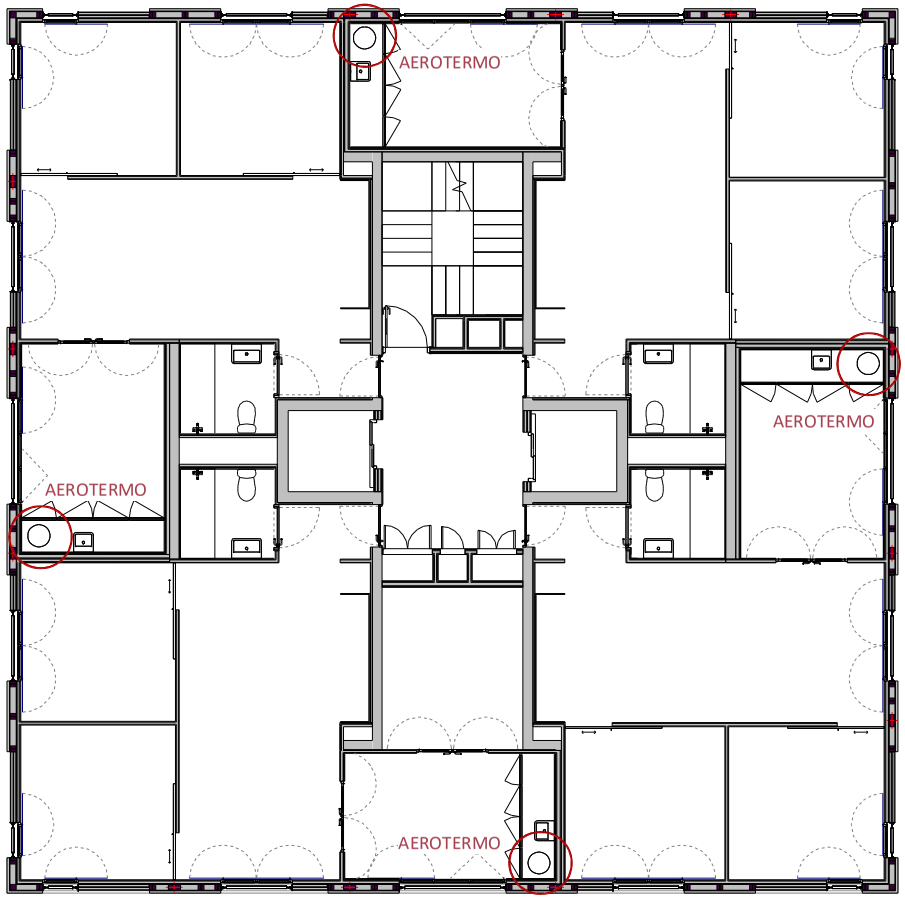

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
AEROTERMO PLANTA VUITENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 194/210.

Reductora de pressió


AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 195/210.

LLEGENDA FONTANERIA
PRESSA D'AIGUA FREDA
CANONADA D'AIGUA FREDA
MUNTANTS
VÀLVULA DE TALL

LLEGENDA MUNTANTS
MUNTANT DE FONTANERIA

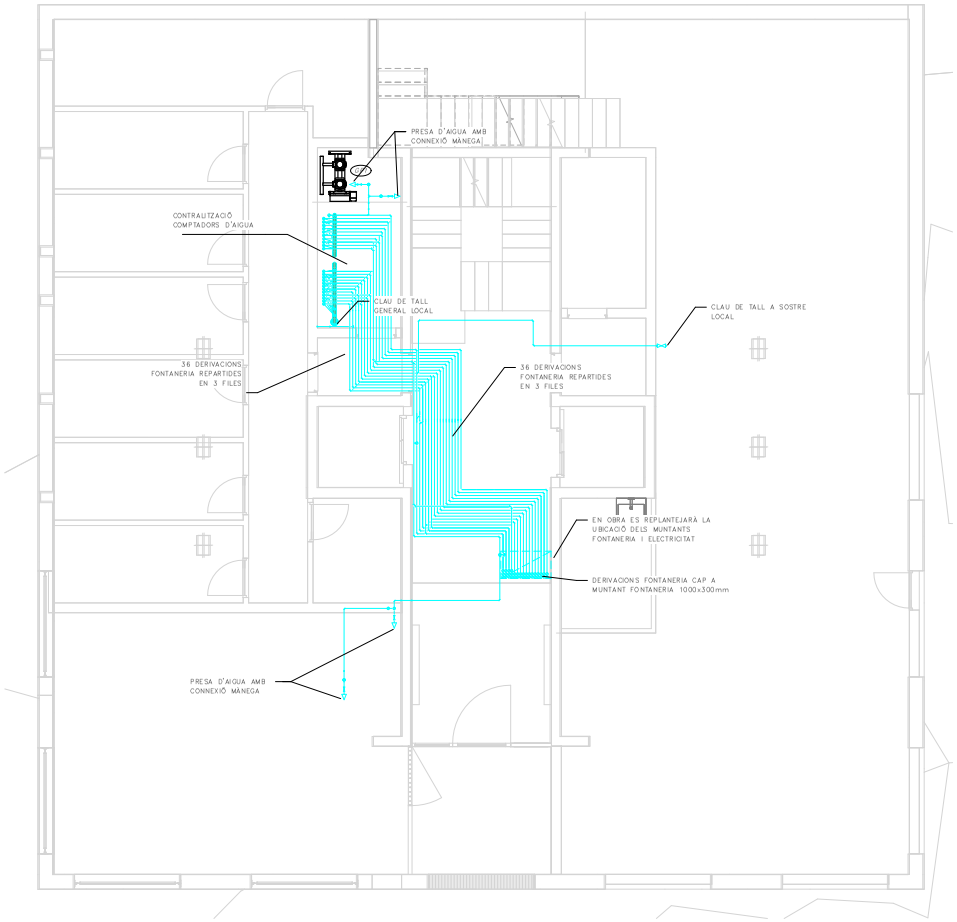

PROMOTOR
AMB IMPSOL

ARQUITECTES

ESCALA
0 2 5 m
esc A1: 1/50

FASE
Projecte Executiu

PROJECTE
Projecte Executiu d'un l'edifici d'habitatges amb protecció oficial situat a la parcel·la R13 al sector Les Guardioles a Molins de Rei.
Avinguda de la Mantcomunitat i Avinguda de la Riera Bonet (parcel·la R13), Sector de les Guardioles

PLÀNOL
PLANTA SOTERRANI
SERVEIS COMUNS. FONTANERIA

Nº
I.A.01
Data JUNY 2025


IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 196/210.

Bugaderia

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 197/210.

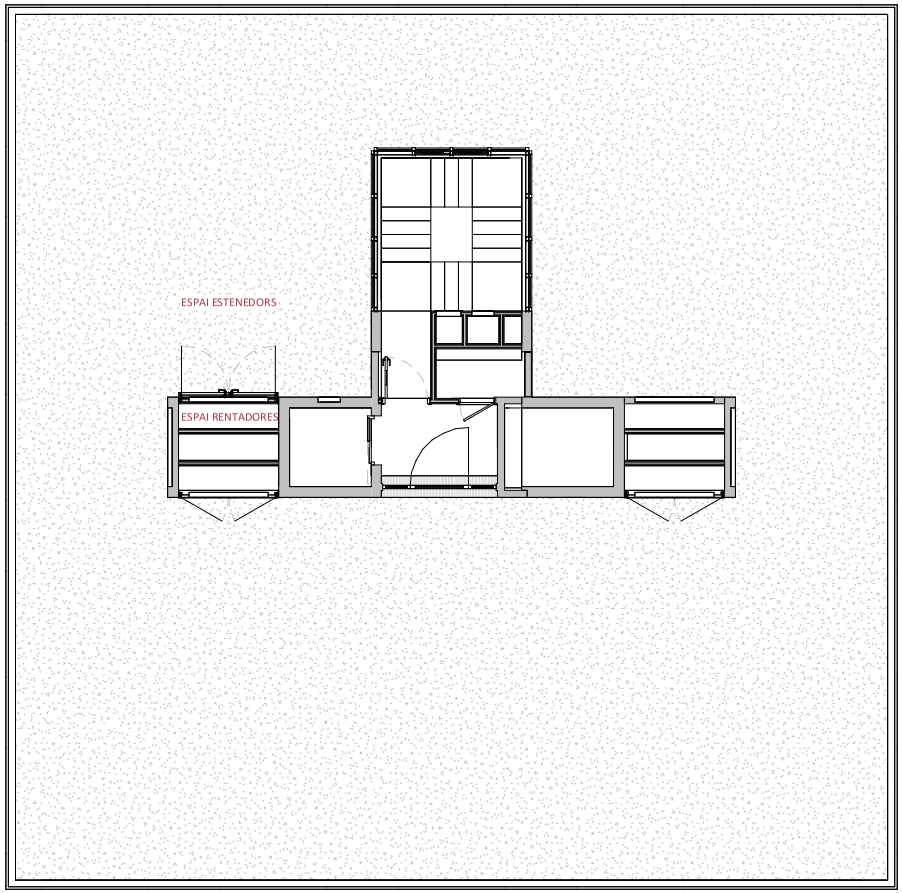

N

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
BUGADERIA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 198/210.

Neteja zones comuns

AMB IMPSOL

ABRIL 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 199/210.



Accés a l'edifici

1	HALL	7,55 m2
2	VESTÍBUL ESCALA	24,28 m2
3	ESCALA	9,58 m2
4	DOT. COM.	2,64 m2
5	PASSADÍS TRASTERS	12,00 m2
6	VESTÍBUL TRASTERS	2,64 m2
7	COMPTADORS AÏGUA	6,70 m2
8	COMPTADORS ELECTR.	6,28 m2
9	ESPAI RITI	3,43 m2
		75,10 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA SOTERRANI

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 200/210.

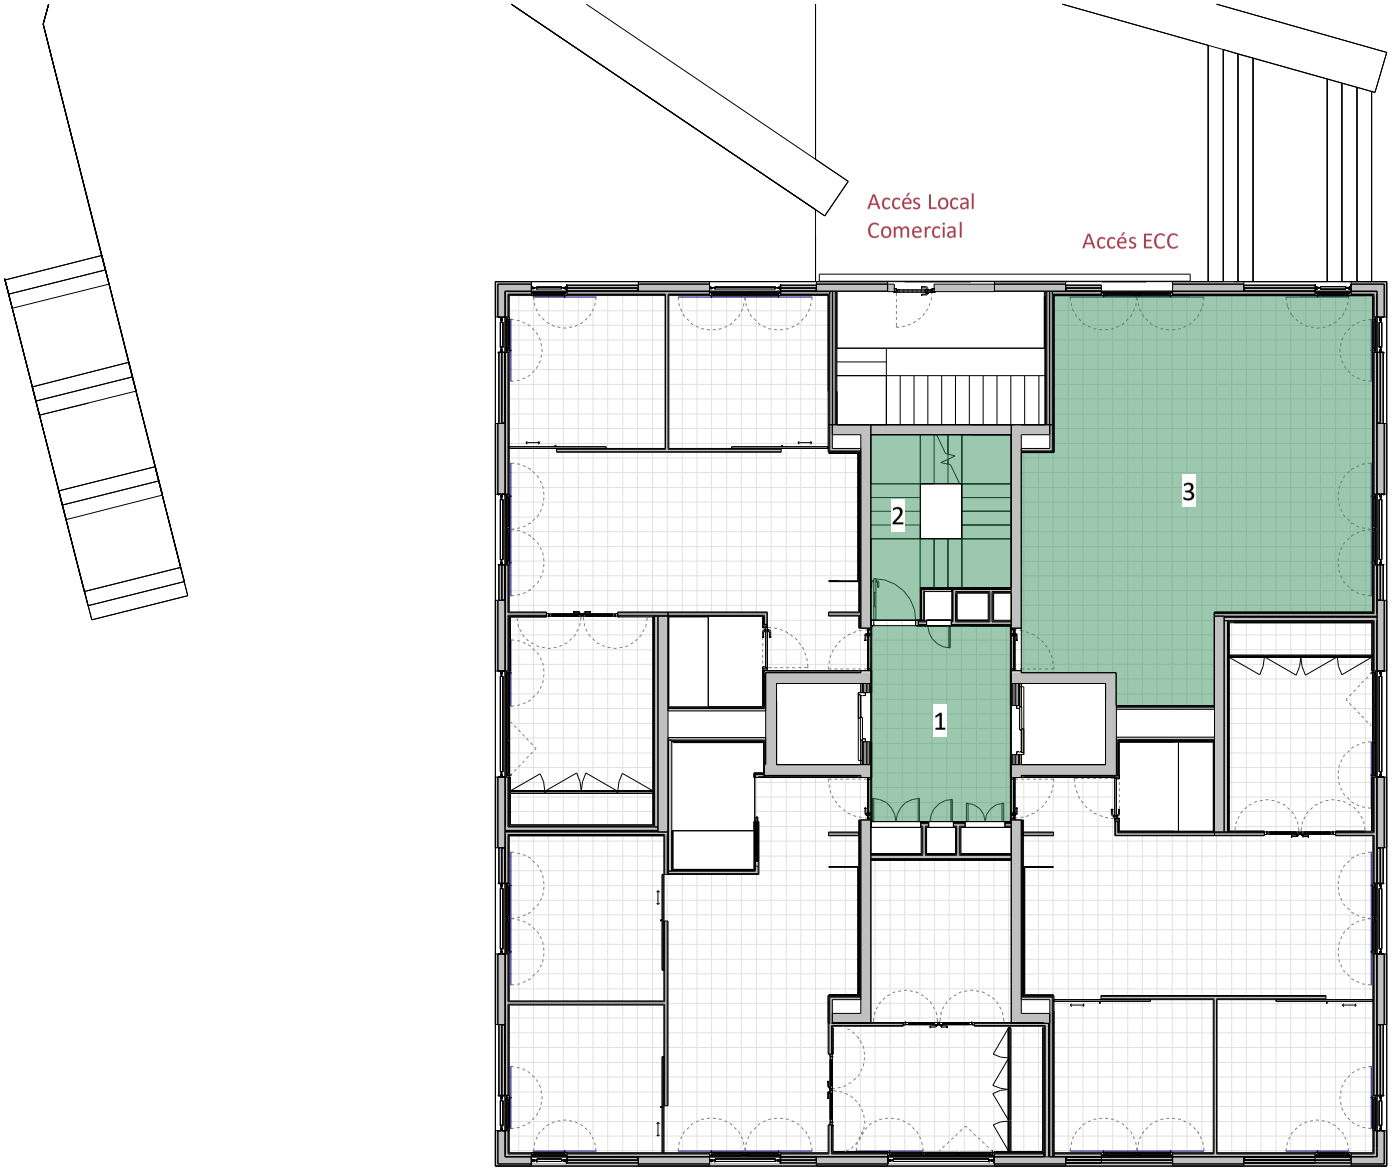

N

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
3	ESPAI COMÚ COMPLEMENTARI	49,80 m2
		69,56 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA BAIXA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 201/210.

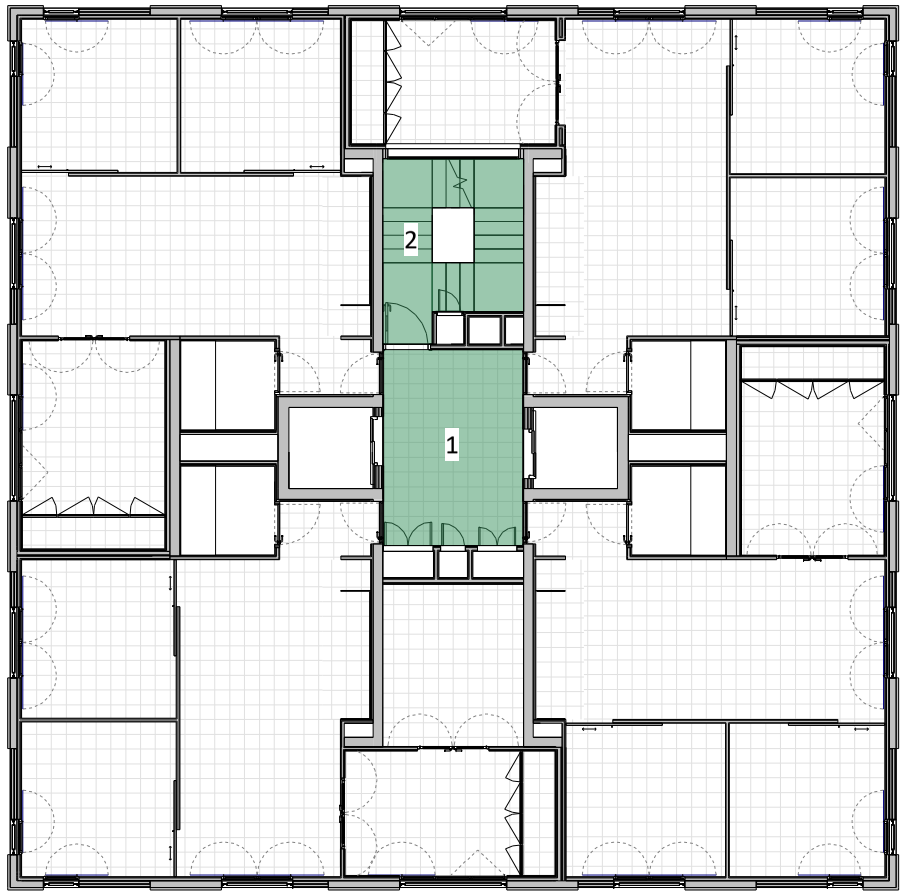

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA PRIMERA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 202/210.

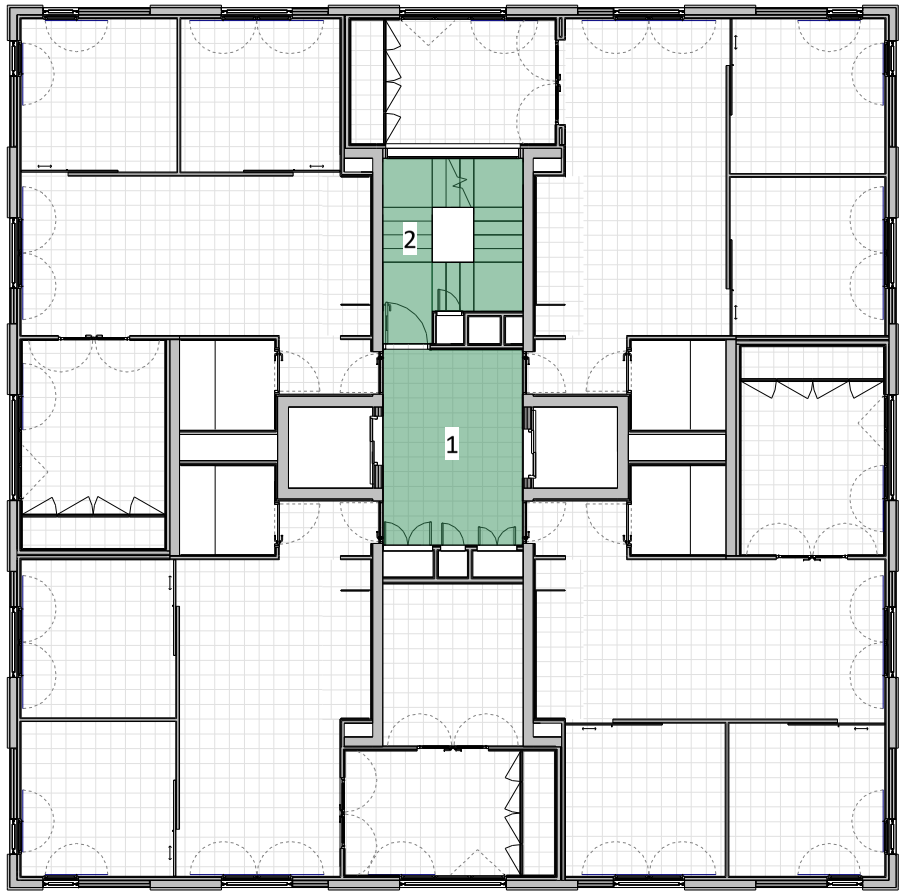

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA SEGONA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 203/210.

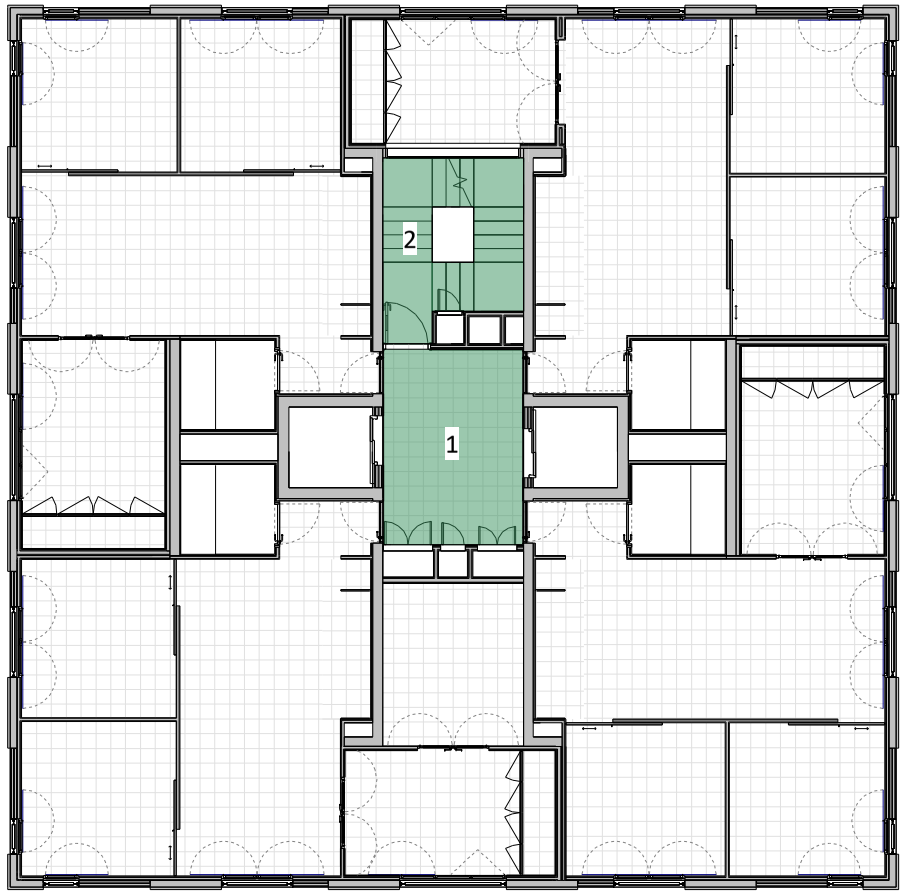

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA TERCERA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 204/210.

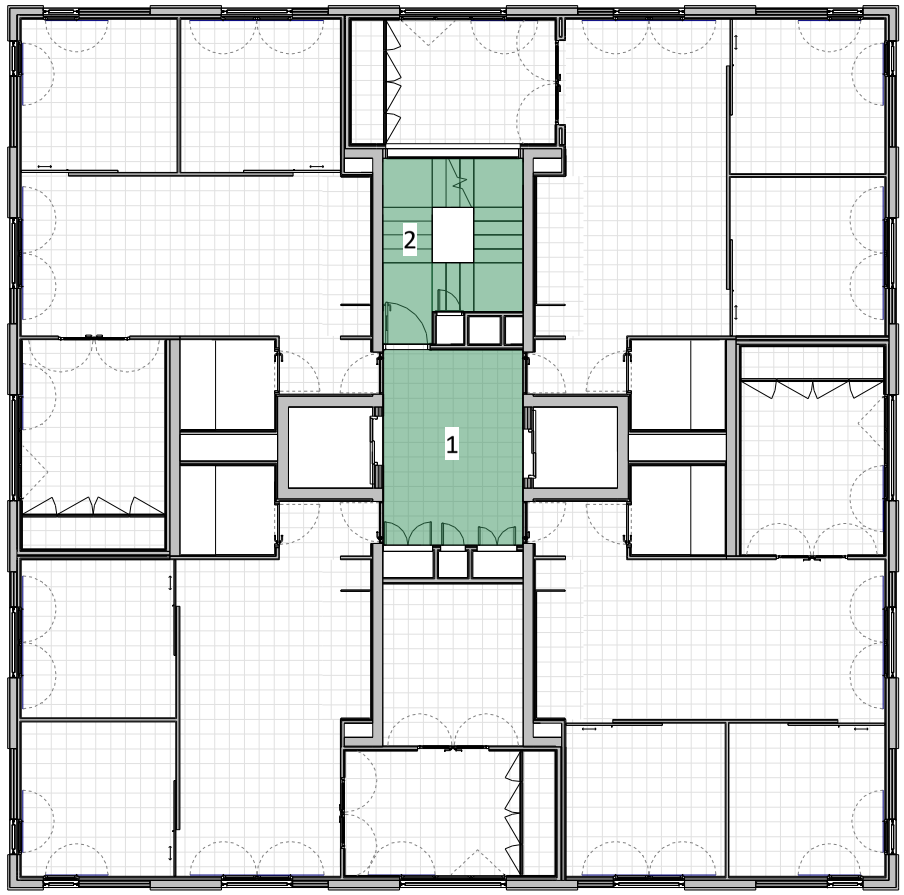

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA QUARTA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 205/210.

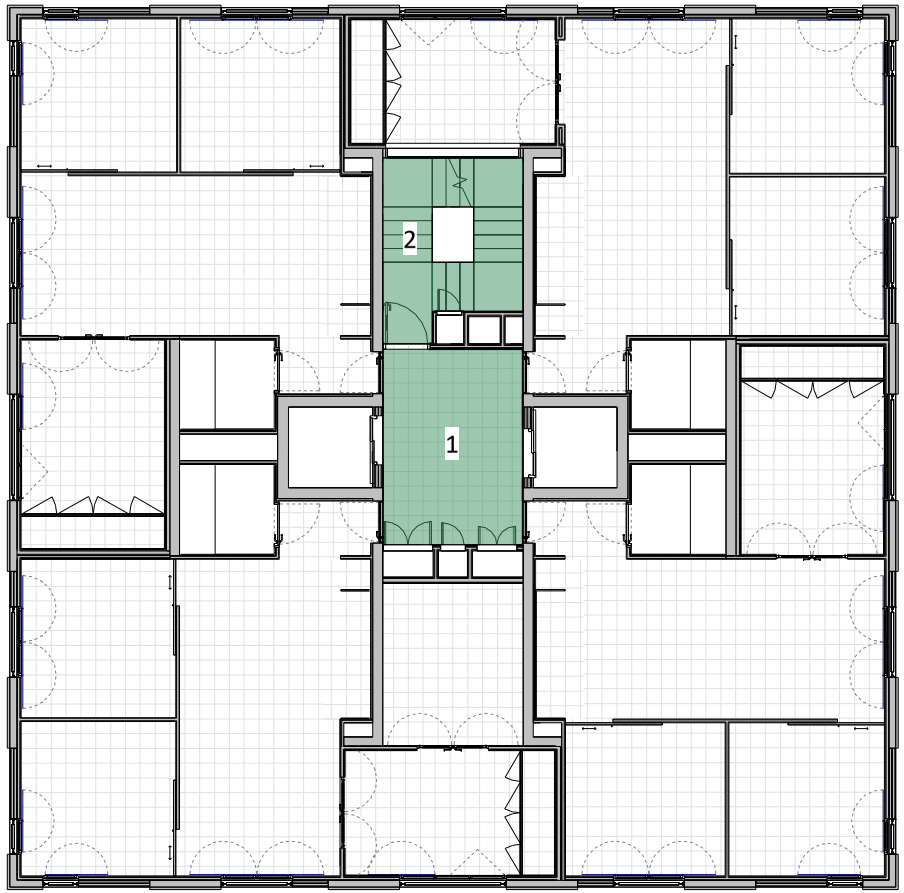

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
NETEJA PLANTA CINQUENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 206/210.

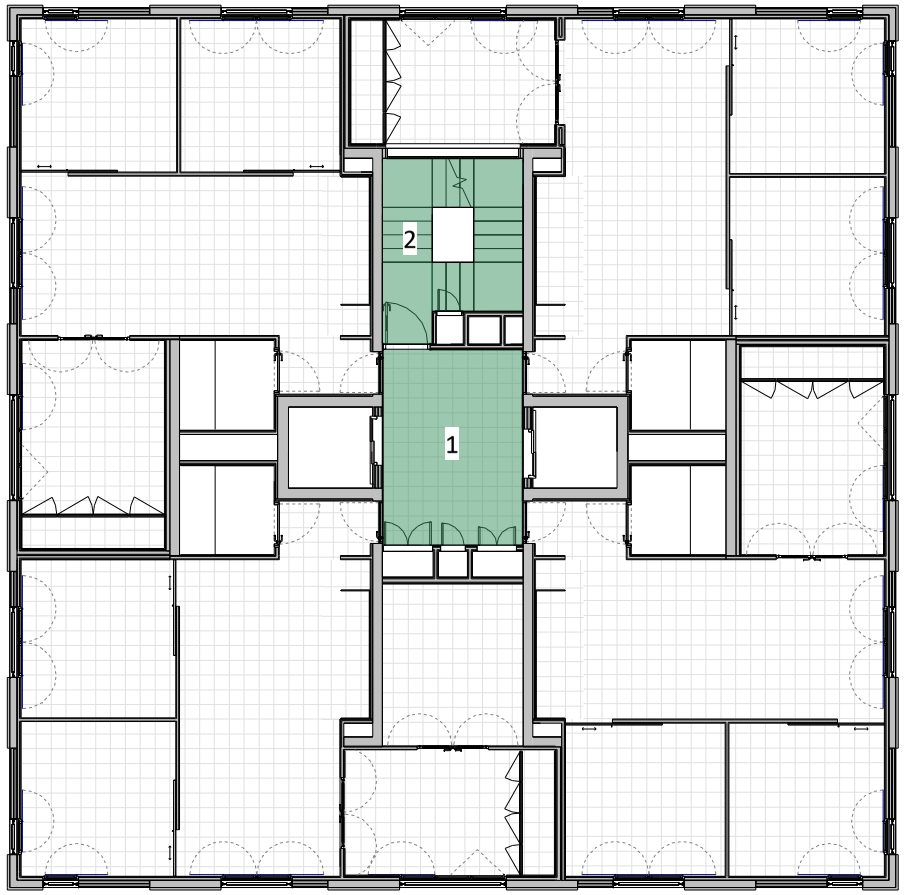

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI


Sector Les Guardioles
R13
Avinguda Mancomunitat, 24
NETEJA PLANTA SISENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 207/210.

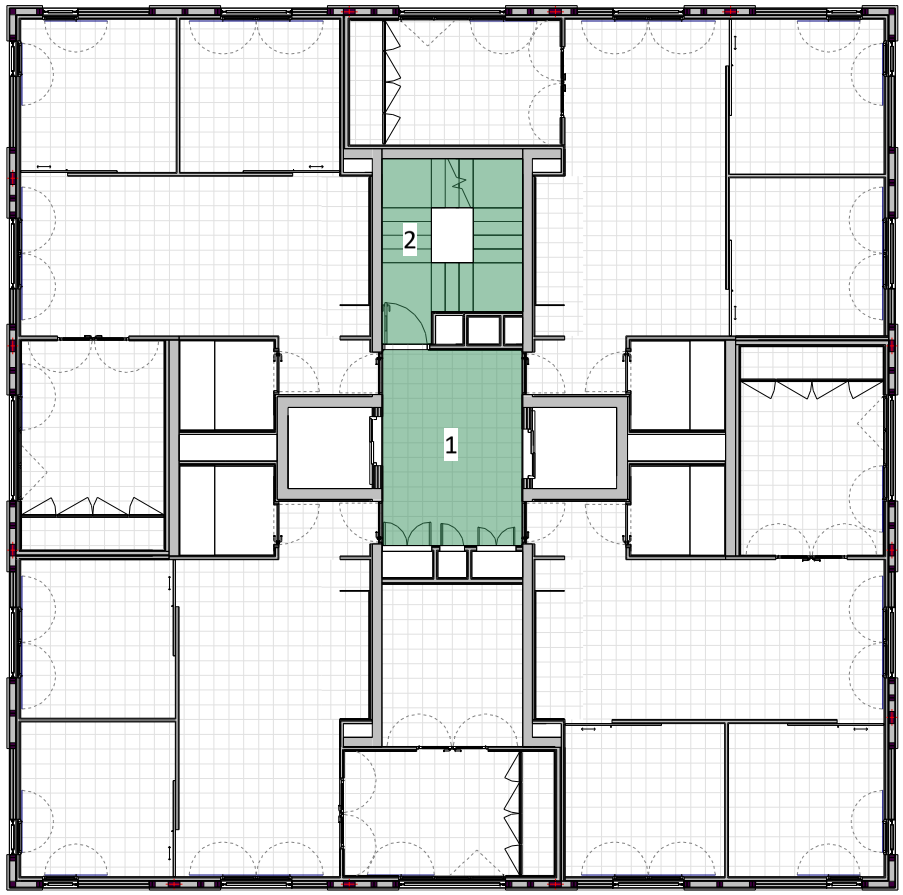

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA SETENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 208/210.

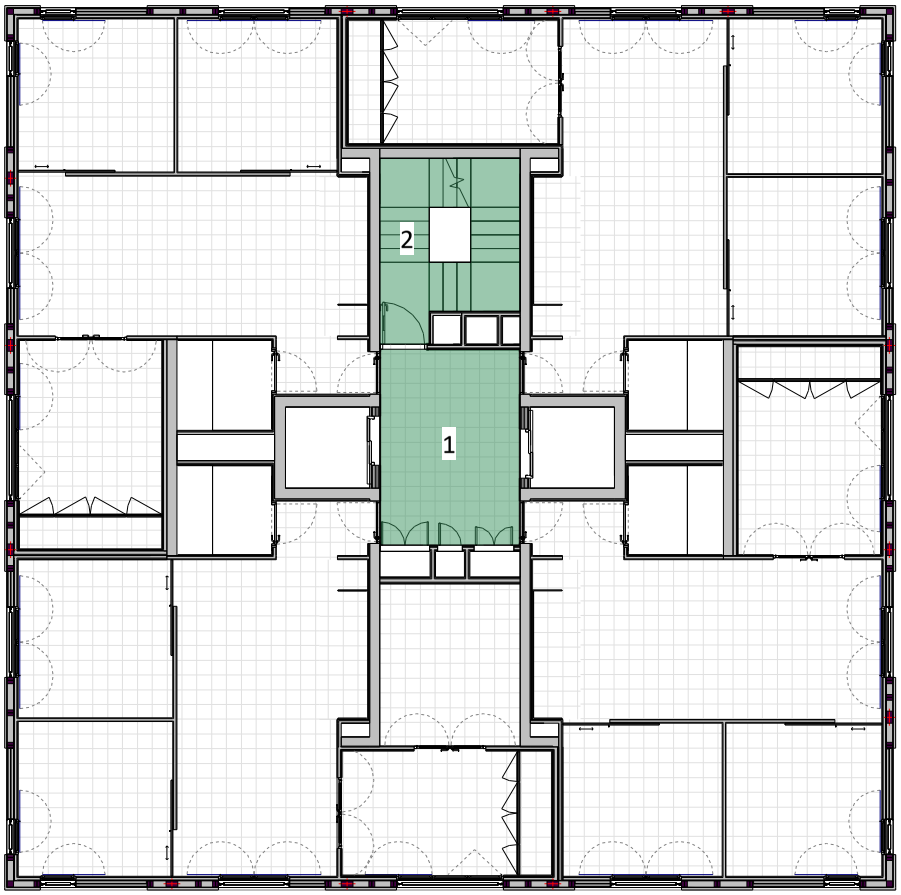

1	VESTÍBUL ESCALA	11,16 m2
2	ESCALA	8,60 m2
		19,76 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24


NETEJA PLANTA VUITENA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 209/210.

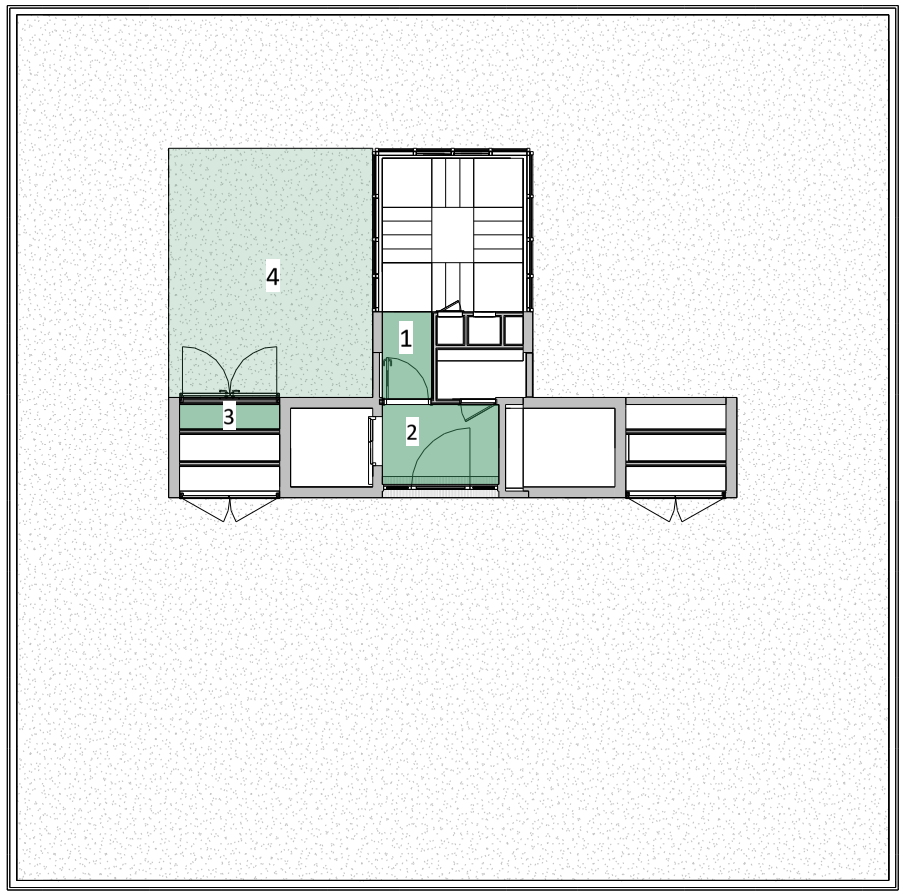

1	VESTÍBUL FINAL ESCALA	1,80 m2
2	VESTÍBUL SORTIDA A L'EXTERIOR	3,80 m2
3	ESPAI RENTADORES	1,00 m2
4	ESPAI ESTENEDORS	20,90 m2
		27,50 m2

AMB IMPSOL

35 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

MOLINS DE REI

Sector Les Guardioles

R13

Avinguda Mancomunitat, 24

NETEJA PLANTA COBERTA

0 1 2 3 4 5

esc A3: 1/100

FEBRER 2026

IMPSOL - ANNEX DIVERSOS
Codi per a validació :O355A-C5X7I-63TU1
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 210/210.